


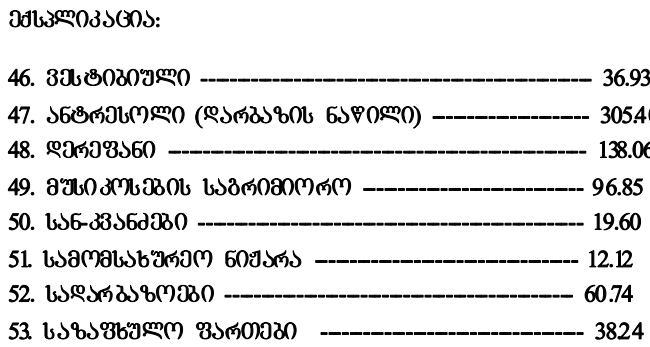

24.	ფიქციონალური ლიტერატურის გამოცემები	1221
25.	ფიქციონალური ლიტერატურის საერთო	2183
26.	საპროზო ზეპირდონის სამრეცხაო	2832
26.	სურათი ზეპირდონის საერთო	2370
27.	საპროზოზო ლიტერატურა	12240
28.	ფაქტობრივი ლიტერატურა	1247
29.	პროზოზო ლიტერატურის მრავალფეროვნება	3451
30.	პროზოზო ლიტერატურა	3360
31.	საპროზო ლიტერატურის საერთო	1768
32.	ფიქციონალური	31117
34.	პროზოზო ლიტერატურის საერთო	1530
35.	პროზოზო ლიტერატურა	46522
36.	ფაქტობრივი ლიტერატურა	7225


A1

მაქსიმალური დაკავებულობის
პირობებში

[illegible][illegible][illegible]



III სართულის გეგმა მ 1:200

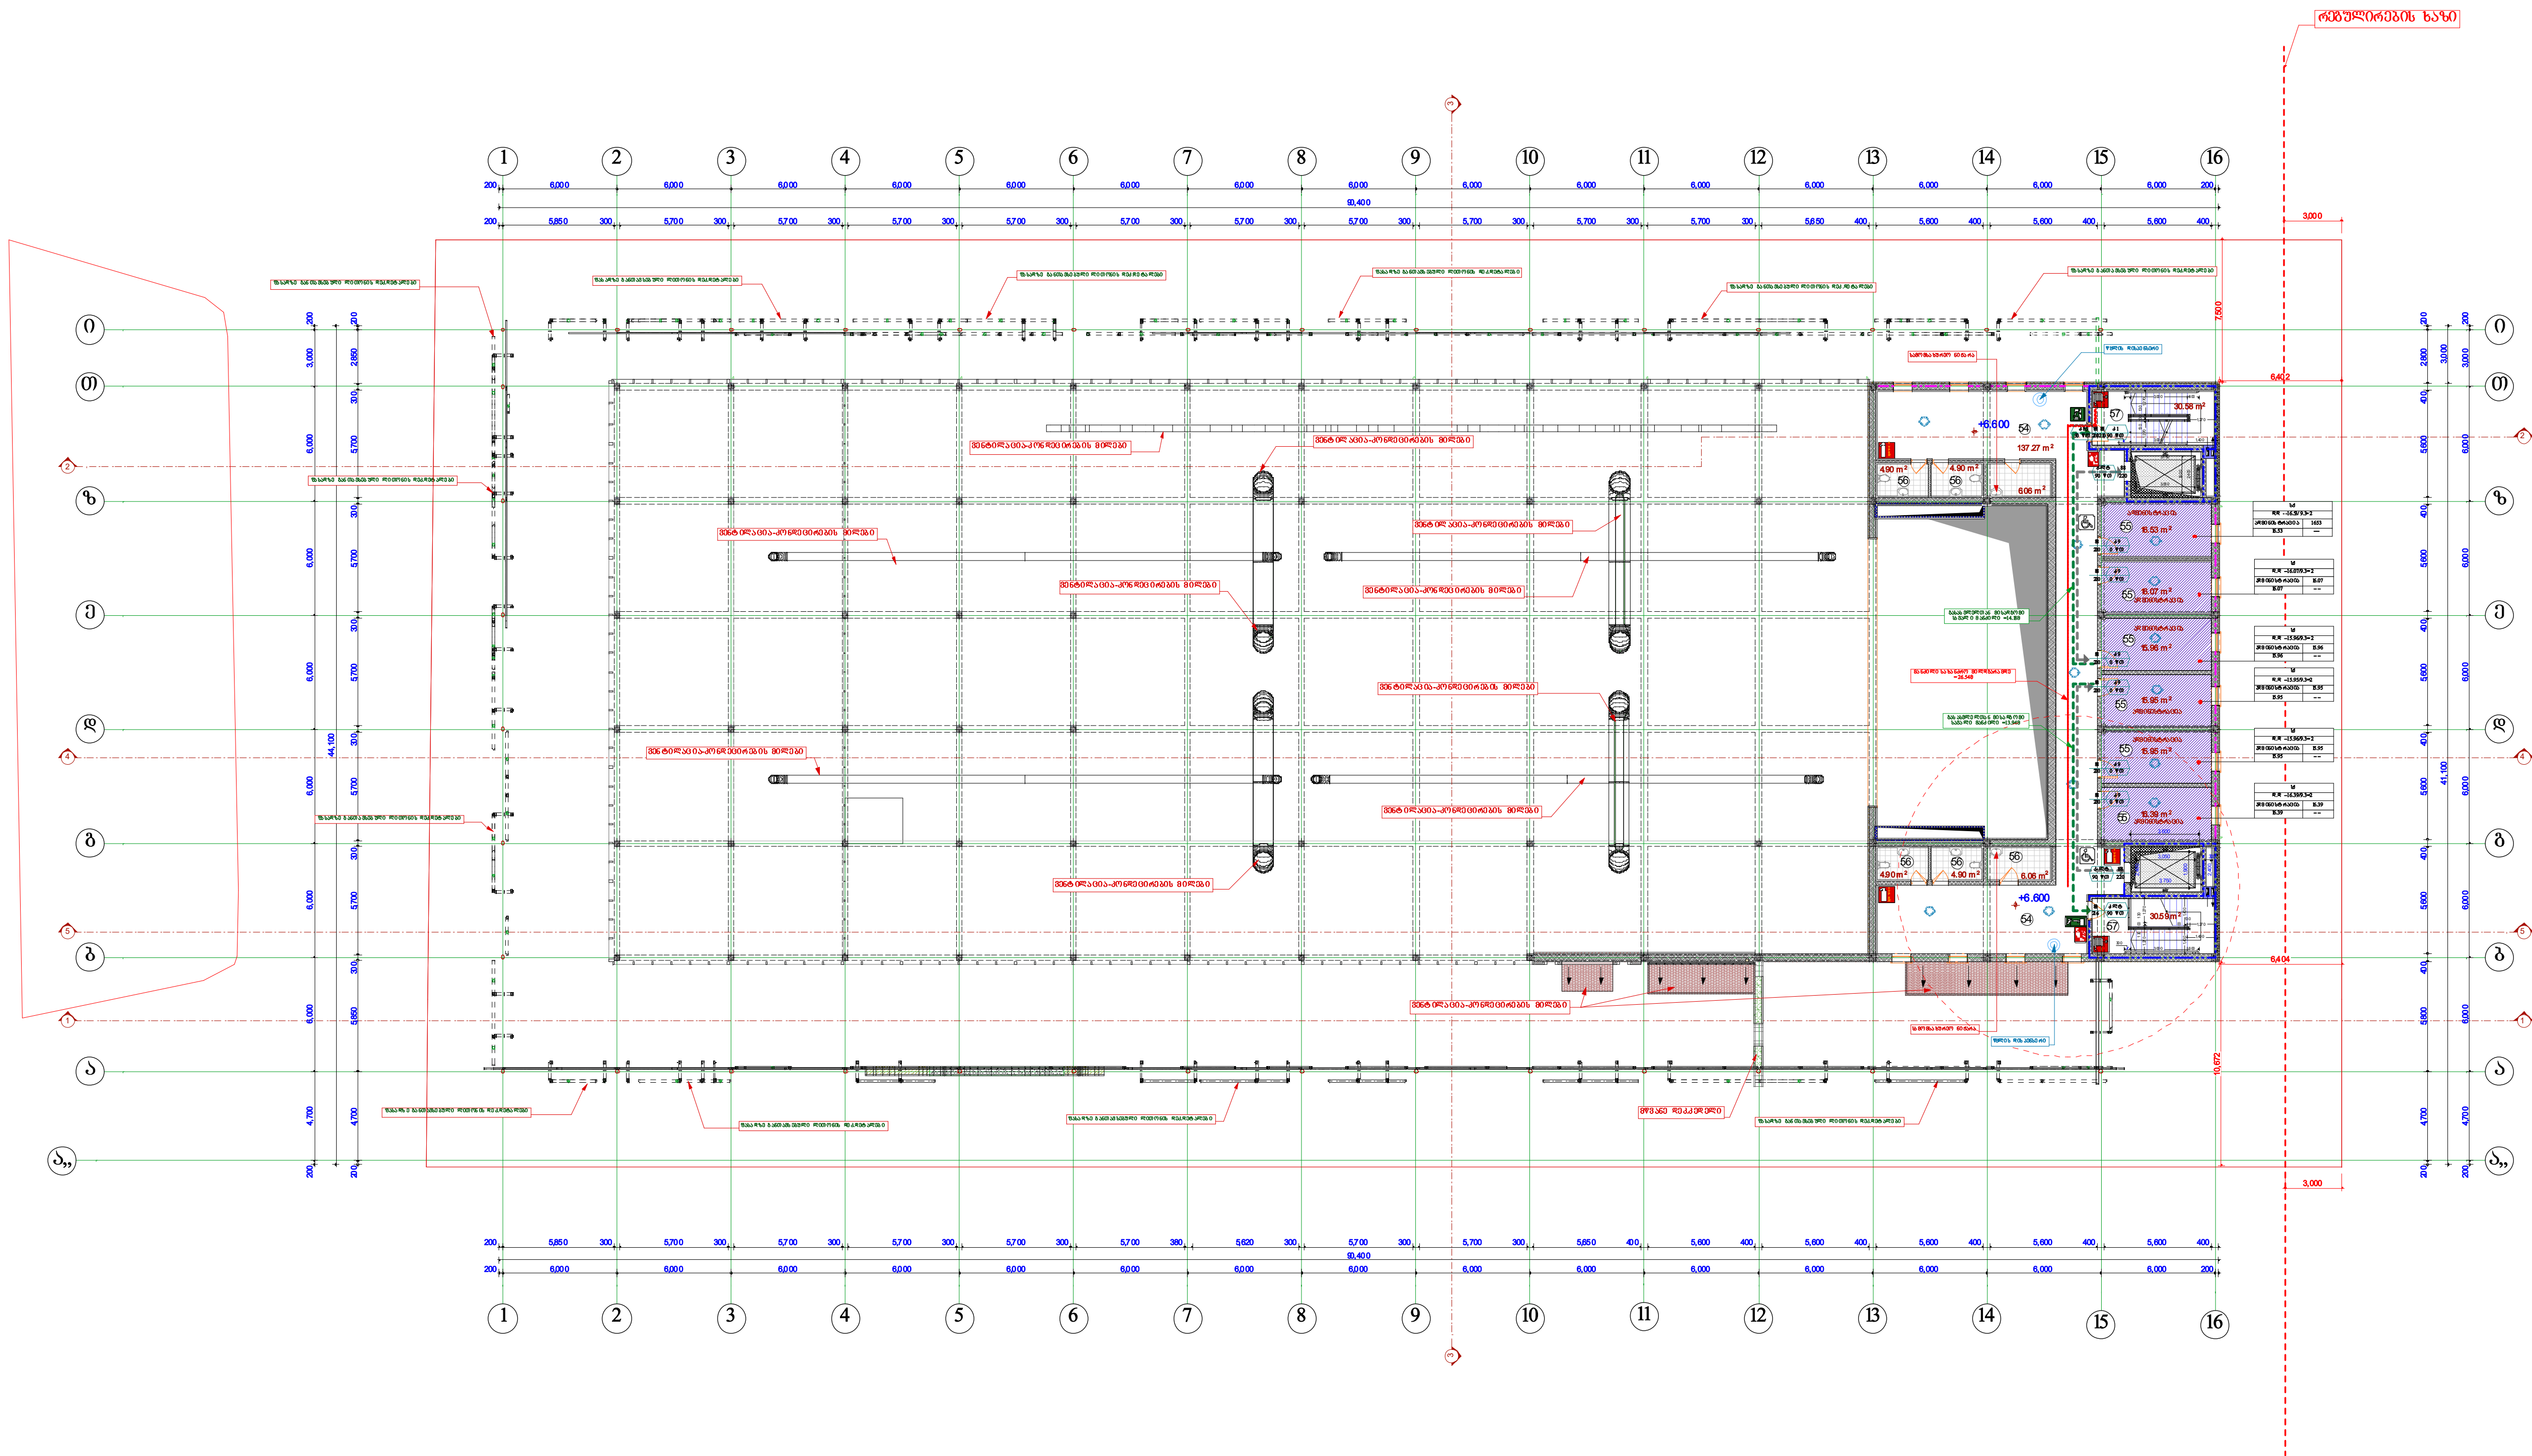[illegible]

	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM
	10/07/2020 10:07:03 AM

[illegible]

შესკვრივია:


54. მესტიის რაიონი	137.27
55. აჭარის ავტონომიური რაიონი	96.85
56. სან-ჯოანის რაიონი	196.0
57. სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნიკარაგუა	12.12
58. სამხრეთ-აღმოსავლეთი ეკვატორული	61.17
59. კიბოს რაიონი (სამხრეთ-აღმოსავლეთი)	48.64

პროექტის დასახელება


მრავალფუნქციური კომპლექსი
ორანჟიერება

შედეგები:

58. საფარგავოების ზრდა	61.17
59. ქივის გლეხი (სამანქანო)	48.64

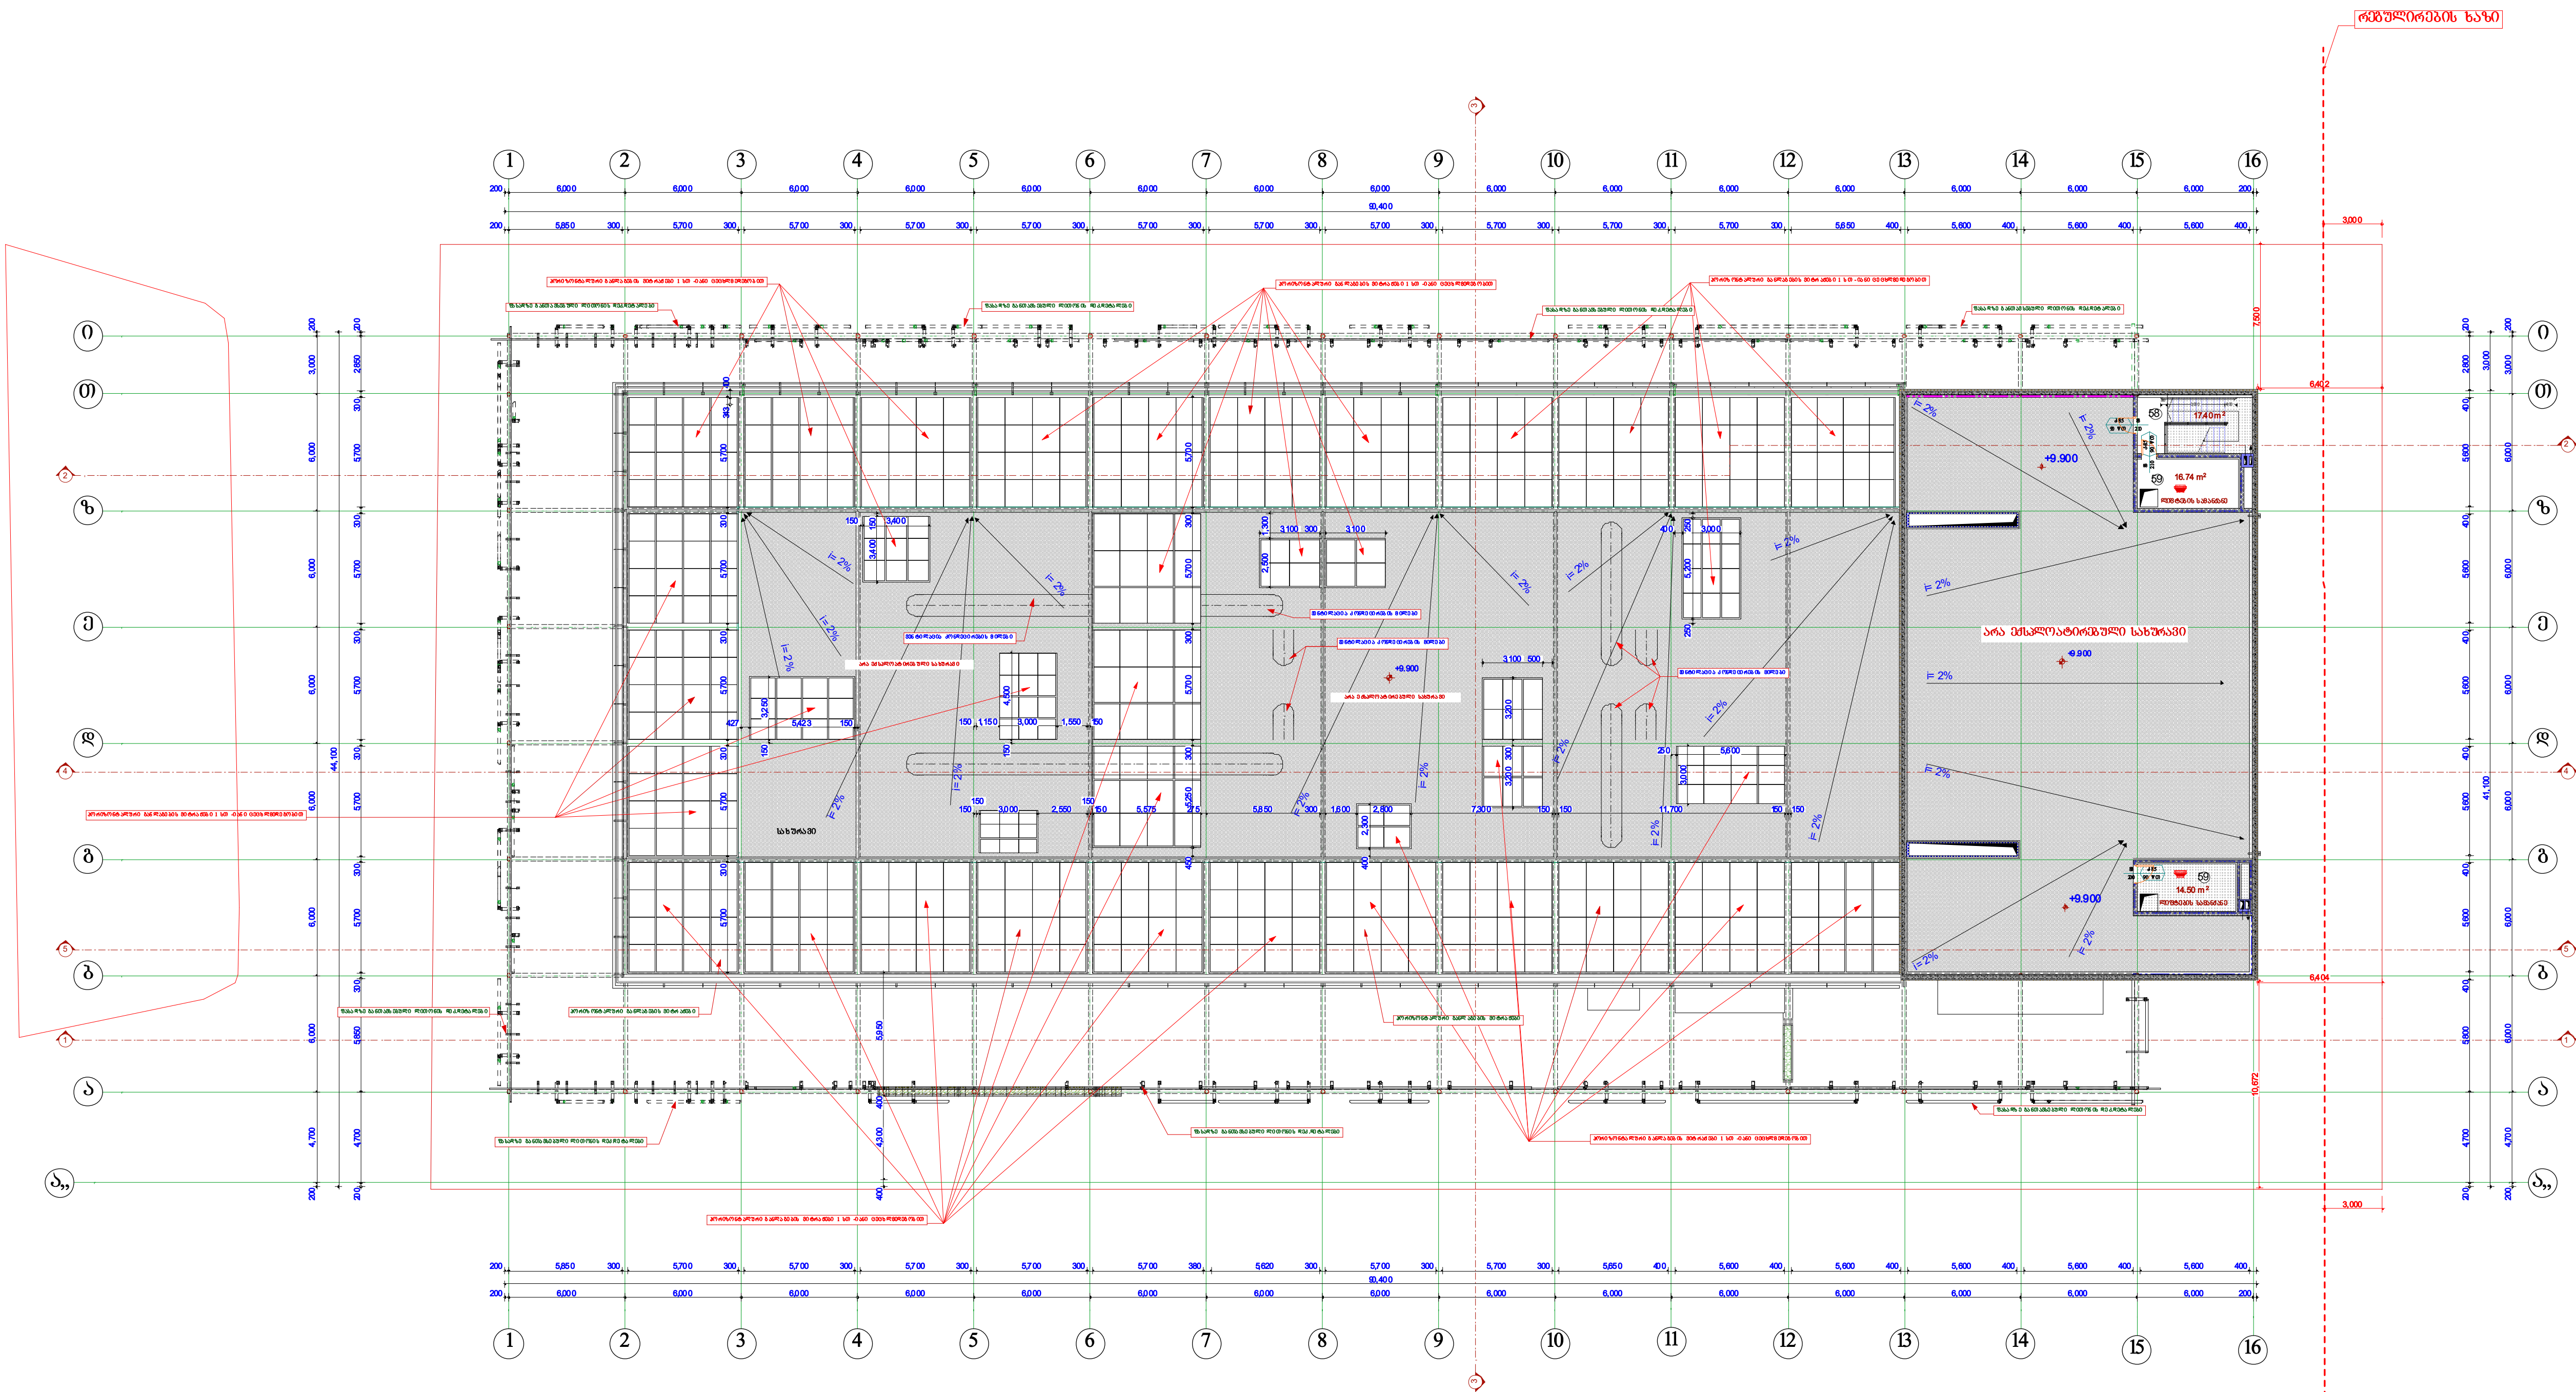[illegible]

	2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග, කුමාරතුංග්ලය
	කුමාරතුංග්ලය 0000000000
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010
	කුමාරතුංග්ලය 2016/07/0000 2016/07/0010

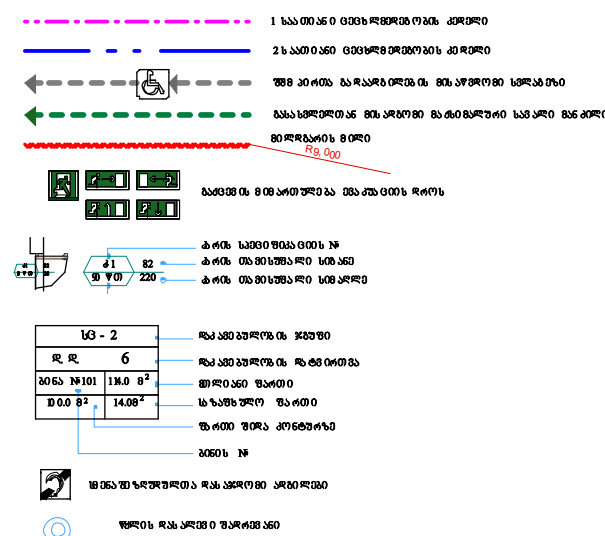

მრავალფუნქციური კომპლექსი
ორანჟიერება

ქ.თბილისი, საერთაშორისო სამართლებრივი
გზის, ანგარიშისა და ლაბორატორიის ქარხნის გორის
ქალაქი თბილისი, საერთაშორისო სამართლებრივი
გზის, ანგარიშისა და ლაბორატორიის ქარხნის გორის
ნაკვეთი № 01.13.01.022/194

1. ნახაზზე ზომები მოცემული მილიმეტრებით.
2. შესაძლებლობები მიღებაში პრაქტიკული
შედეგებითი განხილვისთვის ცვლილება.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება გეგმის მიხედვით
პროექტში შეტანისას უნდა იქნას პრაქტიკული
შედეგებითი.

არქიტექტურული ნაწილი

პერსონალები	performers
-------------	------------

შესრულებები performers		
თნაბეჭობა	საბუღ. ბუგრი	ხელმოწ.
თრეპტორი	ა. ჩაიძე	
პრ. ავტორი	მ. ჩაიძე	
პრ. ავტორი	ა. ჩაიძე	
კომპ. მუსიკა	ზ. მხეგრელი	

ტექსტის გეგმა
ნიშნული +10.000

ფურცელი №	დღე	ფარგად ზომა

მისკალი.
Drawing Scale.

A1

Company name



1. სახანაო ტახტების და აუტის ოთახი	69.58	23. ფეხილის დასაგებადმოლო ოთახი	12.21
2. საბაგოებო სივრცე	196.02	24. მისაღები პრეზიდენტის საწოლი	21.83
3. გზისბინი	81.43	25. საბაგოებო პრეზიდენტის საწოლი	28.32
4. ბაგოები	128.71	26. სურვილი ზღაპრის საწოლი	23.70
5. სანაწარმო	182.82	27. საბაგოებო გზისბინი	122.40
6. საბაგოებო მისაღები	449.78	28. მისაღები ოთახი	12.47
7. გზისბინი	34.16	29. პრეზიდენტის მისაღები ოთახი	34.51
8. საბაგოებო ნაწარმის განაგები	15.13	30. პრეზიდენტის მისაღები	33.60
9. კაბა-საბაგოები	72.00	31. საბაგოებო ნაწარმის საწოლი	17.68
10. მისაღები	392.30	32. მისაღები ოთახი	17.68
11. მისაღები	79.31	33. მისაღები	311.17
12. საბაგოები	245.93	34. პრეზიდენტის საწოლი	15.30
13. საბაგოები	65.80	35. პრეზიდენტის საწოლი	46.52
14. პრეზიდენტის ბაგოები	46.52	36. მისაღები ოთახი	7.25
15. საწოლი	55.46		
16. საბაგოები საბაგოების საწოლი	54.87		
17. პრეზიდენტის საბაგოების საწოლი	27.14		
18. მისაღები	42.63		
19. პრეზიდენტის საბაგოების	21.69		
20. მისაღები	64.58		
21. მისაღები	17.70		
22. მისაღები	17.70		
23. საბაგოების პრეზიდენტის ოთახი	29.42		

24.	ფიქციული მატერიალური საშუალო	2.21
24.	ფიქციული მატერიალური საშუალო	2.21
24.	ფიქციული მატერიალური საშუალო	2.21
25.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	28.30
26.	საშუალო მატერიალური საშუალო	23.70
27.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	122.40
28.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	12.47
29.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	34.51
30.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	33.60
31.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	17.68
32.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	31.17
33.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	17.68
34.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	15.30
35.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	46.52
36.	საქმიანო მატერიალური საშუალო	7.25

პროექტის დასახელება

Job Title

მრავალფუნქციური კომპლექსი
ორანჟიერება

ආයුර්වේදය

Address

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ
ԶԻՆՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԱԶԱԴԻՆՑ ԺԱՅԶ ՅՈՐԴԻՍ,
ՎԱԶԱՐԻ ԹԱԽՆԻՈՒՄ, ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ
ԶԻՆՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԱԶԱԴԻՆՑ ԺԱՅԶ ՅՈՐԴԻՍ
ՎՅՅՈՒՄԻՆ № 01.13.01.022/194

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ:
 Notes:

NOTES.

1. ნახაზის ზომები მოყვასთან მილიმეტრებში.
2. შესაძლებლობაში მიღებაში პრინციპში
შეაძლებათა დახარჯვითა და ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მხარესა და
პროექტში შეთანხმებული უნდა იყოს პრინციპის
პროექტთან.

არქიტექტურული ნაწილი

ՀԱՌԿԱԾՈՒՆ ՆԺԱԺՆԱԾ

Drawing Status

სტადია პროექტი

შპს რუსთაქობა

PERSONNEL

თარგმანი

36. 3307660

Q 7.0001 R 10	
---------------	--

ሕገ. ህዝባዊ

..... 5063

සුරාග්‍රාම

ნაზის დაცვა

Drawing title

სარდაფი სართულის გეგმა

ფურცელი №

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

புள்ளி அளவு
Drawing Scale

training course.

A1

I სართულის გეგმა მ 1:200

±0.000=426.80

გაქმნა ლური დაკავებული
პირებში



მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული

რეკონსტრუქციის
დაკავებული

424.66

425.66

425.60

რეკონსტრუქციის
დაკავებული

426.36

426.70

426.64

426.48

426.55

426.58

425.92

425.43

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

425.17

425.30

მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული



მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული

37. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	159.33
38. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	1602.46
39. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	160.57
40. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	160.57
41. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	98.75
42. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	63.50
43. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	9.80
44. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	9.80
45. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	21.35
46. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	36.93
47. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	305.40
48. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	137.27
49. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	96.85
50. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	19.60
51. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	12.12
52. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	60.74
53. მ.პ. რეკონსტრუქციის დაკავებული	382.4

საპროექტო ორგანიზაცია

Company name



პროექტის დასახელება

Address

მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული

მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული

მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული

მ.პ. რეკონსტრუქციის
დაკავებული

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ნახაზზე მოცემულია მხოლოდ საპროექტო
მონაცემები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მოხდება
პროექტის მფლობელის დასავსებით.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სახელი

Drawing title

სტადია პროექტი

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა

I სართულის გეგმა

ფურცელი №

საფ.

ფურცელი №

შეამუშავა


შეამუშავა

შეამუშავა

შეამუშავა


A1

მაქსიმალური ღაგავებულობის
პირობებში

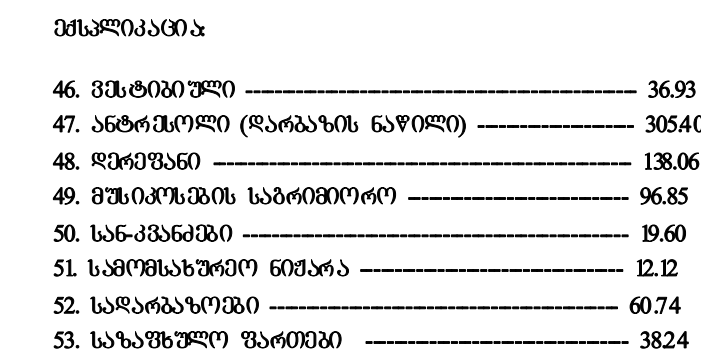[illegible][illegible]

III სართულის გეგმა მ 1:200

სამშენებლო ორგანიზაცია
Company name

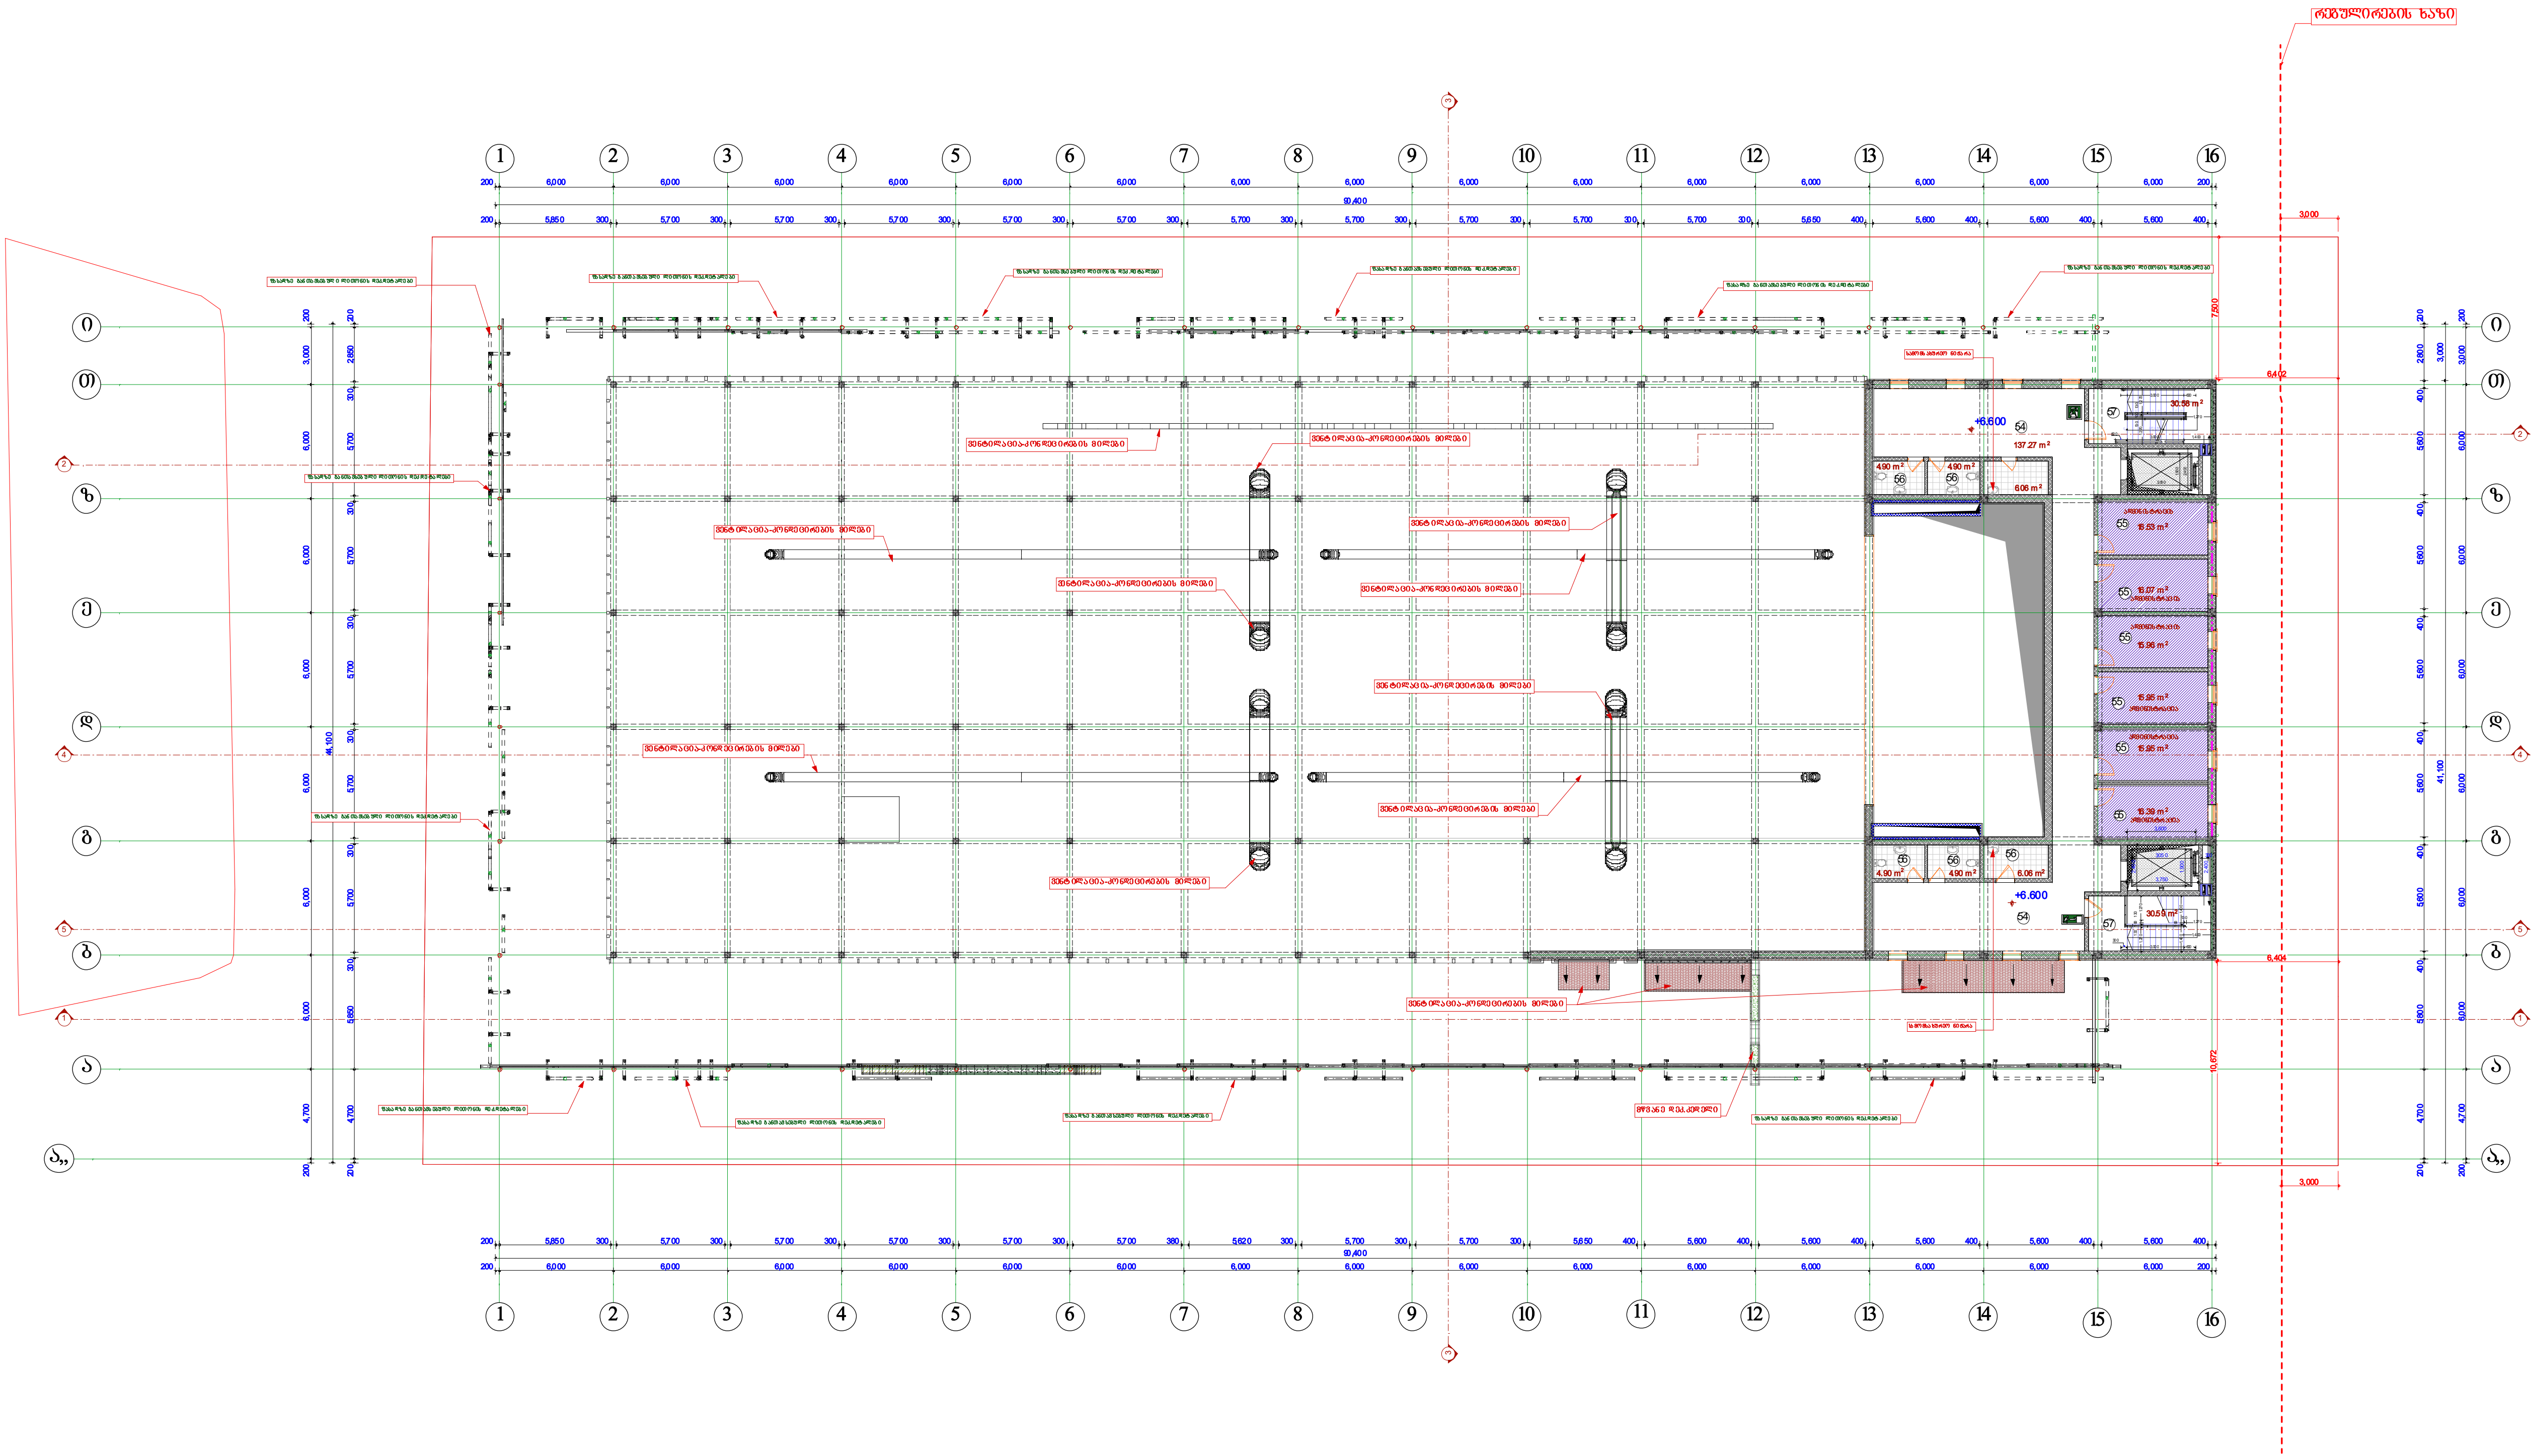

შენიშვნები:

54. მასშტაბი	1:200
55. პროექტის სახელი	III სართულის გეგმა
56. საპროექტო ნიშნები	1:200
57. საპროექტო ნიშნები	1:200
58. საპროექტო ნიშნები	1:200
59. კედლის გრძივი (საპროექტო)	1:200

პროექტის სახელი

მრავალსართულიანი სასახლის
პროექტი

მისამართი:

ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სასახლის
პროექტი, III სართულის გეგმა

შენიშვნები:

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
- საპროექტო ნიშნები მოცემულია პროექტში.
- ნახაზის გეგმა ცვლილება შეუძლია პროექტის
ავტორის დასაშვანად.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სახელი	სახელი
სახელი	პროექტი

მშენებელი	მშენებელი	მშენებელი
მშენებელი	მშენებელი	მშენებელი
მშენებელი	მშენებელი	მშენებელი
მშენებელი	მშენებელი	მშენებელი
მშენებელი	მშენებელი	მშენებელი

ნახაზის სახელი


III სართულის გეგმა

ფურცელი	საფ.	ფურცელი
ფურცელი	საფ.	ფურცელი

A1

მსპლიკანი:

58. საღარბაზოების ფართი	61.17
59. კივის გლოქი (სამანქანო)	48.64

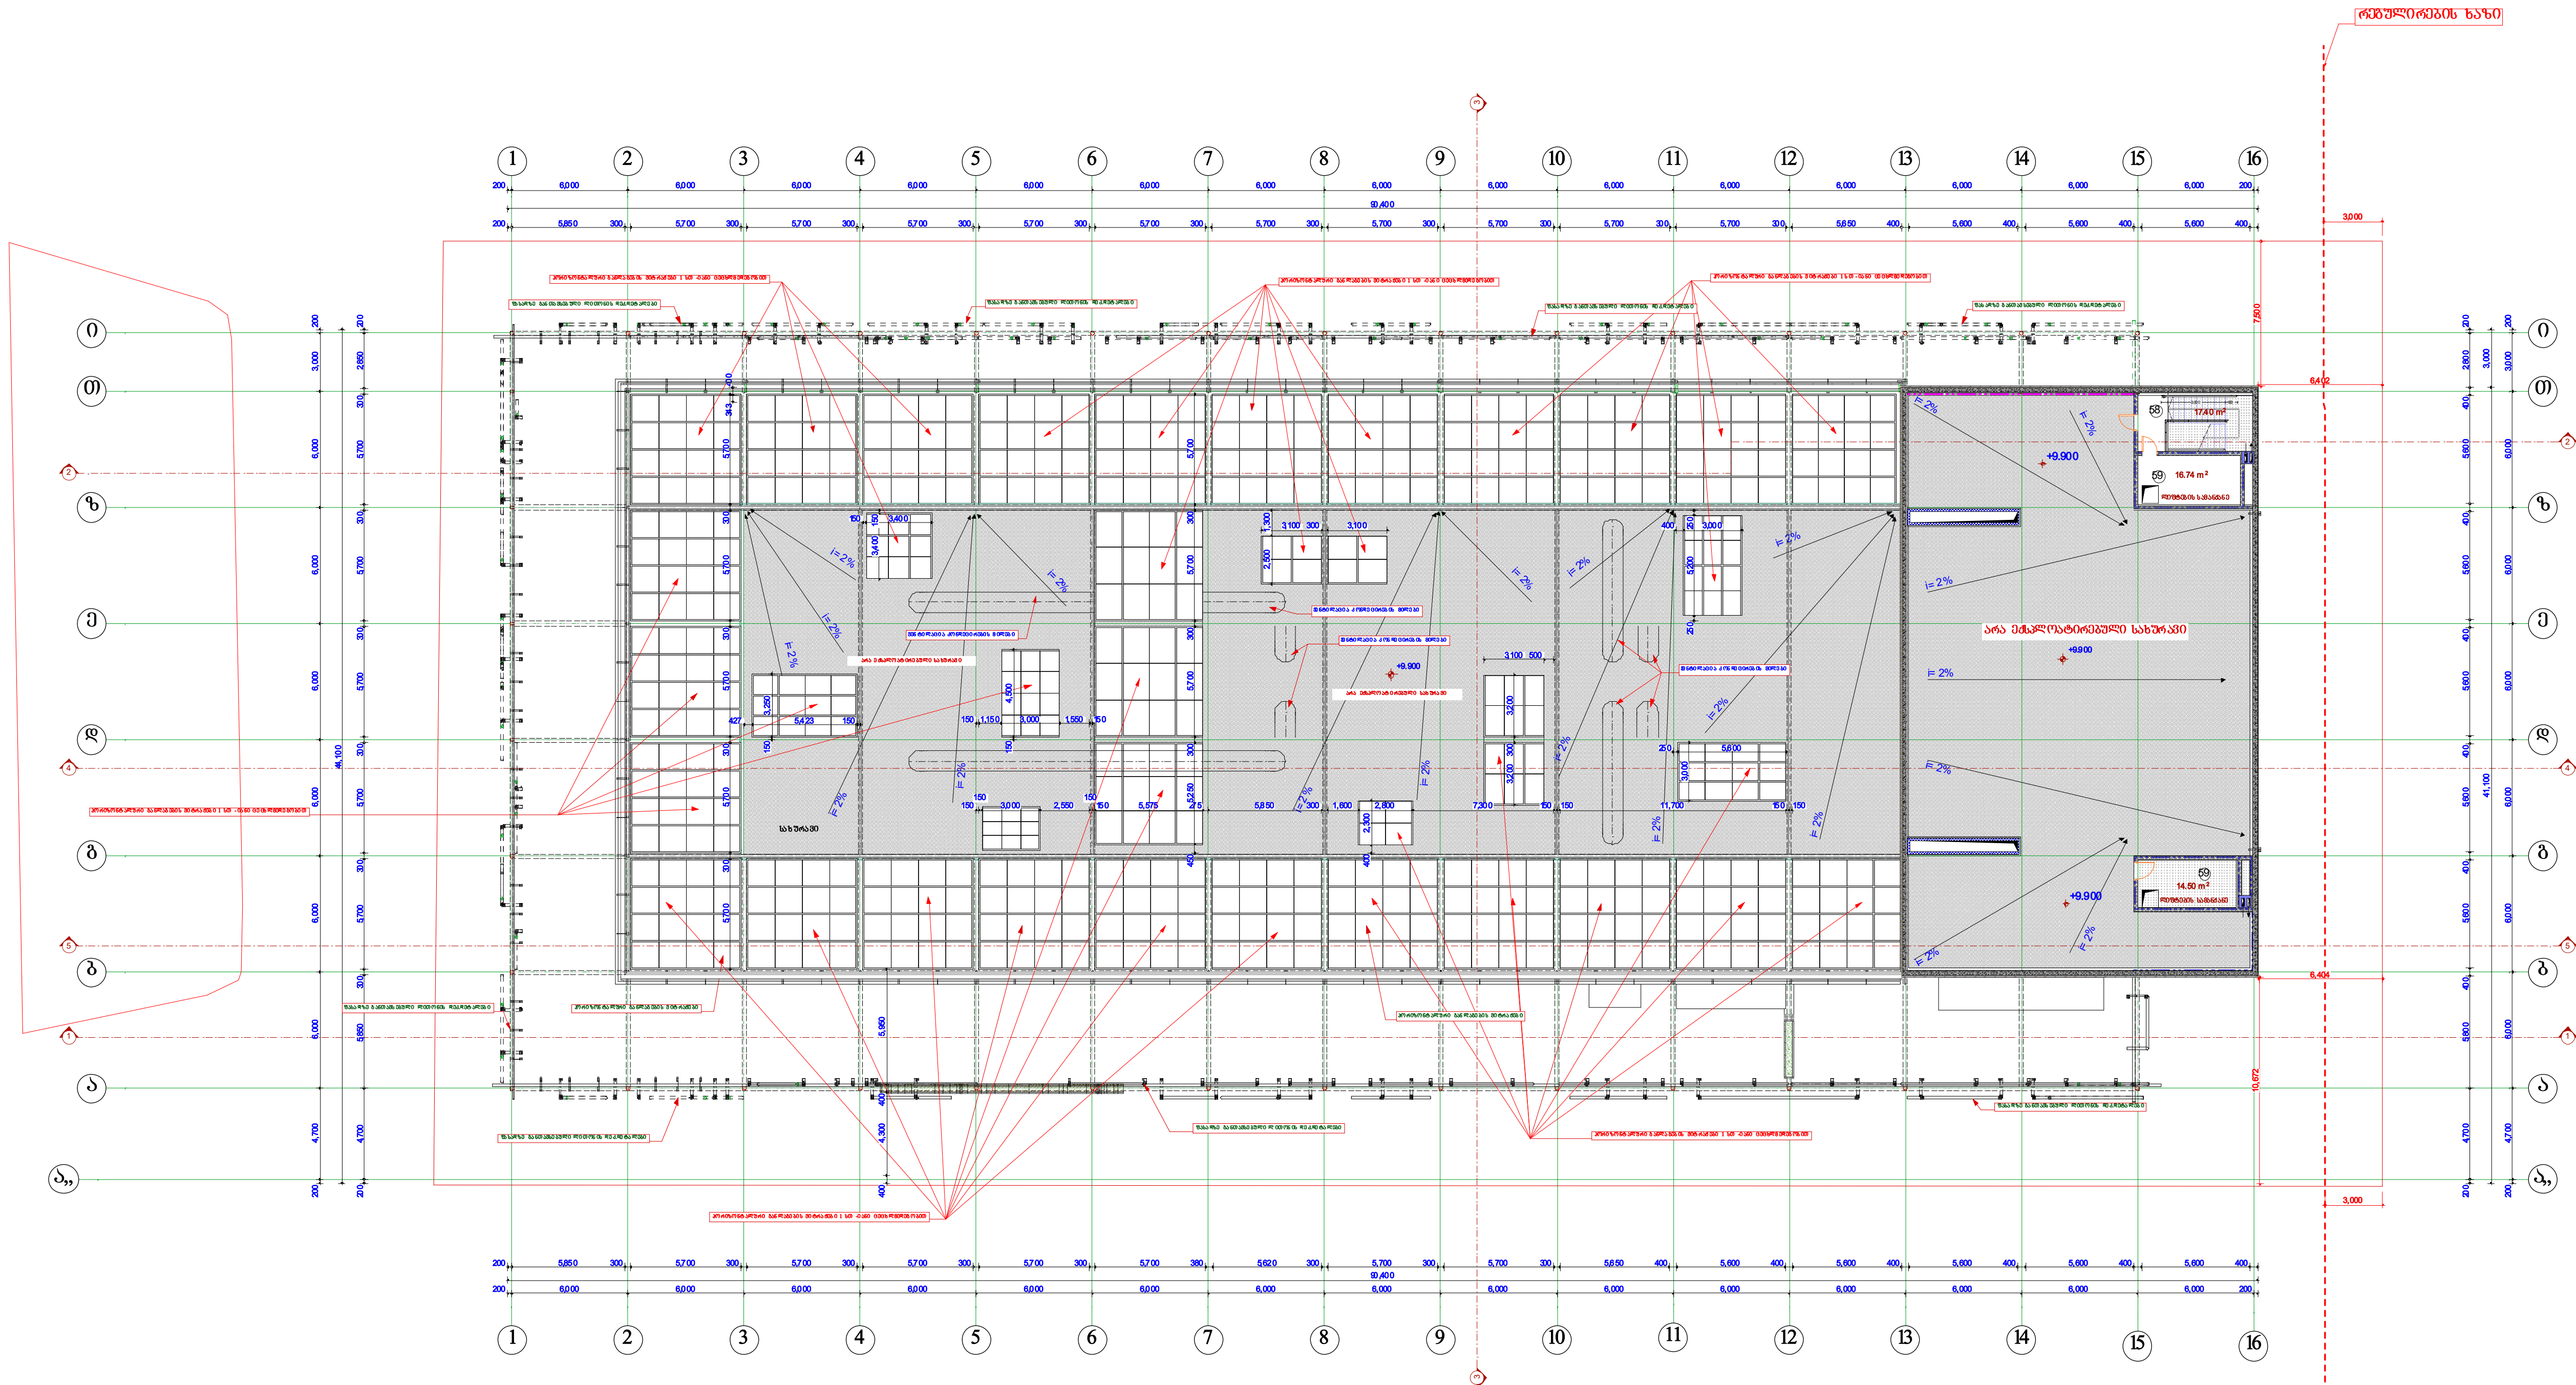

		A1
მისიზომი. Drawing Scale.	8 1:200	

A1

პროექტის ფასიკალა
Job Title

Job Title

მრავალფუნქციური კომპლექსი
ორანჟერეა

အလှူအတန်း

ქ.თბილისი, საკრთვალის საზოადრო
 ზის, სხვატონა და ლაბლიანს ქაზას შორის;
 ქ.თბილისი, საკრთვალის საზოადრო
 ზის, სხვატონა და ლაბლიანს ქაზას შორის
 ნკვთის № 01.13.01.022/194

80608363

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებით.
2. ამსლუბავში მიღებულ პროექტში შესაძლებელია განიხილოდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება შენობა-ნაგებობის პროექტზე შეტანისას უნდა იქნეს პროექტის ავტორებზე.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის საბაზისო

შპს. თბნოპო

სტადია პრეპროტი

შენს უფლებები

თბილისი	
---------	--

დღეიქმონი

36. 330(1)(b)

3.7.33.1.1	
------------	--

செய்தியை	
----------	--

ፍንጭር፣ ማሳሪያ፣ ማግኘት፡

სახურავის გეგმა ნიშნულზე +12.200

ማንኛውም ሰው

	ഇന്ത്യയിൽ
--	-----------

--	--

ਡrawing Scale

A1

at 1:200

A1

დაგეგმარების საფუძვლები და მიზნები:

პროექტი შედგენილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული № 4026294 20.06.2018 წ. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების საფუძველზე. პროექტით გათვალისწინებულია მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რომლის ფართობი 4900.0 კვ/მ. მდებარეობს ქ. თბილისში, საქართველოს სამხედრო გზის, ახმეტელისა და ლიუბლიანას ქუჩებს შორის, ს/კ: 01.13.01.022.194

ტერიტორია მართკუთხა ფორმისაა, ხასიათდება სწორი რელიეფით და მერყეობს 425.60 - სა და 425.43 ნიშნულებს შორის.

დასავლეთის მხრიდან ესაზღვრება საზოგადოებრივი სივრცე, ხოლო დანარჩენი მხრიდან ესაზღვრება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები.

პროექტით გათვალისწინებულია 12.20 მ. სიმაღლის, 4 სართულიანი შენობის მშენებლობა, აქედან ერთი მიწის ქვედა სართულია, ხოლო სამი მიწის ზედა.

პროექტით გათვალისწინებულია მრავალფუნქციური კომპლექსი „ორანჟერია“-ს მშენებლობა (ფუნქციით: საგამოფენო, საკონცერტო, სადღესასწაულო ცენტრი).

– 4.00 ნიშნულზე განთავსებულია განთავსებულისაგამოფენო დარბაზი, პოდიუმის დარბაზი, კაფე-საკონდიტრო, სამხარეულო ბლოკი, გარდერობი, პერსონალის სასადილო და პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი, ამავე ნიშნულზე განთავსებულია სუვენირების მაღაზია, სამხატვრო სალონი, ღვინის მაღაზია; + 0.00 და +1.00 ნიშნულზე განთავსებულია საგამოფენო-სადღესასწაულო დარბაზი სცენით, მუსიკოსების საგრიმირო გარდერობი; +4.30 ნიშნულზე განთავსებულ ანტრესოლზე განთავსებულია საგამოფენო-სადღესასწაულო დარბაზი; +3.30 ნიშნულზე მოწყობილია მუსიკოსების საგრიმირო გარდერობი, ხოლო +6.60 ნიშნულზე განთავსებულია ადმინისტრაცია . კომპლექსის ექსტერიერი და ინტერიერი წარმოადგენს სხვადასხვა მოცულობების „მწვანე“ არეალების კომბინაციას,

შენობა რკინაბეტონის კლასის სტრუქტურული კარკასია, ხოლო გარედან მისი შემოსვა გადაწყვეტილია მინა-ლითონის კონსტრუქციების კომბინაციით; პროექტის ნაწილში ასევე მოცემულია 40სმ კედლები, რომლებიც არ წარმოადგენენ სტრუქტურის ნაწილს და გამოყენებულია საიზოლაციოდ, შახტისა და კიბის უჯრედების შემომზღუდავად.

შენობის საპროექტო ნაწილში მოეწყობა შემდეგი ხანძრისგან დაცვის სისტემები:

1. ხელის ცეცხლმაქრები
2. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
3. ავტოსაშხეფი სისტემა
4. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა
5. საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
6. სახანძრო მილდგარი
7. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

დაგეგმარებისთვის გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა

საპროექტო შენობის დაგეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის #41 დადგენილება. ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 57 დადგენილება და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის 14-39 დადგენილება.

პირობითი აღნიშვნა

	სიგნოლის სახელწოდება
	ხელის ცემელსაქრობი
	ჯანმრთელობის ავარიის აღმოჩენა
	ავტომატური
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანძრო ხმის გამაძლიერებელი სისტემა
	სახანძრო მილფარე
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსატყუებული მიწაზე დასაყრდენი - ჰიდროგენი



მონოლითი




შემაჯავრობი



ფერის დასაღები ფარგლები

დაავადებულების აღნიშვნა

დაავადებულების აღნიშვნა	დაავადებულების აღნიშვნა	ფერის კოდი	ფარგლები	ხაზის სისქე	ფარგლების მასშტაბი	ფარგლების აღნიშვნა
საავადებულო (სა)		RGB(255,0,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საავადებულო (სა)		RGB(72,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
თავდასუსტების (თა)		RGB(34,139,34)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სასაფლაო (სა)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0
დასაფარავი (და)		RGB(57,57,56)	ANSI31	0.05 mm	40	0

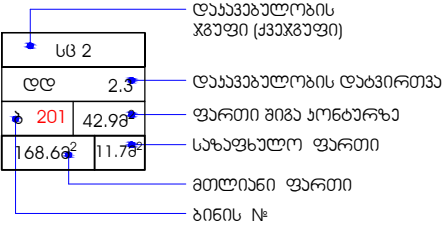

მონოლითი




დასაფარავი მონოლითი



ფარგლების მიმართულება დაავადების დროს მარჯვნივ /
მარცხნივ



ფარგლების მიმართულება დაავადების დროს
ზემოთ / ქვემოთ



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.ГЕ.ЭО.ПР.067.Н.00095**

(номер сертификата соответствия)

028207

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ АР СИ».

Адрес: 0178, город Тбилиси, улица Пейкарта, дом №14, литера Г, Грузия.

Телефон + 995322355955, факс + 995322355955, адрес электронной почты: info@grc.ge.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ АР СИ».

Адрес: 0178, город Тбилиси, улица Пейкарта, дом №14, литера Г, Грузия.

Телефон + 995322355955, факс + 995322355955.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1.

Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты: experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции стеновые (ненесущие) и кровельные, изготовленные из панелей металлических трехслойных типа «THERMOPANEL», состоящих из двух металлических оцинкованных листов толщиной 0,5 мм и утеплителя из минераловатной плиты на синтетическом связующем, плотностью от 105 до 130 кг/м³, общей толщиной от 50 до 150 мм, выпускаемых по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.

Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Показатели огнестойкости согласно приложению на 1 листе (бланк № 004163).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
25.99.29.190Код ТН ВЭД России
7308 90 510 0**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № ДОПБ18-03-06/1 от 14.03.2018 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № 14ДС/01-2018 от 07.02.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **15.03.2018** по **14.03.2023**

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.ГЕ.ЭО.ПР.067.Н.00095

(номер сертификата соответствия)

004163

(счетный номер бланка)

Приложение

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции стеновой (не несущей), толщиной 50 мм – EI30;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции стеновой (не несущей), толщиной 80 мм – EI60;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции стеновой (не несущей), толщиной 100 мм – EI90;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции стеновой (не несущей), толщиной 150 мм – EI120;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции кровельной, при равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м ² (без учета собственного веса и шаге несущих элементов не более 1500 мм), при толщине 50 мм – RE30;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции кровельной, при равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м ² (без учета собственного веса и шаге несущих элементов не более 1500 мм), при толщине 80 мм – RE60;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции кровельной, при равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м ² (без учета собственного веса и шаге несущих элементов не более 1500 мм), при толщине 100 мм – RE90;
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости конструкции кровельной, при равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м ² (без учета собственного веса и шаге несущих элементов не более 1500 мм), при толщине 150 мм – RE120.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов



ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების სისტემა
ორგანიზაციების ეროვნული კავშირი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დარგში
სარეგისტრაციო № ROCC RU.M704.04IOAB0
www.nsopb.ge, e-mail: nsopb@nsopb.ge

შესაბამისობის სერტიფიკატი
№ HCOPIE IOABO.GE.30.IIP.067.H.00095

028207

(ბლანკის სააღრიცხვო ნომერი)

განმცხადებელი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ჯი-არ-სი“
(განმცხადებლის მისამართი: 0178, ქალაქი თბილისი, ფეიქართა ქუჩა, სახლი № 14, ლიტერა გ, საქართველო, დასახელება და ტელეფონი + 995322355955, +995322209900 ფაქსი: + 995322355955, ელ. ფოსტა: info@grc.ge, ადგილმდებარეობა)

მწარმოებელი

(პროდუქციის მწარმოებლის დასახელება და ადგილმდებარეობა) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ჯი-არ-სი“
მისამართი: 0178, ქალაქი თბილისი, ფეიქართა ქუჩა, სახლი № 14, ლიტერა გ, საქართველო.
ტელეფონი + 995322355955, ფაქსი: + 995322355955.

სერტიფიცირების ორგანო

(შესაბამისობის სერტიფიკატის გამცემი სერტიფიცირების ორგანოს დასახელება და ადგილმდებარეობა) სო შპს „ექსპერტ ტესტი“. 121357, ქ. მოსკოვი, ვატუტინის ქ., ს. 16, კ. 3, შენ. 1, ტელეფონი 8(499) 995-17-50. ფაქსი 8(499) 995-17-50, ელექტრონული ფოსტა: experttest@mail.ru. სრულიად სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი: 1167746783071. მოწმობა № HCOPIE IOABO.RU.30.IIP.067, 13.07.2017 წ., რომელიც გაცემულია ასოციაცია „HCOPIE“-ის მიერ.

ადასტურებს, რომ

პროდუქცია

(ინფორმაცია სერტიფიცირებული პროდუქციის შესახებ, რომელიც იდენტიფიცირების ჩატარების საშუალებას იძლევა)

კედლის (არაზიდი) და სახურავის კონსტრუქციები, რომლებიც წარმოებულია „THERMOPANEL“-ის ტიპის ლითონის სამშრიანი პანელებისგან, რომლებიც შედგება ორი ლითონის მოთუთიებული ფურცლისგან 0,5 მმ სისქით და მათბუნებლისგან მინერალოვან ფილისგან სინთეზურ შემკვრელზე, სიმკვრივით 105-130 კგ/მ³, საერთო სისქით 50-150 მმ, რომლებიც გამოიშვება მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით. სერიული გამოშვება.

შეესაბამება მოთხოვნებს

(ეროვნული სტანდარტების, ორგანიზაციების სტანდარტების, წესების კრებულების დასახელება, შესაბამისობაზე ხელშეკრულების პირობებისა, რომელთა მოთხოვნებსაც უტარდებოდათ სერტიფიცირება)

სახ. სტანდარტი 30247.0-94

„სამშენებლო კონსტრუქციები.

ცეცხლმდებარეზე შემოწმების

მეთოდები. ზოგადი მოთხოვნები“.

სახ. სტანდარტი 30247.1-94 „სამშენებლო

კონსტრუქციები. ცეცხლმდებარეზე

შემოწმების მეთოდები. მზიდი და

შემკვეთელი კონსტრუქციები“.

ცეცხლმდებარეობის მაჩვენებლები 1 ფურცელზე

დანართის თანახმად (ბლანკი № 004163).

OK კოდი 034-2014 (OKPI2)

25.99.29.190

რუსეთის სეს სნ კოდი

7308 90 510 0

ჩატარებული გამოკვლევები

(შემოწმებები) და გაზომვები

ანგარიში სასერტიფიკაციო შემოწმებების შესახებ № ДОПБ18-03-06/1, 14.03.2018 წ., საცდელი ლაბორატორია შპს „ექსპერტ ტესტი“.

მოწმობა № HCOPIE IOABO.RU.30.IIP.067, 13.07.2017 წ., მისამართი: 142205, მოსკოვის ოლქი, ქ. სერაპუხოვი, ს. პოგრანიჩნი, სამრეწველო ზონა. აქტი

წარმოების მდგომარეობის ანალიზის შედეგების შესახებ № 14DC/01-2018, 07.02.2018 წ., რომელიც ჩატარდა პროდუქციის სასერტიფიკაციო ორგანო

შპს „ექსპერტ ტესტი“-ს მიერ.

წარმოდგენილი დოკუმენტები

(დოკუმენტები, რომლებიც წარმოდგენილია

განმცხადებლის მიერ სასერტიფიკაციო

ორგანოში პროდუქციის შესაბამისობის

მტკიცებულებების სახით)

შესაბამისობის სერტიფიკატის მოქმედების ვადა 15.03.2018 – 14.03.2023 წ.წ.

Handwritten signature

[illegible]

სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N180527371



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

10.05.2018 წ

სანოტარო მოქმედების
დასახელება

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული
მთარგმნელის ხელმოწერის დამოწმება

ნოტარიუსი

დარეჯან ახალბედაშვილი

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ.თბილისი, ქუჩა მტკვარი, #6, სართული 1.

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591706628

სანოტარო მოქმედების
ინდივიდუალური ნომერი

42624562693018



მე, ნოტარიუს დარეჯან ახალბედაშვილი, ჩემს სანოტარო ბიუროში მდებარე ქ. თბილისი, ქუჩა მტკვარი # 6, სართული 1, გამოწმებ ხელმოწერის სინამდვილეს, რომელიც შესრულებულია მთარგმნელის ლუიზა მანგოშვილის (დაბ. 03.04.1985 წ. ჭიათურა, პ/შ 54001013930, რეგისტრირებული: ქ. თბილისი, სარკინეთის ქ. # 16, დიპლომი ISU # 000931, გაც. 24.09.2008წ) სსიპ ილის ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, ხელისმომწერის პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა და ნების გამოხატვის ნამდვილობა შემოწმებულია. მე მთარგმნელი გავაფრთხილე იმ პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც მოჰყვება არაზუსტ თარგმანს. მთარგმნელმა ჩემს წინაშე დაადასტურა, რომ ჯერჯერობით ფლობს რუსულ და ქართულ ენებს, თარგმანი ზუსტია და თარგმანზე ხელი მოაწერა ჩემი თანდასწრებით. გადახდილია საბლანკო თანახმად საქართველოს მთავრობის 29.12.2011წ. N507 დადგენილებისა „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისთვის საბლანკოსა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობები, მათი გადახდებიანების წესი და მომსახურების ვადები“ მ. 31.3 - 4.00 ლარი + 0,72 ლარი, თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა, + მ. 39.1 - 2.00 ლარი.

Я, нотариус Ахалбедашвили Дареджан, в моё нотариальное бюро по адресу: Тбилиси, ул. Мтквари № 6, первый этаж, заверяю достоверность подписи переводчицы Мангошвили Луизы (03.04.1985 года рождения, Чиатура, Л/№54001013930, зарегистрированная: г. Тбилиси, ул. Саркинетская № 16, диплом ISU № 000931, выд. ЮЛПП Государственным Университетом им. И. Чавчавадзе от 24.09.2008г). Личность подписавшей установлена, дееспособность, и подлинность выявления воли проверена. Я предупредила переводчицу об ответственности за неправильный перевод. Переводчица при мне подтвердила, что владеет русским и грузинским языком, перевод верен оригиналу и при мне исполнила свою подпись. Уплачено за нотариальное обслуживание согласно № 507 Постановлению утверждённого 29.12.2011 года правительством Грузии "О плате за выполнение нотариальных действий и установленному нотариальной палатой Грузии размеру стоимости, по утверждённому постановлению правительства Грузии о правилах их оплаты и сроков обслуживания", статья 31.3 - 4.00 лари, + 0.72 лари, согласно 169-ой ст. Налогового кодекса Грузии, + ст. 39.1 - 2.00 лари.  საკონტაქტო მონაცემები/Контактные данные: 598 53 00 10 ნოტარიუსი დარეჯან ახალბედაშვილი Нотариус Дареджан Ахалбедашвили

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18



Voluntary Certification System
National Union of Organizations in Providing Fire Safety
Registration № POCC RU.M704.04ЮАБ0
www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

Certificate of Conformity
№ НСОПБ ЮАБ0.ГЕ.ЭО.ПР.067.Н.00095
(Number of certificate of conformity)

028207
(Record number of letterhead)

Applicant Limited Liability Company "G-R-C"

Application Address: 0178, c. Tbilisi, Peikrebi str., H № 14, Litera G, Georgia.
Name and telephone + 995322355955, +995322209900 fax: + 995322355955, E-mail: info@grc.ge.
Location)

Manufacturer

(Nm and location of
the production
manufacturer

Limited Liability Company "G-R-C"

Address: 0178, c. Tbilisi, Peikrebi str., H № 14, Litera G, Georgia
telephone + 995322355955, fax + 995322355955.

Certification body

(Name and location telephone 8(499) 995-17-50. fax: 8(499) 995-17-50, e-mail:
Of the certification body issuing the
certificate of conformity)

LLC "Expert Test" 121357, c. Moscow, Vatutini str., H. 16, BLDG. 3, B 1.

experttest@mail.ru. USRN 1167746783071.

Certificate № НСОПБ ЮАБ0.РУ.ЭО.ПР.067, 13.07.2017 г., issued by the association
„НСОПБ“.

Certifies that

The production

(information on certified production
enabling the identification)

Wall (non Loadbearing) and roof constructions manufactured by
"THERMOPANEL" type metal triple-layer panel, comprising of

Two metal zinc-coated list with 0.5 mm and
thermal insulation from mineral plate on synthetic binder, with density
105-130 kg/m³, with total thickness
50-150 mm, manufactured by technical documentation of manufacturer. Serial production

Complies with the
requirements

(Name of National Standards,
Organizations standards, Rules,

Terms of contract on conformity, the

Requirements of which are certified)

St. Standard 30247.0-94

"Building constructions

Methods of testing on fire-resistance",
General requirements"

St. Standard 30247.1-94 "Building
constructions Methods of testing on fire-
Resistance. Loadbearing and support
constructions"

Fire-resistant indices at 1 page

As per annex (Letterhead № 004163).

Report on certificate testing № ДОПБ18-03-06/1,

Held tests

(tests) and measurements

14.03.2018 г., Test laboratory LLC "Expert test"

Certificate № НСОПБ ЮАБ0.РУ.ЭО.ПР.067, 13.07.2017 г., Address 142205,

Moscow county, c. Serpukhov, v. Pogranichni, Industrial Zone. Act on the results of
analyze of production № 14ДС/01-2018, 07.02.2018, held by certification body LLC
"Expert Test".

Represented documents Technical documentation of manufacturer (Documents presented
by the applicant in the certification body as the relevant proof)

Validity Term of Certificate of Conformity 15.03.2018 - 14.03.2023

OK Code 034-2014 (ОКПД2)
25.99.29.190

Russian SES SN Code
7308 90 510 0

6/11/18 10/10/18



Voluntary Certification System
National Union of Organizations in Providing Fire Safety
Registration № POCC RU.M704.04IOAB0

Certificate of Conformity

№ HCOPIB IOAB0.GE.ЭO.IIP.067.H.00095

004163

Number of certificate of conformity

Record number of letterhead)

Annex

Data on national standards (Rules)

Remark f national standard or rules	National Standart or rules	Requirements of national standard or rules that are to be approved
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire- resistance limit of wall construction (non-loadberaing) thickness 50 mm - EI30;
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire- resistance limit of wall construction (non-loadberaing) thickness 80 mm - EI60;
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire-resistance limit of wall construction (non-loadberaing) thickness 100 mm - EI90;
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire resistance limit of wall construction (non-loadberaing) thickness 150 mm - EI120;
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire resistant limit of roof construction if equally distributed loading is 100 kg/m ² (excluding own weight and not exceeding 1500 mm in the case of loadbering elements step). if the thickness is 50 mm - RE30;
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire resistant limit of roof construction if equally distributed loading is 100 kg/m ² (excluding own weight and not exceeding 1500 mm in the case of loadbering elements step). if the thickness is 80 mm - RE60;
SST 30247.0-94. SST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire resistant limit of roof construction if equally distributed loading is 100 kg/m ²

ВУН 10/3/13

		(excluding own weight and not exceeding 1500 mm in the case of loadbearing elements step), if the thickness is 100 mm - RE90;
T 30247.0-94. ST 30247.1-94.	Building constructions, Methods of testing on fire-resistance. General requirements. Building constructions, Building constructions, Methods of testing on fire-resistance, Loadbearing and support constructions	Fire resistant limit of roof construction if equally distributed loading is 100 kg/m ² (excluding own weight and not exceeding 1500 mm in the case of loadbearing elements step), if the thickness is 150 mm - RE120;

Over Gergely

სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N180527386



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

10.05.2018 წ

სანოტარო მოქმედების
დასახელება

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული
მთარგმნელის ხელმოწერის დამოწმება

ნოტარიუსი

დარეჯან ახალბედაშვილი

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ.თბილისი, ქუჩა მტკვარი, #6, სართული 1.

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591706628

სანოტარო მოქმედების
ინდივიდუალური ნომერი


00077576526318



მე, ნოტარიუსი დარეჯან ახალბედაშვილი, ჩემს სანოტარო ბიუროში მდებარე ქ. თბილისი, ქუჩა მტკვარი #6, სართული 1, ვამოწმებ ხელმოწერის სინამდვილეს, რომელიც შესრულებულია მთარგმნელის ნათია ცხოვრებაძის (დაბადებული 24.09.1982, მცხოვრები: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი, II კვ., II კორპ., ბ. 9; პირადობის მოწმობა: ა 1385352, პირადი ნომერი: 01029011345 გაცემული სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ისანი-სამგორის სამსახურის მიერ; დიპლომი # 09-12 გაცემული ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სინქრონული თარგმნის განყოფილების მიერ). ხელმოწერის პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა და ნების გამოხატვის ნამდვილობა შემოწმებულია. მე მთარგმნელი ჯავახიშვილი იმ პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც მოჰყვება არაზუსტ თარგმანს. მთარგმნელმა ჩემს წინაშე დაადასტურა, რომ ჯეროვნად ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს, თარგმანი ზუსტია და თარგმანზე ხელი მოაწერა ჩემი თანდასწრებით. გადახდილია საბალური თანახმად საქართველოს მთავრობის 29.12.2011წ. N507 დადგენილებისა „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისთვის საბალურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობები, მათი გადახდევინების წესი და მომსახურების ვადები“ მ. 31.3 – 6.00 ლ, + დღე -1,08 ლარი თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169 მუხლისა, + მ. 39.1 - 2.00 ლარი.

I, Notary Darejan Akhalbedashvili, in my notary bureau, located at the following address: Tbilisi, Mtkvari str. N 6, 1st floor, attest the reality of signature of translator Natia Tskhovrebadze (born on: 24.09.1982, residing at: Apt. 9, BLDG 2, BL2, Moscow Ave., Tbilisi, ID Card A 1385352; Personal number: 01029011345, issued by Samgori Territorial Office of CRA, Diploma # 09-12 issued by Simultaneous Interpretation Department of Ilia State University). The identity of the signatory is established; the capability and the reality of the expressed will are checked. I warned the translator about responsibility caused by the incorrect translation. The translator confirmed that she knows Georgian and English languages properly; the translation is correct and signed it in my presence. The identity of the signatory is established, the capability and the reality of the expressed will is checked. The notary tariffs paid in accordance with the article 31.3 of Georgian government by resolution N 507 of "The payment for the Notary acts and fixed payment, their payment order and service dates for Georgian Notary Chamber" dated 29.12.2011, 6,00+ VAT-1,08 GEL is paid in accordance with the article 169 of the Tax Code of Georgia, + article 39.1 - 2.00 GEL.

თარგმანის საკონტაქტო ნომერი 599 965453
ნოტარიუსი: დარეჯან ახალბედაშვილი
Notary: Darejan Akhalbedashvili

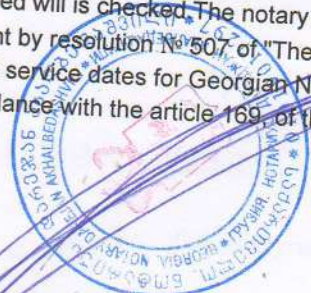

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

பெயர்: _____



შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
1.	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (პოდიუმის დარბაზი - 4.00 ნიშნულზე; სამზარეულო ბლოკი - 4.00 ნიშნულზე; კაფე (საკონდიტრო) – 4.00 ნიშნულზე; საგამოფენო-სადღესასწაულო დარბაზი სცენით ± 0.00 , +1.00 და +4.30 ნიშნულზე;)
2.	თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 (საგამოფენო სივრცე - 4.00 ნიშნულზე)
3.	საქმიანი ჯგუფი სქ (მენეჯერის ოთახი - 4.00 ნიშნულზე; დამლაგებლის ოთახი - 4.00 ნიშნულზე; გარდერობები - 4.00 ნიშნულზე; პერსონალის სასადილო - 4.00 ნიშნულზე; პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი - 4.00 ნიშნულზე; საგრიმიორო და გარდერობი ± 0.00 და +3.30 ნიშნულზე; ადმინისტრაცია 6.60 ნიშნულზე)
4.	სავაჭრო ჯგუფი სვ (სუვენირების მაღაზიები - 4.00 ნიშნულზე; სამხატვრო სალონი - 4.00 ნიშნულზე; ღვინის მაღაზია - 4.00 ნიშნულზე)
5.	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (სამაცივრე ოთახი - 4.00 ნიშნულზე; ინვენტარის საწყობი - 4.00 ნიშნულზე)
6.	დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოების და ავზების სათავსი - 4.00 ნიშნულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B მიწის ზემოთ 3 სართული I-B მიწის ქვემოთ 1 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლისა და სართულის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
1. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	11	3 სართული
2. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	11	1 სართული
3. საქმიანი ჯგუფი სქ	11	4 სართული
4. სავაჭრო ჯგუფი სვ	11	1 სართული
5. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	11	1 სართული
6. დამხმარე ჯგუფი დს	5	1 სართული
	48.8	12.20
სართულების რაოდენობა	3 სართული მიწის ზემოთ 1 სართული მიწის ქვემოთ	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	- 4.00	შეუზღუდავი	1088.7
2. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	± 0.00	შეუზღუდავი	1806.3
3. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	+ 4.30	შეუზღუდავი	313.3
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	- 4.00	შეუზღუდავი	196.0
5. საქმიანი ჯგუფი სქ	- 4.00	შეუზღუდავი	227.0
6. საქმიანი ჯგუფი სქ	± 0.00	შეუზღუდავი	101.8
7. საქმიანი ჯგუფი სქ	+ 3.30	შეუზღუდავი	96.9
8. საქმიანი ჯგუფი სქ	+ 6.60	შეუზღუდავი	96.9
9. სავაჭრო ჯგუფი სვ	- 4.00	შეუზღუდავი	245.7
10. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	- 4.00	7340	35.4
11. დამხმარე ჯგუფი დს	- 4.00	3300	69.6
იატაკის საერთო ფართობი =		4081.6	

იატაკების რაოდენობა =		4
შენობის საერთო ფართობი =		$4277.6 + 1240.5 (- 4.00 \text{ ნიშნ.}) + 421.5 (\pm 0.00 \text{ ნიშნ.}) + 303.7 (+ 3.30 \text{ ნიშნ.}) + 230.1 (+ 6.60 \text{ ნიშნ.}) + 57.3 (+ 9.90 \text{ ნიშნ.}) = 6530.7$

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინაა ღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-16 ღერძებში	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
ბ-გ ღერძებში	6.48 მ მინიმალური	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45 %	-	აკმაყოფილებს	45 %
გ-ზ ღერძებში	6.48 მ მინიმალური	1	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45 %	-	აკმაყოფილებს	45 %
ზ-თ ღერძებში	6.48 მ მინიმალური	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45 %	-	აკმაყოფილებს	45 %
16-1 ღერძებში	7.55 მ მინიმალური	1	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	70 %	-	აკმაყოფილებს	70 %
თ-ბ ღერძებში	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცე ები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსა შხეფი სისტემა	ალტერნ ატიული ავტომატ ური ცეცხლსა კრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლადმოძრე ნი სისტემები	სახანძრო მილდგა რების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლ მაქრები	საავა რიო განგა შის სისტ ემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო- სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებ ლი მისაერთებე ლი
თავშეყრის ჯგუფი თვ- 2 (პოდიუმის დარბაზი, სამზარეულო ბლოკი, კაფეტერია) (-4.00 ნიშნულზე)	კი	-	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი; საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაც იო სისტემა	-	-	კი	-	-	კი
თავშეყრის ჯგუფი თვ- 2 (საგამოფენო- სადღესასწაულო დარბაზი, სცენა) (±0.00 , + 1.00 ნიშნ.)	კი	-	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი; საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაც იო სისტემა	კი (სცენა)	-	კი	-		
თავშეყრის ჯგუფი თვ- 2 (საგამოფენო- სადღესასწაულო დარბაზი) (+4.30 ნიშნულზე)	კი	-	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი; საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაც იო სისტემა	-	-	კი	-		
თავშეყრის ჯგუფი თვ- 3 (საგამოფენო დარბაზი) (-4.00 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		
საქმიანი ჯგუფი სქ (- 4.00 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		

საქმიანი ჯგუფი სქ (±0.00 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		
საქმიანი ჯგუფი სქ (+3.30 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		
საქმიანი ჯგუფი სქ (+6.60 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		
სავაჭრო ჯგუფი სვ (-4.00 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (- 4.00 ნიშნულზე)	კი	-	-	-	-	კი	-		
დამხმარე ჯგუფი დს	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	კი	-		
კიბის უჯრედი	-	-	-	კი	-	-	-		
ლიფტი	-	-	-	-	მექანიკური განიავება	-	-		
ლიფტის სამანქანე	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		
დერეფანი (- 4.00 ; ±0.00 ; 3.30 და 6.60 ნიშნულებზე)	კი	-	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	-	-	კი	-		

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (-4.00 ნიშნულზე)	-	კი
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (±0.00 და +1.00 ნიშნულზე)	-	კი
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (±4.30 ნიშნულზე)	-	კი
საქმიანი ჯგუფი სქ (-4.00 ნიშნულზე)	-	კი
საქმიანი ჯგუფი სქ (±0.00 ნიშნულზე)	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ (+3.30 ნიშნულზე)	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ (+6.60 ნიშნულზე)	კი	-
სავაჭრო ჯგუფი სვ (-4.00 ნიშნულზე)	-	კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (-4.00 ნიშნულზე)	-	კი
დამხმარე ჯგუფი დს	-	კი
ლიფტი	-	კი
დერეფანი	-	კი

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელი ის/გასასვლელ თან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელი ის/გასასვლელ თან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 330 (პოდიუმის დარბაზი)	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88

-4 .00 ნიშნულზე	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 29 (სამზარეულო)	1	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88 და მეტი
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 62 (კაფეტერია)	2	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 დ.დ. 73 (საგამოფენო დარბაზი)	2	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
	საქმიანი ჯგუფი სქ (მენეჯერის ოთახი, გარდერობი, პერსონალის სასადილო, პერსონალის ოთახი, პერსონალის გარდერობი) ს.დ.დ. 35	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
	სავაჭრო ჯგუფი სვ (სამზატვრო სალონი, სუვენირების მაღაზიები, ღვინის მაღაზია) ს.დ.დ. 88	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88

	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (სამაცივრე ოთახი , ინვენტარის საწყობი) ს.დ.დ. 2	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
	დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოებისა და ავზების სივრცე) დ.დ. 3	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
-4.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 622		3	4 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	3.65	0.82	0.88
±0.00 ნიშნულზე	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 1176 (საგამოფენო- სადღესასწაულო დარბაზი)	4	4 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 115 (სცენა)	2	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
	საქმიანი ჯგუფი სქ (საგრიმიორო- გარდერობი) დ.დ.12	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88

±0.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 1303		4	6 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+4.30 ნიშნულზე	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 224 (საგამოფენო- სადღესასწაულო დარბაზი)	2	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+3.30 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (საგრიმიორო- გარდერობი) დ.დ. 12	2 (თითოეულს)	2 (გზა-კიბე) (თითოეულს)	1.10	1.26	1.20	2.18	0.82	0.88
+6.60 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (ადმინისტრაცია) დ.დ. 12	2 (თითოეულს)	1 (გზა-კიბე) (თითოეულს)	1.10	1.26	1.20	2.18	0.82	0.88

	სავაჭრო ჯგუფი სვ (სამხატვრო სალონი, სუვენიერების მაღაზიები, ღვინის მაღაზია) ს.დ.დ. 88	1 ქ	1 კ			1 ქ	1 კ		-	-			
±0.00 ნიშნულზე	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 1176 (საგამოფენო- სადღესასწაულო დარბაზი)	8 ქ	8 კ			3 ქ	3 კ		-	-			
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 115 (სცენა)	1 ქ	1 კ			1 ქ	1 კ		-	-	1 (სულ)	8 (სულ)	1 (სულ)
	საქმიანი ჯგუფი სქ (საგრიმიორო- გარდერობი) დ.დ.12	1				1			-	-			2 (სულ)
+4.30 ნიშნულზე	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 დ.დ. 224 (საგამოფენო- სადღესასწაულო დარბაზი)	2 ქ	2 კ			1 ქ	1 კ						
+3.30 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (საგრიმიორო- გარდერობი) დ.დ. 12	1	2 ქ	2 კ	1	2 ქ	2 კ				1 (სულ)	2 (სულ)	1 (სულ)
+6.60 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (ადმინისტრაცია) დ.დ. 12	1	2 ქ	2 კ	1	2 ქ	2 კ				1 (სულ)	2 (სულ)	1 (სულ)

ყველა სართულზე სივრცის და დაკავებულობის განსაზღვრა (1004.1.2 ცხრილი)					
N	დაკავებულობა		ფართი მ²	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
1	-4 .00 ნიშნულზე	თვ-2 (პოდიუმის დარბაზი)	462.0	1.4	330
2		თვ-2 (სამზარეულო)	542.1	18.6	29
3		თვ-2 (კაფეტერია)	86.9	1.4	62
4		თვ-3 (საგამოფენო დარბაზი)	196.0	2.7	73
5		სქ (გარდერობი)	128.7	9.3	14
6		სქ (მენეჯერის ოთახი)	17.7	9.3	2
7		სქ (პერსონალი ს სასადილო)	33.6	9.3	4
8		სქ (პერსონალი ს მოსასვენებელი ოთახი)	34.5	9.3	4
9		სქ (დამლაგებლის ოთახი)	12.5	9.3	1

10		სქ (პერსონალი ს გარდერობი)	94.2	9.3	10 (რეალური დაკავებულობა)
11		სვ (სამხატვრო სალონი)	61.1	2.8	22
12		სვ (სუვენირები ს მაღაზია)	68.5	2.8	25
13		სვ (ღვინის მაღაზია)	85.0	2.8	30
14		სვ (სუვენირები ს მაღაზია)	31.1	2.8	11
15		სწ-2 (სამაცივრო ოთახი)	17.7	46.5	1
16		სწ-2 (ინვენტარის საწყობი)	15.9	46.5	1
17		დს	69.6	27.9	3
18		თვ-2 (საგამოფენო - სადღესასწა ულო დარბაზი)	1645.7	1.4	1176
19		თვ-2 (სცენა)	160.6	1.4	115

20	±0.00	სქ (საგრიმიორ ო გარდერობი)	50.9	9.3	6
21		სქ (საგრიმიორ ო გარდერობი)	50.9	9.3	6
22	+4.30	თვ-2 (საგამოფენო - სადღესასწა ულო დარბაზი)	313.3	1.4	224
23	+3.30	სქ (საგრიმიორ ო გარდერობი) 6 ერთეული	16.5	9.3	2
24	+6.60	სქ (ადმინისტრ აცია) 6 ერთეული	16.5	9.3	2