

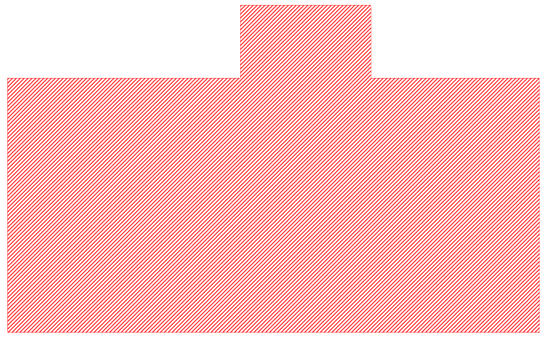
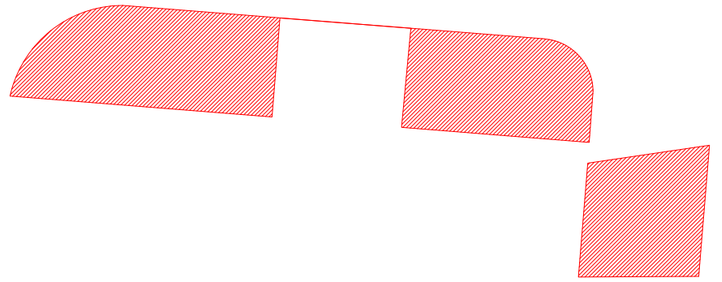



ნაკ-ის საანგარიშო ფართობი 4788მ²

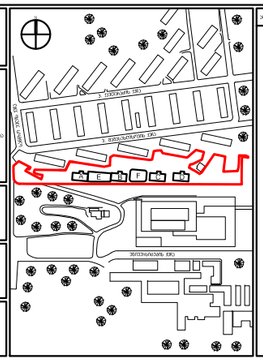



ნაკ-ის საანგარიშო ფართობი 186.0 მ²


ა. ფოცხიშვილის ქუჩა
ა. ფოცხიშვილის ქუჩა
ა. ფოცხიშვილის ქუჩა

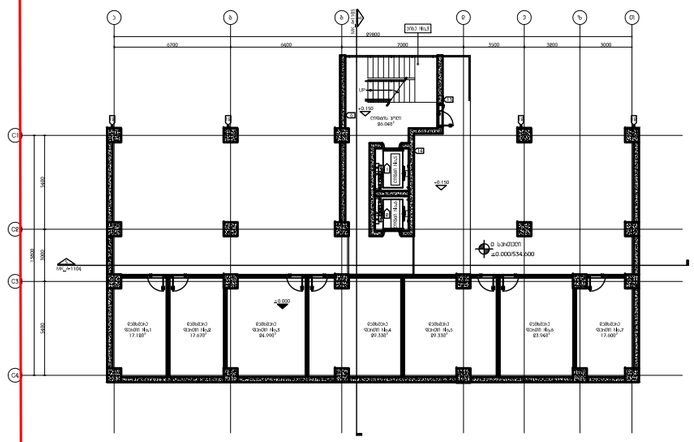

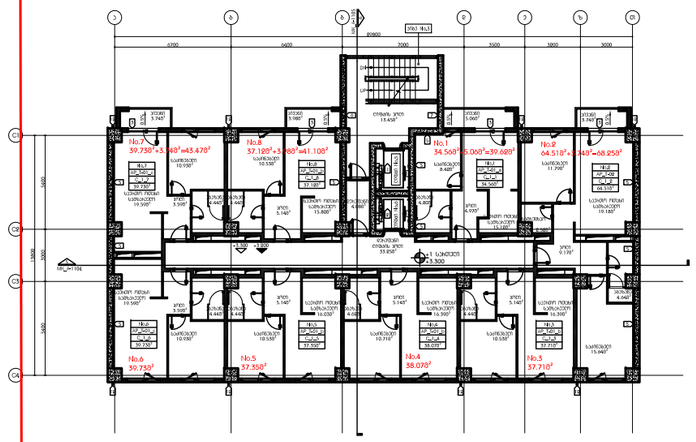

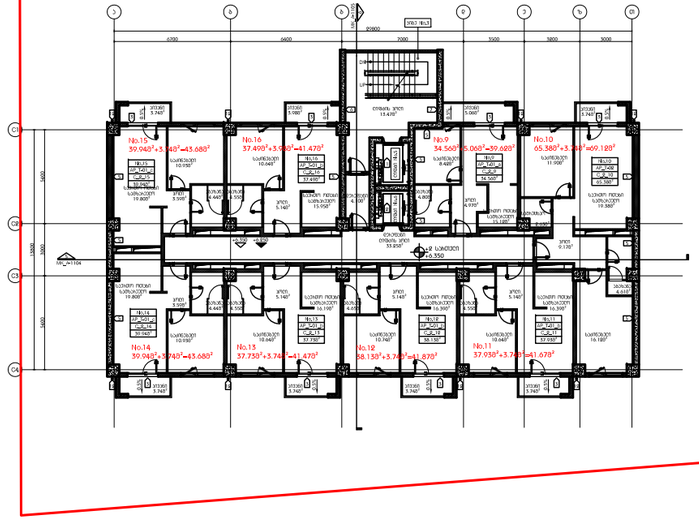


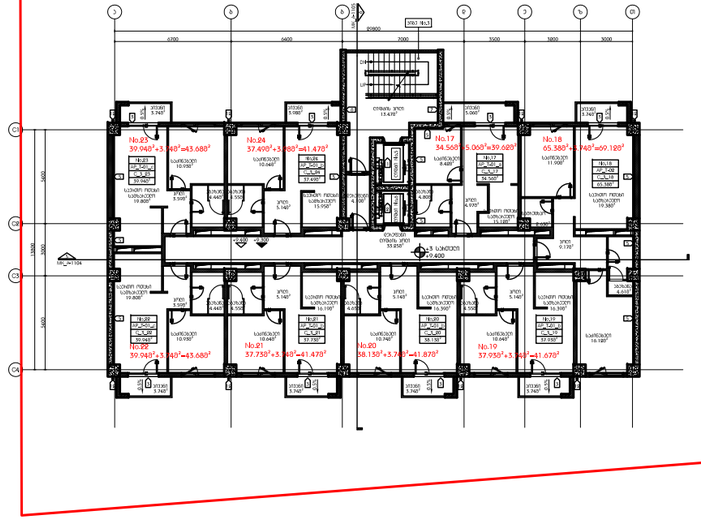

DEPHANI

შპს "დეფანი"
ს/კ 402287636
ფილიალი ქ. ბათუმში
(მისამართი: ქ. ბათუმი, ი. ჭავჭავაძის 35
ტელ.: 577 20 20 20)

"DEPHANI" - ის ნებართვის გარეშე, ამ პროექტის სრული ან ნაწილობრივი კოპირება, გამრავლება, გავრცელება, ასევე ელექტრონულ ან სხვა ნებისმიერ სახით გამოყენება აკრძალულია და ისჯება კანონით.

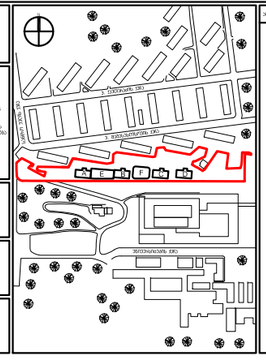

ტექნიკური მონაცემები

ტექნიკური მითითებები

1. სართულის სიმაღლე მონოლითური მონოლითური - 3მ-ში.
2. ზედაპირის ტემპერატურის მონიტორინგის ჩატარება ყოველ 2 საათში ერთხელ.
3. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
4. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
5. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
6. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
7. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
8. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
9. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
10. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
11. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
12. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
13. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
14. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
15. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
16. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.

ტექნიკური მითითებები

1. ტექნიკური ზედამხედველობა მონოლითური ბეტონის.
2. ზედაპირის ტემპერატურის მონიტორინგის ჩატარება ყოველ 2 საათში ერთხელ.
3. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
4. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
5. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
6. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
7. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
8. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
9. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
10. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
11. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
12. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
13. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
14. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
15. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
16. ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების პროცესში ბეტონის ნარევის ტემპერატურის დაცვა ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.

საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროების კვებისობიექტების კეთილმოწყობის პროექტი


ტიპიური ბანაკების ბემის ბლოკი C

0 სართული ±0.000/534.600
+1 სართული +3.300
+2 სართული +6.350
+3 სართული +9.400


07.05.15	პროექტი A
13.07.14	100% ტექნ. დოკუმენტაცია
შეცვლილი	პროექტის

პროექტის მოცულობა	001
პროექტის ფურცლის	144+0004
ნახაზის / ფურცლების ჯამური	
ნახაზის	01.03.04.000001
ფურცლების	01.03.04.000001
პროექტის	
ფურცლის	07.05.15
ტიპიური ნახაზის	


MK_A - 200_C

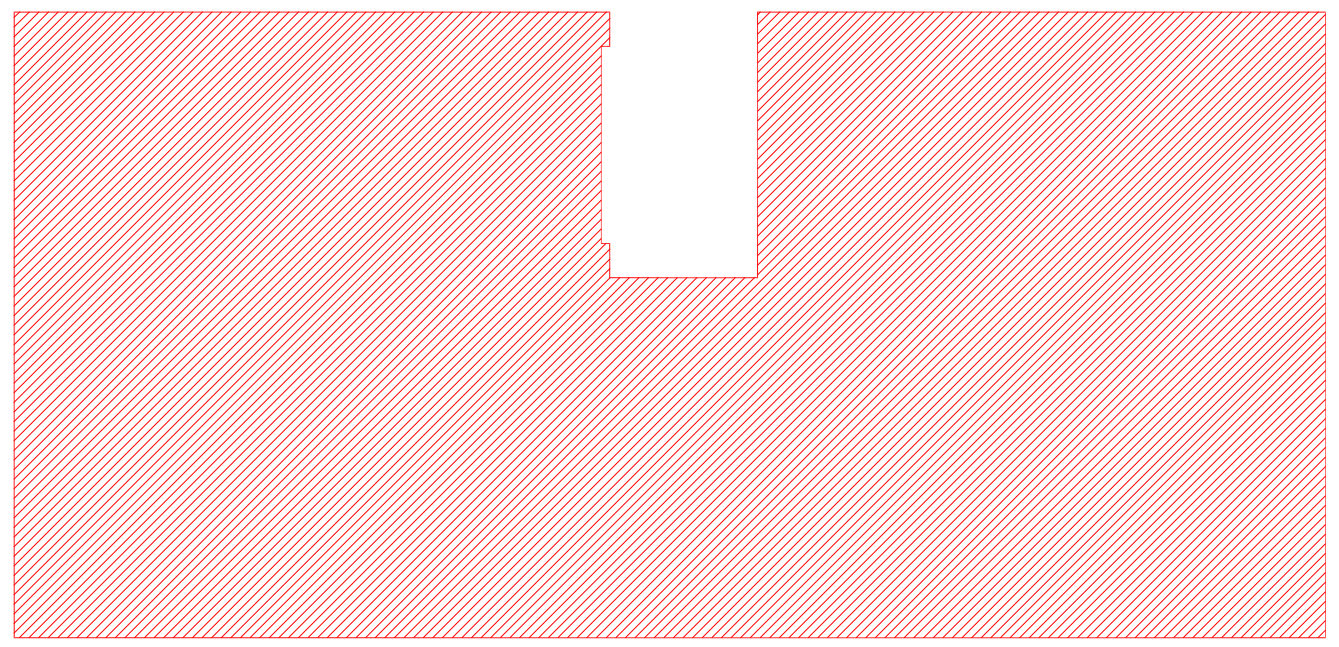


კ2-ის საანგარიშო ფართობი 424.45მ²

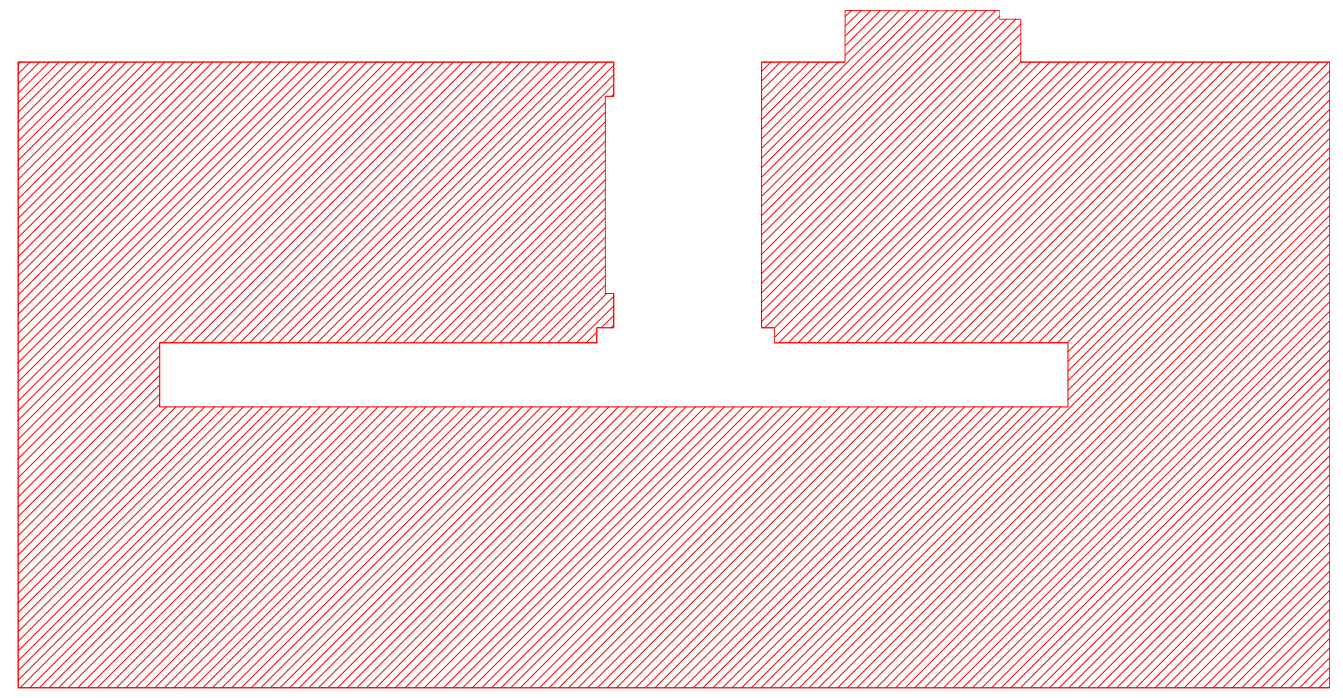

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 396.01მ²

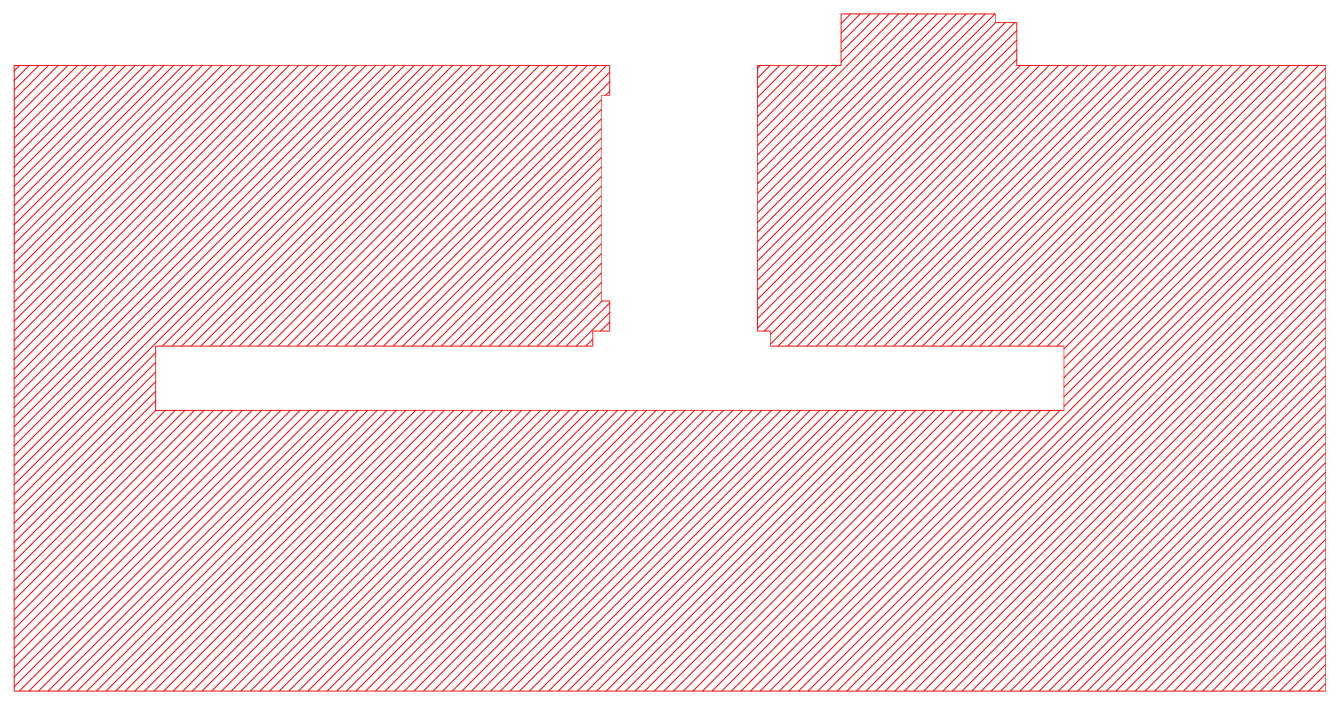

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 395.97მ²

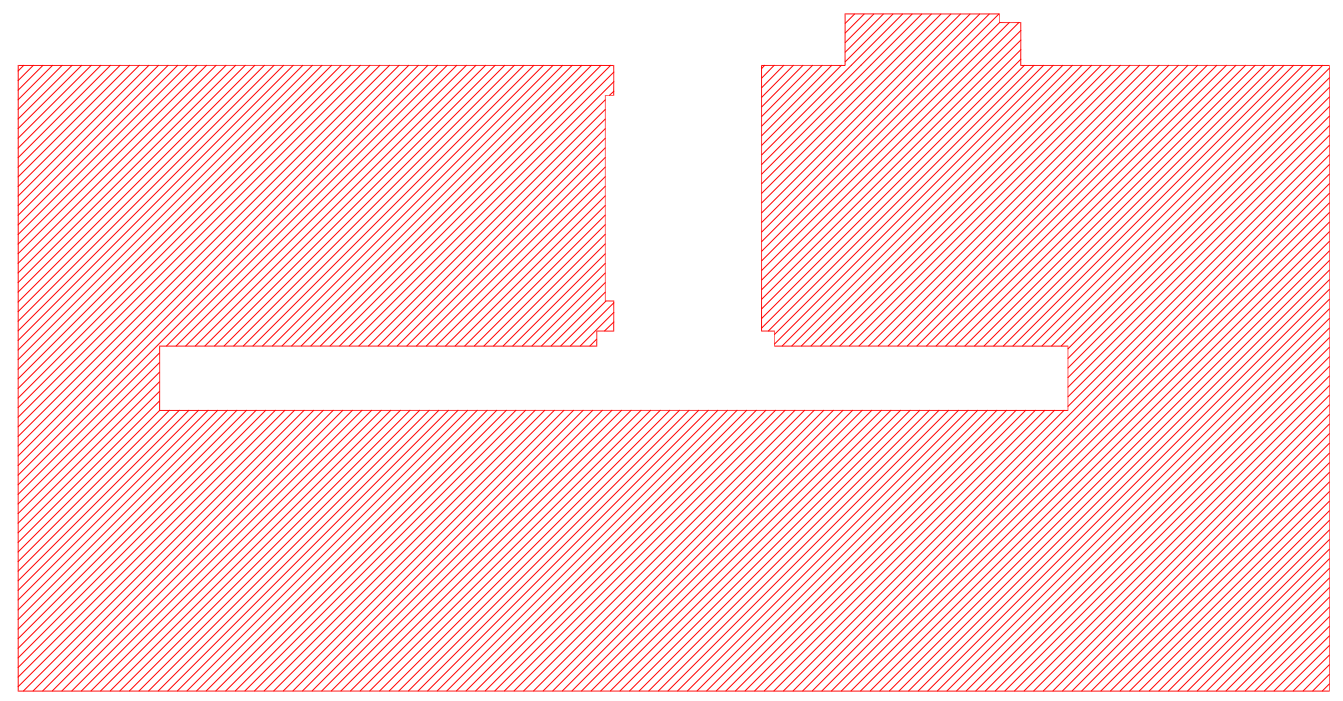

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 395.97მ²

DEPHANI


გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს **'DEPHANI'** - ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება იკრძალება **'DEPHANI'** - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დახარისხებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

"PROGRESI" ltd

DG GROUP

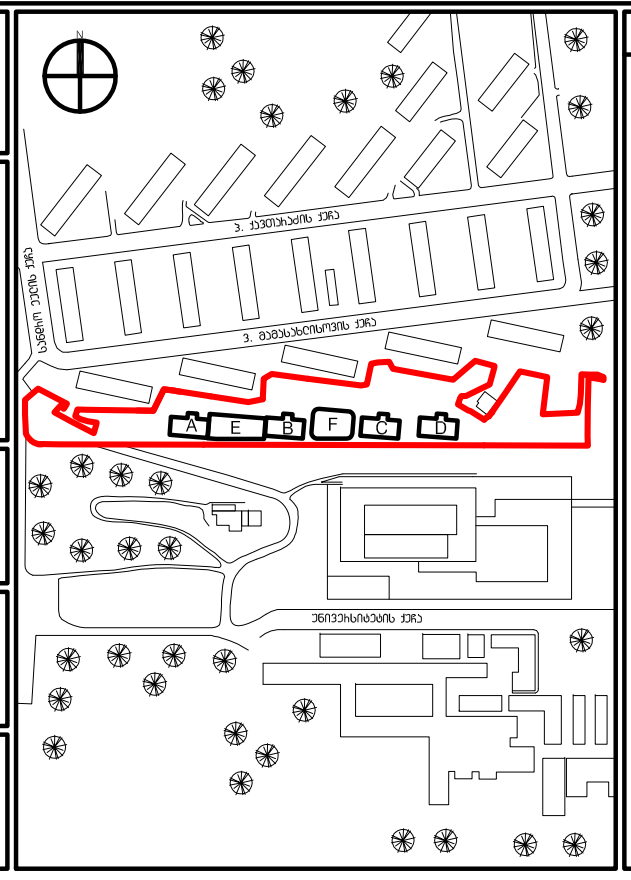

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ფურცლის შენიშვნები

1. ყველა აივანთან გათვალისწინებულია სანვეთური
2. ყველა აივნის დახრა უნდა იყოს 0.5%
3. ყველა ბლოკის კედელი უნდა გაილესოს. კედლის მოპირკეთება იხ. მოპირკეთების ნახაზებზე
4. ბინის ტიპების მიხედვით დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
5. ყველა აბაზანის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
6. სადარბაზოს დერეფნის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
7. ავტოსადგომის, ლიფტის ჰოლის და სადარბაზოს დერეფნების სინათლის კონტროლი არის სენსორული
   დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. შესაბამისი პროექტის ნახაზები და სპეციფიკაციები
8. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებულია როზეტი. გარე საკვამლე არხის ფერი RAL7011 IRON GREY
9. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებული იყოს კარადა, ფერი RAL7011 IRON GREY
10. ყველა აბაზანაში გათვალისწინებულია წყლის მიმღები.
    დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტი
11. ყველა აივანზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სადრენაჟე ვერტიკალური მილი კონდიციონერის კონდენსატის შემგროვი დაერთებისთვის, ფერი RAL7011
12. ლიფტის კაბინის ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალები, ლილაკის და კარის ტიპი შეირჩეს ლიფტის მწარმოებლის შერჩევის შემდგომ არქიტექტორის მიერ
13. დონის მისხვევების მდებარეობა იხ. შესაბამის პროექტში
14. ყველა ბინაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალური ზარის ყურმილი ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადის ქვევით, იატაკიდან 1300მმ სიმაღლეზე
    დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
15. კიბის / აივნის მოაჯირის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოაჯირის დეტალურ ნახაზებზე
16. შენობის ჭერში შეკიდული, ვერტიკალურად განლაგებული კომუნიკაციები განთავსდეს შემდეგი ფერის მილებში:
    წყალი - ლურჯი
    სანიაღვრე - სტაფილოსფერი
    კანალიზაცია - შავი
    გაზი - ყვითელი
    ჰიდრანტი - წითელი
    კონტრაქტორმა მილების განთავსების, დამაგრების დეტალები, ფერი უნდა შეათანხმოს არქიტექტორთან

ძირითადი შენიშვნები

1. ტერიტორიის ანაზომი მოწოდებულია დამკვეთის მიერ
2. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
3. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან ალტერნატიული მახასიათებლებით
4. მთავარი შენიშვნებისათვის / აღნიშვნების / სიმბოლოების / აბრევიატურების განმარტებისათვის იხ. ფურცელი MK_G-100
5. კედლის / ტიხრის ტიპებისათვის იხ.ფურცელი MK_A-1500
6. კარების სპეციფიკაციისათვის იხ.ფურცელი MK_A-2100
7. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 100მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
8. კედლის შეფუთვის, ტიხრების მოწყობის დროს პრიორიტეტად მიჩნეული იყოს "ხაზზე განწორება"
9. კონტრაქტორი ვალდებულია არქიტექტურულ ნახაზებში მითითებული ზომები გადაამოწმოს სამშენებლო მოედანზე და ნებისმიერი უზუსტობა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე აცნობოს არქიტექტორს
10. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით
11. შენობიდან / ტერიტორიიდან წყლის მოცილების პროექტი დამუშავდეს ინჟინერის / კონტრაქტორის მიერ და შეთანხმდეს არქიტექტორთან
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. კარის სპეციფიკაციებში მოცემული ზომა არის კარის ფრთის (ბალების) ზომა. კარის ღიობის ზომები და ბალების მიმართულება ნაჩვენებია გეგმებზე, ჭრილებზე და ფასადებზე

საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროს აპარტამენტები ქავთარაძის ქუჩაზე

პროექტი

კ2-ის საანგარიშო გეგმა
ბლოკი C
0 სართული ±0.000/537.100
+1 სართული +3.300
+2 სართული +6.350
+3 სართული +9.400

ნახაზი


07.05.15	რევიზია A	
10.07.14	100%	მუშა დოკუმენტაცია
თარიღი		რევიზია


კონტრაქტის ნომერი	001
პროექტის ნომერი	14A-001A
მასშტაბი / ფურცლის ზომა	
დახაზა	თ.ჯანეზაშვილი
შეამოწმა	თ.მაღალაშვილი
რევიზია	
თარიღი	07.05.15
დამტკიცებულია	


ფაილის სახელი


MK_A - 200_C

ფურცელი

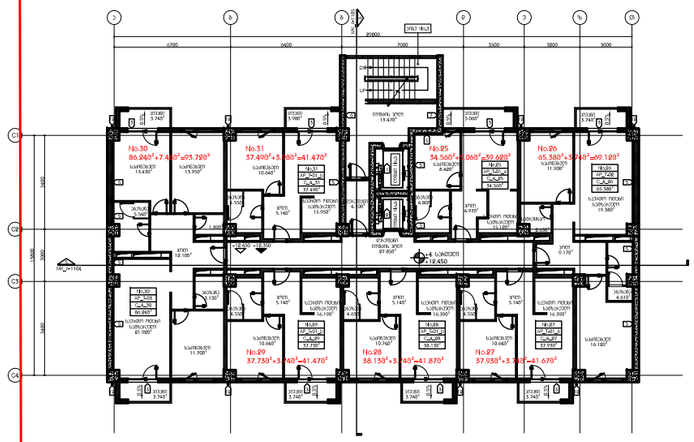


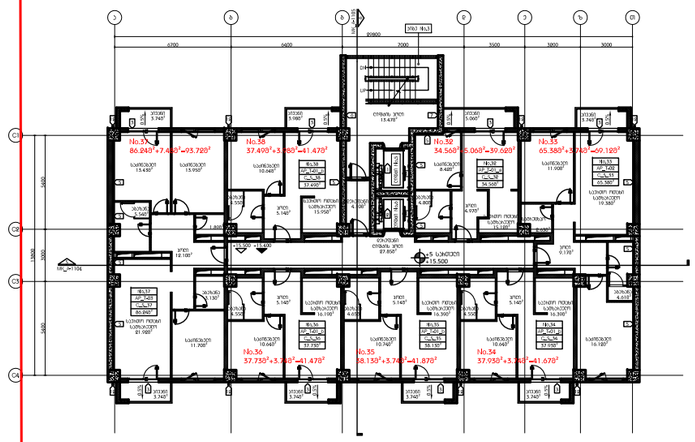

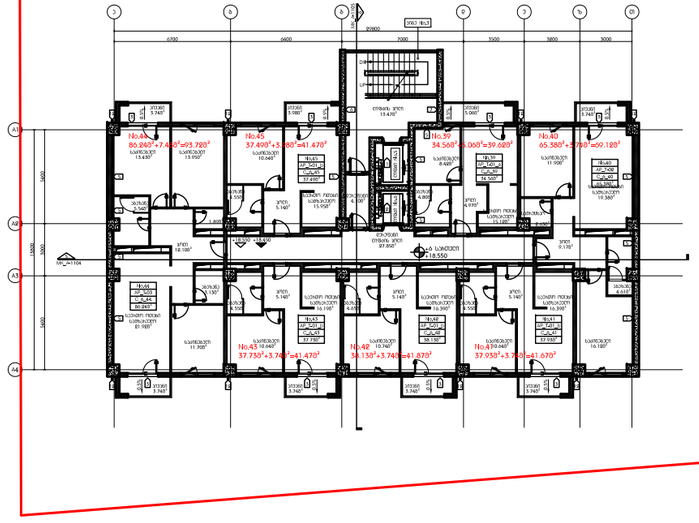

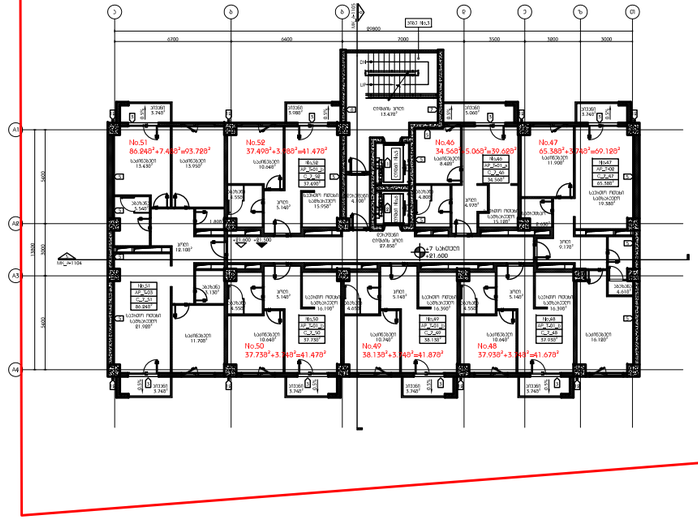


DEPHANI

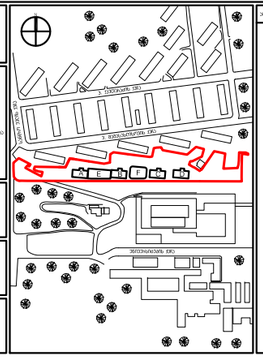


ტიპიხაბებების ბაბება
ბიბიი C
+4 სართული +12.450
+5 სართული +15.500
+6 სართული +18.550
+7 სართული +21.600


MK_A - 201_C

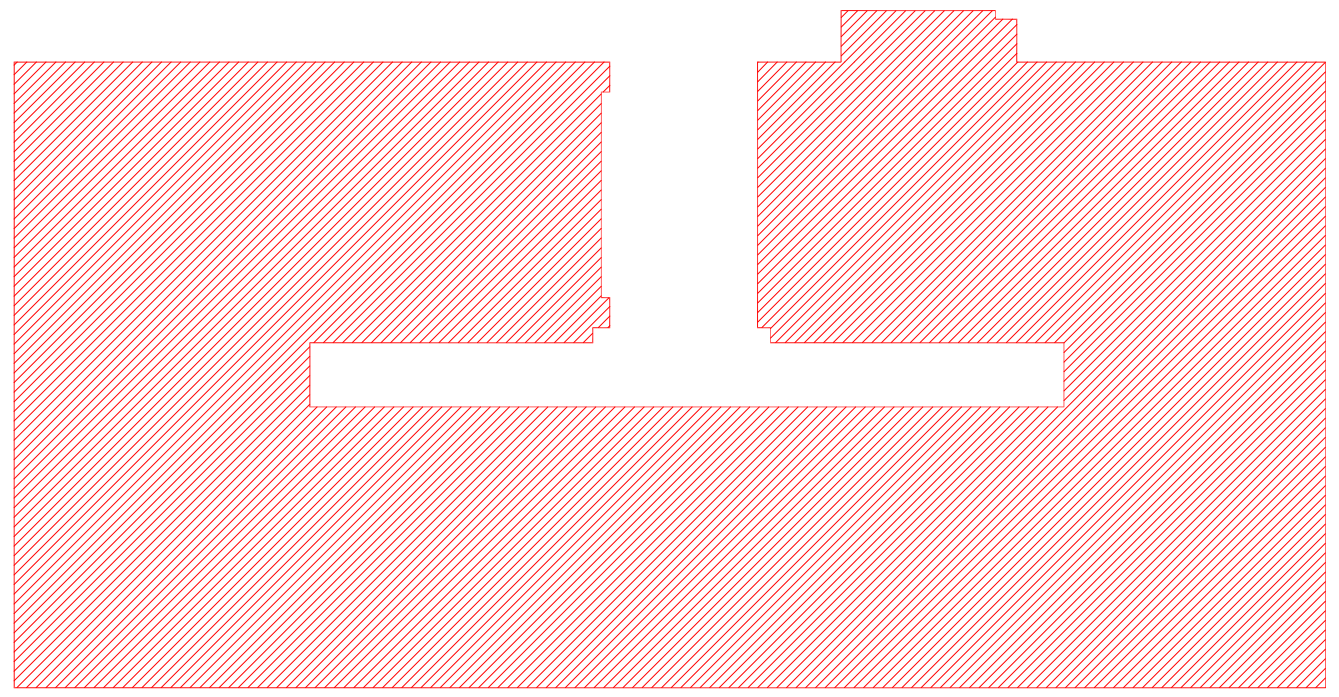


ჯე-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

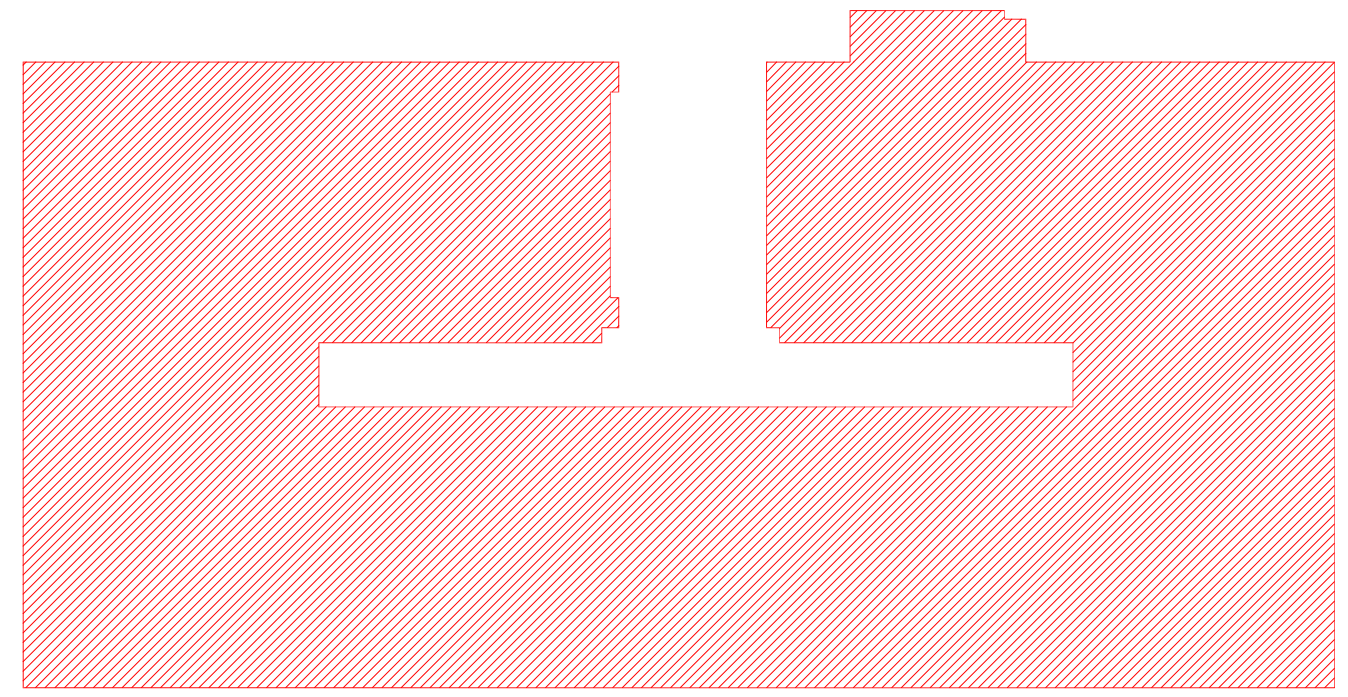

ჯე-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

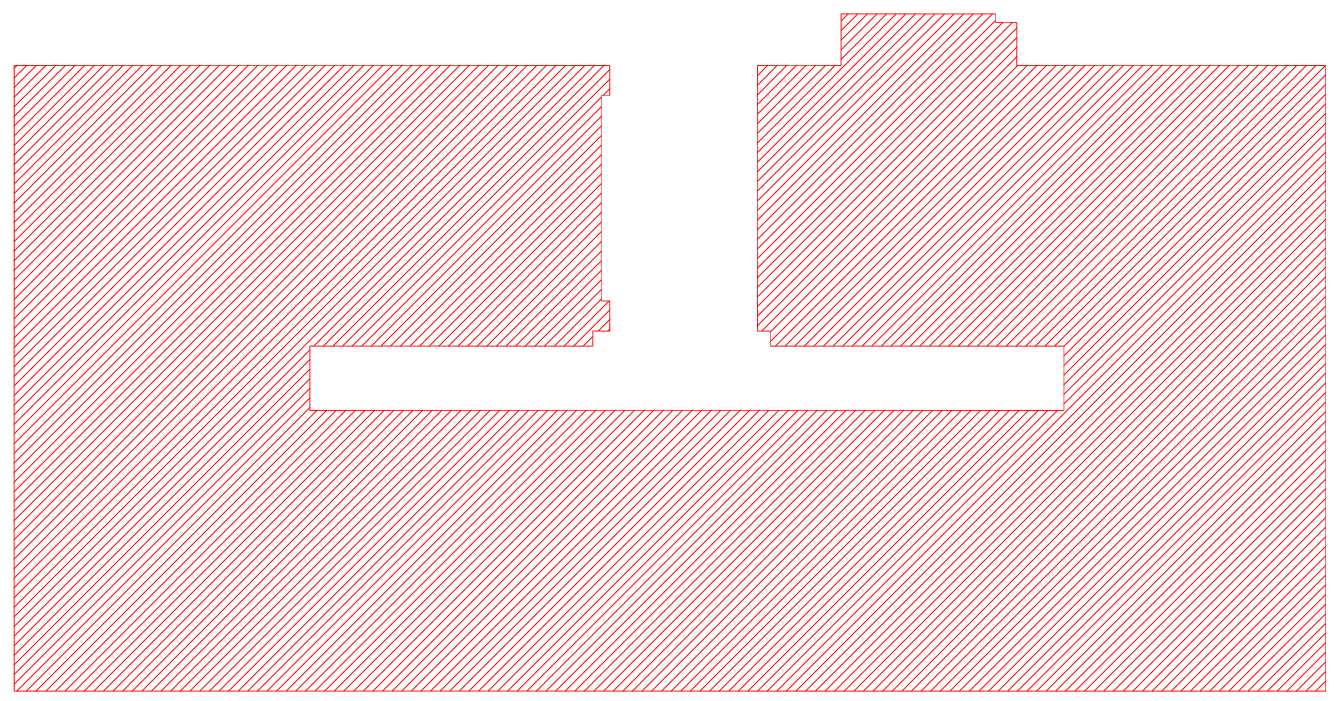

ჯე-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

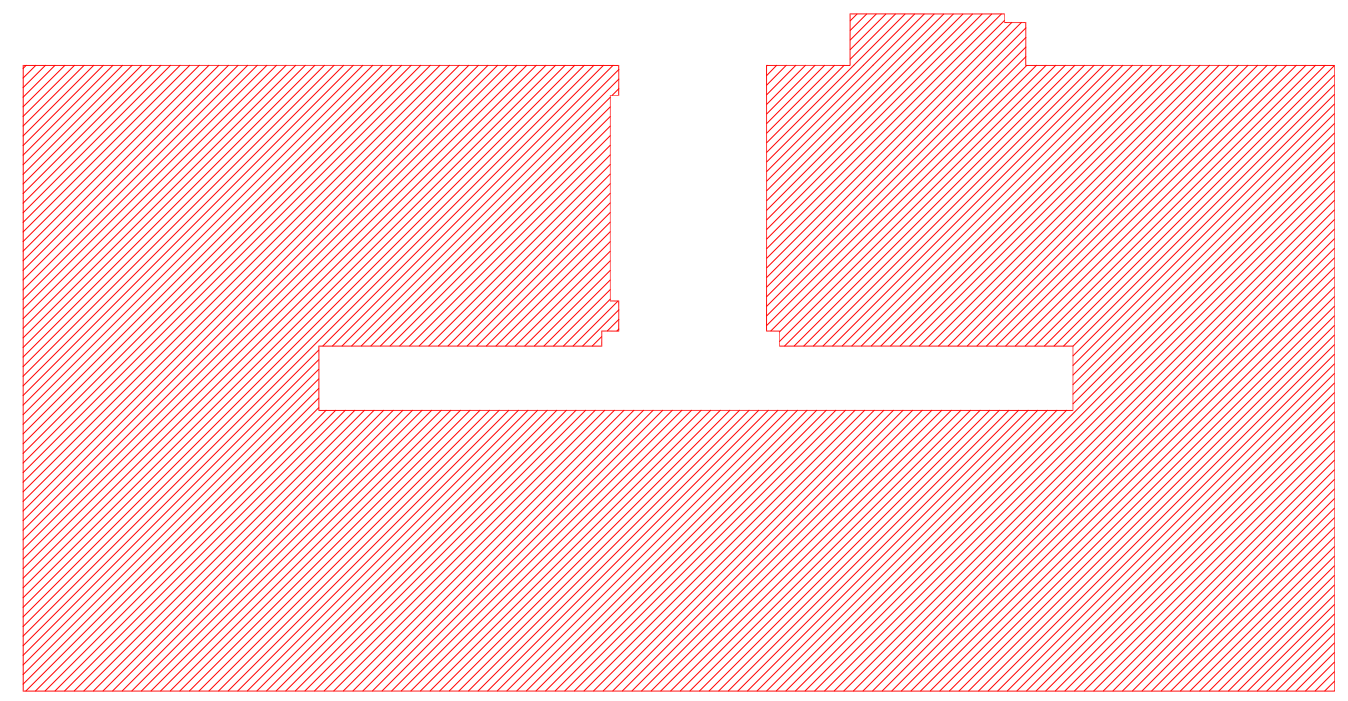

ჯე-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

DEPHANI

გაფრთხილება!


წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს **'DEPHANI'** - ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება იკრძალება **'DEPHANI'** - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დაზიანებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

m²

"PROGRESI" ltd

DG GROUP

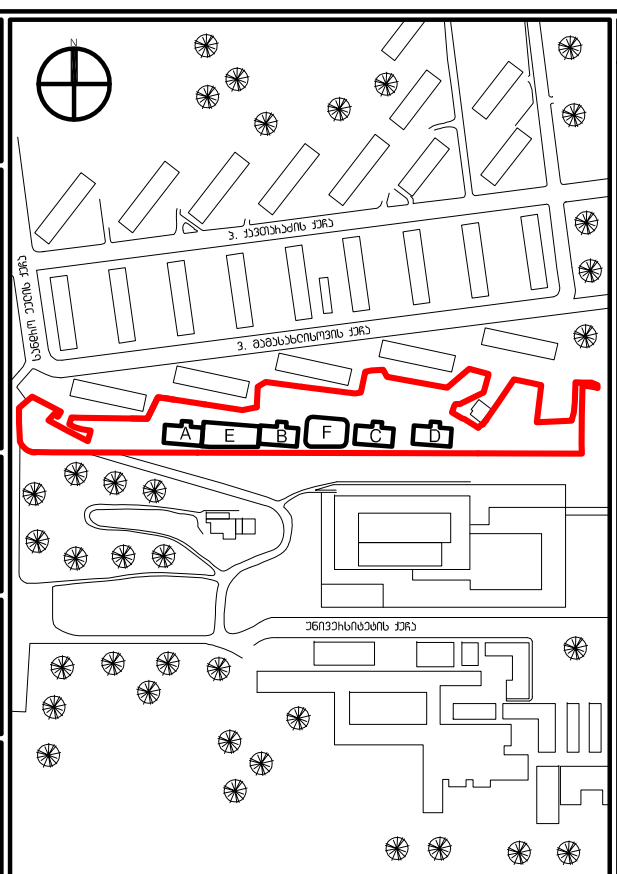

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ფასადის შენიშვნები

1. ყველა აივანთან გათვალისწინებულია სანვეთური
2. ყველა აივნის დახრა უნდა იყოს 0.5%
3. ყველა ბლოკის კედელი უნდა გაილესოს. კედლის მოპირკეთება იხ. მოპირკეთების ნახაზებზე
4. ბინის ტიპების მიხედვით დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
5. ყველა აბაზანის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
6. სადარბაზოს დერეფნის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
7. ავტოსადგომის, ლიფტის ჰოლის და სადარბაზოს დერეფნების სინათლის კონტროლი არის სენსორული
   დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. შესაბამისი პროექტის ნახაზები და სპეციფიკაციები
8. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივანზე გათვალისწინებულია როზეტი. გარე საკვამლე არხის ფერი RAL7011 IRON GREY
9. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებული იყოს კარადა, ფერი RAL7011 IRON GREY
10. ყველა აბაზანაში გათვალისწინებულია წყლის მიმღები.
    დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტი
11. ყველა აივანზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სადრენაჟე ვერტიკალური მილი კონდიციონერის კონდენსატის შემგროვი დაერთებისთვის, ფერი RAL7011
12. ლიფტის კაბინის ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალები, ღილაკის და კარის ტიპი შეირჩეს ლიფტის მწარმოებლის შერჩევის შემდეგ არქიტექტორის მიერ
13. დონის მისხვედრების მდებარეობა იხ. შესაბამის პროექტში
14. ყველა ბინაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალური ზარის ყურმილი ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადის ქვევით, იატაკიდან 1300მმ სიმაღლეზე
    დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
15. კიბის / აივნის მოაჯირის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოაჯირის დეტალურ ნახაზებზე
16. შენობის ჭერში შეკიდული, ვერტიკალურად განლაგებული კომუნიკაციები განთავსდეს შემდეგი ფერის მილებში:
    წყალი - ლურჯი
    სანიაღვრე - სტაფილოსფერი
    კანალიზაცია - შავი
    გაზი - ყვითელი
    ჰიდრანტი - წითელი
    კონტრაქტორმა მილების განთავსების, დამაგრების დეტალები, ფერი უნდა შეათანხმოს არქიტექტორთან

ძირითადი შენიშვნები

1. ტერიტორიის ანაზომი მოწოდებულია დამკვეთის მიერ
2. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
3. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით
4. მთავარი შენიშვნებისათვის / აღნიშვნების / სიმბოლოების / აბრევიატურების განმარტებისათვის იხ. ფურცელი MK_G-100
5. კედლის / ტიხრის ტიპებისათვის იხ.ფურცელი MK_A-1500
6. კარების სპეციფიკაციისათვის იხ.ფურცელი MK_A-2100
7. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 100მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
8. კედლის შეფუთვის, ტიხრების მოწყობის დროს პრიორიტეტად მიჩნეული იყოს "ხაზზე გასწორება"
9. კონტრაქტორი ვალდებულია არქიტექტურულ ნახაზებში მითითებული ზომები გადაამოწმოს სამშენებლო მოედანზე და ნებისმიერი უზუსტობა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე აცნობოს არქიტექტორს
10. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით
11. შენობიდან / ტერიტორიიდან წყლის მოცილების პროექტი დამუშავდეს ინჟინერის / კონტრაქტორის მიერ და შეთანხმდეს არქიტექტორთან
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. კარის სპეციფიკაციებში მოცემული ზომა არის კარის ფრთის (ბლოკის) ზომა. კარის ღიობის ზომები და ბლოკის მიმართულება ნაჩვენებია გეგმებზე, ჭრილებზე და ფასადებზე

საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროს აპარტამენტები ქავთარაძის ქუჩაზე


პროექტი


ჯე-ის საანგარიშო გეგმა
ბლოკი C
+4 სართული +12.450
+5 სართული +15.500
+6 სართული +18.550
+7 სართული +21.600


ნახაზი


07.05.15		რევიზია A
10.07.14	100%	მუშა დოკუმენტაცია
თარიღი		რევიზია

კონტრაქტის ნომერი	001	ფაილის სახელი
პროექტის ნომერი	14A-001A	MK_A - 201_C
მასშტაბი / ფურცლის ზომა		
დახაზა	თ.ჯანეზაშვილი	
შეამოწმა	თ.მელელაშვილი	
რევიზია		
თარიღი	07.05.15	
დამტკიცებულია		ფურცელი

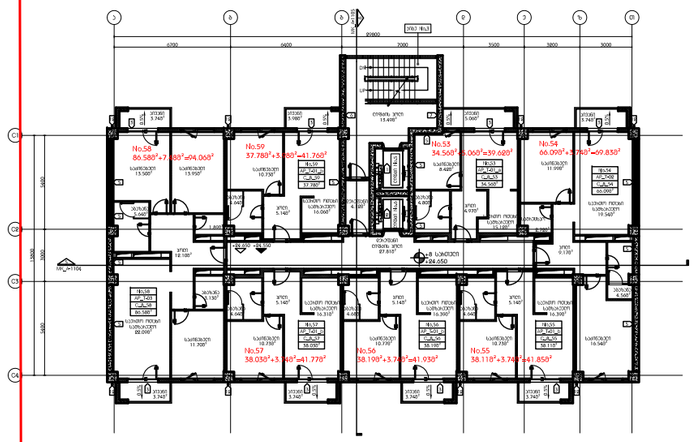

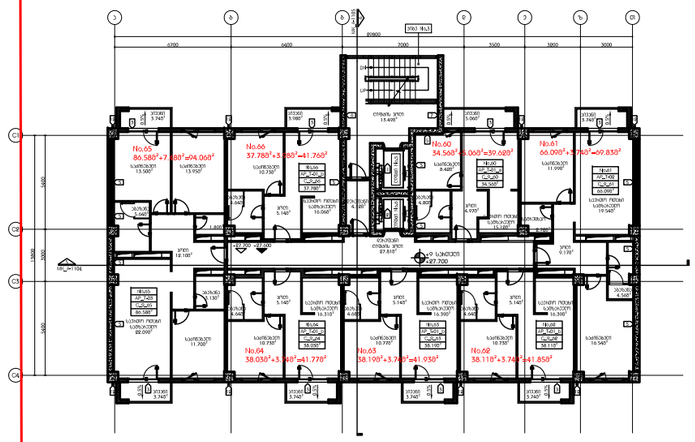


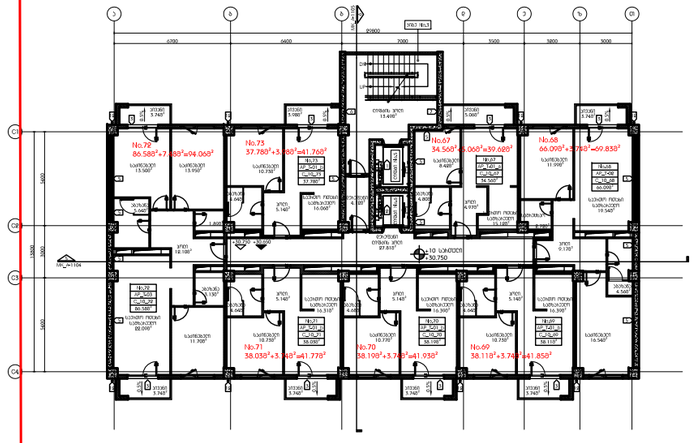


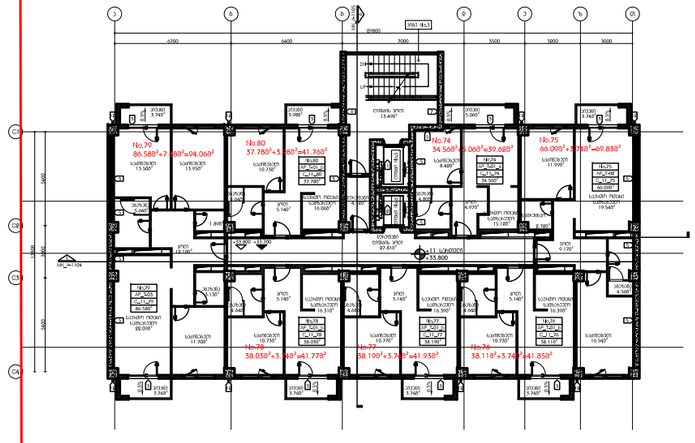


DEPHANI

შპს "დეფანი"
ს/კ 402282636
ქ.თბილისი, ვაკის რაიონი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №35
(მეთექვსმეტე მიკრორაიონი), ნაკვეთი №4
ტელ: (+995 32) 2 00 44 00
ელ-ფოსტა: info@dephani.ge

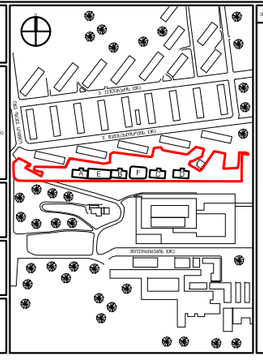


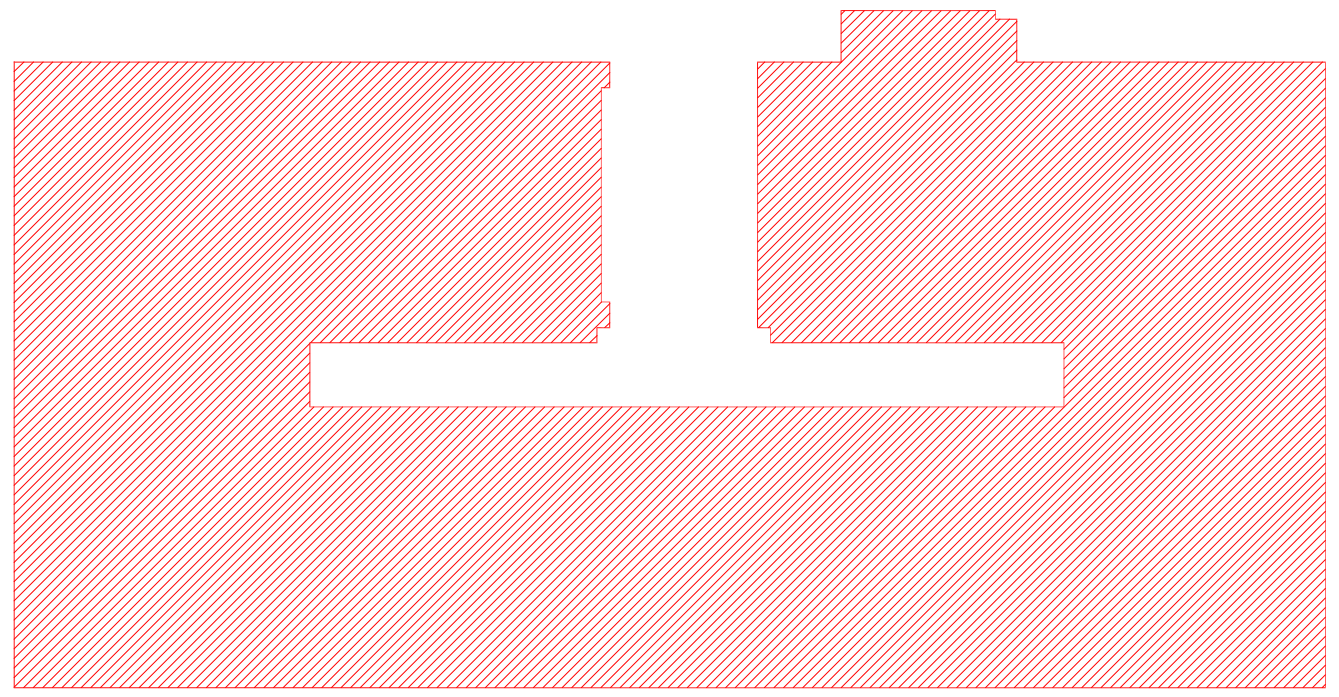


კზ-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

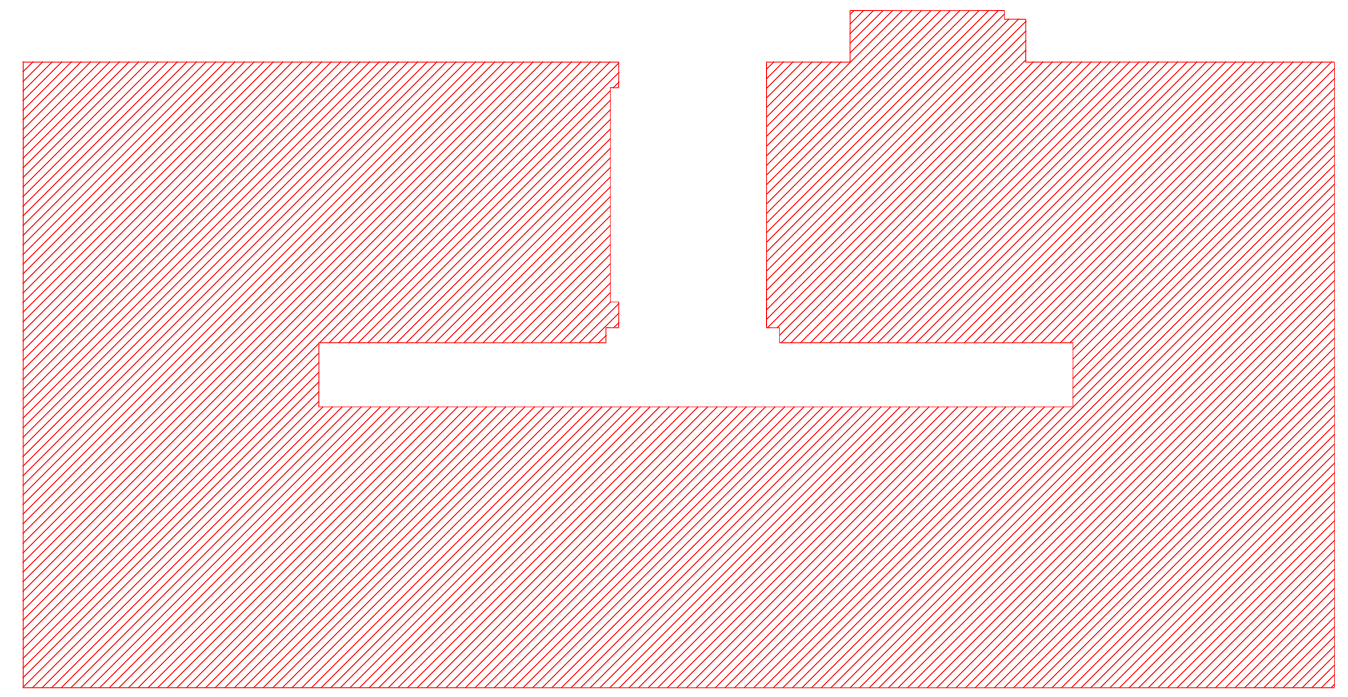

კზ-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

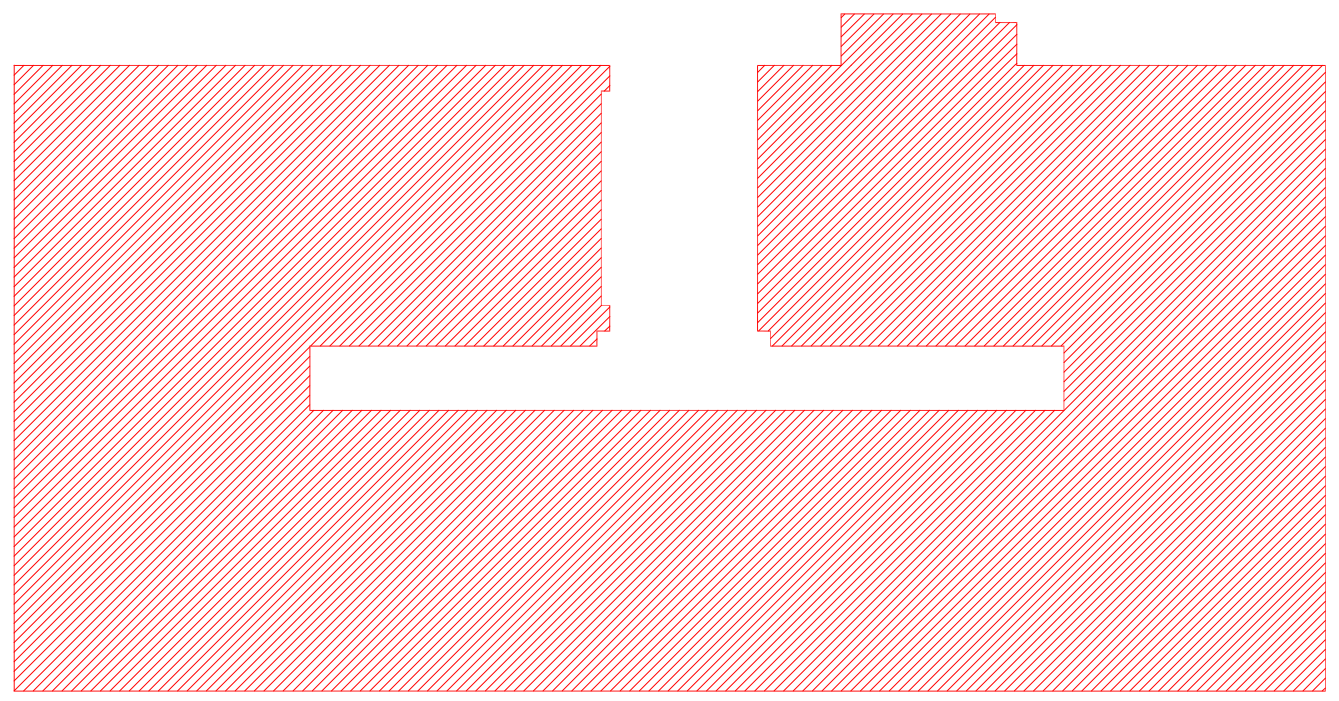

კზ-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

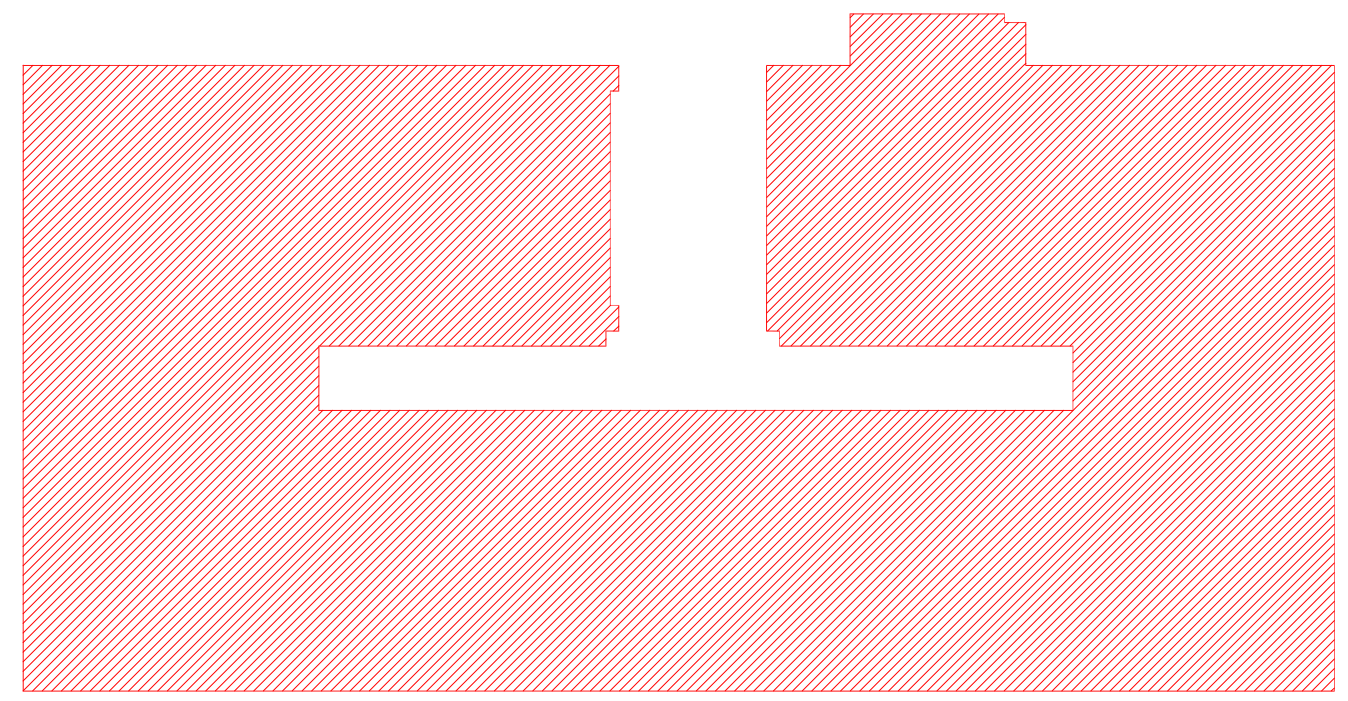

კზ-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²


DEPHANI

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს
'DEPHANI' - ს საკუთრებას.
მისი ნებისმიერი ფორმით
(მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან
გავრცელება იკრძალება
'DEPHANI' - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე.
ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის
არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება
არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში.
ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე
კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დაზუსტებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

"PROGRESI" ltd

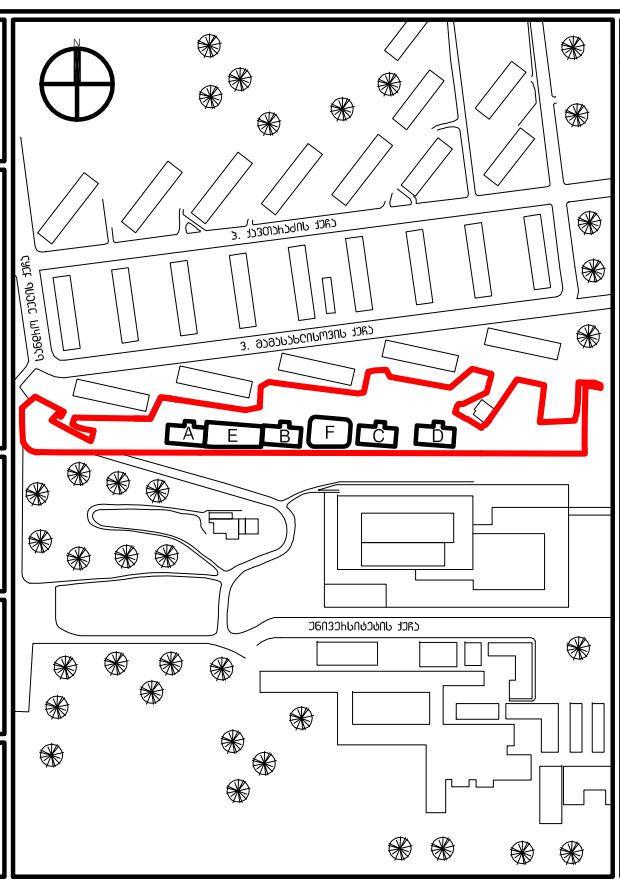

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ფურცლის შენიშვნები

1. ყველა აივანთან გათვალისწინებულია საწვეთური
2. ყველა აივნის დახრა უნდა იყოს 0.5%
3. ყველა ბლოკის კედელი უნდა გაილესოს. კედლის მოპირკეთება იხ. მოპირკეთების ნახაზებზე
4. ბინის ტიპების მიხედვით დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
5. ყველა აბაზანის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
6. სადარბაზოს დერეფნის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
7. ავტოსადგომის, ლიფტის ჰოლის და სადარბაზოს დერეფნების სინათლის კონტროლი არის სენსორული
   დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. შესაბამისი პროექტის ნახაზები და სპეციფიკაციები
8. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებულია როზეტი. გარე საკაბელო არხის ფერი RAL7011 IRON GREY
9. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებული იყოს კარადა, ფერი RAL7011 IRON GREY
10. ყველა აბაზანაში გათვალისწინებულია წყლის მიმღები.
    დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტი
11. ყველა აივანზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სადრენაჟე ვერტიკალური მილი კონდიციონერის კონდენსატის
    შემგროვები დაერთებისთვის, ფერი RAL7011
12. ლიფტის კაბინის ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალები, ღილაკის და ეკრანის ტიპი შეირჩეს ლიფტის მწარმოებლის
    შერჩევის შემდგომ არქიტექტორის მიერ
13. დონის ნიშნულების მდებარეობა იხ. შესაბამის პროექტში
14. ყველა ბინაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალური ზარის ყურმილი ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადის ქვევით,
    იატაკიდან 1300მმ სიმაღლეზე
    დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
15. კიბის / აივნის მოაჯირის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოაჯირის დეტალურ ნახაზებზე
16. შენობის ჭერში შეკიდული, ვერტიკალურად განლაგებული კომუნიკაციები განთავსდეს შემდეგი ფერის მილებში:
    წყალი - ლურჯი
    სანიაღვრე - სტაფილოსფერი
    კანალიზაცია - შავი
    გაზი - ყვითელი
    ჰიდრანტი - წითელი
    კონტრაქტორმა მილების განთავსების, დამაგრების დეტალები, ფერი უნდა შეათანხმოს არქიტექტორთან

ძირითადი შენიშვნები

1. ტერიტორიის ანაზომი მოწოდებულია დამკვეთის მიერ
2. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
3. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით
4. მთავარი შენიშვნებისათვის / აღნიშვნების / სიმბოლოების / აბრევიატურების განმარტებისათვის იხ. ფურცელი MK_G-100
5. კედლის / ტიხრის ტიპებისათვის იხ.ფურცელი MK_A-1500
6. კარების სპეციფიკაციისათვის იხ.ფურცელი MK_A-2100
7. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 100მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
8. კედლის შეფუთვის, ტიხრების მოწყობის დროს პრიორიტეტად მიჩნეული იყოს "ხაზზე გასწორება"
9. კონტრაქტორი ვალდებულია არქიტექტურულ ნახაზებში მითითებული ზომები გადაამოწმოს სამშენებლო მოედანზე და ნებისმიერი უზუსტობა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე აცნობოს არქიტექტორს
10. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით
11. შენობიდან / ტერიტორიიდან წყლის მოცილების პროექტი დამუშავდეს ინჟინერის / კონტრაქტორის მიერ და შეთანხმდეს არქიტექტორთან
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. კარის სპეციფიკაციებში მოცემული ზომა არის კარის ფრთის (ბლოკის) ზომა. კარის ღიობის ზომები და ბლოკის მიმართულება ნაჩვენებია გეგმებზე, ჭრილებზე და ფასადებზე

საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროს აპარტამენტები ქავთარაძის ქუჩაზე


პროექტი


კზ-ის საანგარიშო გეგმა
ბლოკი C
+8 სართული +24.650
+9 სართული +27.700
+10 სართული +30.750
+11 სართული +33.800


ნახაზი


07.05.15	რევიზია A
10.07.14	100% მუშა დოკუმენტაცია
თარიღი	რევიზია

კონტრაქტის ნომერი	001	ფურცლის სახელი
პროექტის ნომერი	14A-001A	MK_A - 202_C
მასშტაბი / ფურცლის ზომა		
დახაზა	თ.კანკაშვილი	
შეამოწმა	თ.მალაშვილი	
რევიზია		
თარიღი	07.05.15	
დამტკიცებულია		ფურცელი

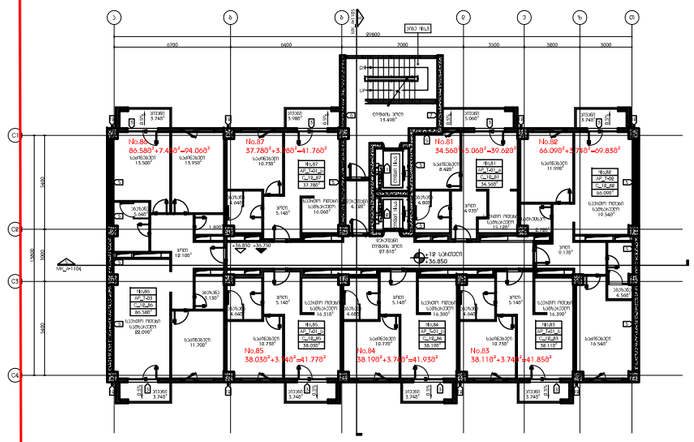

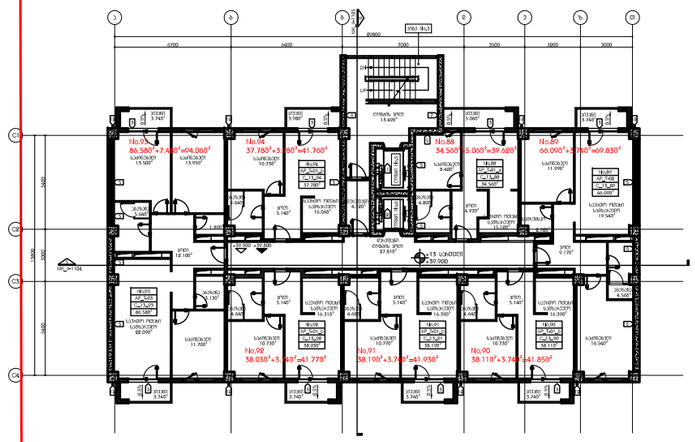


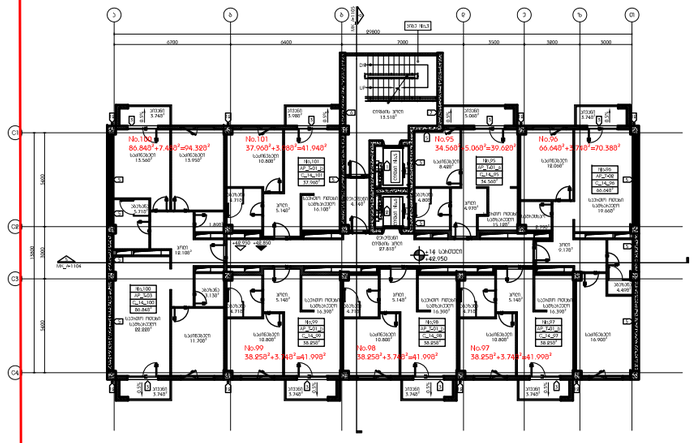

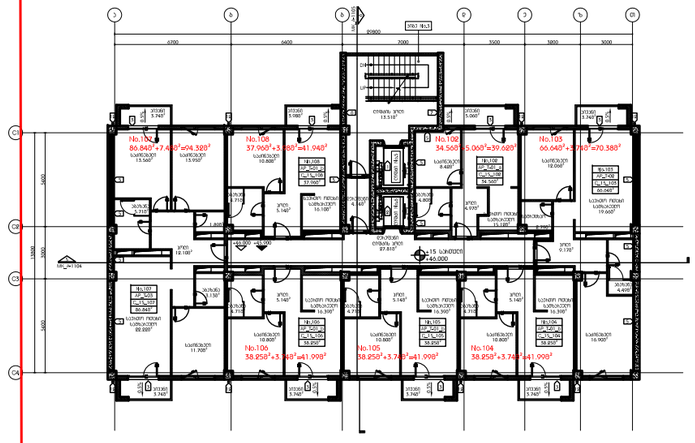

DEPHANI

შპს "დეფანი"
ს/კ 405387636
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
(მე-3 სართული)
ტელ: (+995 32) 2 00 77 77

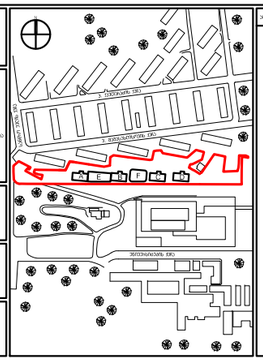

საცხოვრებელი კომპლექსის სანიაღვრე სისტემის ჰიდრავლიკური ანგარიშის ჯამური ცხრილი


ტიხრების ბანლარების ბეტონი C

+12 სართული +36.850
+13 სართული +39.900
+14 სართული +42.950
+15 სართული +46.000


07.05.15	პირველი გ.
13.07.14	100% ტექნ. დოკუმენტაცია
შეცვლილი	პირველი

პროექტის ფაზა:	ტექნ.
პროექტის ნომერი:	144+2014
შესრულებულ: / ინჟინერი:	
ტექნ.	ელ.ტექ.ინჟინერი
ინჟინერი	ელ.ტექ.ინჟინერი
ინჟინერი	
ინჟინერი	07.05.15
არქიტექტორი	


MK_A - 203_C

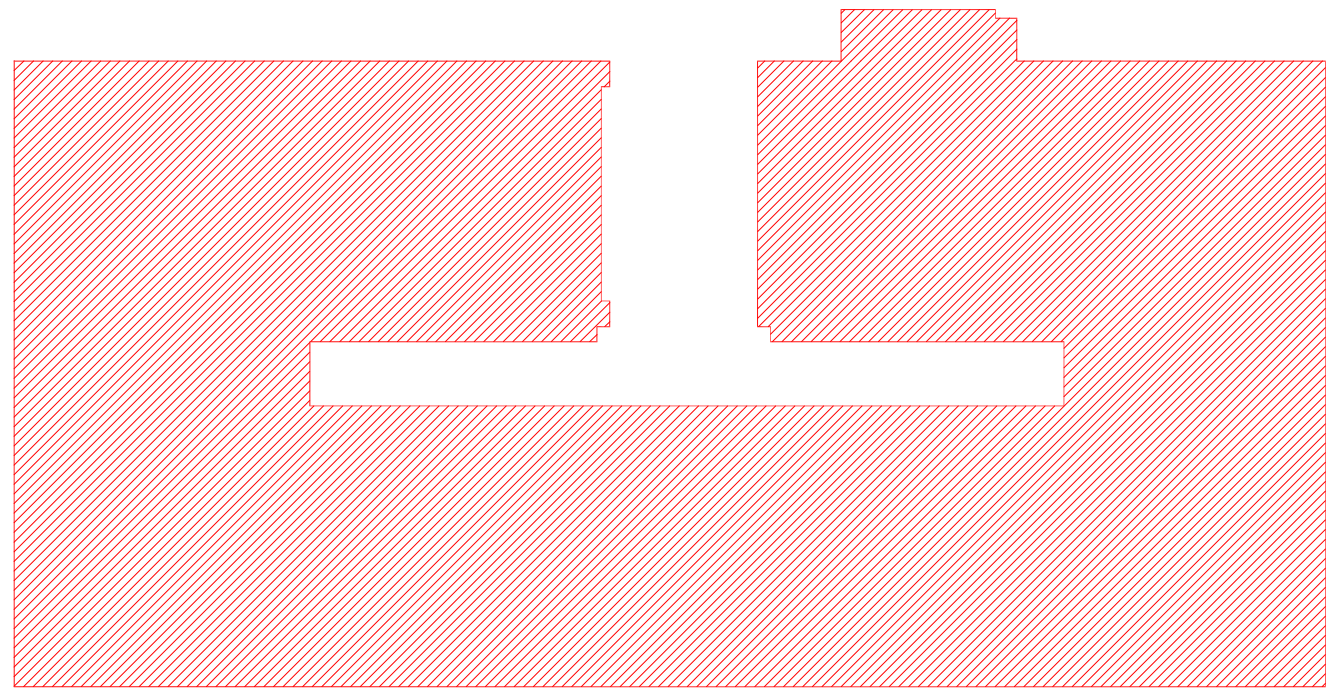


კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

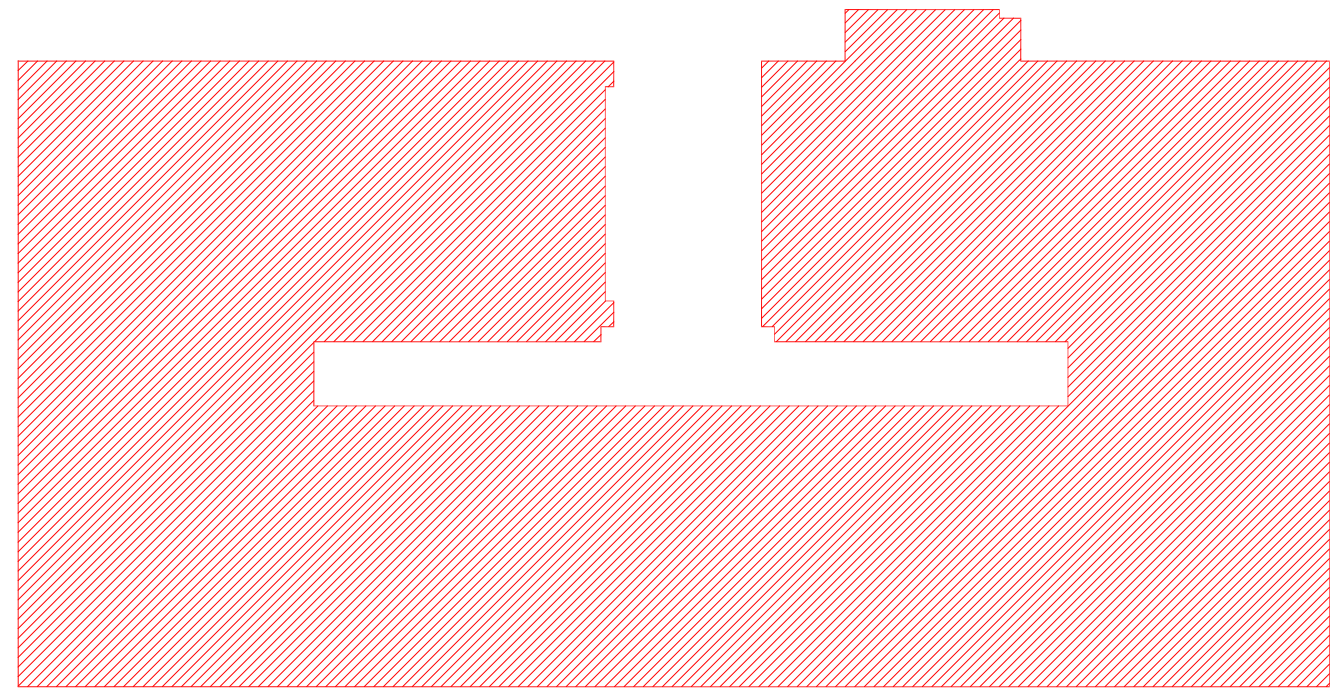

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.37მ²

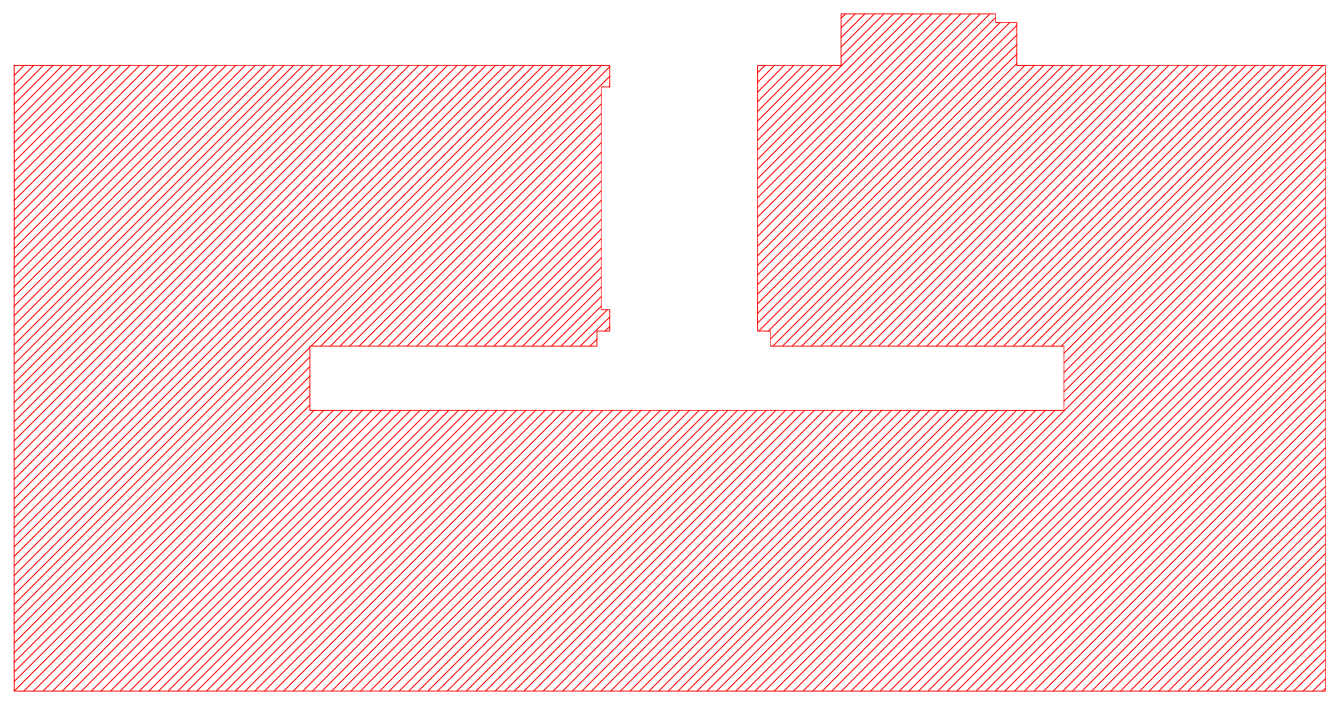

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.33მ²

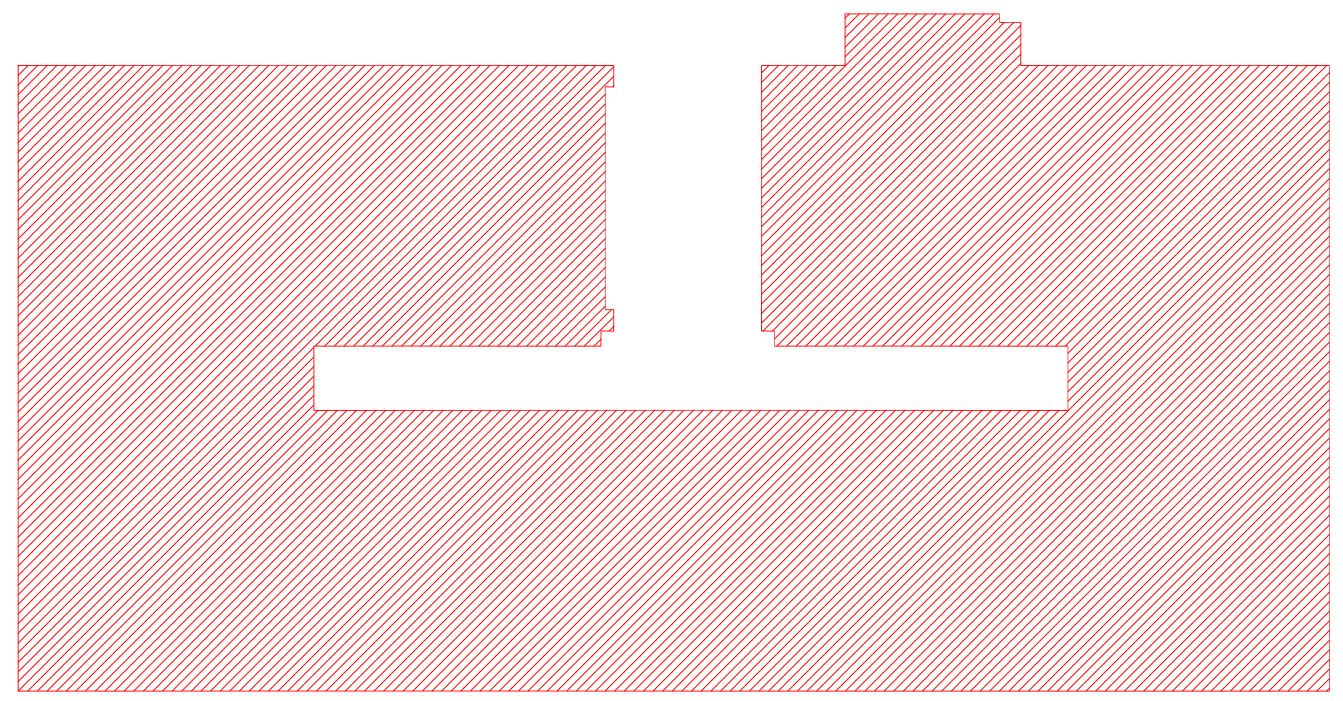

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.33მ²

DEPHANI


გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტები წარმოადგენს **'DEPHANI'** - ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამოყენება, კოპირება ან გავრცელება იკრძალება **'DEPHANI'** - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დაზუსტებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

m²

"PROGRESI" ltd

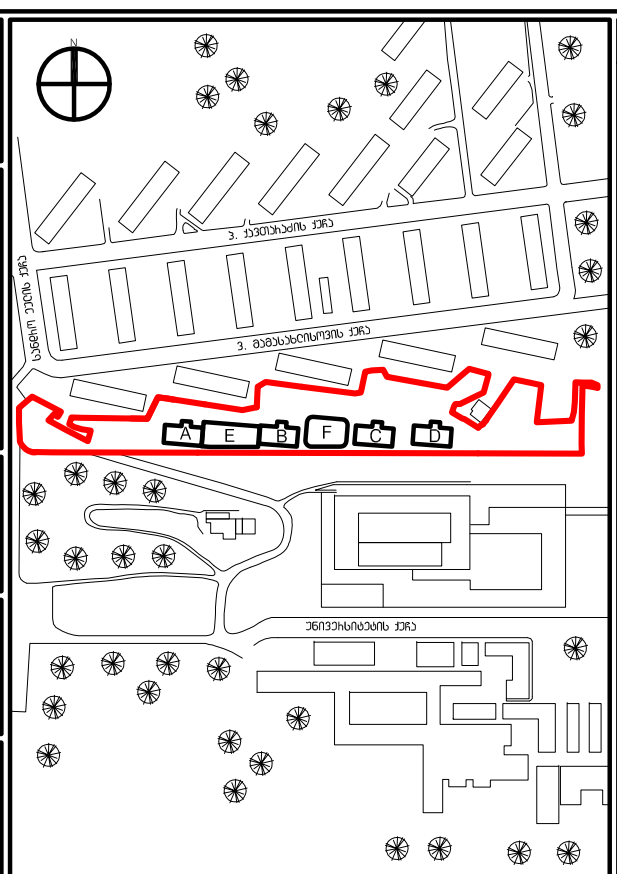

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ფურცლის შენიშვნები

1. ყველა აივანთან გათვალისწინებულია სანვეთური
2. ყველა აივნის დახრა უნდა იყოს 0.5%
3. ყველა ბლოკის კედელი უნდა გაილესოს. კედლის მოპირკეთება იხ. მოპირკეთების ნახაზებზე
4. ბინის ტიპების მიხედვით დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის გაშლის ფურცლებზე
5. ყველა აბაზანის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
6. სადარბაზოს დერეფნის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
7. ავტოსადგომის, ლიფტის ჰოლის და სადარბაზოს დერეფნების სინათლის კონტროლი არის სენსორული
   დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. შესაბამისი პროექტის ნახაზები და სპეციფიკაციები
8. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებულია როზეტი. გარე საკაბელო არხის ფერი RAL7011 IRON GREY
9. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებული იყოს კარადა, ფერი RAL7011 IRON GREY
10. ყველა აბაზანაში გათვალისწინებულია წყლის მიმღები.
    დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტი
11. ყველა აივანზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სადრენაჟე ვერტიკალური მილი კონდიციონერის კონდენსატის შემდგომი დაერთებისთვის, ფერი RAL7011
12. ლიფტის კაბინის ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალები, ღილაკის და კარების ტიპი შეირჩეს ლიფტის მწარმოებლის შერჩევის შემდგომ არქიტექტორის მიერ
13. დენის მრიცხველების მდებარეობა იხ. შესაბამის პროექტში
14. ყველა ბინაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალური ზარის ყურმილი ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადის ქვევით, იატაკიდან 1300მმ სიმაღლეზე
    დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის გაშლის ფურცლებზე
15. კიბის / აივნის მოაჯირის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოაჯირის დეტალურ ნახაზებზე
16. შენობის ჭერში შეკიდული, ვერტიკალურად განლაგებული კომუნიკაციები განთავსდეს შემდეგი ფერის მილებში:
    წყალი - ლურჯი
    სანიაღვრე - სტაფილოსფერი
    კანალიზაცია - შავი
    გაზი - ყვითელი
    ჰიდრანტი - წითელი
    კონტრაქტორმა მილების განთავსების, დამაგრების დეტალები, ფერი უნდა შეათანხმოს არქიტექტორთან

ძირითადი შენიშვნები

1. ტერიტორიის ანაზომი მოწოდებულია დამკვეთის მიერ
2. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
3. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან ამაღლებული მახასიათებლებით
4. მთავარი შენიშვნებისათვის / აღნიშვნების / სიმბოლოების / აბრევიატურების განმარტებისათვის იხ. ფურცელი MK_G-100
5. კედლის / ტიხრის ტიპებისათვის იხ.ფურცელი MK_A-1500
6. კარების სპეციფიკაციისათვის იხ.ფურცელი MK_A-2100
7. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 100მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
8. კედლის შეფუთვის, ტიხრების მოწყობის დროს პრიორიტეტად მიჩნეული იყოს "ხაზზე გასწორება"
9. კონტრაქტორი ვალდებულია არქიტექტურულ ნახაზებში მითითებული ზომები გადაამოწმოს სამშენებლო მოედანზე და ნებისმიერი უზუსტობა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე აცნობოს არქიტექტორს
10. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით
11. შენობიდან / ტერიტორიიდან წყლის მოცილების პროექტი დამუშავდეს ინჟინრის / კონტრაქტორის მიერ და შეთანხმდეს არქიტექტორთან
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. კარის სპეციფიკაციებში მოცემული ზომა არის კარის ფრთის (ბალების) ზომა. კარის ღიობის ზომები და ბალების მიმართულება ნაჩვენებია გეგმებზე, ჭრილებზე და ფასადებზე

საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროს აპარტამენტები ქავთარაძის ქუჩაზე

პროექტი

კ2-ის საანგარიშო გეგმა
ბლოკი C
+12 სართული +36.850
+13 სართული +39.900
+14 სართული +42.950
+15 სართული +46.000

ნახაზი


07.05.15		რევიზია A
10.07.14	100%	მუშა დოკუმენტაცია
თარიღი		რევიზია


კონტრაქტის ნომერი	001
პროექტის ნომერი	14A-001A
მასშტაბი / ფურცლის ზომა	
დახაზა	თ.ჯანეზაშვილი
შეამოწმა	თ.მალალაშვილი
რევიზია	
თარიღი	07.05.15
დამტკიცებულია	


ფაილის სახელი


MK_A - 203_C

ფურცელი

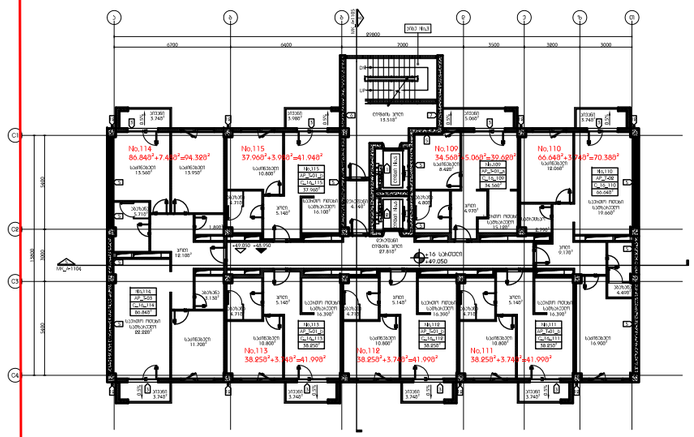

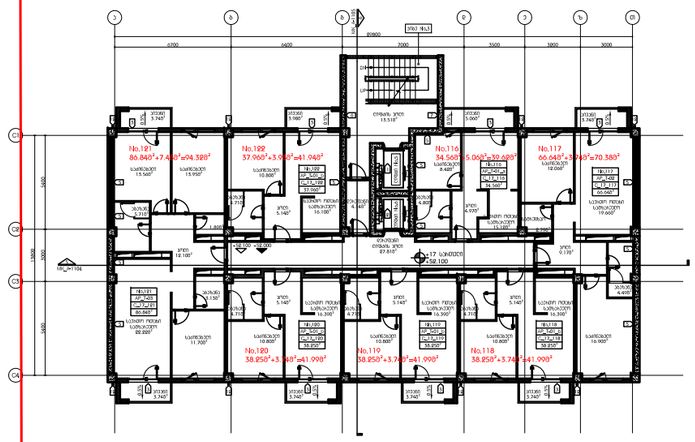


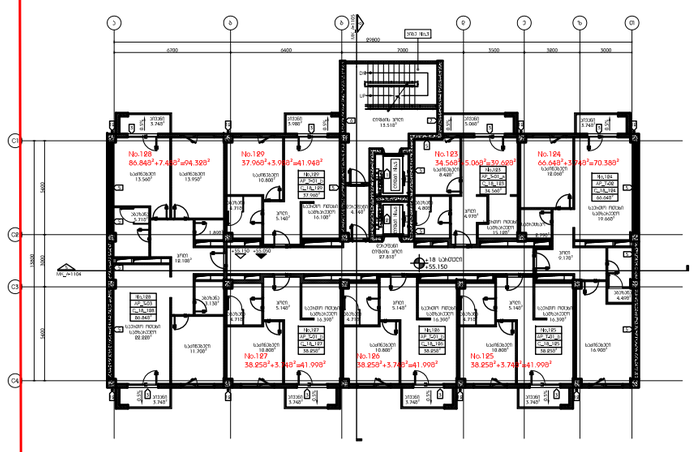

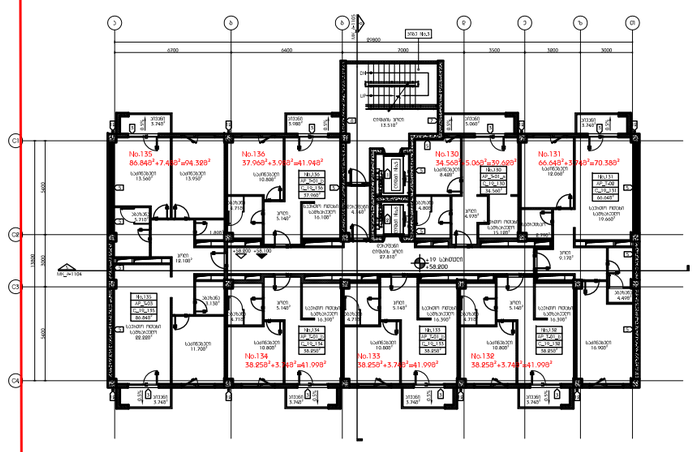

DEPHANI

შპს "დეფანი"
ს/კ 405387636
ქ.თბილისი, ვაკის რაიონი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №35
ტელ: (+995 32) 2 00 77 77
ელ-ფოსტა: info@dephani.com

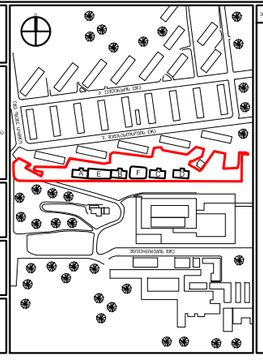


ტიპიხაბების ბანლაბების ბებმა ბლოკი C


+16 სართული +49.050
+17 სართული +52.100
+18 სართული +55.150
+19 სართული +58.200

სასწავლებელი ტიპის სასტუმროს კომპლექსი ქ.ქუთაისში, ჯორჯიაში


MK_A - 204_C

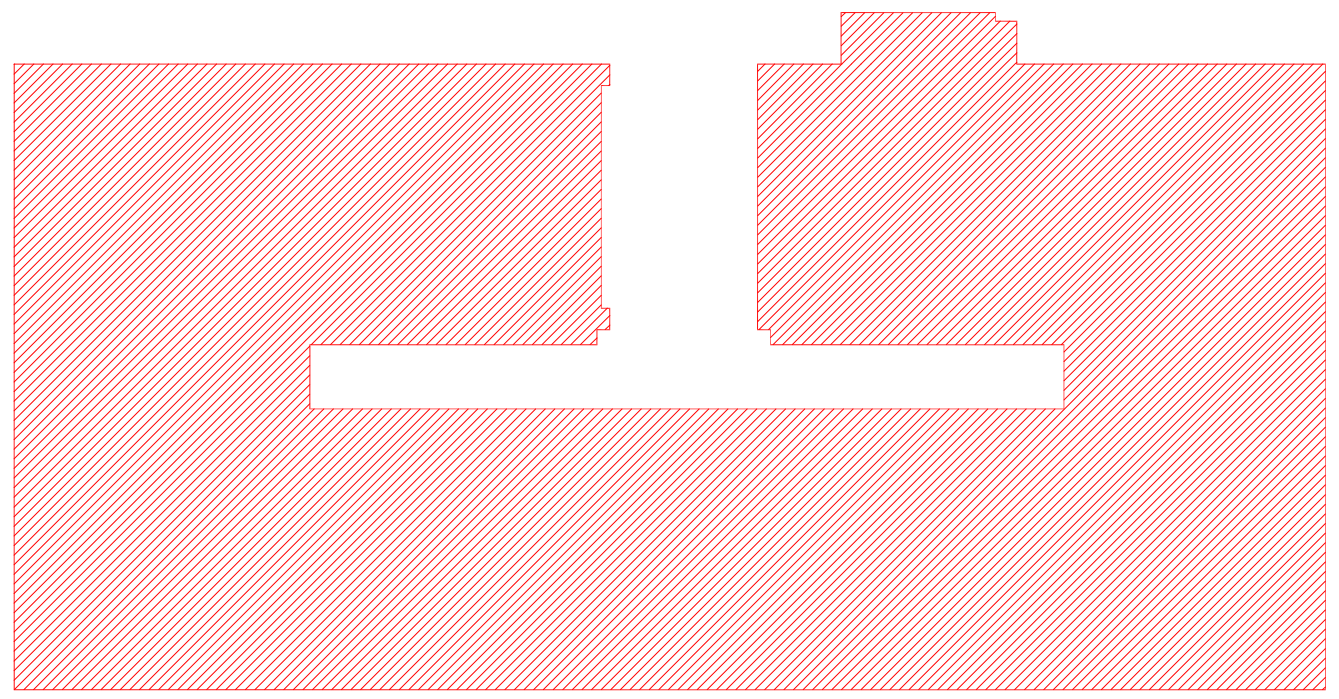


კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.33მ²

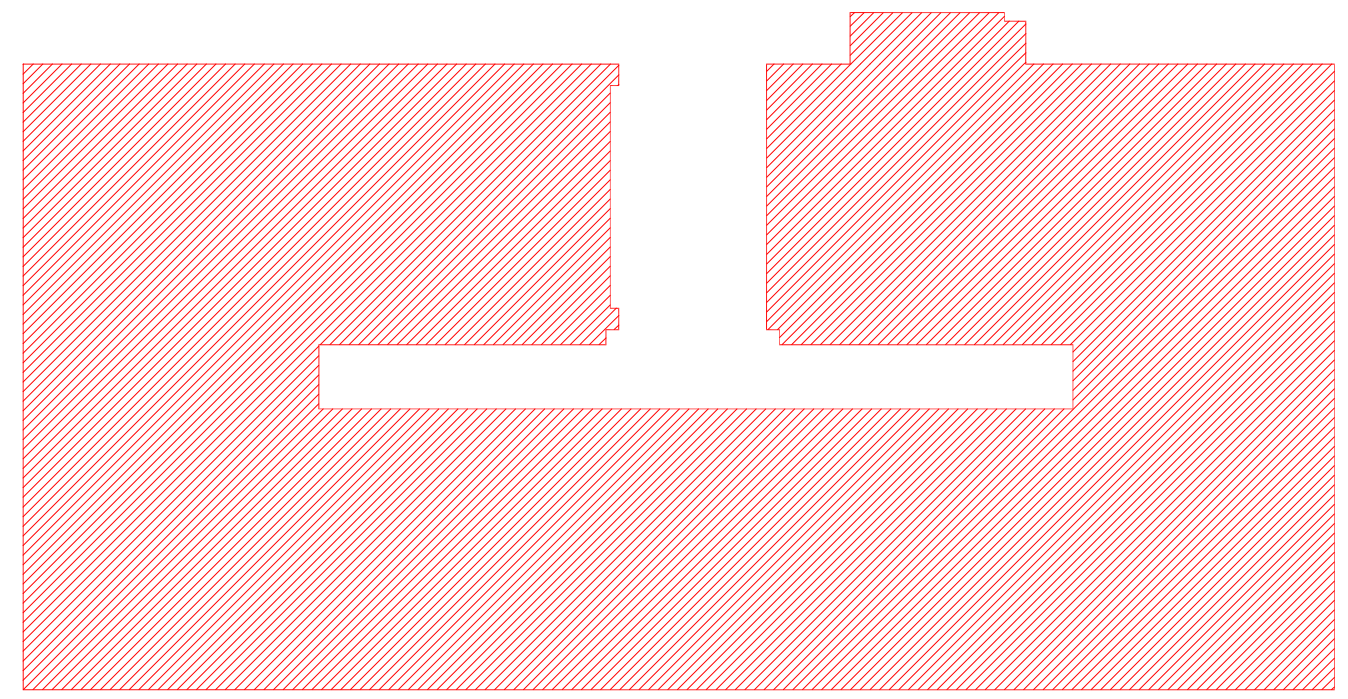

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.33მ²

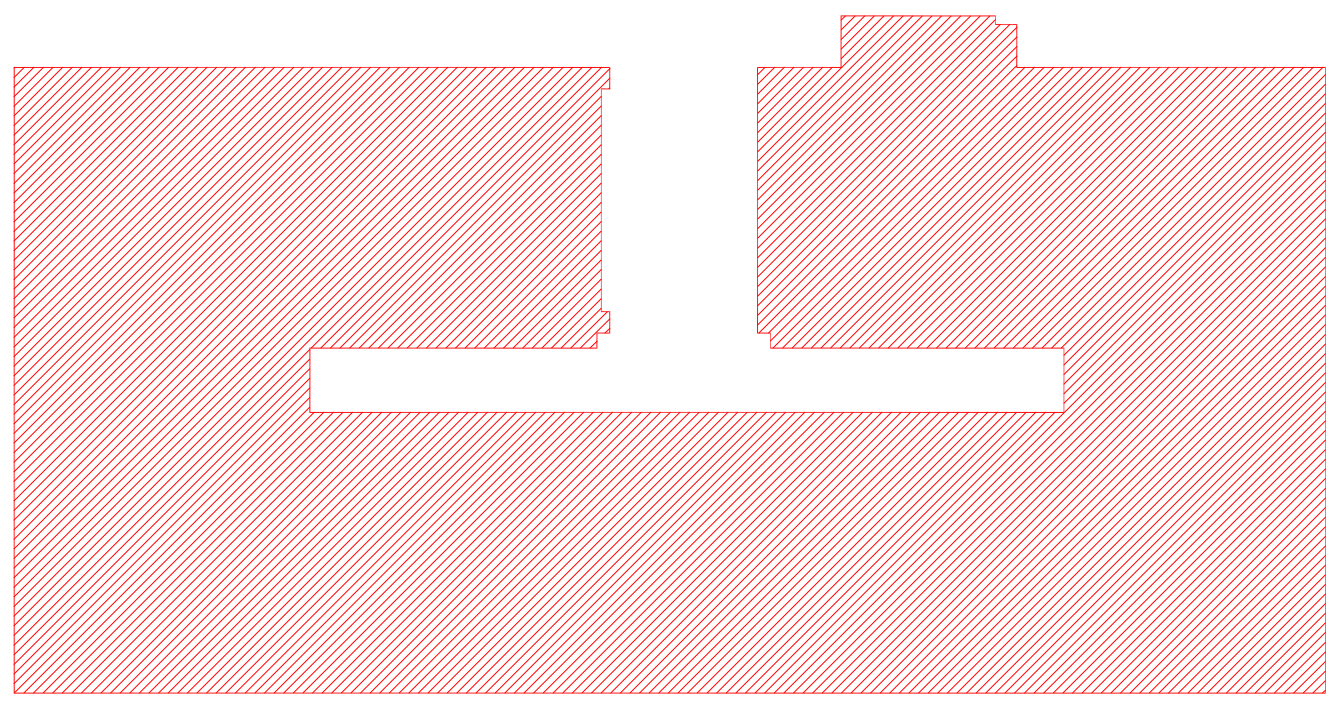

კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.33მ²

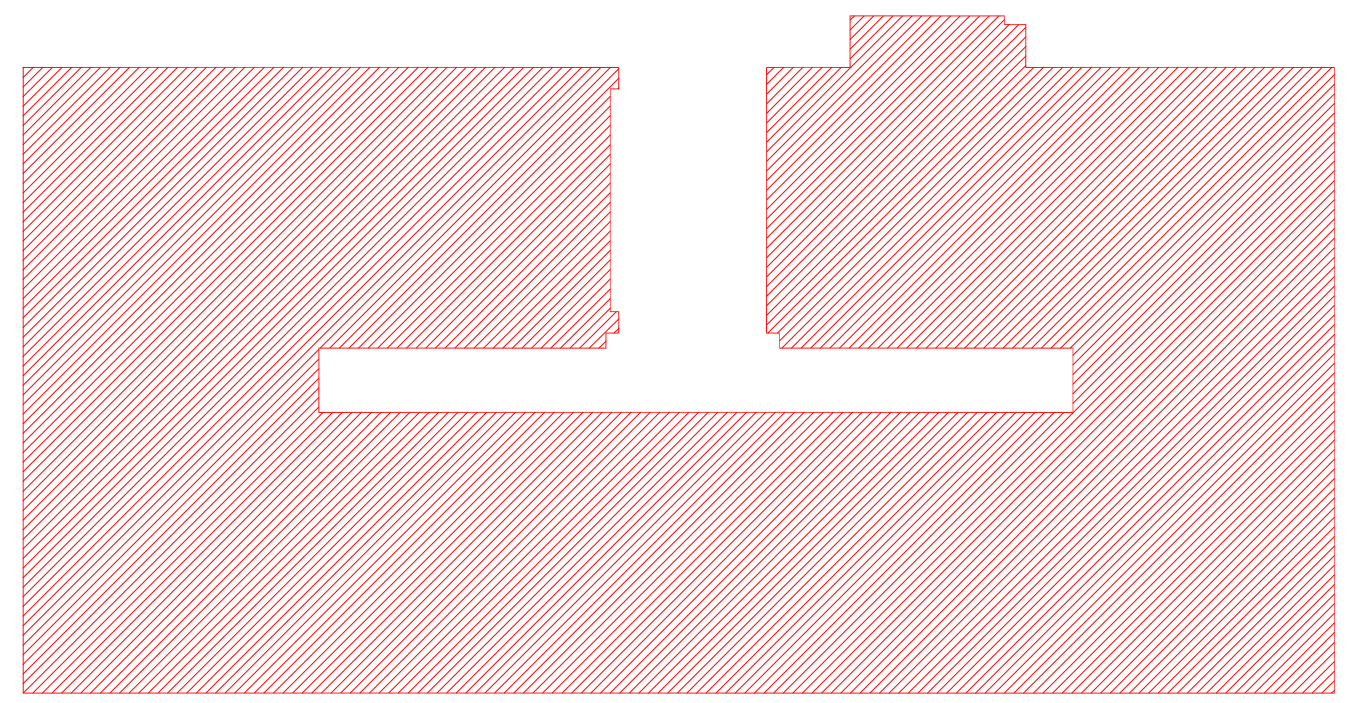


კ2-ის საანგარიშო ფართობი 401.33მ²

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს **'DEPHANI'** - ს საკუთრებას.
მისი ნებისმიერი ფორმით
(მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება იკრძალება
'DEPHANI' - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე.
ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში.
ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

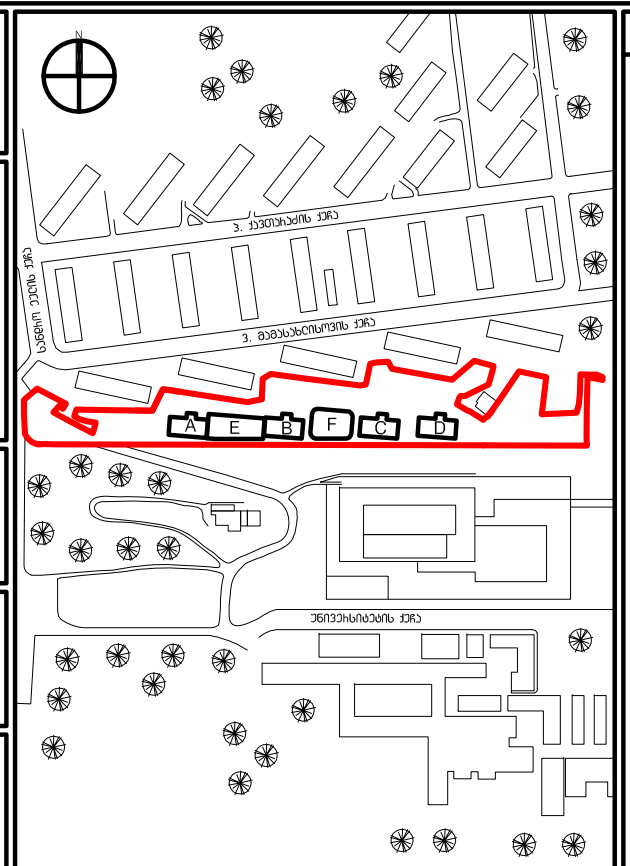

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ფურცლის შენიშვნები

1. ყველა აივანთან გათვალისწინებულია საწვეთური
2. ყველა აივნის დახრა უნდა იყოს 0.5%
3. ყველა ბლოკის კედელი უნდა გაილესოს. კედლის მოპირკეთება იხ. მოპირკეთების ნახაზებზე
4. ბინის ტიპების მიხედვით დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
5. ყველა აბაზანის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
6. სადარბაზოს დერეფნის ჭერზე გამოყენებული იქნას ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა
7. ავტოსადგომის, ლიფტის ჰოლის და სადარბაზოს დერეფნების სინათლის კონტროლი არის სენსორული
   დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. შესაბამისი პროექტის ნახაზები და სპეციფიკაციები
8. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებულია როზეტი. გარე საკაბელო არხის ფერი RAL7011 IRON GREY
9. ცხელი წყლის ქვაბისთვის აივნებზე გათვალისწინებული იყოს კარადა, ფერი RAL7011 IRON GREY
10. ყველა აბაზანაში გათვალისწინებულია წყლის მიმღები.
    დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტი
11. ყველა აივანზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სადრენაჟე ვერტიკალური მილი კონდიციონერის კონდენსატის შემდგომი დაერთებისთვის, ფერი RAL7011
12. ლიფტის კაბინის ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალები, ღილაკის და ეკრანის ტიპი შეირჩეს ლიფტის მწარმოებლის შერჩევის შემდგომ არქიტექტორის მიერ
13. დენის მრიცხველების მდებარეობა იხ. შესაბამის პროექტში
14. ყველა ბინაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალური ზარის ყურმილი ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადის ქვევით, იატაკიდან 1300მმ სიმაღლეზე
    დეტალური ინფორმაცია იხ. დეტალურ გეგმებზე და ინტერიერის განშლის ფურცლებზე
15. კიბის / აივნის მოაჯირის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოაჯირის დეტალურ ნახაზებზე
16. შენობის ჭერში შეკიდული, ვერტიკალურად განლაგებული კომუნიკაციები განთავსდეს შემდეგი ფერის მილებში:
    წყალი - ლურჯი
    სანიაღვრე - სტაფილოსფერი
    კანალიზაცია - შავი
    გაზი - ყვითელი
    ჰიდრანტი - წითელი
    კონტრაქტორმა მილების განთავსების, დამაგრების დეტალები, ფერი უნდა შეათანხმოს არქიტექტორთან

ძირითადი შენიშვნები

1. ტერიტორიის ანაზომი მოწოდებულია დამკვეთის მიერ
2. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
3. ნახაზები განხილულ იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროექტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროექტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით
4. მთავარი შენიშვნებისათვის / აღნიშვნების / სიმბოლოების / აბრევიატურების განმარტებისათვის იხ. ფურცელი MK_G-100
5. კედლის / ტიხრის ტიპებისათვის იხ.ფურცელი MK_A-1500
6. კარების სპეციფიკაციისათვის იხ.ფურცელი MK_A-2100
7. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 100მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
8. კედლის შეფუთვის, ტიხრების მოწყობის დროს პრიორიტეტად მიჩნეული იყოს "ზაზზე გასწორება"
9. კონტრაქტორი ვალდებულია არქიტექტურულ ნახაზებში მითითებული ზომები გადაამოწმოს სამშენებლო მოედანზე და ნებისმიერი უზუსტობა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე აცნობოს არქიტექტორს
10. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით
11. შენობიდან / ტერიტორიიდან წყლის მოცილების პროექტი დამუშავდეს ინჟინერის / კონტრაქტორის მიერ და შეთანხმდეს არქიტექტორთან
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. კარის სპეციფიკაციებში მოცემული ზომა არის კარის ფრთის (ბალების) ზომა. კარის ღიობის ზომები და ბალების მიმართულება ნაჩვენებია გეგმებზე, ჭრილებზე და ფასადებზე

საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროს აპარტამენტები ქავთარაძის ქუჩაზე

პროექტი


კ2-ის საანგარიშო გეგმა
ბლოკი C
+16 სართული +49.050
+17 სართული +52.100
+18 სართული +55.150
+19 სართული +58.200


ნახაზი

07.05.15 — რევიზია A
10.07.14 — 100% მუშა დოკუმენტაცია

თარიღი — რევიზია

კონტრაქტის ნომერი	001	ფაილის სახელი
პროექტის ნომერი	14A-001A	MK_A - 204_C
მასშტაბი / ფურცლის ზომა		
დახაზა	თ.ჯანეზაშვილი	
შეამოწმა	თ.მაღლაძაშვილი	
რევიზია		
თარიღი	07.05.15	
დამტკიცებულია		ფურცელი

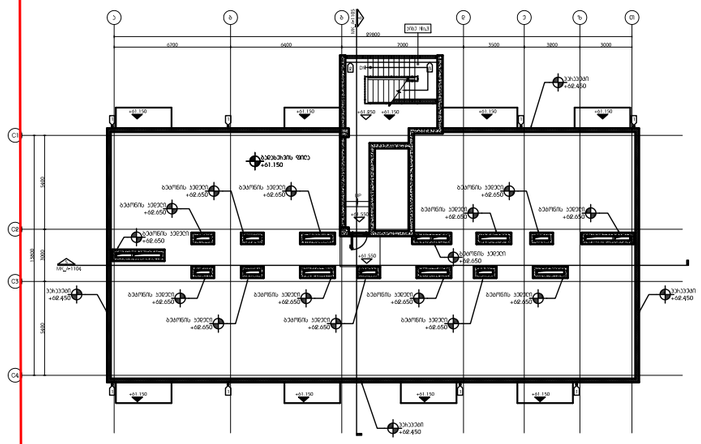

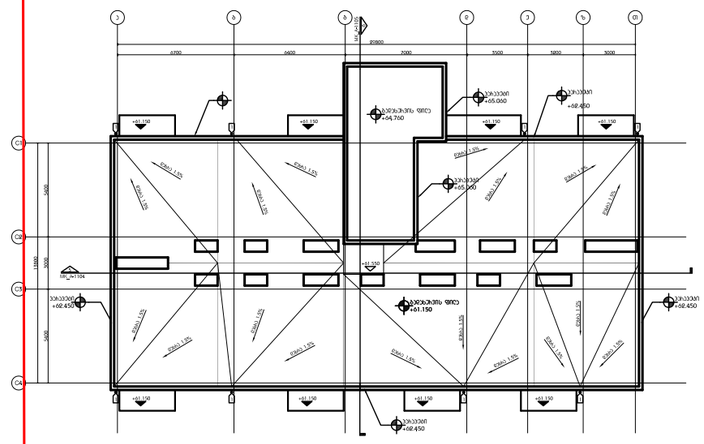

DEPHANI


ბეჭდვისპირა

შენობის/ობიექტის დასახელება

"DEPHANI" - ს საკონტაქტო ინფორმაცია: ქალაქი, ქუჩის/ტერიტორიის დასახელება, ნომერი, სართული, ოფისის ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, ვებ-გვერდის მისამართი.

"DEPHANI" - ს შესახებ ინფორმაციის ქვეშ, ქალაქი, ქუჩის/ტერიტორიის დასახელება, ნომერი, სართული, ოფისის ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, ვებ-გვერდის მისამართი.

ნახაზის ან პროექტის ავტორის სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი.

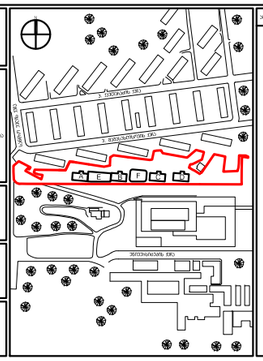

პროექტირების / სამშენებლო

შენობა-ნაგებობის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

1. ზედა ენერგიული გამანაწილებელი ფარების ტიპი
2. ზედა ენერგიული ფარების ტიპი და ზომები
3. ზედა ფარების ენერგიული ფარების ტიპი და ზომები
4. ბინის ელექტრო მოხმარების ენერგიული მეურნეობის ტიპი, ელექტრო გამანაწილებელი ფარების ტიპი და ზომები
5. ზედა ენერგიული ფარის დენის გაზომვისთვის ტრანსფორმატორების ტიპი
6. ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიკის ტიპი და ელექტრული ქსელის ნაწილები
7. ენერგიული ტრანსფორმატორების ტიპი და ელექტრული ავტომატური ამოქმედების პრინციპი
8. ფაზის დატვირთვის ბალანსირების პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები
9. ფაზის დატვირთვის ბალანსირების ფაქტობრივი მაჩვენებელი
10. ელექტრული ქსელის ნაწილების დატვირთვის დენის, ძაბვის და სიმძლავრის ცხრილი
11. ელექტრული ქსელის ნაწილების ტიპი, ზომები და მათი ტექნიკური მახასიათებლები
12. ტრანსფორმატორების ტიპი, რაოდენობა და სიმძლავრე, ტრანსფორმატორების ტიპი და ზომები, ტრანსფორმატორების ტიპი და ზომები, ტრანსფორმატორების ტიპი და ზომები
13. ენერგიული ქსელის ნაწილების ტიპი და ტექნიკური მახასიათებლები
14. ელექტრული ქსელის ნაწილების ტიპი, ელექტრული ქსელის ნაწილების ტიპი და ზომები, ელექტრული ქსელის ნაწილების ტიპი და ზომები, ელექტრული ქსელის ნაწილების ტიპი და ზომები