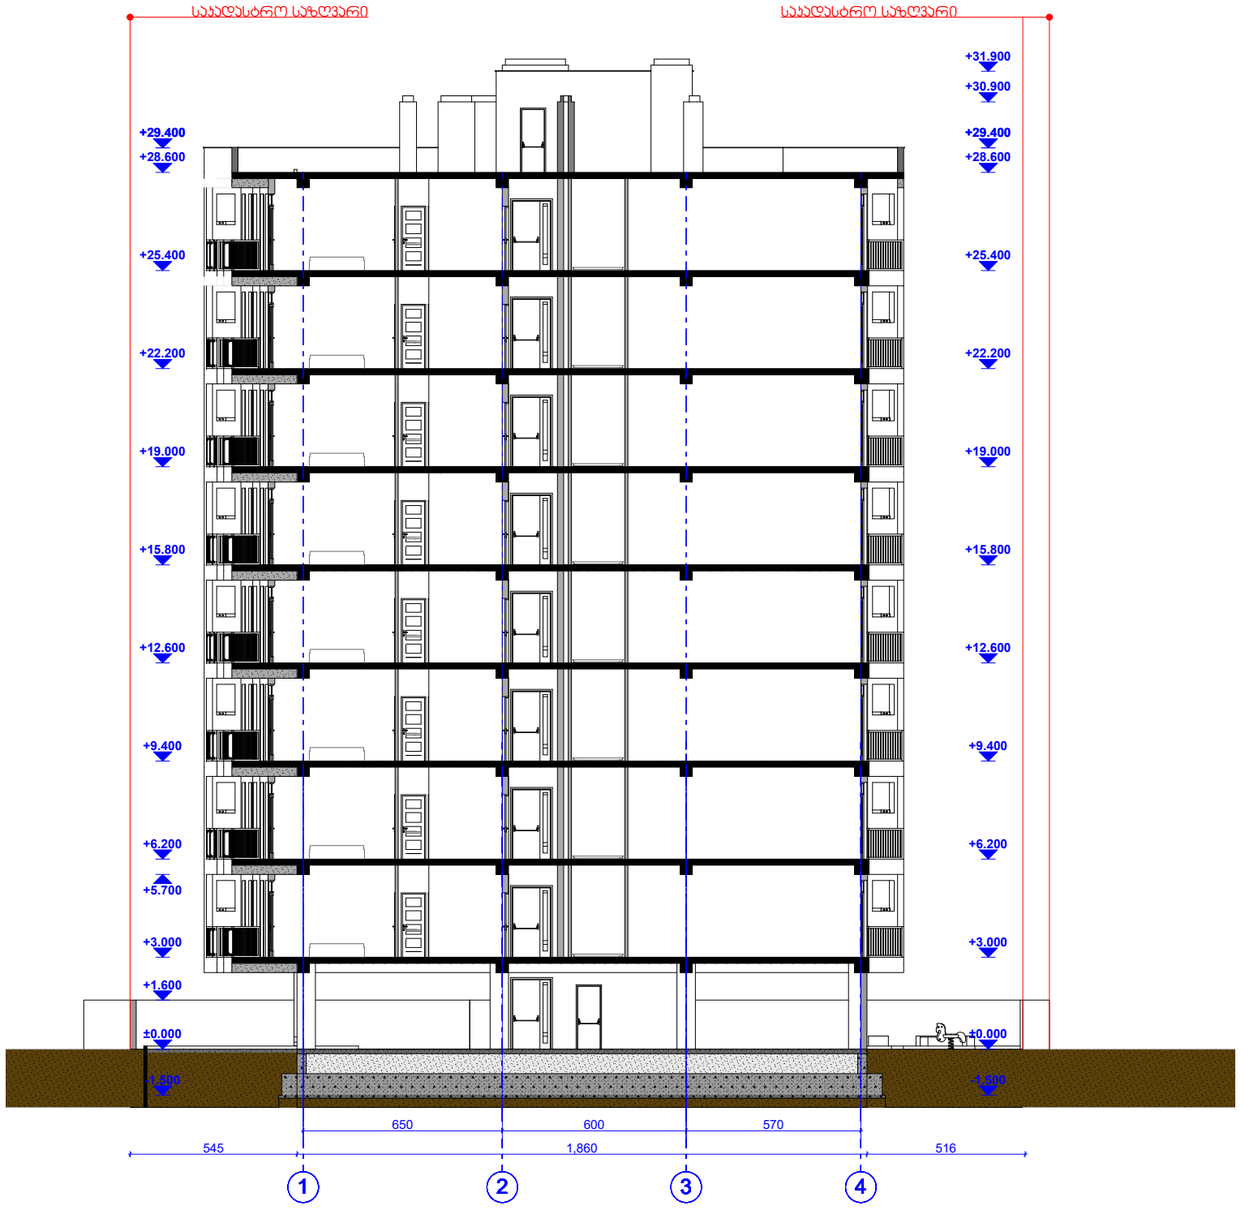

1

1

A - 3

მასშტაბი

თარიღი

ფურც.

s

a

c

x

o

r

v

e

b

e

l

i

d

a

k

a

v

e

b

u

l

o

b

a

(

s

c

-

2

)

სასმელი წყლის აპარატი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განყოფილებსთან კავშირის სისტემა

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ

გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

კვამლის ამტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სიმბოლოების სახელწოდება

s

a

v

a

W

r

o

d

a

k

a

v

e

b

u

l

o

b

a

s

(

v

)

d

a

m

x

m

r

a

e

d

a

k

a

v

e

b

u

l

o

b

a

d

(

s

)

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

ჭრილი

ღერძის ხაზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები

3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა,

იატაკისა და სახურავის

ანაწყობი)

ბლოკის კედელი
1. შენობა მთლიანად აღიჭურვება NFPA 13-ის ან

საქართველოში აღიარებული შესაბამისი

სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული

ავტოსაშხეფი სისტემით.

2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-

ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი

სტანდარტის შესაბამისად.

3. შენობა აღიჭურვება ავტომატური სახანძრო

განგაშის სისტემით.

4. შენობაში განთავსდება ხელით სამართავი

სახანძრო განგაშის კოლოფები.

5. შენობა აღიჭურვება კვამლაღმომჩენი

სისტემით.

6. არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება

კონდიცირების თითოეული სისტემის და

ჰაერგამწოვ მთავარ არხებში, ასევე ყველა

ასეთი სისტემის მისაერთებლებთან.

7. შენობა აღიჭურვება საგანგებო ხმოვანი

განგაშის საკომუნიკაციო სისტემით, რომელიც

დაგეგმარდება და დამონტაჟდება NFPA 72-ის ან

საქართველოში აღიარებული სხვა სტანდარტის

შესაბამისად.

8. ელექტროენერგია და განათება ხანძრის

საკონტროლო ცენტრისთვის, განიავებისა და

ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენი

მოწყობილობები, ლიფტები, გასასვლელი

ნიშნები და გასასვლელი საშუალებების

განათება, ლიფტის კაბინის განათება,

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო

სისტემები, ცეცხლის ავტომატურად აღმომჩენი

სისტემები, სახანძრო განგაშის სისტემები,

ელექტროენერგიაზე მომუშავე სახანძრო

ტუმბოები (საქაჩები), უზრუნველყოფილი

იქნება შესაბამისი სათადარიგო

ენერგომომარაგების სისტემით.

9. შენობაში განთავსებული ყველა კარი

გაიღება ხელით მექანიკურად.

10. ავტოსადგომი, აგრეთვე დერეფნები და

კიბეები განიავდება მექანიკური განიავების

სისტემებით, აღნიშნული სისტემები იქნება

ურთიერთ და სხვა სისტემებისაგან

დამოუკიდებელი.

11. სც-2 ჯგუფის საძინებლებში განთავსდება

კვამლზე მორეაგირე ერთ ან მრავალბლოკიანი

მაუწყებელი.

ვ.ჟორჟიკაშვილი

შეასრულა

ვ.ჟორჟიკაშვილი

პრ. ავტორი

ფუნქციური დანიშნულება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დიღომი

s/k 01.72.14.014.099

28/05/2018

1 2 3 4

650 600 570

-1.500

±0.000

+3.000

+6.200

+9.400

+12.600

+15.800

+19.000

+22.200

+25.400

+28.600

+29.400

+30.900

+31.900

-1.500

±0.000

+1.600

+3.000

+5.700

+6.200

+9.400

+12.600

+15.800

+19.000

+22.200

+25.400

+28.600

+29.400

545 1,860 516

საკადასტრო საზღვარი საკადასტრო საზღვარი

ჭრილი 1 - 1; ღერძებში 1 - 4.

1:200

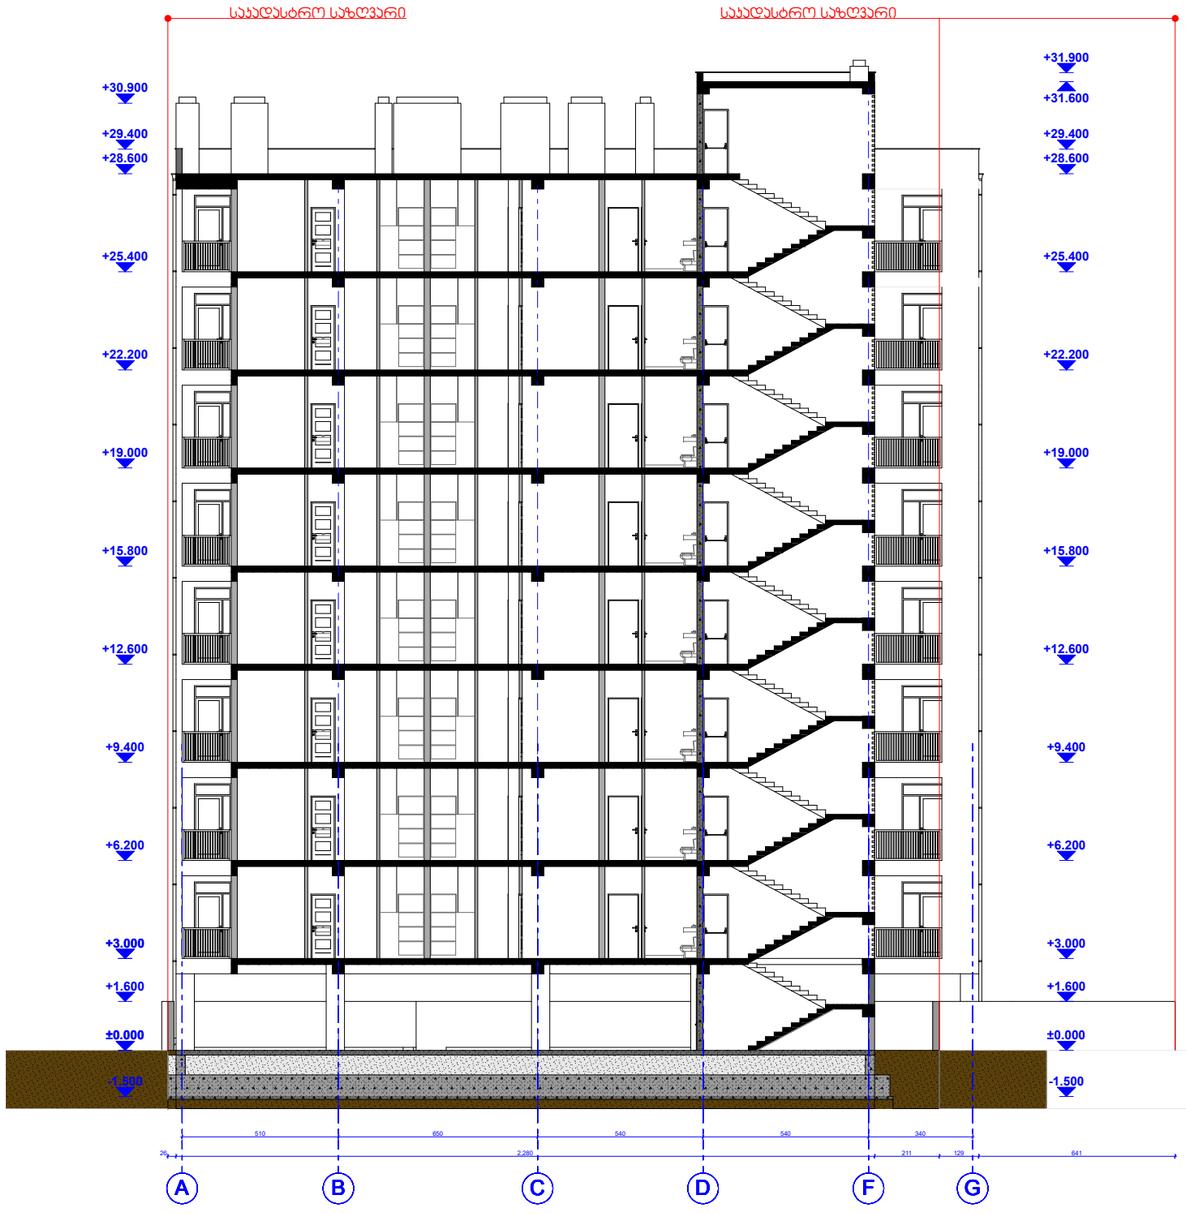

1

1

A - 3

მასშტაბი

თარიღი

ფურც.

s

a

c

x

o

r

v

e

b

e

l

i

d

a

k

a

v

e

b

u

l

o

b

a

(

s

c

-

2

)

სასმელი წყლის აპარატი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განყოფილებსთან კავშირის სისტემა

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ

გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

კვამლის ამტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სიმბოლოების სახელწოდება

s

a

v

a

W

r

o

d

a

k

a

v

e

b

u

l

o

b

a

s

(

v

)

d

a

m

x

m

r

a

e

d

a

k

a

v

e

b

u

l

o

b

a

d

(

s

)

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

ჭრილი

ღერძის ხაზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები

3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა,

იატაკისა და სახურავის

ანაწყობი)

ბლოკის კედელი
1. შენობა მთლიანად აღიჭურვება NFPA 13-ის ან

საქართველოში აღიარებული შესაბამისი

სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული

ავტოსაშხეფი სისტემით.

2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-

ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი

სტანდარტის შესაბამისად.

3. შენობა აღიჭურვება ავტომატური სახანძრო

განგაშის სისტემით.

4. შენობაში განთავსდება ხელით სამართავი

სახანძრო განგაშის კოლოფები.

5. შენობა აღიჭურვება კვამლაღმომჩენი

სისტემით.

6. არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება

კონდიცირების თითოეული სისტემის და

ჰაერგამწოვ მთავარ არხებში, ასევე ყველა

ასეთი სისტემის მისაერთებლებთან.

7. შენობა აღიჭურვება საგანგებო ხმოვანი

განგაშის საკომუნიკაციო სისტემით, რომელიც

დაგეგმარდება და დამონტაჟდება NFPA 72-ის ან

საქართველოში აღიარებული სხვა სტანდარტის

შესაბამისად.

8. ელექტროენერგია და განათება ხანძრის

საკონტროლო ცენტრისთვის, განიავებისა და

ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენი

მოწყობილობები, ლიფტები, გასასვლელი

ნიშნები და გასასვლელი საშუალებების

განათება, ლიფტის კაბინის განათება,

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო

სისტემები, ცეცხლის ავტომატურად აღმომჩენი

სისტემები, სახანძრო განგაშის სისტემები,

ელექტროენერგიაზე მომუშავე სახანძრო

ტუმბოები (საქაჩები), უზრუნველყოფილი

იქნება შესაბამისი სათადარიგო

ენერგომომარაგების სისტემით.

9. შენობაში განთავსებული ყველა კარი

გაიღება ხელით მექანიკურად.

10. ავტოსადგომი, აგრეთვე დერეფნები და

კიბეები განიავდება მექანიკური განიავების

სისტემებით, აღნიშნული სისტემები იქნება

ურთიერთ და სხვა სისტემებისაგან

დამოუკიდებელი.

11. სც-2 ჯგუფის საძინებლებში განთავსდება

კვამლზე მორეაგირე ერთ ან მრავალბლოკიანი

მაუწყებელი.

ვ.ჟორჟიკაშვილი

შეასრულა

ვ.ჟორჟიკაშვილი

პრ. ავტორი

ფუნქციური დანიშნულება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დიღომი

s/k 01.72.14.014.099

28/05/2018

A B C D F G

-1.500

±0.000

+1.600

+3.000

+6.200

+9.400

+12.600

+15.800

+19.000

+22.200

+25.400

+28.600

+29.400

+31.600

+31.900

510 650 540 540 340

-1.500

±0.000

+1.600

+3.000

+6.200

+9.400

+12.600

+15.800

+19.000

+22.200

+25.400

+28.600

+29.400

+30.900

26 2,280 211 129 641

საკადასტრო საზღვარი საკადასტრო საზღვარი

ჭრილი 2 - 2; ღერძებში A - G.

1:200