


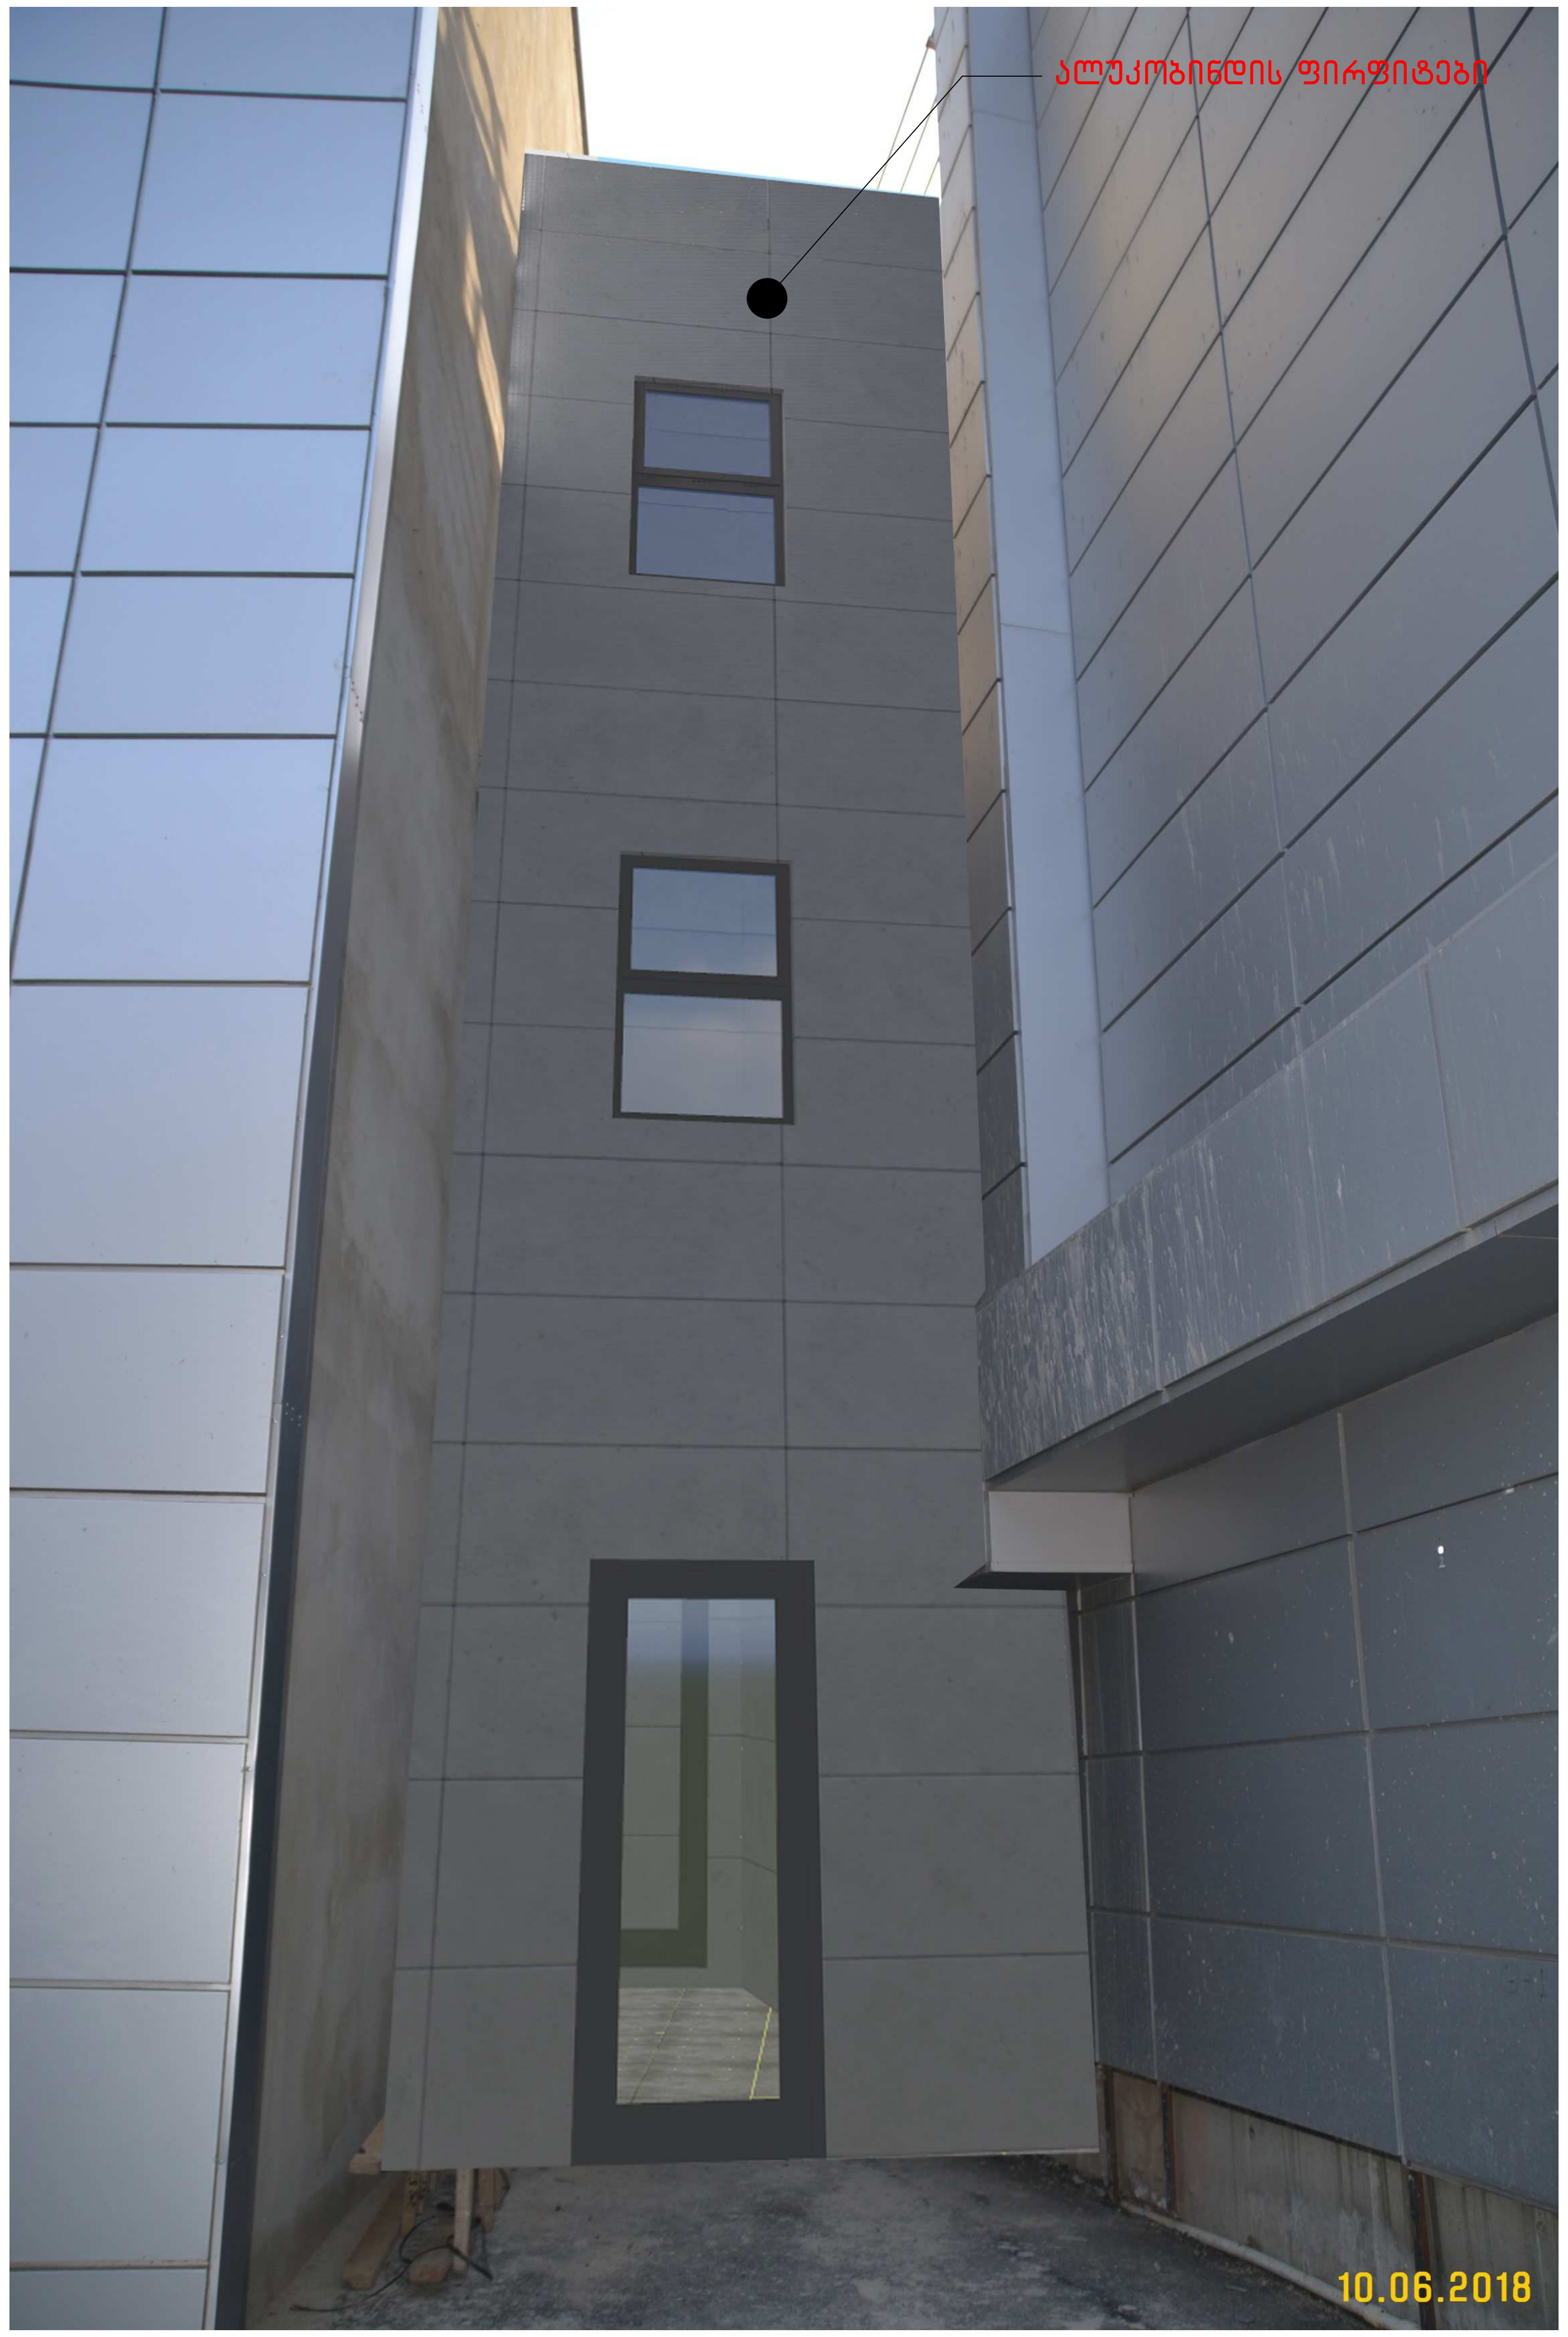

დაკვეთა №	ფორმატი A-2

შენიშვნები:

ნახაზებზე მოცემული კედლის ტიპები მოცემულია ფაქტიური მდგომარეობის მიხედვით, ანაზომის საფუძველზე პროექტში შეტანილი ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იქნას პროექტის ავტორთან.

ნახაზებზე მოცემული ყველა შახტისთვის გათვალისწინებულია 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხის შემომზღუდავი

პირობითი აღნიშვნები

- მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
- დს (დამხმარე ჯგუფის) დაკავებულობა
- სქ (საქმიანი ჯგუფის) დაკავებულობა
- 3 — — 3 ჭრილის ადგილის მანიშნებელი ხაზი
- თაბაშირ მუყაოთი შეფუთული ბლოკის კედელი
- ცეცხლგამძლე თაბაშირ-მუყაოს შემზღუდავი
- თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი
- ალუკობონდის მოპირკეთება
- სტრუქტურული-მზიდი ელემენტი
- მისაწვდომი სვლაგეზი
- გასასვლელამდე სავალი მაქს. მანძილი
- კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
- კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი
- სახანძრო მილდგართან მისადგომი
- 60წთ, 84 — კარის თავისუფალი სიგანე; 217 — კარის თავისუფალი სიმაღლე; კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- გასასვლელი
- სახანძრო მილდგარები
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- ხელით სამართავი სახანძრო განგაში
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი
- დჯ — დაკავებულობის ჯგუფი; დ.დ.ფ — დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი; დ.დ. — დაკავებულობის დატვირთვა; ფართი — ფართი $მ^2$
- გაზის მილი
- წყლის მილი

დამკვეთი: შ.პ.ს."კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

მისამართი: ქ.თბილისი, რკინიგზის ცენტრალური სადგური, ს.კ.:

პროექტის დასახელება

ამბულატორიული კლინიკა

საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს."დმ სტუდია"

დირექტორი		დ.მახარობლიშვილი
არქიტექტორი		მ.ნიკოლაიშვილი
ამზომველი		ე.ხალატიანი

არქიტექტურული ნაწილი

ვიზუალიზაცია

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		