
აქვე გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი პროექტი უკვე ატვირთული გვაქვს და მისი ნომერი არის AR1620175. ასევე, ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის საიტზე ატვირთული გვქონდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირების პროექტი (განაცხადის ნომერი 01182083145-67). ტექნიკური ხარვეზის გამო (საკადასტრო ერთეულებთან დაკავშირებით) ვერ მოხერხდა პროექტის შუალედური გადაწყვეტილების შემდეგ შებრუნება. ამიტომ, იძულებულები გავხდით აგვეტვირთა თავიდან უკვე გრგ-ს კორექტირების პროექტის გასწორებული ვერსია (განაცხადის ნომერი 01182771498-67). თბილისის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის მიერ გადაწეულ იქნა აღნიშნული განაცხადის განხილვის ვადა 3 თვით (ანუ ამ ეტაპზე გრგ-ს კორექტირების პროექტის განხილვის ვადა არის 2019 წლის 14 თებერვალი). გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ მოხერხდება პირობადადებული პროექტის (AR1620175) ვადებში (4 თვე) გრგ-ს კორექტირების პროექტის დამტკიცება, გთხოვთ შეგვითანხმოთ წარმოდგენილი პირობადადებული პროექტი და გაგვიგრძელოთ ვადა.

# 1 სართულის გეგმა

80 ა/მ (მათ შორის 9 შშმ პირისთვის)

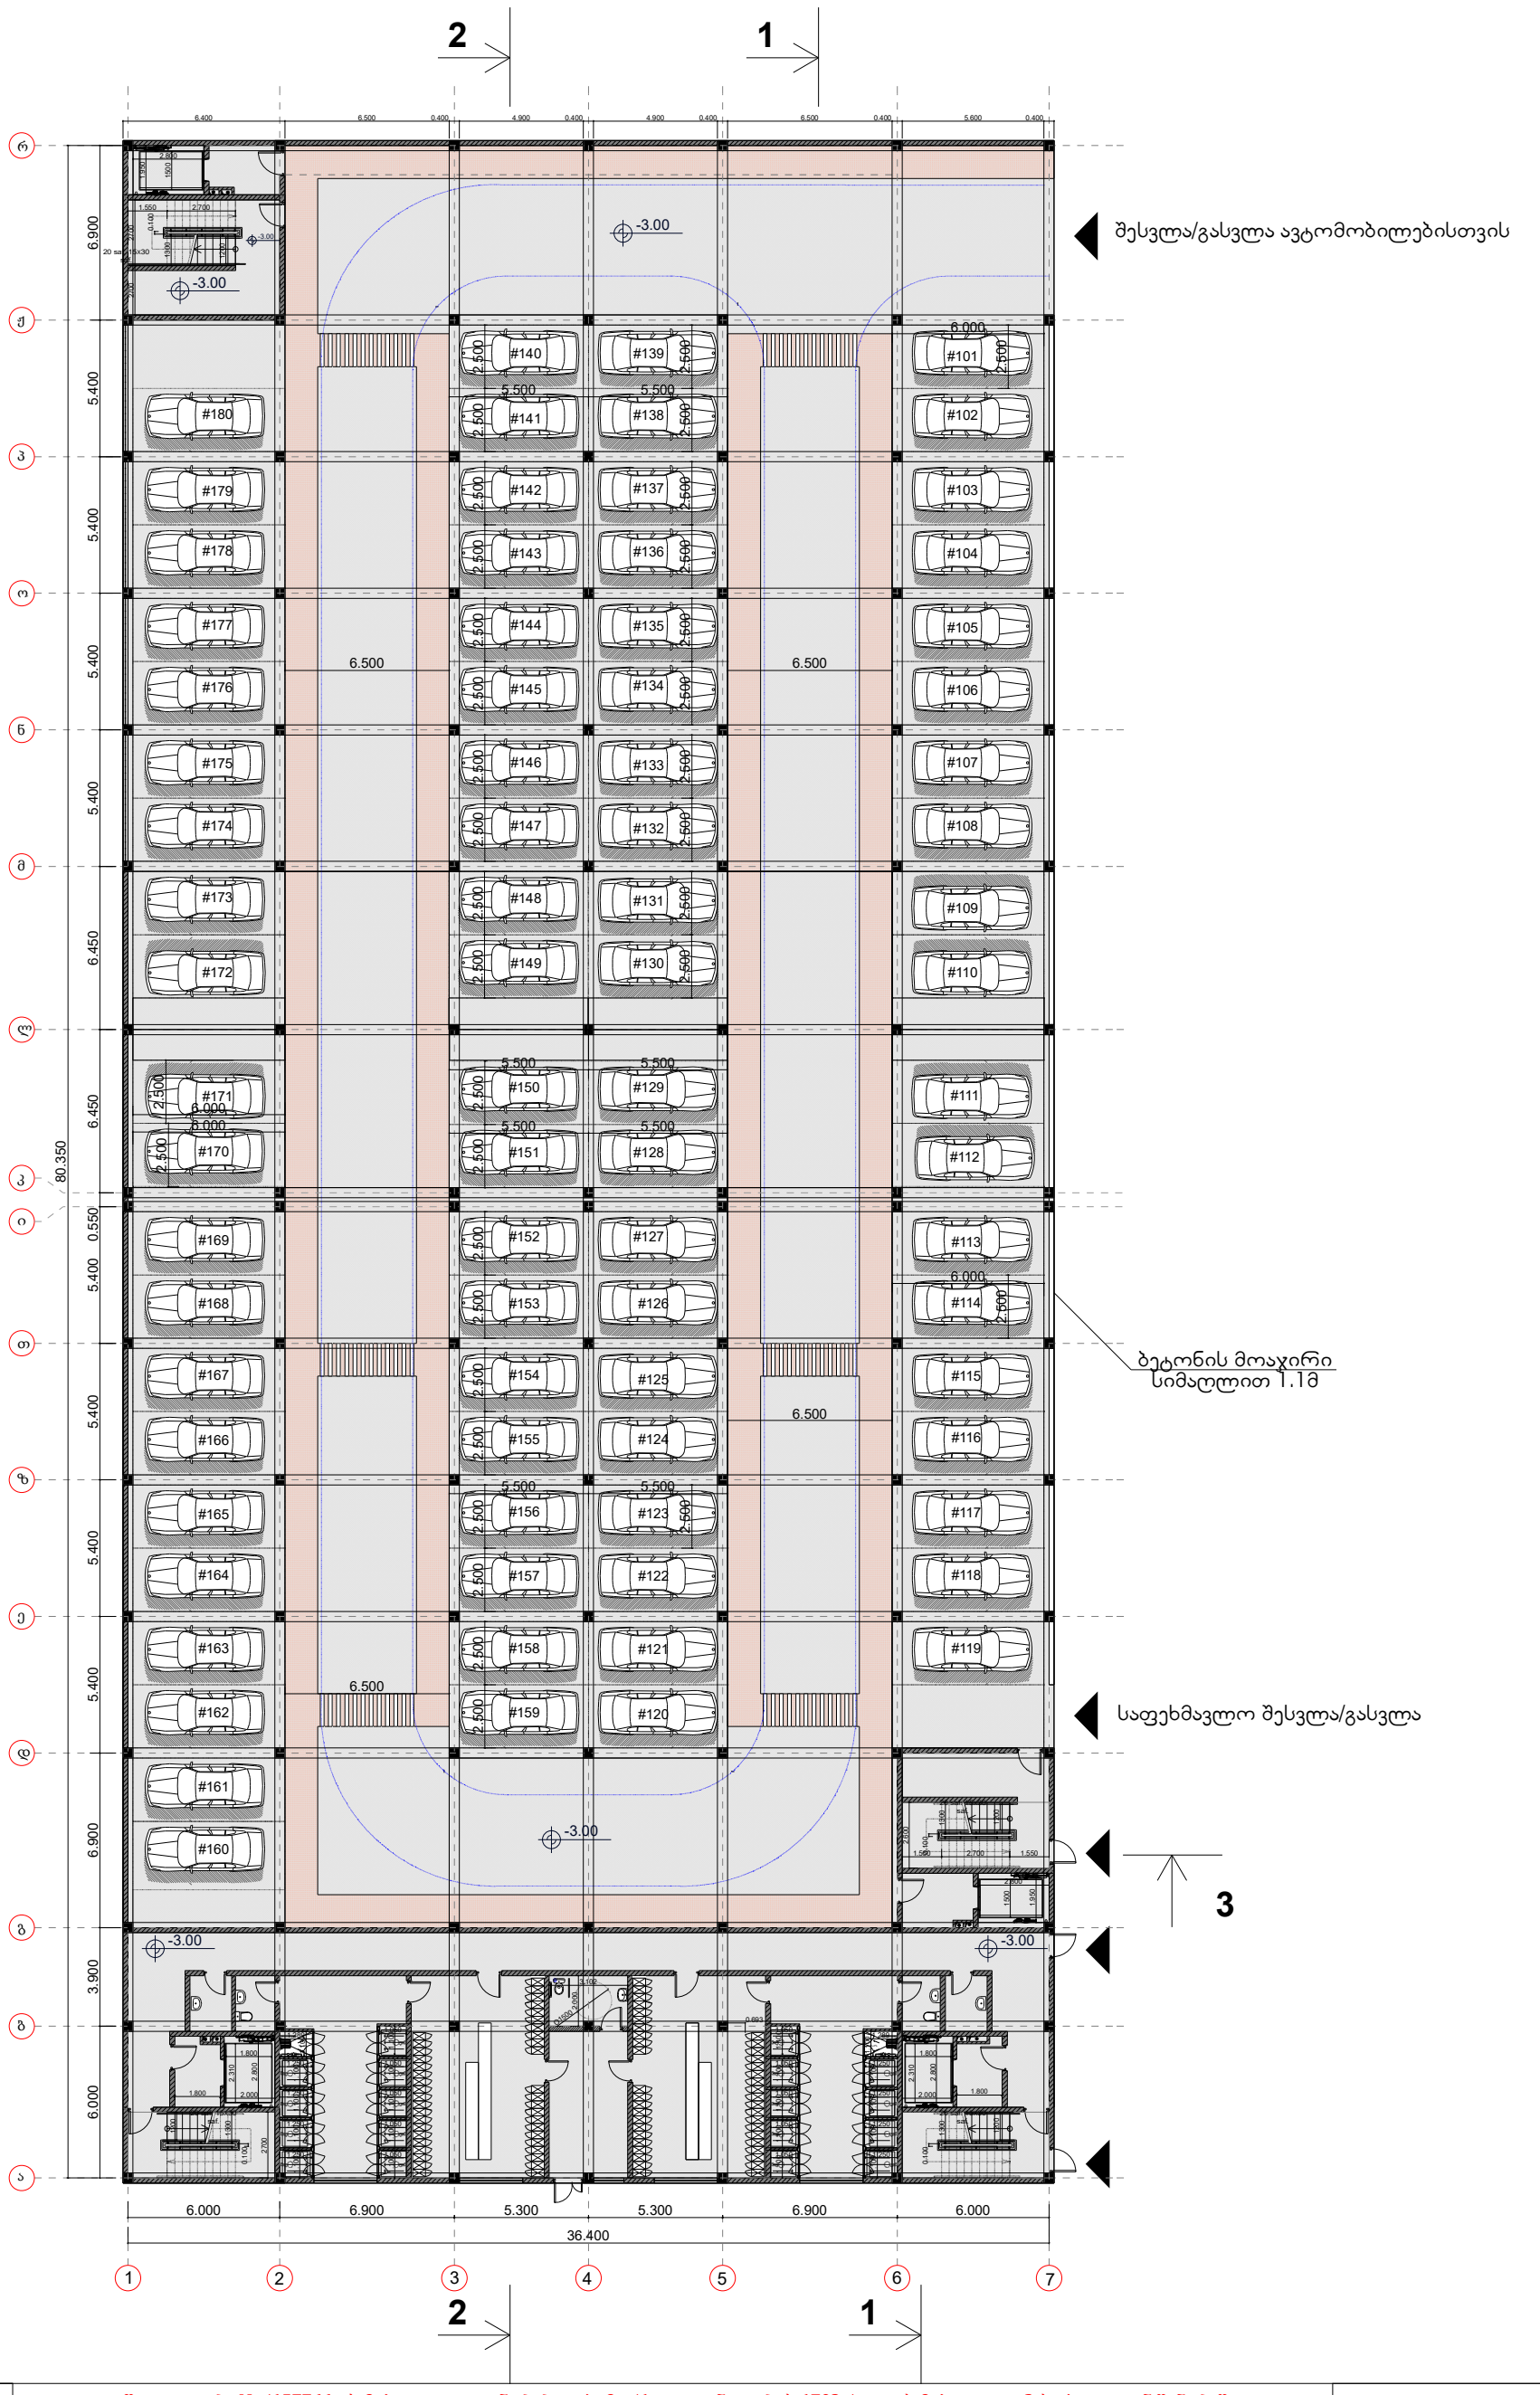


| | |
|---|---|
| მიწის ნაკვეთის ფართი | 4678.6 m² |
| მომენების ფართი | 2971.6 m² |
| საერთო ფართი | 8561.8 m² |
| მათ შორის | |
| საოფისე ფართი | 596.2 m² |
| კომერციული ფართი | 453.2 m² |
| დამხმარე ფართი | 298.1 m² |
| სადარბაზოები და კიბის უჯრედები | 395.1 m² |
| ს2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე | 1585.9 m² |
| სამშენებლო ფართი | 8914.8 m² |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 8914,8 m² |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m² |
| სამშენებლო მოცულობა | 26744.4 m³ |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 26744.4 m³ |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m³ |

გადაწყვეტილება № 4157766-ის მიხედვით, გაცნობებთ, რომ #41 დადგენილების 1702.4 თავის მიხედვით, 3-სართულიან შენობაში (რომელიც არის წარმოდგენილი საპროექტო ობიექტი) არ არის საჭირო ლიფტის კაბინაში ეტეოდეს საკაცე. გამომდინარე იქიდან, რომ არ გვსურს შენობის შიდა გეგმარების შეცვლა, ვტოვებთ დიდი ზომის ლიფტებს, თუმცა საკაცის ჩახაზვის და გათვალისწინების აზრს ვერ ვხედავთ. შესაბამისად, ლიფტის ფოიეს წინ მდებარე დერეფნის ზომას ვტოვებთ უცვლელად. გთხოვთ იხილოთ კანონის ქვეთავი: 1702.4 ლიფტის კაბინა, რომელშიც შესაძლებელია საკაცის შეტანა. მიწის დონიდან ზემოთ ან ქვემოთ ოთხ და ოთხზე მეტსართულიან შენობებში არსებული ლიფტებიდან, სულ მცირე, ერთი ისეთი უნდა იყოს, რომ საგანგებო ვითარებისას სახანძრო-სამაშველო დანაყოფს ყველა იატაკზე მოხვედრა შეეძლოს. ლიფტის კაბინაში შესაძლებელი უნდა იყოს 60 სმ × 2,15 მ ზომის, არანაკლებ, 13 სმ რადიუსის კუთხეებიანი საკაცის განთავსება გახსნილ, თარაზულ მდგომარეობაში. ასეთ კარადაზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი). სიმბოლოს სიმაღლე 75 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და დატანილი უნდა იყოს შიგნიდან ლიფტის შახტის შემომზღუდავის კარის ჩარჩოს ორივე მხარეს.
ასევე, გაცნობებთ, რომ სახურავის გეგმა წარმოდგენილი გვქონდა წინა ატვირთვის დროსაც, სახურავი არის ათვისებული, რომელზეც განთავსდება ავტომანქანები (იხ. ჭრილები).

მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| | | | |
|---|---|---|---|
| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
| გეგმა -3.00 ნიშნულზე (1 სართული) | | | |
| file | layout | | form. |
| შშს ჯგუფი 3 | მისამართი | ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ჩ-ნი ჯიხის ქ.№10 | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | დ.საგანელიძე | | |
| პრ.ხელმძღვანელი | დ.პეტრეული | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიშვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარბაქაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცლის № |
| პროექტი | 25.07.2018 | | |

# 2 სართულის გეგმა

45 ა/მ (მათ შორის 1 მმმ პირისთვის)




| | |
|---|---|
| მიწის ნაკვეთის ფართი | 4678.6 m² |
| მოშენების ფართი | 2971.6 m² |
| საერთო ფართი | 8561.8 m² |
| მათ შორის | |
| საოფისე ფართი | 596.2 m² |
| კომერციული ფართი | 453.2 m² |
| დამხმარე ფართი | 298.1 m² |
| სადარბაზოები და კიბის უჯრედები | 395.1 m² |
| ჯ2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე | 1585.9 m² |
| სამშენებლო ფართი | 8914.8 m² |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 8914,8 m² |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m² |
| სამშენებლო მოცულობა | 26744.4 m³ |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 26744.4 m³ |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m³ |


გადაწყვეტილება № 4157766-ის მიხედვით, გაცნობებთ, რომ #41 დადგენილების 1702.4 თავის მიხედვით, 3-სართულიან შენობაში (რომელიც არის წარმოდგენილი საპროექტო ობიექტი) არ არის საჭირო ლიფტის კაბინაში ეტეოდეს საკაცე. გამომდინარე იქიდან, რომ არ გვსურს შენობის შიდა გეგმარების შეცვლა, ვტოვებთ დიდი ზომის ლიფტებს, თუმცა საკაცის ჩახაზვის და გათვალისწინების აზრს ვერ ვხედავთ. შესაბამისად, ლიფტის ფოიეს წინ მდებარე დერეფნის ზომას ვტოვებთ უცვლელად. გთხოვთ იხილოთ კანონის ქვეთავი: 1702.4 ლიფტის კაბინა, რომელშიც შესაძლებელია საკაცის შეტანა. მიწის დონიდან ზემოთ ან ქვემოთ ოთხ და ოთხზე მეტსართულიან შენობებში არსებული ლიფტებიდან, სულ მცირე, ერთი ისეთი უნდა იყოს, რომ საგანგებო ვითარებისას სახანძრო-სამაშველო დანაყოფს ყველა იატაკზე მოხვედრა შეეძლოს. ლიფტის კაბინაში შესაძლებელი უნდა იყოს 60 სმ × 2,15 მ ზომის, არანაკლებ, 13 სმ რადიუსის კუთხეებიანი საკაცის განთავსება გახსნილ, თარაზულ მდგომარეობაში. ასეთ კარადაზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი). სიმბოლოს სიმაღლე 75 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და დატანილი უნდა იყოს შიგნიდან ლიფტის შახტის შემომზღუდავის კარის ჩარჩოს ორივე მხარეს.
ასევე, გაცნობებთ, რომ სახურავის გეგმა წარმოდგენილი გვქონდა წინა ატვირთვის დროსაც, სახურავი არის ათვისებული, რომელზეც განთავსდება ავტომანქანები (იხ. ჭრილები).

მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| | | | |
|---|---|---|---|
| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
| გეგმა 0.00 ნიშნულზე (2 სართული) | | | |
| file | layout | | form. |
| შპს ჯეი 3 | მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას რ-ნი ჯიქიას ქ.№10 | | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | დ.საგანელიძე | | |
| პრ.ხელმძღვანელი | დ.პეტრეული | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიშვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარნაბაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცლის № |
| პროექტი | 25.07.2018 | | |

# 3 სართულის გეგმა

63 ა/მ (მათ შორის 2 შშმ პირისთვის)

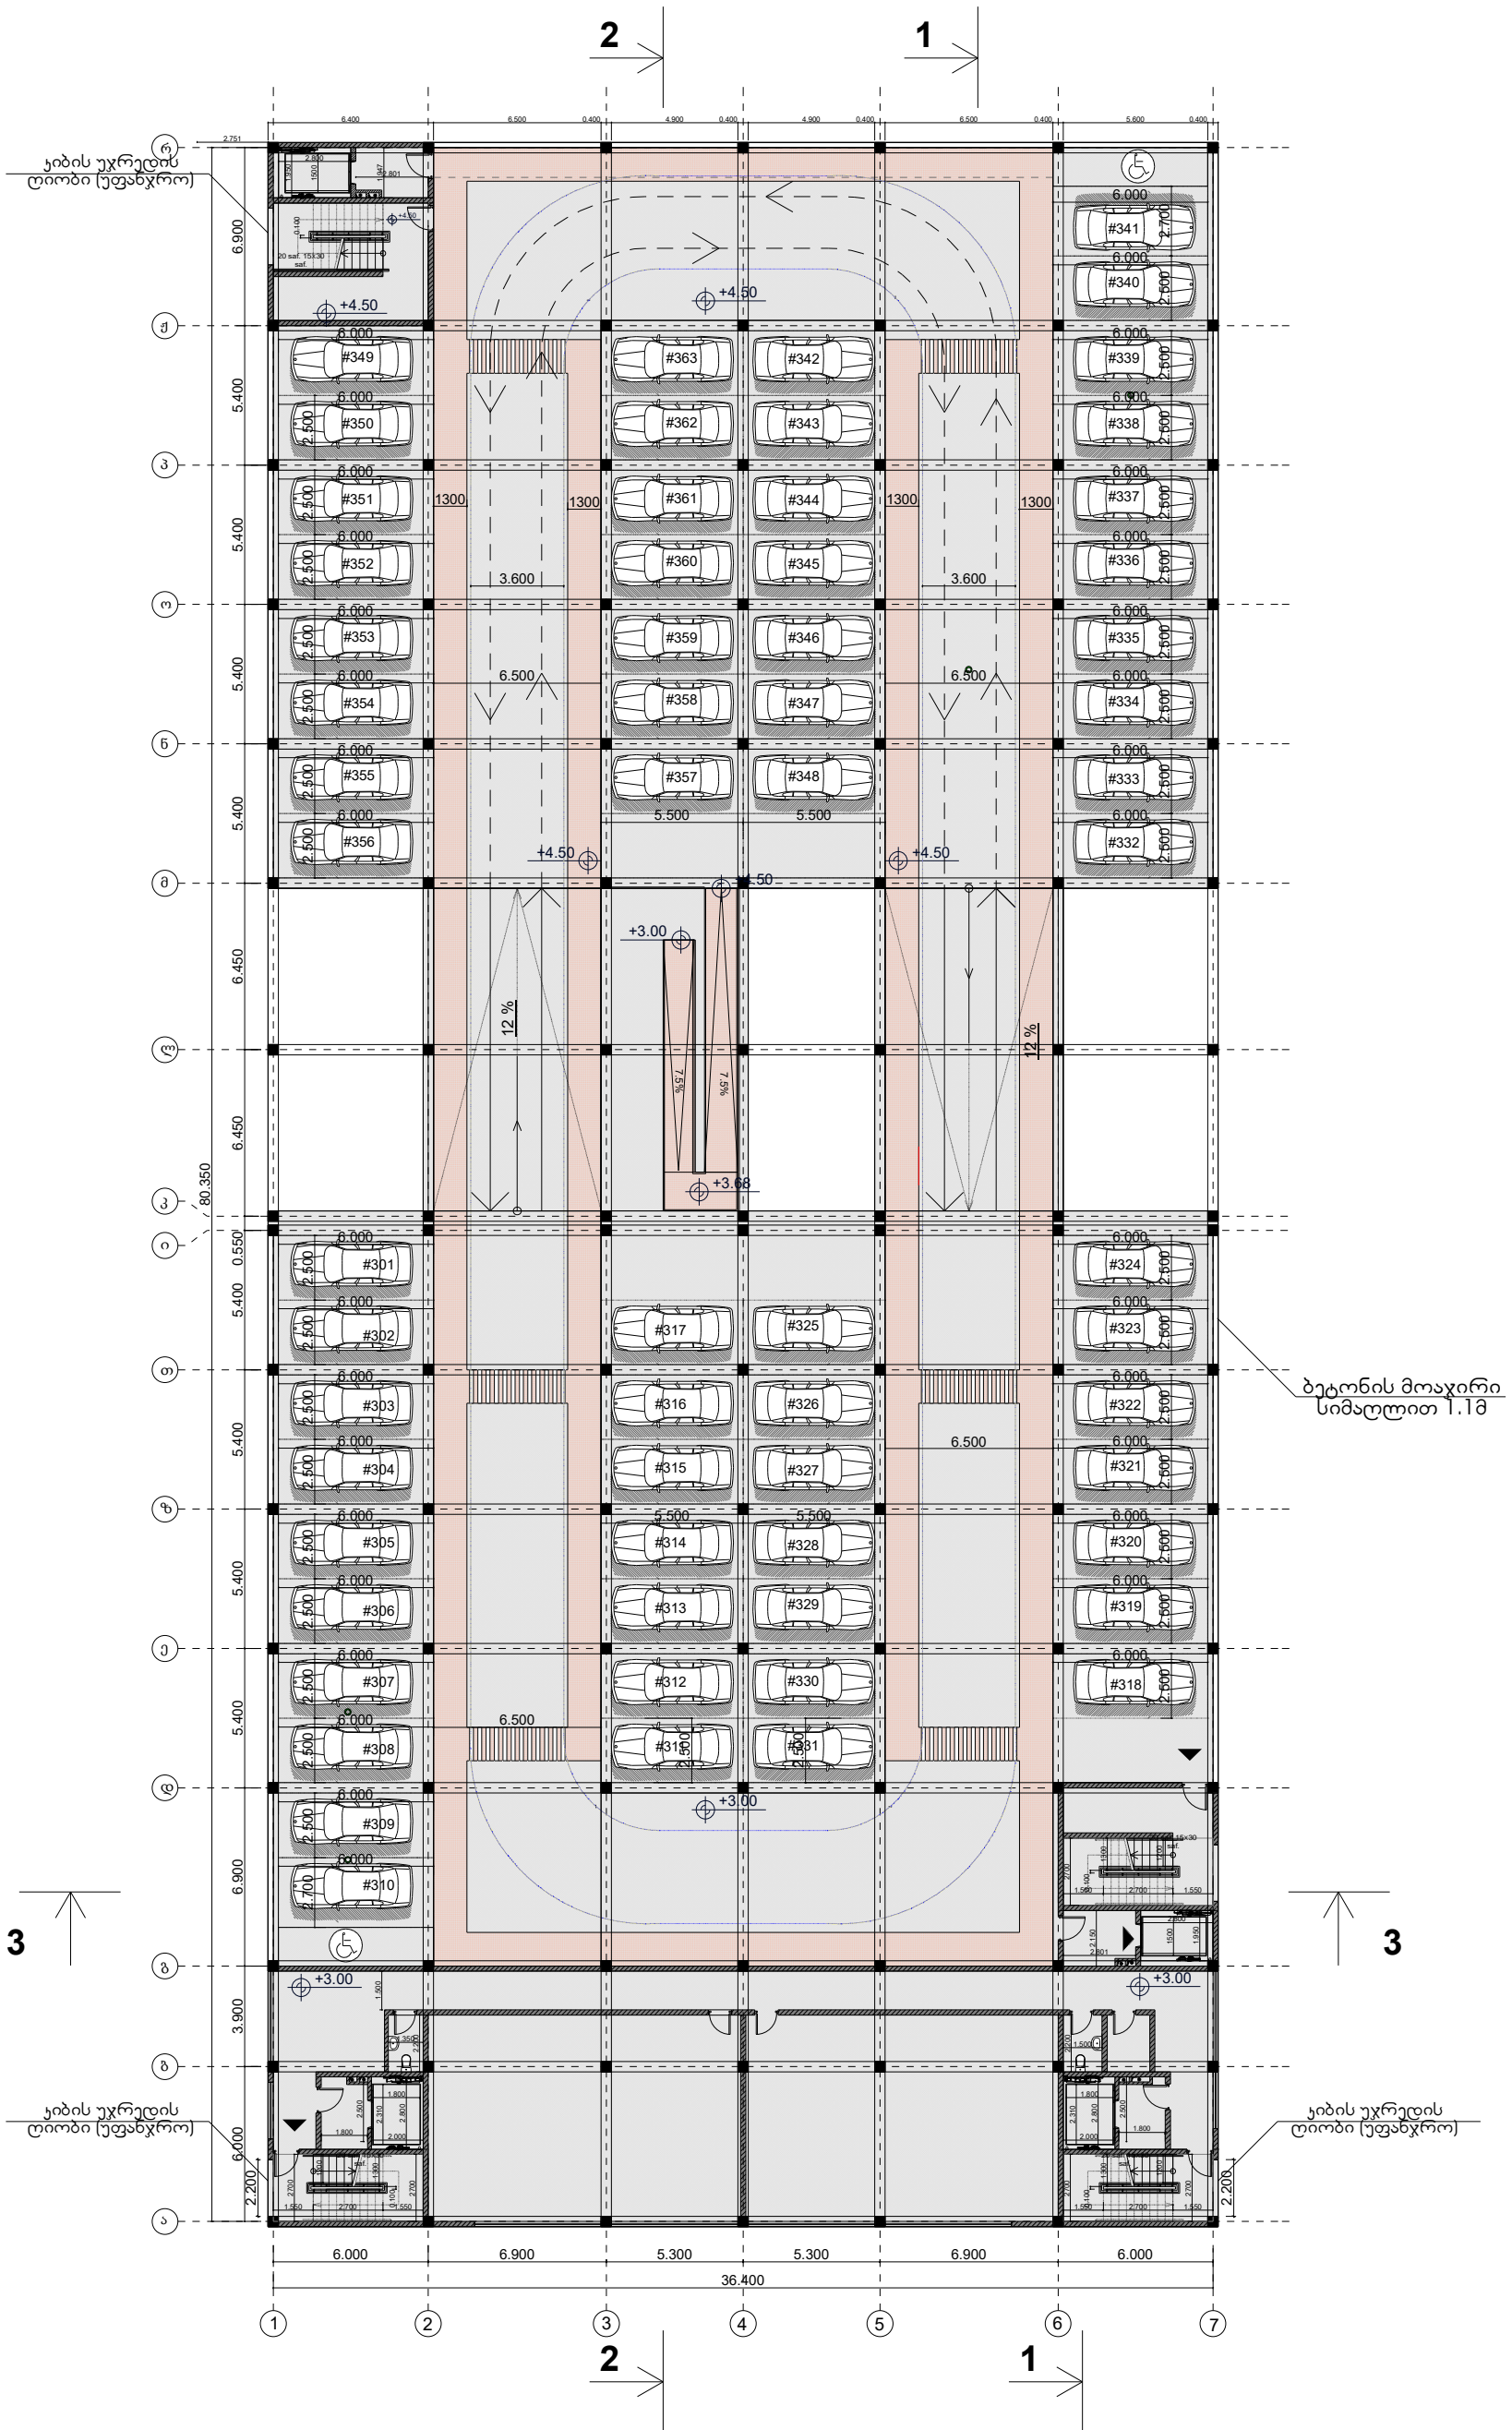


| | |
|---|---|
| მიწის ნაკვეთის ფართი | 4678.6 m² |
| მოშენების ფართი | 2971.6 m² |
| საერთო ფართი | 8561.8 m² |
| მათ შორის | |
| საოფისე ფართი | 596.2 m² |
| კომერციული ფართი | 453.2 m² |
| დამხმარე ფართი | 298.1 m² |
| სადარბაზოები და იბის უკრედები | 395.1 m² |
| ე2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე | 1585.9 m² |
| სამშენებლო ფართი | 8914.8 m² |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 8914.8 m² |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m² |
| სამშენებლო მოცულობა | 26744.4 m³ |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 26744.4 m³ |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m³ |


გადაწყვეტილება № 4157766-ის მიხედვით, გაცნობებთ, რომ #41 დადგენილების 1702.4 თავის მიხედვით, 3-სართულიან შენობაში (რომელიც არის წარმოდგენილი საპროექტო ობიექტი) არ არის საჭირო ლიფტის კაბინაში ეტეოდეს საკაცე. გამომდინარე იქიდან, რომ არ გვსურს შენობის შიდა გეგმარების შეცვლა, ვტოვებთ დიდი ზომის ლიფტებს, თუმცა საკაცის ჩახაზვის და გათვალისწინების აზრს ვერ ვხედავთ. შესაბამისად, ლიფტის ფოიეს წინ მდებარე დერეფნის ზომას ვტოვებთ უცვლელად. გთხოვთ იხილოთ კანონის ქვეთავი: 1702.4 ლიფტის კაბინა, რომელშიც შესაძლებელია საკაცის შეტანა. მიწის დონიდან ზემოთ ან ქვემოთ ოთხ და ოთხზე მეტსართულიან შენობებში არსებული ლიფტებიდან, სულ მცირე, ერთი ისეთი უნდა იყოს, რომ საგანგებო ვითარებისას სახანძრო-სამაშველო დანაყოფს ყველა იატაკზე მოხვედრა შეეძლოს. ლიფტის კაბინაში შესაძლებელი უნდა იყოს 60 სმ × 2,15 მ ზომის, არანაკლებ, 13 სმ რადიუსის კუთხეებიანი საკაცის განთავსება გახსნილ, თარაზულ მდგომარეობაში. ასეთ კარადაზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი). სიმბოლოს სიმაღლე 75 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და დატანილი უნდა იყოს შიგნიდან ლიფტის შახტის შემომზღუდავის კარის ჩარჩოს ორივე მხარეს.
ასევე, გაცნობებთ, რომ სახურავის გეგმა წარმოდგენილი გვქონდა წინა ატვირთვის დროსაც, სახურავი არის ათვისებული, რომელზეც განთავსდება ავტომანქანები (იხ. ჭრილები).

მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| | | | |
|---|---|---|---|
| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
| გეგმა 3.00 ნიშნულზე (3 სართული) | | | |
| file | layout | form. | |
| შპს ჯეი 3 | მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ჩ-ნი ჯიქიას ქ.№10 | | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ლ.საგანელიძე | | |
| პრ.პროექტირების | დ.ბუჩუკური | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიძვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარნაბაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცლის № |
| პროექტი | 25.07.2018 | | |

# სახურავის გეგმა

ნარინჯისფერი ისრებით არის ნაჩვენები სახურავიდან წყლის გადაყვანის სქემა.

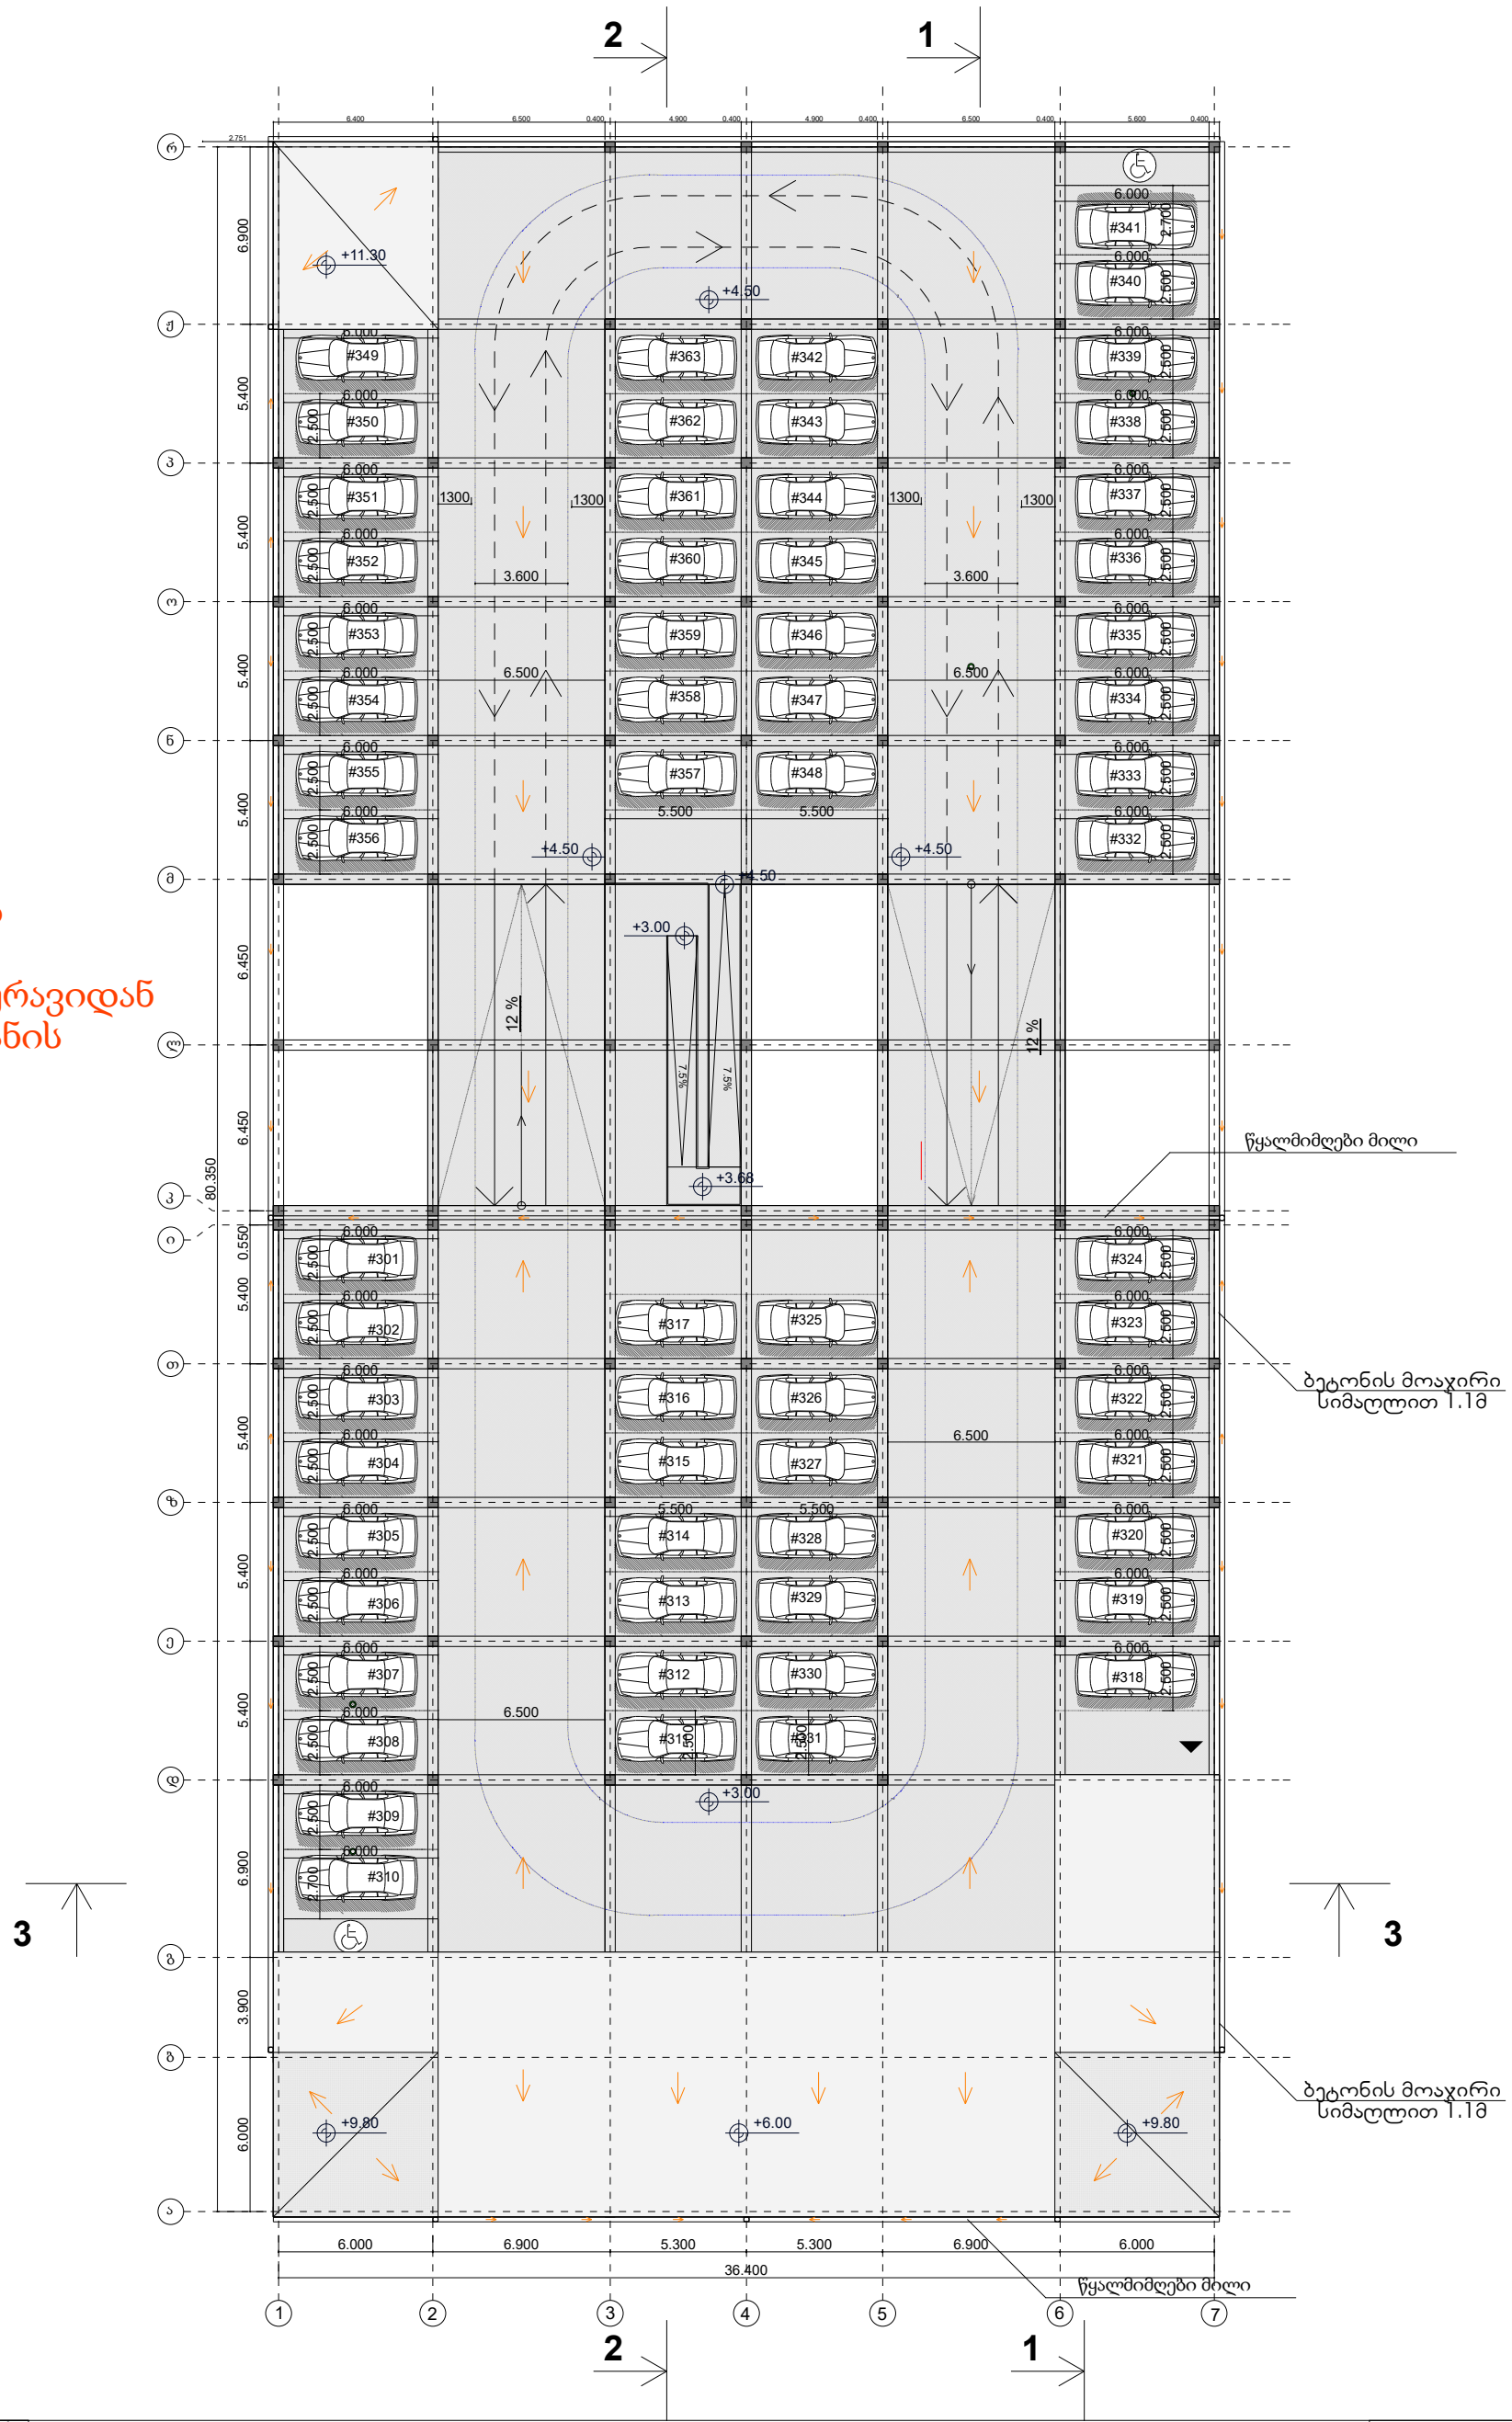


| | |
|---|---|
| მიწის ნაკვეთის ფართი | 4678.6 m² |
| მოშენების ფართი | 2971.6 m² |
| საერთო ფართი | 8561.8 m² |
| მათ შორის | |
| საოფისე ფართი | 596.2 m² |
| კომერციული ფართი | 453.2 m² |
| დამხმარე ფართი | 298.1 m² |
| სადარბაზოები და კიბის უჯრედები | 395.1 m² |
| ჯ2-ის სანგარიშო ფართი გარე კონტურზე | 1585.9 m² |
| სამშენებლო ფართი | 8914.8 m² |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 8914.8 m² |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m² |
| სამშენებლო მოცულობა | 26744.4 m³ |
| მათ შორის 0.00-ის ზევით | 26744.4 m³ |
| 0.00-ის ქვევით | 0 m³ |

გადაწყვეტილება № 4157766-ის მიხედვით, გაცნობებთ, რომ #41 დადგენილების 1702.4 თავის მიხედვით, 3-სართულიან შენობაში (რომელიც არის წარმოდგენილი საპროექტო ობიექტი) არ არის საჭირო ლიფტის კაბინაში ეტეოდეს საკაცე. გამომდინარე იქიდან, რომ არ გვსურს შენობის შიდა გეგმარების შეცვლა, ვტოვებთ დიდი ზომის ლიფტებს, თუმცა საკაცის ჩახაზვის და გათვალისწინების აზრს ვერ ვხედავთ. შესაბამისად, ლიფტის ფოიეს წინ მდებარე დერეფნის ზომას ვტოვებთ უცვლელად. გთხოვთ იხილოთ კანონის ქვეთავი: 1702.4 ლიფტის კაბინა, რომელშიც შესაძლებელია საკაცის შეტანა. მიწის დონიდან ზემოთ ან ქვემოთ ოთხ და ოთხზე მეტსართულიან შენობებში არსებული ლიფტებიდან, სულ მცირე, ერთი ისეთი უნდა იყოს, რომ საგანგებო ვითარებისას სახანძრო-სამაშველო დანაყოფს ყველა იატაკზე მოხვედრა შეეძლოს. ლიფტის კაბინაში შესაძლებელი უნდა იყოს 60 სმ × 2,15 მ ზომის, არანაკლებ, 13 სმ რადიუსის კუთხეებიანი საკაცის განთავსება გახსნილ, თარაზულ მდგომარეობაში. ასეთ კარადაზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი). სიმბოლოს სიმაღლე 75 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და დატანილი უნდა იყოს შიგნიდან ლიფტის შახტის შემომზღუდავის კარის ჩარჩოს ორივე მხარეს.
ასევე, გაცნობებთ, რომ სახურავის გეგმა წარმოდგენილი გვქონდა წინა ატვირთვის დროსაც, სახურავი არის ათვისებული, რომელზეც განთავსდება ავტომანქანები (იხ. ჭრილები).

მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| | | | |
|---|---|---|---|
| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
| სახურავის გეგმა | | | |
| file | | layout | form. |
| შპს ჯგუი 3 | მისამართი | ქ.თბილისი. ვაკე-საბურთალოს რ-ნი ჯიქიას ქ.№10 | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | დ.საგანელიძე | | |
| პრ.ხელმძღვანელი | დ.პუჩკური | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიძეული | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარბაქაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცლის № |
| პროექტი | 25.07.2018 | | |

# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| |
|---|
| გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“** |

| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** |
|---|
| სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**( ღია ავტოსადგომი გარაჟი, -3.00; 0,00; 1,50; 3,00; 4,50;’ნიშნულებზე) |
| საქმიანი ჯგუფი **სქ** (ოფისები 0.00;+3,00; ნიშნულებზე) |
| სავაჭრო ჯგუფი**სვ** (სავაჭრო ფართი 0,00 ნიშნულზე) |
| თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** (გასახდელები-3,00 ნიშნულზე) |

| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
|---|---|
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | |
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | I-A |
| **შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:** | |

| **სიმაღლის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** | **შეუზღუდავი** | **3** |
| საქმიანი ჯგუფი **სქ** | **შეუზღუდავი** | **2** |
| თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** | **შეუზღუდავი** | **1** |
| სავაჭრო ჯგუფი **სვ** | **შეუზღუდავი** | **1** |
| | **დასაშვები სიმაღლე** | **შემოთავაზებული სიმაღლე** |
| **საერთო სიმაღლე =** | **შეუზღუდავი** | **7.735მ.**<br>**(მიწის დონის ნიშნული 552.765)** |
| **მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =** | **3 სართული** | |

| ფართობის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები ფართობი** | **შემოთავაზებული ფართობი** |
| სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** | **შეუზღუდავი** | **7028.0მ2** |
| საქმიანი ჯგუფი **სქ** | **შეუზღუდავი** | **703.0 მ2** |
| თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** | **შეუზღუდავი** | **353.0 მ2** |
| სავაჭრო ჯგუფი **სვ** | **შეუზღუდავი** | **453.0** |
| **იატაკის საერთო ფართობი =** | **8537.0კვ.მ** | |
| **იატაკების რაოდენობა =** | **3** | |
| **შენობის საერთო ფართობი =** | **8914.0კვ.მ** | |

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გარე კედელი (ღერძებში)** | **ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი) | **ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი) | | **კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %) | | | | | |
| | | | | **დასაშვები** | | | **გათვალისწინებული** | | |
| | | **მოთხოვნილი** | **გათვალისწინებული** | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** |
| O-A (ღერძები) | 16.60 | 0 | 0 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | **27 %** |
| A-O (ღერძები) | 140.0 | 0 | 0 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | | - | **34 %** |
| 1-7 (ღერძები) | 61.0 | 0 | 0 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | | - | **50%** |
| 7-1 (ღერძები) | 0.45 | 2 | 2 | დაუშვებელი | დაუშვებელი | დაუშვებელი | | - | **0** |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები /სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშველეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| სასაწყობოჯგუფი სწ-2 | არა | არა | კი | კი | - | კი | არა |
| საქმიანი ჯგუფი სქ | არა | არა | კი | კი | - | კი | არა |
| თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 | არა | არა | კი | კი | | კი | არა |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | არა | არა | კი | კი | - | კი | არა |
| კიბის უჯრედი | | | | | არა | | |
| ლიფტები | | | | | კი (კვამლის მექანიკური კონტროლის მქონე ვესტიბული) | | |
| დერეფანი | არა | | | | | | |
| სახანძრო-სამაშველოსამსახურისმიერგამოსაყენებელიმისაერთებლები | | | | არა | | | |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია ტექნიკურ სართულზე | | | | არა | | | |

| | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| საქმიანიჯგუფი<br>სქ<br>სასაწყობო ჯგუფი სწ-2<br>თავშეყრის ჯგუფი<br>თვ-3<br>სავაჭრო ჯგუფი<br>სვ | კი | |
| კიბისუჯრედი | | კი |
| ლიფტები | | კი |
| დერეფანი | | კი |
| ვესტიბიული | | კი |


| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი) | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| მიწის დონის ქვედა -1 სართული -3.00 ნიშნული | სწ-2 (დ.დ - 137) | 2 | 1 გასასვლელის ღიობი 1 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე 1 გასასვლელის გზა-კარი | 1.20 | 1.30 | 120 | 1,30 | 0.82 (თითო) | მინ. 0.85 (თითო) |
| | თვ-3 (დ.დ-82) | 2 | 2 გასასვლელის გზა-კარი 1 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 0.82 (თითო) | მინ. 0.85 (თითო) |
| პირველი სართული 0.00 და +1.50 ნიშნულები | სწ-2 (დ.დ -112) | 2 | 1 გარე გასასვლელის გზა-კიბე 2 გასასვლელის გზა-კარი | 1.20 | 1.30 | 120 | 1,30 | 0.82 (თითო) | მინ. 0.85 (თითო) |
| | სვ (დ.დ -162) | 2 | 2 გასასვლელი გზა-კარი | - | - | მინ. 90 სმ გასავლელი | მინ. 100 სმ გასავლელი | 0.82 (თითო) | 1.60 (თითო) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | სქ (დ.დ.-38) | 1 | 1 გასასვლელი გზა-კარი 1 გარე გასასვლელის გზა-კიბე | 0.90 | 1,30 | 1,20 | 1,50 | 0.82 (თითო ) | მინ. 085 (თითო) |
| მეორე-მესამე სართულები | სწ-2 (დ.დ -127) | 2 | 2 გარე გასასვლელის გზა-კიბე | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 0.82 (თითო გზა-კარი) | 0.82 (თითო გზა-კარი) |
| | სქ (დ,დ-38) | 2 | 2 გარე გასასვლელის გზა-კიბე | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 0.82 (თითო გზა-კარი) | 0.82 (თითო გზა-კარი) |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მოთხოვნილი | წარმოქმნილი გათვალის | მოთხოვნილი | წარმოქმნილი გათვალის | მოთხოვნილი | წარმოქმნილი გათვალის | მოთხოვნილი | წარმოქმნილი გათვალის | მოთხოვნილი | წარმოქმნილი გათვალის | მოთხოვნილი | წარმოქმნილი გათვალის |
| მიწის დონის ქვედა -1 სართული | სწ-2 (დ.დ - 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | თვ-3 (დ.დ-82) | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
| პირველი სართული | სწ-2 (დ.დ -112) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | სვ (დ.დ -162) | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | სქ (დ.დ.-38) | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
| მეორე - მესამე სართული | სწ-2 (დ.დ -127) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | სქ (დ,დ-38) | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |


# 1 სართულის გეგმა
80 ა/მ (მათ შორის 9 შშმ პირისთვის)

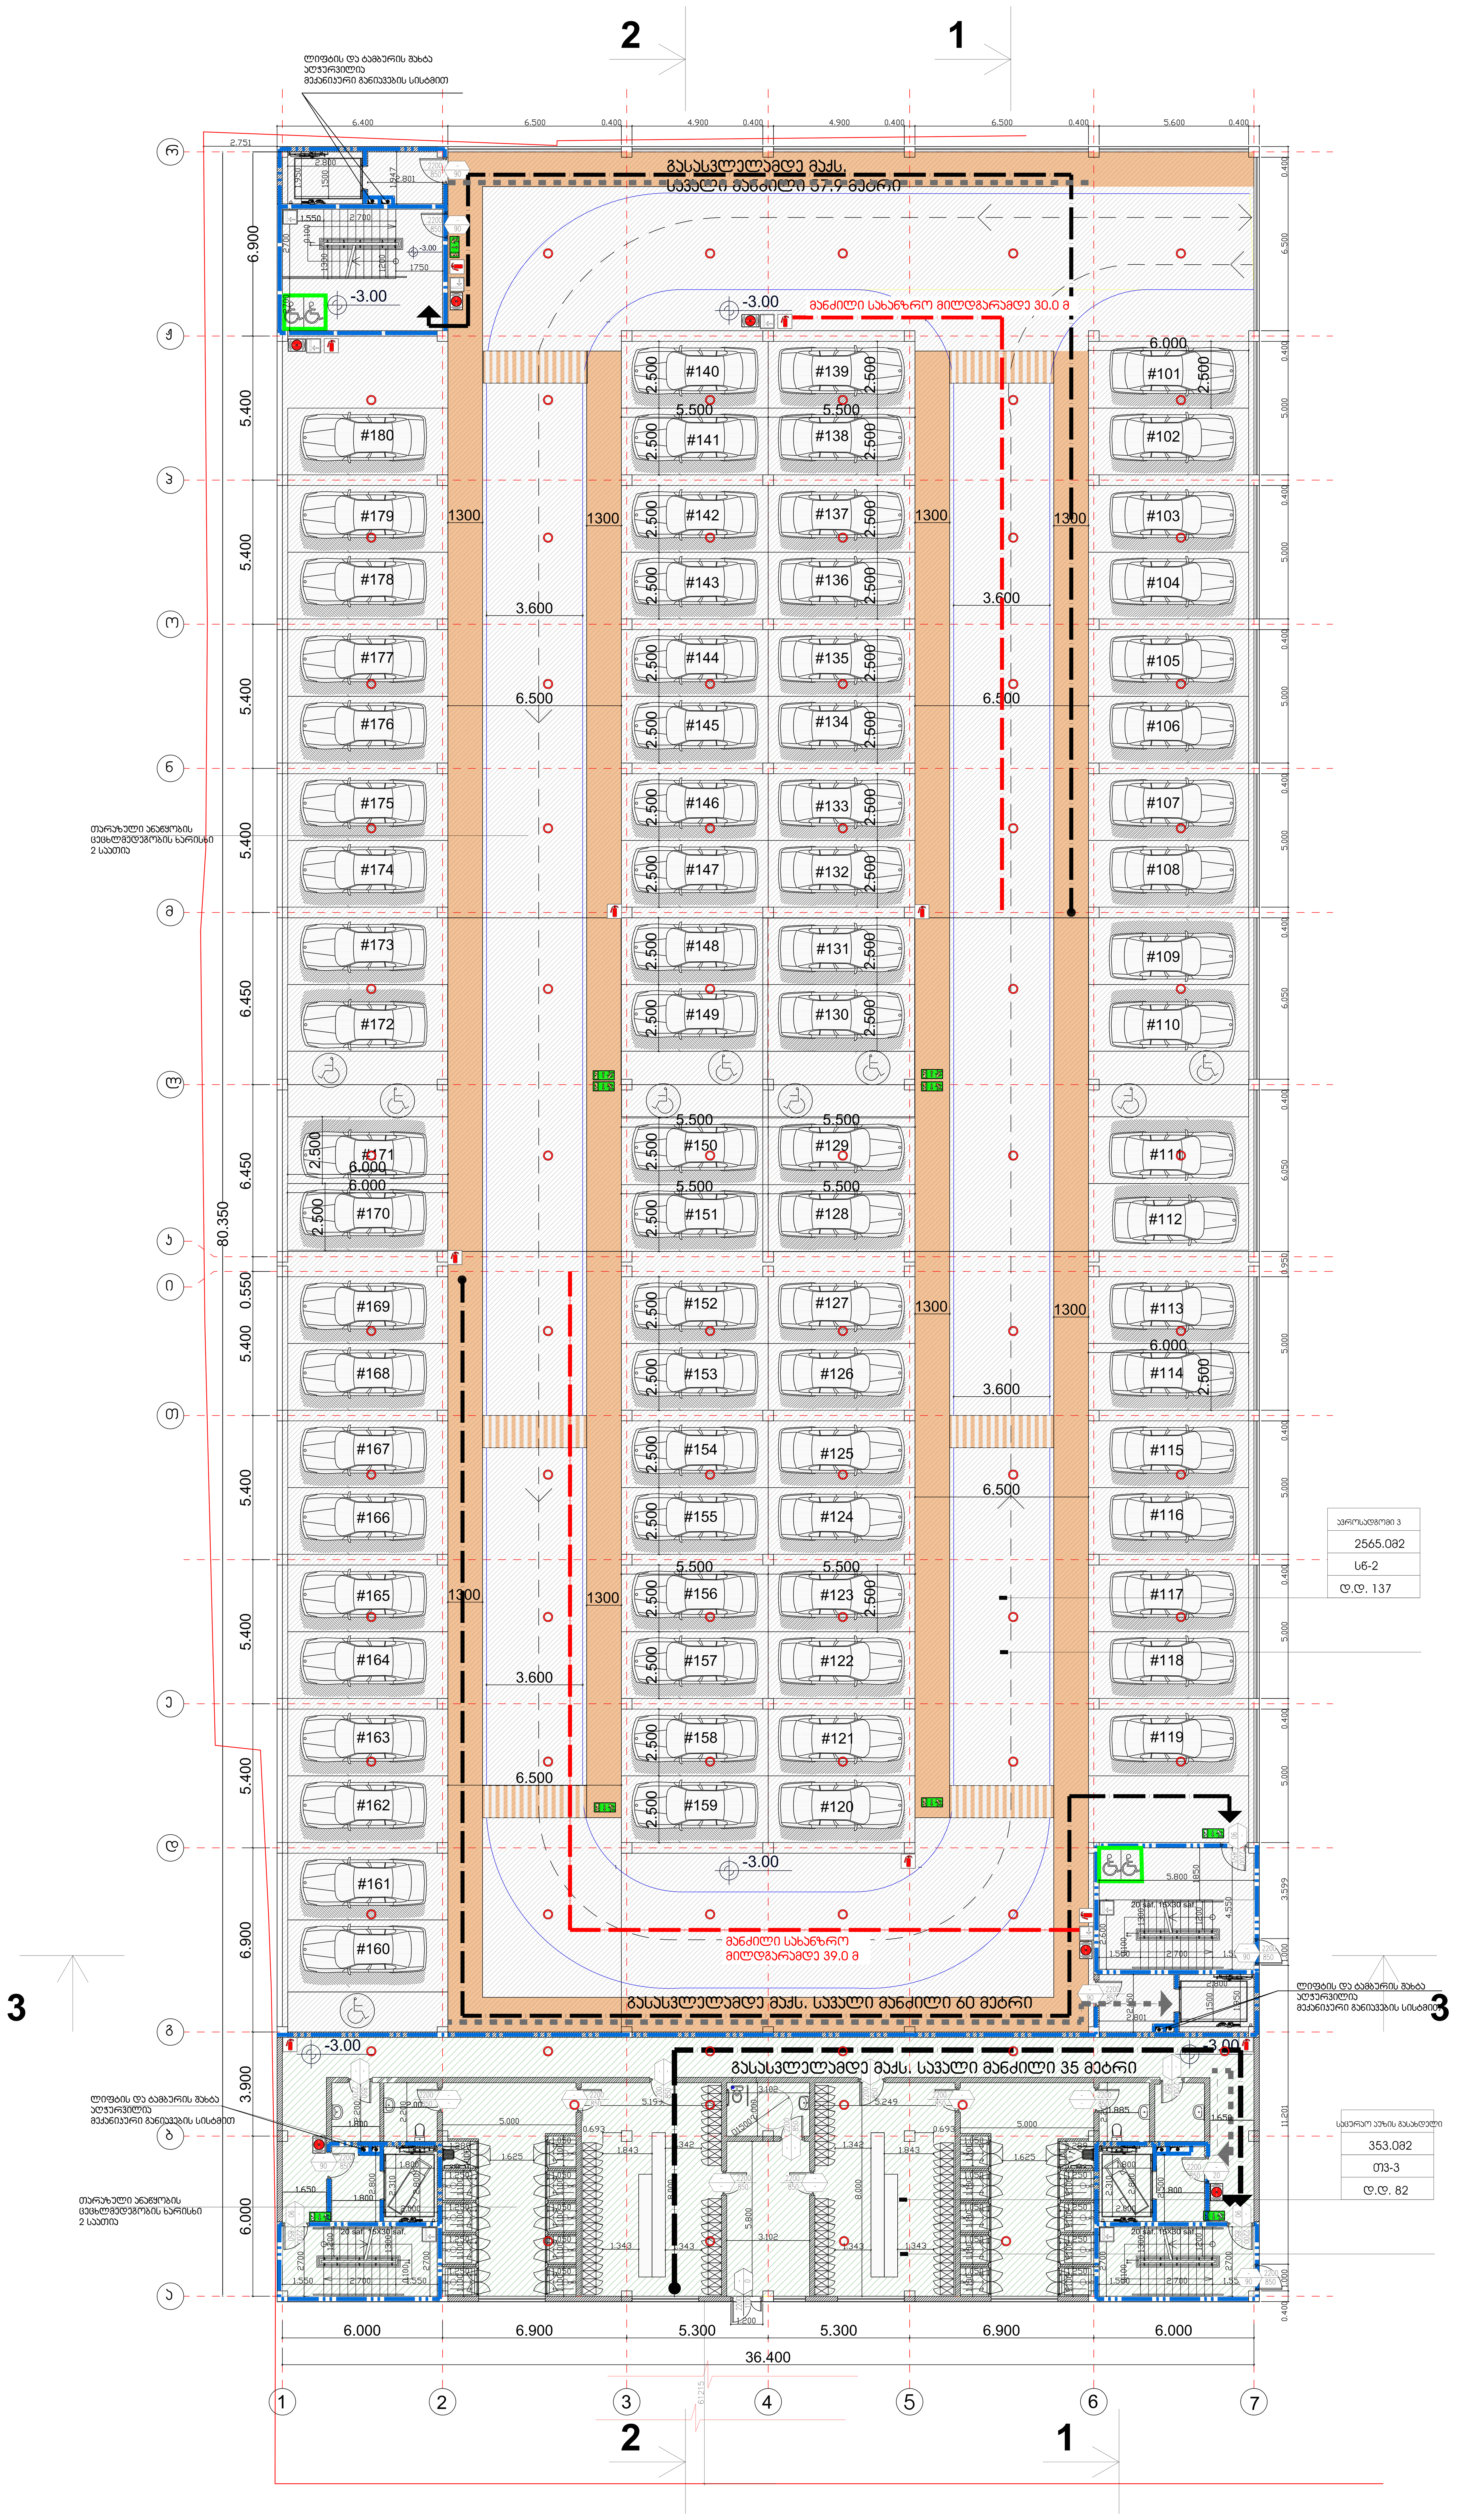


| მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი | | | |
|---|---|---|---|
| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
| file | layout | | form. |
| შპს ჯეი 3 | მისამართი ქ.თბილისი. ვაკე-საბურთალოს რ-ნი ჯიქიას ქ.№10 | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა | |
| დირექტორი | დ.საგანელიძე | | |
| პრ.კოორდინატორი | დ.ბუჩუკური | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიშვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარბაქაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცელი № |
| პროექტი | 04.06.2018 | | |

# 2 სართულის გეგმა

45 ა/მ (მათ შორის 1 შშმ პირისთვის)

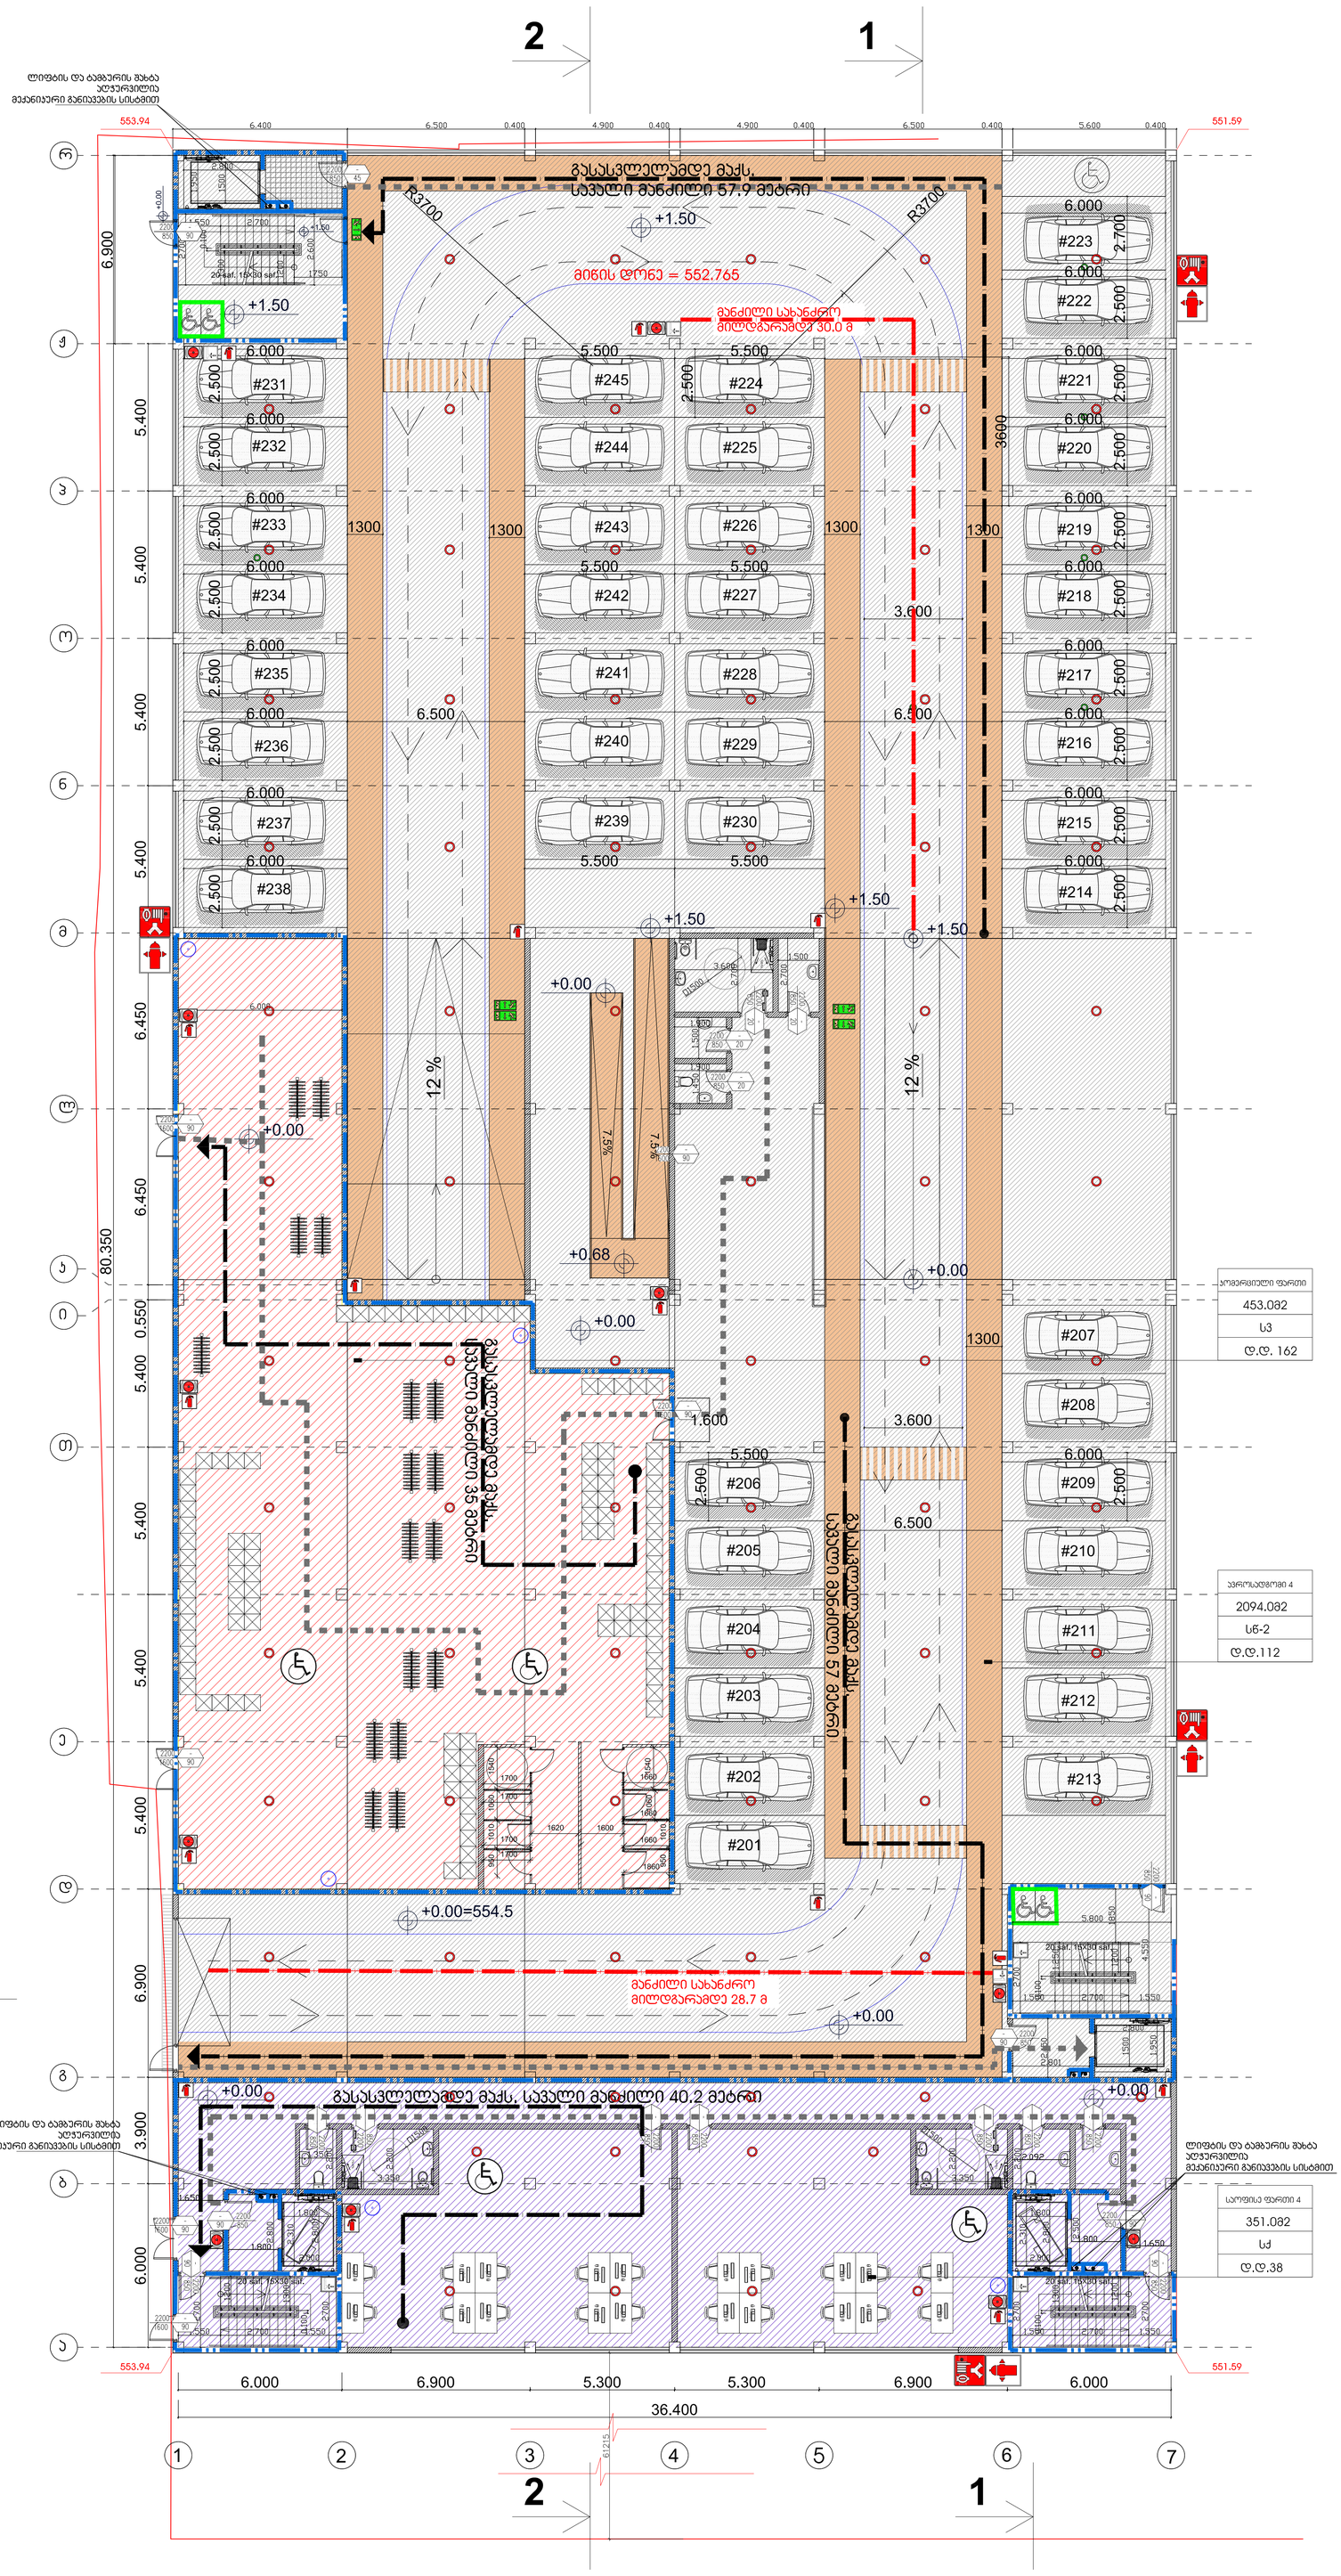


| კომფორტული ფართი |
|---|
| 453.082 |
| სვ |
| ტ.ტ. 162 |

| ავარიულადგომი 4 |
|---|
| 2094.082 |
| სწ-2 |
| ტ.ტ.112 |

| საოფისე ფართი 4 |
|---|
| 351.082 |
| სძ |
| ტ.ტ.38 |


3

მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
|---|---|---|---|
| | | | |
| file | | layout | form. |
| შშს ჯეი 3 | მისამართი | ქ.თბილისი, ვაჟა-საბურთალოს რ-ნი ჯიქიას ქ.№10 | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | დ.საგანელიძე | | |
| პრ.კოორდინატორი | დ.ბურჯუური | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიშვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარბაქაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცელი № |
| პროექტი | 04.06.2018 | | |

# 3 სართულის გეგმა


## 63 ა/მ (მათ შორის 2 შშმ პირისთვის)

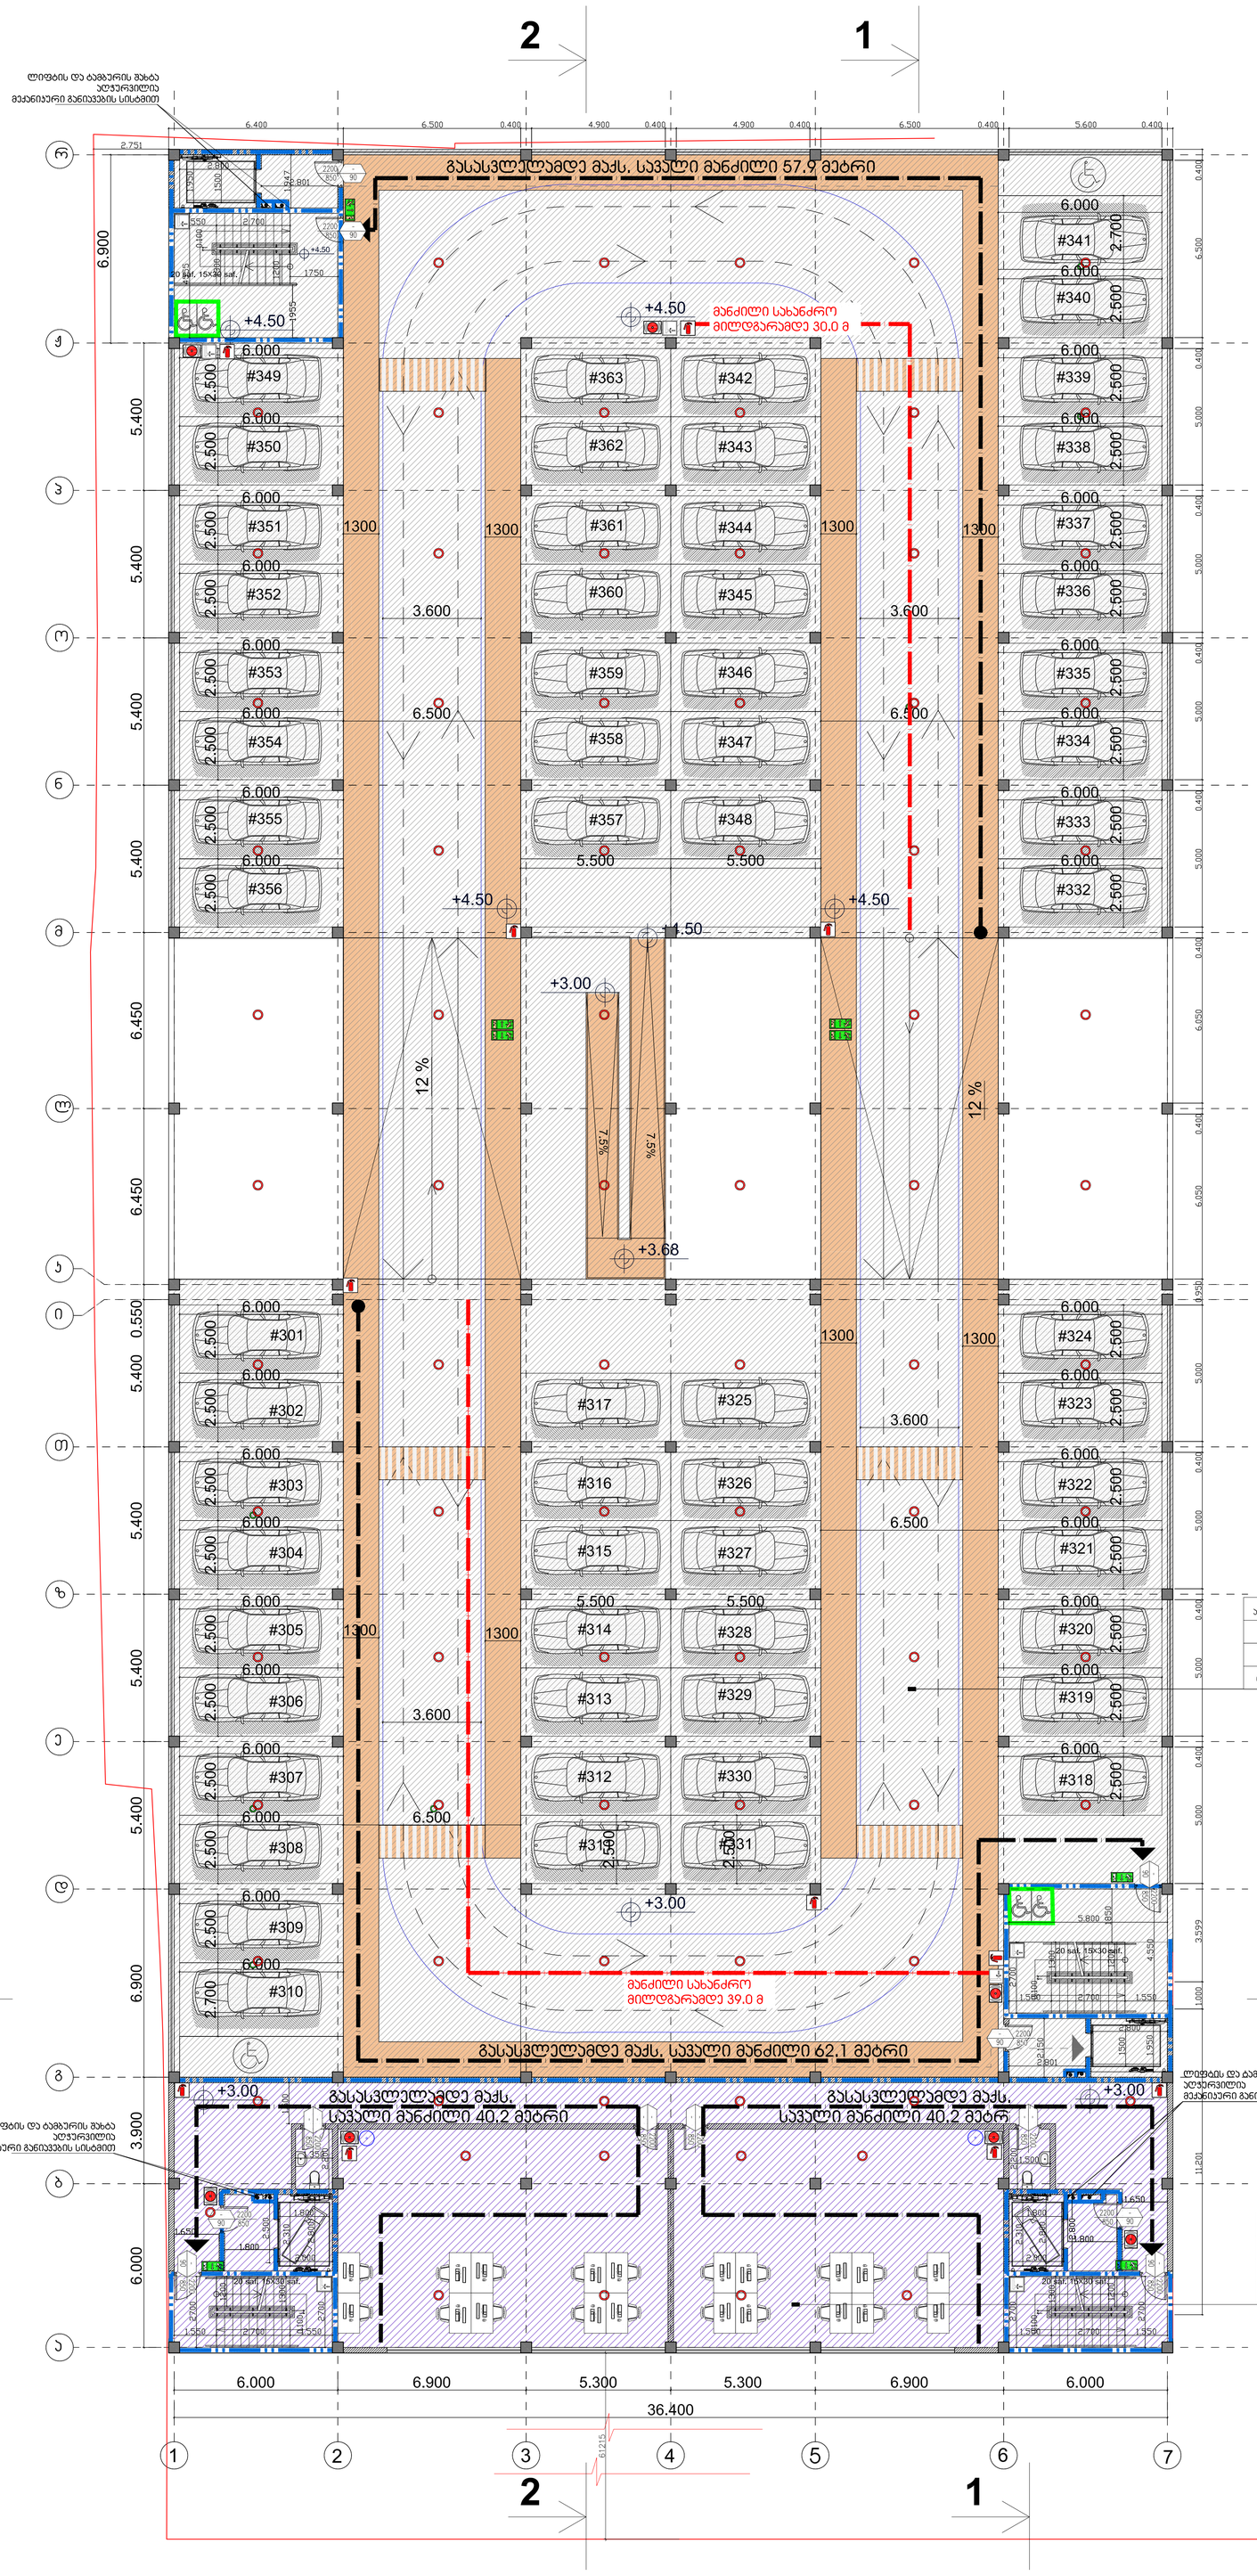


მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
|---|---|---|---|
| | | | |
| file | | layout | form. |
| შპს ჯეი 3 | მისამართი<br>ქ.თბილისი, ვაჟა-საბურთალოს რ-ნი ჯიქიას ქ.№10 | | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | დ.საგანელიძე | | |
| პრ.კოორდინატორი | დ.ბურჯუური | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიშვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარბაქაძე | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცელი № |
| პროექტი | 04.06.2018 | | |

ჭრილი 2-2

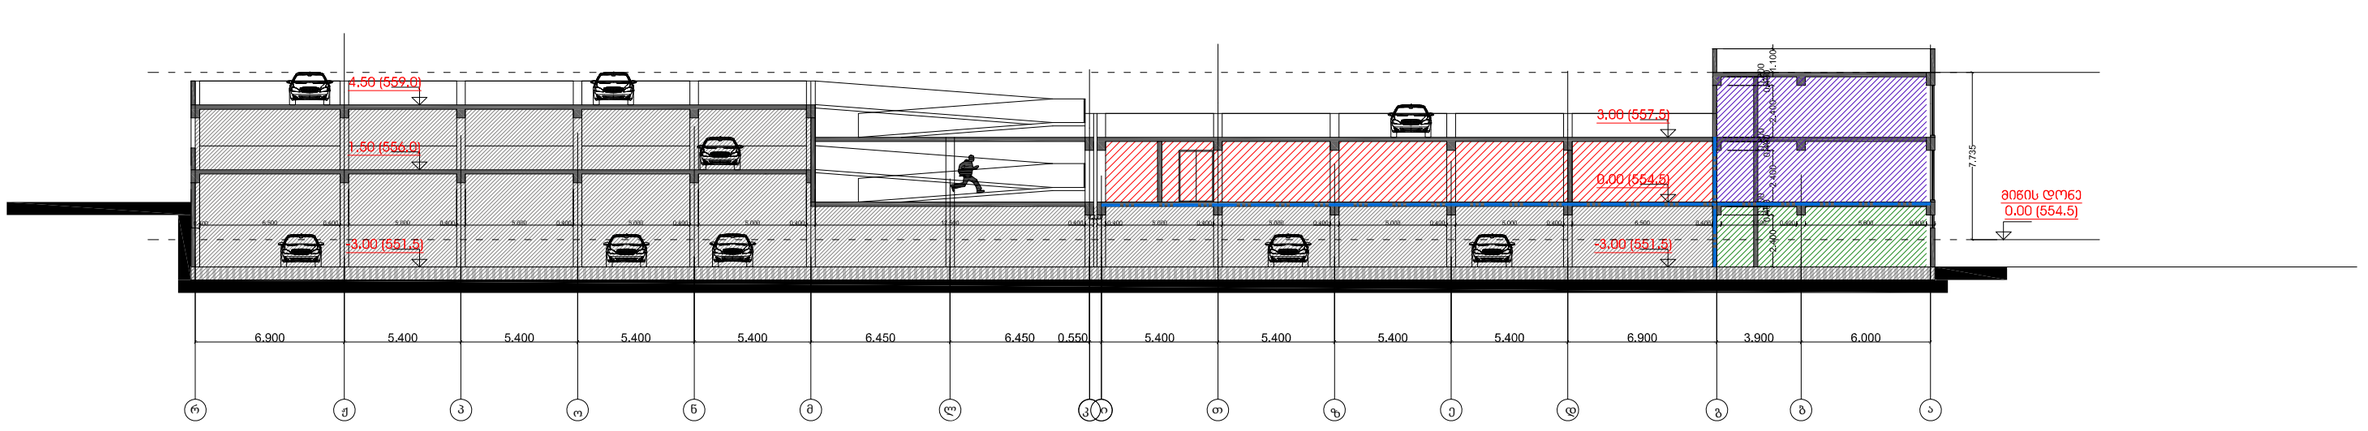


მრავალსართულიანი ღია ავტოსადგომი

| | | | |
|---|---|---|---|
| ნახაზის დასახელება | | | მასშტაბი |
| | | | |
| file | layout | | form. |
| შპს ჯეი 3 | მისამართი | ქობიღოლი, ვაკესაბურთალოს რწნი ჯიხის ჯ.№1 | |
| თანამდებობა | გვარი | | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ლ.საგანელიძე | | |
| პრ.ხელმძღვანელი | დ.ბურჯული | | |
| არქიტექტორი | ს.ბერიშვილი | | |
| კონსტრუქტორი | ბ.ბარნაველი | | |
| სტადია | თარიღი | ფურც.რაოდ. | ფურცლის № |
| პროექტი | 04.06.2018 | | |