იატაკის საერთო ფართი =	1152.1 კვ.მ
იატაკების რაოდენობა =	1
შენობის საერთო ფართი=	1199.9 კვ.მ

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და დიობისადმი მოთხოვნები ცხრილი 602-ის და 705.8-ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსა წინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასასვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
ღერძებში 1-2	11.8	0	0			შეუზღუდავი			
ღერძებში 2-1	11.8	0	0			შეუზღუდავი			
ღერძებში ა-ჟ	99.8	2	2			დაუსვებელი			68
ღერძებში ჟ-ა	99.8	2	2			დაუსვებელი			

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
1. სამრეწველო ჯგუფი სმ-2			კი	კი	კი	კი	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელტან ,ისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელტან ,ისადგომის რაოდენობა	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისპირა სართული	1. სამრეწველო ჯგუფი სმ-2	2	4 გზა-კარი					164	480

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისპირა სართული	1. სამრეწველო ჯგუფი სმ-2	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0

№	დაკავებულობა	დაკავებულობის ფართობი	დაკავებულობის ფაქტორი	დ.დ	ს.დ.დ
1	მაცივრების აწყობის საამქრო (სმ-2) ნიშნ. ±0.00	969.76 კვ.მ	9.3	104	123
2	გასახდელები (სმ-2) ნიშნ. ±0.00	67.28 კვ.მ	9.3	7	
3	ღია საამქრო (სმ-2) ნიშნ. ±0.00	115.10 კვ.მ	9.3	12	

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე	საშხეფი სისტემით
სმ-2	90	125

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

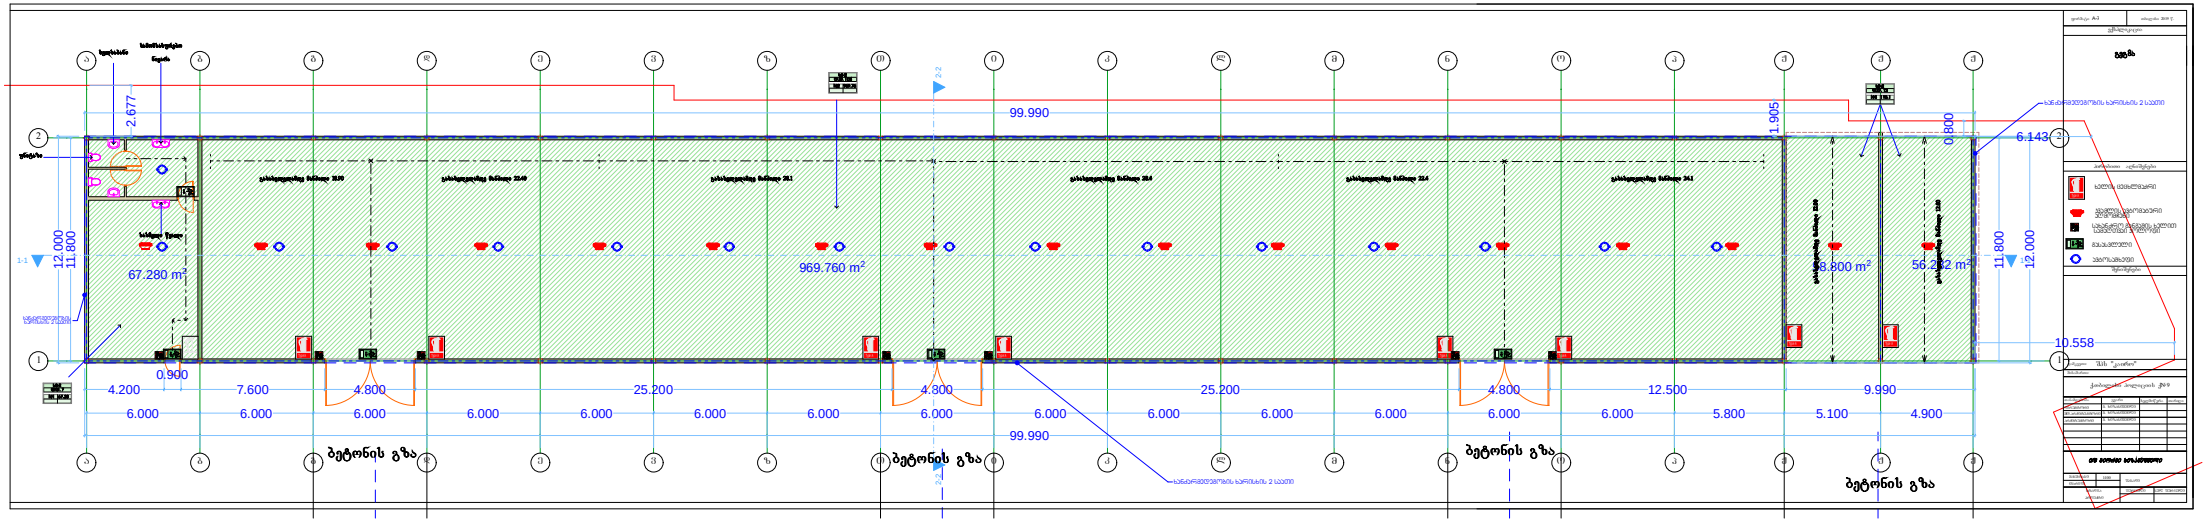
გამოყენებითი წესები - "შენობა -ნაგებობების უსაფრთხოების წესები"

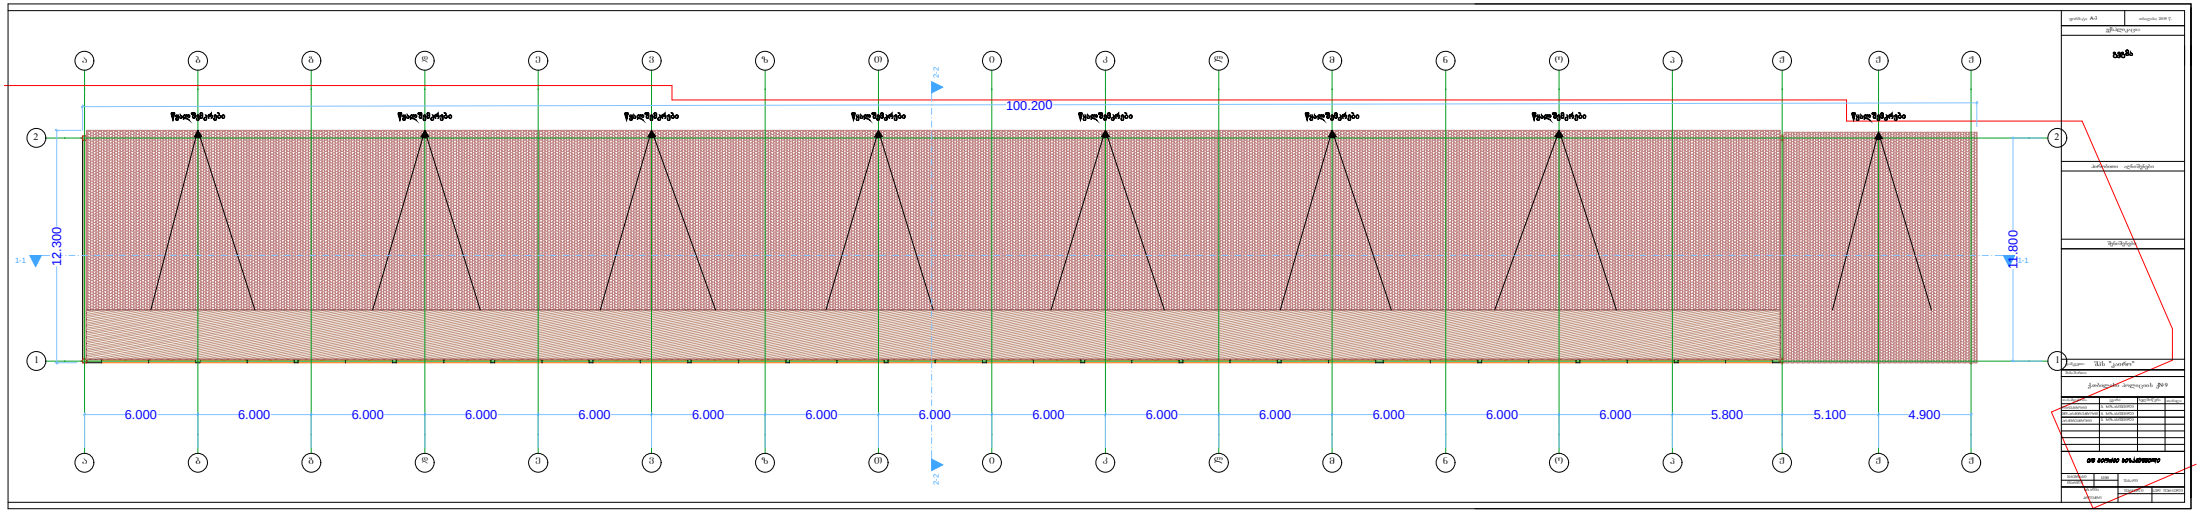
ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სამრეწველო ჯგუფი სმ-2 მაცივრების ნაკეთობათა საწარმო

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B მიწისპირა სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპი, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
1. სამრეწველო ჯგუფი სმ-2	3 სართული	1 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
საერთო სიმაღლე =	15.2	5.5
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
1. სამრეწველო ჯგუფი სმ-2	1950	1199.9


99.990
2.677
1.905
0.800
6.143
12.000
11.800
67.280 m²
969.760 m²
38.800 m²
56.252 m²
10.558
0.900
4.200
7.600
4.800
25.200
4.800
25.200
4.800
12.500
9.990
6.000
5.800
5.100
4.900
99.990
ბეტონის გზა
ბეტონის გზა
ბეტონის გზა
ბეტონის გზა


100.200
12.300
13.800
6.000
5.800
5.100
4.900

განაშენიანების კროკი

1,199.988 m²

კ2 კროკი



კ3 კროკი 957კვ.მ

