შპს „აირ ენერჯი"

დაკვეთა 06/07


გ.ლორთქიფანიძის №15ა-15ბ საკ.კოდი №01.19.34.002.178
შპს „დასტა პროპჭო"

არასაყ.ფართის გაზმომარაგების პროექტი
(შიდა ქსელი)

თბილისი 2020 წელი


შენიშვნები


1. ობიექტი შედგებოდეს შემდეგი ძირითადი ობიექტებისგან: ობიექტი 06.07.2020წ. დანართი N 06-07
2. წყალს ხარჯი შესადგენად Q=2.45 ლ/წმ.
3. წყალს ქსელის/ობიექტის დაპროექტება და წყალგაყვანის ობიექტის მოწყობა შესრულდეს СНиП 2.04.08-87*, СНиП 41-01-2003 და წყალს ობიექტის ტექნიკური პირობების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
4. ღონისძიებები წყალსადენი შიდაქსელის წყობილებით სამშენებლო პერიოდში 2-ჯერადად.
5. პროექტირებამდე მიწისქვეშა წყალგაყვანილობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიმართვა შესაბამის ორგანიზაციებში.
6. წყალსადენის ასწევის და დაწევების დაზუსტება ადგილზე მიწის სამუშაოების დროს
7. შიდა წყალგაყვანილობისათვის გამოყენებული მილების და მილსადენის ელემენტების მოსაკრავი ობიექტი.
8. მილსადენის მოსაკრავი ობიექტი მოხდეს მილსადენის ტიპისა და ზომის შესაბამისად, რომელიც უნდა ჰქონდეს დადგენილი სანიტარიული ნებართვა.
9. ქსელში ობიექტ კონტროლისთვის ბინაობისას, დაზუსტება ბინაობის შესა ეწყოს არა ნაკლებ 10 სმ-ისა, ბინაში ბინარობის კლებისთვის არა ნაკლებ 15 სმ-ისა.
10. ბინაში ნაკეთის შედეხვევის მოსაკრავი მილსადენის ობიექტი და შეერთებული ობიექტ შესა ნაობის შესასვლელ ხვრელ ძირს ქვეშ, ხოლო ცხელის კედლის შედეხვევაში შაიბრების ქვეშ.
11. შიდა გაყვანილობის მთავარ ონკანზე მიერთება მიწის ზედაპირის დაუნებებულ ადგილზე.
12. კომპლექტში შემოსაზღვრელ ობიექტ სანიტარიული საშუალებები მასალა(ნაკლები).
13. ბინაობის და ცხელი წყლის გაყვანილობის ადგილზე გასასვლის გაკეთებისა კაშხლის ტიპობრივია.
14. ელ.ქაბელის გაყვანილობის ადგილზე ელ.ქაბელს გასვლილის ტიპობრივია რეზინის მილსადენით.
15. კარადებში შეერთების დროს არ დაშორებული მილი ელ.ქაბელის, ბინაობის და ცხელი წყლის მილსადენის ზედ ახლოს, არ მოთავსდეს მილი მავთული ნარჩენის არენი.
16. სმენების შეერთებები შესაბამისი ბინის შეხვედრა დაშორებული ობიექტ ობერეული ობიექტი.
17. გამოსვლის ობიექტ გაწმენდით და ცხელში ბინის ბინის ობიექტორები.
18. ობიექტის ძირითადი ობიექტირებული ობიექტ ობიექტი და ობიექტი გასასვლის ობიექტების ობიექტზე.

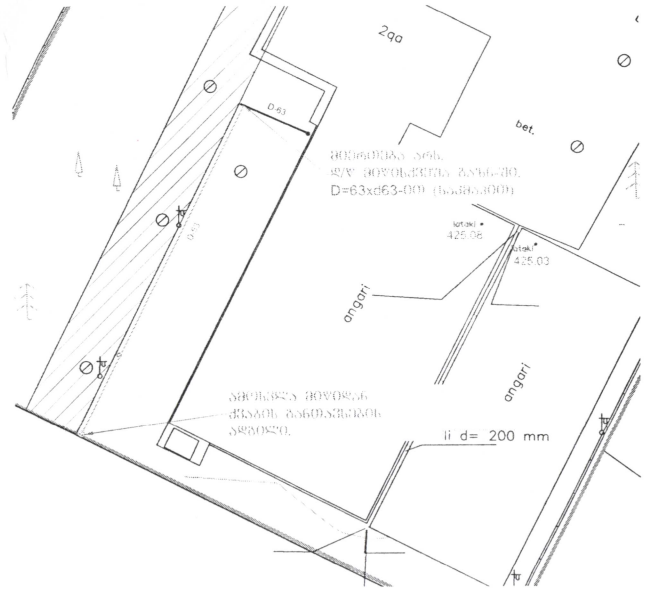

7			ობიექტ ბინაობა	ც³	23.26	
6			ტრანშეის შევსება ბალასტით	ც³	16.00	
5			ბალთის ობიექტა და ობიექტ ბინაობა ქვიშით	ც³	7.26	
4			ტრანშეის გაითხრა ხელით	ც³	23.26	
3			მიერთება არს. დ.წ პოლ. მიწისქვეშა D=63xd63-ით (სამკაპით)	ადგ.	1	
2			მიწისზედა გაზსადენის შეღებვა ზეთოლუანი საღებავით 2-ფენად	ც²	0.35	
1			გაზსადენის გაყვანა და გამოცდა	ბრიგ	44.0	
№			სამშენებლო დასახელება	ზომ.	რაოდენობა	
			სამშენებლო ობიექტი			
		----	(ბალთის(მოქმედი)	4	----	G
		----	ობიექტი (შტუცერი)	2	----	G
		---	რეზინის მლანგი	2	----	ბრ
		----	მეჭეჭისასოკი D=20	1	----	G
13			ქვედის ქაბი (შიდა წვეთი) (24 კგ.)	1	----	G
			დასაღებარი			
12		----	კაუჭი	1	----	G
11		----	სახიგნალო ლენტი	42.0	----	ბრ
10		----	ქვედასაწყობი d=63xd63x63	1	----	G
9		----	ბალანსირებული წრილ.ქვედ d=63xd50	3	----	G
8		----	ზედირჯვლის გაზომვისის ნაცრი d=100 L=1.1	1	----	G
7		----	ქუროი d=63	6	----	G
6		----	მუხლი(პოლიეთილენის) d=63 90°	1	----	G
5		----	პოლიეთილენის მილი d=63	42.0	----	ბრ
4		----	ბალანსირებული წრილ.ქვედ d=50xd20	1	----	G
3			ბურთულიანი ონკანი d=20	1		G
2			სწორნაკერიანი ელ შენადული ფოლადის მილი d=20	1.5		ბრ
1			სწორნაკერიანი ელ შენადული ფოლადის მილი d=50	0.5		ბრ
№	კოდი	ხასხტანდარტი ან შიფრი	დასახელება	რაოდ	მასა/კგ	შენ.
			სპეციფიკაცია			

აქსონომეტრია მ 1:50







დამპროექტებელი	შემსრულებელი		შპს „აირ ენერჯი"	დაკვეთა	თარიღი
დირექტორი				06/07	06.07.2020
			გლეხოძიძეანების №15ა-15ბ საკვლევი N-01.19.34.002.177 შპს „დასტა პროექტი"		
			არასაკვარიოს გაზიფიცირებება (შიდა ქსელი)	ფურცელი	ფურც-ბი
			ასლიშვნები, შენიშვნები, შენებები, აქსონომეტრია, სპეციფიკაცია.	1	1