ფასადი 1-4

A-2

M:1-100

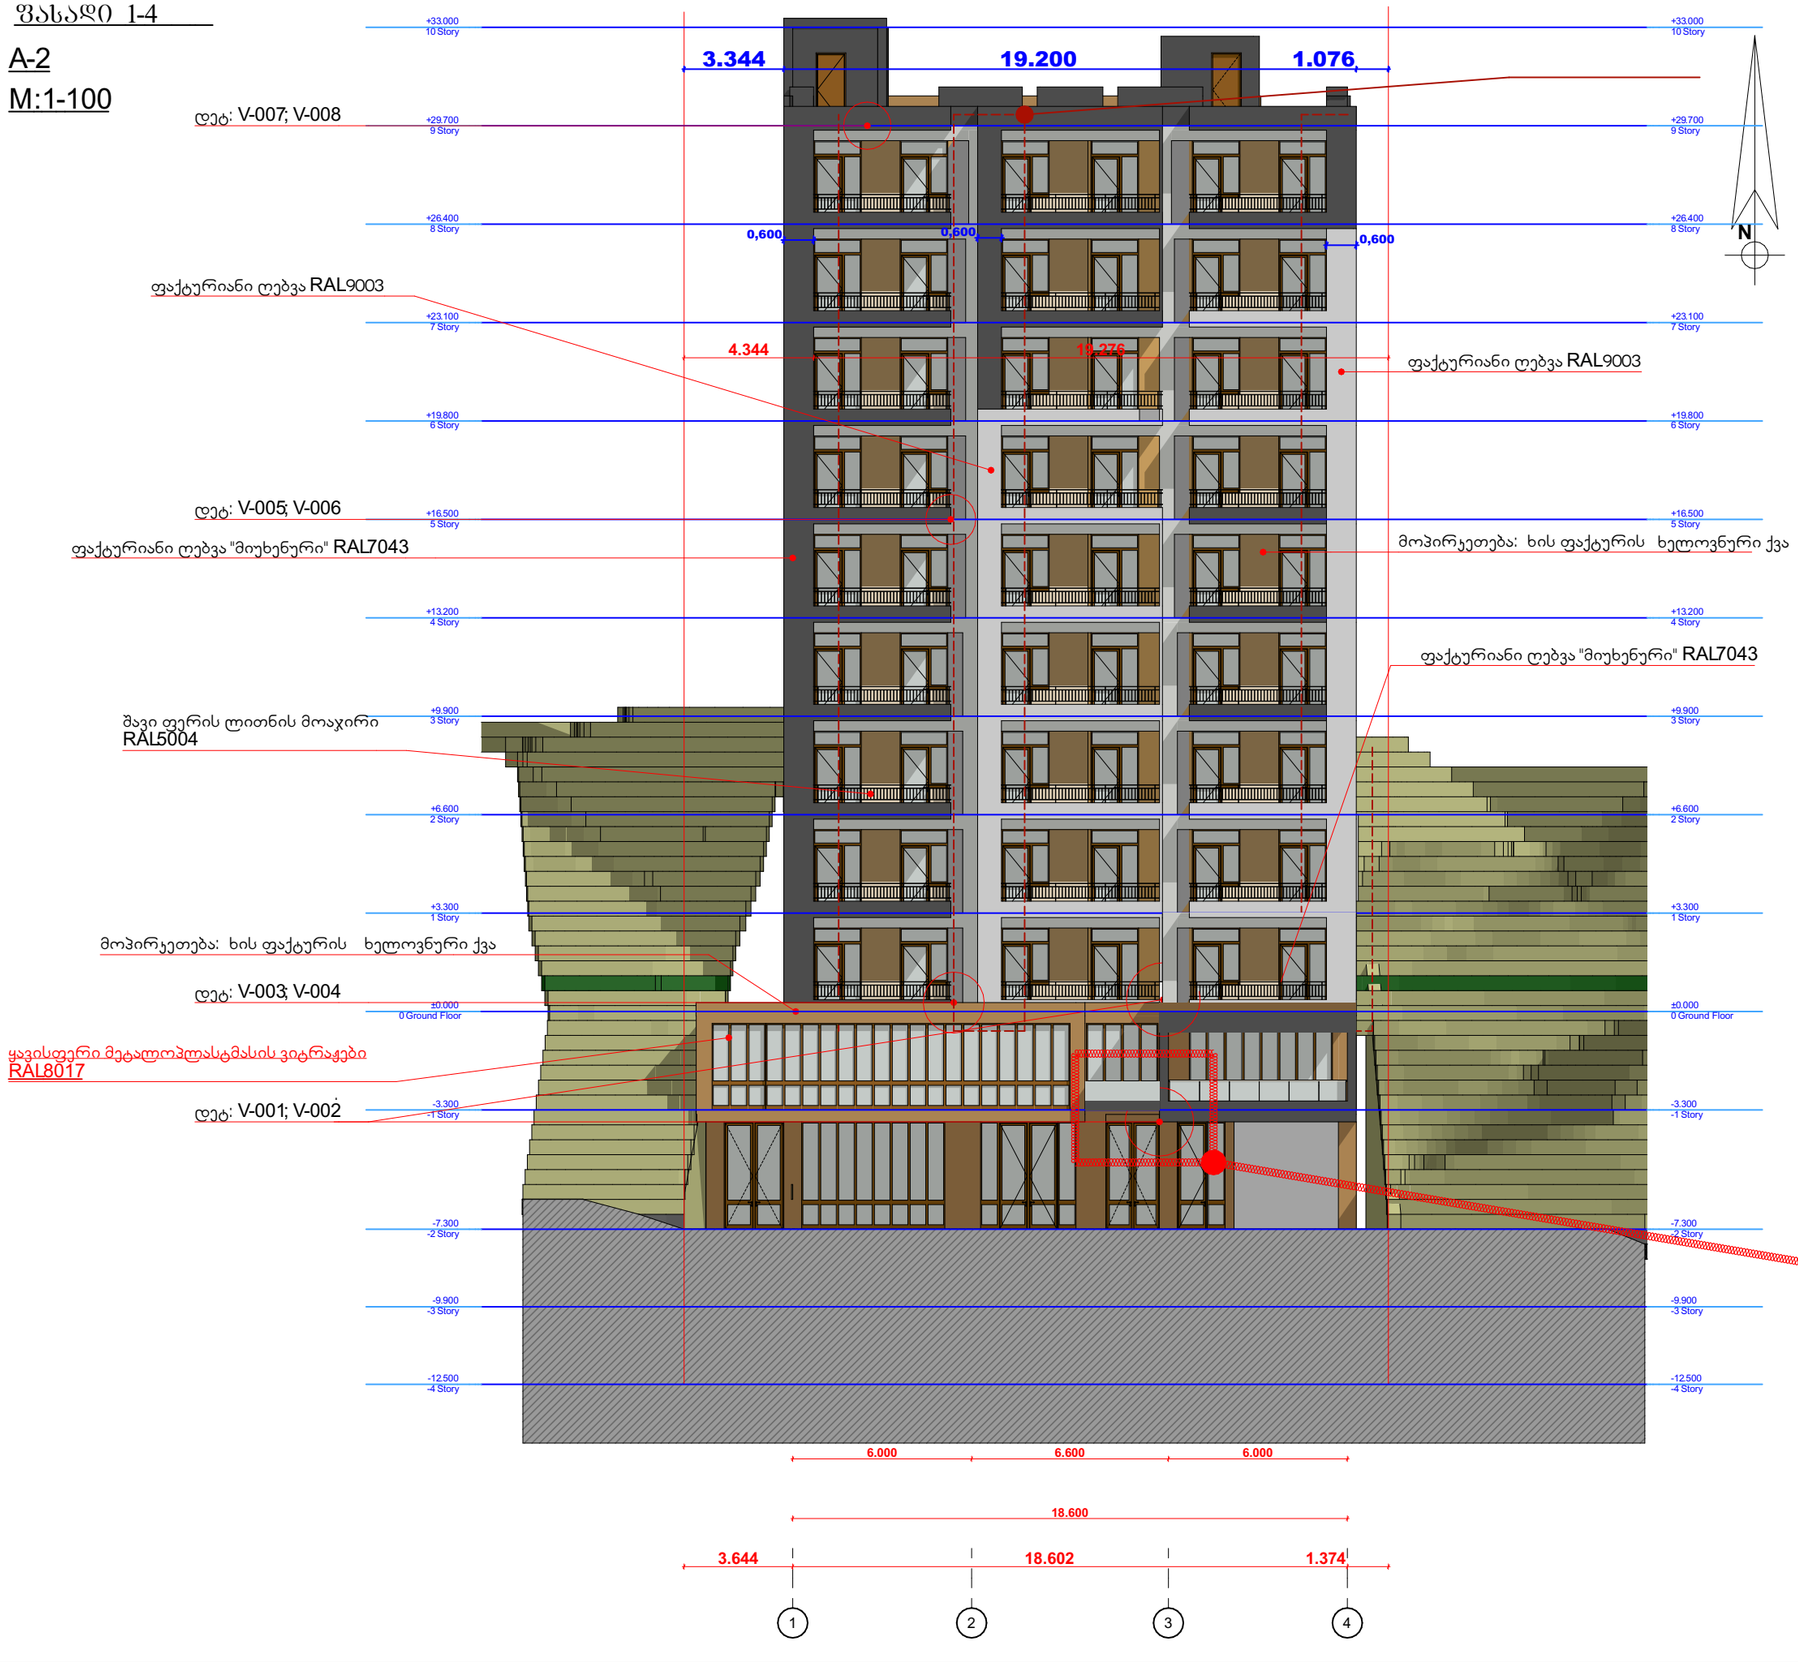

გამოყენებული კირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგრძობელი ბეტონის სტრუქტურული ელემენტებით 3 სმ-იანი ხანარძლივობით (სანთ. კოდ. ფიზიკაში, ტარაკისა და სანიტარის ანალოგი)
	ბეტონის გლეიკის კედელი
	საყრდენილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისაწვდომი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (სქ)
	სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)
	დამხმარე დაკავებულობა (სმ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

880
2.200
სც-2
90

კარის მაქსიმუმალი სიმაღლე
კარის სავლეთვაკაციის №
ხანძარგძლეობა
კარის მაქსიმუმალი სიმაღლე

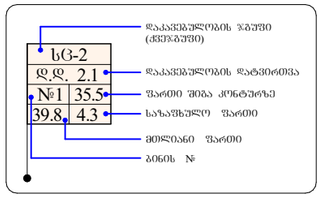

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სასიგნალიზაციო სამანქანეთ მთან მაქსიმალურად მისაწვდომი - კრონკანტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო მანქანის ხელით სამართავი კრონკანტი
	კედლის ავტომატური ატრიქნელი
	კედელზე მრავალიარა მაუწყებელი
	ავტომატიკა
	სამანქანეთ მანძილების მაჩვენებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbilisi, ag.dRoni, #8/A 01.72.14.008.425)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი 1-4

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა"შიუხენური" RAL7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL9003



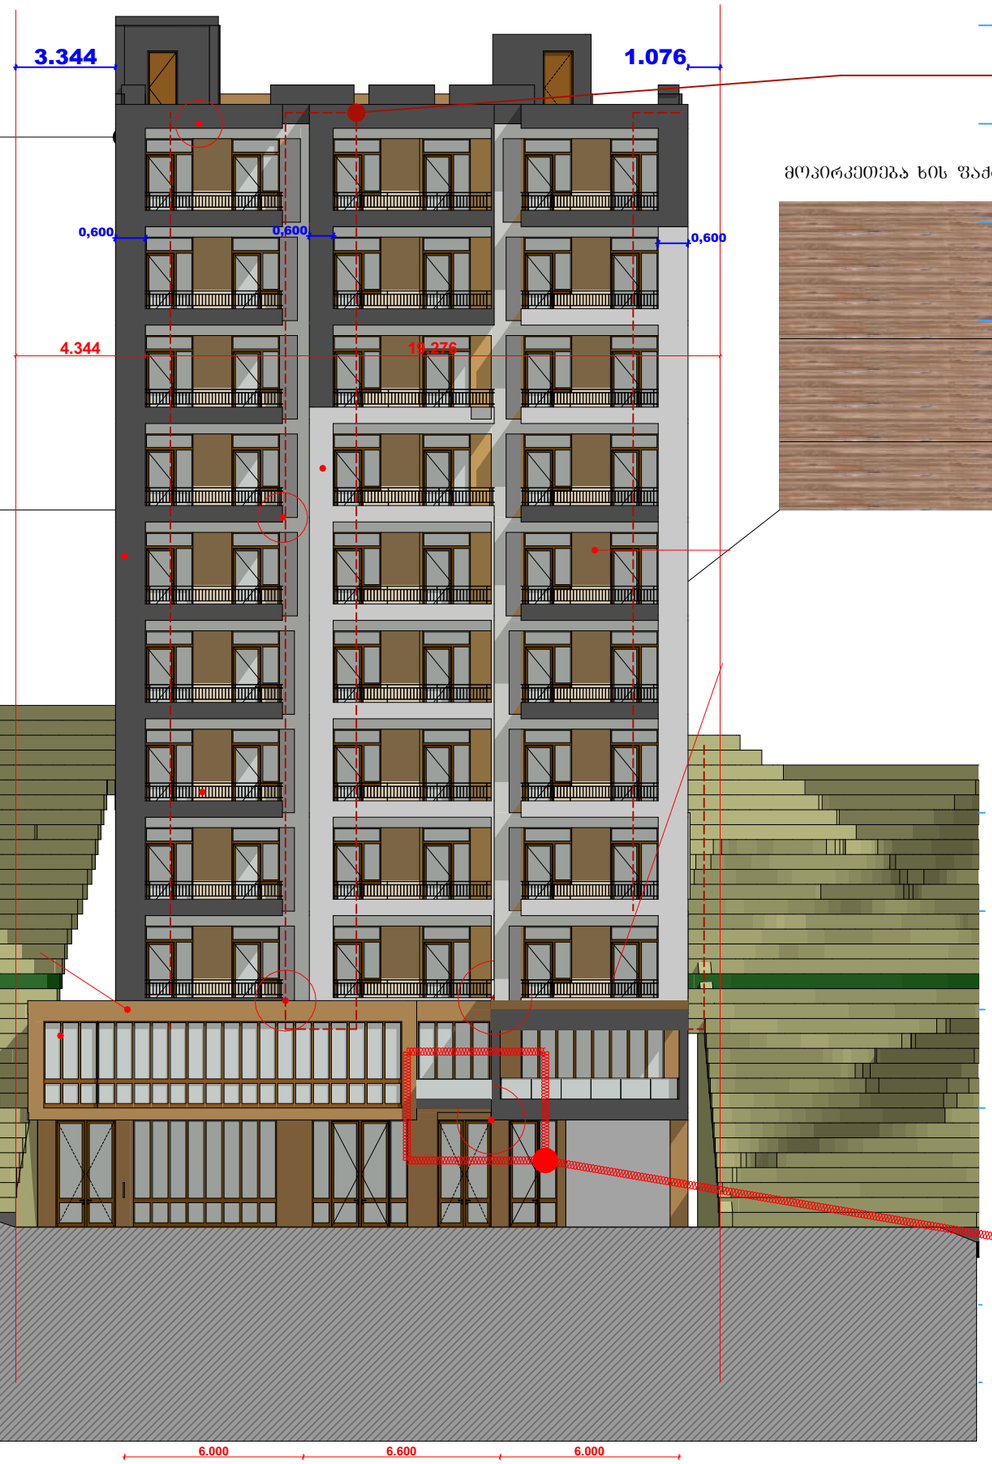

მოპირკეთება ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპალასტრე საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჯრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზა
	ნიშნული ჯრილზე, შასაზე
	გაბლიტრებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კედელი, დიაფრაგმა, ბაბანობა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საინჟინრო-საცავი შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადენებთან მისადგომი საავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს-ქ)
	საჯარო დაკავებულობა (ს-ჯ)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-დ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-წ-2)

880 / 2.200 — ს-2 / 90

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის საკვლევაცაციის №
- ხანძარმედეგობა
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

ს-2	
დ.დ.	2.1
№1	35.5
39.8	4.3

- დაკავებულობის ჯგუფი (ძველებური)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ფარდი შიგა კონტურის
- საზაუხლო ფარდი
- მთლიანი ფარდი
- ბინის №

სიგნალიზაციის სახელწოდება	
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მთავარ გამწოდებელთან მისაერთებელი - კონტაქტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამაორმაგი მოქმედი
	კვამლის ავტომატური აღმოჩენა
	კვამლის მოწყვანის მაუწყებელი
	ავტომატიკა
	საევაკუაციო განაპირების მანძილებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომაშებით სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

საყორექციო არეალი

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbili, vl.dolidze, N 72 (1408/425)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis #	furclebi
mp.		

ფასადი 4-1

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა "შიუხნური" RAL 7043

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა

მინა ბლოკი

ქვაისფერი მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟები
RAL8017

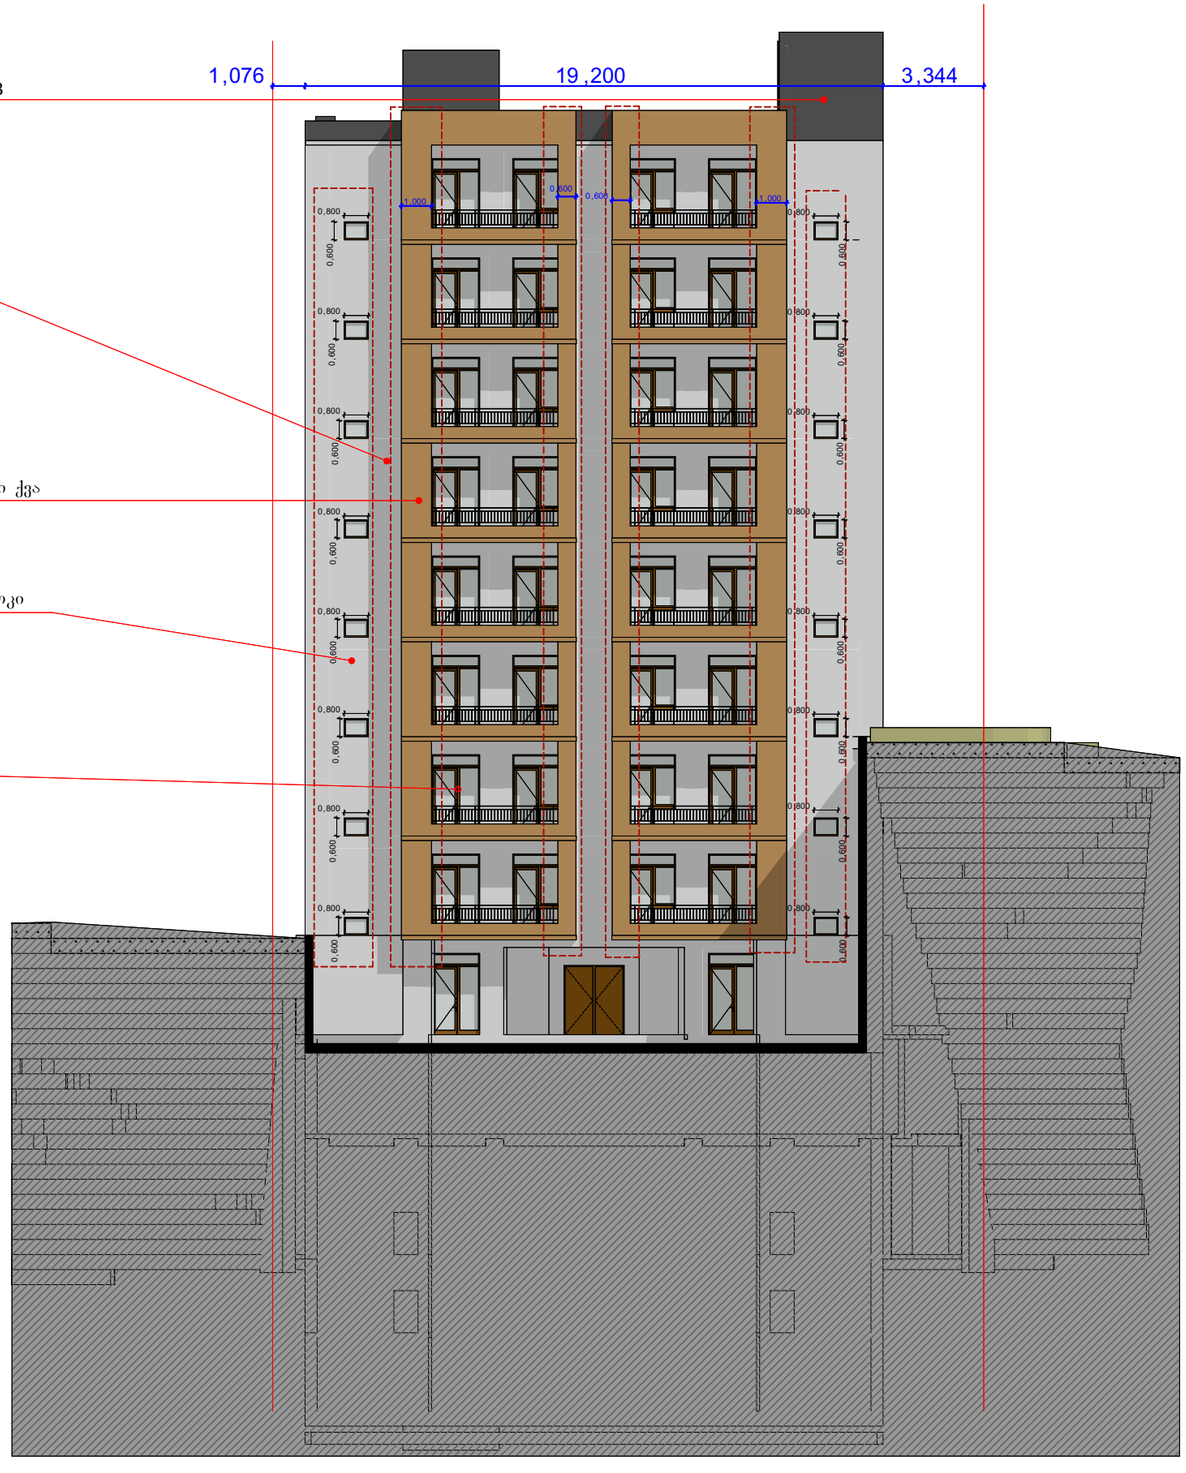



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული მიმდინარე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ბრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშიში მანძილი
	მისაწვდომი სწვდომა
	ნიშნული ბრილზე, შახატზე
	გამდნობადობა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტებიდან 3 სმ-ისას ხანძარსაწინააღმდეგო (სველი, კოჭი, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის წლოკის კედელი
	საკონტრაციო შახტა
	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადენთან მისადგომი საშიში მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (ს-ძ)
	საჯაგრო დაკავებულობა (ს-ჯ)
	დამხმარე დაკავებულობა (დ-ს)
	სახარჯოპრო დაკავებულობა (ს-ვ-2)



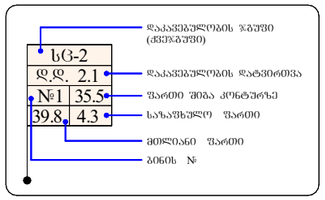

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამაშველოდ სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისადგომი - პოზიცია
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განკარგის ხელით სამაღვიანი კოდები
	ცვლების ავტომატური აღმოჩენა
	ცვლაზე მოწყობილობა მაუწყებელი
	ავტომატური
	საევაკუაციო გასასვლელის მანათებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში არსებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში არსებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es j
misamarTi	s.Tbilisi, wyl.gldani, III mc. mz.11,sak.dep.
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	
Tanamdeboba	gvari / xelmowera
direqtori	
m.T. arqiteqtori	
daamuSava	
masStabi	naxazis dasaxeleba
stadia	furclis # furclebi
mp.	

ფასადი 4-1

A-2
M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა"შიუხენური" RAL 7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003





მოპირკეთება : ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული მეზობელზე
1	პარკინგის ნომერაცია
	ჭრილის ხაზი
	ქსელის ცენტრალიზებული ხარისხი 1 საათი
	ქსელის ცენტრალიზებული ხარისხი 2 საათი
	გასახვლელამდე საშველი მანძილი
	მისაწვდომი სწრაფეზი
	ნიშნული ჭრილზე, შასაღზე
	გაწლილებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტებით 3 სმ-მდე სანაღებლობით (სველი, ქიმი, ღიაწრაში, იატაკისა და სახეზაკის ანაწყობი)
	ბეტონის მლოკის კედელი
	საძნტელაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისაწვდომი საშველი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (სძ)
	საპაპრო დაკავებულობა (სპ)
	დამხმარე დაკავებულობა (დს)
	სახაწყობო დაკავებულობა (ს-2)



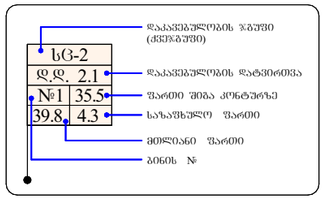

სემგრეულის სახელდებება

	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო-სამშვერვლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - კონტაქტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განაპირა ხელით სამაღებელი კონტეინერი
	ავტომატური ავზონირებული აერომექანიკა
	ავტომატური მოთავსებით მატერიალური
	ავზონირების
	სამსახურეო განათების მატერიალური

1. შენობა აღჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es j.
misamarTi	ს.პ.ს. ელ ეს ჯ.
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daarmuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი ა-ზ ღ.შ

A-2

M:1-100

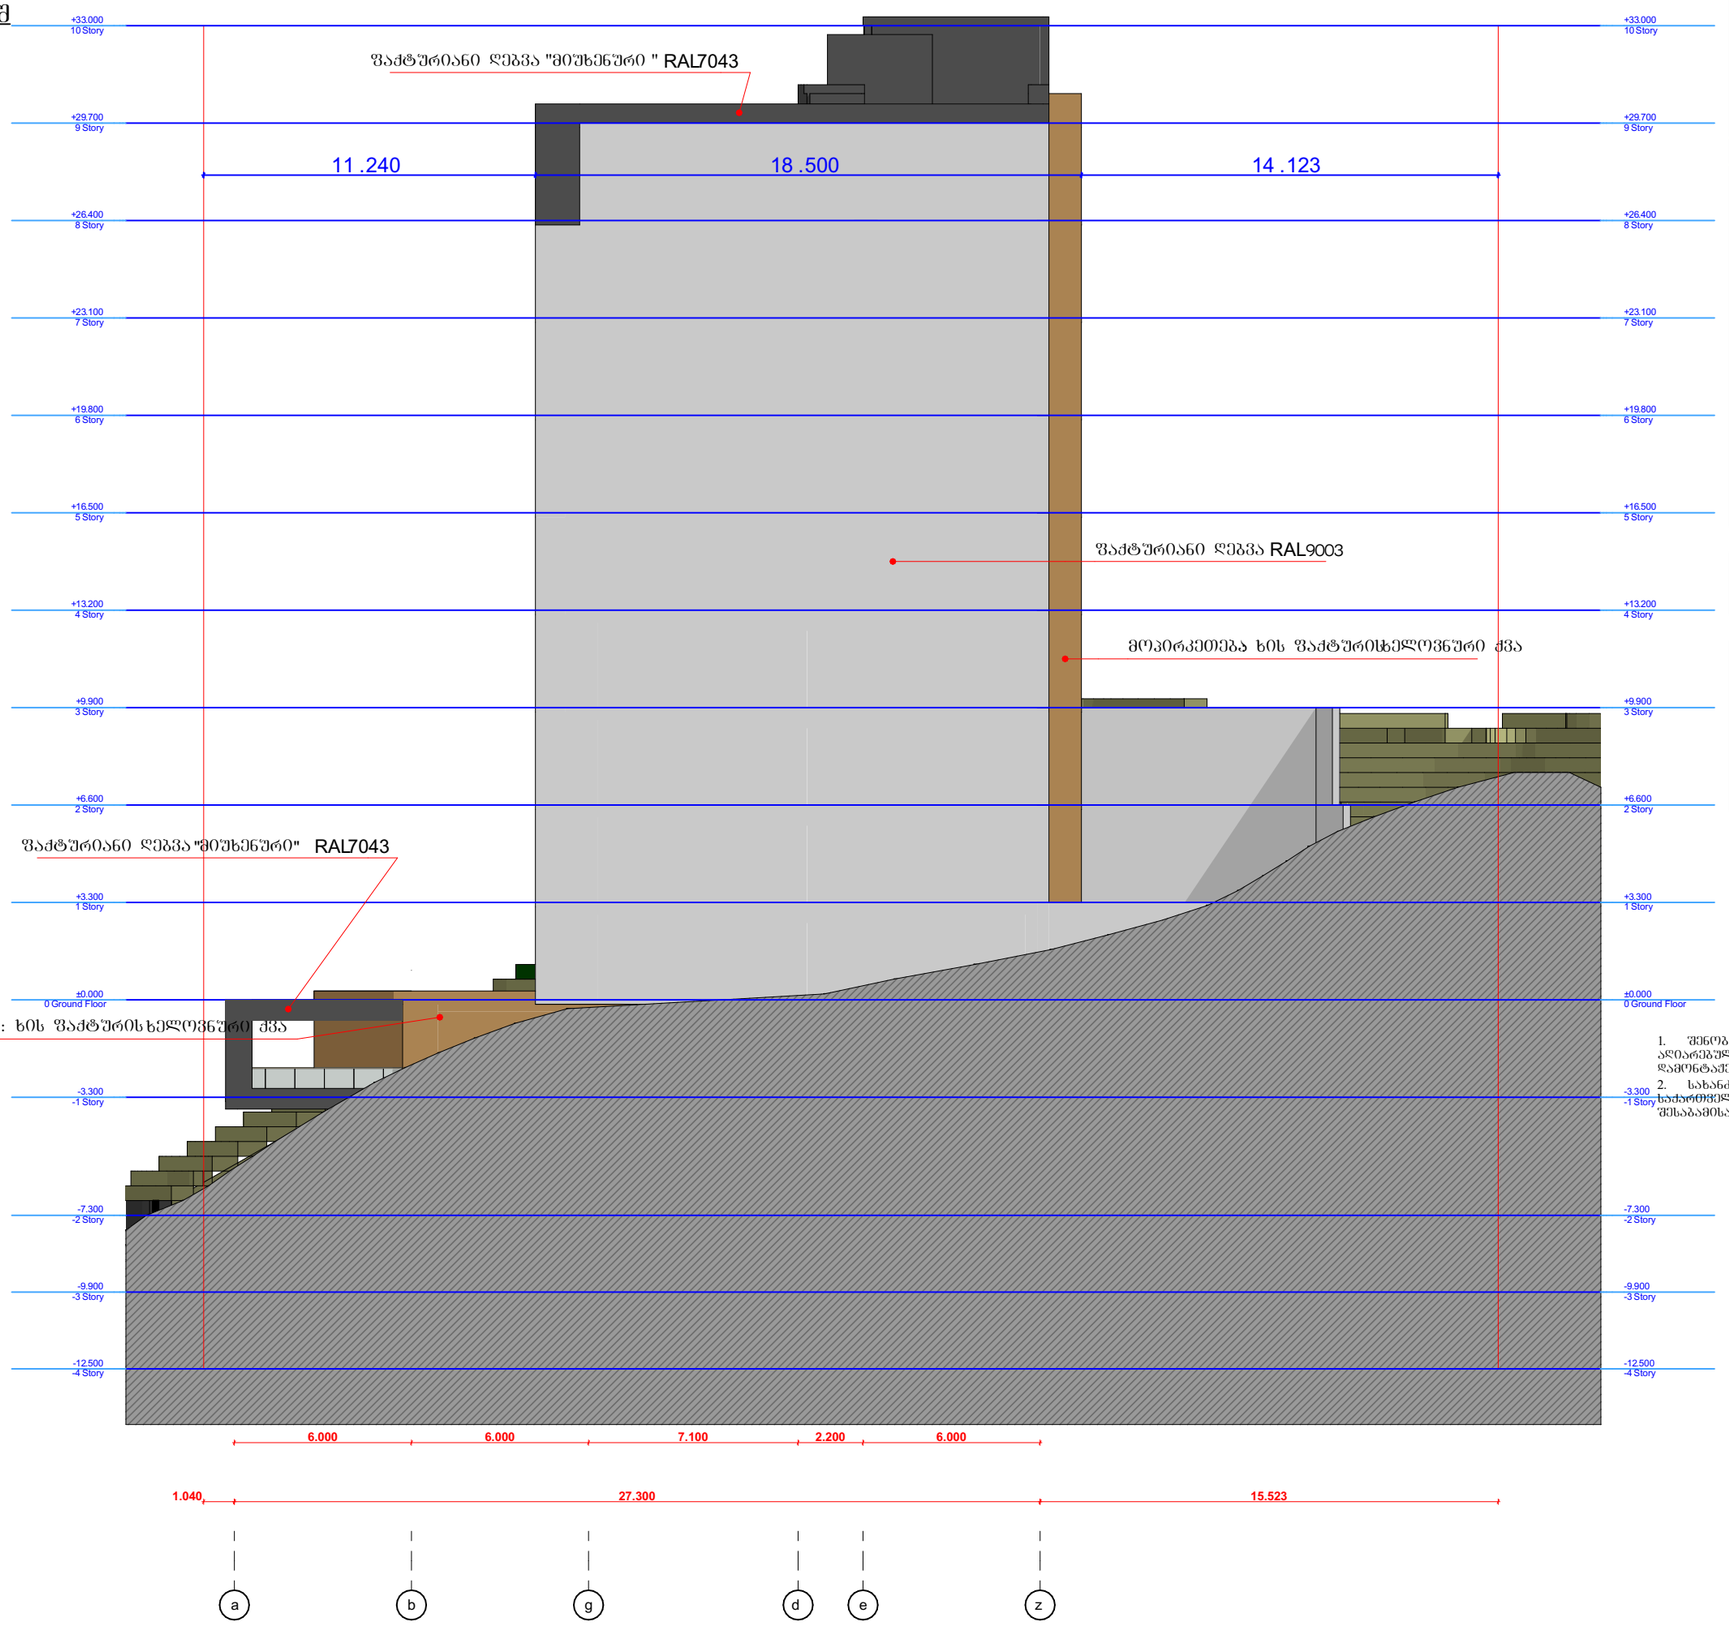

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული ბეტონზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	პრიზმის ხაზი
	კედლის ცივხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცივხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი 3 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭა, რიგელი, ფილა და სხვ.)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საიზოლაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილღარეებთან მისადგომი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს-ქ)
	საჯარო დაკავებულობა (ს-ჯ)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-დ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-წ-2)



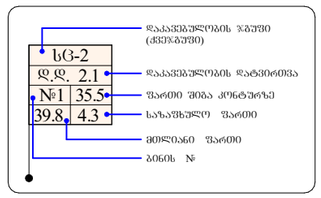

სიგნალიზაციის სახეობა
სახანძრო მილსადენი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაძახებელი მისაერთებელი - კონსოლი
ხელის ცეცხლსაქრობი
სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ტრეული
კვამლის ავტომატური აქვრეტები
კვამლზე მრავალსიგნალიანი მაუწყებლები
ავტომატიკა
საევაკუაციო განაწილების მანათობელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკური სისტემით.
2. სახანძრო მილღარეები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbili, wyd qeCxeli, N6 (01.72.14.038.425)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis #	furclebi
mp.		

ფასადი a-z

A-2
M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხედურო" RAL7043

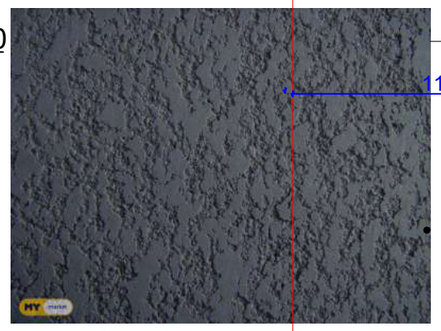

ფაქტურიანი ღებვა RAL9003



მოპირკეთება: ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა

გამოყენებული პიროგითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული ბეტონზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცენტრალიზებული ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცენტრალიზებული ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალო მანძილი
	მისაყვანი სველებზე
	ნიშნული ჭრილზე, შახატზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარგამძლეობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ბატარეა და სახურავის ანაწერობა)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საველტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადენებთან მისაყვანი საშუალო მანძილი
	სარეზერვუარი დაკავებულობა (სც-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (სძ)
	საკაფრო დაკავებულობა (სკ)
	დამხმარე დაკავებულობა (სზ)
	სახაღჭობო დაკავებულობა (სწ-2)



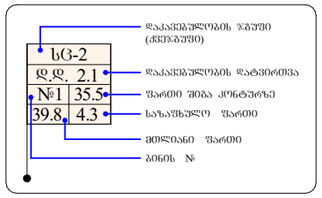

	სიმგრძლის სახეჭდილება
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამუშაოების სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისადგომები - კირხანაზე
	ხმლის ცისტერნასადგომი
	სახანძრო განგაშის ხმლით სასადგომი კირხვით
	ქსამლის ავტომატური აღმოჩენი
	ქსამლის მოთავსების მაუწყებელი
	ავტომატიკა
	სასანიტარიო მასალების მაგნეზიალი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	Sp.s. el es ji
misamarTi	q Tbilisi sof dRoni ჩ/კ 01.72.14.038.925)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი Z-A

A-2

M:1-100

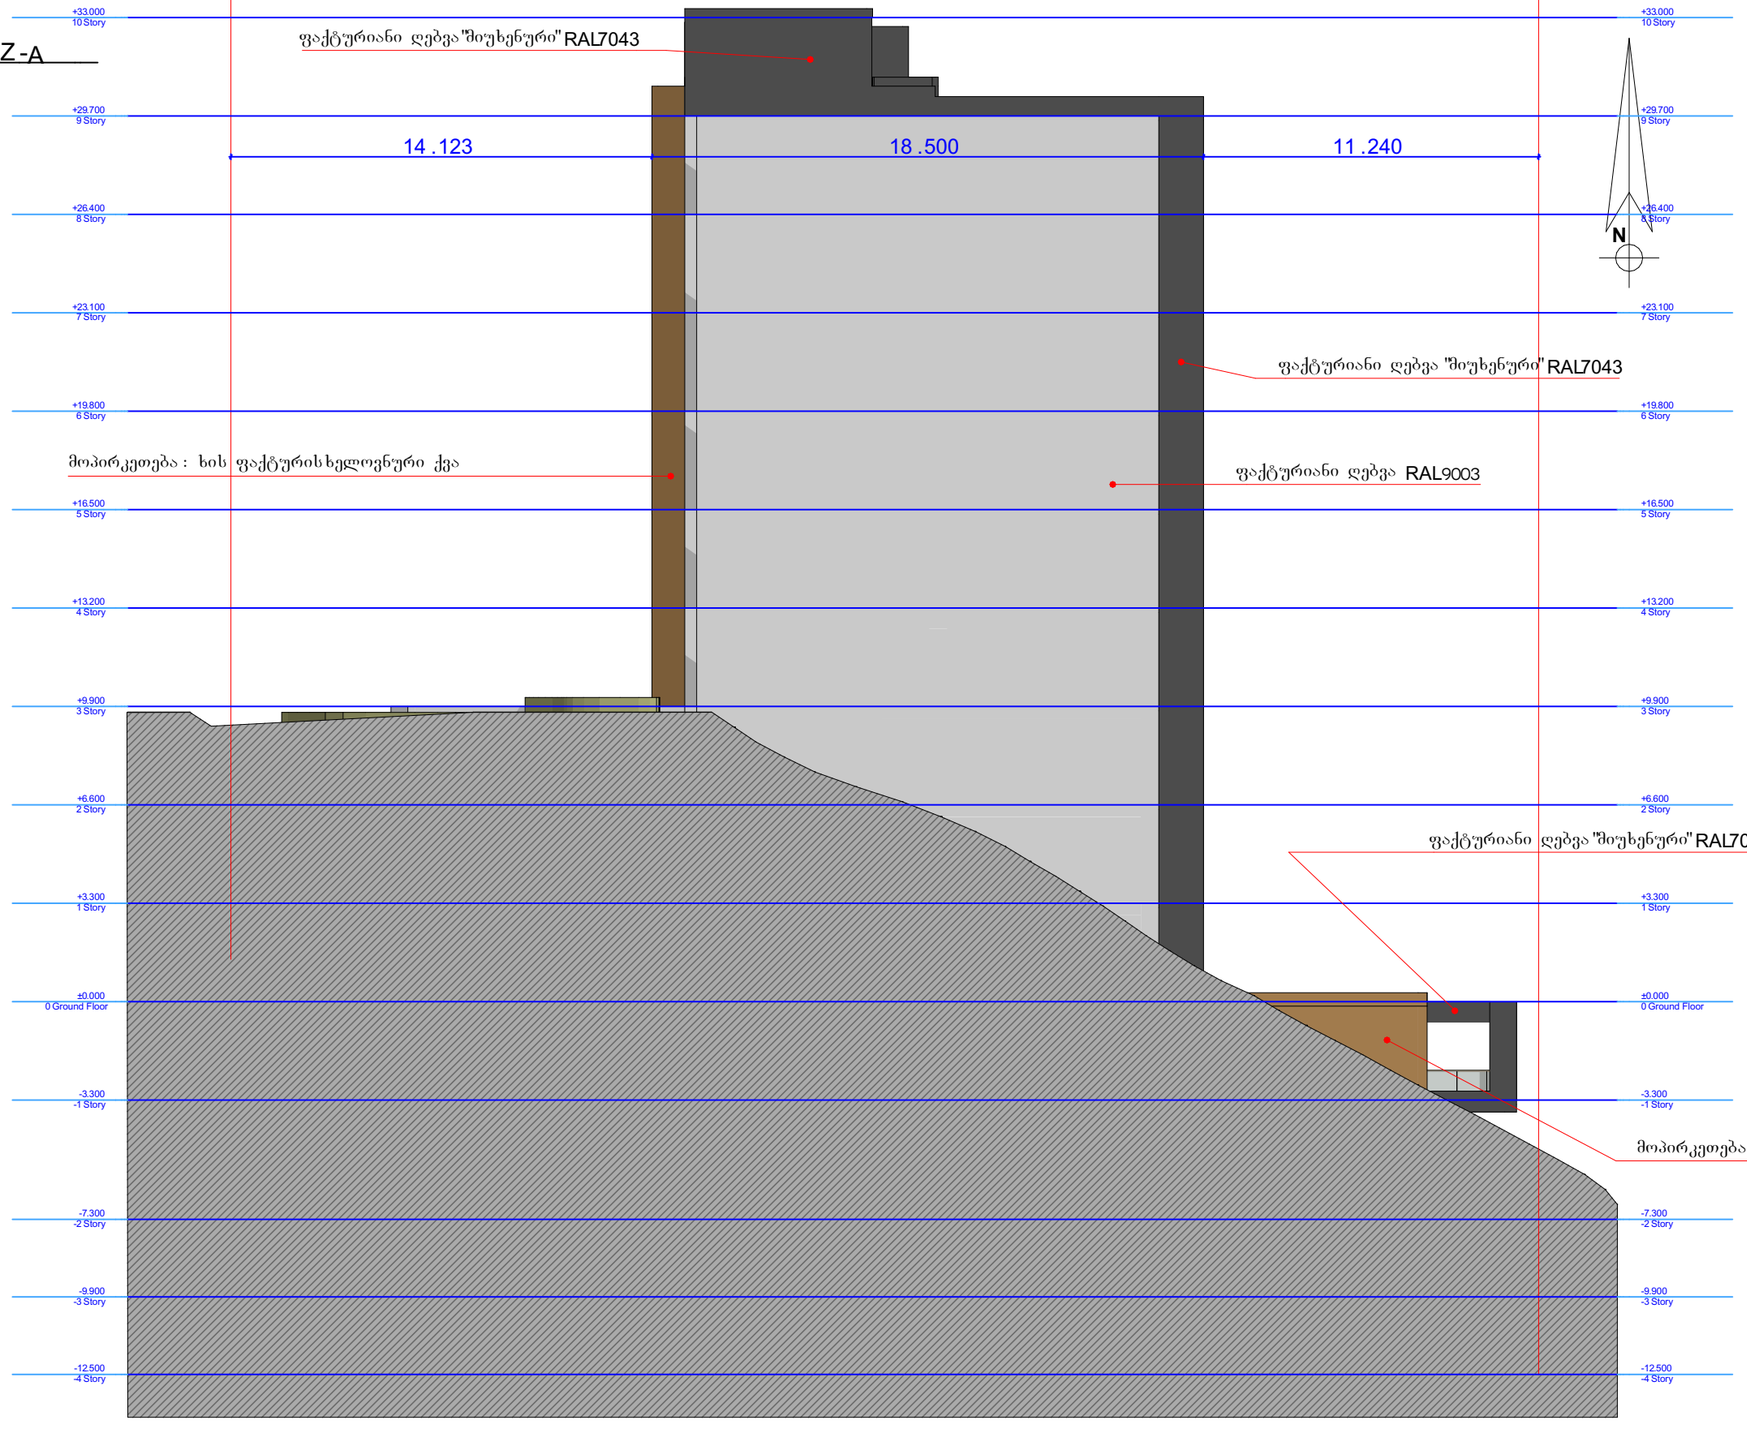

გამოყენებული პიროგიული აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევაკო მანძილი
	მისაყვანი სველაბეზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გამლითავებული ბეტონის ხერხეშტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანარძლიობით (სვეტი, კრან, ღობარაში, ბალკონის და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის მონოლითის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისაგრემი საევაკო მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (ს-1)
	საჯაბრო დაკავებულობა (ს-3)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-4)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-2)

880	კარის თავისუფალი სიგანე
ს-2	კარის კატეგორიის №
90	ხანძარმედეგობა
2.200	კარის თავისუფალი სიმაღლე

ს-2	დაკავებულობის ჯგუფი (კატეგორია)
დ.დ. 2.1	დაკავებულობის დატვირთვა
№1 35.5	ფარდი შიგა კონტურზე
39.8 4.3	საჩაფხულო ფარდი
	მთლიანი ფარდი
	ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება

	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამაუწყებლო სატელეფონო მილი ბაქმოსაბმელამდე მისაერთებლით - კორპუსით
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განათების ხელით სამართავი კოლოფი
	ცისარტყელა ავტომატური აქტივატორი
	ცისარტყელა მოწყობილობის მართვადგილი
	ავტომატიკა
	საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbili, wyd dRgomi
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი Z-A

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL7043

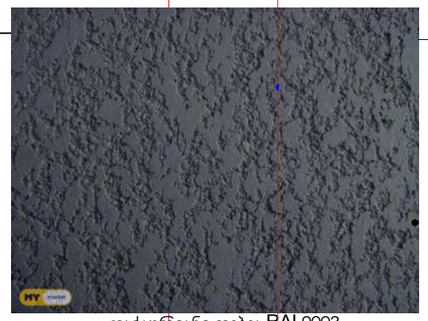

ფაქტურიანი ღებვა RAL9003



მოპირკეთება: ხის ფაქტურის

" RAL7043

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული მეზობელზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	მწირის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშიში მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნიშნული მწირზე, შენობაზე
	გამწვანებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტებით 3 სმ-ისგან სანარჩენობით (სვეტი, კოჭი, ფიშერგამა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის მონოლითის კედელი
	სავენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადარბაზთან მისადგომი საშიში მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (სქ)
	საპარკო დაკავებულობა (სპ)
	დამხმარე დაკავებულობა (სზ)
	სახანძრო დაკავებულობა (სწ-2)



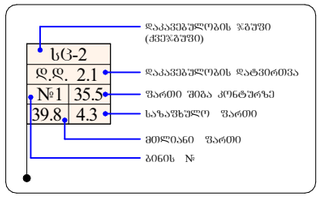

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსადარე
	სახანძრო-სამაშველო საშხაპნოს მილი გამოსახიდებელი მოსაბრტყებელი + ბორკილით
	ხელის ცეცხლსაბრძოლი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კრილობა
	კვამლის ავტომატური კრილობა
	კვამლზე მოწყობილობის მაუოქმედებელი
	ავტომატიკა
	საევაკუაციო გასაფრენის მანიშნებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში არსებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში არსებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbilisi, kal.dRmani, N14 (038 225)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			