

ფასადი 1-5; 5-1

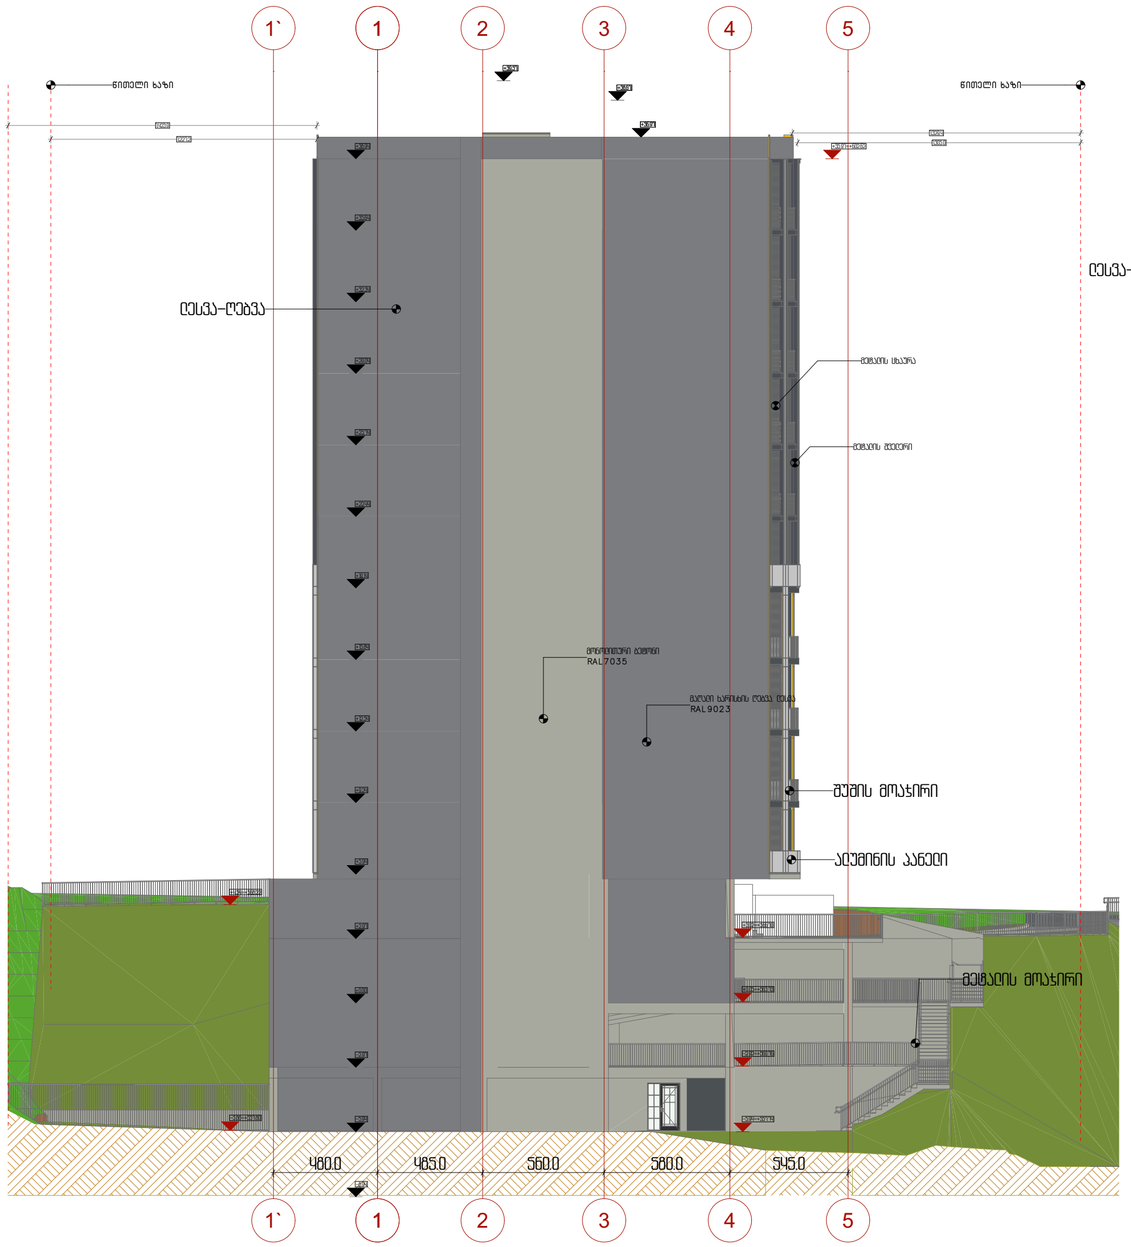

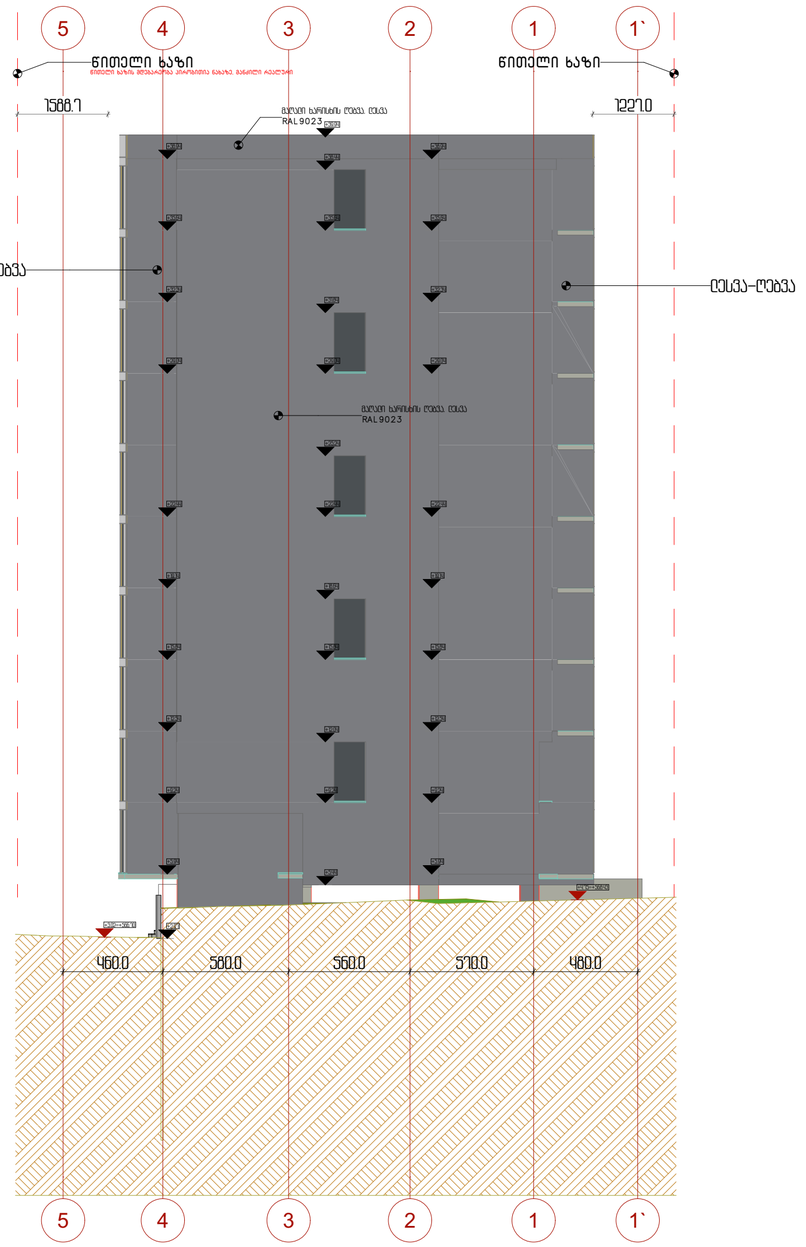

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისში, სანდრო ეულის ჩა-ში მდებარე ნაკვეთის ს/კ 01.14.05.006.091


არქიტექტურული პროექტი

ექსპლიკაცია

URBANICA

მასშტაბი	1:200	
თარიღი	30-Mar-22	
სტადია	პროექტის შეთანხმება	
გვერდი	01.18	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. მურღულია	
პროექტის ავტორი	ი. მურღულია	
	გ. ბერიშვილი	


ფასადი ე-ა; ა-ე

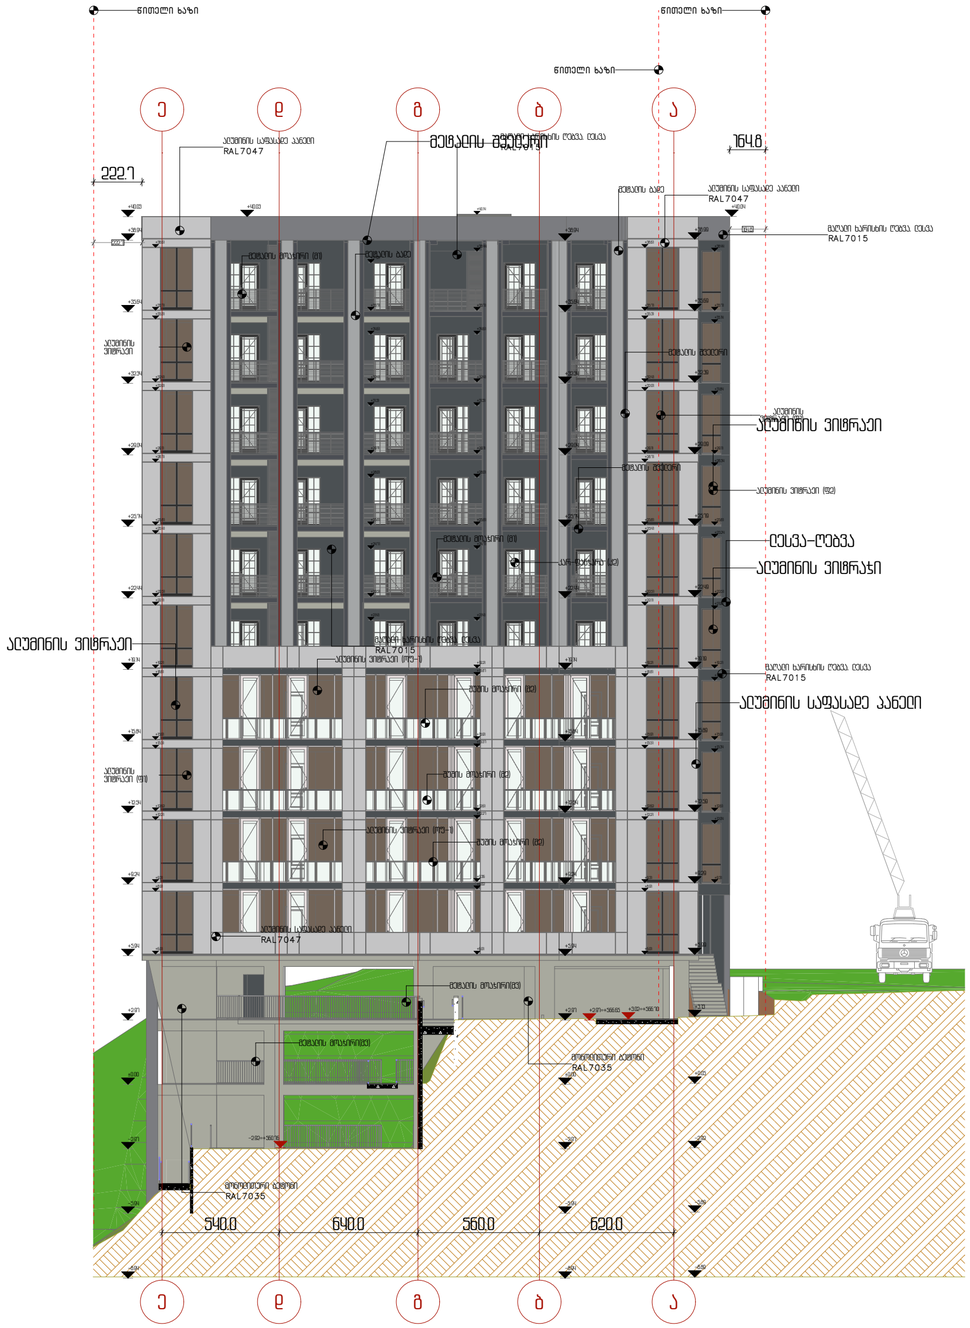
ნიშნული ნაზი
ნიშნული ნაზი
ნიშნული ნაზი
ე
დ
გ
ბ
ა
22.27
16.48
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
მეცადინე გლუვფილური RAL7035
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის ვიტრაჟი
ლესვა-ღებვა
ალუმინის ვიტრაჟი
ალუმინის ვიტრაჟი
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის ვიტრაჟი (PP3-1)
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის ვიტრაჟი (PP3-1)
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047
ალუმინის სარკასად პანელი RAL7047


საფასადე კარ-ფანჯრები, ვიტრაჟები და მოაჯირები

N


საცხოვრებელი სართულის აივნების კარ-ფანჯარა (კ2)

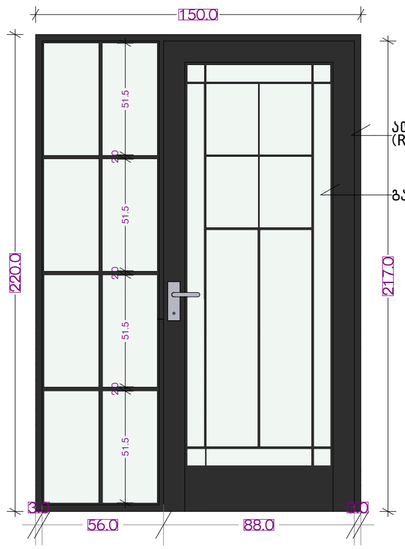


საცხოვრებელი სართულის აივნების მოაჯირები (მ1)

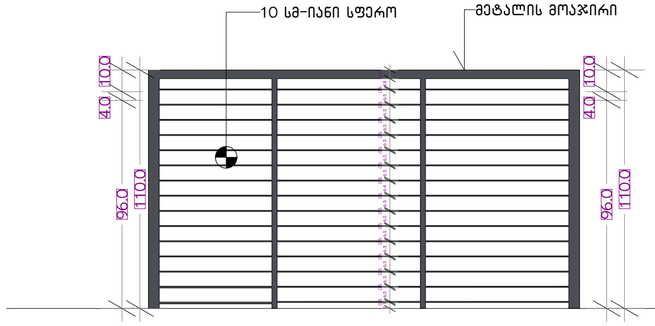


საოფისე სართულის აივნების მოაჯირები (მ2)

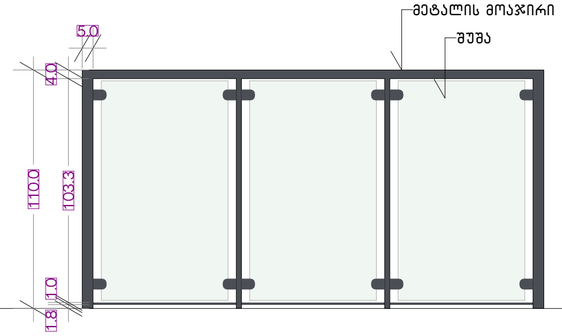


ავტოფარეხების სართულის აივნების მოაჯირები (მ3)

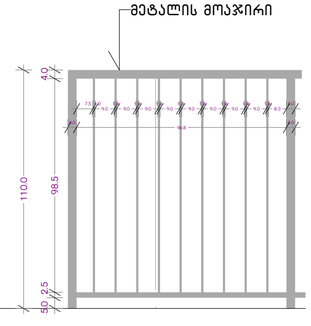


საფასადე ვიტრაჟი - ფ1

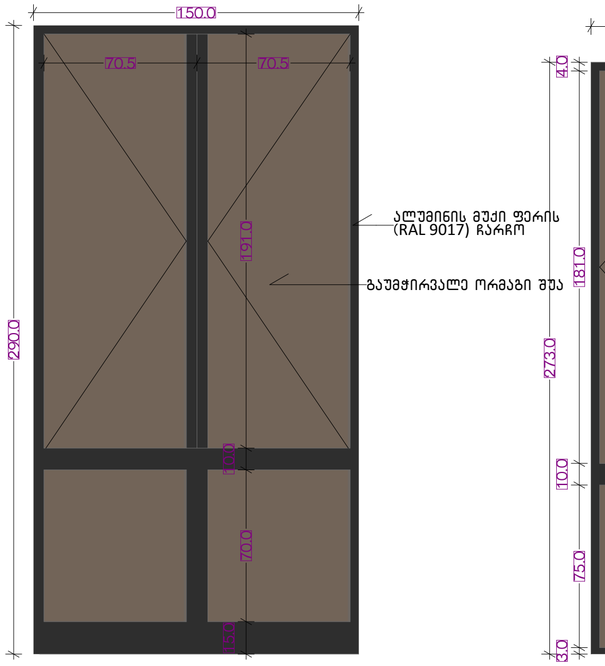

საფასადე ვიტრაჟი - ფ2

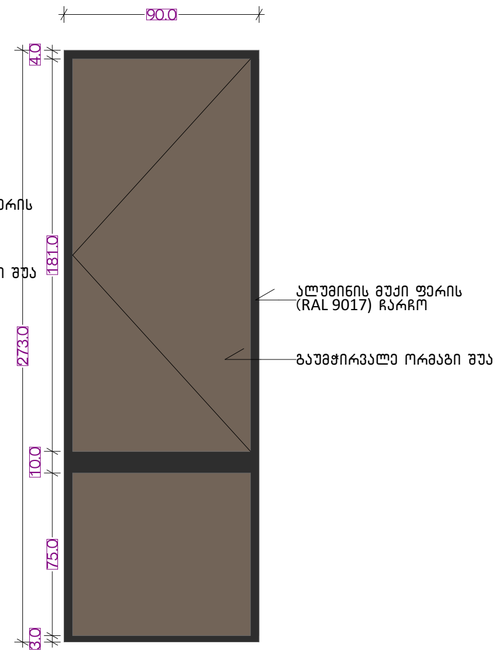

საოფისე სართულების ავინის ვიტრაჟი (ოფ-1)

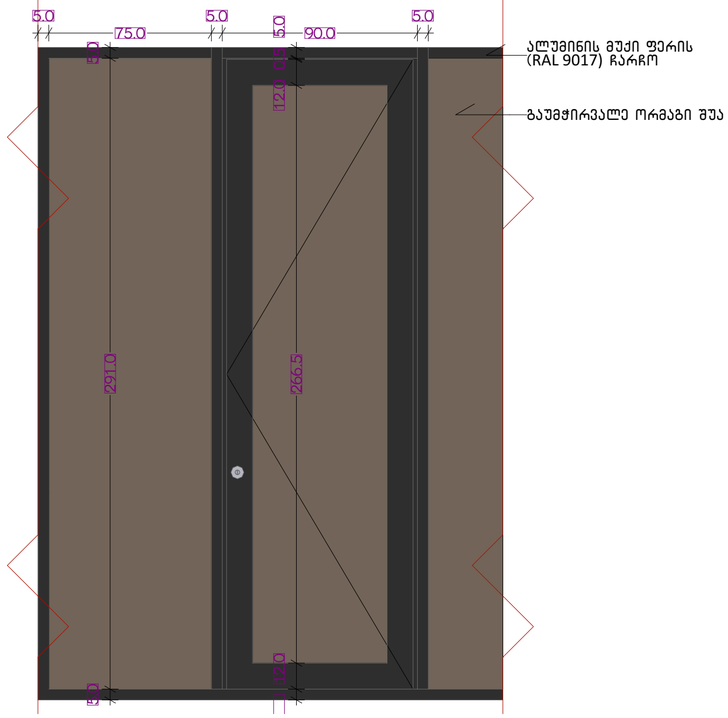

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისში, სანდრო ეულის 5ა-ში მდებარე ნაკვეთის ს/კ 01.14.05.006.091

არქიტექტურული პროექტი

ექსპლიკაცია

შენიშვნები:


ჰიდროიზოლაცია გამოყენებული უნდა იყოს გარე კარისა ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების (მათ შორის პარაპეტის) დასრულების ადგილების პერიმეტრებთან, გარე კედლისა და სახურავის გადაკვეთასთან საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ბანებთან), აივნებთან და მსგავს ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ წყალსადინარ ღარებში და ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში შეაღწიოს ჰიდროიზოლაცია უნდა მოეწყოს გამომშვერილი კიდეების მხარეზე და ბოლოებთან კედლისზედა ბურულების, წოლანების ქვეშ და უწყვეტი გამომშვერილი გაფორმების თავზე.

URBANICA


მასშტაბი	1:20	
თარიღი	30-Mar-22	
სტადია	პროექტის შეთანხმება	
გვერდი	01.27	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. მურღულია	
პროექტის ავტორი	ი. მურღულია	
	გ. ბერიშვილი	

საფასადე საფასადე კედლის კვანძი


ალუმინის პანელის ფასადის კვანძი

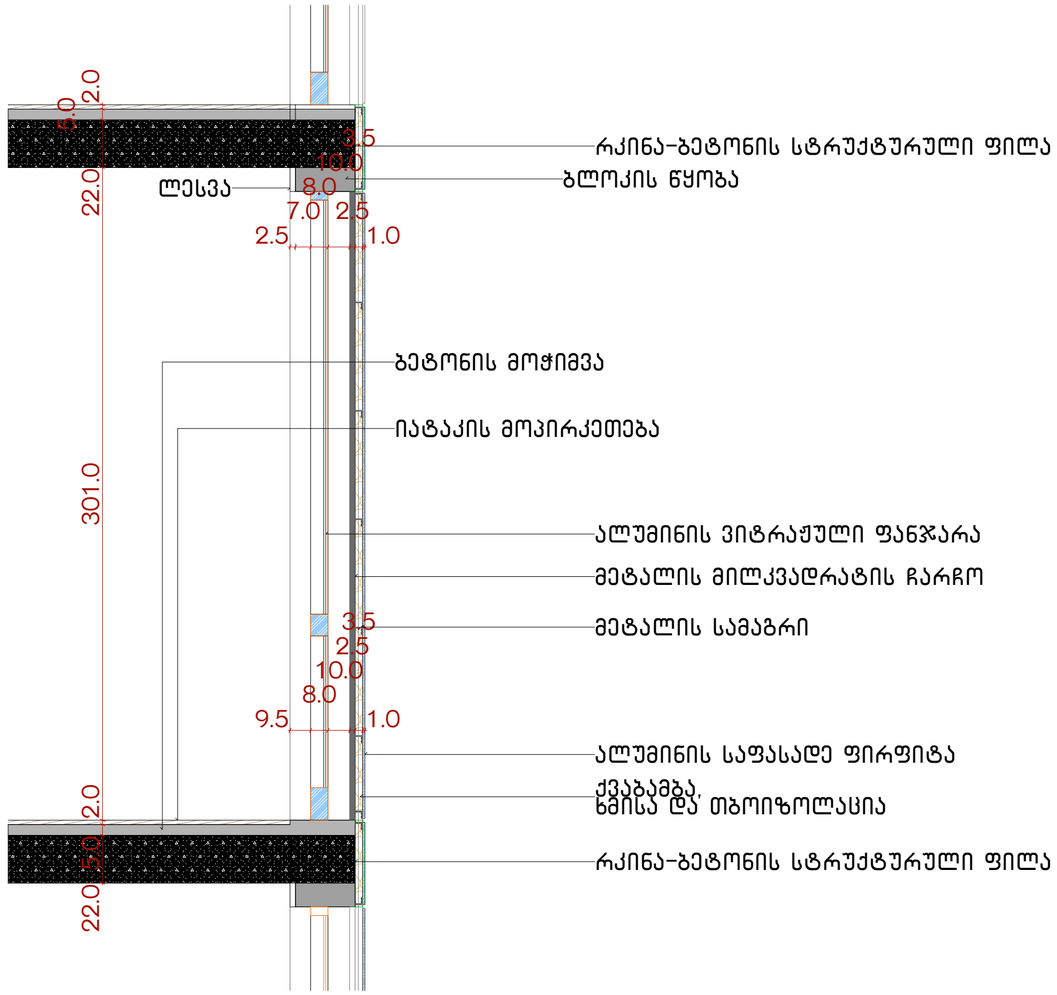

სახურავის მოწყობის კვანძი

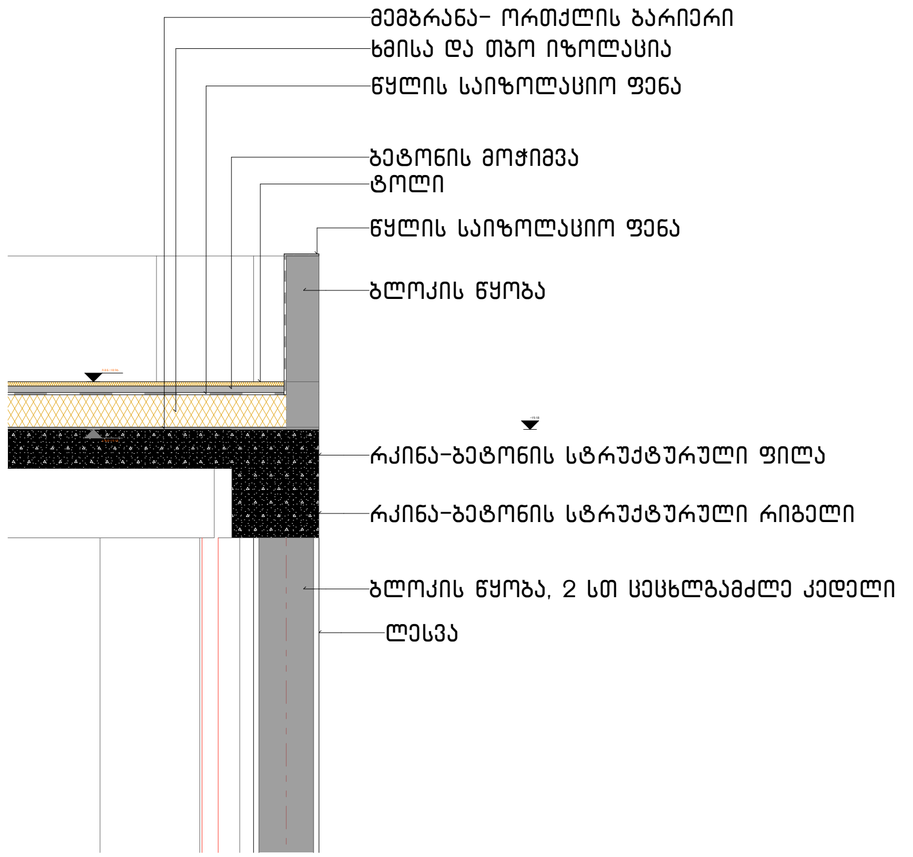

სასხოვრებელი სართულის აივნების საფასადე მოპირკეთება

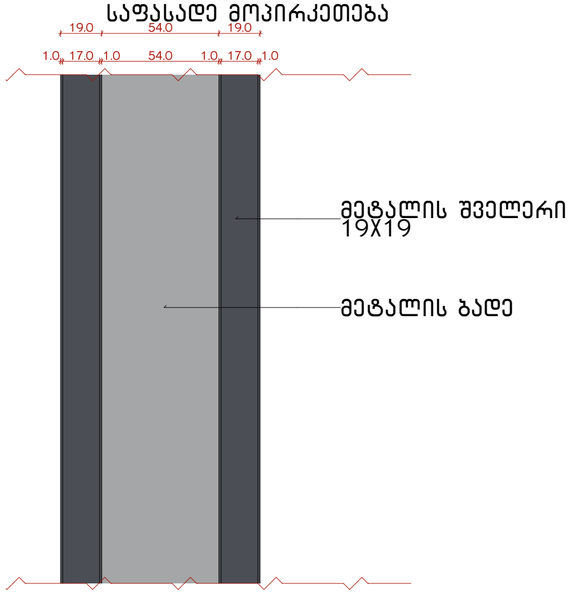

N

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისში, სანდრო ეულის ქ.5ა-ში მდებარე ნაკვეთის ს/კ 01.14.05.006.091

არქიტექტურული პროექტი

ექსპლიკაცია

შენიშვნები:

ჰიდროიზოლაცია გამოყენებული უნდა იყოს გარე კარისა ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების (მათ შორის პარაპეტის) დასრულების ადგილების პერიმეტრებთან, გარე კედლისა და სახურავის გადაკვეთასთან საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ბანებთან), აივნებთან და მსგავს ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ წყალსადინარ ღარებში და ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში შეაღწიოს ჰიდროიზოლაცია უნდა მოეწყოს გამოშვერილი კიდეების მხარეზე და ბოლოებთან კედლისზედა ბურულების, წოლანების ქვეშ და უწყვეტი გამოშვერილი გაფორმების თავზე.

URBANICA


მასშტაბი	1:20	
თარიღი	30-Mar-22	
სტადია	პროექტის შეთანხმება	
გვერდი	01.28	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. მურღულია	
პროექტის ავტორი	ი. მურღულია	
	გ. ბერიშვილი	

ღიობების ტიპები


ღიობების კლასიფიკაცია

კატეგორია	ზომა	2D სიმბოლო	ვიზუალი	ცეცხლმედეგობა(წთ)
	950 2100			---
ფ1	1500 2900			
ფ2	900 2800			
კ1	1200 2200			90
კ1	1500 2200			
კ1	950 2200			20
კ1	950 2200			45
კ1	950 2200			90
კ2	1500 2200			
კ2	950 2200			
კ2	950 2200			20
კ3	950 2200			
კ3	950 2200			20
კ4	950 2200			20
კ5	950 2200			20
კ6	950 2200			20
კ7	950 2200			20
კ8	950 2200			20
კ9	950 2200			20
შკუ - 001	---			---


კ-1 კარი ზღურბლის გარეშე მიმხურავით

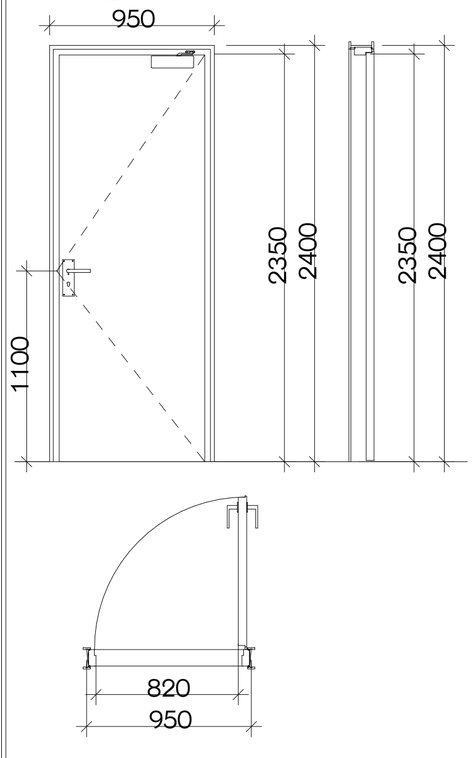

კ-2 კარი ზღურბლით მიმხურავის გარეშე

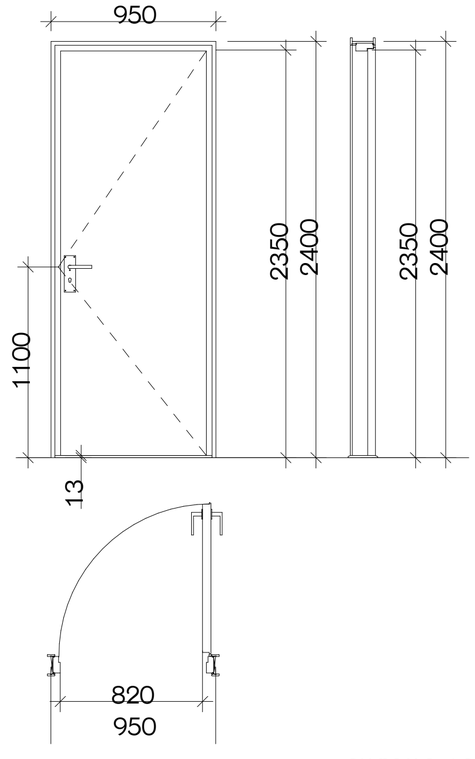

კ-3 კარი ზღურბლის და მიმხურავის გარეშე

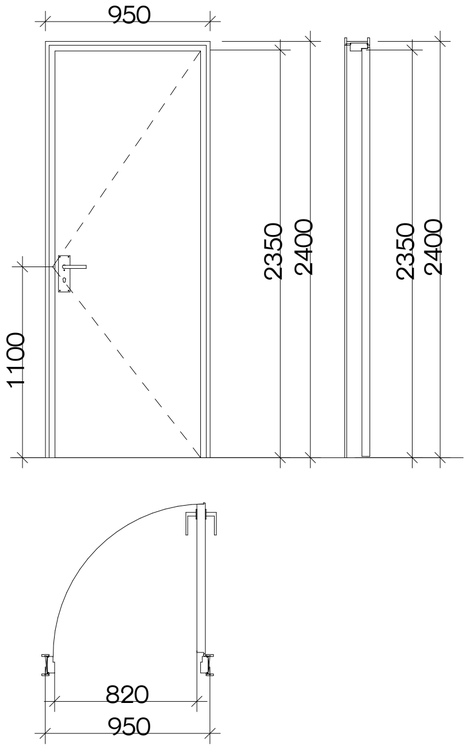

მასშტაბი: 1:25

ზღურბლი მ. 1:1



N

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისში, სანდრო ეულის 5ა-ში მდებარე ნაკვეთის ს/კ 01.14.05.006.091

არქიტექტურული პროექტი

ექსპლიკაცია

შენიშვნები:

- კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, ჭვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწვევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მიმხურავით აღჭურვილი კარებები.

- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

- ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწვევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.

- კერის ზღურბლი მითითებულია გეგმებზე

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები.

URBANICA

მასშტაბი	1:0.48	
თარიღი	30-Mar-22	
სტადია	პროექტის შეთანხმება	
გვერდი	01.29	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. მურღულია	
პროექტის ავტორი	ი. მურღულია	
	გ. ბერიშვილი	