შპს „ბალავერი“

„ვამტკიცებ“,
შპს „ბალავერის“-ს დირექტორი
მ.გეგია



საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039), მავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი “ა”, “ბ”, მაღაზიის და საჭრდენი კედლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

თბილისი

2022 წ

დავალების თანახმად საჭიროა შედგეს საექსპერტო დასკვნა, ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი “ა”, ბლოკი “ბ”, მაღაზიის და საყრდენი კედლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

გამოყენებული მასალები:

1. ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი “ა”, ბლოკი “ბ”, მაღაზიის და საყრდენი კედლის პროექტის არქიტექტურული ნაწილი;
2. ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი “ა”, ბლოკი “ბ”, მაღაზიის და საყრდენი კედლის პროექტის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
3. ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი “ა”, ბლოკი “ბ”, მაღაზიის და საყრდენი კედლის მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები.
4. ქ.თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი “ა”, ბლოკი “ბ”, მაღაზიის და საყრდენი კედლის კომპიუტერული გაანგარიშების შედეგები

ნაგებობა გაანგარიშებულია დატვირთვების შემდეგ ზემოქმდებაზე:

- სამშენებლო მოედნის სეისმიურობა - 8 ბალი
- ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 85 კგ/მ^2;
- თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50 კგ/მ^2.

შენობის მზიდი სივრცითი კონსტრუქციული სისტემა და ფუძე-საძირკვლები გაანგარიშებულია „LIRA SAPR-2021“ საანგარიშო კომპლექსის გამოყენებით სპექტრული მეთოდით.

საპროექტო შენობებს როგორც ბლოკი “ა”–ს, ისე ბლოკი “ბ”–ს გააჩნია 8 მიწისზედა სართული, ისინი გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა ღერძებში მაქსიმალური ზომებით 35.5X17.5 მ. განსხვავებას “ა” და “ბ” ბლოკებს შორის წარმოადგენს მხოლოდ გადახურვა 25,6 მ ნიშნულზე, კედძოდ, “ბ” ბლოკში, გადახურვა “ა” ღერძიდან “ბ” ღერძის მიმართულებით შემოწეულია 1,55 მ-ით

მაღაზია ერშართულიანია, გეგმაში სამკუთხა მოხაზულობის,

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, უბანი დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, ვინაიდან აქ არახელსაყრელი გეოდინამიური პროცესები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ აღინიშნება.

საძირკვლები მოწყობილია ხელოვნურ ფუძეზე, შრეობრივად დატკეპნილ ბალასტზე ცვალებადი სისქის 3-5 მ, რომლის დეფორმაცის მოდული არ უნდა აღემატებოდეს 4000 კგ/სმ2, ხოლო პირობითი სანგარიშო წინაღობით R0=3.00 კგ/სმ2, რომელიც აუცილებელია მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ. მდინარის ბალასტის დატკეპნა სდება შრეობრივად ყოველ 20-25 სმ-ზე 10 ტონიანი მძიმე სატკეპნელის 10 ჯერადი გავლით და აუცილებელია შემოწმდეს ტკეპნის ხარისხი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 0.95%. ხელოვნური ფუძის ქვეშ ფუძედ ყამირად მიღებულია თიხა გრუნტი პირობითი სანგარიშო წინაღობით R0=3.0 კგ/სმ2. დეფორმაცის მოდული 200 კგ/სმ2. ქვაბული აუცილებელია მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ სათანადო აქტით.

შენობა გადაწყვეტილია რკინაბეტონის კარკასში, მონოლითური რკინაბეტონის სვეტები, რიგელები და გადახურვის ფილები ხისტადაა დაკავშირებული ერთმანეთთან, ამით იქმნება ერთიანი ხისტი დიაფრაგმა, რაც მნიშვნელოვანია სეისმიური დატვირთვების მისაღებად.

შენობის მზიდი ელემენტებია:

ბლოკი “ა”

საძირკვლები – რ/ბ ფილა სისქით 700 მმ. იგი არმირებულია ძირითადი ბადით ⌀18 A500C და ⌀20 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ და ასევე გამოყენებულია დამაებითი არმირება ⌀22 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ.

რ/ბ კედლები მონოლითური რკინაბეტონის, სისქით 200 მმ და ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია ⌀12A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ.

სვეტები – მონოლითური რკინაბეტონის, კვეთით – 500X500 მმ, 400X400 მმ, ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია ⌀22A500C, 8⌀25A500C, ⌀18A500C, ⌀20A500C, კლასის არმატურით. საკიდებად გამოყენებულია ⌀8A240C კლასის არმატურით ბიჯით 100/200 მმ.

რიგელები – მონოლითური რკინაბეტონის, კვეთები: 400X500(h) მმ, 400X400(h) მმ, ბეტონი კლასით B25. რიგელები კვეთით 400X500 არმირებულია ზედა და ქვედა შრეში 4ø20A500C კლასის არმატურით, ხოლო რიგელები კვეთით 400X400 არმირებულია ზედა და ქვედა შრეში 2ø20 500C კლასის არმატურით,

გადახურვის ფილები – მონოლითური რკინაბეტონის, ფილის სისქე – 180 მმ, ბეტონი კლასით B25.იგი არმირებულია ø10A500C კლასის არმატურით,ბიჯით 200 მმ.

კიბეები – მონოლითური რკინაბეტონის, სისქით 180 მმ, ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია ø12A500C კლასის არმატურით,ბიჯით 200 მმ.

ბლოკი "ბ"

საძირკვლები – რ/ბ ფილა სისქით 700 მმ. იგი არმირებულია ძირითადი ბადით ø18 A500C და ø20 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ და ასევე გამოყენებულია დამაებითი არმირება ø22 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ.

რ/ბ კედლები მონოლითური რკინაბეტონის, სისქით 200 მმ და ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია ø12A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ.

სვეტები – მონოლითური რკინაბეტონის, კვეთით – 500X500 მმ, 400X400 მმ, ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია ø22A500C, 8ø25A500C, ø18A500C, ø20A500C, კლასის არმატურით. საკიდებად გამოყენებულია ø8A240C კლასის არმატურით ბიჯით 100/200 მმ.

რიგელები – მონოლითური რკინაბეტონის, კვეთები: 400X500(h) მმ, 400X400(h) მმ, ბეტონი კლასით B25. ბეტონი კლასით 25. რიგელები კვეთით 400X500 არმირებულია ზედა და ქვედა შრეში 4ø20 500C კლასის არმატურით, ხოლო რიგელები კვეთით 400X400 არმირებულია ზედა და ქვედა შრეში 2ø20 500C კლასის არმატურით,

გადახურვის ფილები – მონოლითური რკინაბეტონის, ფილის სისქე – 180 მმ, ბეტონი კლასით B25.იგი არმირებულია ø10A500C კლასის არმატურით,ბიჯით 200 მმ.

კიბეები – მონოლითური რკინაბეტონის, სისქით 180 მმ, ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია ø12A500C კლასის არმატურით,ბიჯით 200 მმ.

მაღაზია

საძირკვლები – რ/ბ ფილა სისქით 400 მმ. იგი არმირებულია ø12 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ და

სვეტები – მონოლითური რკინაბეტონის, კვეთით – 300X300 მმ, ბეტონი კლასით B25. იგი არმირებულია 4ø18A500C კლასის არმატურით. საკიდებად გამოყენებულია ø8A240C კლასის არმატურით ბიჯით 100/200 მმ.

რიგელები – მონოლითური რკინაბეტონის, კვეთები: 300X400(h) მმ, ბეტონი

კლასით B25. იგი არმირებულია ზედა და ქვედა შრეში 4ϕ20A500C კლასის არმატურით,

გადახურვის ფილა – მონოლითური რკინაბეტონის, ფილის სისქე – 180 მმ, ბეტონი კლასით B25.იგი არმირებულია ϕ10A500C კლასის არმატურით,ბიჯით 200 მმ.

საყრდენი კედელი

საყრდენი კედელი გადაწყვეტილია მონოლითურ რკინაბეტონში. მისი კედელი ცვალებადი განივი კვეთისაა და იცვლება 200 მმ-დან 600 მმ-მდე. კედელი არმირებულია ვერტიკალურად ϕ20A500 კლასის არმატურებით ბიჯით 200 მმ, ხოლო გრძივად ϕ12 A500 კლასის არმატურებით ბიჯით 200 მმ. საყრდენი კედლის საძირკვლის ფილა ასევე ცვალებადი სისქისაა და იცვლება 200 მმ-დან 600 მმ-მდე, იგი არმირებულია მოკლე მიმართულებით ϕ20A500 კლასის არმატურებით ბიჯით 200 მმ, ხოლო გრძივად ϕ12 A500 კლასის არმატურებით ბიჯით 200 მმ, საყრდენ კედელში გამოყენებულია ბეტონი კუმშვაზე სიმტკიცის მიხედვით კლასით B25.

პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ. თბილისი, გლდანი, "ავშნიანი", ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბლოკი "ა" ბლოკი "ბ", მაღაზიის და საყრდენი კედლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით და პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია.

ექსპერტი,
ინჟინერ-კონსტრუქტორი /თ.გეგეჭკორი/

☎: 555-41-95-08

✉: gegechkori1951@gmail.com

13.10.2022

CV

თამაზ გეგეჭკორი

ეროვნება: ქართველი
სქესი: მამრობითი
დაბადების თარიღი: 10.05.1951 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
კონტაქტი: მობ: 555 419 508
E-mail: gegechkori1951@gmail.com



1951 დავიბადე მარტვილის რაიონში.
1968 დავამთავრე თბილისის კომაროვის სახელობის მათემატიკური სკოლა.
1973 დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი წარჩინებით და მივიღე ინჟინერ-მშენებლის სპეციალობა.
1973-74 განაწილებით ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად თბილზნიეპის მე-2 არქიტექტურულ სახელოსნოში. ამავე წლებში ვსწავლობდი სეისმომედეგობის ინსტიტუტის ასპირანტურაში დაუსწრებლად.
1977-83 ვმუშაობდი ტიპიური პროექტების ცენტრალური ინსტიტუტის ექსპერტიზის განყოფილებაში ჯგუფის ხელმძღვანელად, მშენებარე ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველად.
1983-98 ვიყავი საქსახპროექტის მე-2 სამშენებლო განყოფილების უფროსის მოადგილე, შემდეგ უფროსი. ამ პერიოდში დაპროექტებული მაქვს რესპუბლიკით მასშტაბით მრავალი სამრეწველო ობიექტი და განხორციელებული მათი მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა.
1991-93 ვმონაწილეობდი მიწისძვრით დაზიანებული სახლების აღწერასა და აღდგენაში.
1994-98 შევასრულეთ ქ. ფოთის პორტის რეკონსრუქციის პროექტი.
2009-11 ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად შ.პ.ს. “ედრი+”-ში.
2011-16 ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად შ.პ.ს. “ჯორჯიან ჰიდრო ფაუერი”-ში.
2016-დღემდე ვმუშაობ შ.პ.ს. “ბალავერ”-ში.
ოჯახური მდგომარეობა : მყავს მეუღლე მანანა გეგეჭკორი, და ვაჟი გიორგი გეგეჭკორი,
ენები: ქართული – მშობლიური; რუსული – სრულყოფილად.

მისამართი : თბილისი, ნუცუბიძის პლატო 2 მ.კ. 1 კვ. 1 კორპ. ბ.50

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕНЕ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА
გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის მოწმობა

Гражданин (ка) / მოქალაქე [illegible] [illegible]

фамилия, имя, отчество [illegible] [illegible]

родившийся (аяся) / დაბადებული 10. [illegible] 1957

место рождения / დაბადების ადგილი [illegible]

переменил (а) фамилию, имя, отчество на / გამოიცვალა გვარი, სახელი, მამის სახელი [illegible] [illegible] [illegible]

о чем в книге регистрации актов о перемене фамилии, имени, отчества / რის შესახებ გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის აქტების რეგისტრაციის წიგნში

1982 года / წლის [illegible] месяца / თვის 10 числа / რიცხვში

произведена запись за / გაკეთებულია ჩანაწერი № 57

Место регистрации / რეგისტრაციის ადგილი [illegible]

наименование и местонахождение органа ЗАГС

Дата выдачи / გაცემის თარიღი 10. 07 1982

Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния / მოქალაქეობრივი მდგომარეობის აქტების ჩაწერის განყოფილების (ბიუროს) გამგე

I-ТИ № 263478

[illegible] Грузинская ССР [illegible]

დიპლომი

ფარნიანებით

ა № 001038

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

У № 001030





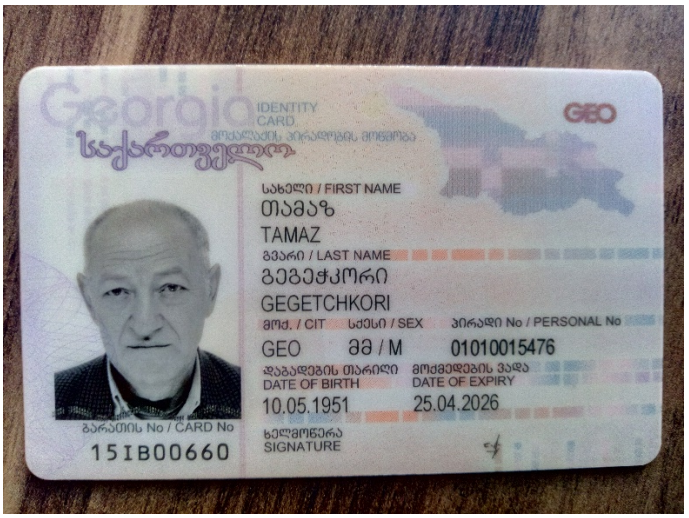
Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
თამაზ
TAMAZ
გვარი / LAST NAME
გეგეჭკორი
GEGETCHKORI
მოქ. / CIT
სქესი / SEX
პირადი No / PERSONAL No
GEO
მმ / M
01010015476
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
10.05.1951
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
25.04.2026
ბარათის No / CARD No
15IB00660
ხელმოწერა
SIGNATURE


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
მარტვილი
MARTVILI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
25.04.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE015IB00660701010015476<<<<
5105106M2604251GE0<<<<<<<<<<<1
GEGETCHKORI<<TAMAZ<<<<<<<<<<<

შპს „ბალავერი“

„ვამტკიცებ“,
შპს „ბალავერის“-ს დირექტორი
მ.გეგია



საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039), მავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ კორექტირებული საყრდენი კედლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

თბილისი

2022 წ

დავალების თანახმად საჭიროა შედგეს საექსპერტო დასკვნა, ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ კორექტირებული საყრდენი კედლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

გამოყენებული მასალები:

1. ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ კორექტირებული საყრდენი კედლის პროექტის არქიტექტურული ნაწილი;
2. ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ კორექტირებული საყრდენი კედლის პროექტის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
3. ქ. თბილისი, გლდანი, “ავშნიანი”, ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები.

ნაგებობა გაანგარიშებულია დატვირთვების შემდეგ ზემოქმდებაზე:

- სამშენებლო მოედნის სეისმიურობა - 8 ბალი
- ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 85 კგ/მ^2;
- თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50 კგ/მ^2.

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, უბანი დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, ვინაიდან აქ არახელსაყრელი გეოდინამიური პროცესები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ აღინიშნება.

საყრდენი კედლები მოწყობილია თიხა გრუნტზე (თიხა მოყვითალო ფერის, შრეებრივი, ჟანგისფერი ლაქებით, ნახევრადმყარი) რომლის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლებია:

სიმკვრივე - 1.94 გ/სმ^3

შიგა ხახუნის კუთხე - 18^0

ხვედრითი შეჭიდულობა - 0.5 კგ/სმ^2

პუასონის კოეფიციენტი 0.38

დეფორმაცის მოდული 200 კგ/სმ^2.

პირობითი სანგარიშო წინაღობით R_0=4.00 კგ/სმ2

ქვაბული აუცილებელია მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ სათანადო აქტით.

საყრდენი კედლეი გადაწყვეტილია მონოლითურ რკინაბეტონში. იგი ძირითადად ორი ტიპისა:

I – საყრდენი კედელი სიმაღლით 6 მეტრი, ხოლო საყრდენი კედლის ძირის ფილა სიგანით 3.0 მეტრი.

II – საყრდენი კედელი სიმაღლით 7 მეტრი, ხოლო საყრდენი კედლის ძირის ფილა სიგანით 3.5 მეტრი.

ორივე საყრდენ კედელს გააჩნია კედლის ბოლოს გააჩნია ე.წ ქუსლი (ჩაღრმავება 500 მმ,სიგანე 600 მმ).

ადგილზე ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ საყრდენი კედელი 1 –ის საძირკვლის ძირის ფილის მხარეს გრუნტი მთლიანად ფარავს კედელს, ხოლო მოპირდაპირე მხარეს საძირკვლის ძირიდან 1.6-2.0 მეტრ სიმაღლეზე.

საყრდენი კედელი 2-ის საძირკვლის ძირის ფილის მხარეს გრუნტი მთლიანად ფარავს კედელს, ხოლო მოპირდაპირე მხარეს საძირკვლის ძირიდან 0.8-1.0 მეტრ სიმაღლემდეა. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით საყრდენი კედელი ნომერი 2 დარჩა უცვლელი, ხოლო საძირკვლის კედელი №1 ის გადანგარიშების შედეგად მოხდა მისი დაკორექტირება, კრძოდ მოიხსნა “ქუსლის”.

საყრდენი კედლეი №1 ის კედლის სისქე ცვალებადია -0.2 – 0.6 მეტრი, იგი არმირებულია ორ შერში, ვერტიკალური არმატურებით ⌀20 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ, ხოლო გრძივად ⌀12 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ. საძირკვლის ძირის ფილა ასევე არმირებულია ორ შერში, ჰორიზონტალური (მოკლე მიმართულება) არმატურებით ⌀20 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ, ხოლო გრძივად ⌀12 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ. კედლისა და საძირკვლის ფილის შერთების ადგილას დამტებით მოწყობილია ⌀16 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ.

საყრდენი კედლეი №2 ის კედლის სისქე ცვალებადია -0.2 – 0.6 მეტრი, იგი

არმირებულია ორ შერში, ვერტიკალური არმატურებით ⌀20 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ, ხოლო გრძივად ⌀12 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ. საძირკვლის ძირის ფილა ასევე არმირებულია ორ შერში, ჰორიზონტალური (მოკლე მიმართულება) არმატურებით ⌀20 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ, ხოლო გრძივად ⌀12 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ. კედლისა და საძირკვლის ფილის შერთების ადგილას დამტებით მოწყობილია ⌀16 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ. ქუსლის (ჩაღრმავება 500 მმ,სიგანე 600 მმ, საყრდენი კედლის მთელ სიგრძეზე) არმირება ⌀12 A500C კლასის არმატურით, ბიჯით 200 მმ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ. თბილისი, გლდანი, "ავშნიანი", ნაკვეთი 06.542 (ს.კ 01.11.17.023.039), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ კორექტირებული საყრდენი კედლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით და ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია.

ექსპერტი,
ინჟინერ-კონსტრუქტორი /თ.გეგეჭკორი/

☎: 555-41-95-08

✉: gegechkori1951@gmail.com

01.12.2022

CV

თამაზ გეგეჭკორი



ეროვნება: ქართველი
სქესი: მამრობითი
დაბადების თარიღი: 10.05.1951 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
კონტაქტი: მობ: 555 419 508
E-mail: gegechkori1951@gmail.com

1951 დავიბადე მარტვილის რაიონში.
1968 დავამთავრე თბილისის კომაროვის სახელობის მათემატიკური სკოლა.
1973 დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი წარჩინებით და მივიღე ინჟინერ-მშენებლის სპეციალობა.
1973-74 განაწილებით ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად თბილზნიეპის მე-2 არქიტექტურულ სახელოსნოში. ამავე წლებში ვსწავლობდი სეისმომედეგობის ინსტიტუტის ასპირანტურაში დაუსწრებლად.
1977-83 ვმუშაობდი ტიპიური პროექტების ცენტრალური ინსტიტუტის ექსპერტიზის განყოფილებაში ჯგუფის ხელმძღვანელად, მშენებარე ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველად.
1983-98 ვიყავი საქსახპროექტის მე-2 სამშენებლო განყოფილების უფროსის მოადგილე, შემდეგ უფროსი. ამ პერიოდში დაპროექტებული მაქვს რესპუბლიკით მასშტაბით მრავალი სამრეწველო ობიექტი და განხორციელებული მათი მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა.
1991-93 ვმონაწილეობდი მიწისძვრით დაზიანებული სახლების აღწერასა და აღდგენაში.
1994-98 შევასრულეთ ქ. ფოთის პორტის რეკონსრუქციის პროექტი.
2009-11 ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად შ.პ.ს. “ედრი+”-ში.
2011-16 ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად შ.პ.ს. “ჯორჯიან ჰიდრო ფაუერი”-ში.
2016-დღემდე ვმუშაობ შ.პ.ს. “ბალავერ”-ში.
ოჯახური მდგომარეობა : მყავს მეუღლე მანანა გეგეჭკორი, და ვაჟი გიორგი გეგეჭკორი,
ენები: ქართული – მშობლიური; რუსული – სრულყოფილად.

მისამართი : თბილისი, ნუცუბიძის პლატო 2 მ.კ. 1 კვ. 1 კორპ. ბ.50

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕНЕ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА
გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის მოწმობა

Гражданин (ка) / მოქალაქე [illegible]
фамилия, имя / გვარი, სახელი
[illegible] [illegible]
имя, отчество / სახელი, მამის სახელი

родившийся (аяся) / დაბადებული 10 [illegible] 1957 г.

место рождения / დაბადების ადგილი [illegible]

переменил (а) фамилию, имя, отчество на / გამოიცვალა გვარი, სახელი, მამის სახელი [illegible]
[illegible] [illegible] რა

о чем в книге регистрации актов о перемене фамилии, имени, отчества / რის შესახებაც გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის აქტების რეგისტრაციის წიგნში

1982 года / წლის [illegible] месяца / თვის 10 числа / რიცხვს

произведена запись за / ჩაწერილია № 57

Место регистрации / რეგისტრაციის ადგილი [illegible]
наименование и местонахождение органа ЗАГС
[illegible]
ЗАГС-ის ორგანოს დასახელება და ადგილმდებარეობა

Дата выдачи / გაცემის თარიღი 10. 07 1982

Заведующий отделом (бюро) ЗАГС
[illegible]

I-ТИ № 263478

Ф-т Госзнака. 1979. Грузинск. [illegible]

დიპლომი

ფარნიანებით

ა № 001038

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

У № 001030





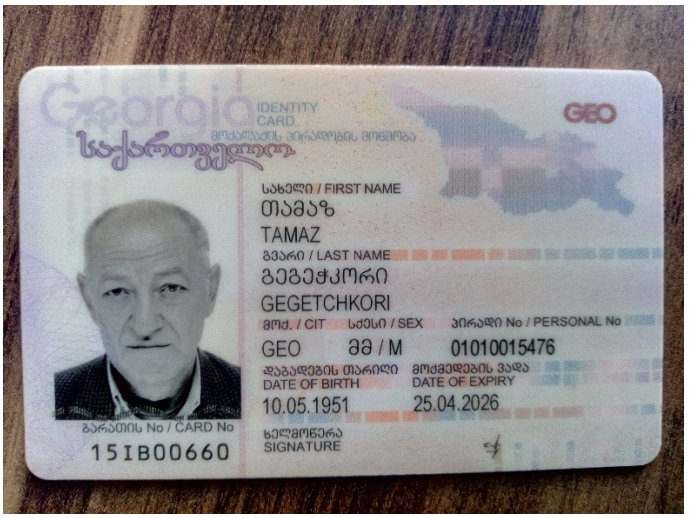
Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
თამაზ
TAMAZ
გვარი / LAST NAME
გეგეჭკორი
GEGETCHKORI
მოქ. / CIT
სქესი / SEX
პირადი No / PERSONAL No
GEO
მმ / M
01010015476
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
10.05.1951
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
25.04.2026
ბარათის No / CARD No
15IB00660
ხელმოწერა
SIGNATURE


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
მარტვილი
MARTVILI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
25.04.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE015IB00660701010015476<<<<
5105106M2604251GE0<<<<<<<<<<<1
GEGETCHKORI<<TAMAZ<<<<<<<<<<<