
ცეცხლმედეგობის მანძილები

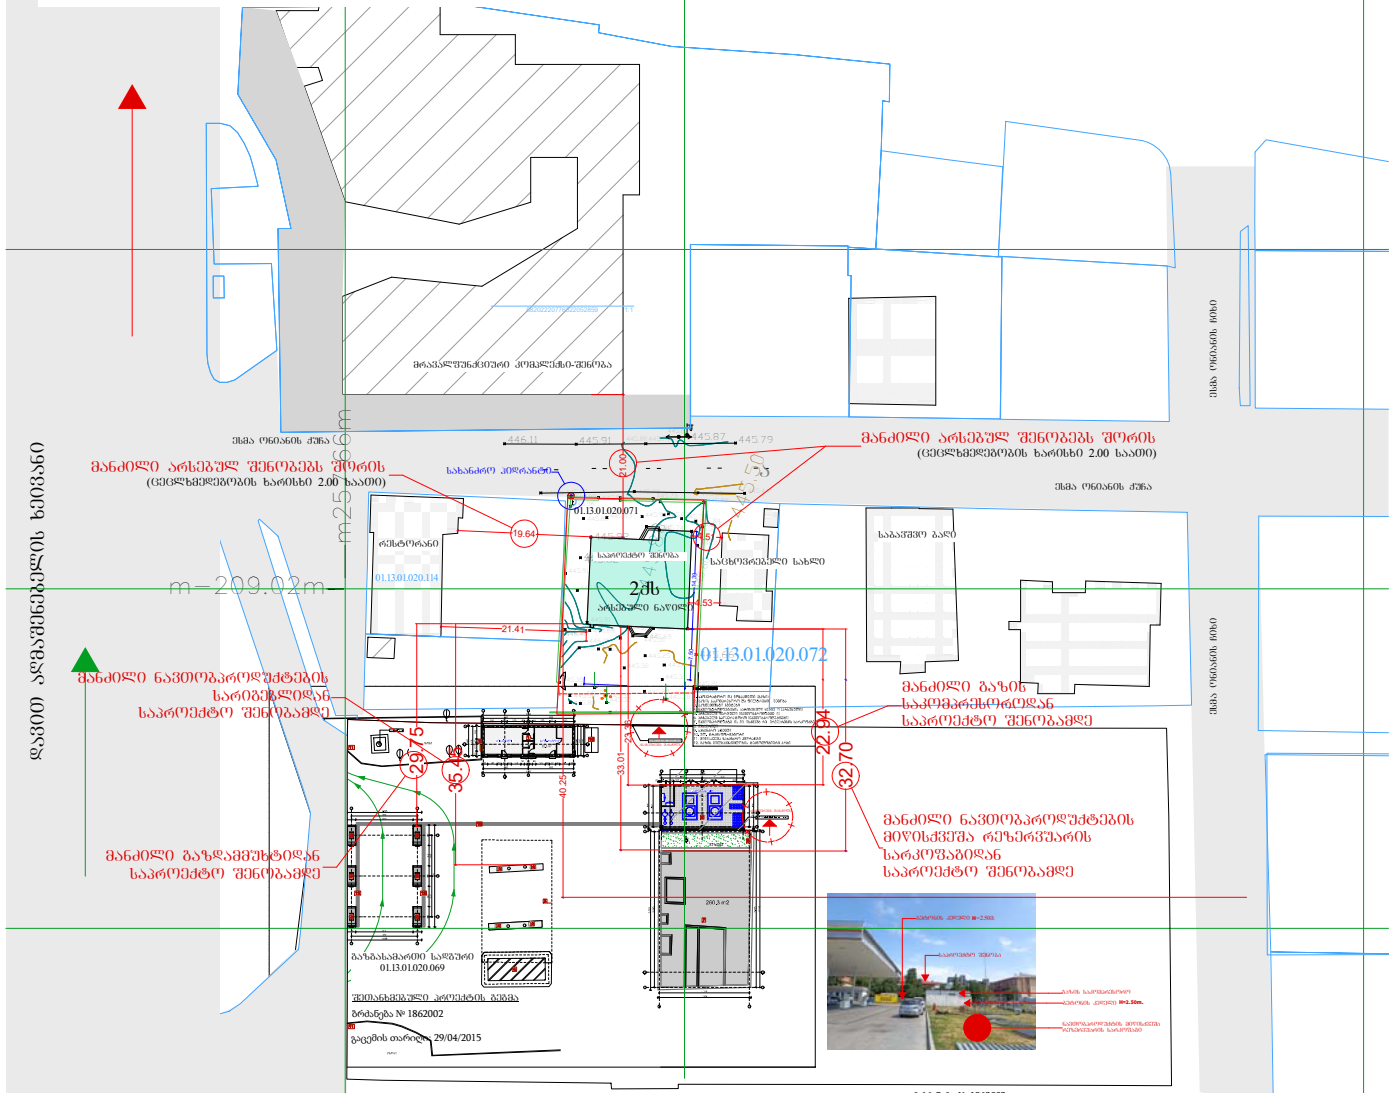

სქემა მოშორებით

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის

ბრძანება №I-1/2935

2008 წლის 8 დეკემბრის

ქ. თბილისი

ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 1862002

გაცემის თარიღი: 29/04/2015

პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილი დამუშავებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 0.8.12.2008 წ.#1-1\29 35 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების წესები" -ს მიხედვით.

აღნიშნული ბრძანების მე- 16-ე, მე-18-ე და 21-ე მუხლების შესაბამისად, პროექტში დაცულია ამ წესებით გათვალისწინებული ყველა ტექნოლოგიური ტექნიკური და სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები. სარეზერვუარეო საშენებლო მოედანზე, ავტოტრანსპორტის ბუნებრივი შეკუმშული აირით დატვირთვისათვის ტექნოლოგიურ ციკლში ჩართულია შემდეგი მუხლა-ნაგებობები და ტექნოლოგიური დანადგარები:

- საკომპრესორო ნაკვეთური, სადაც განთავსებულია ორი ცალი (ძირითადი და სათადარიგო) ბუნებრივი აირის მაღალი წნევის კომპრესორი, მართვის ბლოკი, ფილტრები და დაწნეხილი ბუნებრივი აირის შესანახი რეზერვუარები.

შენობის გარე კედლები შესრულებულია ბლოკის წყობით, გარეშე პირთათვის დახურული, ლითონის დეკორატიული ჟალუზებიანი კარებით სათანადო ამკრძალავი ნიშნებით.

- თუუის ცხაურით გადახურული რკინაბეტონის მიწისძვეშა ვარცლი ტექნოლოგიური მილსადენებისათვის, სადაც მაღალი წნევის მილსადენით შეკუმშული ბუნებრივი აირი მიეწოდება ავტოტანსპორტის ბუნებრივი აირით დასამუხტი სვეტებისაკენ, რომლებიც აღჭურვილია სათანადო უსაფრთხოების ავტომატური და მექანიკური სისტემებით.

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 27 მარტის N449 ბრძანების "საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად სახანძრო-სატექნიკური მოწყობილობათა ავტომატიკა ტერიტორიაზე პროექტით გათვალისწინებულია ორი მიწისძვეშა სახანძრო ჰიდრანტის განთავსება, რომლებიც დაერთებული იქნება ცენტრალურ მაგისტრალზე.

ავტოგაზგასამართ სადგურზე ყველა შენობა-ნაგებობა და ტექნოლოგიური მოწყობილობისათვის ელექტრომომარაგება ხორციელდება ელექტროენერგიის მიწისქვეშა კაბელით.

ავტომატური სიგნალიზაცია- შეუწყვეტელი.

შენიშვნა:

ნაზარდი 3
მინიმალური მანძილები ავტოგასამართ სადგურსა და სხვა ობიექტებს შორის
ნაზარდი 5
მინიმალური მანძილები ავტოგასამართ სადგურსა და სხვა ობიექტებს შორის

შენიშვნა: ნაზარდით აშენდა შემთხვევაში პროექტის შესაბამისად ბრძანება: №1862002, თარიღი: 29/04/2015წ. სადაც გათვალისწინებულია კანონით განსაზღვრული მოეხოვნები და მიდებული. დაცულია უსაფრთხოების ნორმები ნაზარდით 5-ის შესაბამისად გათვალისწინებულია მანძილები, ასევე აბებულია რკინა-ბეტონის დაბალი კედლები სიმაღლით 2.50მ. რაც საშუალებს აძლევს 50%-ით. პროექტში არნებული გათვალისწინებულ ობიექტ შესაბამისად უსაფრთხოების ნორმების დაცვით აშენებული ნაზარდით შენობის არსებობა და მანძილები არ ცვლის საშუალებს. საპროექტო შენობა ასაშენებლად. მანძილებს აძლევენ მოთხოვნის და საშუალებს შემცველი არ არის.

მისასვლელი გზის მანძილი სახანძრო მანქანებისთვის

