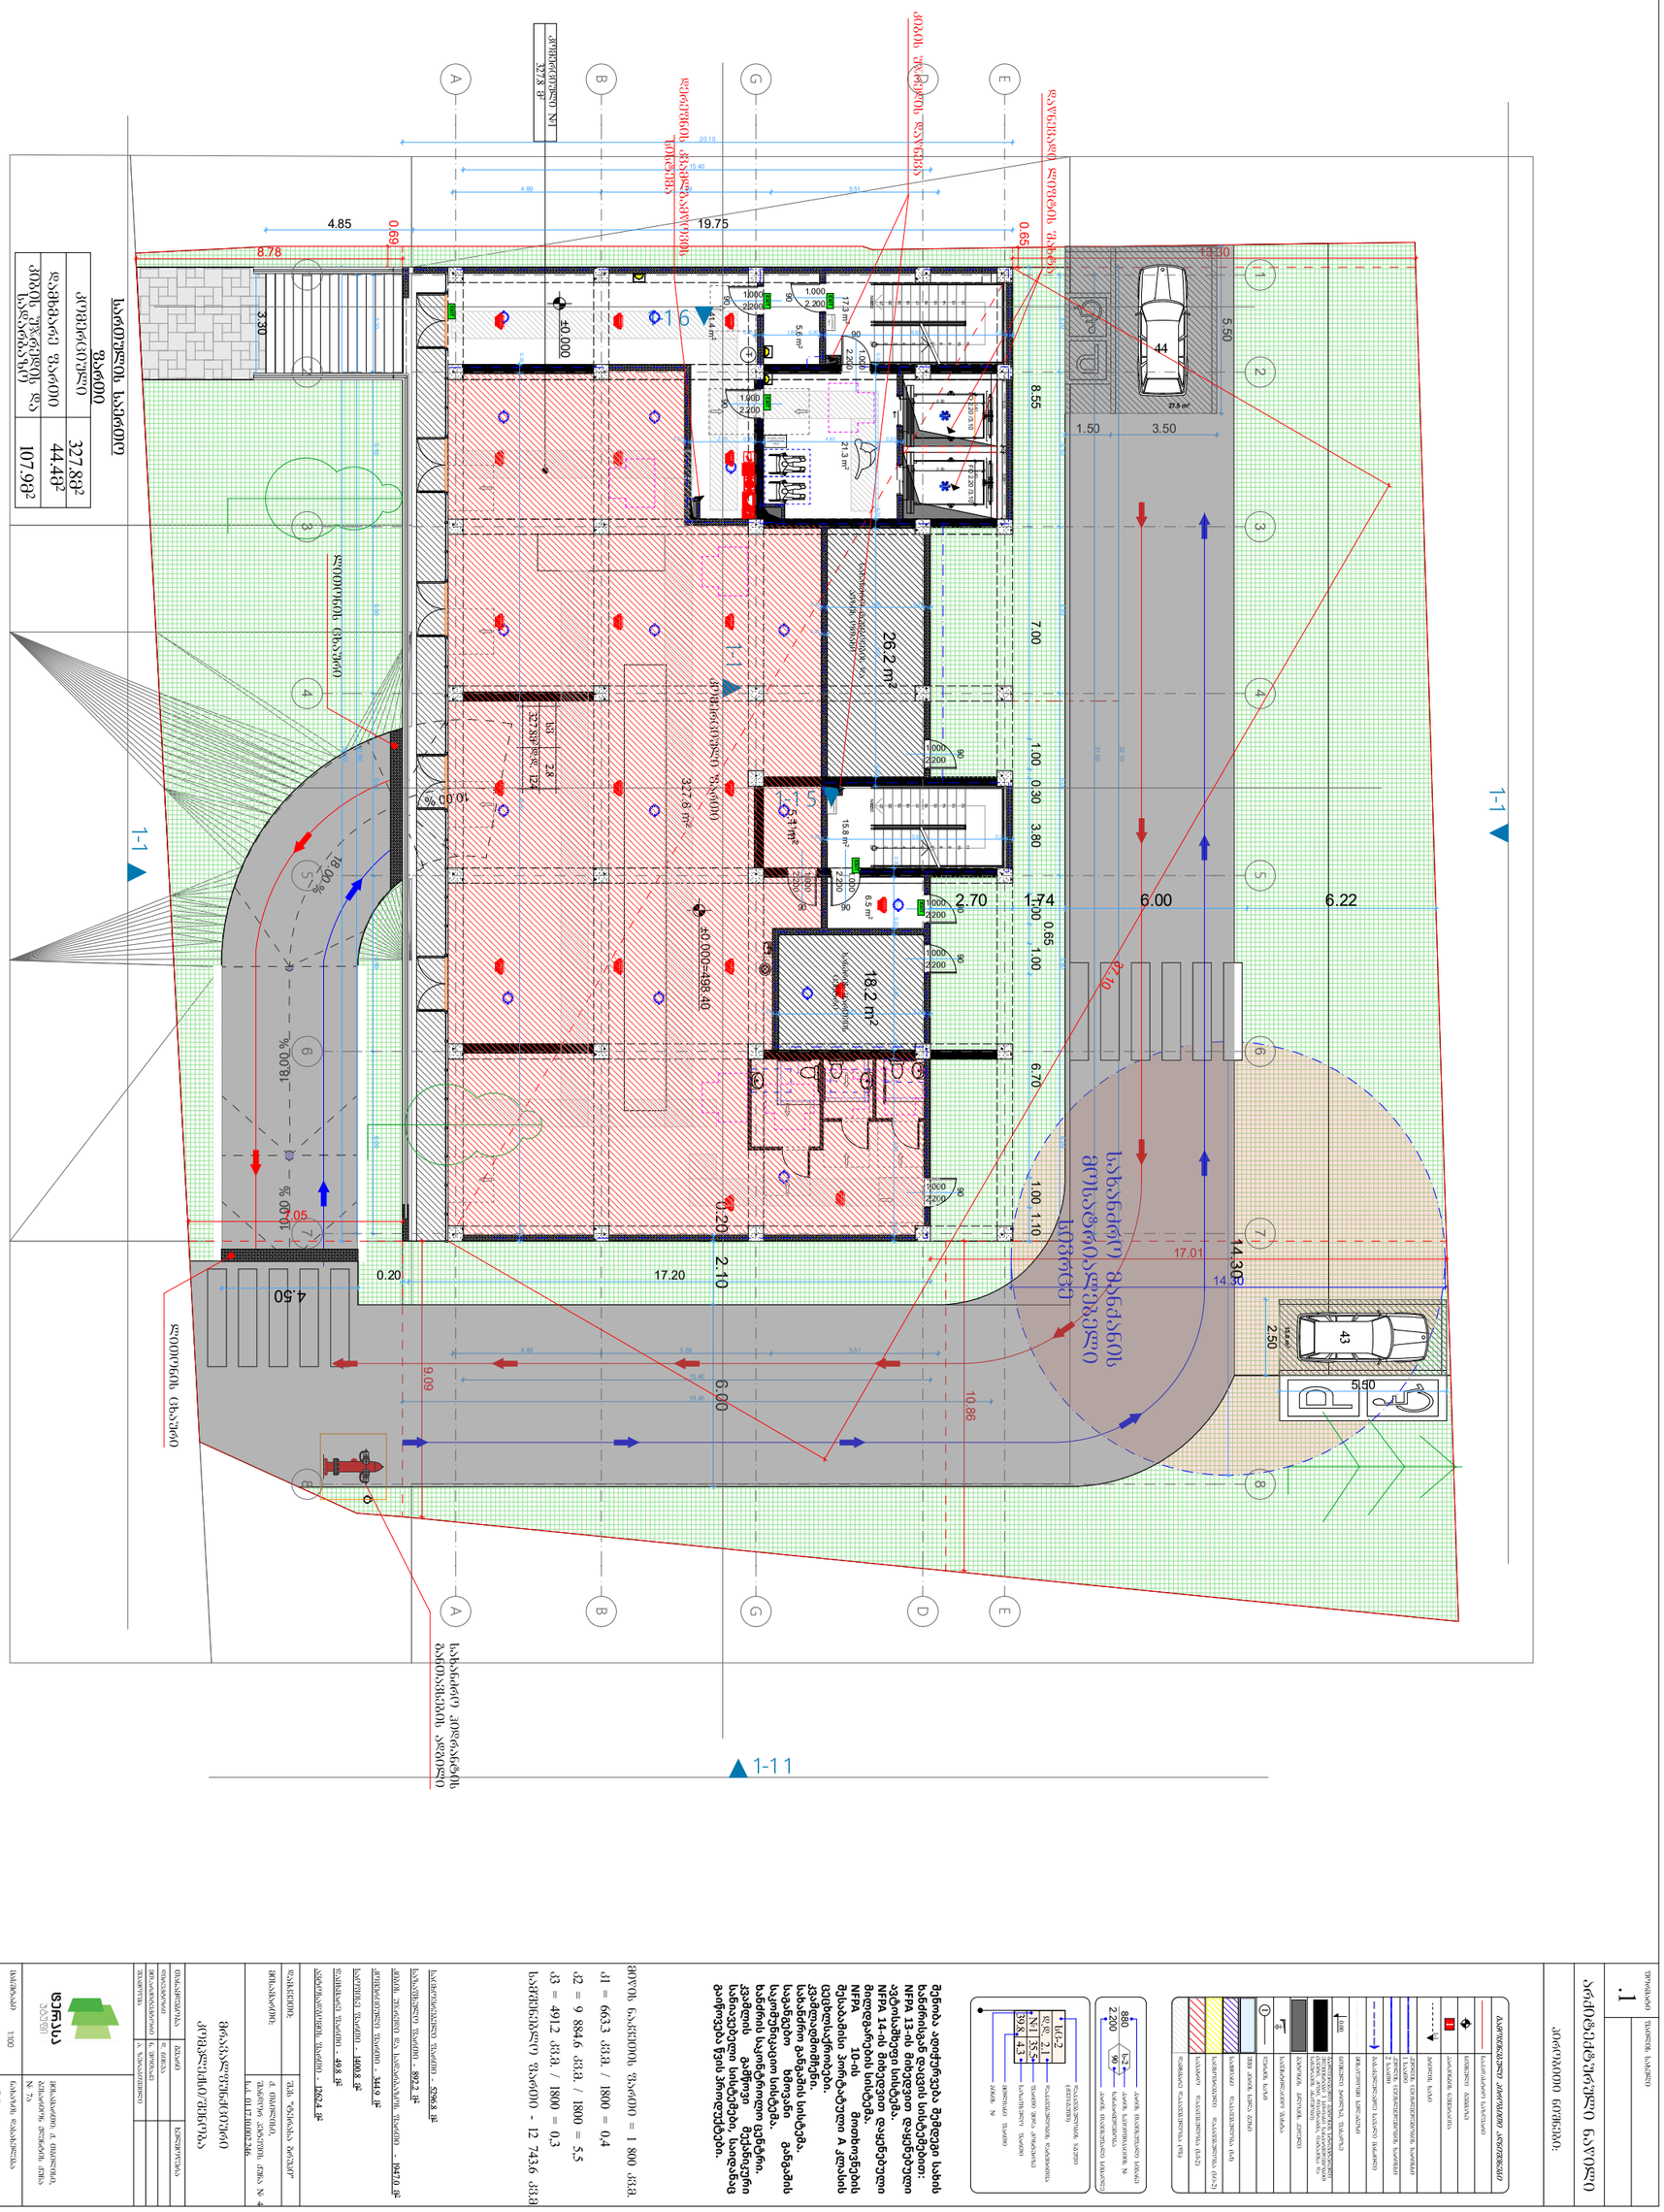

2.200

880

შენობა აღიჭურვება შემდეგი სახის
ხანძრისგან დაცვის სისტემებით:
NFPA 13-ის მიხედვით დაყენებული
ავტოსაშხეფი სისტემა.
NFPA 14-ის მიხედვით დაყენებული
მილდგარების სისტემა.
NFPA 10-ის მოთხოვნების
შესაბამისი პორტატული A კლასის
ცეცხლსაქრობები.
კვამლაღმომჩენი.
სახანძრო განგაშის სისტემა.
საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა.
ხანძრის საკონტროლო ცენტრი.
კვამლის გამწოვი მექანიკური
სანიავებელი სისტემები, საიდანაც
გაიწოვება წვის პროდუქტები.

18.00 % 18.00 % 10.0 %

10.00 % 90 2.200

1.000

901.000 2.200 901.000

2.200 901.000

2.200 140.0

150.0

45.0

140.0 150.0 45.0

140.0 150.0 45.0

41.4 m

2

21.3 m

2

5.6 m

2

17.3 m

2

6.5 m

2

15.8 m

2

26.2 m

2

18.2 m

2

5.1 m

2

123456789

10

11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 DOWN UP

123456789

10

11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 DOWN UP

901.000 2.200

901.000 2.200

901.000 2.200

901.000 2.200

901.000 2.200

901.000 2.200

FO 2.20 /3.10 FO 2.20 /3.10

T

1.41 2.30

1.41 2.30

2.20 0.20 2.20

0.20 2.10 6.00

0.30 28.40 0.20 0.20 2.10 0.30 4.40 0.20 0.20 3.20 0.20 0.30 4.80 0.30 8.20 0.30

0.30 1.70 0.20 3.80 0.30 5.80 0.20 0.20 4.81 0.20 0.20 0.30 1.85 0.20 5.95 0.20 14.30

2.50 5.50 1.50 3.50

5.50 0.20 17.20

8.55 7.00 1.00 0.30 3.80 1.00

0.65

1.00 6.70 1.00 1.10 4.85 19.75

3.30 0.20 5.90 0.20

14.30

3.20 5.10 5.50 6.00 5.80 6.00 31.60

32.10 15.40 19.40 4.89 5.59 5.51 15.4020.10

3.20 5.10 5.50 6.00 5.80 6.00

31.60

32.10

9.09 7.05 8.78

0.69 13.30

0.65

10.86 17.01 4.89 5.59 5.51 ±0.000=498.40

±0.000

1-1

1

-

1

1-1 1-1 11-1 5 1-1 6327.8 m2

5.1 m

2

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

FI RE

AL M 11 22

33

44

66

77

A

A

B

B

G

G

D

D

E

E 2.70 1.74 6.00 6.22 4.50 37.10

13.8 m

2 27.5 m2 88 55

1:100

sarTulis gegma
+-0.000 niSnulze