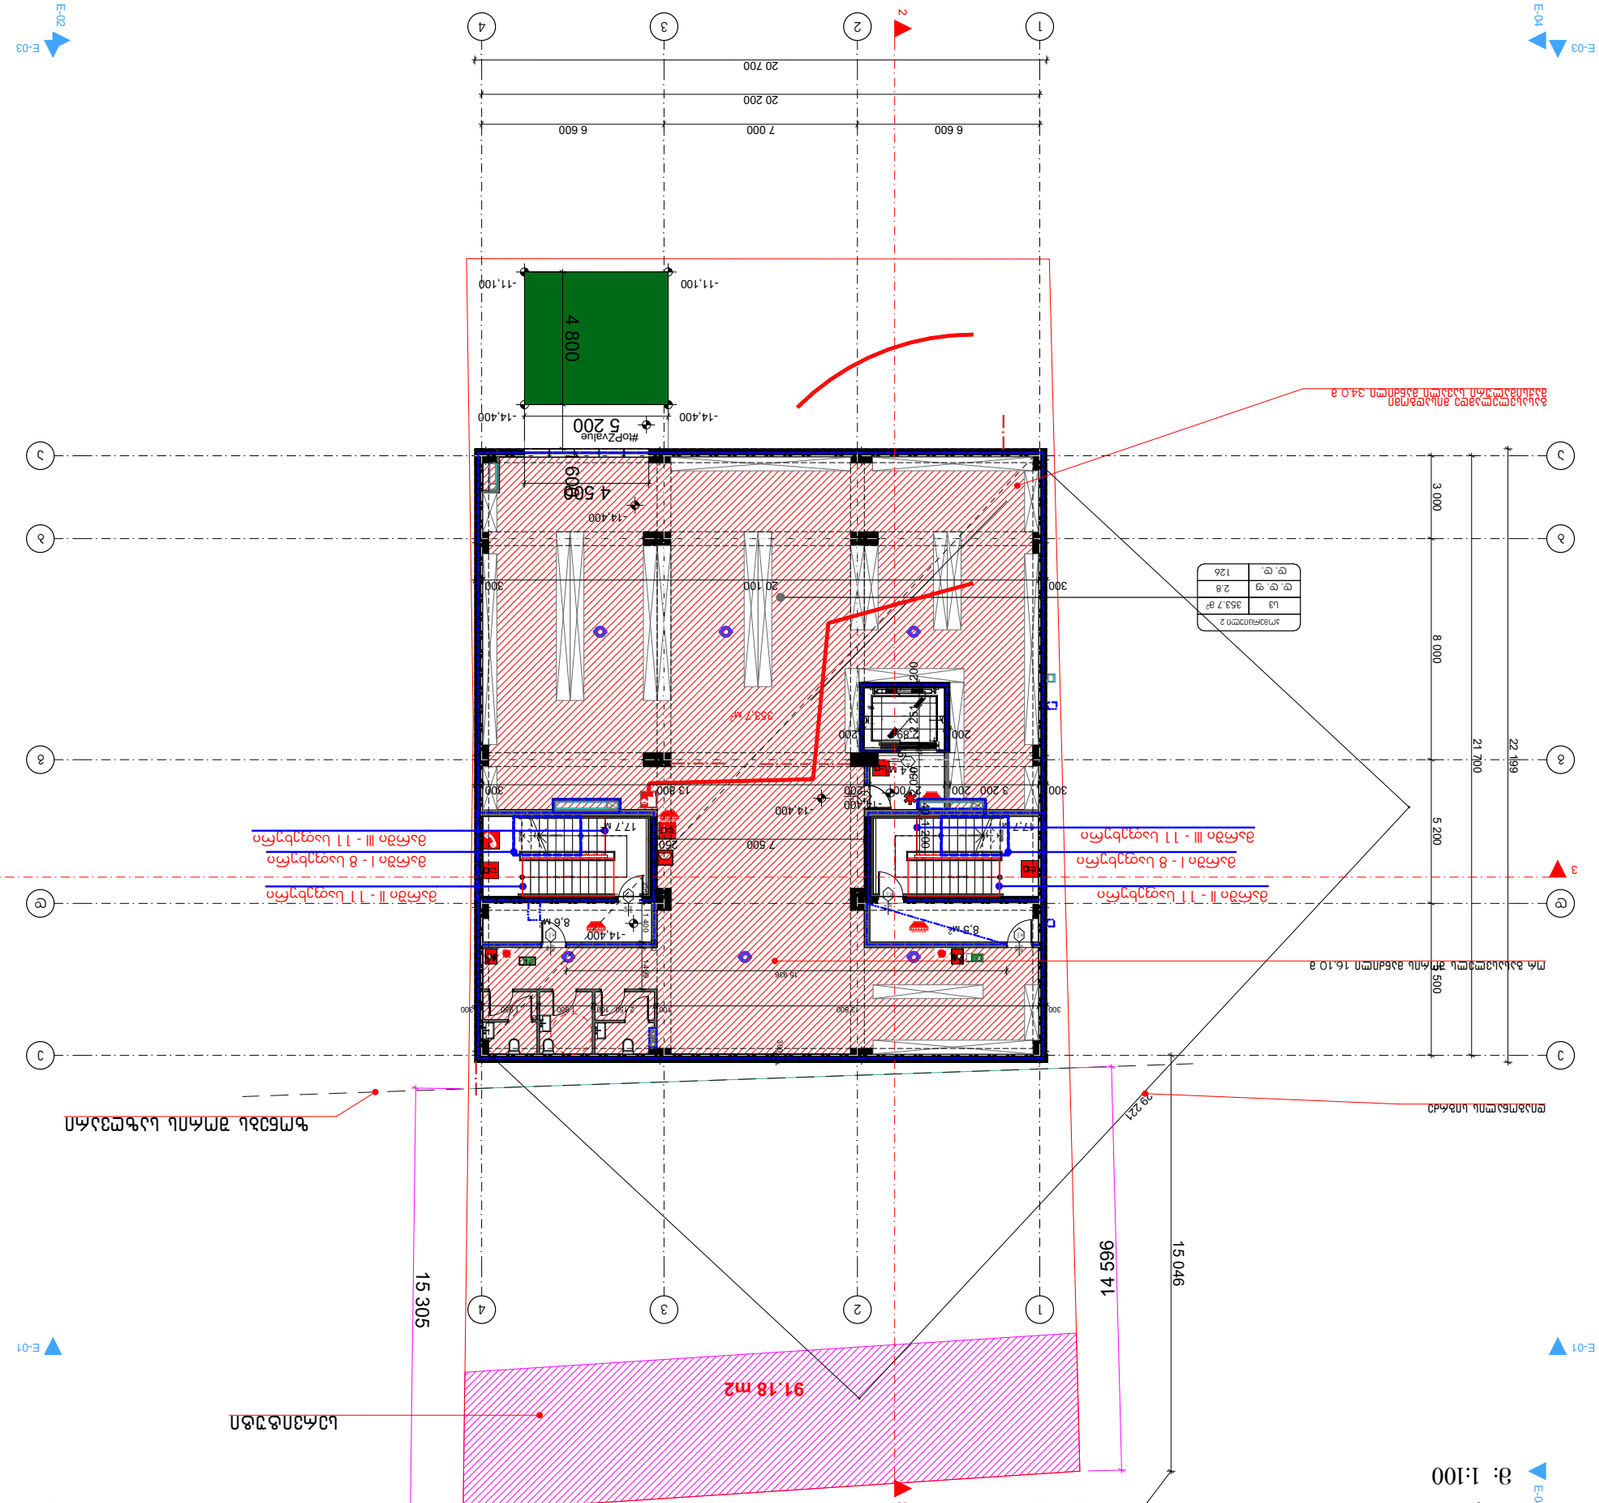

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

შპს "ამშენებელი"

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

353,7 м

2

91.18 m2

17,7 м

2

8,5 м

2

8,6 м

2

5,4 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

1
2

3

4

5

6

7

8

UP

Custom Text

8

7

6

5

4

3

2

1

UP

Custom Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

300 20 100 300

300 13 800 100 2 150 100 1 900

100
1 950 300

300

15 936

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

250 1 400

200

1 499

29 221

15

14

305

596

20 700

22 199

5 200

4 500

200 2 894 200 200 2 251 99 2 050 40 1 200

7 500 250

15 046

1 451

- 14,400

- 14,400 -14,400

#toPZvalue

-11,100 -11,100

- 14,400 -14,400

- 14,400

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 34.0 მ

ზონებს შორის საზღვარი

მარში I - 8 საფეხური

მარში II - 11 საფეხური

მარში III - 11 საფეხური მარში III - 11 საფეხური

მარში I - 8 საფეხური

მარში II - 11 საფეხური

გეგმა ნიშნულზე

-14,40 / -4 სართული

m: 1:100

353.7 m

2

კომერციული 2

sv

d. d. f 2.8

d. d. 126

შენობის მიბმის
წერტილი

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 270 3090

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

300 3 200 200 2 700 200 13 800 300

6 600 7 000 6 6004 800 1 600

17,7 м

2

90
wT

880
2200

20

wT 820

2200

20

wT 820

2200

20

wT

2200

880

20

wT

2200

880

90
wT

154
2200

2 2

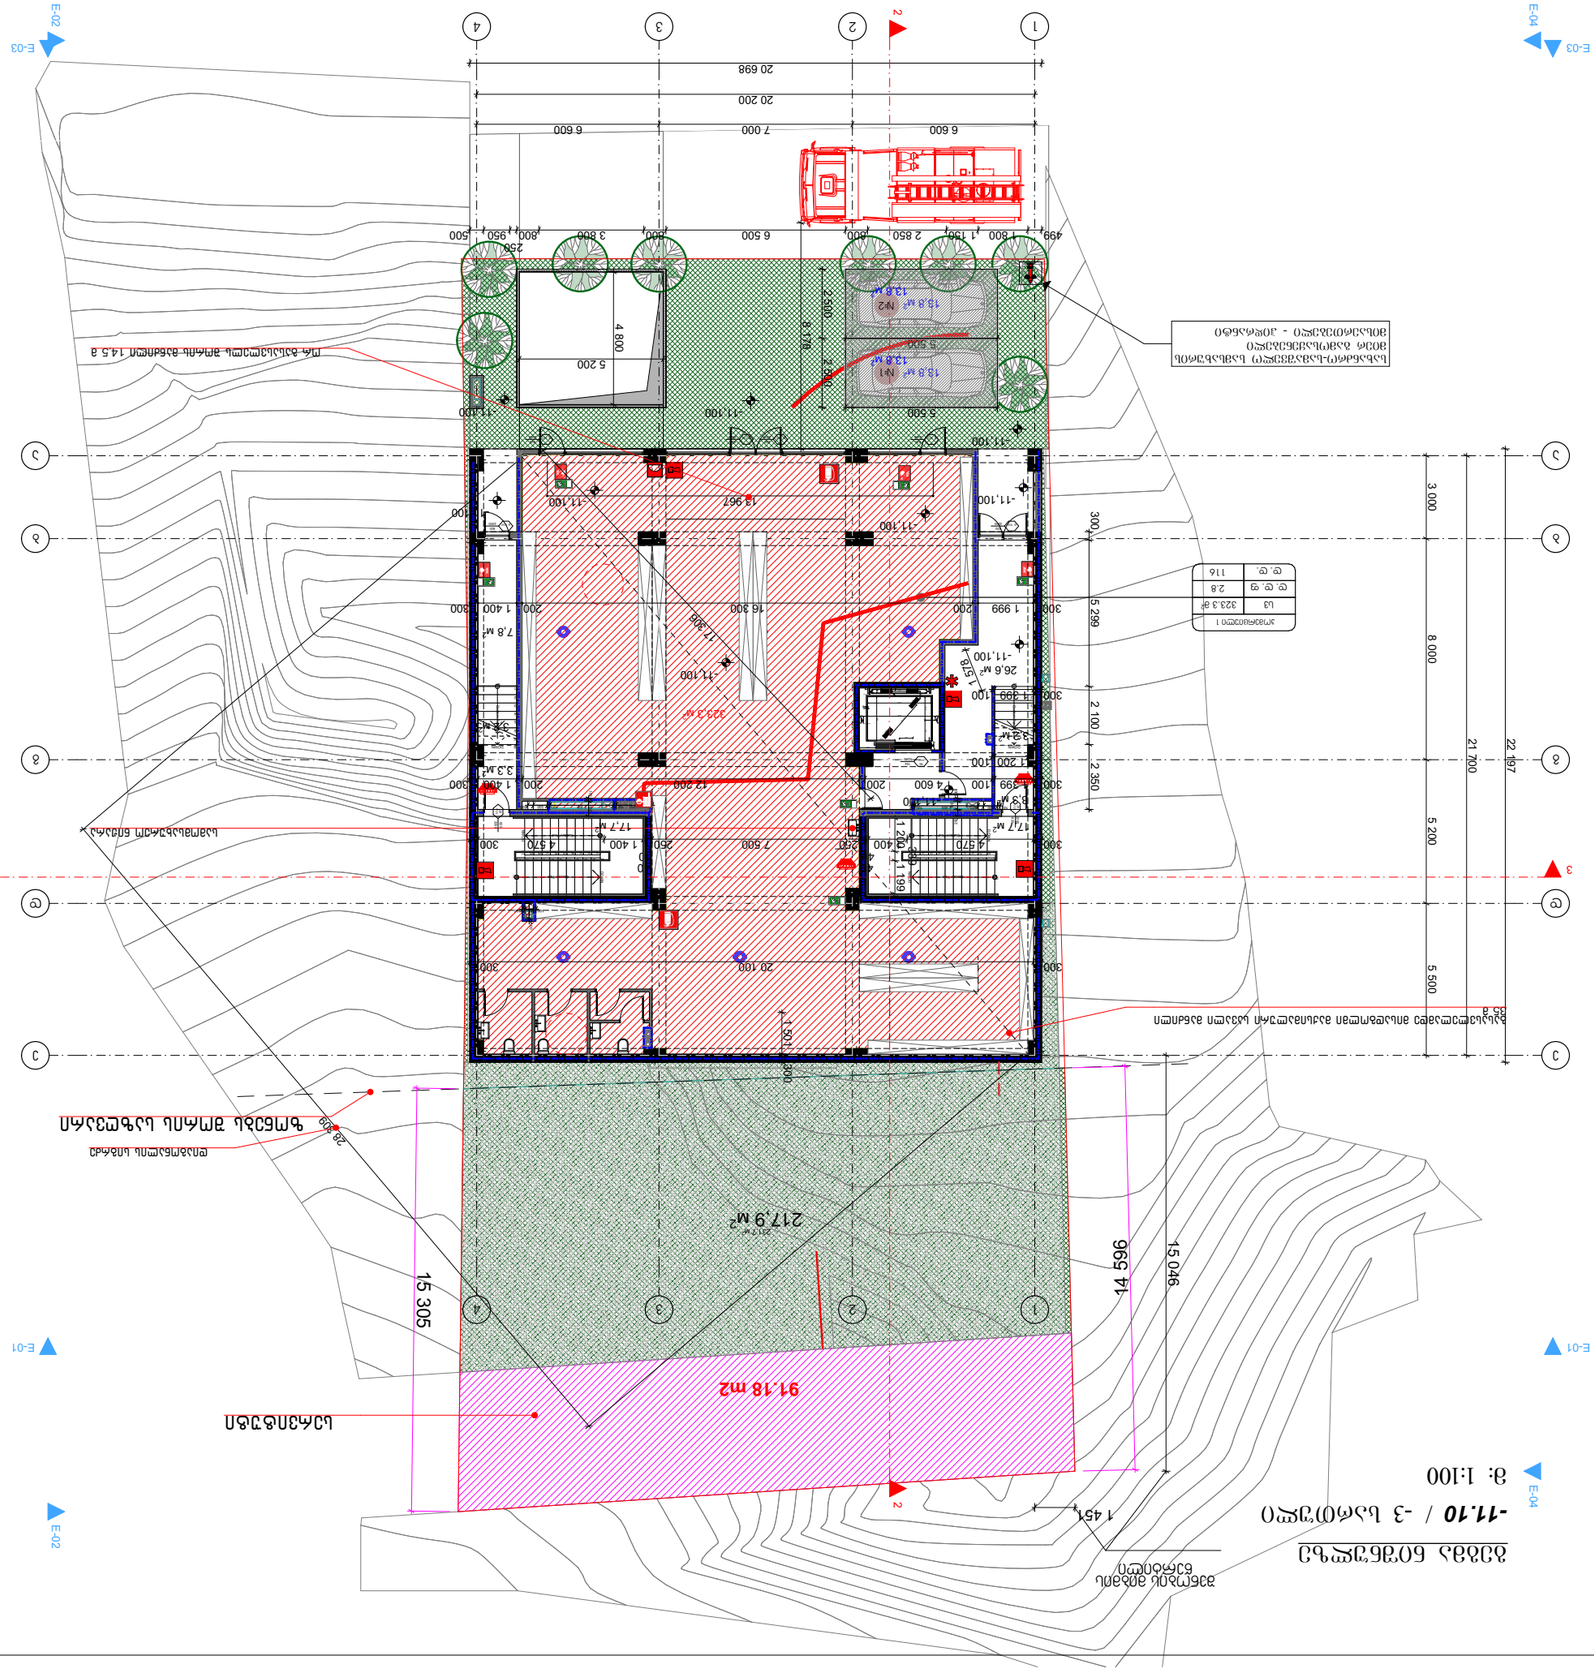

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE ALAM

FIRE
ALARM

FIRE ALAM

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

323,3 м

2

7,8 м

2

91.18 m2

231,7 м

2

17,7 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11 DOWN

UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10 DOWN

UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10

DOWN

Custom

UP

Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 DOWN

UP

Custom Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

300 20 100 300

300 5 299 2 100 2 350

13 967

300 1 999 200 16 300 200 1 400 300 1 2003391 199

300 4 570 1 400

40

40

250 7 500 250

40

40

1 400 4 570 300

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

1 501 300

1 578

1 200 100

300 1 399 100

17 306

28 309

8 178

15

14

305

596

499 1 800 1 150 2 850 800 6 500 800 3 800 800

250
950 500

22 197

20 698

5 200

4 800

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

2 500 2 500

5 500

5 500

15 046

1 451

- 11,100

-11,100

- 11,100

- 11,100

- 11,100

- 11,100

- 11,100

- 11,100

- 11,100

-11,100

217,9 м

2

3,3 м

2

26,6 м

2

3,3 м

2

13,8 м

2

13,8 м

2

სერვიტუტი

სამომსახურეო ნიჟარა

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
35 m

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 14,5 მ

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი - ჰიდრანტი

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

-11.10 / -3 სართული

m: 1:100

323.3 m

2

კომერციული 1

sv

d. d. f 2.8

d. d. 116

შენობის მიბმის
წერტილი

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 270 3090

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

300 1 399 100 4 600 200 12 200 200 1 400 300

6 600 7 000 6 600

3,2 м

2

17,7 м

2

3,2 м

2

13,8 м

2

13,8 м

2

0 wT

820

2200 0 wT

820
2200

0 wT

820

2200 0 wT

820
2200

20

wT

820

2200

20

wT 820

2200

0 wT

820

2200 0 wT

820
2200

90
wT

154
2200

#1

#2

2 2

გეგმა ნიშნულზე

-6.60 / -2 სართული

მ: 1:100

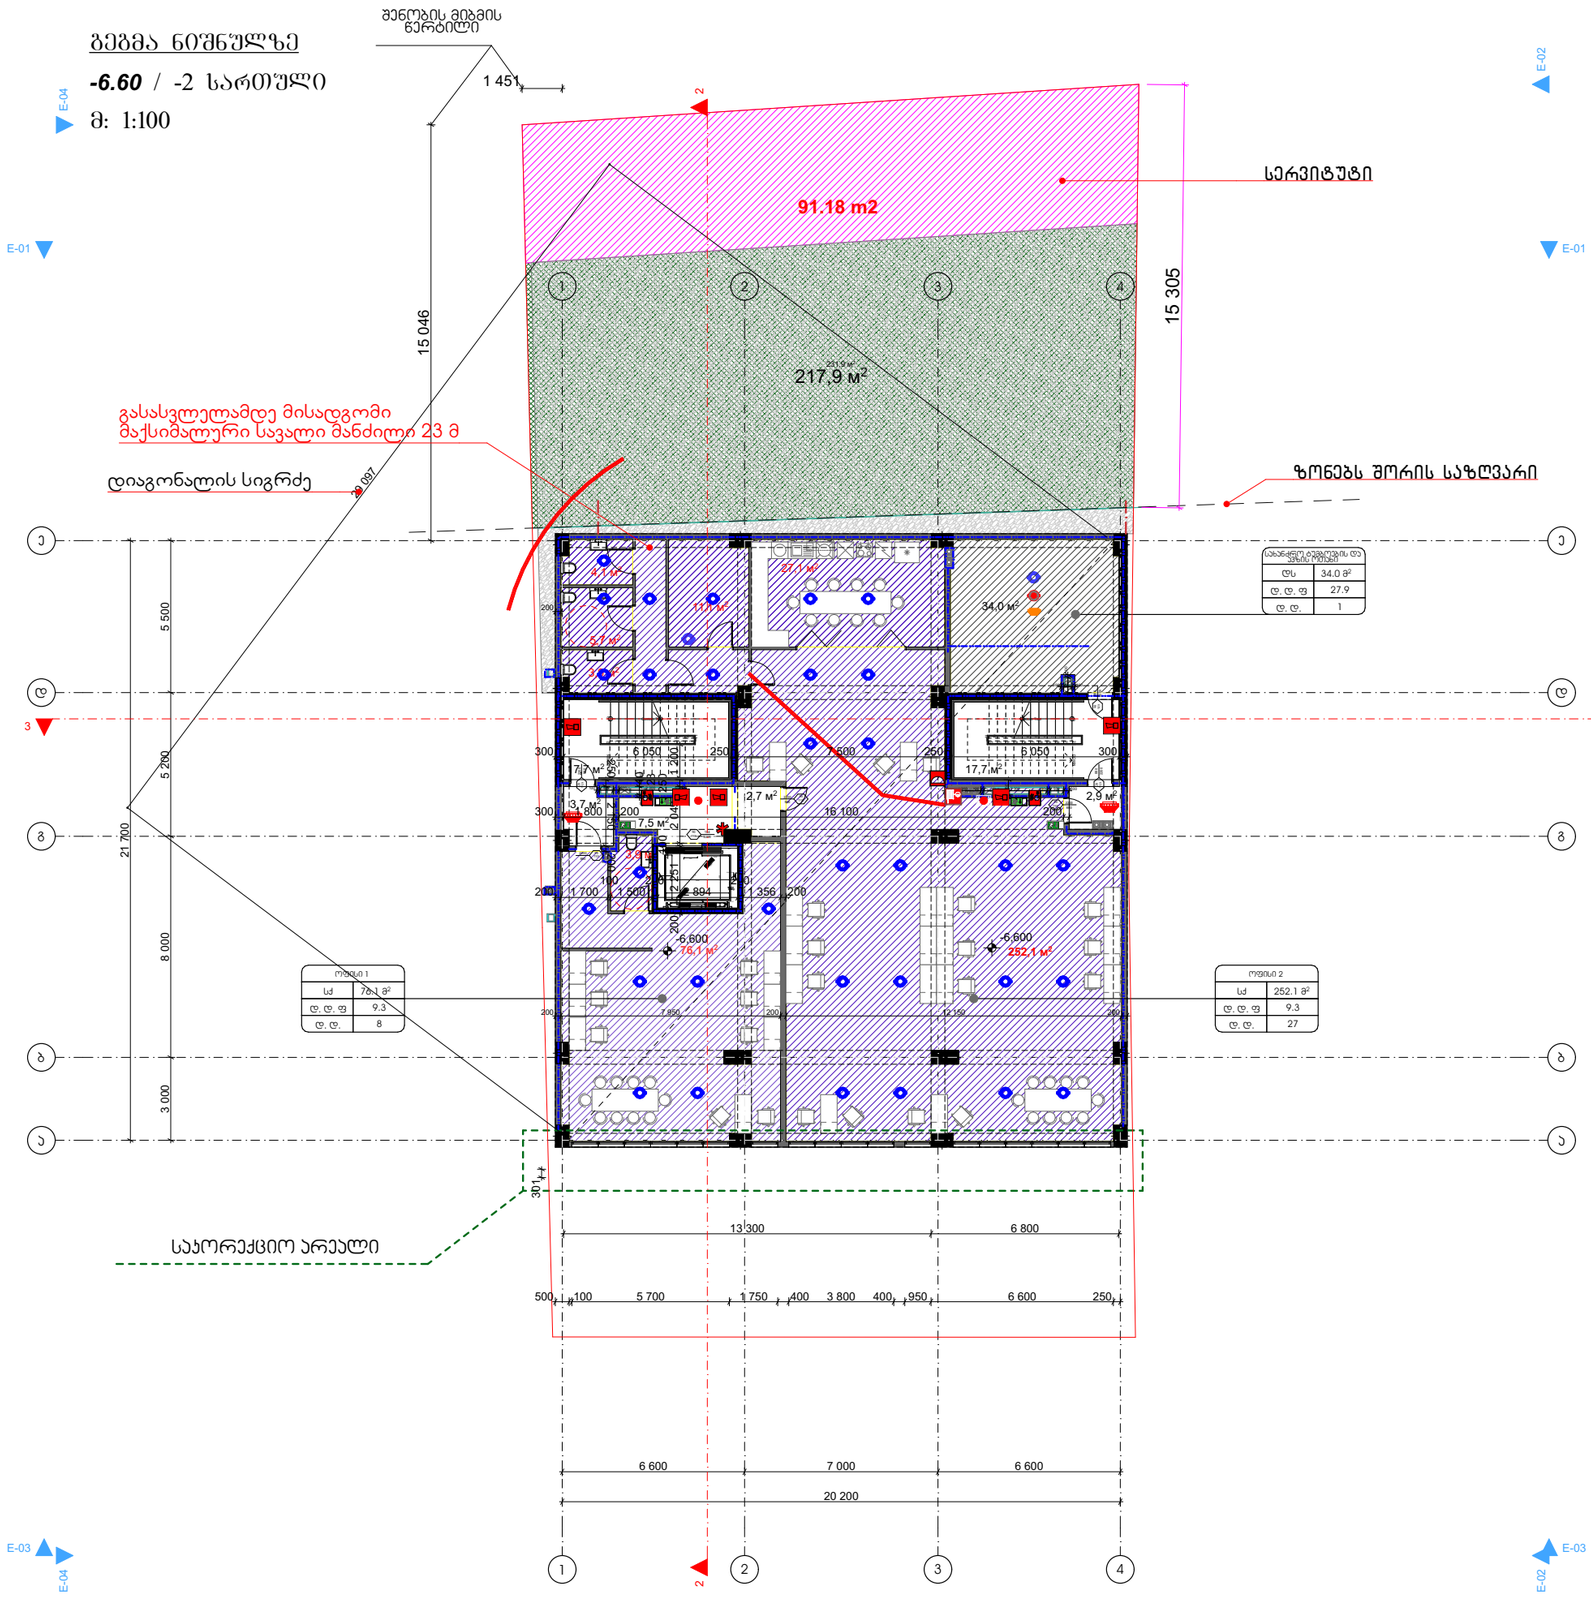

ნაგებობის ნაწილების ექსპლიკაცია

ნომერი	დასახელება	ფართობი მ²
1	სველი წერტილი	7.7
2	სველი წერტილი	3.7
3	სველი წერტილი	7.5
4	სველი წერტილი	2.7
5	სველი წერტილი	2.9
6	სველი წერტილი	17.7
7	სველი წერტილი	37.1
8	სველი წერტილი	5.7
9	სველი წერტილი	11.1
10	სველი წერტილი	34.0
11	სველი წერტილი	76.1
12	სველი წერტილი	252.1

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნიშნული ჭრილზე, შახალზე
	გაანელირებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწილები)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	სანტექნიკაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახეხვრეპელი დაკავებულობა (სხ-2)
	საძმაო დაკავებულობა (სძ)
	სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)
	სახანძრო მილსგარებთან მისადგომი სავალი მანძილი

880 / 2.200 — სხ-2 — 90

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის სვეტიფიკაციის №
- ხანძარმედეგობა
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

სხ-2 (დაკავებულობის ჯგუფი)

დ.დ.	2.1 (დაკავებულობის დატვირთვა)
№1	35.5 (ფართი შიდა კონტურზე)
39.8	4.3 (სახაფხულო ფართი)

- მთლიანი ფართი
- ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება

	სახანძრო მილსგარი
	სახანძრო-სამაუწყებლო სანსახურის მილი გამოსახულებული მისადგომებით - კორპუსამდე
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კრულები
	კვამლის ავტომატური კრულები
	კვამლის მოცილების მაუწყებელი
	ავტომატიკა

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.

სახანძრო მილსგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

დამკვეთი	შპს "აშშენებელი"
მისამართი	ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ცელეცა ამაღლების ქუჩის მიმდებარე I, #34-ის მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

პროექტის სახელი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ.არქიტექტორი	ა. ღოღობერიძე	
დაამუშავა	ა. ღოღობერიძე	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

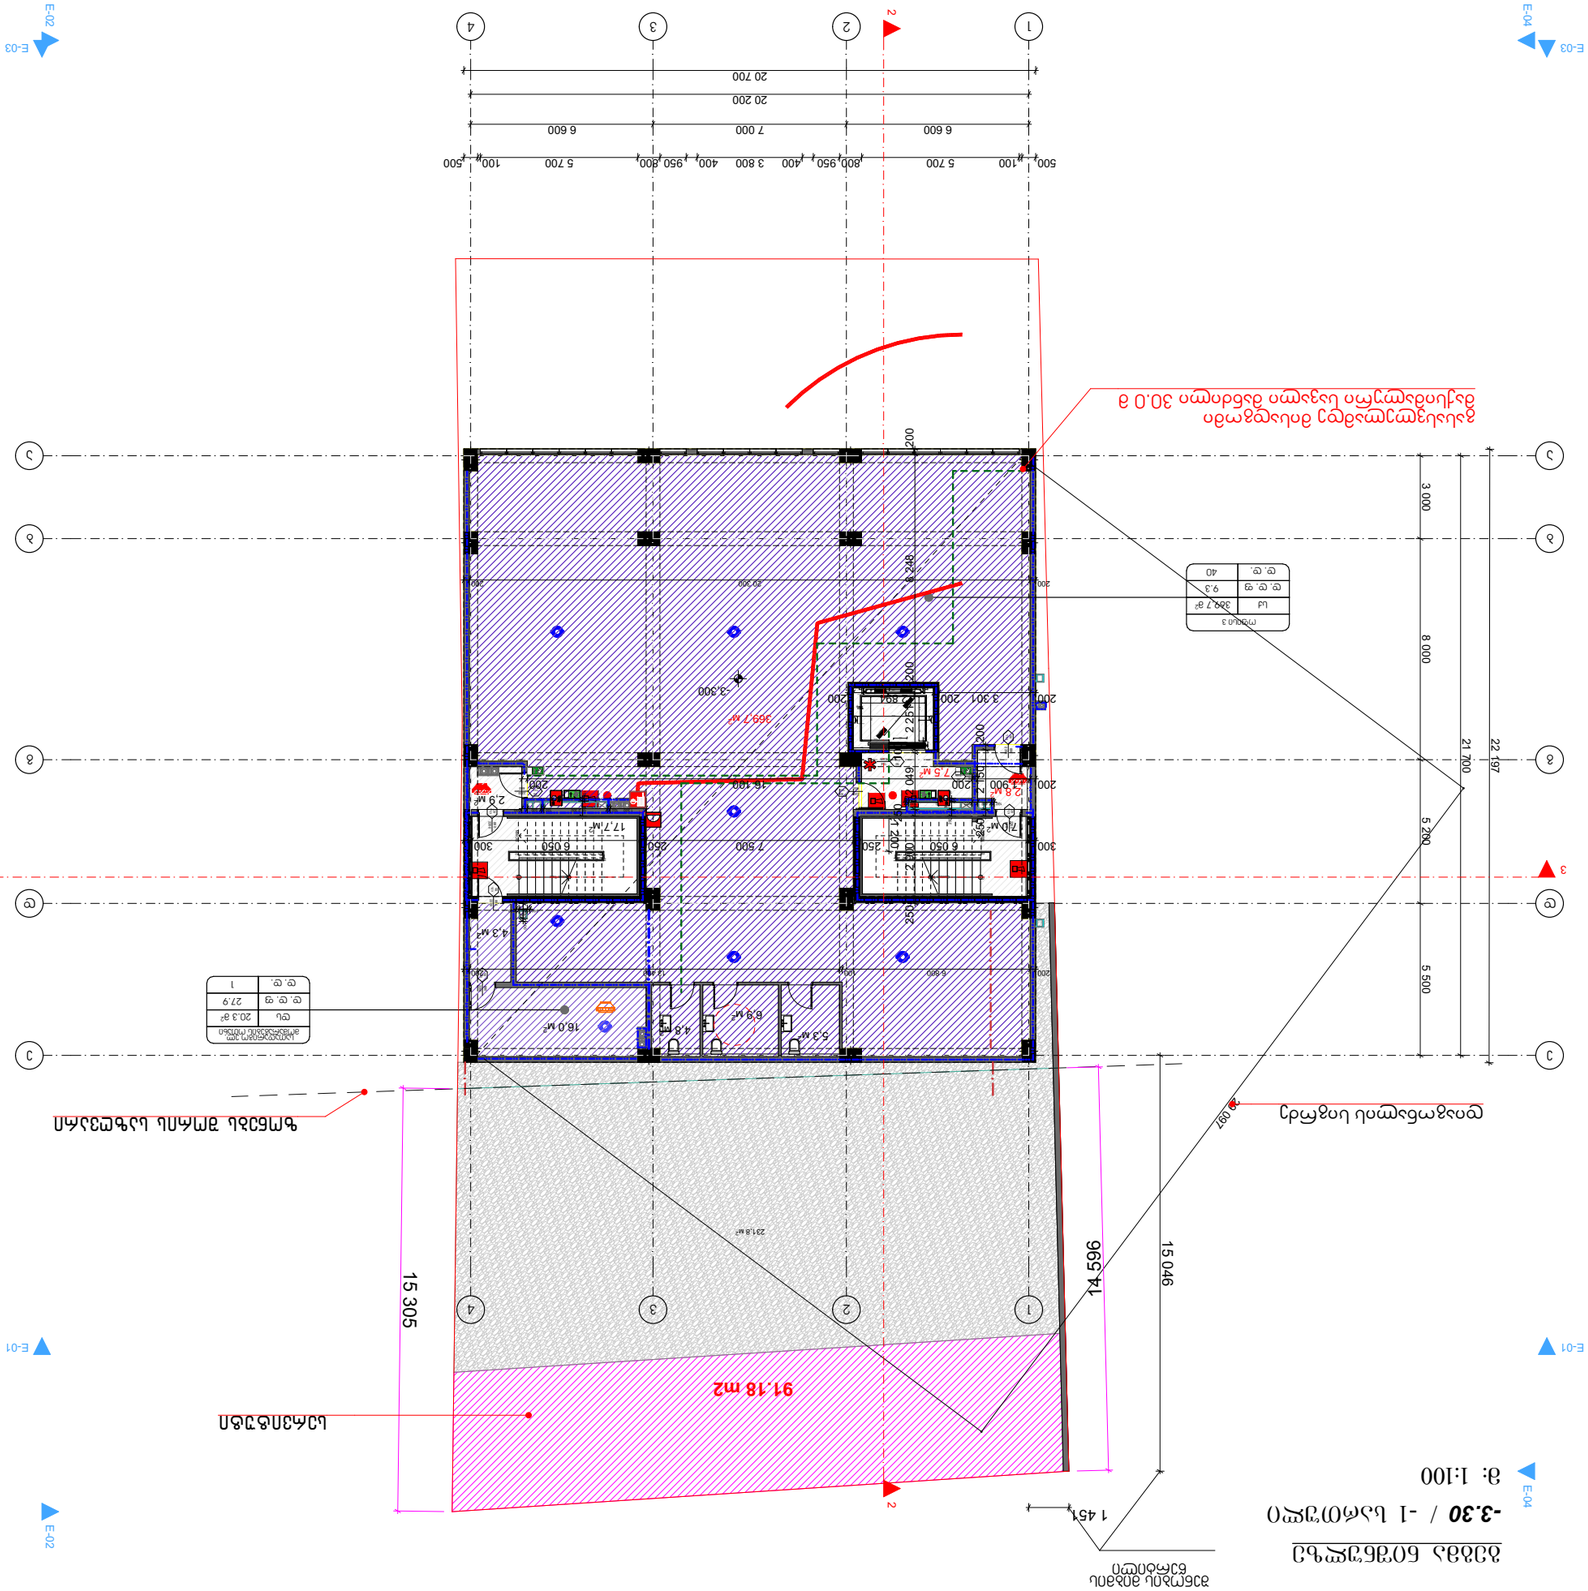

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

91.18 m2

231,8 м

2

2,8 м

2

17,0 м

2

6,9 м

2

5,3 м

2

4,8 м

2

369,7 м

2

4,3 м

2

16,0 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

200 20 300 200

200 6 800 100 13 400 200 1 200

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

29 097

15

14

305

596

250 2 150 200

500 100 5 700 800 950 400 3 800 400 950 800 5 700 100 500

20 700

22 197

300 6 050 250 7 500 250 6 050 300 200 8 248 200 2 251 100 2 049 250 2 900 250

200 3 301 200 2 894 200

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100 550

100 499 200 2 300 100 100 300 250

1 451

15 046

-3,300

2,9 м

2

7,5 м

2

სერვიტუტი

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 30.0 მ

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

-3.30 / -1 სართული

m: 1:100

369,7 m

2

ოფისი 3

sq

d. d. f 9.3
d. d. 40

20.3 m

2

სათადარიგო ელ.
მომარაგების ოთახი
ds

d. d. f 27.9
d. d. 1

შენობის მიბმის
წერტილი

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 270 3090

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 1 900 200 16 100 200

6 600 7 000 6 600

17,7 м

2

20

wT

880

2200

90

wT 880

2200

20

wT

2200

880

30

wT 900

2200
90

wT 880

2200

90

wT

880

2200

90

wT

880

2200

90
wT

154
2200

90

wT

880

2200

2 2

გეგმა ნიშნულზე

± 0.00 მიწისპირა სართული

მ: 1:100

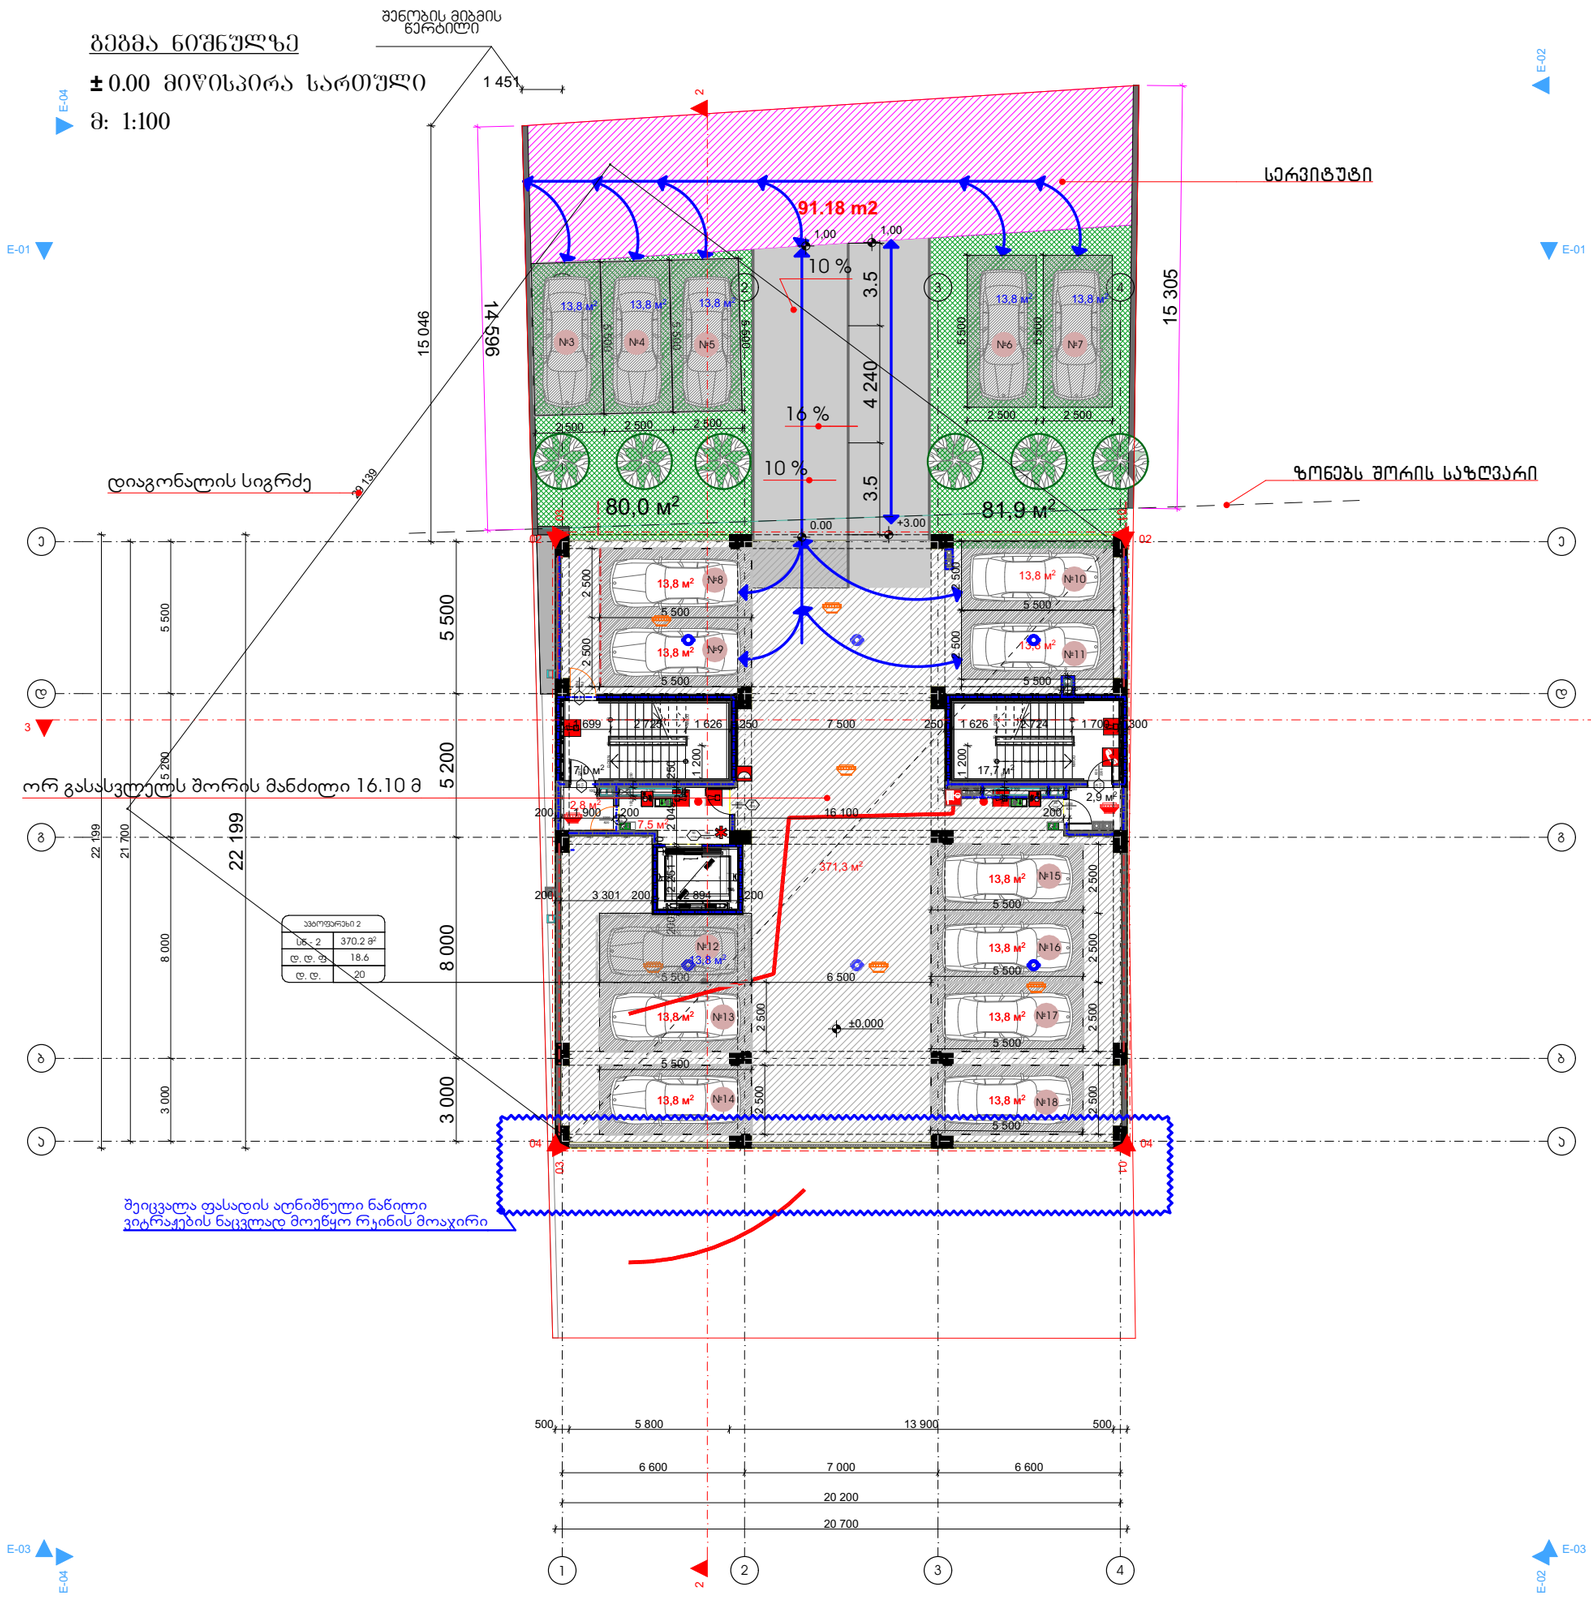

ავტოსადგომების ტიპები 2	
ტიპი 2	370.2 მ²
ტ. ტ. ტ.	18.6
ტ. ტ.	20

შეიცვალა ფასადის აღნიშნული ნაწილი
ვიტრაჟების ნაცვლად მოეწყო რკინის მოაჯირი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევალო მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გამლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კედ. დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	სავენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (ს.ძ)
	სავაჭრო დაკავებულობა (ს.ვ)
	სახანძრო მილსგარებთან მისაგომი საევალო მანძილი

880 / 2.200 — ს-2 / 90
კარის თავისუფალი სიგანე
კარის სვეტიფიკაციის №
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

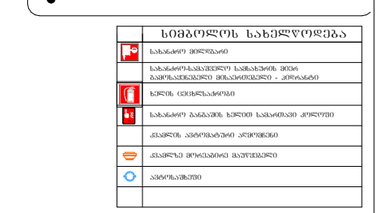

სიმბოლოს სახელწოდება	
	სახანძრო მილსგარი
	სახანძრო-სანიტარული საშხაპეების მილის გამოსაშვებ მილსგარზე - კონრანტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლეფი
	კვამლის ავტომატური კრეტინგი
	კვამლის მორეაბის მართვის
	ავტომატური

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.

სახანძრო მილსგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

დამკვეთი	შპს "სამშენებელი"
მისამართი	ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III, IV მრ.-ის მიმდებარედ, ფილიპე ამაშუკელის ქუჩა,შესახვევი I, #34-ის მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440
პროექტის სახელი	
მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ.არქიტექტორი	ა. ღოღობერიძე	
დაამშვება	ა. ღოღობერიძე	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის № ფურცლები
მ.პ.	

გეგმა ნიშნულზე
+3.00 I სართული
მ: 1:100

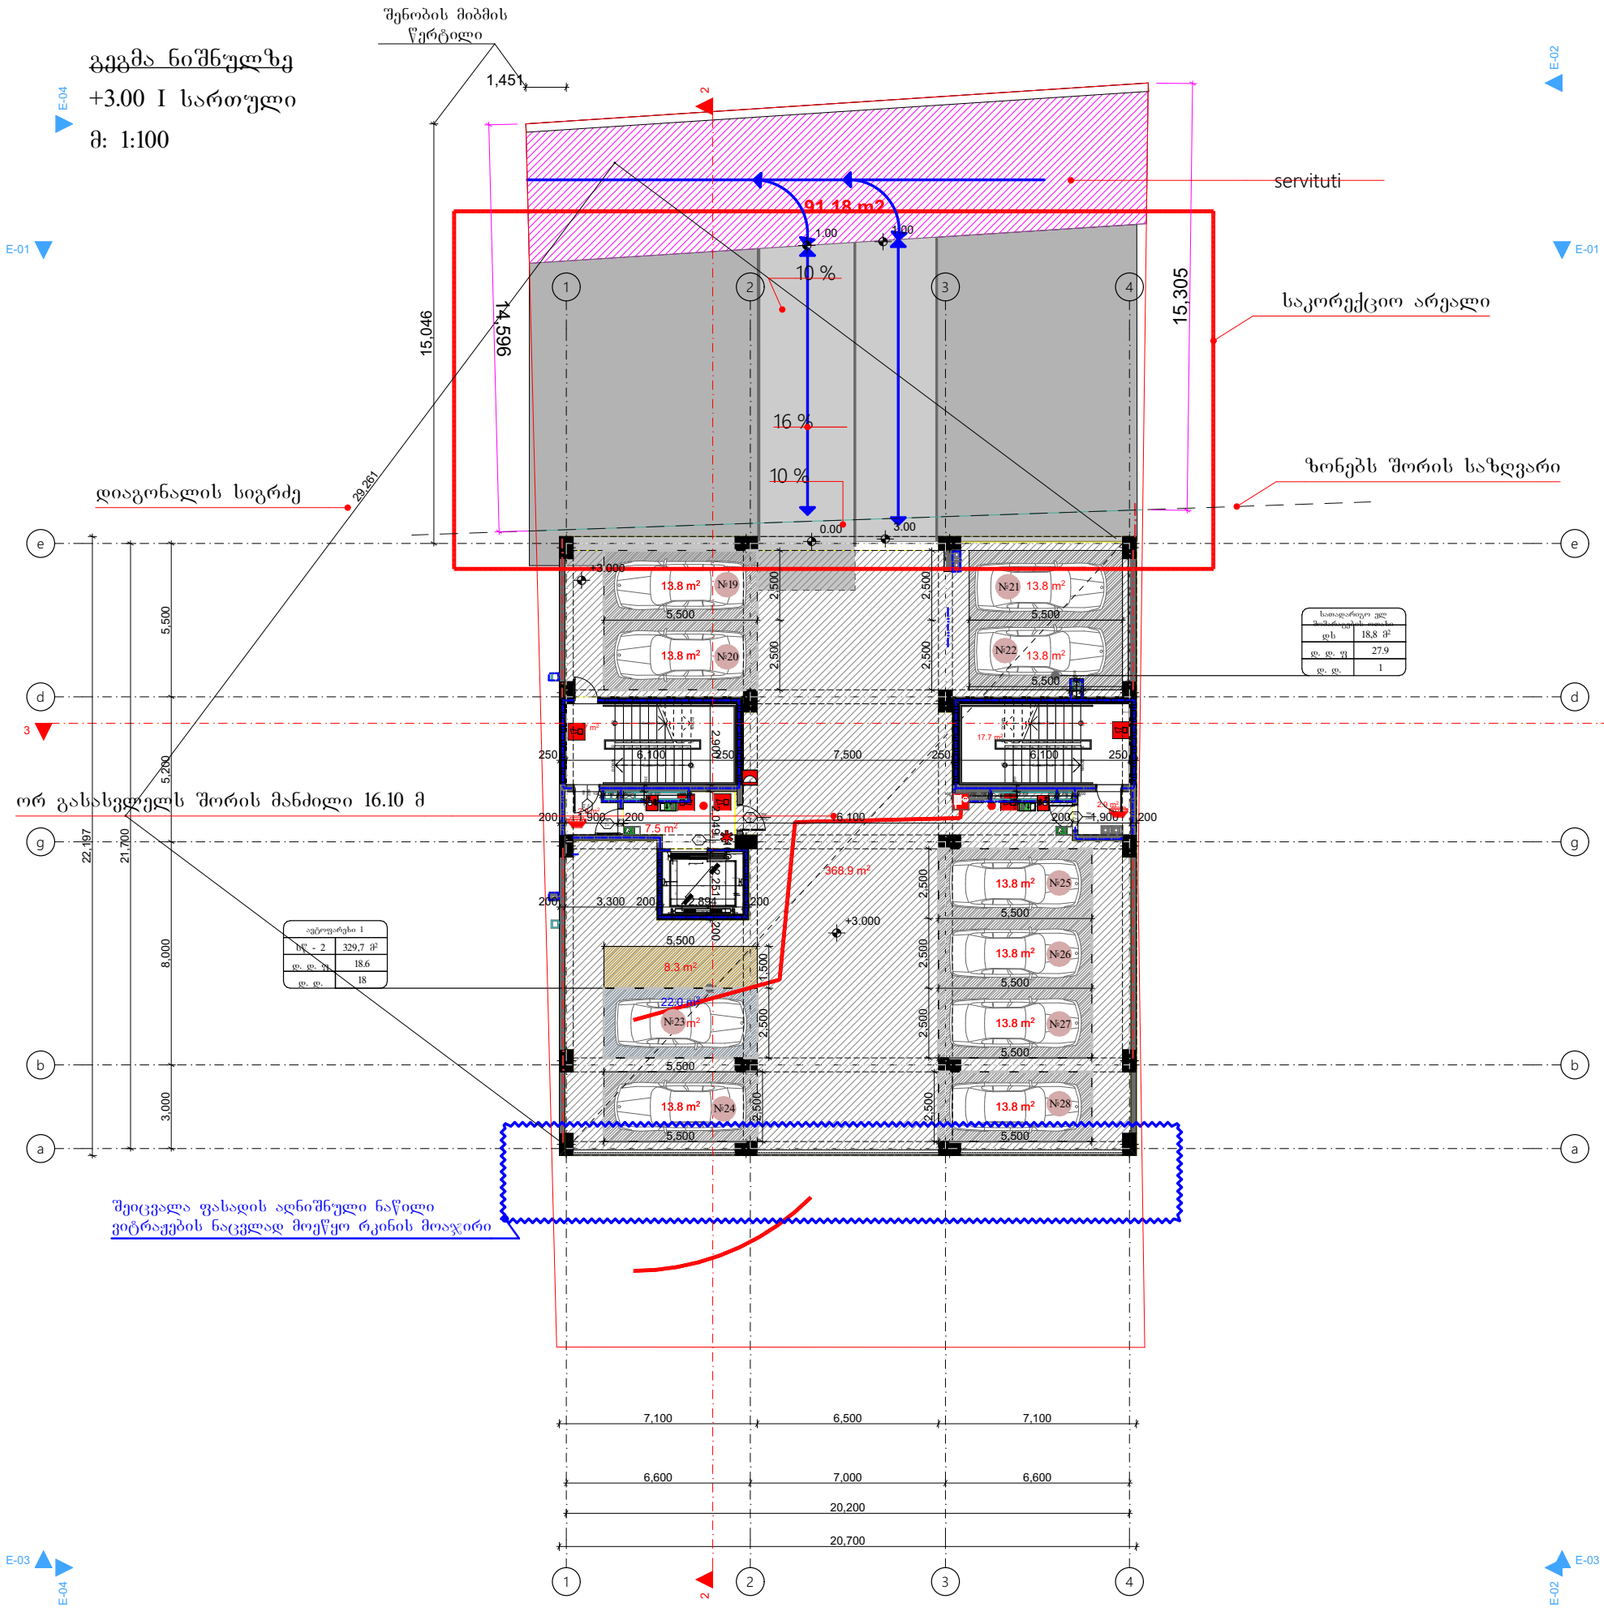

საოფისე ფართი	
ფწ	18,8 მ²
ფ. ფ. ფ	27.9
ფ. ფ.	1

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზა
	ნიშნული ჭრილზე, შახალზე
	გაელვებადებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანძარგადეთიანი (სვეტი, კედი, დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საინჟინერიული შახტა
1	ღერძის ხაზი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (სძ)
	საკაპარო დაკავებულობა (სვ)
	სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი საევალი მანძილი

880 — კარის მაქსიმუმალი სიგანე
ს-2 — კარის საქცეთმაკაცეის №
2.200 — 90 — ხანძარგადეგობა
კარის მაქსიმუმალი სიმაღლე

სც-2 — დაკავებულობის ჯგუფი (ძველებური)
დ.დ. 2.1 — დაკავებულობის დატვირთვა
№1 35.5 — ფართი შიდა კონტურზე
39.8 4.3 — საზაფხულო ფართი
მთლიანი ფართი
ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება
სახანძრო მილსადარი
სახანძრო-საავტომობილო საწინააღმდეგო მიწის მაქრობადნებელი მისაერთებელი - კედრანტი
ჭერის ცეცხლსაწინააღმდეგო
სახანძრო განგაშის ჭერიდე სანათებელი კორპუსი
კვამლის ავტომატური კარდინალი
კვამლის ორობაბირე მაკრეტებელი
ავტომატიკაში

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.

სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

დამკვეთი	შპს "აშენებელი"
მისამართი	ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელექტრო ქსელის ტერიტორიაზედ I, #34-ის მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440
პროექტის სახელი	
მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ.არქიტექტორი	ა. ღლონტიძე	
დააშშაპა	ა. ღლონტიძე	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის № / ფურცლები
მ.პ.	

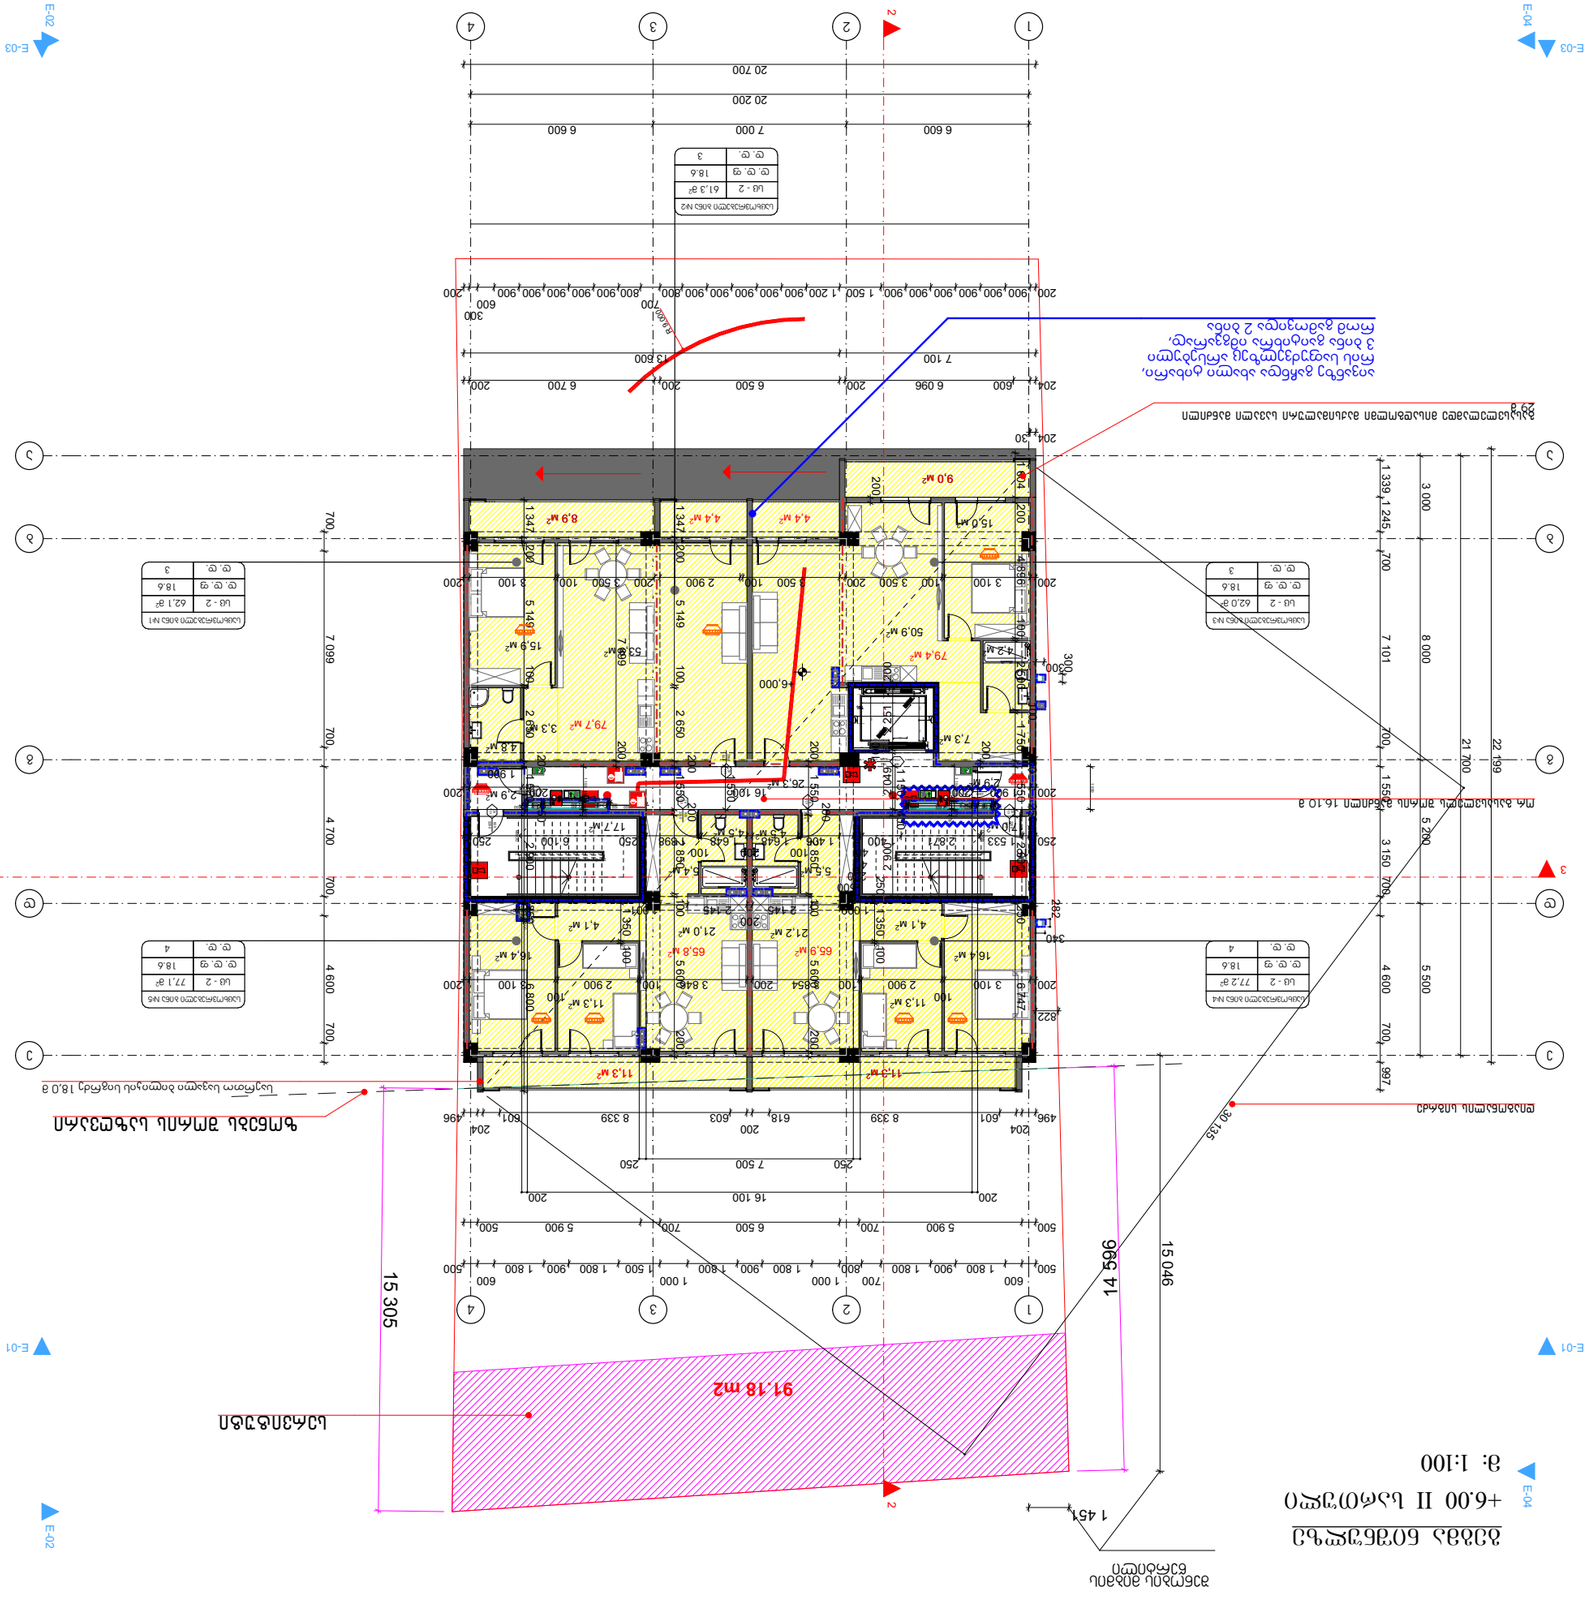

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,2 м

2

4,1 м

2

5,5 м

2

4,5 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,0 м

2

4,1 м

2

17,0 м

2

91.18 m2

3,3 м

2

4,8 м

2

7,3 м

2

4,5 м

2

5,4 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

RE F

RE F

RE

F

RE F

RE

F

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 1 550

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

200 900 900 900 900 900 900 1 500 1 200 900 900 900 900 900 800

700
800 900 900 900 900 900

600

300

200

500 5 900 700 6 500 700 5 900 500 200 1 550200 2 850 100 5 600 200

822

1 339 1 245 700 7 101 700 1 550 3 150 700 4 600 700 997

30 135

250 7 500 250

200 16 100 200

7 100 13 600

250

216
1 533 2 871 1 400

40

40

250

500

1 406

100
1 648

200
1 648

100
1 898 250 6 100 250

200

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

250

2 900 250 6 800

250 1 350 100

1 604 200 4 896 100 2 500

100

1 750

200

1 550

250

2 900 250 6 747

1 350 100

500

600
1 800 900 1 800

700
800

1 000
1 800 900 1 800

1 000
1 500 1 800 900 1 800

600
500

204 600 6 096 200 6 500 200 6 700 200

1 009 2 145

200
2 145 1 001

700 7 099 700 4 700 700 4 600 700

15

14

305

596

204 30

20 700

22 199

496

204
601 8 339 618

200
603 8 339 601

204
496

200

200 2 251

100

2 049 2 900

282

340

100 2 300 100 500 1 150 100 300

52

100

499 200 2 300 100 1 150 100 300

300300

1 550

1 150 400

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

1 451

15 046

+6,000

R 9,000

11,3 м

2

15,9 м

2

65,8 м

2

15,0 м

2

2,9 м

2

9,0 м

2

8,9 м

2

26,3 м

2

4,2 м

2

11,3 м

2

65,9 м

2

4,4 м

2 4,4 м

2

53,9 м

2

79,7 м

2

79,4 м

2

50,9 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

აივანზე გაჩნდა ახალი ტიხარი,
რის საფუძველზეც არსებული
3 ბინა გაიტიხრა იმგვარად,
რომ გამოვიდა 2 ბინა

გეგმა ნიშნულზე

+6.00 II სართული

m: 1:100

62,0 m

2

საცხოვრებელი ბინა #3

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 3

77,2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #4

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 4

77,1 m

2

საცხოვრებელი ბინა #5

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 4

62,1 m

2

საცხოვრებელი ბინა #1

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 3

61,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #2

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 3

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 3 100 100 3 500 200 3 500 100 2 900 200 3 500 100 3 100 200

200 3 100

100
2 900 100 3 854 200 3 846 100 2 900

100
3 100 200

6 600 7 000 6 600

200 1 900 200 16 100 200

1 900

200

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

200

2 850 100 5 600 200
7 899 200

17,7 м

2

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

90

wT 820

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

90
wT

154
2200

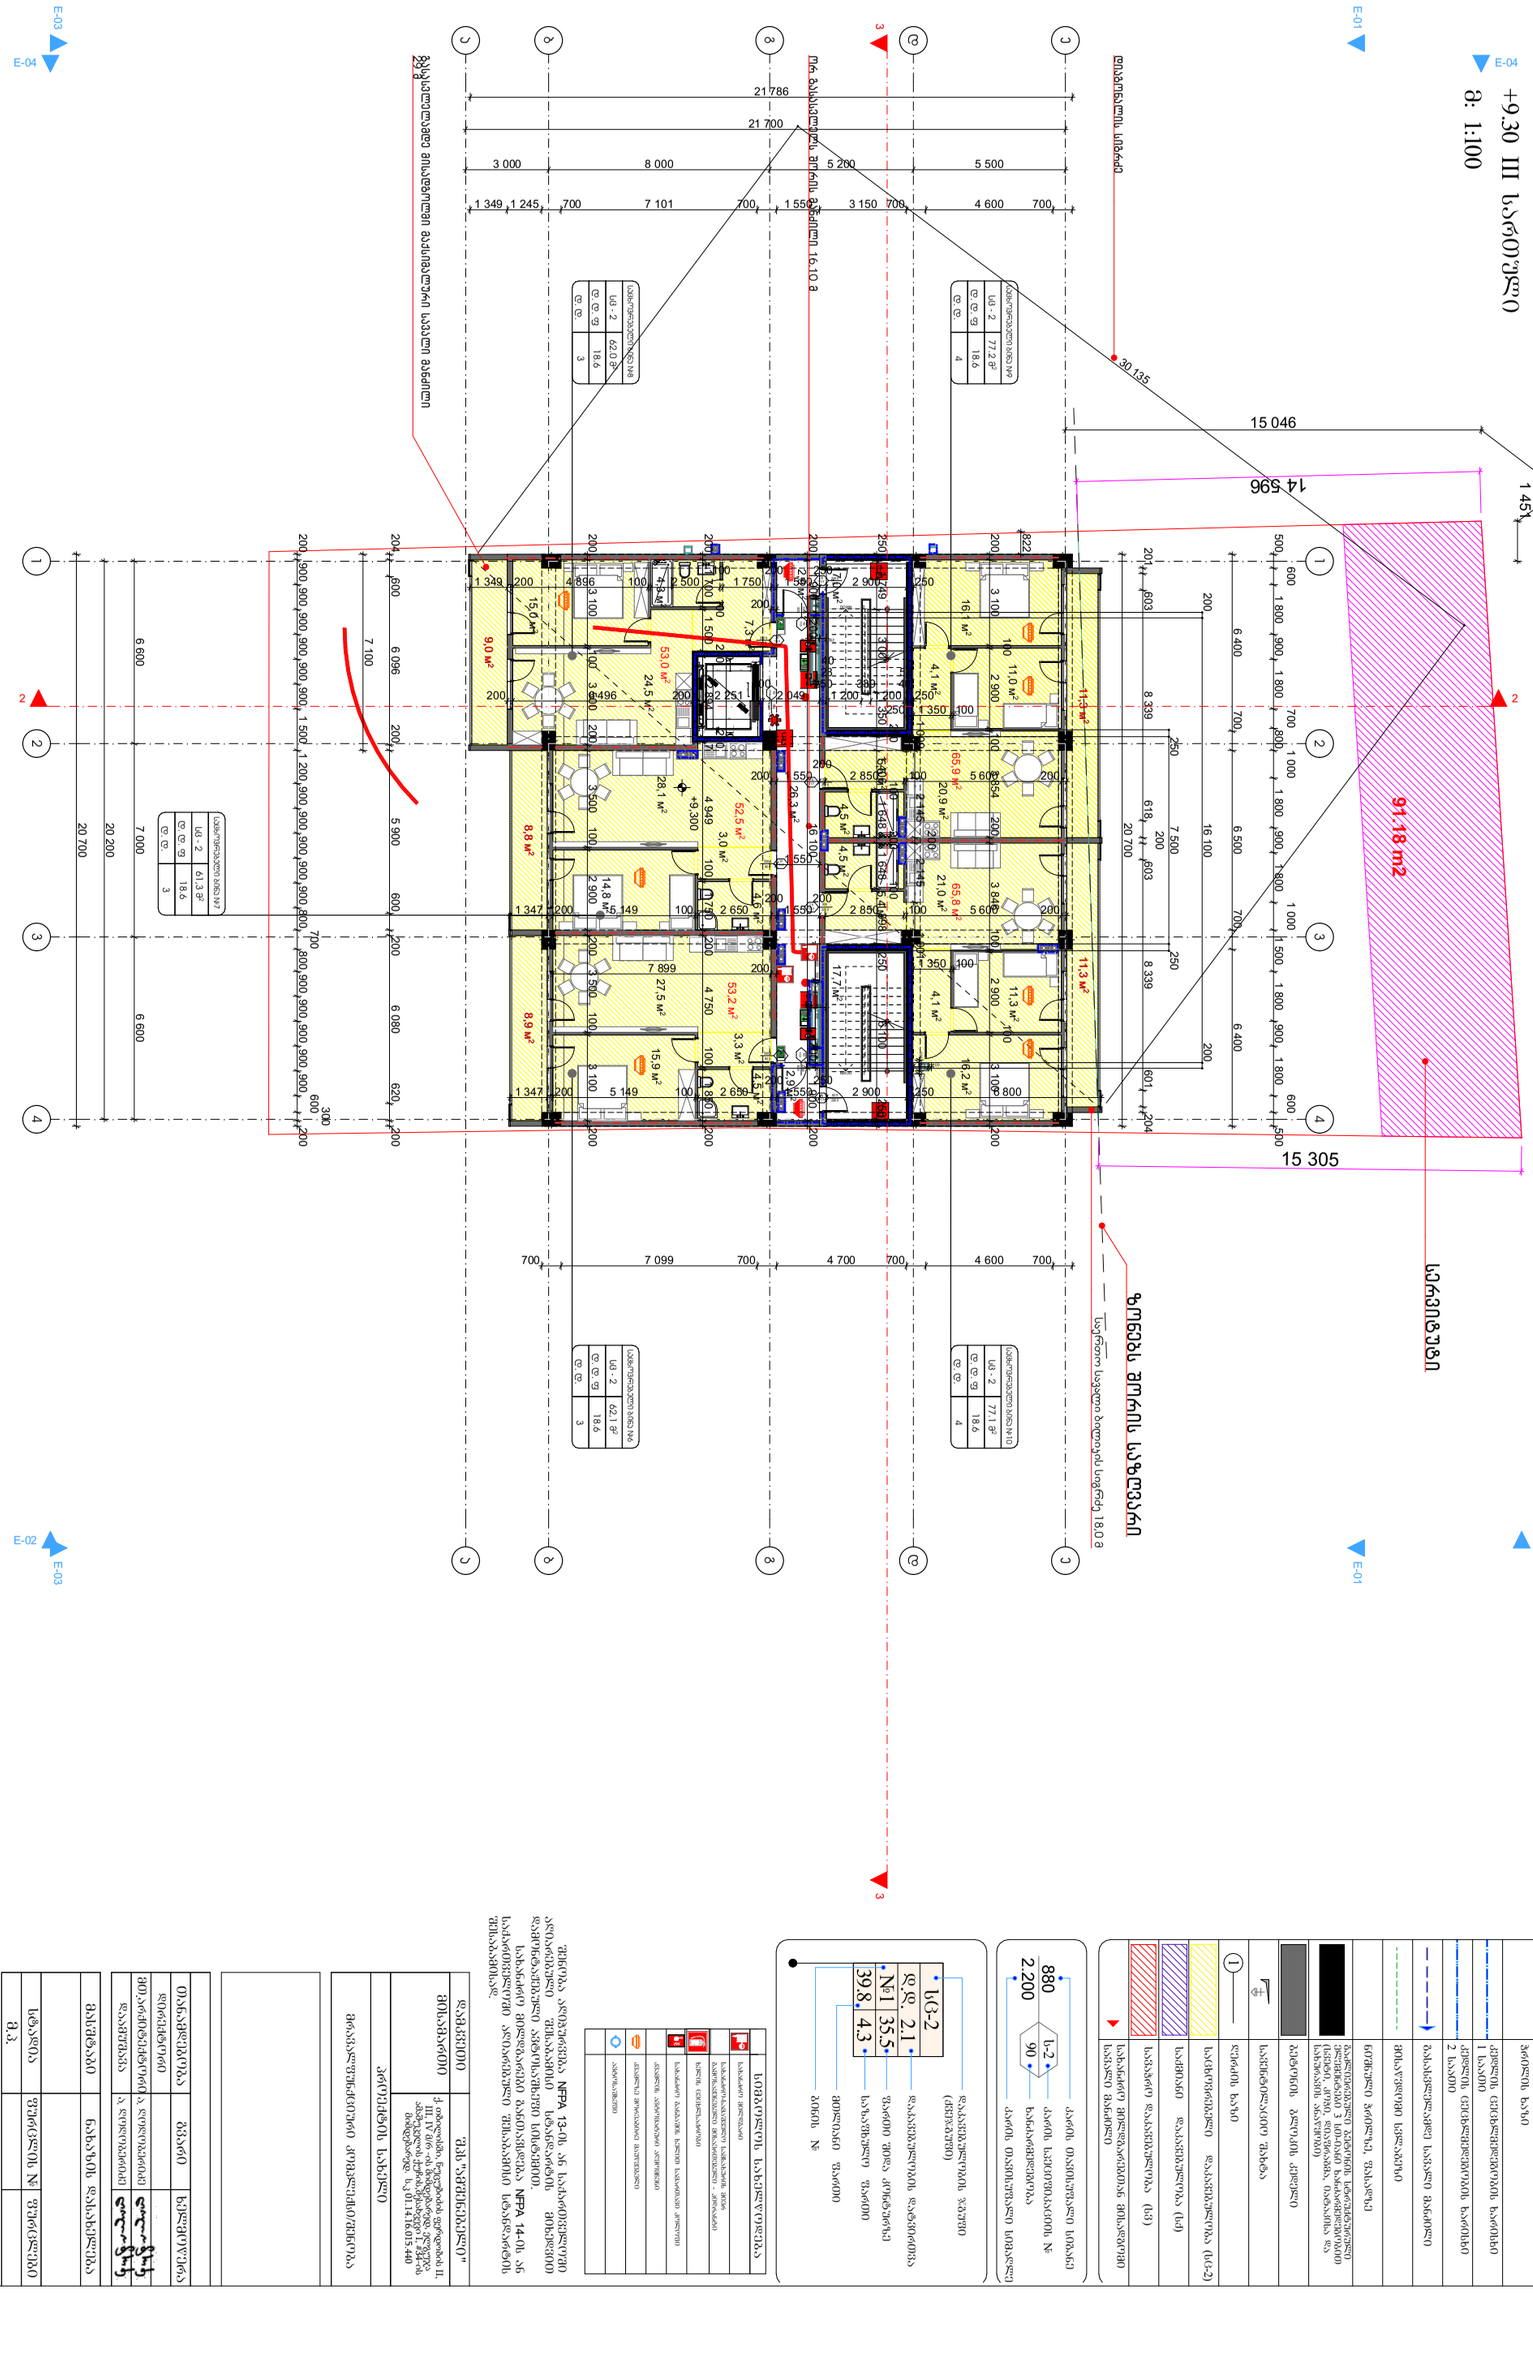

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

11,0 м

2

16,1 м

2

20,9 м

2

4,1 м

2

5,5 м

2

4,5 м

2

11,3 м

2

16,2 м

2

21,0 м

2

4,1 м

2

17,0 м

2

91.18 m2

3,3 м

2

4,5 м

2

7,3 м

2

4,5 м

2

5,4 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

RE F

RE F

RE

F

RE F

RE

F

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 1 550

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

200 900 900 900 900 900 900 1 500 1 200 900 900 900 900 900 800

700
800 900 900 900 900 900

600

300

200

6 400 700 6 500 700 6 400 200 1 550200 2 850 100 5 600 200 200 6 496 200 2 251 100 2 049 25040281 2003391 2005340 250

822

1 349 1 245 700 7 101 700 1 550 3 150 700 4 600 700

30 135

250 7 500 250

200 16 100 200

7 100

250 1 749 3 001 1 350

250

500

1 406

100
1 648

200
1 648

100
1 898 250 6 100 250

200

20 700

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

250

2 900 250 6 800

250 1 350 100

1 349 200 4 896 100 2 500

100

1 750

200

1 550

250

2 900 250

1 350 100

200 1 700

100
1 500

200
2 894

200
7 4 949 100 1 750 200 4 750 100 1 850 200

500

600
1 800 900 1 800

700
800

1 000
1 800 900 1 800

1 000
1 500 1 800 900 1 800

600
500

1 009 2 145

200
2 145 1 001

700 7 099 700 4 700 700 4 600 700

15

14

305

596

204 600 6 096 200 5 900 600 200 6 080 620 200

201 603 8 339 618

200
603 8 339 601 204

21 786

20 700

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

1 451

15 046

+9,300

52,5 м

2

15,9 м

27,5 м 2

2

14,8 м

2

4,6 м

2

3,0 м

2

24,5 м

2

15,0 м

2

53,2 м

2

2,9 м

2

28,1 м

2

9,0 м

2

8,8 м

2 8,9 м

2

26,3 м

2

4,3 м

2

11,3 м

2

65,8 м

2 65,9 м

2

11,3 м

2

53,0 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

+9.30 III სართული

m: 1:100

62.0 m

2

საცხოვრებელი ბინა #8

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77.2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #9

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

61,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #7

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77.1 m

2

საცხოვრებელი ბინა #10

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

62,1 m

2

საცხოვრებელი ბინა #6

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 3 100 100 3 500 200 3 500 100 2 900 200 3 500 100 3 100 200

200 3 100

100
2 900 100 3 854 200 3 846 100 2 900

100
3 100 200

6 600 7 000 6 600

200 1 900 200 16 100 200 1 900 200 1 347 200 5 149 100 2 650 2001 550200 2 850 100 5 600 200 7 899 200

17,7 м

2

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

90

wT 820

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

20

wT 820

2200

90
wT

154
2200

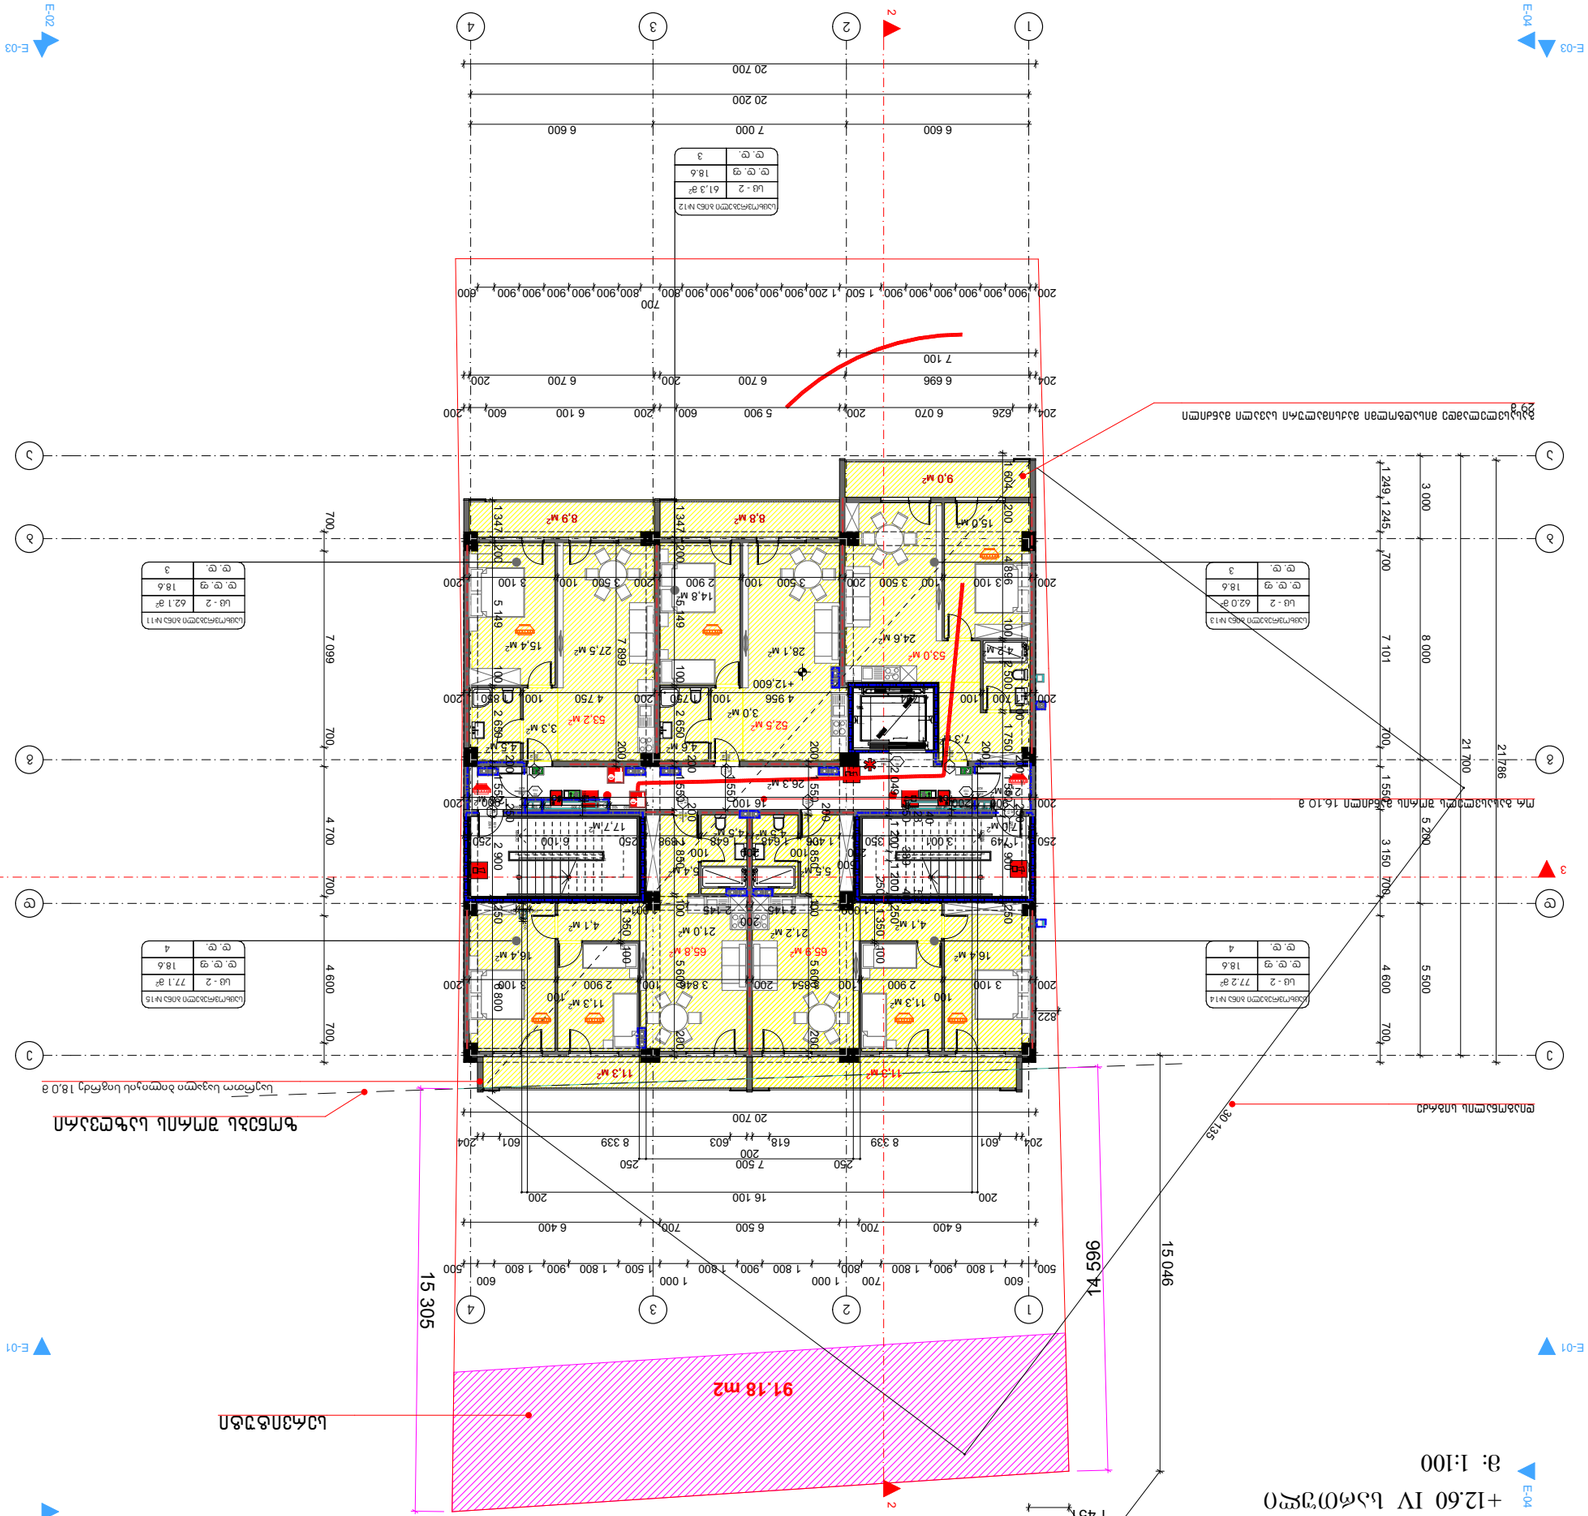

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,2 м

2

4,1 м

2

5,5 м

2

4,5 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,0 м

2

4,1 м

2

17,0 м

2

91.18 m2

3,3 м

2

4,5 м

2

7,3 м

2

4,5 м

2

5,4 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

RE F

RE F

RE

F

RE F

RE

F

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 1 550

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

200 900 900 900 900 900 900 1 500 1 200 900 900 900 900 900 800

700
800 900 900 900 900 900 600

6 400 700 6 500 700 6 400 200 1 550200 2 850 100 5 600 200 2 049 25040281 2003391 2005340 250

822

1 249 1 245 700 7 101 700 1 550 3 150 700 4 600 700

30 135

250 7 500 250

200 16 100 200

7 100

250 1 749 3 001 1 350

250

500

1 406

100
1 648

200
1 648

100
1 898 250 6 100 250

200

20 700

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

250

2 900 250 6 800

250 1 350 100

1 604 200 4 896 100 2 500

100

1 750

200

1 550

250

2 900 250

1 350 100

200 1 700 100 4 794 4 956 100 1 750 200 4 750 100 1 850 200

500

600
1 800 900 1 800

700
800

1 000
1 800 900 1 800

1 000
1 500 1 800 900 1 800

600
500

1 009 2 145

200
2 145 1 001

700 7 099 700 4 700 700 4 600 700

15

14

305

596

204 6 696 6 700 200 6 700 200

204 626 6 070 200 5 900 600 200 6 100 600 200

204 601 8 339 618

200
603 8 339 601 204

21 786

20 700

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

1 451

15 046

+12,600

52,5 м

2

15,4 м

27,5 м 2

2

14,8 м

2

4,6 м

2

3,0 м

2

24,6 м

2

15,0 м

2

53,2 м

2

2,8 м

2

28,1 м

2

9,0 м

2

8,8 м

2 8,9 м

2

26,3 м

2

4,2 м

2

11,3 м

2

65,8 м

2 65,9 м

2

11,3 м

2

53,0 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

+12.60 IV სართული

m: 1:100

62.0 m

2

საცხოვრებელი ბინა #13

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77.2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #14

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

61,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #12

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77.1 m

2

საცხოვრებელი ბინა #15

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

62.1 m

2

საცხოვრებელი ბინა #11

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 3 100 100 3 500 200 3 500 100 2 900 200 3 500 100 3 100 200

200 3 100

100
2 900 100 3 854 200 3 846 100 2 900

100
3 100 200

6 600 7 000 6 600

200 1 900 200 16 100

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

200

2 850 100 5 600 200
7 899 200

1 900 200

17,7 м

2

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

90

wT 820

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

20

wT 820

2200

90
wT

154
2200

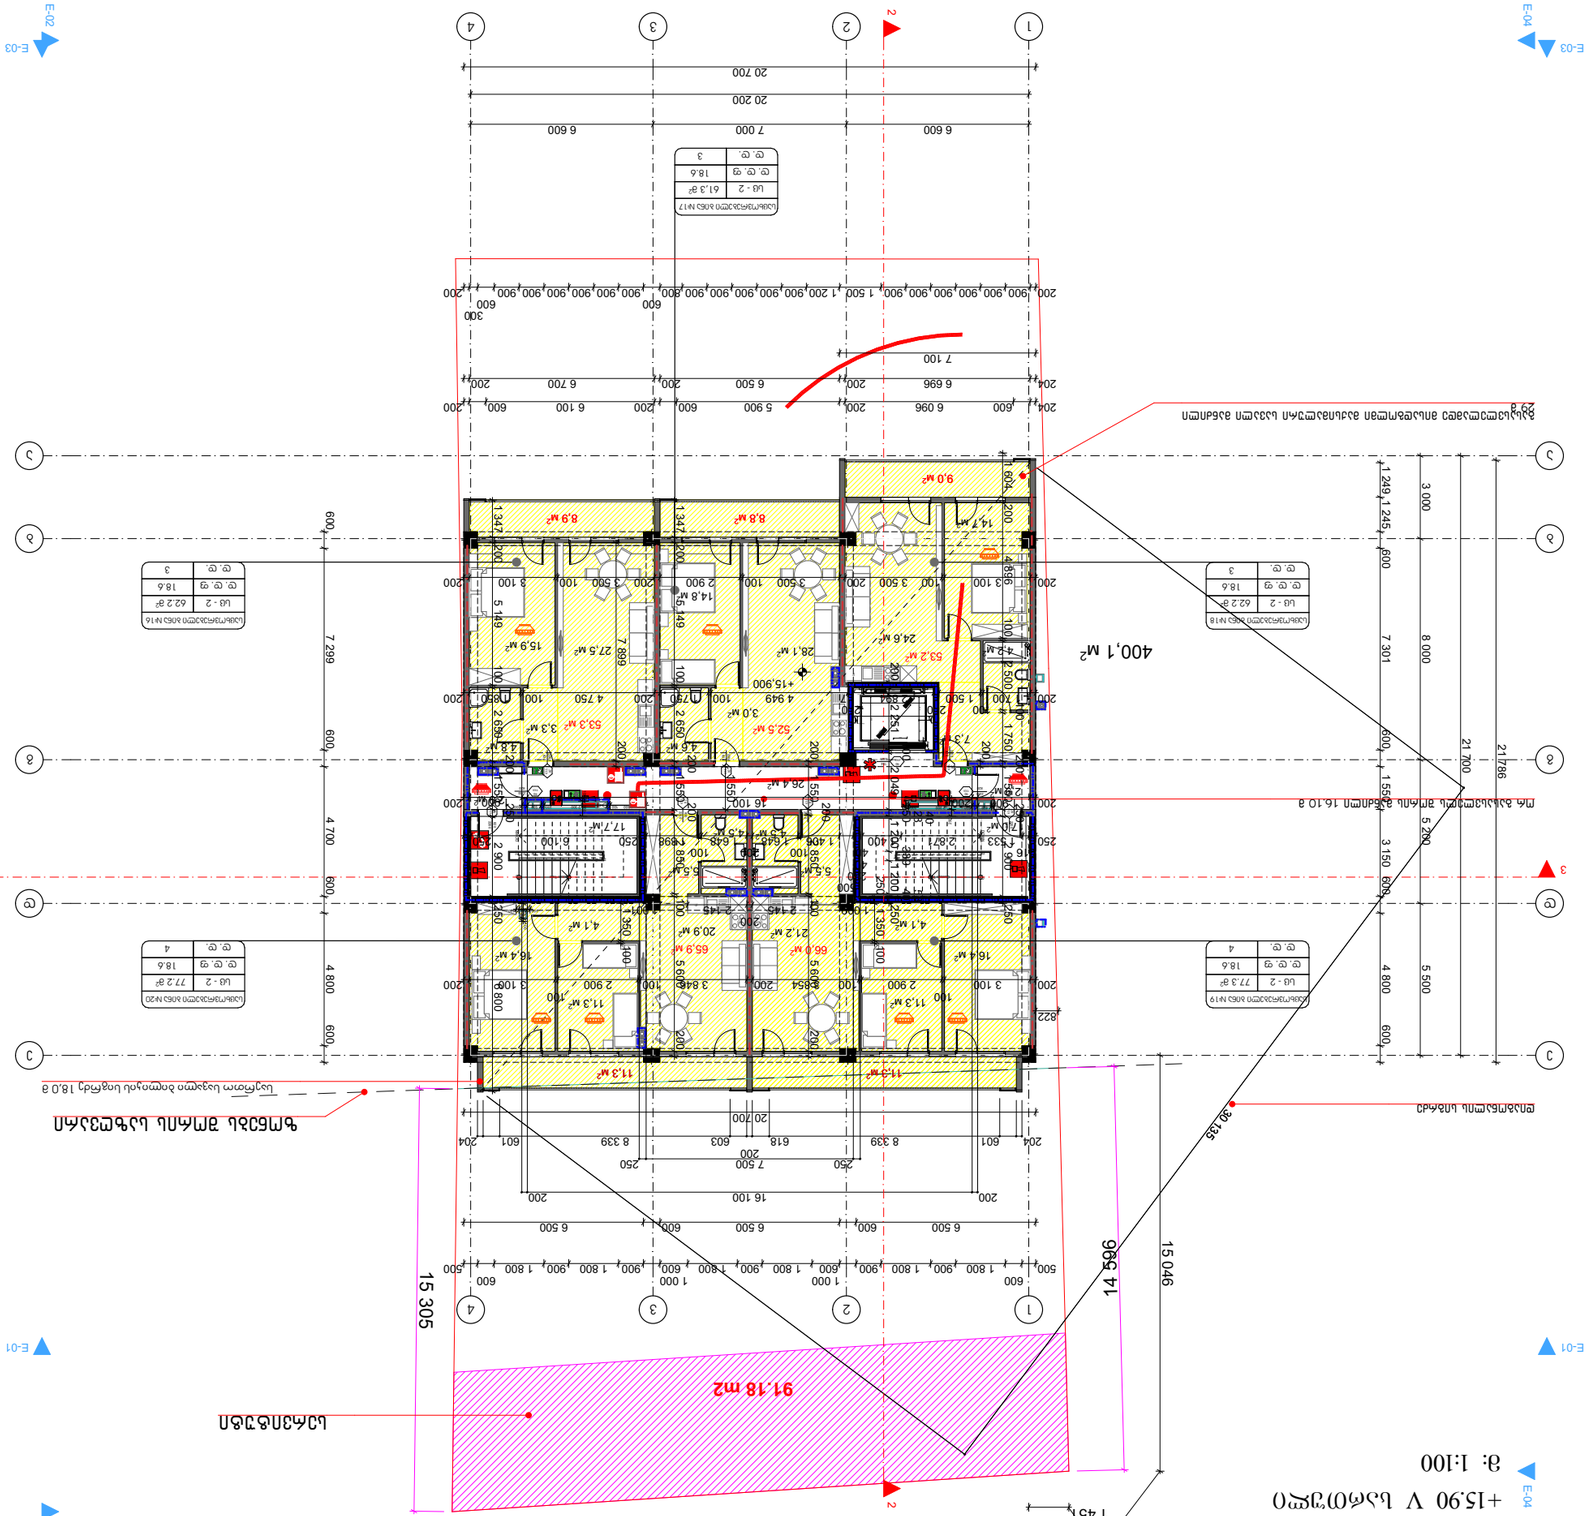

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,2 м

2

4,1 м

2

5,5 м

2

4,5 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

20,9 м

2

4,1 м

2

17,0 м

2

91.18 m2

3,3 м

2

4,8 м

2

7,3 м

2

4,5 м

2

5,5 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

RE F

RE F

RE

F

RE F

RE

F

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 1 550

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

200 900 900 900 900 900 900 1 500 1 200 900 900 900 900 900 800

600
900 900 900 900 900 900

600

300

200

6 500 600 6 500 600 6 500 200 1 550200 2 850 100 5 600 200 200 2 251 100 2 049 25040281 2003391 2005340 250

822

1 249 1 245 600 7 301 600 1 550 3 150 600 4 800 600

30 135

250 7 500 250

200 16 100 200

7 100

250

216
1 533 2 871 1 400

40

40

250

500

1 406

100
1 648

200
1 648

100
1 898 250 6 100 250

200

20 700

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

250

2 900 250 6 800

250 1 350 100

1 604 200 4 896 100 2 500

100

1 750

200

1 550

250

2 900 250

1 350 100

200 1 700

100
1 500

200
2 894

200
7 4 949 100 1 750 200 4 750 100 1 850 200

500

600
1 800 900 1 800 900 600

1 000
1 800 900 1 800

1 000
600 900 1 800 900 1 800

600
500

1 009 2 145

200
2 145 1 001

600 7 299 600 4 700 600 4 800 600

15

14

305

596

204 6 696 200 6 500 200 6 700 200

204 601 8 339 618

200
603 8 339 601 204

21 786

20 700

204 600 6 096 200 5 900 600 200 6 100 600 200

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

1 451

15 046

+15,900

9,0 м

2

8,8 м

2

15,9 м

27,5 м 2

2

14,8 м

2

4,6 м

2

3,0 м

2

24,6 м

2

14,7 м

2

400,1 м

2

8,9 м

2

2,9 м

2

28,1 м

2

26,4 м

2

4,2 м

2

11,3 м

2

65,9 м

2

11,3 м

2

53,3 м

52,5 м 2

2

53,2 м

2

66,0 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

+15.90 V სართული

m: 1:100

62.2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #18

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77.3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #19

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

61,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #17

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77.2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #20

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

62.2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #16

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 3 100 100 3 500 200 3 500 100 2 900 200 3 500 100 3 100 200

200 3 100

100
2 900 100 3 854 200 3 846 100 2 900

100
3 100 200

6 600 7 000 6 600

200 1 900 200 16 100

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

200

2 850 100 5 600 200
7 899 200

1 900 200

17,7 м

2

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

90

wT 820

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

20

wT 820

2200

90
wT

154
2200

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,2 м

2

4,1 м

2

5,5 м

2

4,5 м

2

11,3 м

2

16,2 м

2

21,0 м

2

4,1 м

2

17,0 м

2

91.18 m2

3,3 м

2

4,8 м

2

7,3 м

2

4,5 м

2

5,5 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

RE F

RE F

RE

F

RE F

RE

F

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 1 550

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

200 13 400 600 6 000

500 6 000 600 6 500 600 6 000 500 200 1 550200 2 850 100 5 600 200 200 2 350 2 050 25040281 2003391 2005340 250

822

2 494 600 7 301 600 1 550 3 150 600 4 800 600

30 135

250 7 500 250

200 16 100 200

7 100

250

216
1 533 2 871 1 400

40

40

250

500

1 406

100
1 648

200
1 648

100
1 898 250 6 100 250

200

20 700

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

250

2 900 250 6 800

250 1 350 100

1 604 200 4 896 100 2 500

100

1 750

200

1 550

250

2 900 250

1 350 100

200 1 700

100
1 500

200
0 2 894 200 4 956 100 1 750 200 4 750 100 1 850 200

500

600
1 800 900 1 800

700
800

1 000
1 800 900 1 800

1 000
1 500 1 800 900 1 800

600
500

1 009 2 145

200
2 145 1 001

600 7 299 600 4 700 600 4 800 600

15

14

305

596

600 6 096 6 700 200 6 700 200

204 600 6 096 200 5 900 600 200 6 100 600 200

20 700

21 786

204 601 8 339 618

200
603 8 339 601 204

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

1 451

15 046

+19,200

9,0 м

2

15,9 м

53,9 м 2

2

15,0 м

2

400,1 м

2

8,9 м

2

2,9 м

2

4,4 м

2

26,4 м

2

4,3 м

2

11,3 м

2

65,9 м

2

66,0 м

2

11,3 м

2

79,7 м

2

79,4 м

2

4,4 м

2

50,9 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

აივანზე გაჩნდა ახალი ტიხარი,
რის საფუძველზეც არსებული
3 ბინა გაიტიხრა იმგვარად,
რომ გამოვიდა 2 ბინა

გეგმა ნიშნულზე

+19.20 VI სართული

m: 1:100

62,2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #23

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #24

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

61,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #22

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

77,2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #25

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 4

62,2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #21

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d. 3

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 3 100 100 3 500 200 3 500 100 2 900 200 3 500 100 3 100 200

200 3 100

100
2 900 100 3 854 200 3 846 100 2 900

100
3 100 200

6 600 7 000 6 600

200 1 900 200 16 100 200 1 900 200 1 347 200 5 149 100 2 650 2001 550200 2 850 100 5 600 200 200

17,7 м

2

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

90

wT 820

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

90
wT

154
2200

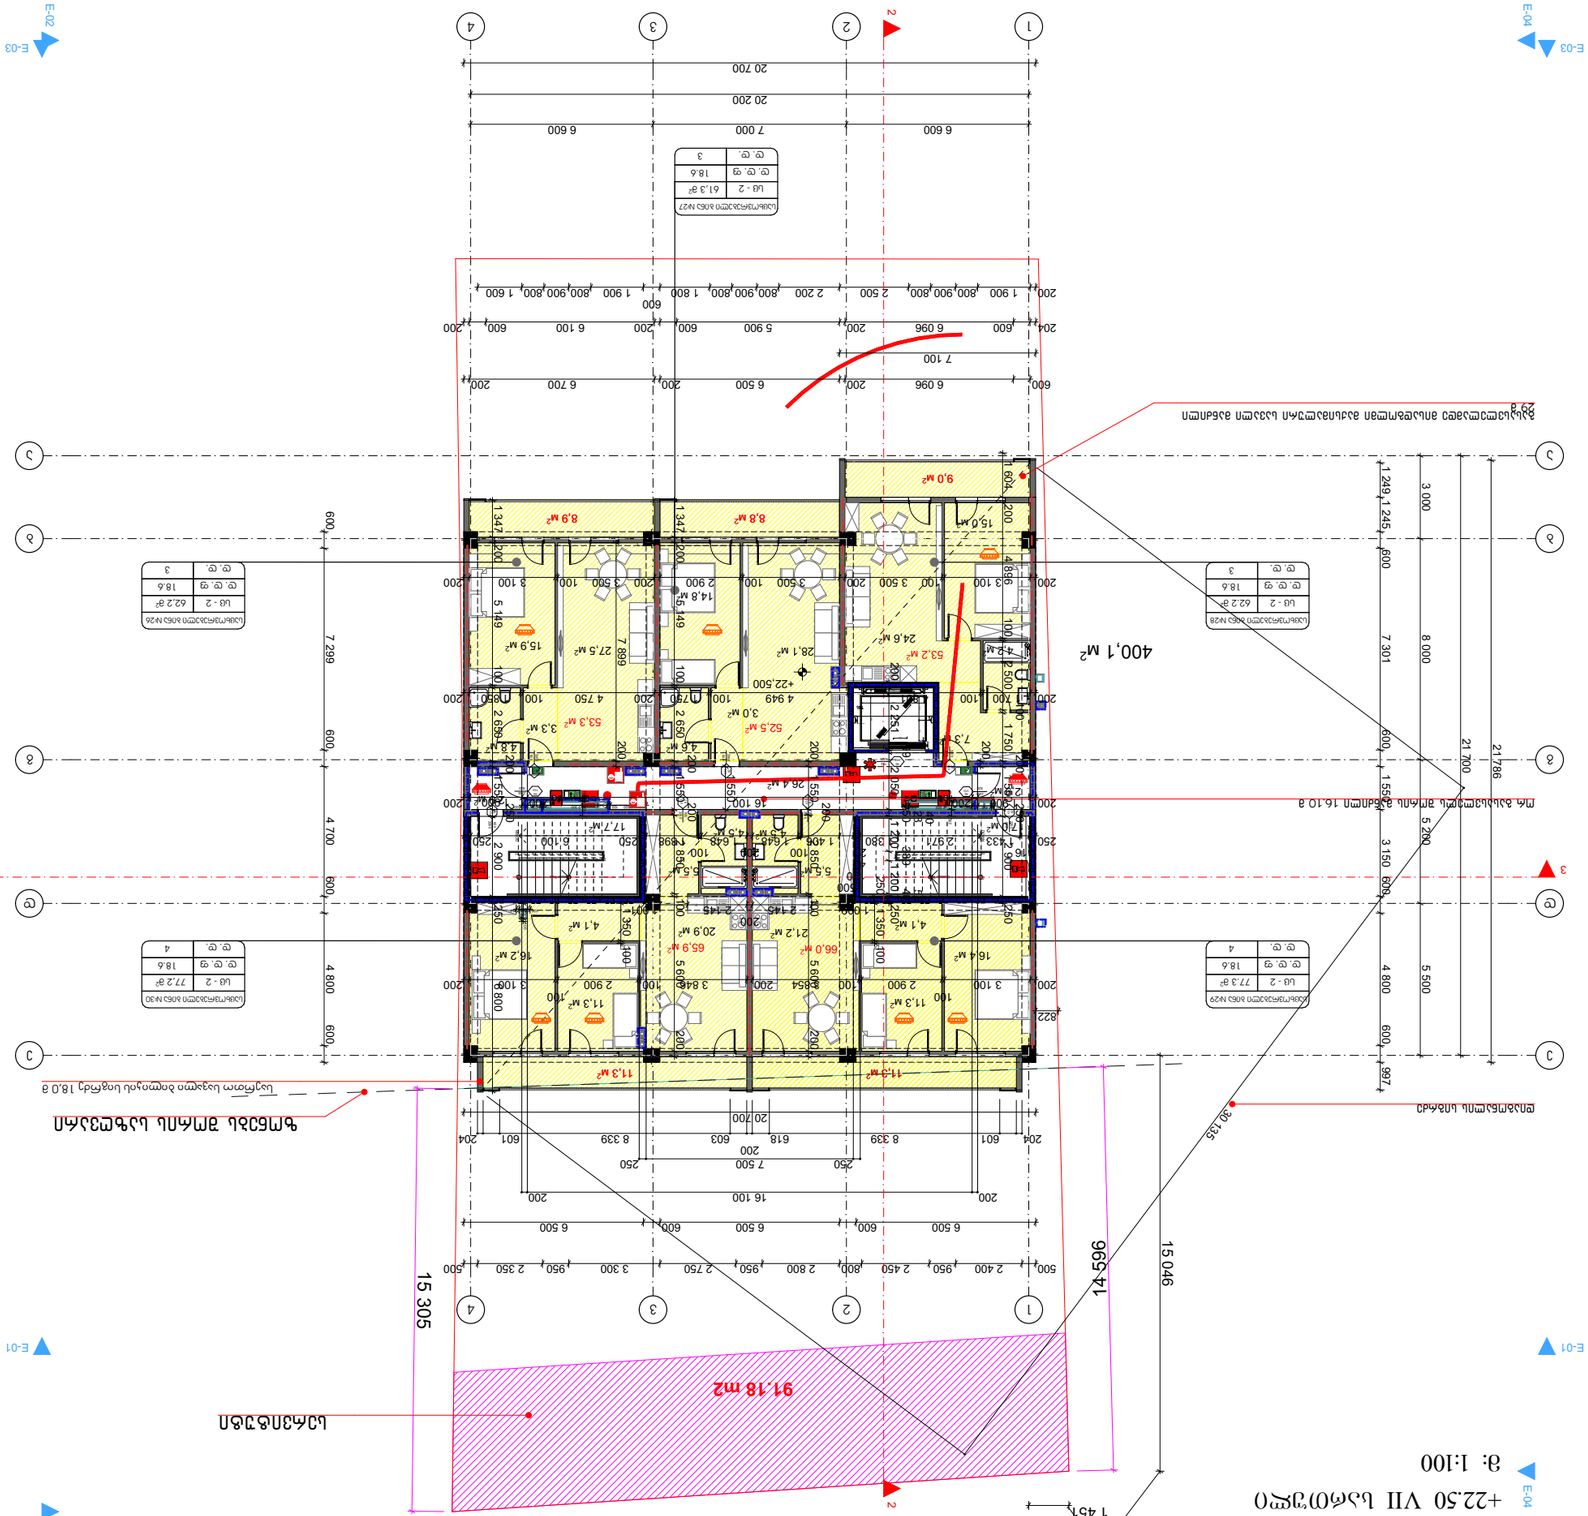

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

11,3 м

2

16,4 м

2

21,2 м

2

4,1 м

2

5,5 м

2

4,5 м

2

11,3 м

2

16,2 м

2

20,9 м

2

4,1 м

2

17,0 м

2

91.18 m2

3,3 м

2

4,8 м

2

7,3 м

2

4,5 м

2

5,5 м

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

RE F

RE F

RE

F

RE F

RE

F

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3 1 550

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

200 1 900 800 900 800 2 500 2 200 800 900 800 1 800

600
1 900 800 900 800 1 600

6 500 600 6 500 600 6 500 200 1 550200 2 850 100 5 600 200 200 2 251 99 2 050 25040281 2003391 2005340 250

822

1 249 1 245 600 7 301 600 1 550 3 150 600 4 800 600 997

30 135

250 7 500 250

200 16 100 200

7 100

250

316
1 433 2 971 1 380

20

40

190

500

1 406

100
1 648

200
1 648

100
1 898 250 6 100 250

200

20 700

1 347 200 5 149 100 2 650

200

1 550

250

2 900 250 6 800

250 1 350 100

1 604 200 4 896 100 2 500

100

1 750

200

1 550

250

2 900 250

1 350 100

200 1 700 100 4 801 4 949 100 1 750 200 4 750 100 1 850 200

500 2 400 950 2 450 800 2 800 950 2 750 3 300 950 2 350 500

1 009 2 145

200
2 145 1 001

600 7 299 600 4 700 600 4 800 600

15

14

305

596

600 6 096 200 6 500 200 6 700 200

204 600 6 096 200 5 900 600 200 6 100 600 200

20 700

21 786

204 601 8 339 618

200
603 8 339 601 204

100

300
100
550 100

1 300 100 2 300 100 500 200 100

100 499 200 2 300 100

550
100

300

250

1 451

15 046

+22,500

9,0 м

2

8,8 м

2

15,9 м

27,5 м 2

2

14,8 м

2

4,6 м

2

3,0 м

2

24,6 м

2

15,0 м

2

400,1 м

2

8,9 м

2

2,9 м

2

28,1 м

2

26,4 м

2

4,2 м

2

11,3 м

2

65,9 м 66 2,0 м

2

11,3 м

2

53,3 м

52,5 м 2

2

53,2 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

+22.50 VII სართული

m: 1:100

62.2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #28

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 3

77.3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #29

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 4

77,2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #30

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 4

62,2 m

2

საცხოვრებელი ბინა #26

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 3

61,3 m

2

საცხოვრებელი ბინა #27

sc - 2

d. d. f 18.6
d. d. 3

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 3 100 100 3 500 200 3 500 100 2 900 200 3 500 100 3 100 200

200 3 100

100
2 900 100 3 854 200 3 846 100 2 900

100
3 100 200

6 600 7 000 6 600

200 1 900 200 16 100 200 1 900 200 1 347 200 5 149 100 2 650 2001 550200 2 850 100 5 600 200 7 899 200

17,7 м

2

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

20

wT

820

2200

20

wT 820

2200

20

wT

820

2200

90

wT 820

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

20

wT 820

2200

90
wT

154
2200

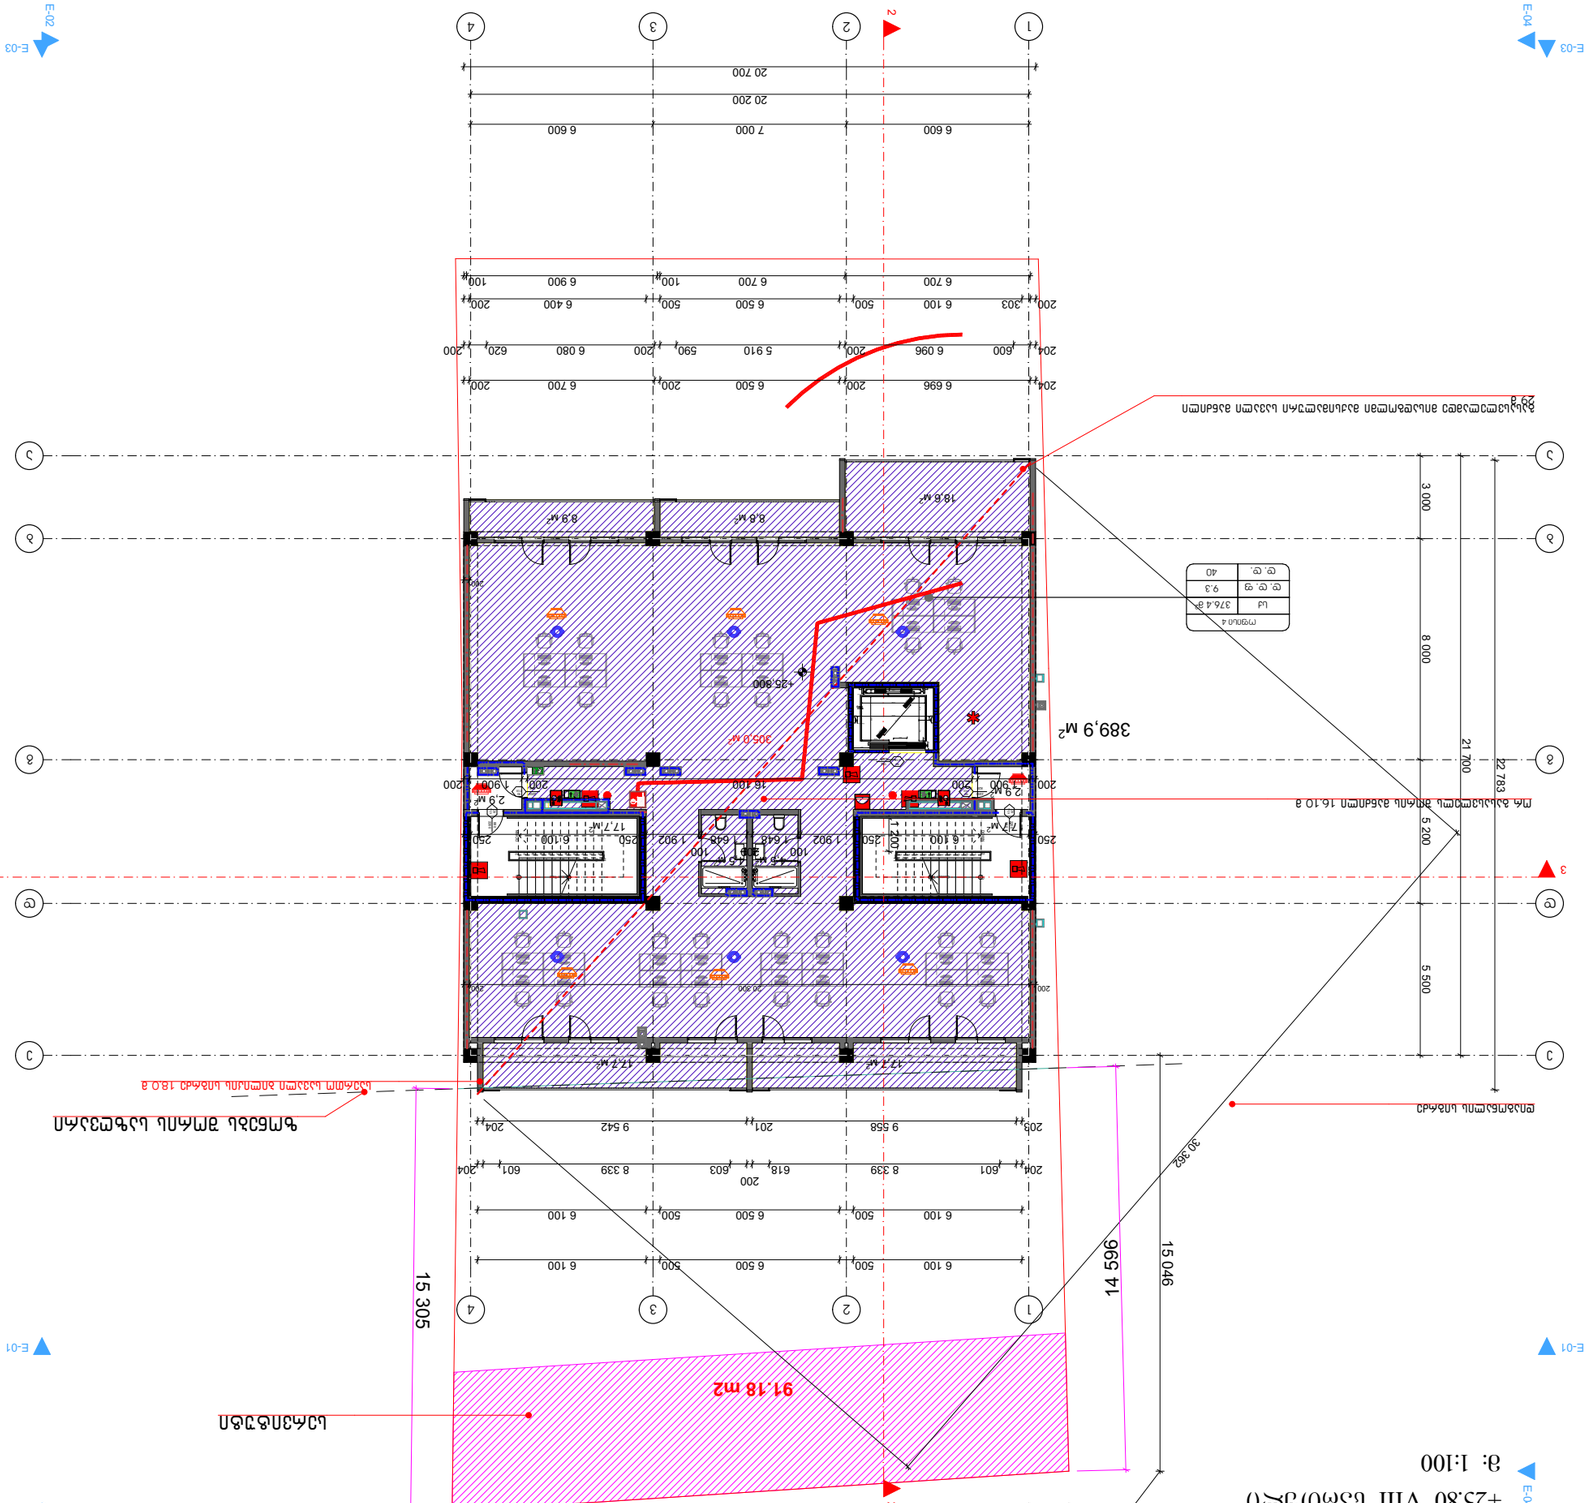

GSPublisherVersion 0.0.100.46

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

დაამუშავა

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

ა. ღოღობერიძე

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II,
III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა
ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის
მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ა. ღოღობერიძე

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

შპს "ამშენებელი"

2,9 м

2

4,5 м

2

17,7 м

2

91.18 m2

4,5 м 1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

2

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

Custom Text

9

8

7

6

5

4

3

2

1
11

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

Custom

UP

Text

a a

b b

2

2

e e

d d

g g

3

3

4

4

1

1

E-02 E-02

E-03 E-03

E-01 E-01

E-04 E-04

3 3

200

200 20 300 200 1 200

203 9 558 201 9 542 204

20 200

3 000 8 000 5 200 5 500

21 700

30 362

200 303 6 100 500 6 500 500 6 400 200

6 700 6 700 100 6 900 100

6 100 500 6 500 500 6 100

15

14

305

596

204 6 696 200 6 500 200 6 700 200

204 600 6 096 200 5 910 590 200 6 080 620 200

204 601 8 339 618

200
603 8 339 601 204

22 783

20 700

6 100 500 6 500 500 6 100

250 6 100 250 1 902

100
1 648

200
1 648

100
1 902 250 6 100 250

1 451

15 046

+25,800

389,9 м

2

2,9 м

2

18,6 м

2

8,8 м

2 8,9 м

2

305,0 м

2

17,7 м

2 17,7 м

2

სერვიტუტი

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 16.10 მ

საერთო სავალი ბილიკის სიგრძე 18,0 მ

დიაგონალის სიგრძე

გასასვლელამდე მისადგოლმი მაქსიმალური სავალი მანძილი
29 m

ზონებს შორის საზღვარი

გეგმა ნიშნულზე

+25.80 VIII სართული

m: 1:100

376.4 m

2

ოფისი 4

sq

d. d. f 9.3

d. d. 40

შენობის მიბმის
წერტილი

2 2

270

30

90

60

50

150
70 50

40 40

145.48 100

750 850

160

230

150 260 150 60

50

20
30
70x65x9

90x75x16

200 1 900 200 16 100 200 1 900 200

6 600 7 000 6 600

17,7 м

2

20

wT

880

2200

20

wT

2200

880

90

wT 820

2200

90
wT

154
2200

90

wT 820

2200

გეგმა ნიშნულზე

+29.32 IX სართული

სახურავი

მ: 1:100

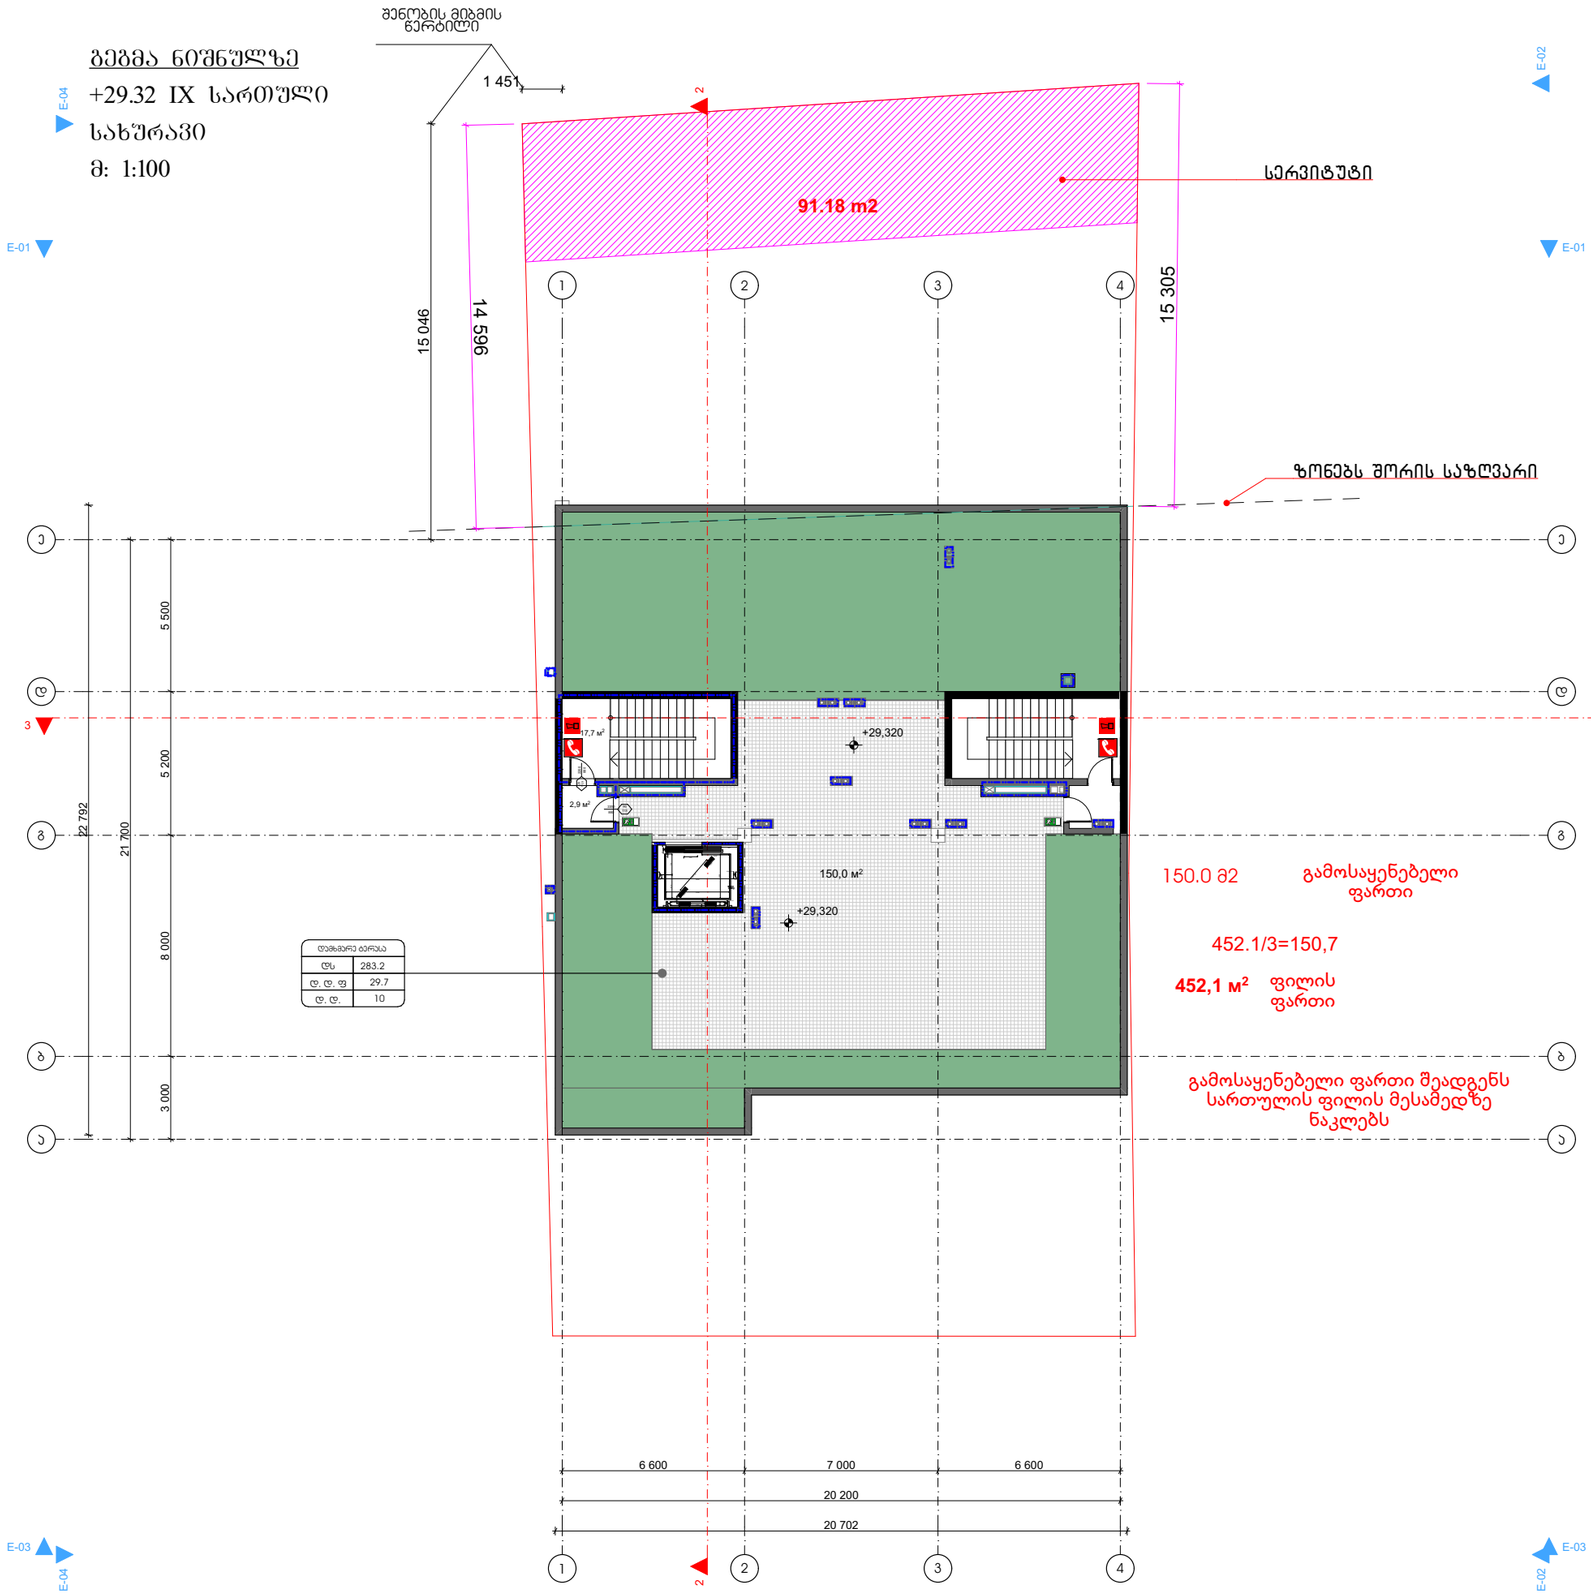

150.0 მ2 გამოსაყენებელი ფართი

452.1/3=150,7

452,1 მ² ფილის ფართი

გამოსაყენებელი ფართი შეადგენს სართულის ფილის მესამედზე ნაკლებს

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევალო მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნიშნული ჭრილზე, შახალზე
	გაწლილებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კედ. დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის მონოლითი კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	საცხრომეტრიანი დაკავებულობა (სც-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (სძ)
	სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)
	სახანძრო მილგაყვანებთან მისადგომი საევალო მანძილი

880 / 2.200 — ს-2 / 90

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის სვეტიფიკაციის №
- ხანძარმედეგობა
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

სც-2

დ.დ. 2.1	
№1	35.5
39.8	4.3

- დაკავებულობის ჯგუფი (ძირითადი)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ფართი შიდა კონტურზე
- სახანძრო ფართი
- მილიანი ფართი
- ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება
სახანძრო მილსადენი
სახანძრო-სამაშველო საშუალების მისაბმელი სამოსაქცევო მისასვლელზე - კირიანის
ხანძრის დეტექტორები
სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კრილები
კვამლის ავტომატური ალარმები
კვამლის მოცილების მართველი
ავტომატიკა

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.

სახანძრო მილგაყვანები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

დამკვეთი	შპს "აშშენებელი"
მისამართი	ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ცნობილ ამაღლებულ ტერიტორიაზე I, #34-ის მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

პროექტის სახელი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ.არქიტექტორი	ა. ღოლოპერიძე	
დაამშვიდა	ა. ღოლოპერიძე	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

სახშრავის გეგმა

მ: 1:100

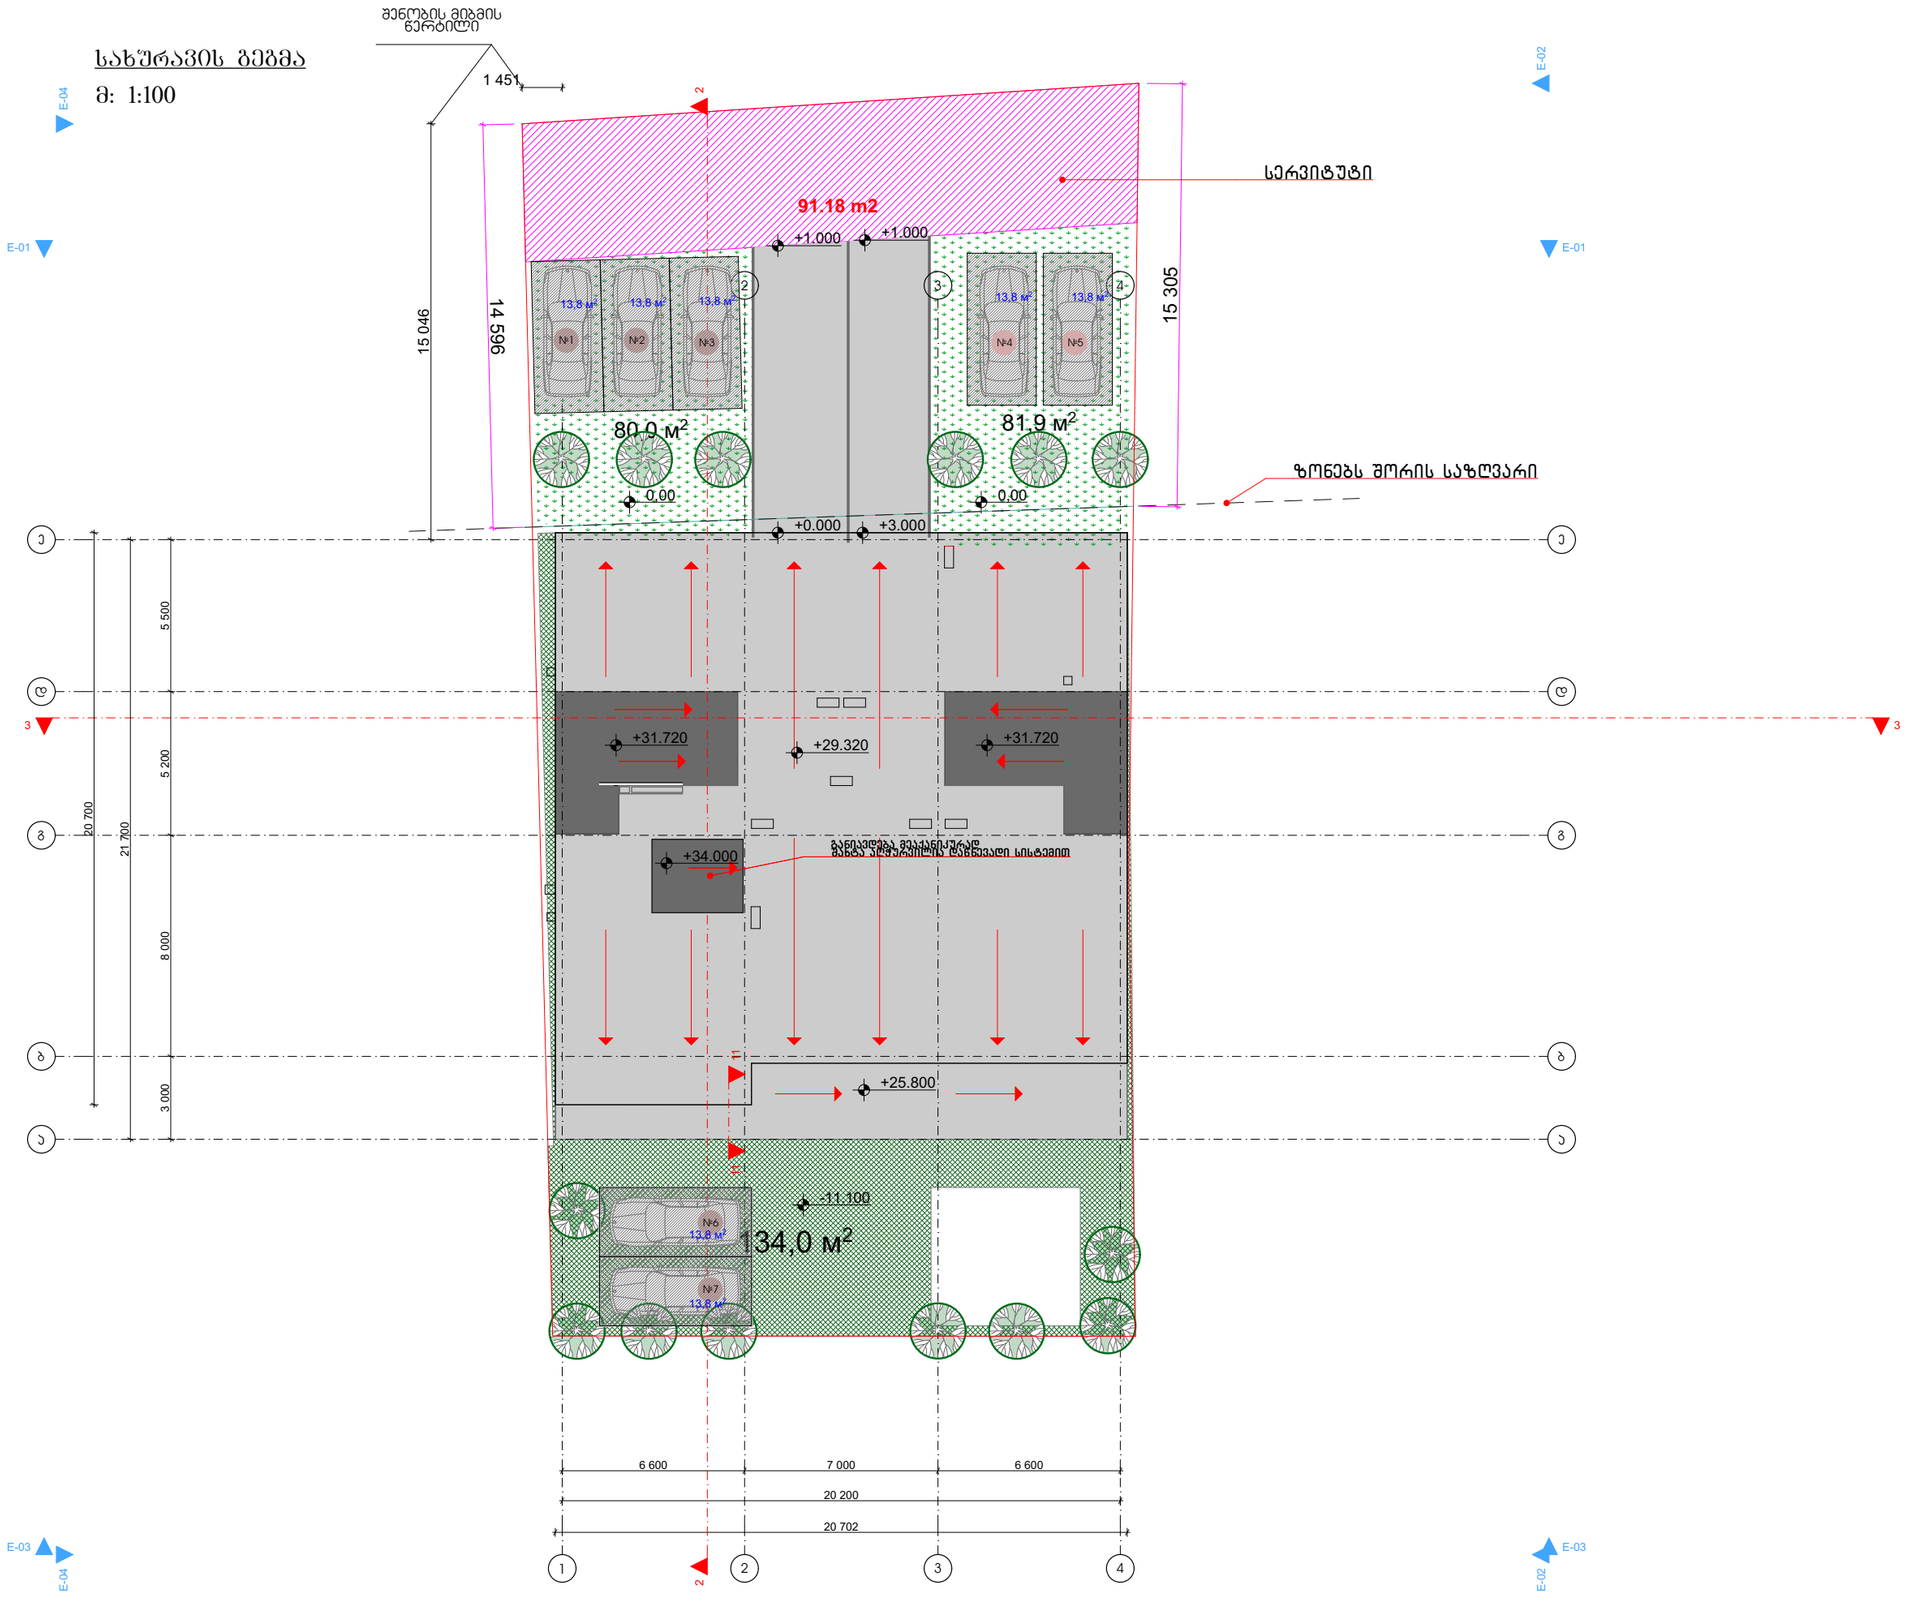

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევალო მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნიშნული ჭრილზე, შახალზე
	გაწლილებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტებით 3 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კედ. დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (სძ)
	საკაპრო დაკავებულობა (სპ)
	სახანძრო მილსგარებთან მისაგომი საევალო მანძილი

880 / 2.200 — სც-2 / 90

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის საევაკუაციო №
- ხანძარმედეგობა
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

სც-2

დ.დ. 2.1	
№1	35.5
39.8	4.3

- დაკავებულობის ჯგუფი (ძველ.ჯგუფი)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ფართი შიდა კონტურზე
- სახაშხულო ფართი
- მილიანი ფართი
- ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება
სახანძრო მილსგარი
სახანძრო-სამაველსრო სამანათის მილის გამოსაველსრო მისაერთებელი - კილოკანი
ხელის ცეცხლსაქრობი
სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
კვამლის ავტომატური კოლოფები
კვამლის მოლაბირე მაუწყებელი
ავტომატიკა

შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკური სისტემით.

სახანძრო მილსგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

დამკვეთი	შპს "ამშენებელი"
მისამართი	ქ. თბილისში, ნაცვლებიძის ფერდობის II, III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ცალკეული ამაშენებლის ქონის,მისახვევი I, #34-ის მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440
პროექტის სახელი	
მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ.არქიტექტორი	ა. ღოღობერიძე	
დაამშავა	ა. ღოღობერიძე	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის № / ფურცლები
მ.პ.	

დაგეგმარების საფუძვლები და მიზნები:

კორექტირებული პროექტი შედგენილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული № 4440483 02.04.2019 წ. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების საფუძველზე. პროექტით გათვალისწინებულია მრავალფუნქციური (სავაჭრო ცენტრი, ოფისი, საცხოვრებელი) შენობის მშენებლობა.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო შენობა მდებარეობს ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელგუჯა ამაშუკელის ქუჩის,შესახვევი I, #34-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.14.16.015.440)

მიწის ნაკვეთის ფართობია: 962.0 კვ.მ.

საპროექტო ტერიტორიას სამხრეთით, არსებული გზის მხრიდან ესაზღვრება საზოგადოებრივი სივრცე, ხოლო დანარჩენი მხრიდან ესაზღვრება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები. საპროექტო მიწის ნაკვეთი გამოირჩევა რთული რელიეფით და მერყეობს 580,00 -სა და 594.11 ნიშნულებს შორის

პროექტის აღწერა:

კორექტირებულ პროექტში "ე" ღერძის გასწვრივ არსებული პანდუსის ნაცვლად, "ე" ღერძის გასწვრივ "2" და "3" ღერძებს შორის მოეწყობა 2 პანდუსი. ერთი მათგანი დააკავშირებს +1.00 ნიშნულს და 0.00 ნიშნულზე არსებულ საპარკინგე სივრცეს; ხოლო მეორე პანდუსი კი +1.00 ნიშნულს და +3.00 ნიშნულზე არსებულ საპარკინგე სივრცეს

პროექტით გათვალისწინებულია 36.38 მ. სიმაღლის, 13 სართულიანი შენობის მშენებლობა. აქედან: 3 მიწისქვედა სართულია, ხოლო 10 სართული მიწისზედაა.

საპროექტო შენობის -14.40-სა და -11.10 ნიშნულებზე განთავსებულია სავაჭრო/კომერციული სივრცე; -6.60, -3.30-სა და +25.80 ნიშნულებზე განთავსებულია საოფისე სივრცე.

საპროექტო შენობის +0.00-სა და +3.00 ნიშნულებზე განთავსებულია შემოზღუდული ავტოფარეხი. -6.60-სა და -3.30 ნიშნულზე განთავსებულია სახანძრო ტუმბოებისა და ავზის სათავსო და სათადარიგო ელექტრო მომარაგების ოთახი, რომლებიც უზრუნველყოფილია განიავებისა და კვამლგაწოვის სისტემით.

+6.00-დან +22.50 ნიშნულის ჩათვლით დაგეგმილია საცხოვრებელი ბინების განთავსება. მაქსიმალური საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა არის 5 ბინა სართულზე.

შენობის ღიობებში გათვალიწინებულია მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა. კედლების ხანძარმედეგობის შესაბამისად გათვალისიწნებული ყველა ღიობის ცეცხლედეგობა. საცხოვრებელი ბინები ერთმანეთისგან გამიჯნული 1 საათიანი ცეცხლმედეგი კედლებით. შენობიდან გამოსვლა შესაძლებელია მეანიკური (დაწნევით) განიავების სისტემით აღჭურვილი კიბის მეშვეობით. სახანძრო უსაფრთხოების წესების გათვალისიწინებით შენობის ლიფტიც და დერეფანიც აღჭურვილია კვამლის განიავების სისტემით (დაწნევით).

შენობის ძირითადი სტუქტურული სისტემა წარმოადგენს გაძლიერებული ბეტონის კარკასულ სტრუქტურას. გაძლიერებული მონოლითური კოჭებით და სვეტებით, სართულშუა გადახურვად და სახურავის ფილად გამოყენებულია ასევე ბეტონის გაძლიერებული ფილა, შენობის კონსტრუქციის ტიპი მისი სიმაღლის და გაბარიტებიდან სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების მიხედვით I B ტიპის კონსტრუქციის ტიპს წარმოადგნეს.

<u>შენობის საპროექტო ნაწილში მოეწყობა შემდეგი ხანძრისგან დაცვის სისტემები:</u>

1. ხელის ცეცხლმაქრები
2. საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
3. ორმხრივი კავშირის სისტემა
4. კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
5. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
6. ავტოსაშხეფი
7. ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა
8. სახანძრო განგაშის ღილაკი
9. დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
10. ვიზუალური განგაშის სისტემა
11. სახანძრო მილდგარი
12. სახანძრო-სამაშველო სასახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
13. სახანძრო ჰიდრანტი

დაგეგმარებისთვის გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა

საპროექტო შენობის დაგეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის #41 დადგენილება. ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“.

pirobiTi aRniSvna

	simbolos axsneliwoderba
	xelis ocxlmaori
	suxanZro milidgan
	xagengeto xmovneni gangaSin sakomunikacio sistema
	ormetivikavSins sistema
	kvamlis avtomaturi aRmomCeni
	kvamlzo monaagire mauwyobuli
	avtosaSveti
	alternatiuli avtomaturi xocisagroli sistema
	vizualuri gangaSin signali
	saxanZro gangaSin filaki
	damkavebelTa SeTyobinebis sistema
	saxanZro misaerTebeli
	saxanZro hidranti

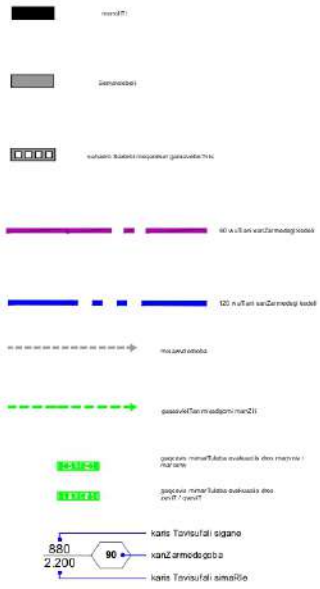

dakavebulebis jgufis aRniSvna

dakavebulebis jgufebi	dakavebulebis jgufis aRniSvna	fonis kodi	SeTxvevis	xarjis klasi	SeTxvevis maxSedi	daTxovnis kaTeg
xanmedjgufi (xd)		RGB(0, 0, 0)	Ari SeTxvevis	X dRemde	40	0
saxelmwifo jgufi (xf)		RGB(255,0,0)	Ari SeTxvevis	X dRemde	40	0
saxanZro jgufi (xx)		RGB(255,255,0)	SeTxvevis	X dRemde	40	0
saxanZro jgufi (xw)		RGB(0, 0, 0)	Ari SeTxvevis	X dRemde	40	0
damxmare jgufi (xb)		RGB(0, 0, 0)	Ari SeTxvevis	X dRemde	40	0



შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. დამხმარე ჯგუფი - დს : -6.60 ნიშნულზე განთავსებული სახანძრო ტუმბოებისა და ავზის ოთახი. -3.30 ნიშნულებზე განთავსებული სათადარიგო ელ. მომარაგების ოთახი.
2. სასაწყობო ჯგუფი - სწ-2 : ±0.00 ნიშნულზე განთავსებული შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი. +3.00 ნიშნულებზე განთავსებული ღია ავტოსადგომი გარაჟი.
3. საქმიანი ჯგუფი - სქ : -6.60, -3.30 და +25.80 ნიშნულებზე განთავსებული ოფისები.
4. სავაჭრო ჯგუფი - სვ : -14.40 ნიშნულზე განთავსებული სავაჭრო/კომერციული ფართი. -11.10 ნიშნულზე განთავსებული სავაჭრო/კომერციული ფართი.
5. საცხოვრებელი ჯგუფი - სც-2 : +6.00 -დან +22.50 ნიშნულის ჩათვლით განთავსებული საცხოვრებელი ბინები.

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
1. დამხმარე ჯგუფი დს	5	2 სართული
2. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	11	2 სართული
3. საქმიანი ჯგუფი სქ	11	3 სართული
4. სავაჭრო ჯგუფი სვ	11	2 სართული
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11	6 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის საერთო სიმაღლე =	48.80	36.38
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა		10 სართული
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა		3 სართული

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოებისა და ავზის ოთახი)	-6.60	3300	23.3
2. დამხმარე ჯგუფი დს (სათადარიგო ელ. მომარაგების ოთახი)	+3.00	3300	18.8
3. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი)	±0.00	7340	370.2

4. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი გარაჟი)	+3.00	7340	329.7
5. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე სივრცე)	-6.60	შეუზღუდავი	328.2
6. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე სივრცე)	-3.30	შეუზღუდავი	369.7
7. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე სივრცე)	+25.80	შეუზღუდავი	376.4
7. სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო/კომერციული სივრცე)	-14.40	შეუზღუდავი	353.7
7. სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო/კომერციული სივრცე)	-11.10	შეუზღუდავი	323.3
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+ 6.00	შეუზღუდავი	339.7
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+ 9.30	შეუზღუდავი	339.7
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+ 12.60	შეუზღუდავი	339.7
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+ 15.90	შეუზღუდავი	339.7
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+19.20	შეუზღუდავი	339.7
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+22.50	შეუზღუდავი	339.7
იატაკის საერთო ფართობი =		4531.5	
იატაკების რაოდენობა =		მიწის ზემოთ 10 სართული მიწის ქვემოთ 3 სართული	
შენობის საერთო ფართობი =		4531.5 + 57.9 (-14.40) + 82.4 (-11.10) + 58.1(-6.60.00) + 58.1 (-3.30 ნიშ) + 58.1 (±0.00 ნიშ) + 55.6 (+3.00 ნიშ) + 66.8 (+6.00 ნიშ) + 66.8 (+9.30 ნიშ) + 66.8 (+12.60 ნიშ) + 66.8 (+15.90 ნიშ) + 66.8 (+19.20 ნიშ) + 66.8 (+22.50 ნიშ) + 41.2 (+25.80 ნიშ) + 324.4 (+29.52 ნიშ) = 5668.1	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი სამხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი სამხეფებით	დაუცველი
„1-5“ ღერძებში	9,0-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	აკმაყოფილებს
„ა-ე“ ღერძებში -14.40 და -11.10 ნიშნ.	0.05 მ მინიმალური	2	2	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	0%
„ა-ე“ ღერძებში -16.60 დან -25.80 ნიშნ. ჩათვლით	0.05 მ მინიმალური	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	0%
„ 5-1 “ ღერძებში	9,0-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	აკმაყოფილებს
„ ე-ა “ ღერძებში -14.40 და -11.10 ნიშნ.	0.20 მ მინიმალური	2	2	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	0%
„ ე-ა “ ღერძებში -16.60 დან -25.80 ნიშნ. ჩათვლით	0.20 მ მინიმალური	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	0%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსახანძრო სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარეგის სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
დამხმარე ჯგუფი - დს (სათადარიგო ელ. მომარაგების ოთახი, სახანძრო ტუმბოებისა და ავზის ოთახი)	-	კი	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	მექანიკური განიავება; კვამლის გაწოვის სისტემა	კი	_		
სასაწყობო ჯგუფი - სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი)	კი	-	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა, სახანძრო განგაშის ღილაკი, დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა, ვიზუალური განგაშის სისტემა	-	მექანიკური განიავება; კვამლის გაწოვის სისტემა	კი	_		
სასაწყობო ჯგუფი - სწ-2 (ღიაავტოსადგომი გარაჟი)	-	-	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაც	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		

			იო სისტემა, სახანძრო განგაშის ღილაკი, დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა, ვიზუალური განგაშის სისტემა						
საქმიანი ჯგუფი - სქ (ოფისები)	კი	-	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა, სახანზრო განგაშის ღილაკი, დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა, ვიზუალური განგაშის სისტემა	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	_	კვამლზე მორეგირე მაუწყებელი	-	-	-	_		
კიბის უჯრედები	-	-	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა.	კი	მექანიკური განიავება; კვამლის გაწოვის სისტემა, დაწნევადი	-	-		
კიბის ფოიე	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	მექანიკური განიავება; კვამლის	-	-		

					გაწოვის სისტემა, დაწნევადი				
დერეფნები	კი	-	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა, სახანძრო განგაშის ღილაკი, დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა, ვიზუალური განგაშის სისტემა	კი	მექანიკური განიავება; კვამლის გაწოვის სისტემა	-	-		
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	მექანიკური განიავება; კვამლ გაწოვის სისტემა, დაწნევადი	-	-		
ლიფტის ფოიე	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	მექანიკური განიავება; კვამლ გაწოვის სისტემა, დაწნევადი	-	-		

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
დამხმარე ჯგუფი დს	-	კი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი)	-	კი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი გარაჟი)	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	კი
კიბის უჯრედი	-	კი
კიბის ფოიე	-	კი
ლიფტის შახტა	-	კი
ლიფტის ფოიე	-	კი
დერეფანი	-	კი

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
-14.40 ნიშნულზე	სავაჭრო ჯგუფი სვ დ.დ. 127 (სავაჭრო/კომერციული სივრცე)	2	2 (გზა-კიბე)	-	-	-	-	0.82	0.88
-11.10 ნიშნულზე	სავაჭრო ჯგუფი სვ დ.დ. 114 (სავაჭრო/კომერციული სივრცე)	2	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
-6.60 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ ს.დ.დ. 35	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88

	(საოფისე სივრცე)								
	დამხმარე ჯგუფი დს დ.დ. 1 (სახანძრო ტუმბოებისა და ავზის ოთახი)	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
-6.60 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 36		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88
-3.30 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ დ.დ. 40 (საოფისე სივრცე)	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88
-3.30 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 40		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88
±0.00 ნიშნულზე	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 დ.დ. 20 (შემოზღუდული ავტოსადგომი)	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88
+3.00 ნიშნულზე	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 დ.დ. 18 (ღია ავტოსადგომი)	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88
	დამხმარე ჯგუფი დს დ.დ. 1 (სათადარიგო ელ. მომარაგების ოთახი)	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+3.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 18		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88
+6.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88

+6.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 17		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	1.20	1.27	0.82	0.88
+9.30 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+9.30 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 17		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	1.20	1.27	0.82	0.88
+12.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+12.60 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 17		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	1.20	1.27	0.82	0.88
+15.90 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+15.90 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 17		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	1.20	1.27	0.82	0.88
+19.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+19.20 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 17		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	1.20	1.27	0.82	0.88
+22.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88

+22.50 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 17		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	1.20	1.27	0.82	0.88
+25.80 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ დ.დ. 40 (საოფისე სივრცე)	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.40	-	-	0.82	0.88

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით															
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)													
		უნიტაზი			ტუალეტის ხელსაბანები			აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის აპარატი		სამომსახურო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილება	გათვალისწინებული		მოთხოვნილება	გათვალისწინებული		მოთხოვნილება	გათვალისწინებული	მოთხოვნილება	გათვალისწინებული	მოთხოვნილება	გათვალისწინებული	მოთხოვნილება	გათვალისწინებული
-14.40 ნიშნულზე	სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო/ კომერციული ფართი) დ.დ. 127	1 ქ + 1 კ	1 ქ + 1 კ	1 შშმპ	1 ქ + 1 კ	1 ქ + 1 კ	1 შშმპ	-	-	1	1	1	1	-	-

-11.10 ნიშნულზე	სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო/ კომერციული ფართი) დ.დ. 114	1 ქ + 1 ვ		1 შშმვ	1 ქ + 1 ვ		1 შშმვ	-	-	1	1	1	1	-	-
-6.60 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე სივრცე) ს.დ.დ. 35	1 ქ + 1 ვ	1 ქ + 1 ვ 1 შშმვ		1 ქ + 1 ვ	1 ქ + 1 ვ 1 შშმვ		-	-	1	1	1	1	-	-
-3.30 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე სივრცე) დ.დ. 36	1 ქ + 1 ვ	1 ქ + 1 ვ 1 შშმვ		1 ქ + 1 ვ	1 ქ + 1 ვ 1 შშმვ		-	-	1	1	1	1	-	-
+25.80 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე სივრცე) დ.დ. 40	1 ქ + 1 ვ	1 ქ + 1 ვ 1 შშმვ		1 ქ + 1 ვ	1 ქ + 1 ვ 1 შშმვ		-	-	1	1	1	1	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 ქვეჯგუფი ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი (ზღვრული) (20 სგხ.	გათვალისწ. (ზღვრული) (ითითო სგხ.
+6.00 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

+9.30 ნიშ.	ბინები №6; №7;; №8; №9; №10;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+12.60 ნიშ.	ბინები №11; №12; №13; №14; №15;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+15.90 ნიშ.	ბინები №16; №17; №18; №19; №20;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+19.20 ნიშ.	ბინები №21; №22; №23; №24; №25;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+22.50 ნიშ.	ბინები №26; №27; №28; №29; №30;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1