შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) მიწის ქვეშა 0 სართულზე (0.00 ნიშნულზე) 3.
2. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) I-II სართულზე (+3.800 ნიშნულზე) და (+7.600 ნიშულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	III-B მიწის დონის ზემოთ
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2		**1 სართული**
2. საქმიანი ჯგუფი სქ		**2 სართული**
	დასაშვები სიმაღლე	
შენობის სიმაღლე =	**16.8 მ.**	**13.700**
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	**4**	**3**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი (სართულზე)**	**შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)**
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (1 სართული)	**შეუზღუდავი**	238.7 m2 (0.00 ნიშნულზე)
2. საქმიანი ჯგუფი სქ (2-3 სართული)	**შეუზღუდავი**	464.0 m2 (-3.000ნიშნულზე)

შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	971.5m2
სართულების რაოდენობა =	3
შენობის საერთო ფართობი =	971.5 მ²

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-4	0.24	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი			-
4-1	031	1	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი			-
ა-დ	9-ზე მეტი	1	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი			35%
დ-ა	4.88	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი			35%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები /სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
1.სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) -1 სართული -3,000ნიშნული		-	კი	კი	-	კი	
2. საქმიანი ჯგუფი სქ სართული 2-3				კი		კი	

კიბის უჯრედი			კი	კი			
კიბის უჯრედის ტამბური					კი		
ლიფტები					კი (ლიფტების შახტა დაწნევის სისტემით)		
დერეფანი			კი	კი	კი		კი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	კი
	კი	კი
კიბის უჯრედი	კი	-
კიბის უჯრედის ტამბური	-	კი
ლიფტები	-	კი
დერეფანი	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება						
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის	მოთხოვნილი გასასვლელე	გათვალისწინებული გასასვლელები	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)		
				გზა-კიბეები	დერაფანი,	გასასვლელის გზა-კარი

	დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ბის/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	ს/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის ზედა 1 სართული	სწ - 2 დ.დ 13	2	2	1.10 მ.	მ.	1.20 მ.	მ	82 სმ.	100სმ.
2 -3 სართული	სქ დ.დ 25	2	2	1.10 მ.	მ.	1.20 მ.	მ	82 სმ.	86სმ.

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის პირა სართული (ავტოსადგომი)	სწ-2 დ.დ- 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3 სართული (ოფისი)	სქ დ.დ-25	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0

ASPublisherVersion 0.1.100.97

დაკავებულობის
ჯგუფები

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა ფერის კოდი დაშტრიხვა/HATCH ხაზის სისქე/LINE

THICKNESS

დაშტრიხვის
მასშტაბი/HATCH SCALE

დაშტრიხვის
კუთხე/HATCH ANGLE

თავშეყრის ჯგუფი

(Tv)

საქმიანი ჯგუფი

(sq)

საგანმანათლებლო

ჯგუფი- (სგ)

სამრეწველო ჯგუფი

(sm)

დიდი საფრთხის

შემცველი ჯგუფი- (დსშ)

დაწესებულებითი ჯგუფი

(dw)

სავაჭრო ჯგუფი

(sv)

საცხოვრებელი ჯგუფი

(sc)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

RGB (34,139,34)

RGB (79,12,187)

RGB (245,99,20)

RGB (160,32,240)

RGB (94,8,58)

RGB (0,0,255)

RGB (255,0,0)

RGB (255,255,0)

RGB (136,135,134)

RGB (57,57,56)

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

AN SI 31

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

შენიშვნა:

დაკავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე
morgebuliaAutoCAD- ის სახაზავ პროგრამისთვის, სხვა სახაზავი პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში, დაშტრიხვის ტიპი, ხაზის სისქე, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან მაქსიმალურად მიახლოებული, ხოლო დაკავებულობის ფერი სხვა სახაზავი პროგრამების შემთხვევაშიც უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

90 wT82215

0,000

დაკავებულობის ჯგუფი

ფართობი კვ.მ.

დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

პირობითი ნიშნები სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

გასასვლელი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

გასასვლელებს შორის მანძილი

ა ღერძი

ჭრილის ხაზი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

კედლის ცეცხლმედეგობა(ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა(ორსაათიანი)

ღიობი ფილაში

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ზედაპირის ნიშნული

მისაწვდომი სვლა გეზი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი

კარის სუფთა გაბარიტული სიგანე

საერთო სავალი ბილიკი

sc-1 f.18,6

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი

(შშმ. პირებზე ადაპტირებული სივრცე)

S - 01

ხმოვანი განგაშის სისტემა

yurmili

კარის სუფთა გაბარიტული სიგანე

წყლის დასალევი შადრევანი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

გასასვლელებს შორის მანძილი

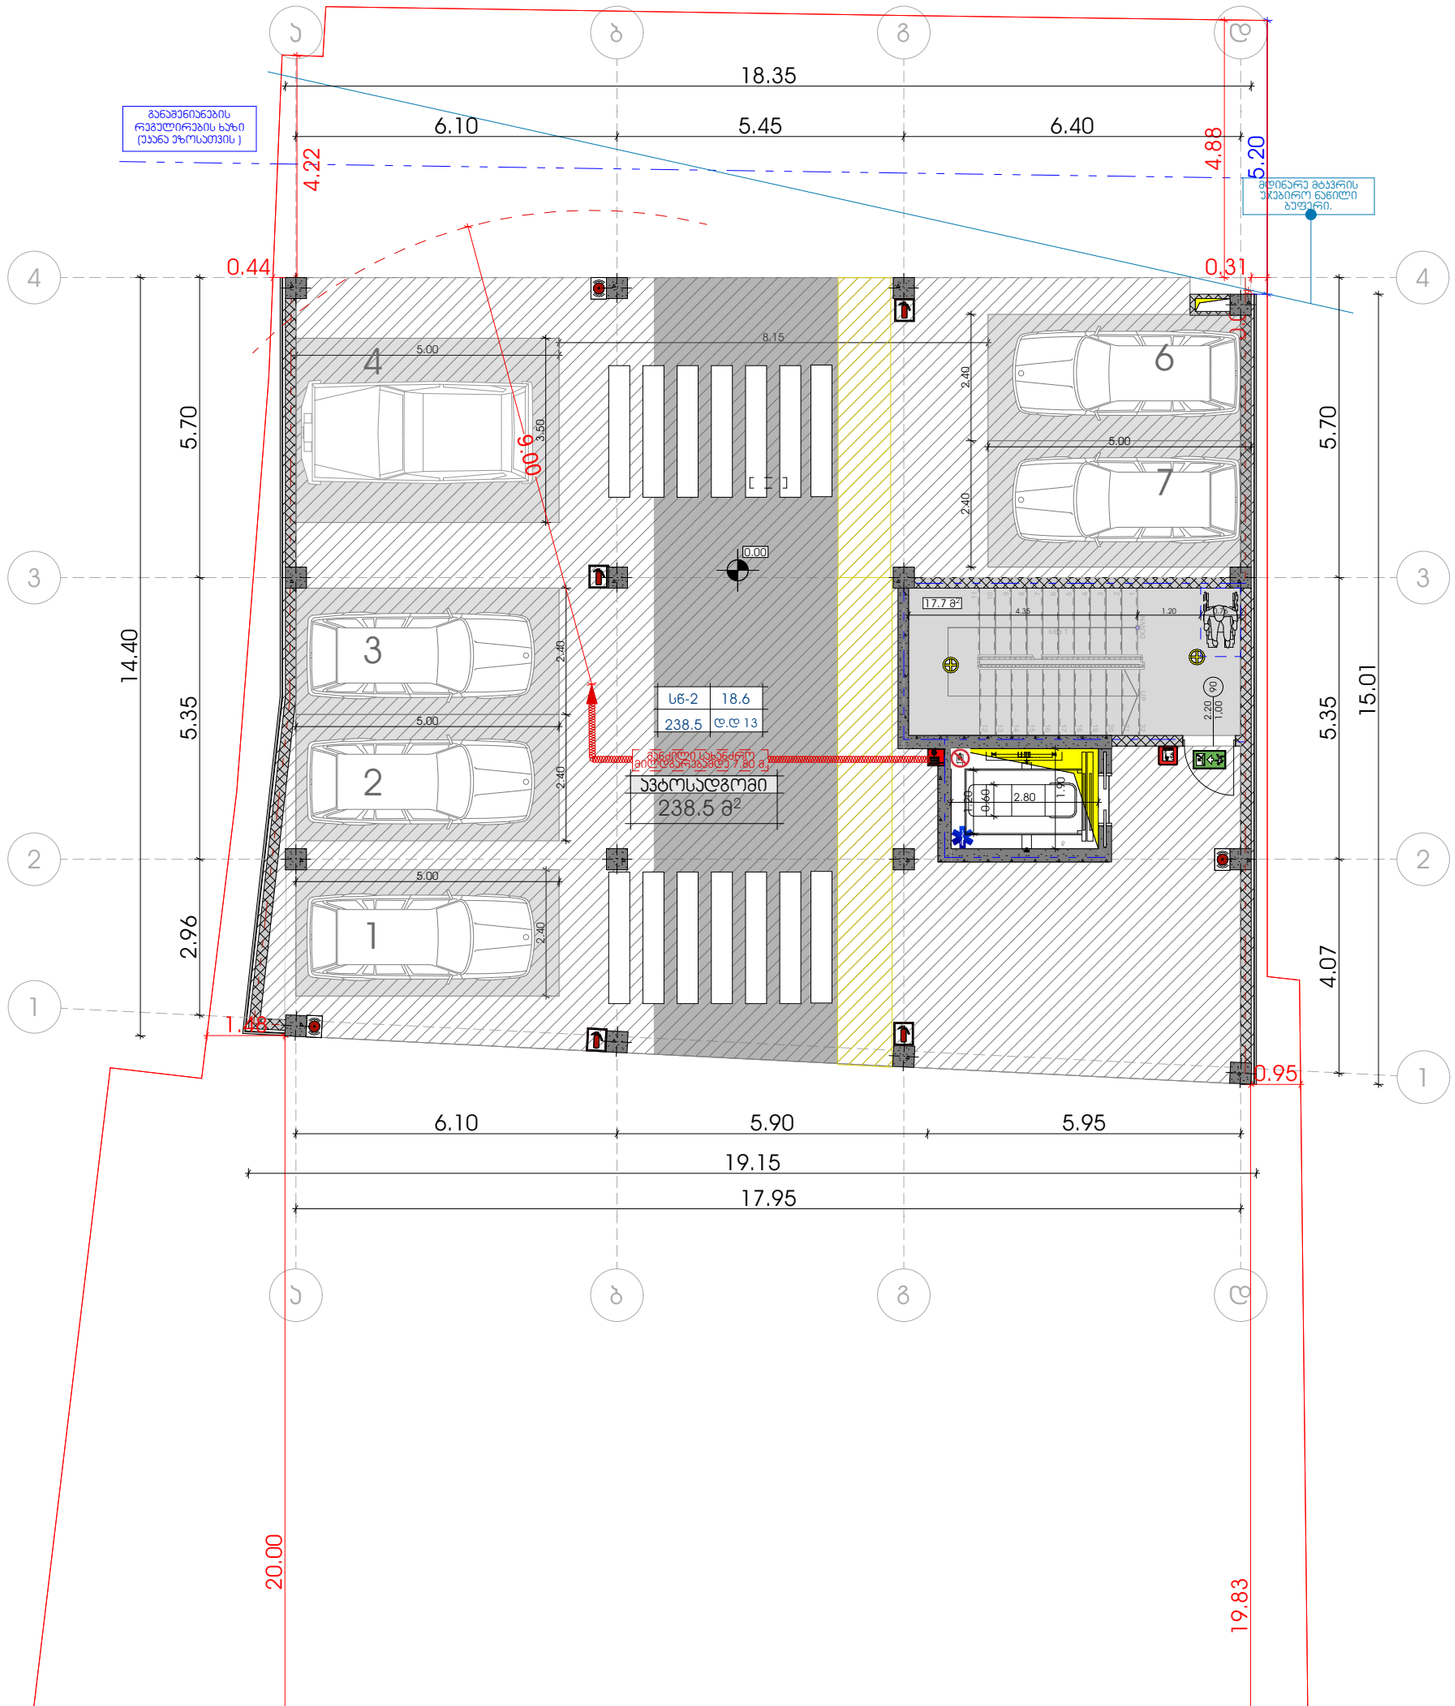

-შენიშვნები

- არ გამოიყოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს ადგილზე

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი უზუსტობა დაუყოვნებლივე უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციის უფლებამოსილ პირს

- ყველა ნახაზი განიხილოს უნდა იყოს, რომორც მთლიანი პროექტის ალბომის ნაწილი, ყველა ინჟინერიული დოკუმენტის, კონსტრუქციული ნახაზების, მიწის და გარე სისტემების ნახაზების და დამატებითი სამშენებლო ნახაზების ერთობლივად

- კონსტრუქციული სამუშაოების დაწყებამდე , შეამოწმეთ სავიფიკაციები

- დოკუმენტაციის გამოქვეყნება დაიშვებაელია პროექტის მენეჯერ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე

- შენობის ყველა ნამყარი იქნება არიზული

- სახანძრო სისტემები პროექტში ასახული ბინრომოთხ მაგრამ აუცილებელია ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდეს მესაკუთრის სანებართვო მორგებული სახანძრო სისტემების სპეციფიკურ პროექტის დამუშავების სტადიაზე.

ავტოსადგომის ფართი 238.5 m²
საერთასე ფართი
სახანძრო ფართი
ჯიბის უპრედი, დერეფანი 17.7 m²

დეველოპერი

პროექტის ავტორი
გიორგი ოსეფაშვილი

დახაზა

სათაური

ოფისი

მისამართი
ქ. თბილისი, აპაკი ბაქრაძეების ქუჩა № 53

ს.კ 01.13.03.010.054

პროექტის სტადია
არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის სახელწოდება

მასშტაბი

Code

თარიღი

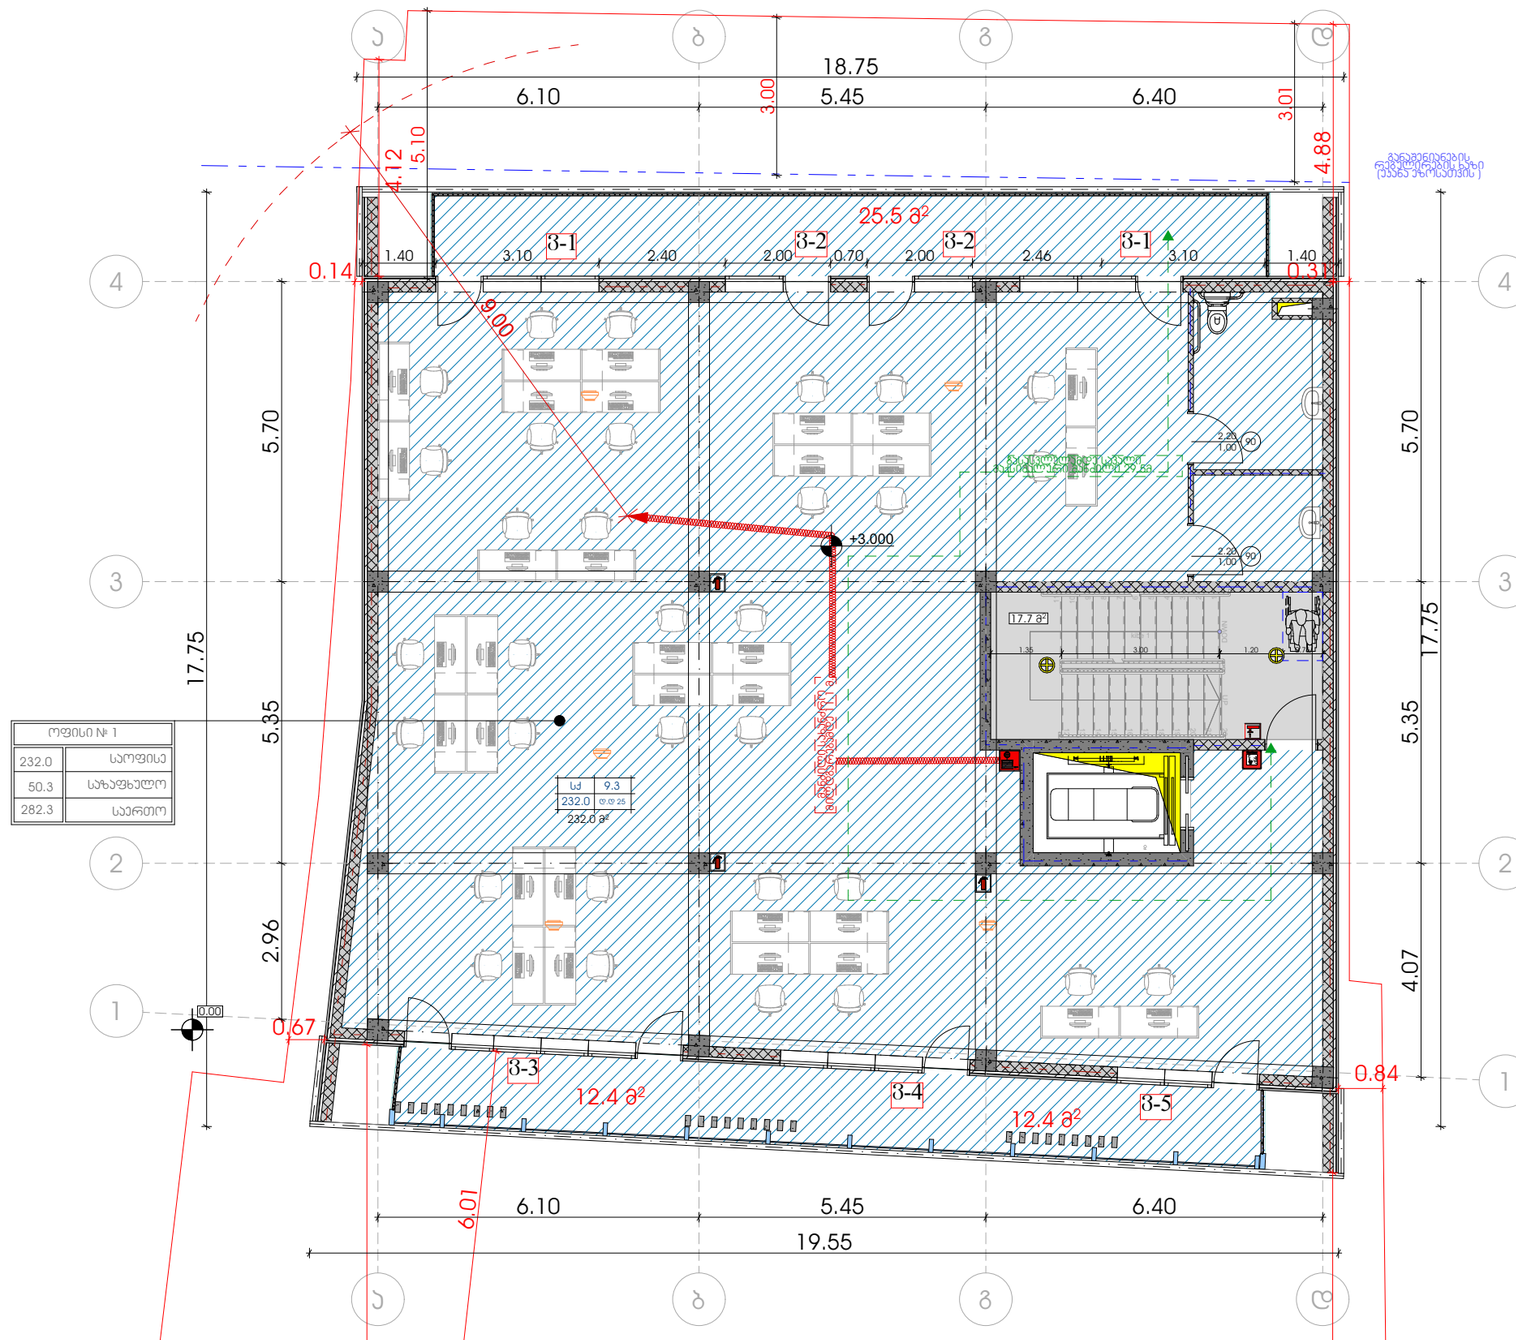

ASPublisherVersion 0.5.100.100

დემკვეთი

პროექტის ავტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი

,

ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით

- კონსტრუქციული სამუშაოების
დაწყებამე , შეამოწმეთ
სპეციფიკაციები

- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

დახაზა

სათაური -შენიშვნები

გიორგი ოსეფაიშვილი

ოფისი

ავტოსადგომის ფართი

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

კიბის უჯრედი, დერეფანი

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი

- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის

დამუშავების სტადიზე. ქ. თბილისი, აკაკი

ბელაიშვილის ქუჩა # 53 ს.კ 01.13.03.010.054

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 UP DOWN

კიბე

1

17.7

m

2

1

1

2

2

3

3

4

4

dd

gg

bb

aa

4.88

4.12

0.14 0.31

0.84

0.67

18.23

19.90

5.10

3.01

3.00

1.35 3.00 1.20 0.76

6.01

+3.000

232.0

m

2

25.5

m

2

12.4

m

2

12.4

m

2

საოფისე

საზაფხულო

საერთო

50.3

23

2.0

282.3

ოფისი #

1

მანძილი სახანძრო

მილდგარებამდე 11.1 მ.

გასასვლელამდე სავალი
მაქსიმალური მანძილი 29.5

m. v-1 v-2 v-2 v-1

v

-

3

v

-

4
v

-

5

2.2

0
1

,00

9

0

2.2

0
1

,00

9

0

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი (უკანა ეზოსათვის)

FO

6.10 5.45 6.40

19.55

17.75

6.10 5.45 6.40

18.75

17.75

1.40 3.10 2.40 2.00 0.70 2.00 2.46 3.10 1.40 9.00

4.07 5.35 5.70

2.96 5.35 5.70

0.00

s

q

d.d 25 9.3

232.0

232

.

0

m

2

50

.

3

m

2

17

.

7

m

2

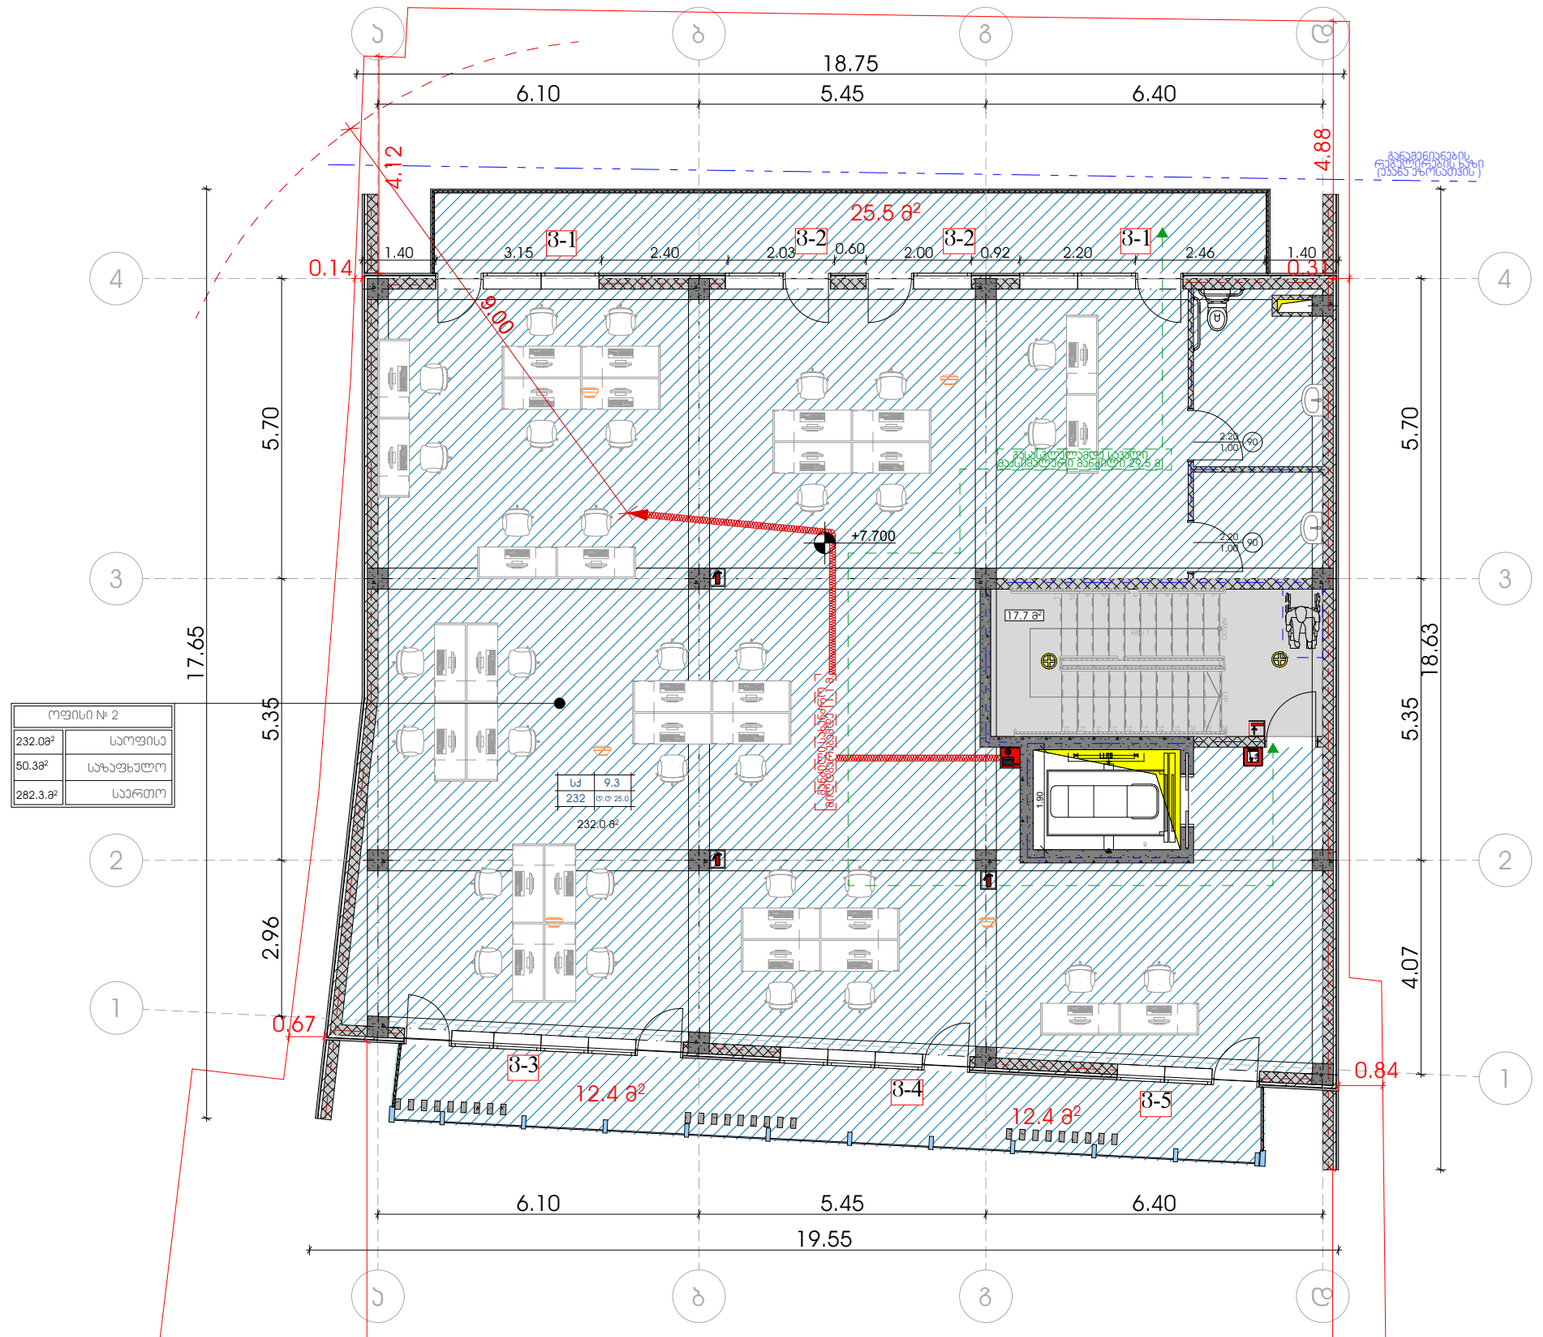

ASPublisherVersion 0.5.100.100

დემკვეთი

პროექტის ავტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი

,

ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით

- კონსტრუქციული სამუშაოების
დაწყებამე , შეამოწმეთ
სპეციფიკაციები

- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

დახაზა

სათაური -შენიშვნები

გიორგი ოსეფაიშვილი

ოფისი

ავტოსადგომის ფართი

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

კიბის უჯრედი, დერეფანი

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი

- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის

დამუშავების სტადიზე. ქ. თბილისი, აკაკი

ბელაიშვილის ქუჩა # 53 ს.კ 01.13.03.010.054

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 UP DOWN

კიბე

1

17.7

m

2

1

1

2

2

3

3

4

4

dd

gg

bb

aa

4.88

4.12

0.14 0.31

0.84

0.67

18.23

19.90

+7.700

232.0

m

2

25.5

m

2

12.4

m

2

12.4

m

2

საოფისე

საზაფხულო

საერთო

ოფისი #

2

მანძილი სახანძრო

მილდგარებამდე 11.1 მ.

v

-

1

v

-

2

v

-

2

v

-

1

v

-

3

v

-

4
v

-

5

გასასვლელამდე სავალი
მაქსიმალური მანძილი 29.5

m.

50.3

m

2

23

2.0

m

2

282.3.m

2

2.2

0
1

,00

9

0

2.2

0
1

,00

9

0

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი (უკანა ეზოსათვის)

FO

6.10 5.45 6.40

19.55

17.65

6.10 5.45 6.40

18.75

18.63

1.40 3.15 2.40 2.03 0.60 2.00 0.92 2.20 2.46 1.40 9.00 1.90

4.07 5.35 5.70

2.96 5.35 5.70

s

q

d.d

2

5.0

9.3

23

2

232

.

0

m

2

50

.

3

m

2

17

.

7

m

2

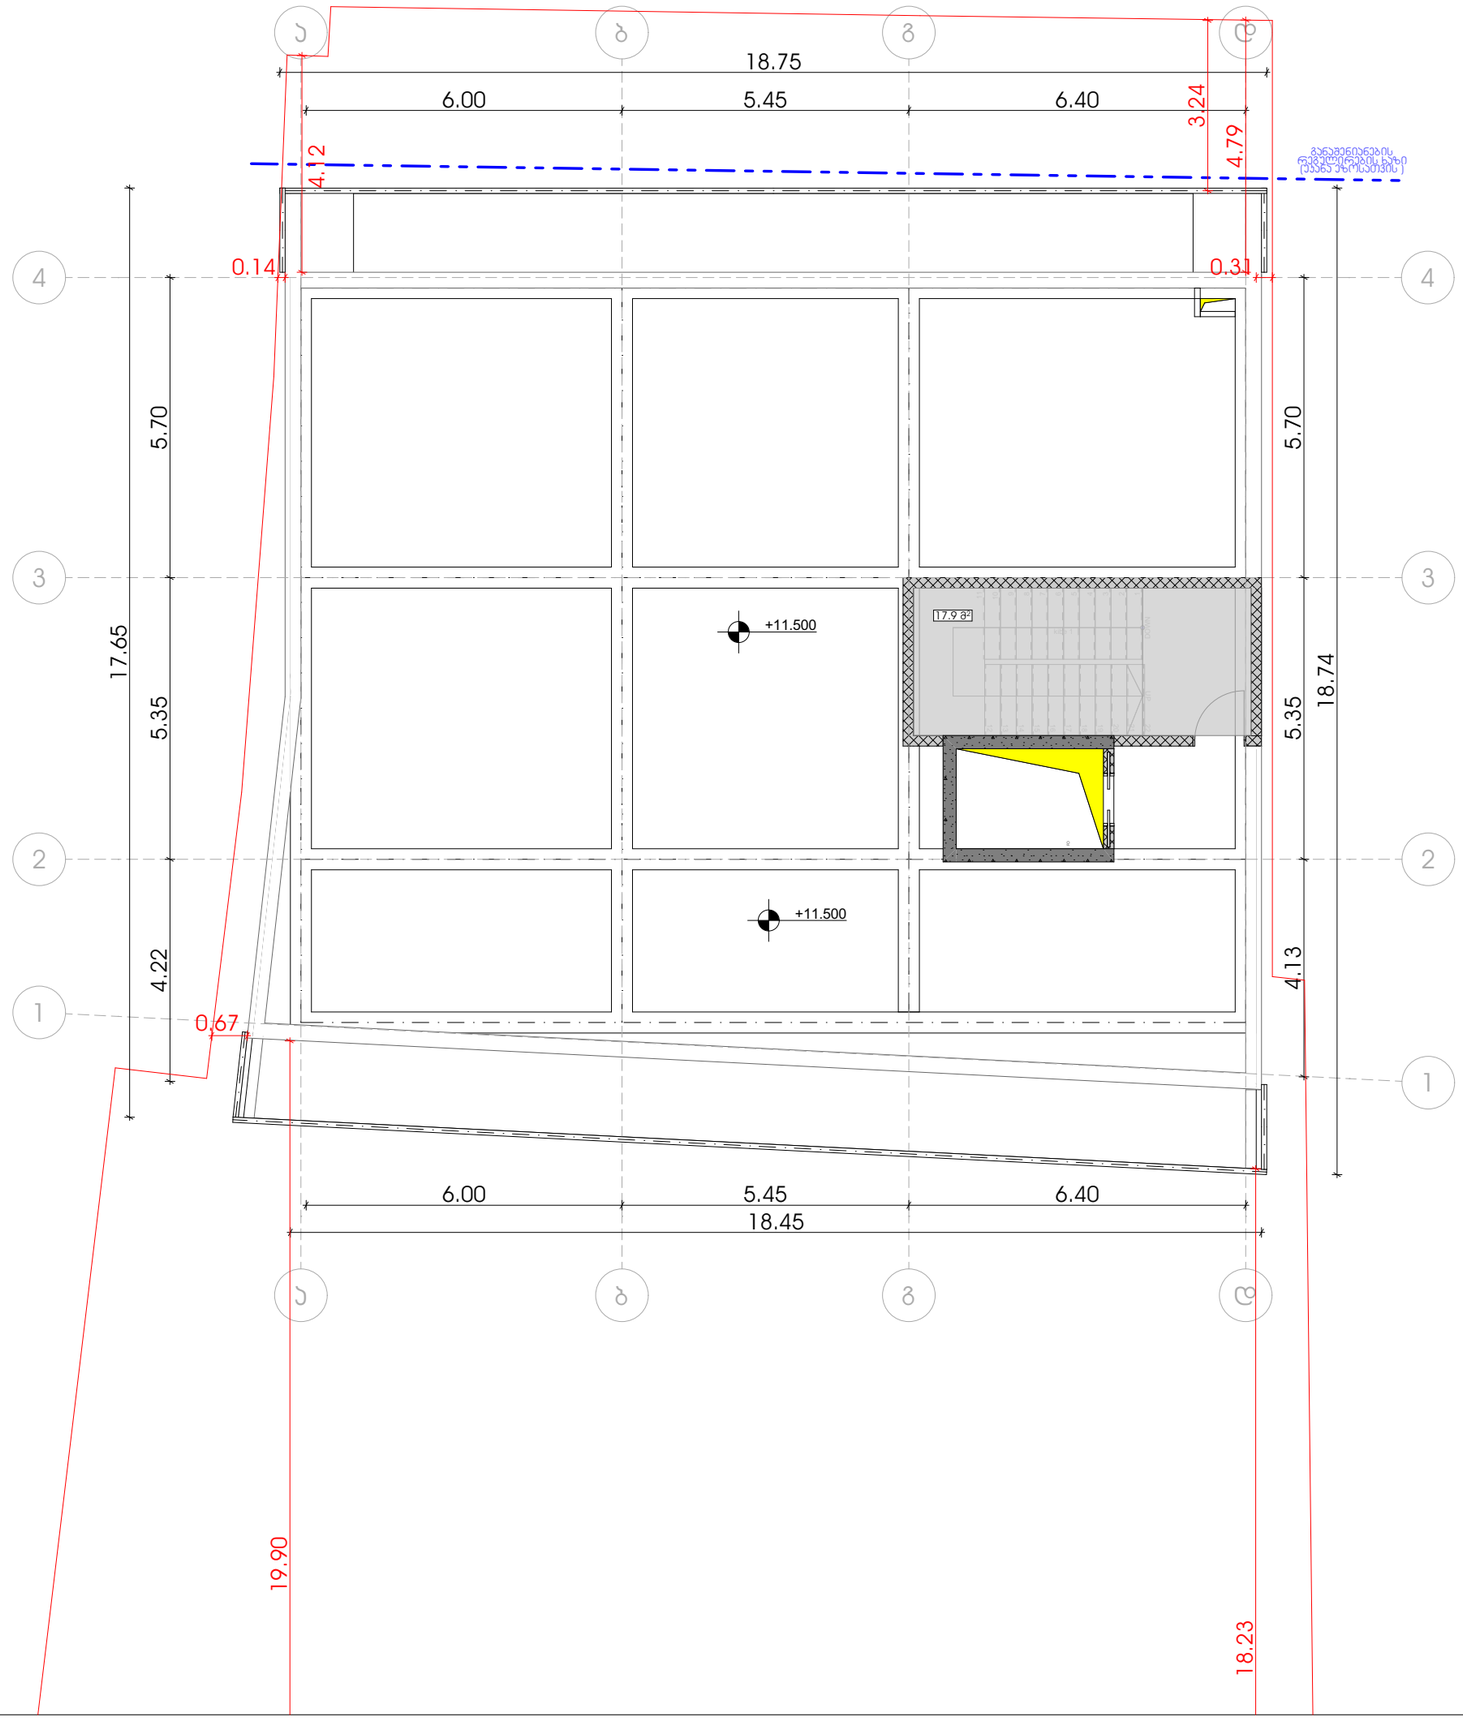

GSPublisherVersion 0.8.100.100

დემკვეთი

პროექტის ავტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი

,

ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით

- კონსტრუქციული სამუშაოების
დაწყებამე , შეამოწმეთ
სპეციფიკაციები

- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

დახაზა

სათაური -შენიშვნები

გიორგი ოსეფაიშვილი

ოფისი

ავტოსადგომის ფართი

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

კიბის უჯრედი, დერეფანი

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი

- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის

დამუშავების სტადიზე. ქ. თბილისი, აკაკი

ბელაიშვილის ქუჩა # 53 ს.კ 01.13.03.010.054

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 UP DOWN

კიბე

1

1

1

2

2

3

3

4

4

dd

gg

bb

aa

6.00 5.45 6.40

4.13 5.35 5.70

6.00 5.45 6.40

4.22 5.35 5.70

18.75

18.74

18.45

4.79

4.12

0.14 0.31

0.67

18.23

19.90

3.24

+11.500

+11.500

ეთობი

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი (უკანა ეზოსათვის)

FO

17.9

m

2

17.65

17

.

7

m

2

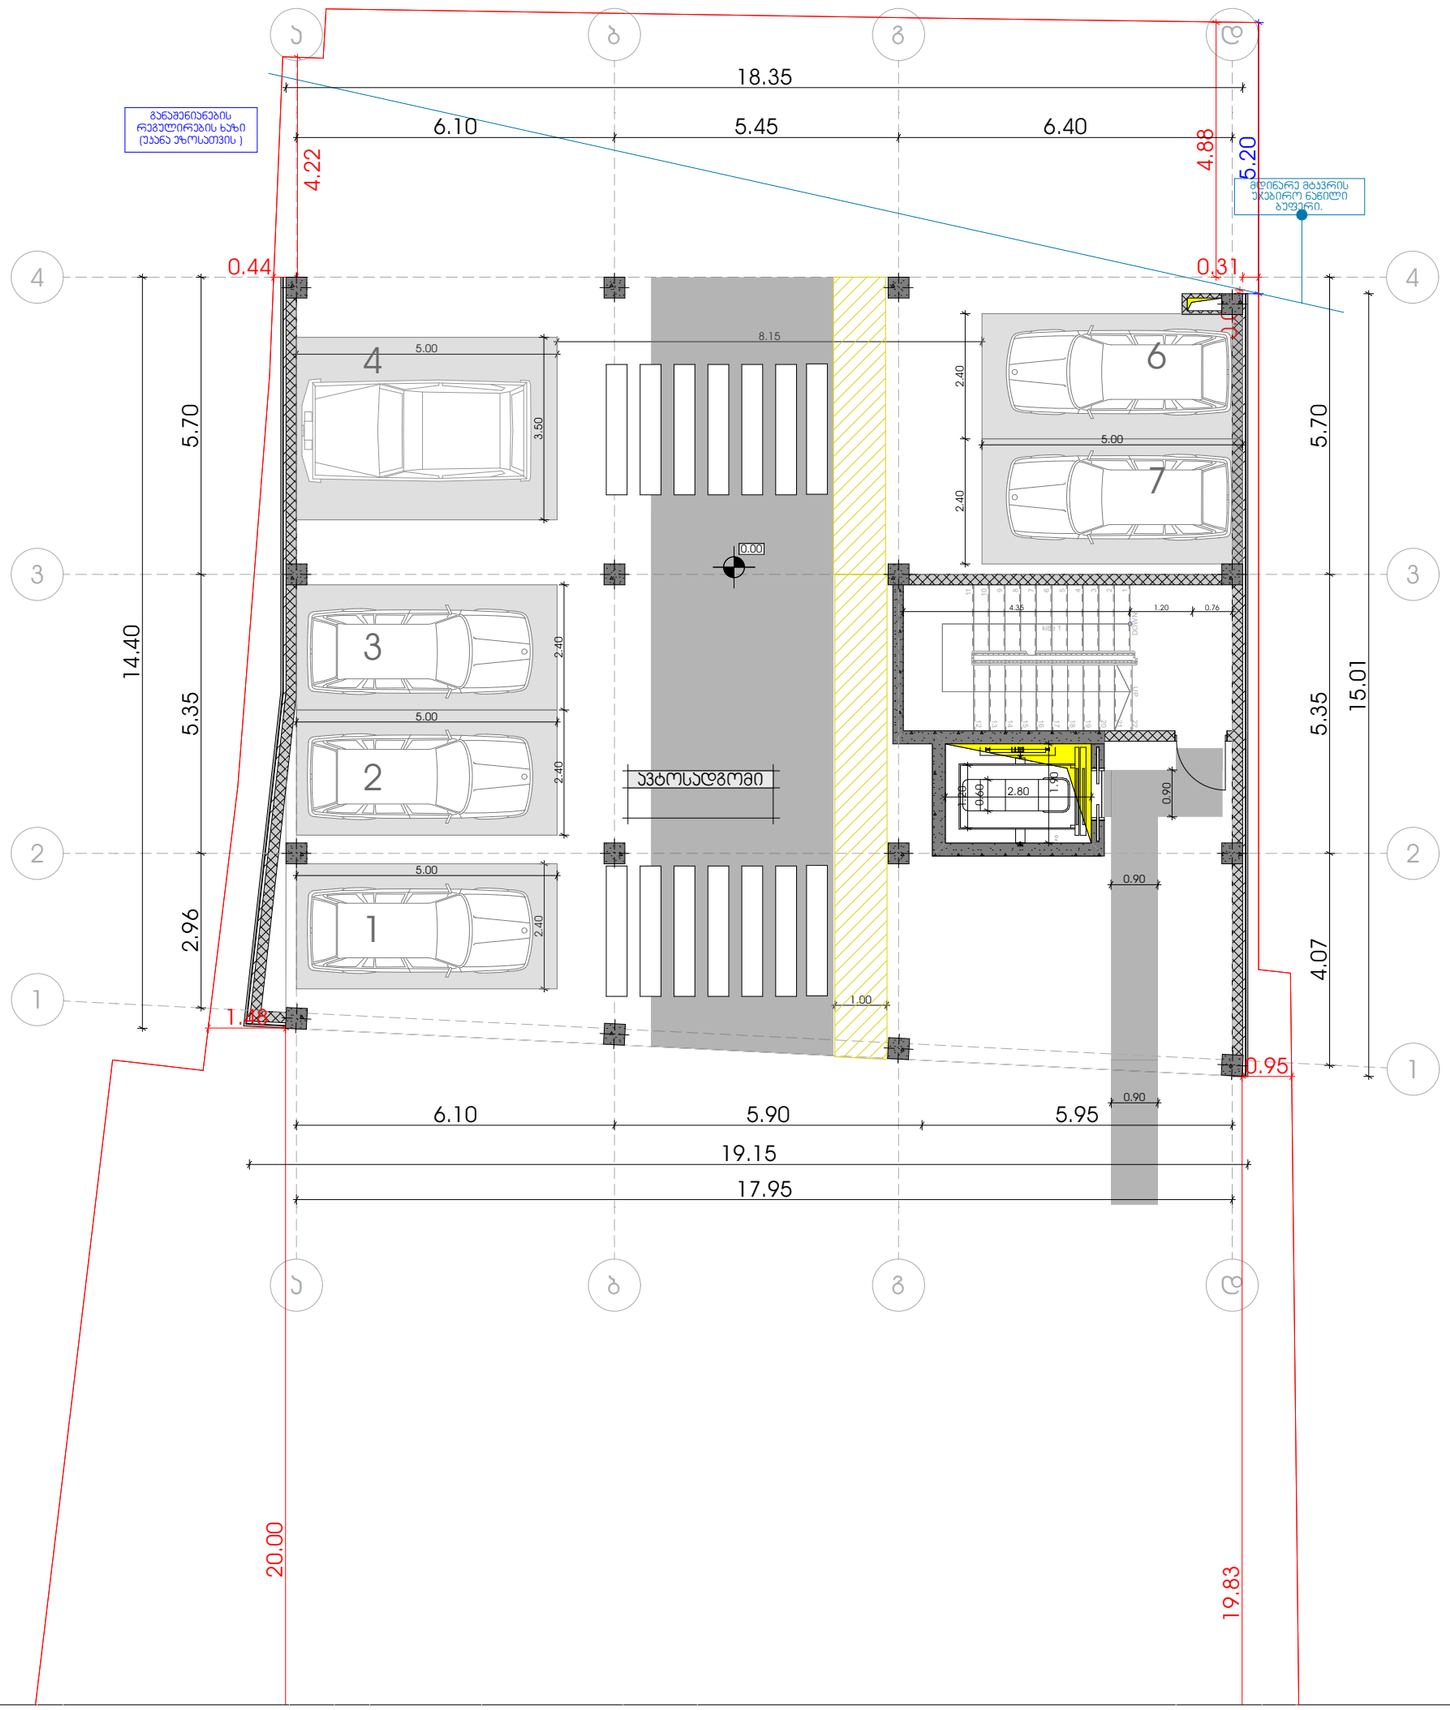

ASPublisherVersion 0.5.100.100

დემკვეთი

პროექტის ავტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი

,

ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით

- კონსტრუქციული სამუშაოების
დაწყებამე , შეამოწმეთ
სპეციფიკაციები

- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

დახაზა

სათაური -შენიშვნები

გიორგი ოსეფაიშვილი

ოფისი

ავტოსადგომის ფართი

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

კიბის უჯრედი, დერეფანი

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი

- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის

დამუშავების სტადიზე. ქ. თბილისი, აკაკი

ბელაიშვილის ქუჩა # 53 ს.კ 01.13.03.010.054

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 UP DOWN

კიბე

1

1

1

2

2

3

3

4

4

dd

gg

bb

aa

მდინარე მტკვრის
ujebiro ნაწილი

buferi. 4.88

4.22

0.44 0.31

0.95

1.48

19.83

20.00

0.90

1.00

0.90

8.15

2.40

5.00

0.90

4.35 1.20 0.76

17.95

0.07

5.20

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი (უკანა ეზოსათვის)

FO

6.10 5.45 6.40

18.35

4.07 5.35 5.70

15.01

6.10 5.90 5.95

19.15

2.96 5.35 5.70

14.40

5.00

2.40 2.40

5.00

3.50

2.40 2.40

5.00

1.90
1.20

0.60

2.80

0.00

ავტოსადგომი

1234

67

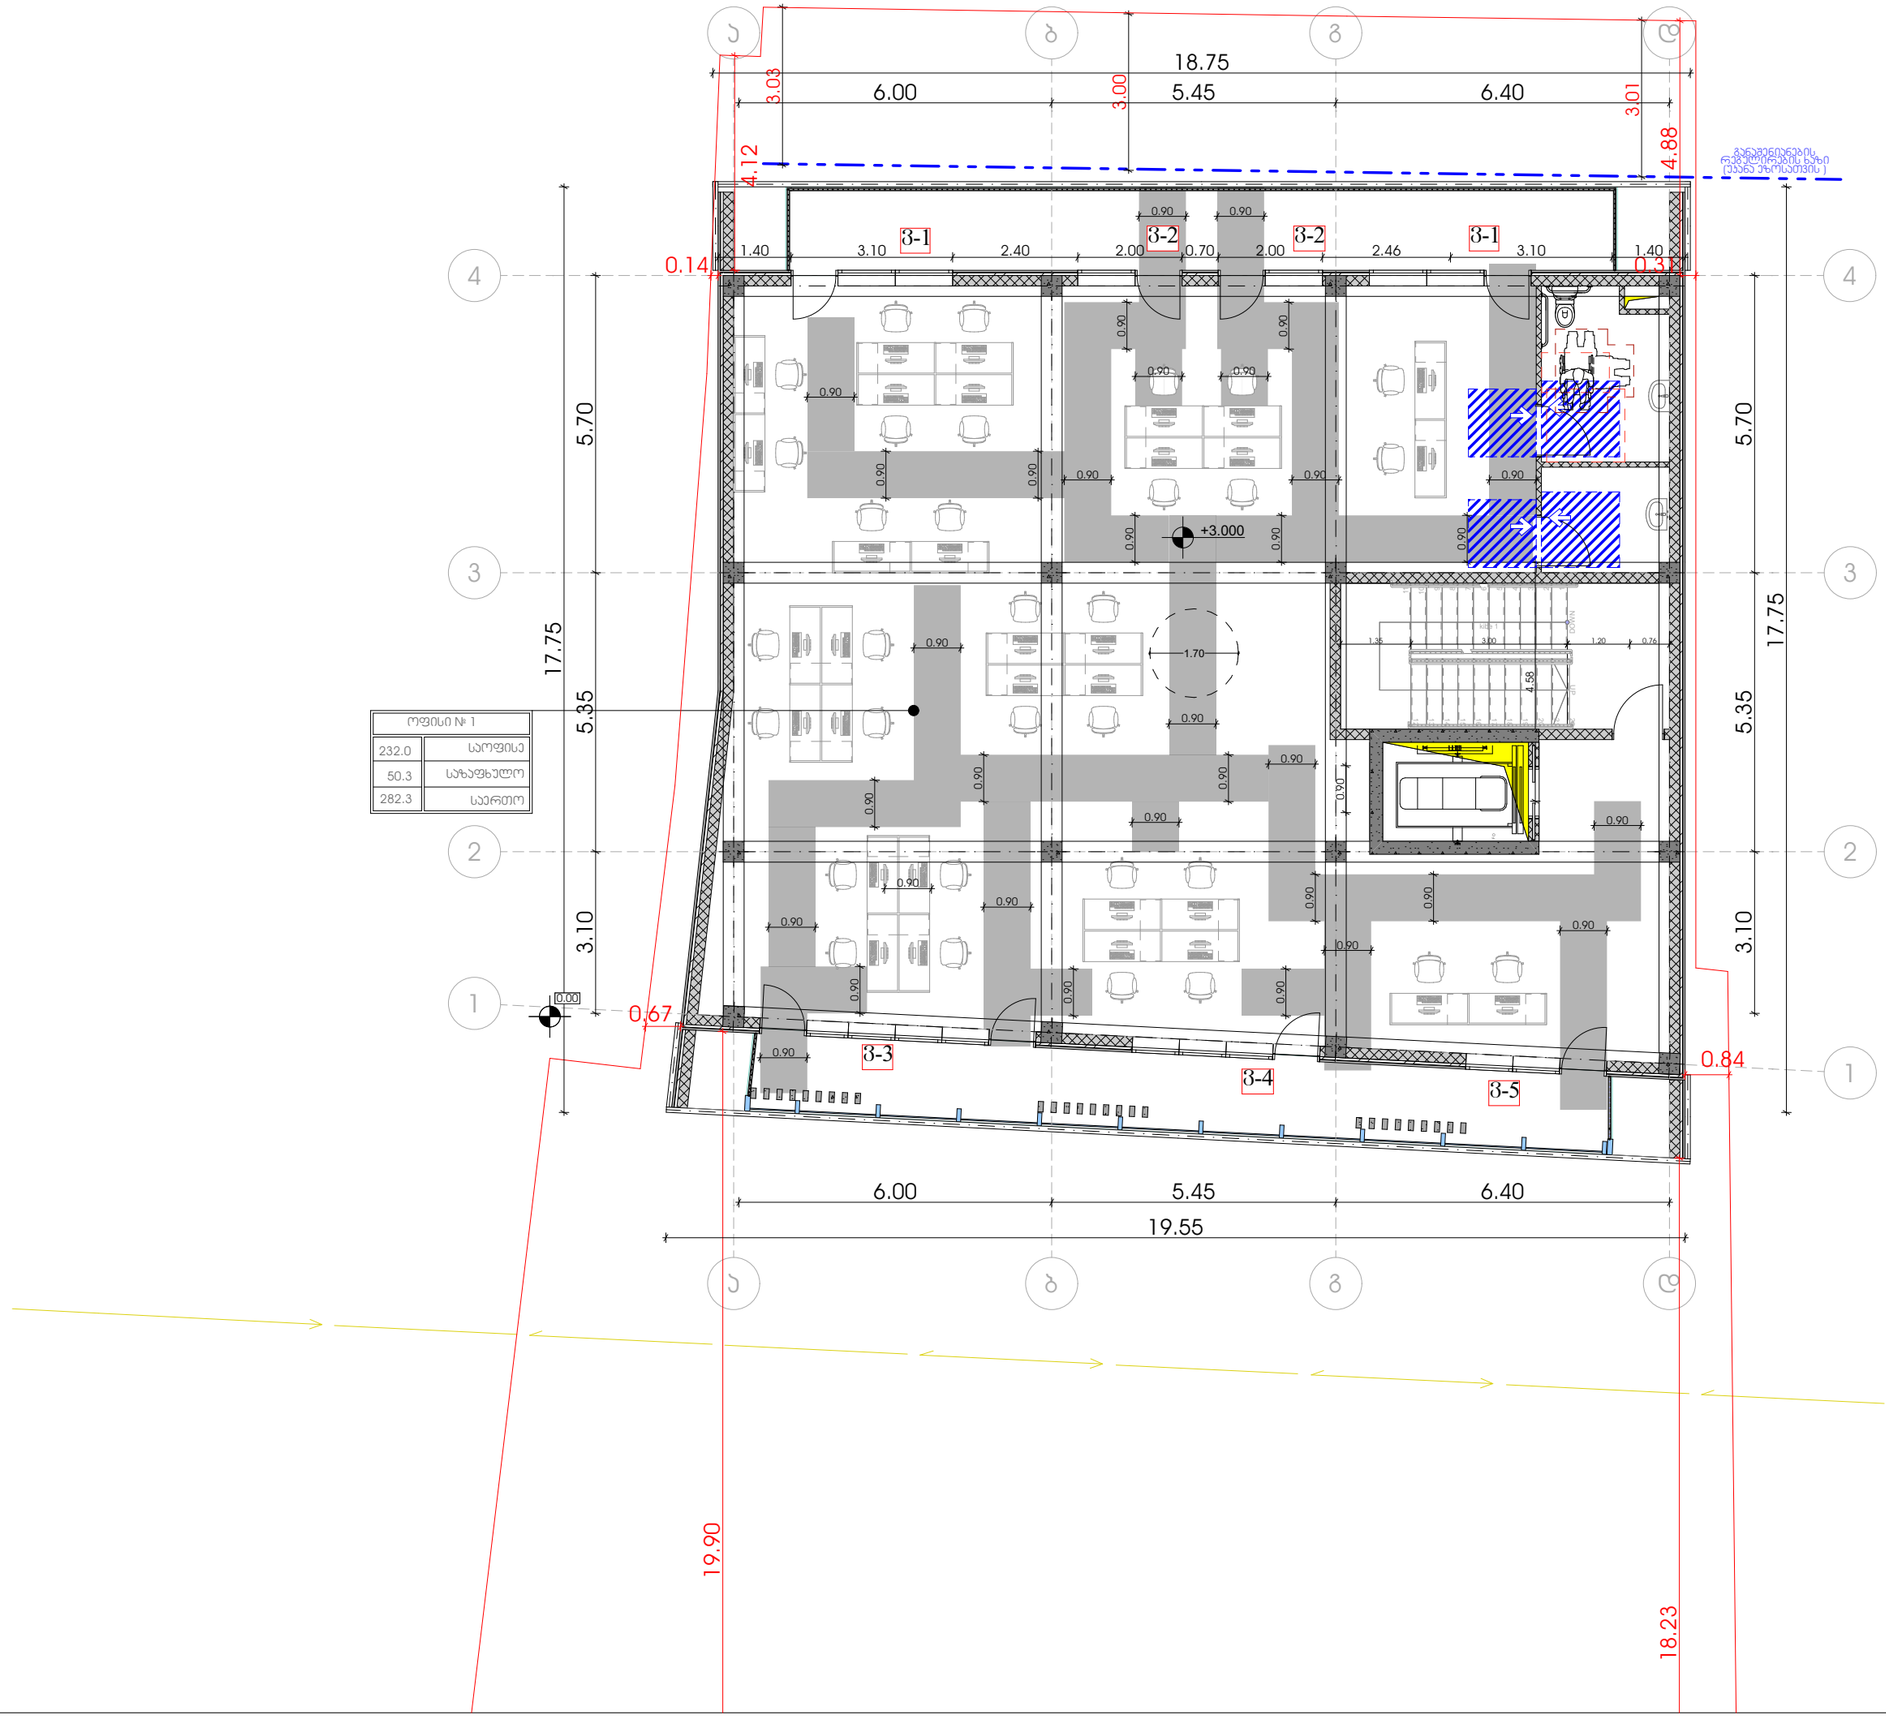

ოფისი № 1	
232.0	საოფისე
50.3	სახანძრო
282.3	საერთო

-შენიშვნები

- არ გაზომოთ ნახაზიდან
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს ადგილზე
- ნახაზებს შორის ნებისმიერი უზუსტობა დაუყოვნებლივე უნდა ეცნობოს საავტორო ზედამხედველის უზუსტობის ხარისხის მესაფასებლად
- ყველა ნახაზი განიხილული უნდა იყოს, როგორც მთლიანი პროექტის ალბომის ნაწილი, ყველა ფიქსირებული ტოპოგენის, კონსტრუქციული ნახაზების, მიწის და გარე სისტემების ნახაზების და დამატებით სამუშაოების ნახაზების გათვალისწინებით
- კონსტრუქციული სამუშაოების დაწყებამდე , შეამოწმეთ სავალდებულოდ
- ტოპოგენიკების გამოქვეყნება დაექვემდებარება პროექტის მენეჯერ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე
- შენობის ყველა ნამუშარი იქნება ორიგინალი
- სახანძრო სისტემების პროექტში ასახული ინფორმაციის ზუსტი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სანდვეთრის მორგებული სახანძრო სისტემების სამუშაო პროექტის დამუშავების სტადიაზე.

აგტოსადგომის ფარეთი
საოფისე ფარეთი
სახანძრო ფარეთი
ჯიხის უჯრედი, დერეფანი

დეველოპერი

პროექტის ავტორი
გიორგი ოსეფაშვილი

დასახა

სათაური
ოფისი

მისამართი
ქ. თბილისი, ავაჭი
ბელიაშვილის ქუჩა № 53

ს.კ 01.13.03.010.054

პროექტის სტადია
არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის სახელწოდება

მასშტაბი

Code

თარიღი

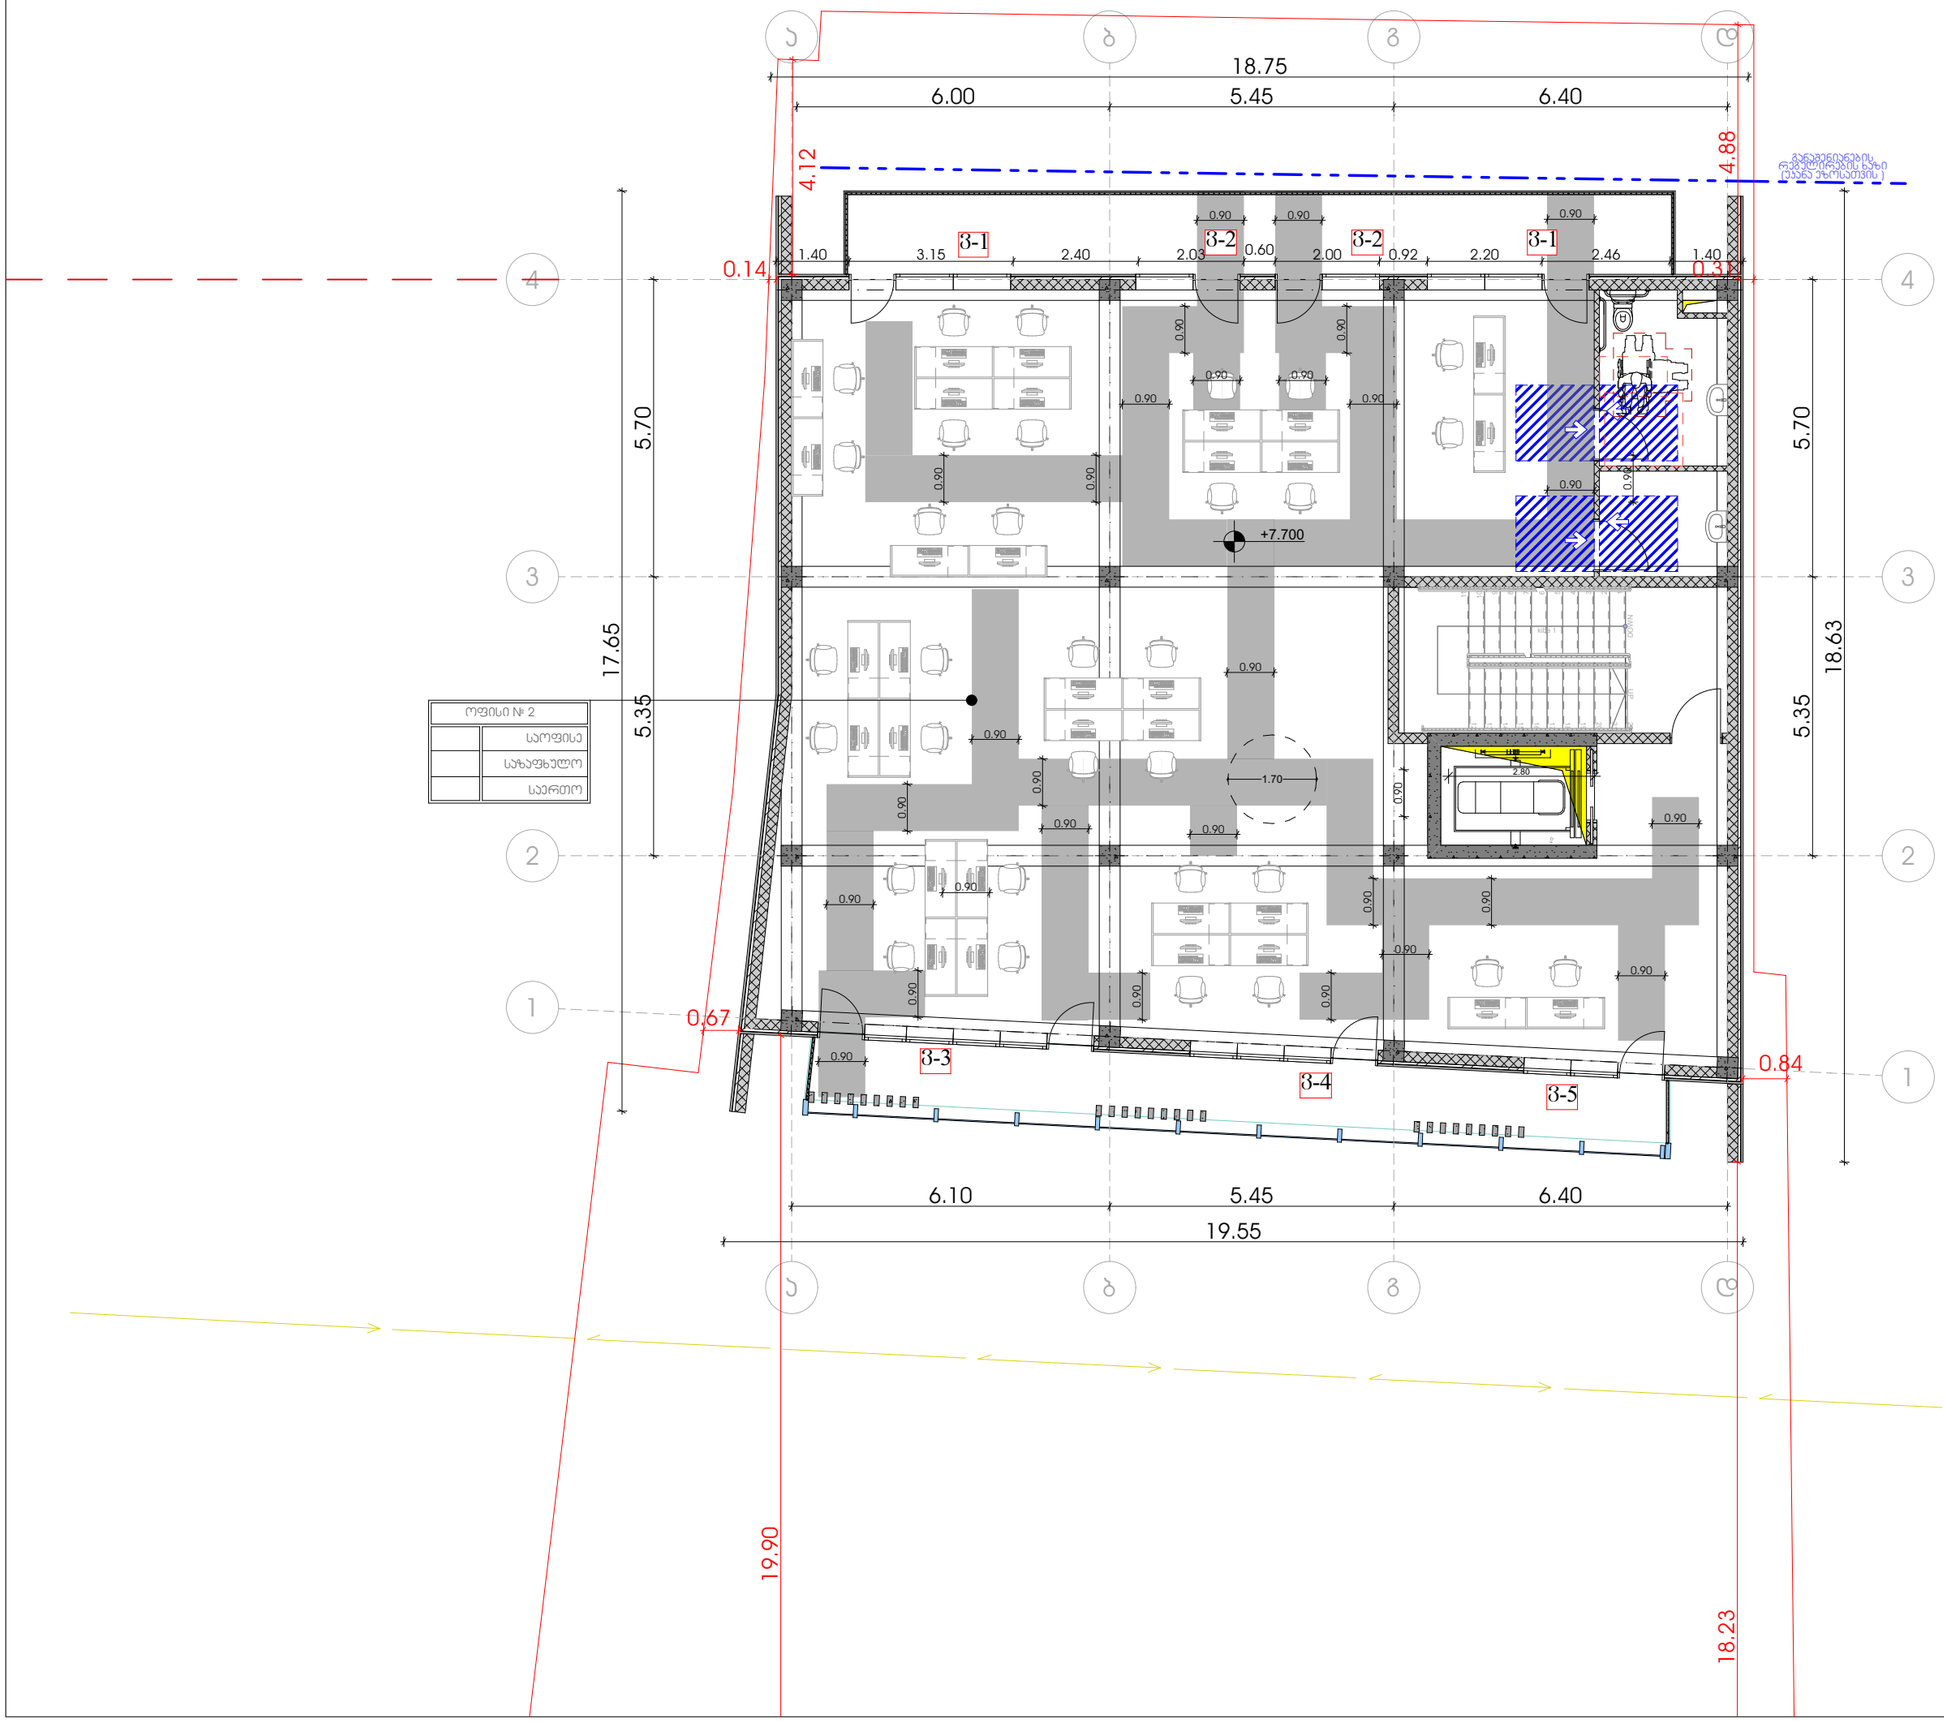

ASPublisherVersion 0.8.100.100

დემკვეთი

პროექტის ავტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს, როგორც მთლიანი
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით

- კონსტრუქციული სამუშაოების
დაწყებამე , შეამოწმეთ
სპეციფიკაციები

- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

დახაზა

სათაური

- შენიშვნები

გიორგი ოსეფაიშვილი

ოფისი

ავტოსადგომის ფართი

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

კიბის უჯრედი, დერეფანი

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი

- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

ქ. თბილისი, აკაკი
ბელაიშვილის ქუჩა # 53

s.k 01.13.03.010.054

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 UP DOWN

კიბე 1

1

1

2 2

3 3

4 4

d

d

g

g

b

b

a

a

1.70

4.88

4.12

0.14 0.31

0.84

0.67

18.23

19.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

+7.700

საოფისე

საზაფხულო

საერთო

ოფისი # 2

v-1 v-2 v-2 v-1

v-3

v-4
v-5

განაშენიანების
რეგულირების ხაზი
(უკანა ეზოსათვის)

FO

2.80

6.10 5.45 6.40

19.55

5.35 5.70

17.65

6.00 5.45 6.40

18.75

5.35 5.70

18.63

1.40 3.15 2.40 2.03 0.60 2.00 0.92 2.20 2.46 1.40

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90 0.90

0.90

0.90 0.90

0.90

0.90

0.90

0.90