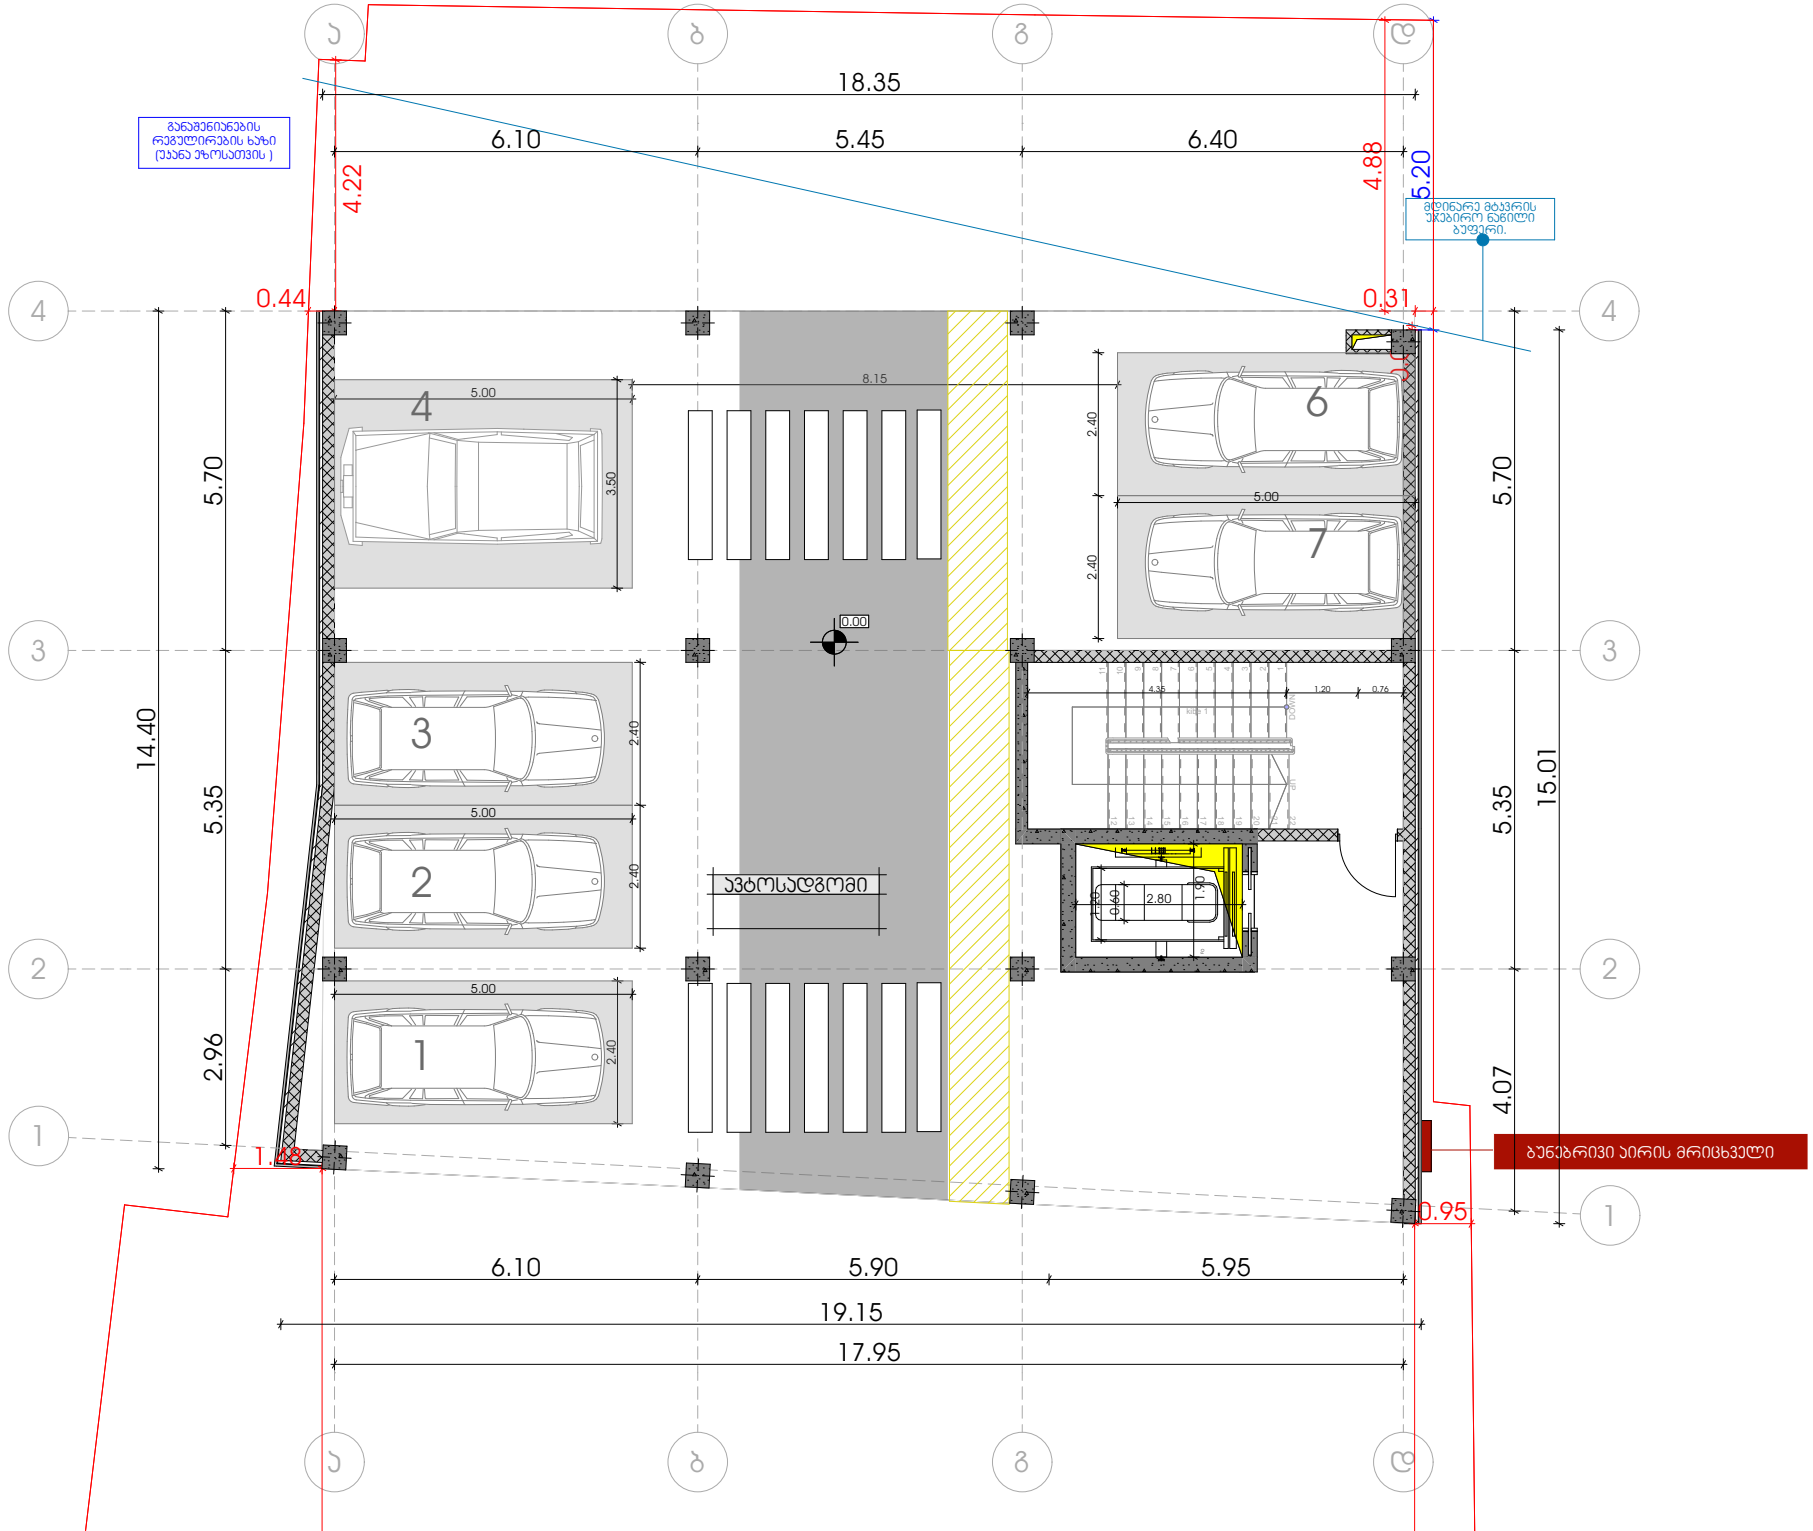
ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა № 53


ს/კ: 01.13.03.010.054


საოფისე შენობის

გაზომომარაგების პროექტი

შემსრულებელი: თ. კესარელი


18.35
6.10
5.45
6.40
4.22
4.88
5.20
0.44
0.31
5.70
14.40
5.35
2.96
15.01
4.07
8.15
5.00
3.50
2.40
0.00
4
3
2
1
6
7
ავტოსადგომი
4.35
1.20
0.75
2.80
0.60
1.90
1.48
0.95
6.10
5.90
5.95
19.15
17.95
ბუნებრივი აირის მრიცხველი

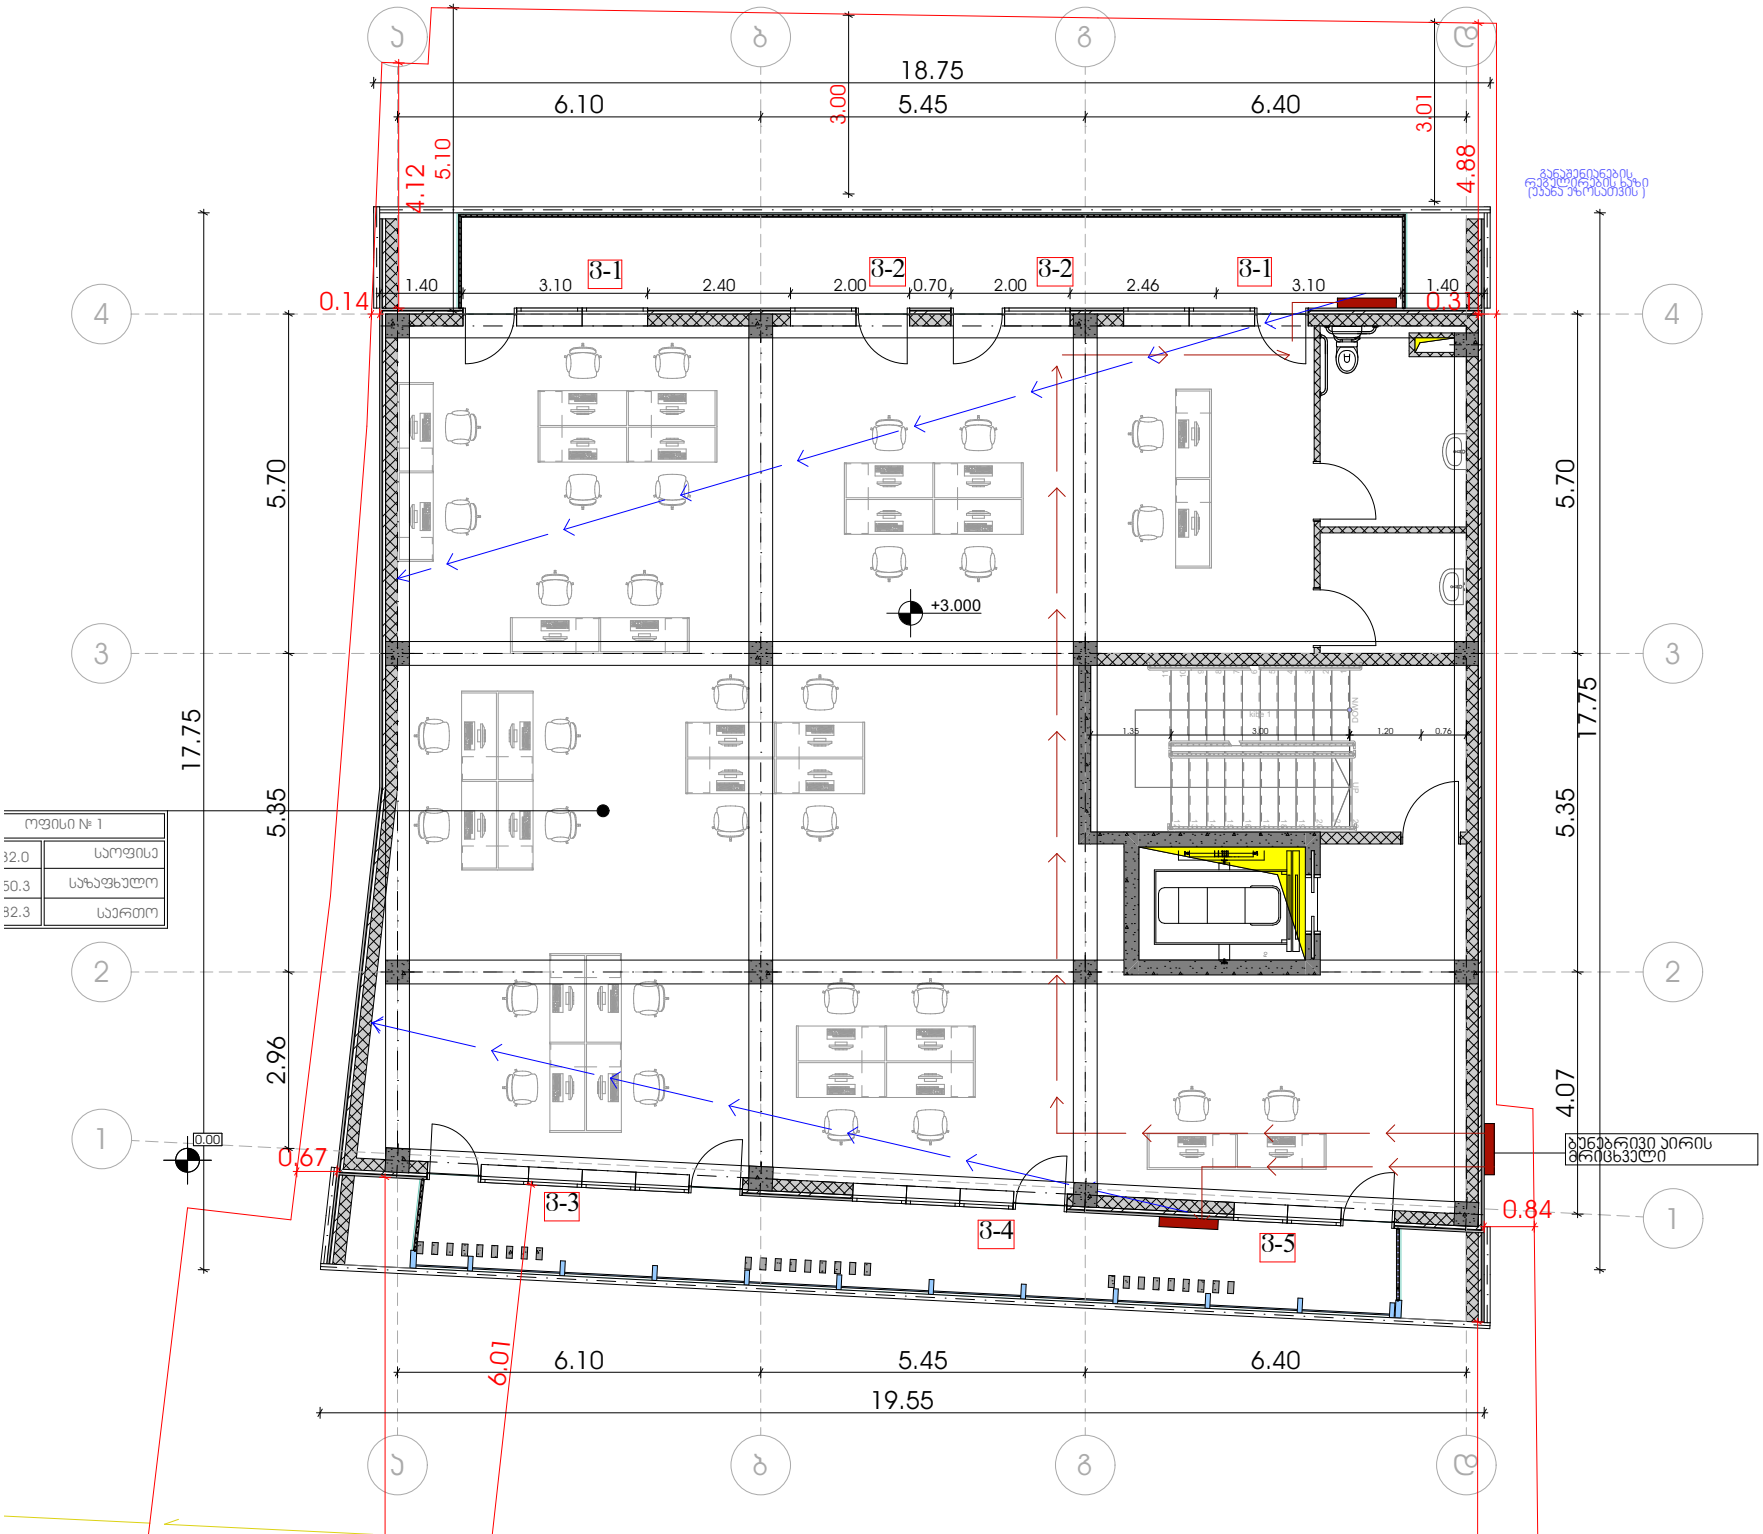
18.75
6.10
5.45
6.40
3.00
3.01
4.88
4.12
5.10
1.40
3.10
3-1
2.40
2.00
3-2
0.70
2.00
3-2
2.46
3-1
3.10
1.40
0.14
0.37
5.70
17.75
5.35
2.96
+3.000
0.00
0.67
3-3
3-4
3-5
0.84
4.07
ოფისი № 1
32.0
საოფისე
50.3
საზაფხულო
32.3
საერთო
ბუნებრივი აირის მრიცხველი
6.01
6.10
5.45
6.40
19.55

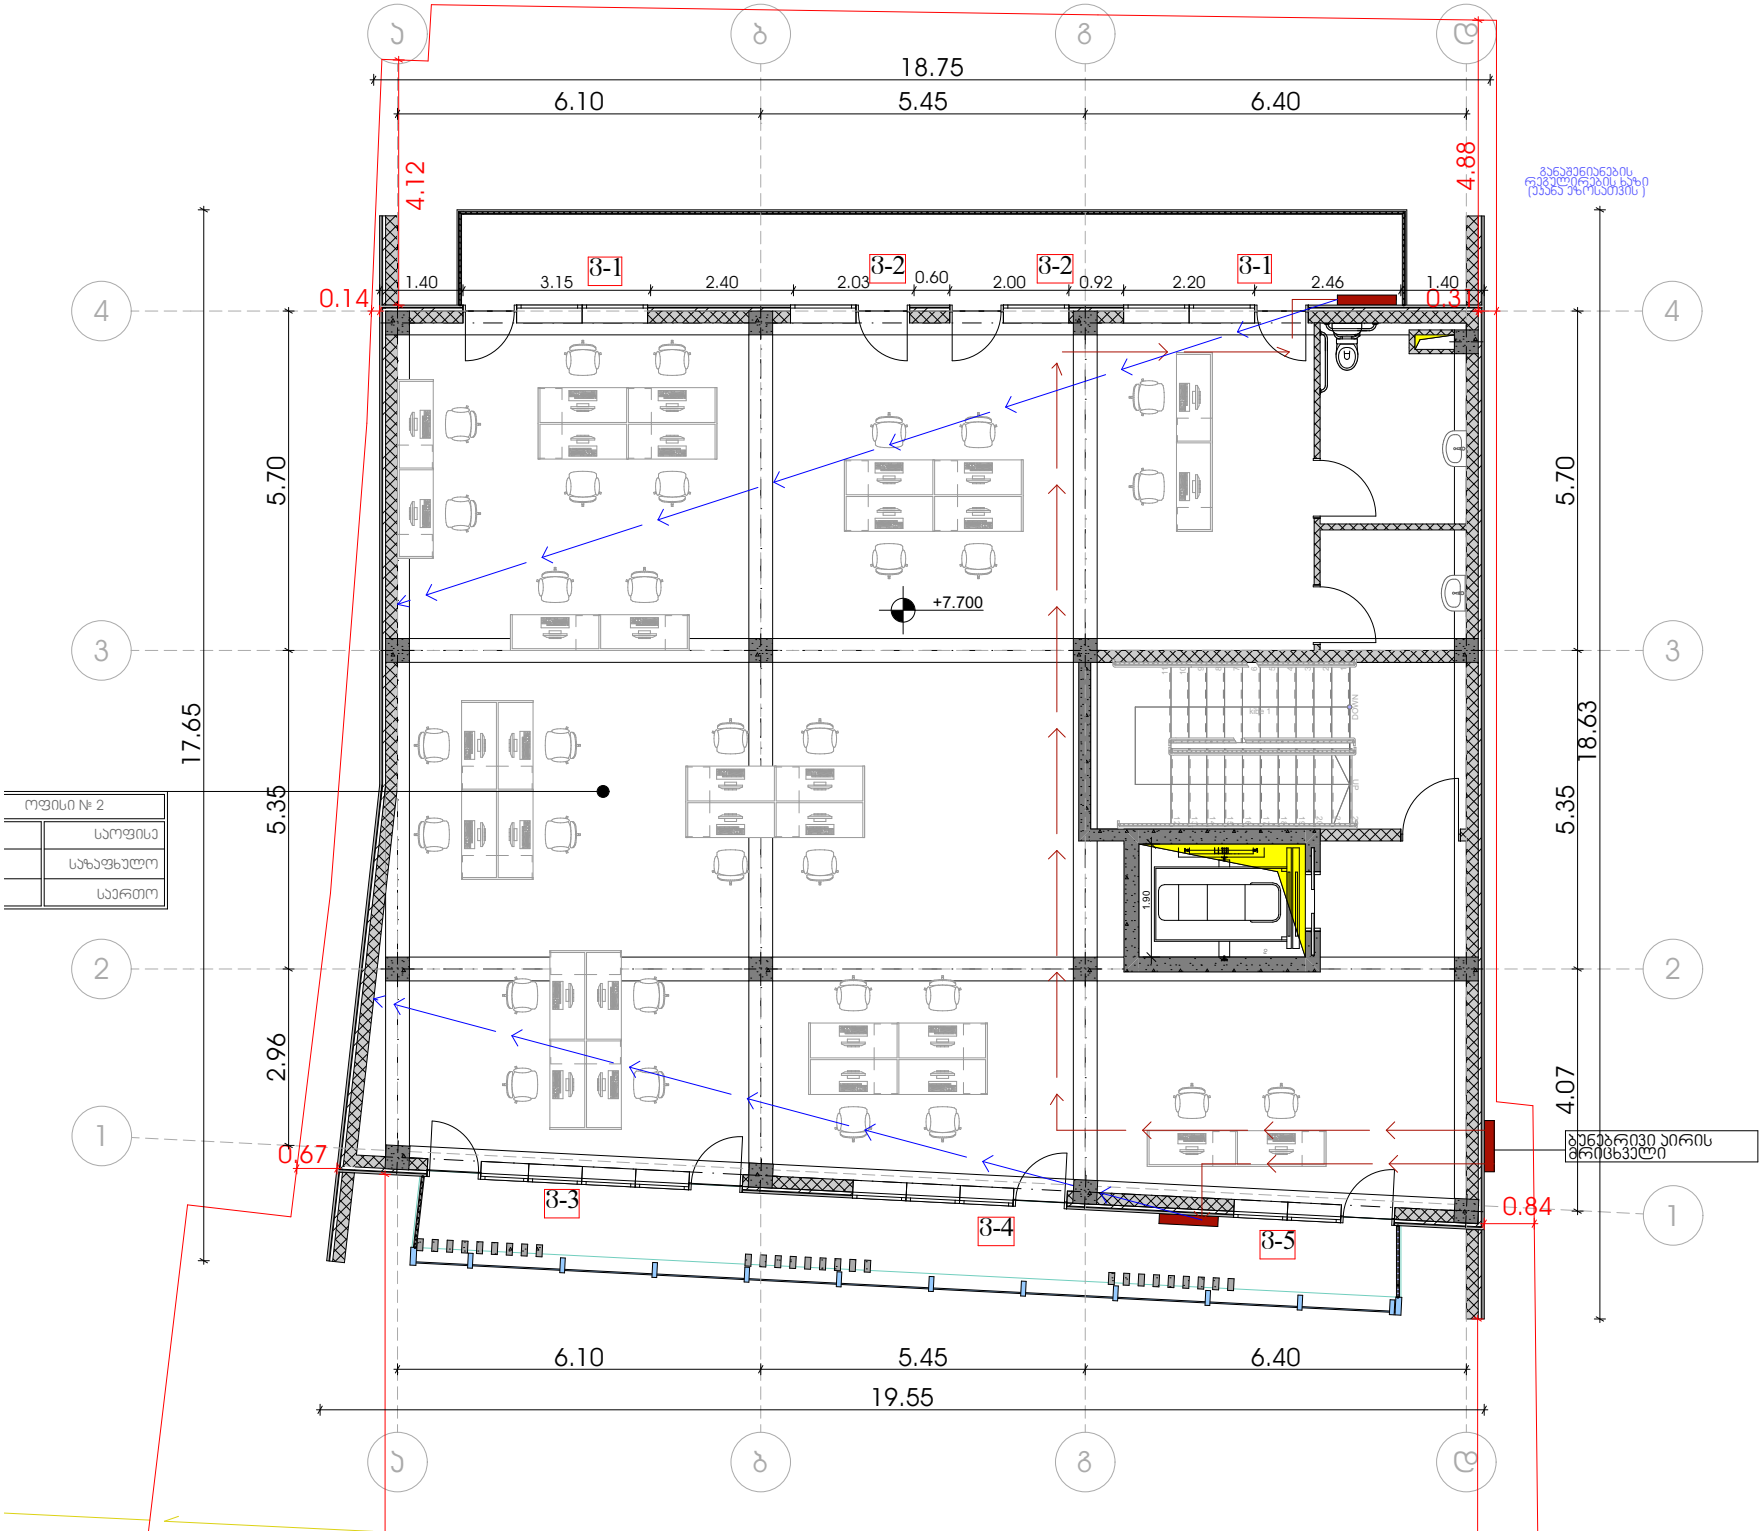
18.75
6.10
5.45
6.40
4.12
4.88
1.40
3.15
3-1
2.40
2.03
3-2
0.60
2.00
3-2
0.92
2.20
3-1
2.46
1.40
0.14
0.37
5.70
17.65
5.35
2.96
+7.700
ოფისი № 2
საოფისე
საზაფხულო
საერთო
18.63
4.07
0.67
3-3
3-4
3-5
0.84
ბუნებრივი აირის მრიცხველი
19.55

ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა № 53


სკ: 01.13.03.010.054

საოფისე შენობის

წყალარინება, წყალმომარაგების ნაწილი

შემსრულებელი: თ. კესარელი


1 სართულის გეგმა

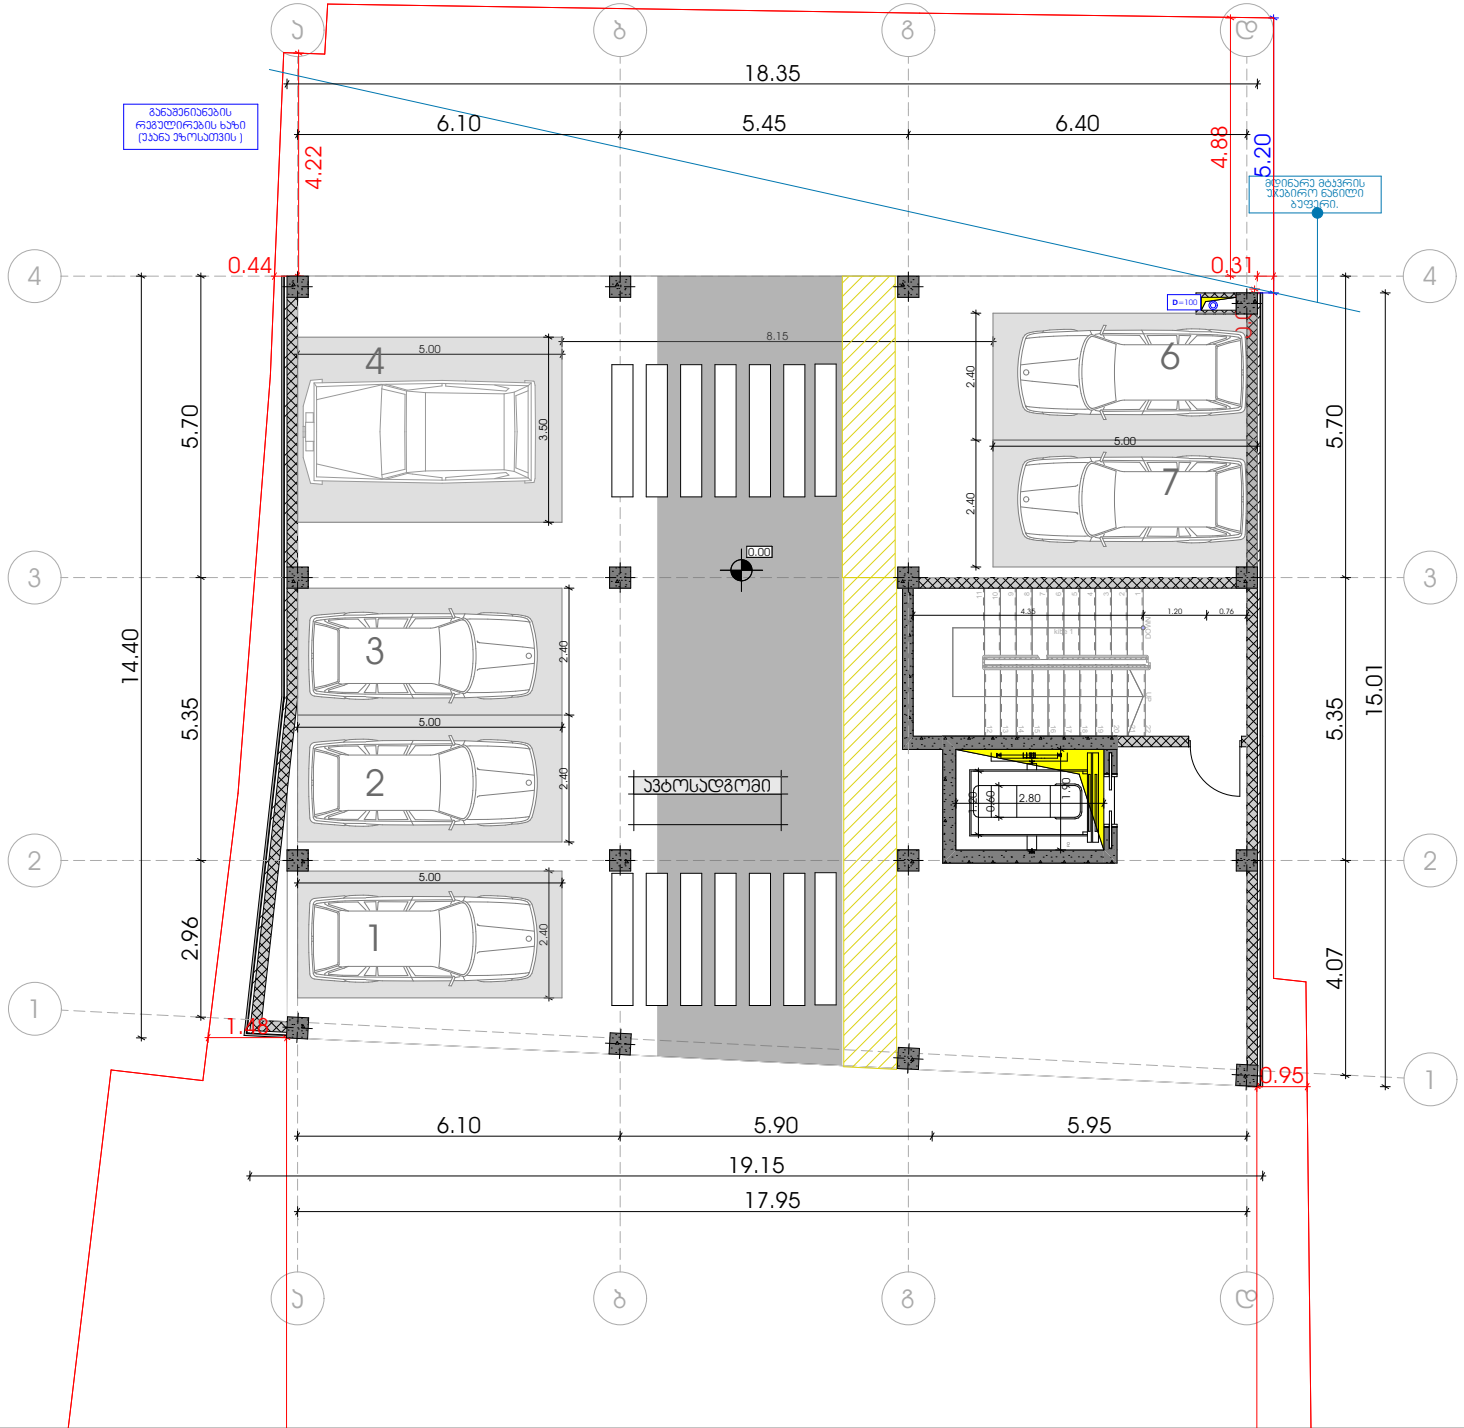

განმარტება

წინამდებარე ნახაზი წარმოადგენს ობიექტის წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტს.
წყალსადენის განშტოებაზე მოეწყობა წყალმზომი დ=32მმ.
გაანგარიშება ატარებულია ნორმატიული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
ხარჯი = 0,28ლ/წმ.
შენობაში შემავალი წყალმომარაგების მილები ჩაეწყობა ძალაძის მილში.
ხოლო შენობიდან გამომავალი კანალიზაციის მილი ჩაეწყობა ძალაძის მილში.
არსებულ მილებში ნარჩენი განიხორციელდეს ტექნიკური პირობების შესაბამისად.


2 სართულის გეგმა

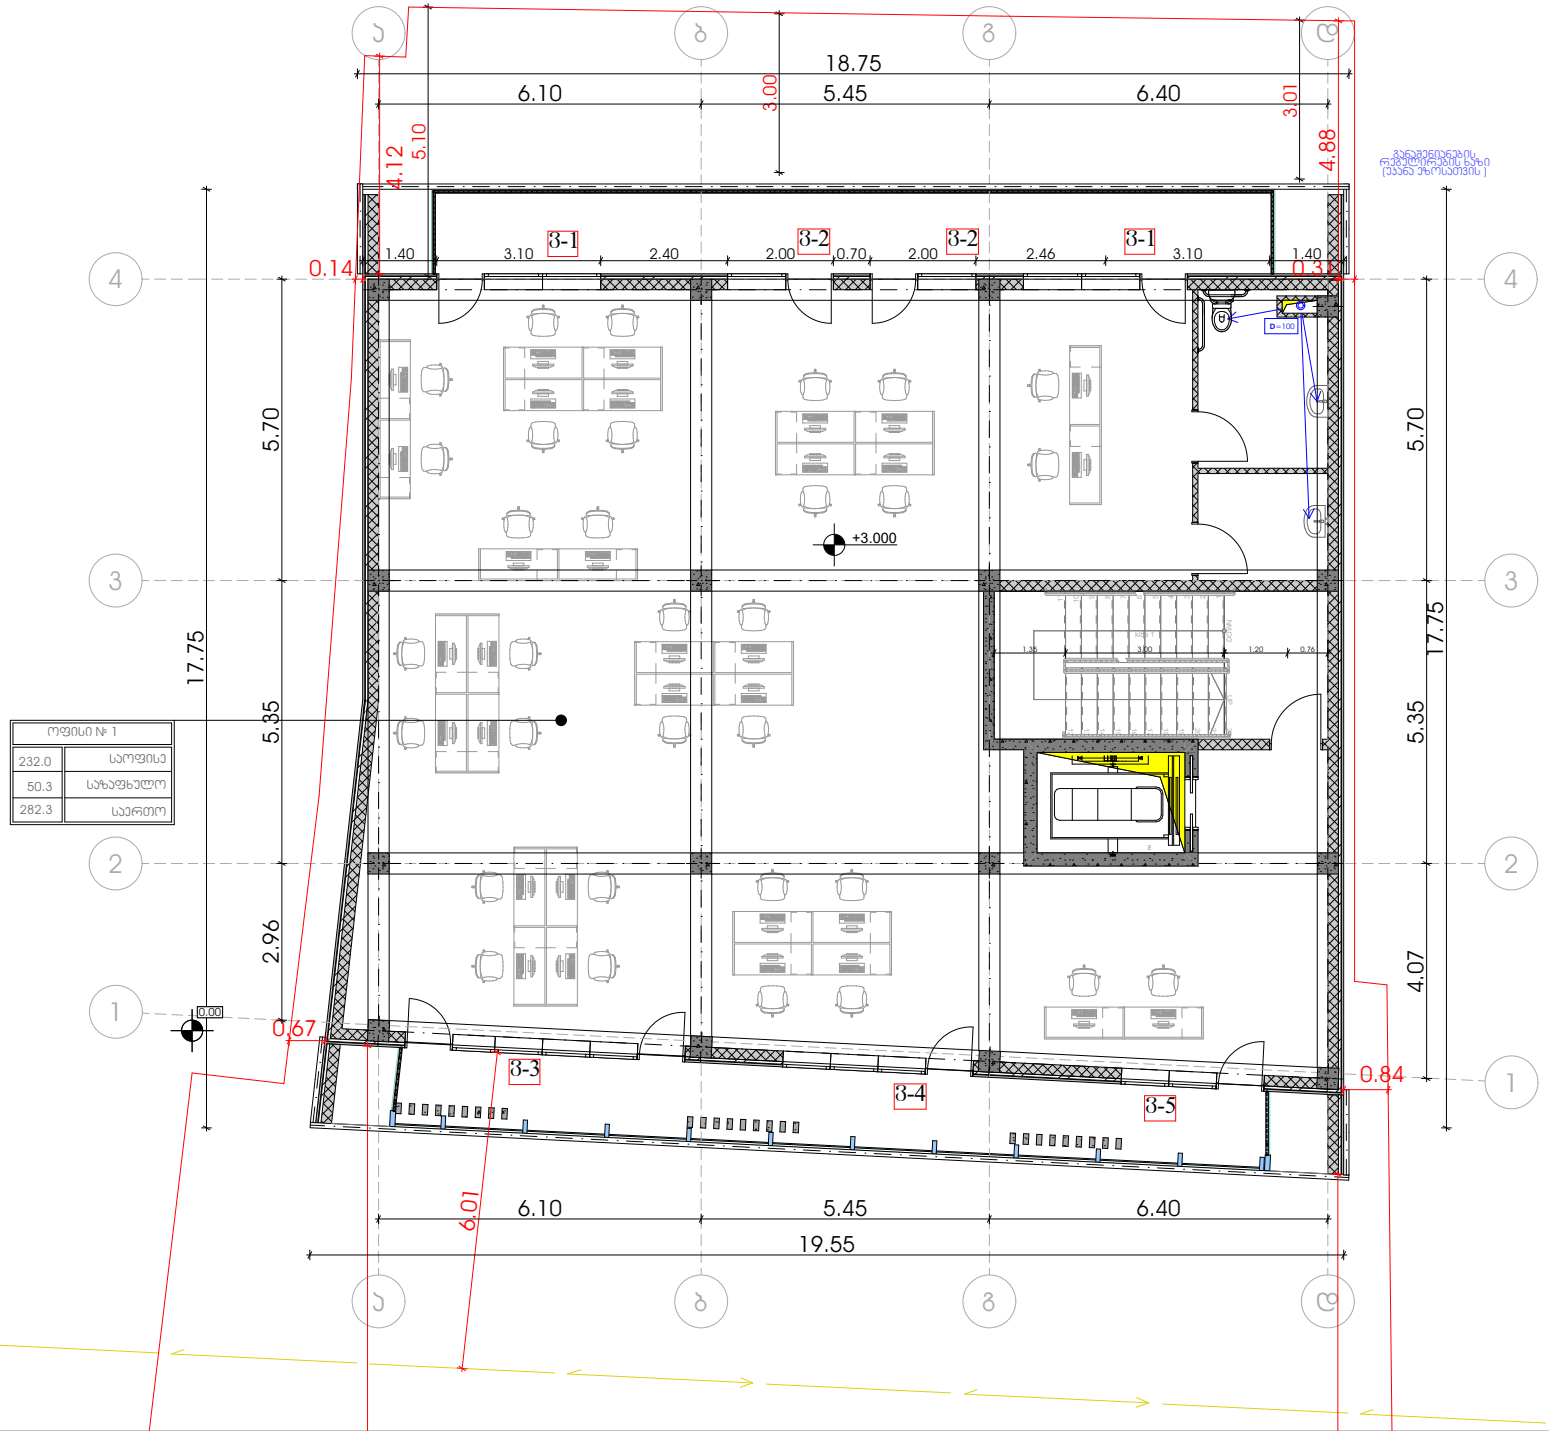

განმარტება

წინამდებარე ნახაზი წარმოადგენს ობიექტის წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტს.
წყალსადენის განშტოებაზე მოეწყობა წყალმზომი დ=32მმ.
გაანგარიშებული აღებტორით და ნამკეტი ვენტილით, წყლის ხარჯი = 0,28ლ/წმ. წყალსადენი შესრულებულია პლასტმასის მილებისაგან. შენობაში შემავალი წყალმომარაგების ძირი ჩაერთვება ძალაძის ძირში.
ხოლო შენობიდან გამომავალი კანალიზაციის ძირი ჩაერთვება ძალაძის ძირში. არსებულ ძირებში ჩართვა განხორციელდეს ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

3 სართულის გეგმა

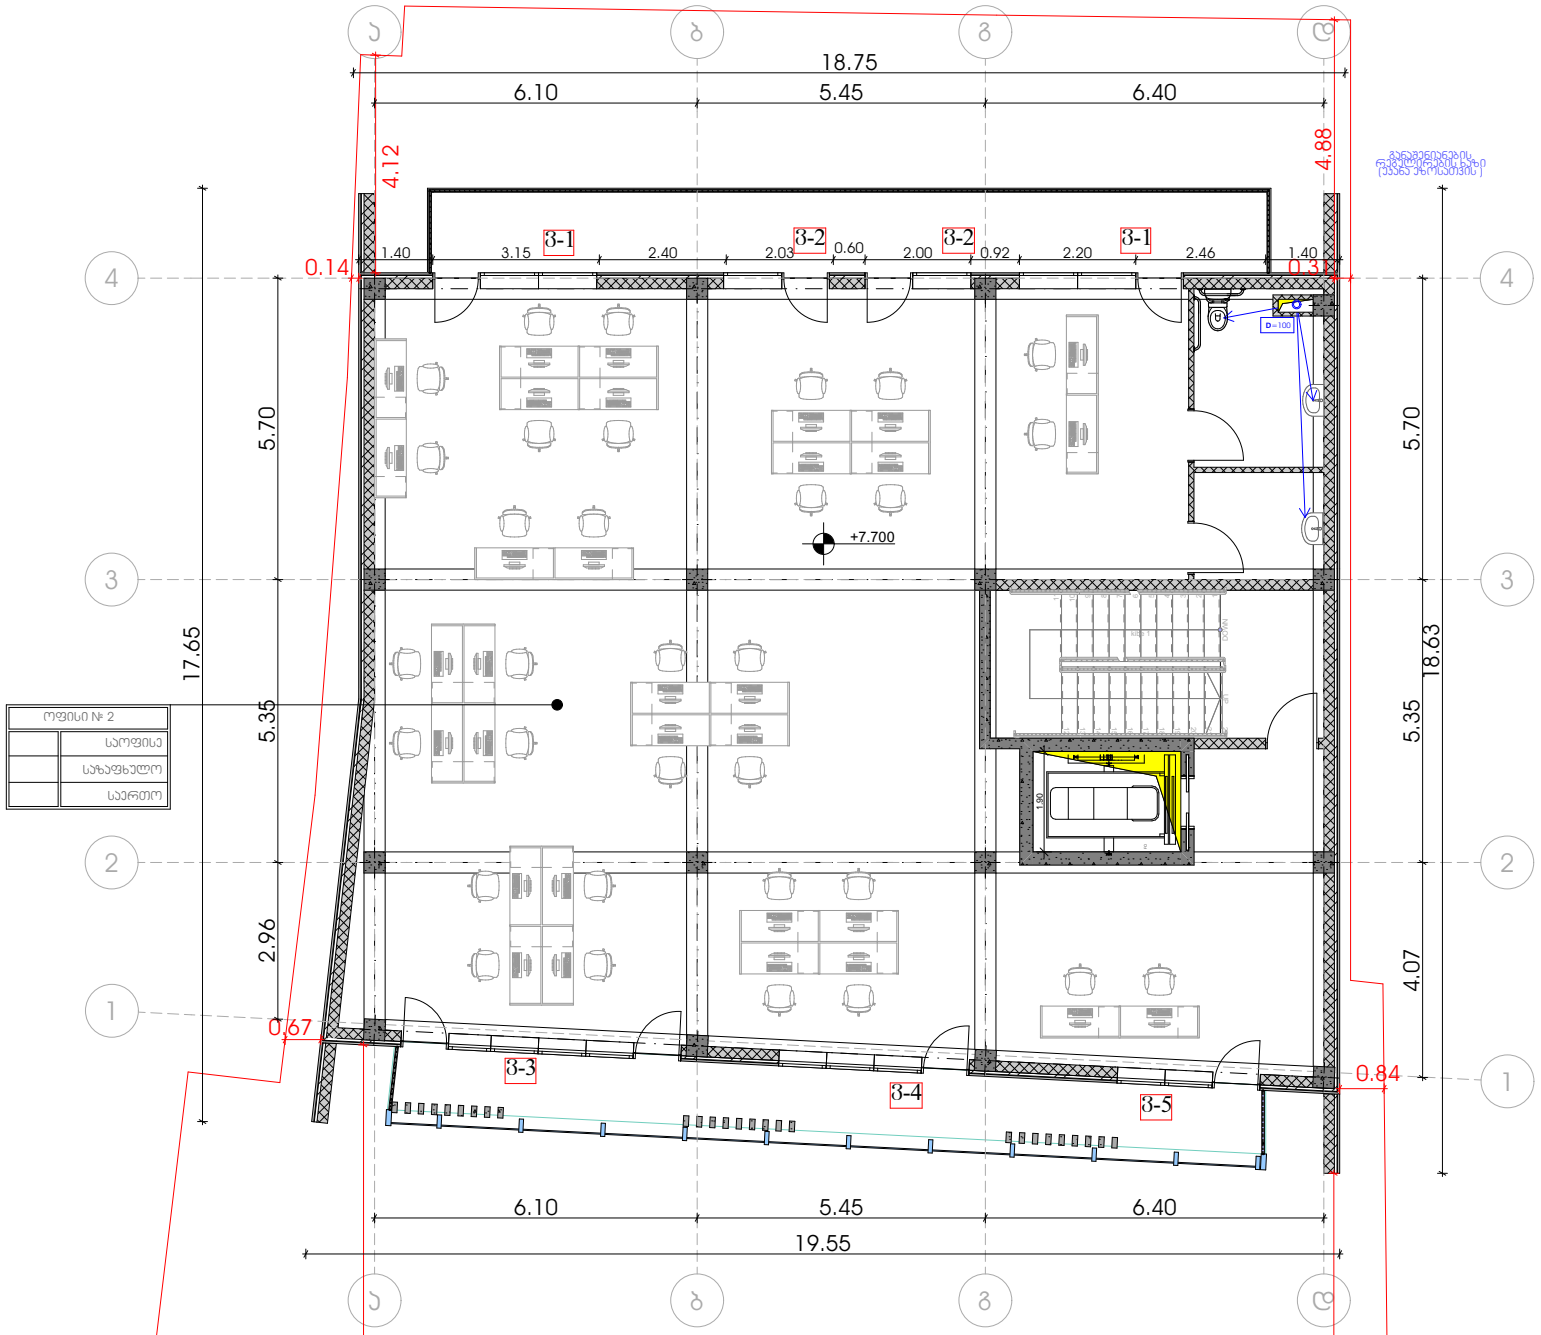

განმარტება

წინამდებარე ნახაზი წარმოადგენს ობიექტის წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტს.
წყალსადენის განშტოებაზე მოეწყობა წყალმზომი დ=32მმ.
გადამცემი ადაპტორით და ნამკეტი ვენტილით, წყლის ხარჯი = 0,28ლ/წმ. წყალსადენი შესრულებულია პლასტმასის მილებისაგან. შენობაში შემავალი წყალმომარაგების ძსელი ჩაერთვება ძალაძის ძსელში.
ხოლო შენობიდან გამომავალი კანალიზაციის ძსელი ჩაერთვება ძალაძის ძსელში. არსებულ ძსელებში ჩართვა განხორციელდეს ტექნიკური პირობების შესაბამისად.


ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა № 53

ს/კ: 01.13.03.010.054


საოფისე შენობის

ვენტილაციის ნაწილი


შემსრულებელი: თ. კესარელი

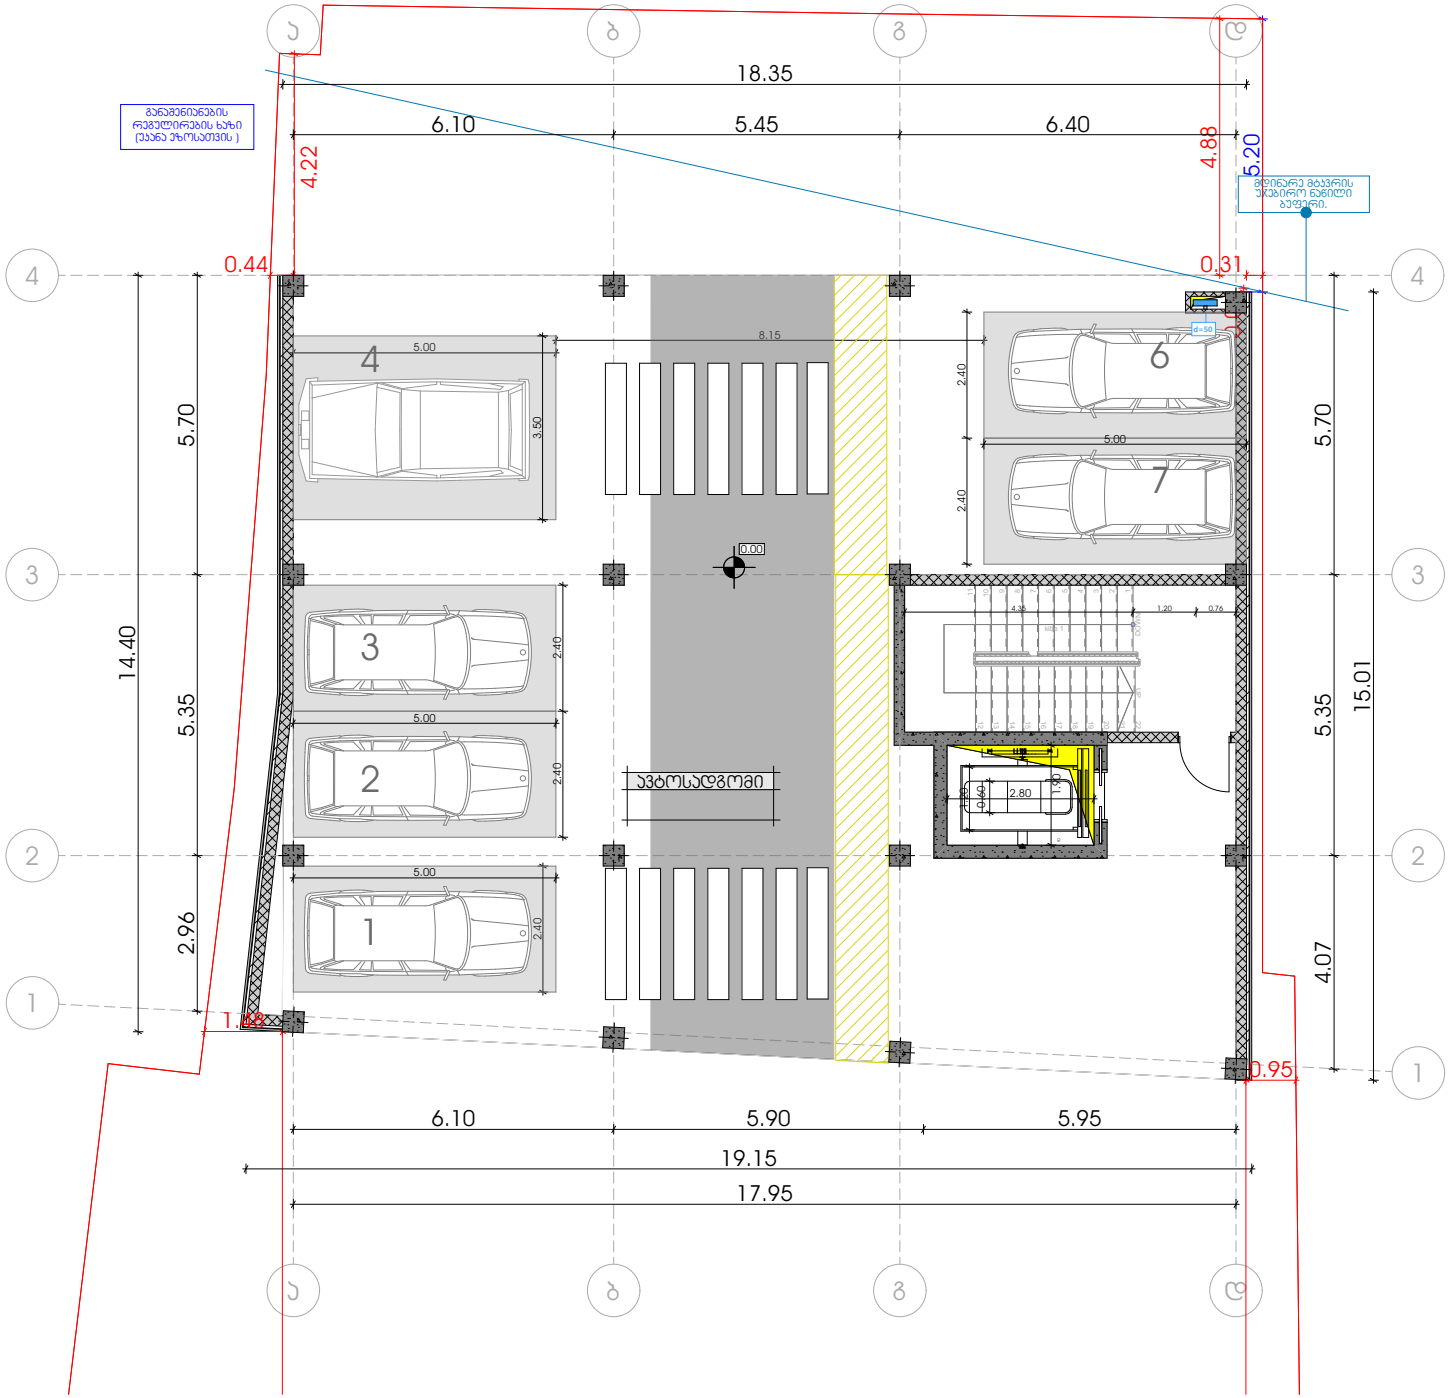
18.35
6.10
5.45
6.40
4.22
4.88
5.20
0.44
0.31
8.15
5.00
3.50
2.40
5.70
14.40
5.35
2.96
15.01
4.07
0.00
ავტოსადგომი
2.80
1.88
0.95
6.10
5.90
5.95
19.15
17.95
1
2
3
4
6
7

2 სართულის გეგმა

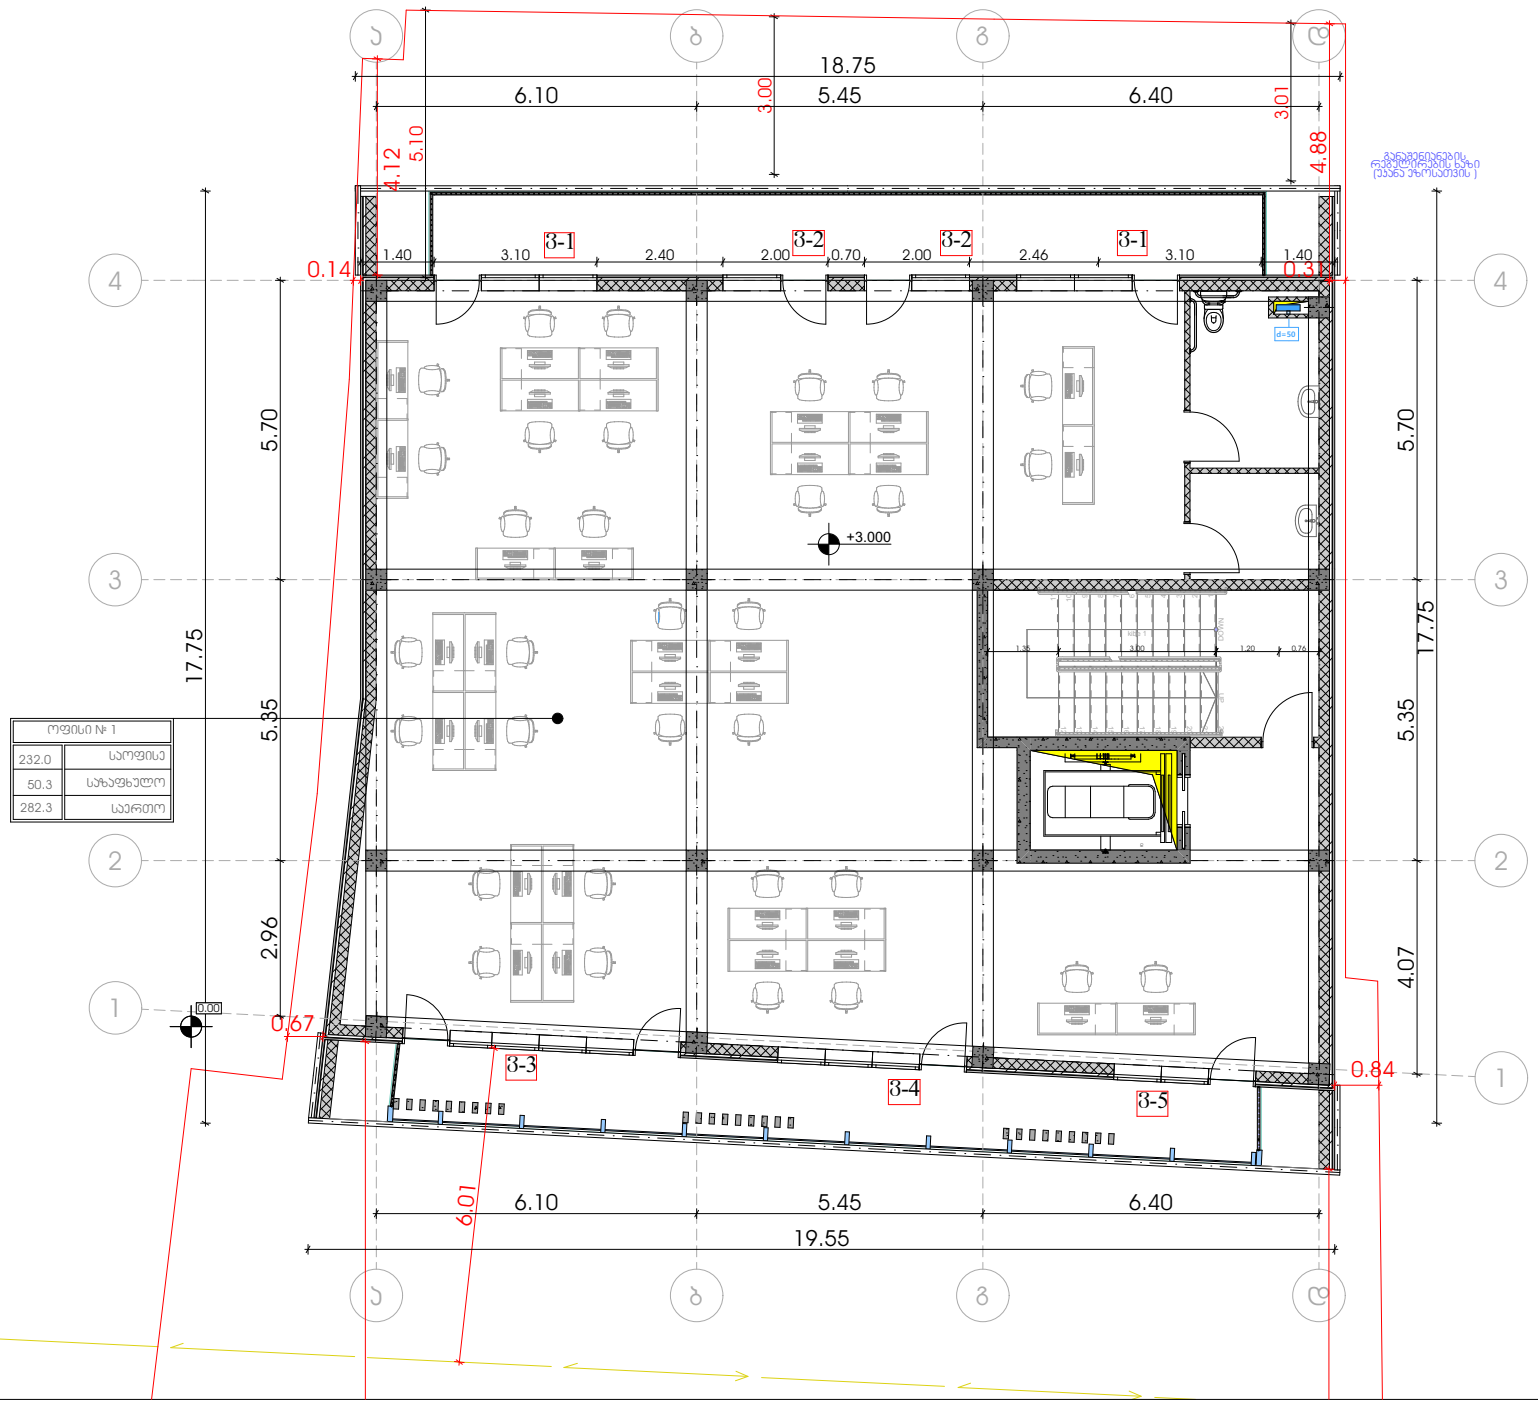

3 სართულის გეგმა

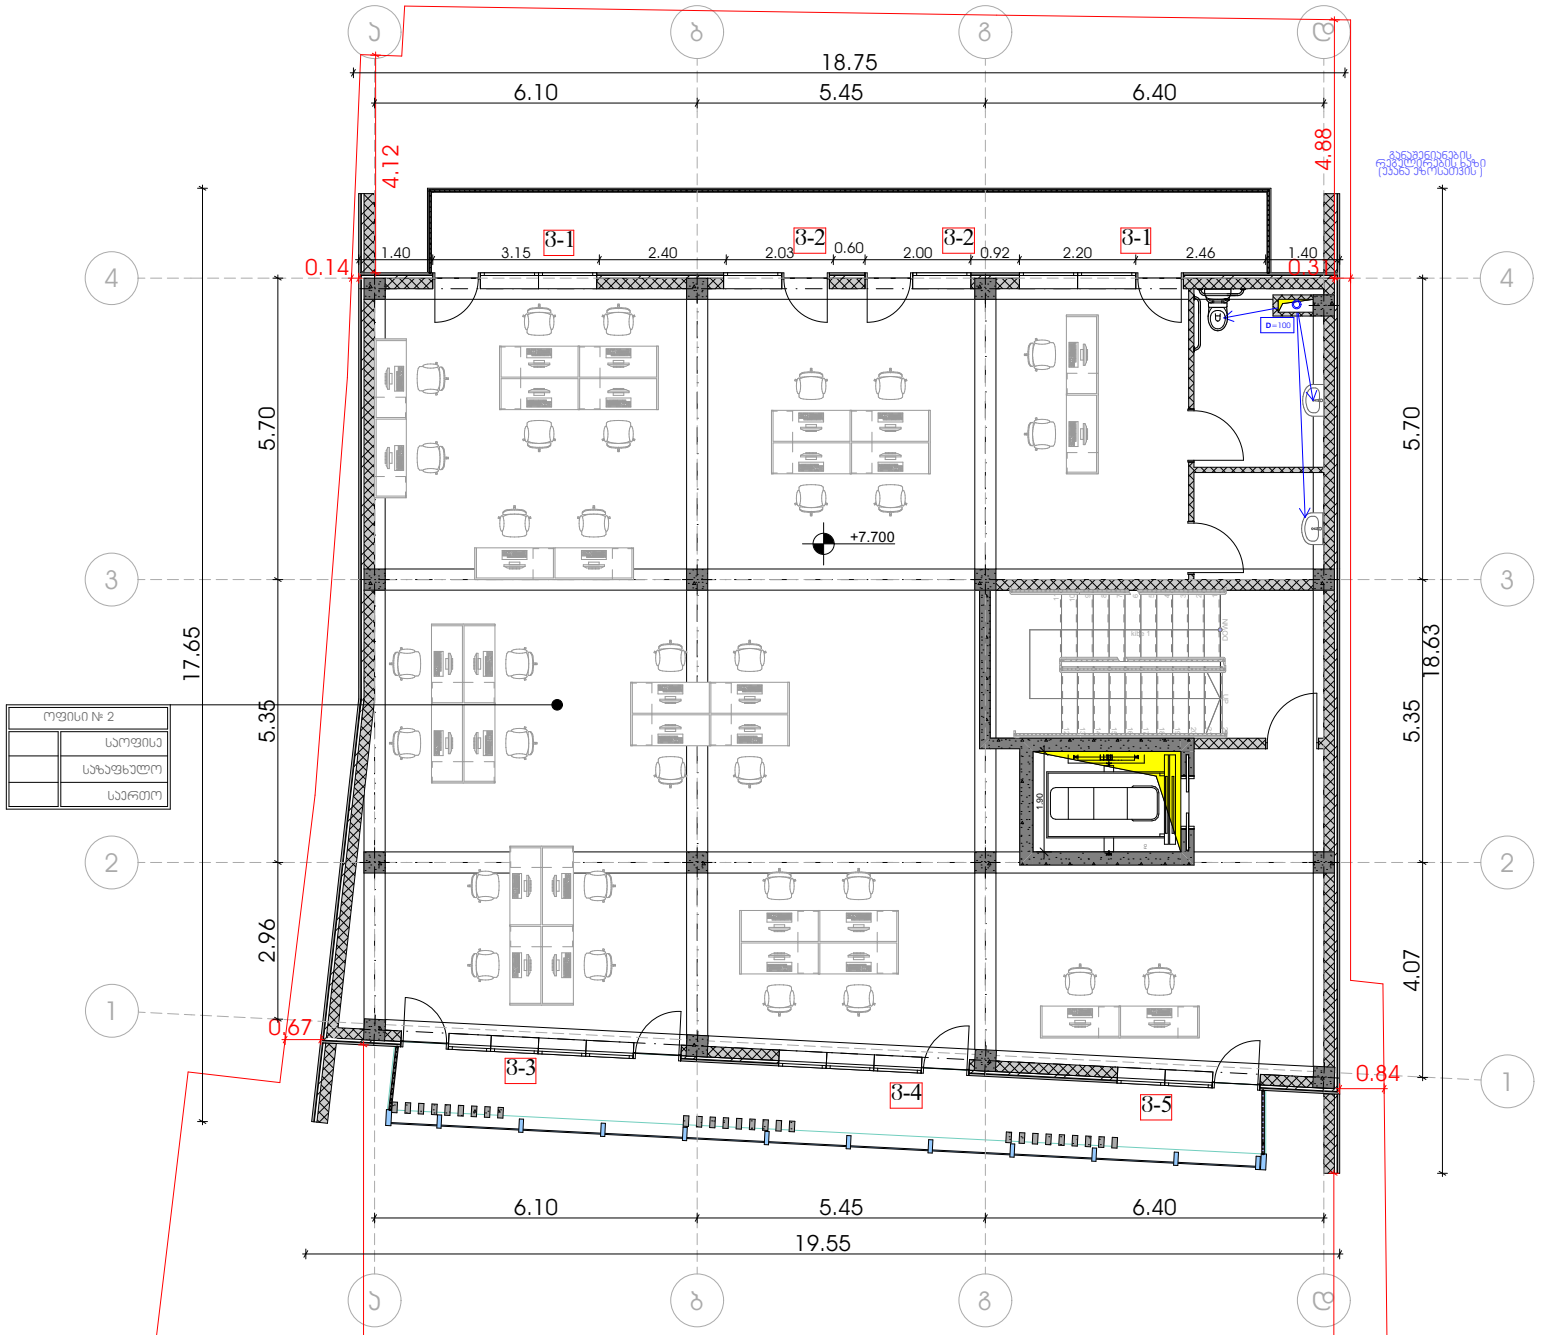

განმარტება

წინამდებარე ნახაზი წარმოადგენს ობიექტის წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტს.
წყალსადენის განშტოებაზე მოეწყობა წყალმზომი დ=32მმ.
გადამცემი ადაპტორით და ნამკეტი ვენტილით, წყლის ხარჯი = 0,28ლ/წმ. წყალსადენი შესრულებულია პლასტმასის მილებისაგან. შენობაში შემავალი წყალმომარაგების ძსელი ჩაერთვება ძალაძის ძსელში.
ხოლო შენობიდან გამომავალი კანალიზაციის ძსელი ჩაერთვება ძალაძის ძსელში. არსებულ ძსელებში ჩართვა განხორციელდეს ტექნიკური პირობების შესაბამისად.


ქ. თბილისი, ჭუჩა კოშკოვანი № 26

სპ: 01.17.13.005.002


მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ელექტროობის ნაწილი


შემსრულებელი: თ. კესარელი

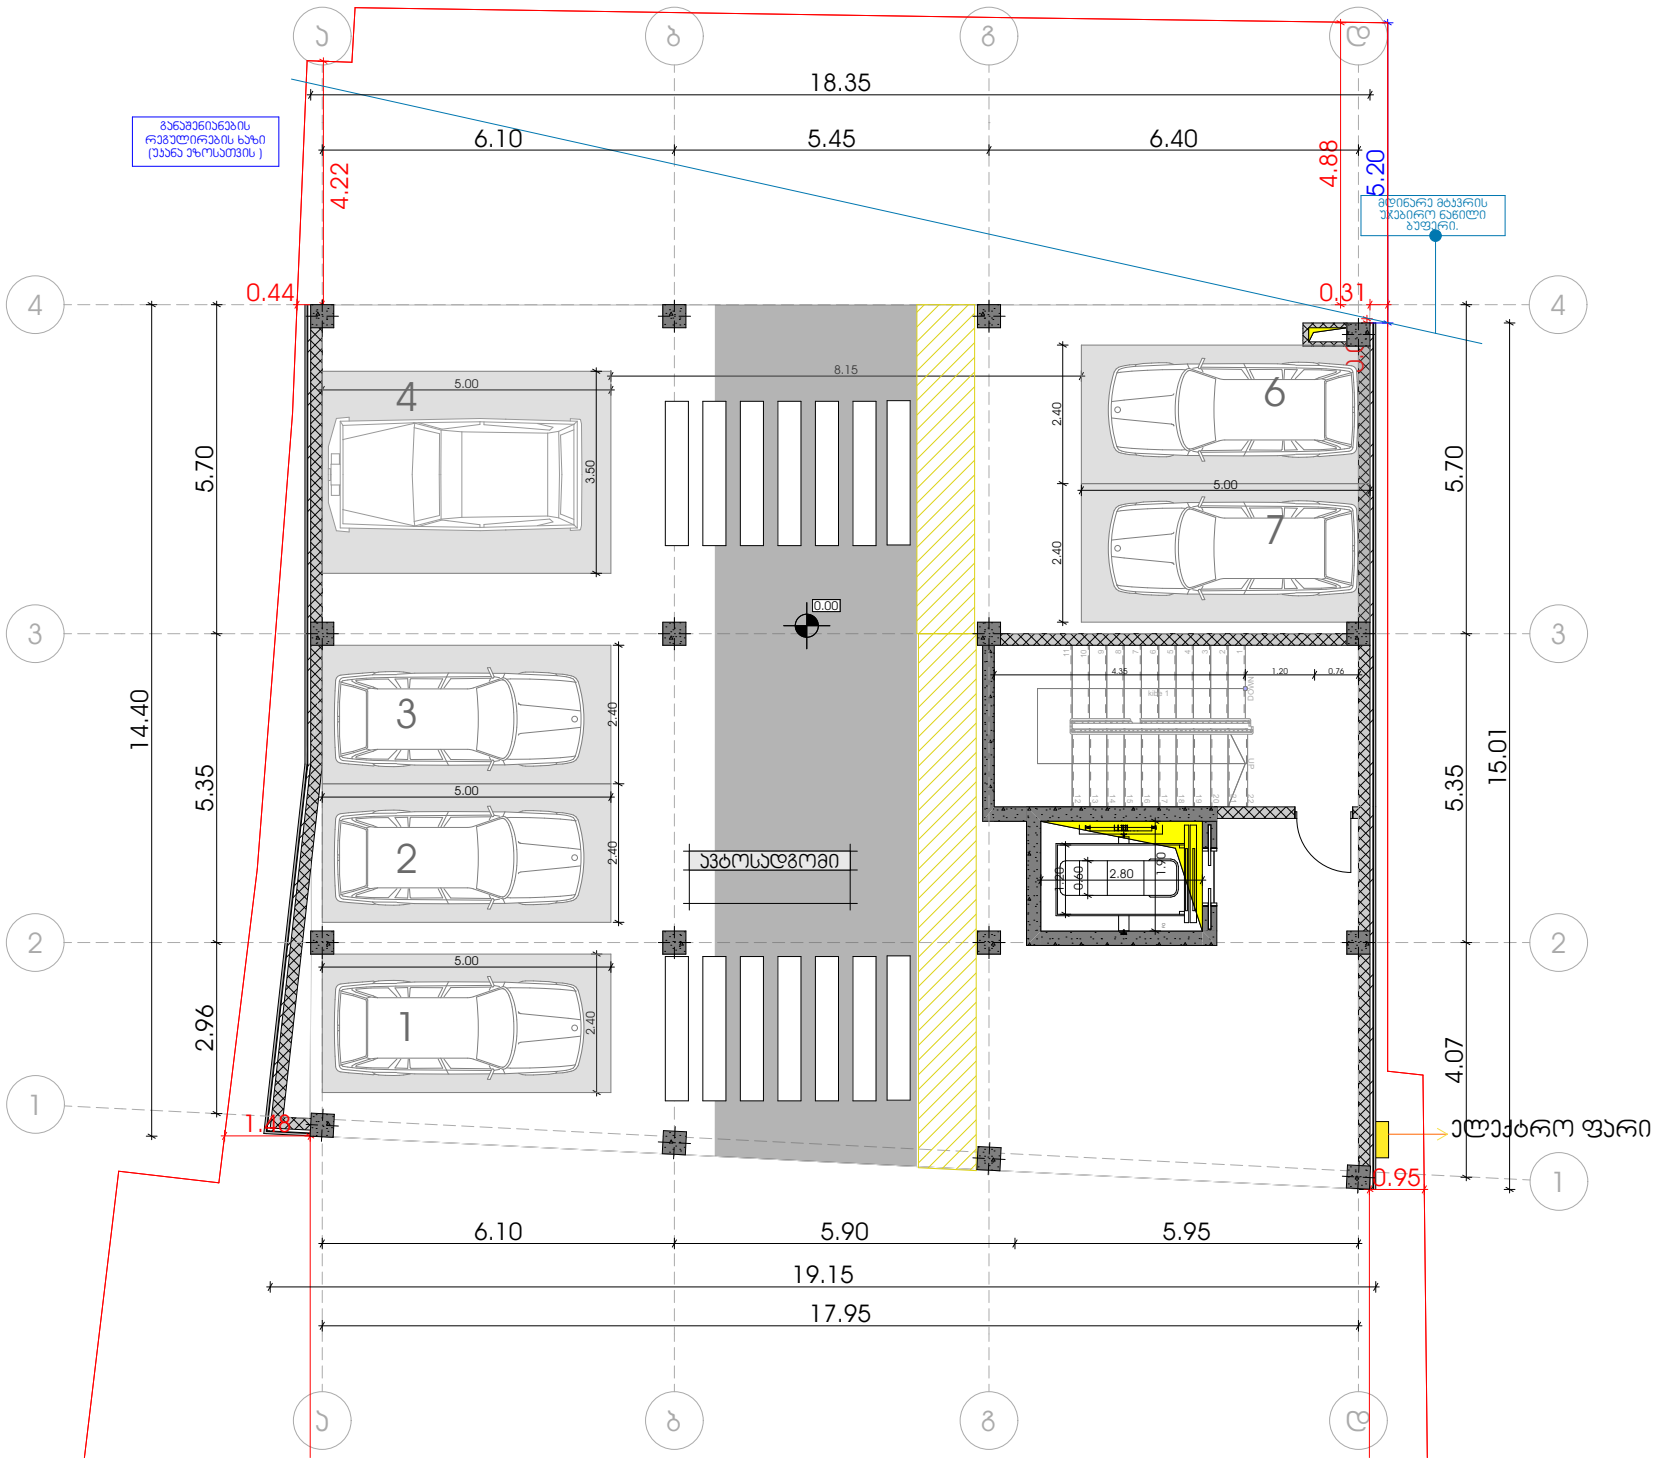
18.35
6.10
5.45
6.40
4.22
4.88
5.20
0.44
0.31
14.40
5.70
5.35
2.96
15.01
4.07
8.15
5.00
3.50
2.40
0.00
4
3
2
1
6
7
ავტოსადგომი
2.80
1.48
0.95
ელექტრო ფარი
6.10
5.90
5.95
19.15
17.95

2 სართულის გეგმა

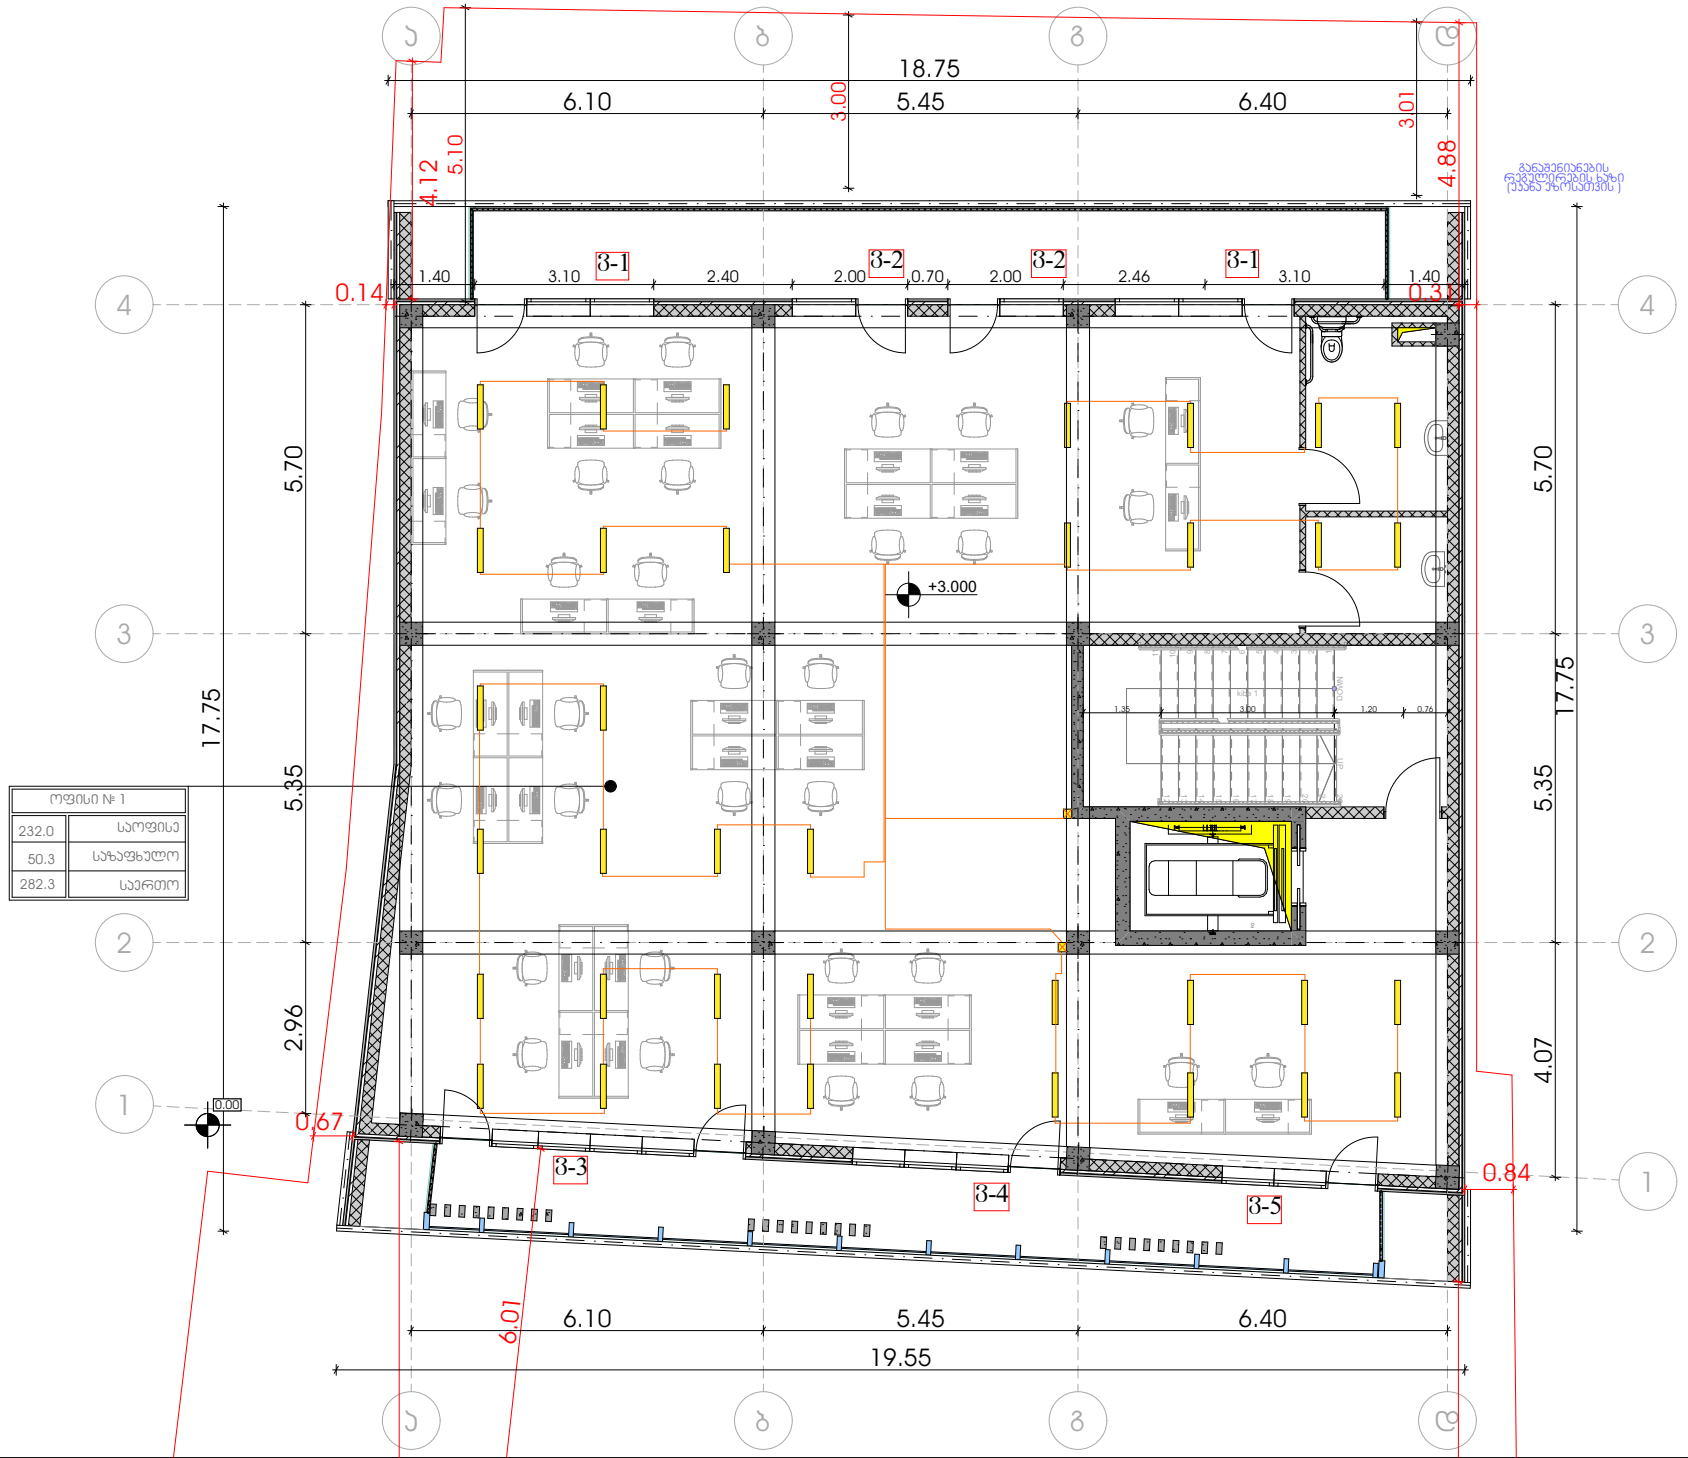

3 სართულის გეგმა

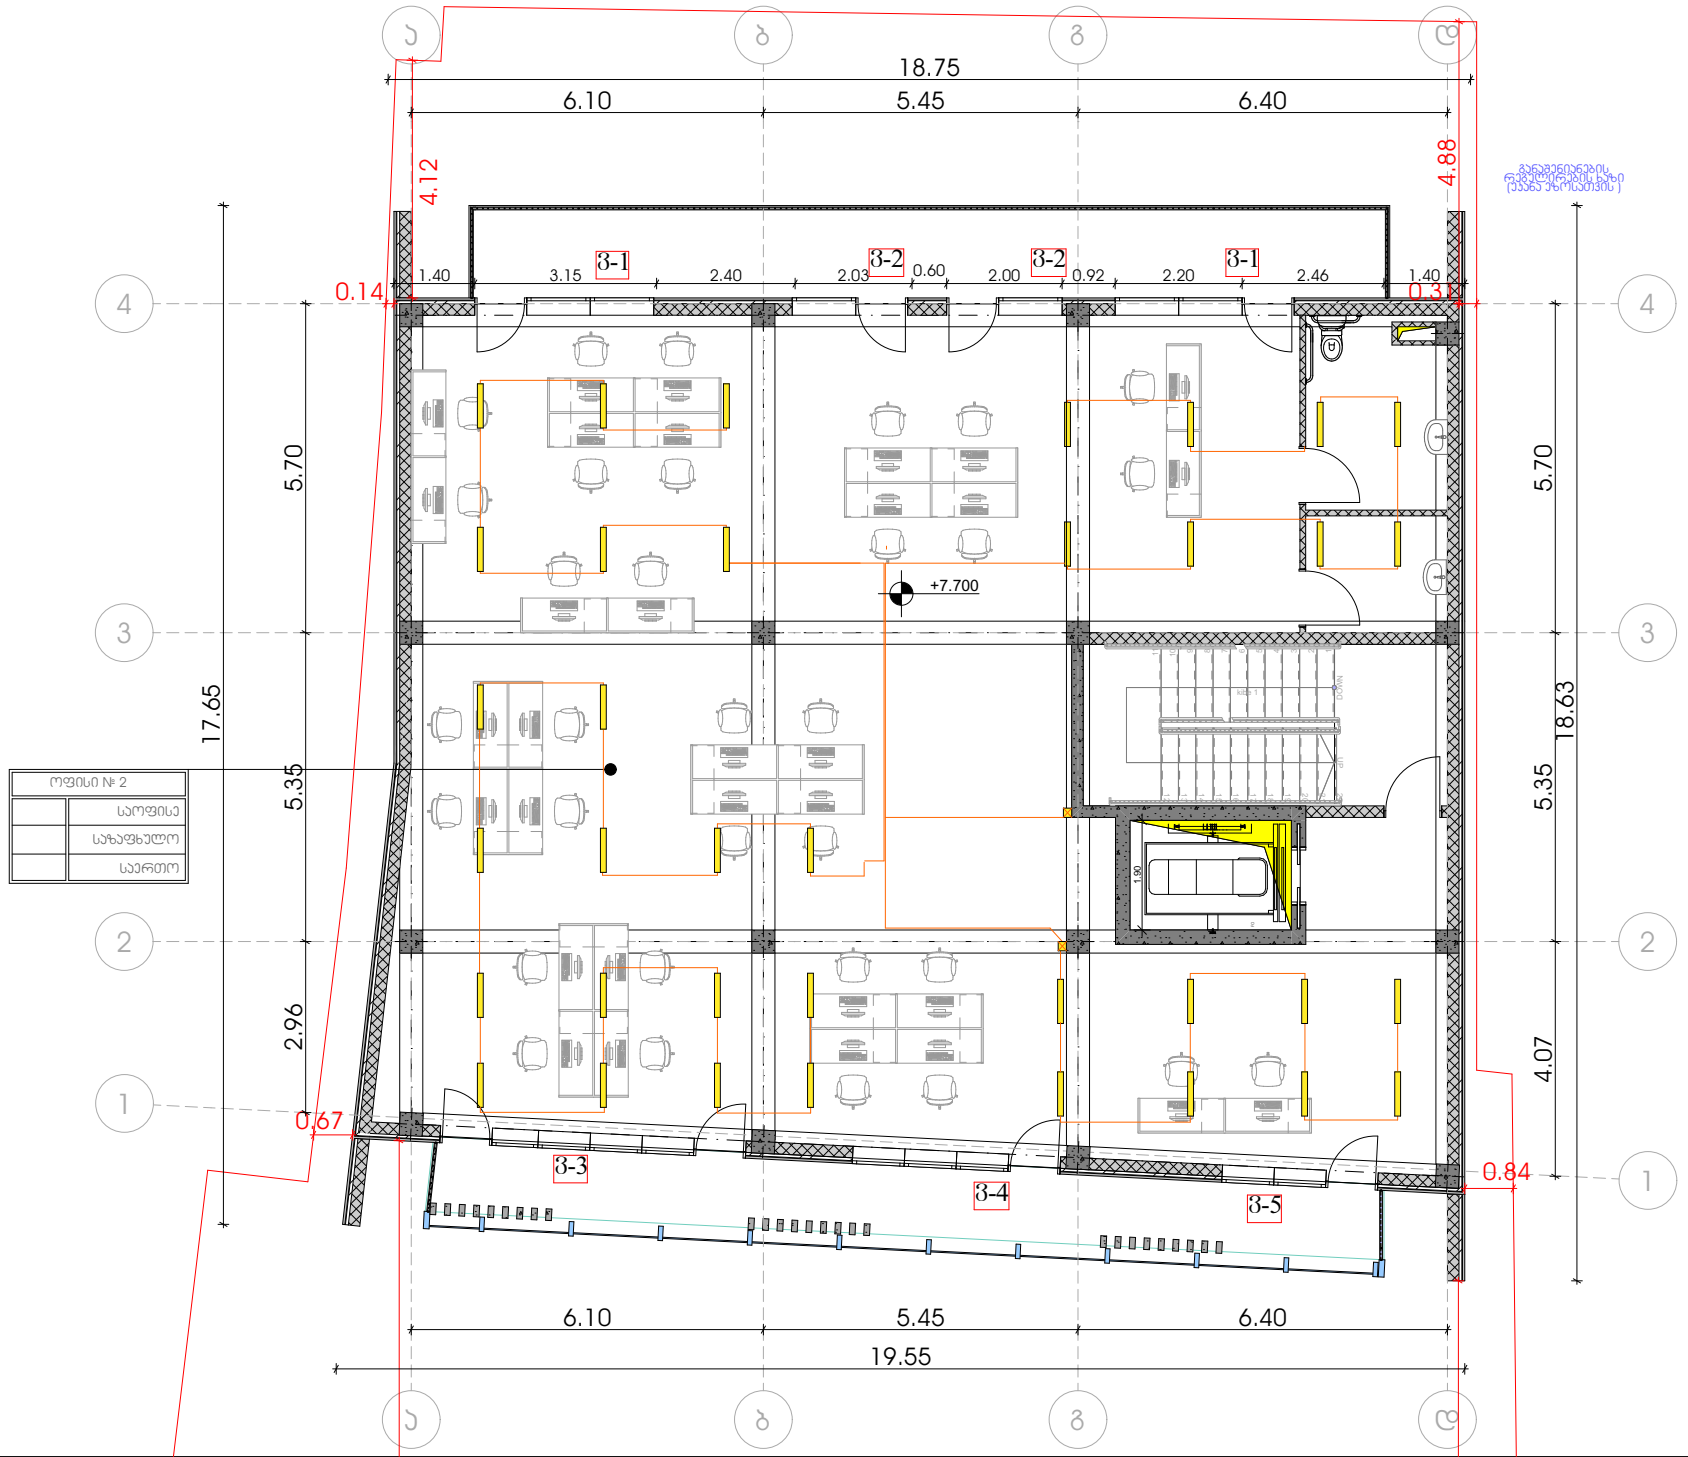


ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა № 53

ს/კ: 01.13.03.010.054


საოფისე შენობის
გათბობა-გაგრილების ნაწილი

შემსრულებელი: თ. კესარელი


2 სართულის გეგმა

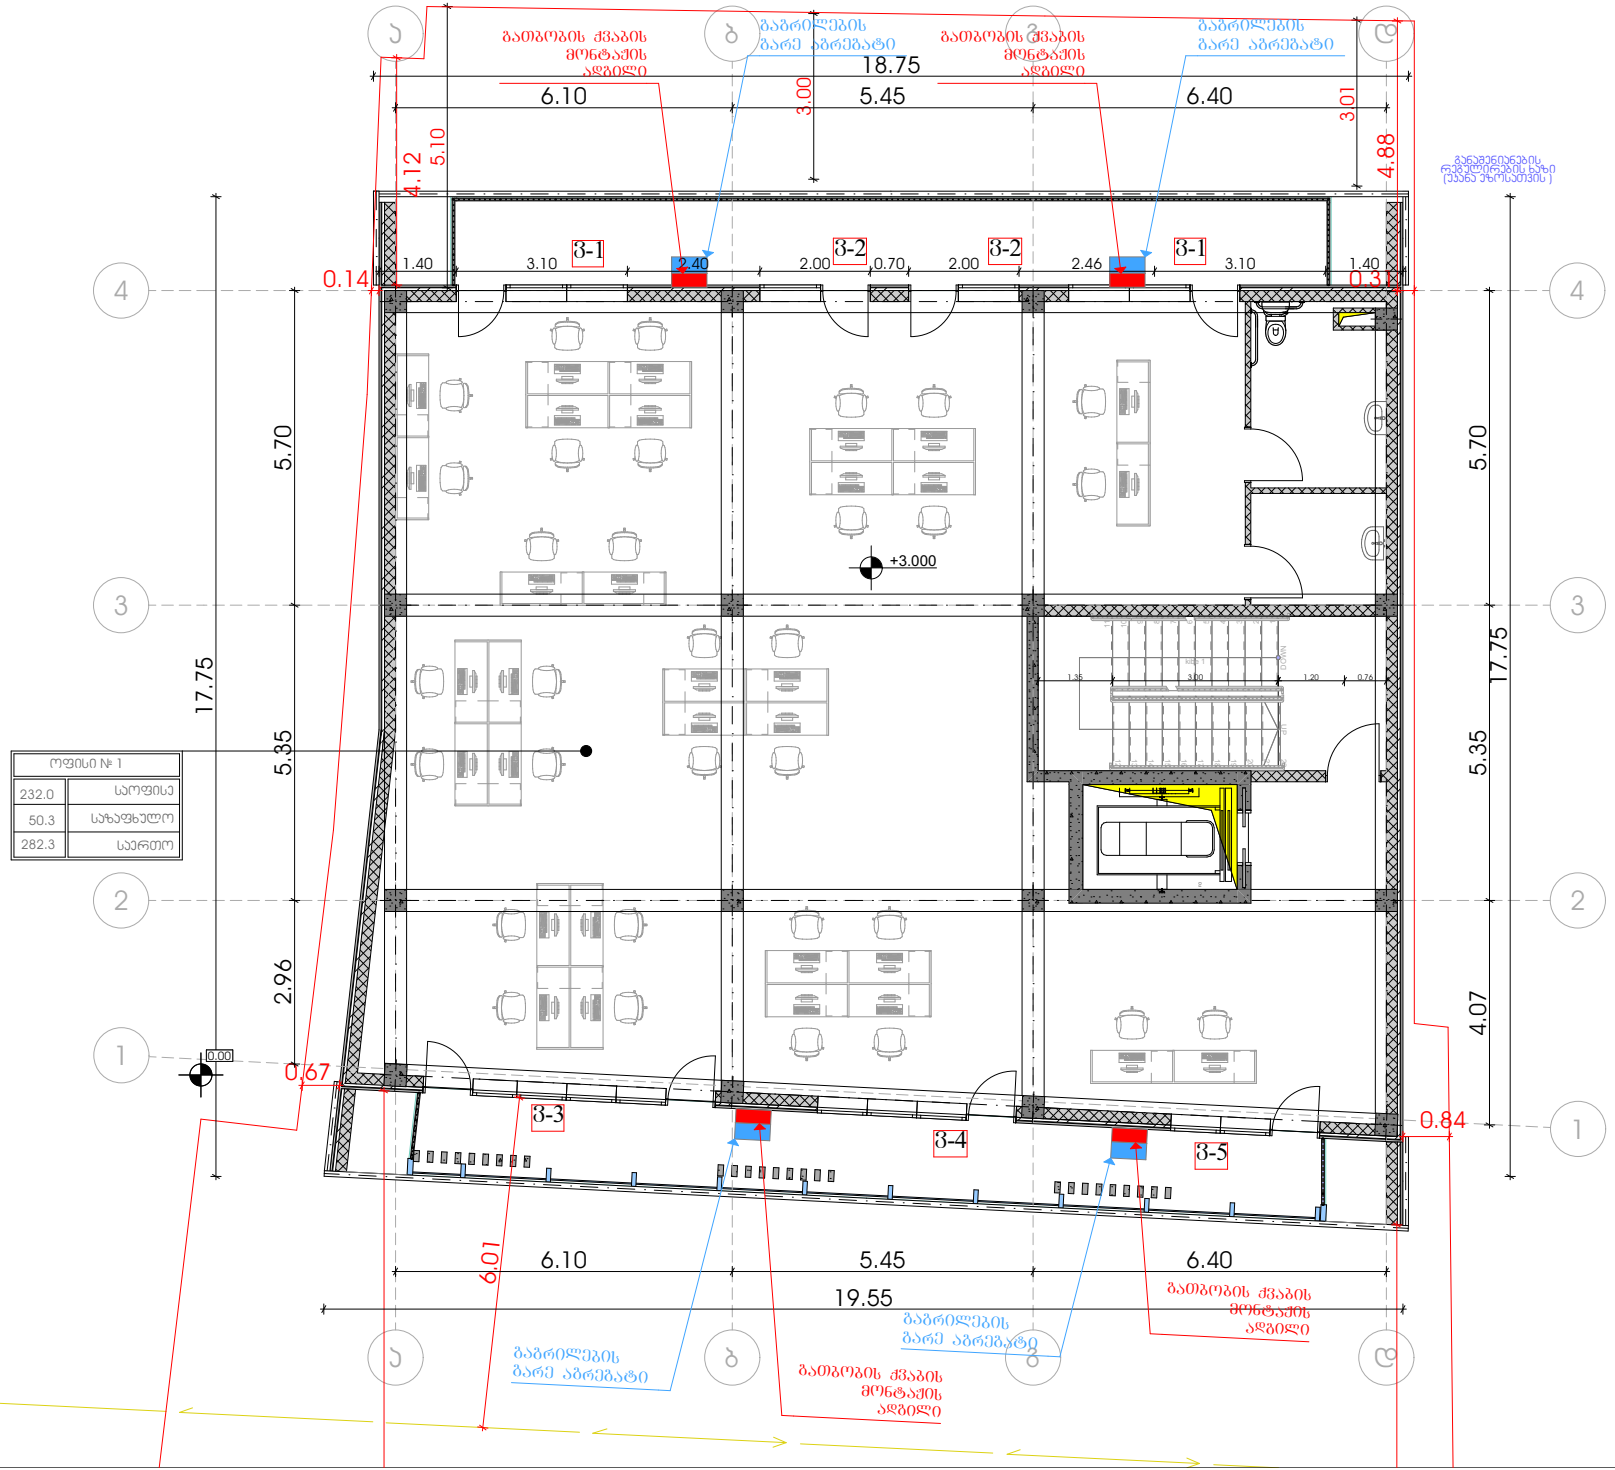


3 სართულის გეგმა

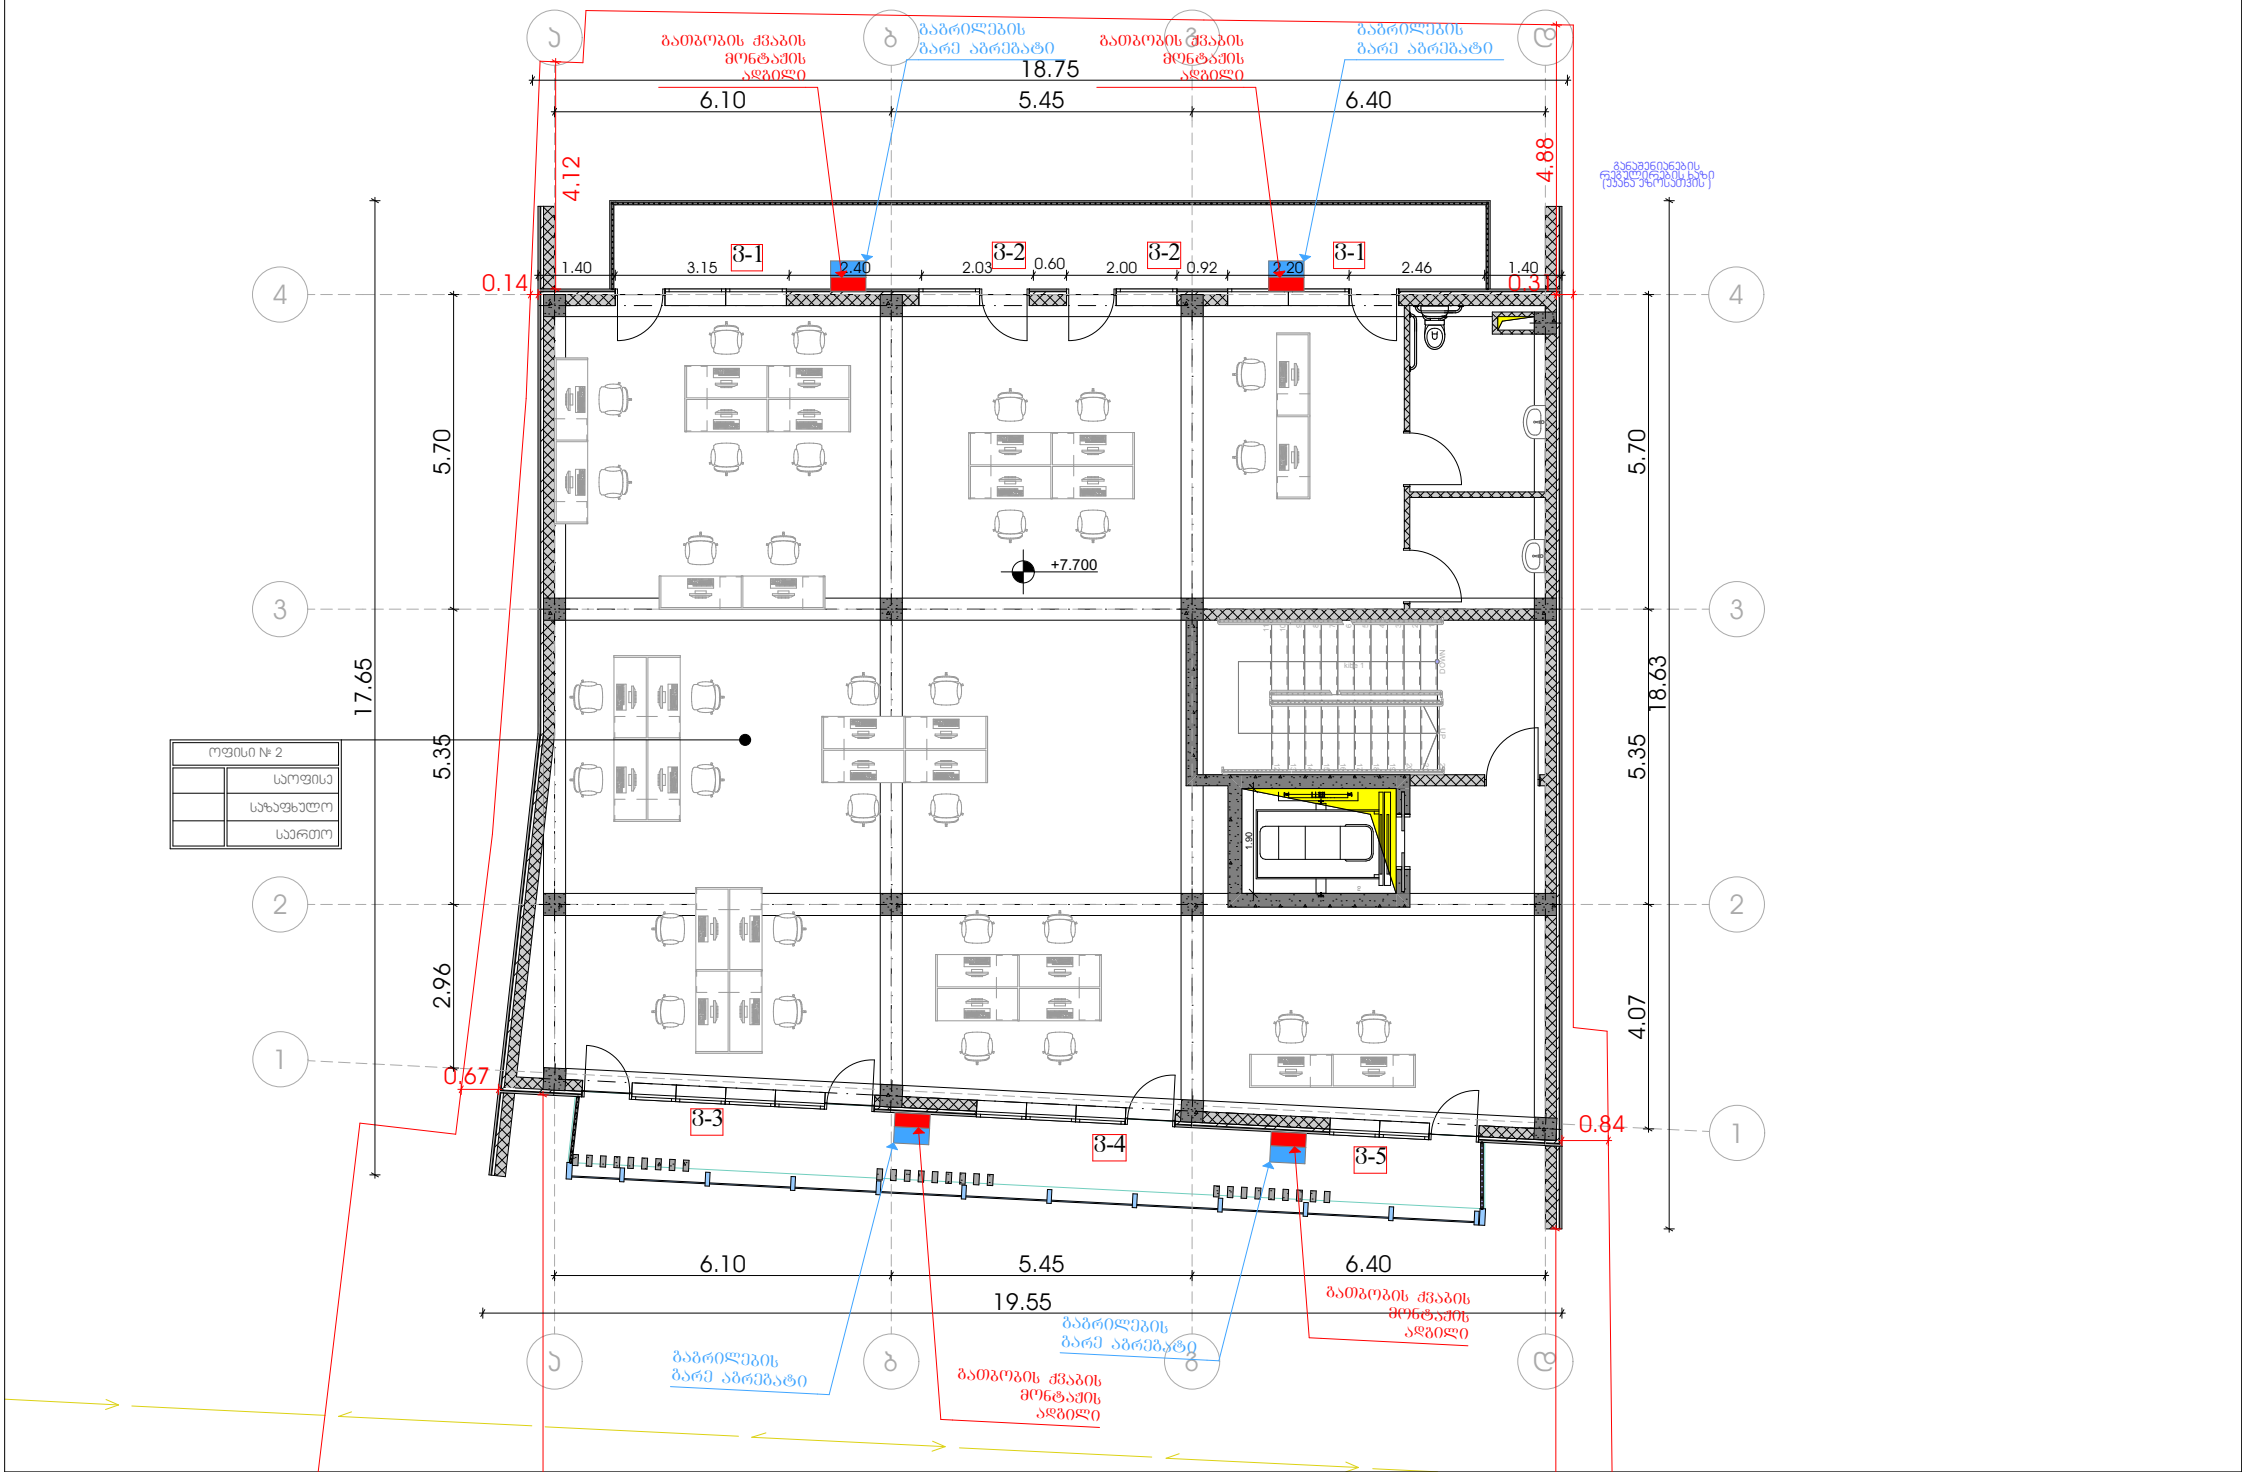


2 სართულის გეგმა

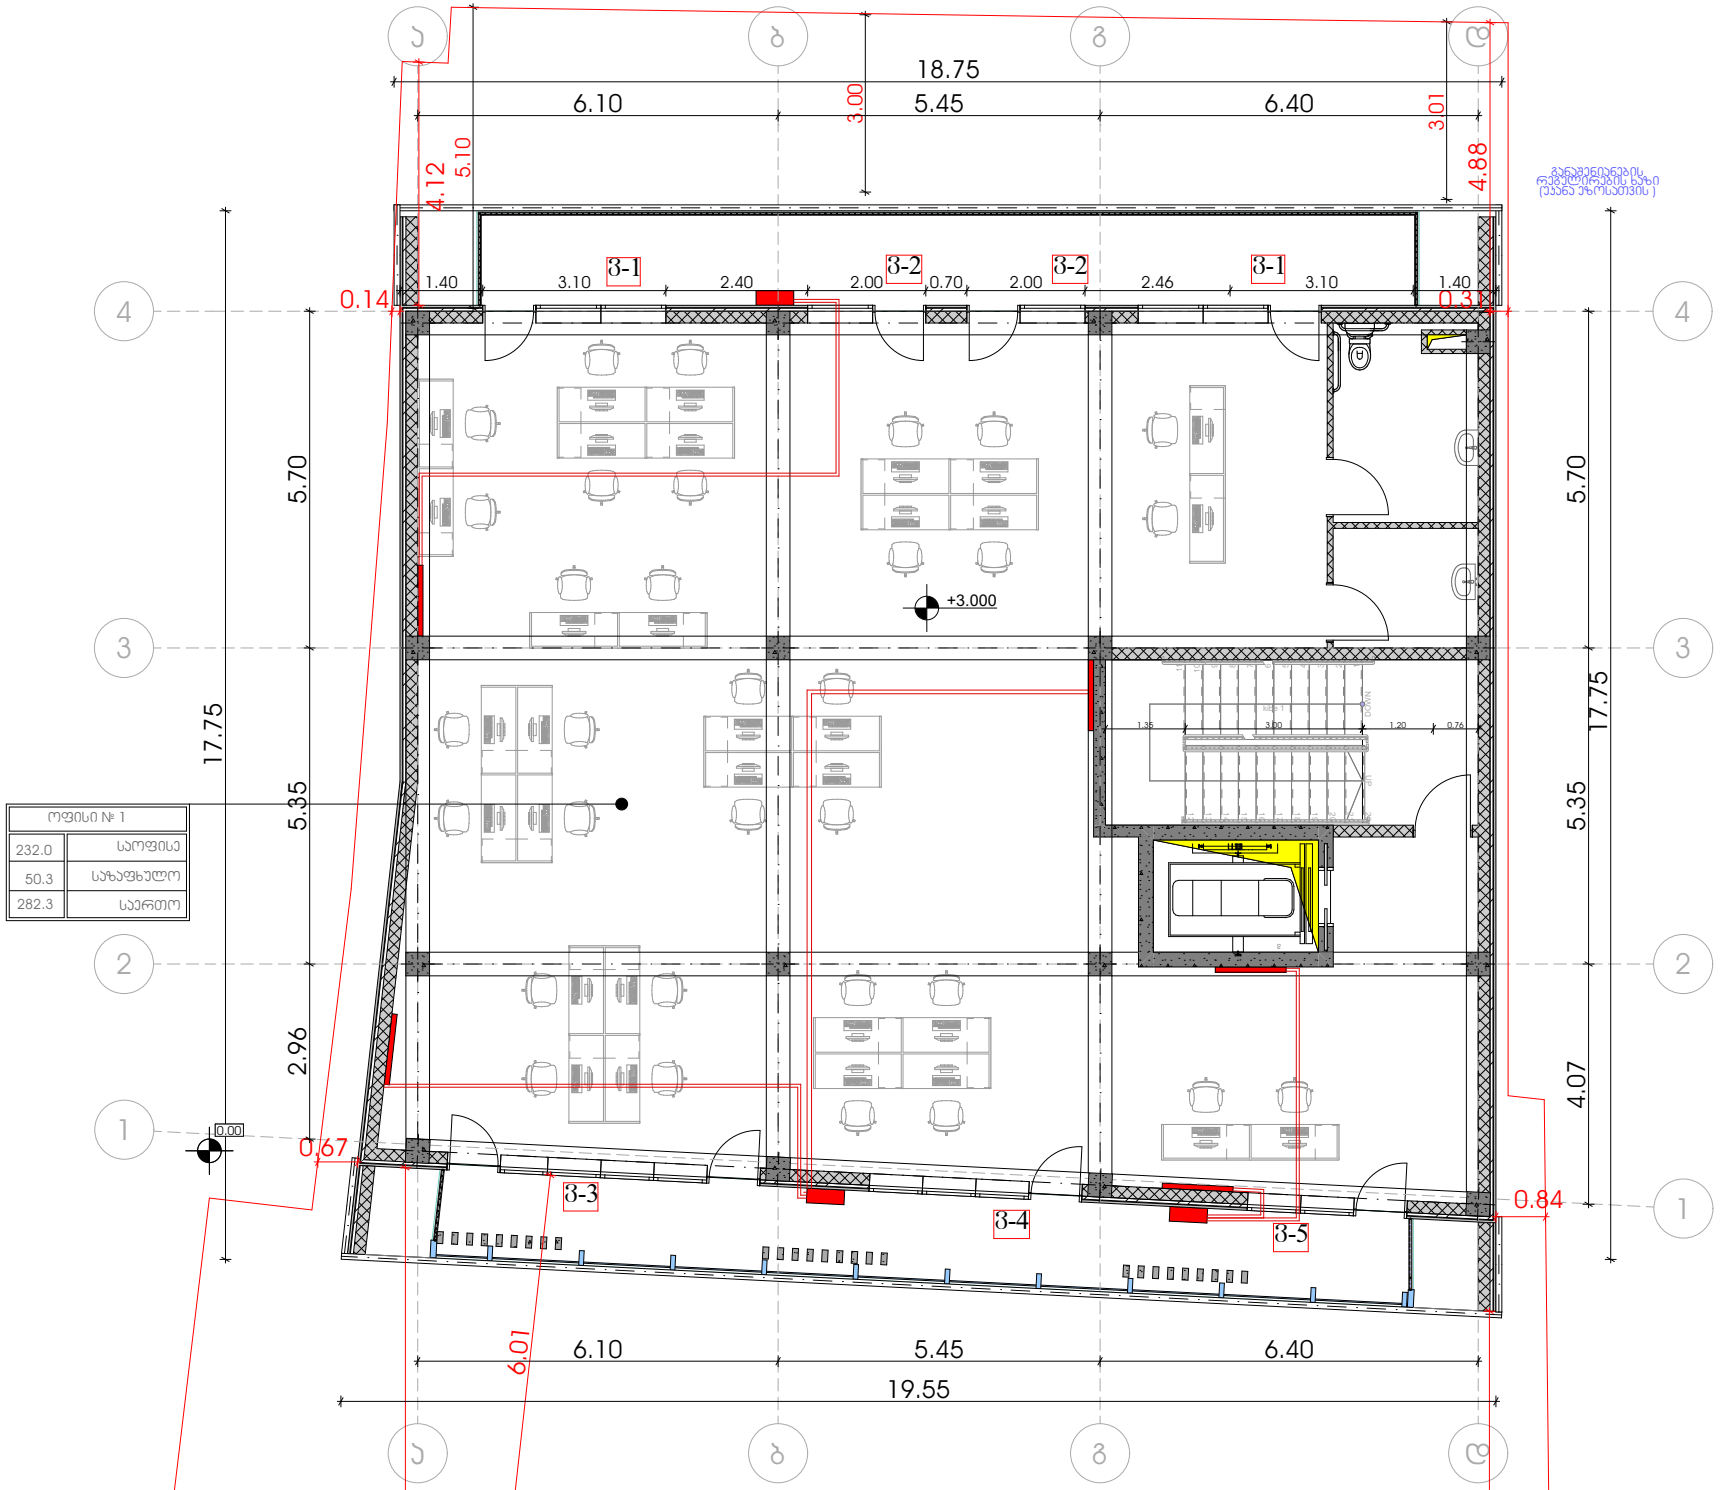

3 სართულის გეგმა

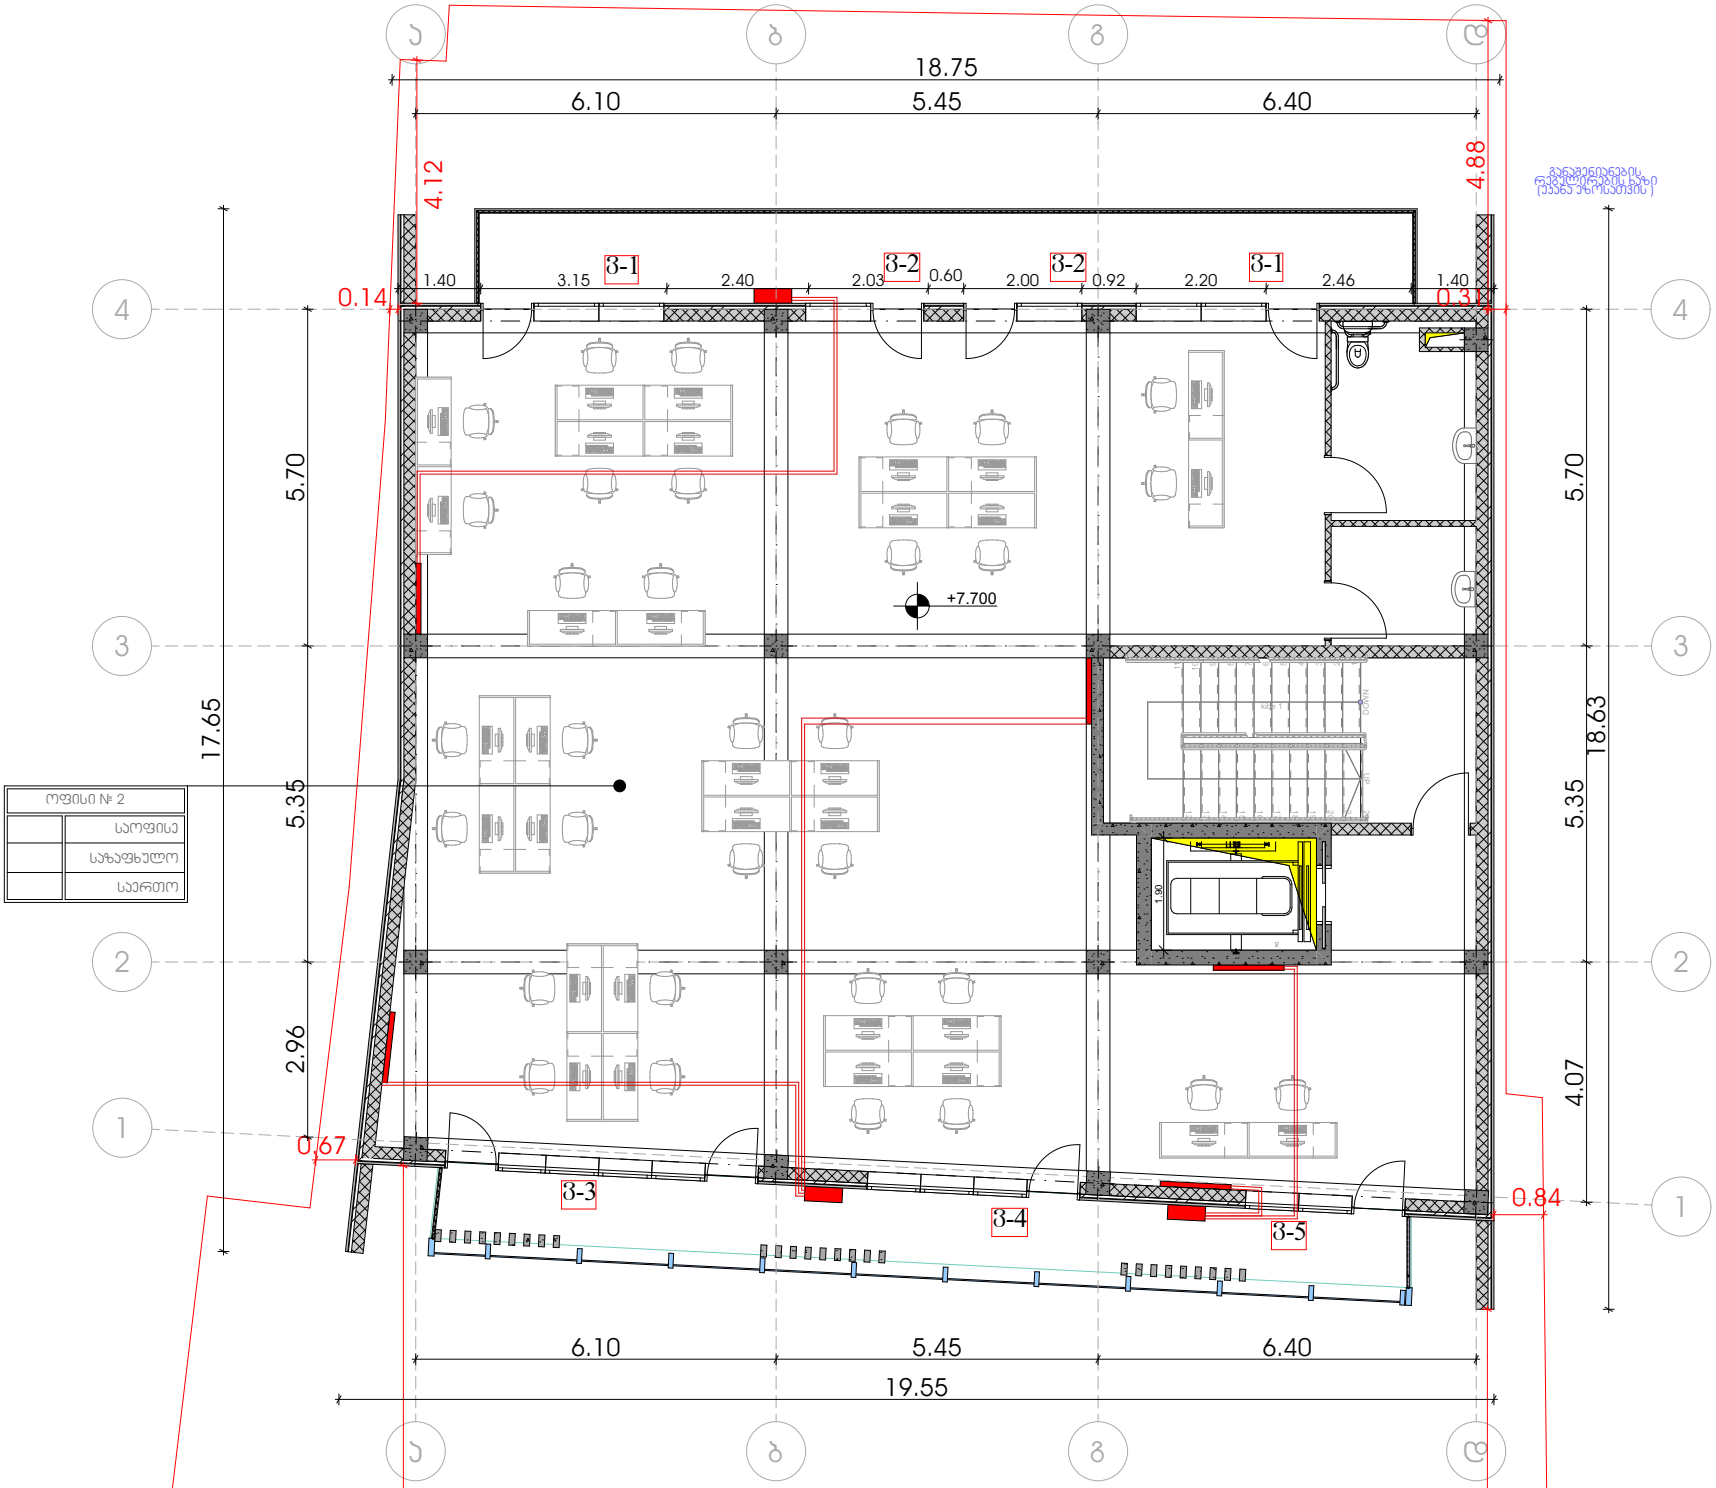

2 სართულის გეგმა

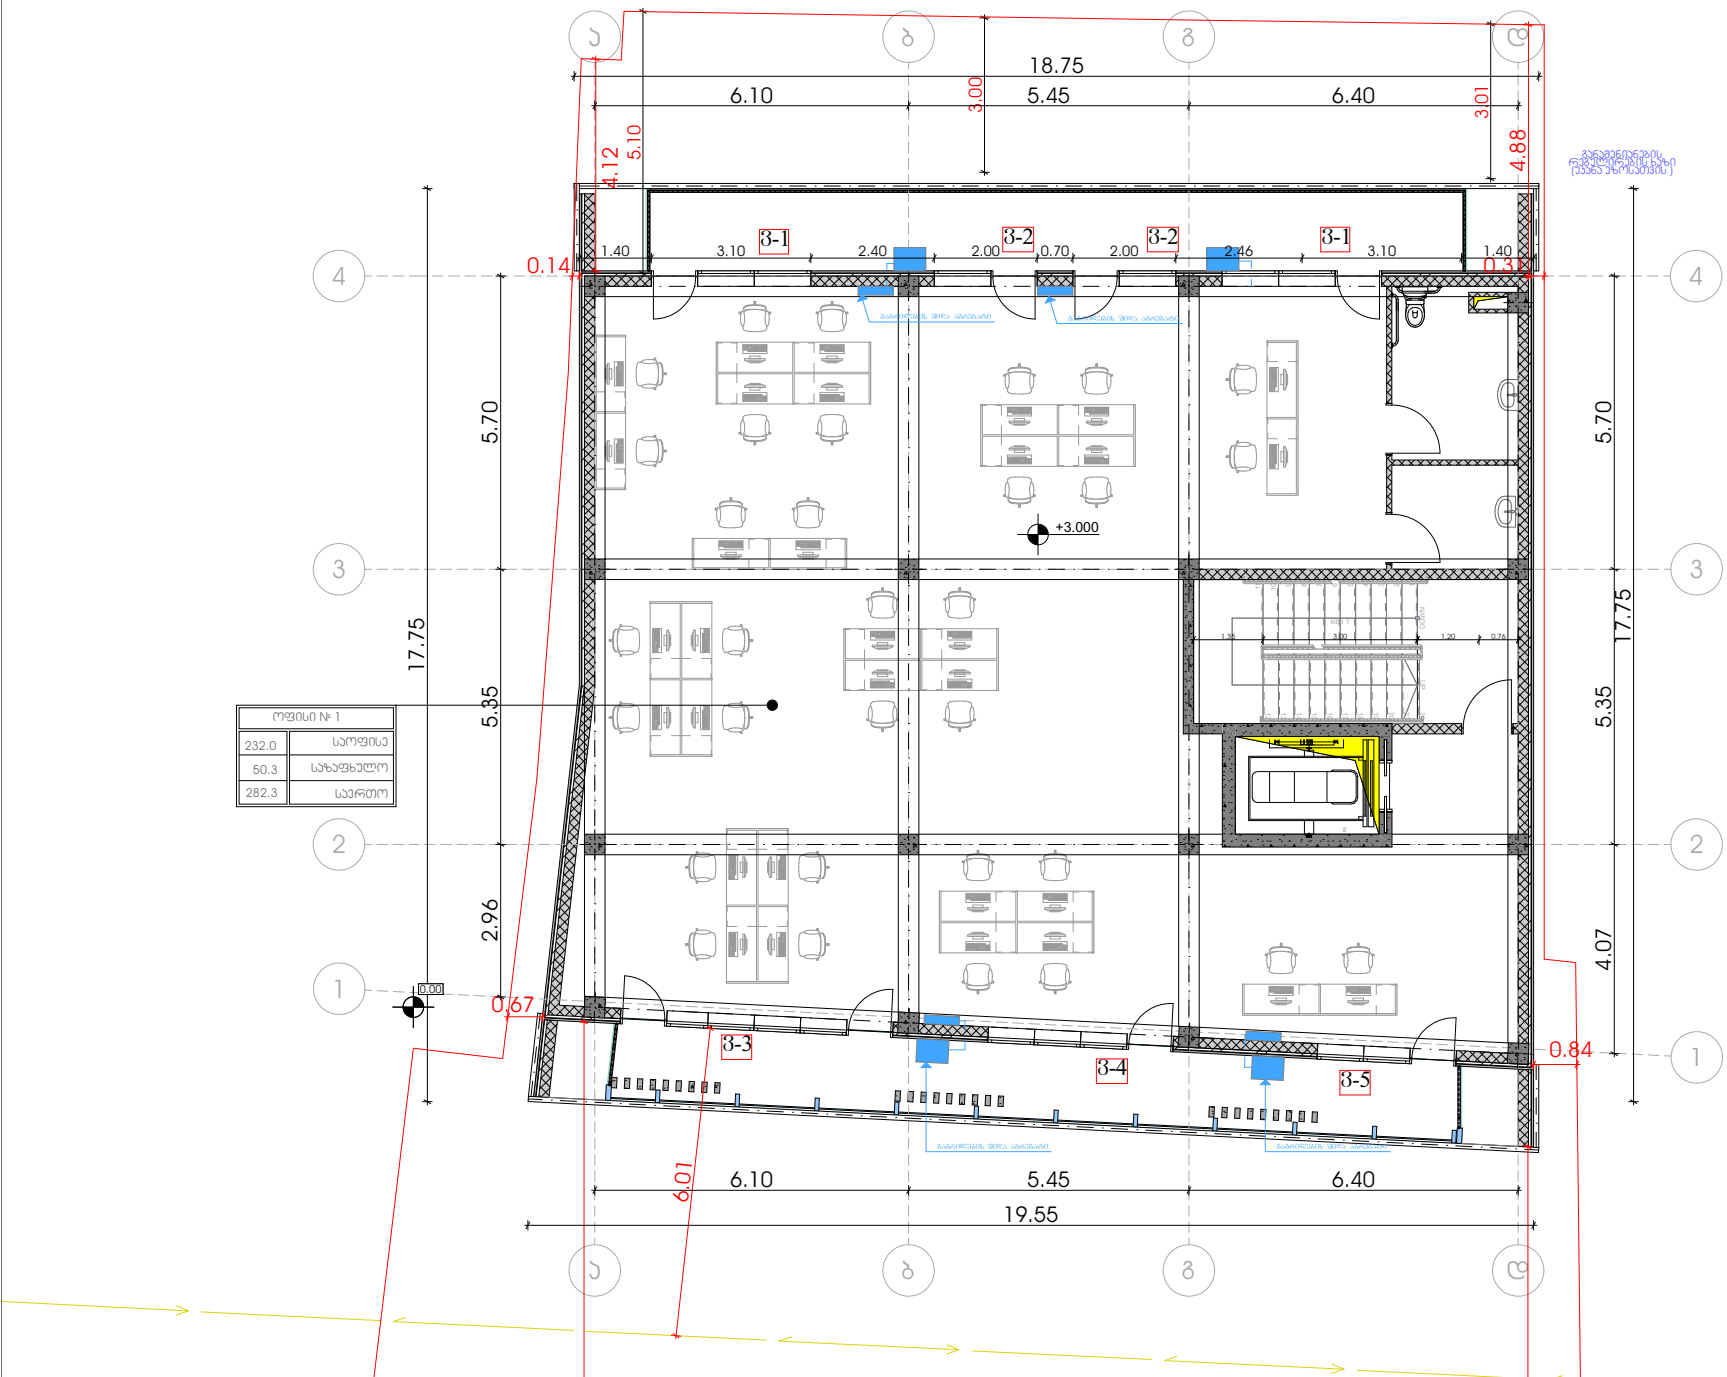

3 სართულის გეგმა

