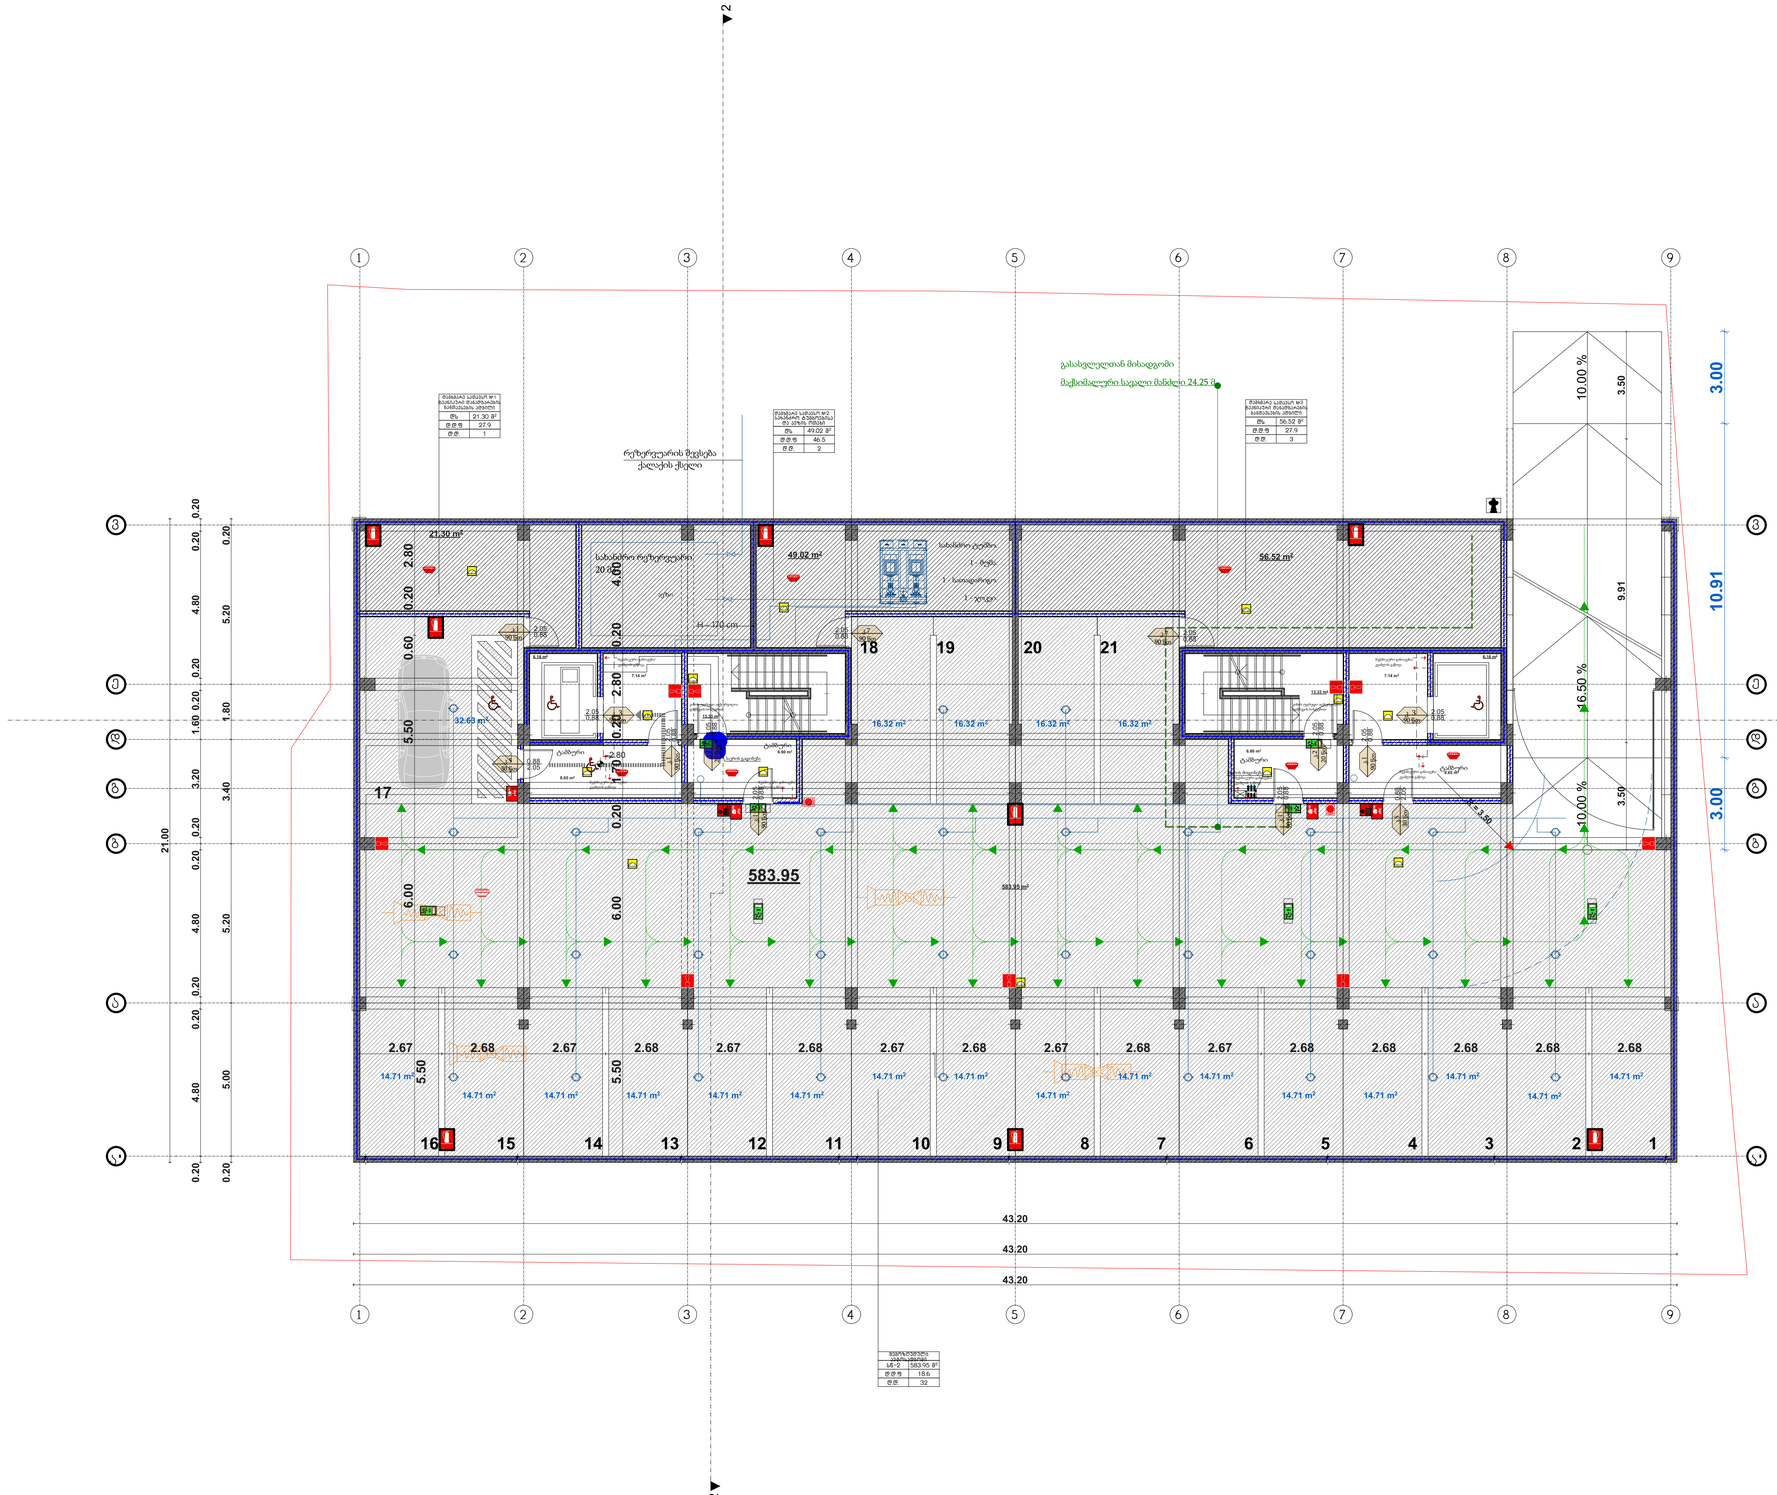

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082

cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი

საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება

გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

8 7 6 5 4 3 2 1

9 10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

1 2 3 4 5 6 7 8

17 16 15 14 13 12 1 10 9

კიბე 2

16.50

% 10.00

% 10.00

%

6.60 m2

ჰაერის გადინება

8.65 m2
8.65 m2

6.16 m2

7.14 m2 7.14 m2

6.16 m2

13.33 m2

13.33 m2

სახანძრო რეზერვუარი
20 მ3

სახანძრო ტუმბო.

1 - მუშა.

1 - სათადარიგო.

1 - ჯოკეი.

რეზერვუარის შევსება

ქალაქის ქსელი

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

18 19 20 21

b b

ჰაერის მოდინება

5.50

6.00 5.50 0.60 0.20 2.80

5.50 6.00 0.20 1.70 0.20 2.80 0.20 4.00

0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 3.20 1.60 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

21.00

0.20 5.00 5.20 3.40 1.80 5.20 0.20

43.20

43.20

43.20

3.50 9.91 3.50

3.00 10.91 3.00

-2.80

21.30 m2

6.60 m2

583.95 m2

14.71 m2

14.71 m2

14.71 m2

14.71 m2 14.71 m2

14.71 m2 14.71 m2

14.71 m2

14.71 m2 14.71 m2

14.71 m2 14.71 m2 14.71 m2 14.71 m2 14.71 m2

14.71 m2

16.32 m2 16.32 m2 16.32 m2 32.63 m 16.32 m2

2

H - 170 cm

17

Type A

Type A

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძლი 24.25 მ

2.05

0.88

2.05
0.88

ტამბური

ტამბური

2.05

0.88

2.05

0.88

2.05

0.88

2.05

0.88

2.05

0.88

2.05
0.88

ტამბური
ტამბური

2.05
0.88

2.05
0.88

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

Type A Type A Type A

R = 3.50

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

583.95

ავზი

49.02 m2

56.52 m2

2.67 2.68 2.67 2.68 2.67 2.68 2.67 2.68 2.67 2.68 2.67 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

Type A Type A Type A

კ. 3

90 წთ

კ.5

კ.1

2.05

0.88 კ.1 90 წთ

2.05

0.88 კ.1 90 წთ

კ.2
20 წთ

კ.2
20 წთ

30 წთ

კ.5
30 წთ

90

კ.1

წთ

90 წთ

კ. 3
90 წთ

90 წთ

კ.7
90 წთ

2.05 კ.7

0.88

კ.1
90 წთ

d.d.f

ds 21.30 m

2

27.9
d.d. 1

d.d.f

ds 56.52 m

2

27.9
d.d. 3

დამხმარე სათავსო #2
სახანძრო ტუმბოებისა
და ავზის ოთახი

d.d.f

ds 49.02 m

2

46.5
d.d. 2

შემოზღუდული
ავტოსადგომი

d.d.f

sw-2 583.95 m

2

18.6
d.d. 32

დამხმარე სათავსო #3
ტექნიკური დანადგარების
განთავსების ადგილი

დამხმარე სათავსო #1
ტექნიკური დანადგარების
განთავსების ადგილი

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

2

გეგმა -2.80 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია პირობითად.

დეტალურად იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

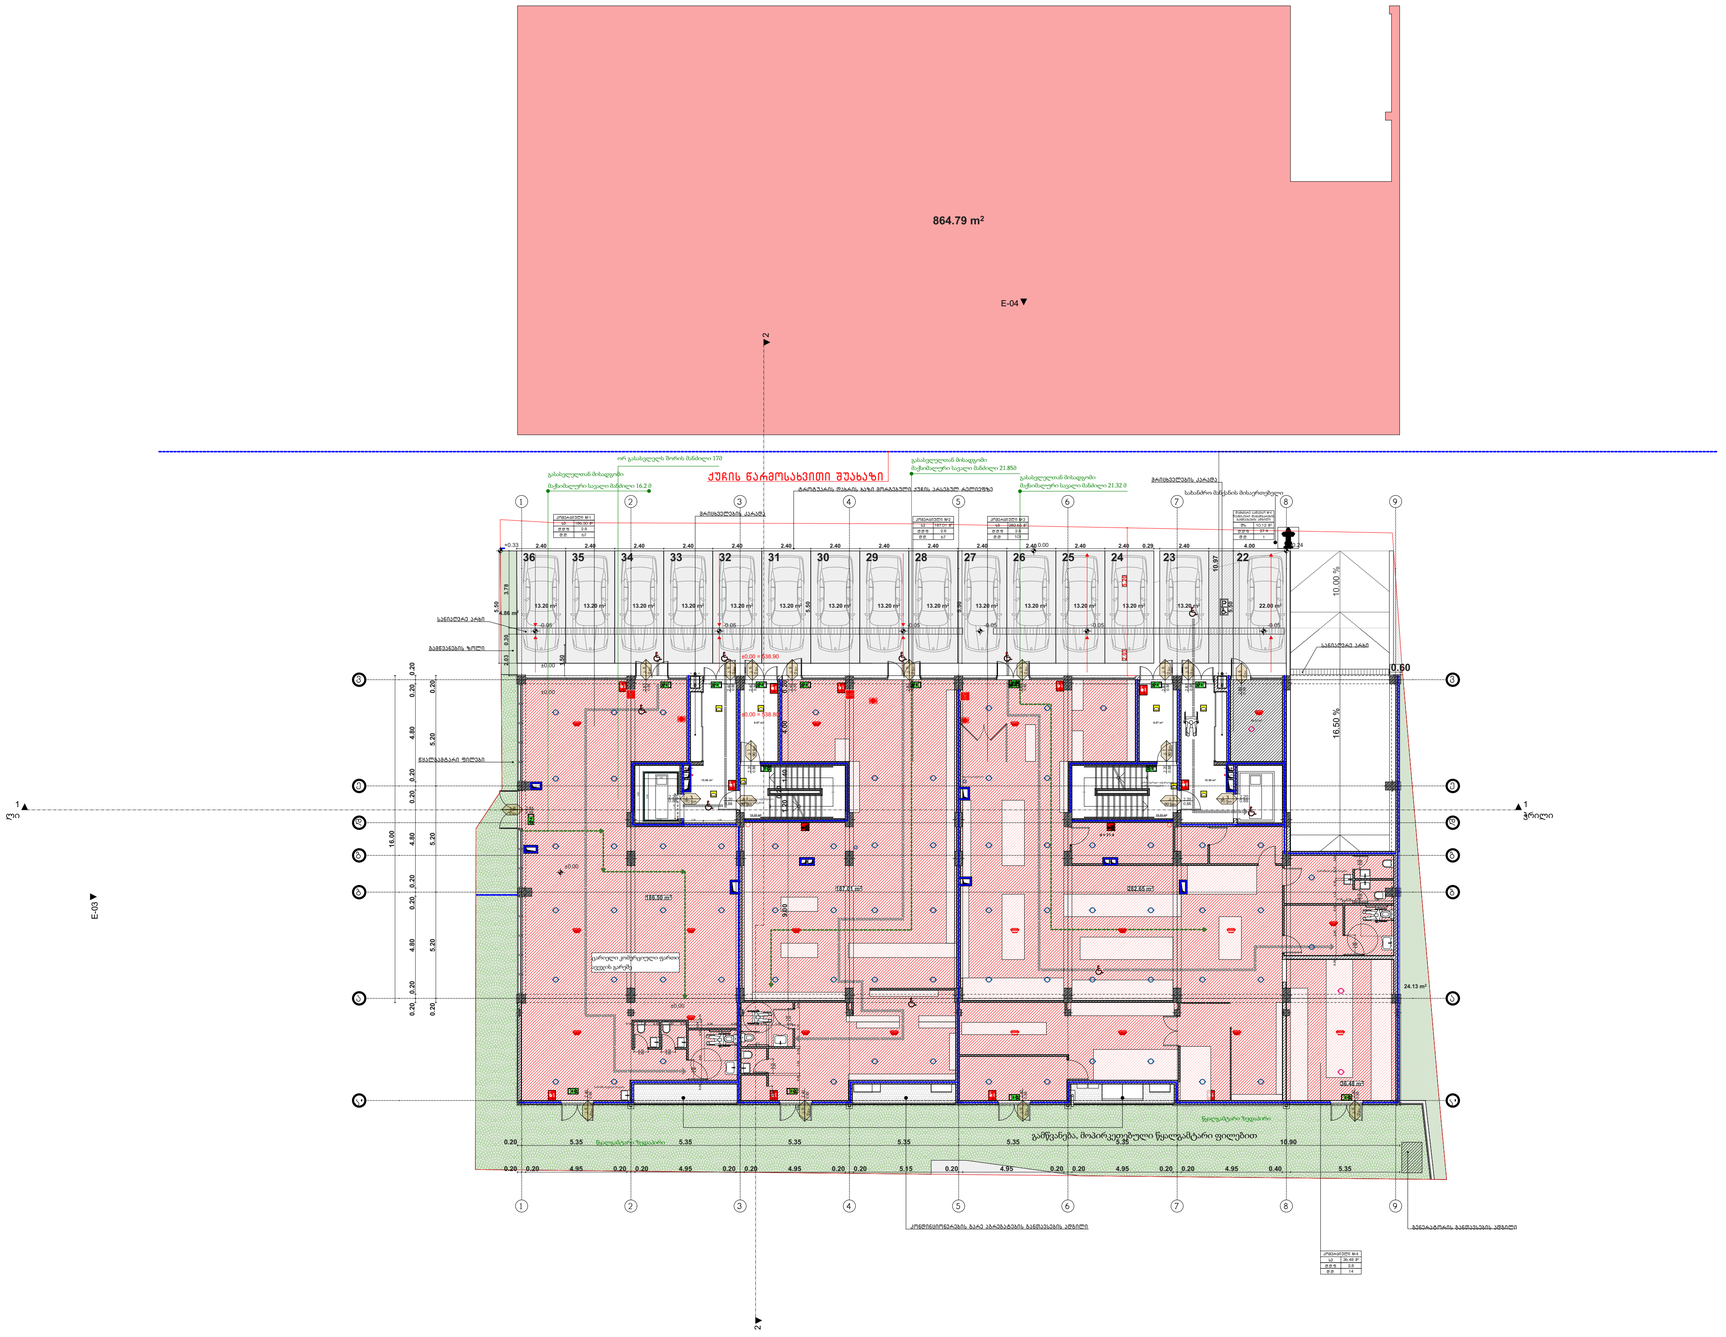

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082

cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი

საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება

გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

16.50

% 10.00

% 10.00

%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 12 13 14 15 16 17 18 19

კიბე 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 18 17 16 15 14 13 12 1

კიბე 2

22.00 m2 13.20 m2 13.20 m2

15.50 m2 15.50 m2

36.48 m2

13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2 13.20 m2

24.13 m2

13.33 m2 13.33 m2

b b

1.60

2.30
1.20

2.80

5.50

1.50

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 5.15 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.40 5.35

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 10.90 9.00 1.20 0.20 1.40 4.00 0.20

0.60

10.97

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 0.29 2.40 4.00

5.50

5.50

5.50

2.03 0.30 3.78

2.03 5.20

0.10 1.23 0.10 1.23 0.10 2.38 0.20 1.24 0.10 1.19 0.10

0.20 1.23 0.10 1.22 0.10 2.15 0.10

0.20 2.45 0.10

0.29

0.10

0.20 2.45 0.10 1.13 0.10 1.13 0.20

0.10 0.38 0.10 1.90 1.00 2.20

1.00

2.20

0.70
2.20

0.70
2.20

1.00

2.20

0.70

2.20

0.70

2.20

0.70

2.20

0.70

2.20
±0.00

+0.33 0.00 -0.24

-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05

282.65 m2

6.97 m2 6.97 m2

10.12 m2

187.01 m2

864.79 m2

4.86 m2
სანიაღვრე არხი

ქუჩის წარმოსახვითი შუახაზი

ტროტუარის დახრის ხაზი მორგებული ქუჩის არსებულ რელიეფზე

მრიცხველების კარადა

მრიცხველების კარადა

სანიაღვრე არხი

გენერატორის განთავსების ადგილი

გამწვანების ზოლი

წყალგამტარი ფილები

კონდინციონერების გარე აგრეგატების განთავსების ადგილი

2.20

0.88 0.88 0 წთ
d = 21.4

ორ გასასვლელს შორის მანძილი 17მ

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 16.2 მ

±0,00

±0,00

±0,00

კ. 6

0.88

2.40

0 წთ

კ. 6 2.40

0.88 0 წთ

კ. 6 2.83

0.88 0 წთ

კ. 6 2.83

2.20

0.88

2.20
0.88

2.20
0.88

2.20
0.88

2.20
0.88

წყლის დისპენსერი

0.88 0 წთ

კ. 6 2.83

0.88 0 წთ

კ. 6 2.83

0.88 0

კ.

წთ

6 2.40

0.88 0

კ.

წთ

6 2.40

0.88 0

კ.

წთ

6 2.40

0.88 0

კ.

წთ

6 2.40

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 21.32 მ

წყალგამტარი ზედაპირი

წყალგამტარი ზედაპირი

სახანძრო მანქანის მისაერთებელი

გამწვანება, მოპირკეთებული წყალგამტარი ფილებით

±0,00 = 538.80

±0,00 = 538.90

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

0 წთ 0.88

კ. 6 2.83

0.88 0 წთ

კ. 6

0.88

2.83

0 წთ

კ. 6 2.83

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 0.88 0 წთ კ. 6 2.40

სამომსახურეო ნიჟარა

სამომსახურეო ნიჟარა

ცარიელი კომერციული ფართი
ავეჯის გარეშე

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 21.85მ

186.50 m2

E-03

E-04

2.40 0.95 1.60

90 წთ

კ. 1

90 წთ

კ. 1

90 წთ

კ. 1
90 წთ

კ. 3 კ. 1
90 წთ 90 წთ

კ. 3

კომერციული #1

d.d.f

sv 186.50 m

2

2.8
d.d. 67

კომერციული #2

d.d.f

sv 187.01 m

2

2.8
d.d. 67

კომერციული #3

d.d.f

sv 282.65 m

2

2.8
d.d. 101

d.d.f

ds 10.12 m

2

27.9
d.d. 1

დამხმარე სათავსო #4
ტექნიკური დანადგარების
განთავსების ადგილი

კომერციული #4

d.d.f

sv 36.48 m

2

2.8
d.d. 14

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

1

ჭრილი

2

2

გეგმა 0.00 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია პირობითად. დეტალურად იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია პირობითად. დეტალურად იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

აივნის ფართი შედის 1/3-ით

711.92 m²

E-04

2

1

ჯრილი

ნგრევადი ბეტონი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 19.64 მ

მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

1.40

0.60

43.20

WERKRAUM
DESIGN ARCHITECTURE

მრავალბინიანი საცხოვრებლი

მისც ქალაქის, დასახლება გლდანი, მიკრორაიონი VII, კოპუსი 15 მიმდებარედ

ნახაზი

გეგმა +3.50 ნიშნულზე

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი 1:100

პრინციპარქ. ცაცხვიშვილი
პრინციპარქ. მსოფლიო შვილი
პრინციპორმტრ. ტუღუშური
შესრულება ცაცხვიშვილი
შესრულება მსოფლიო შვილი
ფორმატი ფორმატები

შპს "WERK" - 405001082
ცოცხალის ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი
საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება
გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 1 10

კიბე 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

2.64 m2

13.33 m2

2.64 m2

13.33 m2

b b

F F

F F

F

E-04

2.15

0.60

1.60

2.30

1.20

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20
43.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

1.40 0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20 1.40

1.40

1.40

0.60

0.60

+6.50 58.92 m2

59.52 m2

7.20 m2

7.42 m2 7.42 m2

7.42 m2 7.18 m2 7.42 m2 7.42 m2

7.20 m2

7.42 m2 7.42 m2

714.08 m2

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

0.88

2.20

2.20
0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20
0.88

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 19.64 მ მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

დ.დ 2

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/
კვამლის გაწოვა

მექანიკური
განიავება/
კვამლის

გაწოვა მექანიკური
განიავება/
კვამლის
გაწოვა

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 3

2.20

0.88

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

L = 18 მ

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

აივნის ფართი

შედის 1/3-ით

34.36 m2 35.28 m2

F
F

F F F F F

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

34.23 m2 35.36 m2 35.21 m2 34.23 m2 34.18 m2 40.16 m2

54.69 m2

55.53 m2 55.81 m2

20 წთ

კ. 1
კ. 3

კ. 4

კ. 4

20 წთკ. 4

20 წთ

კ. 4 20 წთ

კ. 4

20 წთ
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

კ. 4 20 წთ

კ. 4 20 წთ

კ. 1
კ. 3
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

34.36 m2

სც - 2

10 b 41.78 m2

სც - 2

9
14.62 m2 54.69 m2

სც - 2

14

დ.დ 4 დ.დ 3 დ.დ 3 დ.დ 3

7.18 m2

61.87 m2
55.53 m2

სც - 2

15 62.95 m2
55.81 m2

სც - 2

16
7.42 m2

63.23 m2
7.42 m2

სც - 2

11 b
35.21 m2

სც - 2

12 a
40.16 m2

სც - 2

13 b
7.42 m2

47.58 m2
35.36 m2 7.42 m2

42.78 m2
7.42 m2

კ. 4

20 წთ

35.28 m2

სც - 2

10 a 42.48 m2
7.20 m2

სც - 2

11 a
34.23 m2

34.23 m2 35.21 m2
34.23 m2

სც - 2

12 b 41.65 m2
7.42 m2 34.18 m2

სც - 2

13 a 34.18 m2

კ. 4 კ. 4 20

კ.

წთ

4

20 წთ

კ. 4 20 წთ

59.52m2

74.14 m2

20 წთ

გეგმა +6.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია პირობითად. დეტალურად იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

აივნის ფართი შედის 1/3-ით

711.92 m²

E-04

2

1

1.40

1.40

0.60

1.40

1.40

+9.50

+9.50

+9.50

31.70

L = 18.0 m

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 19.64 მ

მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

სც - 2	
დ.დ	4
№ 17	74.14 m²
59.52m²	14.62 m²

სც - 2	
დ.დ	3
№ 24	63.23 m²
55.81 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	3
№ 23	62.95 m²
55.53 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	3
№ 22	62.11 m²
54.69 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	4
№ 18	77.59 m²
70.17 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	2
№ 19 ა	41.65 m²
34.23 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	2
№ 19 ბ	35.36 m²
35.36 m²	

სც - 2	
დ.დ	2
№ 20 ა	42.63 m²
35.21 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	2
№ 20 ბ	34.23 m²
34.23 m²	

სც - 2	
დ.დ	2
№ 21 ა	41.6 m²
34.18 m²	7.42 m²

სც - 2	
დ.დ	2
№ 21 ბ	40.16 m²
40.16 m²	

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

43.20

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 0.20 5.20 0.20 5.20 0.20 5.20 0.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E

▲1 ჭრილი

WERKRAUM
DESIGN ARCHITECTURE

მრავალბინიანი საცხოვრებლი	მის: გლდანის, დასახლება გლდანი, მიკრორაიონი VII, კოპეში 15 მიმდებარედ
ნახაზი	ფასადი +9.50 ნიშნულზე
არქიტექტურული ნაწილი	
მასშტაბი	1:100
პრემიარე	ტატიშვილი
პრემიარე	მამუკაშვილი
პრემიკონსტ.	ეფრემური
შემსრულე	ტატიშვილი
შემსრულე	მამუკაშვილი
ფორმატი	ფორმატები

შპს "WERK" - 405001082
ცოცხალის ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო
T +995 595 220 600
info@werk-raum.com
www.werk-raum.com

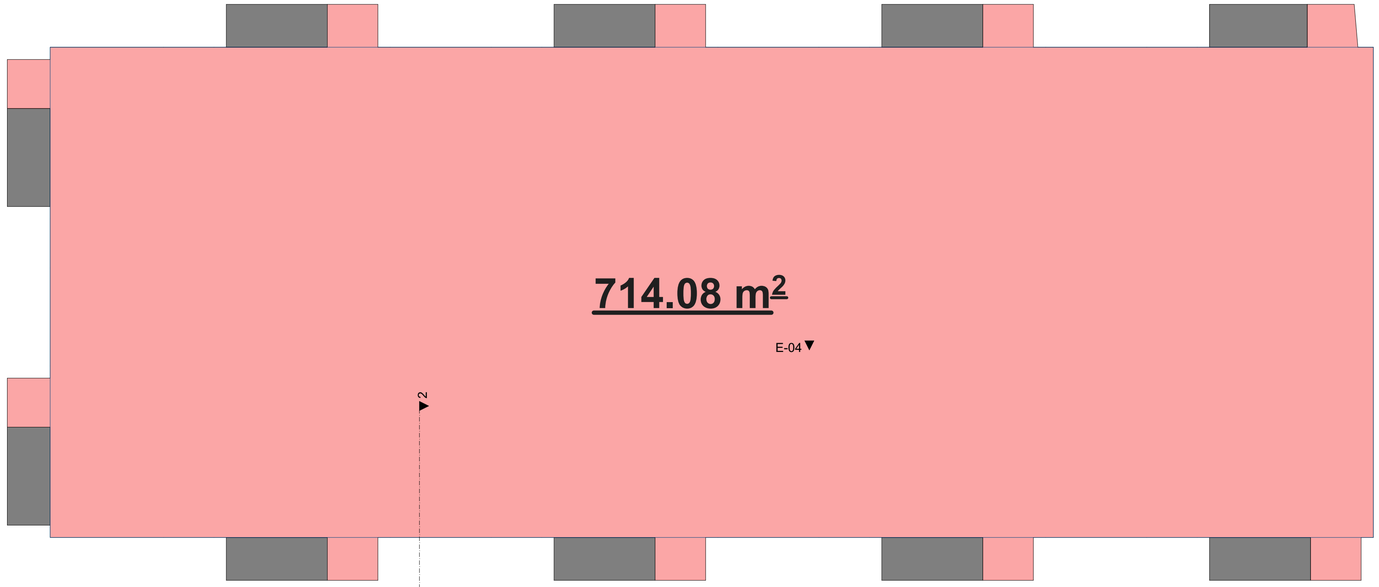

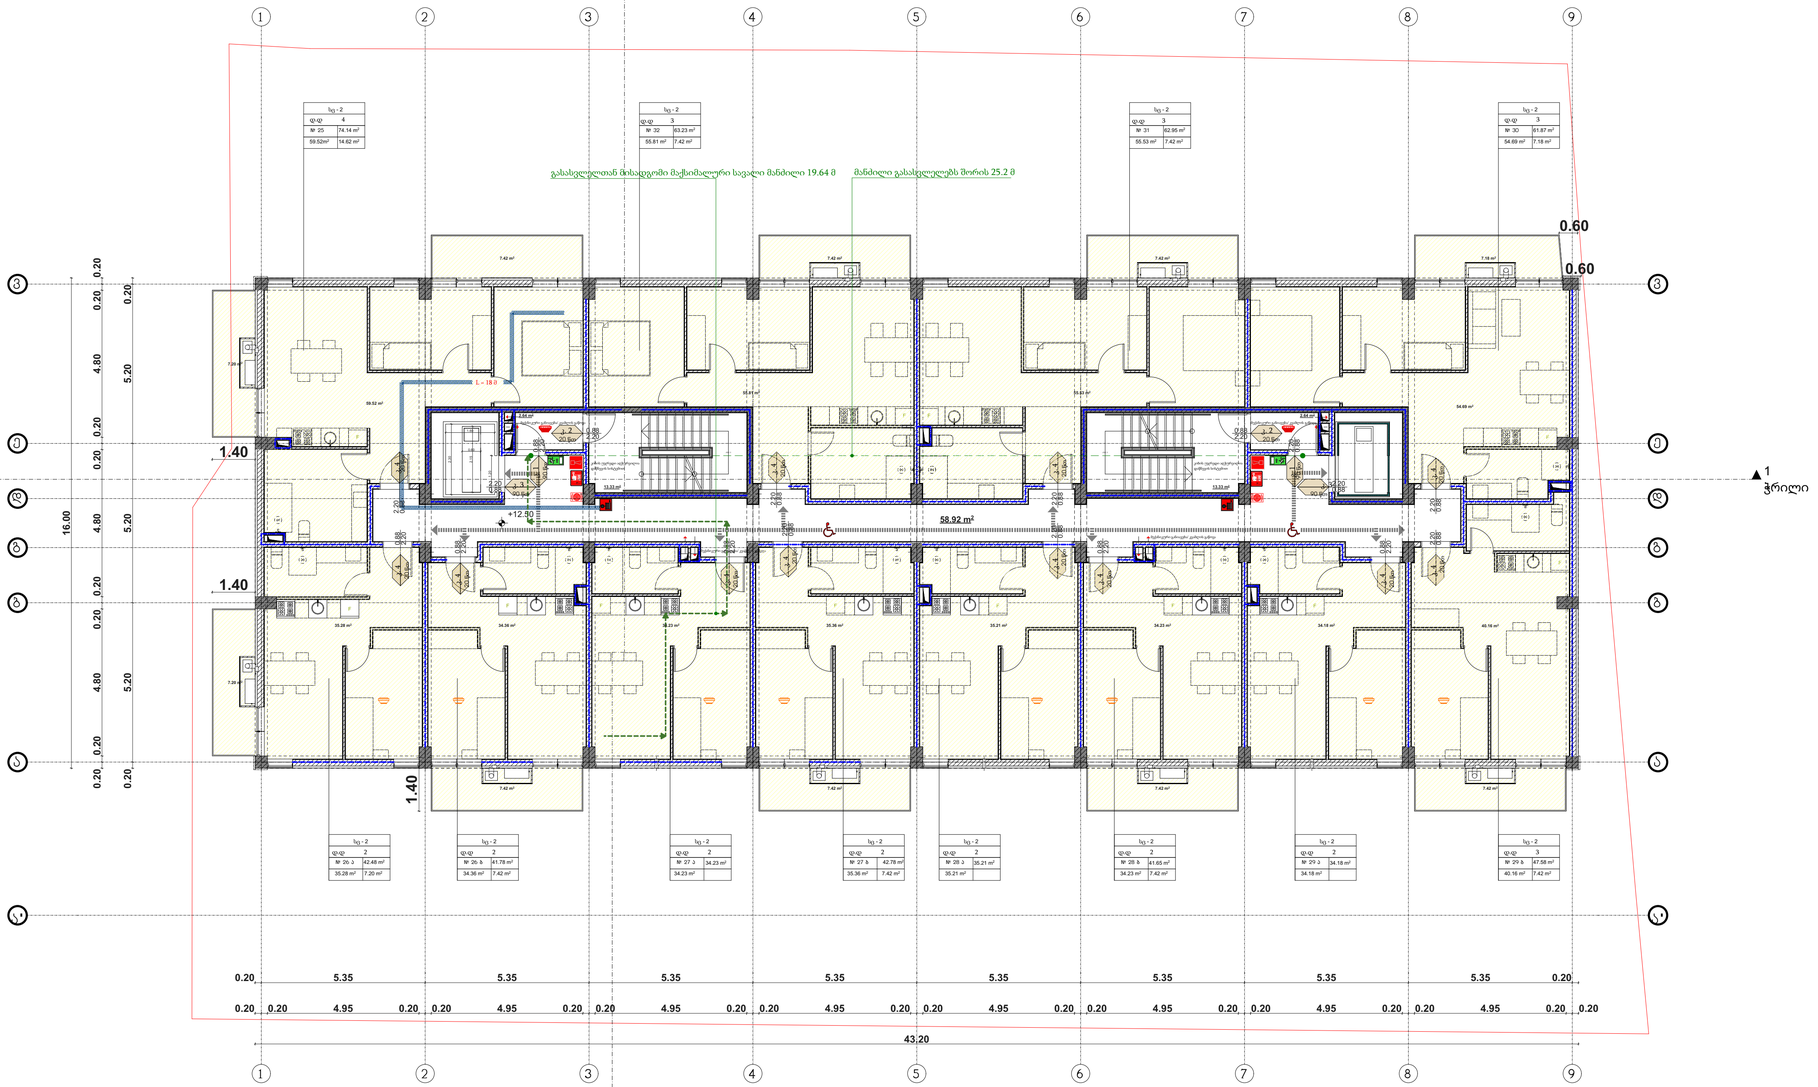

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი
საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება
გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 1 10

კიბე 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

2.64 m2

13.33 m2

2.64 m2

13.33 m2

b b

F F

F

F

F

E-04

2.15

0.60

1.60

2.30

1.20

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20
43.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20 1.40

1.40

1.40

0.60

0.60

+12.50 58.92 m2

7.20 m2

59.52 m2

7.42 m2

7.20 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2 7.18 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

714.08 m2

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

0.88

2.20

2.20
0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20
0.88

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 19.64 მ მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 3 2.20 0.88 0.88 2.20

L = 18 მ

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

აივნის ფართი

შედის 1/3-ით

34.36 m2 35.28 m2

F
F

F F F F F

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

34.23 m2 35.36 m2 35.21 m2 34.23 m2 34.18 m2 40.16 m2

54.69 m2

55.53 m2 55.81 m2

20 წთ

კ. 1
კ. 3

კ. 4

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 1
კ. 3
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

დ.დ 3 დ.დ 3

55.53 m2

სც - 2

31 62.95 m2
55.81 m2

სც - 2

32
7.42 m2

63.23 m2
7.42 m2

კ. 4 კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

სც - 2

25
14.62 m2

სც - 2

30

დ.დ 4 დ.დ 3

7.18 m2

34.36 m2

სც - 2

26 b 41.78 m2

სც - 2

27 b
35.21 m2

სც - 2

28 a
40.16 m2

სც - 2

29 b
7.42 m2

47.58 m2
35.36 m2 7.42 m2

42.78 m2
7.42 m2 35.28 m2

სც - 2

26 a 42.48 m2
7.20 m2

სც - 2

27 a
34.23 m2

34.23 m2 35.21 m2
34.23 m2

სც - 2

28 b 41.65 m2
7.42 m2 34.18 m2

სც - 2

29 a 34.18 m2

20 წთკ. 4 20 წთ კ. 4

20 წთ

54.69 m2

61.87 m2
59.52m2

74.14 m2

გეგმა +12.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია პირობითად. დეტალურად იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

აივნის ფართი შედის 1/3-ით

711.92 m²

E-04

2

1

ჩრდილი

სც - 2	
ფ.ფ	4
№ 33	74.14 m²
59.52m²	14.62 m²

სც - 2	
ფ.ფ	3
№ 40	63.23 m²
55.81 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	3
№ 39	62.96 m²
55.53 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	3
№ 38	62.11 m²
54.69 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	4
№ 34	77.59 m²
70.17 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	4
№ 35	79.21 m²
71.79 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	4
№ 36	78.06 m²
70.64 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	2
№ 37 ა	41.6 m²
34.18 m²	7.42 m²

სც - 2	
ფ.ფ	2
№ 37 ბ	40.16 m²
40.16 m²	

გასასვლელთან მისასდგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 19.64 მ

მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

L = 18 მ

+15.50

1.40

0.60

16.00

43.20

WERKRAUM
DESIGNARCHITECTURE

მრავალბინიანი საცხოვრებლის — მისე გვირგვინის, დასახლება გლდანი, მიკრორაიონი VII, კორპუსი 15 მიმდებარედ

ნახაზი — გეგმა +15.50 ნიშნულზე

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი 1:100

პრინციპალ — ა.ფიცხელაური
პრინციპალ — ს.ფიცხელაური
პრინციპალ — ე.ფოფორაძე

შესასრულა — ა.ფიცხელაური
შესასრულა — ს.ფიცხელაური

დირექტორი — დირექტორები

შპს "WERK" - 405001082
ვაჟიანური ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

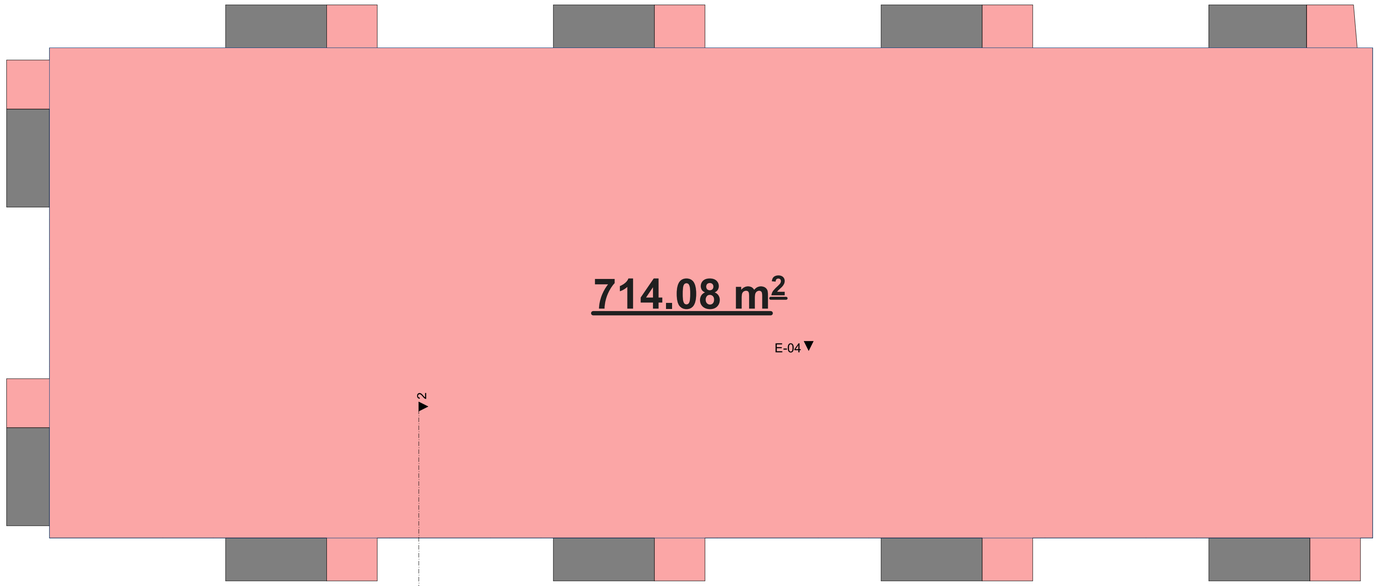

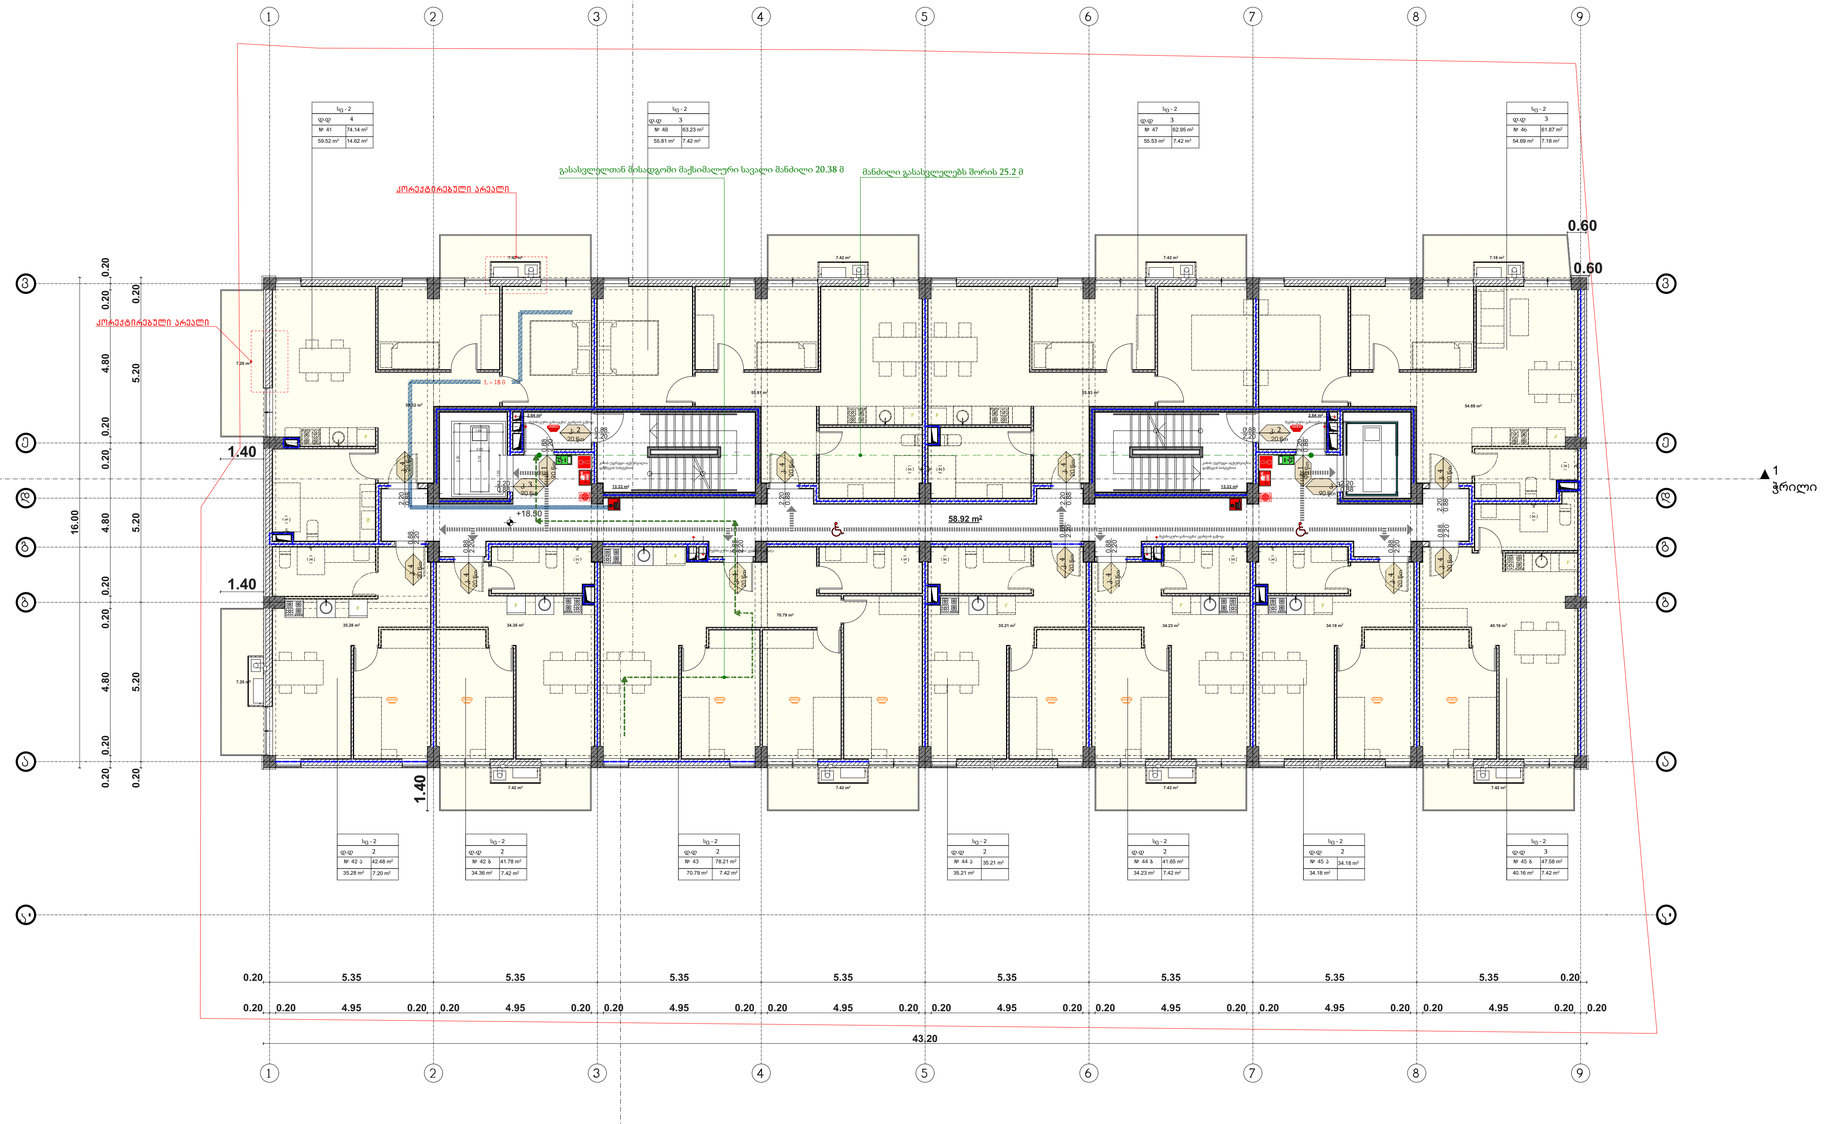

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი
საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება
გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 1 10

კიბე 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

2.64 m2

13.33 m2

2.64 m2

13.33 m2

b b

F

F

F

F

F

E-04

2.15

0.60

1.60

2.30

1.20

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20
43.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20 1.40

1.40

1.40

0.60

0.60

+18.50 58.92 m2

7.42 m2

7.20 m2

7.20 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

7.18 m2 7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

714.08 m2

კორექტირებული არეალი

კორექტირებული არეალი

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

0.88

2.20

2.20
0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20
0.88

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 20.38 მ მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 3 0.88 2.20 0.88 2.20 2.20 0.88

2.20

0.88 0.88

2.20

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2

L = 18 მ

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

აივნის ფართი

შედის 1/3-ით

34.36 m2 35.28 m2

W

F F F F F

F

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

59.52 m2

40.16 m2

54.69 m2

35.21 m2 34.23 m2 34.18 m2

70.79 m2

55.53 m2 55.81 m2

20 წთ

კ. 1
კ. 3

კ. 4

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 1
კ. 3
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

59.52 m2

სც - 2

41
14.62 m2

74.14 m2

სც - 2

46

დ.დ 4 დ.დ 3 დ.დ 3 დ.დ 3

7.18 m2 55.53 m2

სც - 2

47 62.95 m2
55.81 m2

სც - 2

48
7.42 m2

63.23 m2
7.42 m2

35.21 m2

სც - 2

44 a
40.16 m2

სც - 2

45 b
7.42 m2

47.58 m2
34.23 m2

სც - 2

44 b 41.65 m2
7.42 m2

35.21 m2
34.18 m2

სც - 2

45 a 34.18 m2

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

კ. 4

20 წთ

54.69 m2

61.87 m2

20 წთკ. 4 კ. 4

20 წთ

34.36 m2

სც - 2

42 b 41.78 m2
7.42 m2 35.28 m2

სც - 2

42 a 42.48 m2
7.20 m2

სც - 2

43
70.79 m2

78.21 m2

7.42 მ2 გეგმა +18.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

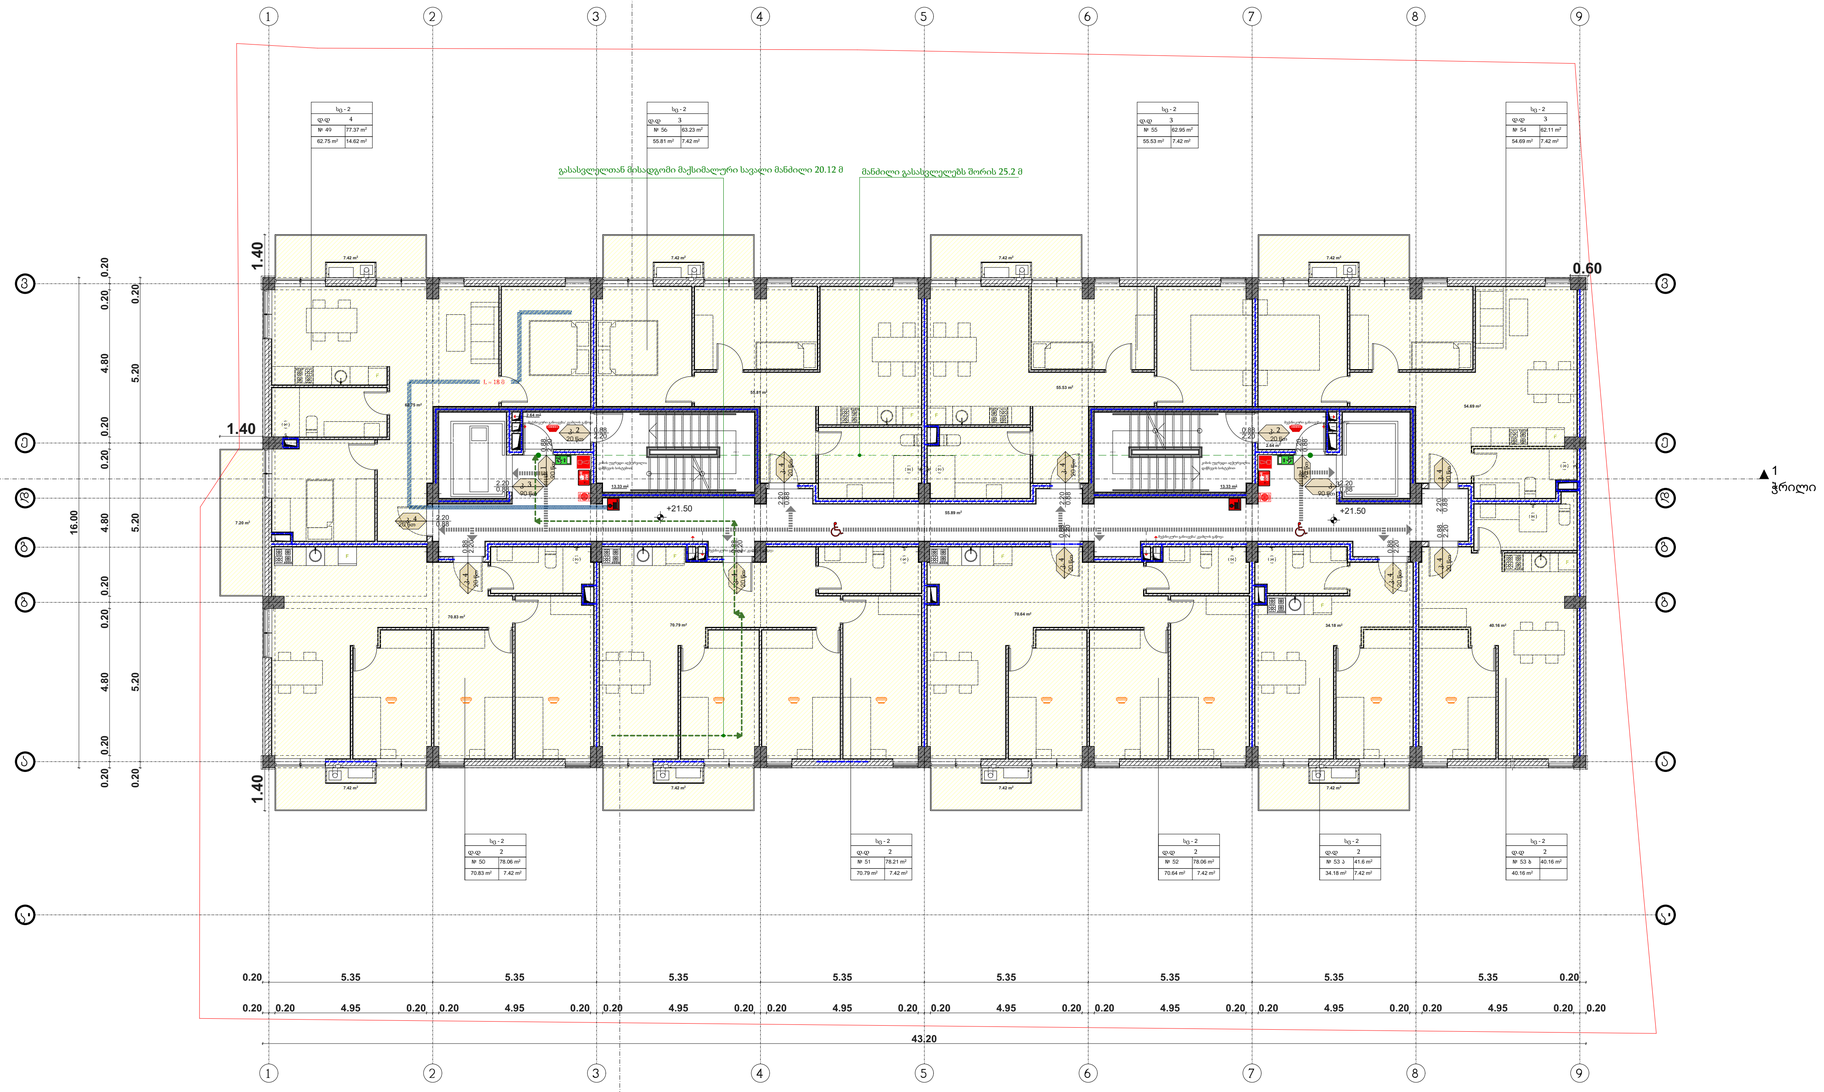

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი
საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება
გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 1 10

კიბე 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

2.64 m2

13.33 m2

2.64 m2

13.33 m2

b b

F F

F

F

F

E-04

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20
43.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20 1.40

1.40 1.40

0.60

+21.50 +21.50

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

7.20 m2

711.92 m2

55.89 m2

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

0.88

2.20

2.20
0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20
0.88

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 20.12 მ მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

დ.დ 4 დ.დ 3 დ.დ 3

დ.დ 2

2.20

0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

დ.დ 3

დ.დ 2 დ.დ 2

2.20
0.88

დ.დ 2 დ.დ 2

L = 18 მ

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

აივნის ფართი

შედის 1/3-ით

70.83 m2

F

F F F

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

54.69 m2

40.16 m2 34.18 m2

62.75 m2

70.79 m2

70.64 m2

55.53 m2
55.81 m2

20 წთ

კ. 1
კ. 3

კ. 4

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 1
კ. 3
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

62.75 m2

სც - 2

49
14.62 m2

77.37 m2

40.16 m2

სც - 2

53 b 40.16 m2

სც - 2

54
7.42 m2 55.53 m2

სც - 2

55 62.95 m2
55.81 m2

სც - 2

56
7.42 m2

63.23 m2
7.42 m2

კ. 4

20 წთ 20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

34.18 m2

სც - 2

53 a 41.6 m2
7.42 m2

სც - 2

52

54.69 m2

62.11 m2

20 წთ

კ. 4

სც - 2

50

სც - 2

51
70.83 m2

78.06 m2
7.42 m2 70.79 m2

78.21 m2
7.42 m2 70.64 m2

78.06 m2
7.42 m2

გეგმა +21.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

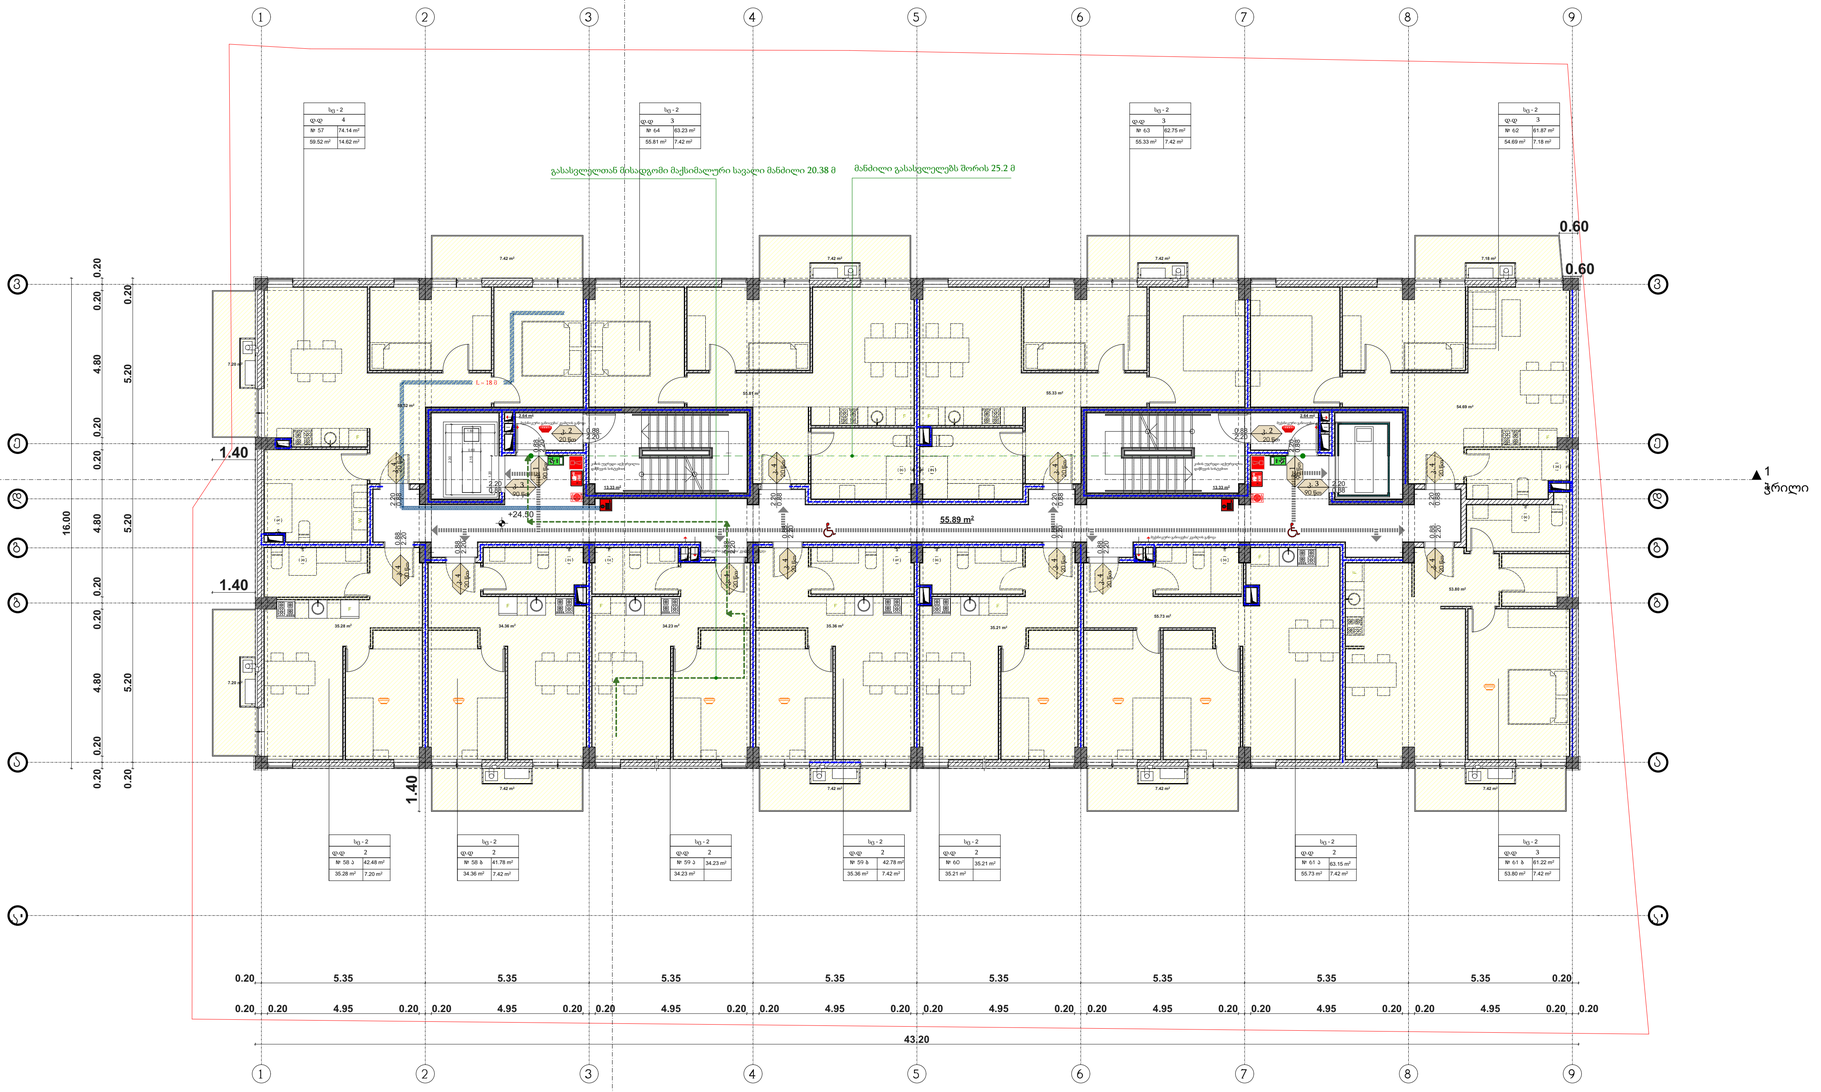

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი
საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება
გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 1 10

კიბე 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

2.64 m2

13.33 m2

2.64 m2

13.33 m2

b b

F F

F

F F

E-04

2.15

0.60

1.60

2.30

1.20

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20
43.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20 1.40

1.40

1.40

0.60

0.60

+24.50 55.89 m2

7.42 m2 7.42 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

7.20 m2

7.18 m2

7.42 m2 7.42 m2

7.20 m2

714.08 m2

2.20

0.88

2.20

0.88

0.88

2.20

2.20
0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20
0.88

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 20.38 მ მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

0.88

2.20

2.20

0.88

0.88

2.20

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 3

2.20

0.88 0.88 2.20

დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2 დ.დ 2

L = 18 მ

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

0.88

2.20

აივნის ფართი

შედის 1/3-ით

34.36 m2 35.28 m2

F

F

W

F
F

F F

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

53.80 m2

35.21 m2

55.73 m2

54.69 m2

34.23 m2 35.36 m2

59.52 m2

55.81 m2

კ. 1
კ. 3

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 1
კ. 3
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

დ.დ 3 დ.დ 3

55.33 m2

სც - 2

63 62.75 m2
55.81 m2

სც - 2

64
7.42 m2

63.23 m2
7.42 m2 59.52 m2

სც - 2

57
14.62 m2

74.14 m2

დ.დ 4

20 წთ

კ. 4

კ. 4

20 წთ 20 წთ

კ. 4

სც - 2

62

დ.დ 3

7.18 m2

35.21 m2

სც - 2

60
53.80 m2

სც - 2

61 b
7.42 m2

61.22 m2
55.73 m2

სც - 2

35.21 m2 # 61 a 63.15 m2

54.69 m2

61.87 m2

20 წთკ. 4 კ. 4

20 წთ

34.36 m2

სც - 2

58 b 41.78 m2

სც - 2

59 b
35.36 m2 7.42 m2

42.78 m2
7.42 m2 35.28 m2

სც - 2

58 a 42.48 m2
7.20 m2

სც - 2

59 a
34.23 m2

34.23 m2
7.42 m2

კ. 4

20 წთ

55.33 m2

გეგმა +24.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

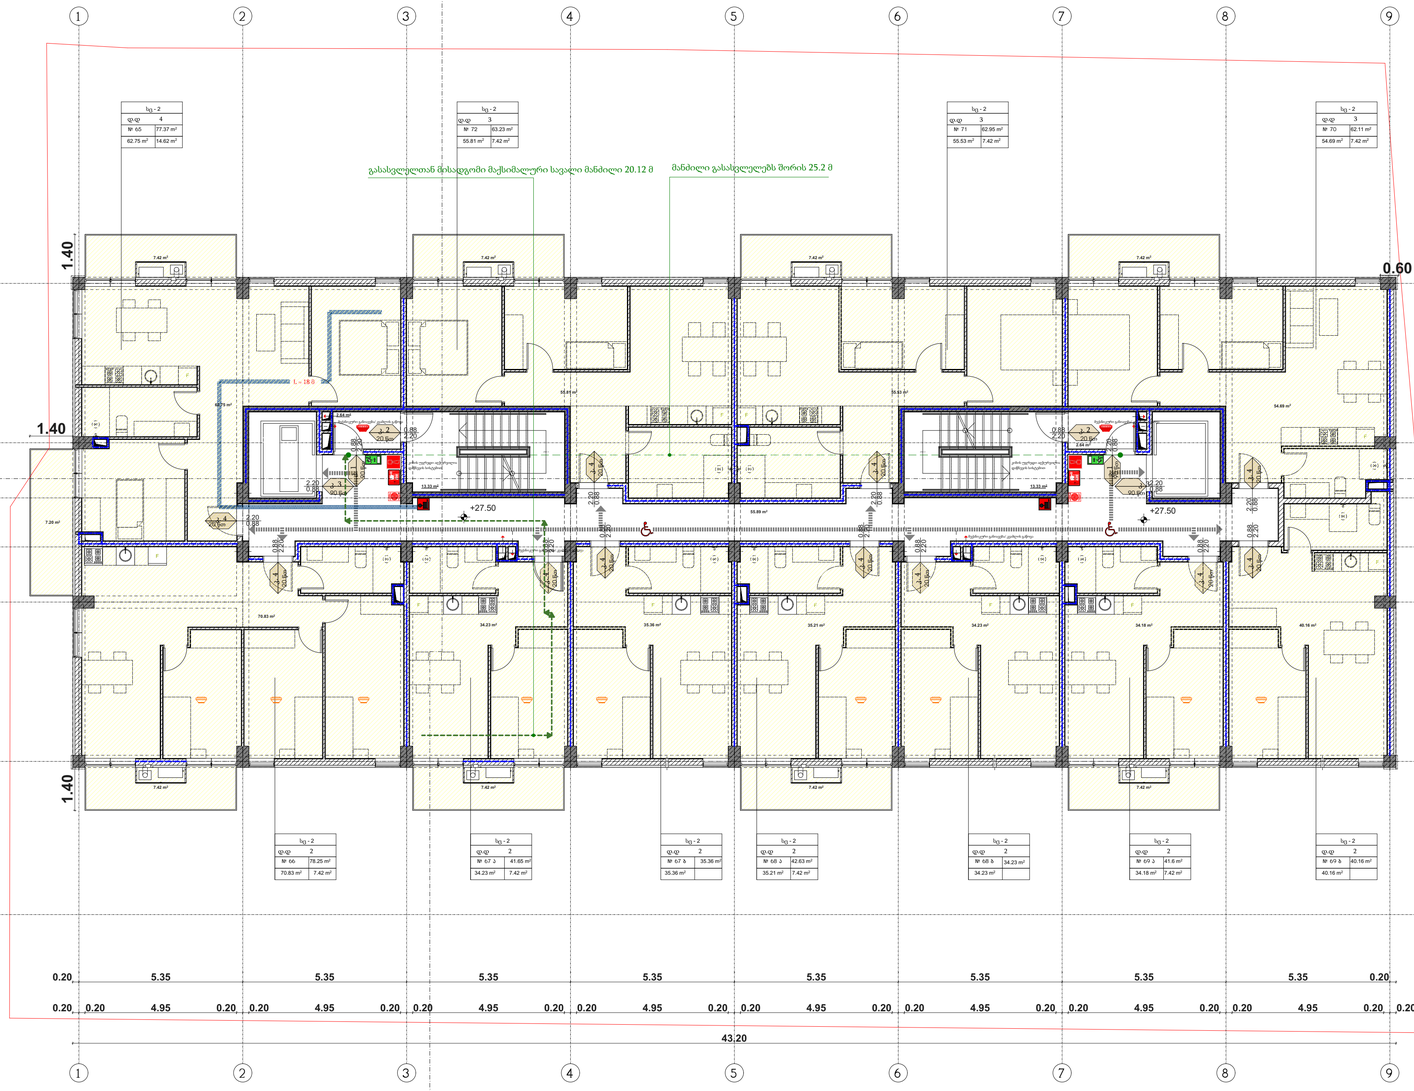

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი
საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება
გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 1 10

კიბე 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

2.64 m2

13.33 m2

2.64 m2

13.33 m2

b b

F F

F

F

F

E-04

16.00

0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20 4.80 0.20 0.20

0.20 5.20 5.20 5.20 0.20

1.40

1.40 1.40

0.60

43.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20

+27.50 +27.50
7.20 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2 7.42 m2

711.92 m2

55.89 m2

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

0.88

2.20

2.20
0.88

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20

0.88

2.20
0.88

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 20.12 მ მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

მექანიკური განიავება/ კვამლის გაწოვა

დ.დ 4 დ.დ 3 დ.დ 3

დ.დ 2 დ.დ 2 2.20 0.88 0.88 2.20 0.88 2.20

დ.დ 3

დ.დ 2 დ.დ 2

2.20
0.88

დ.დ 2 დ.დ 2

L = 18 მ

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

0.88

2.20

დ.დ 2

აივნის ფართი

შედის 1/3-ით

70.83 m2

F F F F F

F

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

54.69 m2

40.16 m2 35.21 m2 34.23 m2 34.18 m2

62.75 m2

34.23 m2 35.36 m2

55.53 m2 55.81 m2

20 წთ

კ. 1
კ. 3

კ. 4

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

კ. 4

20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 1
კ. 3
90 წთ

90 წთ

20 წთ

კ. 2

62.75 m2

სც - 2

65
14.62 m2

77.37 m2

35.21 m2

სც - 2

68 a 42.63 m2
40.16 m2

სც - 2

69 b 40.16 m2

სც - 2

70
7.42 m2 55.53 m2

სც - 2

71 62.95 m2
55.81 m2

სც - 2

72
7.42 m2

63.23 m2
7.42 m2

7.42 m2

კ. 4

20 წთ 20 წთ

კ. 4

20 წთ

კ. 4

34.18 m2

სც - 2

69 a 41.6 m2
7.42 m2 34.23 m2

სც - 2

68 b 34.23 m2

54.69 m2

62.11 m2

20 წთ

კ. 4

სც - 2

67 b
35.36 m2

35.36 m2

სც - 2

67 a
34.23 m2 7.42 m2

41.65 m2

კ. 4

20 წთ

სც - 2

66
70.83 m2

78.25 m2
7.42 m2

გეგმა +27.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია პირობითად. დეტალურად იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

714.08 m²

E-04

2

აივნის ფართი შედის 1/3-ით

1 2 3 4 5 6 7 8 9

სქ - 2		
ფ-ტ	4	
№ 73	74.14 m²	
59.52 m²	14.62 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	3	
№ 80	63.23 m²	
55.81 m²	7.42 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	3	
№ 79	62.95 m²	
55.53 m²	7.42 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	3	
№ 78	61.87 m²	
54.69 m²	7.18 m²	

გასასვლელთან ჩისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი 20.38 მ

მანძილი გასასვლელებს შორის 25.2 მ

0.60

0.60

1.40

1.40

1.40

+30.80

58.92 m²

L = 18 მ

1
ჭრილი

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 74 ა	42.48 m²	
35.28 m²	7.20 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 74 ბ	41.78 m²	
34.36 m²	7.42 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 75 ა	34.23 m²	
34.23 m²		

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 75 ბ	42.78 m²	
35.36 m²	7.42 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 76 ა	35.21 m²	
35.21 m²		

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 76 ბ	41.85 m²	
34.23 m²	7.42 m²	

სქ - 2		
ფ-ტ	2	
№ 77 ა	34.18 m²	
34.18 m²		

სქ - 2		
ფ-ტ	3	
№ 77 ბ	47.58 m²	
40.16 m²	7.42 m²	

0.20 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.20

0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20 4.95 0.20 0.20

43.20

16.00

0.20 4.80 0.20 5.20 0.20 4.80 0.20 5.20 0.20 4.80 0.20 5.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

WERKRAUM
DESIGN ARCHITECTURE

მრავალბინიანი საცხოვრებლი	მისც ქალბატონის, დასაზღვევი ვლადანი, მიკრორაიონი VII, კორპუსი 15 მიმდებარედ
ნახაზი	გეგმა +30.50 ნიშნულზე
არქიტექტურული ნაწილი	
მასშტაბი	1:100
პრემიარე	ა.ცაბიაშვილი
პრემიარე	მ.ხოფერია-შვილი
პრემიკონსულტ.	ე.ტურაშვილი
შესრულება	ა.ცაბიაშვილი
შესრულება	მ.ხოფერია-შვილი
დირექტორი	დირექტორები

შპს "WERK" - 405001082
ცოტნე დადიანის ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

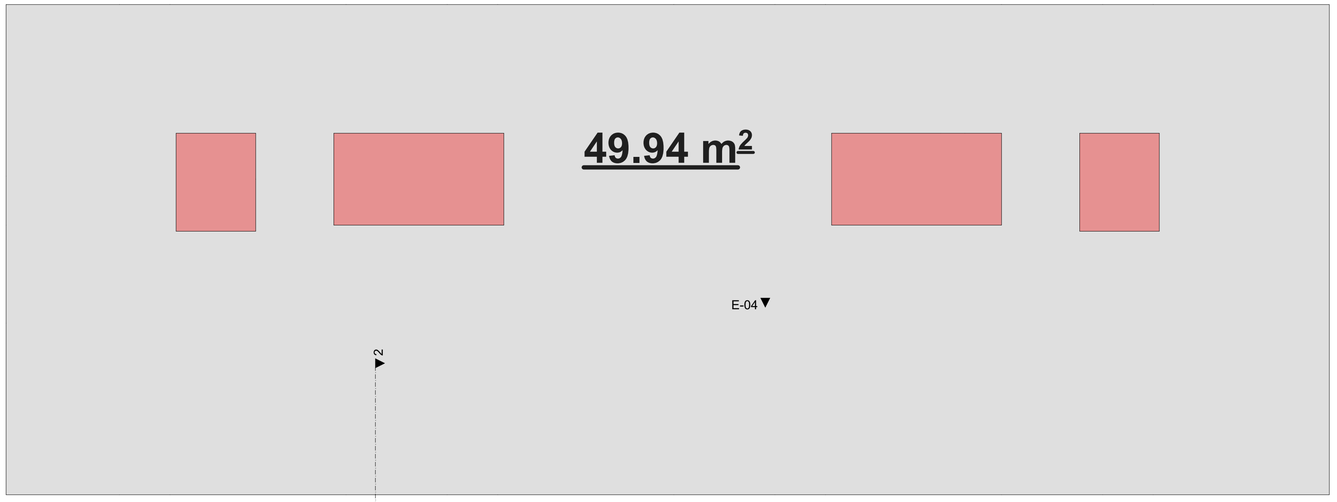

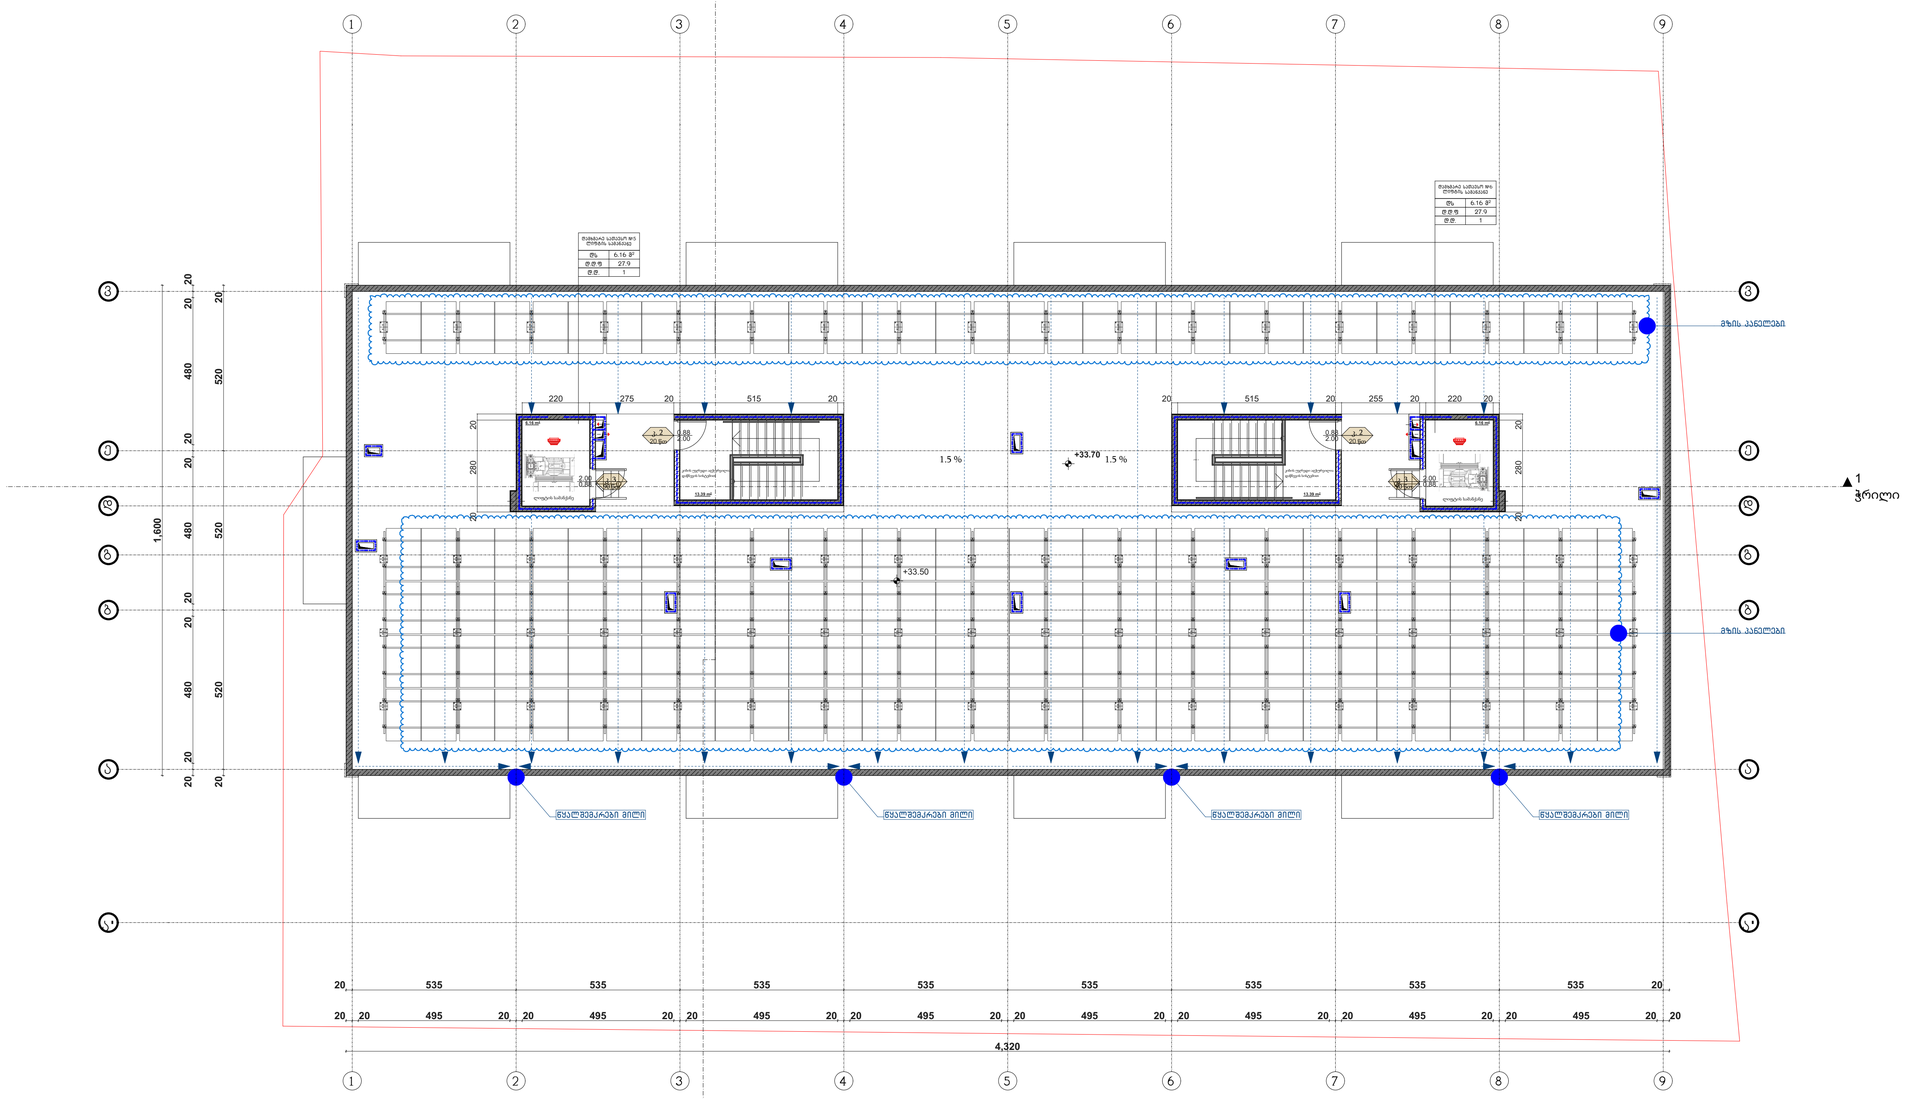

GSPublisherVersion 0.0.100.79

არქიტექტურული ნაწილი

პრ.მთ.კონსტ. ე.წოწერია

S.p.s. "WERK" - 405001082
cagarelis q. 49
0194 თბილისი
საქართველო

მრავალბინიანი

საცხ.სახლი

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com

ფურცელი ფურცლები

მასშტაბი

შეასრულა კ.კახიშვილი

პრ.მთ.არქ.

პრ.მთ.არქ.

ნახაზი

კ.კახიშვილი
მ.სუპატაშვილი

მის: ქ.თბილისი, დასახლება

გლდანი, მიკრორაიონი VII,
kopusi 15 მიმდებარედ

შეასრულა მ.სუპატაშვილი

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 12 13 14 15 16 17

კიბე 2

6.16 m2

13.39 m2

6.16 m2

13.39 m2

b b

E-04

1,600

20 20 480 20 20 480 20 20 480 20 20

20 520 520 520 20
4,320

20 20 495 20 20 495 20 20 495 20 20 495 20 20 495 20 20 495 20 20 495 20 20 495 20 20

20 535 535 535 535 535 535 535 535 20

220 275 20 515 20

20 280 20

20 515 20 255 20 220 20

20 280 20
+33.50

+33.70
1.5 % 1.5 %

ლიფტის სამანქანე ლიფტის სამანქანე

2.00
0.88

2.00
0.88

2.00

0.88
2.00

0.88

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

კიბის უჯრედი აღჭურვილია
დაწნევის სისტემით

49.94 m2

წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი

მზის პანელები

მზის პანელები

v v

d d

a a

1

1

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

a' a'

e e

g g

2

2

4

4

1

ჭრილი

2

კ. 3
90 წთ

კ. 3
90 წთ

20 წთ

კ. 2
20 წთ

კ. 2

d.d.f

ds 6.16 m

2

27.9
d.d. 1

დამხმარე სათავსო #5
ლიფტის სამანქანე

d.d.f

ds 6.16 m

2

27.9
d.d. 1

დამხმარე სათავსო #6
ლიფტის სამანქანე

გეგმა +33.50 ნიშნულზე

1:100

სახანძრო სისტემები და მათი განთავსების

ადგილები არქიტექტურულ გეგმებზე

დატანილია პირობითად. დეტალურად

იხილეთ თანდართული ტექნიკური ნახაზები

E-04

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4,929

1,070 1,070 535 535 535 535

Ⓘ Ⓗ Ⓖ Ⓕ Ⓔ

520 180 160 180 520 500

140 520 160 180 2,100 520 500

+36.60 +33.70 +36.60 1.5 %

წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი

+3.50

1,070 1,070 535 535 535 535

4,320

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

1
ჭრილი

WERKRAUM
DESIGN ARCHITECTURE

მშენებლობინი საცხ.სახლი	მისე გეობაღისა დასახლება ვლდანი, მიკრორაიონი VII, კოპული 15 მიმდებარედ
ნახაზი	სახერაცის გეგმა
არქიტექტურული ნაწილი	
მასშტაბი	1:100
პრემიარე.	ქცახიშვილი
პრემიარე.	მსოფაცია შვილი
პრემიკონსულტ.	ეფროფერია
შეასრულა	ქცახიშვილი
შეასრულა	მსოფაცია შვილი
ფორმატი	ფორმატები

შპს "WERK" - 405001082
ცოცხალის ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო
T +995 595 220 600
info@werk-raum.com
www.werk-raum.com