ავტოსადგომის გეგმა -3.30 ნიშნულზე

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

± 0.00 = 436.0

C ბლოკი

			32	20.	92.8	60.

D ბლოკი

			29	20.	92.8	60.

C ბლოკი

1				

D ბლოკი

1				

პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- საბოძვრებელი ჯდგუფი (სც)
- სასაძირკვლე ჯდგუფი (სძ)
- სტრუქტურული ანაწყობის კედლის საანგარიშოსაბის ხარისხი 1(ა)
- სტრუქტურული ანაწყობის კედლის საანგარიშოსაბის ხარისხი 2(ბ)

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია



ობიექტის მისამართი და საპროექტო ეტაპი, C, D, E, E', E'' ბლოკები

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

ს.კ. 01.72.14.008.293

დაკვეთა № —	ფორმატი A2	თანდართული	ფურცელი	ფურცლების ჯამური რაოდენობა

დამკვეთი

შპს ,,რიგერსაიდ დიღომი ‘‘

ს/კ 405218107

დირექტორი	ზ. პაპუაძე	
არქ. პროექტი	ზ. პაპუაძე	
დამპროექტებელი	თ.ნათელაშვილი მ.ბოლქვაძე ლ.ჯიბლაძე	
შემოწმება	ნ.ლორთქიფანიძე ნ.ბასალაია	

სტადია	მუშაობა	ფურცელი
პროექტი		
მასშტაბი	თარიღი მაისი,2023	

საპროექტო ფირმა მისამართი

ქ. თბილისი
ზ.ნათელაშვილის 201
ს/კ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

ავტოსადგომის გეგმა -3.30 ნიშნულზე

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

± 0.00 = 436.0

პირობითი ნიშნები:		შენიშვნები:		ექსპლიკაცია		ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოდიუმ, C, D, E, E', E'' ბლოკებზე	თბილისი 2022 წ
საპროექტო საზღვარი	სტრუქტურული ანაწყობის ქედის საზღვრებზე ხარისხი 1სმ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში				ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა	სტადია / მარაა / ფურცელი
0.00 არქიტექტურული ნიშნული	სტრუქტურული ანაწყობის ქედის საზღვრებზე ხარისხი 2სმ	2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან				ს.კ. 01.72.14.008.293	პროექტი
1 ჭრილის ხაზი 1						დამკვეთი № — / ფორმატი A2 / თანამდებობა / გვარი / ხელმოწერა	მასშტაბი: თარიღი მაისი,2023
ბეტონის კედელი						დამკვეთი	დირექტორი ზ. პაპლაძე
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)							არ. პბორი ზ. პაპლაძე
სასაწყობე ჯგუფი (სწ)						შპს ,,რივერსაიდ დიღომი'' ს/კ 405218107	დამკვეთი თ.ნიაურაშვილი თ.ჯაშაია ლ.ჯიშკარიანი ბ.ჯაშაია
							მთავარი ნ.ალფაიძე ნ.მჭედლიშვილი
							საპროექტო ჯგუფი / მისამართი: ქ. თბილისი ბ.ნიშნიანიძის 201 ს/კ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge

პირველი სართულის გეგმა: ± 0.00 ნიშნულზე

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი


პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- საბუნოვრებელი ჯდუფი (სბ)
- სასაწყობე ჯდუფი (სწ)
- სტრუქტურული ანაწყობი კედლის სანარმოებლობის ხარისხი 1სთ
- სტრუქტურული ანაწყობი კედლის სანარმოებლობის ხარისხი 2სთ

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

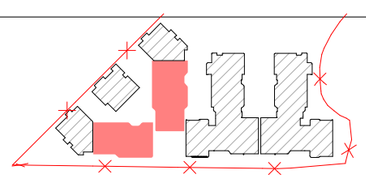

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ეტაპი, C, D, E, E', E'' ბლოკები			თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიღმის სანაგვეთო-სანაცდელი მეურნეობა ს.კ. 01.72.14.008.293			სტადია / პროექტი: მარეა / ფურცელი
დაკვეთა №— ფორმატი A2	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი	დირექტორი	ზ. ავალიანი	
	არ. ავტორი	ზ. ავალიანი	
შპს „რივერსაიდ დიღომი“ ს/კ 405218107	დამპროექტებელი	თ.ნიკოლაშვილი თ.ჯორბენაძე ლ.ჯიბლაძე მ.ჯანიაშვილი	
	შემოწმა	ნ.ალფოძე ნ.ბზიავილი	
			მასშტაბი: 1:200 თარიღი: მაისი,2023
			საპროექტო ორგ.: მისამართი: ქ. თბილისი მ.ნინოშვილის 201 ს/კ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge


პირველი სართულის გეგმა: ± 0.00 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები	ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე	ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე	შენიშვნები
მისაბმელზე სწორკუთხა 90 გრადუსიანი მოხვევებით სიმაღლე-90088 180 გრადუსიანი მოხვევებით სიმაღლე-110088 მოსატრიალებელი სივრცეები ვარიანტი 1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი 4	თავისუფალი სივრცე ეარმუნ მანევრირებისთვის - მანქანის სიგრძე მინიმუმ 3 მეტრი - მანქანის მინიმალური მოხვევის რადიუსი	თავისუფალი სივრცე ეარმუნ მანევრირებისთვის - მანქანის სიგრძე მინიმუმ 3 მეტრი საჭირო მოხვევის რადიუსი - მანქანის მინიმალური მოხვევის რადიუსი - მანქანის სიგანე 120 მინ. თუ მოხვევის რადიუსი მინიმალურია უსაფრთხო თავშესაფარი	1 იატაკის შეღებილობის მოცულობა ისე, რომ იქნება მეფრქალი, მყარი და არასრიალა.

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

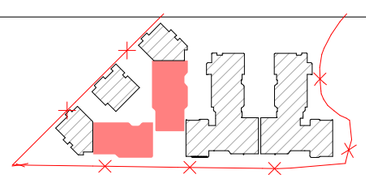პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია
საავტომობილო გზა 0.00 არქიტექტურული ნიშნული 1 1 ჭრილის ხაზი ბეტონის ქვედელი საცხოვრებელი ჯგუფები (სც) სასაწყობო ჯგუფები (სწ) სტრუქტურული ანგარიშები ქედის სანარმოებლობის ხარისხი 1სთ სტრუქტურული ანგარიშები ქედის სანარმოებლობის ხარისხი 2სთ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან	

ობიექტის მისამართი და საავტომობილო ჯოდი, C, D, E, E', E'' ბლოკები	თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიღომის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.ს. 01.72.14.008.293	სტადია: პროექტი; მასშტაბი: 1:200; ფორმატი:
დამკვეთი: შპს „რივერსაიდ დიღომი '' ს/ნ 405218107	დირექტორი: ზ. ამბლაძე; არ. ავტორი: ზ. ამბლაძე; დამთვალა: თ.ნათიფლიშვილი თ.ჯაფარიძე ლ.კალანდაძე; დამოწმა: ნ.ამბლაძე ნ.მზიაშვილი
არქიტექტორი ლოგო	მისამართი: ქ. თბილისი მ.ნათმელაძის 201 ს/ნ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge

მეორე სართულის გეგმა +3.30 ნიშნულზე

C ბლოკი

ბინის №	ოთახების რაოდენობა	ბინის საერთო ფართი	ბინის საცხოვრებელი ფართი	ბინის აივნის ფართი
ბინა №5	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №10	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №11	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №12	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №13	სს 2	6	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №14	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №15	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №16	სს 2	7	33	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ტიპური ბინა №1	სს 2	2	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ

№	სივრცის დასახელება	სივრცის ფართი	სივრცის სასარგებლო ფართი	სივრცის საერთო ფართი
1	ბინა №5	31.5	71.4	94.7
2	ბინა №10	32.2	71.1	94.4
3	ბინა №11	32.2	71.1	94.4
4	ბინა №12	30.7	71.1	94.2
5	ბინა №13	31.5	71.1	95.0
6	ბინა №14	32.9	71.1	95.9
7	ბინა №15	29.7	71.1	95.4
8	ბინა №16	109.5	57.1	153.9
9	ტიპური ბინა №1			20.8
10	ტიპური ბინა №2			20.8
11	ტიპური ბინა №3			46.0

D ბლოკი

ბინის №	ოთახების რაოდენობა	ბინის საერთო ფართი	ბინის საცხოვრებელი ფართი	ბინის აივნის ფართი
ბინა №7	სს 2	6	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №8	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №9	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №10	სს 2	6	30	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №11	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №12	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ბინა №13	სს 2	6	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ
ტიპური ბინა №1	სს 2	5	1 ს	82 სმ	1 ს	92 სმ

№	სივრცის დასახელება	სივრცის ფართი	სივრცის სასარგებლო ფართი	სივრცის საერთო ფართი
1	ბინა №7	29.5	70.4	116.7
2	ბინა №8	31.5	71.1	95.1
3	ბინა №9	31.5	71.1	94.5
4	ბინა №10	32.2	71.1	94.8
5	ბინა №11	31.5	71.1	95.0
6	ბინა №12	30.7	71.1	95.0
7	ბინა №13	31.5	71.1	95.4
8	ტიპური ბინა №1			20.8
9	ტიპური ბინა №2			20.8
10	ტიპური ბინა №3			44.8

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

± 0.00 = 436.0


პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- საცხოვრებელი ჯგუფი (სჯ)
- საპარკინგე ჯგუფი (სწ)
- სტრუქტურული ანგარიში კედლის სანარმოებლობის ხარისხი 1ში
- სტრუქტურული ანგარიში კედლის სანარმოებლობის ხარისხი 2ში

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

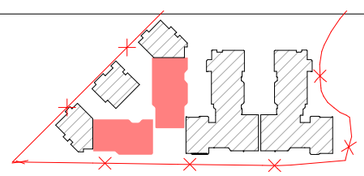

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ჯგუფი, C, D, E, E', E'' ბლოკები				თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.ს. 01.72.14.008.293				სტადია / პროექტი	მარცა	ფურცელი
დაკვეთა № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი	თარიღი მაისი,2023
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. ამილახვარი		საპროექტო ჯგუფი	მისამართი
		არ. ავტორი	ზ. ამილახვარი			
შპს „რივერსაიდ დიღომი“ ს/ნ 405218107		დიზაინერი	თ.ნათიშვილი თ.ჭანტურია ლ.კიკნაძე ზ.ამილახვარი			
		მთავარი	ნ.ალფაიძე ნ.მზარელი			

ქ. თბილისი ზ.ნინოშვილის 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მეორე სართულის გეგმა +3.30 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები	პარის წინ თვითსუფალი სივრცე	პარის წინ თვითსუფალი სივრცე	შენიშვნები
მისაბმელზეები სქელპანელი 90 მონტაჟის მოხორციელა სიმაღლე-90088 180 მონტაჟის მოხორციელა სიმაღლე-110088 მოსატრიალებელი სივრცეები ვარიანტი 1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი 4	თვითკონტროლი სივრცე პარკინგის მოედნის/ჩიხის ბოლოში - მანქანების ზომის მინიმალური 6000მმ-ზე მოსაბრუნებლად - მანქანების მინიმალური ბრუნვის	თვითკონტროლი სივრცე პარკინგის მოედნის/ჩიხის ბოლოში - მანქანების ზომის საშუალო მოსაბრუნებლად - მანქანების მინიმალური ბრუნვის უსაფრთხო თვითსუფარი	1 იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ ნედება მეფრალი, მყარი და არასრიალა.

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

ჭრილი 1-1 · ჭრილი 2-2 · ჭრილი 3-3 · ჭრილი 4-4

± 0.00 = 436.0

პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია
საპროექტო საზღვარი 0.00 არქიტექტურული ნიშნული 1 1 ჭრილის ხაზი ბეტონის კედელი საცხოვრებელი ჯგუფი (სც) სასაწყობე ჯგუფი (სწ) სტრუქტურული ანგარიში კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1სთ სტრუქტურული ანგარიში კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2სთ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან	

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ჯგუფი, C, D, E, E', E'' ბლოკები					თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.ს. 01.72.14.008.293				სტადია	მარკა	ფურცელი
				პროექტი		
დაკვეთა № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	ჯგუფი	ხელმოწერა	მასშტაბი	თარიღი მაისი,2023
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. ალფაძე		საპროექტო ჯგუფი	მისამართი
		არ. ავტორი	ზ. ალფაძე			
შპს „რივერსაიდ დიღომი“ ს/ნ 405218107		დამკვეთი	თ.ნინოწმენდელი თ.ჭანტურია ლ.ჯიბლაძე ბ.ალფაძე			ქ. თბილისი მ.ნინოწმინდის 201 ს/ნ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge
		მთავარი	ნ.ალფაძის ნ.მაისური			

მესამე სართულის გეგმა +6.60 ნიშნულზე

C ბლოკი

სვეტის №	სართულები	სვეტის სიმაღლე	სვეტის ზომები				ბეტონის კლასი	
სვეტი N17	სვ 2	2			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N18	სვ 2	2			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N19	სვ 2	3			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N20	სვ 2	3			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N21	სვ 2	3			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N22	სვ 2	3			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N23	სვ 2	3			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N24	სვ 2	3	34		1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
ველური სვეტი N1	სვ 2	2			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ

№	სვეტის ნომრები	სართულების რაოდენობა	სვეტის სიმაღლე	სვეტის ბეტონის მოცულობა
1	სვეტი N17	2	7.1	13.2
2	სვეტი N18	2	7.1	26.3
3	სვეტი N19	3	10.7	39.5
4	სვეტი N20	3	10.7	39.5
5	სვეტი N21	3	10.7	39.5
6	სვეტი N22	3	10.7	39.5
7	სვეტი N23	3	10.7	39.5
8	სვეტი N24	3	10.7	39.5
9	ველური სვეტი N1	2	7.1	13.2
10	ველური სვეტი N2			20.8
11	ველური სვეტი N3			20.8
12	ველური სვეტი N4			45.0

D ბლოკი

სვეტის №	სართულები	სვეტის სიმაღლე	სვეტის ზომები				ბეტონის კლასი	
სვეტი N14	სვ 2	6			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N15	სვ 2	5			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N16	სვ 2	6			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N17	სვ 2	4			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N18	სვ 2	5			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N19	სვ 2	5			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
სვეტი N20	სვ 2	4			1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ
ველური სვეტი N1	სვ 2	2	30		1 ც	82 სმ	1 ც	92 სმ

№	სვეტის ნომრები	სართულების რაოდენობა	სვეტის სიმაღლე	სვეტის ბეტონის მოცულობა
1	სვეტი N14	6	17.1	39.5
2	სვეტი N15	5	13.9	32.9
3	სვეტი N16	6	17.1	39.5
4	სვეტი N17	4	10.7	26.3
5	სვეტი N18	5	13.9	32.9
6	სვეტი N19	5	13.9	32.9
7	სვეტი N20	4	10.7	26.3
8	ველური სვეტი N1	2	7.1	13.2
9	ველური სვეტი N2			20.8
10	ველური სვეტი N3			20.8
11	ველური სვეტი N4			45.0




პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- საძირკვლის ქვეშ (სქ)
- სასანყრიე ქვეშ (სნ)
- სტრუქტურული ანგარიში კედლის საანგარიშო ხარისხი 1(ა)
- სტრუქტურული ანგარიში კედლის საანგარიშო ხარისხი 2(ბ)

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

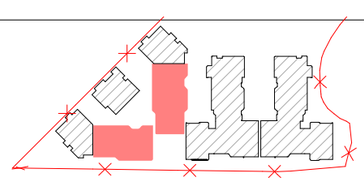

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ეტაპი, C, D, E, E', E'' ბლოკები

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

ს.კ. 01.72.14.008.293

თბილისი 2022 წ

სტადია	მარცა	ფურცელი
პროექტი		

დამკვეთი № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. პეტლაძე	
		არ. ავტორი	ზ. პეტლაძე	
შპს ,,რივერსაიდ დიღომი '' ს/ნ 405218107		დამკვეთი	თ.ნაცარაშვილი თ.პეტლაძე ლ.ჯინჭარაძე გ.ჯაფარიძე	
		შეთანხმება	ნ.ლორთქიფანიძე ნ.მარკოზაშვილი	

მასშტაბი	თარიღი მაისი,2023
საპროექტო ჯგუფი	მისამართი

ქ. თბილისი, ზ.ნინოშვილის 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მესამე სართულის გეგმა +6.60 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები	ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე	ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე	შენიშვნები
მისაბმელები სქელები 90 გრადუსიანი მოხრილება სიმაღლე-90088 180 გრადუსიანი მოხრილება სიმაღლე-110088 მოსატრიალებელი სივრცეები ვარიანტი 1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი 4	თავისუფალი სივრცე ეარმენ მოქცევისრეგულირებისათვის - ბეტონის ეკრანი მინიმალური ზომებით ფრაგმენტი - ბეტონის ეკრანი	თავისუფალი სივრცე ეარმენ მოქცევისრეგულირებისათვის - ბეტონის ეკრანი ასენიზაციის მოსაქცევი ფრაგმენტი - ბეტონის ეკრანი თავისუფალი სივრცე ეარმენ მოქცევისრეგულირებისათვის - ბეტონის ეკრანი ასენიზაციის მოსაქცევი ფრაგმენტი - ბეტონის ეკრანი 120 მმ. ან მეტი სისქის ბეტონი მინიმალური უსაფრთხო თავისუფალი	1 იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ ნეტება მეფრქალი, მყარი და არასრიალა.

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

± 0.00 = 436.0

პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია
საპროექტო ასფალტი 0.00 არქიტექტურული ნიშნული 1 1 ჭრილის ხაზი ბეტონის კედელი სველწერტილების ჯგუფი (სწ) სასანყობე ჯგუფი (სწ) სტრუქტურული ანაწყობის კედლის საანგარიშოსიმაღლის ნიშნული 1სთ სტრუქტურული ანაწყობის კედლის საანგარიშოსიმაღლის ნიშნული 2სთ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს სპეციალისტებთან	

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ჯგუფი, C, D, E, E', E'' ბლოკები	თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიდმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.კ. 01.72.14.008.293	სტადია: მარეა: ფურცელი: პროექტი:
დამკვეთი: შპს „ერევრასიდ დიდომი“ ს/კ 405218107	დამკვეთი: ფორმატი A2; თანამდებობა; ხელმოწერა; სახელი დირექტორი; ზ. ამბროაძე პრ. უფროსი; ზ. ამბროაძე დაამუშავა; თ.ნანიაშვილი, თ.ჯანიაშვილი, ლ.ჯინჭარაძე, გ.ჯანიაშვილი შეამოწმა; ნ.ალიხანიანი, ნ.მზიავანაძე
მასშტაბი: თარიღი: მაისი,2023 საპროექტო ჯგუფი: მისამართი: ქ. თბილისი, ზ.ანდრონიკაშვილის 201 ს/ნ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge	

მეოთხე სართულის გეგმა +9.90 ნიშნულზე

C ბლოკი

სვეტის №	ფილების ტიპი	ფილების რაოდენობა	სვეტის ან კედლის სიმაღლე	ფილების ტიპი	ფილების რაოდენობა	სვეტის ან კედლის სიმაღლე
სმწ1-1W25	სმწ 2	5	33	1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W26	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W27	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W28	სმწ 2	4		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W29	სმწ 2	4		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W30	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W31	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W32	სმწ 2	7		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
ESP01PD0581161	სმწ 2	2		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ

D ბლოკი

სვეტის №	ფილების ტიპი	ფილების რაოდენობა	სვეტის ან კედლის სიმაღლე	ფილების ტიპი	ფილების რაოდენობა	სვეტის ან კედლის სიმაღლე
სმწ1-1W21	სმწ 2	5	30	1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W22	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W23	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W24	სმწ 2	4		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W25	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W26	სმწ 2	5		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
სმწ1-1W27	სმწ 2	4		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ
ESP01PD0581161	სმწ 2	2		1 მ	82 სმ	1 მ	92 სმ

№				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

№				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

C - ბლოკი

D- ბლოკი

B-ბლოკი

ჭრილი 1-1

ჭრილი 2-2

ჭრილი 3-3

ჭრილი 4-4


პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია
საპროექტო საზღვარი	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში	
0.00 არქიტექტურული ნიშნული	2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს სტატორთან	
1 1 ჭრილის ხაზი	სტრუქტურული ანაწყობი კედლის სანარმენებლობის ხარისხი 1ს1	
ბეტონის კედელი	სტრუქტურული ანაწყობი კედლის სანარმენებლობის ხარისხი 2ს1	
საბეტონე ბლოკის კედელი (სბ)		
სასანყობე ბლოკი (სბ)		

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ჯგუფი, C, D, E, E', E'' ბლოკები	თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიდგორის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა	სტადია: მარცა: ფურცელი:
ს.კ. 01.72.14.008.293	პროექტი
დავალება № — ფორმატი A2	თანადებობა: მასშტაბი: თარიღი:
დამკვეთი	დირექტორი: ზ. ამყოლაძე; პროექტის ხელმძღვანელი:
შპს „ორივერსალიდ დიდგორი“ ს/კ 405218107	პრ. ხელმძღვანელი: ზ. ამყოლაძე; დამკვეთი: თ.ნანოლოვანიდი თ.ჯანიაში ლ.ჯანიაში გ.ჯანიაში; მთავარი ხელმძღვანელი: ნ.ბახაძე
	ა. თბილისი მ.წნოლოვანიდის 201 ს/კ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge


მეოთხე სართულის გეგმა +9.90 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები	ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე	ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე	შენიშვნები
მისაბმელზე სწორკუთხა 90 მრავალსართულიანი მოთხრობა სიმაღლე-90088 180 მრავალსართულიანი მოთხრობა სიმაღლე-110088 მოსატრიალებელი სივრცეები ვარიანტი 1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი 4	თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით 7500 - 9000მმ-ის ჩათვლით თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით 9000მმ-ზე მეტი მანძილით თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით	თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით 7500 - 9000მმ-ის ჩათვლით თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით 9000მმ-ზე მეტი მანძილით თავისუფალი სივრცე ეარმება მანძილის მინიმალური ზომა - 3600მმ-ზე ნაკლები მანძილით 9000მმ-ზე მეტი მანძილით უსაფრთხო თავისუფალი	1 იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ ნუნება მეფრქალი, მყარი და არასრიალა.


C - ბლოკი

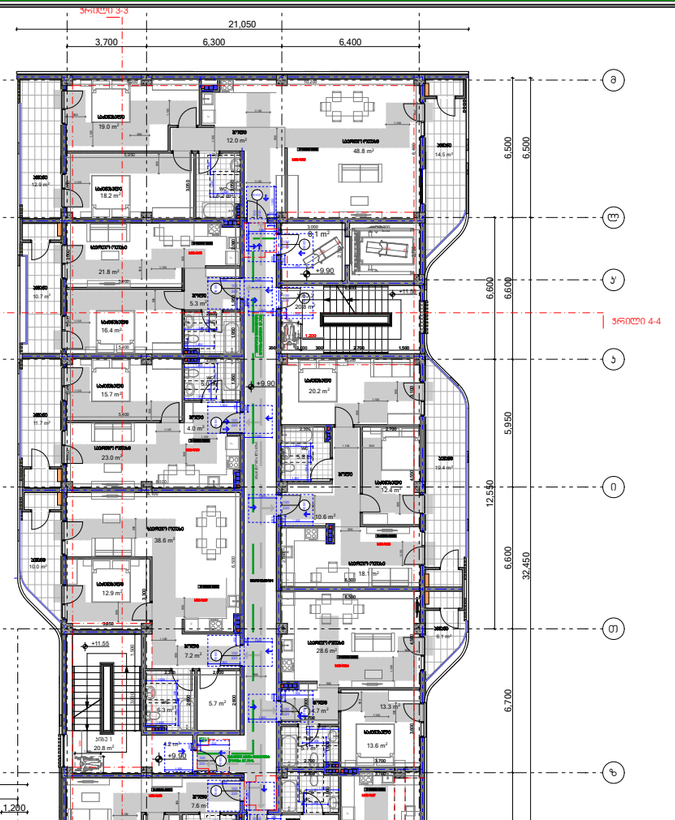


D- ბლოკი

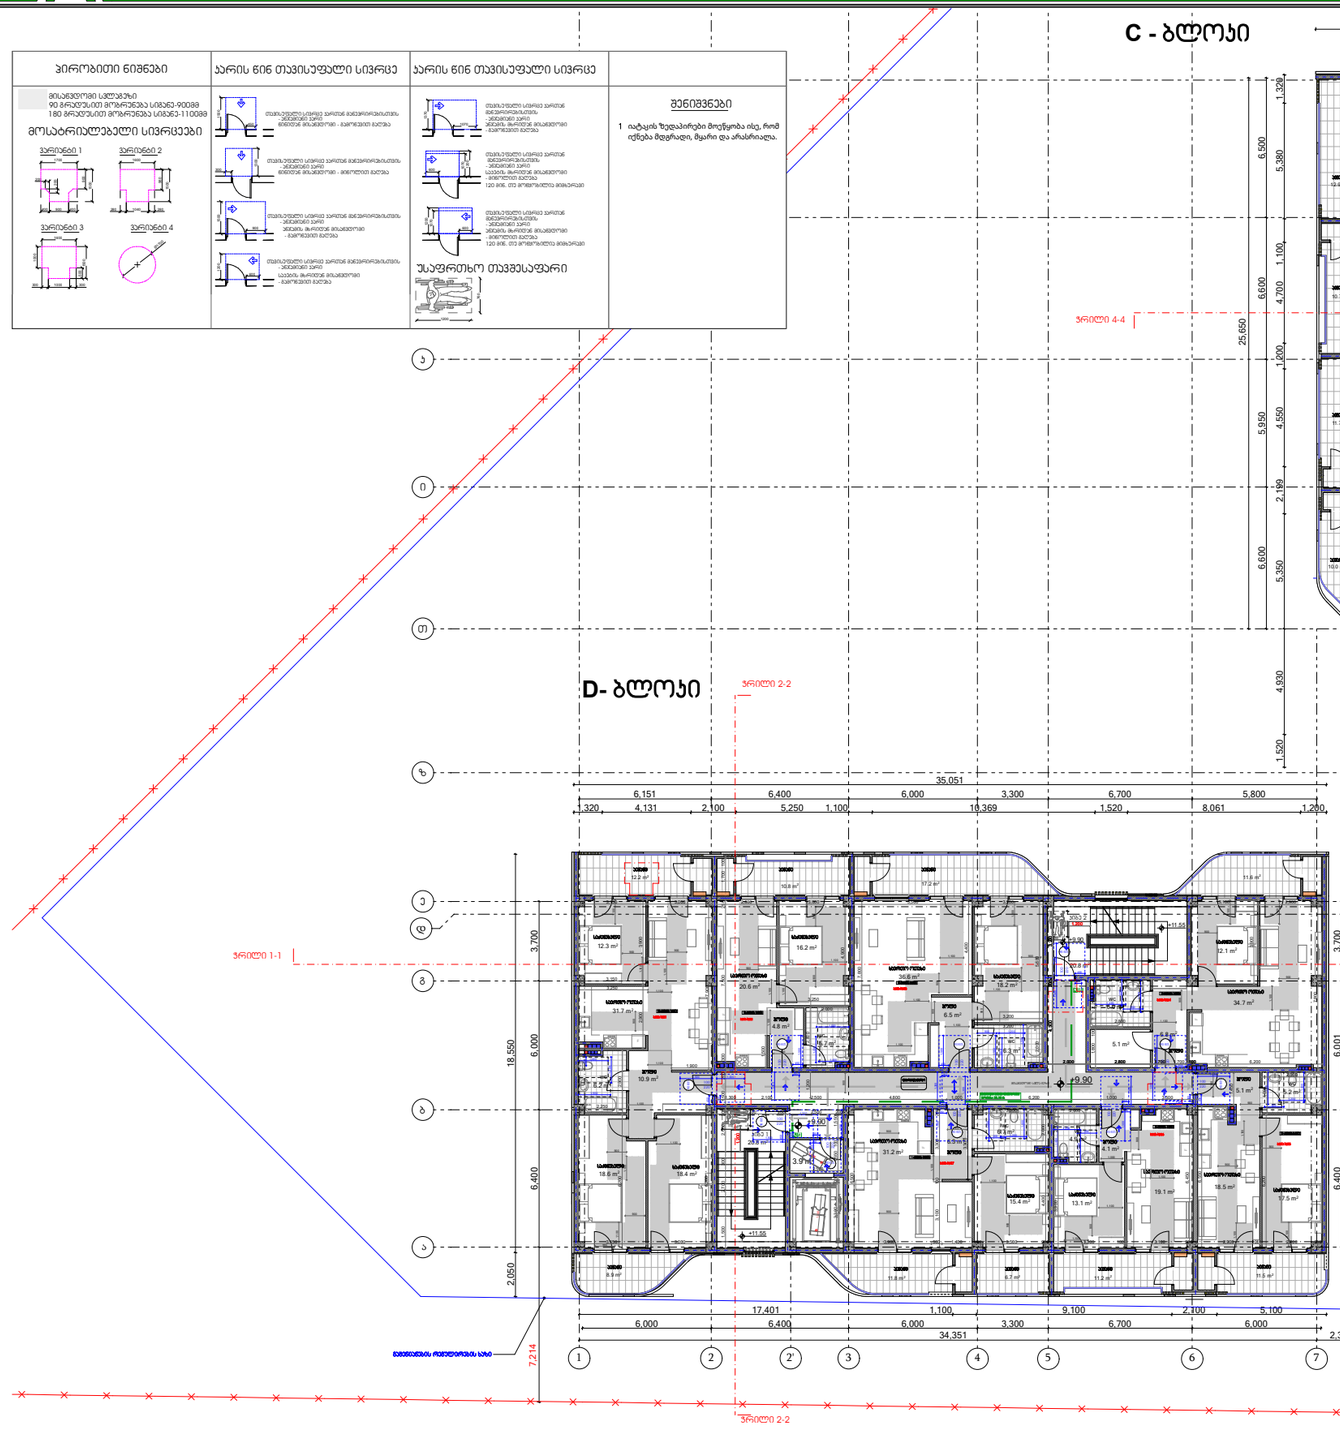




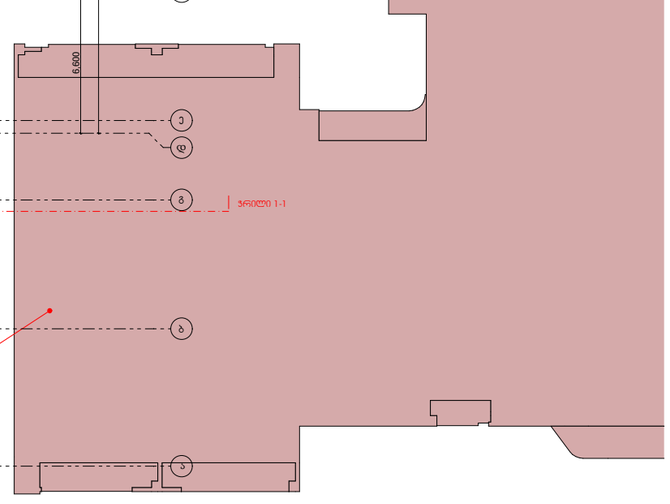

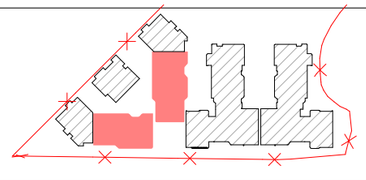პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია	ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოდი, C, D, E, E', E'' ბლოკები	თბილისი 2022 წ
საპროექტო საზღვარი 0.00 არქიტექტურული ნიშნული 1 1 ჭრილის ხაზი ბეტონის ეკეთელი საბოლოო ასფალტის ფენა (სმ) სასაფლაო ქვეფენა (სმ) სტრუქტურული ანაწყობის ეკეთელის ანაწერების ნაწილი 1სმ სტრუქტურული ანაწყობის ეკეთელის ანაწერების ნაწილი 2სმ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან		ქ. თბილისი, დიდმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.კ. 01.72.14.008.293 დაკვეთა №— ფორმატი A2 დამკვეთი შპს „ერივერსაიდ დიდომი“ ს/ნ 405218107 თანადგომა / მცხარ / პასუხისმგებელი დირექტორი ზ. პამლაძე არ. ხელმძღვ. ზ. პამლაძე დამკვეთი თ.ნინოწმინდელი თ.პაპავა ლ.კიბარაშვილი გ.ტატიშვილი შემსრულებელი ნ.ლომთათიძე ნ.მზიაშვილი	სტადია / მარკა / ფურცელი პროექტი მასშტაბი 1:200 თარიღი მაისი,2023 საპროექტო ჯგუფი მისამართი ქ. თბილისი ზ.ანდრონიკის 201 ს/ნ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge

სახურავის გეგმა +13.20 ნიშნულზე

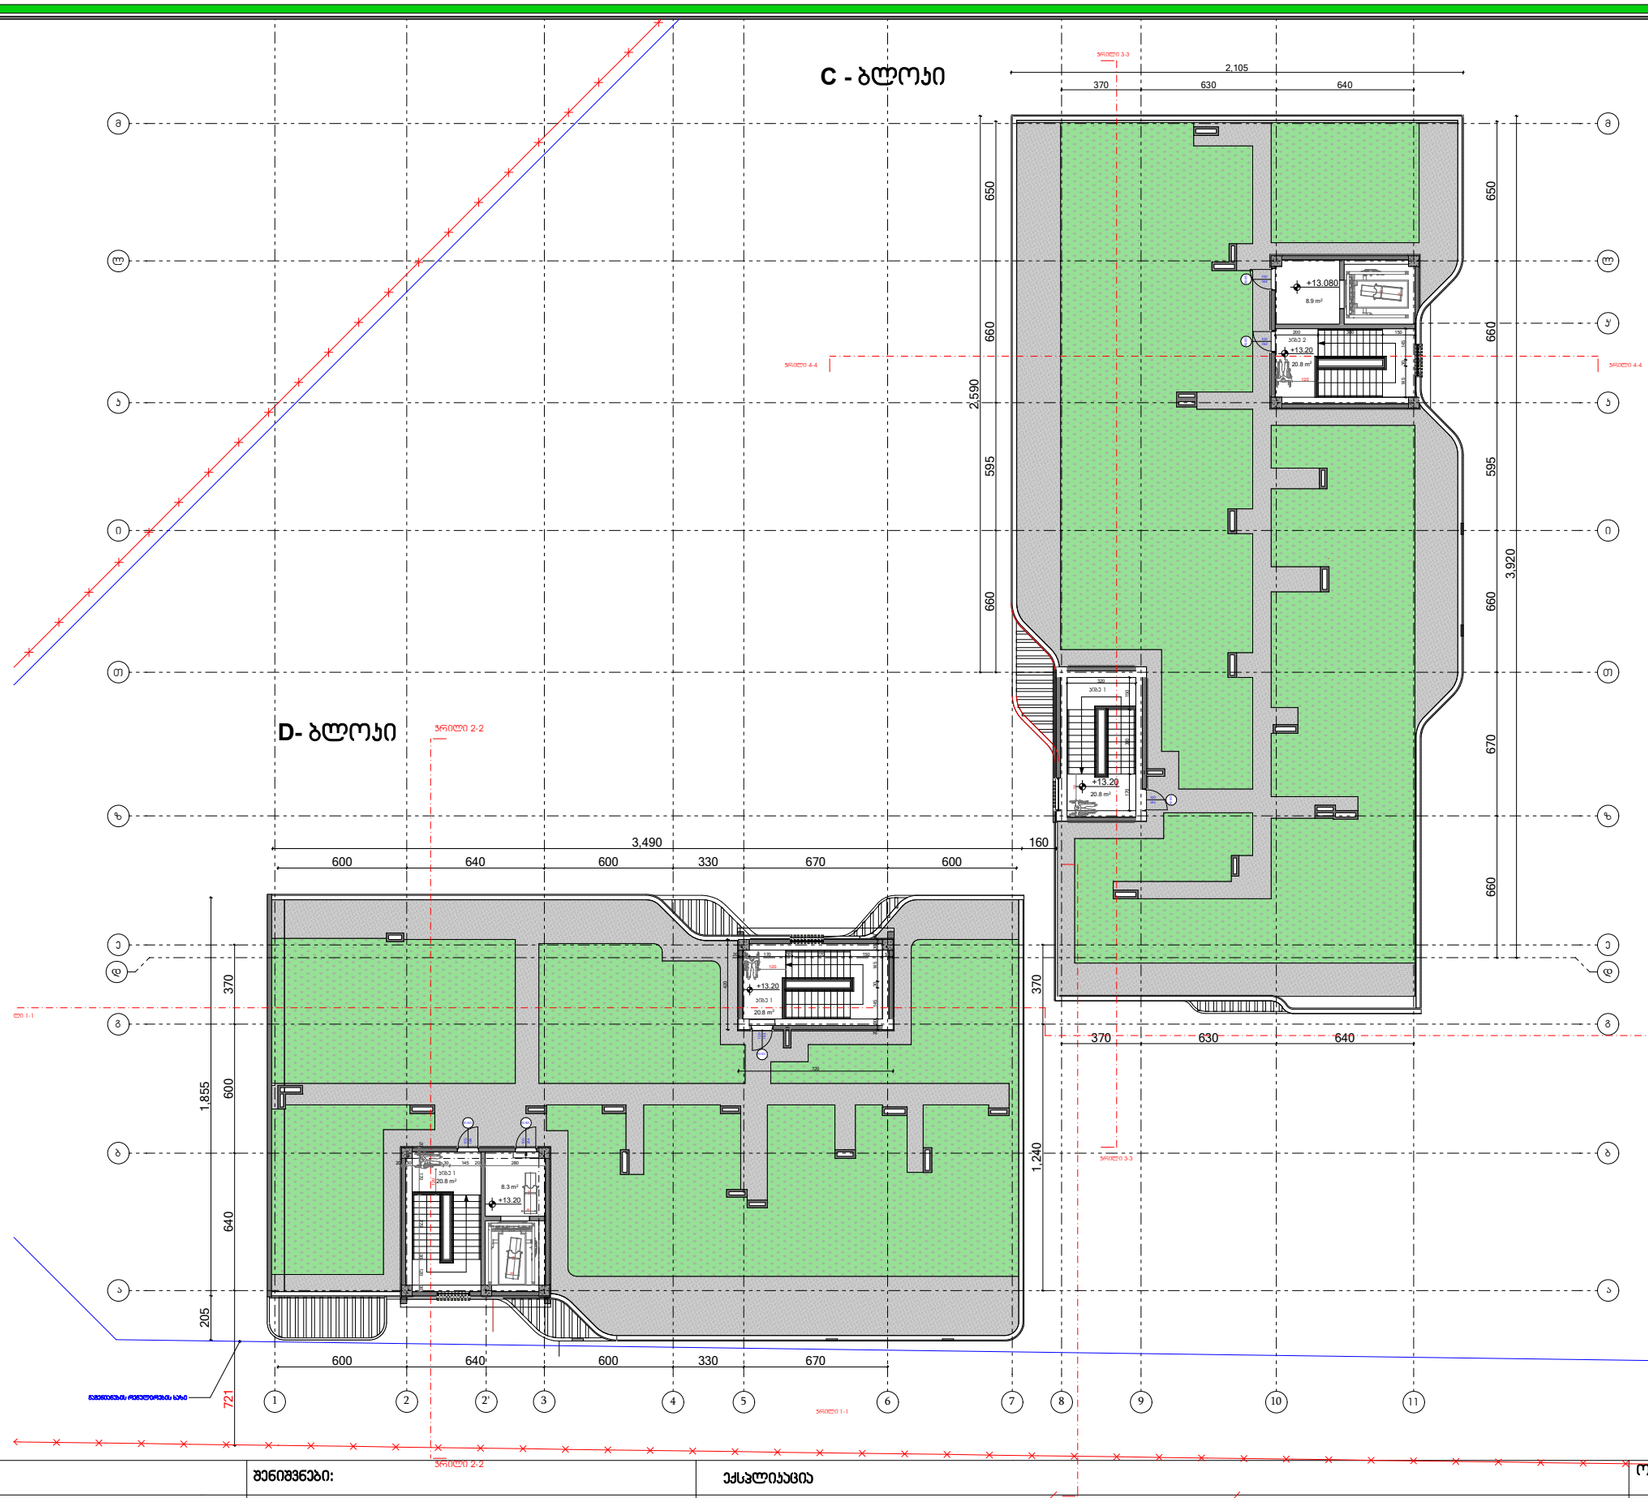


პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- საძირკვლის ჯდუფი (სწ)
- სასაწყობე ჯდუფი (სწ)
- არქიტექტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1სთ
- არქიტექტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2სთ

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

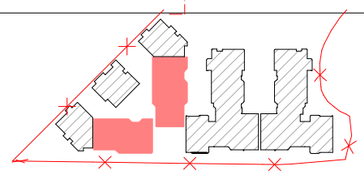

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ჯგუფი, C, D, E, E', E'' ბლოკები

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა
ს.კ. 01.72.14.008.293

თბილისი 2022 წ


სტადია	მარკა	ფურცელი
პროექტი		

დაკვეთა № —	ფორმატი A2	თანადებობა	გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი	თარიღი მაისი,2023
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. ალფაძე		საპროექტო ჯგუფი	მისამართი
		პრ. ავტორი	ზ. ალფაძე			
შპს „ერივერსალ დიღომი“ ს/ნ 405218107		დაკვეთა	თ.ნაცვლიშვილი თ.ჭანტურაია ლ.კიკნაძე ს.ალფაძე			
		შემოწმა	ნ.ალფაიძე ნ.მჭედლიძე			


ქ. თბილისი ზ.ნოდიას ქუჩის №1
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

სახურავის გეგმა +15.48 ნიშნულზე

C - ბლოკი

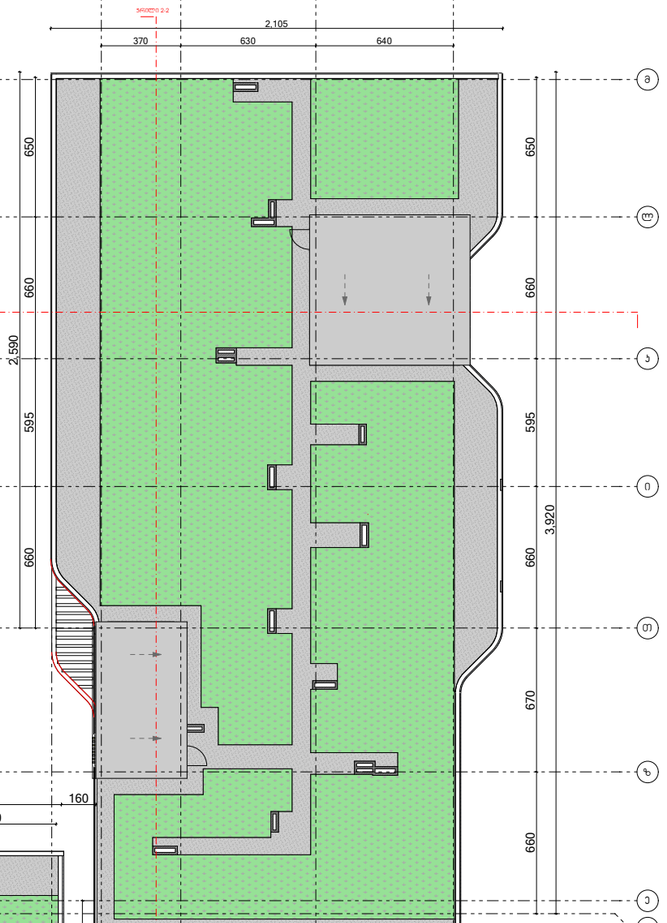


D- ბლოკი

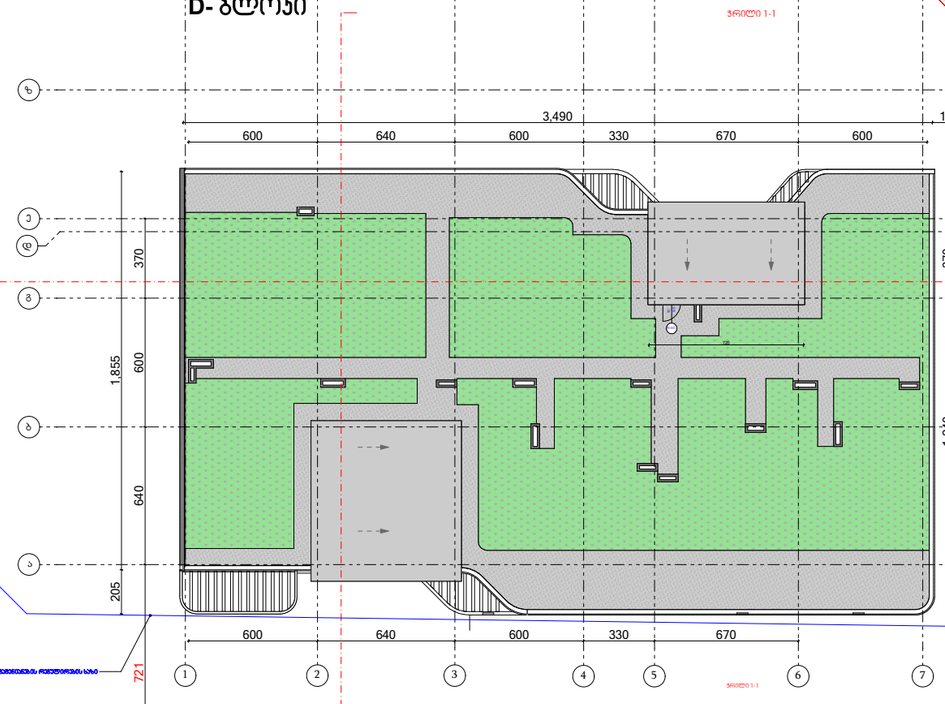

პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია	ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოდი, C, D, E, E', E'' ბლოკები	თბილისი 2022 წ
საპროექტო საზღვარი 0.00 არქიტექტურული ნიშნული 1 1 ჭრილის ხაზი ბეტონის კედელი საბეტონე ჯებირი (სბ) სახანძრო ჯებირი (სხ) არქიტექტურული ანაწყობი კედლის სანარმოებლოს ხარისხი 1ათ არქიტექტურული ანაწყობი კედლის სანარმოებლოს ხარისხი 2ათ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან		ქ. თბილისი, დიღომის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.კ. 01.72.14.008.293	სტადია / პროექტი: მარაა / ფერმელი
			დავალება № — ფორმატი A2	მასშტაბი: 1:200
			დავალება	თარიღი: მაისი,2023
			შპს „რივერსაიდ დიღომი“ ს/კ 405218107	საპროექტო ჯგუფი: მისამართი
			დირექტორი ზ. ამბოკაძე არ. ავტორი ზ. ამბოკაძე დამკვეთი თ.ნიაურაშვილი თ.ჯარჯა ლ.ჯაფარიძე ბ.ჯაფარიძე შემოწმა ნ.ალფაიძე ნ.ცხადაძე	ქ. თბილისი მ.ნინოშვილის 201 ს/კ 412706610 ტელ: 595 44 20 20 www.archarea.ge

ავტოსადგომის გეგმა -3.20 ნიშნულზე

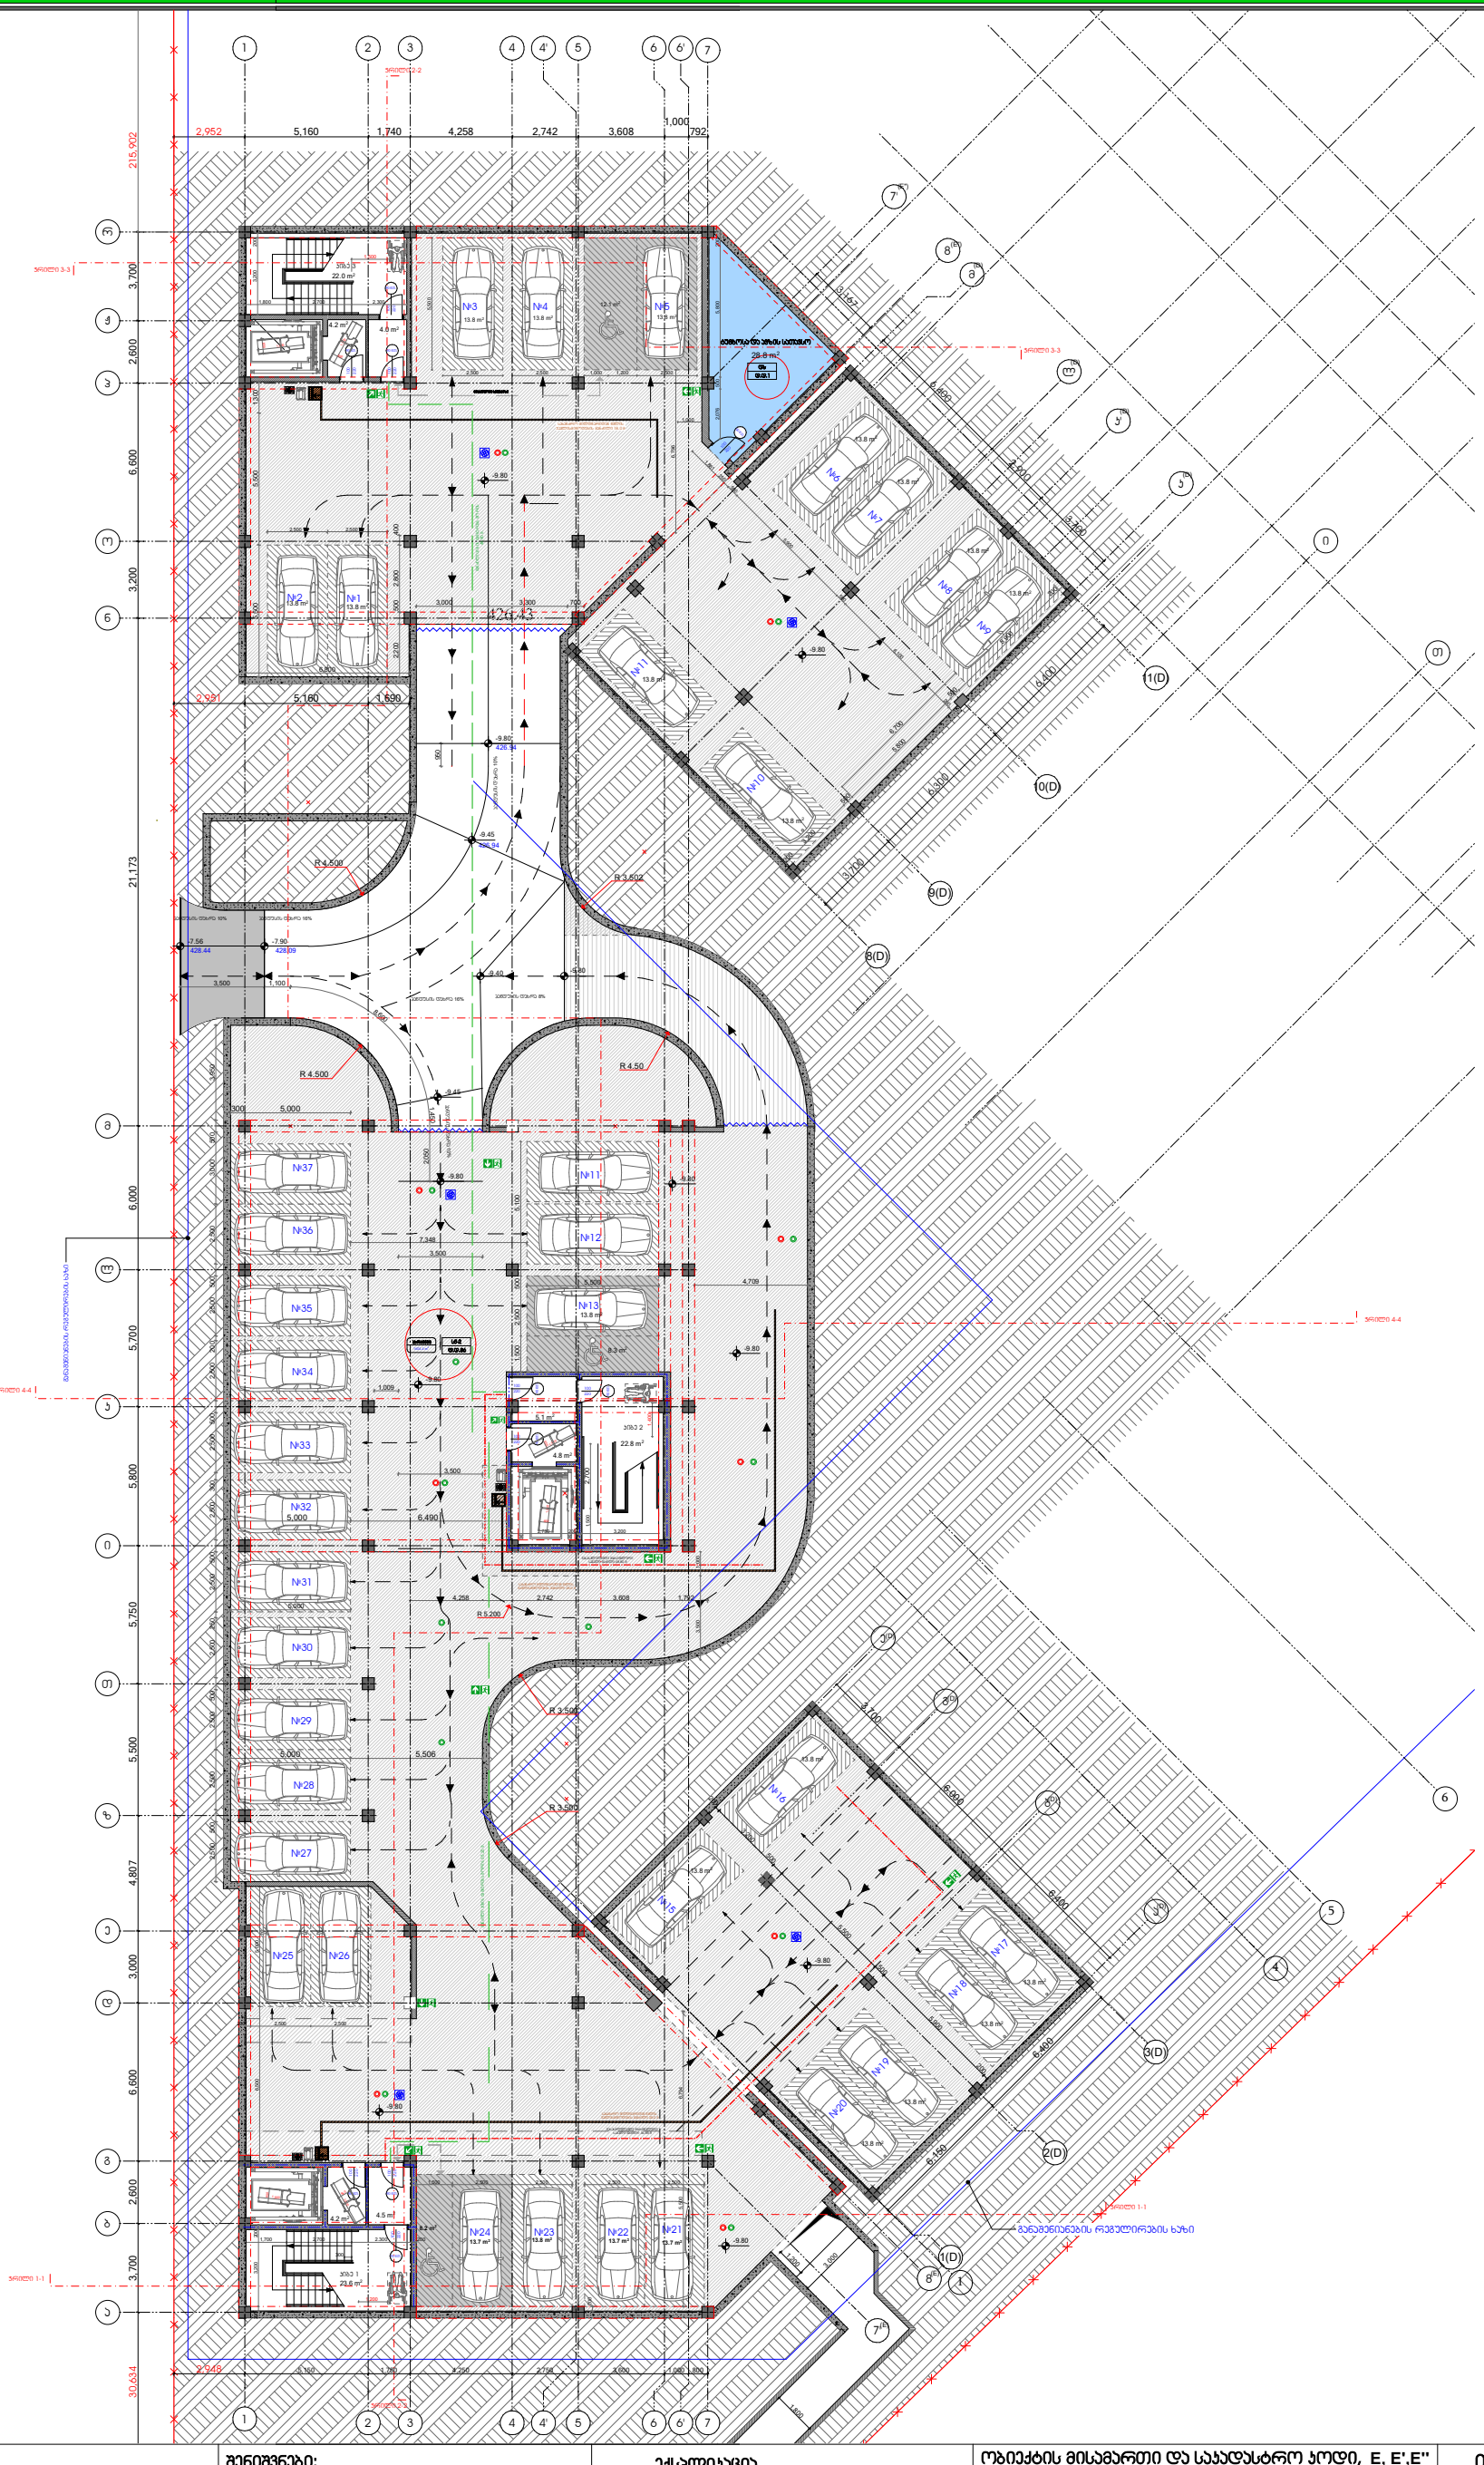


პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია
საპროექტო საზღვარი 0.00 არქიტექტურული ნიშნული 1 1 ჭრილის ხაზი ბეტონის კედელი საცხოვრებელი ჯგუფი (სც) სასაწყობე ჯგუფი (სწ) სტრუქტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1სთ სტრუქტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2სთ	1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან	

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ეტაპი, E, E',E'' ბლოკები	თბილისი 2022 წ
ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.კ. 01.72.14.008.293	სტადია: მარეა; ფურცელი პროექტი

დაკვეთა № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი	თარიღი მაისი.2023
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. ამბლაძე		საპროექტო ტიპი	მისამართი
		პრ. ავტორი	ზ. ამბლაძე			
შპს „რივერსაიდ დიღომი“ ს/კ 405218107		დამპროექტებელი	თ.ნიორაძე, თ.ჯინჭარაძე, ლ.ჯინჭარაძე, მ.ჯაფარიძე			
		შემოწმება	ნ.ალფაიძე, ნ.მზისული			

ქ. თბილისი, ზ.ნინოშვილის 201
ს/კ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

ავტოსადგომის გეგმა -3.20 ნიშნულზე

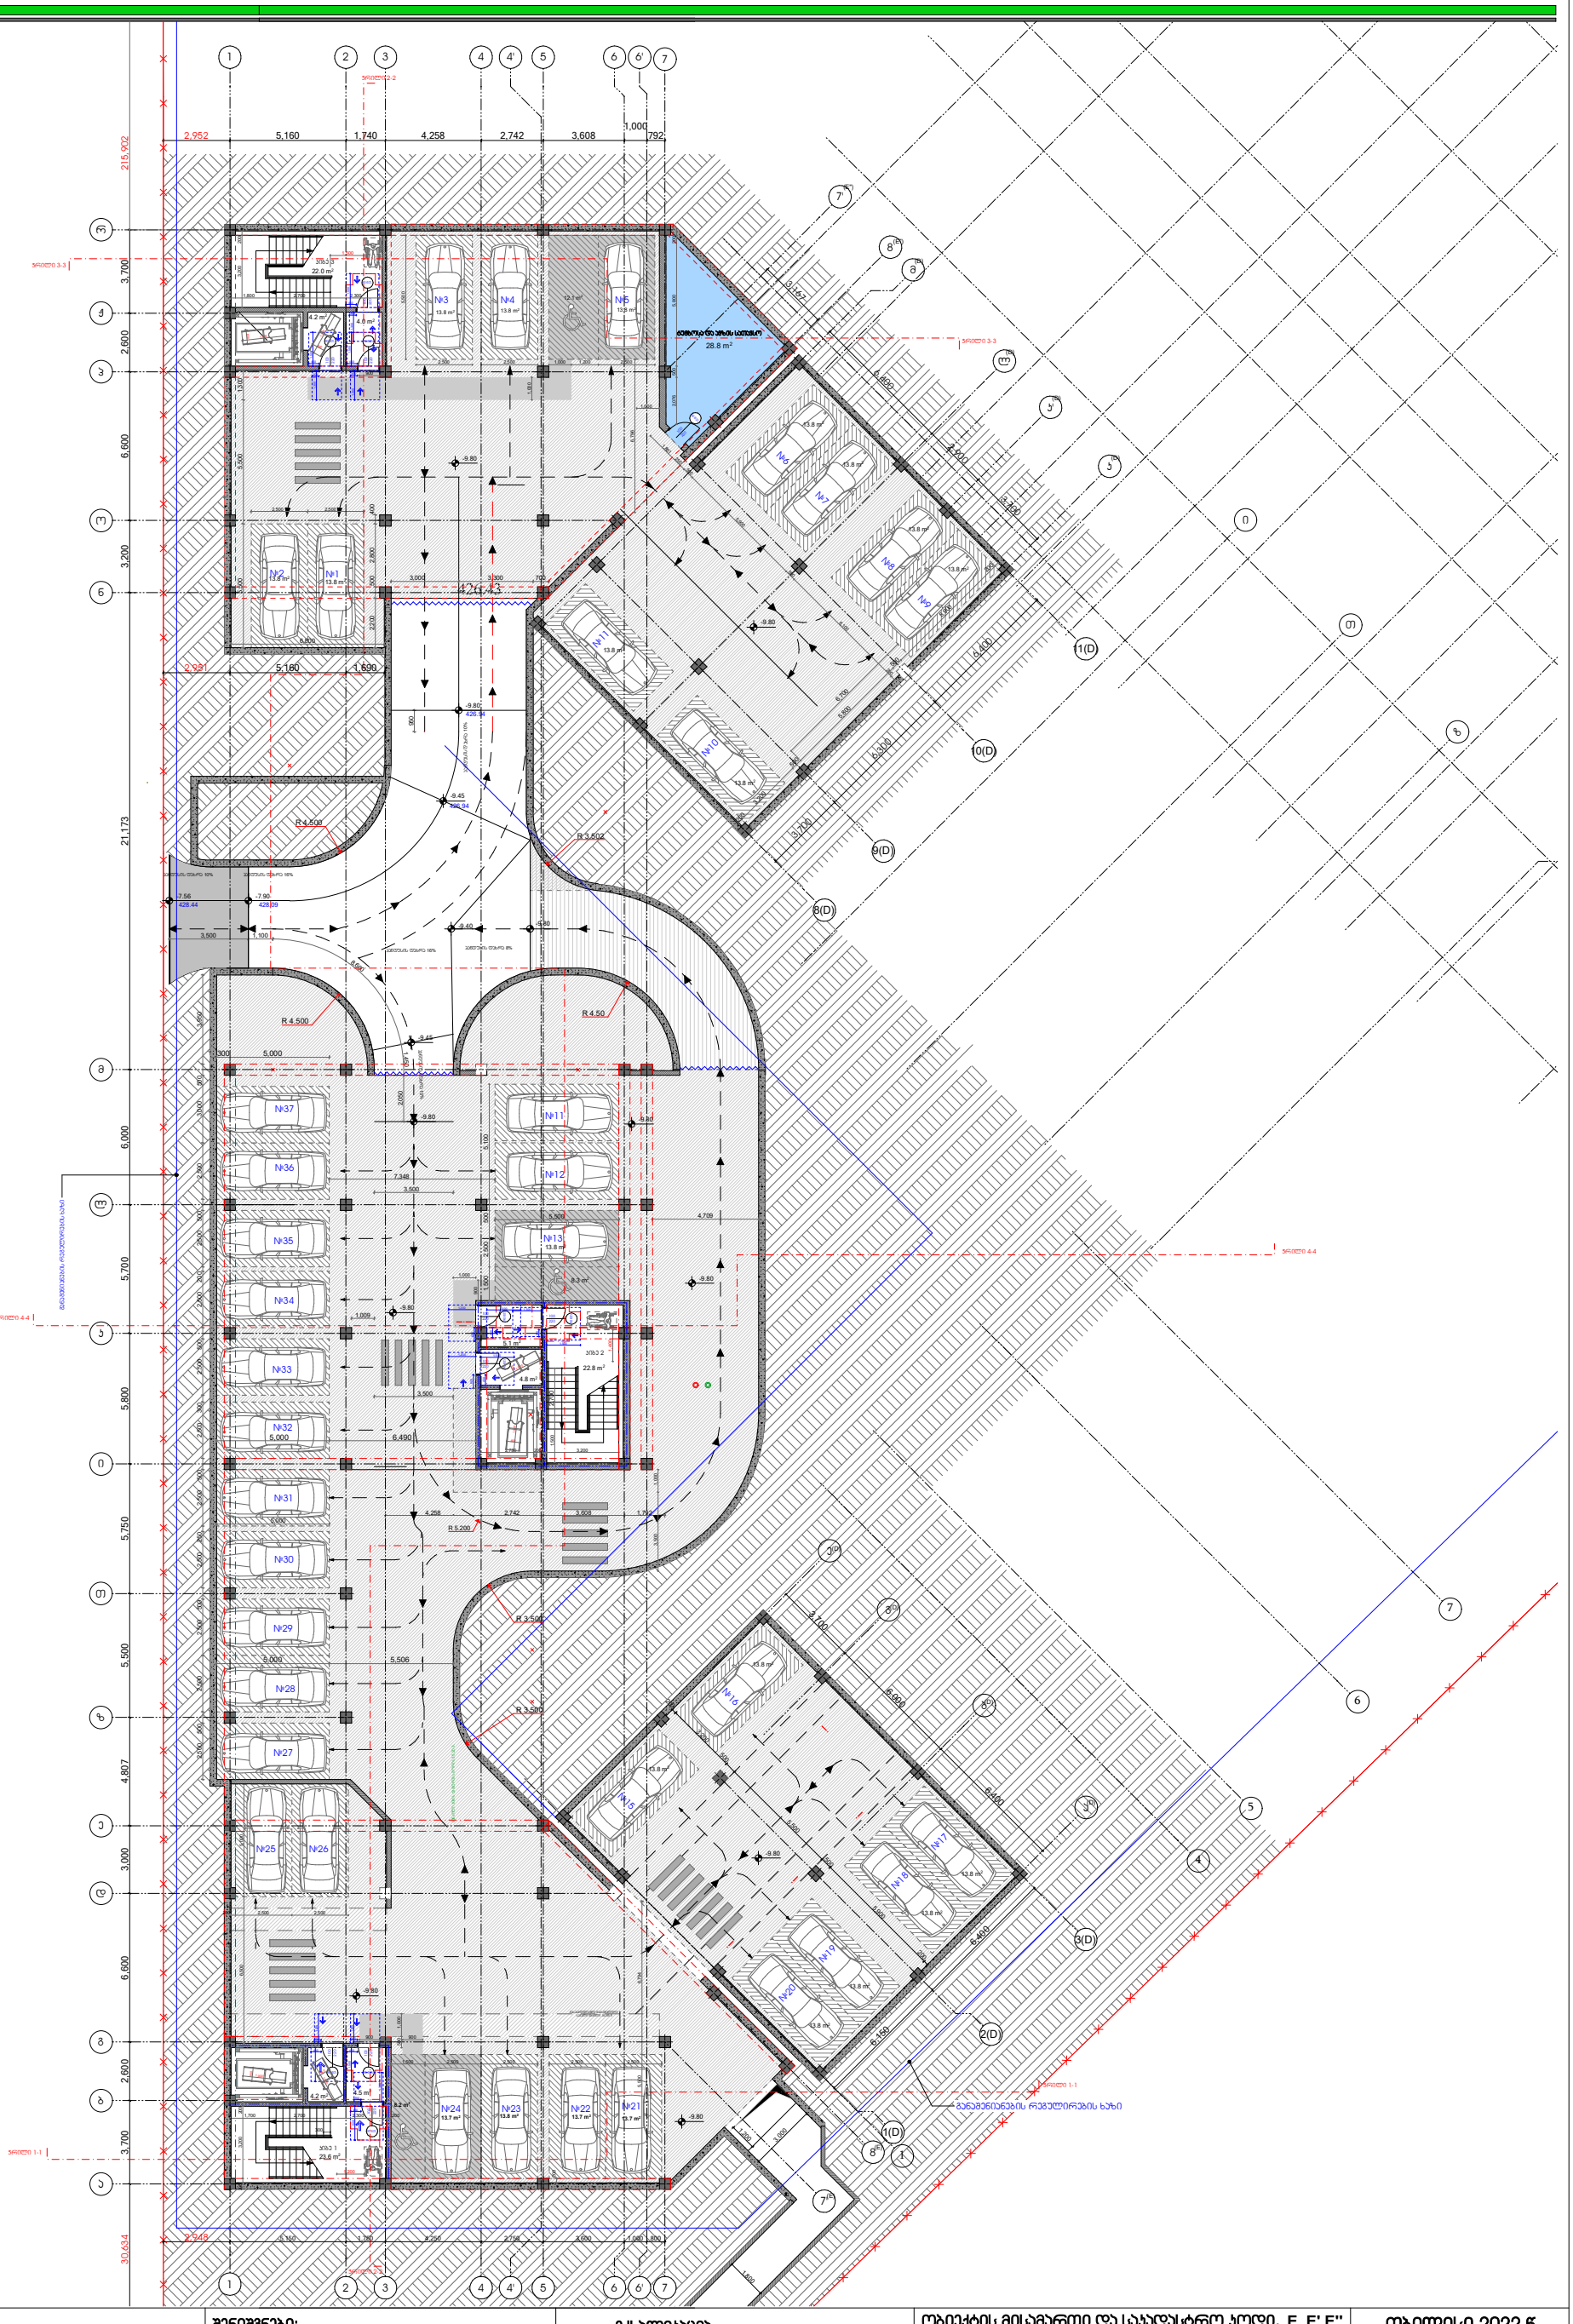

პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები:	ექსპლიკაცია	ობიექტის მისამართი და საკადასტრო კოდი, E, E',E'' ბლოკები

საკადასტრო საზღვარი
0.00 არქიტექტურული ნიშნული
1 1 ჭრილის ხაზი
ბეტონის კედელი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)
სასაწყობე ჯგუფი (სწ)
სტრუქტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1სთ
სტრუქტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2სთ

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა
ს.კ. 01.72.14.008.293


დაკვეთა № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. ამოლაძე		
		პრ. ავტორი	ზ. ამოლაძე		
შპს „რივერსაიდ დიღომი“ ს/კ 405218107		დამპროექტებელი	თ.ნიორაძე, თ.ჯინჭარაძე, ლ.ჯინჭარაძე, ნ.ჯაფარიძე		
		შემოწმება	ნ.ალფაიძე, ნ.მზისული		

სტადია	მარკა	ფურცელი
პროექტი		
მასშტაბი		თარიღი მაისი.2023
პროექტის ფორმა		მისამართი

თბილისი 2022 წ

ქ. თბილისი ზ.ნუცუბიძის 201
ს/კ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

პირველი სართულის გეგმა ± 0.00 ნიშნულზე E-ბლოკი

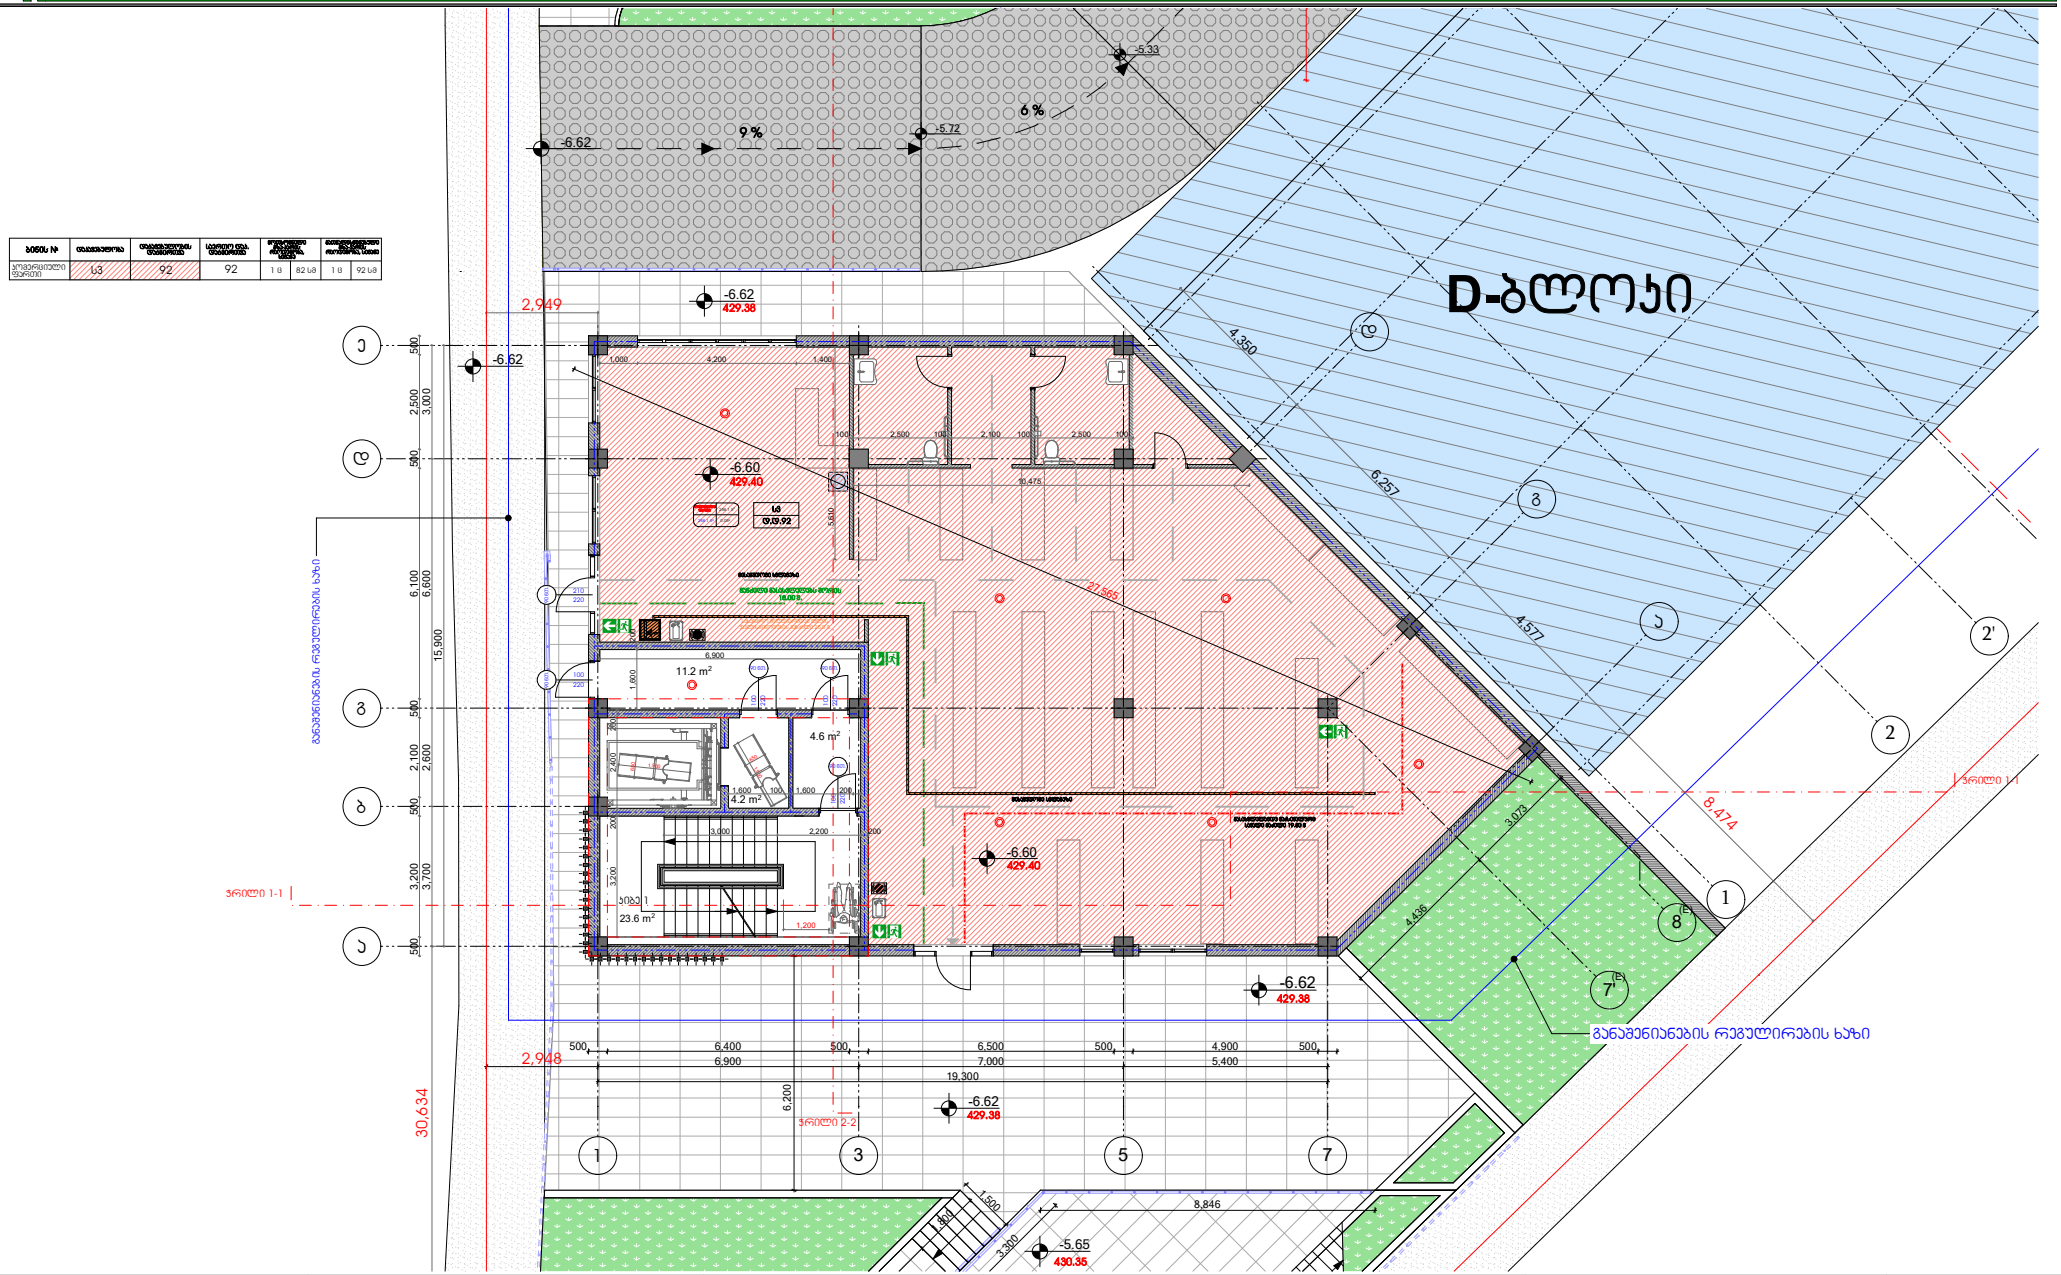

ბინის №	ოთახების რაოდენობა	ბინის ფართობი	საერთო ფართი	საერთო სარგებლობის ფართი	
პროექტირების ეტაპი	ს3	92	92	1 ს	82 ს3

პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 პროექტირების ნიშნული
- 1 1 ვრცელის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- სახანძრო ავზი (ს6)
- სასმელწყლის ავზი (ს6)
- სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფის საანგარიშო ზონის ნაწილი 1ს01
- სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფის საანგარიშო ზონის ნაწილი 2ს01

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემული მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ზონა	ქ. თბილისი, დიდგორის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა ს.ს. 01.72.14.008.293
დასკვნის № —	ფორმატი A2
დასკვნა	
შპს „რივერსაიდ დიდგორი“ ს/ნ 405218107	

თარიღი	ხელი	სახელწოდება	
დირექტორი	ზ. ალფაძე		
არქ. პროექტი	ზ. ალფაძე		
დასკვნა	ი.ბაბანაძე ი.ანთიძე ი.ბიბილური		
შეამოწმა	ნ.ტყემალაძე ნ.მაისური		


თბილისი 2022 წ


სახელი	ფარგა	ფურცელი
პროექტი		

მასშტაბი 1:200	თარიღი 11.02.2022
საპროექტო ფირმა	მისამართი

ა. ბაბანაძის 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

პირველი სართულის გეგმა ± 0.00 ნიშნულზე E-ბლოკი

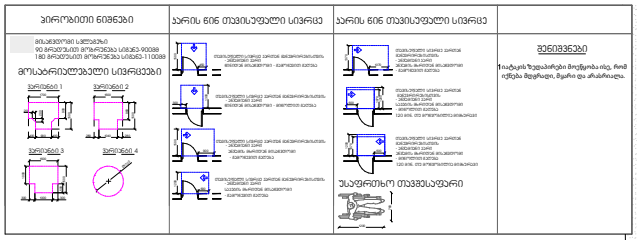

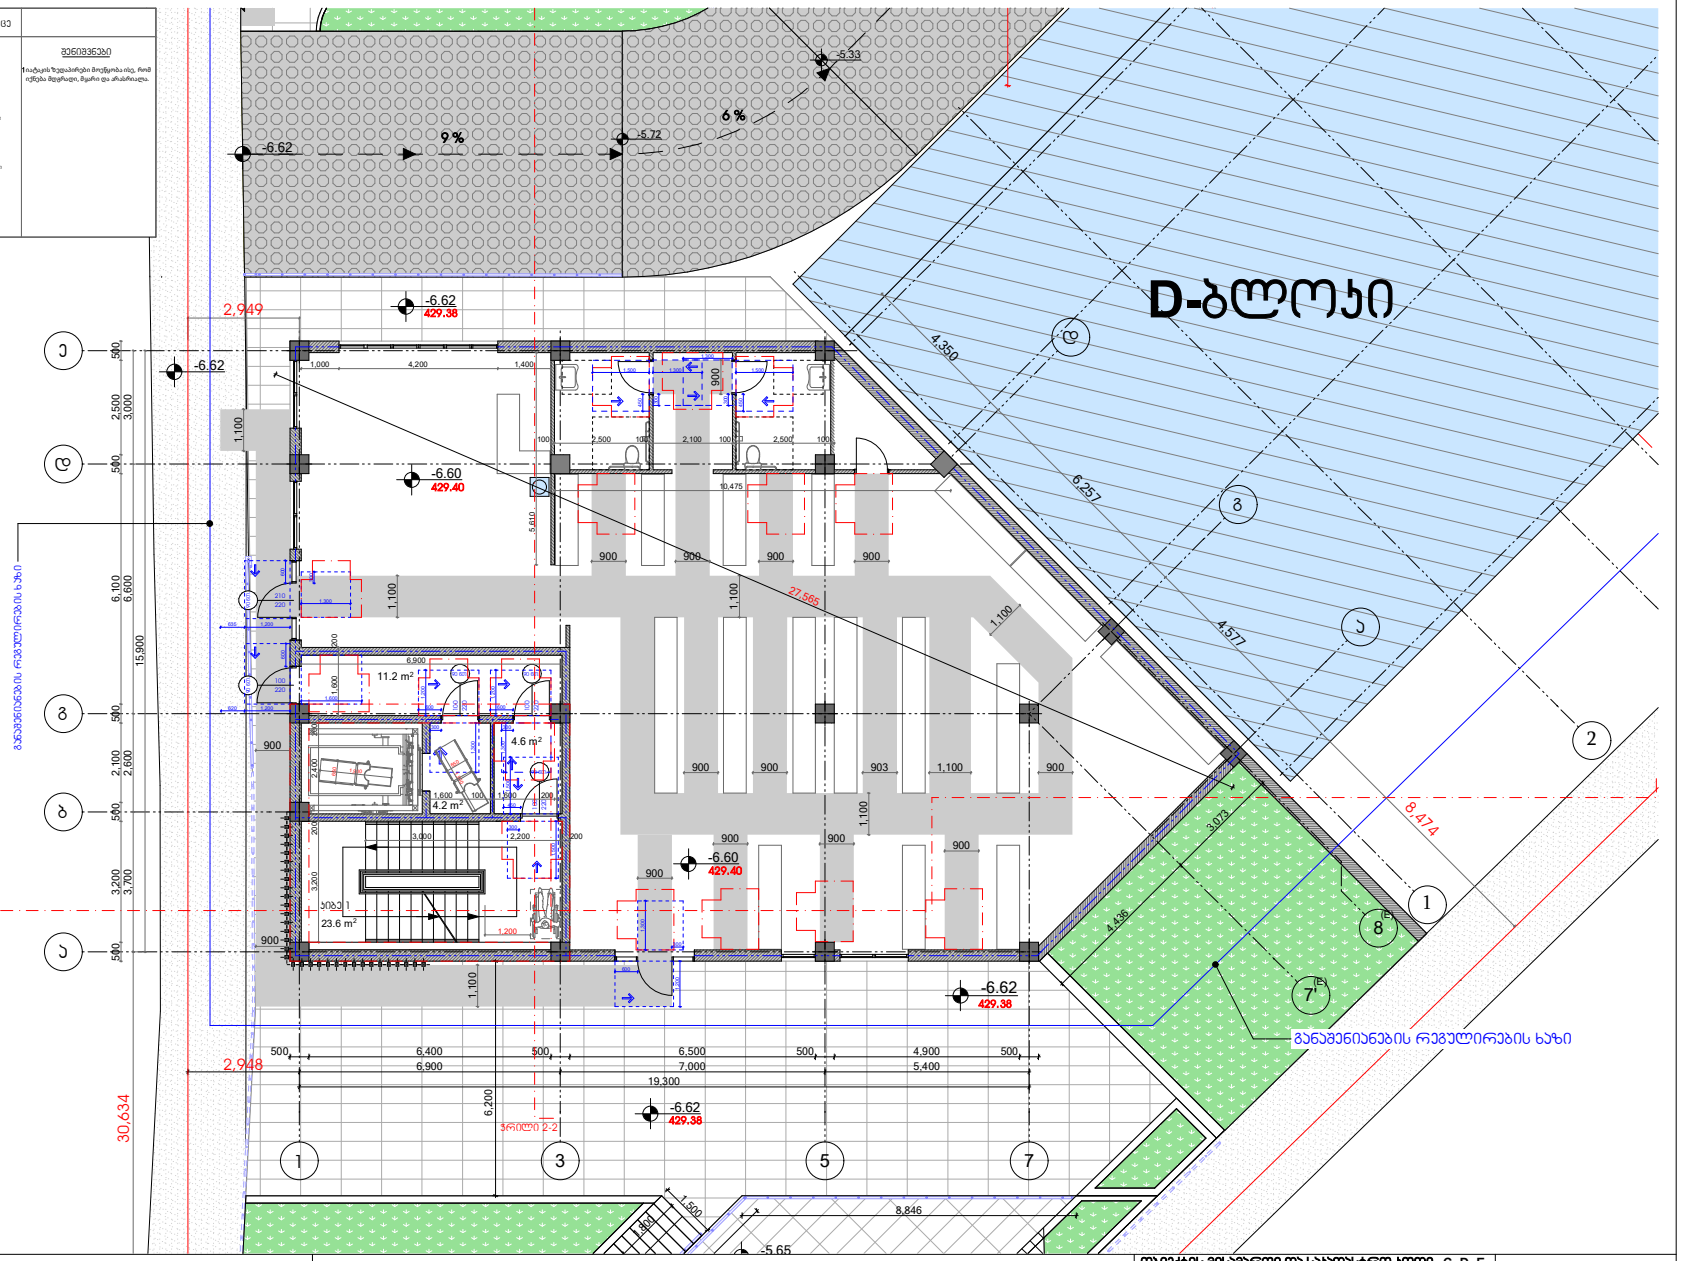


პირობითი ნიშნები:

- საკადასტრო საზღვარი
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ვრცელის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- სამხრეთელი ხმური (ს6)
- სასადგომე ხმური (ს6)
- სტრუქტურული ანაწყობი კედლის საანარმოებლობის ნარისხი 1ს01
- სტრუქტურული ანაწყობი კედლის საანარმოებლობის ნარისხი 2ს01

შენიშვნები:

1. ნახაზის ზომები მოთვლილია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

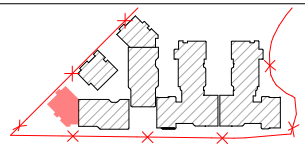

ობიექტის მისამართი და საკადასტრო კოდი, C, D, E, E', E'' ბლოკები

ქ. თბილისი, დიდუბის სამხედრო-სამედიცინო მეურნეობა

ს.კ. 01.72.14.008.293


დასკვნის № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
დასკვნის		დირექტორი	ზ. ასათიანი	
		პრ. პბორის	ზ. ასათიანი	
შპს „რიგორსაიდ დიზაინ“ ს/კ 405218107		თანამდ	თ.ბაბილაძე, თ.ასათიანი, თ.ბიბილეიშვილი	
		შემოწმა	ნ.ანთელავა, ნ.ბაბილაძე	

თბილისი 2022 წ

სახელი	ფარგა	ფურცელი
პროექტი		
დასახელება	თარიღი 11.02.2022	
საპროექტო ფირმა	მისამართი	

ა. ბაბილაძის ბ.ნ.ბაბილაძის ქ. 201
ს/კ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მეორე სართულის გეგმა +3.300 ნიშნულზე E-ბლოკი

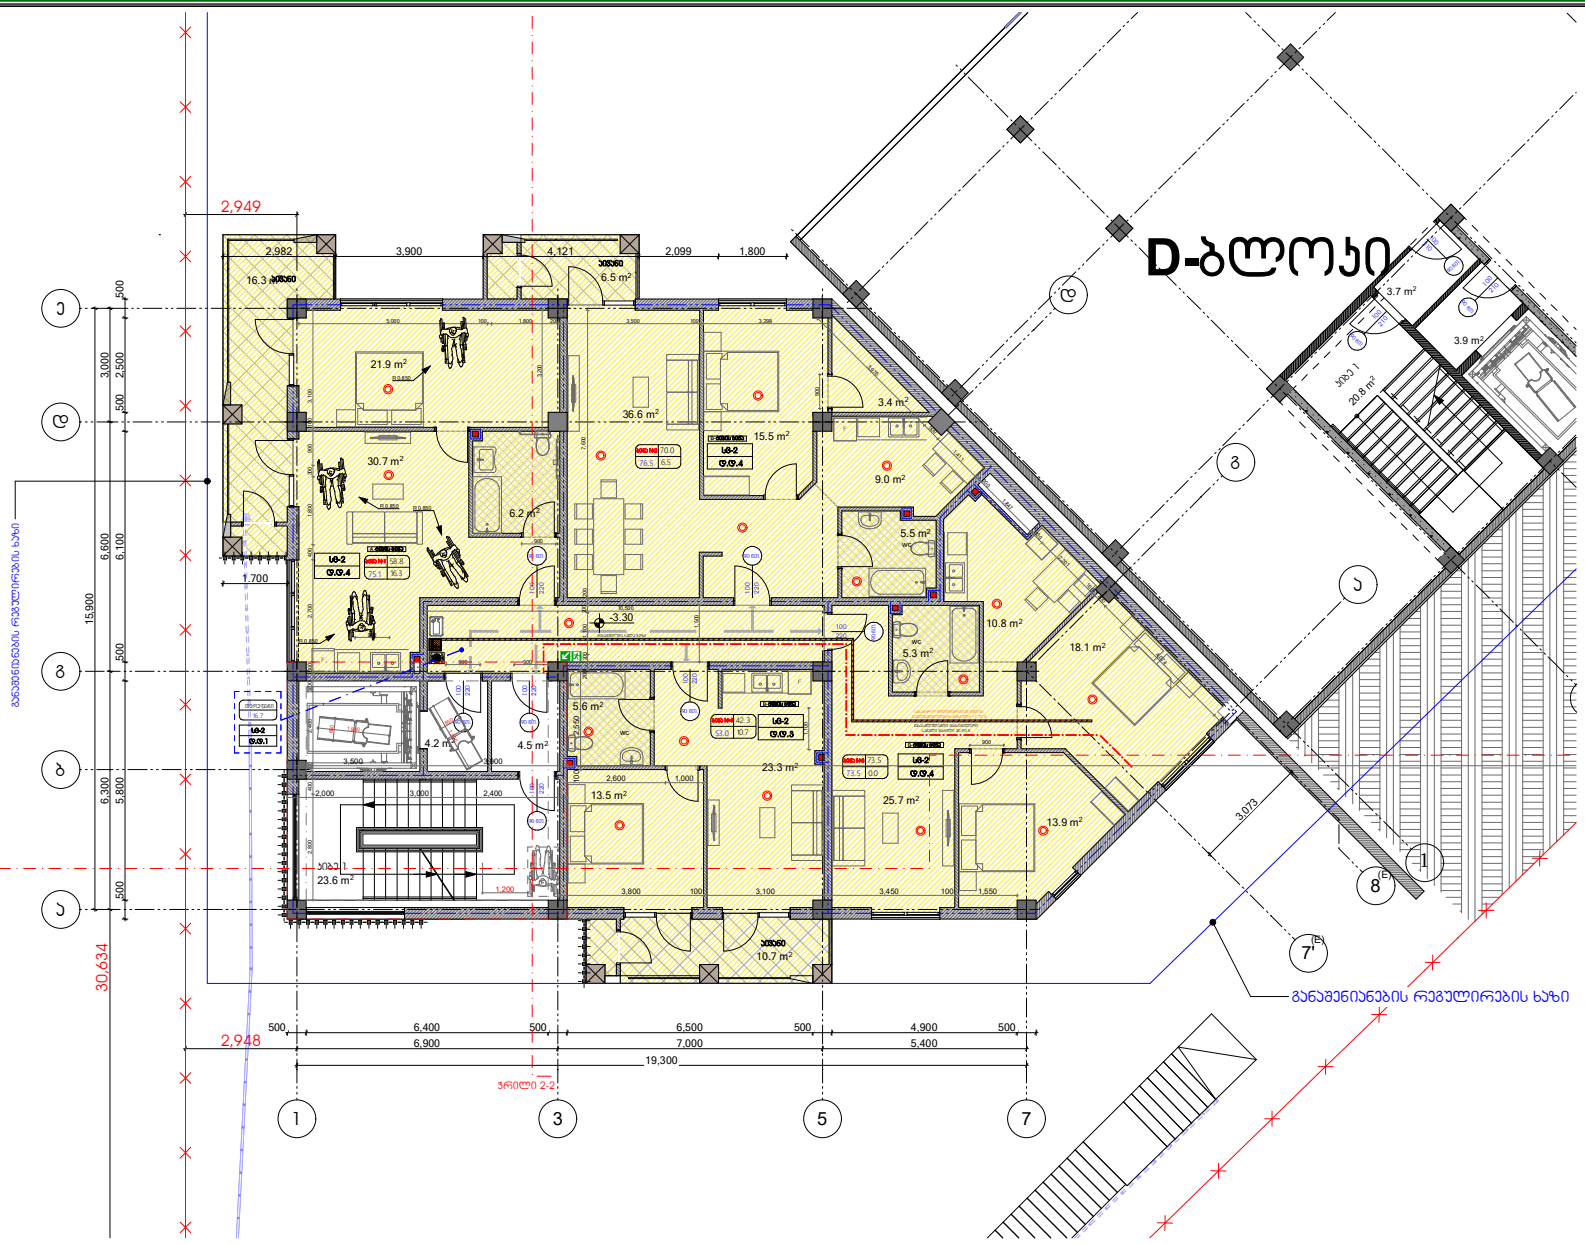

E ბლოკი

ბინის №	ოთახების რაოდენობა	ოთახების რაოდენობა სართულზე	სართულის ნიშნული	ბინის ფართი (საერთო ფართი, კვ.მ.)	ბინის ფართი (სასარგებლო ფართი, კვ.მ.)
ბინა №1	4	4	16	1	82	1	92
ბინა №2	4	4		1	82	1	92
ბინა №3	4	4		1	82	1	92
ბინა №4	4	4		1	82	1	92
ფარმაცია		1		1	82	1	92

№	ბინის ნომერი	საერთო ფართი	სასარგებლო ფართი	საერთო ფართი
1	ბინა №1	98.9	16.8	76.1
2	ბინა №2	75.6	8.5	75.6
3	ბინა №3	75.6	–	75.6
4	ბინა №4	92.9	16.7	58.9
5	ბინის ვერანდა			23.6
6	ფარმაცია			16.7

პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არსებული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- სანიტარული ჯუნგი (ს/ჯ)
- სასადენი ჯუნგი (ს/ჯ)
- სტრუქტურული ანაწყობი ხეტყის სანარჩენებების სარისხი 1ს/ტ
- სტრუქტურული ანაწყობი ხეტყის სანარჩენებების სარისხი 2ს/ტ

შენიშვნები:

1. ნახაზის ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოდი	ქ. თბილისი, დიდგორის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა, ს.ს. 01.72.14.008.293; საპროექტო პოდი: A, C, D, E, E', E'' ბლოკები
დამკვეთი	შპს „რიგორსაიდ დიდგორი“ ს/ნ 405218107
დამკვეთი № —	ფორმატი A2
თანამდებობა	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ბაშალე
პრ. ხელმძღვ.	ზ. ბაშალე
შემსრულებელი	ო.ბაშალე, ი.ანდღულაძე, ო.ჯინჭარაძე
მთავარი	ნ.ტაბუცაძე, ნ.მაისურაძე

თბილისი 2022 წ


სტადია	ფურცელი	ფურცლების რაოდენობა
პროექტი		


მასშტაბი 1:200 — თარიღი 11.02.2022

საპროექტო ფირმა — მესაკუთრე

ა. ტაბუცაძის ქ.№ 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მეორე სართულის გეგმა +3.300 ნიშნულზე E-ბლოკი

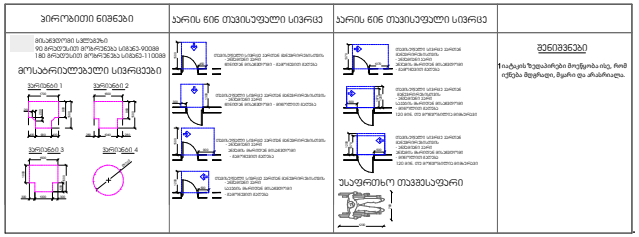

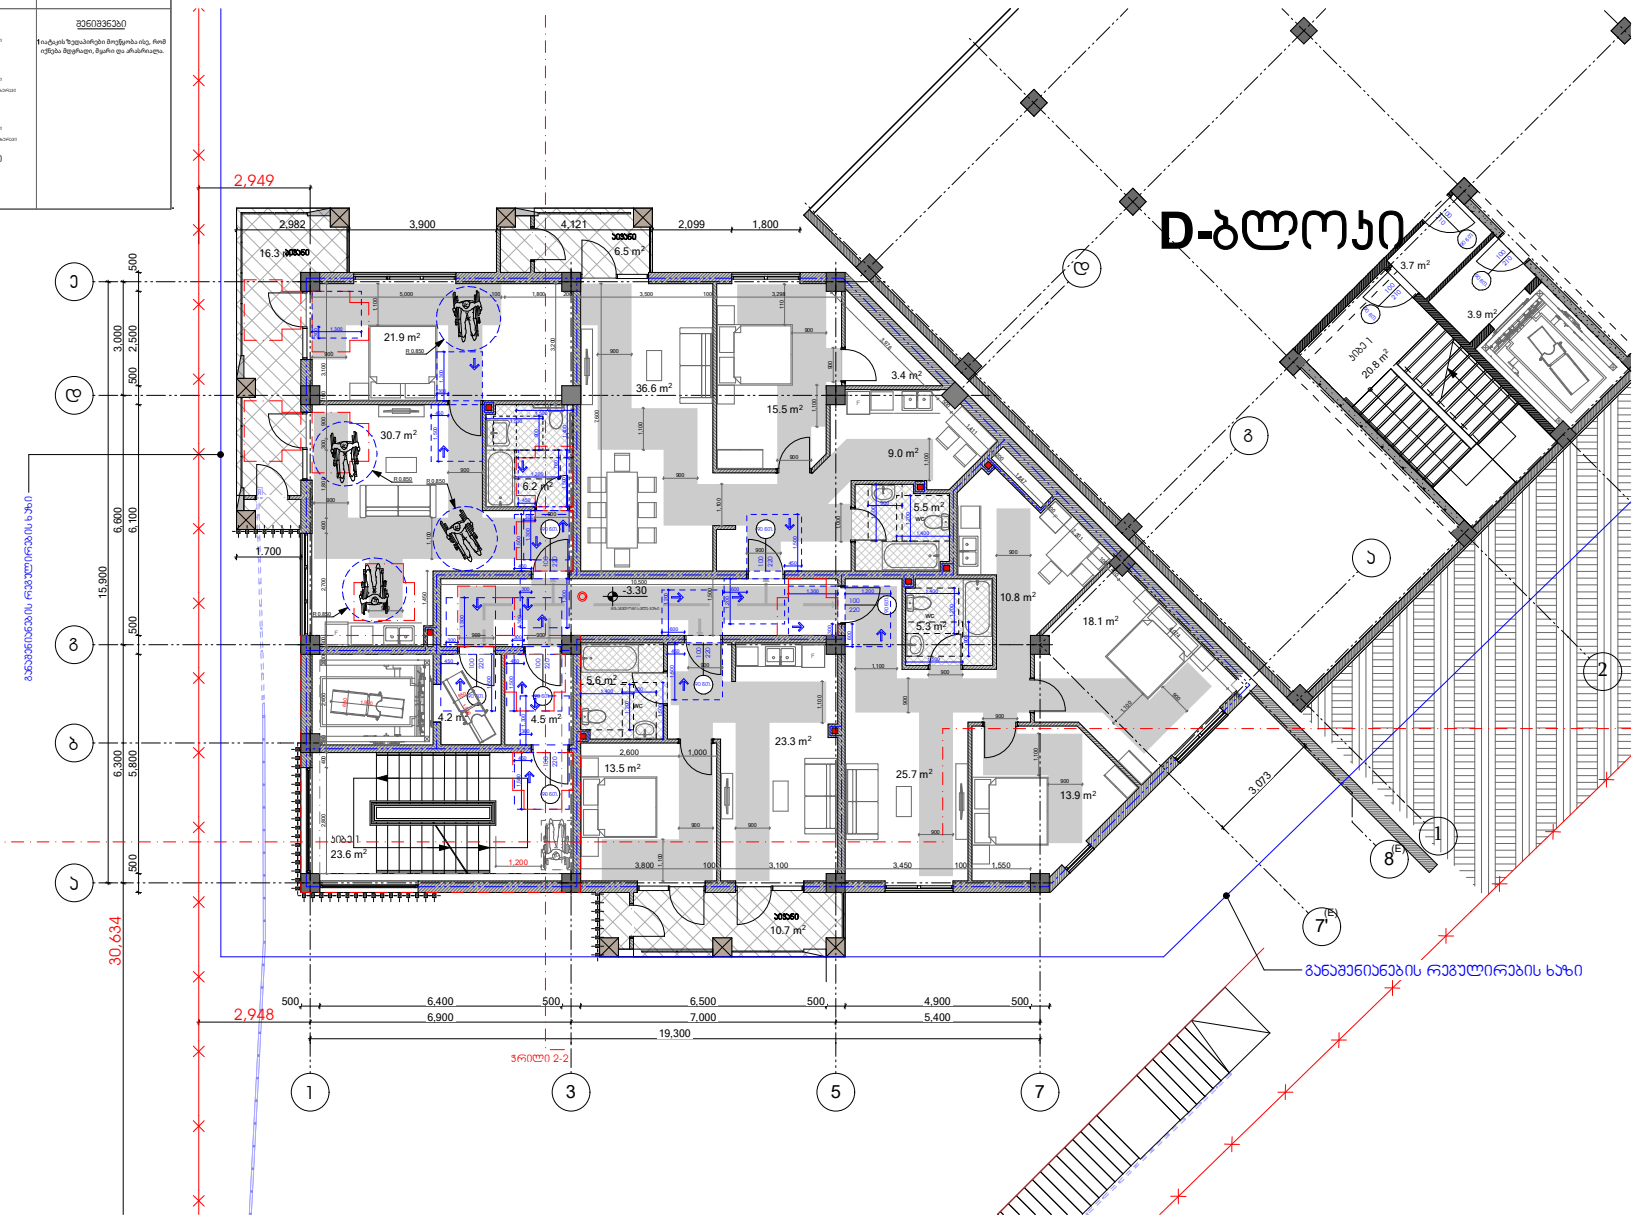

პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო სართული
- 0.00 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- საცხოვრებელი ხმაური (ს/ხ)
- სასაუბრო ხმაური (ს/ხ)
- სტრუქტურული ანაწერი კედლის სანტექნიკურობის ნარისხი 1ს/ხ
- სტრუქტურული ანაწერი კედლის სანტექნიკურობის ნარისხი 2ს/ხ

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოზა: „C, D, E, E', E" ბლოკები

ქ. თბილისი, დიდგმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

ს.კ. 01.72.14.008.293


დამკვეთი № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა	
დამკვეთი		დირექტორი	ზ. ალფაძე		
შპს „რიგორსაიდ დიდგომი" ს/კ 405218107		მენ. პასუხ.	ზ. ალფაძე		
		ოპერატორი	ი.ბერიძე, ი.ტარიელი, ი.ბერიძე		
		შემოწმა	ნ.ტაბუცაძე, ნ.ბერიძე		

თბილისი 2022 წ

სტადია	ფარა	ფურცელი
პროექტი		
თარიღი 11.02.2022		
საპროექტო ფირმა	მისამართი	

ა. ერისთავის ქუჩა 201
ს/კ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მესამე სართულის გეგმა +6.600 ნიშნულზე E-ბლოკი

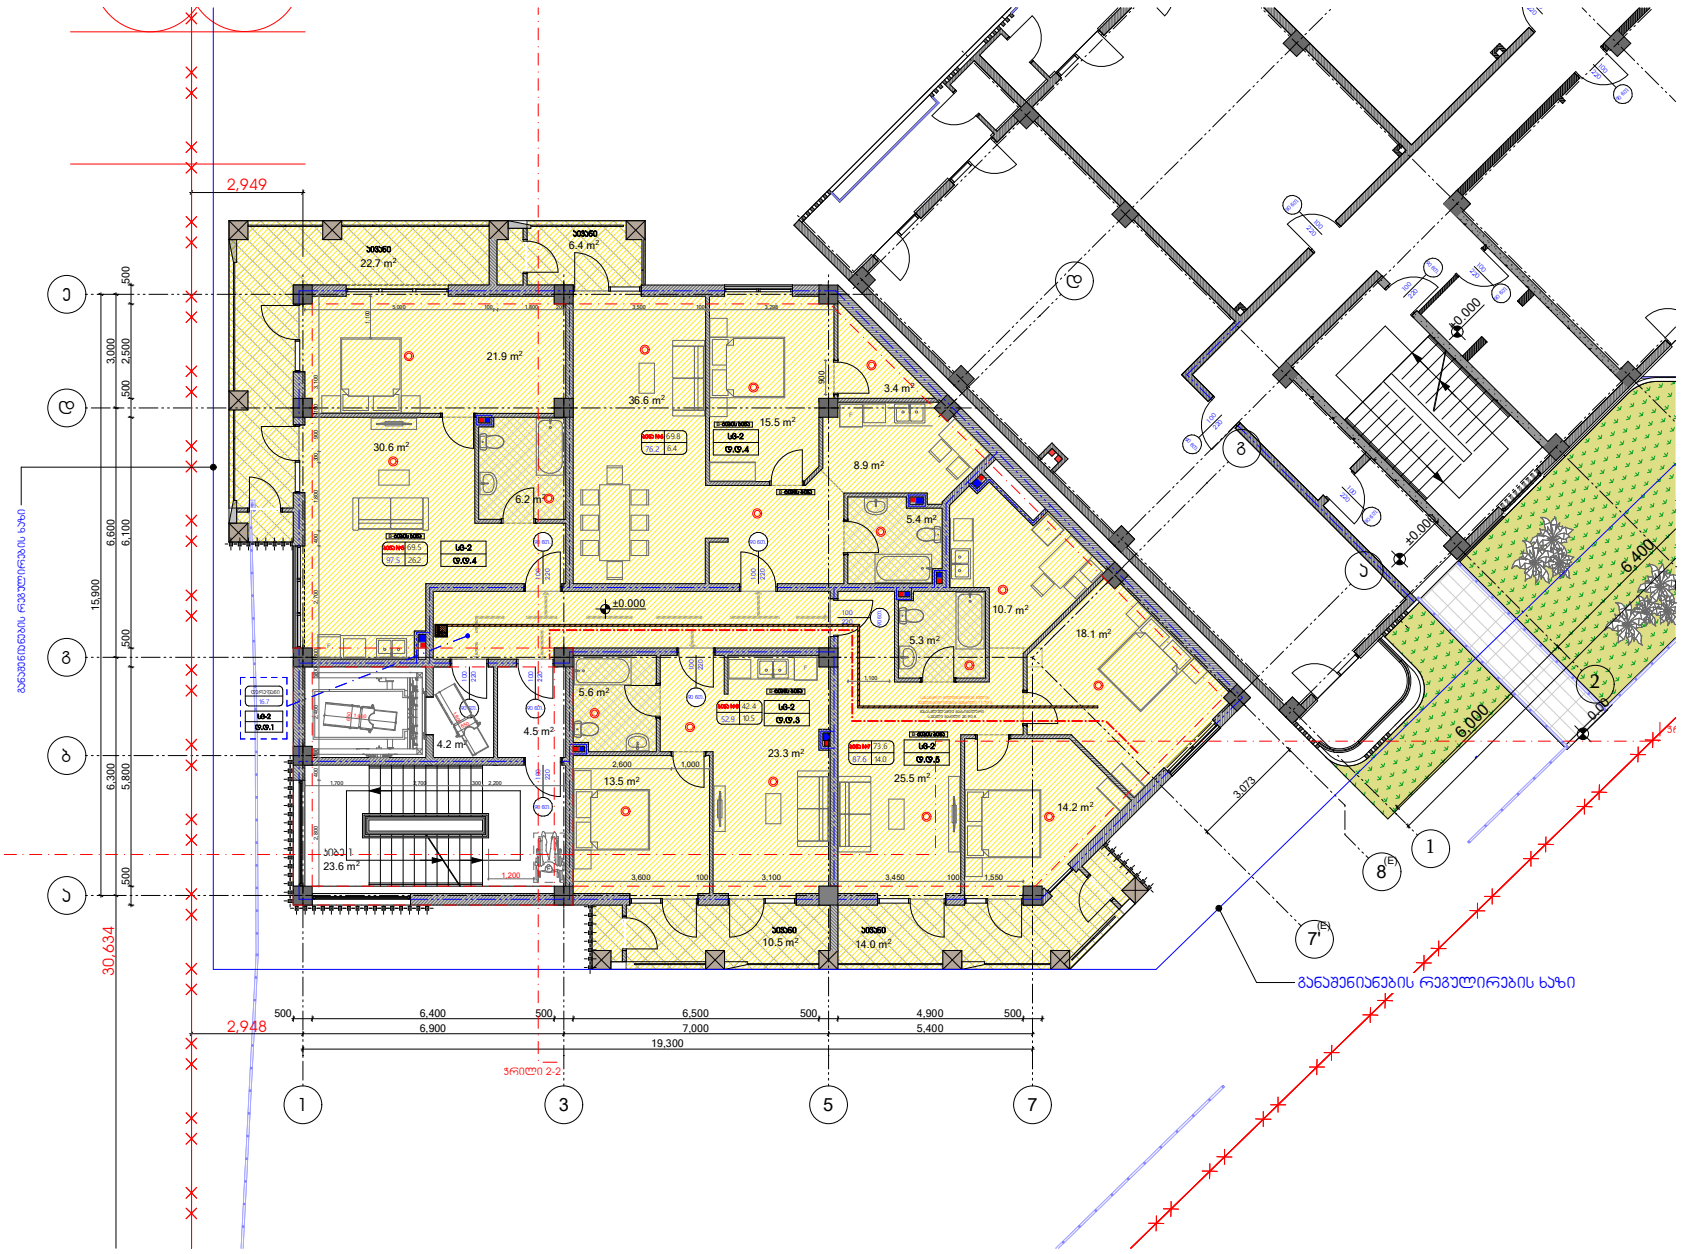

E ბლოკი

ბინის №	ოთახების რაოდენობა	ბინის საერთო ფართი, კვ.მ	საერთო საც ფართი	საერთო საც ფართი, კვ.მ	საერთო სასარგებლო ფართი, კვ.მ
ბინა №5	სტ-2	4		1 ც	82 კმ	1 ც	92 კმ
ბინა №6	სტ-2	4		1 ც	82 კმ	1 ც	92 კმ
ბინა №7	სტ-2	5	17	1 ც	82 კმ	1 ც	92 კმ
ბინა №8	სტ-2	4		1 ც	82 კმ	1 ც	92 კმ
ფარდული		1		1 ც	82 კმ	1 ც	92 კმ

№	ბინის ნომერი	საერთო სასარგებლო ფართი	საერთო საც ფართი	საერთო ფართი
1	ბინა №5	58.7	22.7	81.4
2	ბინა №6	69.6	6.4	76.0
3	ბინა №7	73.6	14.0	87.6
4	ბინა №8	62.4	10.5	52.9
5	პრის ფარდული			23.6
6	ფარდული			16.7


პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არსებული ნიშნული
- 1 1 ვრცელის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- სახანძრო ავზი (სმ)
- სასმელწყლის ავზი (სმ)
- სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფის საანგარიშო ზონის ნაწილი 1(ა)
- სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფის საანგარიშო ზონის ნაწილი 2(ა)

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

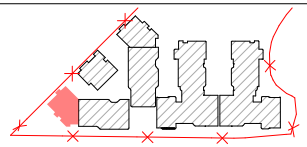

ობიექტის მისამართი და საპროექტო ეტაპი:

ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოდი, C, D, E, E', E'' ბლოკები

ქ. თბილისი, დიდგორის სასაფლაო-პანთეონი მეურნეობა

ს.ს. 01.72.14.008.293


დასკვნის № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
დასკვნის		დირექტორი	ზ. პაპუაძე	
		მთ. ხელოვანი	ზ. პაპუაძე	
შპს „რიგერსაიდ დიზაინ“ ს/ნ 405218107		თანაავტორი	ი.ბაბანაძე ი.ანდრეიძე ი.ბაბანაძე	
		შემოწმებული	ნ.ანდრეიძე ნ.ბაბანაძე	


თბილისი 2022 წ

სტადია	ფაზა	ფურცელი
პროექტი		
მასშტაბი 1:200	თარიღი 11.02.2022	
საპროექტო ფირმა	მესაკუთრე	

ა. ბაბანაძის №36/38-ის 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მესამე სართულის გეგმა +6.600 ნიშნულზე E-ბლოკი

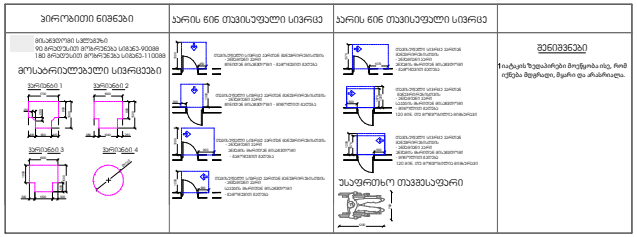

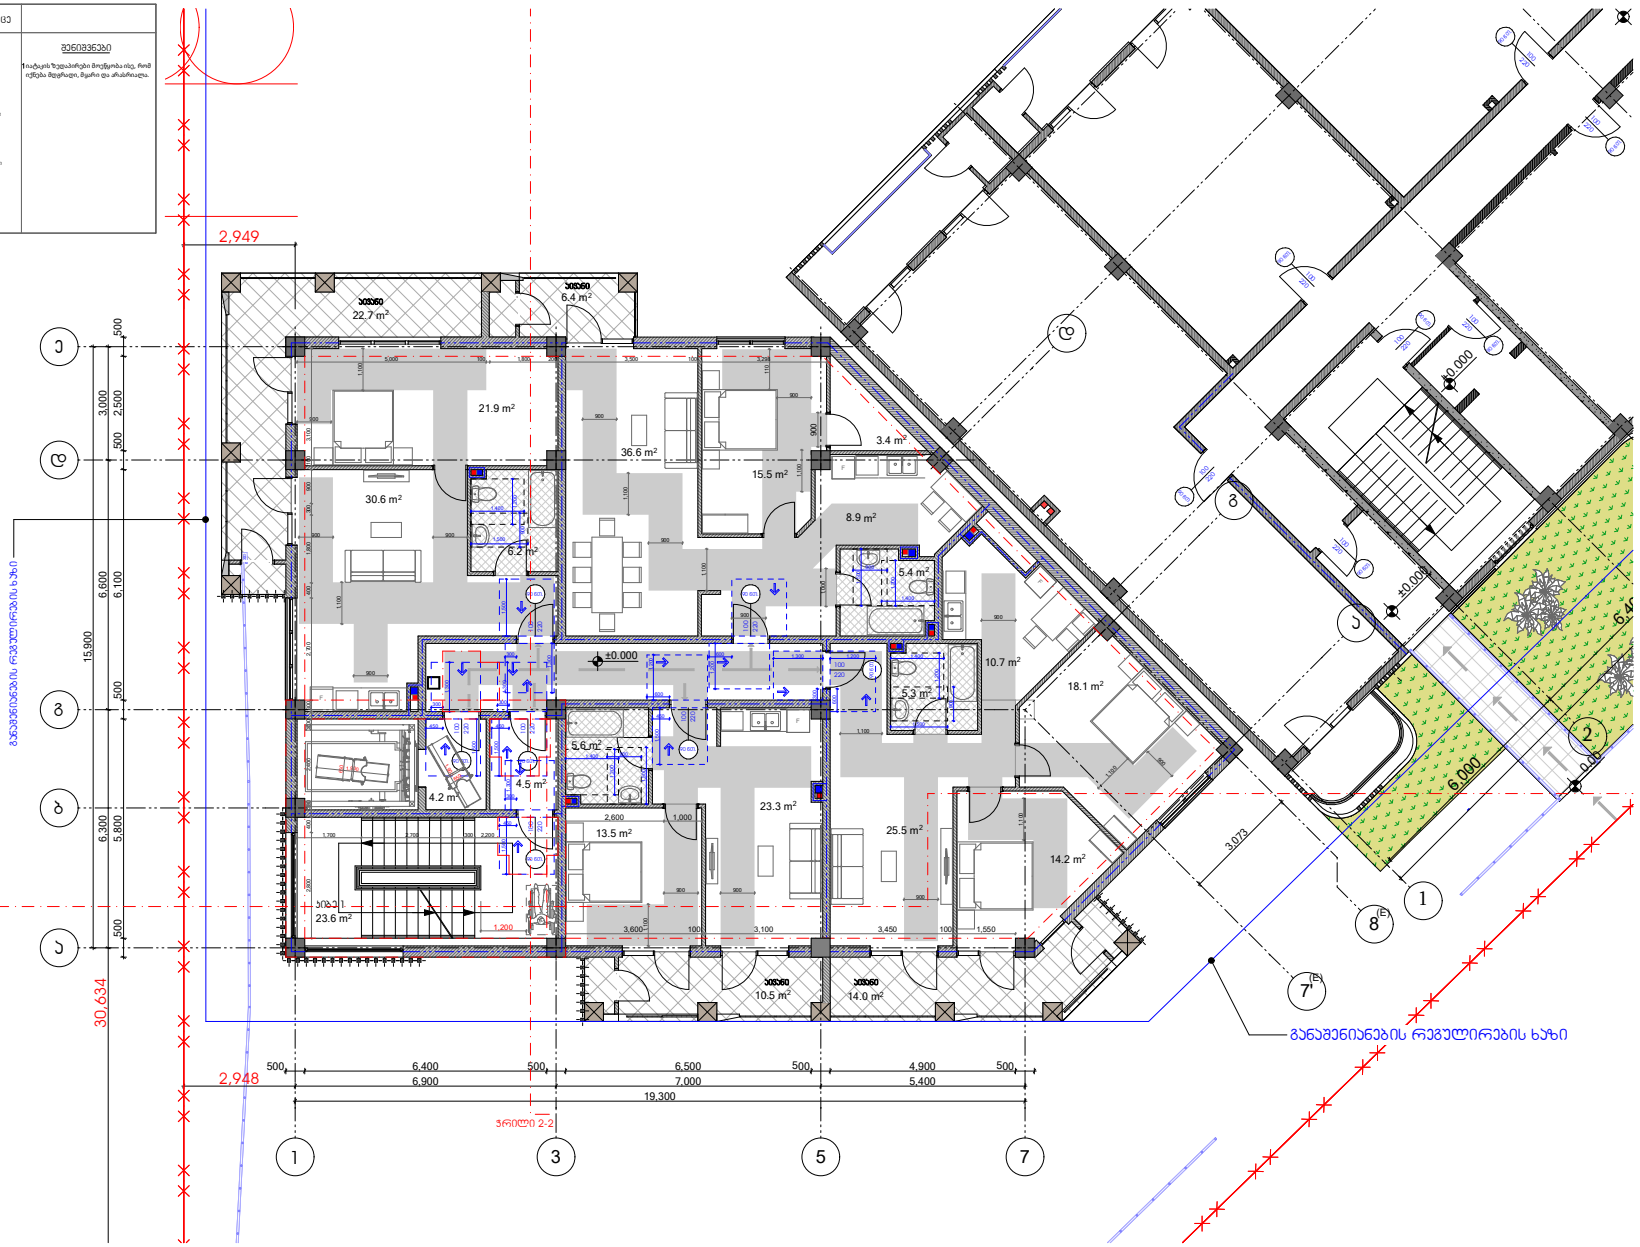

პირობითი ნიშნები:

საკადასტრო საზღვარი

0.00 არქიტექტურული ნიშნული

1 1 ვრილის ხაზი

ბეტონის კედელი

სამხრეთული ხედი (ს6)

სასადგომის ხედი (ს6)


სტრუქტურული ანაწყობი კედლის საანარმოებლობის ხარისხი 1ს01

სტრუქტურული ანაწყობი კედლის საანარმოებლობის ხარისხი 2ს01

შენიშვნები:

1. ნახაზის ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

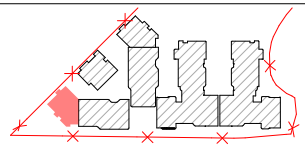

ობიექტის მისამართი და საკადასტრო კოდი, C, D, E, E', E'' ბლოკები

ქ. თბილისი, დიდგომის სასმელად-სანდელი მეურნეობა

ს.ს. 01.72.14.008.293


დამკვეთი № —	ფორმატი A2	თანამდებობა	ხელი	სახელობა	
დამკვეთი		დიზაინერი	ზ. ასათიანი		
		არ. პროექტი	ზ. ასათიანი		
შპს „რიგერსანდ დიდგომი “ ს/ნ 405218107		დამკვეთი	თ.ბასილაია თ.ასათიანი თ.ბასილაია		
		შემოწმა	ნ.ანდრიაძე ნ.ბასილაია		

თბილისი 2022 წ

სტადია	ფარა	ფურცელი
პროექტი		
დასახელება	თარიღი 11.02.2022	
საპროექტო ფირმა	მისამართი	

ა. ერისთავის 30ა კორპუსის 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

მეოთხე სართულის გეგმა +9.900 ნიშნულზე E-ბლოკი

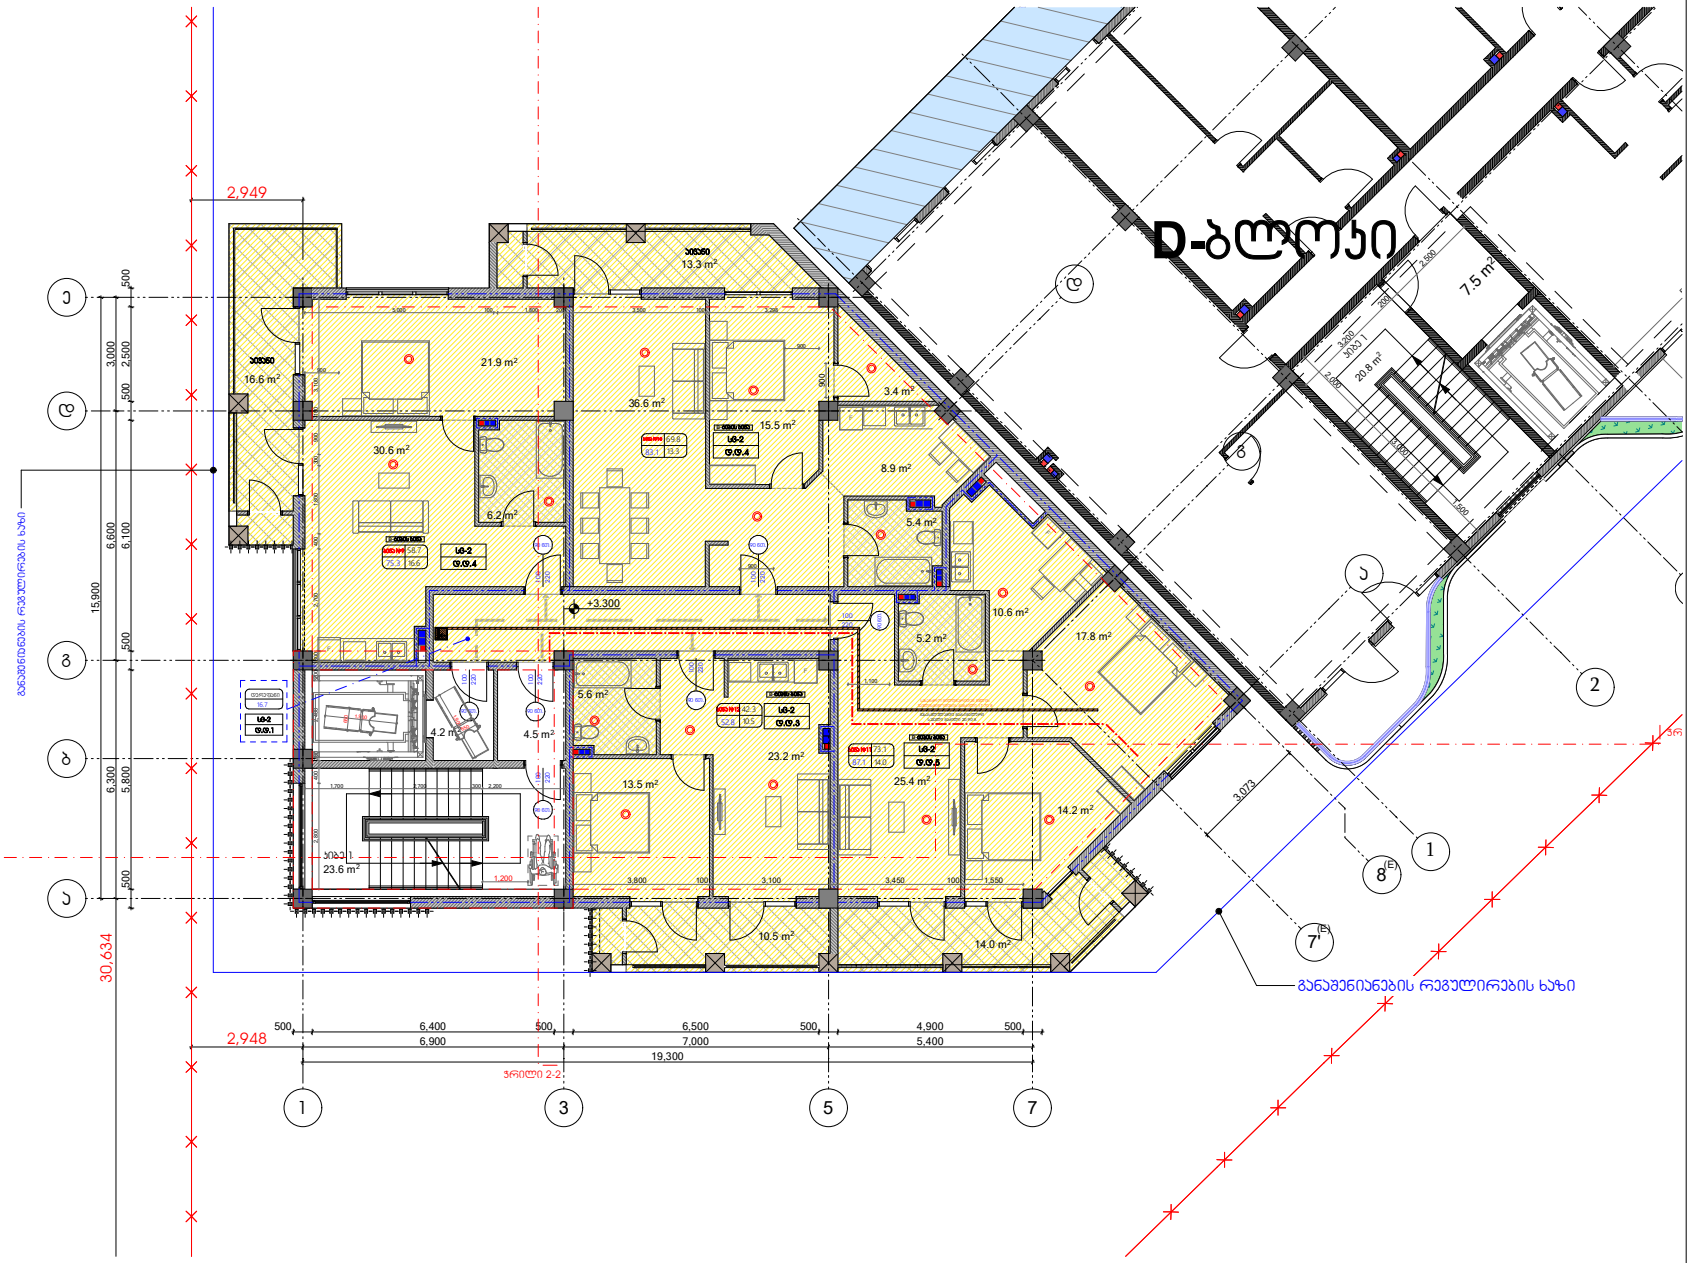

E ბლოკი

1				
2				
3				
4				
5				
6				


პირობითი ნიშნები:

- საპროექტო საზღვარი
- 0.00 არსებული დონეები
- 1 1 ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- სახანძრო კედელი (სბ)
- სასაფეხურე ბლოკი (სბ)
- სტრუქტურული ანალიზი ჯდომის საანგარიშო ზონისა 1სთ
- სტრუქტურული ანალიზი ჯდომის საანგარიშო ზონისა 21სთ

შენიშვნები:

1. ნახაზის ზომები მოცემული მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან

ექსპლიკაცია

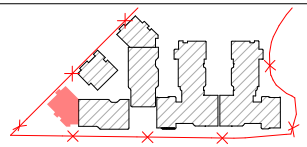

ობიექტის მისამართი და საპროექტო პოზა: "C, D, E, E', E" ბლოკები

ქ. თბილისი, დიდგორის სასაფლაო-პანთეონი მეურნეობა

ს.კ. 01.72.14.008.293

დამკვეთი

შპს „რიგორსპირ დიდგორი"

ს/კ 405218107

დამკვეთის № —	ფორმატი A2	მასშტაბი	ზომა
		1:200	
დირექტორი	ზ. ასათიანი		
მთ. არქიტ.	ზ. ასათიანი		
შესრულა	ლ.ბერიძე		
შეამოწმა	ნ.ტაბატაძე		

თბილისი 2022 წ

სტადია	ფარა	ფურცელი
პროექტი		
თარიღი 11.02.2022		

საპროექტო ფირმა მისამართი

ა. იმედაშვილის 201
ს/ნ 412706610
ტელ: 595 44 20 20
www.archarea.ge

შენობა -ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი C ბლოკი

გამოყენებული წესები -"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი, ტექ. ოთახები -3.000 ნიშნულზე)
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები ±0.000, +3.300, +6.600, +9.900 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II - B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	4	1
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	4	4
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	16.80	15.48 მიწის დონის ნიშნული ±0.000=436.00
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	4	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-3.000 ნიშნულზე 613.6 კვ.მ
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	1490 კვ.მ.	±0.000 ნიშნულზე 647.5 კვ.მ. +3.300, ნიშნულზე 650.4 კვ.მ. +6.600, ნიშნულზე 653.6 კვ.მ. +9.900, ნიშნულზე 647.9 კვ.მ.
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	3213.0 კვ.მ.	
სართულების რაოდენობა =	5	
შენობის საერთო ფართობი =	3535.9 კვ.მ.	

ხანძრისგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის, კვამლადმომჩენი და ცეცხლადმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	არა	კი	კი	არა	კი	არა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	არა	არა	კი	კი	არა	არა	არა
კიბის უჯრედი	არა	არა	არა	არა	კი, ვესტიბული მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
ლიფტები	არა	არა	არა	არა	კი, ლიფტის ფოიე მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
დერეფანი	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი განთავსებულია ნაკვეთის ტერიტორიაზე ცალკე მდგომად				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	კი	—
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტები	—	კი
დერეფანი	—	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებილი გასასვლელების გათვალისწ./ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -3.000 ნიშნულზე	(სწ-2) დ.დ. =33	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1100	1200	—	—	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =34	2	2 გასასვლელის გზა-კარი;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =33	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +6.600 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =34	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +9.900 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =33	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა საცხოვრებელი, თავშეყრის და საქმიანი ჯგუფებისთვის													
		ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სასმელი წყლის ფანტანი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამომსახურეო ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -3.000 ნიშნულზე	დ.დ. 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	დ.დ. 34	8	8	8	8	8	8	—	—	—	—	8	8
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 33	8	8	8	8	8	8	—	—	—	—	8	8
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 34	8	8	8	8	8	8	—	—	—	—	8	8
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +9.900 ნიშნულზე	დ.დ. 33	8	8	8	8	8	8	—	—	—	—	8	8

შენობა -ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი D ბლოკი

გამოყენებული წესები -"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი, ტექ. ოთახები -3.000 ნიშნულზე)
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები ±0.000, +3.300, +6.600, +9.900 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II - B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	4	1
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	4	4
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	16.80	15.48 მიწის დონის ნიშნული ±0.000=436.00
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	4	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-3.000 ნიშნულზე 529.9 კვ.მ
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	1490 კვ.მ.	±0.000 ნიშნულზე 561.4 კვ.მ.
		+3.300, ნიშნულზე 571.5კვ.მ.
		+6.600, ნიშნულზე 565.5 კვ.მ.
		+9.900, ნიშნულზე 571.6 კვ.მ.
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	2799.9 კვ.მ.	
სართულების რაოდენობა =	5	
შენობის საერთო ფართობი =	3093.7 კვ.მ.	

ხანძრისგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	არა	კი	კი	არა	კი	არა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	არა	არა	კი	კი	არა	არა	არა
კიბის უჯრედი	არა	არა	არა	არა	კი, ვესტიბული მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
ლიფტები	არა	არა	არა	არა	კი, ლიფტის ფოიე მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
დერეფანი	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი განთავსებულია ნაკვეთის ტერიტორიაზე ცალკე მდგომად				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	კი	—
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტები	—	კი
დერეფანი	—	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებილი გასასვლელების გათვალისწ./ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწნებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -3.000 ნიშნულზე	(სწ-2) დ.დ. =29	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1100	1200	—	—	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =30	2	2 გასასვლელის გზა-კარი;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =30	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +6.600 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =30	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +9.900 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =30	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა საცხოვრებელი, თავშეყრის და საქმიანი ჯგუფებისთვის

		ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სასმელი წყლის ფანტანი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამომსახურეო ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -3.000 ნიშნულზე	დ.დ. 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	დ.დ. 30	6	6	6	6	6	6	—	—	—	—	6	6
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 30	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	7	7
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 30	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	7	7
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +9.900 ნიშნულზე	დ.დ. 30	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	7	7

გამოყენებული წესები -"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი -9.800 ნიშნულზე, წყალშემკრები, გადამამუშავებელი რეზერვუარი -6.600 ნიშნულზე)
2. დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს (ტუმბოსა და ავზის სათავსო)
3. საველრო ჯგუფი სვ (კომერციული ფართი -6.600 ნიშნულზე)
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები -3.300, ±0.000 , +3.300 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II - B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	4	2
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	2	1
საველრო ჯგუფი (სვ)	4	1
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	4	3
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	16.80	15.48 მიწის დონის ნიშნული ±0.000=436.000
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	2	
მიწის დონის ქვემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	3	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-9.800 ნიშნულზე 1604.4 კვ.მ
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	790 კვ.მ.	-9.800 ნიშნულზე 28.8 კვ.მ
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-6.600 ნიშნულზე 34.8 კვ.მ.
საველრო ჯგუფი (სვ)	1160 კვ.მ.	-6.600 ნიშნულზე 258.1 კვ.მ.
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	1490 კვ.მ.	-3.300 ნიშნულზე 294.8 კვ.მ.
		±0.000 ნიშნულზე 314.8 კვ.მ.
		+3.300 ნიშნულზე 315.0 კვ.მ.
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	2850.7 კვ.მ.	
სართულების რაოდენობა =	5	
შენობის საერთო ფართობი =	3057.6 კვ.მ.	

ხანძრისგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის, კვამლადმომჩენი და ცეცხლადმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	არა	კი	კი	არა	კი	არა
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	—	—	—	—	—	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	არა	არა	კი	კი	არა	არა	არა
კიბის უჯრედი	არა	არა	არა	არა	კი, ვესტიბული მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
ლიფტები	არა	არა	არა	არა	კი, ლიფტის ფოიე მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
დერეფანი	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი განთავსებულია ნაკვეთის ტერიტორიაზე ცალკე მდგომად				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	კი
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	კი	—
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტები	—	კი
დერეფანი	—	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებილი გასასვლელების გათვალისწ./ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -9.800 ნიშნულზე	ავტოსადგომი (სწ-2) დ.დ. =86	2	3 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1100	1200	—	—	820	920
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს) -9.800 ნიშნულზე	დამხმარე ფართი (დს) დ.დ. =1	—	—	—	—	—	—	—	—
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -6.600 ნიშნულზე	რეზერვუარის ფართი (სწ-2) დ.დ. =1	—	—	—	600	—	—	820	920
სავაჭრო ჯგუფი (ს3) -6.600 ნიშნულზე	კომერციული ფართი (ს3) დ.დ. =92	2	3 გასასვლელის გზა-კარი	1100	1200	მინ. 120 სმ გასავლელი	1600	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) -3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =16	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =17	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =17	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა საცხოვრებელი, თავშეყრის და საქმიანი ჯგუფებისთვის

		ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სასმელი წყლის ფანტანი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამომსახურეო ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -9.800 ნიშნულზე	დ.დ. 86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს) -9.800 ნიშნულზე	დ.დ. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (ს3) -6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 92	1	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) -3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 16	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	4
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	დ.დ. 17	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	4
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 17	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	4

შენობა -ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი E' ბლოკი

გამოყენებული წესები -"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი -9.800 ნიშნულზე, წყალშემკრები, გადამამუშავებელი რეზერვუარი -6.600 ნიშნულზე)
2. დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს (ტუმბოსა და ავზის სათავსო)
3. სავაჭრო ჯგუფი ს3 (კომერციული ფართი -6.600 ნიშნულზე)
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები -3.300, ±0.000 , +3.300 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II - B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	4	2
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	2	1
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)	4	1
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	4	3
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	16.80	15.48 მიწის დონის ნიშნული ±0.000=436.000
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	2	
მიწის დონის ქვემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	3	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-9.800 ნიშნულზე 1604.4 კვ.მ
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	790 კვ.მ.	-9.800 ნიშნულზე 28.8 კვ.მ
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-6.600 ნიშნულზე 34.8 კვ.მ.
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)	1160 კვ.მ.	-6.600 ნიშნულზე 235.7 კვ.მ.
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	1490 კვ.მ.	-3.300 ნიშნულზე 318.4 კვ.მ.
		±0.000 ნიშნულზე 319.9 კვ.მ.
		+3.300 ნიშნულზე 320.4 კვ.მ.
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	2862.4 კვ.მ.	
სართულების რაოდენობა =	5	
შენობის საერთო ფართობი =	3072.0 კვ.მ.	

ხანძრისგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის, კვამლადმომჩენი და ცეცხლადმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	არა	კი	კი	არა	კი	არა
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	—	—	—	—	—	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	არა	არა	კი	კი	არა	არა	არა
კიბის უჯრედი	არა	არა	არა	არა	კი, ვესტიბული მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
ლიფტები	არა	არა	არა	არა	კი, ლიფტის ფოიე მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
დერეფანი	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი განთავსებულია ნაკვეთის ტერიტორიაზე ცალკე მდგომად				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	კი
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	კი	—
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტები	—	კი
დერეფანი	—	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებილი გასასვლელების გათვალისწ./ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხო ვნილი	გათვალ ისწინებ ული	მოთხო ვნილი	გათვალ ისწინებ ული	მოთხო ვნილი	გათვალისწი ნებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -9.800 ნიშნულზე	ავტოსადგომი (სწ-2) დ.დ. =86	2	3 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1100	1200	—	—	820	920
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს) -9.800 ნიშნულზე	დამხმარე ფართი (დს) დ.დ. =1	—	—	—	—	—	—	—	—
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -6.600 ნიშნულზე	რეზერვუარის ფართი (სწ-2) დ.დ. =1	—	—	—	600	—	—	820	920
სავაჭრო ჯგუფი (სვ) -6.600 ნიშნულზე	კომერციული ფართი (სვ) დ.დ. =84	2	3 გასასვლელის გზა-კარი	1100	1200	მინ. 120 სმ გასავ ლელი	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) -3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =17	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =16	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =17	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა საცხოვრებელი, თავშეყრის და საქმიანი ჯგუფებისთვის

		ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სასმელი წყლის ფანტანი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამომსახურეო ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინ ებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინ ებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინ ებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინ ებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინ ებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინ ებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -9.800 ნიშნულზე	დ.დ. 86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს) -9.800 ნიშნულზე	დ.დ. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ) -6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 84	1	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) -3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 17	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	3	3
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	დ.დ. 16	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	3	3
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 17	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	3	3

გამოყენებული წესები -"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

ჩამოთვალეთ შენობის დაჯავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი -9.800 ნიშნულზე, წყალშემკრები, გადამამუშავებელი რეზერვუარი -6.600 ნიშნულზე)
2. დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს (ტუმბოსა და ავზის სათავსო)
3. სავაჭრო ჯგუფი სვ (კომერციული ფართი -6.600 ნიშნულზე)
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები -3.300, ±0.000 , +3.300 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II - B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაჯავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	4	2
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	2	1
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	4	1
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	4	3
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	16.80	15.48 მიწის დონის ნიშნული ±0.000=436.000
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	2	
მიწის დონის ქვემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	3	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაჯავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-9.800 ნიშნულზე 1604.4 კვ.მ
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	790 კვ.მ.	-9.800 ნიშნულზე 28.8 კვ.მ
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	2420 კვ.მ.	-6.600 ნიშნულზე 34.8 კვ.მ.
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	1160 კვ.მ.	-6.600 ნიშნულზე 262.9 კვ.მ.
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	1490 კვ.მ.	-3.300 ნიშნულზე 293.9 კვ.მ.
		±0.000 ნიშნულზე 319.6 კვ.მ.
		-3.300 ნიშნულზე 325.2 კვ.მ.
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	2869.6 კვ.მ.	
სართულების რაოდენობა =	5	
შენობის საერთო ფართობი =	3056.1 კვ.მ.	

ხანძრისგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	არა	კი	კი	არა	კი	არა
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	—	—	—	—	—	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	არა	არა	კი	კი	არა	არა	არა
კიბის უჯრედი	არა	არა	არა	არა	კი, ვესტიბული მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
ლიფტები	არა	არა	არა	არა	კი, ლიფტის ფოიე მექანიკური განიავების სისტემით	არა	არა
დერეფანი	არა	არა	კი	კი	არა	კი	არა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი განთავსებულია ნაკვეთის ტერიტორიაზე ცალკე მდგომად				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)	კი	კი
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს)	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	კი	—
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტები	—	კი
დერეფანი	—	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებილი გასასვლელების გათვალისწ./ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -9.800 ნიშნულზე	ავტოსადგომი (სწ-2) დ.დ. =86	2	3 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1100	1200	—	—	820	920
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს) -9.800 ნიშნულზე	დამხმარე ფართი (დს) დ.დ. =1	—	—	—	—	—	—	—	—
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -6.600 ნიშნულზე	რეზერვუარის ფართი (სწ-2) დ.დ. =1	—	—	—	600	—	—	820	920
სავაჭრო ჯგუფი (ს3) -6.600 ნიშნულზე	კომერციული ფართი (ს3) დ.დ. =94	2	3 გასასვლელის გზა-კარი	1100	1200	მინ. 120 სმ გასავლელი	1600	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) -3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =15	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =17	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე	1100	1200	1200	1500	820	920
საცხოვრებელი ჯგუფი(სც-2) +3.300 ნიშნულზე	(სც-2) დ.დ. =18	2	2 შიგა გასასვლელი გზა-კიბე;	1100	1200	1200	1500	820	920

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა საცხოვრებელი, თავშეყრის და საქმიანი ჯგუფებისთვის													
		ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სასმელი წყლის ფანტანი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამომსახურეო ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -9.800 ნიშნულზე	დ.დ. 86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი (დს) -9.800 ნიშნულზე	დ.დ. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2) -6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
სავაჭრო ჯგუფი (ს3) -6.600 ნიშნულზე	დ.დ. 94	1	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) -3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 15	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	4
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) ±0.000 ნიშნულზე	დ.დ. 17	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	4
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2) +3.300 ნიშნულზე	დ.დ. 18	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	4