თბილისი ენერჯი

TBILISI ENERGY

დაკვეთა №02-77-12271-23

გივი ამილახვარის ქუჩა №9ა
საკ კოდი: №01.19.18.004.053
შპს „ალუმეტ"
(აკაკი ბოგრონიძე)
ქსელის რეკონსტრუქცია

შპს "ენერჯი ქონსთრაქშენ"-ის
დირექტორი ———————————— დ. გვაძაბია

ცხელი ხაზი: (032) 240 40 04
საავარიო სამსახური 114

ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა

www.te.ge

ქ.თბილისი 2023 წელი

გენგეგმა მ 1:250

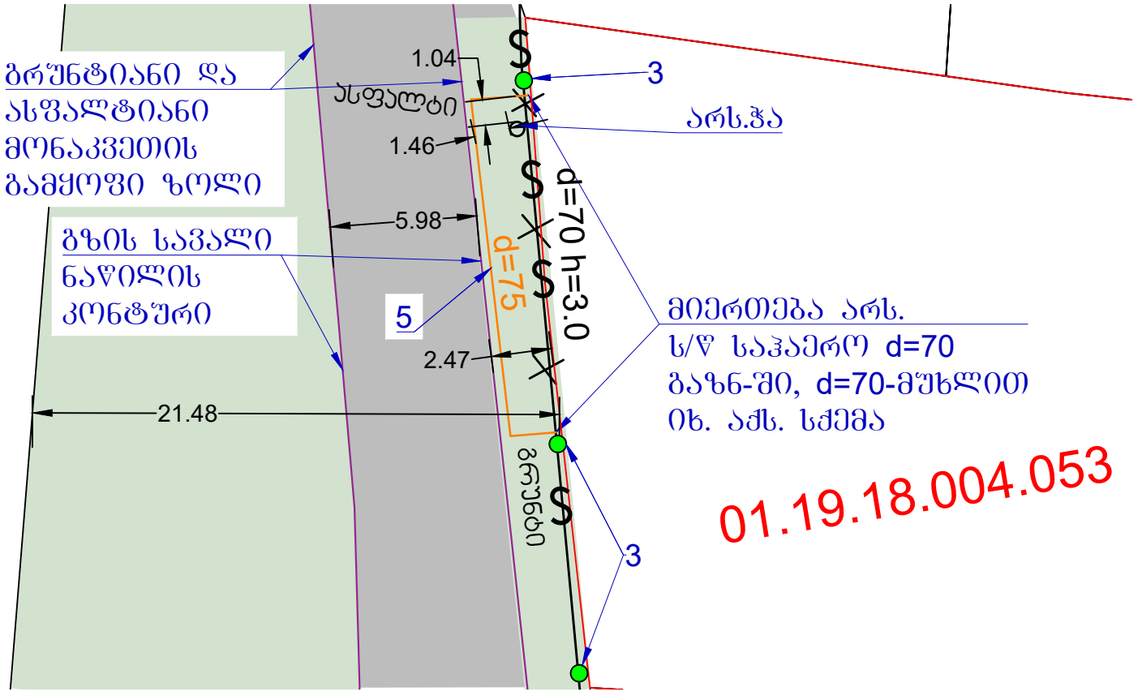

01.19.18.004.053

შენიშვნები

1. პროექტი შედგენილია შ.პ.ს. “თბილისი ენერჯი”-ში შემოსული გაცხადების 24.02.2023 წ. №02-77-12271-23 საფუძველზე.
2. გაზის ხელსაწყოების დაყენება და გაზსადენის მოსტაჟი შესრულდეს თანახმად СниП 2.04.08-87* СП 42-103-2003 და გაზის მეურნეობაში უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.
3. ვერტიკალური მანძილი ელ. კაბელს, სატელეფონო კაბელსა და გაზსადენს შორის უნდა იყოს არა ნაკლებ 0.5 მ, ხოლო დანარჩენი მიწისქვეშა კომუნიკაციებიდან 0.2 მ.
4. ღიად გამავალი გაზსადენი შეიღებოს საღებავით 2-ფენად.
5. ყურადღება!!! მიწის სამუშაოების დაწყებამდე გამოძახებულ იქნას, დაინტერესებულ ორგანიზაციათა წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით იწარმოოს მიწის სამუშაოები გაზსადენით მათი კომუნიკაციების გადაკვეთის ადგილებში.
6. პროექტიდან ყოველგვარი გადახვევა შეთანხმდეს შპს. “ენერჯი ქონსთრაქშენ”-ის საპროექტოსთან მონტაჟამდე.
7. გაზსადენის ასვლები და დაშვებები დაზუსტდეს ადგილზე მონტაჟის დროს.
8. პროექტი საჭიორებს ნებართვას.

ტრანშეის განივი პროფილი მ 1:20
L=5.0 მ

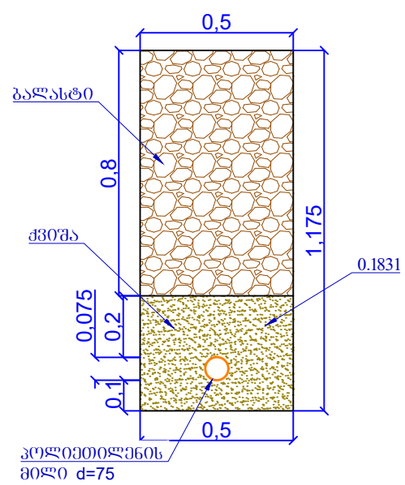

ტრანშეის განივი პროფილი მ 1:20
L=14.0 მ

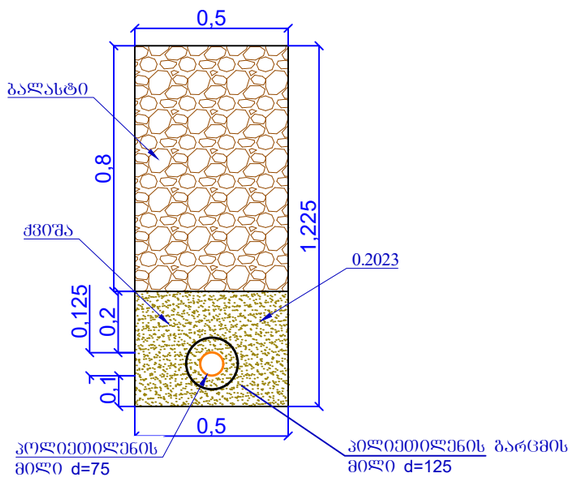

პირობითი აღნიშვნები

	არსებული ფოლადის საჰაერო ს/წ გაზსადენი
	საპროექტო პოლიეთილენის მიწისქვეშა ს/წ გაზსადენი
	პოლიეთილენის გარეცმის მილი
	საპროექტო ფოლადის საჰაერო ს/წ გაზსადენი
	ასფალტი
	ბრუნტი
	საქრდენი

მანძილის აღნიშვნა 0.00

დამკვეთი: შპს „თბილისი ენერჯი“			თბილისი ენერჯი TBILISI ENERGY	დაკვეთა №	№02-77-12271-23
შემსრულებელი: შპს "ენერჯი ქონსთრაქშენ"				თარიღი	31.05.2023
დააპროექტა	დ. ალიბეგაშვილი		გზის ამოსახვარის ჭუჩა №9ა საკ კოდი: №01.19.18.004.053 შპს „ალუმეტ“ (აკაკი გოგრიონიძე)		
შეამოწმა	ვ. მურალაშვილი				
			გენგეგმა (მ1:250), განივი პროფილი (მ1:50), შენიშვნები, პირობითი აღნიშვნები	ფურცელი	ფურ-ბი
ქსელის რეკონსტრუქცია				1	2

აქსონომეტრიული სქემა მ 1:50

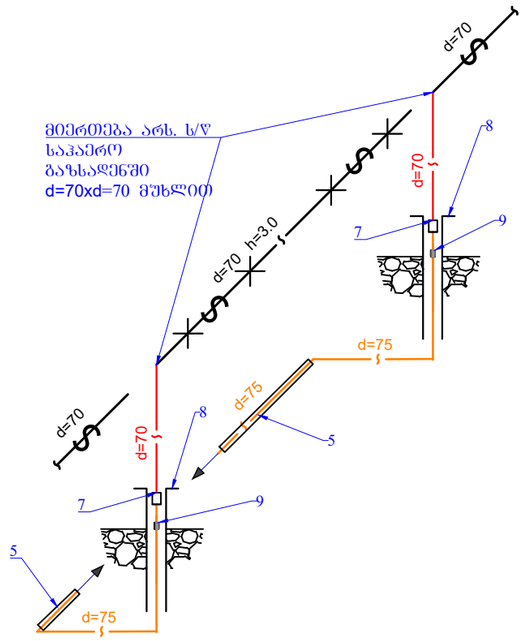

9	მიერთება არს. ს/წ. საჰაერო გაზსადენში d=70Xd=70 მუხლით				ადგ.	2
8	ღრმულის ამორება საყრდენებისთვის (მიწის გატანით)				მ³	0.53
7	გაზსადენის დემონტაჟი d=70				გრძ/მ	13.0
6	მიწისზედა გაზსადენის და საყრდენების შეღებვა საღებავით 2-ფენად				მ²	5.8
5	გაზსადენის გაყვანა და გამოცდა				გრძ/მ	31.0
4	მიწის გატანა				მ³	11.51
3	ტრანშეის შევსება ბალასტით				მ³	7.6
2	ბალიშის მოწყობა და მილის დაფარვა ქვიშით				მ³	3.7
1	ტრანშეის გათხრა ხელით 100% (L=19.0)				მ³	11.51
№	სამუშაოთა დასახელება				განზ.	რაოდენობა
სამშაოთა მოცულობა						
10	25521	---	პოლიეთილენის სასიგნალო ლენტი		19.0	--- გ/მ
9	----	---	ქურო d=75		10	--- ც
8		---	ზეძირკვლის გაზშემყვანის ნაცმი d=125 L=1.1		2	--- ც
7	----	---	გადამყვანი ფოლადი-პოლიეთლენზე d=70xd=75		2	--- ც
6	20798	---	მუხლი(პოლიეთილენის) d=75 90°		4	--- ც
5	----	---	პოლიეთილენის გარცმილს მილი d=125		14.0	--- გ/მ
4	21973	SDR-11	პოლიეთილენის მილი d=75 (ზომაგრძელი)		23.0	--- გ/მ
3	20205	ГОСТ 10704-76 B20 ГОСТ 10705-80	მილი საყრდენისთვის d=70 h=4.0 L=4.7		3	--- ც
2	00451	ГОСТ 17375-83	მუხლი d=70 90° (ფოლადის)		2	1.03 ც
1	20205	ГОСТ 10704-91 B20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შენადუღი ფოლადის მილი d=70		8.0	5.40 გ/მ
№	კოდი	სახსტანდარტი ან შიფრი	დასახელება		რაოდ	მასა/კგ განზ
სპეციფიკაცია						

დამკვეთი: შპს „თბილისი ენერჯი"			თბილისი ენერჯი TBILISI ENERGY	დაკვეთა №	№02-77-12271-23
შემსრულებელი: შპს "ენერჯი ქონსთრაქშენ"				თარიღი	31.05.2023
დაპროექტა	დ. ალიბეგაშვილი		გიგი ამილახვარის ქუჩა №9ა საკ კოდი: №01.19.18.004.053 შპს „ალუმეტ" (აკაკი გოგრიონიძე)		
შეამოწმა	ვ. მურალაშვილი				
			აქსონომეტრიული სქემა (მ1:20), სპეციფიკაცია	ფურცელი	ფურ-ბი
ქსელის რექონსტრუქცია				2	2