შპს „ოპტიმუსი“

ქ.თბილისი, სოფ.თხინვალა (მიწის ნაკვეთზე - ს/კ 72.16.33.013) საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის - სექტორი N1.1 (ბლოკი „ა“, ბლოკი -„ბ“ ) კორექტირებული პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის

# საექსპერტო შეფასება

ქ.თბილისი

2023 წ.

შ.პ.ს. ოპტიმუსი OPTIMUS LTD.
"ხელსაყრელი პირობების ერთობლიობა"

სამშენებლო ექსპერტიზა, პროექტირება, მშენებლობა

ქ.თბილისი 10 მაისი 2023წ.

**ქ.თბილისი, სოფ.თხინვალა (მიწის ნაკვეთზე - 72.16.33.01 3)საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის - სექტორი N1.1 (ბლოკი - „ა", ბლოკი -„ბ" ) კორექტირებული პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის**

## საექსპერტო შეფასება

**ობიექტის მისამართი** - ქ.თბილისი, სოფ.თხინვალა (მიწის ნაკვეთზე - ს/კ 72.16.33.013);

**ექსპერტიზის სახე** –საინჟინრო ექსპერტიზა;

**დამკვეთი ფიზიკური/იურიდიული პირი** – შპს "შონინ" ს/კოდი ს/კ 405557311;

**ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება/სტატუსი** – მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი/საპროექტო;

**ობიექტის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით** – IVკლასი;

**შემსრულებელი ექსპერტი** – გაიოზ ჭანკვეტაძე შპს "ოპტიმუსი"-ს (ს/კ 404420998) დირექტორი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, საინჟინრო ექსპერტიზის სფეროში მუშაობის 13 წლის სტაჟი (2010 წლიდან), სამშენებლო სფეროში მუშაობის 38 წლის სტაჟი (1985 წლიდან) (პ/ნ 01017024251);

**ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები** – ქ.თბილისი, სოფ.თხინვალა (მიწის ნაკვეთზე -ს/კ 72.16.33.013) საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სექტორი **.1** (ბლოკი - „ ა", ბლოკი -„ბ") კორექტირებული პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის შეფასება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება.

**ექსპერტზაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია** – პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილები, შენობის საანგარიშო მოდელი, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, მიწის ნაკვეთის ტოპო-გეგმა;

პროექტის მთ.კონსტრუქტორი – კ.ცომაია;

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

გამოყენებული ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო ლიტერატურა:

სნ და წ. პნ 01.01-09 "სეისმომედეგი მშენებლობა";

სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები"

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;

ИИС-004 "зданий каркасной конструкции";

სნ და წ. 2.03.01-84 "ბეტონისა და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები"

**გამოკვლევა** – საინჟინრო ექსპერტზაზე წარმოდგენილია კონსტრუქტორ კ.ცომაიას მომზადებული –ქ.თბილისი, სოფ.თხინვალა მიწის ნაკვეთზე ს/კ 72.16.33.013) საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის -სექტორი 1.1 ( ბლოკი - „ა", ბლოკი -„ბ") კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი, შენობის საანგარიშო მოდელი. პროექტის კორექტირებული არქიტექტურული ნაწილი, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, მიწის ნაკვეთის ტოპო-გეგმა.

მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის თანახმად მასზე არახელსაყრელი გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, კარსტი, ჩაჯდომადი გრუნტები) არ აღინიშნება.

მიწის ნაკვეთი ხასიათდება ბუნებრივად მცირედქანობიანი რელიეფით, ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის თანახმად საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება II სირთულის კატეგორიას.

სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილია შემდეგი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტებიდან შენობის ფუძეებად მიღებულია -

სგე-1 (ფენა 3) - ძლიერგამოფიტული ქვიშაქვები არგილიტების შუაშრეებით;

მისი ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლებია - საანგარიშო წინაღობვა $R_0$=3.5კგ.ძ/სმ$^2$, სიმკვრივე p=2,1გ/სმ3, დეფორმაციის მოდული E=350კგ.ძ/სმ2.

სამშენებლო მოედანზე ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს - 85 კგძ/მ2 თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა - 50კგძ/მ2;

მოედანი საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონებისა და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიხედვით მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმური საშიშროების ზონაში MSK64 სკალის მიხედვით (აჩქარების უგანზომილებო კოეფიციენტით - A=0.17);

გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

საპროექტო შენობა წარმოადგენს ერთიან საძირკვლზე განთავსებულ, ერთნანეთისგან სეისმური ნაკერით გამოყოფილ ორ ნაგებობას (სადარბაზოს); ისინი ჩემს მიერ, განხილულ იქნა განცალკევებით.

**ბლოკი „ა“**- საპროექტო შენობა ხუთსართულიანია მიწისქვეშა სართულით. თვისობრივი კონსტრუქციული წყობით შენობა მიეკუთვნება ხისტკვანძებიან ჩარჩო-კავშირიან ტიპს, შენობა გეგმაში მართკუთხა ტრაპეციის ფორმისაა, მაქსიმალური ღერძულა კონსტრუქციული ზომებით - 60,400X18,40მ.

კარკასის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს: კარკასის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს:
ხიმინჯოვანი საძირკვლები -
ხიმინჯები ნაბურღ-ნატენი ტიპის ხმ1- d=800მმ. ხიმინჯების თავები შეკრულია როსტვერკით - განივკვეთებით - 1000X1000X600(h)მმ; საძირკვლის კოჭები - 600X600(h)მმ; თერთმეტი (მაქსიმალური) გრძივი და ოთხი ერთეული განივი მიმართულებით მოწყობილი მონოლითური რკ/ბეტონის სვეტები.

სვ1- 400X600მმ - გამოყენებულია არმატურა 10 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c,
სვ2- 400X600მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სვ3- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 10 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c,
სვ4- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სვ5- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სვ6- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 10 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c,
სვ7- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c

სარდაფის მონოლითური კედლები კედ-1, კედ-2, კედ-3 - სისქით - 200მმ. გამოყენებულია ძირითადი არმატურა 12 A500c ბ200 გამანაწილებელი არმატურა განთავსებულია ჭადრაკულად – 8A240c.შენობის ჰორიზონტალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს - სართულების ნიშნულებისმიხედვით მოწყობილი რიგელების სისტემა რიგელები და მათში ჩართული სართულშუაგადახურვის წიბოვანი ფილები.
რიგელები
კ-1, კ3 - 400X400(h)მმ; გამოყენებულია არმატურა ზედა შრე - 4 25A500c, ქვედა შრე - 4 20A500c ოთხჭრადი საკიდებით - 8A240c)

კ-2: 400X200(h)მმ; გამოყენებულია არმატურა ზედა შრე - 2 25A500cქვედა შრე - 2 20A500c ოთხჭრადი საკიდებით - 8A240c)

სართულშუა გადახურვის წიბოვანი, ორშრედარმირებული ფილები: h=160 მმ; გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200;

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

შენობას გააჩნია კონსოლური აივნები რომელთა კონსოლის ფილის სისქეა - 220მმ.შენობის სივრცეში ფიქსირდება მონოლითური რკ/ბეტონის ლიფტის შახტა, (სისქე 200მმ.)მათში გამოყენებულია არმატურის ბადეები - 12A500c ბ200; და კიბის რკ/ბეტონის მარშები ბაქნებით - არმატურის ბადეები - 12A500c ბ200;შენობის ფასადის კედლების შემავსებელად მოისაზრება წვრილი სამშენებლო ბლოკისწყობა ქვიშა-ცემენტის დუღაბზე და იზოპროფილის ვიტრაჟები. ნახაზებში მოცემულიაბლოკის წყობის არმირების სქემები ვერტიკალურ მზიდ კონსტრუქციებთან.

საპროექტო შენობის სახურავი ბრტყელია;

**ბლოკი „ბ“** - საპროექტო შენობა ხუთსართულიანია მიწისქვეშა სართულით. თვისობრივი კონსტრუქციული წყობით შენობა მიეკუთვნება ხისტკვანძებიან ჩარჩო-კავშირიან ტიპს, შენობა გეგმაში მართკუთხა ფორმისაა მაქსიმალური ღერძულა კონსტრუქციული ზომებით - 47,600X21,600მ.
კარკასის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს: კარკასის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს:
ხიმინჯოვანი საძირკვლები -
კარკასის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს: კარკასის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს:
ხიმინჯოვანი საძირკვლები -
ხიმინჯები ნაბურღ-ნატენი ტიპის ხმ1- d=800მმ. ხიმინჯების თავები შეკრულია როსტვერკით - განივკვეთებით - 1000X1000X600(h)მმ; საძირკვლის კოჭები - 600X600(h)მმ; თერთმეტი (მაქსიმალური) გრძივი და ოთხი ერთეული განივი მიმართულებით მოწყობილი მონოლითური რკ/ბეტონის სვეტები.

სვ1- 400X600მმ - გამოყენებულია არმატურა 10 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c,
სვ2- 400X600მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სვ3- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 10 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c,
სვ4- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სვ5- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სვ6- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 10 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c,
სვ7- 400X400მმ - გამოყენებულია არმატურა 12 25A500c, ექვსჭრადი საკიდებით - 8A240c
სარდაფის მონოლითური კედლები კედ-1, ლედ-2, კედ-3 - სისქით - 200მმ. გამოყენებულია ძირითადი არმატურა 12A500c ბ200 გამანაწილებელი არმატურა განთავსებულია ჭადრაკულად – 8A240c.
შენობის ჰორიზონტალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს - სართულების ნიშნულების მიხედვით მოწყობილი რიგელების სისტემა რიგელები და მათში ჩართული სართულშუა გადახურვის წიბოვანი ფილები.
რიგელები
კ-1, -400X500(h)მმ; გამოყენებულია არმატურა ზედა შრე - 4 25A500c, ქვედა შრე - 4 20A500c ოთხჭრადი საკიდებით - 8A240c)
კ-2: 400X400(h)მმ; გამოყენებულია არმატურა ზედა შრე - 4 25A500c, ქვედა შრე - 4 20A500c ოთხჭრადი საკიდებით - 8A240c)
სართულშუა გადახურვის წიბოვანი, ორშრედარმირებული ფილები: h=180 მმ; გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200;

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

შენობის სივრცეში ფიქსირდება მონოლითური რკ/ბეტონის ლიფტის შახტა, (სისქე 200მმ.) მათში გამოყენებულია არმატურის ბადეები -12A500c ბ200; და კიბის რკ/ბეტონის მარშები ბაქნებით - არმატურის ბადეები - 12A500c ბ200;
შენობის ფასადის კედლების შემავსებელად მოისაზრება წვრილი სამშენებლო ბლოკის წყობა ქვიშა-ცემენტის დუღაბზე და იზოპროფილის ვიტრაჟები. ნახაზებში მოცემულია ბლოკის წყობის არმირების სქემები ვერტიკალურ მზიდ კონსტრუქციებთან.

საპროექტო შენობის სახურავი ბრტყელია;

შენობის მზიდი კონსტრუქციების სივრცითი მოდელის საანგარიშო სქემა შედგენილია პროგრამული კომპლექს "лира-сапр"-ს მეშვეობით. სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე. სივრცით ანგარიშებში მოცემულია რკინაბეტონის ღეროვან-ფირფიტოვანი სივრცითი სისტემა, რომლის გადაადგილება სივრცეში შეზღუდულია საძირკვლის ფილის ძირის დონეზე არსებული X, , მიმართულების ბმებით.

საერთო ჯამში შენობის სივრცითი კარკასი გაანგარიშებულია შემდეგი სახის დატვირთვებზე:

№1 სტატიკური დატვირთვა, მუდმივი მოქმედების; №2 სტატიკური დატვირთვა დროებითი, ხანმოკლე მოქმედების; №3 სეისმური დატვირთვები X, Y,Z მიმართულებებით.

მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების არმირება შემოწმდა სნ და წ. 2.03.01-84-ის მოთხოვნების გათვალისწინებით. კონსტრუქციებისა და მათი შემადგენელი ელემენტების არმირებაში გამოყენებულია A500c და A240c კლასის არმატურა. ბეტონი – B25 კლასის.

სქემატურად საპროექტო ნახაზები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელ დონეზე, როგორც კონსტრუქციული სქემები, ასევე მოცემული კვანძები და დეტალები, ელემენტების არმირება, ჩაღუნვები, არმატურის ღეროების ერთმანეთზე გადადება, საკიდების განლაგებისა და ბიჯების, ასევე ბეტონის დამცავი შრის სისქეები აკმაყოფილებს ქვეყანაში მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებს.

**დასკვნა** - საინჟინრო ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია კონსტრუქტორ კ.ცომაიას მიერ დამუშავებული – ქ.თბილისი, სოფ.თხინვალა (მიწის ნაკვეთზე - ს/კ 72.16.33.013) საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის - სექტორი 1.1 (ბლოკი - „ა“, ბლოკი -„ბ“) კონსტრუქციული კორექტირებული პროექტის ფუძეების, საძირკვლების და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები შერჩეულია საანგარიშო მოდელის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის საფუძველზე, ისინი აკმაყოფილებენ მდგრადობისა, სიმტკიცისა და დეფორმაციის შესაბამისი ნორმატიული კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, გამომდინარე აქედან პროექტს ეძლევა ცალსახად დადებითი შეფასება და რეკომენდაცია დასამტკიცებლად.

**შპს „ოპტიმუსი“-ს**

**დირექტორი,**

**ინჟინერ-კონსტრუქტორი**

**გაიოზ ჭანკვეტაძე**






საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

საქართველოს რესპუბლიკა

# დიპლომი № 010494



მიეცა გაიოზ გიორგის ძე
ჭანკვეტაძეს

მასზე, რომ ის 19 82 წელს შეიცდა საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტში

და 1994 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტის სრული კურსი
საინჟინრო და საშოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1994 წლის
16 ივნისის გადაწყვეტილებით
გ.გ. ჭანკვეტაძეს მიენიჭა ინჟინერ
მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე [signature]

რექტორი [signature]

მდივანი [signature]

ქალაქი თბილისი, 1994წ. 16 ივნ

სარეგისტრაციო № 1477

# CURRICULUM VITAE


| | |
|---|---|
| **სახელი, გვარი:** | **გაიოზ ჭანკვეტაძე (პ/ნ 01017024251);** |
| დაბედების ადგილი/თარიღი: | ქ.თბილისი 07.12.1968 წ. |
| მისამართი: | ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზ.№1; |
| ოჯახური მდგომარეობა: | დაოჯახებული; |
| ტელ: | +995 595 90 22 25; +995 557 90 22 00; |
| E-mail | g.chankvetadze@gmail.com |


**განათლება**

**1974-1985** ქ.თბილისის 1-ლი საშ.სკოლა;
**1986-1994** საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი - სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა; კვალიფიკაცია-მშენებელი ინჟინერი;

**1999-2003** უნივერსიტეტი -„ლეგია და კომპანია“ იურიდიული ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია - იურისტი;

**სამუშაო გამოცდილება:**

**1985-1987** №5-ე სახლმშენებელი კომბინატი 3-ე თანრიგის მუშა-მაბეტონე;

**1987-1989** ყოფილი საბჭოთა კავშირის არმია, საინჟინრო ჯარები;

**1989-1991** სამშენებლო ტრესტი „ინჟმშენი“ 3-ე თანრიგის მუშა-მაბეტონე;

**1991-1994** მრავალდარგოვანი საწარმო „პემ“-ი სამშენებლო უბნის უფროსი;

**1995-1999** შპს „დარბაზნი“კონსტრუქტორთა ჯგუფის უფროსი;

**1999-2002** ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექცია. მთავარი სპეციალისტი;

**2003-2005** ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექციის მთაწმინდა-კრწანისის სამმართველოს უფროსი.

**2005-2008** კერძო ბიზნესი - სამშენებლო-საპროექტო სფერო.

**2006-2008** ქ.თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური - არქიტექტურული და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილება. მთავარი სპეციალისტი;

**2009** წლის იანვარი-მარტი - ქ.თბილისის, მერიის სამოქალაქო ინტეგრაციის (თბილისის კორპუსი) საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

**2009** წლის მარტი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის, მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;

**2009** წლის მარტი - სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

**2010** წლის მარტი - ქ.თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს სსიპ „თბილისი უძრავი ქონება“ - დირექტორი;

**2009-2012** შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკის ცენტრი შპს „კრუგი“-ს მენეჯერი - ექსპერტი შენობა-ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განხრით;

**2012წ** დღემდე საპროექტო-სამშენებლო-საექსპერტო კომპანია შპს„ოპტიმუსი“-ს დამფუძნებელი, დირექტორი;

**2010 წლიდან** - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო დაკვეთებით შესწავლილი მაქვს 900 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2 , მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ტექნიკური, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. ამასთან თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კომპანია შპს „ოპტიმუსი“-ს მიერ დაპროექტებულ 800-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 კლასის შენობების არქიტექტურული პროექტებისთვის მომზადებული მაქვს კონსტრუქციული ნაწილები.

თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაცემულია რამოდენიმე ასეული დასკვნა სადემონტაჟო, სამშენებლო-სამონტაჟო და სხვ. სამუშაოების მიმდებარე შენობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული სისტემის საექსპერტო შეფასების შესახებ.

ჩემს მიერ, თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მე-4 კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური შენობების, კომპლექსების, სახელმწიფო უწყების შენობებისთვის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.


Georgia
IDENTITY CARD
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
გაიოზი
GAIOZ
გვარი / LAST NAME
ჭანკვეტაძე
CHANKVETADZE
ქვეყ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მმ / M
პირადი No / PERSONAL No
01017024251
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
07.12.1968
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
07.06.2026
ხელმოწერა
SIGNATURE
ბარათის No / CARD No
15IB72448

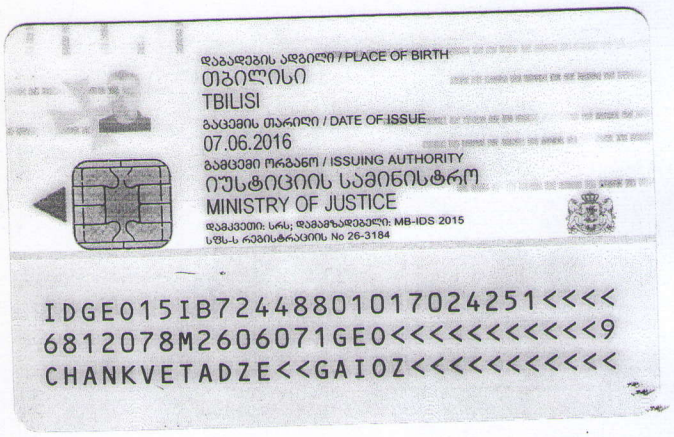
დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
07.06.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2015
სშს-ს რეგისტრაციის No 26-3184
IDGE015IB72448801017024251<<<<
6812078M2606071GE0<<<<<<<<<<<9
CHANKVETADZE<<GAIOZ<<<<<<<<<<<