შპს " დევიდ ჰილლ"

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა №26. მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.72.14.035.188

გაზომარაბება

შიდა ქსელი

ქ.თბილისი 2023წ.

FIRE ALARM

FIRE ALARM

FIRE ALARM დ დ

ე ე

გ გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1 7.60 2.80 6.10 1.50 9.50 27.50 7.60 2.80 6.10 1.50 9.50 27.50

ბ ბ

17.9 m² 3.6 m² 26.3 m²

² ²

² ²

+0.00
+453.00

+453.00

+0.00

ვ-1 ვ-2

ვ-3 ვ-4

ვ-5

ვ-9 ვ-8 ვ-7 ვ-6

გაზის მრიცხველების G-4
ნ=28ც. განთავსების ადგილი

იხ. კვანძი #1

მთლიანად კედელზე მოეწყოს

ჟალუზის ცხაური (დამკვეთის
პოზიცია)

განიავებადი
შახტა

ასვლა +4.00 ნიშნულ
სართულზე ნ=28 დ=20

+0.00 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი

gm-1

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

+0.00 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

0000.00 d=20

მუხლი გადამყვანი

d=20X34 gr/xr

ადრე დაპროექტებული
გაზის მრიცხველი

el. impulsuri
ონკანი =20

kvanZiN#=1 გამთბობი moduliskenN

დაერთება მრიცხველიდან
გამომავალ დ=20მმ-იან
გაზსადენთან

დირექტორი გ.ურიგაშვილი ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ს/კ 01.72.14.035.188 შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

18.4 m²

16.8 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+4.00
+457.00

იხ.კვანძი #3

+4.00 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=26m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-2

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+4.00 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=21m

d=20 L=24m

d=20 L=26m

g.s.m.a. g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +0.00 ნიშნული
სართულიდან ნ=28 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

ასვლა +7.10 ნიშნულ
სართულზე ნ=24 დ=20

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

16.8 m²

18.4 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+7.10
+460.10

იხ.კვანძი #3

+7.10 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=29m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-3

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+7.10 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=25m

d=20 L=28m

d=20 L=30m

g.s.m.a.

g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +4.00 ნიშნული
სართულიდან ნ=24 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

ასვლა +10.20 ნიშნულ
სართულზე ნ=20 დ=20

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

18.4 m²

16.8 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+10.20
+463.20

იხ.კვანძი #3

+10.20 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=32m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-4

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+10.20 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=28m

d=20 L=31m

d=20 L=33m

g.s.m.a.

g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +7.10 ნიშნული
სართულიდან ნ=20 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

ასვლა +13.30 ნიშნულ
სართულზე ნ=16 დ=20

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

18.4 m²

16.8 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+13.30
+466.30

იხ.კვანძი #3

+13.30 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=35m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-5

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+13.30 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=31m

d=20 L=34m

d=20 L=36m

g.s.m.a.

g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +10.20 ნიშნული
სართულიდან ნ=16 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

ასვლა +16.40 ნიშნულ
სართულზე ნ=12 დ=20

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

18.4 m²

16.8 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+16.40
+469.40

იხ.კვანძი #3

+16.40 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=38m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-6

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+16.40 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=34m

d=20 L=37m

d=20 L=39m

g.s.m.a.

g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +13.30 ნიშნული
სართულიდან ნ=12 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

ასვლა +19.50 ნიშნულ
სართულზე ნ=8 დ=20

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

18.4 m²

16.8 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+19.50
+472.50

იხ.კვანძი #3

+19.50 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=41m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-7

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156
daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+19.50 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=37m

d=20 L=40m

d=20 L=42m

g.s.m.a.

g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +16.40 ნიშნული
სართულიდან ნ=8 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

ასვლა +22.60 ნიშნულ
სართულზე ნ=4 დ=20

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

დ

ე ე

გ

ვ ვ

ზ ზ

1 1

ბ

11.2 m² 2.6 m²

4.9 m² 3.7 m² 3.8 m² 5.2 m²

18.4 m²

16.8 m² 7.60 2.80 6.10 1.50 3.18 7.60 2.80 6.10 1.50 4.30 27.50

+22.60
+475.60

იხ.კვანძი #3

+22.60 ნიშნული სართულის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გეგმაზე

გაზის ქურა

გარე გაწოვით

გამთბობი მოდული

გაზის მრიცხველი

სამკაპი

ავტომატური
ვენტილი დ=20
გაზის sunze მგრძნო-
ბიარე ანალიზატორი

დასახელება

ბურთულოვანი. ონკ.

საპრ.დ/წ-ის გაზ-ნი
მეტალოპლასტიკი გ.ქ.4

g.s.m.a.

d=16 L=14m

d=20 L=44m

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

kvanZiN#=2

ბურთულოვანი

ონკანი =20 დ=20

სამკაპი

-20X -16X -20 გრ/ხრ მრიცხველი-დან გ.ქ-კენ

გამთ. მოდული დ=16

ბურთულოვანი ონკანი
=15

გადამყვანი დ=16X1/2

გრ/ხრ გამთბობი მოდული-დან

kvanZiN#=3

g.q-ken d=16

gm-8

daaproeqta

გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)

f. #

2023w.

რაოდ.

ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა #26.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
s/k 01.72.14.035.188

+22.60 ნიშნული სართულის
გეგმა

ლ.შაშიკაძე

1:100

მ-ბი სტადია

pr.
სტადია

9

P p#01006009649

d=16 L=12m

d=16 L=14md=16 L=12m

d=20 L=40m

d=20 L=44m

d=20 L=45m

g.s.m.a.

g.s.m.a.

გ.ს.მ.ა. განიავებადი
შახტა

ამოსვლა +19.50 ნიშნული
სართულიდან ნ=4 დ=20

იხ.კვანძი #3

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

გამთბობი მოდული
გარე გაწოვით

იხ. კვანძი #2

ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს
გადმოსაკიდი მექანიზმი ან
გასანიავებელი სარკმელი

იხ.კვანძი
#3

დირექტორი გ.ურიგაშვილი გ.ქ.4 გ.ქ.4 გ.ქ.4

შპს '' დევიდ ჰილლ'' პ/ნ 405347156

მეტალოპლასტიკის მილის მოწყობის სქემა
კედელსა (გაზქურასთან) და მოჭიმვაში

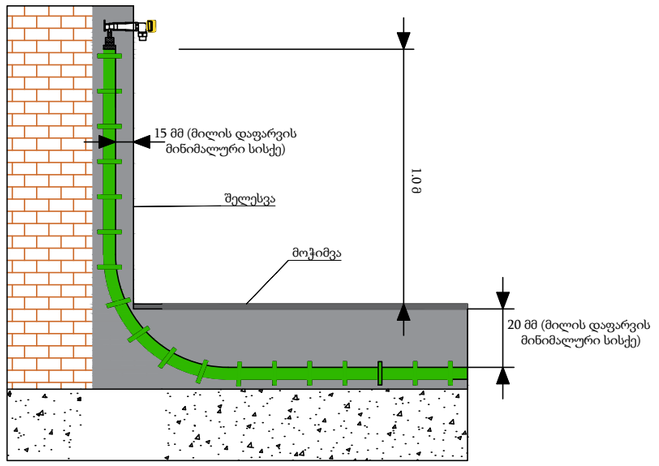

მეტალოპლასტიკის მილის მოწყობის სქემა
კედელსა (კედლის ქვაბათან) და მოჭიმვაში

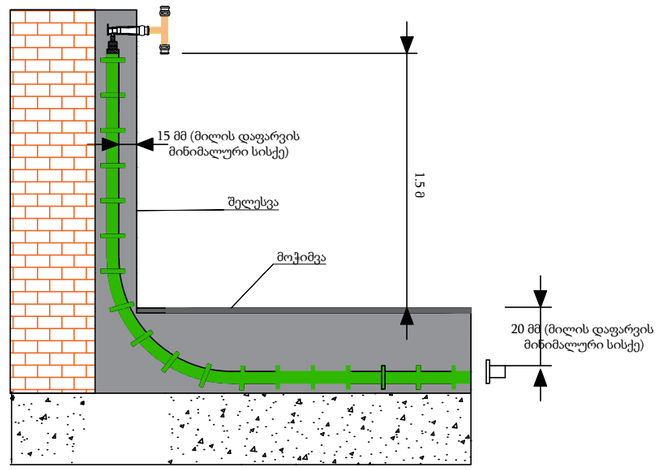

გაწმარტებითი ბარათი

1. გაზის ხელსაწყოების დაყენება და გაზსადენის მონტაჟი შესრულდეს ს.ნ. წესების 2.04.08-87* ს.ნ. წესების 41.01.2003 ს.ნ.წესების 42-103-2003 და გაზის მეურნეობაში არსებული უსაფრთხოების წესების თანახმად.
2. შიგა გაზგაყვანილობისთვის გათვალისწინებულია ფოლადის და მეტალოპლასტიკის მრავალშრიანი მილები.
3. სისტემის ანყობა და ექსპლოატაციაში გაშვება უნდა მოხდეს სათანადო სერთიფიკატის მქონე სპეციალისტის მიერ.
4. მეტალოპლასტიკის მრავალშრიანი მილები მონტაჟდება გოფრირებულ გარცმაში, რომელიც ერთ მხარეს დაიხშობა სპეციალური გერმეტიკით.
5. იატაკში ჩადების შემთხვევაში მეტალოპლასტიკის მრავალშრიანი მილი და გოფრირებული მილი უნდა ჩაიდოს უშუალოდ მოჭიმული იატაკის ზედაპირიდან სიმაღლით h=0.2 სმ-ს და პლინტუსიდან არანაკლებ 0.5 სმ-სა, ხოლო ცემენტის კედლების შემთხვევაში გამარების ქვეშ.
6. შიგა გაზგაყვანილობის მრიცხველთან მიერთება მოხდეს ქსელის დაწნევაზე გამოცდის შემდეგ.
7. ღიად გამავალ მეტალოპლასტიკის მილებს გაუკეთდეს ალუმინის გარცმა.
8. დამონტაჟებულ ALUPEX-ის მილებს ყოველ 1მ-ში უკეთდებდა სასიგნალო ლენტა, რომლის ერთი წვერი ამოდის მოჭიმული იატაკის ზედაპირამდე.
9. მეტალოპლასტიკის მრავალშირაში მილების იატაკში, ჭერში და კედელში მონტაჟისას დაცული იქნას ჰორიზონტალური მანძილი 1 მ. დაშორებით სხვა კომუნიკაციებიდან (ცივი და ცხელი წყალი, გათბობა და ელექტრო სადენები) არ მოთავსდეს მილები მუდმივი წვსტის არეში.
10. იატაკში თბოქსელთან და ცხელი წყლის გადაკვეთის ადგილებში მოეწყოს კაუჩუკის იზოლაცია და გაზსადენი გატარდეს თბოქსელის ქვეშ.
11. კუთხვლიანი შეერთების დროს გამოყენებული იქნას სერთიფიცირებული საიზოლაციო მასალა (პაკლი).
12. ელ. კაბელის გადაკვეთის ადგილზე გაუკეთდეს იზოლაცია რეზინის მილისგან.
13. ობიექტის მფლობელი იწფორმირებული იყოს კედელში და იატაკში გახსადენის განლაგებაზე.
14. პროექტი ითვალისწინებს 28 ბინის გაზმომარაგებას.
15. სამზარეულოს ვენტილაციისთვის კორპუსის არსებული სავენტილაციო არხი გამოყენების შემთხვევაში ფანჯარაში მოეწყოს გასაწიავებელი სარკმელი, სხვა შემთხვევაში სარკმელი მოეწყოს ფანჯრის ზედა ნაწილში.
16. სამიწებელი იზოლირებული იქნას კარებით სამზარეულოსგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში სამზარეულო არ გაზიფიცირდეს.
17. ბიწებსა და საოფისე ფართში მრიცხველიდან ქვაბამდე მილის დიამტერი მიღებულია 20მმ, ქვაბიდან გაზქურამდე 16მმ.
18. გაზსადენის ასცლები და დაშვებები დაზუსტდეს ადგილზე მონტაჟის დროს.
19. ელ. კაბელი მოეწყოს მეტალოპლასტიკის მილის პარალელური ტრაექტორიით და მისი ერთი ბოლო დაერთდეს ელ. იმპულსურ ონკანზე, ხოლო მეორე ბოლო ელ. ანალიზატორზე.
20. ელ .ანალიზატორი მოეწყოს სამზარეულოში, ჭერიდან არაუმეტეს 30-სმ-ში და ხელსაწყოდან არაუმეტეს 8-მ-ში.
21. გაზის საათური მაქსიმალური ხარჯი შეადგენს Q= 64.82 მ3/სთ.

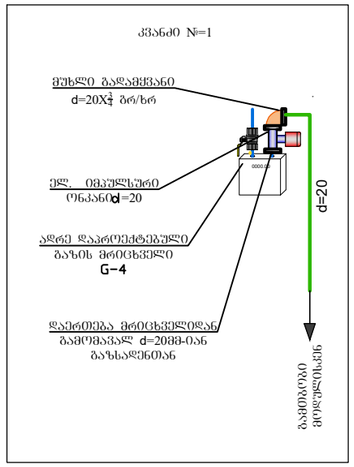

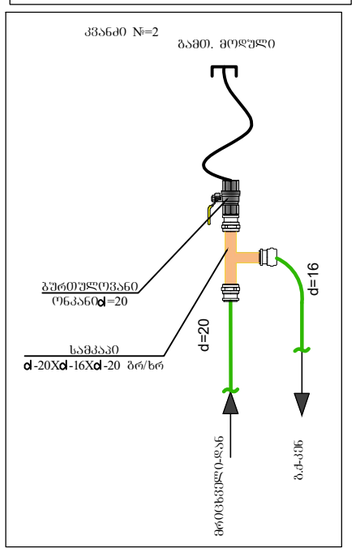

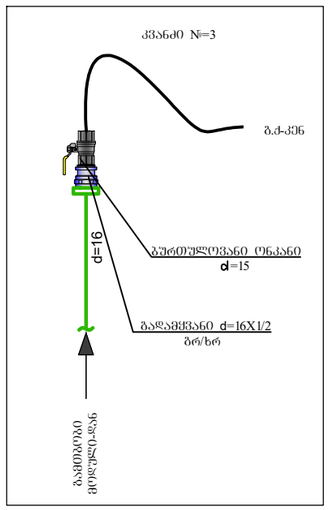

	სპეციფიკაცია		
	შიდა ქსელი		
№	მასალების დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენობა
	ხელსაწყოები		
1	კედლის ქვაბი გარე გაწოვით	ც	28
	მეჭეჭი((სასოკი) d=20	ც	28
	რეზინის შლანგი	მ	56
	მილყელი (შტუცერი)	ც	56
	ცალუღი(მომჭერი)	ც	112
2	გაზის ქურა 4სანთურიანი	ც	28
	მეჭეჭი((სასოკი) d=15	ც	28
3	ბურთულოვანი ონკანი d=20	ც	28
4	ბურთულოვანი ონკანი d=15	ც	28
5	ელექტრო იმპულსური ონკანი d=20	ც	28
6	ელ. ანალიზატორი	ც	28
7	მუხლი გადამყვანი გარე ხრახნით d=20X3/4	ც	28
8	გადამყვანი გარე ხრახნით d=16X1/2	ც	28
9	სამკაპი d=20X16X20	ც	28
10	ტეფლონის პაკლი დიდი ყუთი	ც	6
11	სილიკონი გარცმის მილის ამოსავსებად	ც	3
12	პოლიეთილენის მილის სამაგრი	ც	550
13	სასიგნალო ლენტა (ბანტიკი)	ყუთი	16
14	მრავალშრიანი მეტალოპლასტიკის მილი d=20	გრძ.მ	1200
15	გოფრირებული მილი d=32	გრძ.მ	1200
16	მრავალშრიანი მეტალოპლასტიკის მილი d=16	გრძ.მ	400
17	გოფრირებული მილი d=26	გრძ.მ	400
18	ელექტრო კაბელი2*1.5 ორმაგი იზოლაციით	მ	1000
19	გოფრირებული მილი d16ელ. კაბელისთვის	მ	1000
	სამუშაოთა მოცულობა		
	შიდა ქსელი		
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენობა
1	მრავალშრიანი მეტალოპლასტიკის მილის მონტაჟი და გამოცდა	გრძ.მ	1600
2	ელექტრო იმპულსური ონკანის მონტაჟი	ც	28
3	ელექტრო კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	1000
4	კედლის გახვრეტა	ც	28

დირექტორი	გ.ურიაშვილი		ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქუჩა №26. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.72.14.035.188	შპს "ლევილ კილლ" პ/ნ 405347156			
დაამოწმა	ლ.შაშიკაძე						
		პ№01006009649	გაზმომარაგება (შიდა ქსელი)	მ-გი	სტადია	ფ. №	რაოდ.
				1:100 A3	პრ. სტადია	გმ-9	9
			განმარტებითი გარათი, სპეციპიკაცია და სამუშაოთა მოცულობა				