ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაყრდენი ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

მოშენების ფართი 1311.7 მ²
კ1-ის ფართი 1311.7 მ²
კ2-ის ფართი 1138.7 მ²
კ3-ის ფართი 1304.0 მ²

სამშენებლო ფართი 1311.7 მ²

აბრებითი ნიშნები

0.000

შრტ. ნიშნული 462.80 m
შეესაბამება აბსოლუტურ

■ წყალსადინარი მილი

წყლის გადაცვანისა მიმართულება

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაყრდენ შენობა
ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-
საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია: არქ. პროექტი

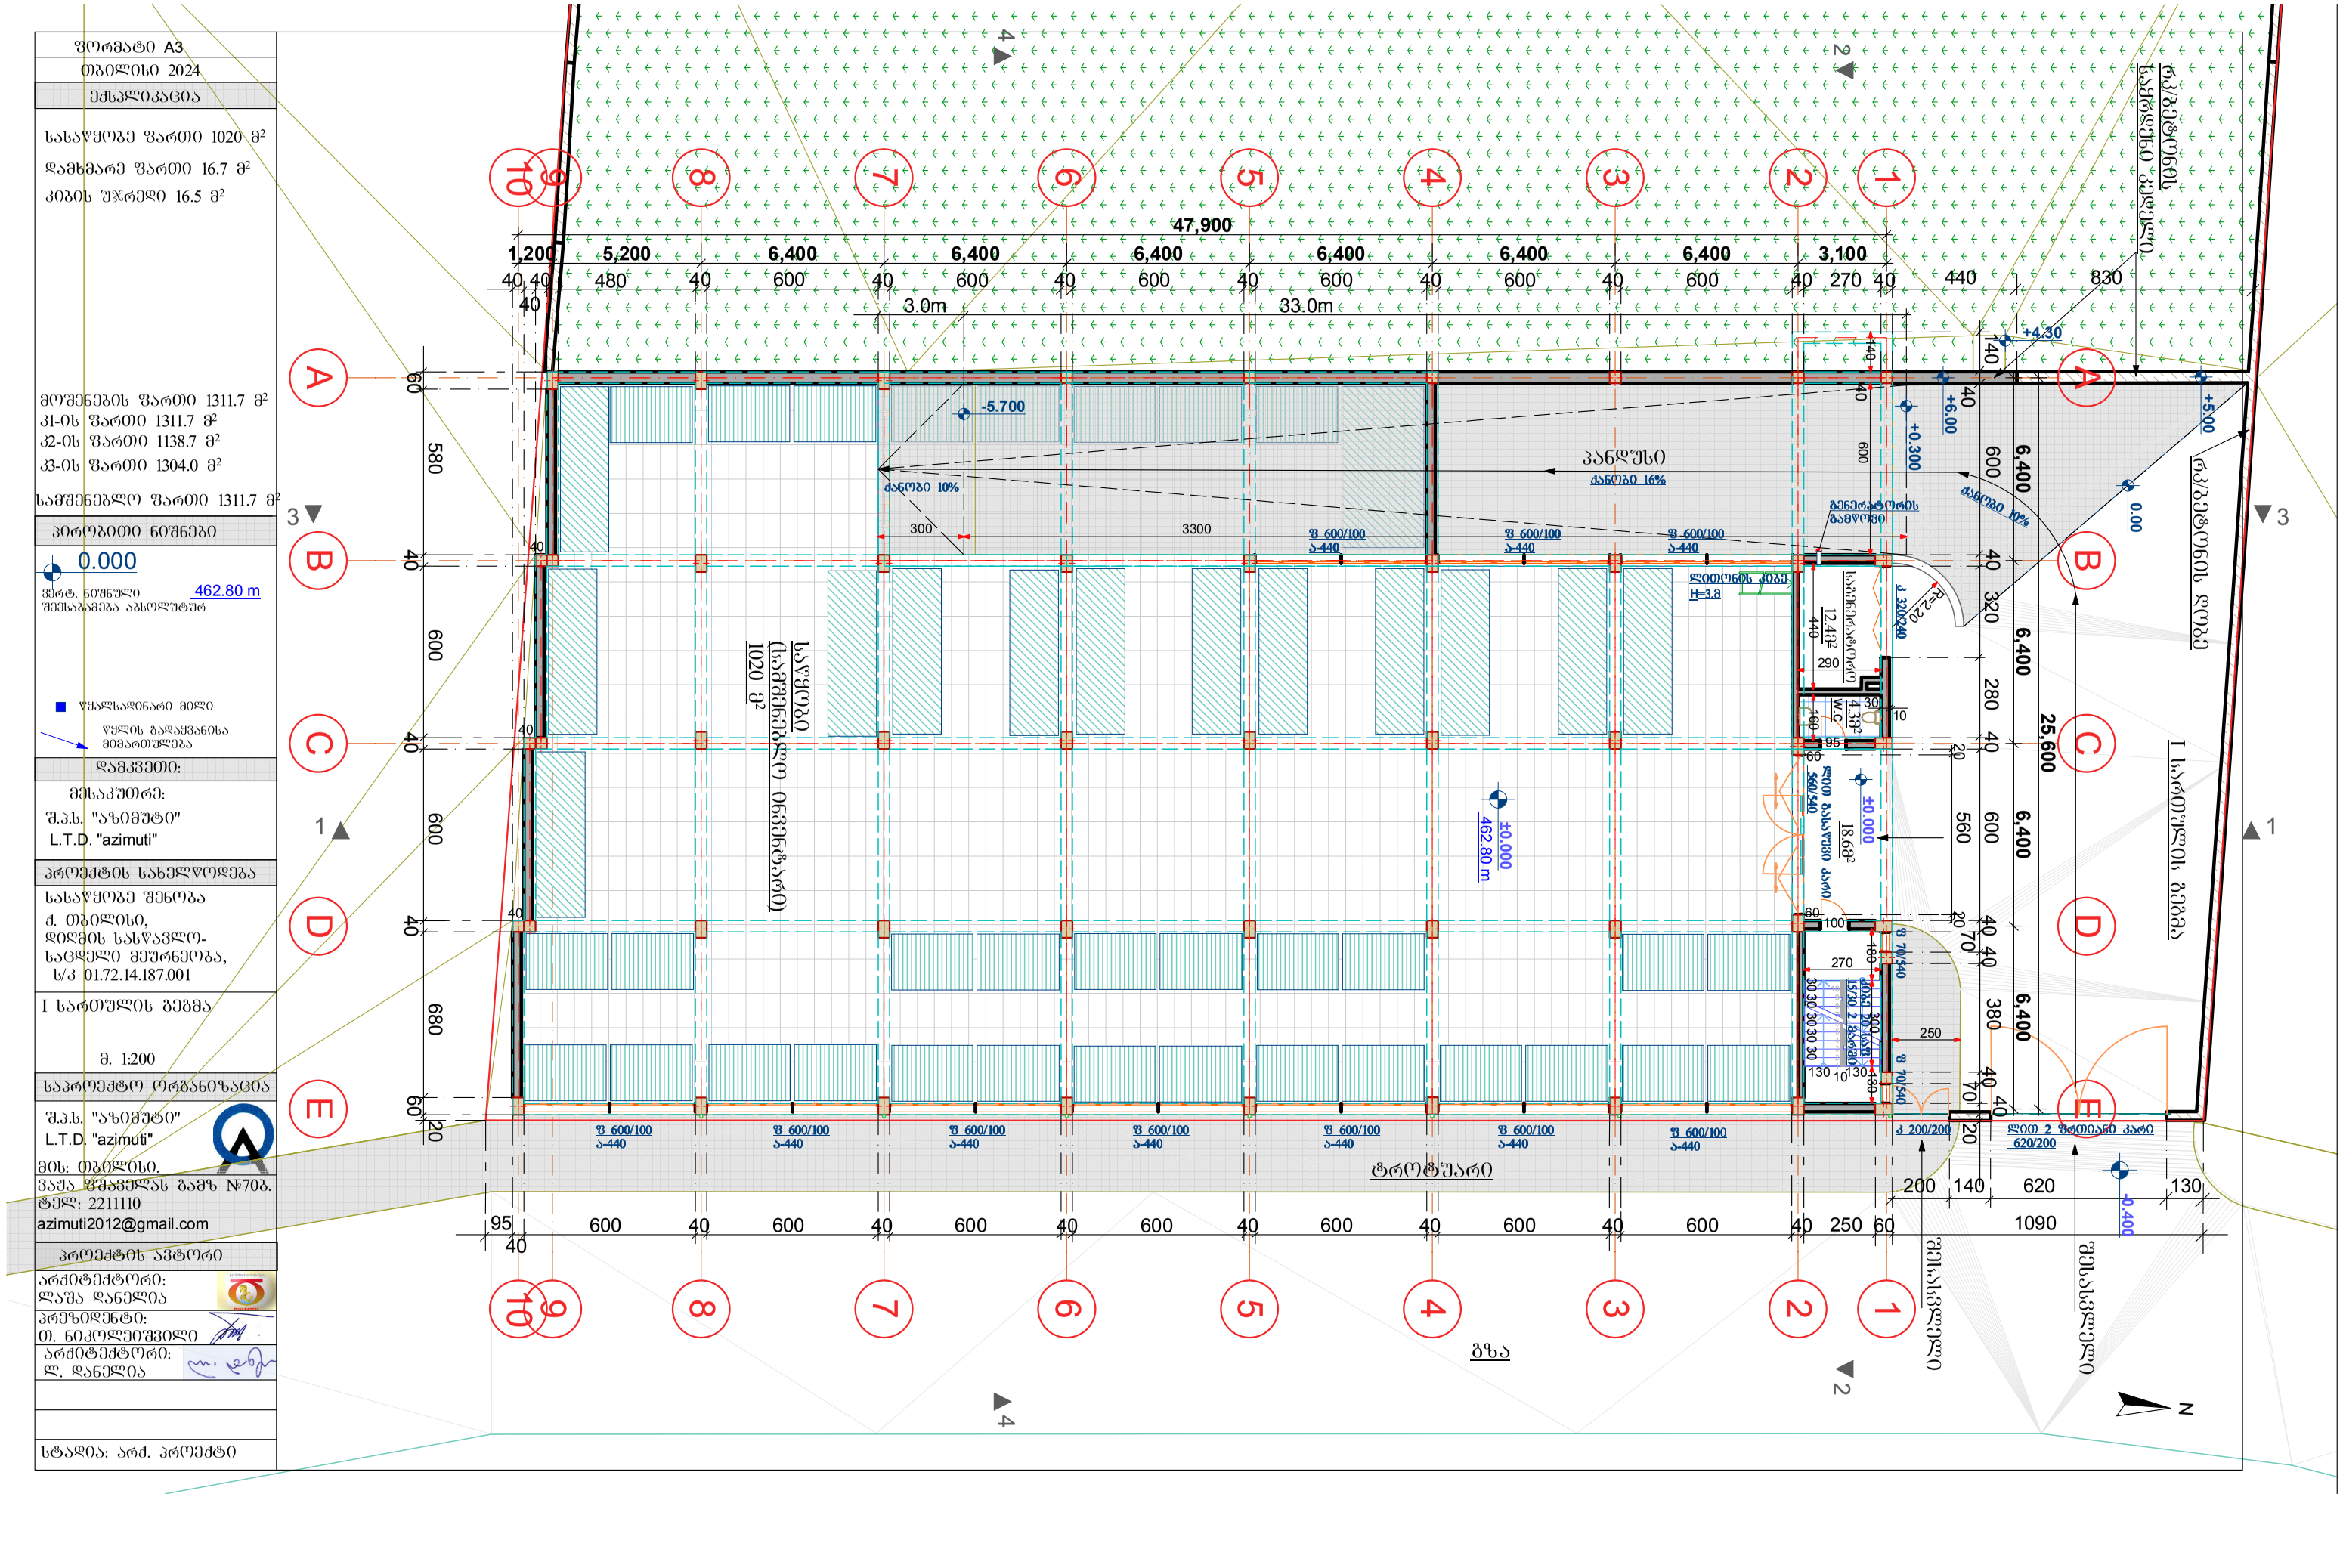

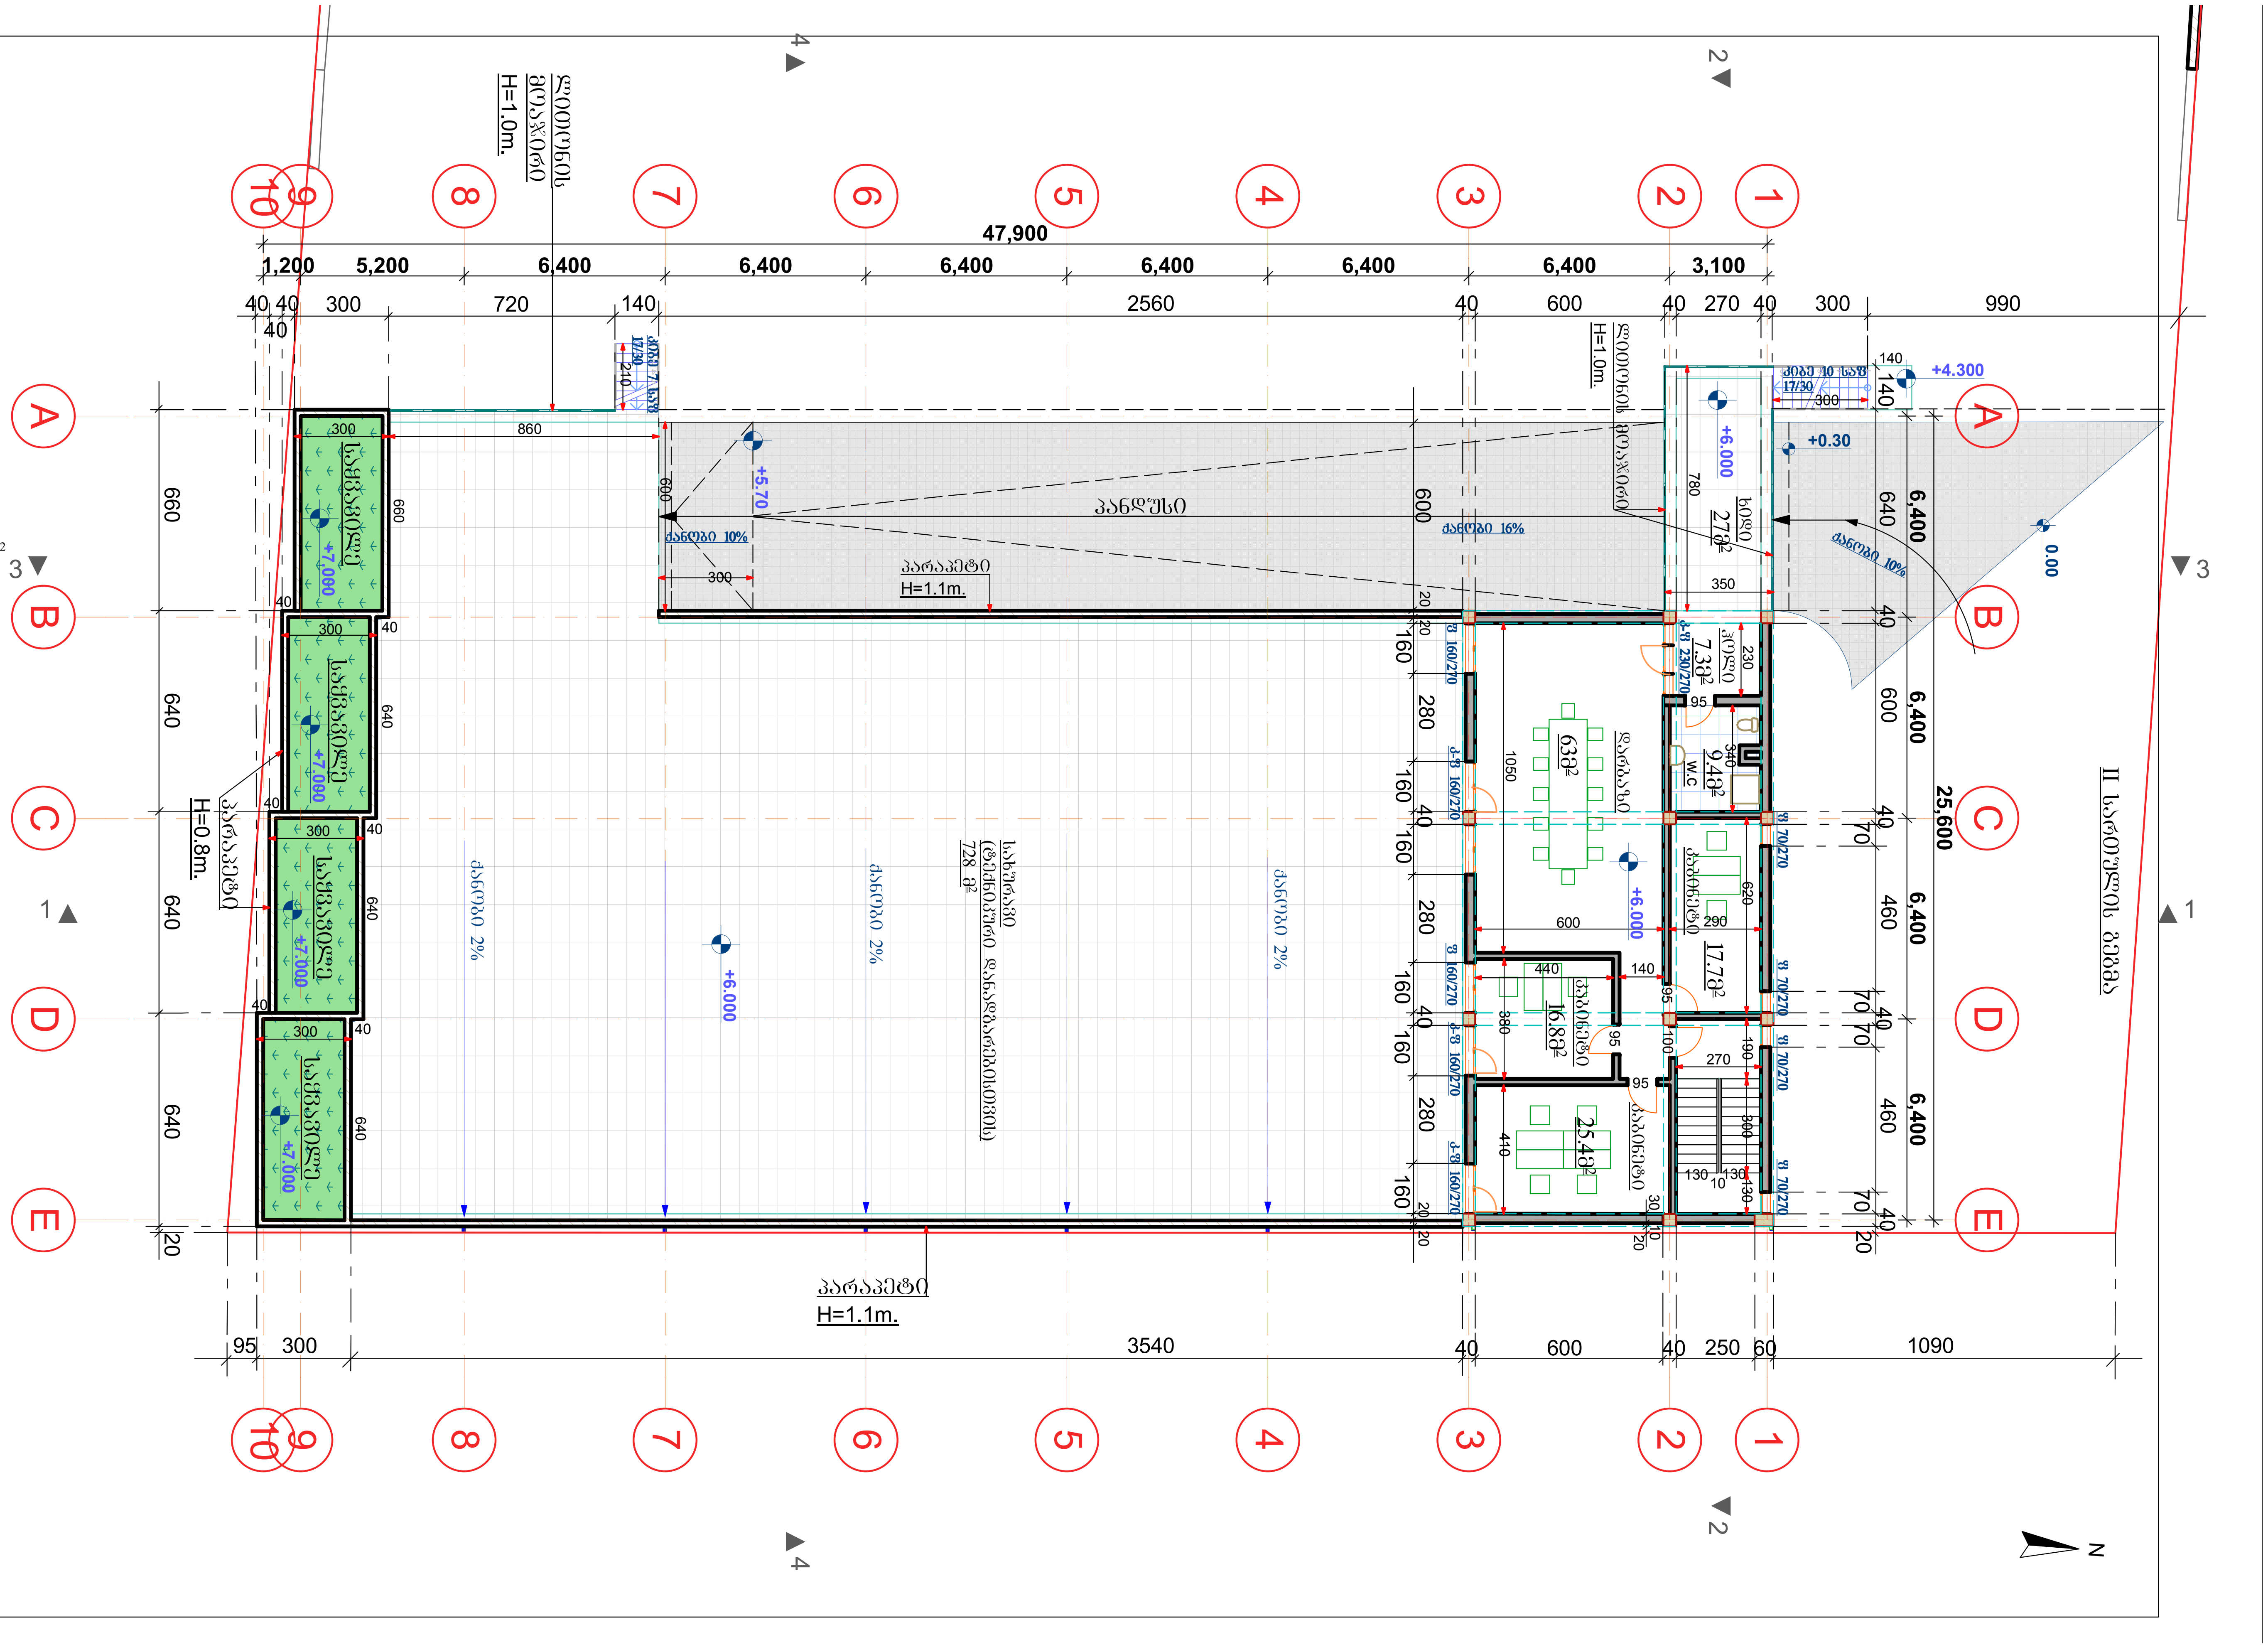

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

საოფისე ფართი 130.2 მ²

დამხმარე ფართი 9.4 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

საზაფხულო ფართი (სახურავი) 755 მ²

მიშენების ფართი 1047.4 მ²

კ2-ის ფართი 194.1 მ²

სამშენებლო ფართი 1047.4 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

წყალსადინარი მილი

წყლის გადაყვანისა მიმართულება

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა
ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი: ლაშა დანელია

პრეზიდენტი: თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი: ლ. დანელია

სტადია: არქ. პროექტი

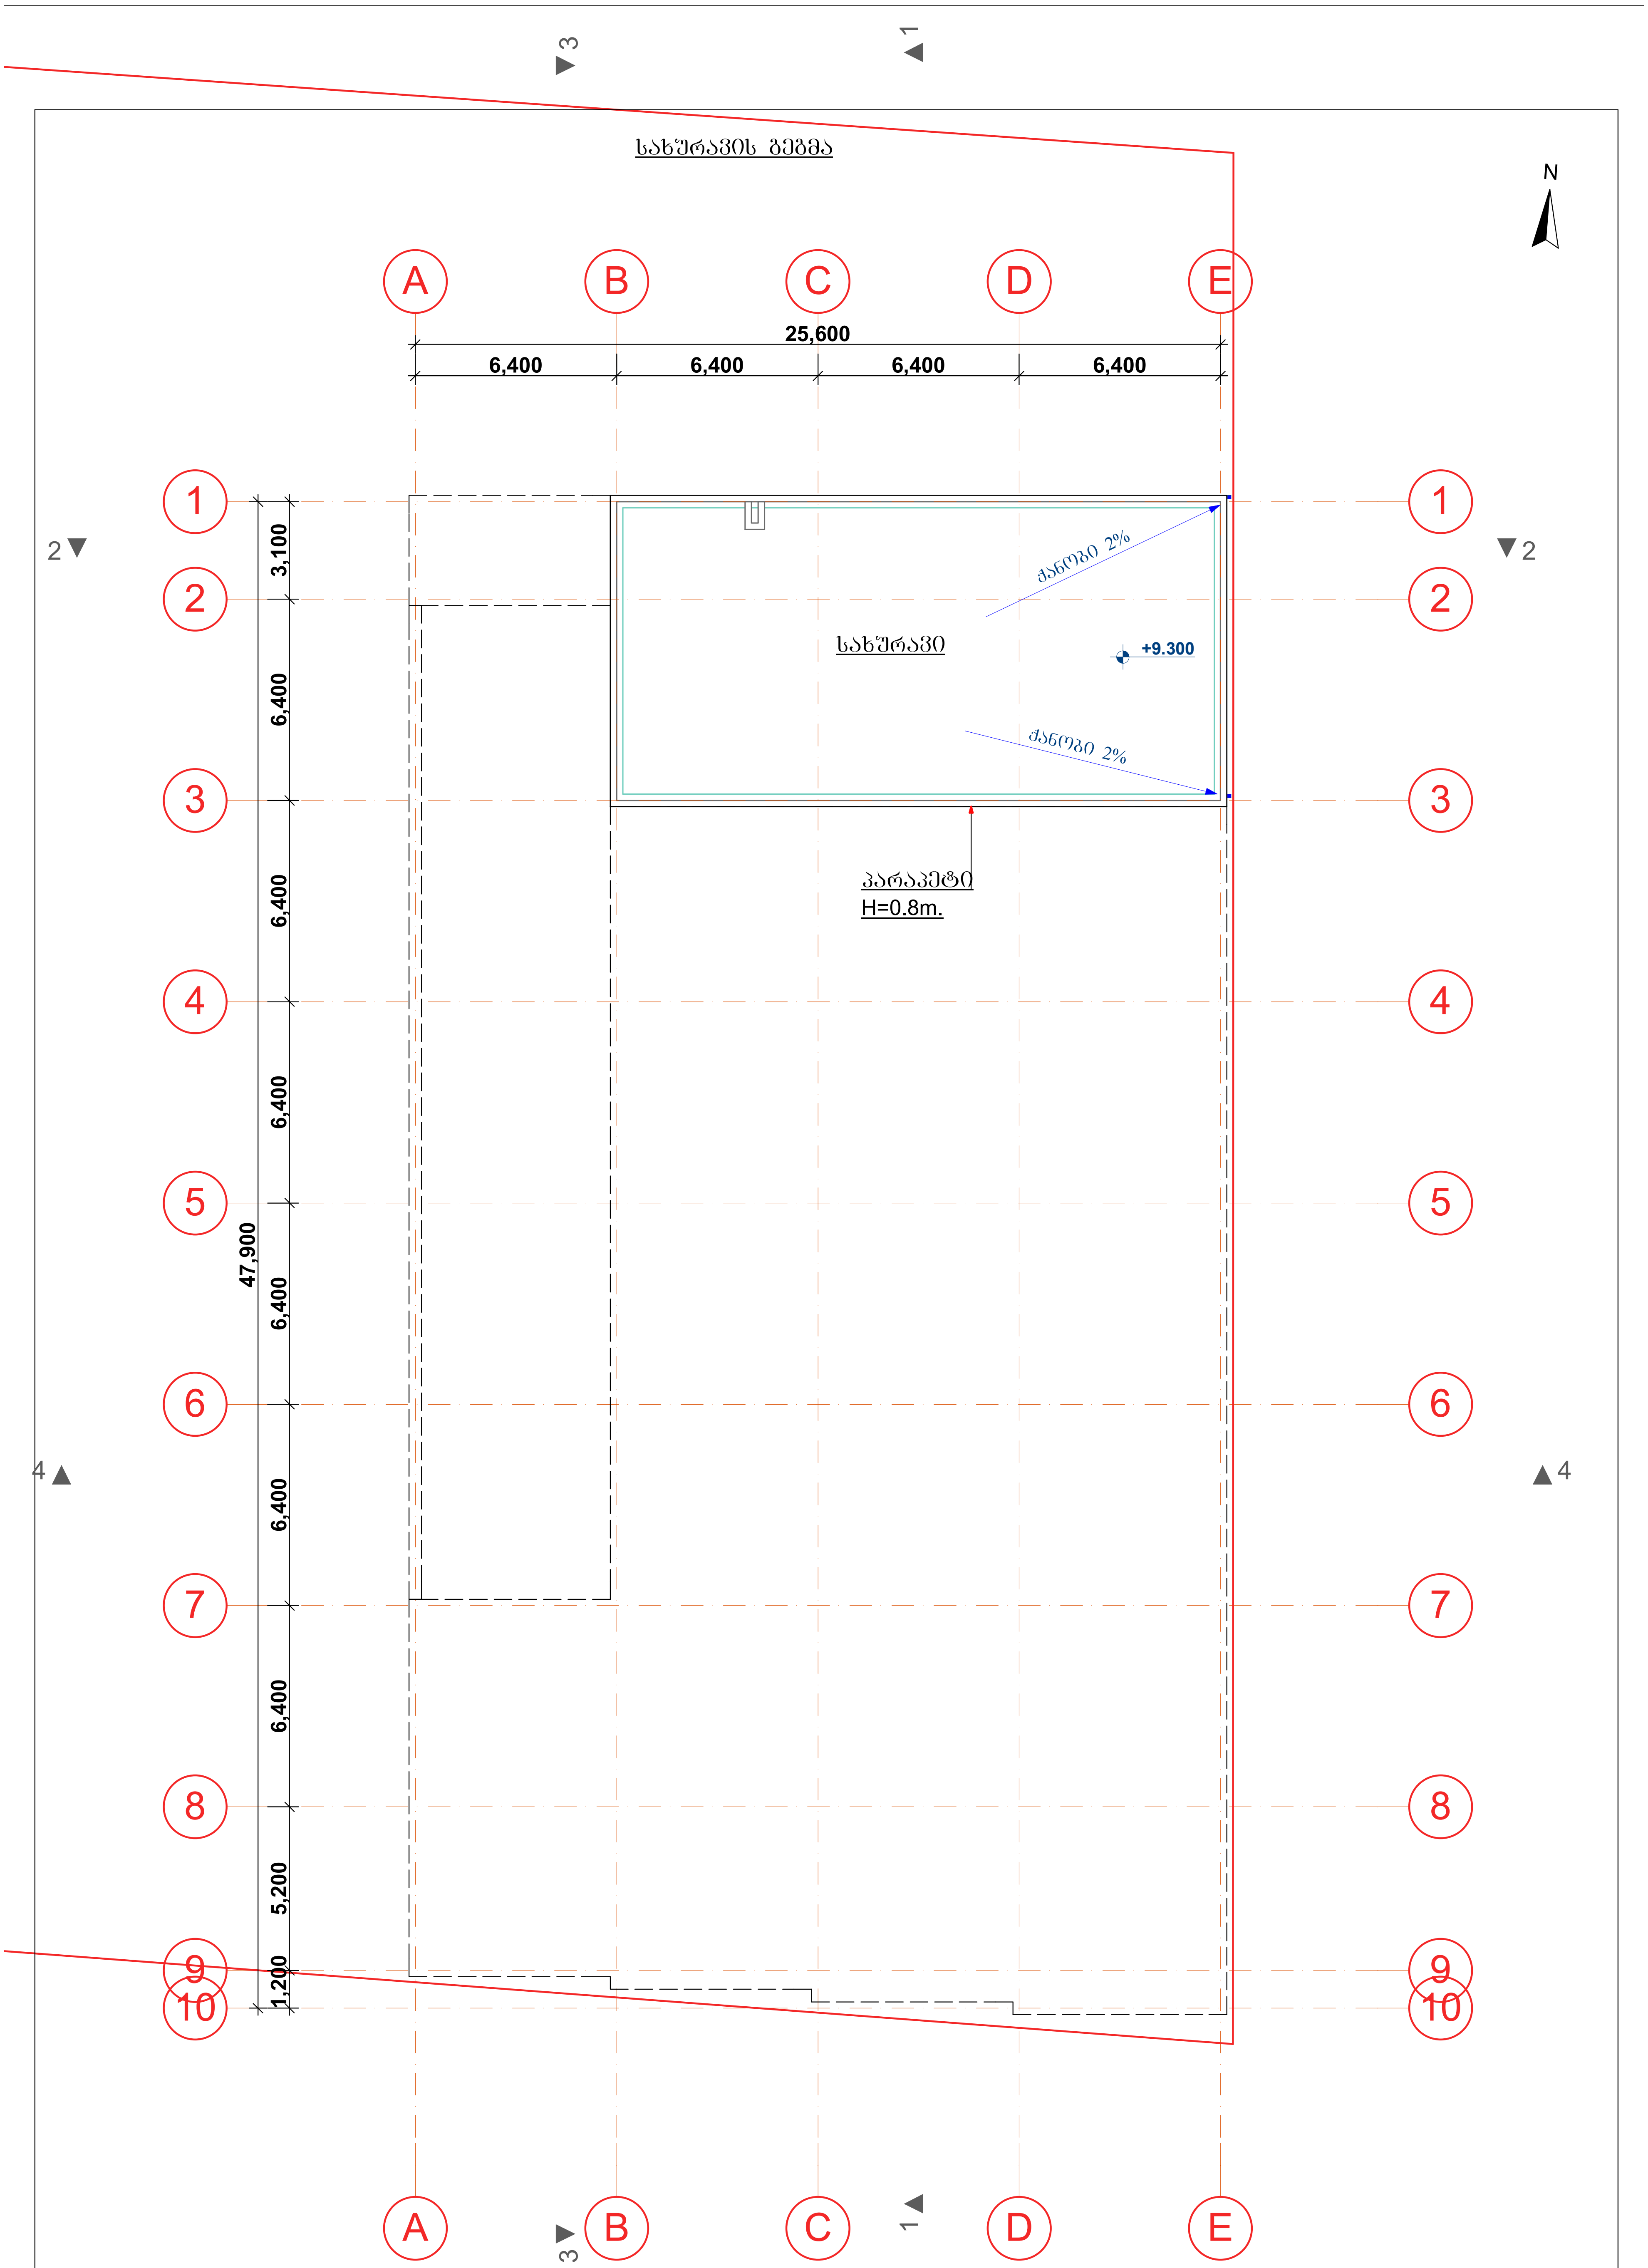

ფორმატი A3	
თბილისი 2024	
ექსპლიკაცია	
სამშენებლო ფართი 194 მ²	
პირობითი ნიშნები	
0.000 პირობ. ნიშნული შესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m	
წყალსადინარი მილი	
წყლის გადაყვანის მიმართულება	
დამკვეთი:	
მესაკუთრე: შ.პ.ს. "აზიმუტი" L.T.D. "azimuti"	
პროექტის სახელწოდება	
სასაწყობე შენობა ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა, ს/კ 01.72.14.187.001	
სახურავის გეგმა	მ. 1:200
საპროექტო ორგანიზაცია	
შ.პ.ს. "აზიმუტი" L.T.D. "azimuti" მის: თბილისი. ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ. ტელ: 2211110 azimuti2012@gmail.com	
პროექტის ავტორი	
არქიტექტორი: ლევან ლიანელია	
კონსტრუქტორი: ი. ნიკოლეიშვილი	
არქიტექტორი: ლ. ლიანელია	
სტადია: არქ. პროექტი	

სასაწყობო შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

სკ 01.72.14.187.001 □□□

ხანძარსაწინააღმდეგო პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** (საწყობი; საგენერატორო; ღია ავტოსადგომი გარაჟი +/-0,00; ნიშნულზე)
საქმიანი ჯგუფი **სქ** (საოფისე ფართი, ადმინისტრაცია + 6,00 ნიშნულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**11**	**1**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**11**	**1**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**48.80**	**9,30**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**2 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით

დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**შეუზღუდავი**	**1035,0 მ2**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**შეუზღუდავი**	**171,0 მ2**
იატაკის საერთო ფართობი =	**1206,0კვ.მ**	
იატაკების რაოდენობა =	**3**	
შენობის საერთო ფართობი =	**1277,5კვ.მ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“1-10“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	**0%**
“10-1“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	**0%**
“ა-ე“ ღერძებში	0,15-0,92 მეტრი	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	**არ იზღუდება**
“ე-ა“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	**არ იზღუდება**

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	არა	-	კი	კი II კლასი	--	კი	--
საქმიანი ჯგუფი სქ	არა	-	კი	არა	--	კი	--
კიბის უჯრედი	--						
ლიფტები	--				-		
დერეფანი	არა				-	-	
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				არა			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				არა			

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	სწ-2 (დ.დ.-23)	2	2 შენობიდან გამოსასვლელი გზა-კარი	--	--	--	--	0,82 (თითო გზა-კარი)	2.90 (თითო გზა-კარი)

+6,00 ნიშნული	სქ (დ.დ.-14)	2	1 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე 1 შენობიდან გამოსასვლელი ს გზა-კარი	1.10	1.30	1.20	1.50	0,82 (თითო გზა- კარი)	მინ. 0.82 (თითო გზა- კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	მექანიკური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2		კი
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	
კიბის უჯრედი		კი
ლიფტები		კი
დერეფანი		კი
ვესტიბიული		--

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით							
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)					
		უნიტაზი	ტუალეტის ხელსაბანები	აბაზანა/შხაპი	სასმელი წყლის ფანტანი	სამომსახურეო ნიჟარა	სამზარეულოს ნიჟარა

	ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	სწ-2 (დ.დ.-23)	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
+5,10 ნიშნული	სქ (დ.დ.-14)	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

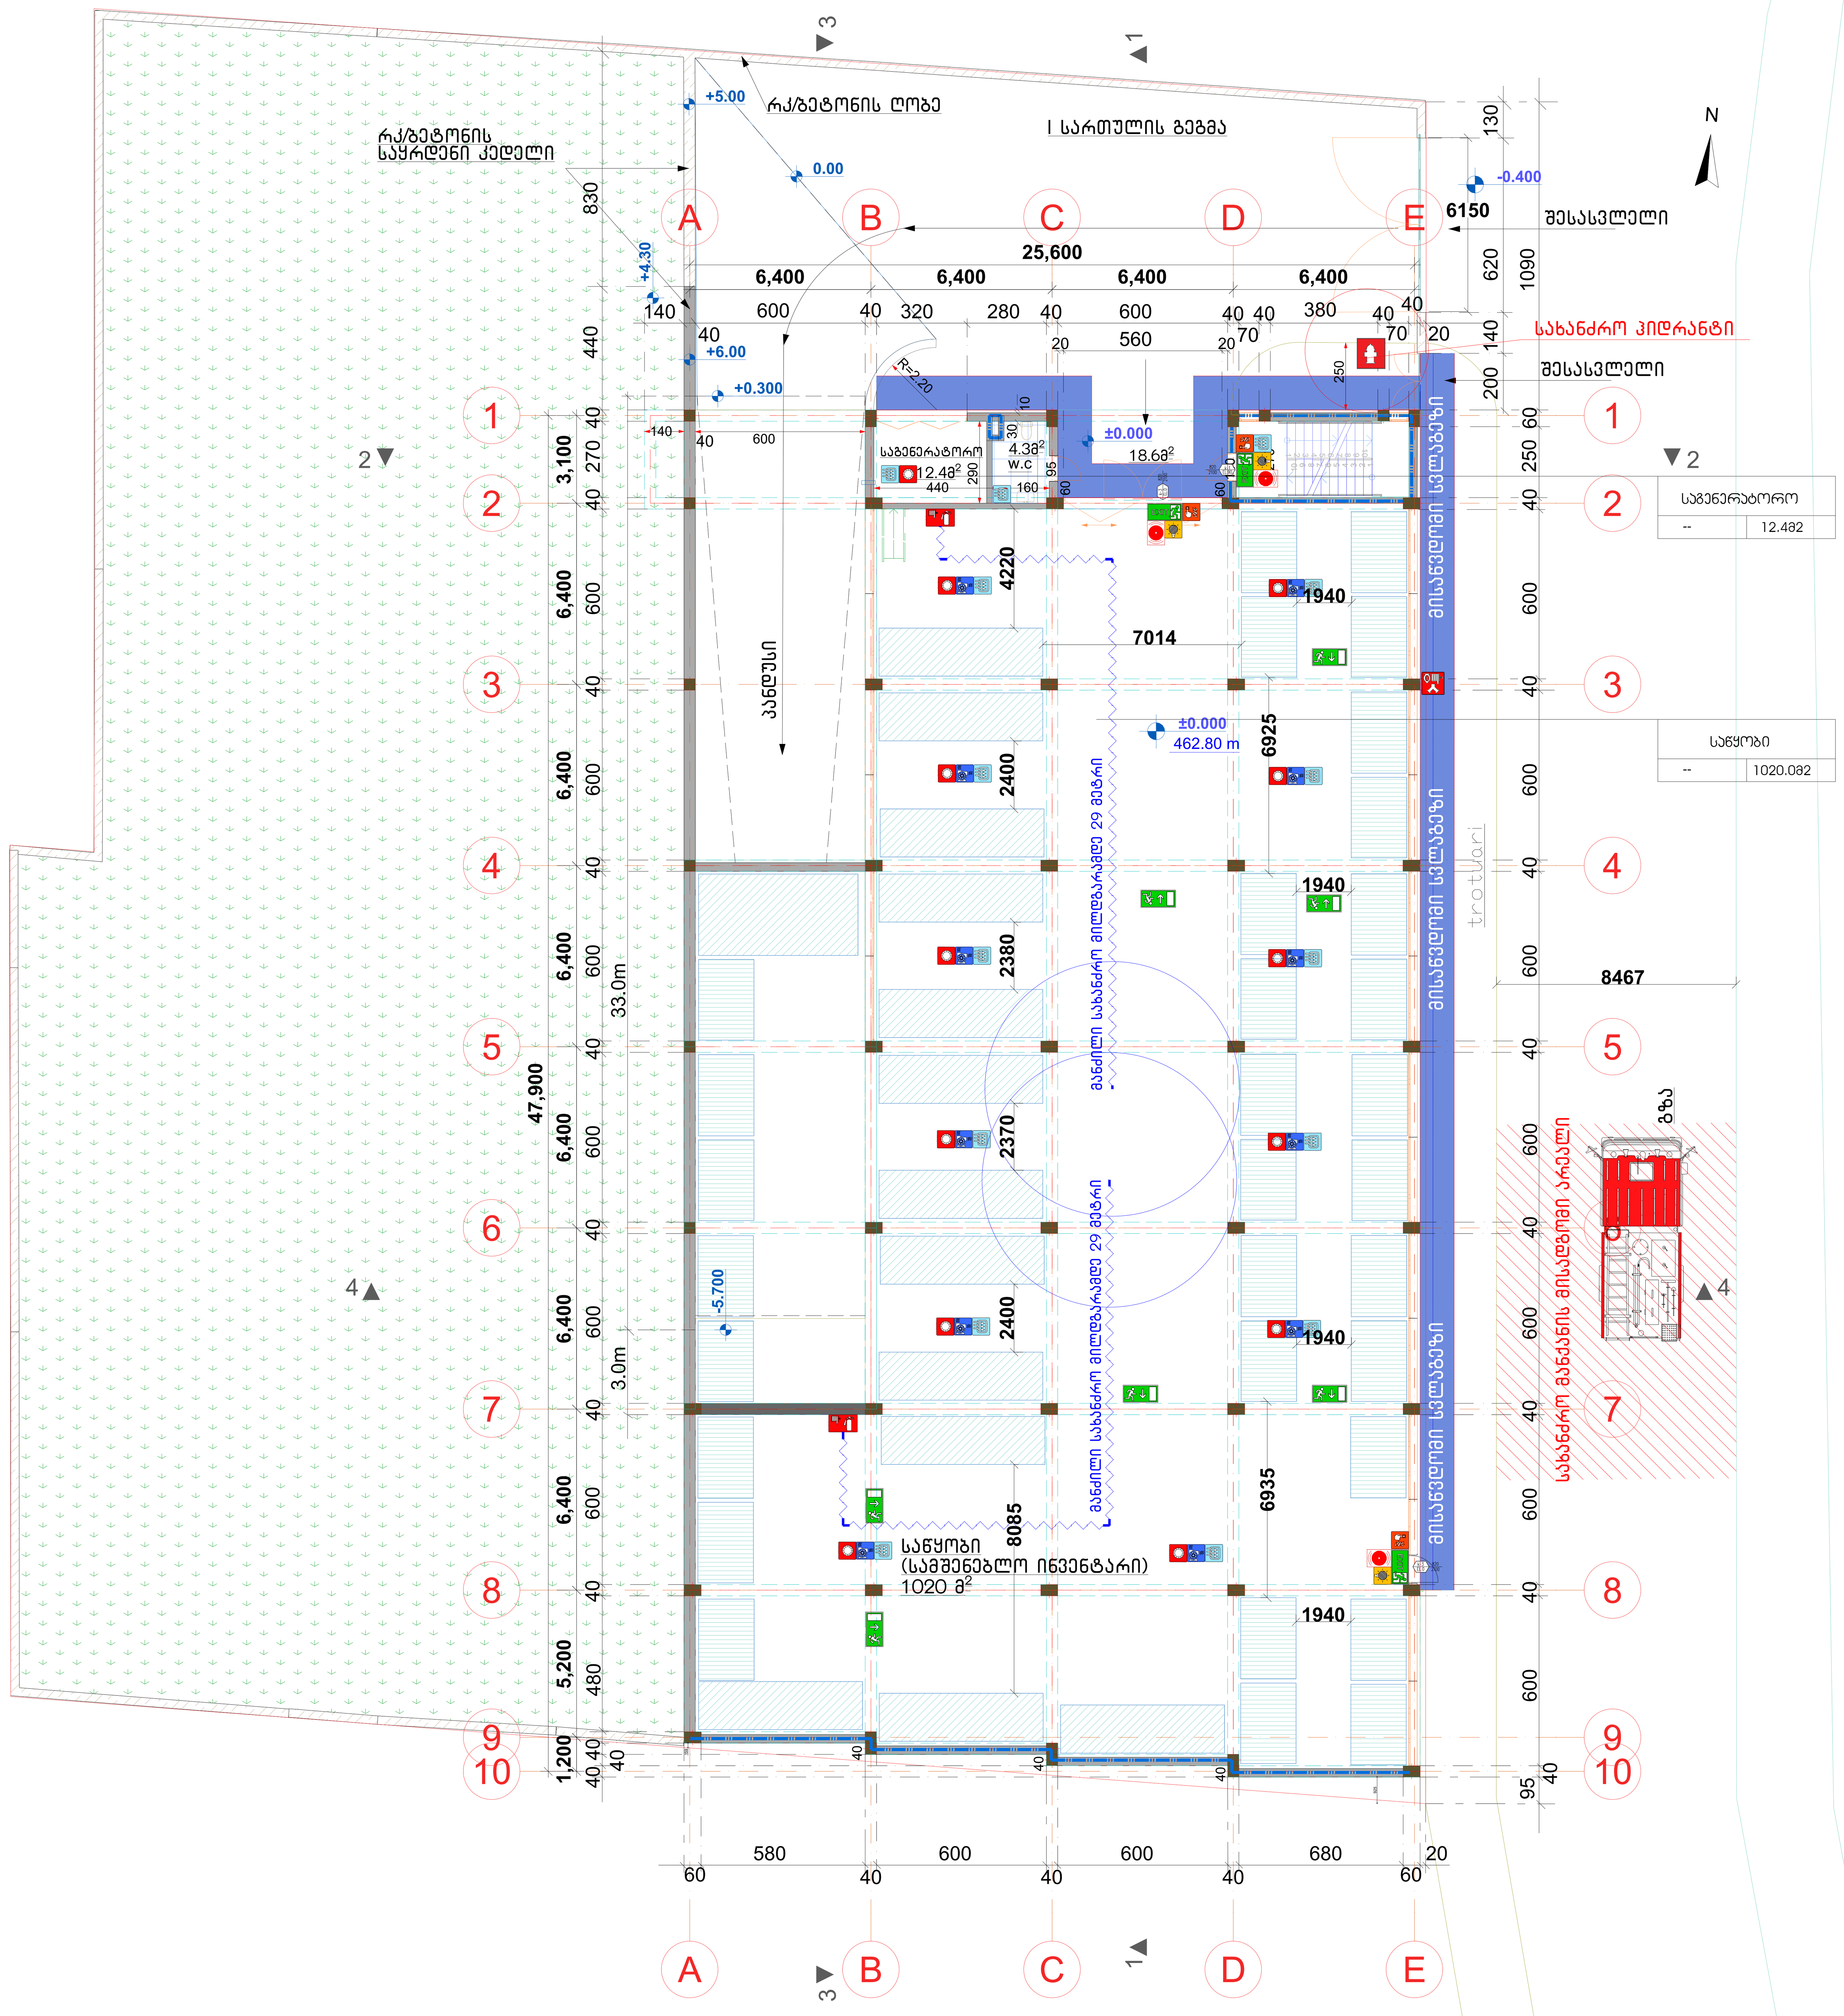

შენობის ელემენტები	ტიპი B
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	2
	2 2
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
	2
	1

პირობითი ნიშნები:

82 / 235 — 90 წთ / ქ1
- კარის თავისუფალი სიგანე
- ხანძარმედეგობა
- კარის ნუმერაცია
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელი აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

1 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

2 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

სიმბოლოს სახელწოდება
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო მილდგარი
ორმხრივი კავშირის სისტემა
კვამლზე ავტომატური მორეაგირე მაუწყებელი
ჰაერის დაწნევის სისტემა
ავტოსაშხეფი
კვამლის გაწოვის სისტემა
სახანძრო განგაშის ღილაკი
დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა(ტექსტური შეტყობინების სისტემა)
ავარიული განათება
სახანძრო მისაერთებელი
სახანძრო ჰიდრანტი
ხანძრის მართვის ოთახი
სახანძრო ლიფტი
სახანძრო მილდგარის კარადა
ვიზუალური და ხმოვანი განგაშის სისტემა
მექანიკური განიავების სისტემა

შენიშვნა:

გეგმებზე მოცემული ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, გასასვლელის ნიშნების და სხვა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებით მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნების განლაგება და რაოდენობა პირობითია.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების, მექანიკური მოწყობილობების გასასვლელის ნიშნების და სხვა აუცილებელი სისტემების პროექტი უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებში მითითებული მოთხოვნების და სტანდარტების გამოყენებით.

გეგმებზე მოცუმელი დაკავებულობები, დაკავებულობის ჯგუფები და დაკავებულობის დატვირთვები, ასევე კედლების და კარების ცეცხლმედეგობის ხარისხების შესაბამისი აღნიშვნები, გასასვლელამდე სავალი მანძილები, გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკების სიგრძეები და სხვა წესებთან შესაბამისობისთვის აუცილებელი გრაფიკული აღნიშვნები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების "ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან დამტკიცების თაობაზე" მიხედვით და აღნიშნული დადგენილების შემდგომი რედაქციების გათვალისწინებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

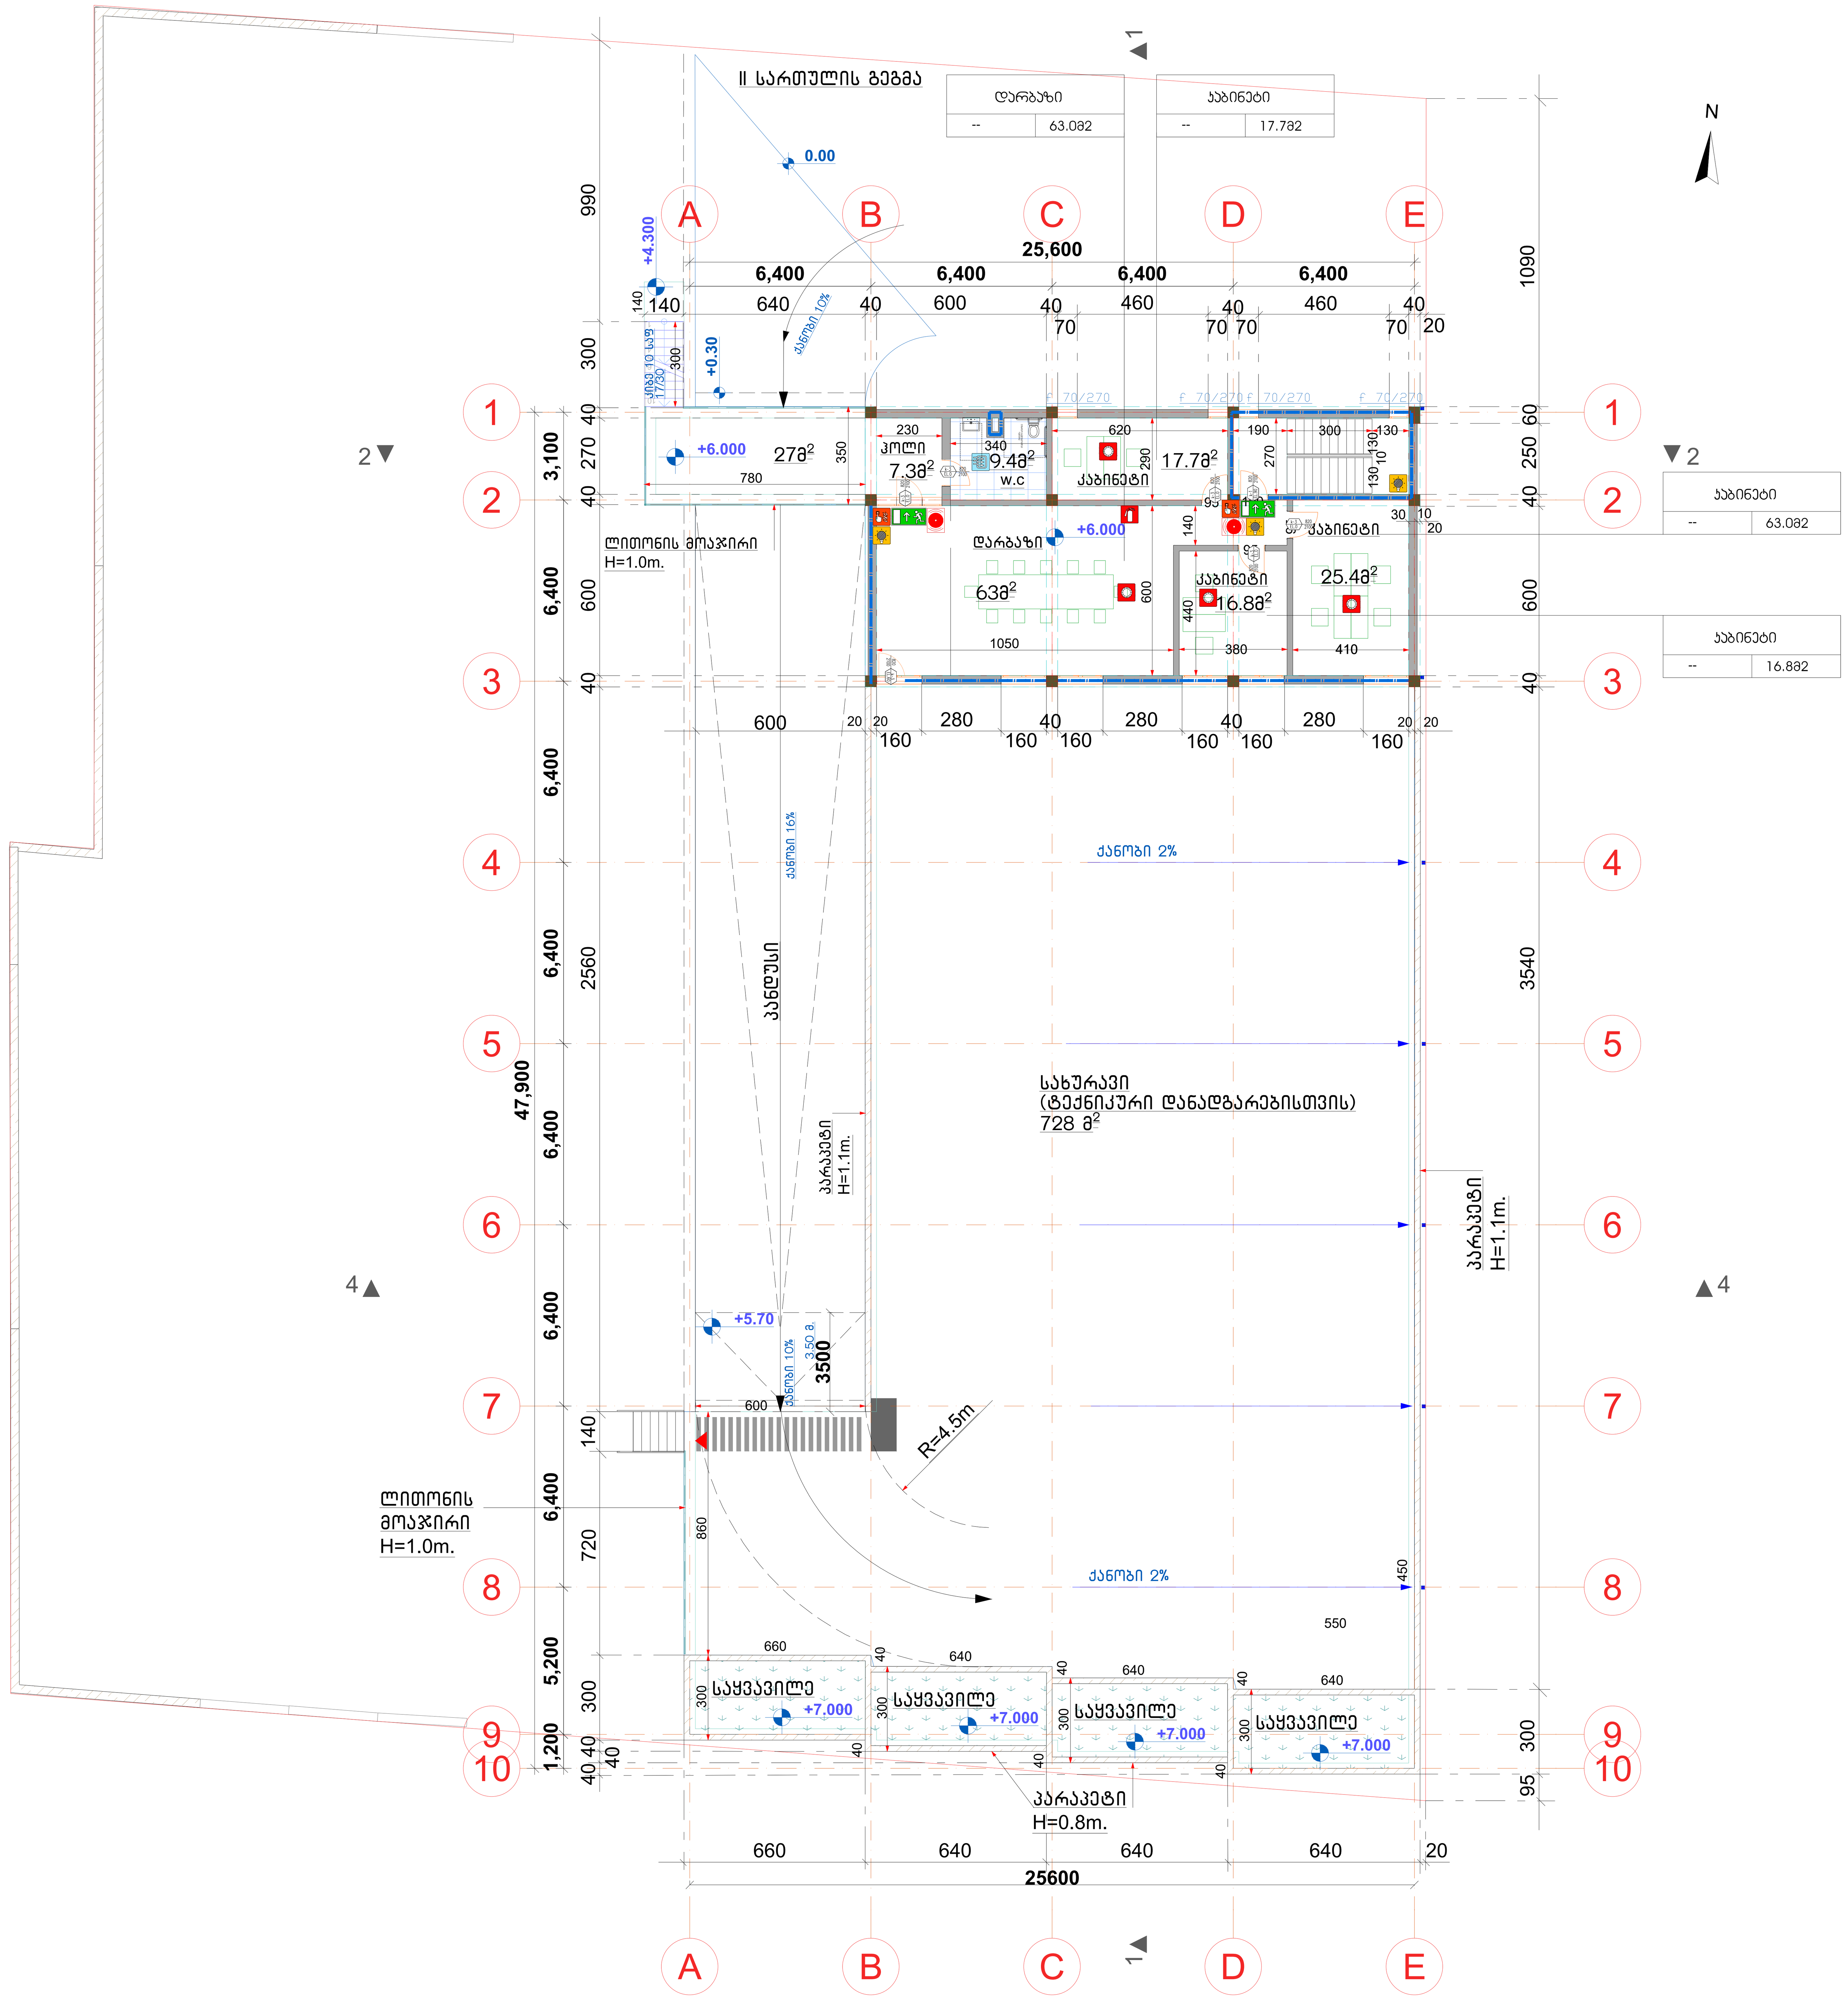

შენობის ელემენტები	ტიპი B
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	2
	2 2
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
	2
	1

პირობითი ნიშნები:

82 / 235 — 90 ნთ / ქ1

- კარის თავისუფალი სიგანე
- ხანძარმედეგობა
- კარის ნუმერაცია
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელი აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

1 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

2 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

სიმბოლოს სახელწოდება
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო მილდგარი
ორმხრივი კავშირის სისტემა
კვამლზე ავტომატური მორეაგირე მაუწყებელი
ჰაერის დაწნევის სისტემა
ავტოსაშხეფი
კვამლის გაწოვის სისტემა
სახანძრო განგაშის ღილაკი
დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა(ტექსტური შეტყობინების სისტემა)
ავარიული განათება
სახანძრო მისაერთებელი
სახანძრო ჰიდრანტი
ხანძრის მართვის ოთახი
სახანძრო ლიფტი
სახანძრო მილდგარის კარადა
ვიზუალური და ხმოვანი განგაშის სისტემა
მექანიკური განიავების სისტემა

შენიშვნა:

გეგმებზე მოცემული ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, გასასვლელის ნიშნების და სხვა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებით მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნების განლაგება და რაოდენობა პირობითია.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების, მექანიკური მოწყობილობების გასასვლელის ნიშნების და სხვა აუცილებელი სისტემების პროექტი უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებში მითითებული მოთხოვნების და სტანდარტების გამოყენებით.

გეგმებზე მოცემული დაკავებულობები, დაკავებულობის ჯგუფები და დაკავებულობის დატვირთვები, ასევე კედლების და კარების ცეცხლმედეგობის ხარისხების შესაბამისი აღნიშვნები, გასასვლელამდე სავალი მანძილები, გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკების სიგრძეები და სხვა წესებთან შესაბამისობისთვის აუცილებელი გრაფიკული აღნიშვნები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების "ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან დამტკიცების თაობაზე" მიხედვით და აღნიშნული დადგენილების შემდგომი რედაქციების გათვალისწინებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 $მ^2$

დამხმარე ფართი 16.7 $მ^2$

კიბის უჯრედი 16.5 $მ^2$

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

სასაწყობო შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

სკ 01.72.14.187.001

დაკავებულობის და გასასვლელი საშუალებების პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

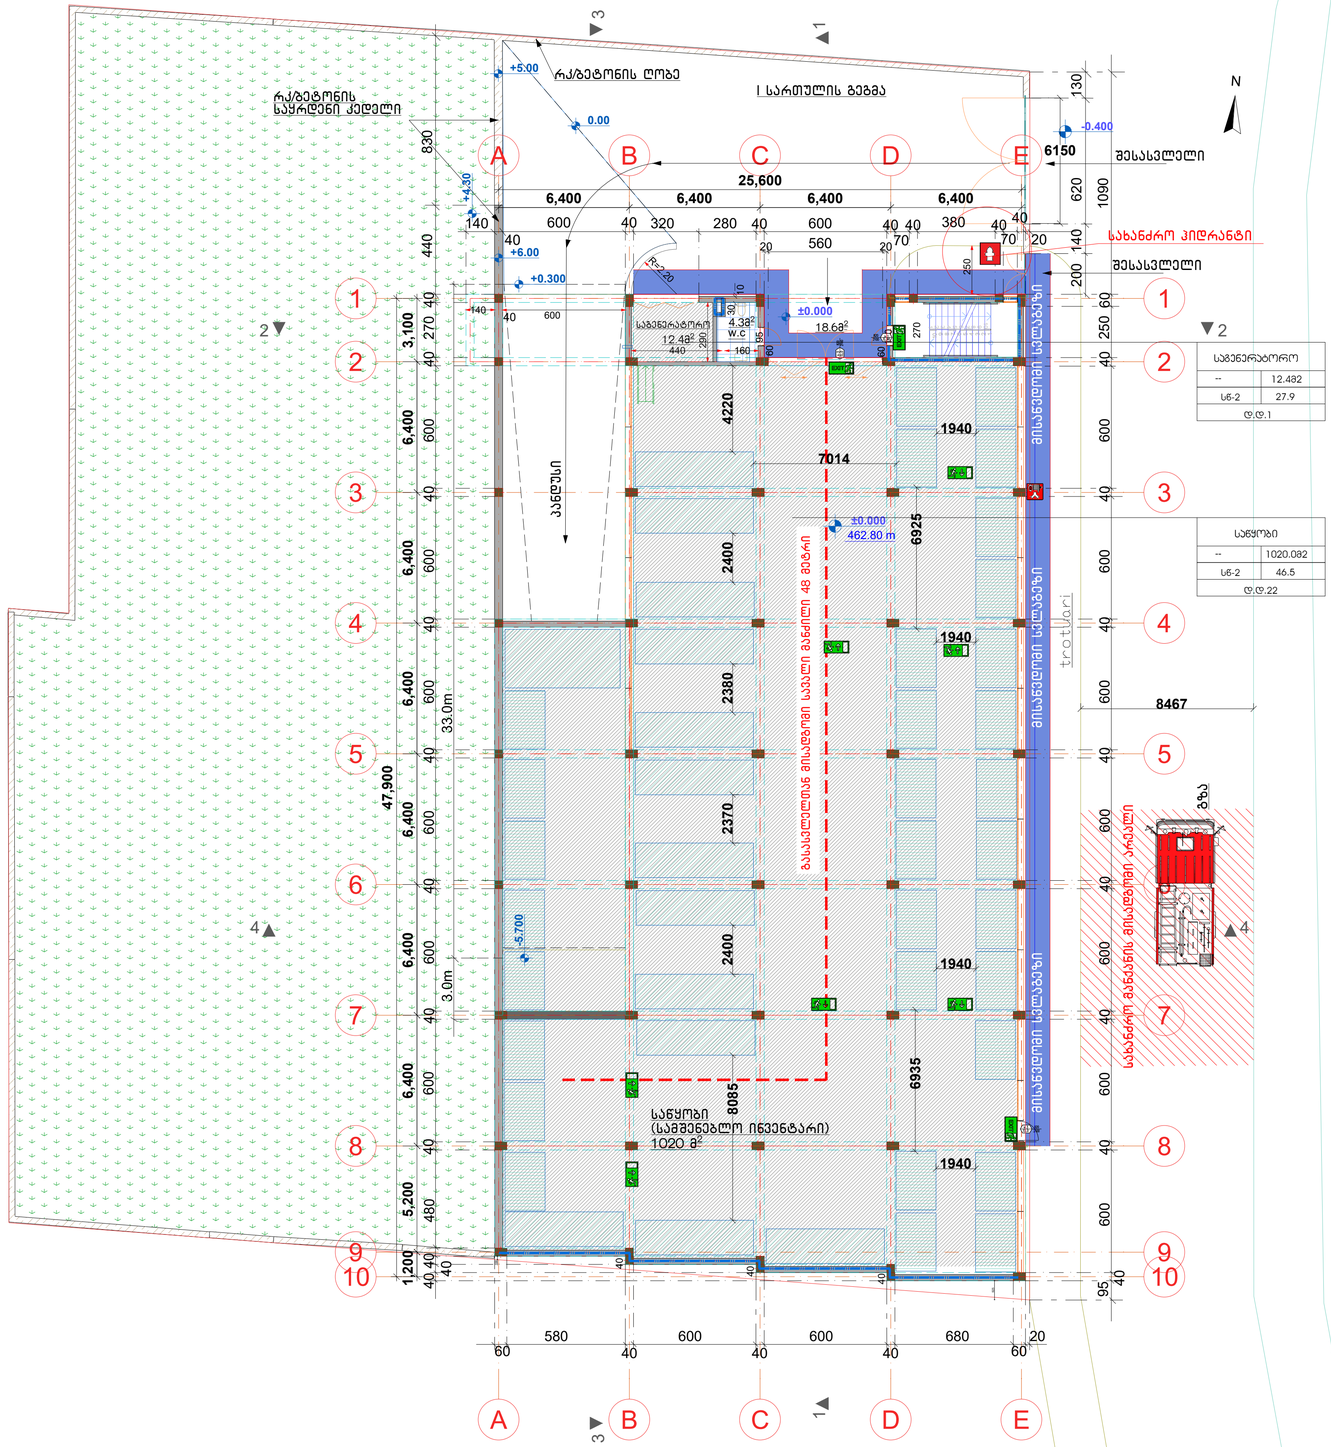
რკალგატონის
საყრდენი კედელი
რკალგატონის ღობე
I სართულის გეგმა
+5.00
0.00
+4.30
+6.00
+0.300
±0.000
462.80 m
-0.400
-5.700
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6,400
6,400
6,400
6,400
25,600
6150
შესასვლელი
სახანძრო კიბრანტი
შესასვლელი
საერთო სველი წერტილი
საგენერატორო
4.32²
w.c
12.48²
18.68²
4220
1940
7014
2400
6925
2380
1940
2370
2400
1940
8085
6935
1940
8467
47,900
33.0m
3.0m
5.200
1.200
საწყობი
(სამშენებლო ინვენტარი)
1020 მ²
საგენერატორო
--
12.482
სწ-2
27.9
ღ.ღ.1
საწყობი
--
1020.082
სწ-2
46.5
ღ.ღ.22
ბეტონის ბორდიური
ასანვალი სავალი ბანქვით 48 მმ-ის
ასანვალი სავალი ბანქვით
ასანვალი სავალი ბანქვით
ასანვალი სავალი ბანქვით

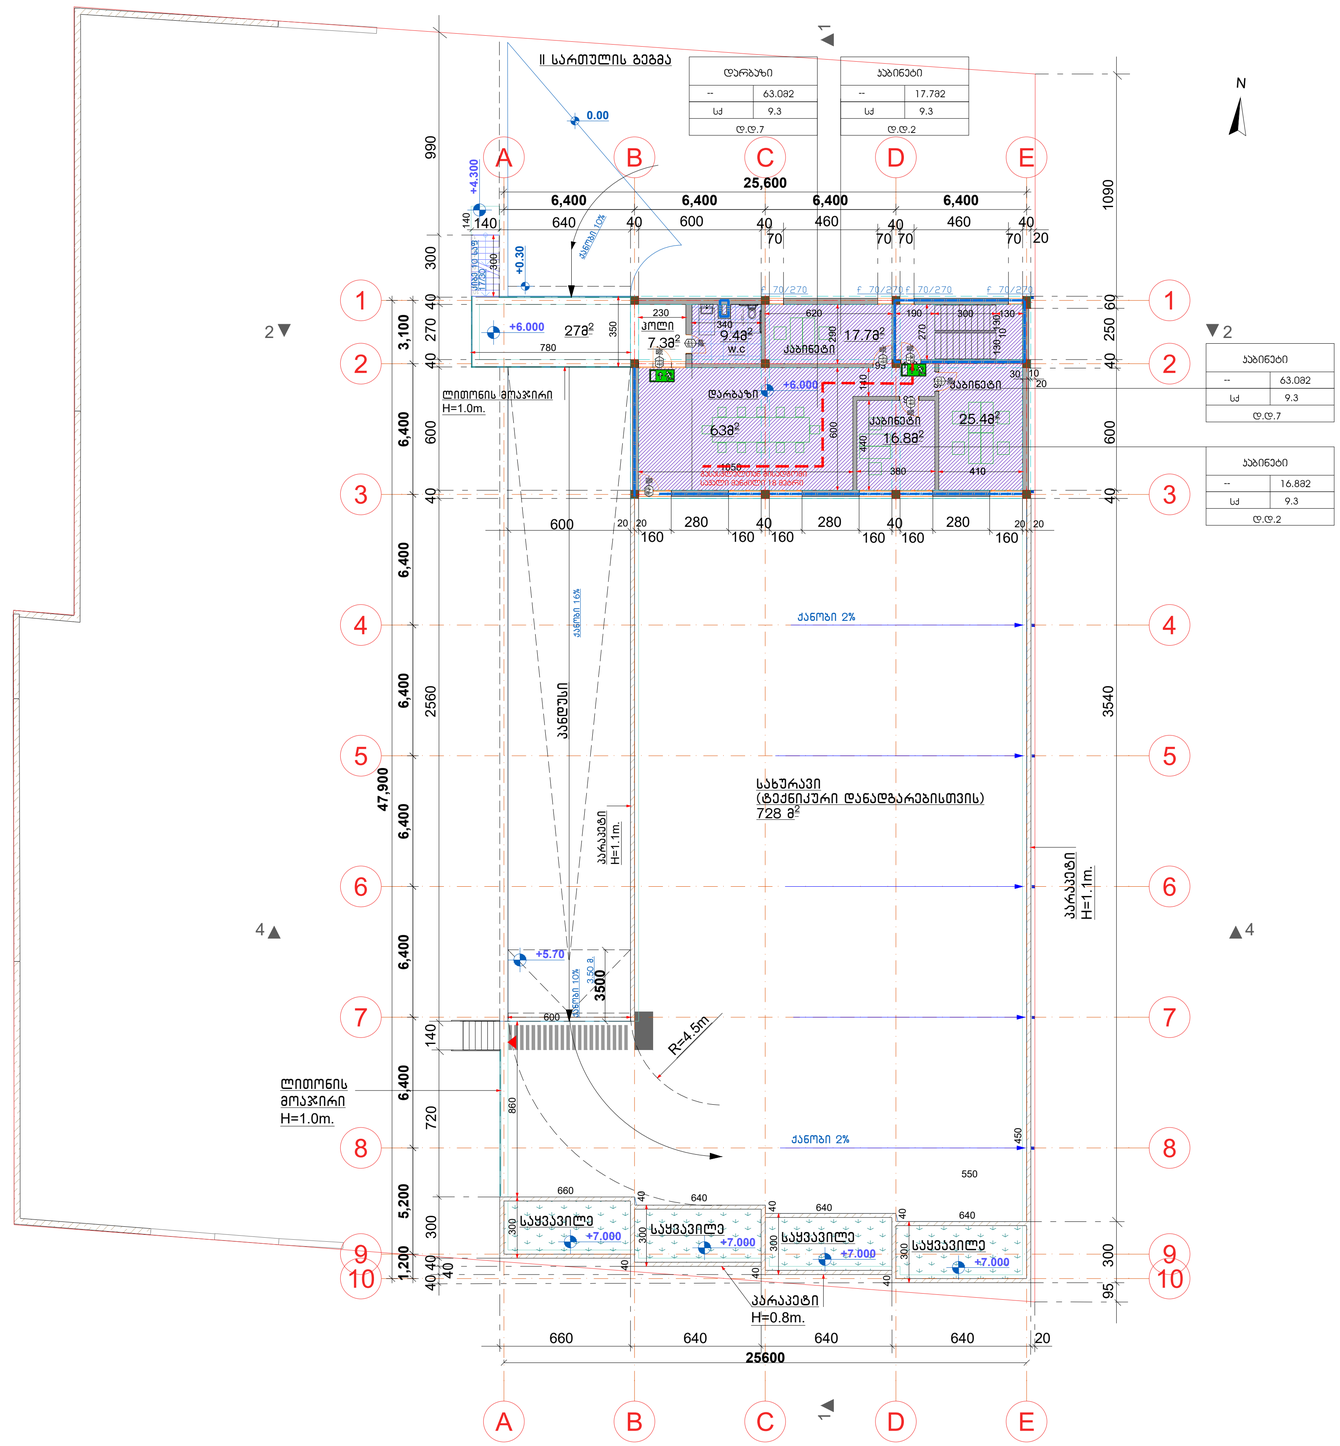

დარბაზი	
--	63.082
სძ	9.3
ტ.ტ.7	

კაბინეტი	
--	17.782
სძ	9.3
ტ.ტ.2	

კაბინეტი	
--	63.082
სძ	9.3
ტ.ტ.7	

კაბინეტი	
--	16.882
სძ	9.3
ტ.ტ.2	

პირობითი ნიშნები:







დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)		RGB (34,139,34)
საჯარო ჯგუფი (სჯ)		RGB (79,12,187)
საბაგანათლებლო ჯგუფი - (სბ)		RGB (245,99,20)
საგარეჯველო ჯგუფი (სგ)		RGB (160,32,240)
ღიად საფარის შემცველი ჯგუფი- (ღშ)		RGB (94,8,58)
დამხმარეობითი ჯგუფი (დმ)		RGB (0,0,255)
საკაჟარო ჯგუფი (სკ)		RGB (255,0,0)
სასტორაჟეული ჯგუფი (სს)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დმ)		RGB (57,57,56)

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ — 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/ქ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

ჭრილი 1-1
მ. 1:200

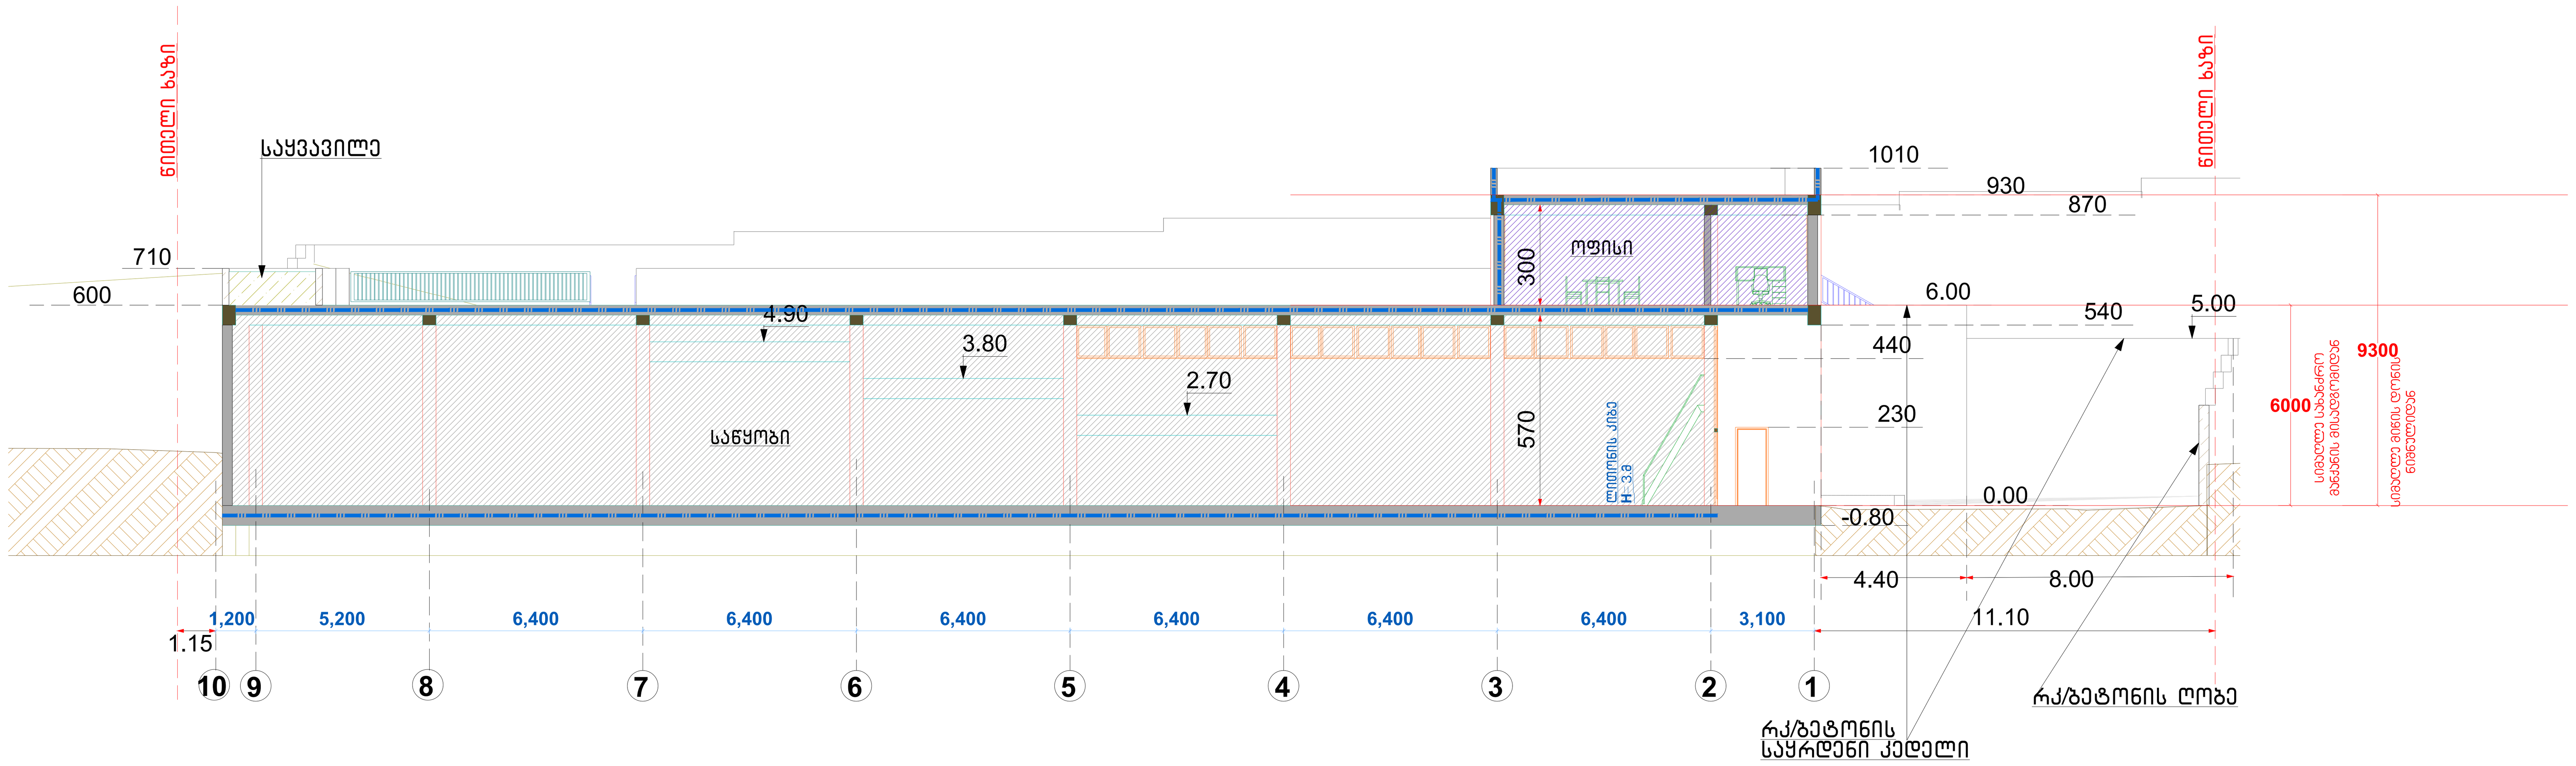

1 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

2 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თ3)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი – (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი– (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

ფორმატი A3
თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²
დამხმარე ფართი 16.7 მ²
კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:
მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება
სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი
მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი,
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

სასაწყობო შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

სკ 01.72.14.187.001 □□

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი დოკუმენტაცია

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

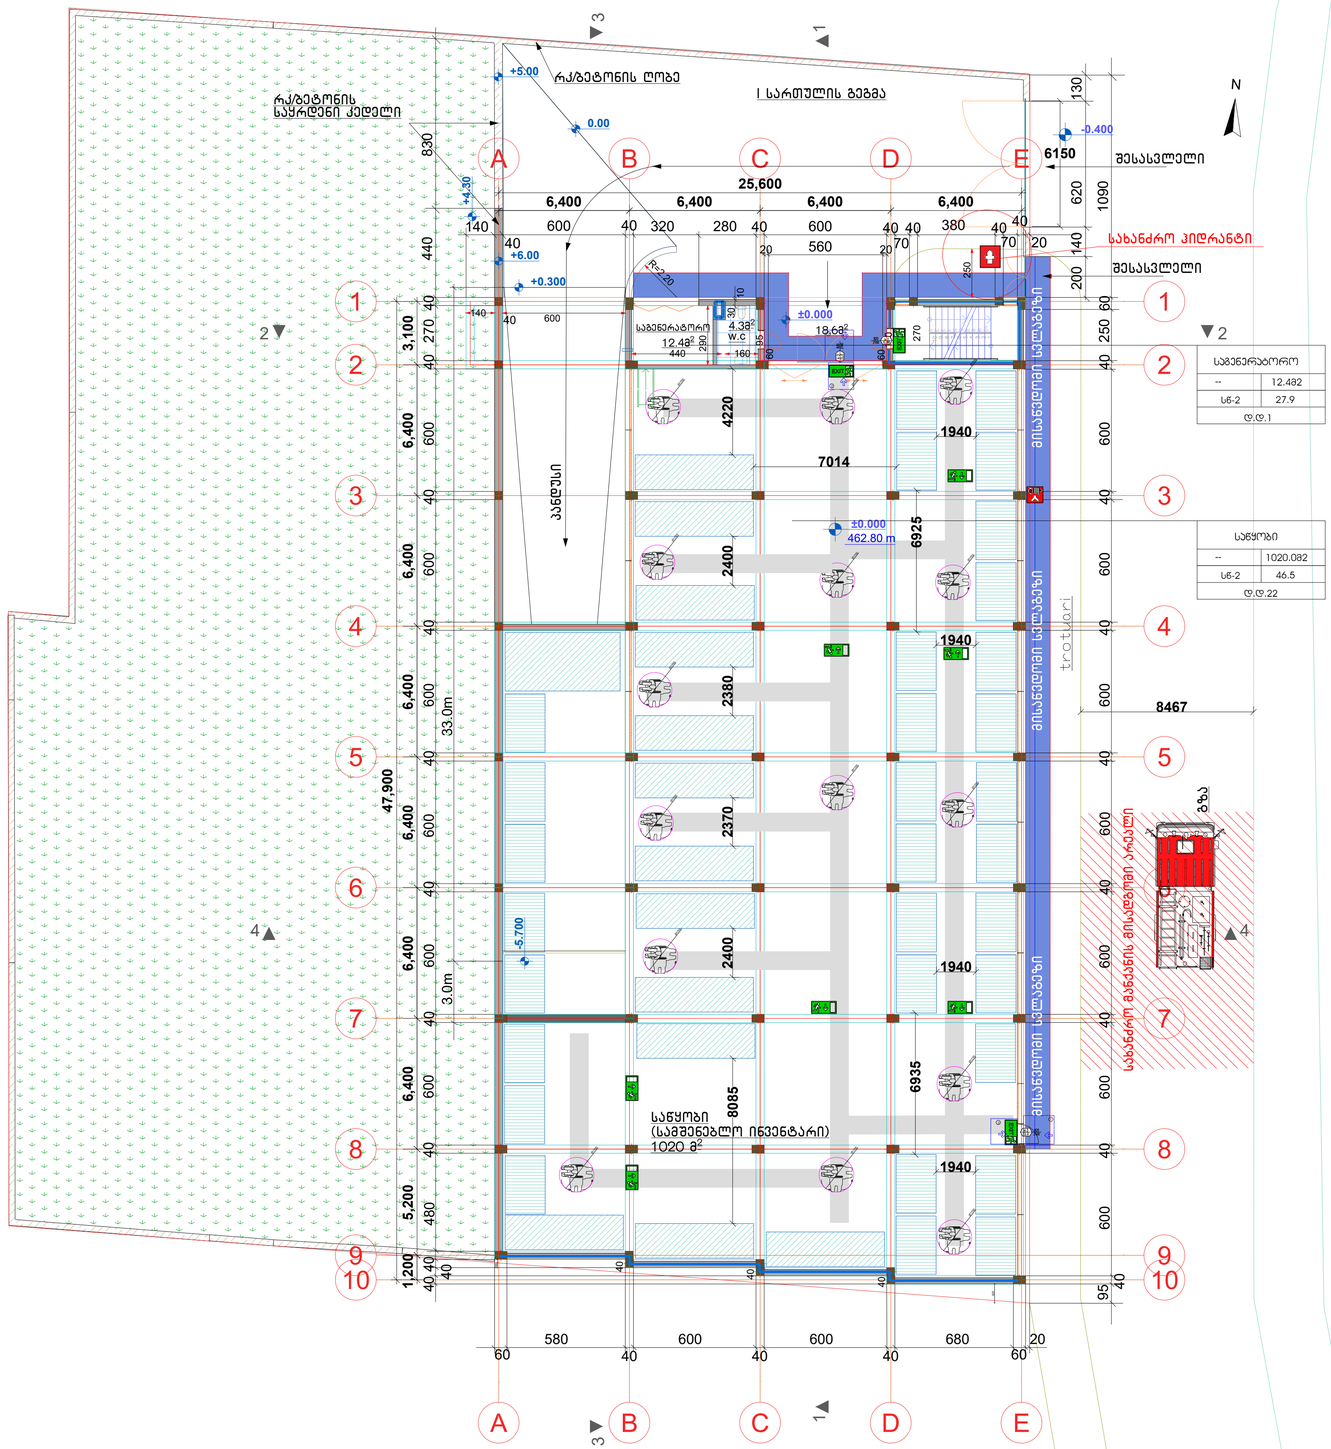

შენიშვნები
მოსატრიალებელი სივრცეები



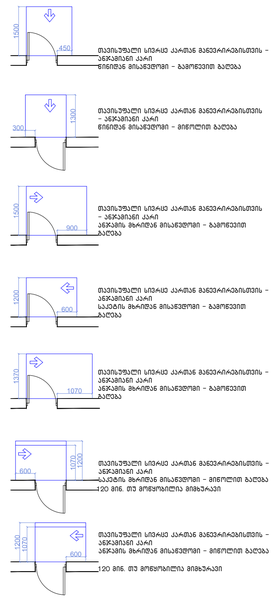

შენიშვნები

1.იატაკის ზედაპირები მოეწყოს ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასასრიალო.

შენიშვნა
. იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი, და არასასრიალო და უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს, იატაკის ზედაპირებზე ღონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს
. ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3 ქვეთავის მოთხოვნებს
. საპროექტო ტოპოგრაფიის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება,რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს ნებართვის შეჩერებას, ასევე გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ — 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/ქ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი საოფისე ფართი ექვემდებარება წესების 1104.4 ქვეთავის 1 გამონაკლისის მიხედვით დაშვებას რომელის გულისხმობს რომ " მისაწვდომი სველაგეზი არ სჭირდება სართულებს და ანტრესოლებს რომელთა საერთო ფართობი არ აღემატება 280.0კვ.მ-ს და რომელიც მდებარეობს მისაწვდომი ზემოთ ან ქვემოთ

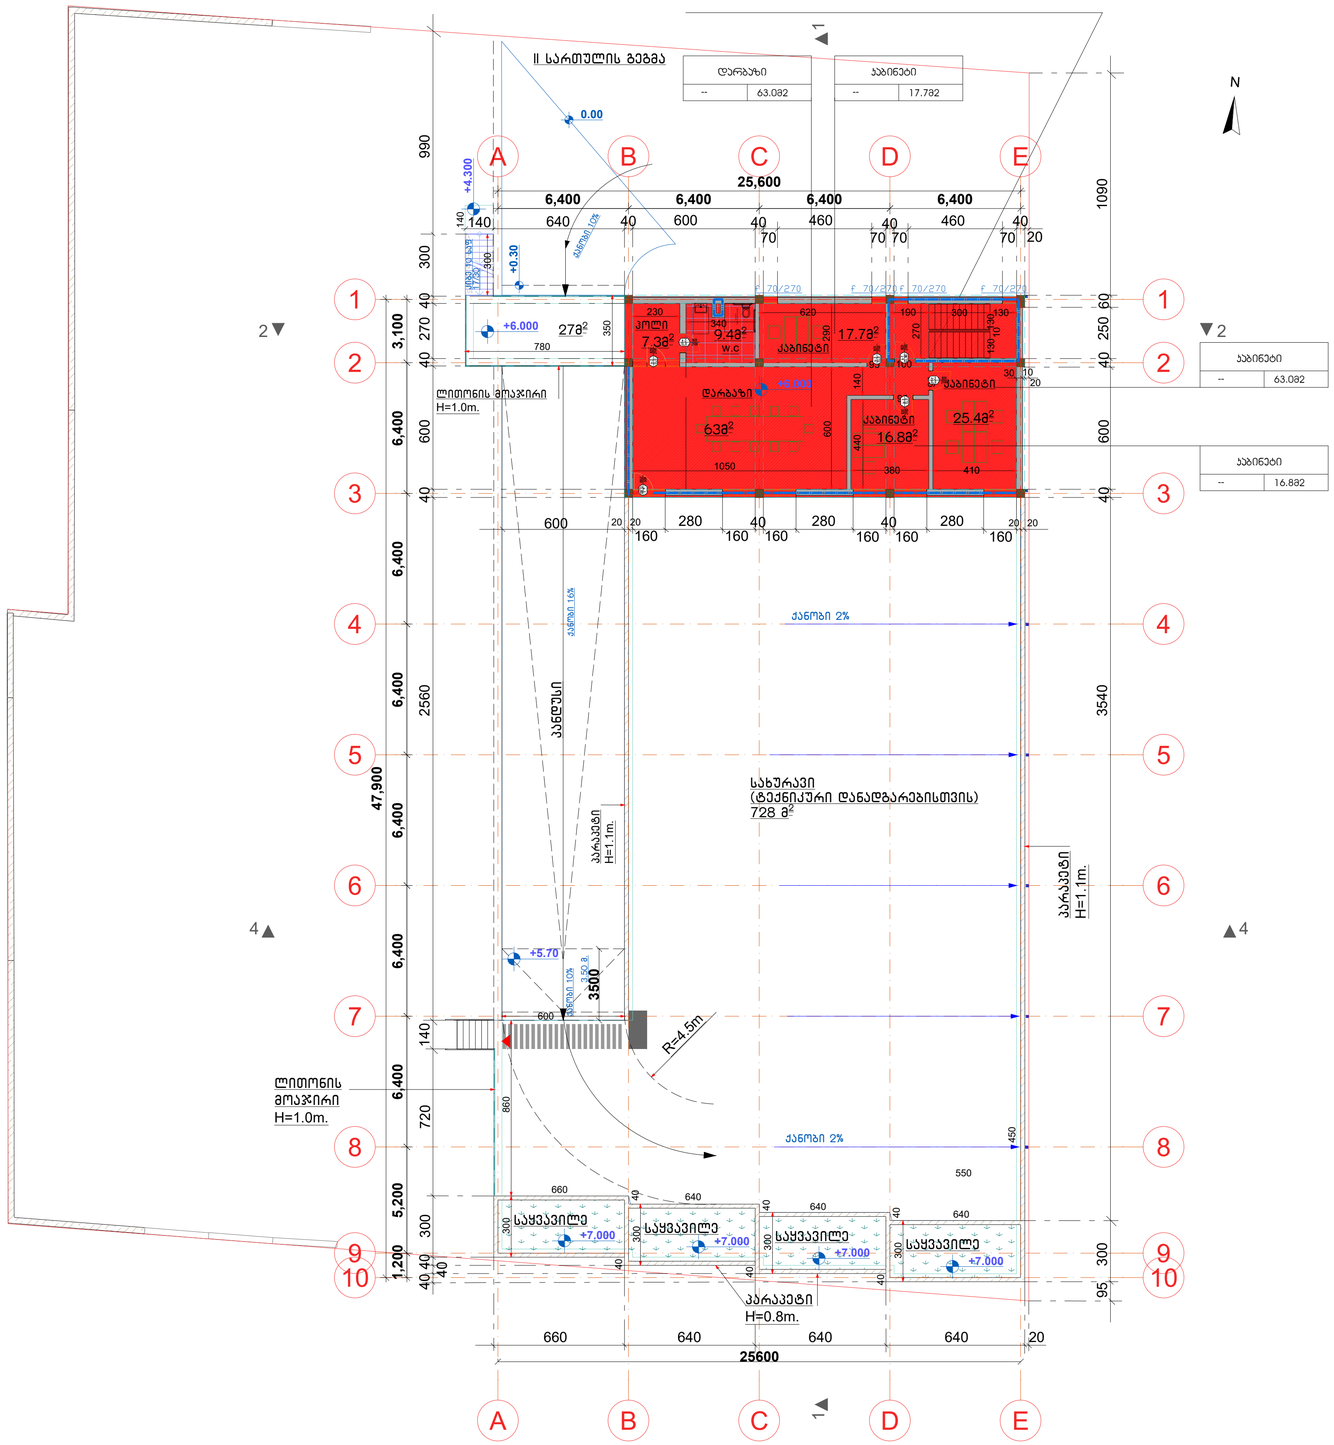



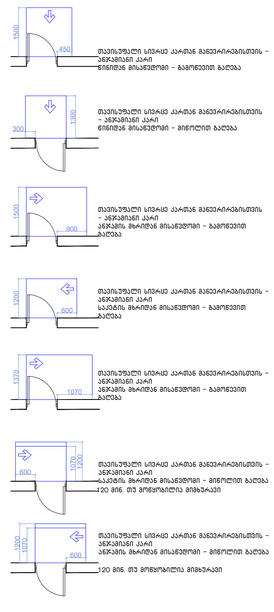

შენიშვნები

1.იატაკის ზედაპირები მოეწყოს ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასასრიალო.

შენიშვნა
. იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი, და არასასრიალო და უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს, იატაკის ზედაპირებზე ღონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს
. ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3 ქვეთავის მოთხოვნებს
. საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განსრულებული რაიმე სახის ცვლილება,რომელიც იქნება ა/ღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს ნარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას, ასევე გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექციას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/ქ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

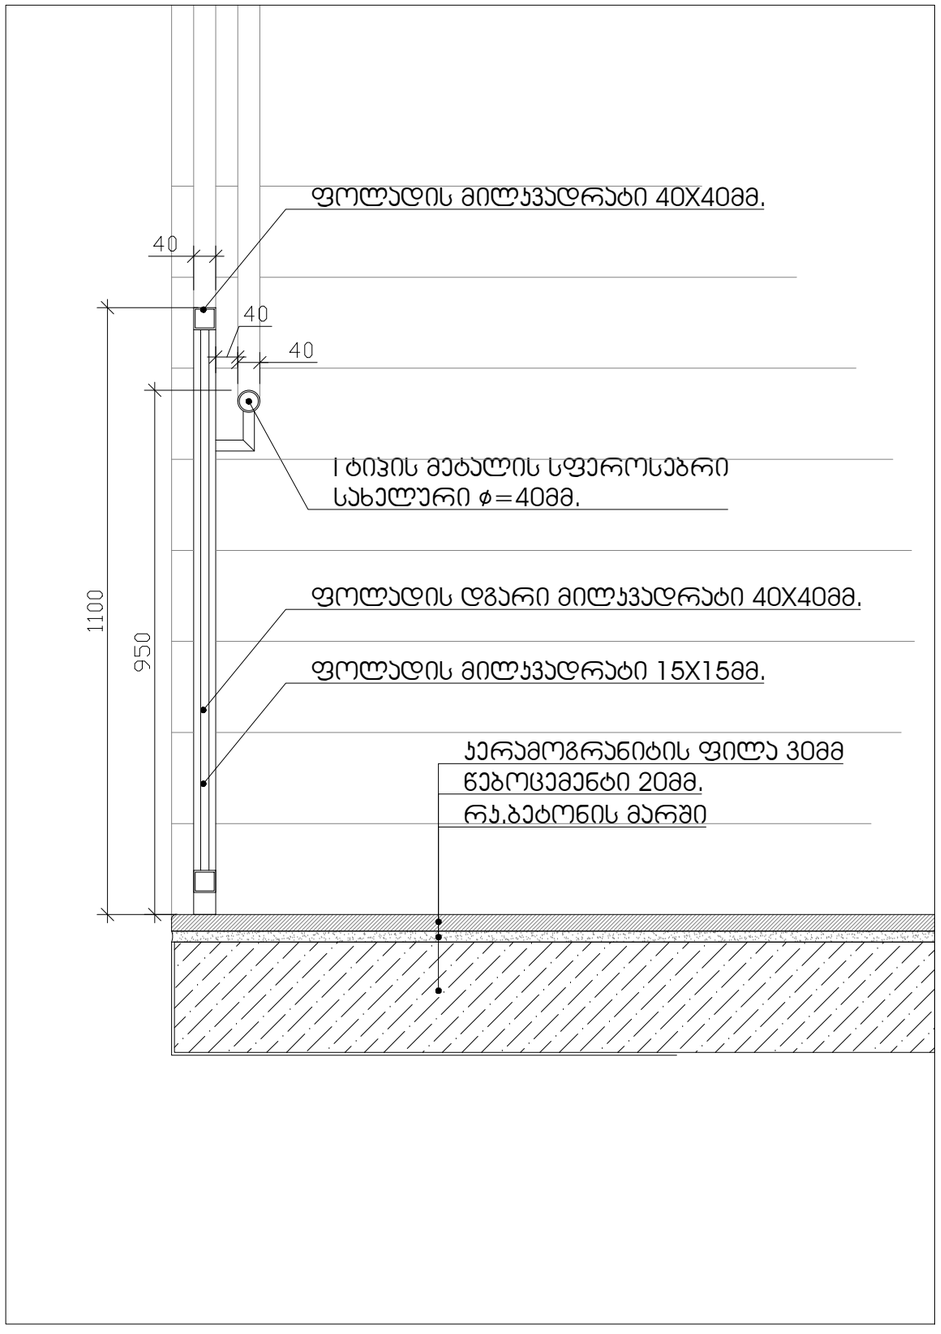

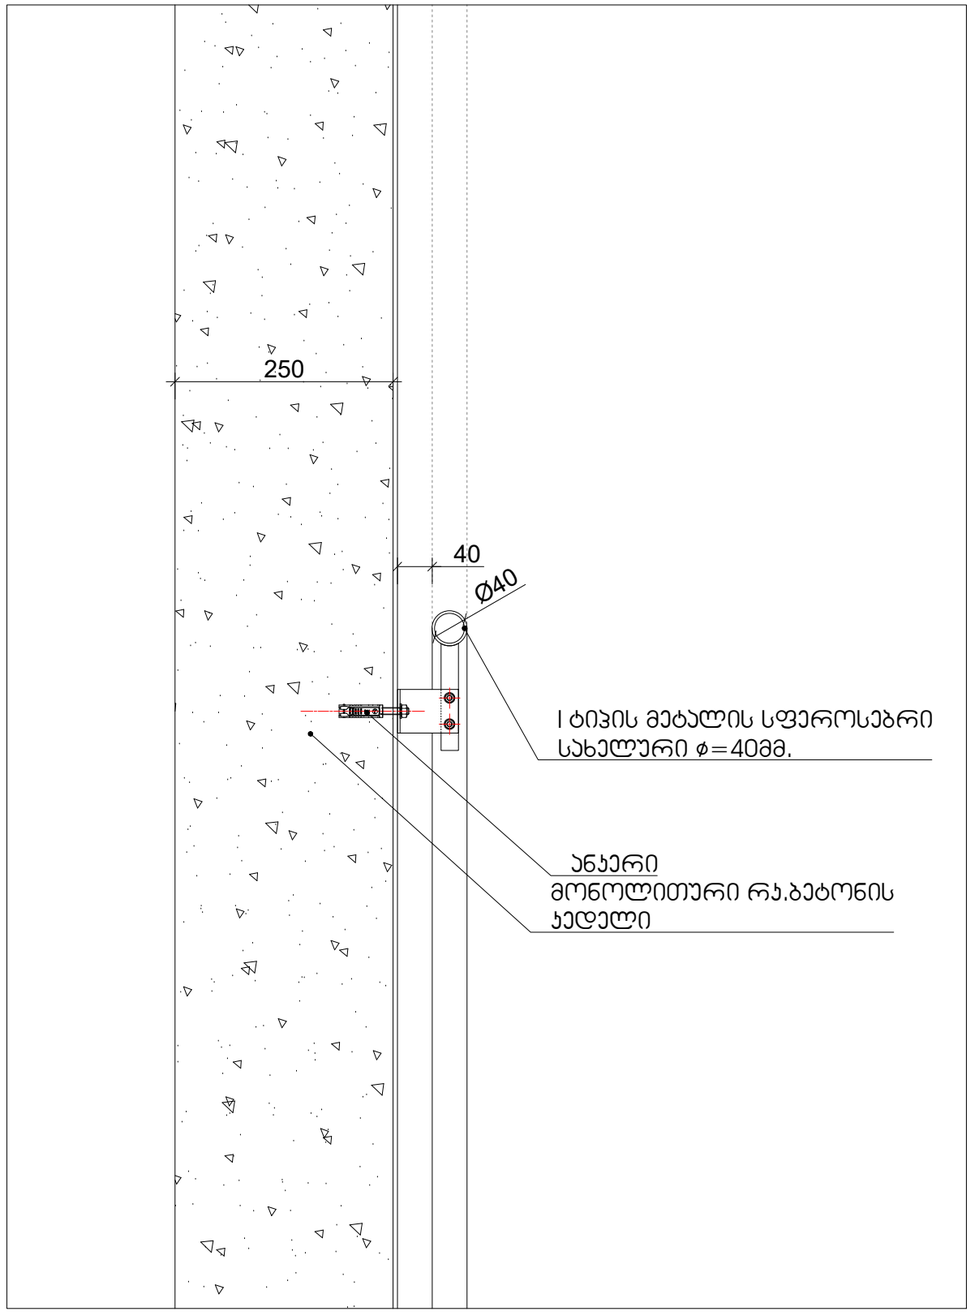

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

მოაჯირის ფრაგმენტული ნახაზი მ. 1:20

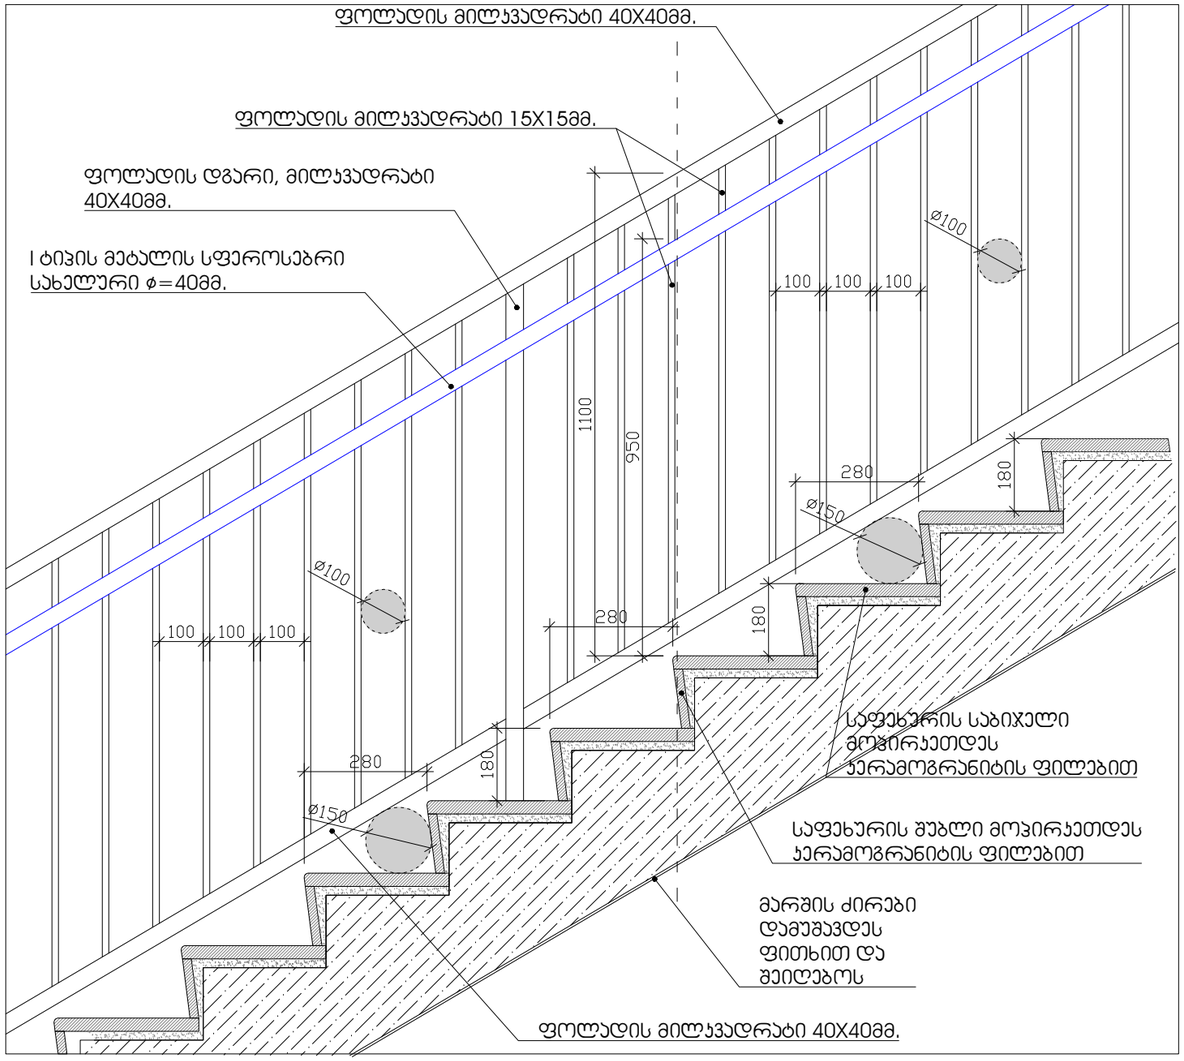

საფეხურის მოპირკეთების დეტალი მ. 1:10

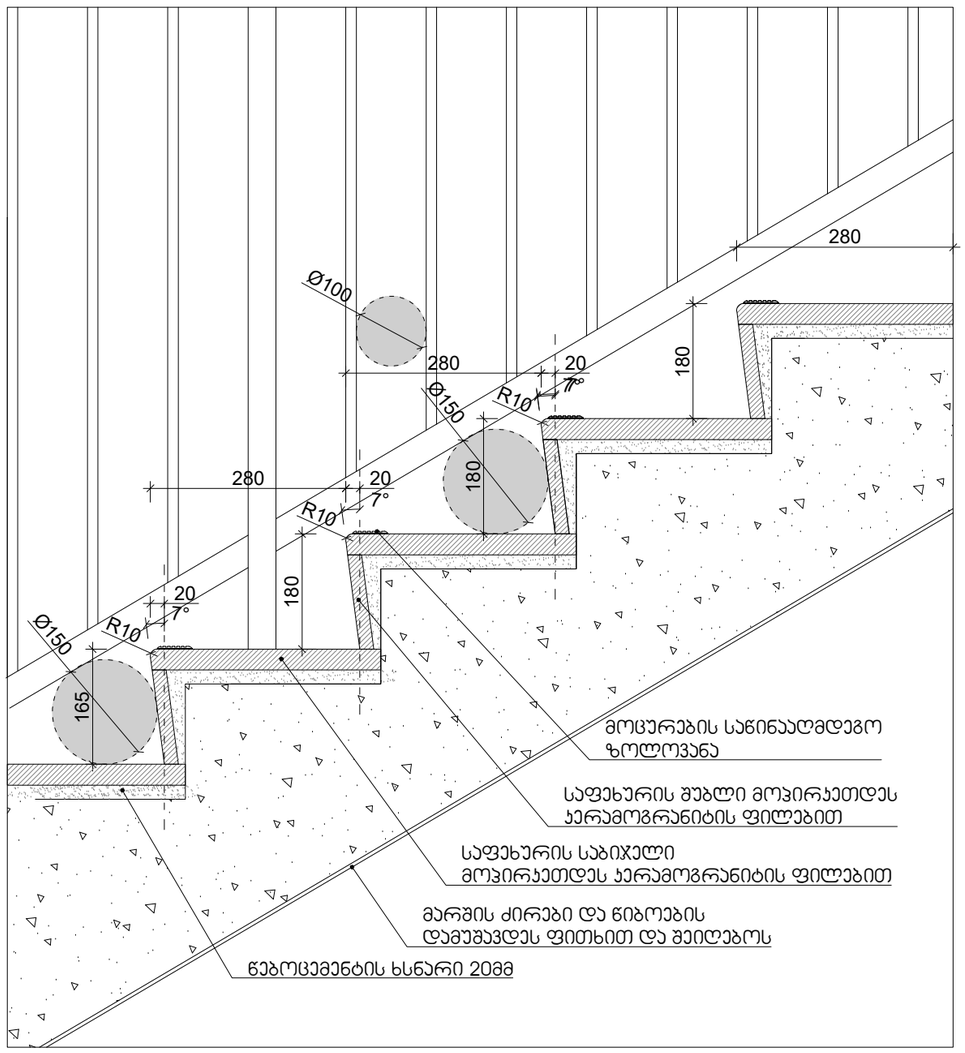

შენიშვნები:

1. ყველა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ყოველი საფეხურის და საბიჯელის 40მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზომება საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად, იქნება ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია ფონზე). ხილვადი კონტრასტი გაბრძელდება ყოველი საფეხურის ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.
2.მისაწვდომი გზა-კიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
3. კიბის საფხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე
4. შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და ბაქნები ისე დაგეგმარდება, რომ სავალ ზედაპირზე წყალი არ დაბარმედება.
5. გასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბიჯელების ზედაპირების და ბაქნების ხედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600მმ-ის საზღვრებვში, შემდეგი წესის შესაბამისად:
არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება
არაუმცირეს 110 ლუქსის განათება, კიბის სარგებლობის დროს
კიბეების გამოყენებისას 11 ლიქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომლებიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს:
განათების სამართავი აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.
მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამკაკვებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების ბაქნებზე.
განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების პირიოდით.
გზა-კიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ისე რომ შესასვლელში მდებარე ბანქნის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე ბაქნის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე მაქნებზე მე -4 პუნქტით დადგენილი განათებულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი
კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.
კიბის სახელურები არ იტრიელებს მათი ბუდეების საზღვრებში

ფორმატი A3
თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²
დამხმარე ფართი 16.7 მ²
კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/ქ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

სასანყობე ფართის წყალსადენი სისტემების დეტალური ნახაზი +/-0.00 ნიშნულზე

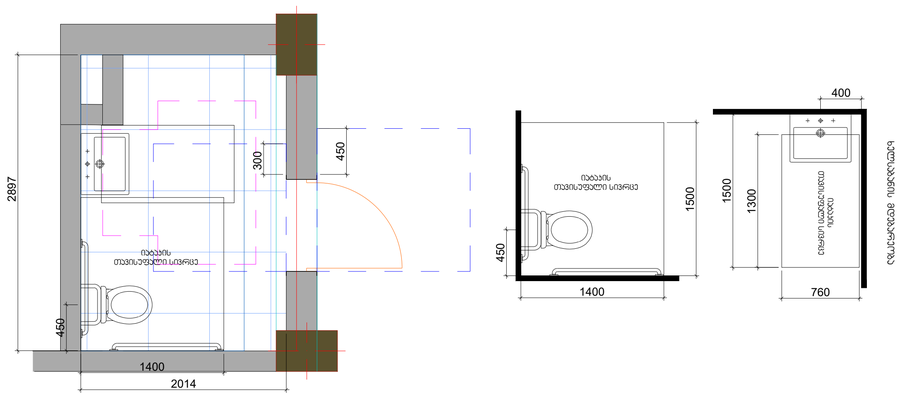

ჭრილი 1-1 მ1:30

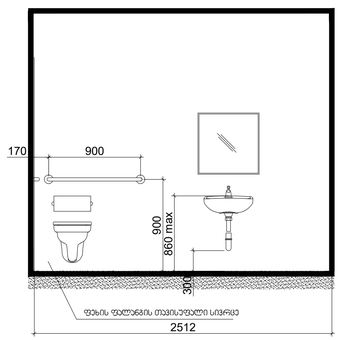

ჭრილი 2-2 მ1:30

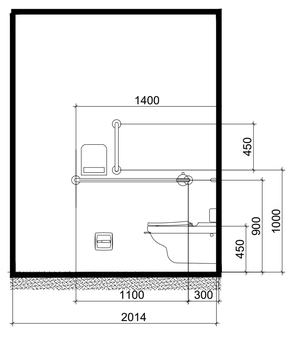

ჭრილი 3-3

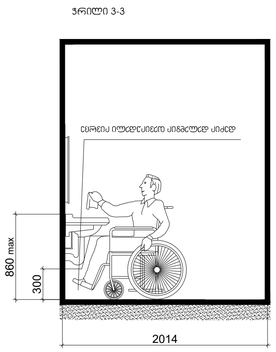

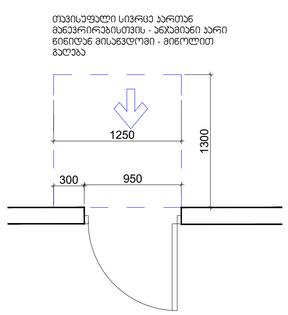





ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასანყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასანყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

საოფისე ფართი. წყალსადენი სისტემების დეტალური ნახაზი +6.00 ნიშნულზე

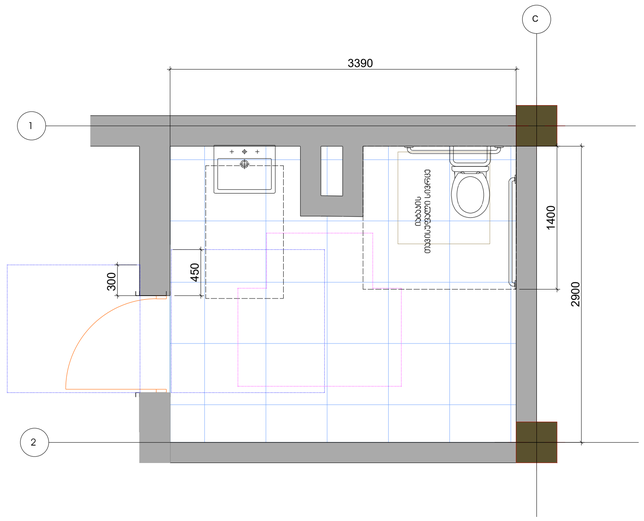





ჭრილი 2-2

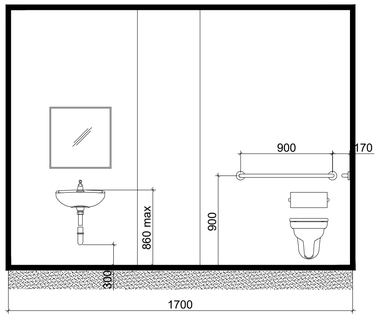

ჭრილი 2-2 მ1:30

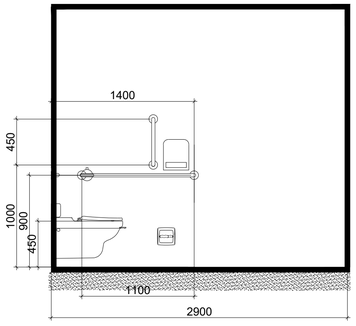

ჭრილი 3-3

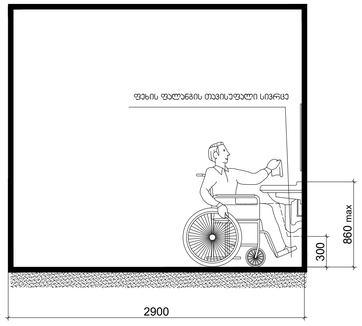

თავისუფალი სივრცე აუცილებელია მანევრირებისთვის - ანატომიური აური ნიშნიდან მისაღწევამდე - მინიმალით გაღება



თავისუფალი სივრცე აუცილებელია მანევრირებისთვის - ანატომიური აური ნიშნიდან მისაღწევამდე - გაფორებით გაღება



ვარიანტი 2



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა, ს/კ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

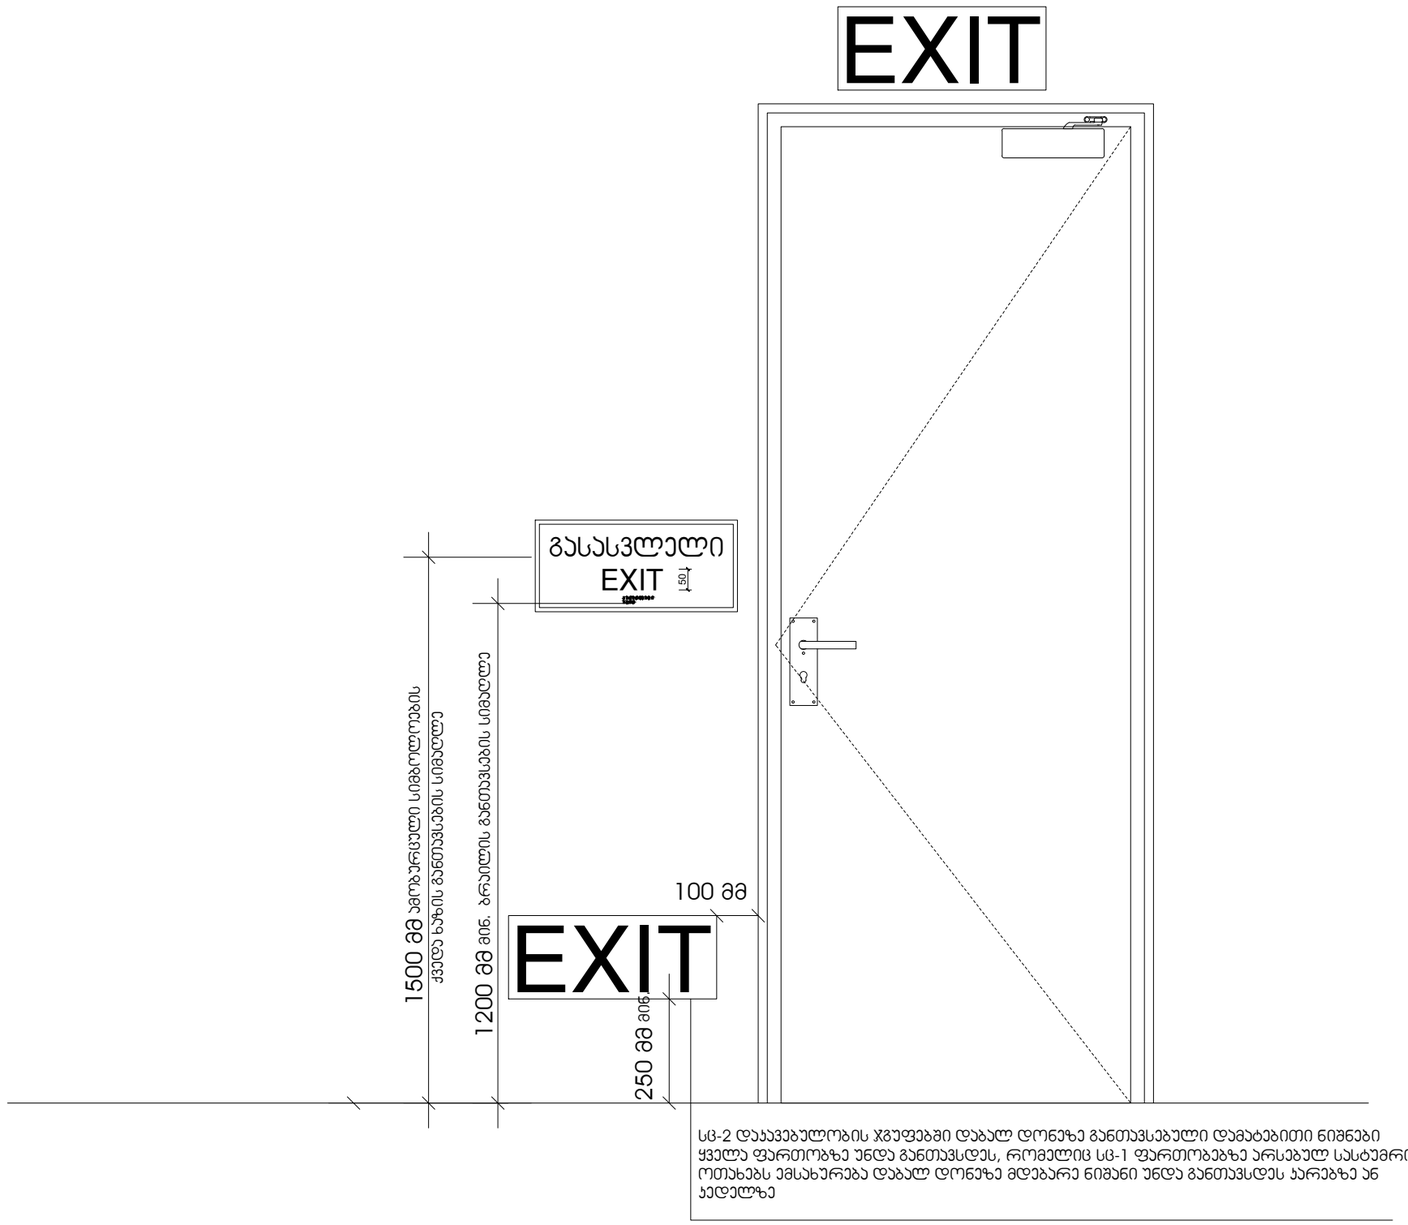

სც-2 დაჯავშნულობის ჯგუფებში დაბალ დონეზე განთავსებული დამატებითი ნიშნები ყველა ფართობზე უნდა განთავსდეს, რომელიც სც-1 ფართობებზე არსებულ სასტუმრო ოთახებს ემსახურება დაბალ დონეზე მდებარე ნიშანი უნდა განთავსდეს კარებზე ან კედელზე

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ

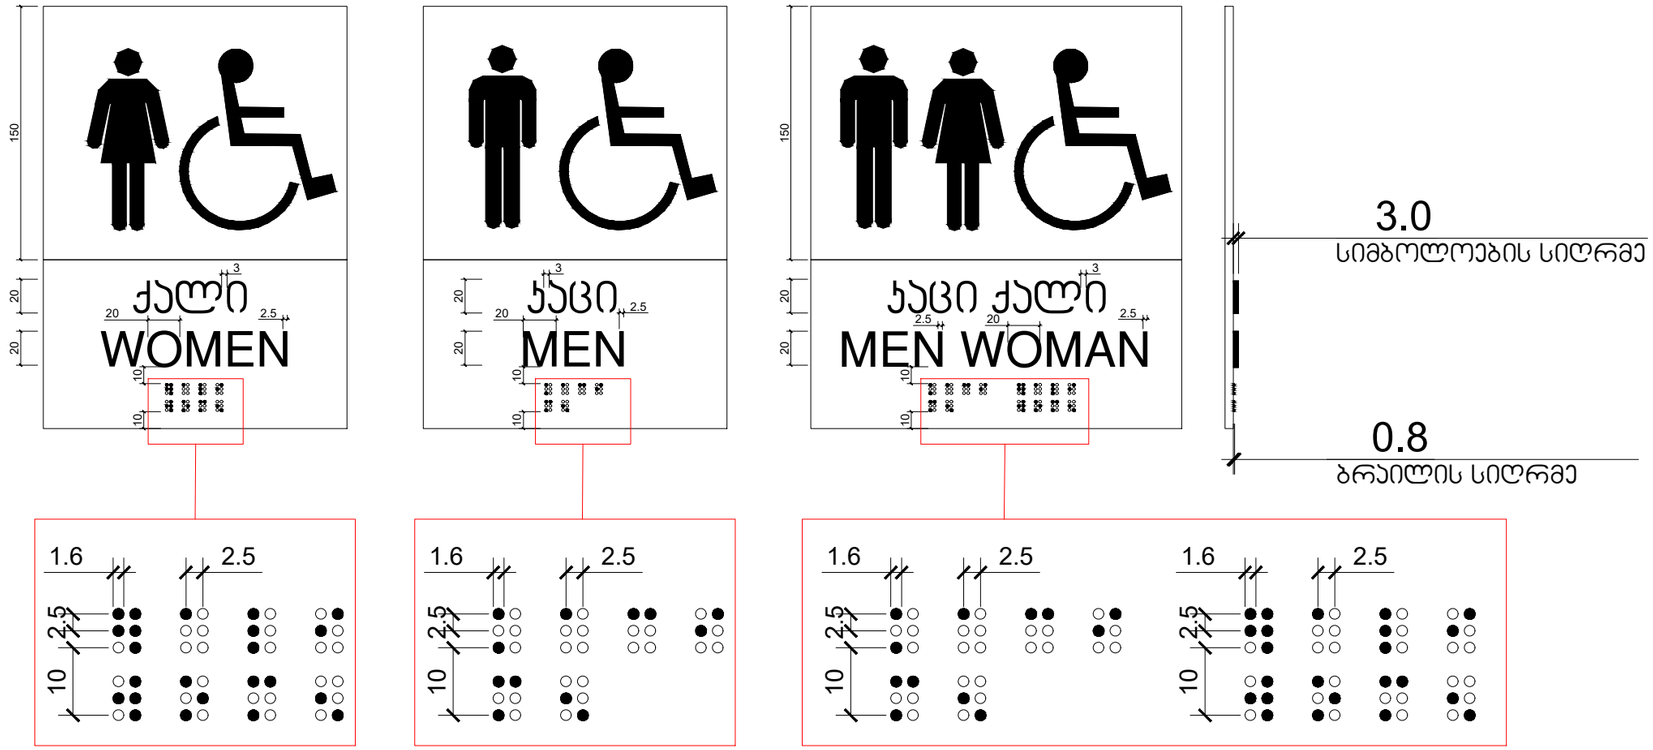

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

გზა-ჯიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-ჯიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი ჯარის საიეტის მოსაწყობად

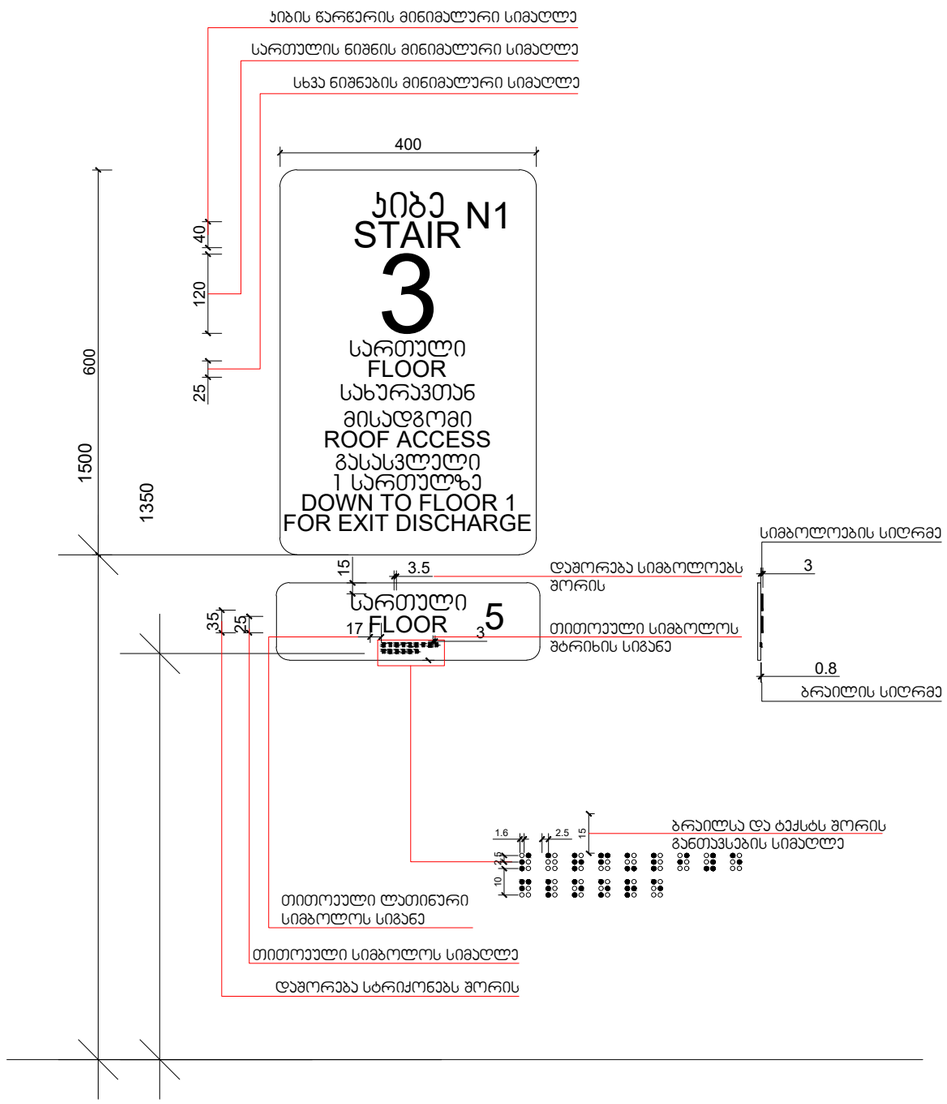

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-სასცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან

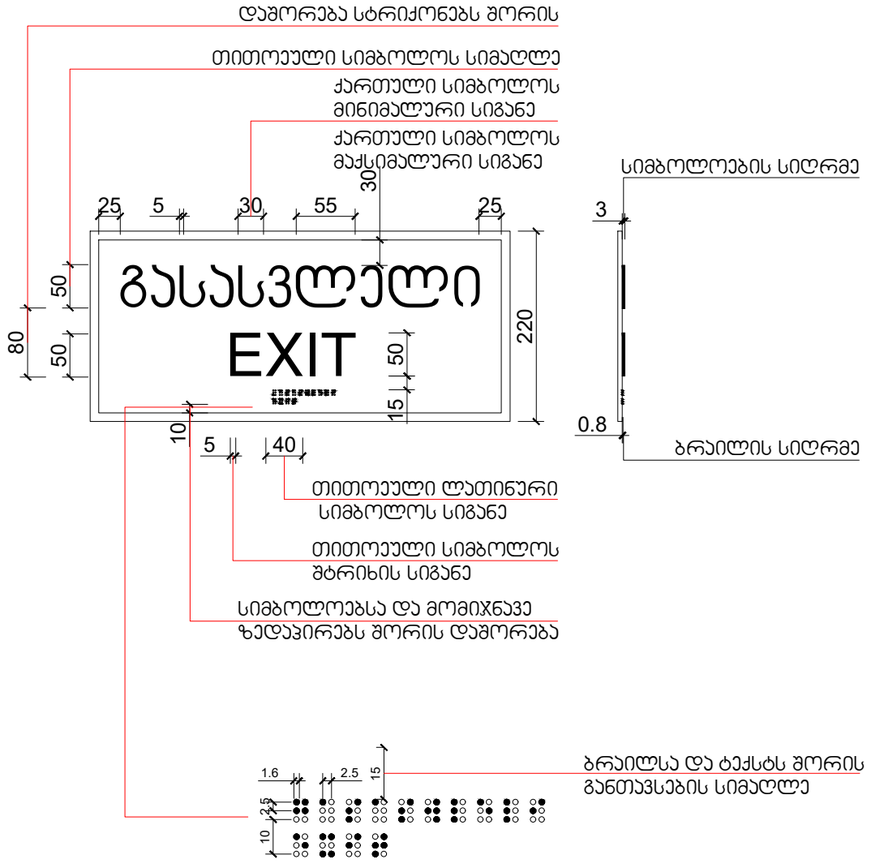

გასასვლელის განათებული ნიშანი

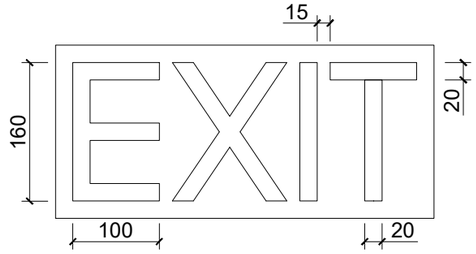

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

ჯიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

შ.შ.მ.პ. ბინის ვიტრაჟის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513-ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს 37,7 ნ. შეკუმშად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის



შ.შ.მ.პ. ბინის ფანჯრის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513-ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს 37,7 ნ. შეკუმშად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის

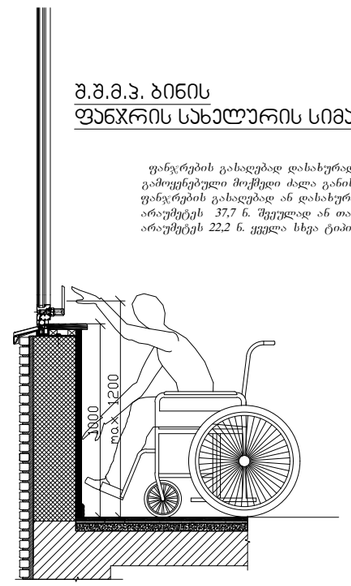

აბაზანის კაბინაზე მიწვდომა მ. 1:50

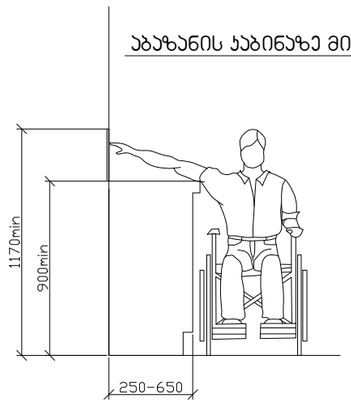

ზღურბლი მ. 1:5

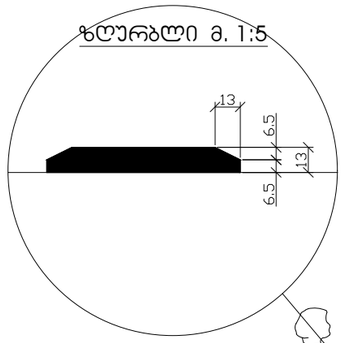

სადარბაზოში შეასვლელი კარის იატაკის შვეული შემაღლება (ზღურბლი)

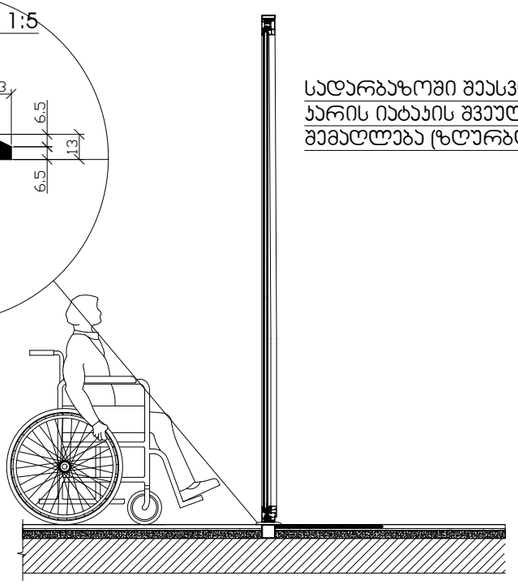

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

კარ-ფანჯრების დეტალიზაცია მ. 1:50

კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი მინიმუმ 250 მმ-ის სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და ასამუშავებლად საჭირო არიქნება მაბრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი დახურული კარის კავეულის ნაწილები და გაღებისთვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას ან მოწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7ნიუტონი
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
3. კარის მომხურავები ისე მოეწყობა რომ 90 გრადუსით ღია მფგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

სეხლმედები კარისგან განსხვავებული კარის მოწოლით ან გამოწევით გაღებისთვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან

შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი

–

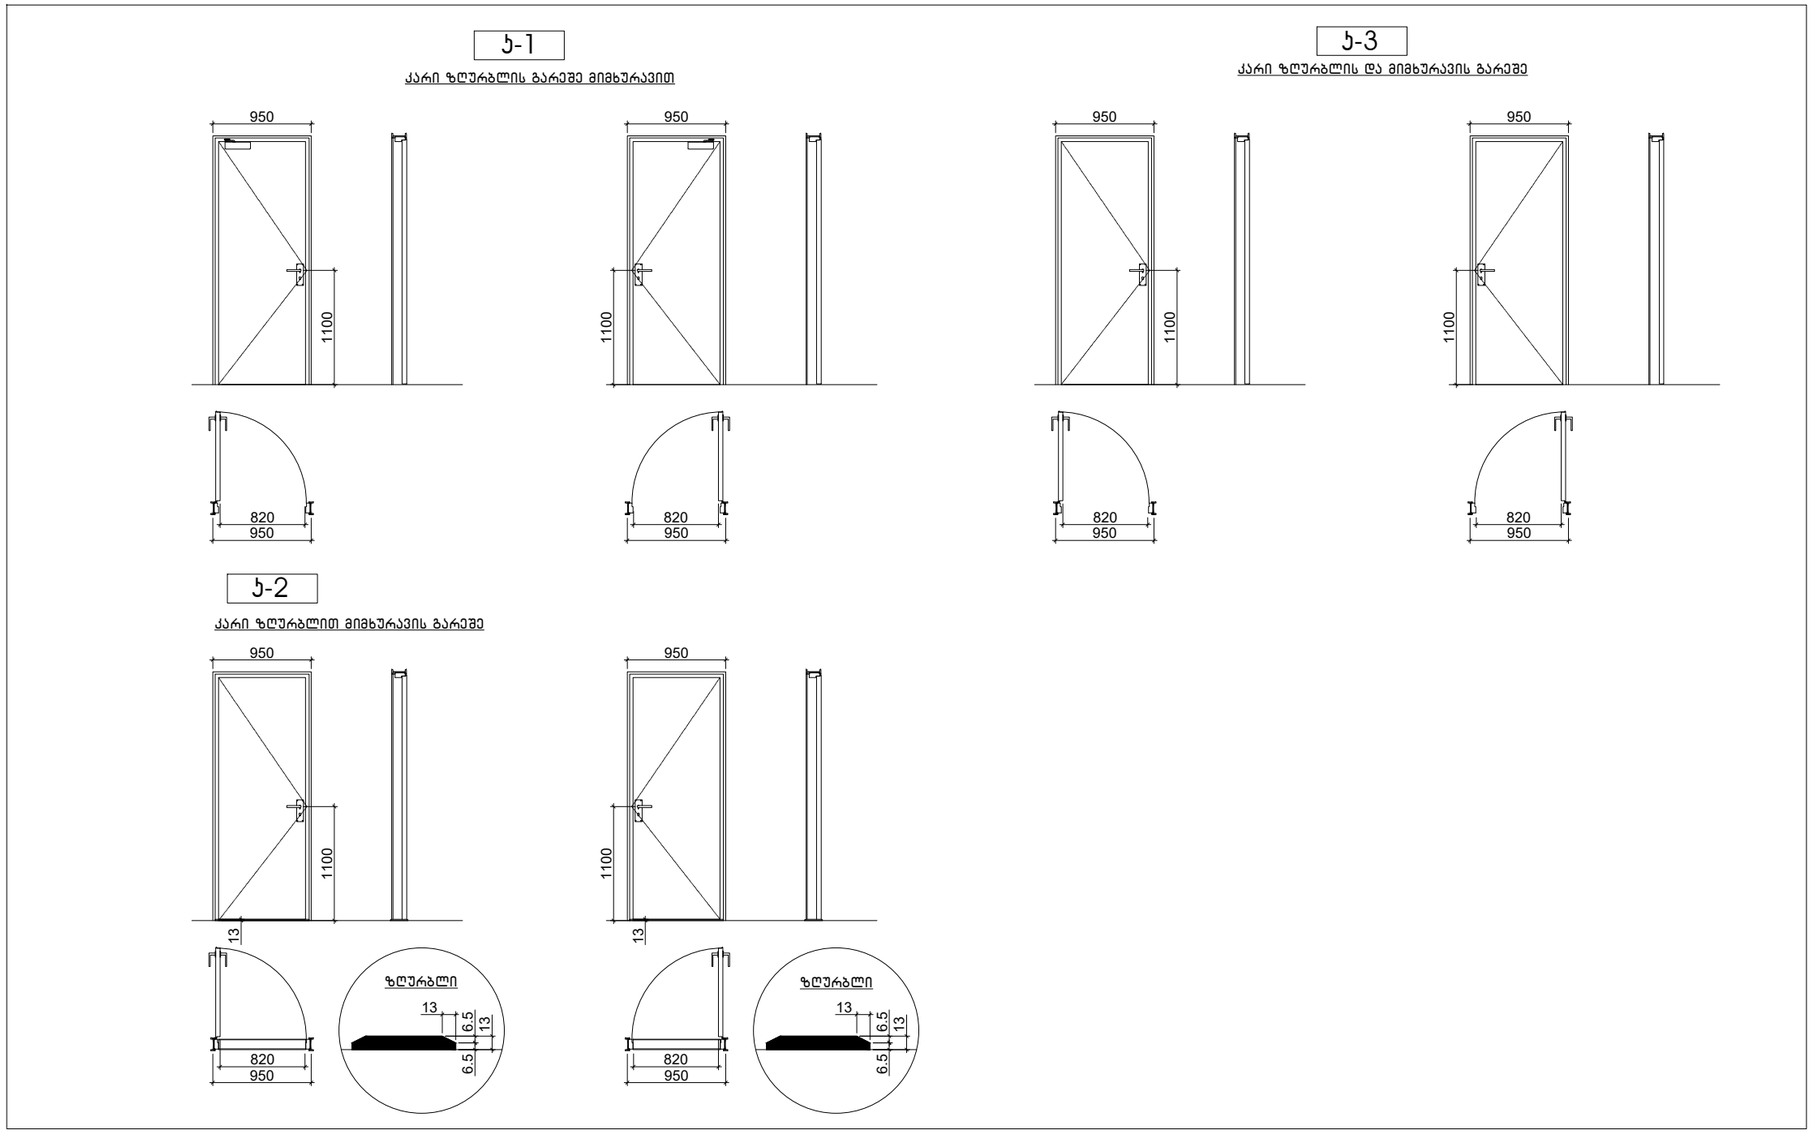

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-სასტელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია: