ფასადი 1-4

A-2

M:1-100



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნომერაცია
	პრიზმის ხაზი
	კედლის ცვლადჯიეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცვლადჯიეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასახლებამდე საჭირო მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზე
	ნიშნული პრიზმაზე, ფასადზე
	გამლღვისებელი გეზონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანძარგამძლეობით (სვეტი, კოჭა, დიაფრაგმა, ბატაკონა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის გლუვის კედელი
	საშენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსატარებთან მისადგომი საჭირო მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს-ქ)
	სპორტი დაკავებულობა (ს-ს)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-ხ)
	საკაფეტერიო დაკავებულობა (ს-კ-2)

880	კარის მაპასუხებელი სიმაღლე
ს-2	კარის საკონტროლო ნომერი
90	ხანძარგამძლეობა
2.200	კარის მაპასუხებელი სიმაღლე

ს-2	დაკავებულობის ზონები (ძველებური)
დ.დ. 2.1	დაკავებულობის დატვირთვა
№1 35.5	ფარდი შიგა კონტურზე
39.8 4.3	საჭიროებული ფარდი
	მილიანი ფარდი
	პინის №

სიმბოლოს ახსნა/ღიდება

	სახანძრო მილსადარი
	სახანძრო-სამაქვეიდრო სამოსახურის მილი გამოსასვლელზე მისასვლელზე - კრისანაზე
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო გაბაზის ხელით სახაროსაში ტოლუმბა
	ქსაფლის ავტომატური აერატორი
	ქსაფლზე მორთაბარა ბაუქსელი
	ავტომატიკა
	სახანძრო გაბაზრების გაბაზრული გაბელისელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13 -ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14 -ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

საკორექციო არეალი
1. შეცვლილია გამწვანების ზოლი
2. დამატებულია სარეკლამო აბრები

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbili, ... sof. dideni (tel. 01 72 54 08#, 72)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი 1

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა მიუხედური RAL7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	პრიზმის ხაზი
	კედლის ცენტრმდებარეობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცენტრმდებარეობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	მისაწვდომი სწლაგეზი
	ნიშნული პრილზე, შასადზე
	გალესილებული ბეტონის სტრუქტურული კედლისტვის 3 სმ-იანი ხანაძლიერებით (სვეტი, კედი, დეშიანაში, ტატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საკნტოლაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდაარებთან მისადგომი საშალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (სძ)
	საპარო დაკავებულობა (სპ)
	დამხმარე დაკავებულობა (სხ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)



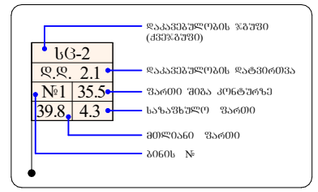

სიგნალიზაციის სახეობები

	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სასიგნალო სამხანძრო შესახებ გამოსაძახებელი მისადგომები - ჯიხურები
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო ბადეები ხელით სახანძრო ჟოლეები
	კედელზე ანტენების ანაწყობები
	კედელზე მოთავსებული მაუწყებელი
	ავტომატიკა
	სანიაღვრე მილსადენის მანჭეტებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es.ji	
misamarTi	q.Tbili	sof.didomi
proeqtis saxeli		
mravalbiniani sacxovrebeli saxli		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		
masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis #	furclebi
mp.		

ფასადი 4-1

A-2

M:1-100

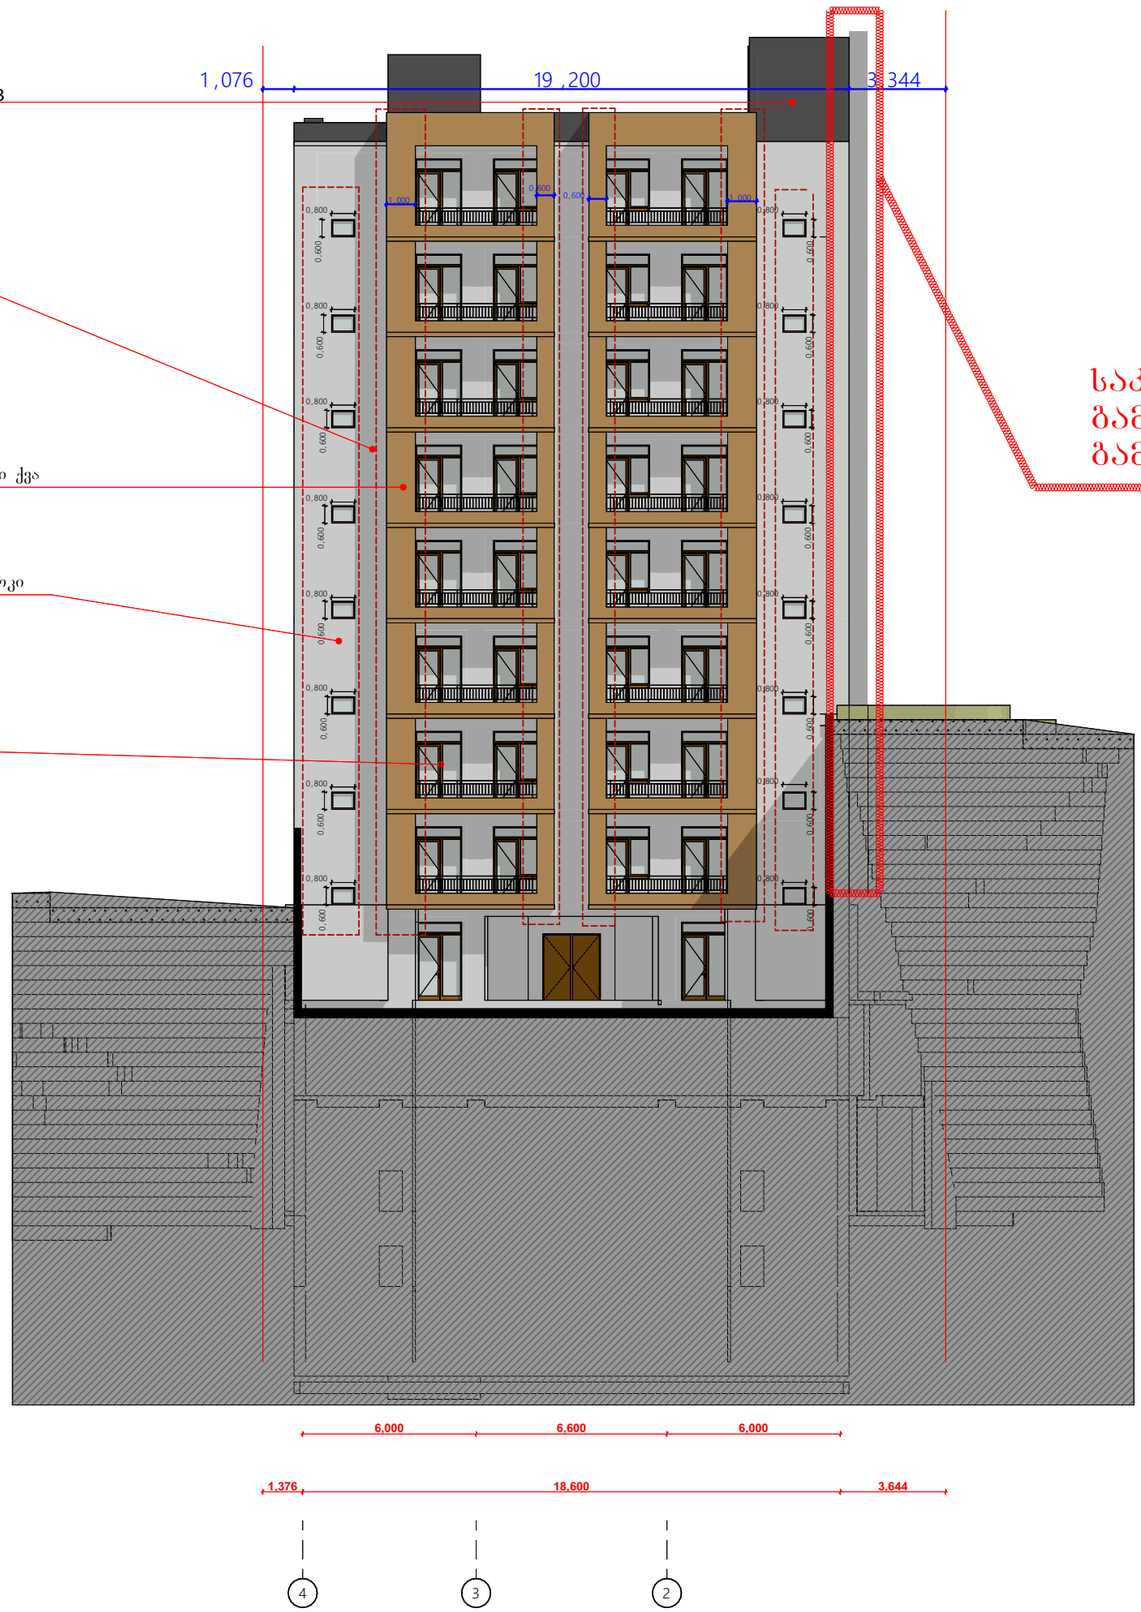

საკორექციო არეალი გამწოვი და გამწოვის აბრეშგატები



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ბორდის ხაზი
	ქვლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	ქვლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	მახასიათებლადი სავალი მანძილი
	მისაყვლევი სწვალებები
	ნიშნული ბორდზე, შახტაზე
	მაღლივებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 მ-ისა და ხანძარმედეგობით (სვეტი, კედელი, მონოლითები, ბეტონის და სახანძრო კარები)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საველტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მისლმპარებთან მისალწევი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საჯარო დაკავებულობა (ს-ჯ)
	საჯარო დაკავებულობა (ს-ჯ)
	დამხმარე დაკავებულობა (დ-ს)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-წ-2)

880 / 2.200	კარის მაქსიმუმალი სიგანე
ს-2	კარის სექციფიკაციის №
90	ხანძარმედეგობა
	კარის მაქსიმუმალი სიმაღლე

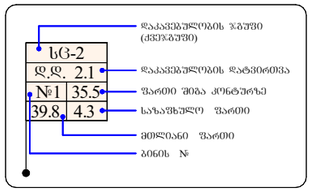

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო სადამცავი საშტეპსელო მილის მაქსიმალური ნაკადი - 2 მილისთვის
	ხელის ცეცხლმაქრობი
	სახანძრო ბანაკში ხელით სამაროსავი კომპლექტი
	ქსელის ავტომატური აქტივიზატორი
	ქსელზე მრავალჯერ მაქტივიზებელი
	ავტომატიკა
	სამაკონტროლო გამაფრთხილებელი მოწყობილობა

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკით.
2. სახანძრო მილსადენები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el.es.p.
misamarTi	s.Tbilisi, vaJa pSavelas gamziri, 71
proeqtis saxeli	
mravalbinian sacxovrebeli sax	
Tanamdeboba	gvari
direqtori	
arq. arqitektori	
daamuSava	
masStabi	naxazis dasaxeleba
stadia	furclis # furclebi
rig.	

ფასადი 4-1

A-2
M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა"შიუხენური" RAL 7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003





მოპირკეთება: ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნომერაცია
	ბრთლის ხაზი
	კედლის ცივსხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცივსხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევალო მანძილი
	მისაყვდომი სვლაგზე
	ნომნული ბრთლზე, შასადზე
	გამლთვისებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-ისანი ხანაარმედეგობით (სვეტი, კრეტი, რისანაგა, ბატკანი და სახრავის ანაწყობი)
	ბეტონის გლუვის კედელი
	საიზოლაციო შახტა
	ღრძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისვდომი საევალო მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ხ-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (ხ)
	საკაპრო დაკავებულობა (ხ)
	დამხმარე დაკავებულობა (დ)
	სახაწყობო დაკავებულობა (ხწ-2)



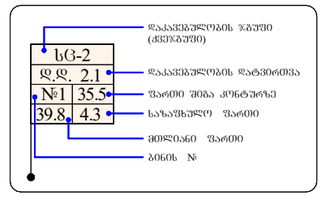

	სიმბოლოს ახსნა
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო-სამაველო სამკაბინის მრავ მაგისებელი მილსადენი - კრანით
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო გაგაგის ხელით სამართავი კოლეფი
	ქსაფლის ავტომატური აეწყობილი
	ქსაფლის მოწყობილობა მაეროვნელი
	ავტომატიკა
	სიგნალიზაციის გამაფრთხილებელი

1. შენობა აღიზურვება NFPA 13-ის ან სამართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან სამართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el.es.ji
msamarTi	[illegible]
proeqtis saxeli	
mravalbiniani saxlovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi		navazis dasaveleba
stadia	furclis	# furclebi
rigi		

ფასადი ა-ზ ღ.შ

A-2

M:1-100

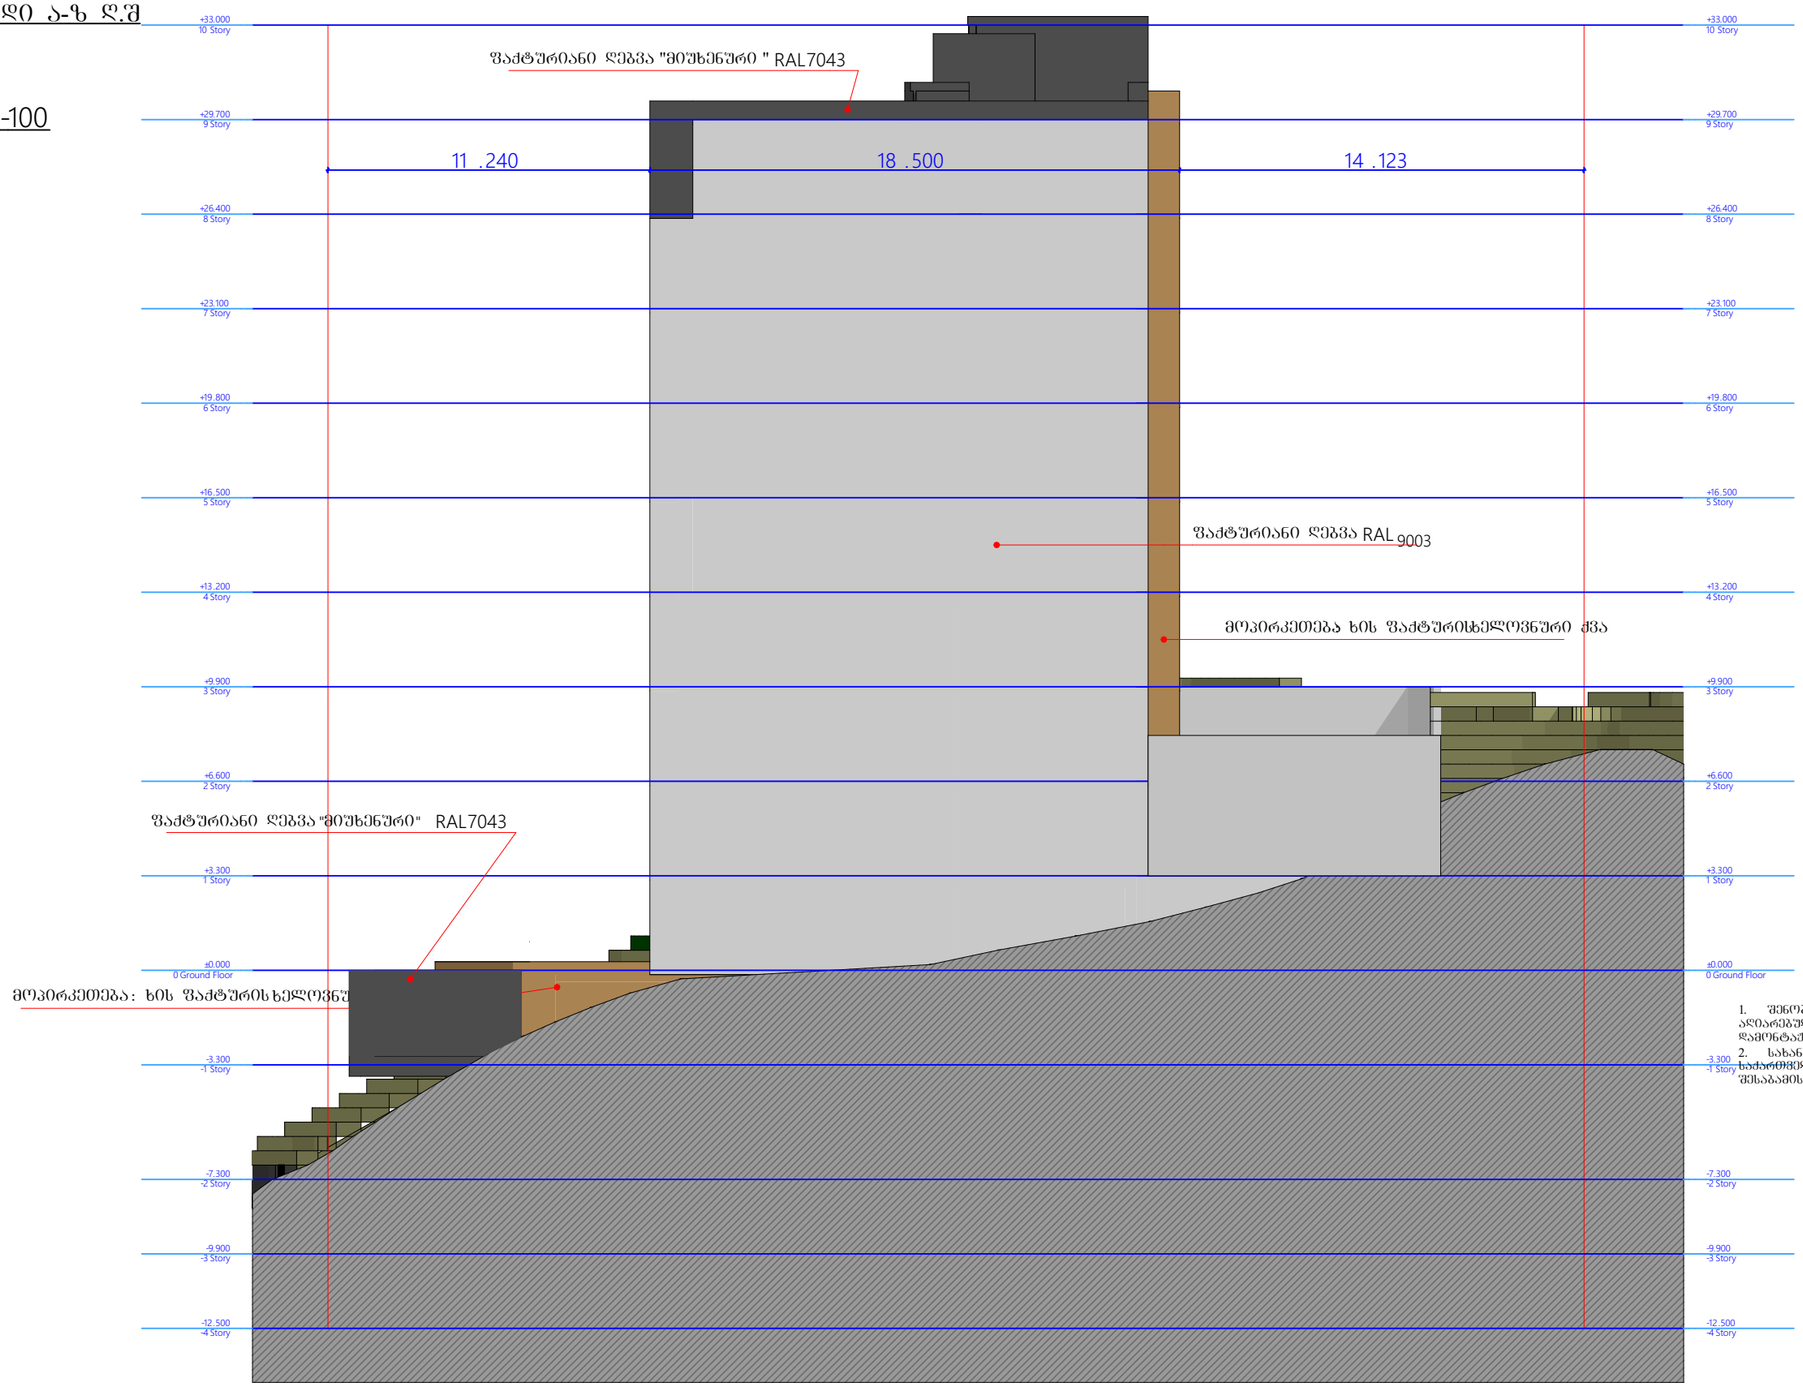

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული ბეტონზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჰრიდის ხაზი
	კედლის ცალხედმედმეპობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცალხედმედმეპობის ხარისხი 2 საათი
	მასასხლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაბეზი
	ნიშნული ჰრიდზე, შასაზე
	მასალისგამტარი ბეტონის ხარისხით/წონით ცვლილებისას 3 სმ-იანი ხანარძედმეპობით (ცვლის კოეფ. ფუნქციებსა, ტიხაშისა და სახეობის ანალიზით)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საყრდენისაცილე შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილგაყვანებთან მისაწვდომი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დანაყენებულება (ს.ც-2)
	საქმიანი დანაყენებულება (ს.ქ)
	სანიაღრე დანაყენებულება (ს.ვ)
	დამხმარე დანაყენებულება (ს.ხ)
	სახაურობრე დანაყენებულება (ს.ურ-2)



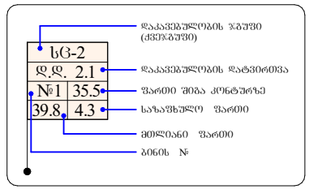

სიმბოლოს სახელწოდება	
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამაშველო სამანქანეთ მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - კედლისანი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო გამანაწილ ხელის სამაგისთან კონტური
	კედლის ავტომატური აღმოჩენა
	კედელზე მონტაჟირებული ალარმი
	ავტომატიკური
	საევაკუაციო გამანაწილის მიმდებარე

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13 -ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილგაყვანები განთავსდება NFPA 14 -ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbilisi vak'e dideba
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი a-z

A-2
M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა "შიუხნური" RAL7043

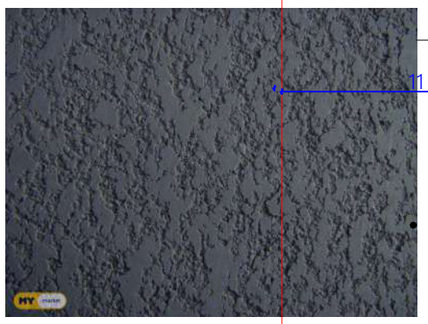

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული მიწაზე
1	პარკინგის ნომერაცია
	ბორდის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	მასასვლელამდე საფარი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაპეზი
	ნიშნული ბორდზე, შახტაზე
	გაღებულებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-ისან სანაყინეშრეში (სველი, ქიმი, ღია ცეცხლი, იატაკის და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადენთან მისადგომი საფარი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საძმიანი დაკავებულობა (სძ)
	საპარო დაკავებულობა (სპ)
	დამხმარე დაკავებულობა (სხ)
	სახარჯო დაკავებულობა (ს-2)

880 / 2.200	კარის თავისუფალი სიგანე
ს-2 / 90	კარის ხანძროგამკაცის №
	ხანძარმედეგობა
	კარის თავისუფალი სიმაღლე

	დაკავებულობის ჯგუფი (ძველ-ახალი)
ს(პ)-2	
დ.დ. 2.1	დაკავებულობის დატვირთვა
№1 35.5	შარიი შიგა კონტურზე
39.8 4.3	სახანძრო შარიი
	მთლიანი შარიი
	პინის №

სიგნალიზაციის სახეობა	
	სახანძრო მთლიანად
	სახანძრო-სატექნიკური სამსახურის მთლიანად
	სამრეწველო მოწყობილობის ცალკეული კვანძები
	სიწრფე ლეტალური
	სახანძრო განყოფილების სიწრფით მართვის
	ავტომატური სისტემა
	სატელეფონო ხაზი
	სამუშაო ადგილზე

1. შენობა აღჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbili , sof.didomi , st.N 32-14 (38.42e)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis #	furclebi
rig.		

ფასადი Z-A

A-2

M:1-100

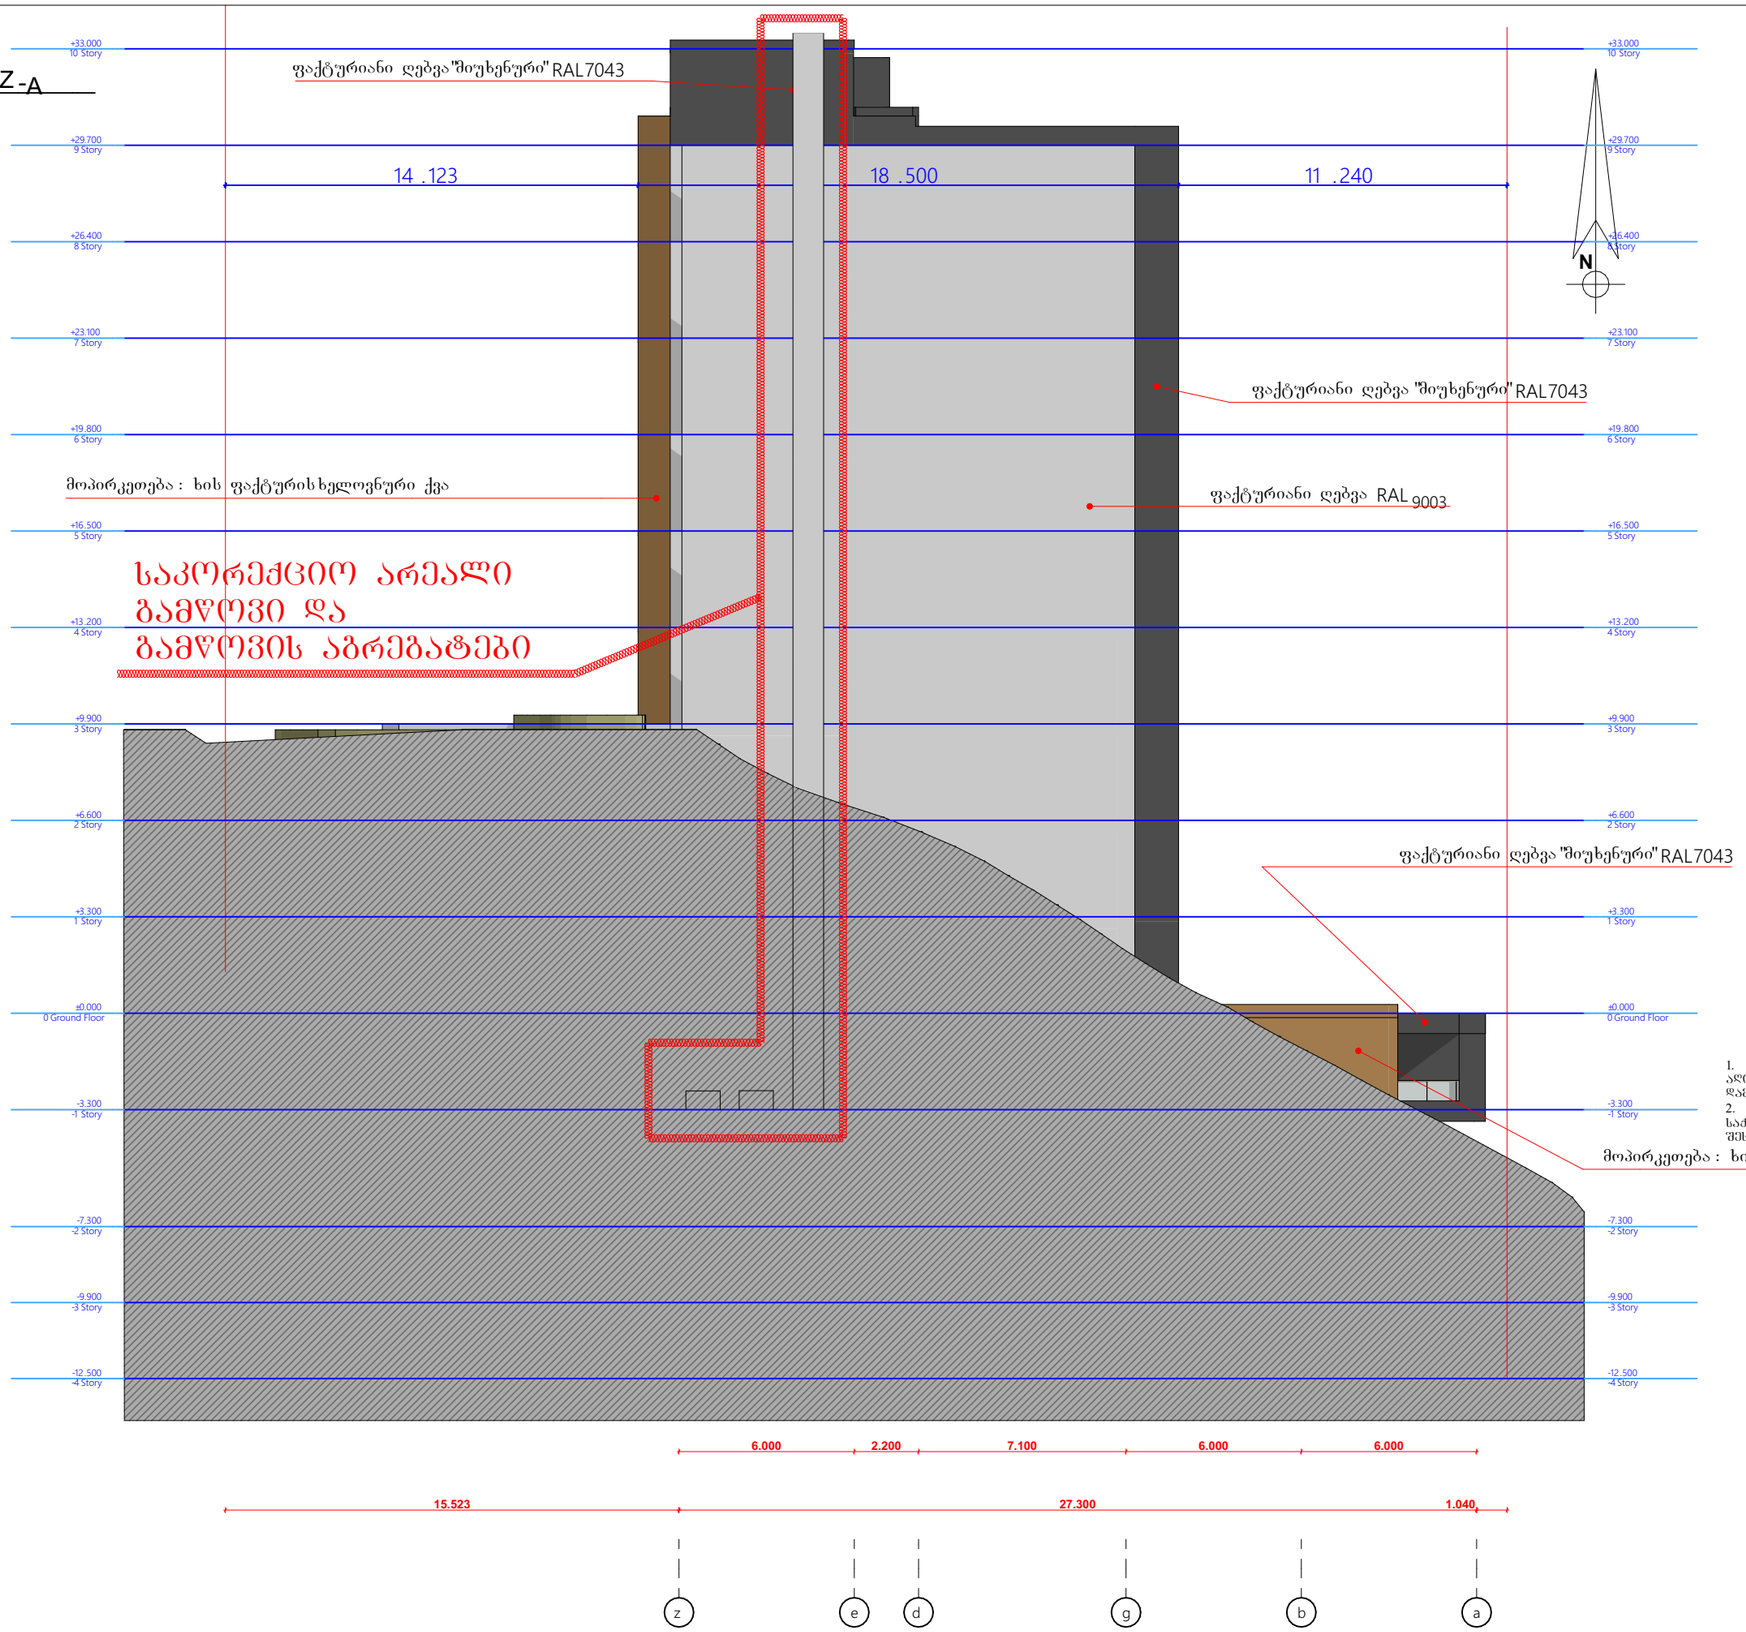

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	პრიზმის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
	ნიშნული პრიზმაზე, ფასადზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანარმედეგობით (ცხელის, ტუმბო, დასუფთავება, ისპაკინა და სამუშაოების ანარიცხი)
	ბეტონის გლუკის კედელი
	საკვებტლაციო შახტა
	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსგაარებთან მისაწვდომი საშალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს-ქ)
	სასაწრო დაკავებულობა (ს-ს)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-ს)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-წ-2)

880	კარის მაკისრებელი სიგანე
2.200	ს-2 კარის ხელეწყობისების №
	90 ხანძარმედეგობა
	კარის მაკისრებელი სიმაღლე

	დაკავებულობის ჯგუფი (ძველი)
ს-2	
დ.დ. 2.1	დაკავებულობის დატვირთვა
№1 35.5	წარმო შიგა კონტურზე
39.8 4.3	სახანძრო წარმო
	მთლიანი წარმო
	ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება

	სახანძრო მილსგაარი
	სახანძრო-სავაჭირო სამანქანის მილი
	სამრეწველო მისაწოდებელი - ელონაძი
	ხემრის ცეცხლწაშრობი
	სახანძრო ბაგანის ხემრით სავაონაში კრიტერი
	ქსაფრის ავტომატიკით აღჭურვილი
	ქსაფრის მრავალიარ გაუწყებელი
	ავტომანქანები
	სველაკვანძის ბაგანქერის გაწმენდელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s . el es ji
misamarTi	q.Tbilisi , sof.didromi
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი Z-A

A-2

M:1-100

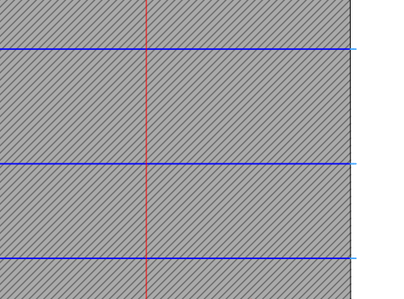

ფერადოვანი ალუმინის პანელი „RAL7043"

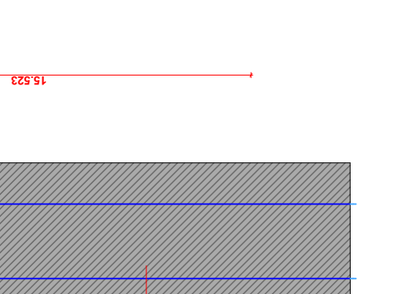

ფერადოვანი ალუმინის პანელი RAL 9003

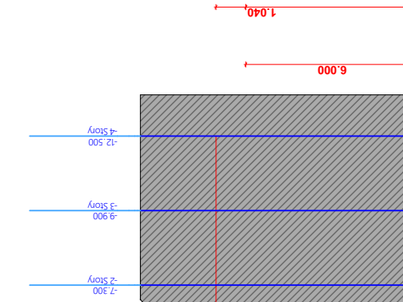

მოპირკეთება: ხის ფერადოვანი „RAL7043"

ნაგებობის ტიპი	საცხოვრებელი სახლი
ფუნქციური დანიშნულება	ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ფართობი	ფართობი
სართულების რაოდენობა	5
სიმაღლე	15.523
მშენებლობის ვადა	9 თვე
ტექნიკური მახასიათებლები	
ტევადობა	ოჯახი
მიმართულება	ქალაქგარეთ
ტიპი	ახალი
ტიპიური პროექტის ავტორი	
ტიპიური პროექტის დამტკიცების ნომერი და თარიღი	
ტიპიური პროექტის ავტორი	
ტიპიური პროექტის დამტკიცების ნომერი და თარიღი	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
ფურცლის	ფურცლების
#	რაოდენობა

დამკვეთი	ს.პ.ს. ი.ლ.ჯ
მისამართი	ქ.ქუთაისი, ა.ფაღავას ქ.№ 32-14 (0 332 42
პროექტის ხელმძღვანელი	
მთავარმხატვარი სახლის	

ტანადებობა	ცვალი	ხელმოწერა
დიზაინი		
მთ. არქიტექტონი		
ძამოწყობა		

სტადია	ფურცელი	ფურცლების

	ნაგებობის ტიპი, ფასადების ელემენტების აღნიშვნა
	ნაგებობის ფილიალი
	ნაგებობის ფილიალის ადგილმდებარეობა, ფილიალის ნომერ

მოაჯირის ფრაგმენტული ნახაზი

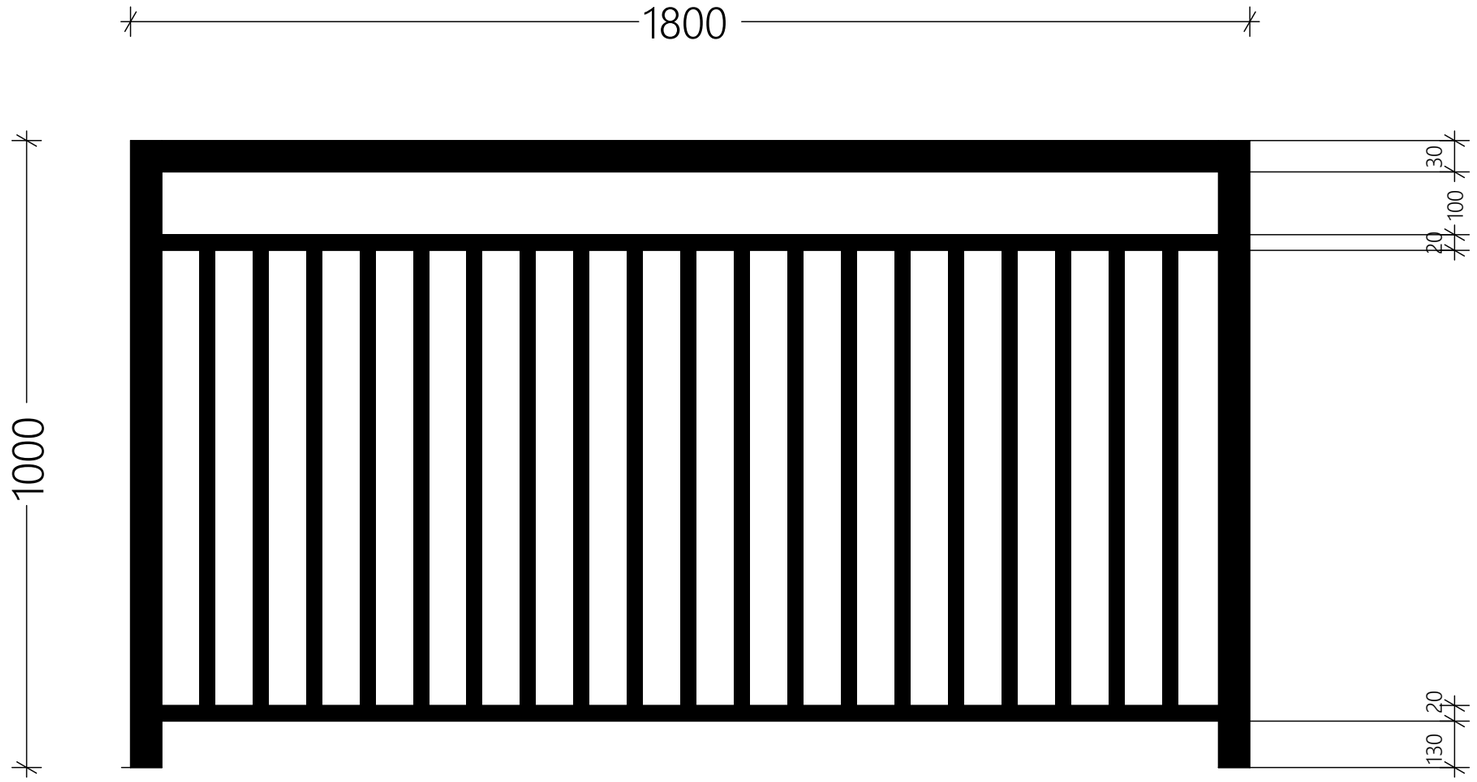

მოაჯირის ჩარჩო ნახაზი

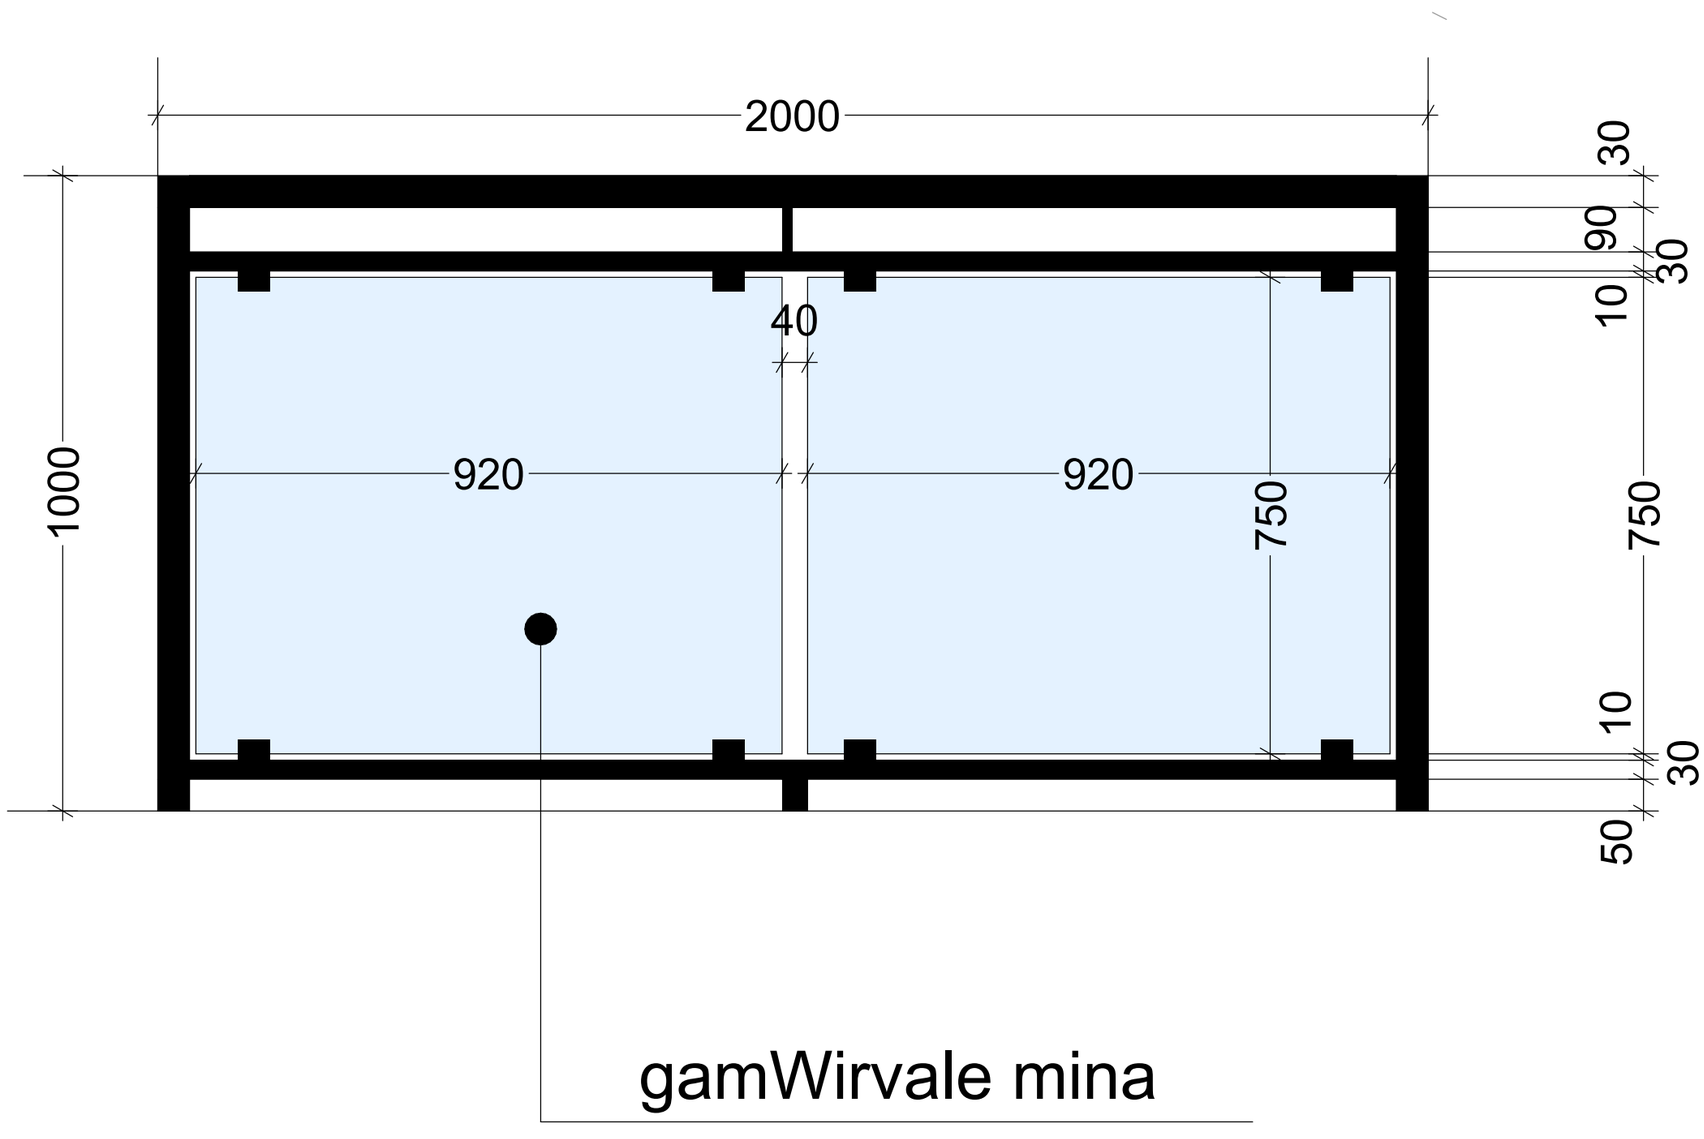

მიწისპირა სართულის განსაზღვის სქემა

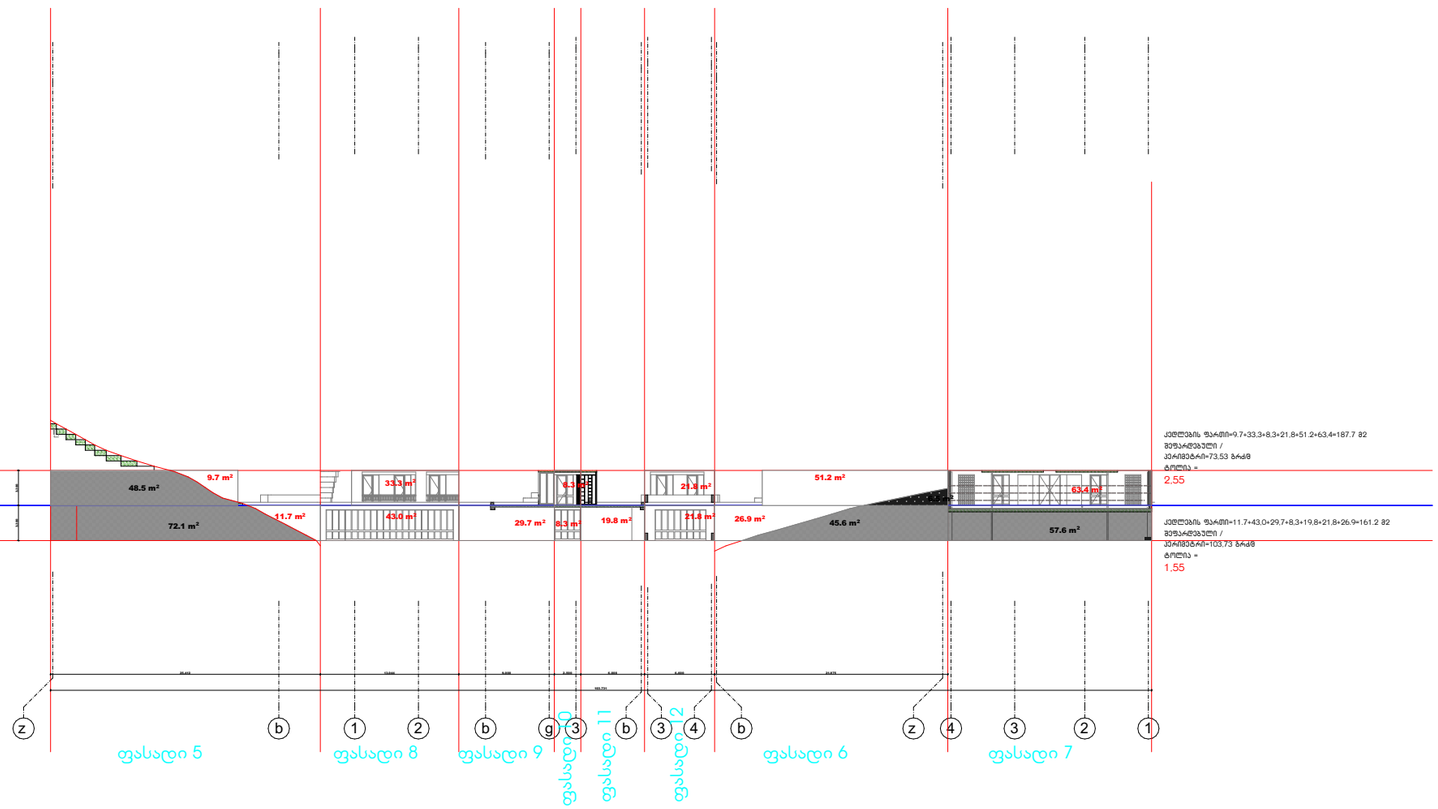

V-001

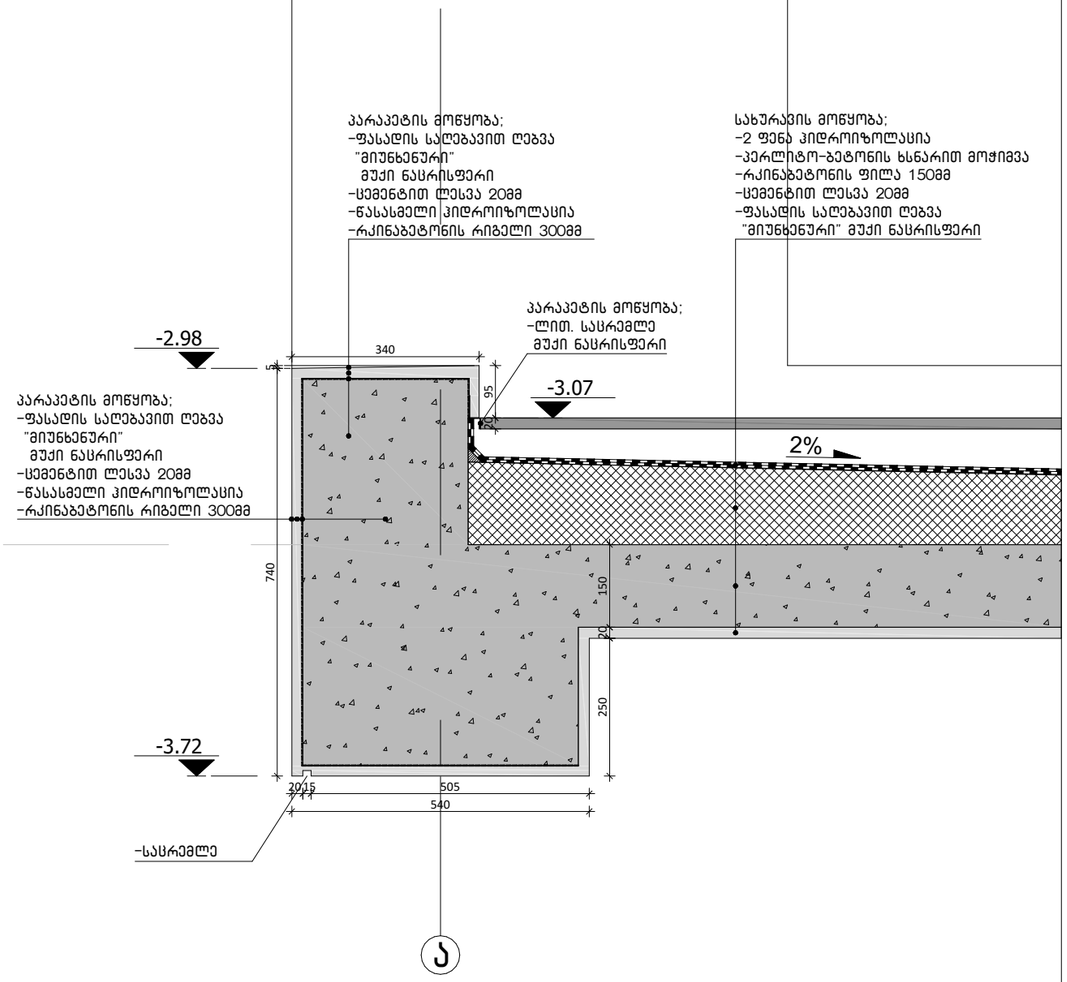

V-002

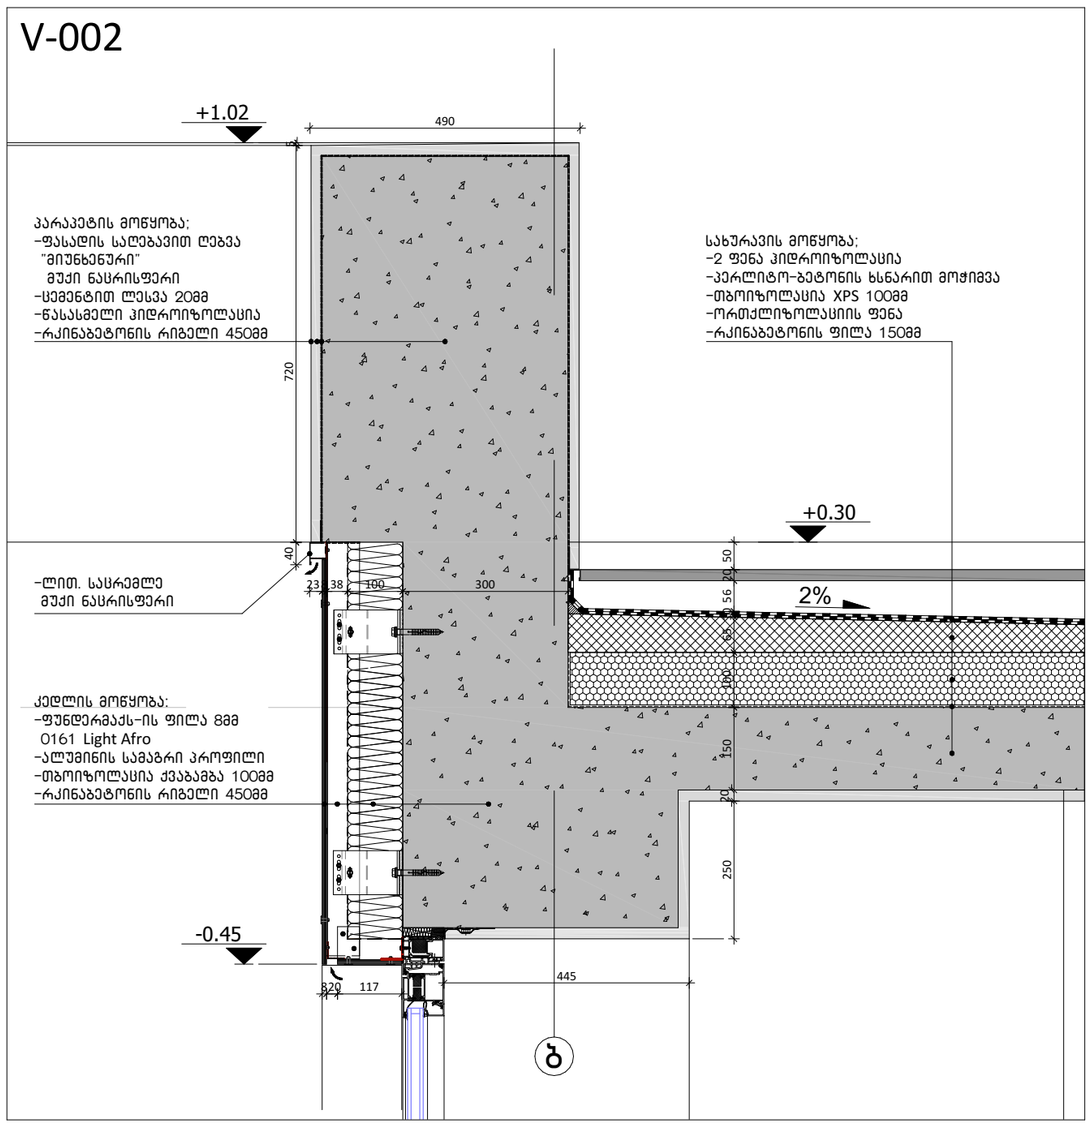

დამკვეთი	მოსპენდ ჰ.მ.ა. ხაღურ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაიშის ტერიტორიაზე, ნაკვეთი №1
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .პ.		

V-003

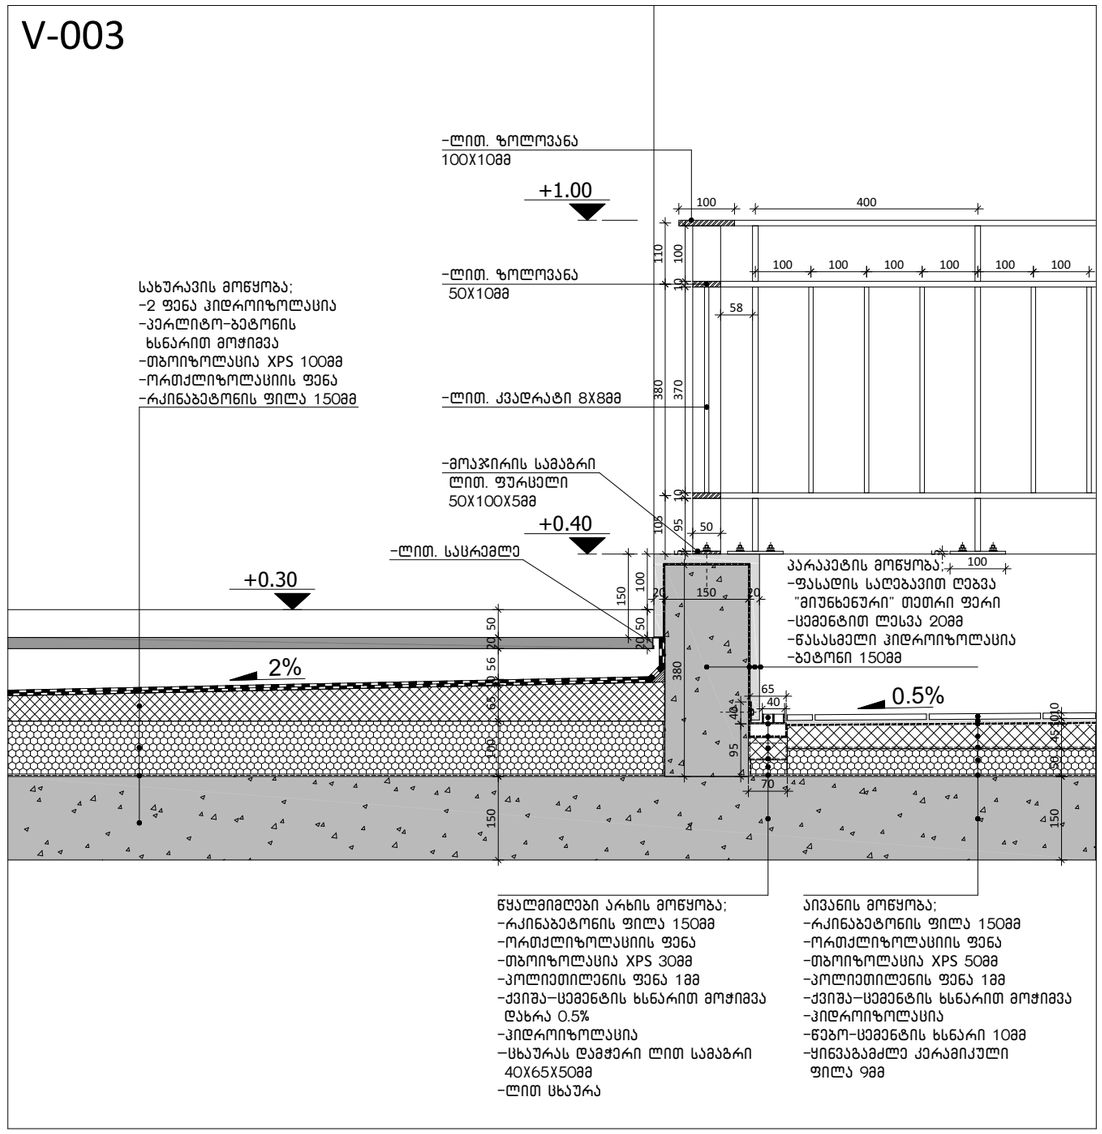

V-004

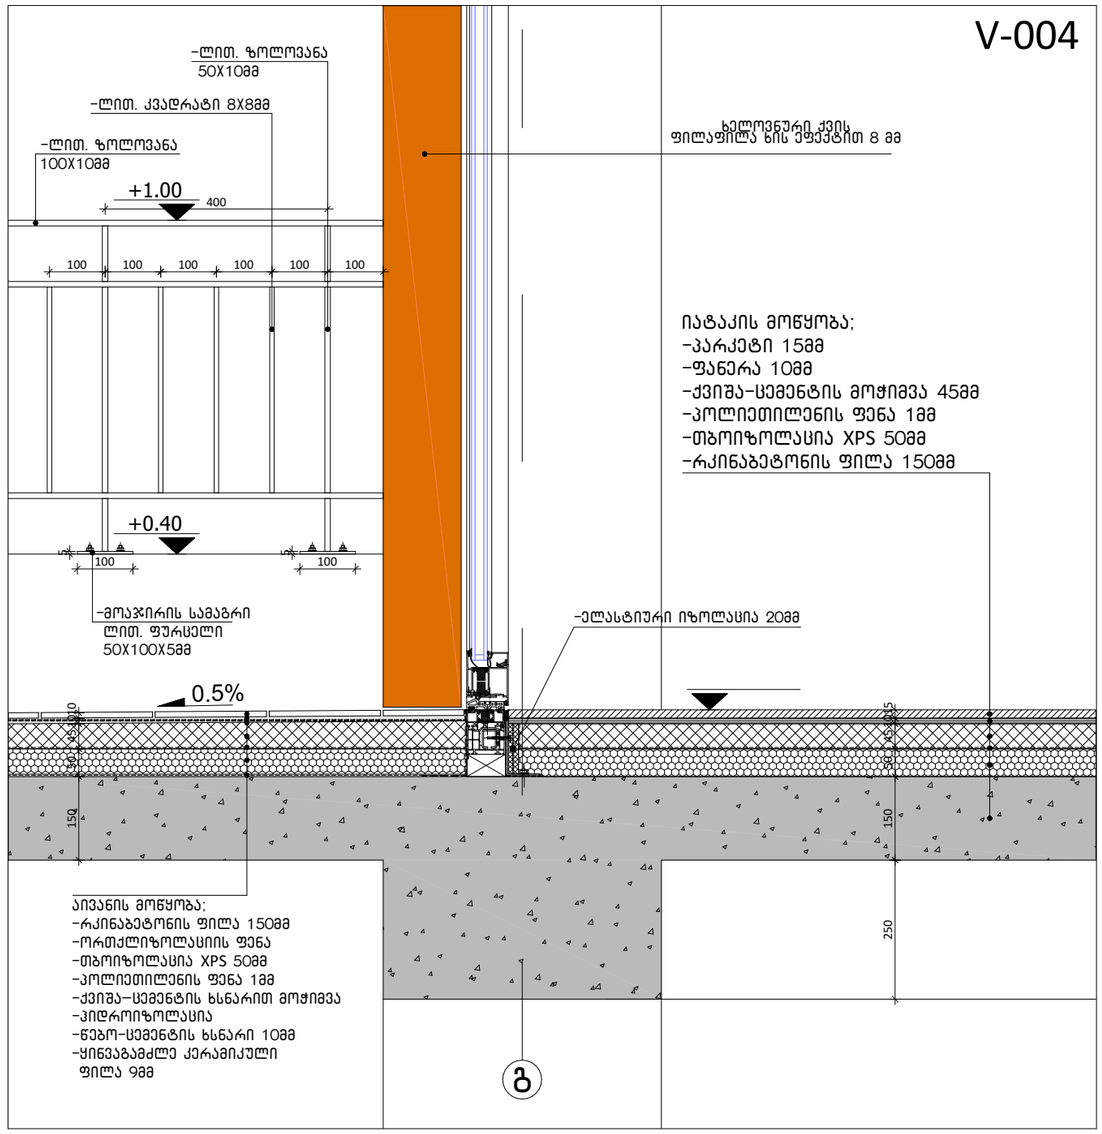

შენიშვნა:

მოაჯირის და ცხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოსამზდ ა.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხალ ი თბილისში, წულუკიძის ფერდობის II, III და IV მ/რ-ის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის ფურცლები
მ .პ.	

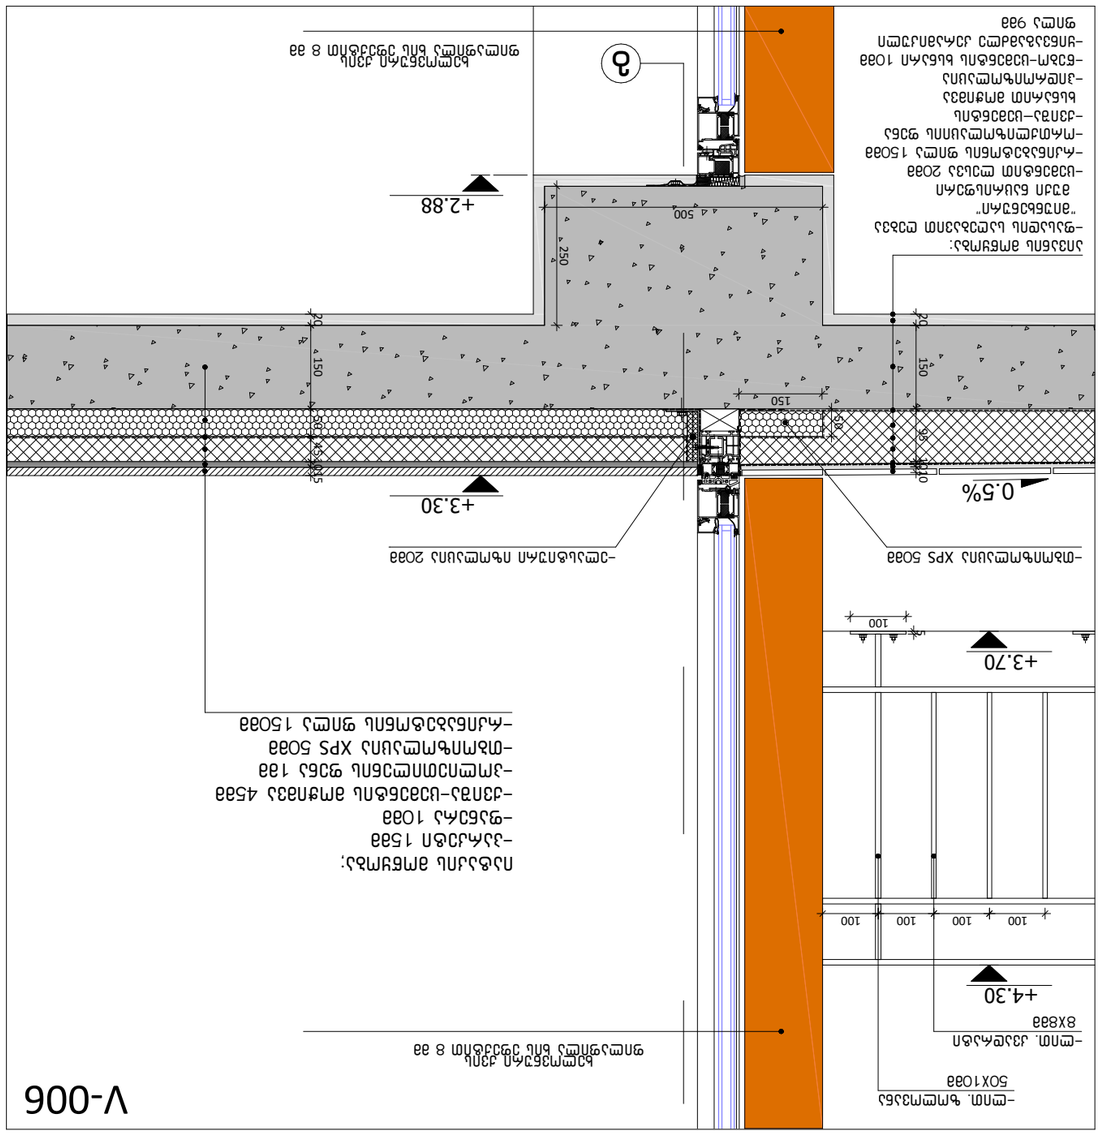
V-005
+4.30
+3.70
+3.13
0.5%
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
100
105
50
95
10
20
370
380
58
40
95
70
65
40
1250
100
20
20
20

V-007

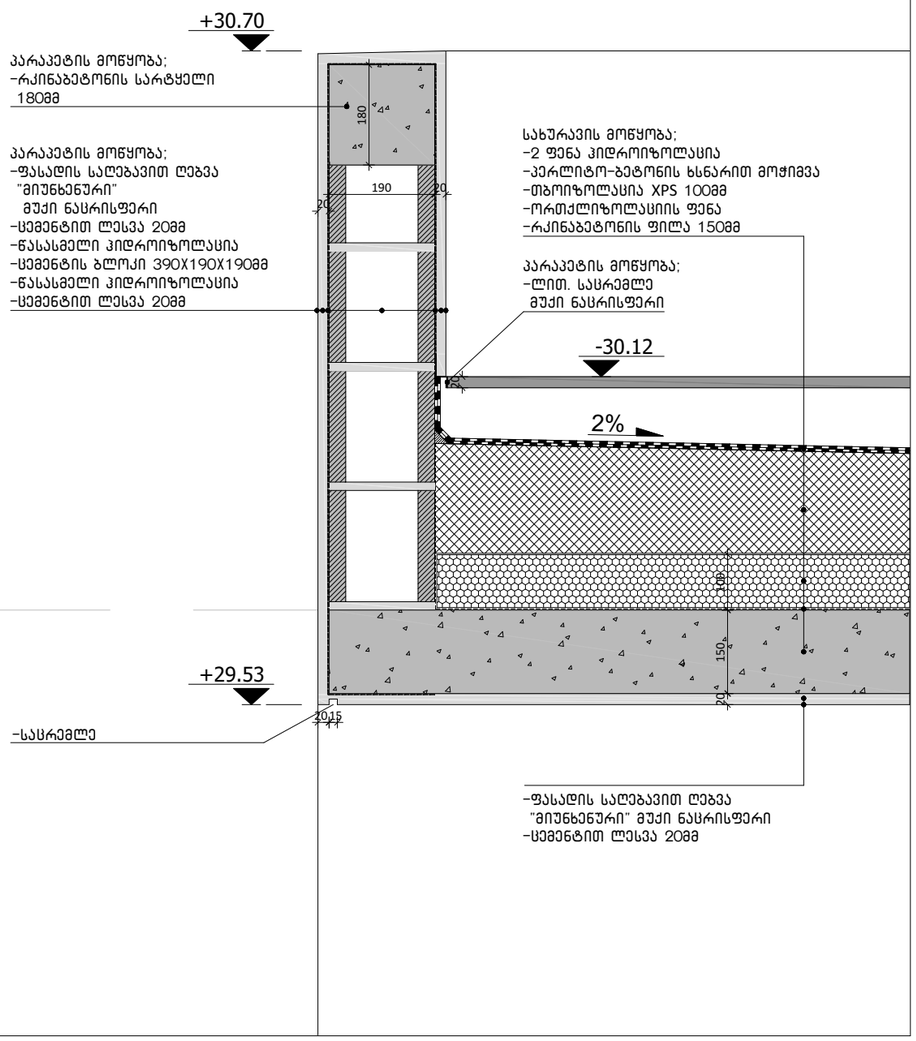

V-008

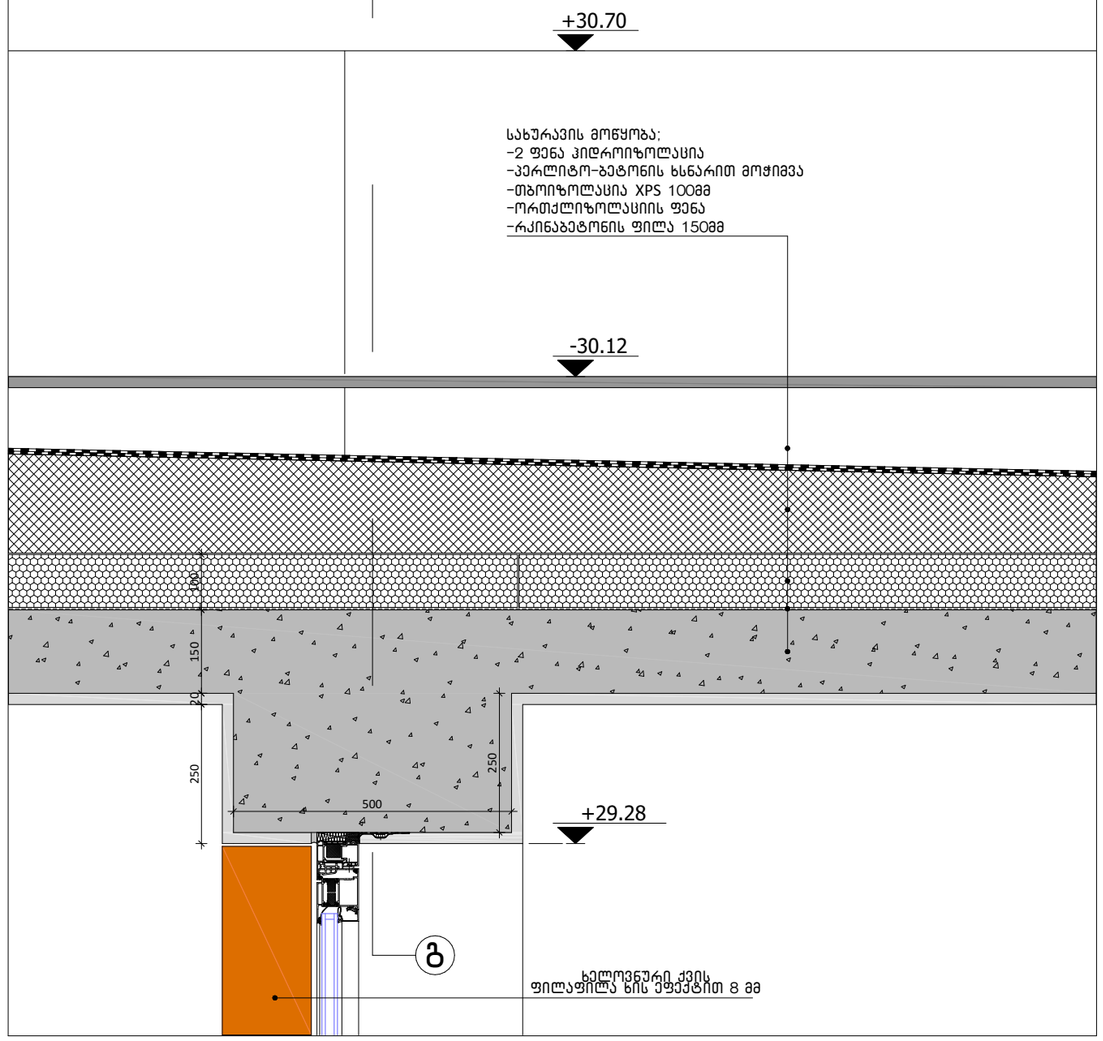

შენიშვნა:

დამკვეთი	მოპამჟდ პ.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანაში, ნაკვეთი 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .პ.		

V-009

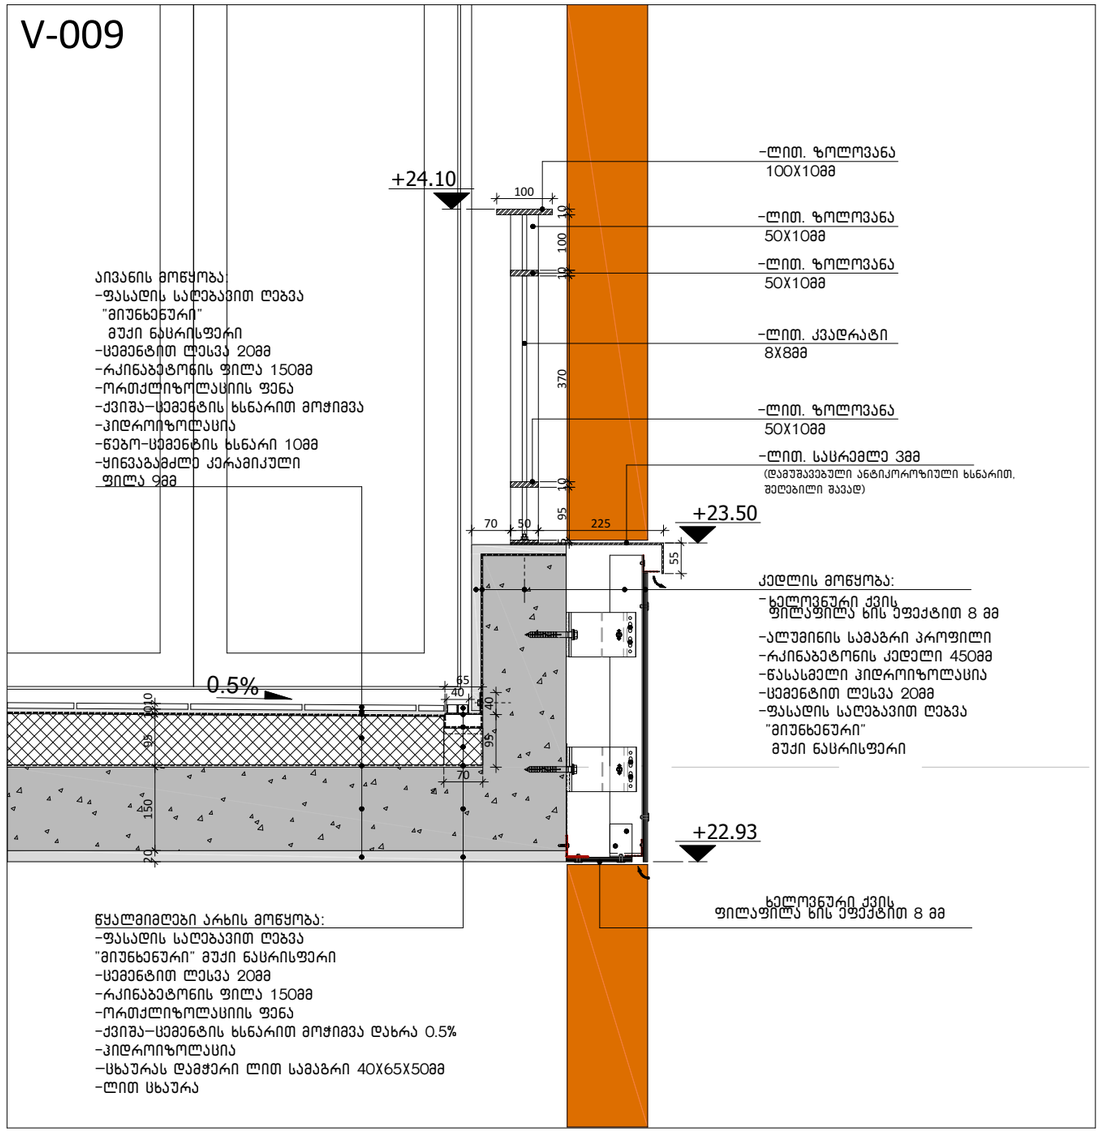

V-010

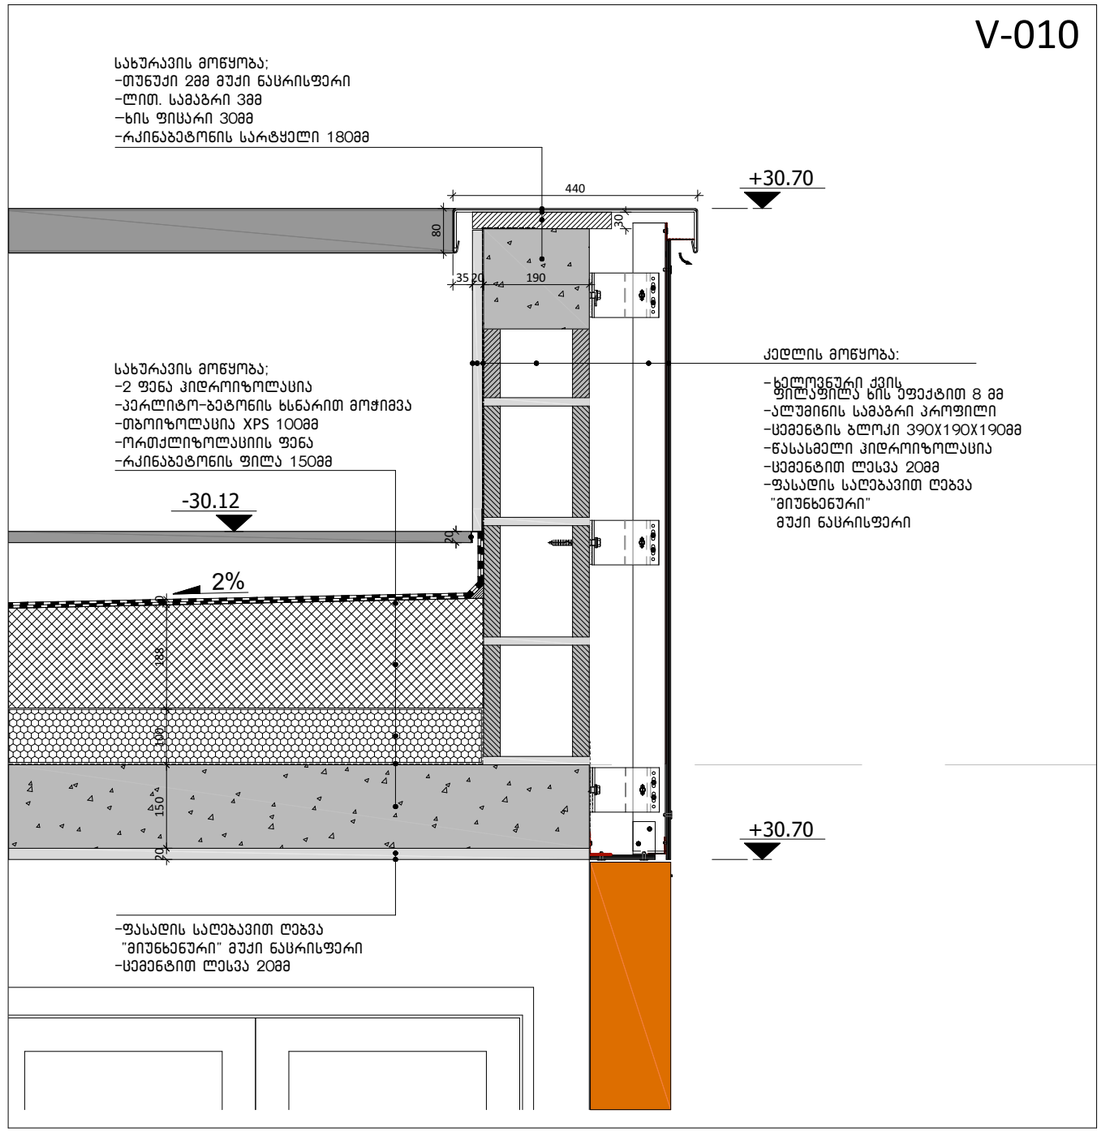

შენიშვნა:

მოაჯირის და ცხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოსამზად ჰ.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხალვ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III და IV მკრ-ის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
შ .პ.		