

ügyfélszolgálati iroda építész tervező iroda építész tervező iroda építész tervező iroda	

építész tervező

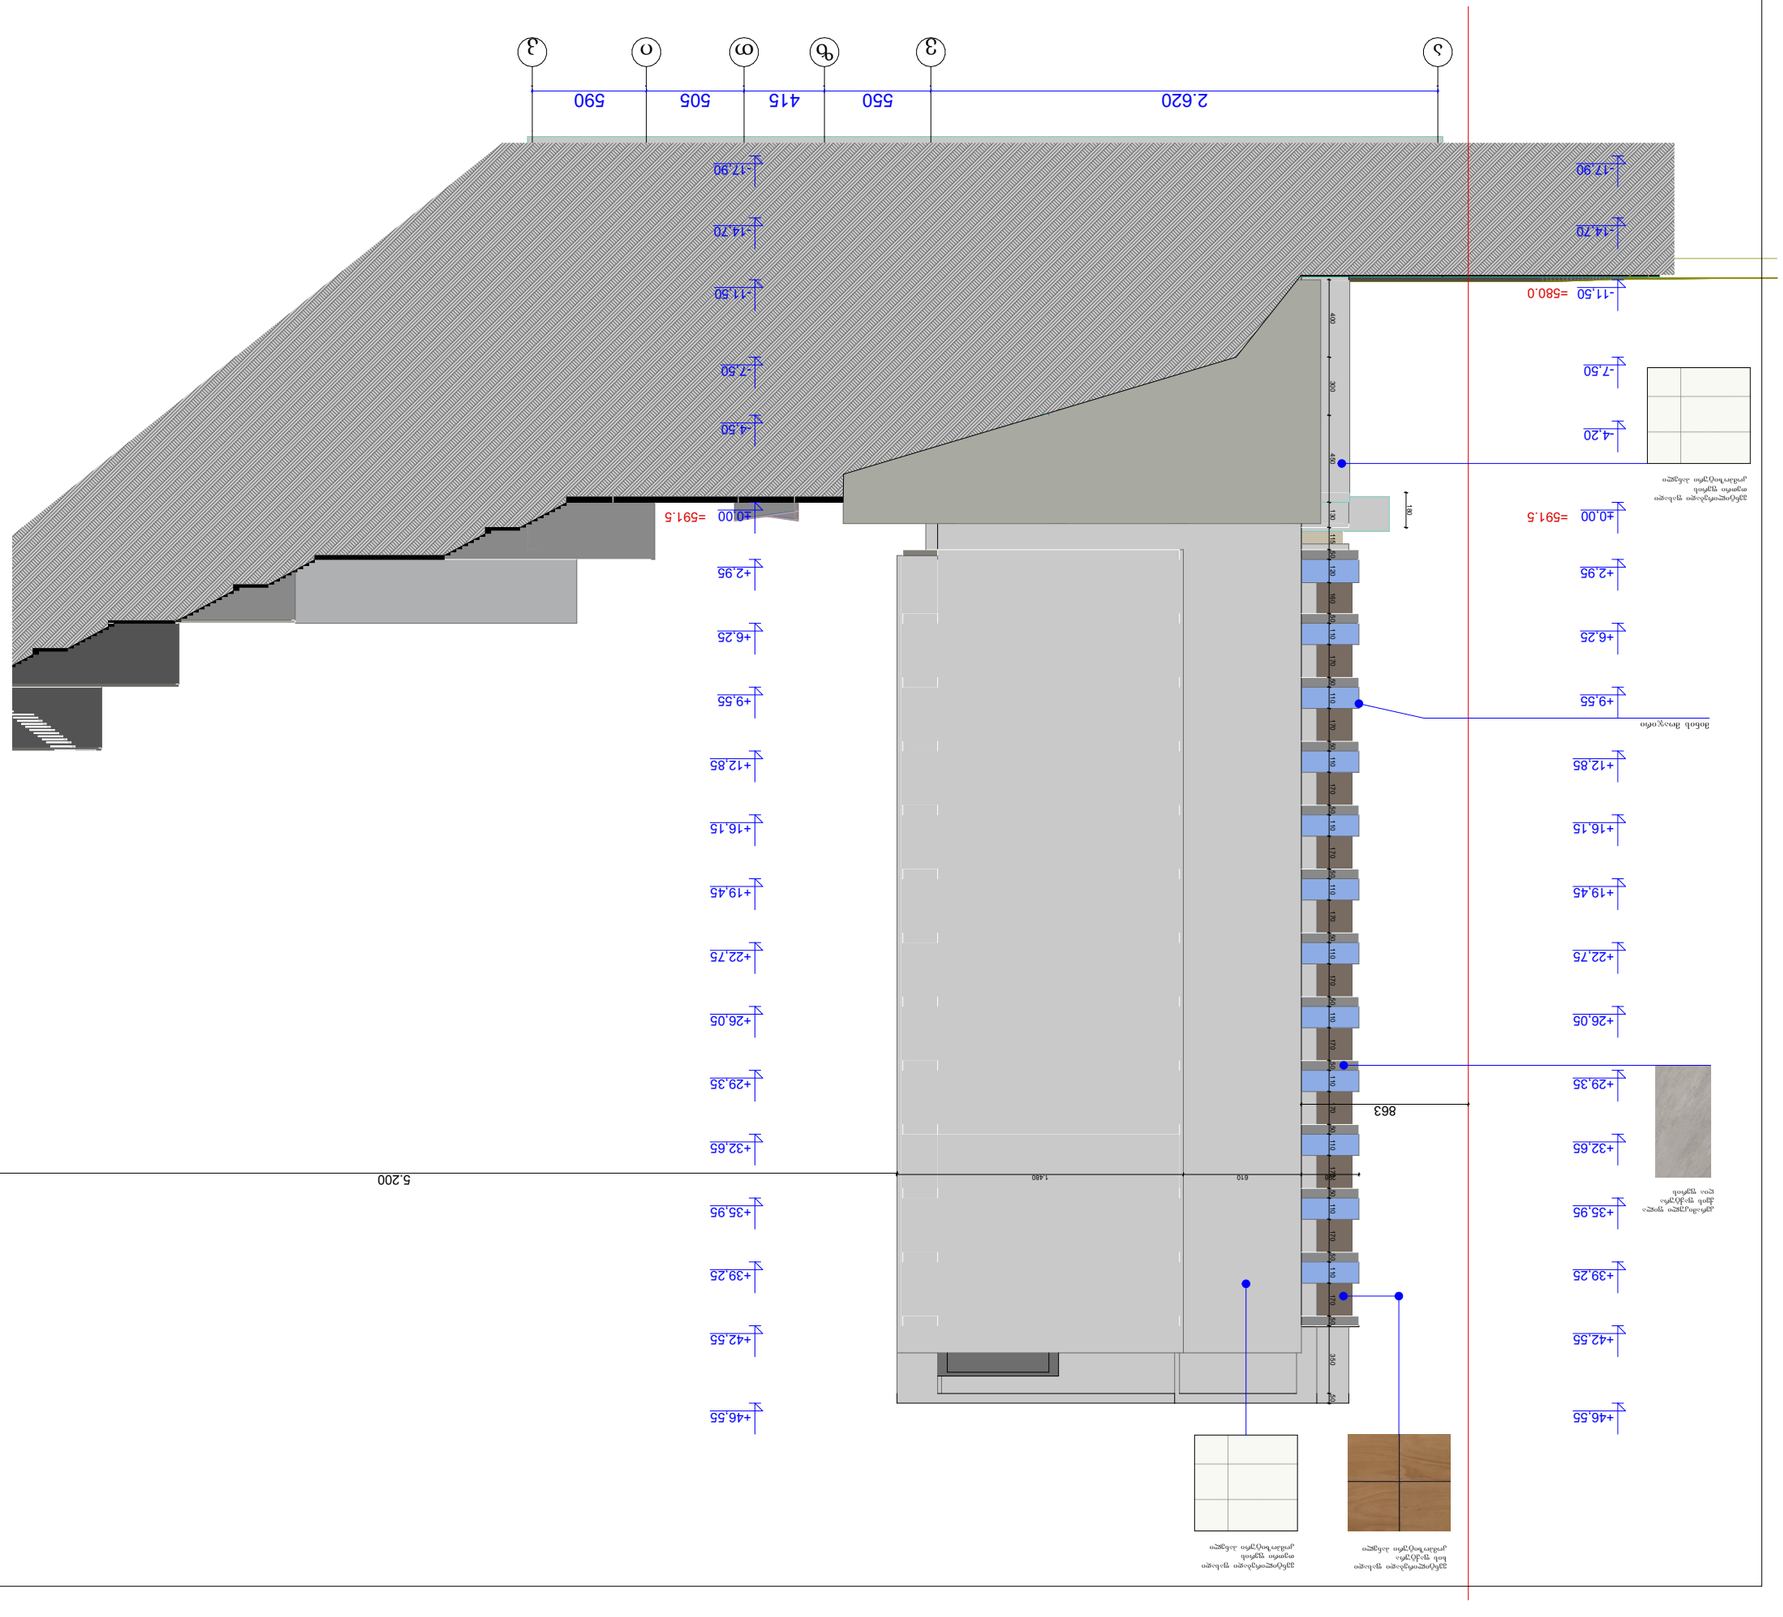
1
2
3
4
5
2.620
550
415
505
590
-11.50 =580.0
-17.90
-14.70
-7.50
-4.20
+0.00 =591.5
+2.95
+6.25
+9.55
+12.85
+16.15
+19.45
+22.75
+26.05
+29.35
+32.65
+35.95
+39.25
+42.55
+46.55
+0.00 =591.5
5.200
1.480
610
863
400
300
490
180
150
120
100
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
150
120
350
250
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Чертеж выполнен в программе ArchiCAD 25	Лист А-3	Фасад 1-10
Масштаб 1:100		
Дата 10.07.2023 г.		

Фасад 1-10

Стадия	Лист	Листов
Р	0	2-О

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная студия "NEWARCHSTUDIO"
ИНН 4126803780 ОГРН 1214100000000

Главный архитектор	Ф.И.О.	
Главный инженер проекта	Ф.И.О.	
Начальник отдела	Ф.И.О.	
Разработал	Ф.И.О.	

Жилой дом по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 19

Фасад 1-10

Стадия Р | Лист 0 | Листов 2-О

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная студия "NEWARCHSTUDIO"
ИНН 4126803780 ОГРН 1214100000000

Копирование и использование данного чертежа любым способом без разрешения автора запрещено.

Фасад 1-10

Масштаб 1:100

Дата 10.07.2023 г.

Лист А-3

Формат А3

Жилой дом по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 19

Фасад 1-10

Стадия Р | Лист 0 | Листов 2-О

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная студия "NEWARCHSTUDIO"
ИНН 4126803780 ОГРН 1214100000000

Копирование и использование данного чертежа любым способом без разрешения автора запрещено.

Фасад 1-10

Масштаб 1:100

Дата 10.07.2023 г.

Лист А-3

Формат А3

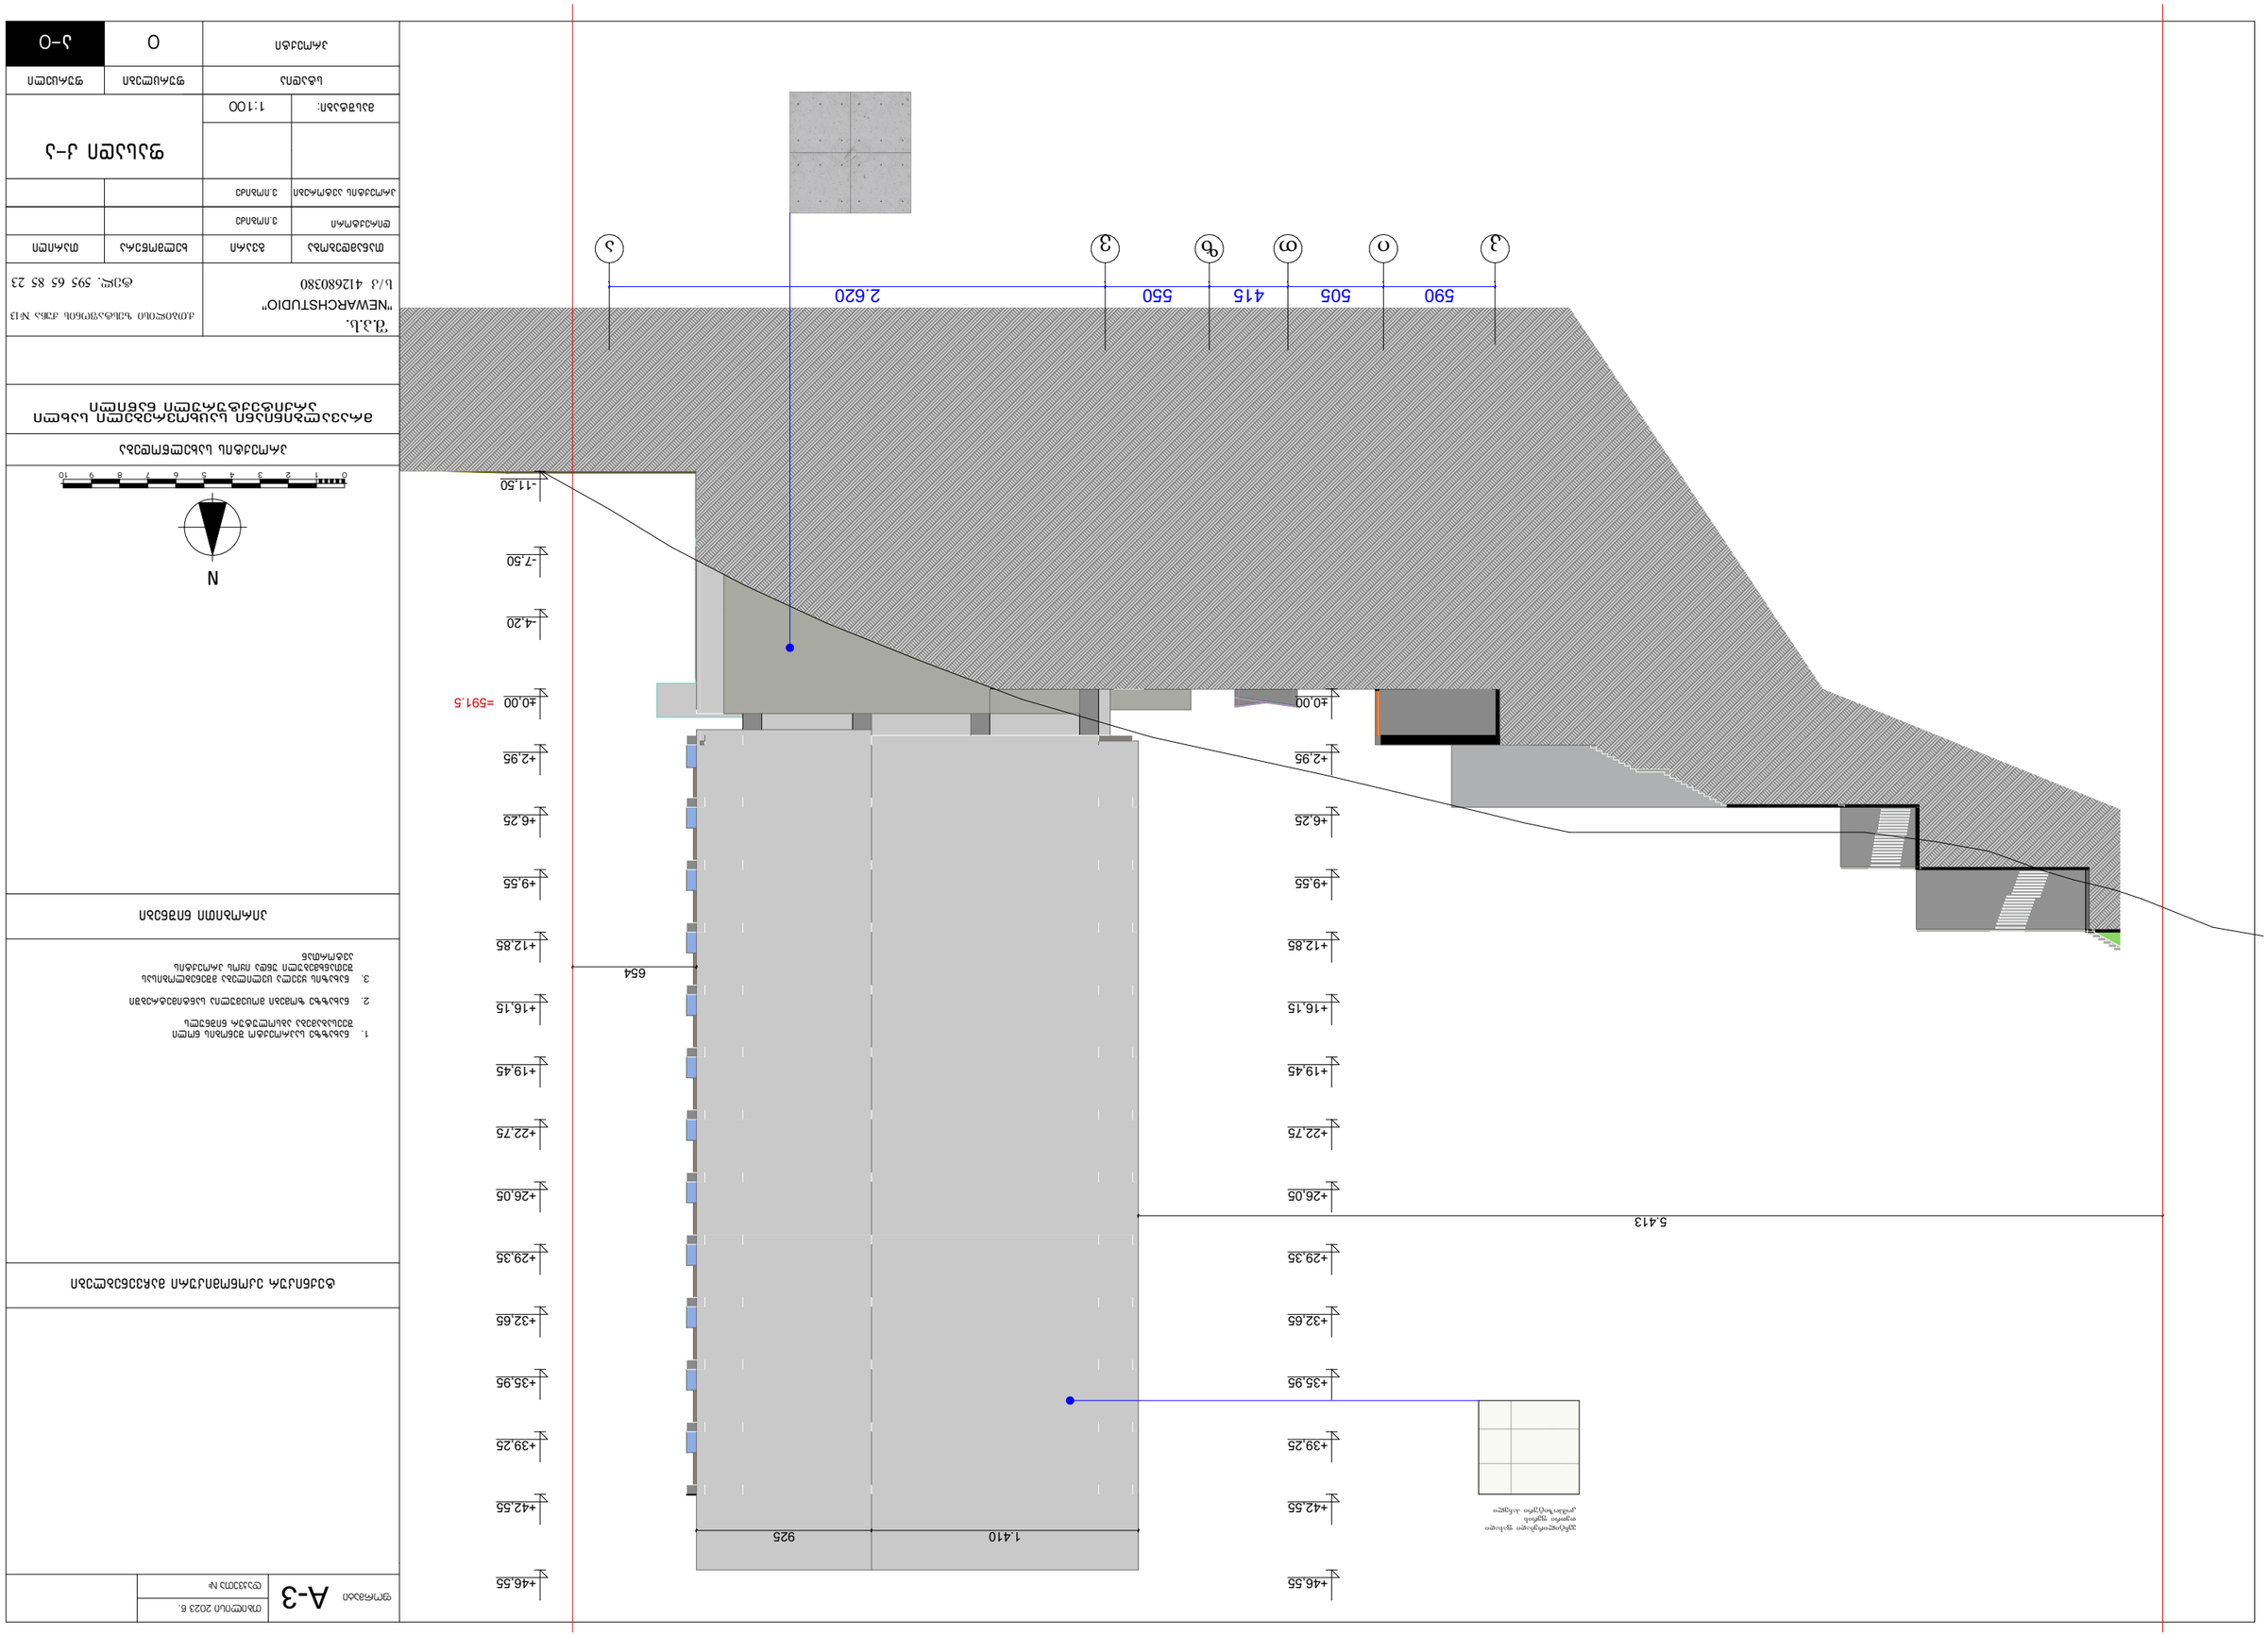

Építtető:	1:100
Tervezői művezető:	Építész tervfőrész:
Építész tervező:	Építész tervtanulmány:
Építész tervtanulmány	0
Építész tervfőrész:	J–O
Építész tervező:	
Építész művezető:	
Építész tervtanulmány:	
Építész tervfőrész:

-11.5 სართული

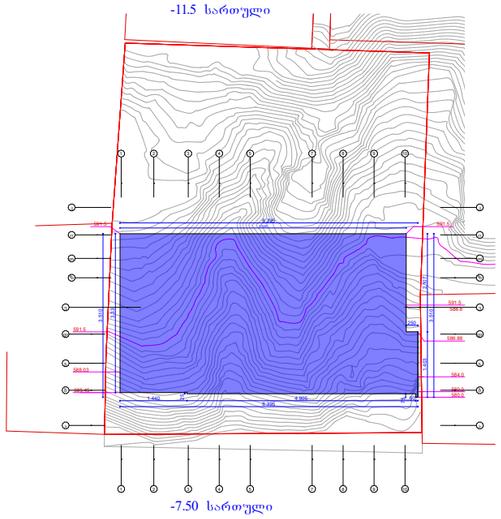

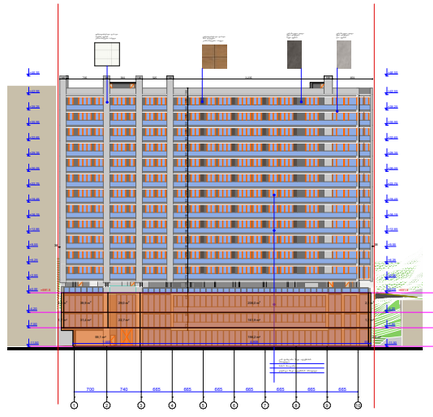

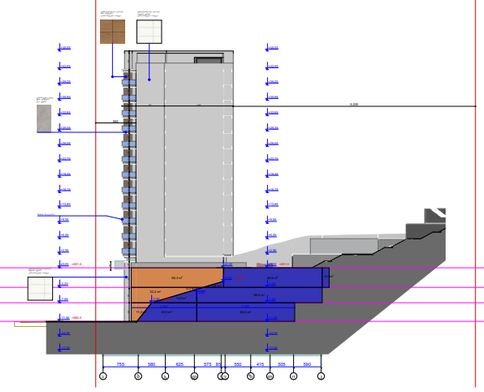

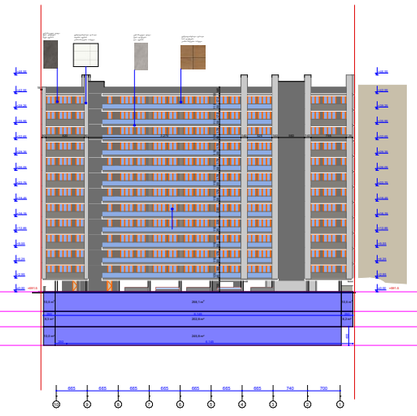

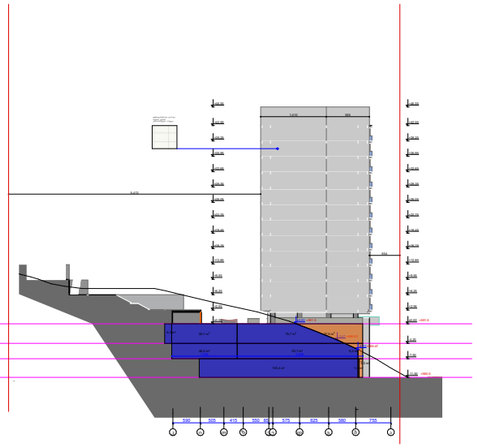

-11.5 სართულის ამოწევის არეარიში

მიწის ზედა ფასადი S=272.5
სართულის გარე პერიმეტრი P=198.1

H=S/P
H=272.5/198.1
H=1.37
-11.5 ნიშნულზე არსებული სართულის საშუალო ამოწევა გრუნტიდან შეადგენს 1.37
შესაბამისად არ იანგარიშება კ2 კოეფიციენტში



-7.50 სართული

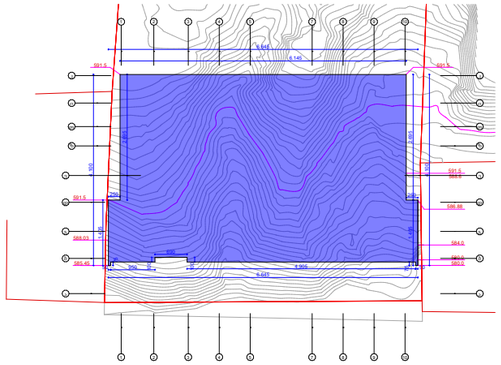

-7.5 სართულის ამოწევის არეარიში

მიწის ზედა ფასადი S=268.7
სართულის გარე პერიმეტრი P=218.4

H=S/P
H=268.7/218.4
H=1.23
-7.5 ნიშნულზე არსებული სართულის საშუალო ამოწევა გრუნტიდან შეადგენს 1.23
შესაბამისად არ იანგარიშება კ2 კოეფიციენტში



-4.50 სართული

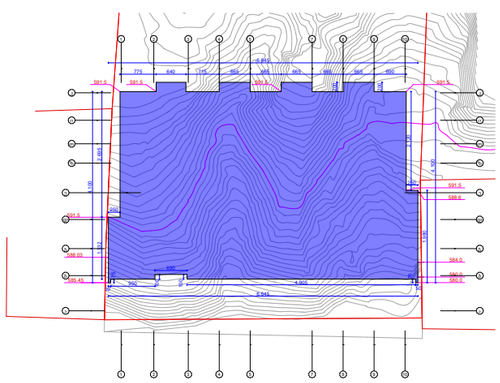

-4.5 სართულის ამოწევის არეარიში

მიწის ზედა ფასადი S=411.4
სართულის გარე პერიმეტრი P=234.4

H=S/P
H=411.4/234.4
H=1.75
-4.5 ნიშნულზე არსებული სართულის საშუალო ამოწევა გრუნტიდან შეადგენს 1.75
შესაბამისად არ იანგარიშება კ2 კოეფიციენტში

