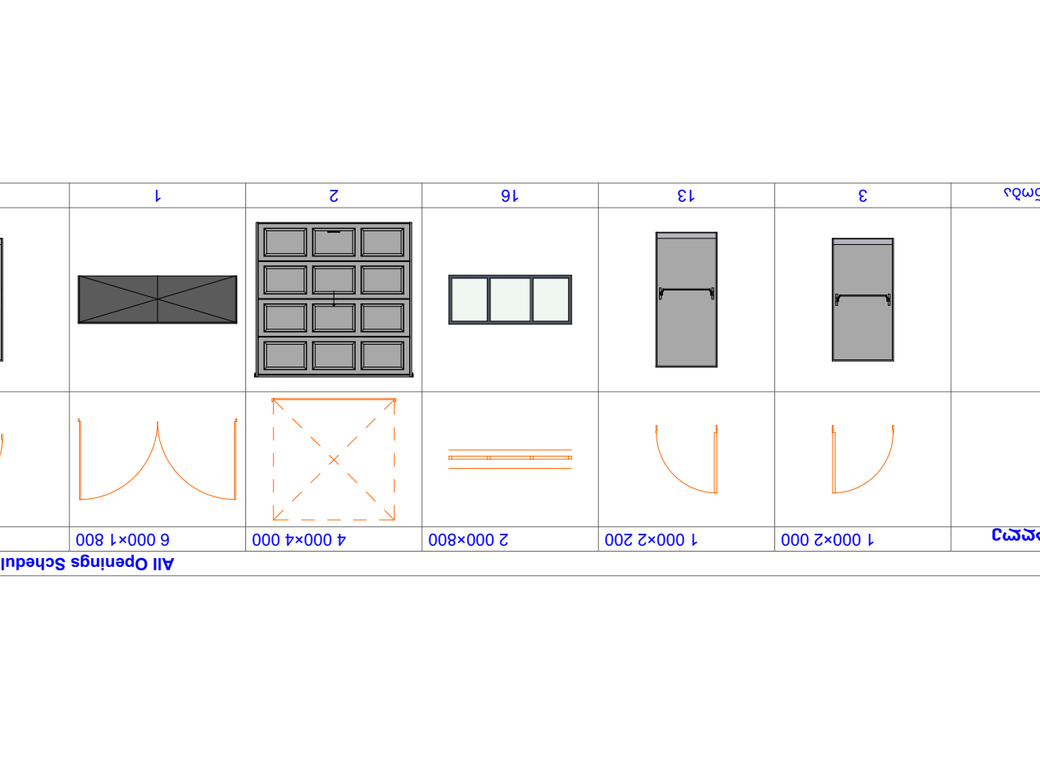

810Ø
ռոռոռոռ ռռռ

Фасад со стороны двора

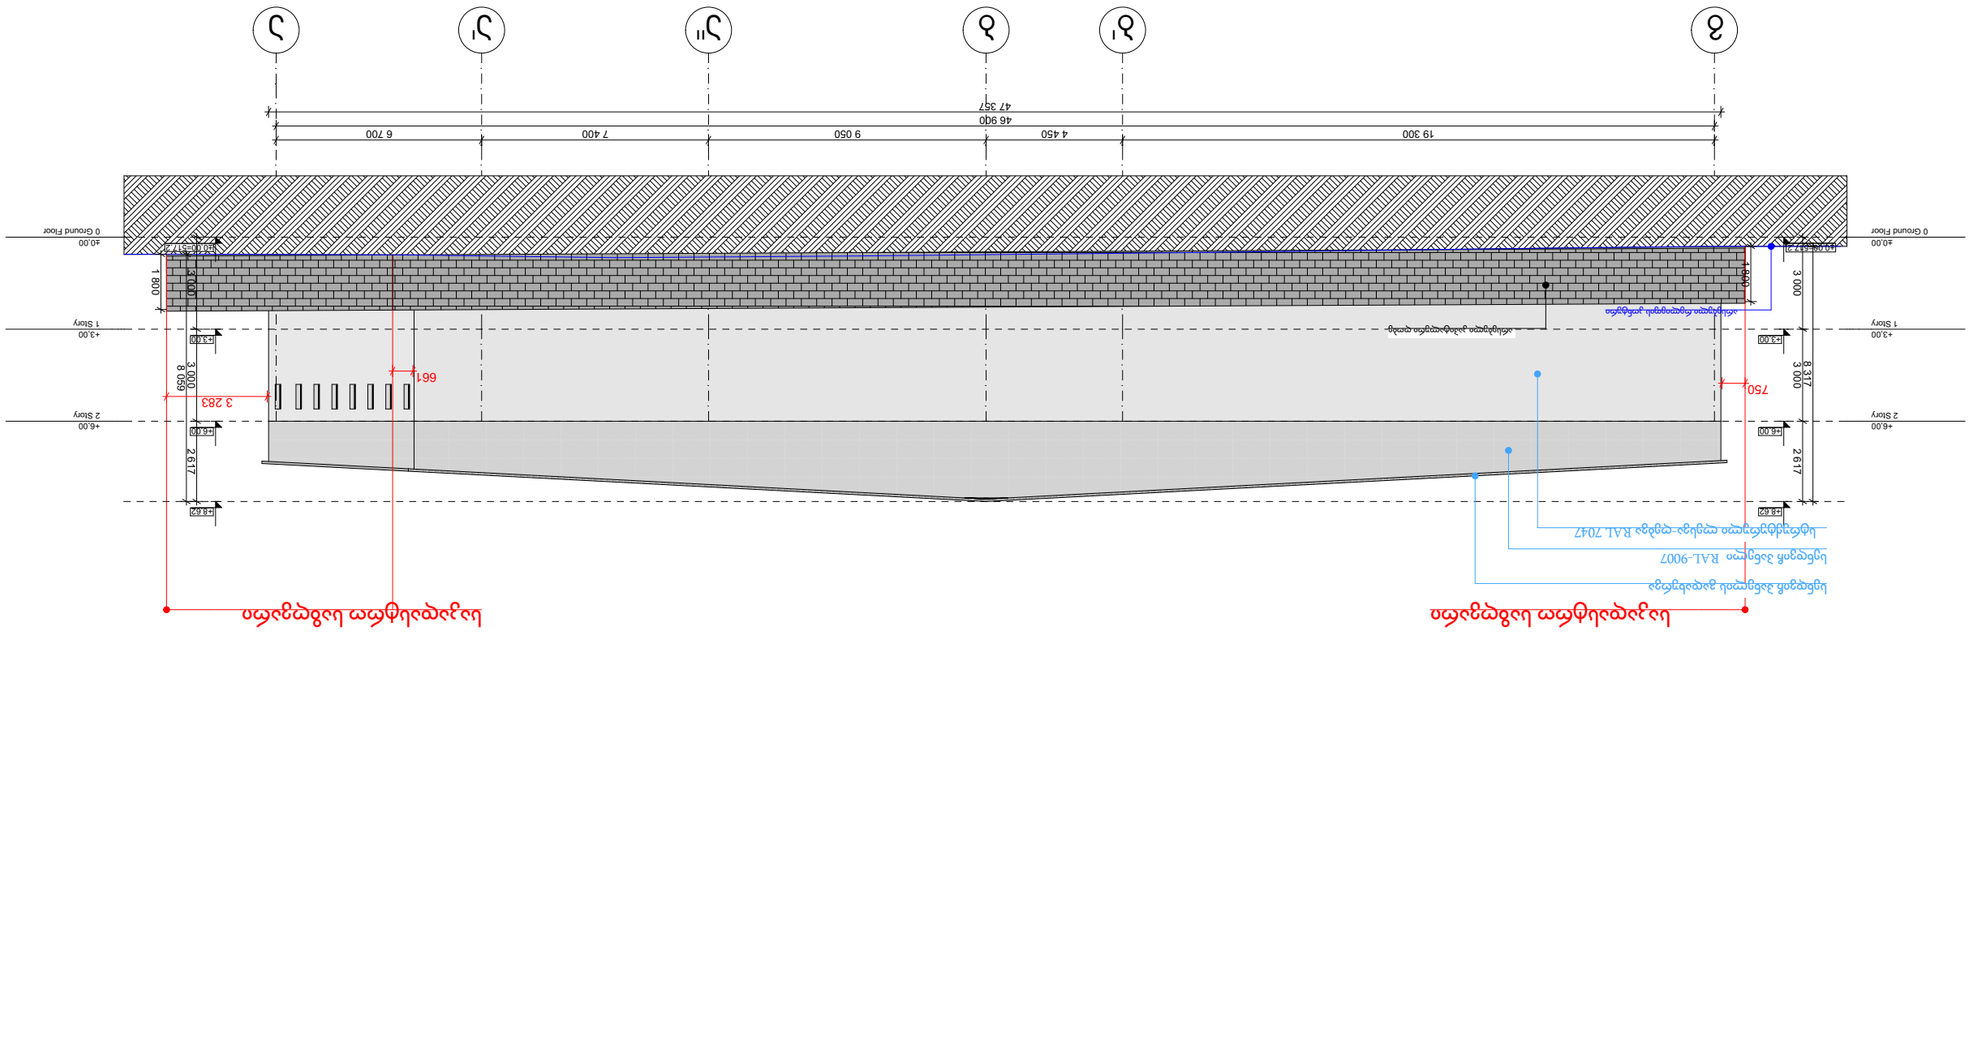
Материал и цвет отделки фасадов определяется согласно архитектурному проекту.

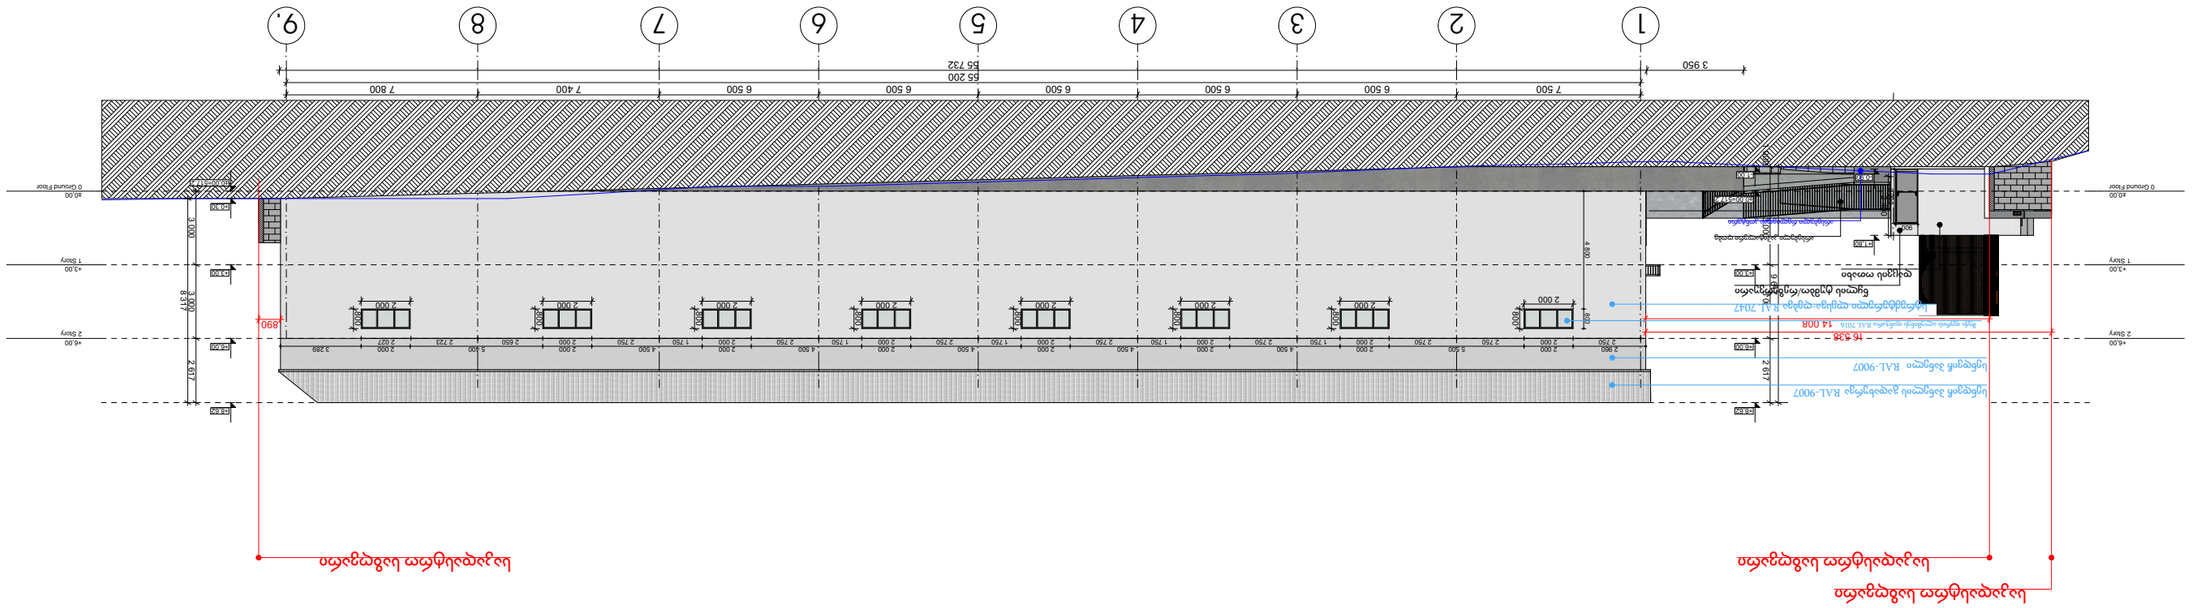
Все работы по устройству фасадов должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП, ТУ, а также с учетом требований, изложенных в настоящем проекте.

Перед началом работ по устройству фасадов должны быть выполнены все работы по устройству кровли, монтажу окон, балконных дверей, витражей, а также работы по устройству внутренних инженерных систем.

Устройство фасадов должно производиться при температуре воздуха и основания не ниже +5°С и не выше +30°С, если иное не предусмотрено технологией производства работ.

Работы по устройству фасадов должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы


1 Ground Floor
+3.00 1 Story
+6.00 2 Story
+8.67
19 300
4 450
9 050
7 400
6 700
46 900
47 357
3 000
3 000
2617
8 317
750
3 283
661
3 000
8 000
2817
1 800
1 000
1 000
1 000


1
2
3
4
5
6
7
8
9
55 732
55 200
3 950
7 500
7 800
7 400
6 500
2 000
2 750
2 500
2 250
4 500
1 750
2 750
2 000
2 750
2 500
2 750
2 000
2 750
2 500
2 750
2 000
2 750
2 500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
52 659
52 200
7 500
6 500
7 400
4 800
Ground Floor
1 Storey
2 Storey
3 000
2 617
16 498
8 148
579
1 000
2 000
1 992
4 509
4 507
4 508
4 611
2 031
1 609
2 342
2 241
2 167
2 340
2 276
5 510
2 378
2 166
1 342
1 389
2 242
1 168
1 400
Ramp
Entrance
Exit
Existing Building
Existing Building
Existing Building