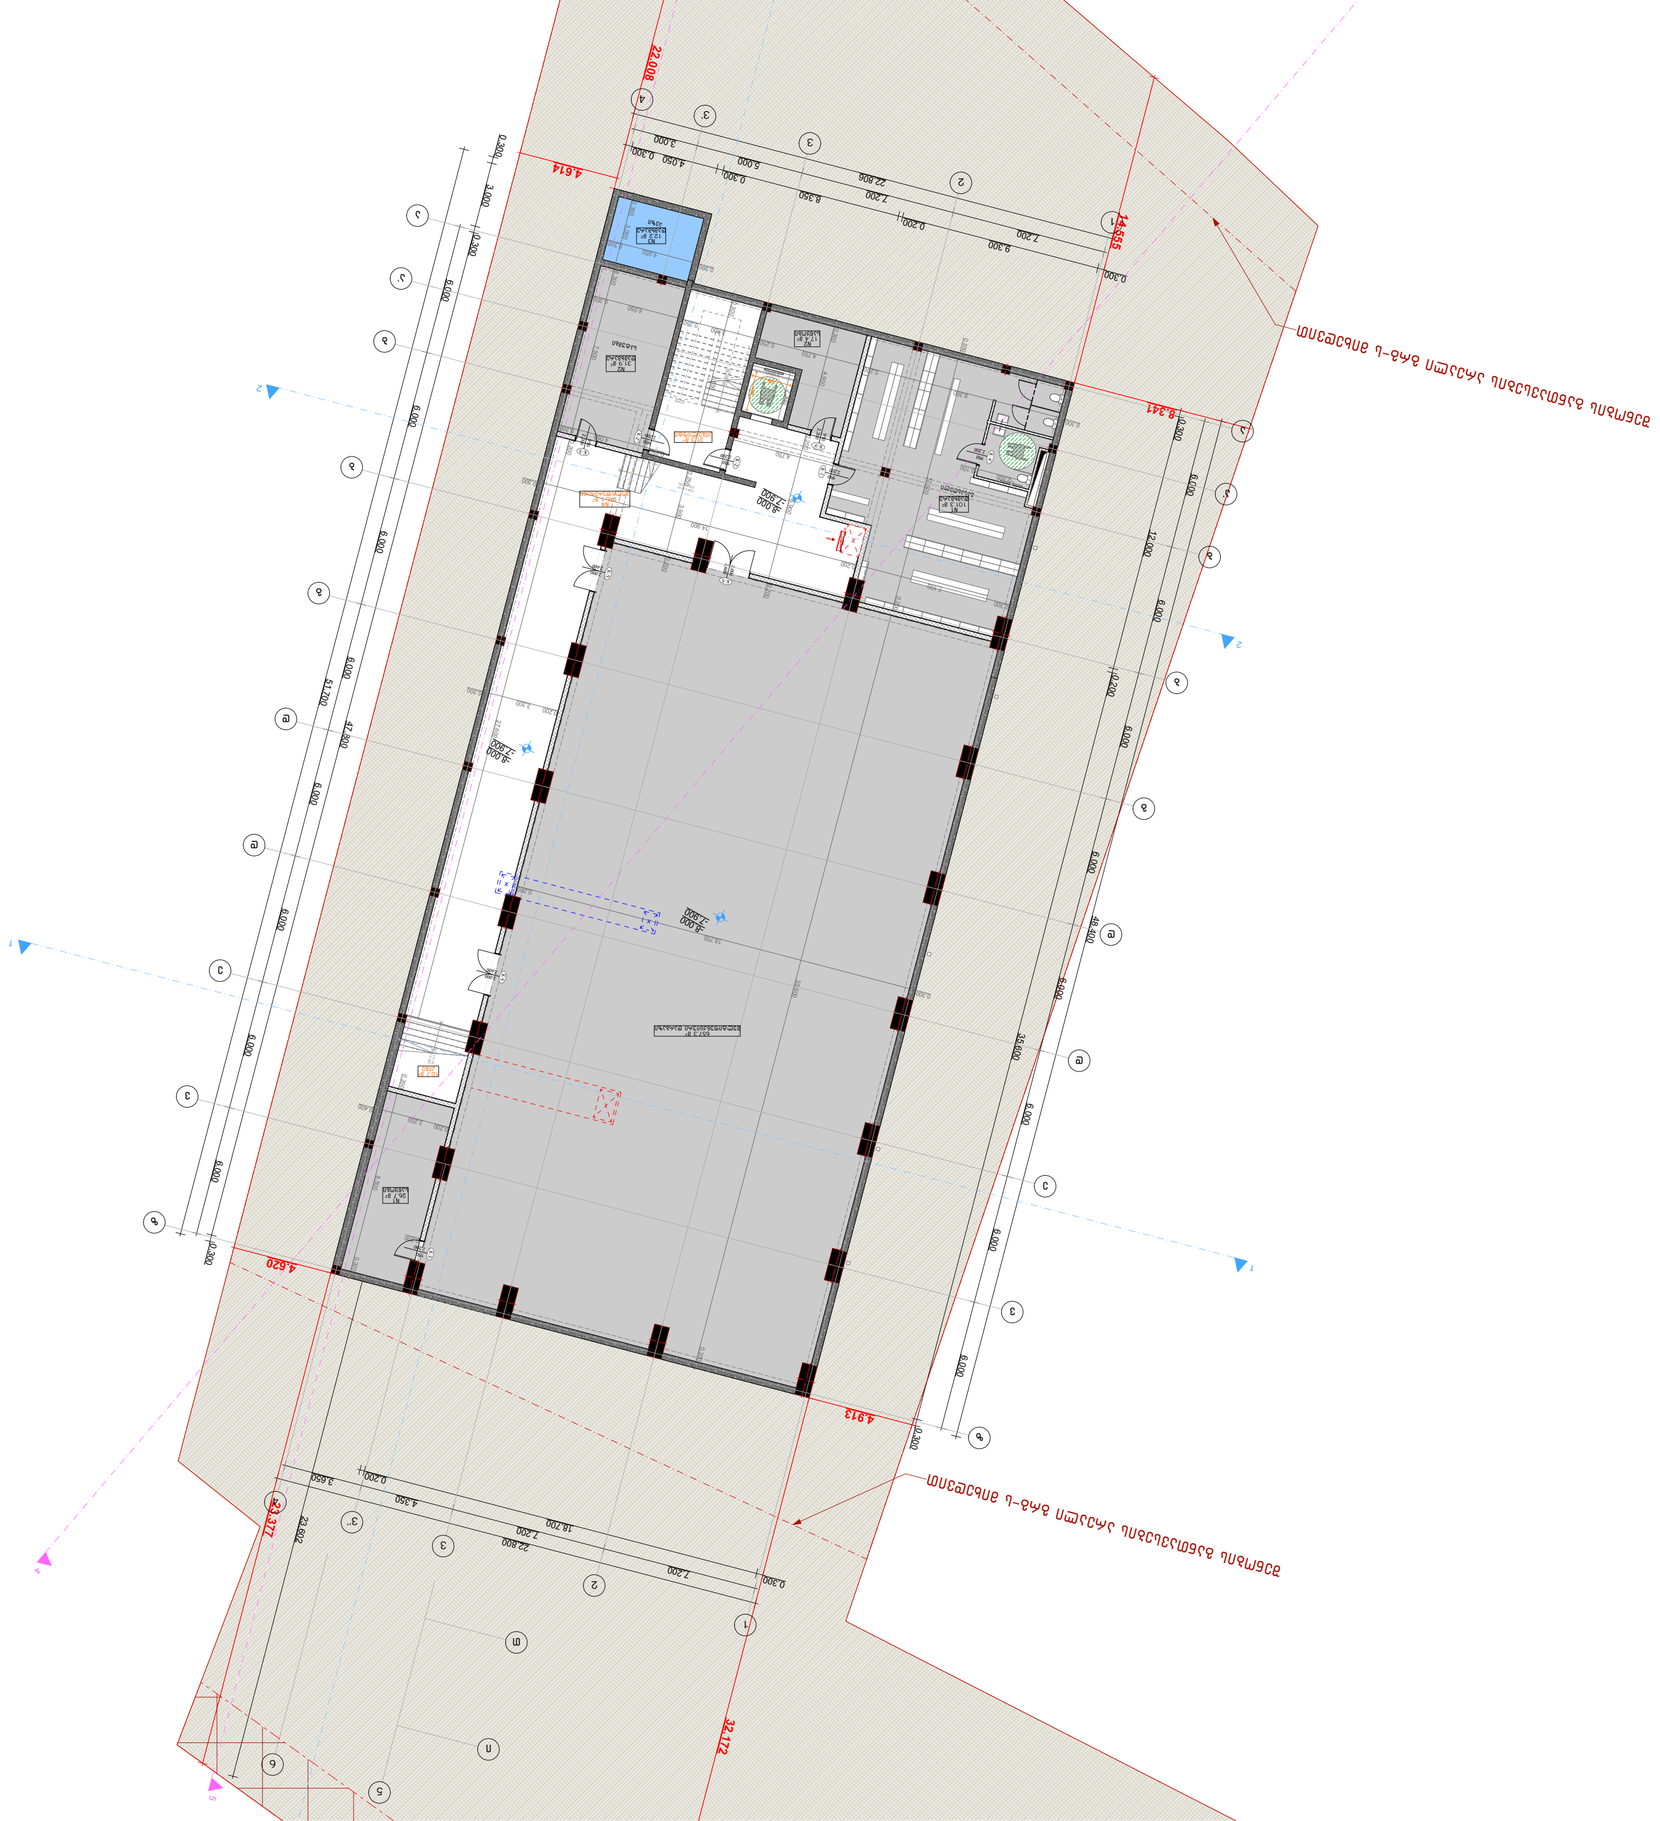

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ავტოსადგომის

ფართი

საცხოვრებელი ფართი

საზაფხულო ფართი

დამხმარე ფართი

კომერციული ფართი

საოფისე ფართი

კიბის უჯრედის ფართი

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის

ქუჩა

#8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

სარდაფის გეგმა -8.00 ნიშნულზე

A.01.1

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

1

2

3

4

5

6

UP

23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

1

23456

UP

27R x 0.170 26G x 0.280

51.700

0.300

47.800

0.300

3.000

0.300

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3.000

5.000

7.200

7.200

22.806

0.300

9.300

0.200

8.350

0.300
4.050
0.300

48.400

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0.300

35.600

0.200

12.000

0.300

7.200

7.200

4.350

3.650

22.800

0.300

18.700

0.200

27.600

0.200

7.900

0.300

3.000 0.300

0.300

9.300

0.200
4.750
0.250
3.400
0.250
4.050
0.300

0.200

3.900

0.250

7.850

0.300

0.300

14.900

0.200

7.100

0.300

4.750

0.300

3.300

0.200

0.300

12.000

0.200

35.600

0.300

0.300

18.700

0.200

0.400

3.200

0.200

0.200 0.200

8.500

0.300

0.200

6.900

0.200

4.900

0.300

0.300
4.050
0.300

0.250
4.050
0.300

23.602

4.614

22.008

8.341

14.555

4.913

32.172

4.620 23.377

0.100
2.500
0.100

-8.000 -7.900

-8.000 -7.900

-8.000 -7.900

K-4'
2,200 950

N1
101.3

m

2

დამხმარე

10.7

m

2

კიბე

31.3

m

2

კიბე/ლიფტი

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

ავზი

სატუმბი

გასახდელი

K-5
2,600 2,000

K-5 2,600 2,000

K-3 2,200 950

K-5
2,600 2,000

K-1

2,200 950

K-3'2,200 950

CO 1.350 /0.850

K-3
2,200 950

2.000

N2
31.9

m

2

დამხმარე

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3''

3'

5

6

T

i

a'

a'

657.3

m

2

მულტიფუნქციური დარბაზი

2.600 /0.300

1.800
1.800

2.300

K-2
2,200 950

K-2'

2,200 950

N1
26.7

m

2

საწყობი

N2
17.4

m

2

საწყობი

N3
12.2

m

2

დამხმარე

N4
146.1

m

2

ჰოლი/დერეფანი

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

CO 0.800 /0.600

5

1

1

2

2

4

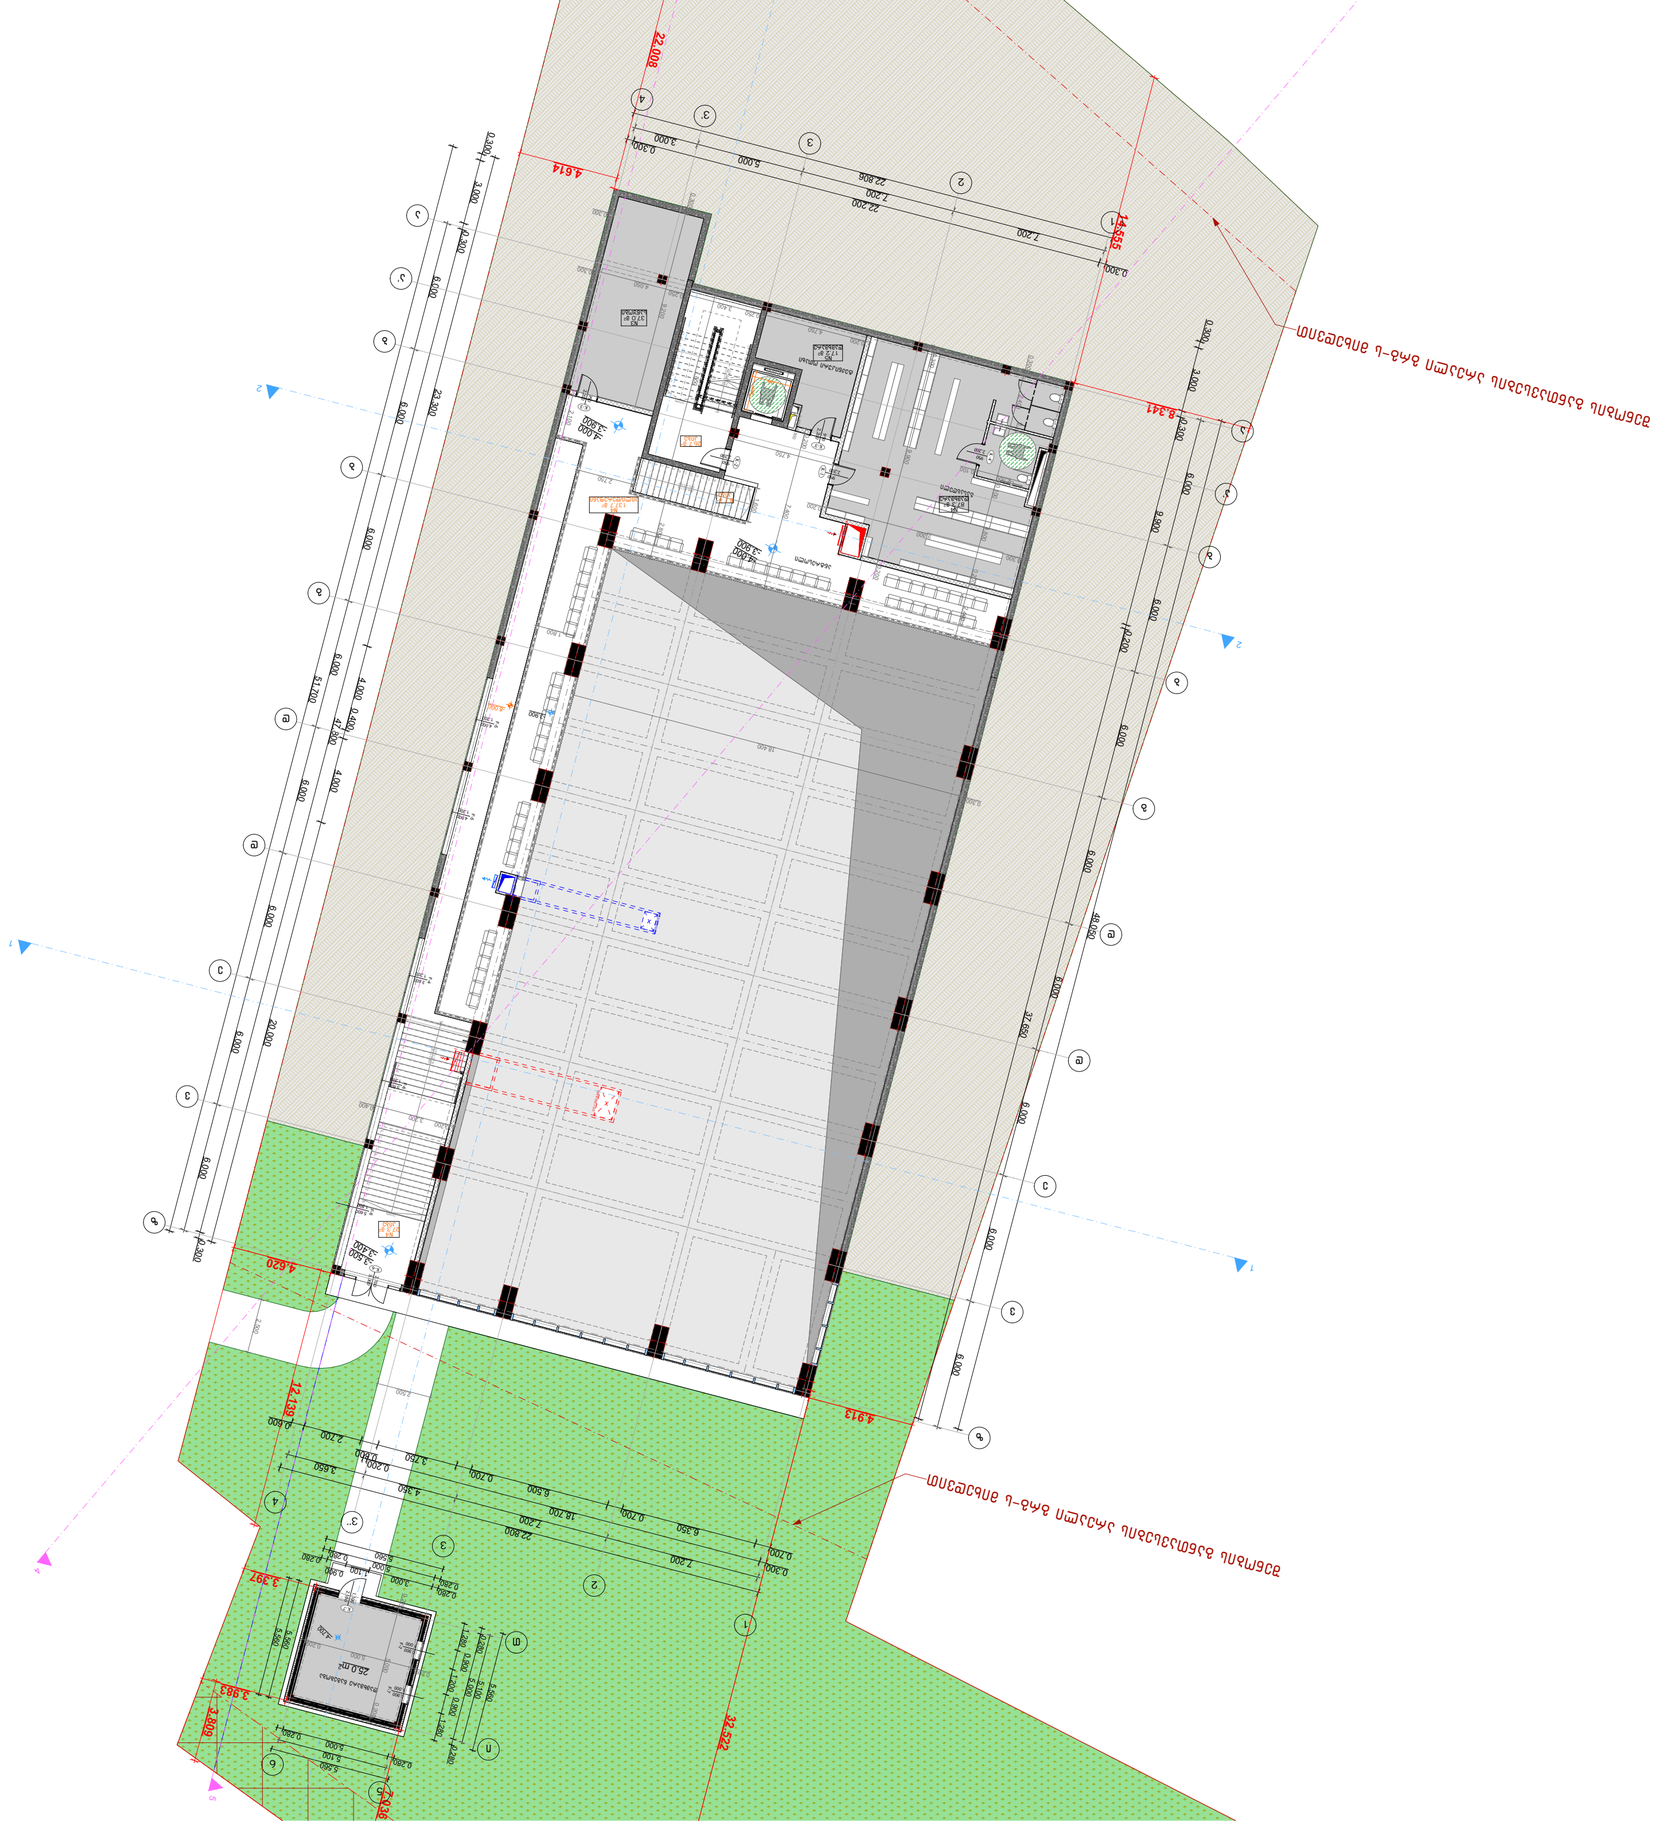

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ავტოსადგომის

ფართი

საცხოვრებელი ფართი

საზაფხულო ფართი

დამხმარე ფართი

კომერციული ფართი

საოფისე ფართი

კიბის უჯრედის ფართი

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის

ქუჩა

#8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

ანტრესოლის გეგმა -4,00 ნიშნულზე

A.01.2

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

25.0

m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 DOWN
UP

23R

x
0.174

22G

x
0.280

1

23456789101112

131415161718192021222324252627

DOWN

UP

27R x 0.170 26G x 0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

139.9

m

2

123456789101112

DOWN

UP

12R x 0.167 11G x 0.280

K-3'2,200 950 K-1

2,200 950
K-4'
2,200 950

K-3 2,200 950

CO 1.450 /0.700

K-7 2,100 1,100

F-7

1.000 0.900 F-7

1.000 0.900

ელ. 0.600 /0.300

646.9

m

2

0.100
2.500
0.100

-4.000 -3.900

-3.500 -3.400

-4.000 -3.900

-3.900
-8.000

-4.700

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

N4
87.3

m

2

დამხმარე

N4
27.3

m

2

კიბე

26.7

m

2

კიბე

8.7

m

2

გასახდელი

კიბე

ტექნიკური

ოთახი

დამხმარე
ნაგებობა

ანტრესოლი

CO 0.800 /0.600

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

F-5
1.200 4.000

F-5
1.200 4.000

K-6 3,000 2,700

F-6
1.200 5.600

F-6
1.200 5.600

F-4
1.200 3.600

CO 1.350 /0.850

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

5.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

4.350

3.650

0.200

5.000

0.200

0.200
5.000
0.200

0.200

9.300

0.300

0.200

9.900

0.300

2.400

0.200

4.800

0.100

2.500

0.100 2.400
0.300

0.300

4.050

0.250

3.400

0.250

4.750

0.200

7.850 0.300

9.200

22.800

0.300

18.700

0.200

0.700

6.350
0.700

6.500
0.700
3.750

0.800

2.700
0.600

48.050

37.650

0.200

9.900

0.300

3.000

0.300

22.806

0.300

22.200

0.300

51.700

0.300

47.800

0.300

3.000

0.300

23.300

4.000 0.400

4.000

20.000

1.800

2.100

2.750

1.600

2.800

2.300

2.000

7.400

0.200

4.750

0.300

18.400

0.400

3.200

0.200

5.100

5.560

5.100 5.560

0.280
5.000
0.280

0.280

5.000

0.280

1.280 0.900

1.200 0.900

1.280

5.560

0.280
5.000
0.280

0.280
3.000
1.100

0.900
0.280

5.560

5.560

0.300

2.500

2.500

4.620

4.614

22.008

8.341

14.555

4.913

32.522

12.139

3.809
3.983

7.036

3.397

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3''

3'

5

6

T

i

a'

a'

2.600 /0.300

K-2
2,200 950

კომპენს. 0.800 /0.600

0.300 /0.300

1.800
1.800

5

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

N4
137.7

m

2

ჰილი/დერეფანი

N5
17.2

m

2

დამხმარე

N3
37.0

m

2

საწყობი

1

1

2

2

4

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ავტოსადგომის

ფართი

საცხოვრებელი ფართი

საზაფხულო ფართი

დამხმარე ფართი

კომერციული ფართი

საოფისე ფართი

კიბის უჯრედის ფართი

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის

ქუჩა

#8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გეგმა 0,00 ნიშნულზე

A.01.3

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

93.139

m

2

123456789101112 DOWN

UP

12R x 0.175 11G x 0.280

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN

UP
23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

F

ვენტილაცია 1.450 /0.700

ელ. 0.600 /0.300

K-2'2,200 950

V-2 3.500 2.600

F-3
3.000 0.900 F-3 3.000 0.900

V-1 3.500 2.600

V-1 3.500 2.600

VK-13,600 2,700

K-3 2,200 950

K-1'

2,200 950 K-1 2,200 950

K-4 2,200 950

K-4'2,200 950

K-8 2,100 1,500 90წთ

K-1'2,200 950

K-9

2,100 1,500

90წთ

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950 K-9

2,100 1,500

90წთ

K-1

2,200 950

K-1

2,200 950

K-1 2,200 950

K-1'2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'

2,200 950 K-4 2,200 950 K-4'2,200 950

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600

F-2
2.600 2.200

V-2
3.500 2.600

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

VK-13,600 2,700

V-1 3.500 2.600

VK-1

3,600 2,700

VK-1

3,600 2,700

კომპენს. 0.800 /0.600

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

7.200

0.200

0.200
5.100
0.200
3.000
0.200
5.100
0.200

0.200

4.800

0.200

0.200

7.800

0.200

9.500

0.200

0.200

5.400
0.200

0.200

3.000 0.200

4.500

0.200

4.500

0.200

0.200
4.700

0.200

8.000

0.200

5.400

1.800

22.800

0.200

7.200
0.200

6.950
0.250
3.400
0.250
4.150
0.200

3.080
1.600
2.600
1.350
2.700
3.150

0.800

2.600
2.000
3.080

45.400

0.200

3.300

2.200

0.200

1.900

1.900

4.700

0.200

4.000
8.400

14.700

2.100

0.200

6.800

0.200

6.500

0.200

2.800

0.200

0.250

3.400 0.250

0.200

3.000

0.200 4.500 0.200

4.500 0.200

5.400 0.200

14.700

0.200

2.900

0.200 3.800 0.200

4.800 0.200

3.600 0.9000.800

0.900

6.200

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.399

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

0.200

8.000

0.200

3.600

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

4.200 0.200

7.550

0.250

3.400

0.250 5.150 0.200

3.650

4.350

7.200

7.200

22.800

0.200
4.200
0.200

5.100
0.200
3.000
0.200
5.100
0.200
4.200

0.200 3.100

2.000

2.600

2.450

2.700

2.850

2.600

1.600

3.100

3.500

2.600

2.800

2.700 0.900

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 1.001

2.600

2.800

2.200 0.700

2.850 0.650

2.600

3.000

3.100

5.600

5.600

5.100

5.100

5.600

2.500

2.500

2.500

2.500

6.000

2.500

2.500

2.500

6.000

2.500

17.431 8.128

16.004

23.930

4.620

27.534

5.338

34.015

5.600

0.100
2.250

0.100
2.450
0.200

±0.000 +0.100

±0.000 +0.100

-2.200

-2.000

-2.893

+0.100

348.757

m

2

1,976.126

m

2

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

გენერატორი

N2
54.976

m

2

საკლასო ოთახი

N3
54.984

m

2

საკლასო ოთახი

N4
39.780

m

2

საკლასო ოთახი

N5
41.085

m

2

საკლასო ოთახი

N6
26.272

m

2

დამხმარე

N7
26.568

m

2

დამხმარე

N8
38.730

m

2

დამხმარე

N9
139.173

m

2

დამხმარე

N11
27.431

m

2

N10
36.107

m

2

N9
23.118

m

2

N8
15.140

m

2

N7
15.140

m

2

N6
26.808

m

2

N10
9.659

m

2

დამხმარე

N17
21.998

m

2

დამხმარე

26.690

m

2

კიბე

22.101

m

2

კიბე

სამასწავლებლო

სამზარეულო წცწც

სასადილო

დაცვა

დირექტორის კაბინეტი
ადმინისტრაცია

ექიმის
ოთახი

ფსიქოლოგის ოთახი

დამლაგებლის ოთახი დაწყებითი დაწყებითი ბუღალტერია დაწყებითი დაწყებითი

+570,0

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4.620

V-1
3.500 2.600

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3''

3'

5

6

T

i

a'

a'

1.600 /0.900

7.200

7.200

5.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

3.000 0.200
1.950

0.200

3.700

3.000 0.200

4.350

0.200

4.200

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

0.200

9.500

0.200

3.000

0.200

9.500

0.200
0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

8.000

0.200

3.600 0.200

0.200

4.150

0.250

3.400

0.250

6.950

0.200

0.200

16.680

0.200

3.000 0.200 1.600 0.200

3.800

0.200

2.900 0.200

14.700

0.200

2.780 0.200

3.020 0.200

2.600 /0.300
K-2

2,200 950

0.300 /0.300

5

2.600 /0.300

6

2.000

2.300
1.800

1.800

0.100
2.250

0.100
2.450
0.200

1

1

2

2

4

N4
189.638

m

2

ჰოლი/დერეფანი

N1
31.278

m

2

ბიბლიოთეკა

N4
12.777

m

2

საწყობი

1.400
/0.500

1.100
/0.350

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები

- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით

- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ავტოსადგომის

ფართი

საცხოვრებელი ფართი

საზაფხულო ფართი

დამხმარე ფართი

კომერციული ფართი

საოფისე ფართი

კიბის უჯრედის ფართი

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის

ქუჩა

#8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გეგმა +4,00 ნიშნულზე

A.01.4

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN

UP
23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

ვენტილაცია 1.450 /0.700

ელ. 0.600 /0.300

კომპენს. 0.800 /0.600 0.200

11.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.950

0.250

3.400 0.250

5.150

0.200

0.200

7.800

0.200

7.000

0.200

0.200

6.400

0.200

1.800

0.200 3.200 0.200

0.200

6.950

0.250
3.400
0.250
4.150
0.200

0.200

0.200

3.000 0.200

4.500

0.200

4.500

0.200

5.200

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

3.800

0.200

5.000

0.200

5.800

0.200

0.200

9.500

0.200

12.700

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

7.200

0.200

0.200

3.600 0.200 0.200
3.450 0.200

0.200

6.500

0.200

2.800

0.200

6.600

0.200

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

11.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.950

0.250

3.400

0.250 5.150 0.200

3.480

2.600

2.500

3.000 0.900

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

3.080

3.000

5.000

7.200

7.200

22.800

3.080
1.600
2.600

3.600

2.200
2.200
2.600
2.000
3.080

0.200

4.150

0.250

3.400

0.250

4.650

0.200

9.500

0.200

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

7.700

0.200

4.500 0.200

5.200 0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

3.800 0.200

5.000 0.200

5.800

0.200

3.080

3.600 0.9000.800

0.900

6.200

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.180

2.600

3.220

3.080
2.100

2.100

2.100

7.200

7.200

4.350

3.650

22.800

0.200

7.000

0.200

7.200

0.200

7.800

0.200

3.080
1.600
2.600
2.900

2.600
2.500
2.600
2.000
3.080

2.000

23.930

16.004

4.620

8.128

5.338

34.017

4.620

27.534

0.100
2.250

0.100
2.450
0.200

+4.000 +4.100

+4.000 +4.100

F-3
3.000 0.900 F-3 3.000 0.900

V-1 3.500 2.600

VK-23,500 2,600

VK-2'3,500 2,600

V-3 3.500 2.600

V-1 3.600 2.600

VK-33,500 2,200

K-1'
2,200 950

K-2
2,200 950

K-2'
2,200 950

K-4 2,200 950

K-4'2,200 950

K-3'2,200 950

K-1 2,200 950

K-1'2,200 950
K-1

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'
2,200 950

K-2 2,200 950

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-4 2,200 950 K-4'2,200 950

N13
55.0

m

2

საკლასო ოთახი

N14
55.0

m

2

საკლასო ოთახი

N15
55.0

m

2

საკლასო ოთახი

N16
56.4

m

2

საკლასო ოთახი

N17
40.6

m

2

საკლასო ოთახი

N18
25.7

m

2

საკლასო ოთახი
N19
43.8

m

2

საკლასო ოთახი

N20
47.4

m

2

საკლასო ოთახი

N21
35.9

m

2

საკლასო ოთახი

N22
55.0

m

2

საკლასო ოთახი

N23
55.0

m

2

საკლასო ოთახი

N24
49.2

m

2

საკლასო ოთახი

N19
26.3

m

2

დამხმარე

N18
26.6

m

2

დამხმარე

N20
17.0

m

2

დამხმარე

N25
33.4

m

2

საკლასო ოთახი

N12
58.7

m

2

საკლასო ოთახი

27.6

m

2

კიბე

31.8

m

2

კიბე

61.2

m

2

აივანი

67.1

m

2

აივანი

IT
ოთახი

მუსიკის ოთახი

ლაბორატორია

დამლაგებლის ოთახი

wcwc

ჭადრაკის კაბინეტი

არტ-სტუდიო

V-3
3.500 2.600

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3''

3'

5

6

T

i

a'

a'

1.600 /0.900

V-4
3.500 2.700

V-1
3.500 2.600

2.600 /0.300

K-2
2,200 950

0.300 /0.300

5

2.600 /0.300

1

1

2

2

4

1.400
/0.500

1.100
/0.350

2.300

1.800
1.800

0.100
2.250

0.100
2.450
0.200

N4
132.0

m

2

ჰოლი/დერეფანი

0.800 /0.350

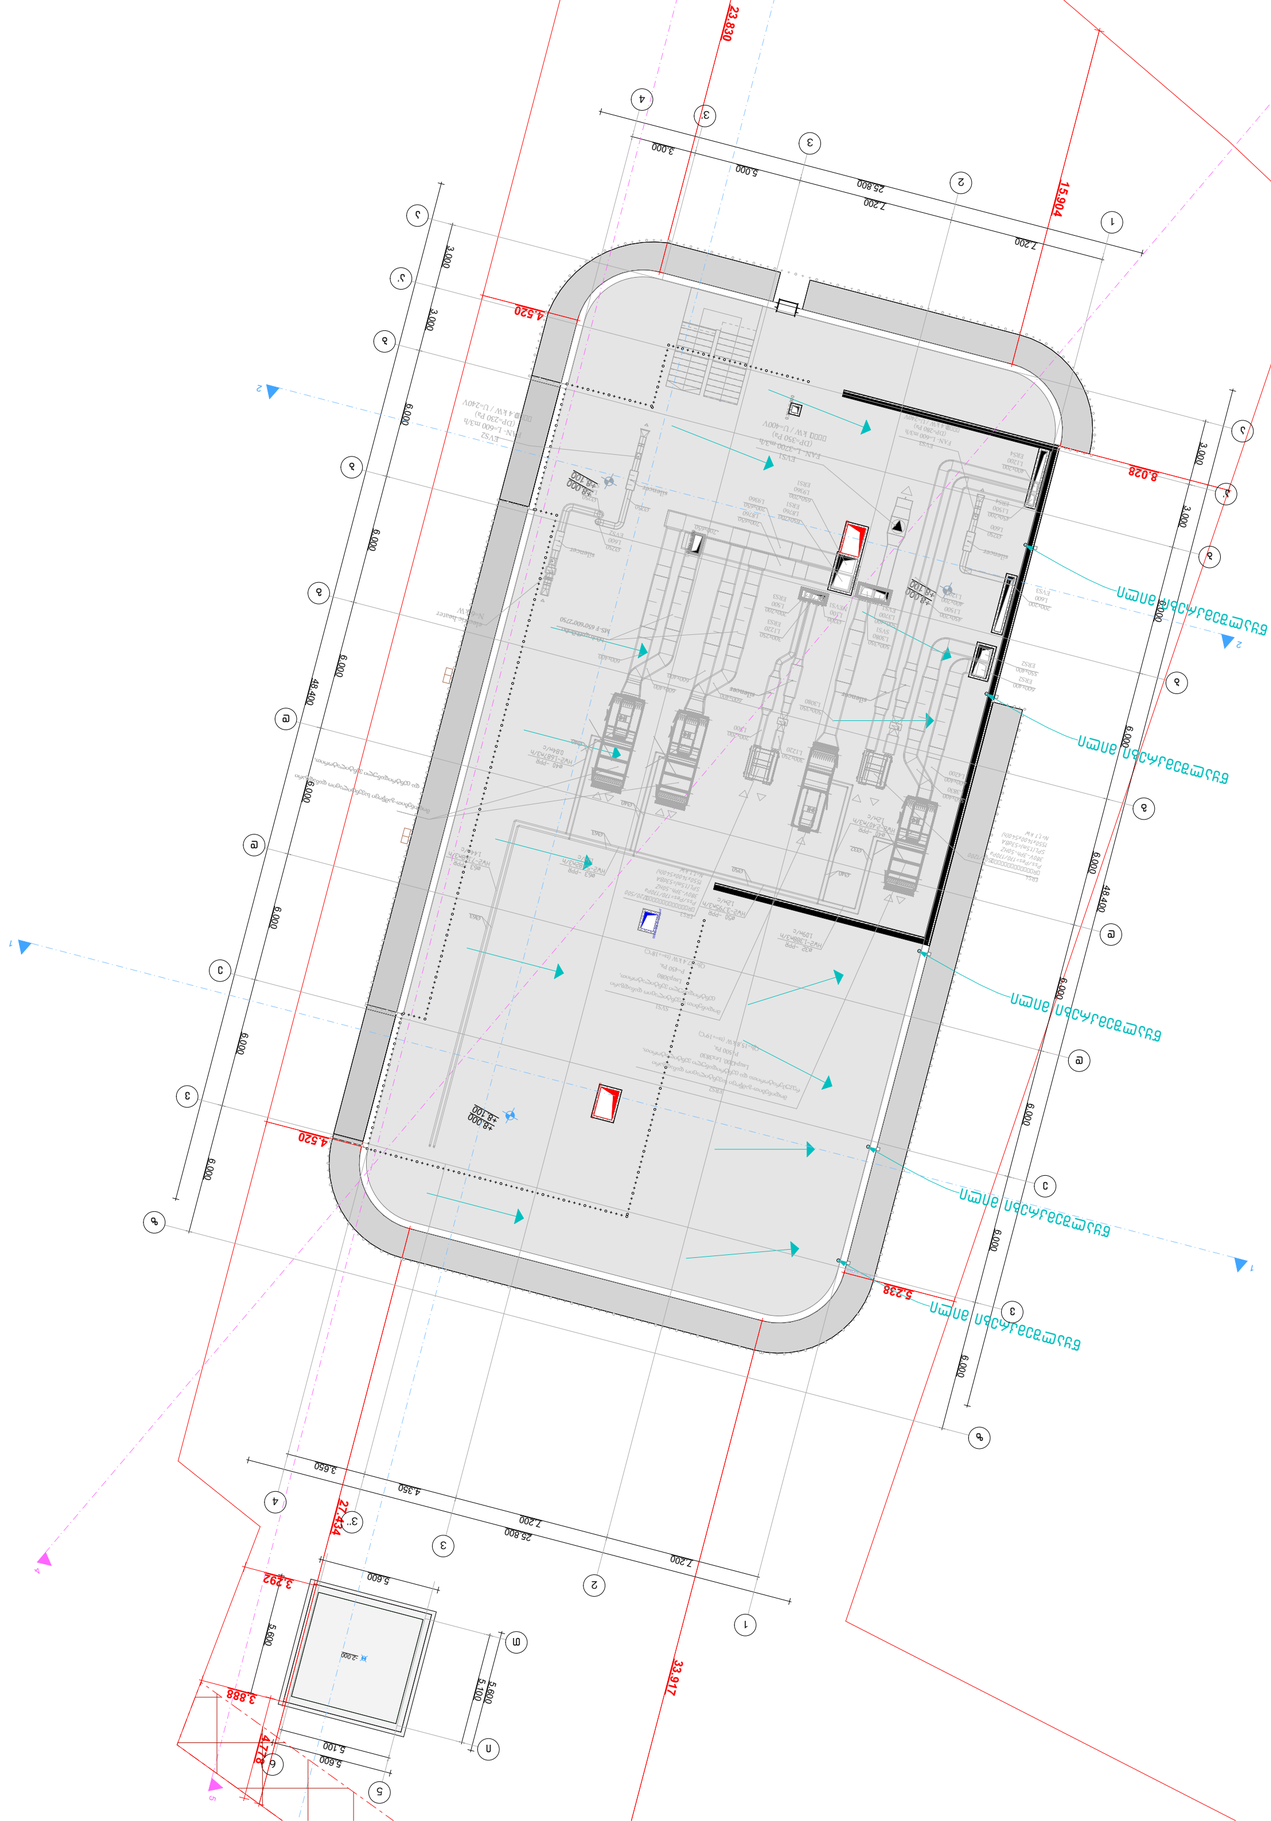

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ავტოსადგომის

ფართი

საცხოვრებელი ფართი

საზაფხულო ფართი

დამხმარე ფართი

კომერციული ფართი

საოფისე ფართი

კიბის უჯრედის ფართი

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის

ქუჩა

#8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გადახურვის გეგმა

A.01.5

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

ვენტილაცია 1.450 /0.700

კომპენს. 0.800 /0.600

7.200

7.200

5.000

3.000

25.800

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

4.350

3.650

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3.000

3.000

48.400

48.400

25.800 4.520

23.830

15.904

8.028

5.238

33.917

27.434

4.520

5.100 5.600

5.100 5.600

5.600

5.600 4.778 3.888 3.292

+8.000 +8.100

+8.000 +8.100

+8.000 +8.100

-2.000

წყალშემკრები

მილი

წყალშემკრები

მილი წყალშემკრები

მილი

წყალშემკრები

მილი

წყალშემკრები

მილი

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3''

3'

5

6

T

i

a'

a'

1.600 /0.900

2.600 /0.300

0.300 /0.300

5

2.600 /0.300

1

1

2

2

4

1.400
/0.500

1.100
/0.350

1.450 /0.7

0.800 /0.350

200x200 L600 EVS3

Ø250 L600 EVS2

500x400 L3700 EVS1
300x250 L1220 ERS3 200x200 L500 ERS3

Ø200 L100 NEVS1

600x400 ERS2 550x400 ERS2
ხმის
დამხშობი

MS-F
650*600*2750

მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო

დანადგარი

და

ცენტრიდანული
ვენტილატორით,

650x700 L8760 ERS1 650x700 L9360 ERS1

ERS3 �R�������������1220/500 Pss/Pes=170/170Pa 380V-3Ph-50HZ SPL(1.5m)=53dBA 1550x1400x540(h) N=1,1 kW

600x400 L4200 550x400 L3830

500x350 L3080 300x250 L1220

200x200 L500 700x650 L8760

Ø250 L600

700x650 L9360

600x400

600x400

600x400 600x400

700x650

Ø250

Ø250 L600 SVS2

ЕVS3

FAN-

L=600 (DP=280

m3/h Pa)

����0.4

kW

/
U=240V

ERS2

მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო

დანადგარი

რეკუპერატორითა

და

ცენტრიდანული
ვენტილატორით,

Lsup4200,

Lex3830
Р=500 Qh=15,8

Pa,
kW
(ts=+19°C)

SVS1

მოდინებით სავენტილაციო

დანადგარი

ცენტრიდანული

ვენტილატორით, Lsup3080 Р=450 Qh=27.4 Pa, kW (ts=+18°C)

electric N=6

heater kW

silencer

silencer

silencer

EVS2

FAN-

L=600 (DP=230

m3/h Pa)

����0.4

kW

/
U=240V

Ø32

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø63

Ø63

ERS4 �R�������������1500/1200 Pss/Pes=170/170Pa 380V-3Ph-50HZ SPL(1.5m)=53dBA 1550x1400x540(h) N=1,1 kW

FAN-

ЕVS1 L=3700 (DP=350

m3/h
����1

Pa)

kW

/
U=400V

500x350 L3080 SVS1

450x200 L1500 ERS4 400x200 L1200 ERS4

450x200 L1500 400x200 L1200

silencer

silencer

0.80 /0.350

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
საბანმანათლებლო ჯგუფი (სგ) - საკლასო ოთახი, ლაბორატორია, IT ოთახი, ჭადრაკის კაბინეტი, მუსიკის ოთახი, არტ-სტუდია, ბიბლიოთეკა, სასადილო-ბუფეტი.
თავშეყრის ჯგუფი (თვ-3) - სპორტ-დარბაზი, გასახდელები.
საქმიანი ჯგუფი (სქ) - დამლაგებლის ოთახი, სამზარეულო, დაცვის ოთახი, ექიმის ოთახი, სამასწავლებლო, ფსიქოლოგის ოთახი, დირექტრის კაბინეტი, ადმინისტრაცია, ბუღალტერია
სასაწყობო ჯგუფი (სწ-1) - საწყობი, ტექნიკური ოთახი, საქვაბე, წყლსი ავზი და სატუმბი სადგური.

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
საბანმანათლებლო ჯგუფი (სგ)	5	2 (+/-0.00 და+4.00 ნიშნულები)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)	11	2 (+/-0.00 და+4.00 ნიშნულები)
თავშეყრის ჯგუფის ქვეჯგუფი (თვ-3)	11	2 (-4.00 და -8.00 ნიშნული)
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი (სწ-1)	11	2 (-4.00, -8.00 და +/-0.00 ნიშნული)

	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	შეუზღუდავი	10.75 მეტრი (+/-0,00 - მიწის დონის ნიშნული ბოლო დაკავებული იატაკი +4.00 ნიშნული)
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	2 სართული	
მიწის დონის ქვემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	2 სართული	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (კვ.მ სართულზე)
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1 (საწყობი/სატუმბი/ავზი -8.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	61.5
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1 (ტექნიკური/ საწყობი -4.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	54.2
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1 (საწყობი +/-0.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	12.9
თავშეყრის ჯგუფის ქვეჯგუფი თვ-3 (გასახდელი/სპორტ.დარბაზი/ -8.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	762.7
თავშეყრის ჯგუფის ქვეჯგუფი თვ-3 (გასახდელი -8.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	87.3
საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ (საკლასო ოთახები/ზუფეტი/ ბიბლიოთეკა +/-0.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	361.4
საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ (საკლასო ოთახები/IT ოთახი/ლაბორატორია/ჰადრაკის ოთახი/არტ-სტუდია/მუსიკის ოთახი +4.00 ნიშნულზე)	შეუზღუდავი	668.4
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**2008.4 კვ.მ**	
სართულების რაოდენობა =	**4**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი	დაუცველი საშხეფებით	დაცული	დაუცველი	დაუცველი საშხეფებით

“1-4” ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	-	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**19%**
“ა-ზ” ღერძებში	5.3 მეტრი	0	-	25%	75%	75%	-	-	**16%**
“4-1” ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	-	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**20%**
“ზ-ა” ღერძებში	4.6 მეტრი	0	-	25%	75%	75%	-	-	**17%**

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სგ	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი/საგანგებო ხმოვანი განგაში/დამკავებელთა შეტყობინების მოწყობილობები/ აქტიურდება შეტყობინების ყველა ზონაში.	-	კი	კი	კი
თვ-3	კი	-		-	კი		კი
სქ	კი	-		-	კი		კი
სწ-1	კი	-		-	კი		კი
დერეფანი	კი	-		-	კი		კი
კიბის უჯრედი	–	-		-	კი		კი
სველი წერტილი	–	-		-	კი	–	კი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები	კი
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი	კი

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	მექანიკური განიავება
სწ-1	-	კი
თვ-3	კი	კი
სგ	კი	კი
სქ	კი	კი
კიბის უჯრედი	კი	-
დერეფანი	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)						
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზაკარი		
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	
-2 სართული -8.00 ნიშნული	სწ-1 დ.დ=7	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
	თვ-3 დ.დ=162.	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
-1 სართული -4.00 ნიშნული	სწ-1 დ.დ=4	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
	თვ-3 დ.დ=19.	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
პირველი სართული +/-0,00 ნიშნული	სგ დ.დ=206	3	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
	სქ დ.დ=25	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
	სწ-1 დ.დ=2.	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
მეორე სართული +4.00 ნიშნული	სგ დ.დ=348	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
	სქ დ.დ=2	2	მინ.4	1.10მ	1.30მ	1.80მ	3მ	0.90მმ (თითო)	მინ. 0.95 (თითო)	
	დაკავებულობები დათვლილია ცალკეულ ფართებთან მიმართებაში და აჭარბებს რეალურ მაჩვენებელს. სკოლა გათვლილია 350 მოსწავლეზე.									

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა
ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა -2 სართული -8.00 ნიშნული	სწ-1 დ.დ=7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	თვ-3 დ.დ=162.	2	3	2	3	-	-	1	1	1	1	-	-
მიწის დონის ქვედა სართული -4.00 ნიშნული	სწ-1 დ.დ=4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	თვ-3 დ.დ=19.	1	3	1	3	-	-	1	1	1	1	-	-
პირველი სართული +/-0.00 ნიშნული	სგ დ.დ=206	5	6	5	6	-	-	1	1	1	1	1	2
	სქ დ.დ=25	1	6	1	6	-	-	1	1	1	1	-	-
	სწ-1 დ.დ=2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
მეორე სართული +4.00 ნიშნული	სგ დ.დ=348	6	6	6	6	-	-	1	1	1	1	-	-
	სქ დ.დ=2	1	6	1	6	-	-	1	1	1	1	-	-

დაკავებულობები დათვლილია ცალკეულ ფართებთან მიმართებაში და აჭარბებს რეალურ მაჩვენებელს. სკოლა გათვლილია 350 მოსწავლეზე.

პირობითი აღნიშვნები

ორსაათიანი ცეცხლმედეგი კედელი

ერთსაათიანი ცეცხლმედეგი კედელი

სასაწყობო ძვეჯგუფი (სწ-1)

საძმიანი ჯგუფის ძვეჯგუფი (სძ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

მაძსიმალური საევალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

ფართობი

93 მ²	3.7
სგ	დ.დ.25

დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

დაკავებულობის აღმნიშვნელი

სახანძრო მანქანა

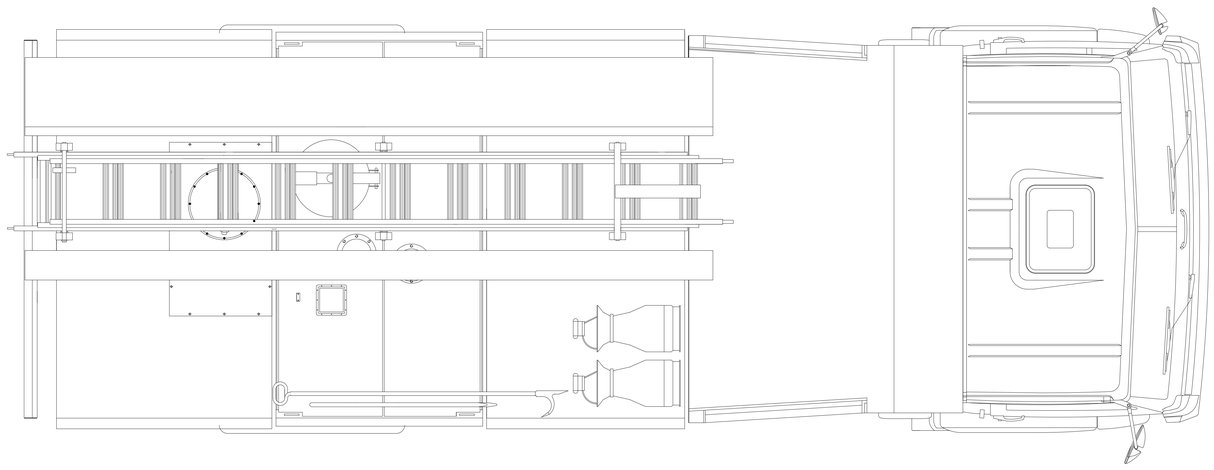

გასასვლელის ნიშნები

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლაღმომჩენი სისტემა

მექანიკური განიავების სისტემა

ხმოვანი განგაშის სიგნალი

რეპორი

ხელის ცეცხლმაქრი

ავარიული განათება

სახანძრო მილსაერთებელი

ხელით სამართავი განგაში სისტემა

მისაწვდომი თავშესაფარი 1300X760

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

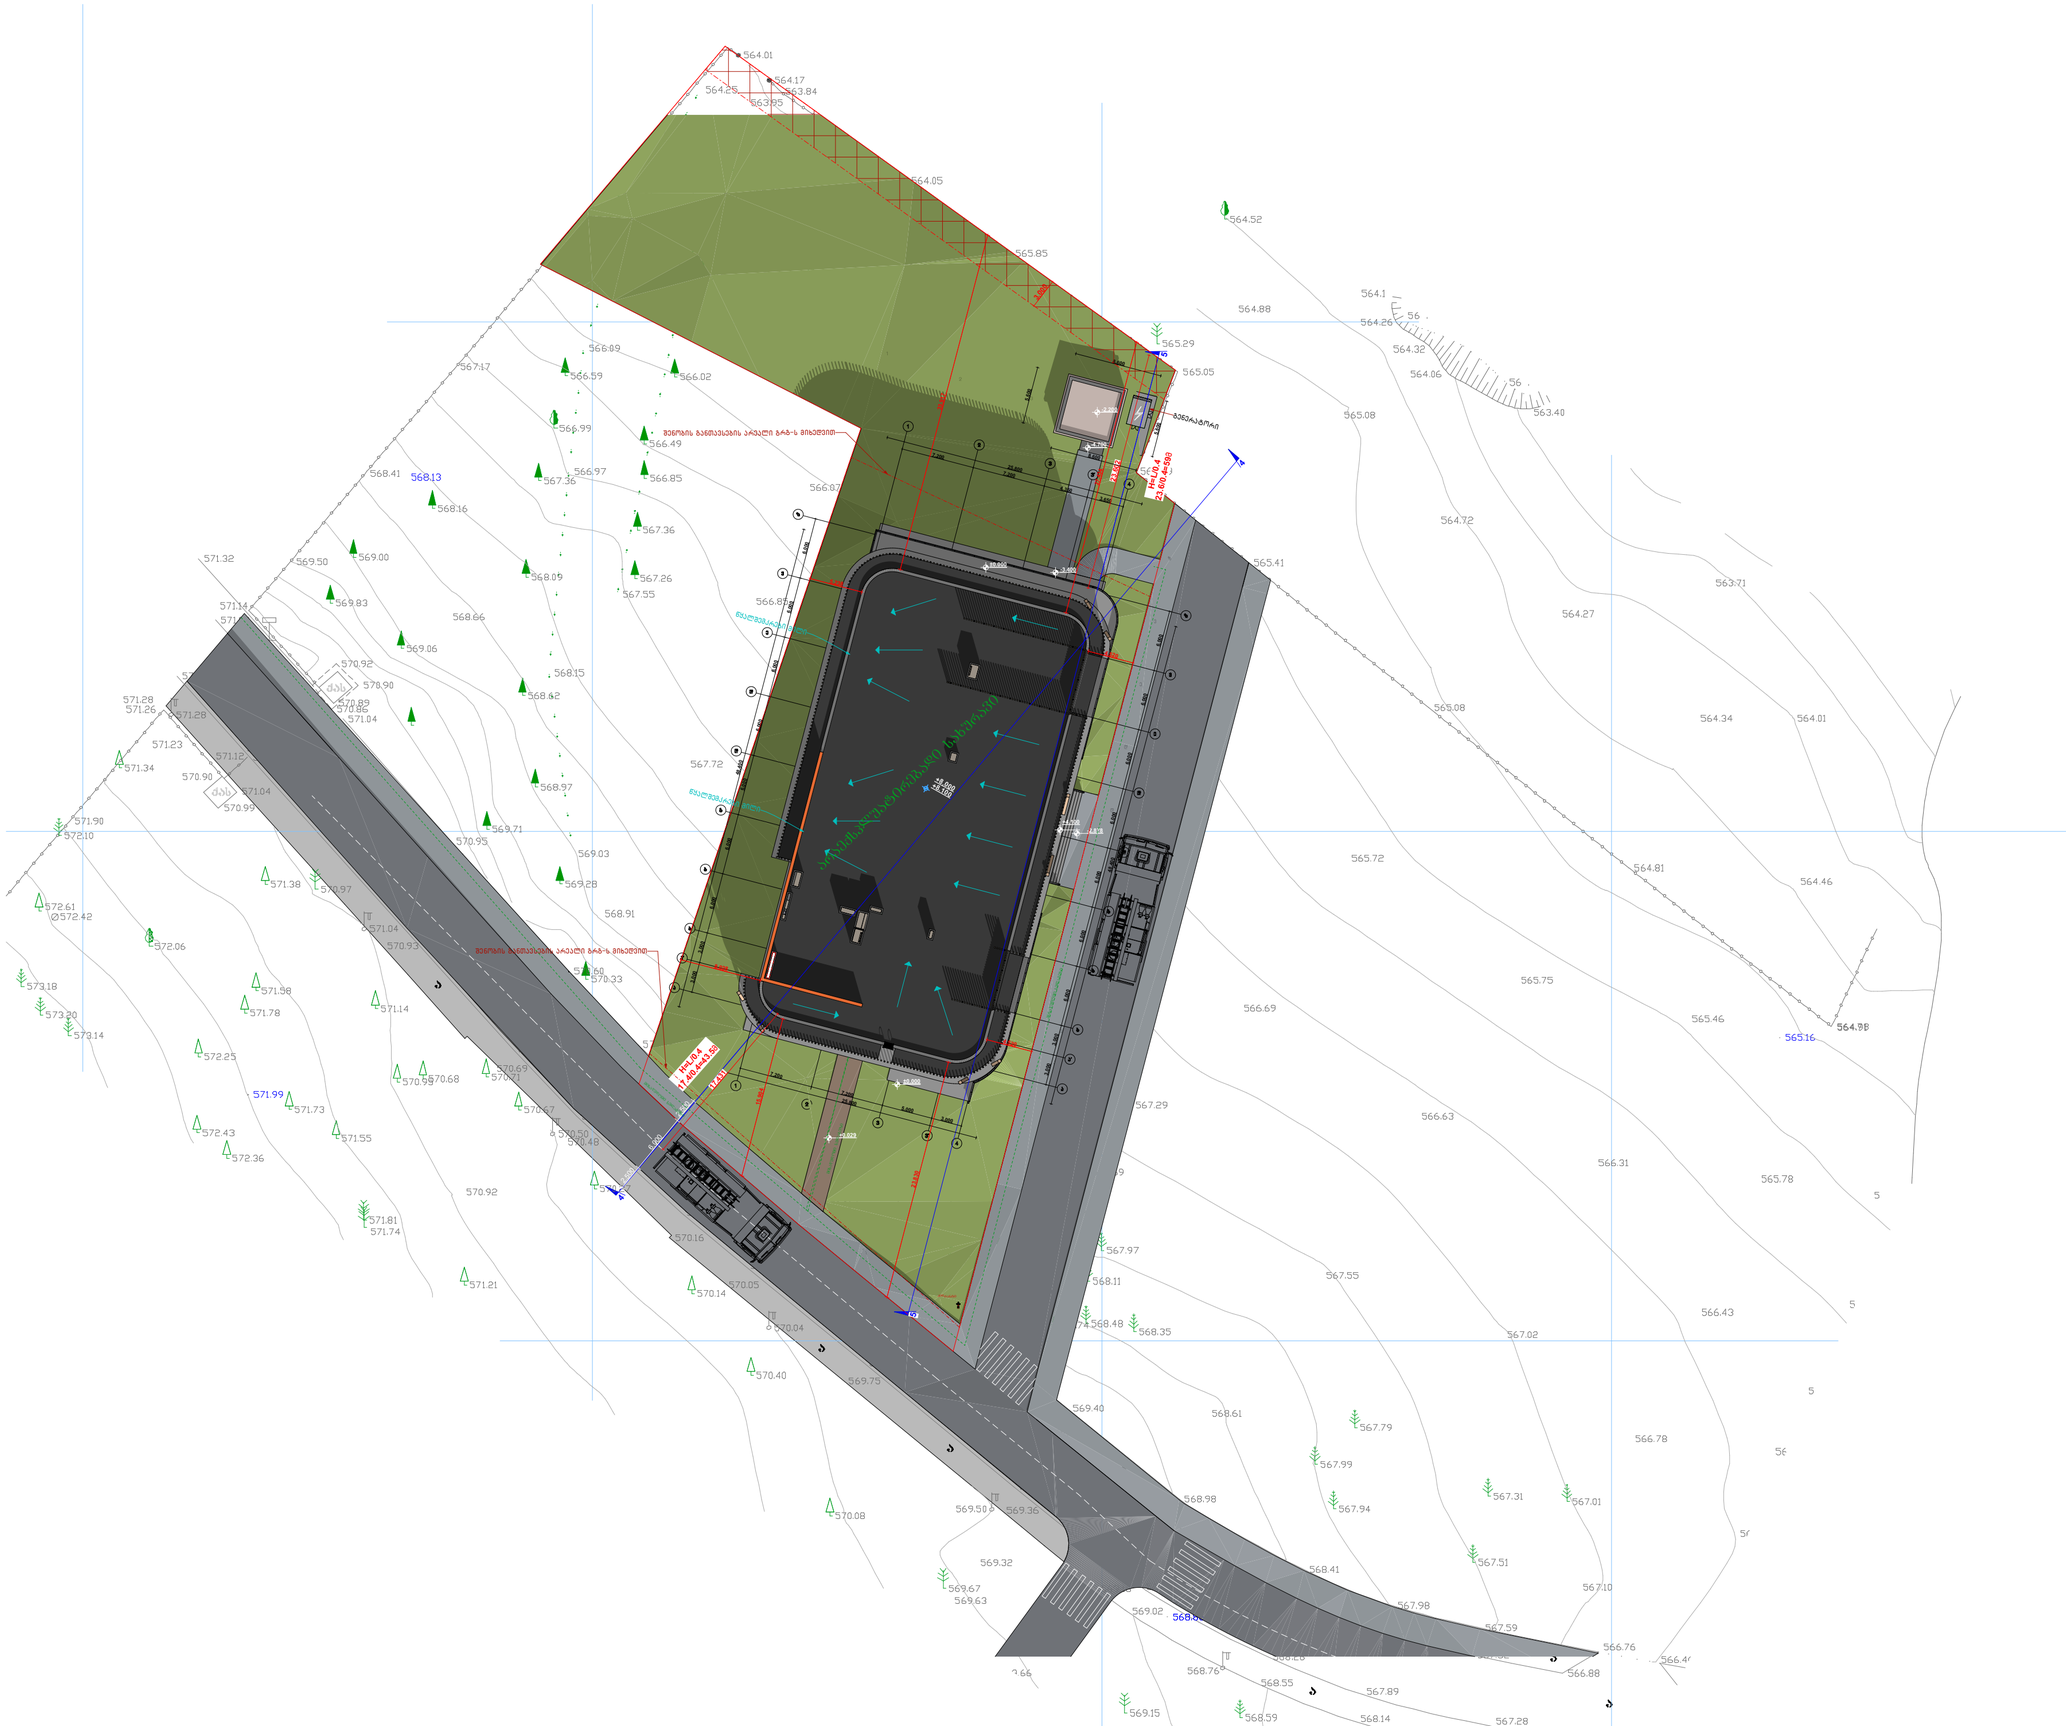

·შენიშვნები

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს ადგილზე
- ნახაზებს შორის წარმოშობილი უზუსტობა დაუყოვნებლივე უნდა ეცნობოს საავტორო ორგანიზაციის უზუსტობის ხარისხის მესაფასებლად
- ყველა ნახაზი განხილული უნდა იქნეს, როგორც მთლიანი პროექტის ულაგოის ნაწილი, ყველა მნიშვნელოვანი ცოცხმენის, კონსტრუქციული ნახაზების, მიდე და გარე სისტემების ნახაზების და დეტალური სამშენებლო ნახაზების გათვალისწინებით
- ტოპომენტაციის გამოყენება დაშვებულია პროექტის მენეჯერ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე
- შენობის ყველა ნაშენი ცნება არანაკლები
- სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება მესაბამის სპეციალურ მორგებული სახანძრო სისტემის საინჟინრო პროექტის დამუშავების სტადიაზე.

1200 სმ (სველ.ბეტონ შენობის ბარიერი)

900 სმ (სველ.ბეტონ შენობის ბარიერი)

სახანძრო მილსადენები

წყლის სახანძრო კონტრანტი

დამკვეთი

შპს "ჯინო ჯარჯი"

მთავარი არქიტექტორი

მაცალო ჯინჯარაშვილი

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

სათაური

საროლა

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვის ქუჩა №9/ლიბერტის ქუჩა №8; ბეშენოვის ქუჩა №30;
ს/კ: №01.12.21.001.638

პროექტის სტადია

არქიტექტორული ნაწილი

ნახაზის სახელწოდება

გენ-გეგმა, გეგმა 0,00

ნომნულზე (4)

მასშტაბი

1:425.50, 1:100

Code

A.04.1

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

შპს: " *Line Georgia* "

0112 თბილისი, საქართველო

მაბავრის ქუჩა №6

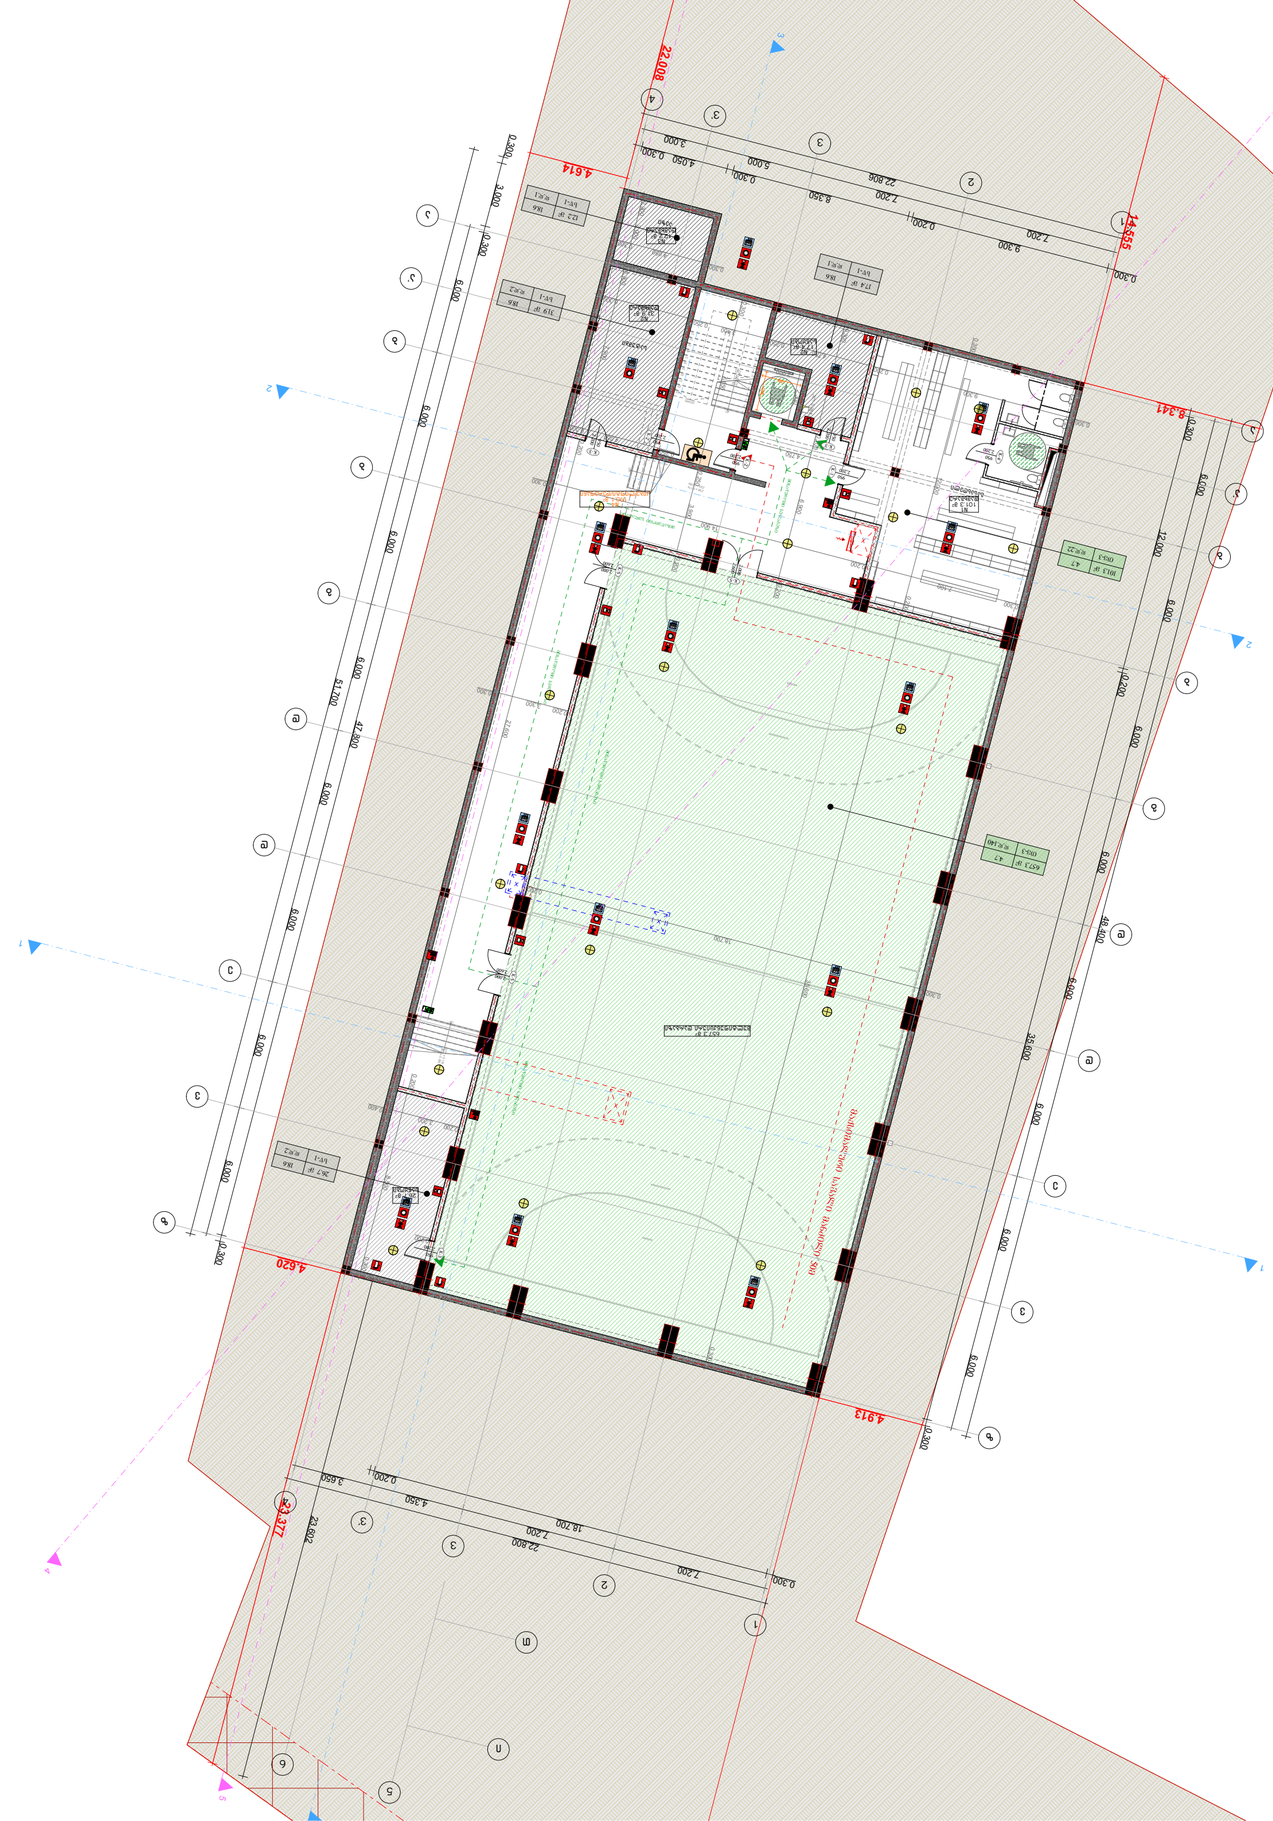

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

სარდაფის გეგმა

- 8.00 ნიშნულზე

A.01.1

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

1

2

3

4

5

6

UP

23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

1

23456

UP

27R x 0.170 26G x 0.280

ელ. 0.288 /0.300

51.700

0.300

47.800

0.300

3.000

0.300

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3.000

5.000

7.200

7.200

22.806

0.300

9.300

0.200

8.350

0.300
4.050
0.300

48.400

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0.300

35.600

0.200

12.000

0.300

7.200

7.200

4.350

3.650

22.800

0.300

18.700

0.200

27.600

0.200

7.900

0.300

3.000 0.300

0.300

9.300

0.200
4.750
0.250
3.400
0.250
4.050
0.300

0.200

3.900

0.250

7.850

0.300

0.300

14.900

0.200

7.100

0.300

4.750

0.300

3.300

0.200

0.300

12.000

0.200

35.600

0.300

0.300

18.700

0.200

0.400

3.200

0.200

0.200 0.200

8.500

0.300

0.200

6.900

0.200

4.900

0.300

0.300
4.050
0.300

0.250
4.050
0.300

23.602

4.614

22.008

8.341

14.555

4.913

4.620 23.377

K-4'
2,200 950

N1
101.3

m

2

დამხმარე

ავზი

სატუმბი

გასახდელი

K-5
2,600 2,000

K-5 2,600 2,000

K-3 2,200 950

K-5
2,600 2,000

K-1

2,200 950

K-3'2,200 950

CO 1.350 /0.850

K-3
2,200 950

2.000

N2
31.9

m

2

დამხმარე 4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

657.3

m

2

მულტიფუნქციური დარბაზი მისაწვდომი

სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 50მ

Tv-3 101.3 m2

4.7 d.d.22

sw-1 17.4 m2

18.6 d.d.1

sw-1 31.9 m2

18.6 d.d.2

Tv-3 657.3 m2

4.7 d.d.140

sw-1 26.7

m2

18.6 d.d.2

sw-1 12.2 m2

18.6 d.d.1

2.600 /0.300

1.800
1.800

2.300

K-2
2,200 950

K-2'

2,200 950

N1
26.7

m

2

საწყობი

N2
17.4

m

2

საწყობი

N3
12.2

m

2

დამხმარე

N4
190.1

m

2

კიბე/ლიფტი/დერეფანი

CO 0.800 /0.600

5

1

1

3

2

2

4

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

ანტრესოლის გეგმა -4,00 ნიშნულზე

A.01.2

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

40.0

m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 DOWN
UP

23R

x
0.174

22G

x
0.280

1

23456789101112

131415161718192021222324252627

DOWN

UP

27R x 0.170 26G x 0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

123456789101112

DOWN

UP

12R x 0.167 11G x 0.280

K-3'2,200 950 K-1

2,200 950
K-4'
2,200 950

K-3 2,200 950

CO 1.450 /0.700

K-7 2,100 1,100

F-7

1.000 0.900 F-7

1.000 0.900

ელ. 0.288 /0.300 ელ. 0.60 /0.300

D-02

1.500

3.950

42.950

0.700

6.350
0.700

6.500
0.700
3.750

0.800

2.700
0.600

-3.500 -3.400

-4.700

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

N4
87.3

m

2

დამხმარე

N4
27.8

m

2

კიბე/ლიფტი/დერეფანი

გასახდელი

ტექნიკური

ოთახი

დამხმარე
ნაგებობა

ანტრესოლი

საქვაბე

CO 0.800 /0.600

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

F-5
1.200 4.000

F-5
1.200 4.000

K-6 3,000 2,700

F-6
1.200 5.600

F-6
1.200 5.600

F-4
1.200 3.600

CO 1.350 /0.850

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

5.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

4.350

3.650

0.200

5.000

0.200

0.200
5.000
0.200

0.200

9.300

0.300

0.200

9.900

0.300

2.400

0.200

4.800

0.100

2.500

0.100 2.400
0.300

0.300

4.050

0.250

3.400

0.250

4.750

0.200

7.925 0.300

9.200

0.300

18.700

0.200 0.800
2.700
0.600

38.000

0.200

9.900

0.300

3.000

0.300

22.806

0.300

22.200

0.300

51.700

0.300

47.800

0.300

3.000

0.300

23.300

8.400

20.000

2.750

1.600

2.800

2.300

2.000

7.400

0.200

4.750

0.300

18.400

0.400

3.200

0.200

5.100

5.560

5.100 5.560

0.280
5.000
0.280

0.280

5.000

0.280

1.280 0.900

1.200 0.900

1.280

5.560

0.280
5.000
0.280

0.280
3.000
1.100

0.900
0.280

5.560

5.560

0.300

2.500

2.500

4.620

4.614

22.008

8.341

14.555

12.139

3.809
3.983

7.036

3.397

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

2.600 /0.300

K-2
2,200 950

მაქსიმალური სავალი მანძილი 32მ

მისაწვდომი
სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

Tv-3 87.3

m2

4.7 d.d.19

sw-1 17.2 m2

18.6 d.d.1

sw-1 37.0 m2

18.6 d.d.2

sw-1 40 m2

18.6 d.d.3

კომპენს. 0.800 /0.600

1.800
1.800

5

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

N4
182.2

m

2

კიბე/ლიფტი/დერეფანი

N5
17.2

m

2

დამხმარე

N3
37.0

m

2

საწყობი

1

1

3

2

2

4

-შენიშვნები

- არ გადაწეროთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს ადგილზე
- ნახაზებს შორის წარმოქმნილი ზუსტობა დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საკონტაქტო პირებიანის ზუსტობის ხარისხის მისაღწევად
- ყველა ნახაზი განხილული უნდა იქნეს, როგორც მთლიანი პროექტის ალტერის ნაწილი, ყველა ინიშნებულოვანი დოკუმენტის, კონსტრუქციული ნახაზების, მიდე და გარე სისტემების ნახაზების და დეტალური სამუშაოების ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება დაუშვებელია პროექტის მენეჯერ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე
- შენობის ყველა ნაშენი უნდა პროექტი
- სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დუზუსტდება შესაბამის სახანძრო მორგებული სახანძრო სისტემების საინჟინრო პროექტის დამუშავების სტადიაზე.

1200 სმ (საშუალო შენობის სიმაღლე)

900 სმ (საშუალო შენობის სიმაღლე)

სახანძრო მილსადენები

წყლის სახანძრო კონსტანტი

დამკვეთი

შპს "ჯინო ჯარჯი"

მთავარი არქიტექტორი

მაცნობო ჯინჯარაშვილი

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

სათაური

სიტუაცია

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ბემენოვას ქუჩა №9/ლიბეროვის ქუჩა №8; ბემენოვას ქუჩა №30; ს/ს: №01.12.21.001.638

პროექტის სტადია

არქიტექტორული ნაწილი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა 0,00 ნიშნულზე

მასშტაბი

1:200

Code

A.01.3

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

შპს: " *Line Georgia* "

LINE GEORGIA

0112 თბილისი, საქართველო

მაჯვრის ქუჩა №6

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გეგმა +4,00

ნიშნულზე

A.01.4

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

17.4

m

2

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN

UP
23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

ვენტილაცია 1.450 /0.700

ელ. 0.600 /0.300 ელ. 0.288 /0.30

კომპენს. 0.800 /0.600

1.600 /0.900

0.200

11.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.950

0.250

3.400 0.250

5.150

0.200

0.200

7.800

0.200

7.000

0.200

0.200

6.400

0.200

1.800

0.200 3.200 0.200

0.200

6.950
0.250
3.400
0.250
4.150
0.200

4.650

0.200

0.200

3.000 0.200

4.500

0.200

4.500

0.200

5.200

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

3.800

0.200

5.000

0.200

5.800

0.200

0.200

9.500

0.200

12.700

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

7.200

0.200

0.200

3.600 0.200 0.200
3.450 0.200

0.200

6.500

0.200

2.800

0.200

6.600

0.200

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

11.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.950

0.250

3.400

0.250 5.150 0.200

3.480

2.600

2.500

3.000 0.900

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

3.080

3.000

5.000

7.200

7.200

22.800

3.080
1.600
2.600
3.600
2.200
2.200
2.600
2.000
3.080

0.200

4.150

0.250

3.400

0.250

4.650

0.200

9.500

0.200

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

7.700

0.200

4.500 0.200

5.200 0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

3.800 0.200

5.000 0.200

5.800

0.200

3.080

3.600 0.9000.800

0.900

6.200

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

2.600

3.400

3.080
2.100

2.100

2.100

7.200

7.200

4.350

3.650

22.800

0.200

7.000
0.200

7.200
0.200

7.800

0.200

3.080
1.600
2.600
2.900
2.600
2.500
2.600
2.000
3.080

2.000

23.930

16.004

4.620

8.128

5.338

34.017

4.620

27.534

F-3
3.000 0.900 F-3 3.000 0.900

V-1 3.500 2.600

VK-23,500 2,600

VK-2'3,500 2,600

V-3 3.500 2.600

V-1 3.600 2.600

VK-33,500 2,200

K-1'
2,200 950

K-2
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-2'
2,200 950

K-4 2,200 950

K-4'2,200 950

K-3'2,200 950

K-1 2,200 950

K-1'2,200 950
K-1

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'
2,200 950

K-2 2,200 950

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-4 2,200 950 K-4'2,200 950

61.2

m

2

67.1

m

2

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

IT
ოთახი

მუსიკის ოთახი

ლაბორატორია

დამლაგებლის ოთახი

wcwc

ჭადრაკის კაბინეტი

არტ-სტუდიო

ჰოლი-დერეფანი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი საკლასო ოთახი კიბე

კიბე

V-3
3.500 2.600

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

V-4
3.500 2.700

V-1
3.500 2.600

2.600 /0.300

K-2
2,200 950

5

2.600 /0.300

1

1

3

2

2

4

მაქსიმალური სავალი მანძილი 32მ

მისაწვდომი სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

მისაწვდომი
სვლაგეზი

მისაწვდომი
სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

sg55

m2

1.9 d.d.28

sg56.4

m2

1.9 d.d.29

sg55

m2

1.9 d.d.28

sg40.5

m2

1.9 d.d.22

sg55

m2

1.9 d.d.28

sg58.8

m2

1.9 d.d.31

sg33.3

m2

1.9 d.d.18

sg51.7

m2

1.9 d.d.27

sq 17.4

m2

9.3 d.d.2

sg55

m2

1.9 d.d.28 sg55

m2

1.9 d.d.28 sg36 m2

1.9 d.d.19 sg47.3 m2

1.9 d.d.25

sg43.7

m2

1.9 d.d.23

sg25.6

m2

1.9 d.d.14

სახურავზე
ასასვლელი

pwkala

კიბე

1.400
/0.500

1.100
/0.350

2.300

1.800
1.800

52.738

29.771

0.800 /0.350

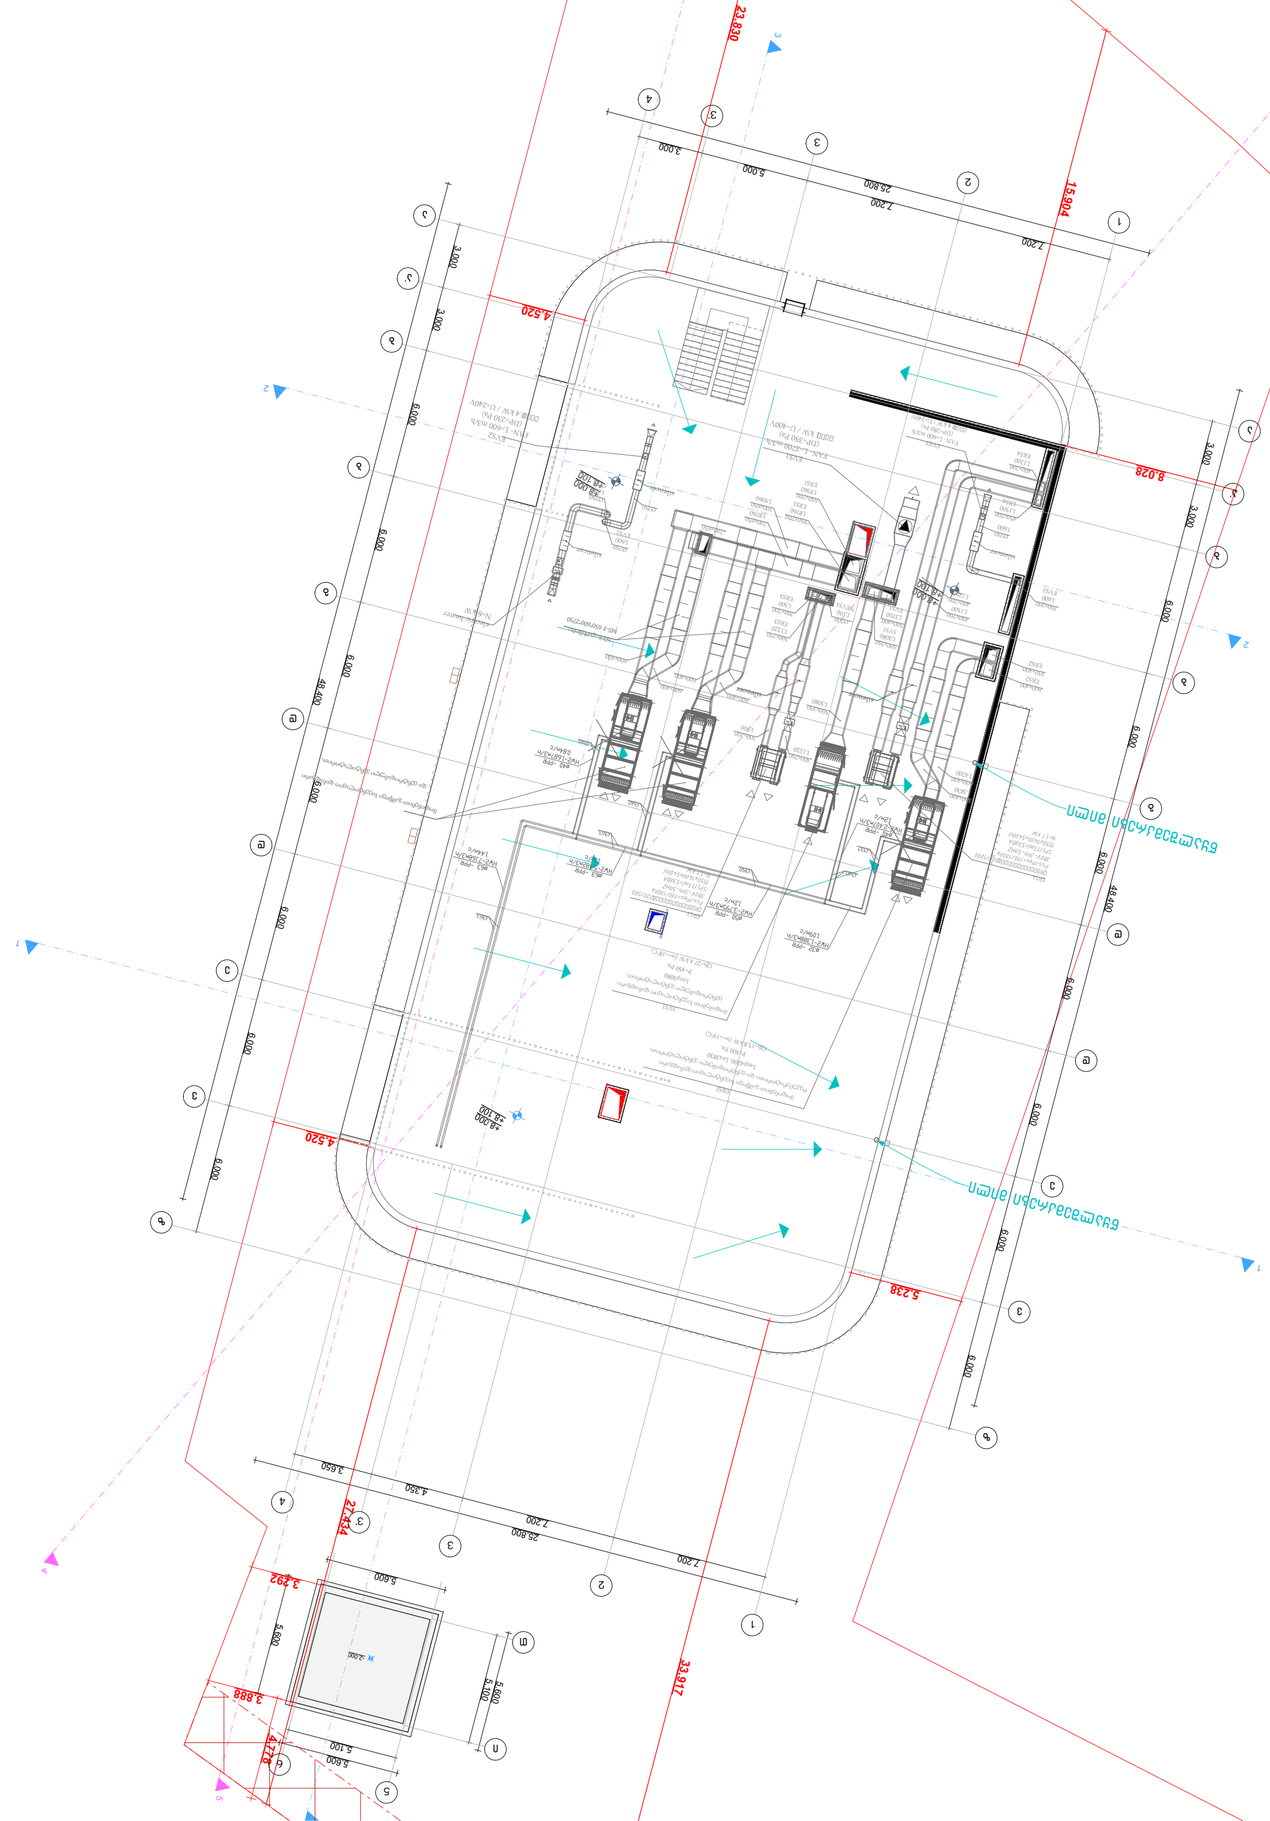

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გადახურვის გეგმა

A.01.5

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

ვენტილაცია 1.450 /0.700

კომპენს. 0.800 /0.600

1.600 /0.900

7.200

7.200

5.000

3.000

25.800

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

4.350

3.650

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3.000

3.000

48.400

48.400

25.800 4.520

23.830

15.904

8.028

5.238

33.917

27.434

4.520

5.100 5.600

5.100 5.600

5.600

5.600 4.778 3.888 3.292

+8.000 +8.100

+8.000 +8.100

+8.000 +8.100

-2.000

წყალშემკრები

მილი წყალშემკრები

მილი

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

2.600 /0.300

5

2.600 /0.300

1

1

3

2

2

4

1.400
/0.500

1.100
/0.350

1.450 /0.7

0.800 /0.350

1.350

200x200 L600 EVS3

Ø250 L600 EVS2

500x400 L3700 EVS1
300x250 L1220 ERS3 200x200 L500 ERS3

Ø200 L100 NEVS1

600x400 ERS2 550x400 ERS2
ხმის
დამხშობი

MS-F
650*600*2750

მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო

დანადგარი

და

ცენტრიდანული
ვენტილატორით,

650x700 L8760 ERS1 650x700 L9360 ERS1

ERS3 �R�������������1220/500 Pss/Pes=170/170Pa 380V-3Ph-50HZ SPL(1.5m)=53dBA 1550x1400x540(h) N=1,1 kW

600x400 L4200 550x400 L3830

500x350 L3080 300x250 L1220

200x200 L500 700x650 L8760

Ø250 L600

700x650 L9360

600x400

600x400

600x400 600x400

700x650

Ø250

Ø250 L600 SVS2

ЕVS3

FAN-

L=600 (DP=280

m3/h Pa)

����0.4

kW

/
U=240V

ERS2

მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო

დანადგარი

რეკუპერატორითა

და

ცენტრიდანული
ვენტილატორით,

Lsup4200,

Lex3830
Р=500 Qh=15,8

Pa,
kW
(ts=+19°C)

SVS1

მოდინებით სავენტილაციო

დანადგარი

ცენტრიდანული

ვენტილატორით, Lsup3080 Р=450 Qh=27.4 Pa, kW (ts=+18°C)

electric N=6

heater kW

silencer

silencer

silencer

EVS2

FAN-

L=600 (DP=230

m3/h Pa)

����0.4

kW

/
U=240V

Ø32

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø63

Ø63

ERS4 �R�������������1500/1200 Pss/Pes=170/170Pa 380V-3Ph-50HZ SPL(1.5m)=53dBA 1550x1400x540(h) N=1,1 kW

FAN-

ЕVS1 L=3700 (DP=350

m3/h
����1

Pa)

kW

/
U=400V

500x350 L3080 SVS1

450x200 L1500 ERS4 400x200 L1200 ERS4

450x200 L1500 400x200 L1200

silencer

silencer

0.80 /0.350

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან

გასასვლელის განათებული ნიშანი

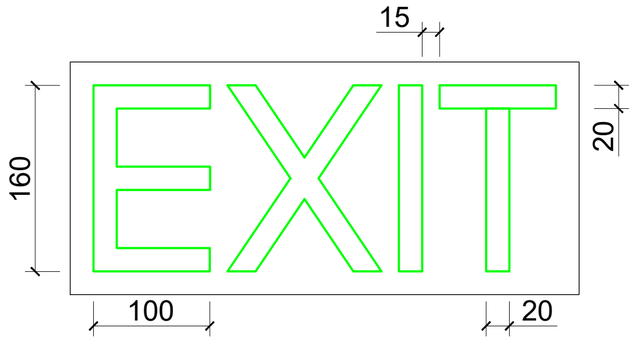

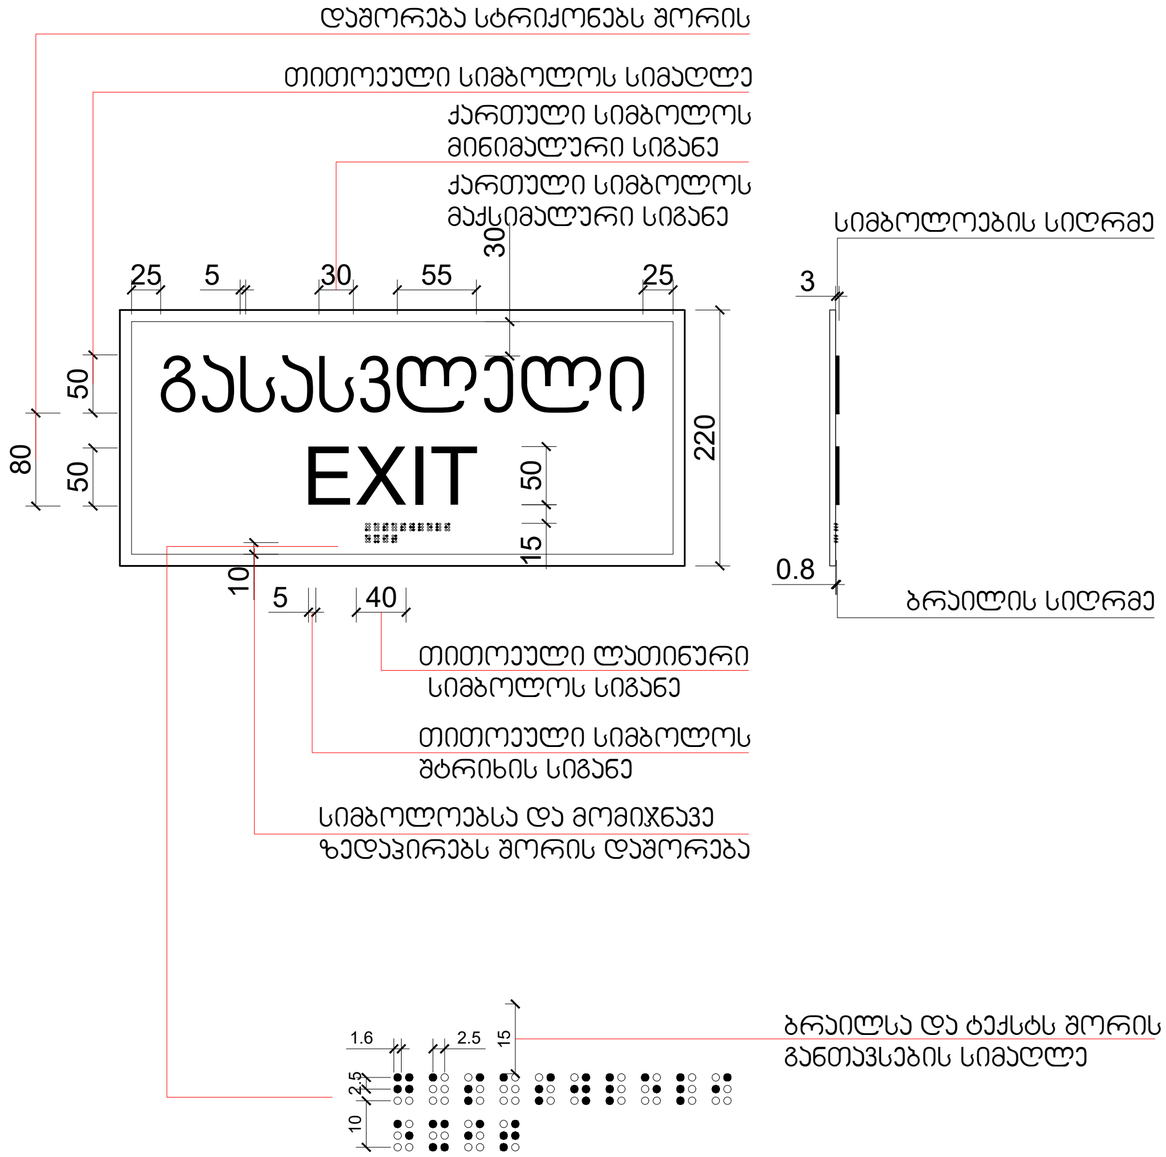

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ

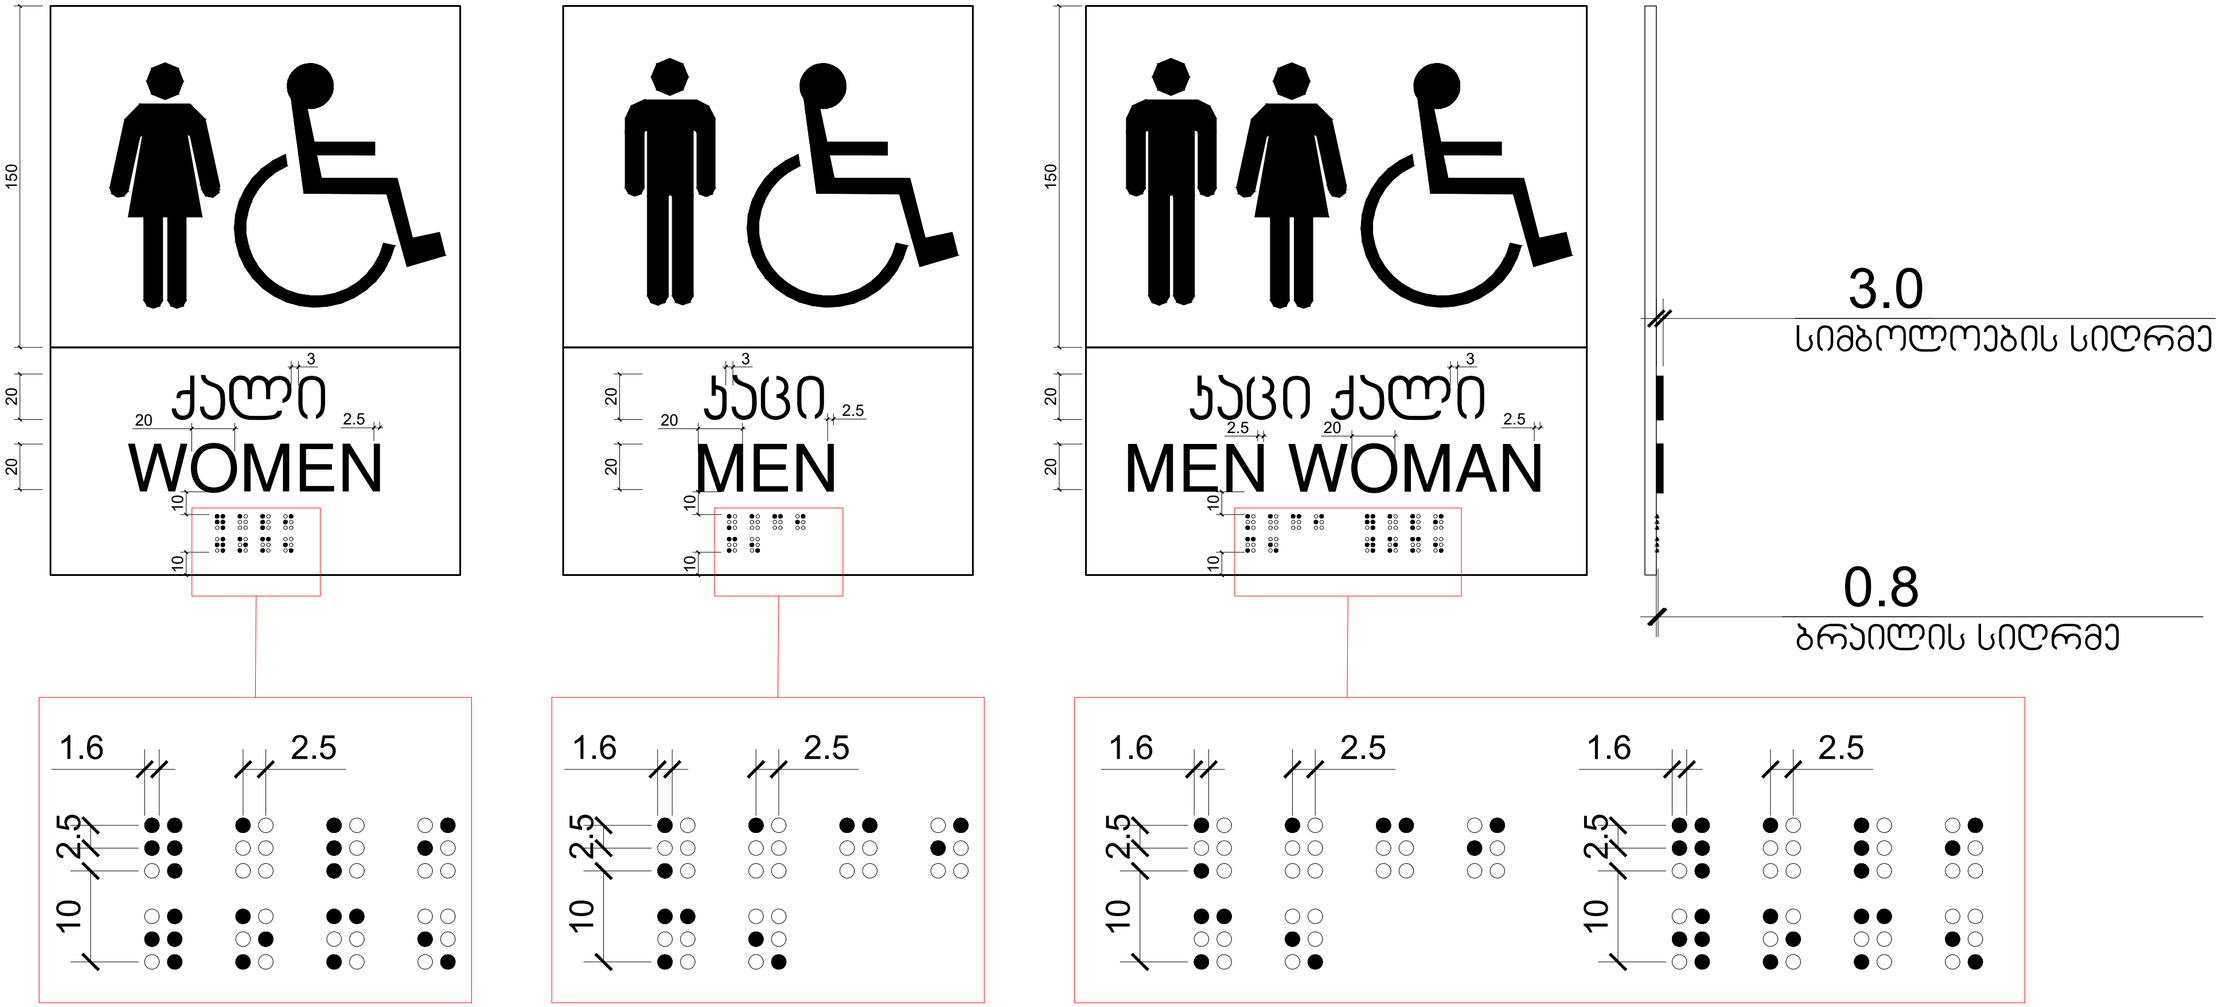

EXIT

გასასვლელი

EXIT 50 1500 მმ ამობურცული სიმბოლოების ქვედა ხაზის განთავსების სიმაღლე 1200 მმ მინ. ბრაილის განთავსების სიმაღლე EXIT250 მმ მინ.

100 mm

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს



ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

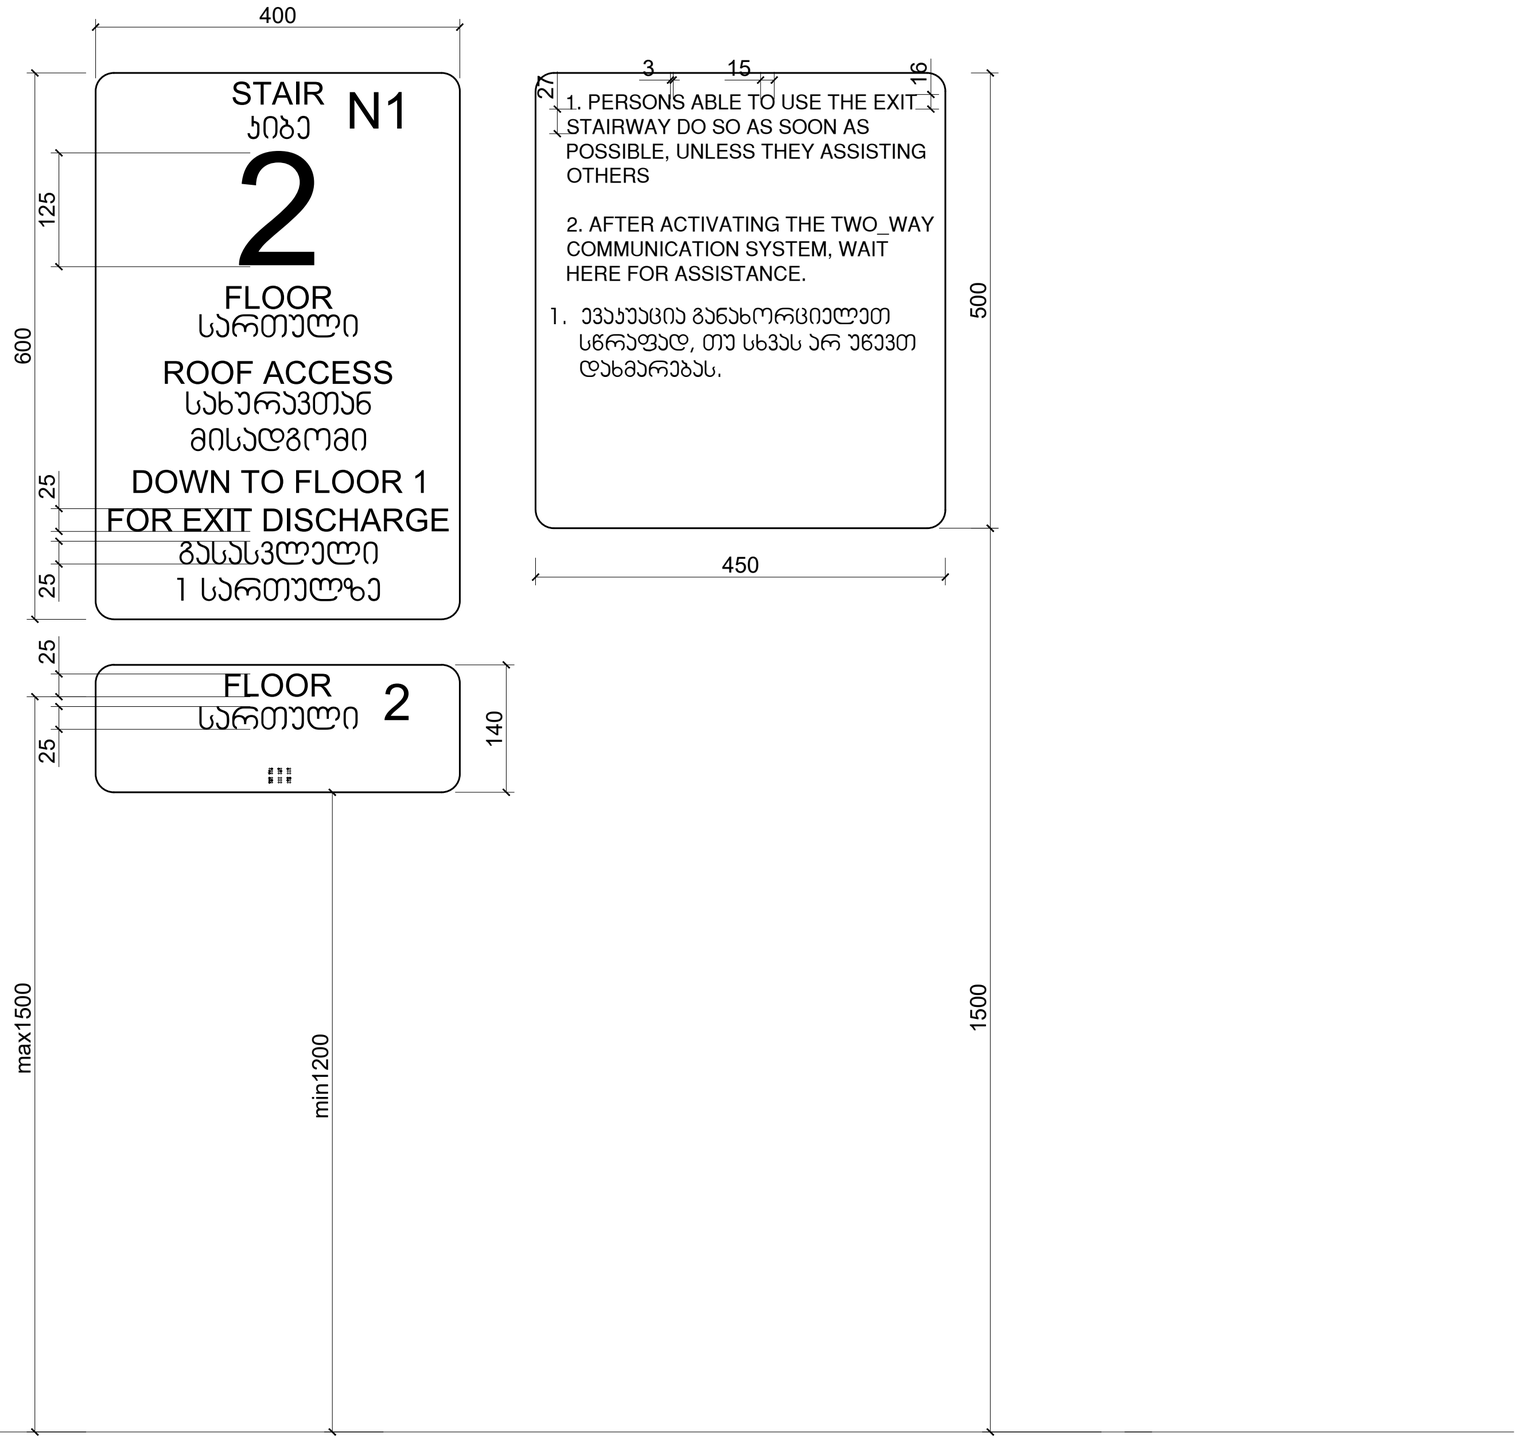

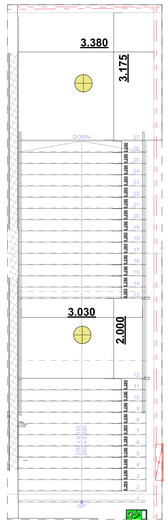

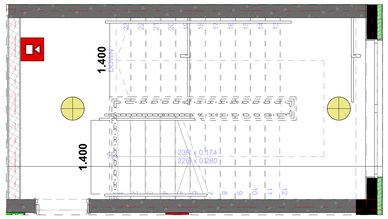

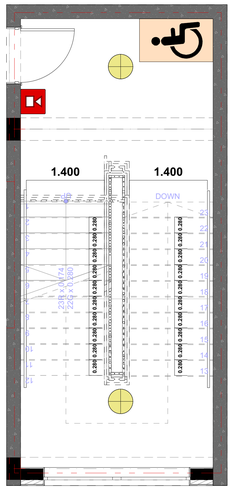

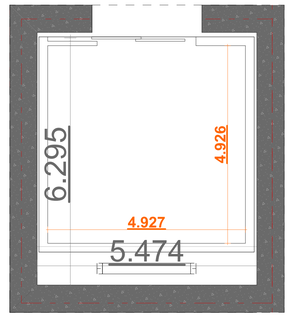

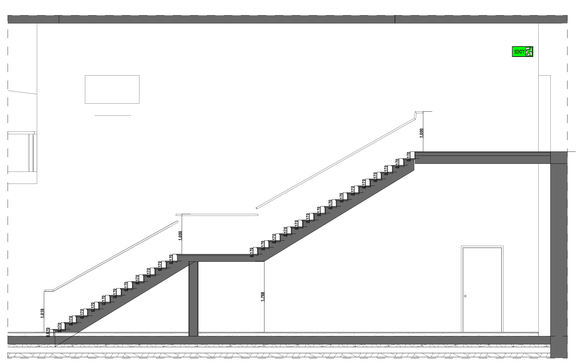

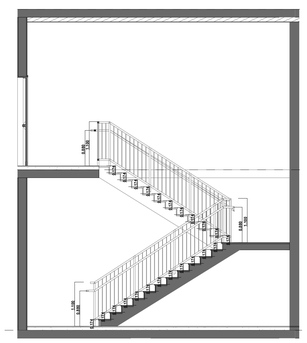

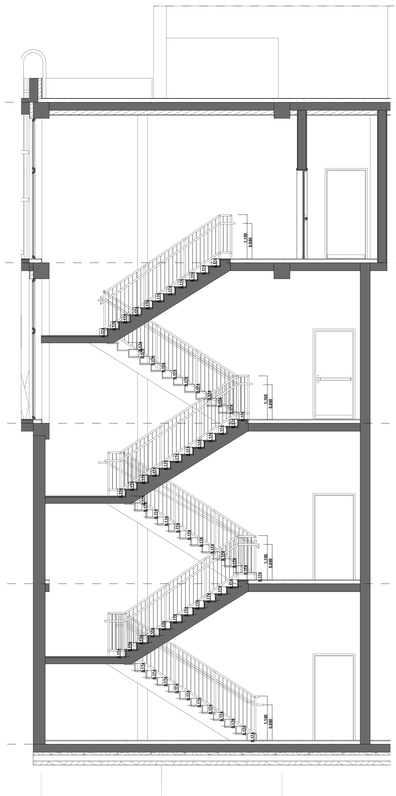

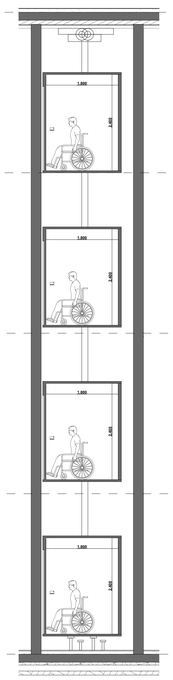

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

DOWN UP

23R x 0.174
22G x 0.280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

DOWN 27

UP27R x 0.170 26G x 0.280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN

UP23R x 0.174 22G x 0.280

0.280

+162.916

0.280 2.000

3.030

0.070

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

1.000

1.018

1.000

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

3.175

3.380

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174
0.174

0.174

0.880

1.100

0.880

1.100

0.880

1.100

1.800

2.400

1.800

2.400

1.800

2.400

1.800

2.400

0.174

0.880

1.100
0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.1740.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.1740.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.174

0.880

1.100

0.880

1.100

0.880

1.100

1.40

0

1.40

0

1.400 1.4000.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280

1.768

ღერძები ,,ვ - ე" ღერძები ,,3 - 3

1 ღერძები ,,3 " ლიფტი 2 - 3 ღერძებში ლ

- 4" / -8.00+/-0.00 ნიშნულზე

-8.00 ნიშნული

-4.00 ნიშნული

+/-0.00 ნიშნული

+4.00 ნიშნული

+8.00 ნიშნული (არაექსპლუატირებადი)

+10.40 ნიშნული (ნაშვერებით)

კიბის დეტალიზაცია

-3.50 ნიშნული

6.295

4.927

4.926

5.474

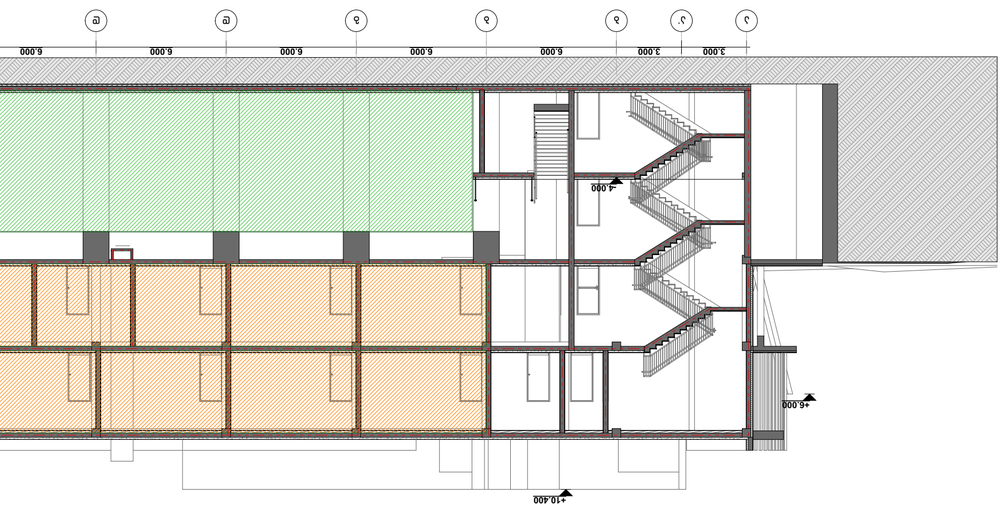

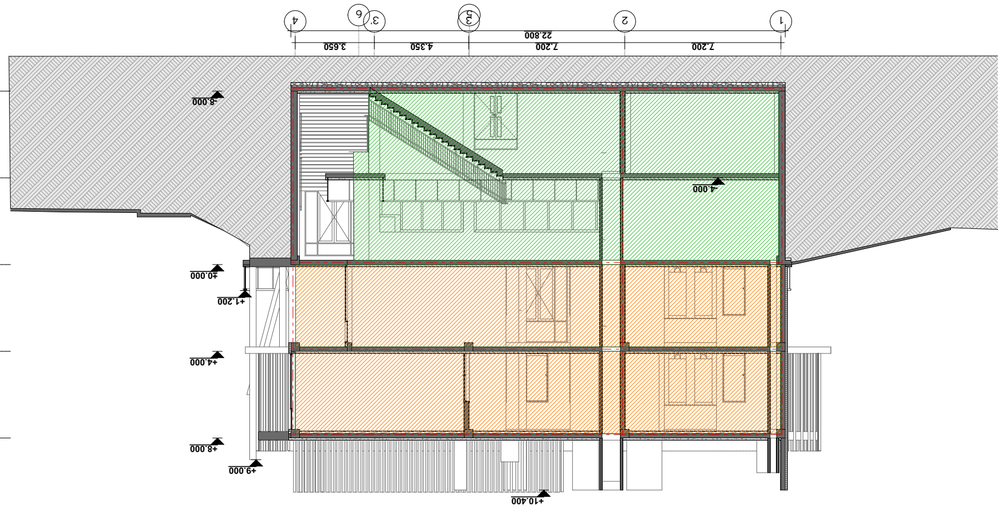

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს, როგორც მთლიანი
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური

- შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

ჭრილი 1-1, ჭრილი

2-2, ჭრილი 3-3

A.03.1

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia "

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს "ჯინო პარკი"

გასასვლელის ნიშნები

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლაღმომჩენი სისტემა

მექანიკური განიავების სისტემა

ხელის ცეცხლმაქრი

რუპორი

მისაწვდომი თავშესაფარი 1300X760

სახანძრო მილსაერთებელი

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

ხელით სამართავი განგაში სისტემა

ავარიული განათება

ხმოვანი განგაშის სიგნალი

+562.000

-2 სარდაფის გეგმა -8.00 ნიშნულზე

+566.000

- 1 ანტრესოლის გეგმა -4,00 ნიშნულზე

+570.000

0 გეგმა 0,00 ნიშნულზე

+574.000

1 გეგმა +4,00 ნიშნულზე

+578.000

2 გადახურვის გეგმა

-8.000

±0.000

+4.000

+8.000

7.200 7.200 4.350 3.650

+6.000

+10.400

+8.600

+1.200

1 2 3 3' 4
5 6

3 3' 4
5 6

1 2

+562.000

-2 სარდაფის გეგმა -8.00 ნიშნულზე

+566.000

- 1 ანტრესოლის გეგმა -4,00 ნიშნულზე

+570.000

0 გეგმა 0,00 ნიშნულზე

+574.000

1 გეგმა +4,00 ნიშნულზე

+578.000

2 გადახურვის გეგმა

7.200 7.200 4.350 3.650
22.800

-8.000

±0.000

+4.000

+8.000

-4.000

+10.400

+9.000

+1.200

a' T i

+562.000

-2 სარდაფის გეგმა -8.00 ნიშნულზე

+566.000

- 1 ანტრესოლის გეგმა -4,00 ნიშნულზე

+570.000

0 გეგმა 0,00 ნიშნულზე

+574.000

1 გეგმა +4,00 ნიშნულზე

+578.000

2 გადახურვის გეგმა

3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

-8.000

±0.000

+4.000

+8.000

-4.000

+8.600

+6.000

+10.400

+1.200

5.100
5.400
a b b g d d e v z

ჭრილი 1-1 ჭრილი 2-2

ჭრილი 3-3

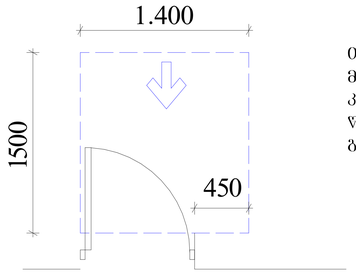

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი გამოწევით გაღება

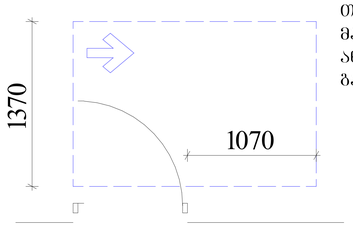

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი გამოწევით გაღება

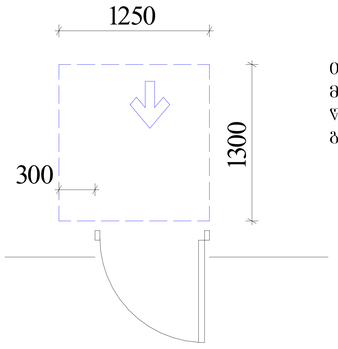

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი მიწოლით გაღება

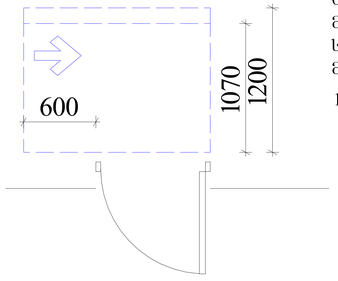

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი მიწოლით გაღება

120 მინ თუ მოწყობილია მიმხურავი

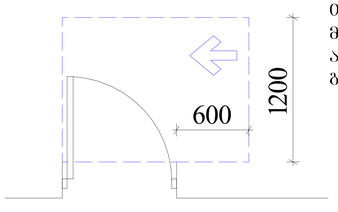

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი არარარარარარარარარ - გამოწევით გაღება

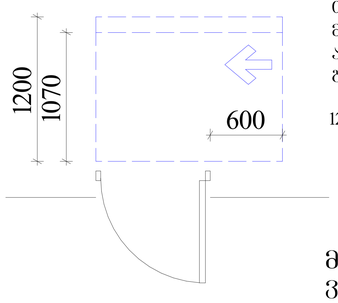

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომიმიწოლით გაღება

120 მინ თუ მოწყობილია მიმხურავი

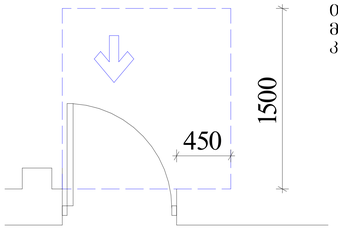

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვისნიშებში მოწყობილი კარი და ჭიშკარიგამოწევით გაღება

მოსატრიალებელი სივრცეები ვარიანტი4



ვარიანტი1

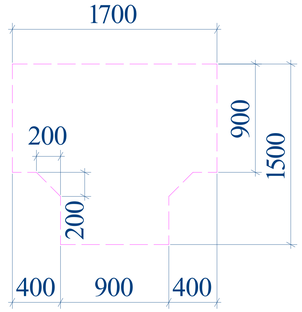

ვარიანტი2

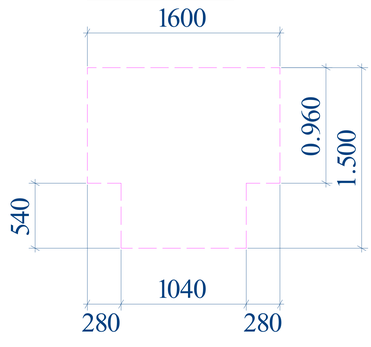

ვარიანტი3

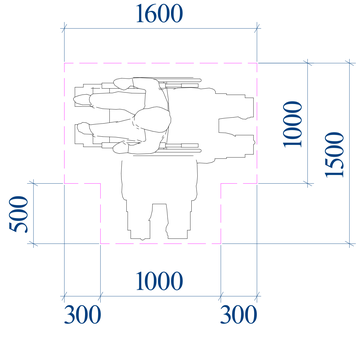

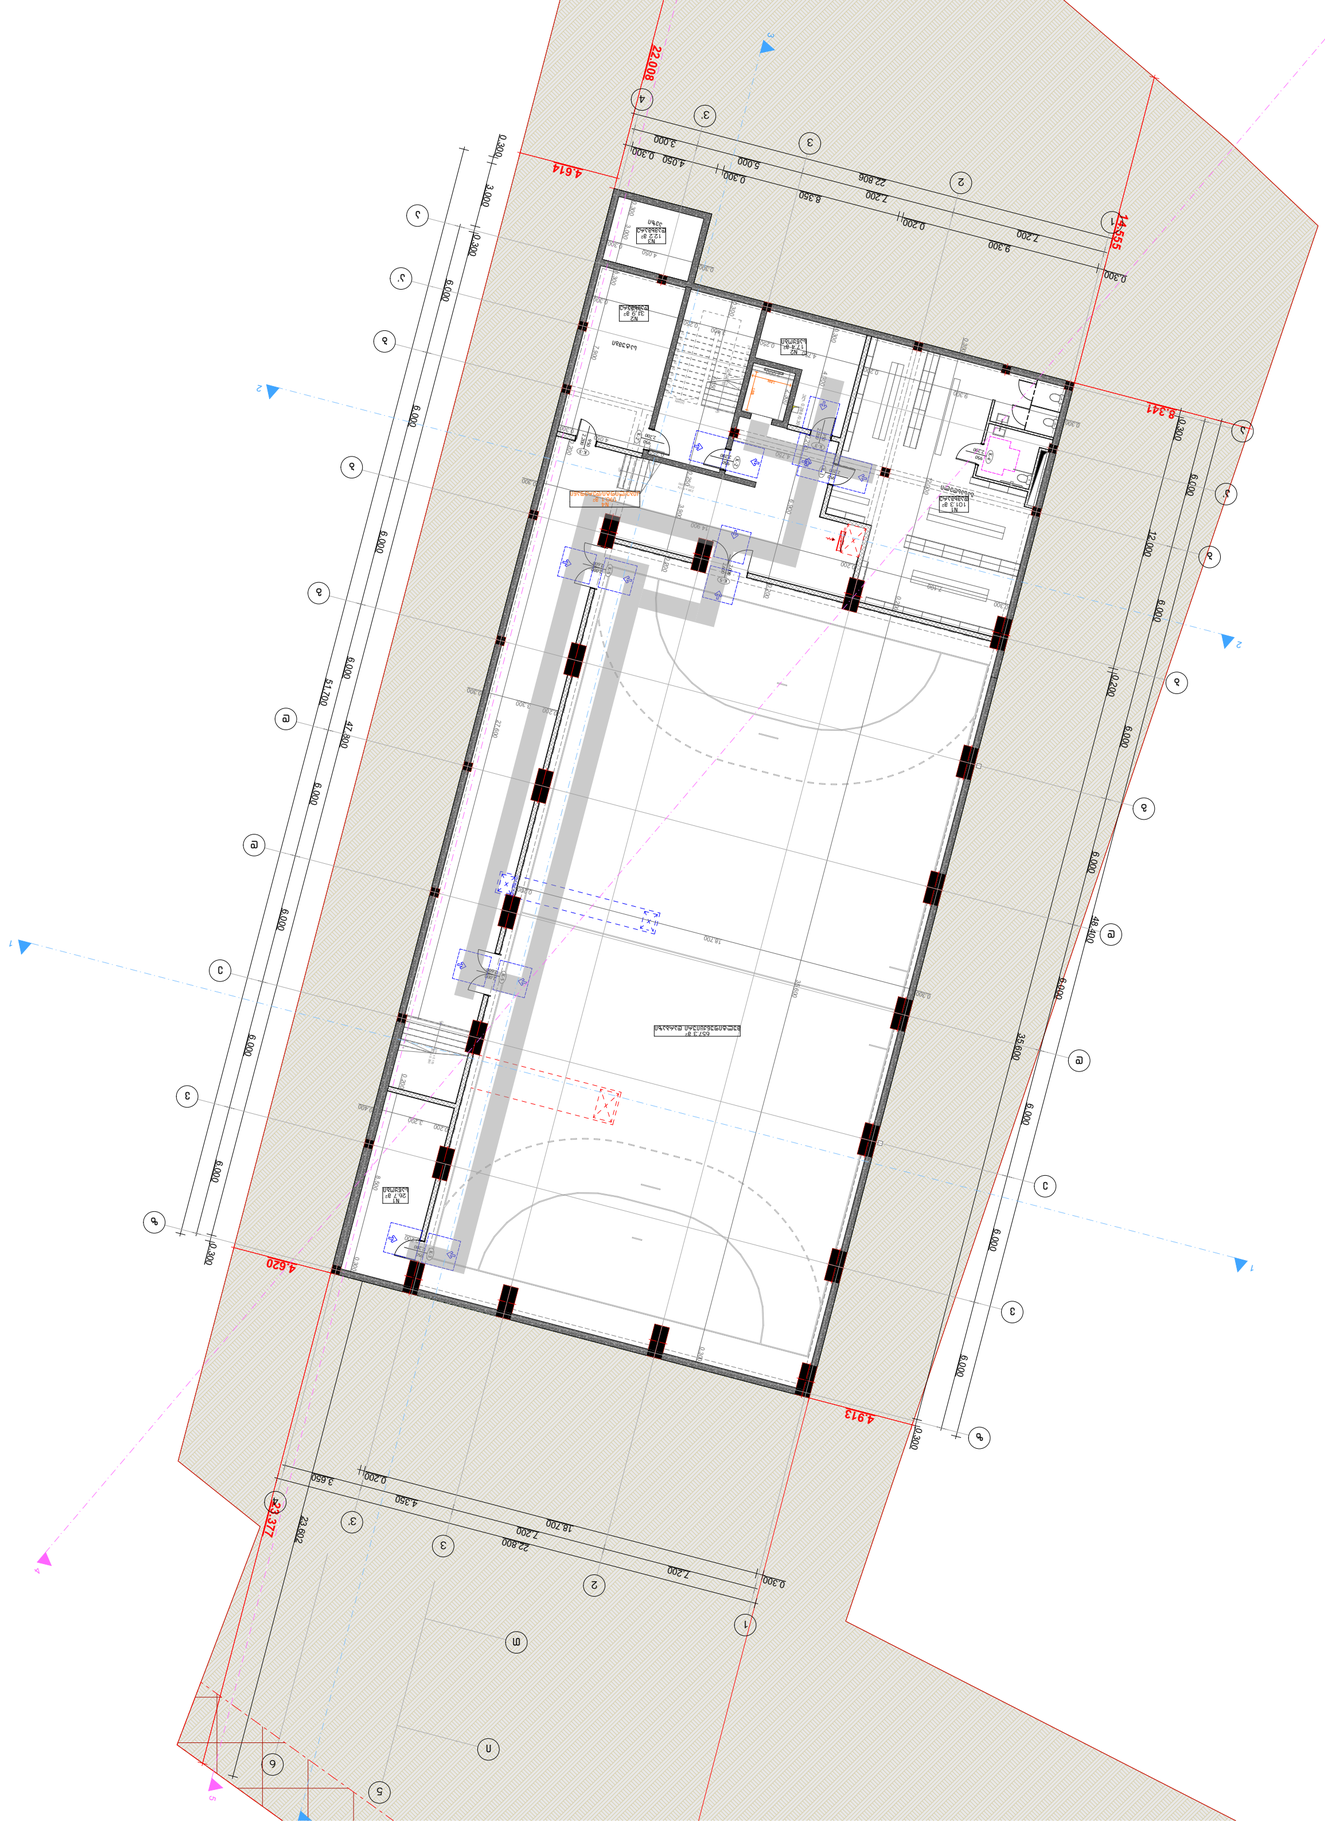

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

სარდაფის გეგმა

- 8.00 ნიშნულზე

A.01.1

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

1

2

3

4

5

6

UP

23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

1

23456

UP

27R x 0.170 26G x 0.280

ელ. 0.288 /0.300

51.700

0.300

47.800

0.300

3.000

0.300

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3.000

5.000

7.200

7.200

22.806

0.300

9.300

0.200

8.350

0.300
4.050
0.300

48.400

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0.300

35.600

0.200

12.000

0.300

7.200

7.200

4.350

3.650

22.800

0.300

18.700

0.200

27.600

0.200

7.900

0.300

3.000 0.300

0.300

9.300

0.200
4.750
0.250
3.400
0.250
4.050
0.300

0.200

3.900

0.250

7.850

0.300

0.300

14.900

0.200

7.100

0.300

4.750

0.300

3.300

0.200

0.300

12.000

0.200

35.600

0.300

0.300

18.700

0.200

0.400

3.200

0.200

0.200 0.200

8.500

0.300

0.200

6.900

0.200

4.900

0.300

0.300
4.050
0.300

0.250
4.050
0.300

23.602

4.614

22.008

8.341

14.555

4.913

4.620 23.377

K-4'
2,200 950

N1
101.3

m

2

დამხმარე

ავზი

სატუმბი

გასახდელი

K-5
2,600 2,000

K-5 2,600 2,000

K-3 2,200 950

K-5
2,600 2,000

K-1

2,200 950

K-3'2,200 950

CO 1.350 /0.850

K-3
2,200 950

2.000

N2
31.9

m

2

დამხმარე 4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

657.3

m

2

მულტიფუნქციური დარბაზი

2.600 /0.300

1.800
1.800

2.300

K-2
2,200 950

K-2'

2,200 950

N1
26.7

m

2

საწყობი

N2
17.4

m

2

საწყობი

N3
12.2

m

2

დამხმარე

N4
190.1

m

2

კიბე/ლიფტი/დერეფანი

CO 0.800 /0.600

5

1

1

3

2

2

4

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

ანტრესოლის გეგმა -4,00 ნიშნულზე

A.01.2

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 DOWN
UP

23R

x
0.174

22G

x
0.280

1

23456789101112

131415161718192021222324252627

DOWN

UP

27R x 0.170 26G x 0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

123456789101112

DOWN

UP

12R x 0.167 11G x 0.280

K-3'2,200 950 K-1

2,200 950
K-4'
2,200 950

K-3 2,200 950

CO 1.450 /0.700

K-7 2,100 1,100

F-7

1.000 0.900 F-7

1.000 0.900

ელ. 0.288 /0.300 ელ. 0.60 /0.300

D-02

1.500

3.950

42.950

0.700

6.350
0.700

6.500
0.700
3.750

0.800

2.700
0.600

-3.500 -3.400

-4.700

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

N4
87.3

m

2

დამხმარე

N4
27.8

m

2

კიბე/ლიფტი/დერეფანი

გასახდელი

ტექნიკური

ოთახი

დამხმარე
ნაგებობა

ანტრესოლი

CO 0.800 /0.600

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

F-5
1.200 4.000

F-5
1.200 4.000

K-6 3,000 2,700

F-6
1.200 5.600

F-6
1.200 5.600

F-4
1.200 3.600

CO 1.350 /0.850

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

5.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.200

7.200

4.350

3.650

0.200

5.000

0.200

0.200
5.000
0.200

0.200

9.300

0.300

0.200

9.900

0.300

2.400

0.200

4.800

0.100

2.500

0.100 2.400
0.300

0.300

4.050

0.250

3.400

0.250

4.750

0.200

7.925 0.300

9.200

0.300

18.700

0.200 0.800
2.700
0.600

38.000

0.200

9.900

0.300

3.000

0.300

22.806

0.300

22.200

0.300

51.700

0.300

47.800

0.300

3.000

0.300

23.300

8.400

20.000

2.750

1.600

2.800

2.300

2.000

7.400

0.200

4.750

0.300

18.400

0.400

3.200

0.200

5.100

5.560

5.100 5.560

0.280
5.000
0.280

0.280

5.000

0.280

1.280 0.900

1.200 0.900

1.280

5.560

0.280
5.000
0.280

0.280
3.000
1.100

0.900
0.280

5.560

5.560

0.300

2.500

2.500

4.620

4.614

22.008

8.341

14.555

12.139

3.809
3.983

7.036

3.397

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

2.600 /0.300

K-2
2,200 950

კომპენს. 0.800 /0.600

1.800
1.800

5

შენობის
განთავსების

არეალი
გრგ-ს
მიხედვით

N4
182.2

m

2

კიბე/ლიფტი/დერეფანი

N5
17.2

m

2

დამხმარე

N3
37.0

m

2

საწყობი

1

1

3

2

2

4

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გეგმა 0,00 ნიშნულზე

A.01.3

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

93.139

m

2

123456789101112 DOWN

UP

12R x 0.175 11G x 0.280

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN

UP
23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

F

ვენტილაცია 1.450 /0.700

ელ. 0.288 /0.300 ელ. 0.60 /0.300

K-2'2,200 950

V-2 3.500 2.600

F-3
3.000 0.900 F-3 3.000 0.900

V-1 3.500 2.600

V-1 3.500 2.600

VK-13,600 2,700

K-3 2,200 950

K-1'

2,200 950 K-1 2,200 950

K-4 2,200 950

K-4'2,200 950

K-8 2,100 1,500 90წთ

K-1'2,200 950

K-9

2,100 1,500

90წთ

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950 K-9

2,100 1,500

90წთ

K-1

2,200 950

K-1

2,200 950

K-1 2,200 950

K-1'2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'

2,200 950 K-4 2,200 950 K-4'2,200 950

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600

F-2
2.600 2.200

V-2
3.500 2.600

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

VK-13,600 2,700

V-1 3.500 2.600

VK-1

3,600 2,700

VK-1

3,600 2,700

კომპენს. 0.800 /0.600

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

7.200
0.200

0.200
5.100
0.200
3.000
0.200
5.100
0.200

0.200

4.800

0.200

0.200

7.800

0.200

9.500

0.200

0.200

5.400
0.200

0.200

3.000 0.200

4.500

0.200

4.500

0.200

0.200
4.700

0.200

8.000

0.200

5.400

1.800

22.800

0.200

7.200
0.200

6.950
0.250
3.400
0.250
4.150
0.200

3.080
1.600
2.600
1.350
2.700
3.150

0.800

2.600
2.000
3.080

45.400

0.200

3.300

2.200

0.200

1.900

1.900

4.700

0.200

4.000
8.400

14.700

2.100

0.200

6.800

0.200

6.500

0.200

2.800

0.200

0.250

3.400 0.250

0.200

3.000

0.200 4.500 0.200

4.500 0.200

5.400 0.200

14.700

0.200

2.900

0.200 3.800 0.200

4.800 0.200

3.600 0.9000.800

0.900

6.200

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.399

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

0.200

8.000

0.200

3.600

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

4.200 0.200

4.350 0.200

3.000 0.250

3.400

0.250 5.150 0.200

3.650

4.350

7.200

7.200

22.800

0.200
4.200
0.200

5.100
0.200
3.000
0.200
5.100
0.200
4.200

0.200 3.100

2.000

2.600

2.450

2.700

2.850

2.600

1.600

3.100

3.500

2.600

2.800

2.700 0.900

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 1.001

2.600

2.800

2.200 0.700

2.850 0.650

2.600

3.000

3.100

5.600

5.600

5.100

5.100

5.600

2.500

2.500

2.500

2.500

6.000

2.500

2.500

2.500

6.000

2.500

17.431 8.128

16.004

23.930

4.620

27.534

5.338

34.015

5.600

-2.200

-2.000

-2.893

+0.100

348.757

m

2

1,976.126

m

2

133.524

m

2

გენერატორი

ბიბლიოთეკა

სამასწავლებლო

სამზარეულო წცწც

სასადილო

დაცვა

დირექტორის კაბინეტი

ადმინისტრაცია

ექიმის
ოთახი

ფსიქოლოგის ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საწყობი

კიბე

კიბე

დამლაგებლის ოთახი

ჰოლი-დერეფანი

დაწყებითი დაწყებითი
დაწყებითი

ბუღალტერია

საკლასო ოთახი დაწყებითი საკლასო ოთახი

1.600 /0.900

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4.620

V-1
3.500 2.600

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

7.200

7.200

5.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

3.000 0.200
1.950

0.200

3.700

3.000 0.200

4.350

0.200

4.200

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

0.200

9.500

0.200

3.000

0.200

9.500

0.200
0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

8.000

0.200

3.600 0.200

0.200

4.150

0.250

3.400

0.250

6.950

0.200
0.200

16.680

0.200

3.000 0.200 1.600 0.200

3.800

0.200

2.900 0.200

14.700

0.200

2.780 0.200

3.020 0.200

2.600 /0.300
K-2

2,200 950

5

2.600 /0.300

6

2.000

2.300
1.800

1.800

1

1

3

2

2

4

1.400
/0.500

1.100
/0.350

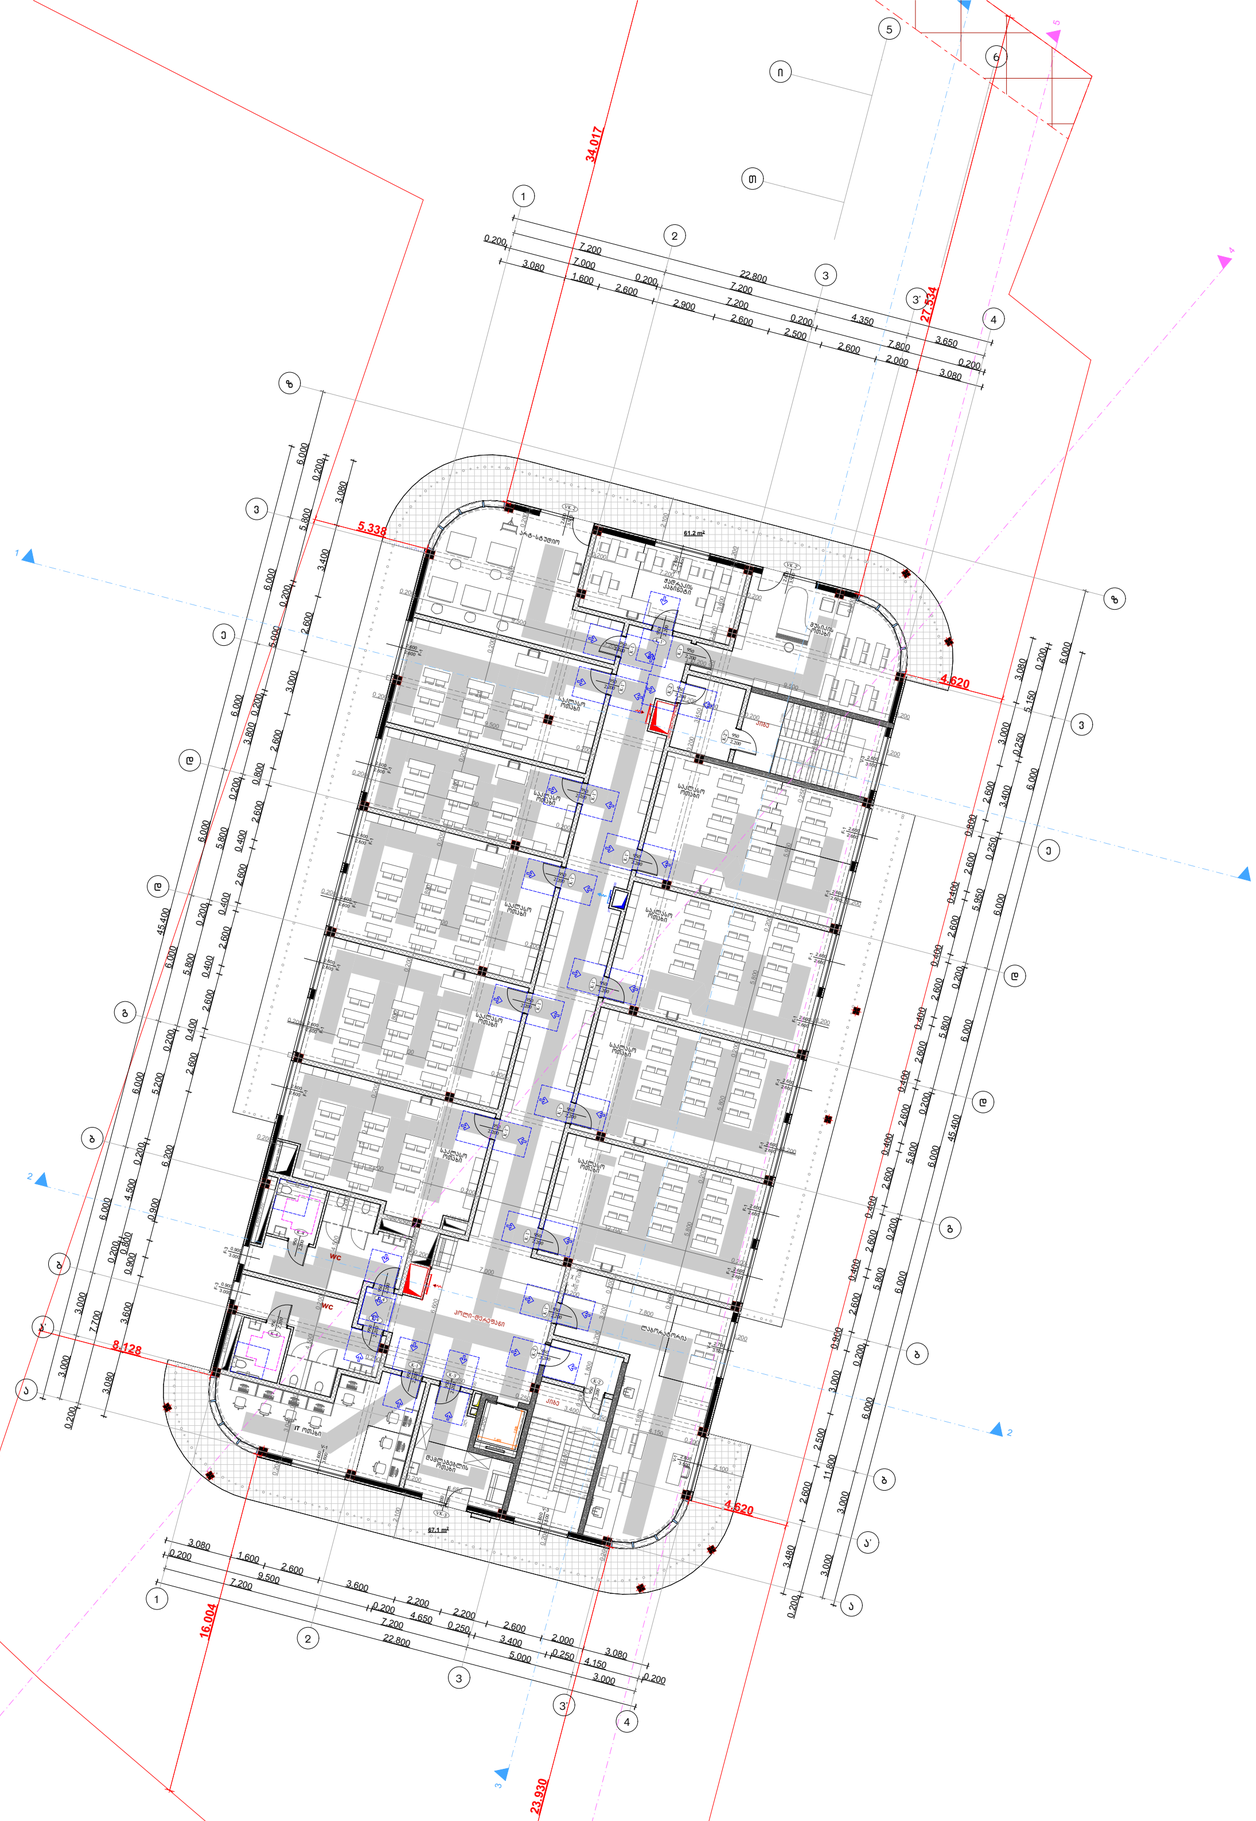

GSPublisherVersion 0.0.100.100

დემკვეთი

მთავარი არქიტექტორი

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს
ადგილზე

Code

- ნახაზებს შორის ნებისმიერი
უზუსტობა dauyoneblviv უნდა
ეცნობოს საპროექტო კომპანიის
უზუსტობის ხარისხის
შესაფასებლად

- ყველა ნახაზი განხილული უნდა
იყოს

, როგორც

m

Tliani
პროექტის ალბომის ნაწილი,
ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტის, კონსტრუქციული
ნახაზების, შიდა და გარე
სისტემების ნახაზების და
დეტალური სამშენებლო
ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება
დაუშვებელია პროექტის
მენეჯერ ორგანიზაციასთან
შეთანხმების გარეშე

სათაური -შენიშვნები

macaco ჯინჭარაშვილი

სკოლა

ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას
ქუჩა #9/ლიპტოვის ქუჩა #8;
ბეშენოვას ქუჩა #30;
s/k: #01.12.21.001.638

არქიტექტორი

დავით ქარდავა

გეგმა +4,00

ნიშნულზე

A.01.4

1:200

მისამართი

ნახაზის სახელწოდება

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

თარიღი

სექტემბერი, 2024 წ.

- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება
არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში
ასახულია პირობითად. მათი
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა
დაზუსტდება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული სახანძრო
სისტემების საინჟინრო პროექტის
დამუშავების სტადიზე.

შპს: " Line Georgia

"

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა #6

შპს

"ჯინო პარკი

"

წყლის სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილსაერთებელი

1200 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

900 სმ (სვლაგეზი შენობის გარეთ)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN

UP
23R

x
0.174

22G

x
0.280

123456789101112

1314151617181920212223 DOWN

UP

23R x 0.174 22G x 0.280

ვენტილაცია 1.450 /0.700

ელ. 0.600 /0.300 ელ. 0.288 /0.30

კომპენს. 0.800 /0.600

1.600 /0.900

0.200

11.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.950

0.250

3.400 0.250

5.150

0.200

0.200

7.800

0.200

7.000

0.200

0.200

6.400

0.200

1.800

0.200 3.200 0.200

0.200

6.950
0.250
3.400
0.250
4.150
0.200

4.650

0.200

0.200

3.000 0.200

4.500

0.200

4.500

0.200

5.200

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

3.800

0.200

5.000

0.200

5.800

0.200

0.200

9.500

0.200

12.700

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

9.500

0.200

0.200

7.200

0.200

0.200

3.600 0.200 0.200
3.450 0.200

0.200

6.500

0.200

2.800

0.200

6.600

0.200

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

11.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

5.950

0.250

3.400

0.250 5.150 0.200

3.480

2.600

2.500

3.000 0.900

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

3.080

3.000

5.000

7.200

7.200

22.800

3.080
1.600
2.600
3.600
2.200
2.200
2.600
2.000
3.080

0.200

4.150

0.250

3.400

0.250

4.650

0.200

9.500

0.200

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

45.400

0.200

7.700

0.200

4.500 0.200

5.200 0.200

5.800

0.200

5.800

0.200

3.800 0.200

5.000 0.200

5.800

0.200

3.080

3.600 0.9000.800

0.900

6.200

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.400

2.600 0.800

2.600

3.000

2.600

3.400

3.080
2.100

2.100

2.100

7.200

7.200

4.350

3.650

22.800

0.200

7.000
0.200

7.200
0.200

7.800

0.200

3.080
1.600
2.600
2.900
2.600
2.500
2.600
2.000
3.080

2.000

23.930

16.004

4.620

8.128

5.338

34.017

4.620

27.534

F-3
3.000 0.900 F-3 3.000 0.900

V-1 3.500 2.600

VK-23,500 2,600

VK-2'3,500 2,600

V-3 3.500 2.600

V-1 3.600 2.600

VK-33,500 2,200

K-1'
2,200 950

K-2
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-2'
2,200 950

K-4 2,200 950

K-4'2,200 950

K-3'2,200 950

K-1 2,200 950

K-1'2,200 950
K-1

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'

2,200 950

K-1'
2,200 950

K-2 2,200 950

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1

2.600 2.600

F-1
2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600 F-1

2.600 2.600

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-1'
2,200 950

K-4 2,200 950 K-4'2,200 950

61.2

m

2

67.1

m

2

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

IT
ოთახი

მუსიკის ოთახი

ლაბორატორია

დამლაგებლის ოთახი

wcwc

ჭადრაკის კაბინეტი

არტ-სტუდიო

ჰოლი-დერეფანი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი საკლასო ოთახი კიბე

კიბე

V-3
3.500 2.600

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

კვამლგაწოვა 1.350 /0.850

4

4

3

3

2

2

1

1

a

a

g

g

d

d

e

e

v

v

z

z

d

d

b

b

b

b

3'

3'

5

6

T

i

a'

a'

V-4
3.500 2.700

V-1
3.500 2.600

2.600 /0.300

K-2
2,200 950

5

2.600 /0.300

1

1

3

2

2

4

1.400
/0.500

1.100
/0.350

2.300

1.800
1.800

0.800 /0.350

ტუალეტების დეტალიზაცია

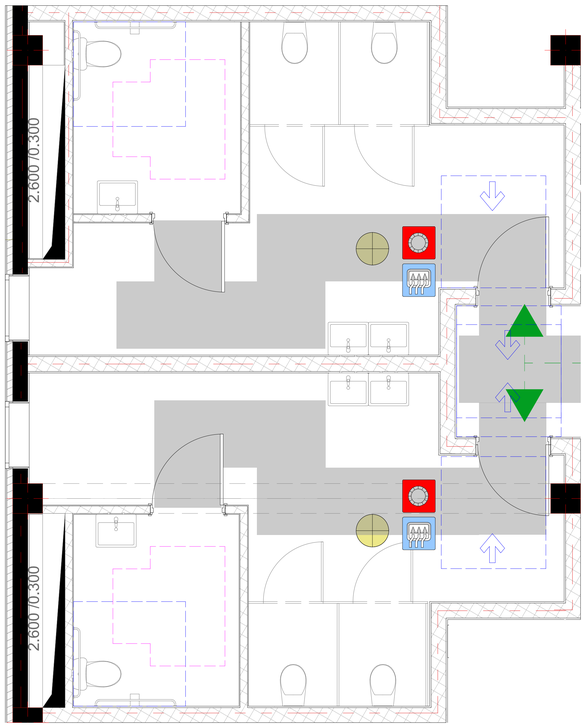

+/-0.00 და +4.00 ნიშნული



+/-0.00 და +4.00 ნიშნული



უნიტაზის მდებარეობა

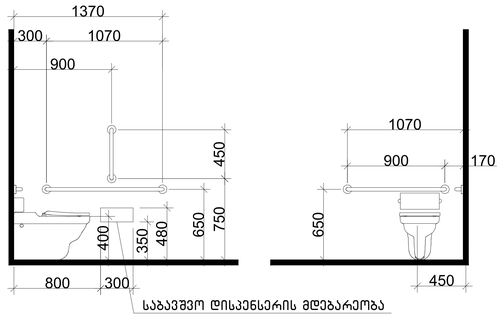

ხელსაბანის მდებარეობა

უნიტაზის მდებარეობა

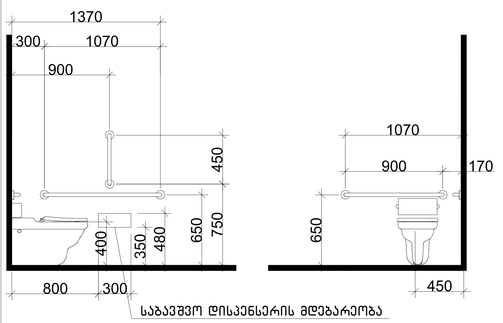

ხელსაბანის მდებარეობა