ფასადი 1-4

A-2

M:1-100



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	აპარატების ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	ქვედის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	ქვედის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგრიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტების 3 სმ-იანი საკანდიდებლობით (სვეტი, კედელი, ფილა-ბადა, ნაბიჯები და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საიზოლაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადენებთან მისადგომი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საჭმიანი დაკავებულობა (ს-ჭ)
	საწყობი დაკავებულობა (ს-წ)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-დ)
	სახანძრო დაკავებულობა (ს-ხ-2)

880 / 2.200 — ს-2 / 90

- კარის მაქსიმუმამდე სიმაღლე
- კარის საერთო-საიზოლაციო №
- ხანძარგამძლეობა
- კარის მაქსიმუმამდე სიმაღლე

- დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ფართი შეძა კონტურზე
- საზაფხულო ფართი
- მთლიანი ფართი
- ბინის №

ს-2	
დ.დ. 2.1	
№1	35.5
39.8	4.3

სიმბოლოს სახელწოდება

	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სასპრინკლერო სამანქანეო მილის ავტომატიზებული მისაერთებელი - კონტაქტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო ბანაკის ხელით სამართავი კონტროლი
	კედლის ანტიფანტანი აღჭურვილობა
	კედელზე მონტაჟისთვის აღჭურვილობა
	ანტიფაშიზმი
	საინჟინრო ბანაკებლის მაკვლევარი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან სამართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომაშენით სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენები განთავსდება NFPA 14-ის ან სამართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es.ji	
misamarTi	q.Tbilisi, kol.dRoni N.K.qu.23.14.088.426	
proeqtis saxeli		
mravalbiniani sacxovrebeli saxli		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		
masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis #	furclebi
mp.		

ფასადი 1-4

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა მიუხედავად RAL 7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003





მოპირკეთება : ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცენტრალური ღერძის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცენტრალური ღერძის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალო მანძილი
	მისაყვანი სავალი გზა
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტისგან 3 სმ-იანი ხანძარგამძლეობით (სვეტი, კოჭი, რიგითი, ტატამის და სახურავის ანალოგიური)
	ბეტონის მონოლითი კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილღობარეებთან მისასვლელი საშუალო მანძილი
	საცხოვრებელი დაკანონებული ფართობი (სც-2)
	საქმიანი დაკანონებული ფართობი (სქ)
	საერთო დაკანონებული ფართობი (სე)
	დამხმარე დაკანონებული ფართობი (სს)
	სასაწყობო დაკანონებული ფართობი (სწ-2)



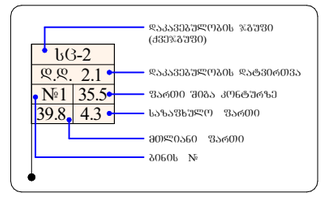

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამაშველო საბანაკოს მილი დამონტაჟებული მილსადენის - კონტანტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო ბანაკის ხელით სატარებელი კრეატი
	ქსელის ავტომატური აღმოჩენა
	ქსელზე მოთავსებული მაუწყებელი
	ავტომატიკა
	სამაშველო მანათობელის მანდატორი

1. შენობა აღჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკის სისტემით.
2. სახანძრო მილღობარეები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

საკორექციო არეალი
ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟები

საკორექციო არეალი
დმატბულა საფენტილაციო მილები

damkveTi	S.p.s. el es.ji
misamarTi	q.Tbilisi sof.didomi
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი 4-1

A-2

M:1-100

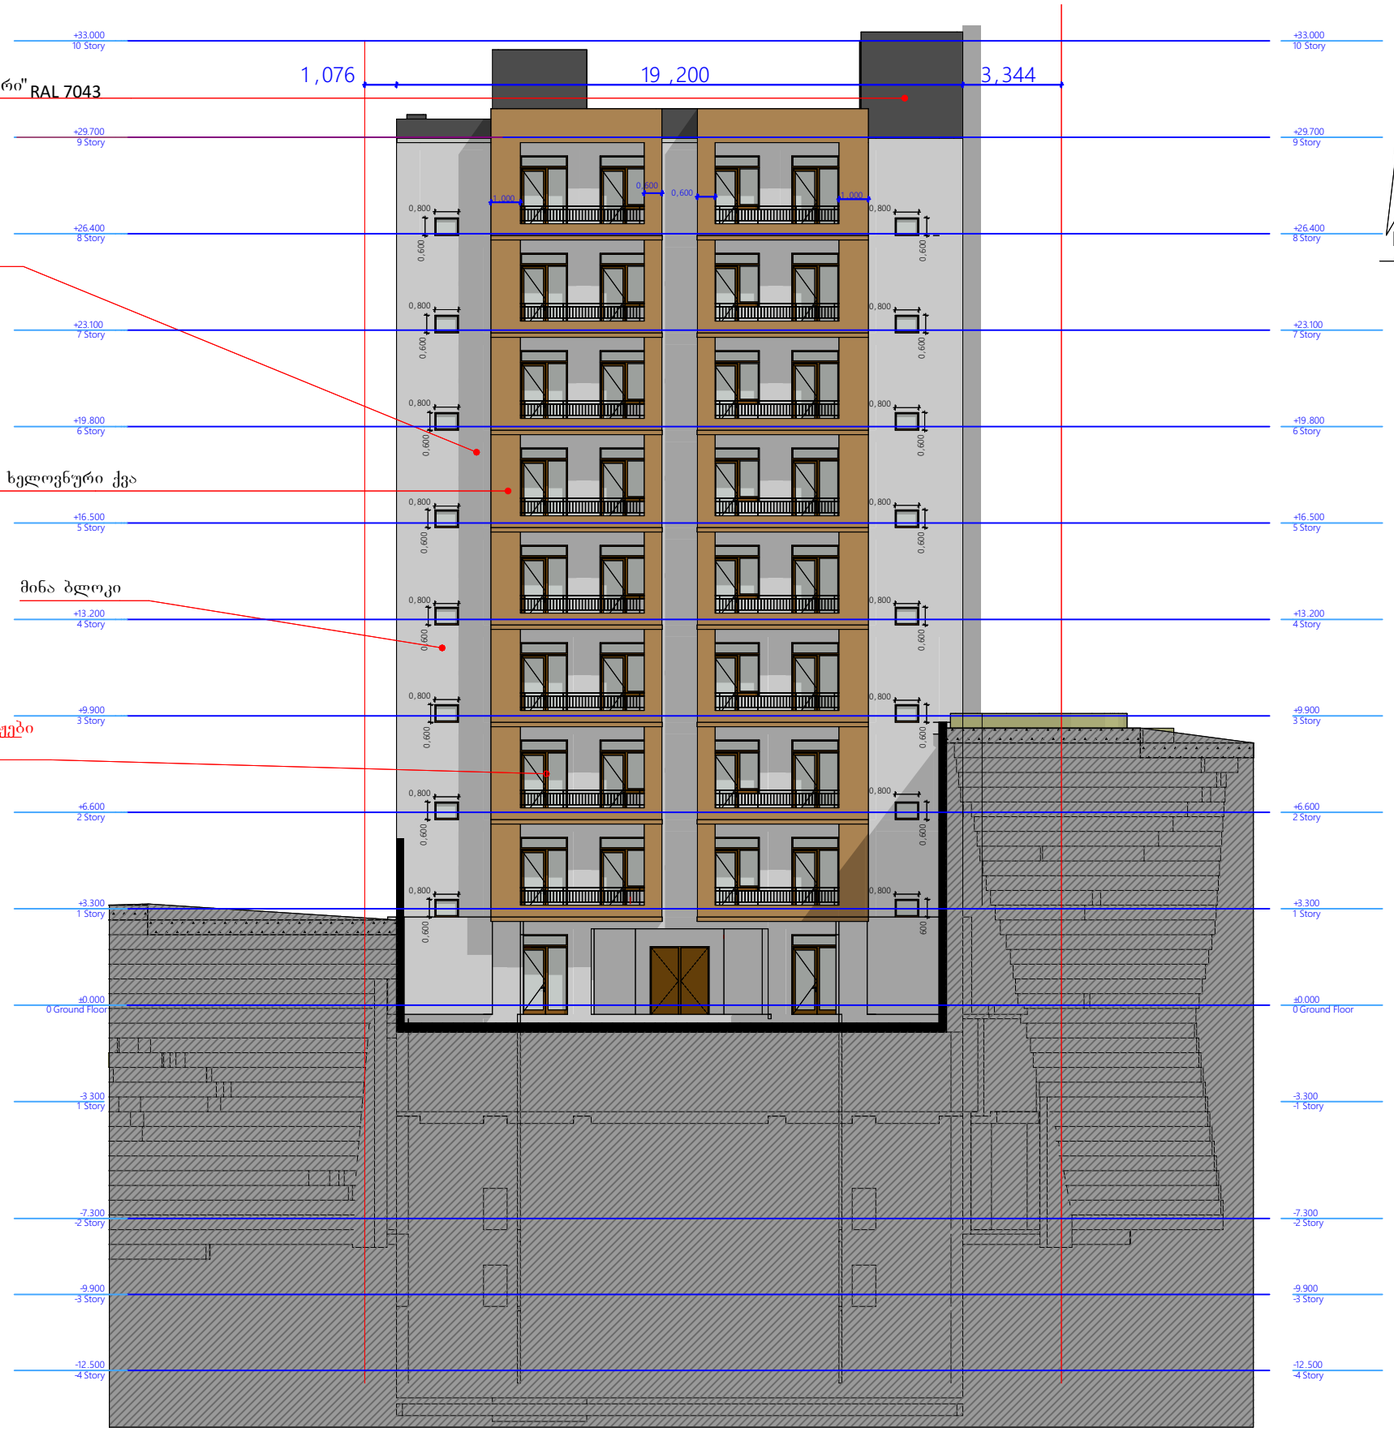

გამოყენებული პიქტოგრამების აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული ბეტონის
1	პარკინგის ნუმერაცია
	პრიზმის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევაკუაციო მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნიშნული პრილზე, შასაზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანარგანიერებით (სვეტი, კოშკი, შუაშარაში, თაბაშირი და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის გლუვის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს-ქ)
	საჯარო დაკავებულობა (ს-ჯ)
	დამხმარე დაკავებულობა (ს-დ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-წ-2)

880 / 2.200	კარის მაპასუხებელი სიმაღე
ს-2 / 90	კარის საეცვიფიკაციის №
	ხანძარგანელობა
	კარის მაპასუხებელი სიმაღლე

ს-2	დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დ.დ. 2.1	დაკავებულობის დატვირთვა
№1 / 35.5	ფარდი შიდა კონტურზე
39.8 / 4.3	საზაფხულო ფარდი
	მთლიანი ფარდი
	ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო-სამაქვიატრო საშხაპეზის მილი გამოსაბერებელი მილგარდგმული - ქინიანები
ხელის ცეცხლსაბრძოლო
სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლეფი
ავტომატის ანთებისგარეთ კონტაქტი
ავტომატზე მოთავსებით მატერიალური
ავტონომიური
საევაკუაციო განათებული განვითარებული

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13 -ის ან სამართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკით სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14 -ის ან სამართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	s.p.s. el.es.j
misamarTi	q.TbiliSi, ... st.#Rom.
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	
Tanamdeboba	gvari / xelmowera
direqtori	
m/f. arqiteqtori	
daamuSava	
masStabi	naxazi dasaxeleba
stadia	furclis # furclebi
rigi	

ფასადი 4-1

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა"შიუხენური" RAL 7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003





მოპირკეთება: ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ბორტის ხაზი
	ქვედის ცეცხლმედეგობის ზარისხი 1 საათი
	ქვედის ცეცხლმედეგობის ზარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
	ნიშნული ბორტზე, შახტაზე
	გამლითავებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტებით 3 სმ-იანი ზანაფენებით (სვეტი, კედელი, ლიფტშახტა, ბატარეა და სანგრების ანალოგი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისაღწევი საშალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (სქ)
	საკაჭრო დაკავებულობა (სვ)
	დამხმარე დაკავებულობა (სხ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)



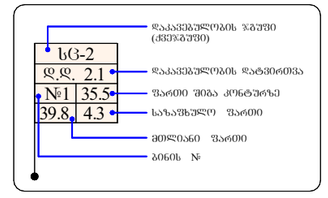

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სამაშველო საქმიანობის მიმო ბამოსაქმებელი მოწყობილობა + ტიხრანძრთ
	ხელის ცეცხლმაქრობი
	სახანძრო ბანაკების ხელით სამაროსაო კოშკები
	ქვაბულის ამოტუმბვის არმოქმნა
	ქვაბულის მოედაპირე მატერიალი
	ავტომატიკა
	საცხაპაიერე ბანაკელების მანძილები

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკით სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. et es.p
miamarTi	ul.kirqi ... vul.alfoni
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
arq. arqitektori		
daamuSava		

masStabi		narazis dasaxeleba	
stadia	furclis	#	furclebi
rnp.			

ფასადი ა-ზ ღ.შ

A-2

M:1-100

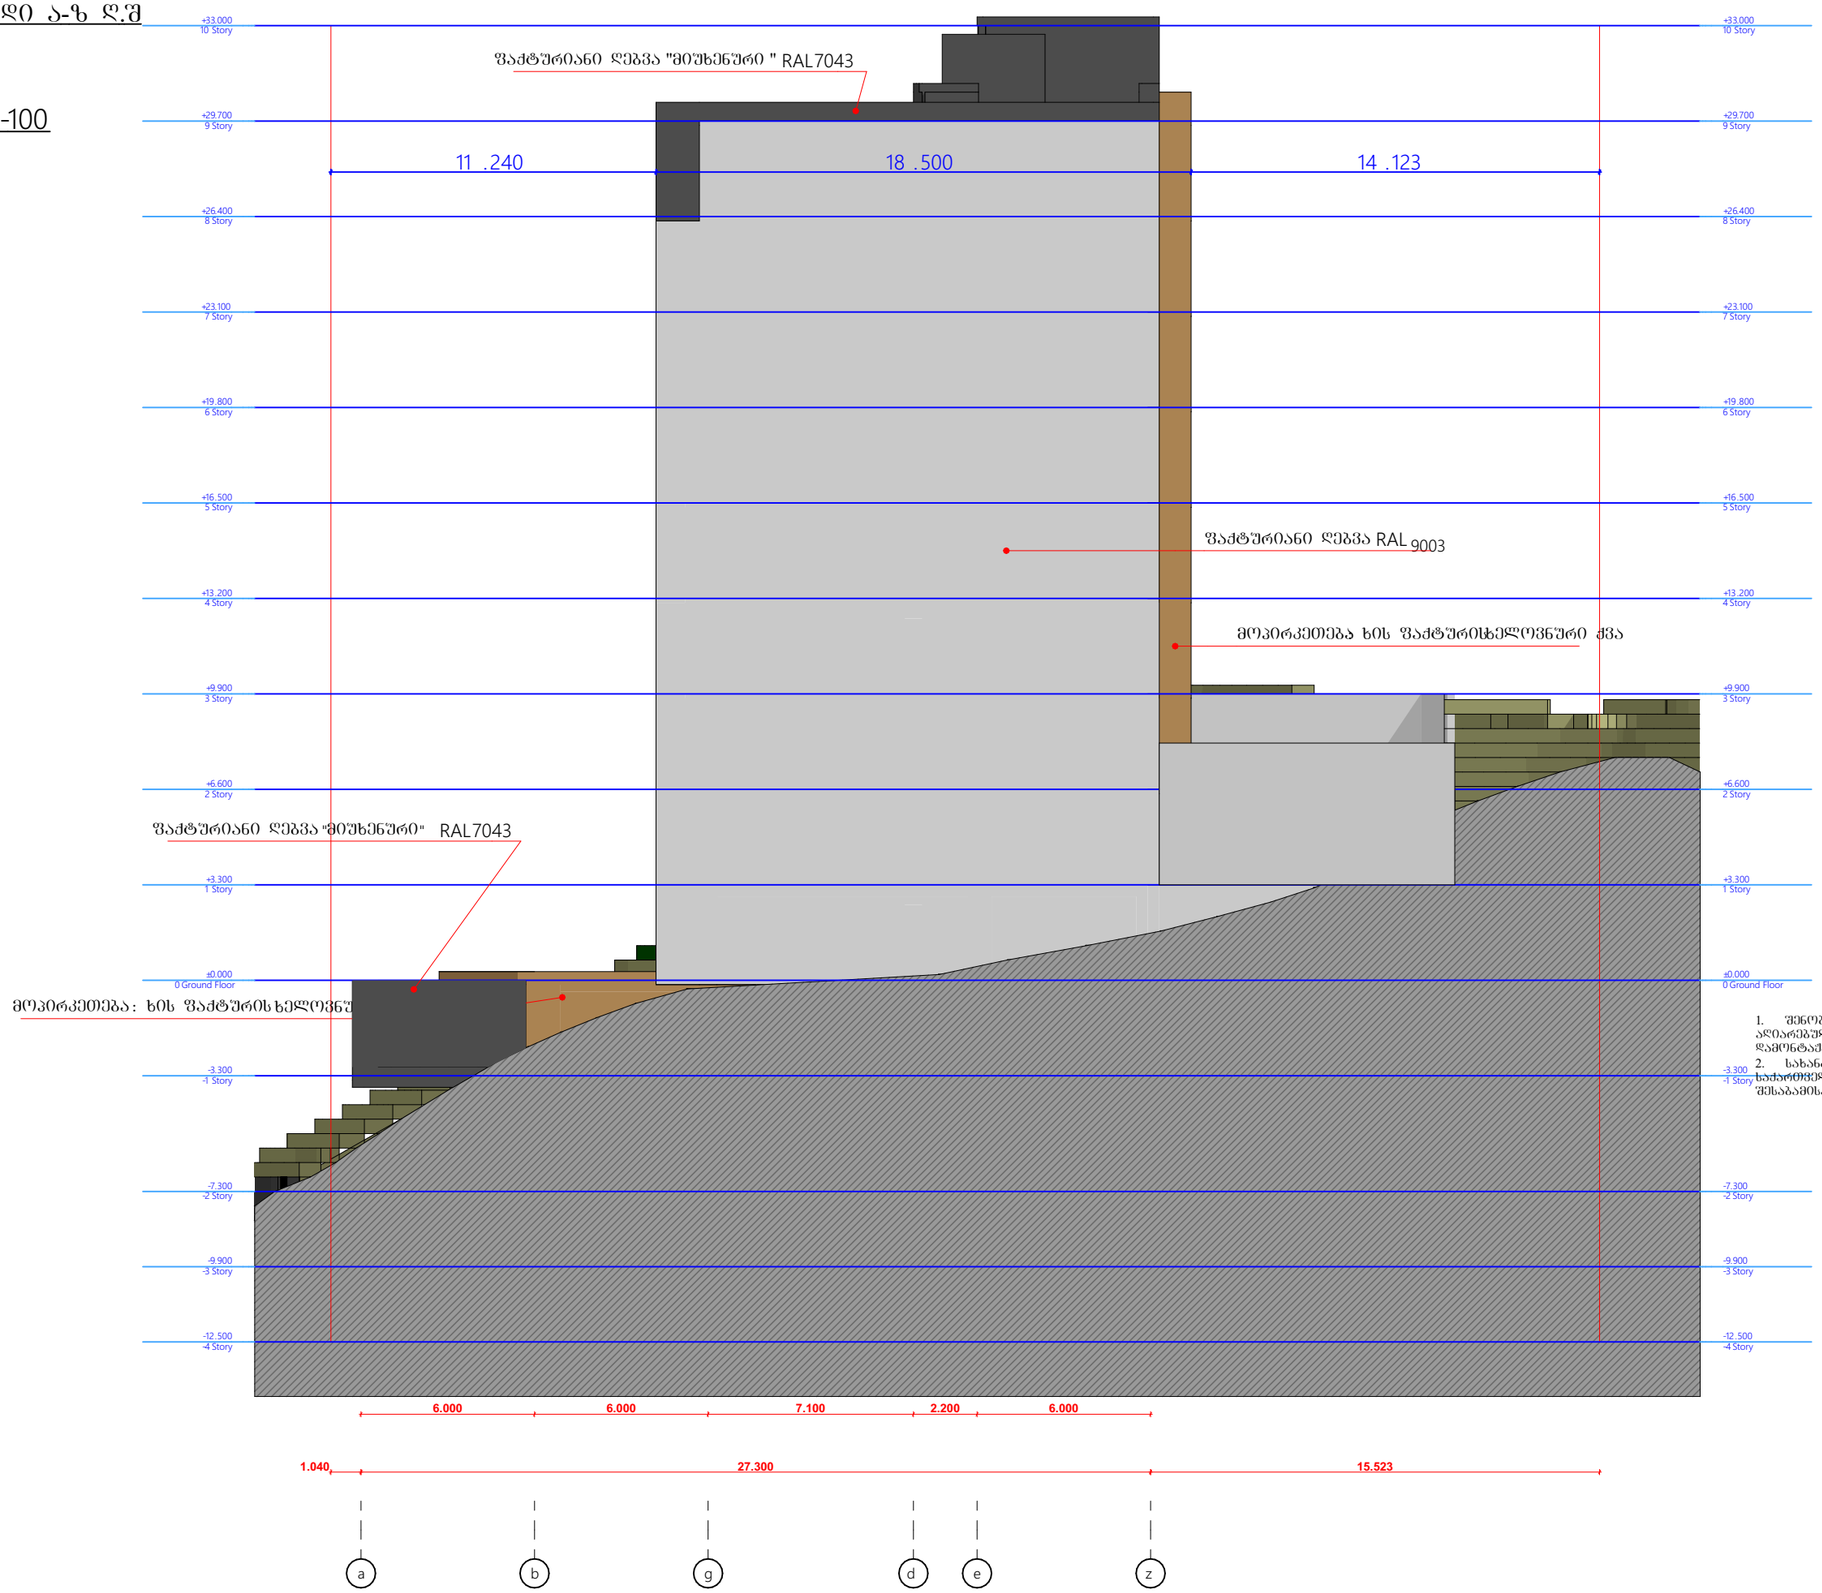

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული მეზობელზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	პრილის ხაზი
	ქედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	ქედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	მისაყვდომი სწორაპზე
	ნიშნული პრილზე, შასაღზე
	გარეთისკენ ატანით ტერასებიანი ფილებისათვის 3 სმ-იანი სანაპირეთათვის (სვენტ, კოვი, ფიაშიანა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საველტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისაგვიდ საშალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულება (სც-2)
	საქმიანი დაკავებულება (სძ)
	საკაპარე დაკავებულება (სპ)
	დამხმარე დაკავებულება (სზ)
	სასაწყობო დაკავებულება (სწ-2)



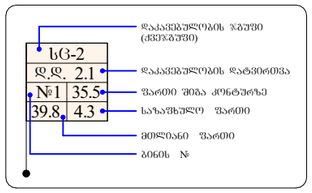

სიმბოლოს სახელწოდება	
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძროსანიტარული სამანქანის მიერ გამოსაყენებელი მილსადენის - კოშტანი
	ხელის ცეცხლსაბრძოლო
	სახანძრო გაფანტის ხელით სამოქმედო კორპუსი
	ქსაფრის ავტომატური აქტივიზები
	ქსაფრზე მოწყობილი მაუწყებელი
	ავტომატიზაცია
	საკვამურიდან გამავლების მანიშნებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbilisi, sof.dRmomi
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis #	furclebi
mp.		

ფასადი a-z

A-2
M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა "შიუხენური" RAL7043



ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003



მოპირკეთება : ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცენტრალიზების ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცენტრალიზების ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაბეზი
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გარეთერასული გბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-ისა სანარჩენებით (ხვრელი, კოპი, ღიობებისა, ბატარეა და სახურავის ანაწყობი)
	გბეტონის გლოკის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდგარებთან მისაწვდომი საშალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს-ქ)
	საკაბრო დაკავებულობა (ს-კ)
	დამხმარე დაკავებულობა (დ-ს)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-წ-2)



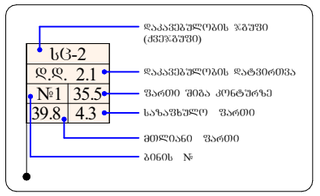

სიმგრელის სახეობა	
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - კონტაქტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კონტროლი
	კვამლის ავტომატური ალმოჩენა
	კვამლის მოცილების მაკონტროლი
	ავტომატიკა
	საევაკუაციო გამანათებლის მაჩვენებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbilisi ucf dRoni IX ubn. 72.14.038.4261
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi		naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

ფასადი Z-A

A-2

M:1-100

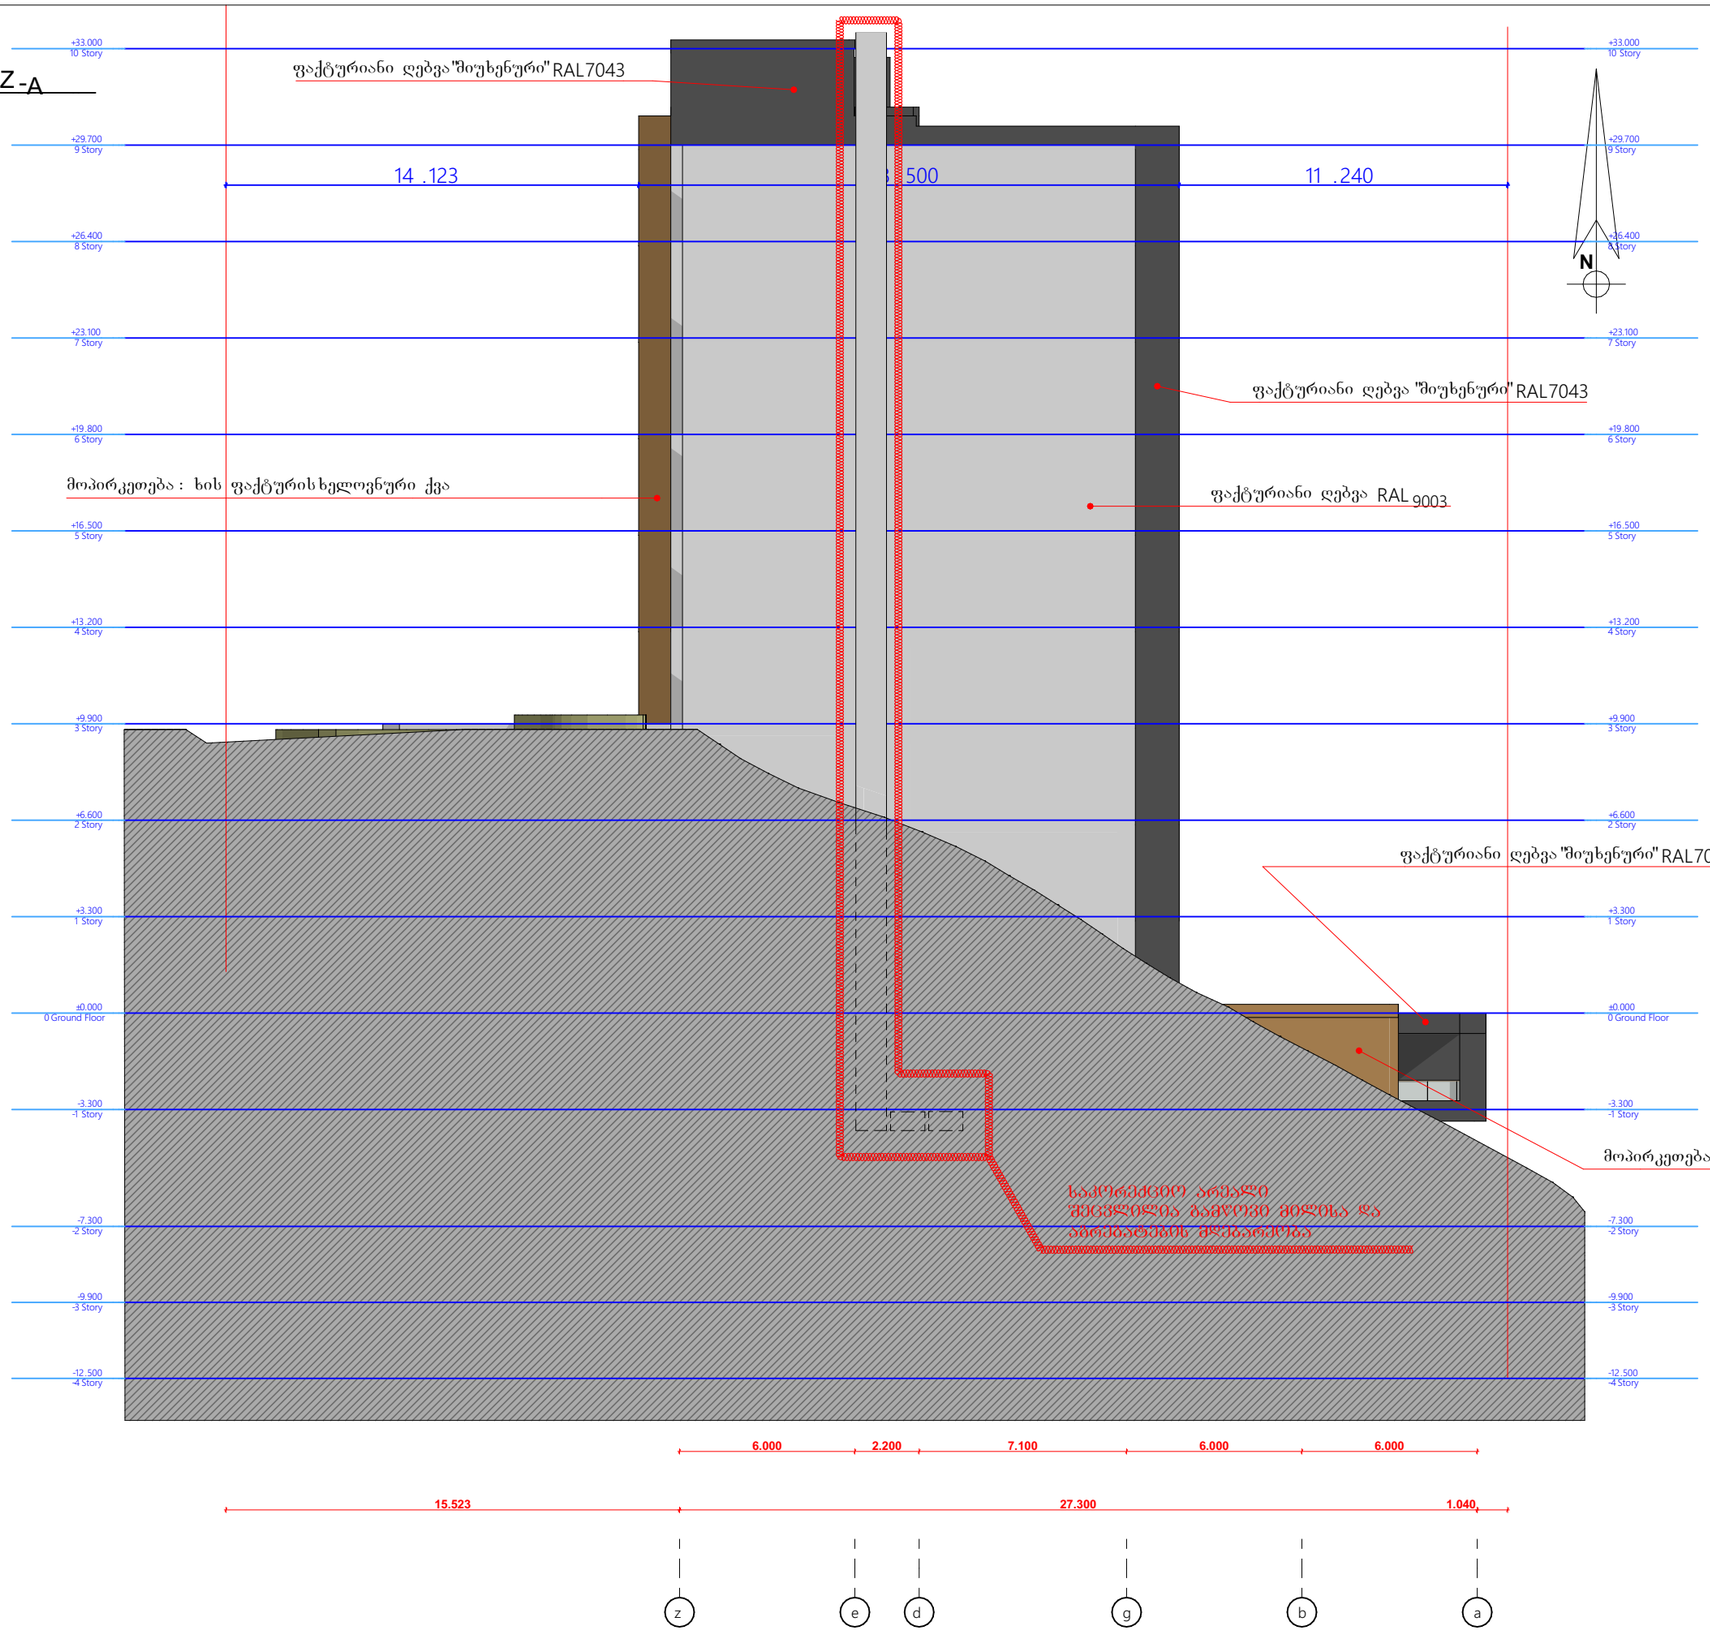

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	პრიზმის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასწორებელი სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანარჩენებით (სვეტის, კოშკი, რიგითობა, თანაკვეთა და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის გლუვკიდი კედელი
	საკონტრაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსადარებთან მისასვლელი სავალი მანძილი
	სახეხვრეშელი დაკავშირება (სც-2)
	საძირკვი დაკავშირება (სძ)
	საჯარო დაკავშირება (სჯ)
	დამხმარე დაკავშირება (სხ)
	სახაყვირო დაკავშირება (სყ-2)

880 / 2.200 — სხ-2 / 90

- ქარის თავისუფალი სიგანე
- ქარის ხელშეშლაციის №
- ხანარჩენებლობა
- ქარის თავისუფალი სიგანელე

სც-2
დ.დ. 2.1
№1 | 35.5
39.8 | 4.3

- დაკავშირების ჯგუფი (ძველებური)
- დაკავშირების დატვირთა
- შარეი შიბა კონტურზე
- სახაშხულო შარეი
- მილიანი შარეი
- ბიბის №

სემგრელის სახანძრო დაცვა

	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო-სპასველური სამანქანის მილი ამოსაღები მოსართველი მოსართველი - კორპანტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო გაგანის ხელით სახანძრო კოლეში
	კედლის ავტომატური აღმოჩენი
	კედელზე მოთავსებული მაუწყებელი
	ავტომატიკა
	საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი

1. შენობა აღჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკით სისტემით.
2. სახანძრო მილსადენები განთავსება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	q.Tbili g. sof. didomi (I.K.o. 22.14.038.421)
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi		naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis	#	furclebi
rp.			

ფასადი Z-A

A-2

M:1-100

ფაქტურიანი ღებვა"მიუხედური" RAL7043

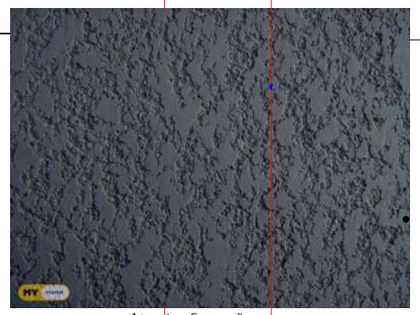

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003



მოპირკეთება : ხის ფაქტურის " RAL7043

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	აპარატების ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასწორებელამდე სავალი მანძილი
	მისაყვანი სვლაგეზი
	ნიშნული ჭრილზე, შახაზე
	გაანგარიშებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტის 3 სმ-იანი ხანარდენილობით (სვეტის, კოშკი, რისპნაზის, თაღაშის და სახურავის ანალოგი)
	ბეტონის გლეხის კედელი
	საკონტაქციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილსგარეშთან მისაყვანი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს)
	საკაბარე დაკავებულობა (ს)
	დამხმარე დაკავებულობა (დ)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს-2)

880 / 2.200	კარის მაპისუშალი სიმაღლე
ს-2 / 90	კარის საკეთილაცვის №
	ხანძარგადეგობა
	კარის მაპისუშალი სიმაღლე

	დაკავებულობის ჯგუფი (ძველებური)
ს-2	
ფ.ფ. 2.1	დაკავებულობის დატვირთვა
№1 35.5	ფარდი შიგა კონტურზე
39.8 4.3	სახანძრო ფარდი
	მთლიანი ფარდი
	ბინის №

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსგარეშ
	სახანძრო-სამაუველი საშხაპეზის მილის მაგრისგანმეზელი ელემენტი - კოშკანი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო გაზგამის ხელით საშხაპესი კოშკური
	კედლის ავტომატური აქვირვებელი
	კედელზე მორგებული მაკონტროლებელი
	ავზონიზებული
	საევაკუაციო გასაელების მარკირებელი

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომაშებით სისტემით.
2. სახანძრო მილგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

damkveTi	S.p.s. el es ji
misamarTi	qTbilisi, sof dilomi
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori		
mT. arqiteqtori		
daamuSava		

masStabi	naxazis dasaxeleba		
stadia	furclis	#	furclebi
mp.			

მოაჯირის ფრაგმენტული ნახაზი

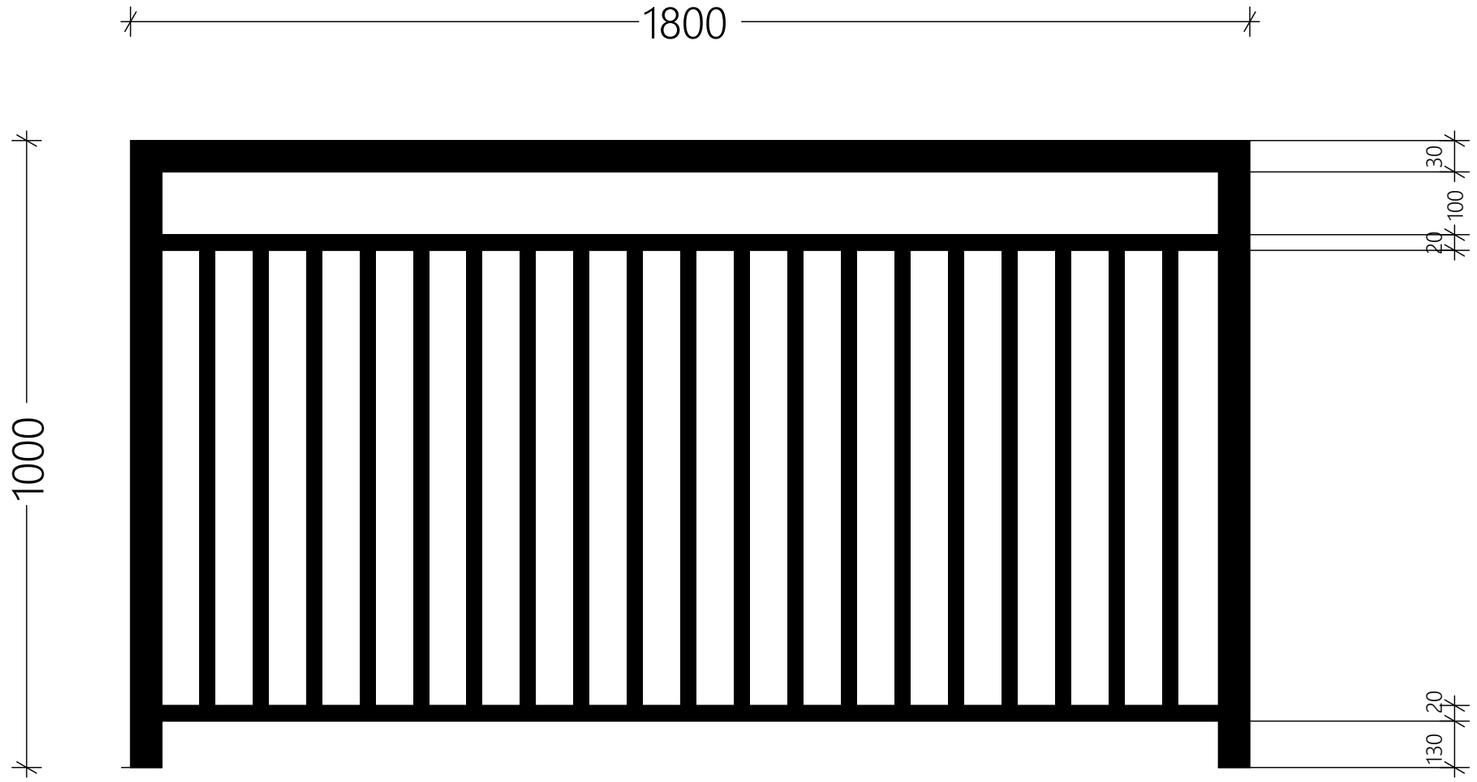

მოაჯირის ჩარჩო ნახაზი

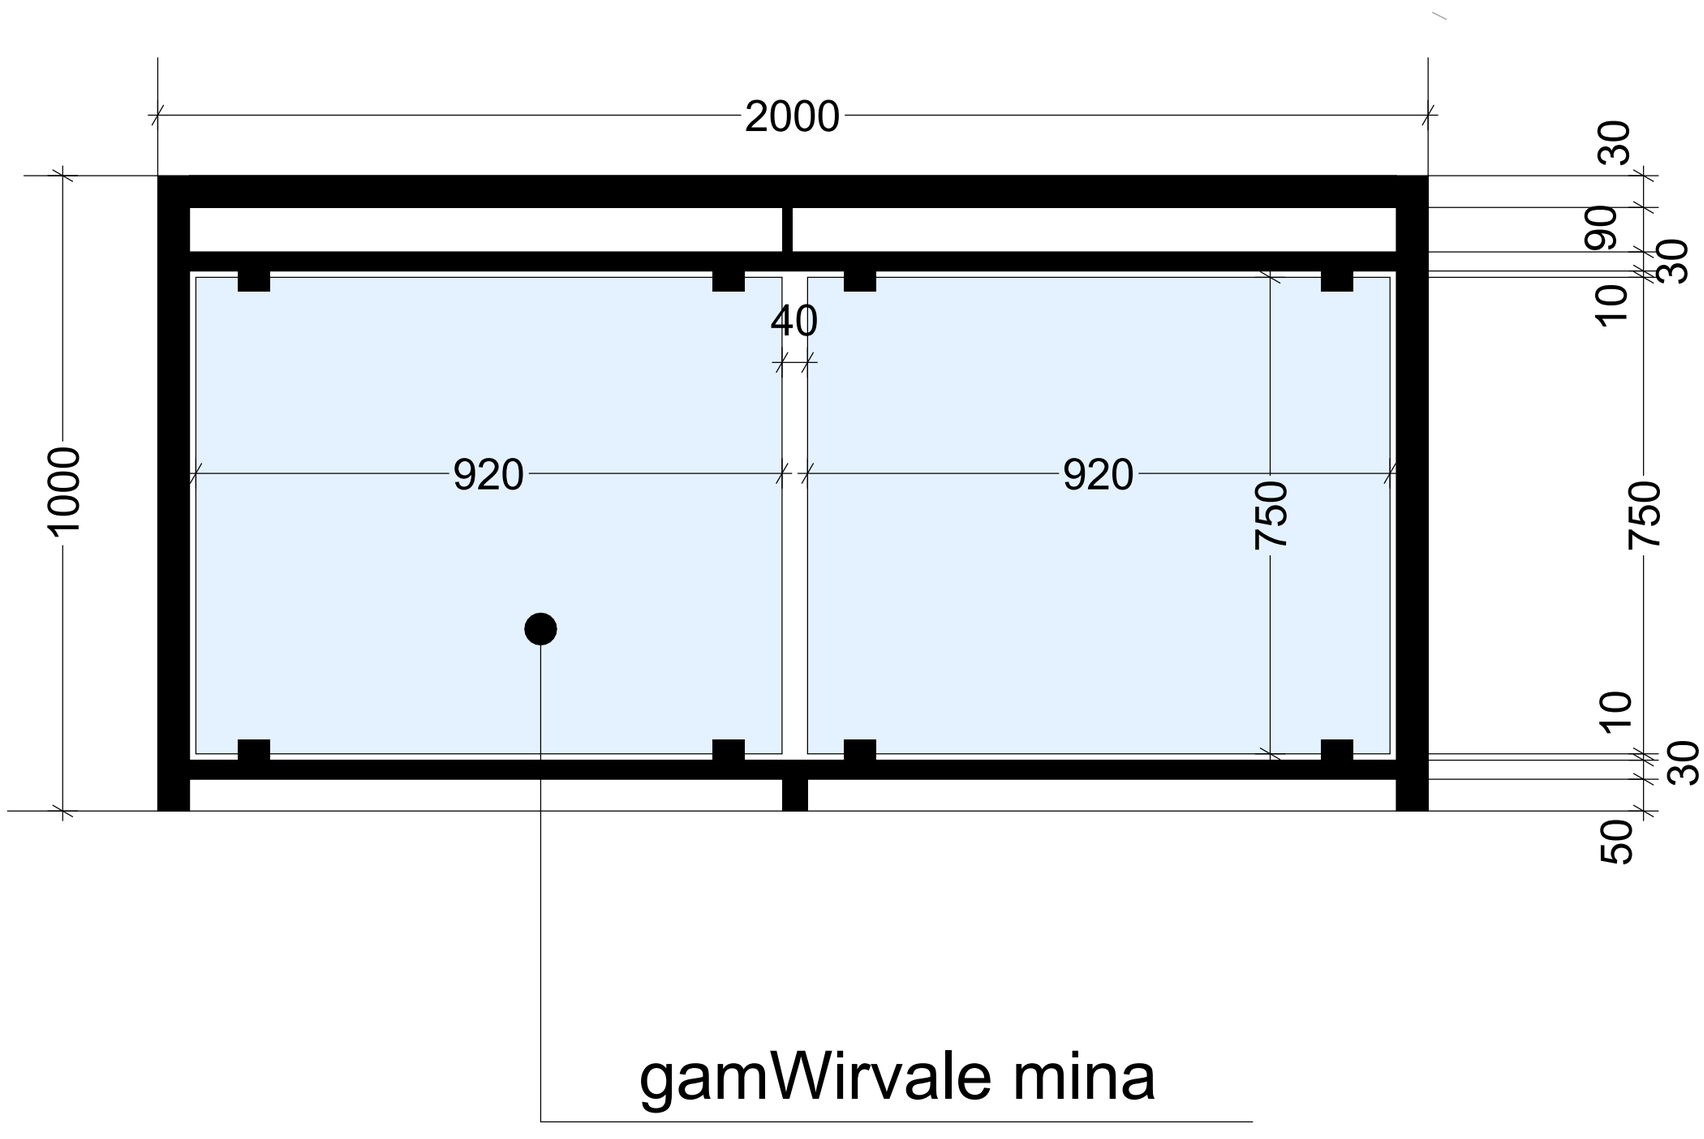

მიწისპირა სართულის განსაზღვის სქემა

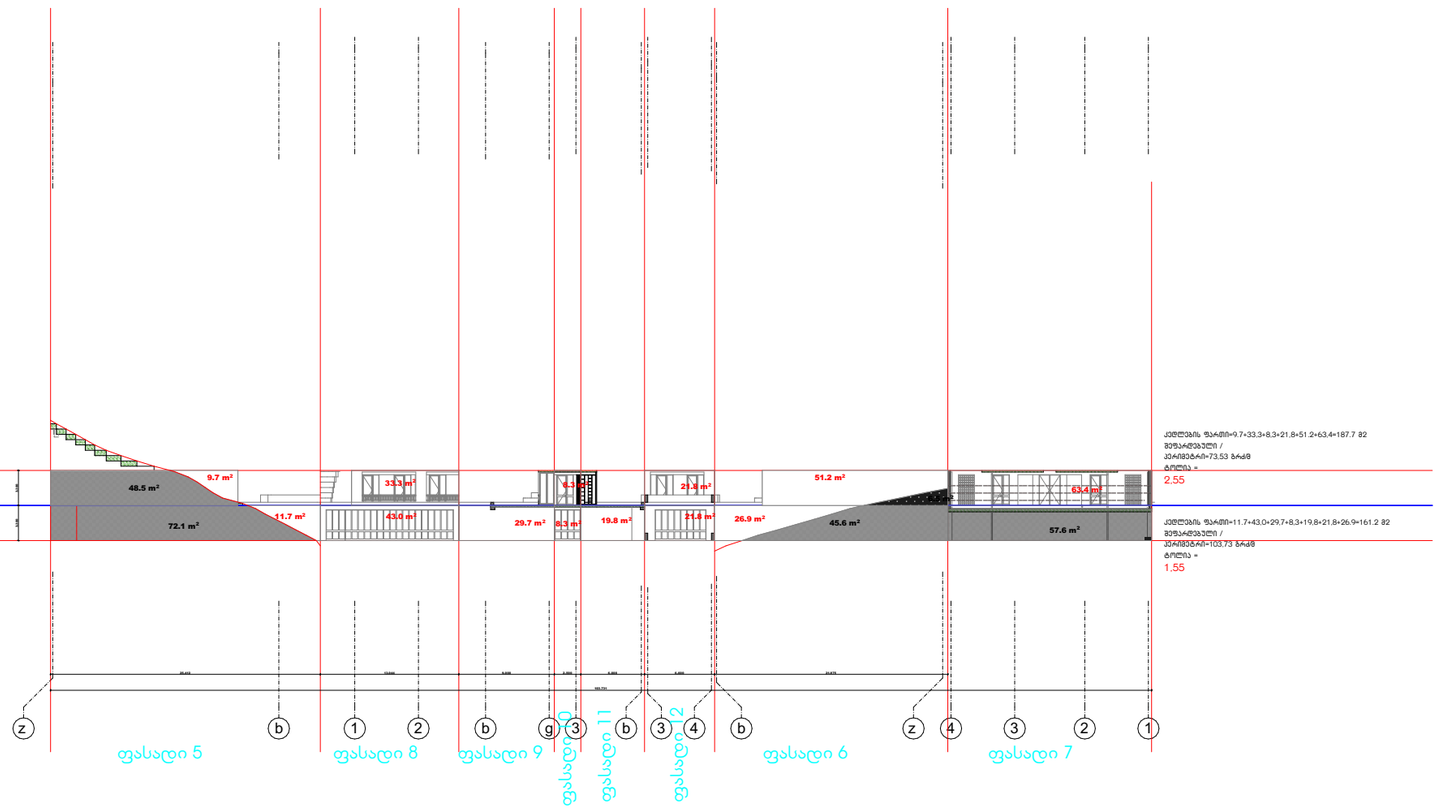

V-001

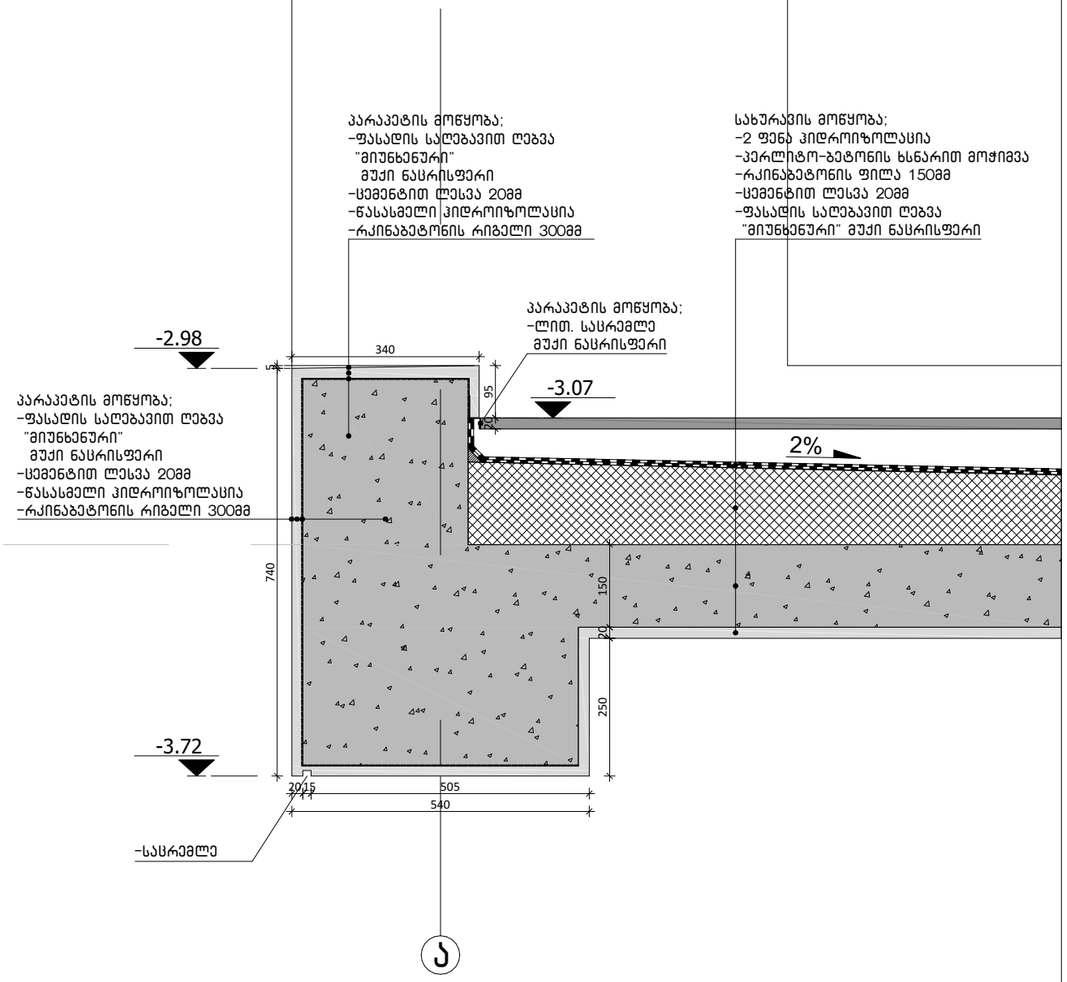

V-002

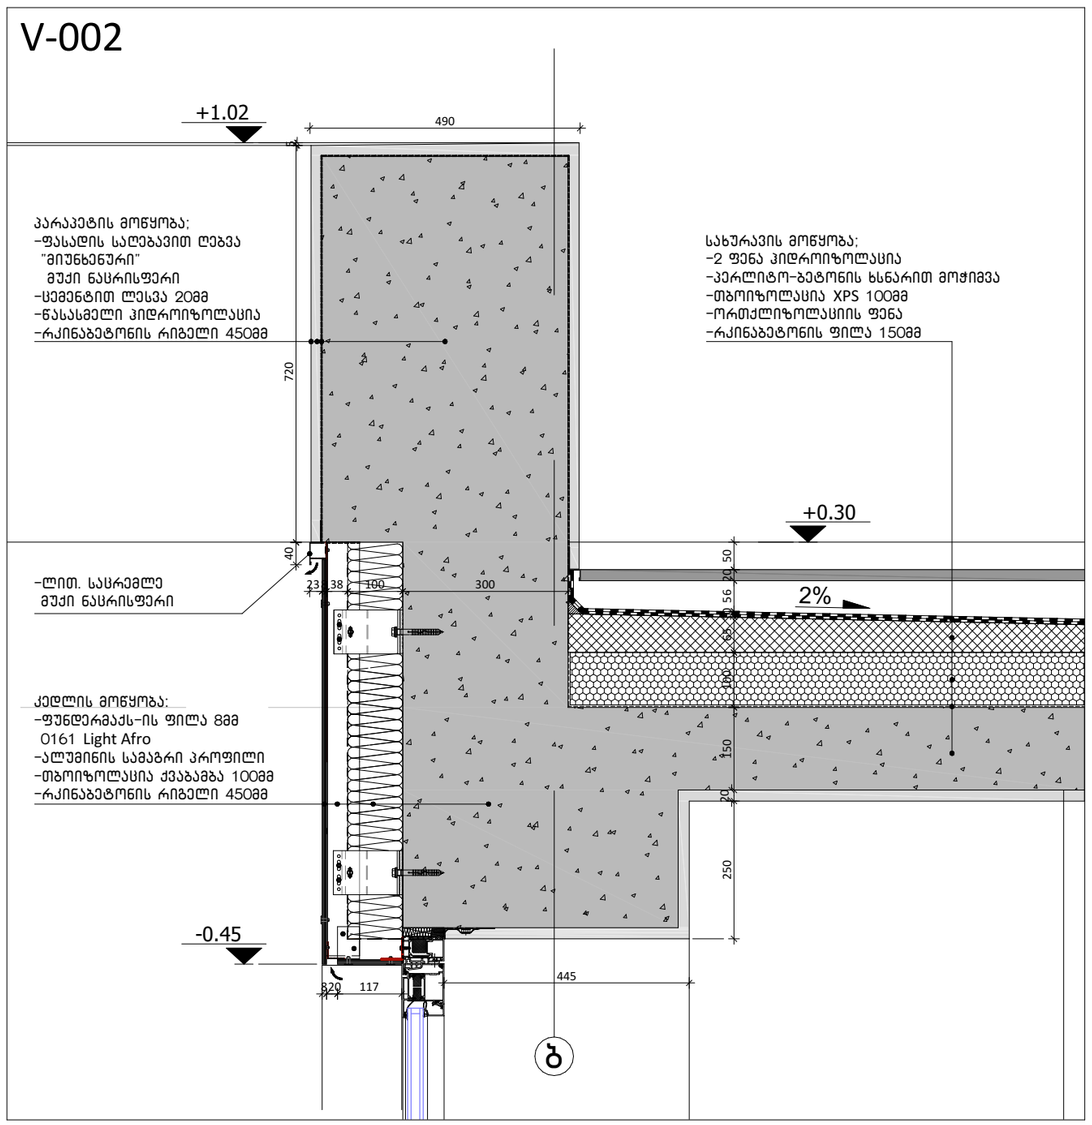

დამკვეთი	მოსპენდ ჰ.მ.ა. ხაღურ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაიშის ტერიტორიაზე, ნაკვეთი №1
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .პ.		

V-003

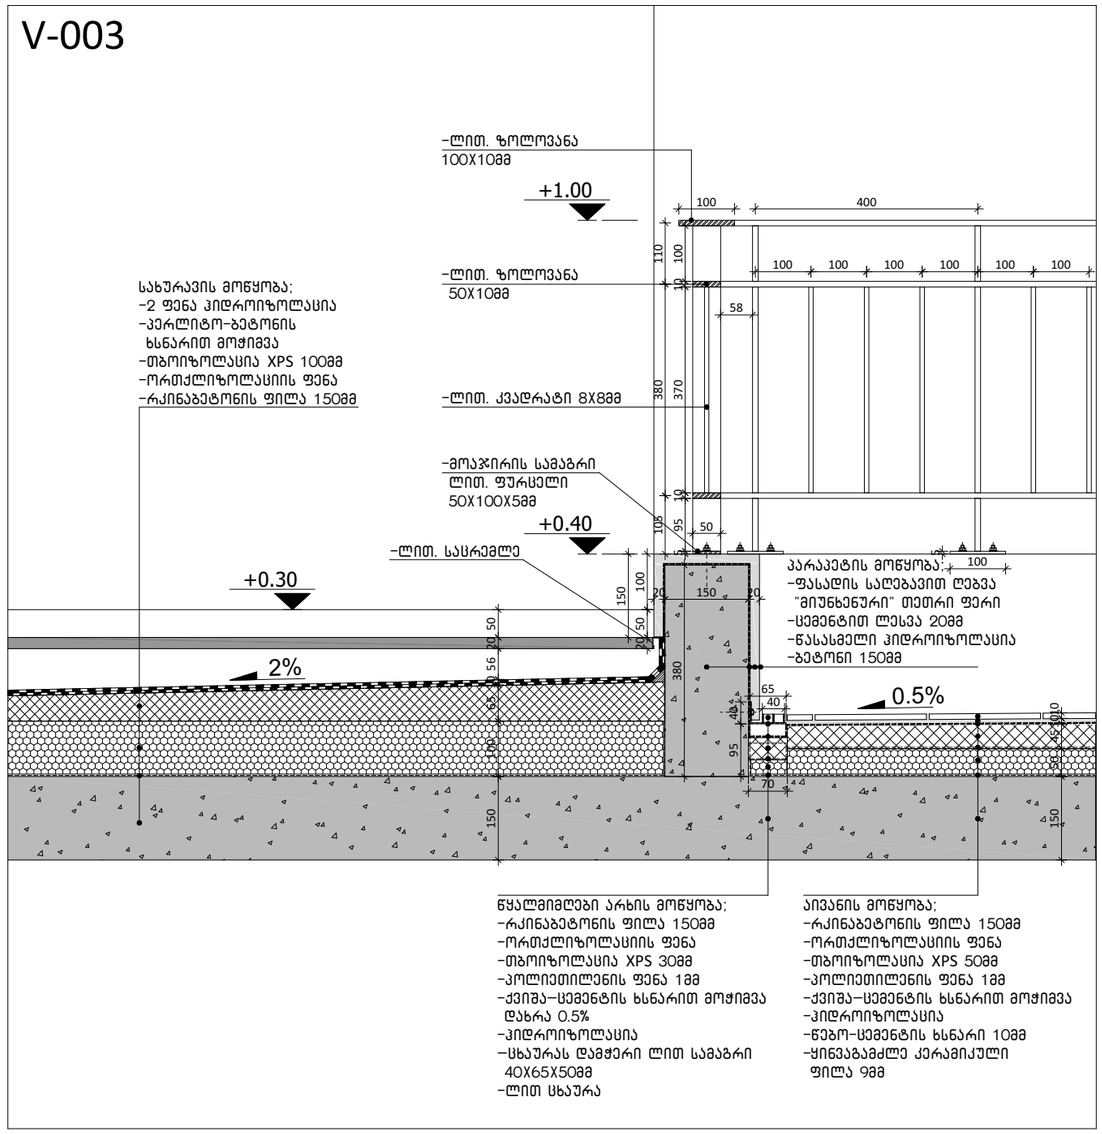

V-004

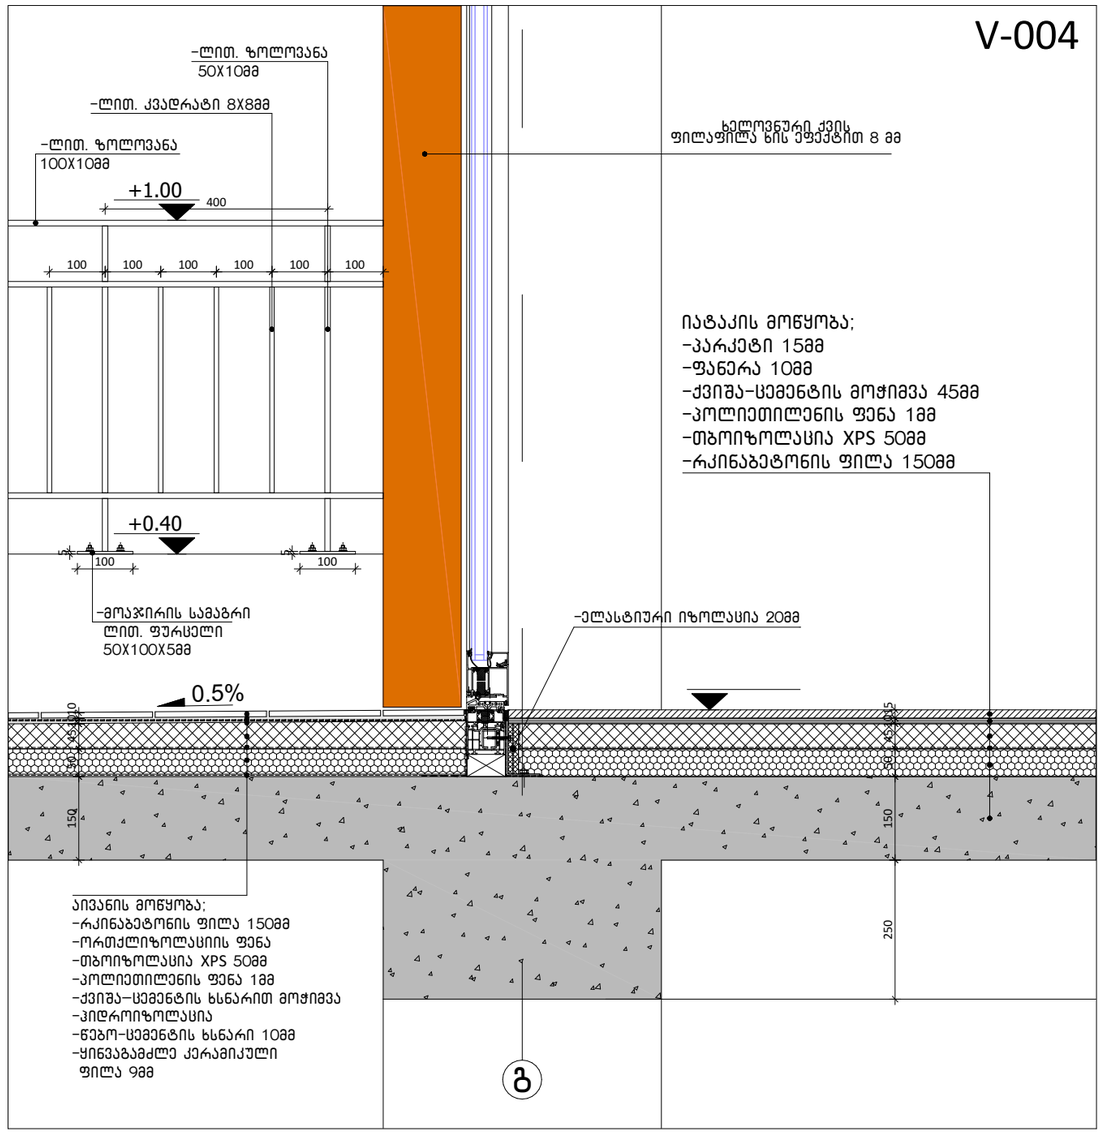

შენიშვნა:

მოაჯირის და ცხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოსამზდ ა.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხალ ი თბილისში, წულუკიძის ფერდობის II, III და IV მ/რ-ის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის ფურცლები
მ .პ.	

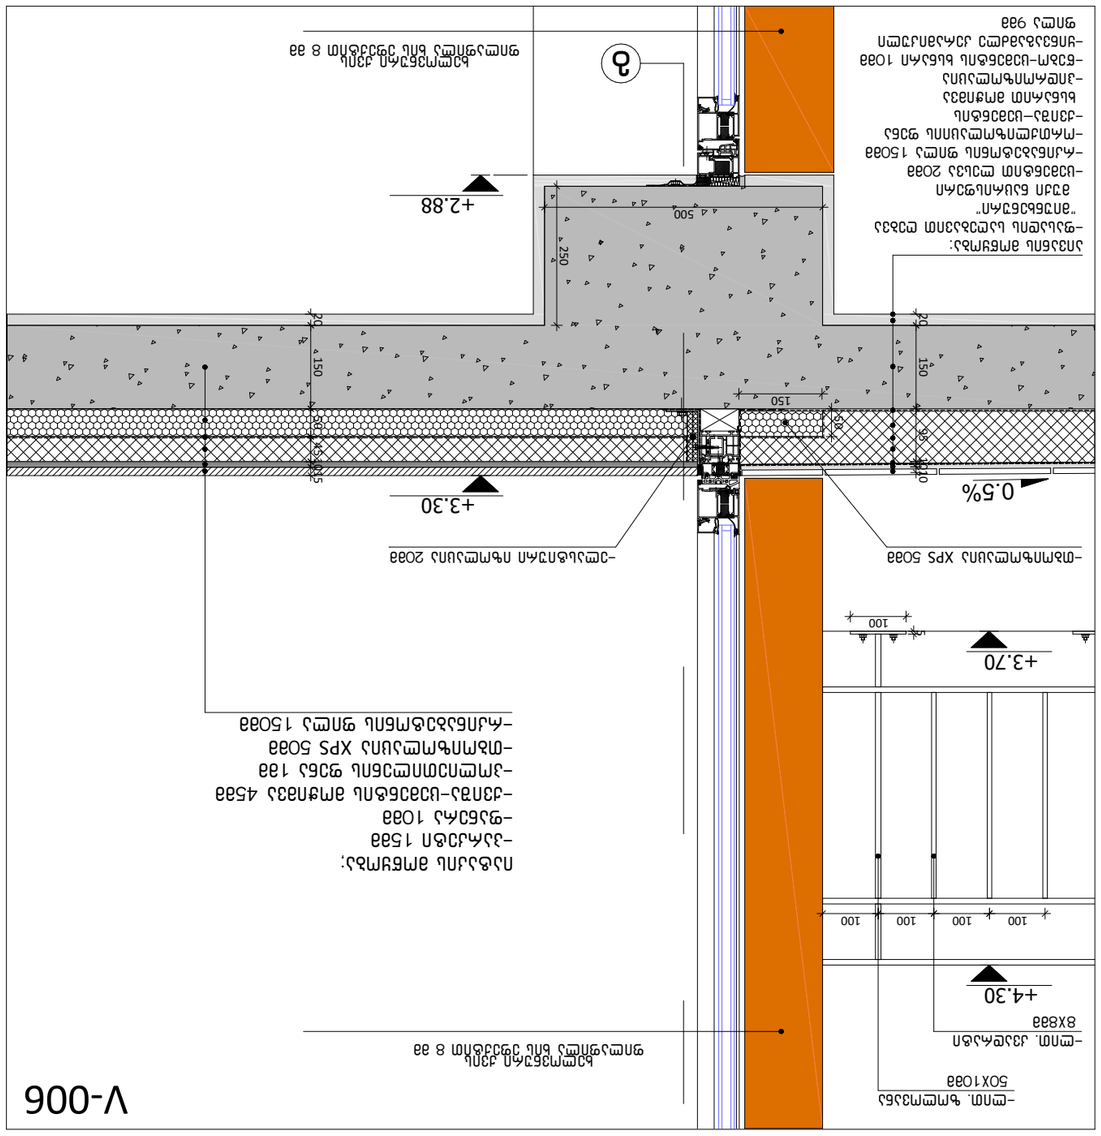
V-005
+4.30
+3.70
+3.13
0.5%
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
100
105
50
95
10
20
370
380
58
40
95
70
65
40
1250
100
20
20
20

V-007

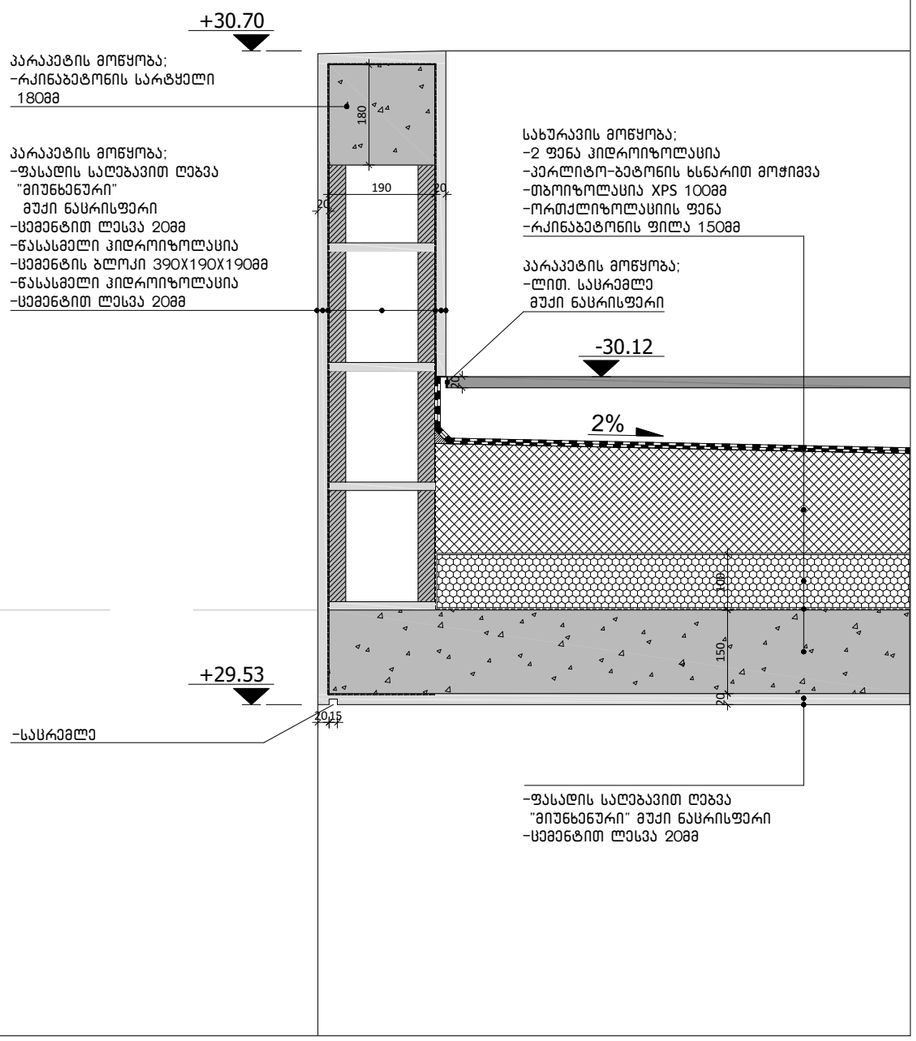

V-008

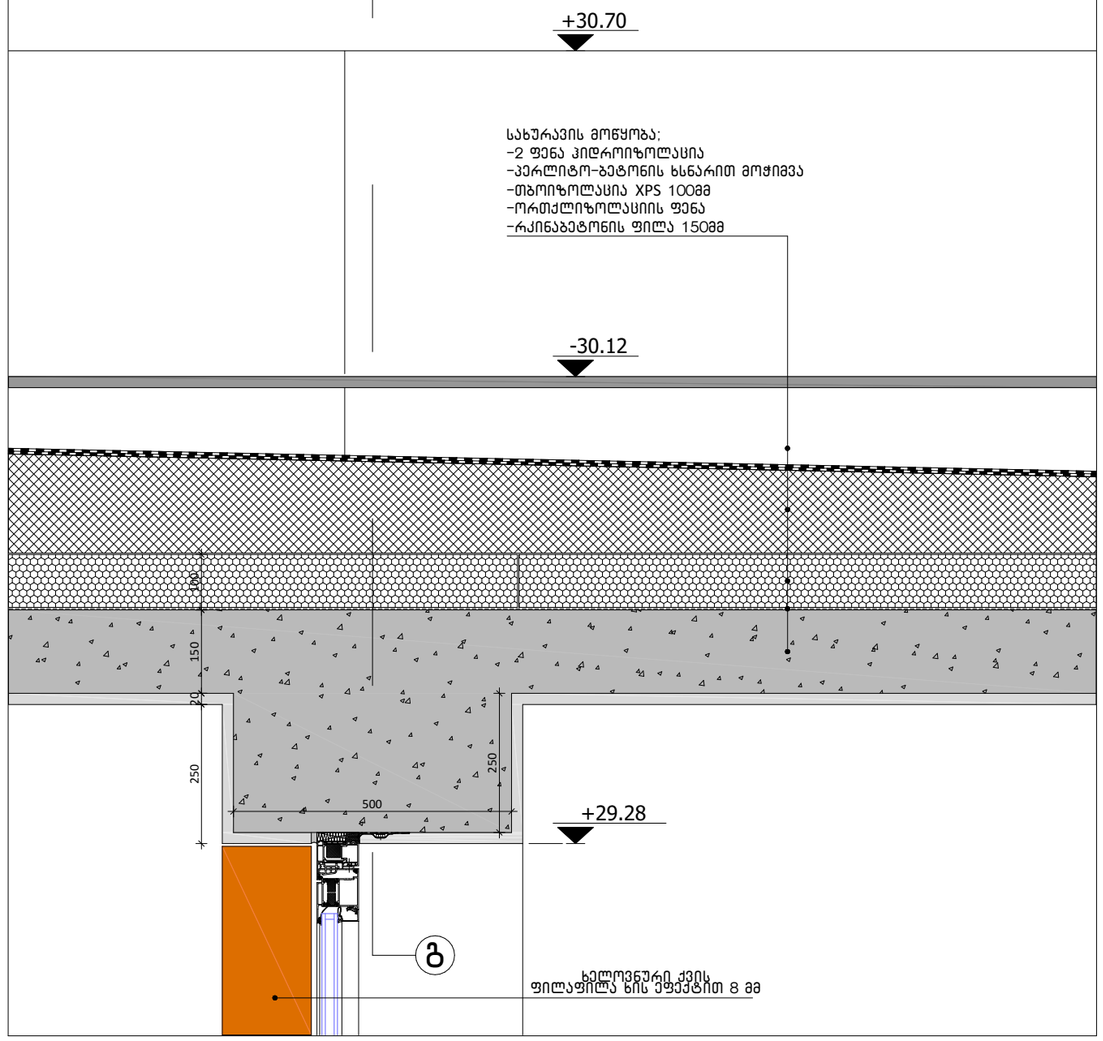

შენიშვნა:

დამკვეთი	მოპამჟდ პ.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანაში, ნაკვეთი 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .პ.		

V-009

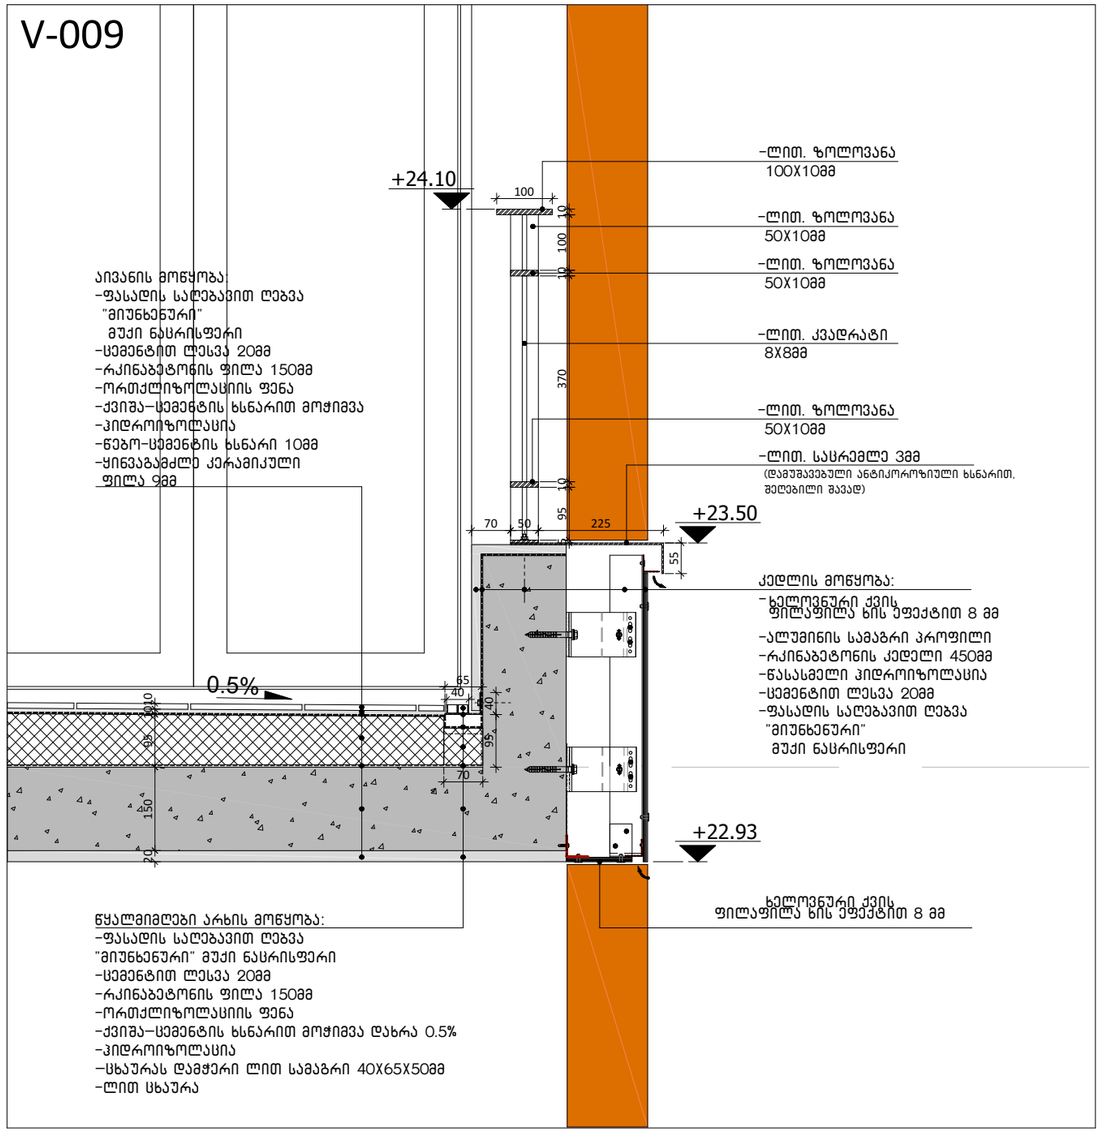

V-010

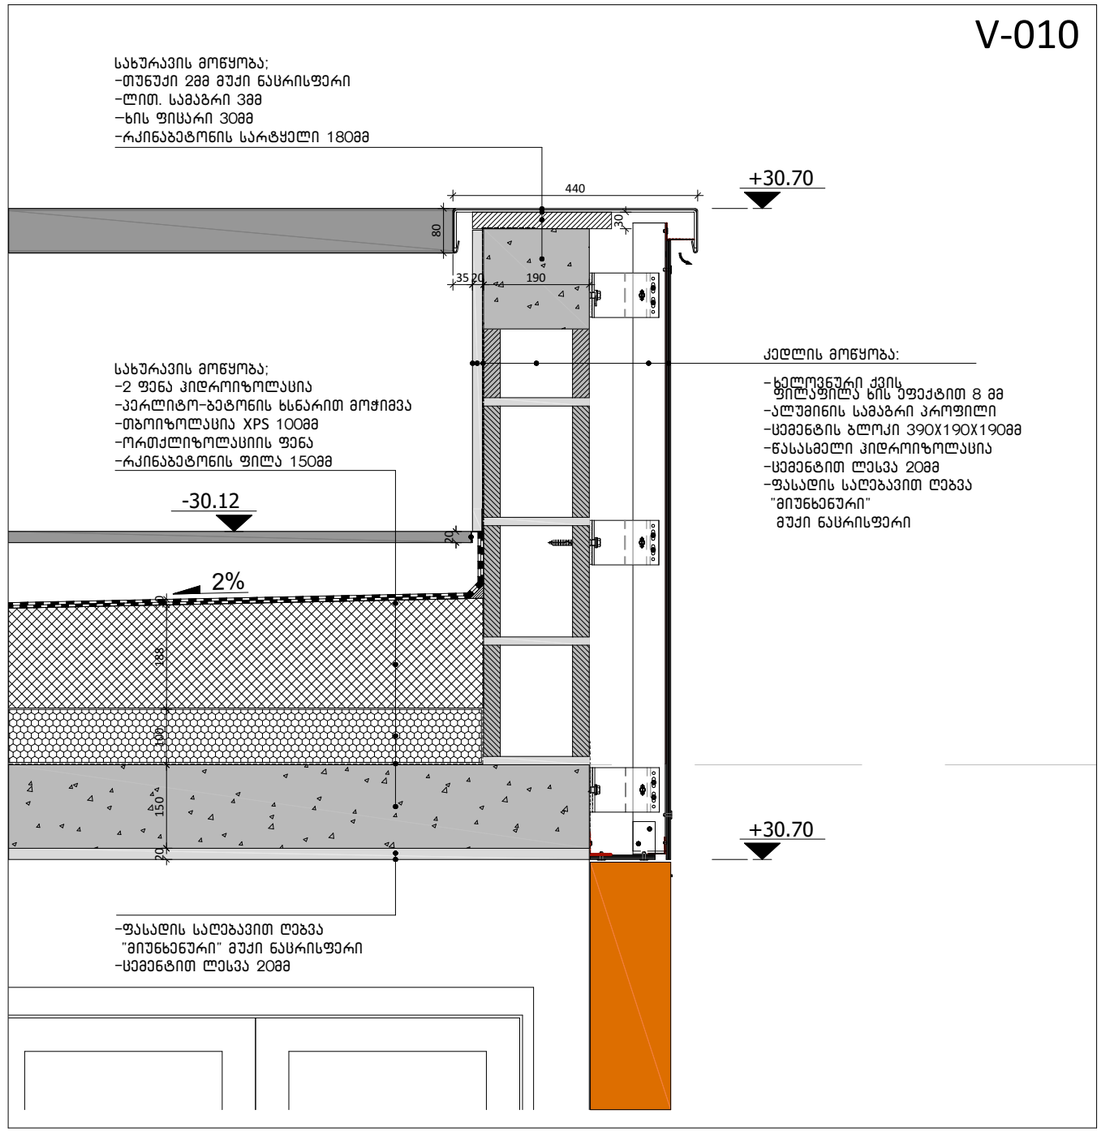

შენიშვნა:

მოაჯირის და ცხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოსამზად ჰ.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხალვ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III და IV მკრ-ის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
შ .პ.		