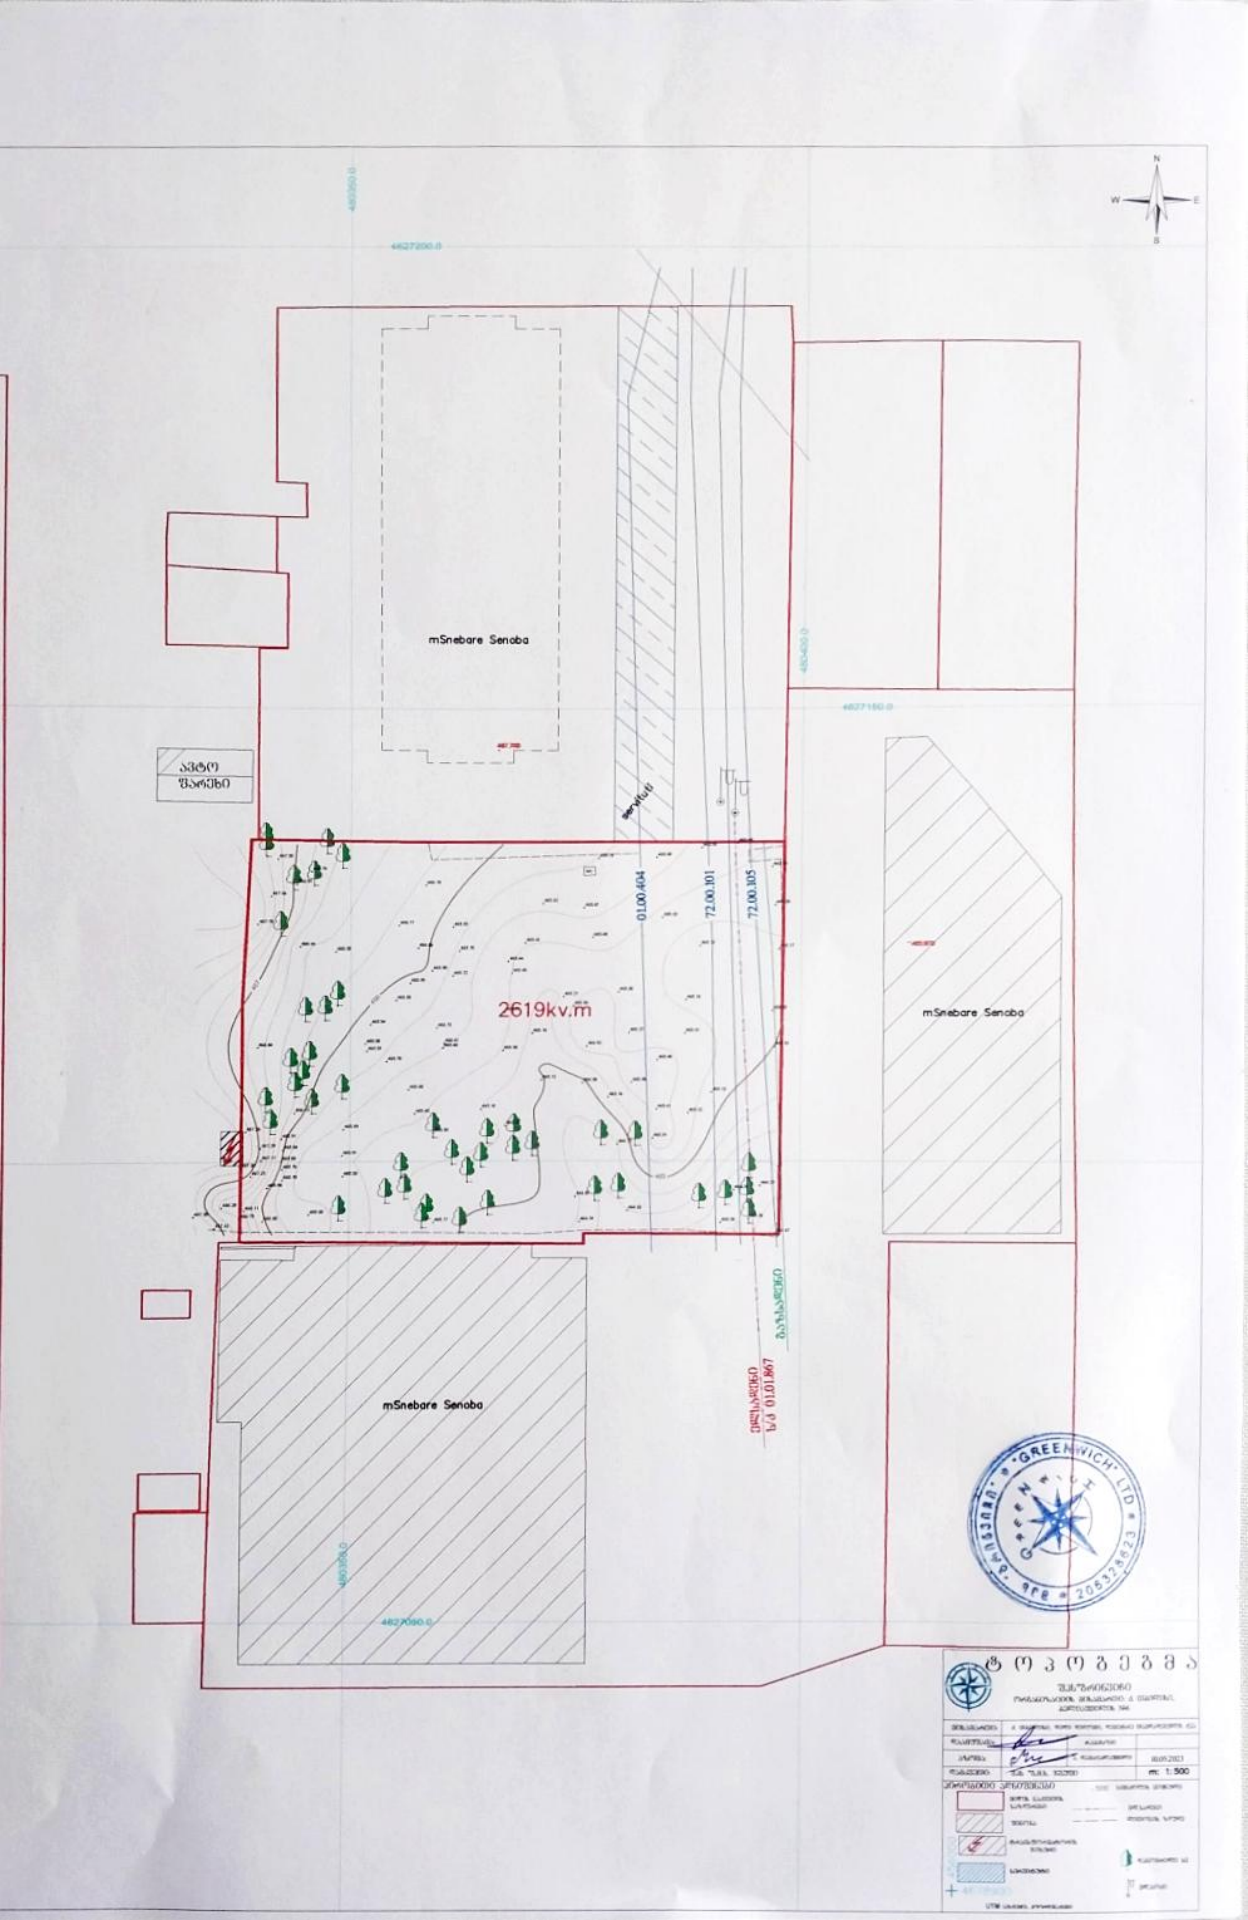
mSnebare Senoba
2619kv.m
mSnebare Senoba
mSnebare Senoba
01.00.404
72.00.101
72.00.105
GREENWICH LTD

466

1 6

1 6

d

a

d

a

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

2% 2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2% 2% 2%

2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2%

2%

2% 2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2%

2% 2% 2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2% 2%

2%

2%

2% 2%

2%

2% 2% 2% 2%

2%

2% 2% 2% 2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2%

2%

2%

2%

2% 2% 2%

2%

2% 2% 2%

2% 01.00.404 72.00.101 480400.0

4627150.0 4627150.0

4627100.0 480350.0

4627050.0 480350.0

4627200.0

მშნებარე შენობა

მშნებარე შენობა

მშნებარე შენობა

სერვიტუტი aYWo

Iarexi

467.28

466.74

465.67

465.79 465.69

465.55

465.49

465.33

465.26

465.17 465.12

465.33

465.48

466.91

467.54

467.70

465.02

465.01

465.16

465.36

465.27 465.31

465.48

465.13

465.22

465.41

465.48

465.16

465.52

465.50

465.21

464.87

464.98

464.77

464.65

464.74

465.51

464.34

464.24

464.25

464.28

464.67

465.17

466.38

466.44

465.94

465.88
465.91

466.66

465.59

465.51

465.53

465.68
466.00

466.11

465.70

465.80

466.29

466.79

467.42

467.35

467.21

467.11

467.20

467.26

466.13

465.91

465.84

465.76

465.90

467.26

467.700

465.870

1

2

3

4
5

7

18

20

25

26

27 28

29

30

32
33

34 35

37

40

41

42

43

465

467

ჭჩ 72.00.105 ელსადენი

ს/კ 01.01.867 გაზსადენი << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >>

466.51

466.53

466.37

466.08

465.99

465.05

465.95

466.40

466.29

466.43

466.35

466.38
466.18

466.09

466.51

466.50

466.28

466.36 466.19

465.91

465.92

466.53

466.57

466.40
466.19

466.48

466.26

466.15 465.89

466.51 465.90

466.46 466.28

466.14

466.03

465.92

468.10

467.98

467.98

467.98

467.82
467.82

467.83

467.89

467.78

467.76

466.00

467.71
467.70

467.73

467.70

467.65

467.62

467.50

467.75

467.81

467.82

467.73

467.85

468.05
468.05

467.74

468.04

467.96

466.44

467.74

467.78

467.85

დემეჭრე 7aYdadeEXlis TX&ა Xsaxelo TX&ა მოხრეშილი გზა მოხრეშილი გზა

1

6

2

2

2

5

5

5





დემეჭრე 7aYdadeEXlis TX&ა

4 IarnaYaz meIis გამზირი

სიმა5ლის საანგარიშო

sxiYis :რილი

სახანძრო ჰიდრანტი

არსებული

.61/0.5 84.60 მ.. სიმა5ლის საანგარიშო siErW\ის გეგმილი სიმა5ლის საანგარიშო siErW\ის გეგმილი განაშენიანების რეგულირების ხაზი 3მ (უკანა ეზოსთვის)

sazogadoeEriYi

+50.98
519.08

დიზელგენერატორი

+50.00
518.10

+50.00
518.10

+48.40
516.50

+0.10
468.2

-3.20
464.90

+0.00
468.1

+0.00
468.1

-0.50
467.60

-1.50
466.6

-1.00
467.1

-1.50
466.6

7>ლის შემკრები მილი 7>ლის შემკრები მილი

7>ლის შემკრები მილი 7>ლის შემკრები მილი

7ითელი ხაზი
(საკადასტრო საზ&ვარი

7ითელი ხაზი
(საკადასტრო საზ&ვარი

7ითელი ხაზი
(საკადასტრო საზ&ვარი

7ითელი ხაზი

(საკადასტრო საზ&ვარი 32.4000 3.5974 7.3787

16.1603 18.0000 25.4459 8.0029 32.4000 3.8606

15.1271 18.0000 25.8506

8.8045

4.4023 4.4023

29.3923

24.8480

25.1184 8.2180

17.1163

21.7990

9.5363

20.1697

23.4086

18.1228

10.7936

20.7258

25.5222

21.5621

6.0043 6.6001

6.2500

6.0427

6.0000 6.0029

6.0076

1500 1500

0.5/5.0=10% 0.5/9.7=5% 0.5/5.0=10%

4 1.2000 1.2001

მისა7ვდომობის ერივნული
სტანდარტებით
გათვალის7ინებული
სვლაგეზი 1 მეტრი

SiroEi7i a5niSYneEi

მიძის nakYe7ის
საზ5YreEi

UTM სისჭემის koordinaWeEi

სიმა5ლის niSnXli

SenoEa

el.Eo=i

<< >> ელ.სადენი

დანომრილი ხე

10.05.202

li7onis z5Xde

G

N

H

R E E W IW o S o g e g m a C

მისამარ7ი daamXSaYa აზომა ა. damaFalaSYili რ.aEesoYi

შშსgrinYi&ი organizaFiis მისამარ7ი თ. 7Eilisi EeliaSYilis 6
თ. 7Eilisi დიდი დი5ომი დემეჭრე 7aYdadeEXlis თ.2ა

damkYe7i

serYiWXWi

N W E
S

WransIormaWoris MixXri

SSs g.m.s. MgXIi