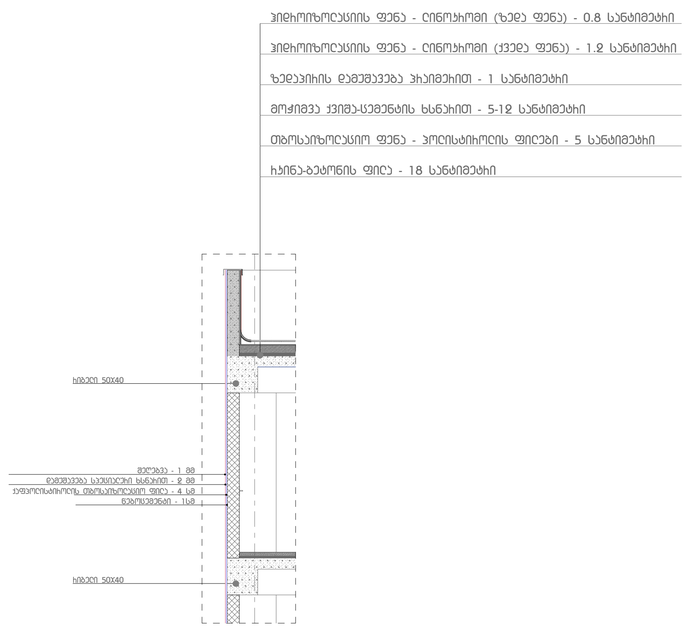

ნახაზის დასახელება

ფასადი - დეტალი N1

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

detaliNO.1

ქაფპოლისტიროლის თბოსაიზოლაციო ფილა - 4 სმ

წებოცემენტი - 1სმ

ჰიდროიზოლაციის ფენა - ლინოკრომი (ზედა ფენა) - 0.8 სანტიმეტრი

ჰიდროიზოლაციის ფენა - ლინოკრომი (ქვედა ფენა) - 1.2 სანტიმეტრი

ზედაპირის დამუშავება პრაიმერით - 1 სანტიმეტრი

მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით - 5-12 სანტიმეტრი

თბოსაიზოლაციო ფენა - პოლისტიროლის ფილები - 5 სანტიმეტრი

რკინა-ბეტონის ფილა - 18 სანტიმეტრი
რიგელი 50X40

რიგელი 50X40
დამუშავება სპეციალური ხსნარით - 2 მმ

შეღებვა - 1 მმ

GSPublisherVersion 0.0.100.41

ნახაზის დასახელება

1-9

ფასადი

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

0 1 2 3 4 5

N

მასშტაბი 1:100

1 2 3` 3 4 5 6 7 7` 8 9

-3.30
- 1 სართული

0.00
0 სართული

3.00
1 სართული

6.30
2 სართული

9.60
3 სართული

12.90
4 სართული

16.20
5 სართული

19.50
6 სართული

22.80
7 სართული

26.10
8 სართული

29.40
9 სართული

32.70
10 სართული

36.00
11 სართული

39.30
12 სართული

41.59
13 სართული

6.600 4.700 2.000 6.300 6.500 6.500 6.300 2.000 4.700 6.650

52.250

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

გრუნტი

თეთრი მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა

ლითონის მოაჯირი

ფერი - #RAL 7011

EPS ფილით მოპირკეთება

ბეტონი

ბეტონი

არაგაღებადი ფანჯრები

არაგაღებადი ფანჯრები

შენიშვნები
● ვინაიდან გარე კედლებს მოეთხოვება ცეცხლმედეგობის ხარისხი, EPS-
ის მასალის გამოყენების შედეგად ასეთი ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ
უნდა იქნას შემცირებული და აღნიშნული ESTM 119-ის ან UL 263-ის
ტესტირების შესაბამისად უნდა იყოს დამოწმებული.
● EPS-ის ფილების პოტენცირუი სითბოს თბოგადაცემის ინდექსი უნდა
შეესაბამებოდეს NFPA 259-ს.
●EPS-ის ფილების ალის გავრცელების ინდექსი უნდა იყოს 25 ან 25-ზე
ნაკლები, ხოლო კვამლის განვითარების ინდექსი- 450 ან 450-ზე
ნაკლები, რაც განისაზღვრება ESTM84 ან ULT23-შესაბამისად.
●EPS-ის ფილები უნდა შეესაბამებოდეს NFPA 285-ს, ცეცხლის
გავრცელების კუთხით.

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

FDC

GSPublisherVersion 0.0.100.41

ნახაზის დასახელება

z-a (1)

ფასადი

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

0 1 2 3 4 5

N

მასშტაბი 1:100

9 8 7` 7 6 5 4 3 3` 2 1

-3.30
- 1 სართული

0.00
0 სართული

3.00
1 სართული

6.30
2 სართული

9.60
3 სართული

12.90
4 სართული

16.20
5 სართული

19.50
6 სართული

22.80
7 სართული

26.10
8 სართული

29.40
9 სართული

32.70
10 სართული

36.00
11 სართული

39.30
12 სართული

41.59
13 სართული

6.650 4.700 2.000 6.300 6.500 6.500 6.300 2.000 4.700 6.600

52.250

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 0.900 1.100 1.100

ლიფტის შახტის საჰაერო, კვამლისა და ცხელი

აირების გასაწოვად (0.3მ

2
)

ლიფტის შახტის საჰაერო, კვამლისა და ცხელი

აირების გასაწოვად (0.3მ

2
)

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

გრუნტი

თეთრი მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა

ლითონის მოაჯირი

ფერი - #RAL 7011

EPS ფილით მოპირკეთება

ბეტონი

შენიშვნები
● ვინაიდან გარე კედლებს მოეთხოვება ცეცხლმედეგობის ხარისხი, EPS-
ის მასალის გამოყენების შედეგად ასეთი ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ
უნდა იქნას შემცირებული და აღნიშნული ESTM 119-ის ან UL 263-ის
ტესტირების შესაბამისად უნდა იყოს დამოწმებული.
● EPS-ის ფილების პოტენცირუი სითბოს თბოგადაცემის ინდექსი უნდა
შეესაბამებოდეს NFPA 259-ს.
●EPS-ის ფილების ალის გავრცელების ინდექსი უნდა იყოს 25 ან 25-ზე
ნაკლები, ხოლო კვამლის განვითარების ინდექსი- 450 ან 450-ზე
ნაკლები, რაც განისაზღვრება ESTM84 ან ULT23-შესაბამისად.
●EPS-ის ფილები უნდა შეესაბამებოდეს NFPA 285-ს, ცეცხლის
გავრცელების კუთხით.

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

GSPublisherVersion 0.0.100.41

ნახაზის დასახელება

a-d

ფასადი

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

0

1

2

3

4

5

N

მასშტაბი 1:100

a

b

g

d

-3.30
- 1 სართული

0.00
0 სართული

3.00
1 სართული

6.30
2 სართული

9.60
3 სართული

12.90
4 სართული

16.20
5 სართული

19.50
6 სართული

22.80
7 სართული

26.10
8 სართული

29.40
9 სართული

32.70
10 სართული

36.00
11 სართული

39.30
12 სართული

41.59
13 სართული

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

6.850 5.650 5.400

17.900

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

თეთრი მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა

ლითონის მოაჯირი

ფერი -

#RAL 701

1

აგურით მოპირკეთება

EPS ფილით მოპირკეთება

შენიშვნები
● ვინაიდან გარე კედლებს მოეთხოვება ცეცხლმედეგობის ხარისხი, EPS

-

ის მასალის გამოყენების შედეგად ასეთი ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ
უნდა იქნას შემცირებული და აღნიშნული ESTM 119-ის ან UL 263-ის
ტესტირების შესაბამისად უნდა იყოს დამოწმებული.
● EPS-ის ფილების პოტენცირუი სითბოს თბოგადაცემის ინდექსი უნდა

შეესაბამებოდეს NFPA 259-ს. ●EPS-ის ფილების ალის გავრცელების ინდექსი უნდა იყოს 25 ან 25-ზე

ნაკლები, ხოლო კვამლის განვითარების ინდექსი- 450 ან 450-ზე
ნაკლები, რაც განისაზღვრება ESTM84 ან ULT23-შესაბამისად.
●EPS-ის ფილები უნდა შეესაბამებოდეს NFPA 285-ს, ცეცხლის
გავრცელების კუთხით.

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

გრუნტი

გრუნტი