მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

2021

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. **დამხმარე ჯგუფი დს** (სახანძრო ტუმბოს ოთახი -3.00 ნიშნულზე; დამხმარე სათავსო ±0.00 ნიშნულზე)
2. **სასაწყობო ჯგუფი სწ-1** (შერეული საწყობები -3.00 ნიშნულზე)
3. **სასაწყობო ჯგუფი სწ-2** (ღია ავტოსადგომი გარაჟი ±0.00 ნიშნულზე)
4. **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები +3.00, +6.30, +9.60, +12.90, +16.20, +19.50, +22.80, +26.10, +29.40, +32.70, +36.00, +39.30, +42.60, +45.90, +49.20 და +52.50 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, I-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, I-B, V-A, V-B	**I-A** მიწის ქვემოთ 1 სართული **I-A** მიწის ზემოთ 17 სართული

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. დამხმარე ჯგუფი დს	შეუზღუდავი	1 სართული (მიწისქვეშ) + 1 სართული
2. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	შეუზღუდავი	1 სართული (მიწისქვეშ)
3. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	1 სართული
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	16 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის საერთო სიმაღლე =	შეუზღუდავი	57.25
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		17 სართული
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =		1 სართული

შენიშვნა: 503 ცხრილის მიხედვით შენობის სიმაღლის და სართულიანობის შეზღუდვები ნაჩვენებია სართულებით მიწის დონის ზემოთ.

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		**დასაშვები ფართობი კვ.მ.**	**შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.**
1. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბო)	-3.00	შეუზღუდავი	17.91
2. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (შერეული საწყობები)		შეუზღუდავი	1068.4
3. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი გარაჟი)	±0.00	შეუზღუდავი	1231.55
4. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო)		შეუზღუდავი	2.96
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+3.00	შეუზღუდავი	1378.19
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+6.30	შეუზღუდავი	1373.38
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+9.60	შეუზღუდავი	1365.46
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+12.90	შეუზღუდავი	1379.78
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+16.20	შეუზღუდავი	1379.16
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+19.50	შეუზღუდავი	1386.47
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+22.80	შეუზღუდავი	1372.05
12. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+26.10	შეუზღუდავი	1388.78
13. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+29.40	შეუზღუდავი	1389.02
14. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+32.70	შეუზღუდავი	1388.78
15. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+36.00	შეუზღუდავი	1389.02
16. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+39.30	შეუზღუდავი	1388.78
17. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+42.60	შეუზღუდავი	1389.02
18. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+45.90	შეუზღუდავი	1388.78
19. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+49.20	შეუზღუდავი	1400.94
20. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინა)	+52.50	შეუზღუდავი	1435.84
იატაკის საერთო ფართობი =		24514.27	
იატაკების რაოდენობა =		მიწის დონის ქვედა 1 მიწის დონის ზედა 17	
შენობის საერთო ფართობი =		24514.27 + 156.39 (-3.00 ნიშნ) + 82.24 (±0.00 ნიშნ) + 160.63 (+3.00 ნიშნ) + 161.97 (+6.30 ნიშნ) + 160.92 (+9.60 ნიშნ) + 164.75 (+12.90 ნიშნ) + 160.92 (+16.20 ნიშნ) + 164.75 (+19.50 ნიშნ)	

		+ 163.57 (+22.80 ნიშნ) + 171.32 (+26.10 ნიშნ) + 170.87 (+29.40 ნიშნ) + 171.32 (+32.70 ნიშნ) + 170.87 (+36.00 ნიშნ) + 171.32 (+39.30 ნიშნ) + 170.87 (+42.60 ნიშნ) + 171.32 (+45.90 ნიშნ) + 170.77 (+49.20 ნიშნ) + 74.55 (+52.50 ნიშნ) + 19.05 (+54.90 ნიშნ) = 27352.67

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“ა-კ” ღერძებში	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	**აკმაყოფილებს**	-
“1-7” ღერძებში	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	**აკმაყოფილებს**	-
“7-10” ღერძებში	2.23 (მინიმალური)	1	1	25%	25%	**10%**	-	**0**	-
“კ-ა” ღერძებში	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	**აკმაყოფილებს**	-
“10-1” ღერძებში	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	**აკმაყოფილებს**	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშველეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბო)	კი	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 2. სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 3.საავარიო განათება	-	-	კი	-		
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (შერეული საწყობები)	კი	-	1,კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 2.სახანძრო სიგნალიზაცია 3.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 4.საავარიო განათება	-	-	კი	-		
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი)	-	-	1.სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები 2.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3.სახანძრო სიგნალიზაცია 4.საავარიო განათება	კი	-	კი	-		კი

დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო)	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	1. კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობები 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		
დერეფნები	კი	-	1.სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3.სახანძრო სიგნალიზაცია 4.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 5.საავარიო განათება	კი	კვამლის მექანიკური გაწოვა	-	-		
კიბის უჯრედები	-	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2.ორმხრივი კავშირის სისტემა („9-10“ ღერძებში) 3. სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 4.საავარიო განათება	-	მექანიკური განიავება	-	-		
კიბის ვესტიბიულები	-	-	საავარიო განათება	-	მექანიკური განიავება	-	-		

სახანძრო-სამაშველო ლიფტი	-	-	სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა	-	-	-	-		
სახანძრო-სამაშველო ლიფტის ფოიეები	-	-	1.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 2.ორმხრივი კავშირის სისტემა 3.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 4.საავარიო განათება	-	მექანიკური განიავება	-	-		
ლიფტის შახტები	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	-		
ლიფტის სამანქანოები	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური (მექანიკური) განიავება
დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბო)	-	კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (შერეული საწყობები)	-	კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი)	კი	-
დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო)	-	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	კი	-
კიბის უჯრედები	-	მექანიკური განიავება

კიბის ვესტიბიულები	-	მექანიკური განიავება
სახანძრო-სამაშველო ლიფტის ფოიეები	-	მექანიკური განიავება
ლიფტის შახტა	-	კი/დაწნევის სისტემა
დერეფნები	-	კი (კვამლის მექანიკური გაწოვა)

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
-3.00 ნიშნულზე	დამხმარე ჯგუფის (სახანძრო ტუმბო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.82
	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (შერეული საწყობები) №1 - დ.დ. 2 №2 - დ.დ. 22	1 (№1-ს) 2 (№2-ს)	1 (გზა-კარი №1-ს) 2 (გზა-კარი №2-ს)	-	-	-	-	0.82	0.82
-3.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 24		2	1 (გზა-კიბე) 1 (გზა-კარი)	1.10	1.38	1.20	1.50 (მინიმალური)	0.82	0.82
±0.00 ნიშნულზე	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი) დ.დ. 66	2	2 (ღია მალი) 2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	1.20 და მეტი 0.82
	დამხმარე ჯგუფის (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.82

+3.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+3.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+6.30 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+6.30 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 75		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+9.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+9.60 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 76		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+12.90 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+12.90 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 75		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+16.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+16.20 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 77		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+19.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+19.50 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 75		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+22.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82

+22.80 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 74		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**
+26.10 ნიშნულზე	**საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები)	**1** (თითოეულ ბინას)	**1 (გზა-კარი)** (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+26.10 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**
+29.40 ნიშნულზე	**საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები)	**1** (თითოეულ ბინას)	**1 (გზა-კარი)** (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+29.40 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**
+32.70 ნიშნულზე	**საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები)	**1** (თითოეულ ბინას)	**1 (გზა-კარი)** (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+32.70 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**
+36.00 ნიშნულზე	**საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები)	**1** (თითოეულ ბინას)	**1 (გზა-კარი)** (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+36.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**
+39.30 ნიშნულზე	**საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები)	**1** (თითოეულ ბინას)	**1 (გზა-კარი)** (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+39.30 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**
+42.60 ნიშნულზე	**საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები)	**1** (თითოეულ ბინას)	**1 (გზა-კარი)** (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+42.60 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		**2**	**2 (გზა-კიბე)**	**1.10**	**1.38**	**1.20**	**1.25** (მინიმალური)	**0.82**	**0.82**

+45.90 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+45.90 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 73		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+49.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულ ბინას)	1 (გზა-კარი) (თითოეულ ბინას)	-	-	-	-	0.82	0.82
+49.20 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 69		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	1.25 (მინიმალური)	0.82	0.82
+52.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინა)	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.82
+52.50 ნიშნულზე სართულს დ.დ. 2		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.38	1.20	2.08 (მინიმალური)	0.82	0.82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის აპარატი		სამომსახურო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		ოპერატიული	ხანგრძლივი	ოპერატიული	ხანგრძლივი	ოპერატიული	ხანგრძლივი	ოპერატიული	ხანგრძლივი	ოპერატიული	ხანგრძლივი	ოპერატიული	ხანგრძლივი
-3.00 ნიშნულზე	დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბო) დ.დ. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (შერეული საწყობი №1) დ.დ. 2	1	1 შშმპ (კაცი, ქალი)	1	1 შშმპ (კაცი, ქალი)	-	-	1	1	1	1	-	-

	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (შერეული საწყობი №2) **ს.დ.დ. 22**	1 კ	1 ქ	1 შშმპ კაცი + 1 შშმპ ქალი	1 კ	1 ქ	1 შშმპ კაცი + 1 შშმპ ქალი	-	-	1	1	1	1	-	-
±0.00 ნიშნულზე	**სასაწყობო ჯგუფი სწ-2** (ღია ავტოსადგომი) **დ.დ. 66**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) **დ.დ. 1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 ქვეჯგუფი

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	**საცხოვრებელი ერთეულები**	**ფიქსირებული მოწყობილობები**									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**ტუალეტის ხელსაბანები** (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**აბაზანა/შხაპი** (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**სამზარეულოს ნიჟარა** (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი**	
		მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი (20 სგბ. ერთეულზე)	გათვალისწ. (ოთხი სგბ. ერთეულზე)
+3.00 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №1-დან ბინა №19-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+6.30 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №20-დან ბინა №38-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	„ა“ ტიპის ბინა №23	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1
+9.60 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №39-დან ბინა №57-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

+12.90 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №58-დან ბინა №78-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	„ა“ ტიპის ბინა №60	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1
+16.20 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №79-დან ბინა №98-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+19.50 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №99-დან ბინა №118-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	„ა“ ტიპის ბინა №101	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1
+22.80 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №119-დან ბინა №138-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+26.10 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №139-დან ბინა №158-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	„ა“ ტიპის ბინა №152	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1
+29.40 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №159-დან ბინა №178-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+32.70 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №179-დან ბინა №198-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	„ა“ ტიპის ბინა №192	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1
+36.00 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №199-დან ბინა №218-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+39.30 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №219-დან ბინა №238-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	„ა“ ტიპის ბინა №232	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1 შშმპ	1	1
+42.60 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №239-დან ბინა №258-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+45.90 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №259-დან ბინა №278-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+49.20 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინები: ბინა №279-დან ბინა №297-ის ჩათვლით	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+52.50 ნიშნულზე	„ბ“ ტიპის ბინა №298	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Заявитель	Д. Эрдэнэсүрэн ХХК-ийн захирал Ц.Мөнхбаяр. №29-ны албан бичиг. 2026.03.12

Барилгын байршлын зураг

Хот, дүүрэг, хороо: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо

Барилгын нэр	Ногоон сүлжээ	2.Барилгын тоо
Барилгын зориулалт	Үйлчилгээний	2.Барилгын тоо
Масштаб: 1:500		Хэвлэсэн: 19.10.2026.

Газрын хэмжээ: 4626800 4780300 м.кв

Барилгын суурь талбай: 1 ш 3,463.0 м.кв

Барилгын нийт талбай: 1 ш 6,926.0 м.кв

Барилгын нийт өрөө: 1 ш 65

Барилгын нийт орц: 1 ш 4

Барилгын нийт давхар: 1 ш 3

Барилгын өндөр: 1 ш 15.60 м

Барилгын нийт зогсоол: 1 ш 71

Барилгын нийт ногоон байгууламж: 1 ш 1,500.0 м.кв

Барилгын нийт замын хучилт: 1 ш 1,963.0 м.кв

Барилгын нийт хашлага: 1 ш 463.0 м.кв

Барилгын нийт гадна шат: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт пандус: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт гадна лифт: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт гадна тавцан: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт гадна зам: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт гадна хашлага: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт гадна ногоон байгууламж: 1 ш 2 м.кв

Барилгын нийт гадна замын хучилт

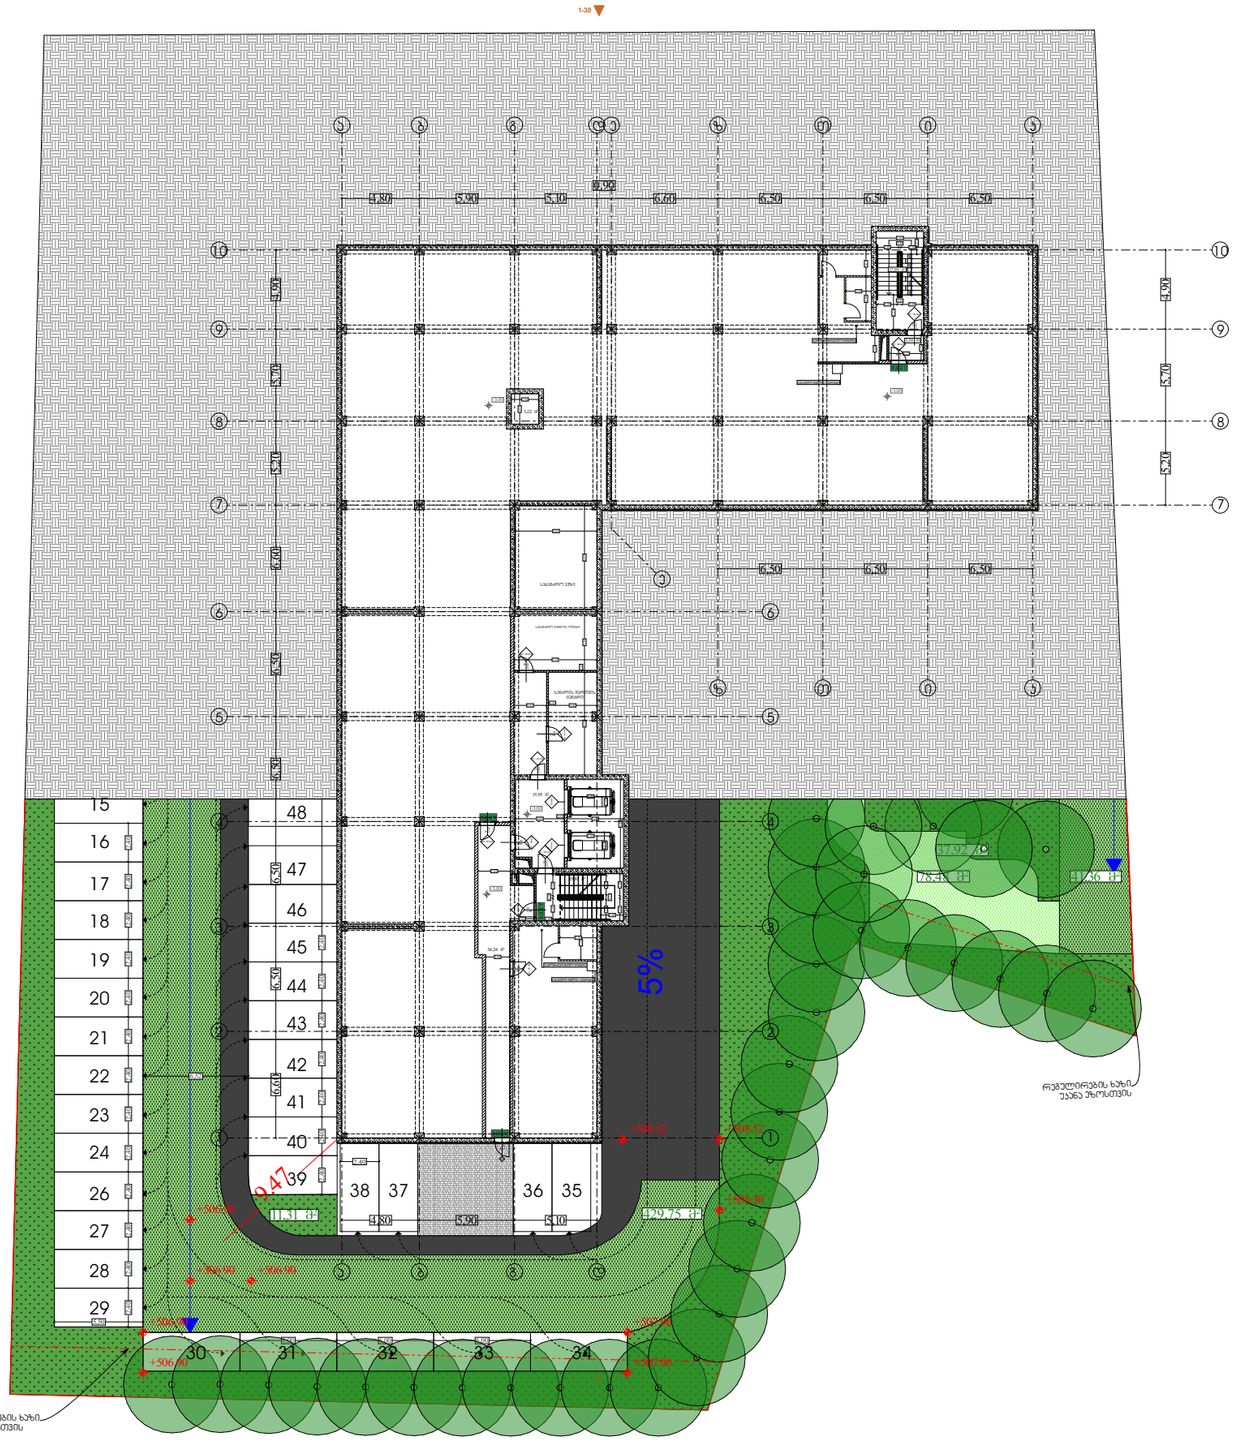
1-38
4.80
5.90
5.10
6.00
6.30
6.30
6.30
6.50
6.50
6.50
4.30
5.70
5.20
6.30
6.30
6.30
6.30
6.60
5.30
5.10
6.50
6.50
6.50
4.30
5.70
5.20
6.30
6.30
6.30
6.30
6.60
5.30
5.10
1-38
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5%
9.47
1131 მ²
4.80
5.90
2975 მ²
5.10
+506.90
+506.90
+506.90

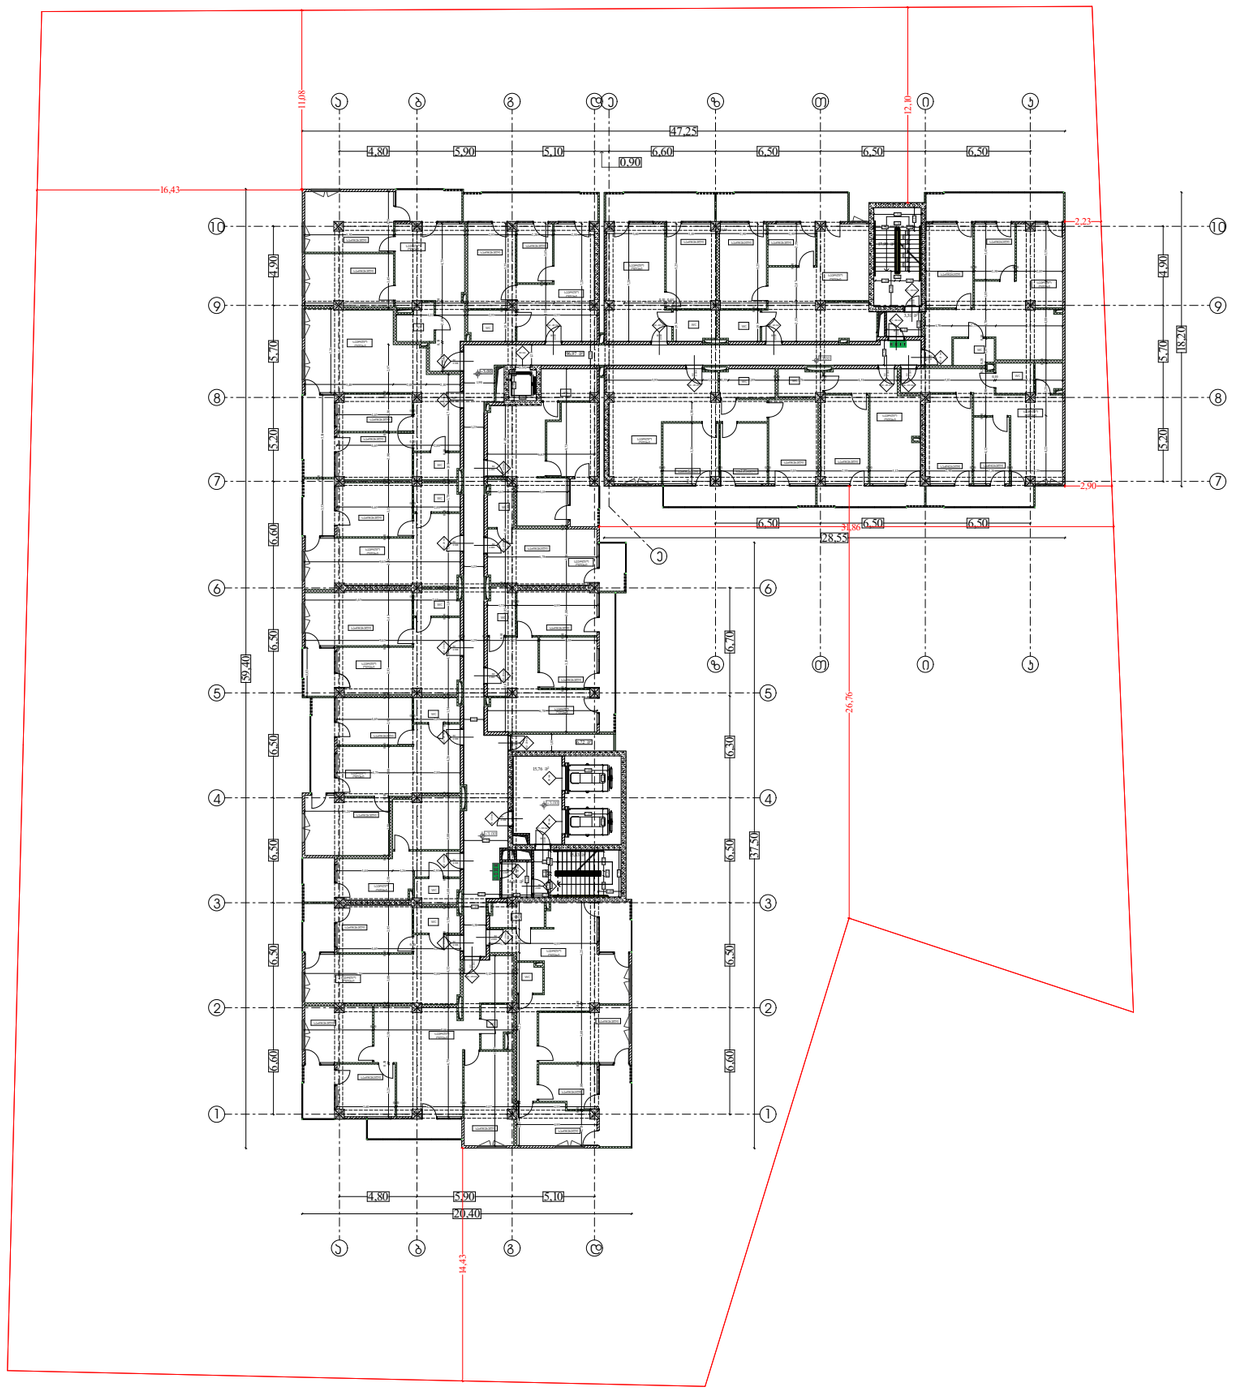

არქიტექტურა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 4	1:200 მაშტაბი აა -102



დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

არქიტექტურა

გეგმა +0.00 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

ფურცელი	მაშტაბი
№ 3	აა -101

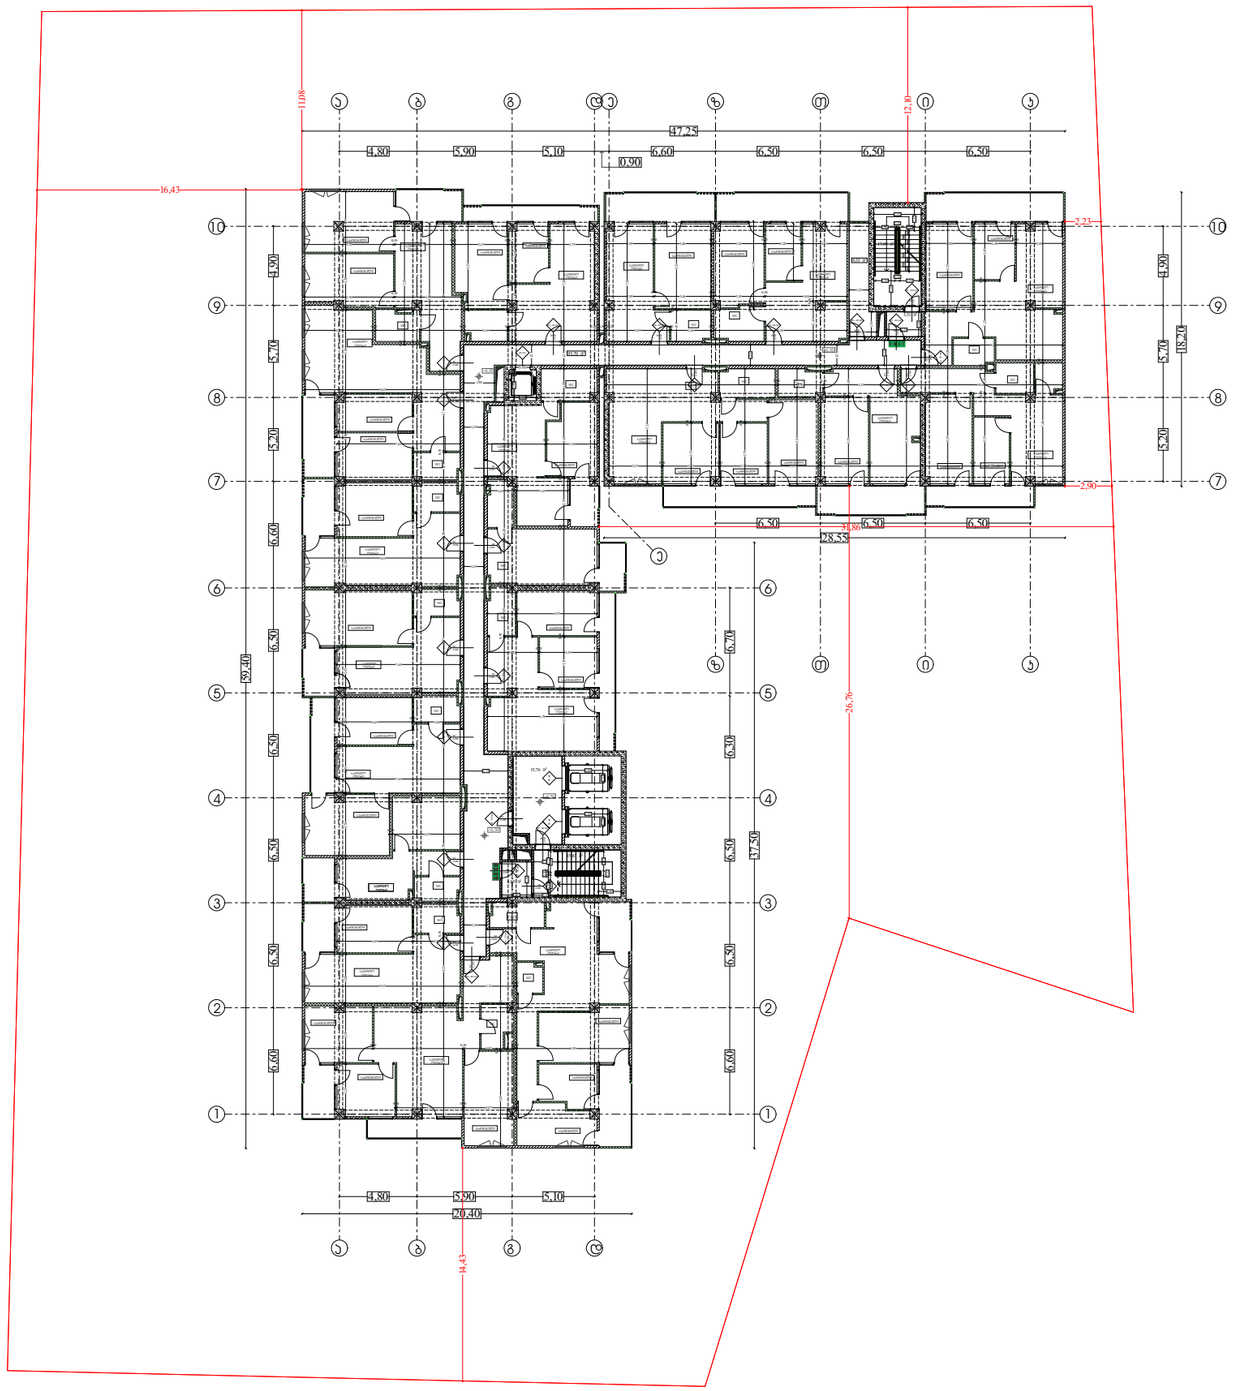

არქიტექტურა

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 5 / 1:200 მაშტაბი აე -103

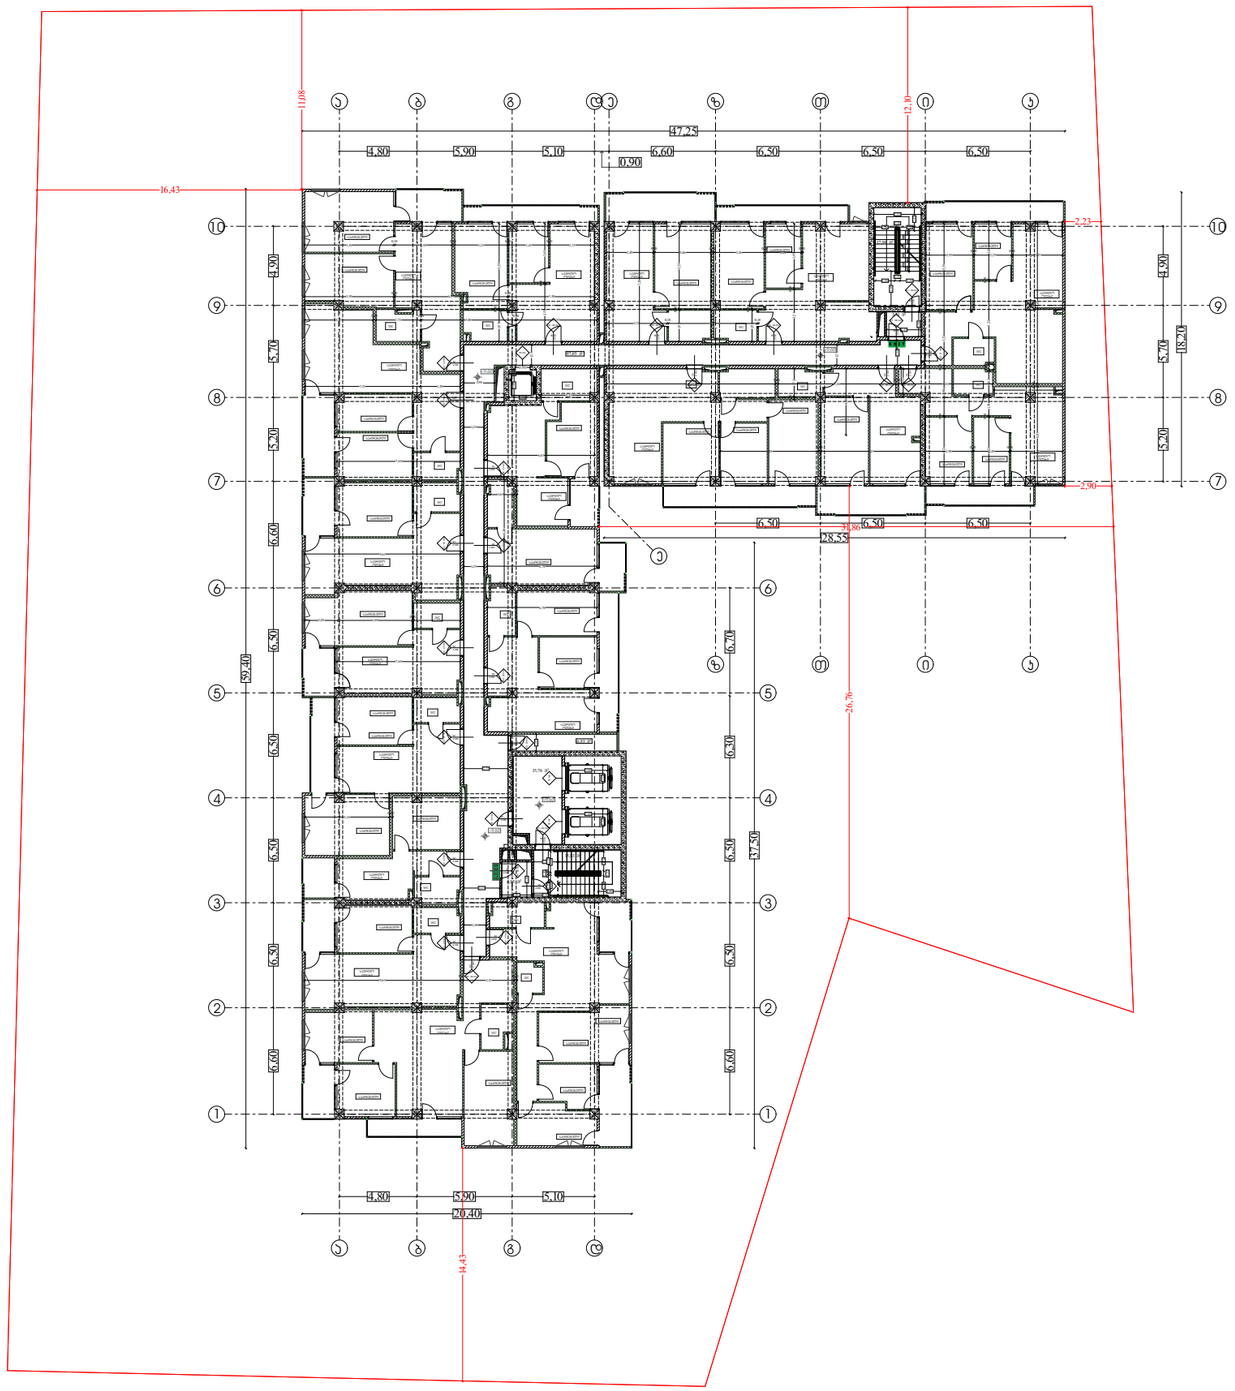

არქიტექტურა

გეგმა +9.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 6	1:200 მაშტაბი აე -104

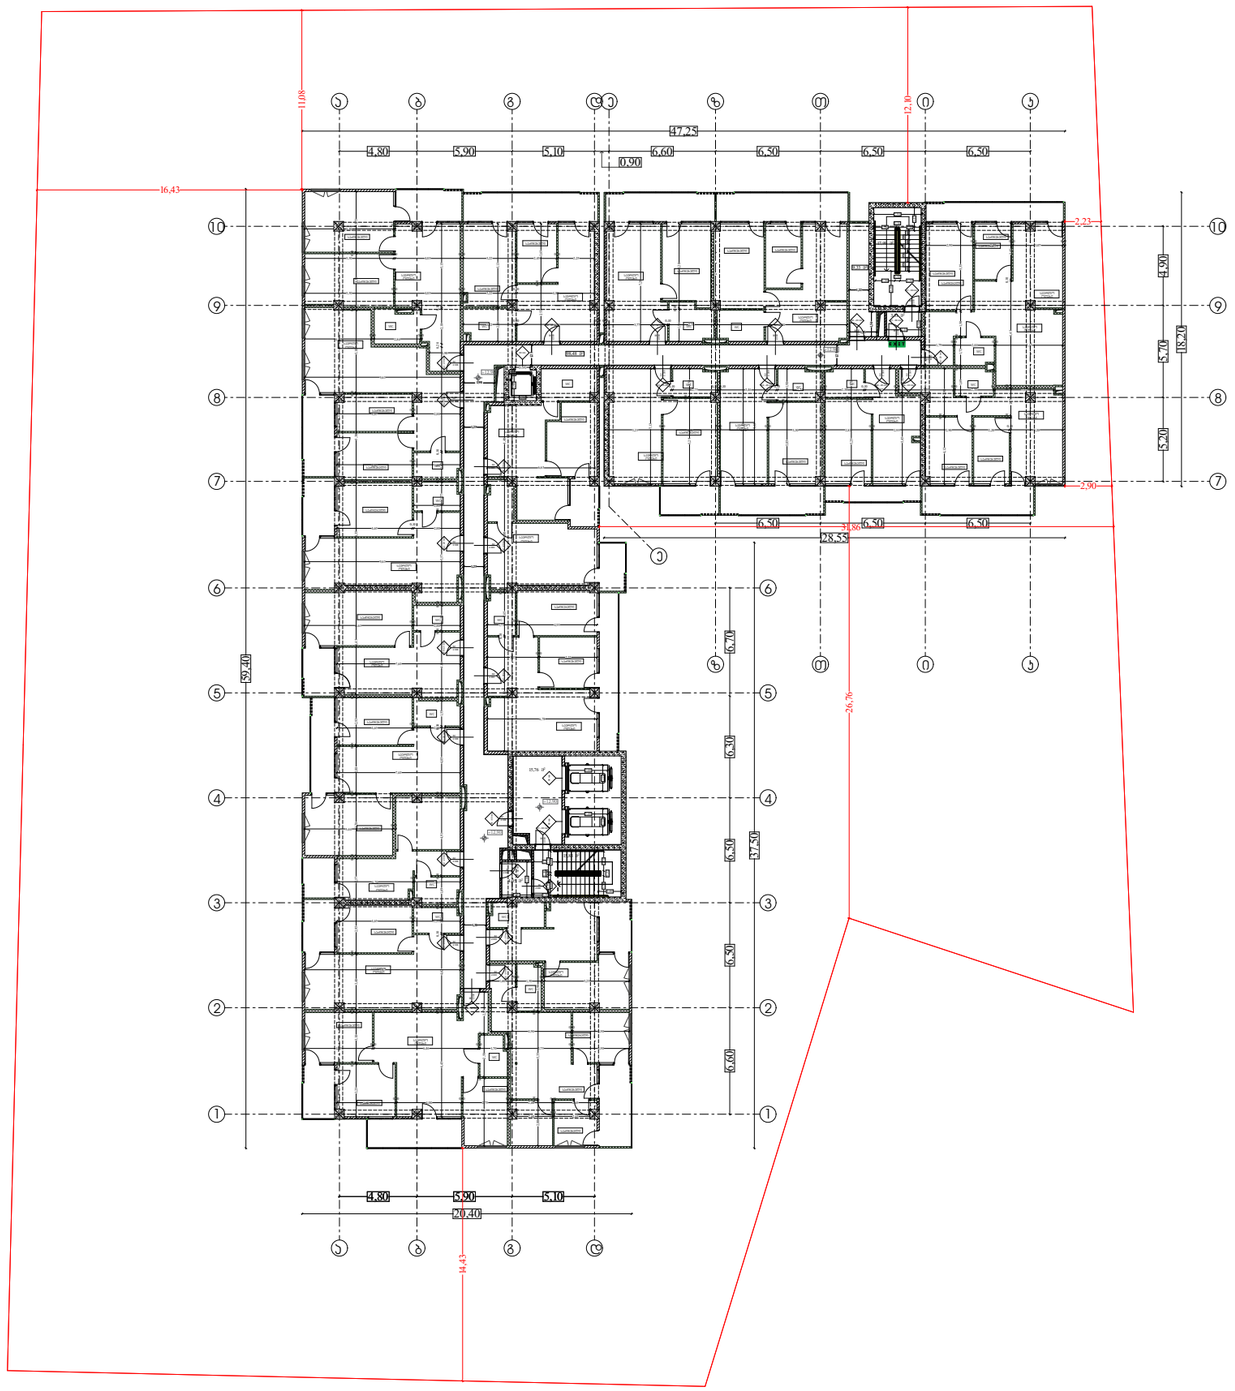

არქიტექტურა

გეგმა +12.90 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 7	1:200 მაშტაბი აე -105

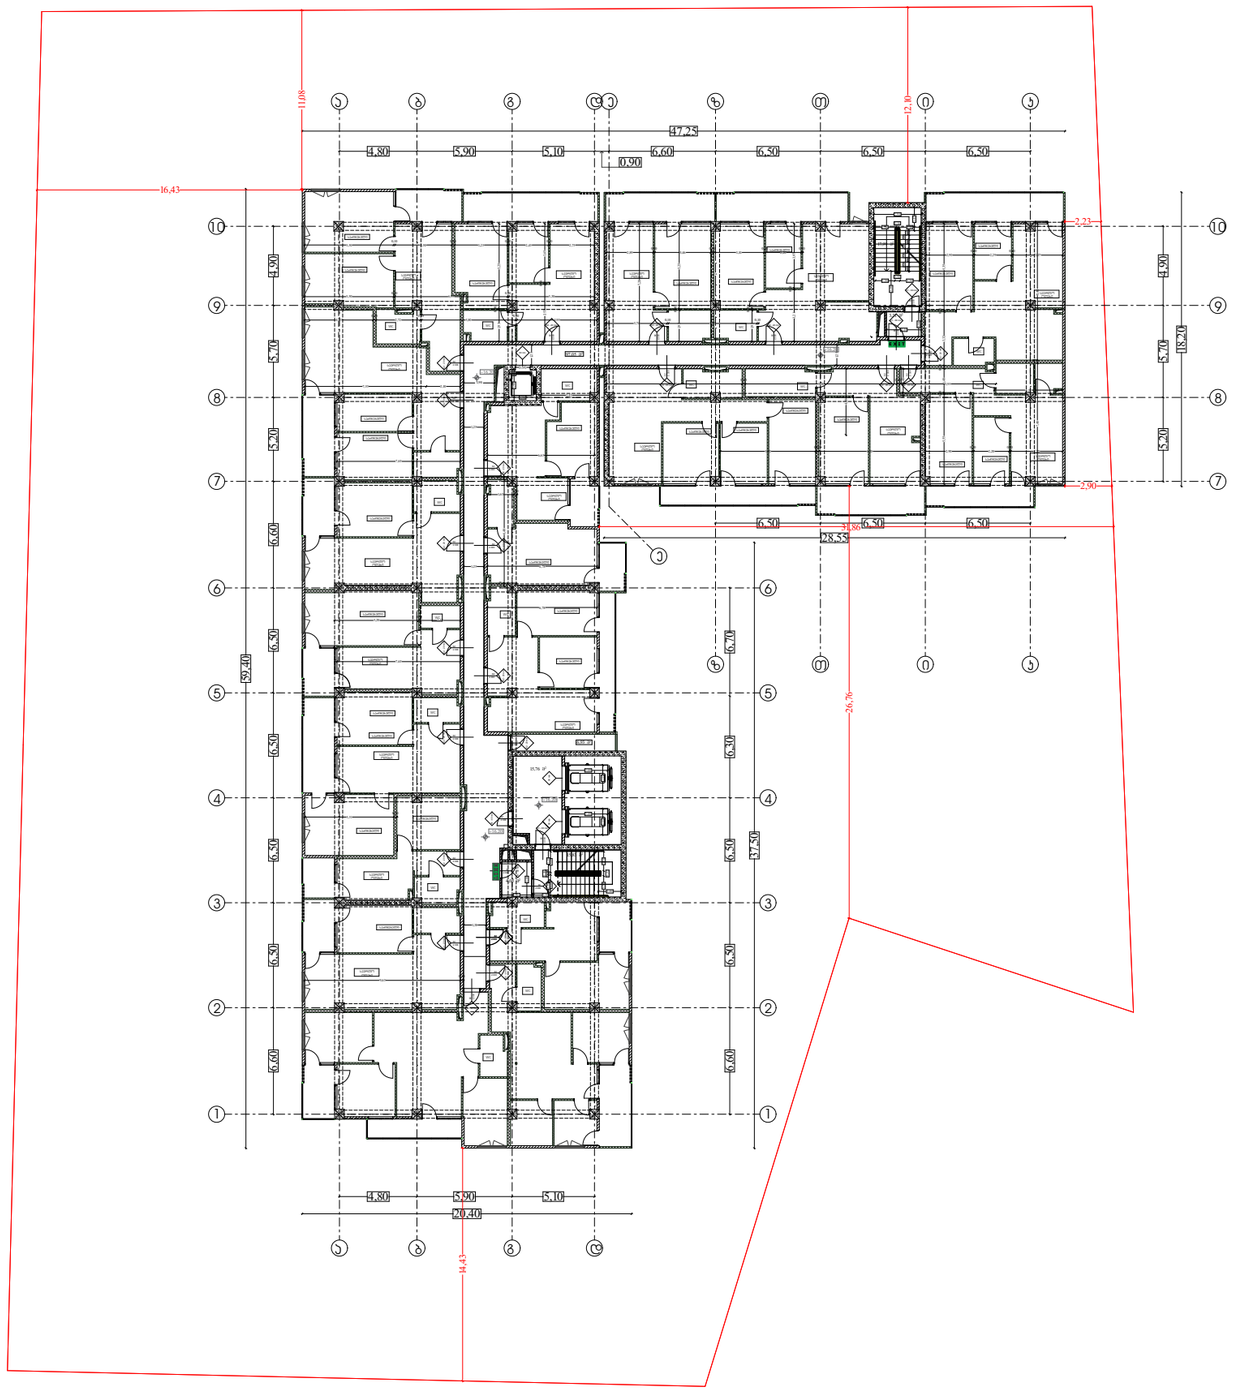

არქიტექტურა

გეგმა +16.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 8	1:200 მაშტაბი აე -106

არქიტექტურა

გეგმა +19.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

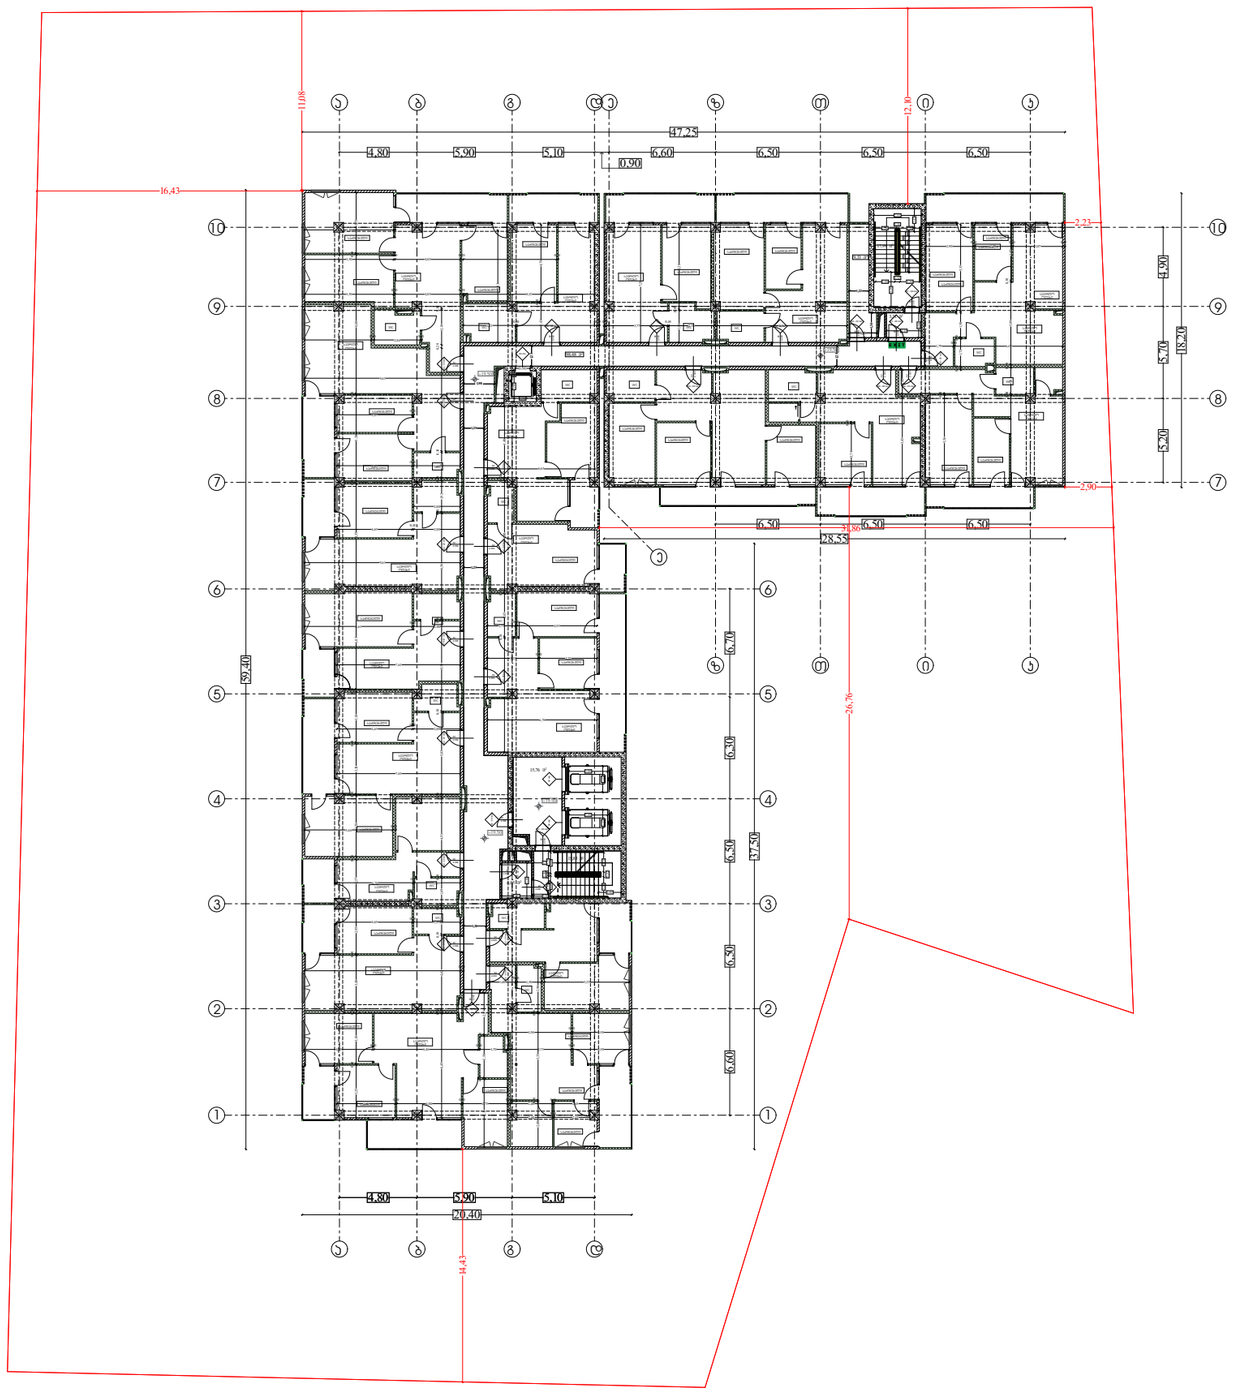

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 9	1:200 მაშტაბი აე -107

არქიტექტურა

გეგმა +22.80 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

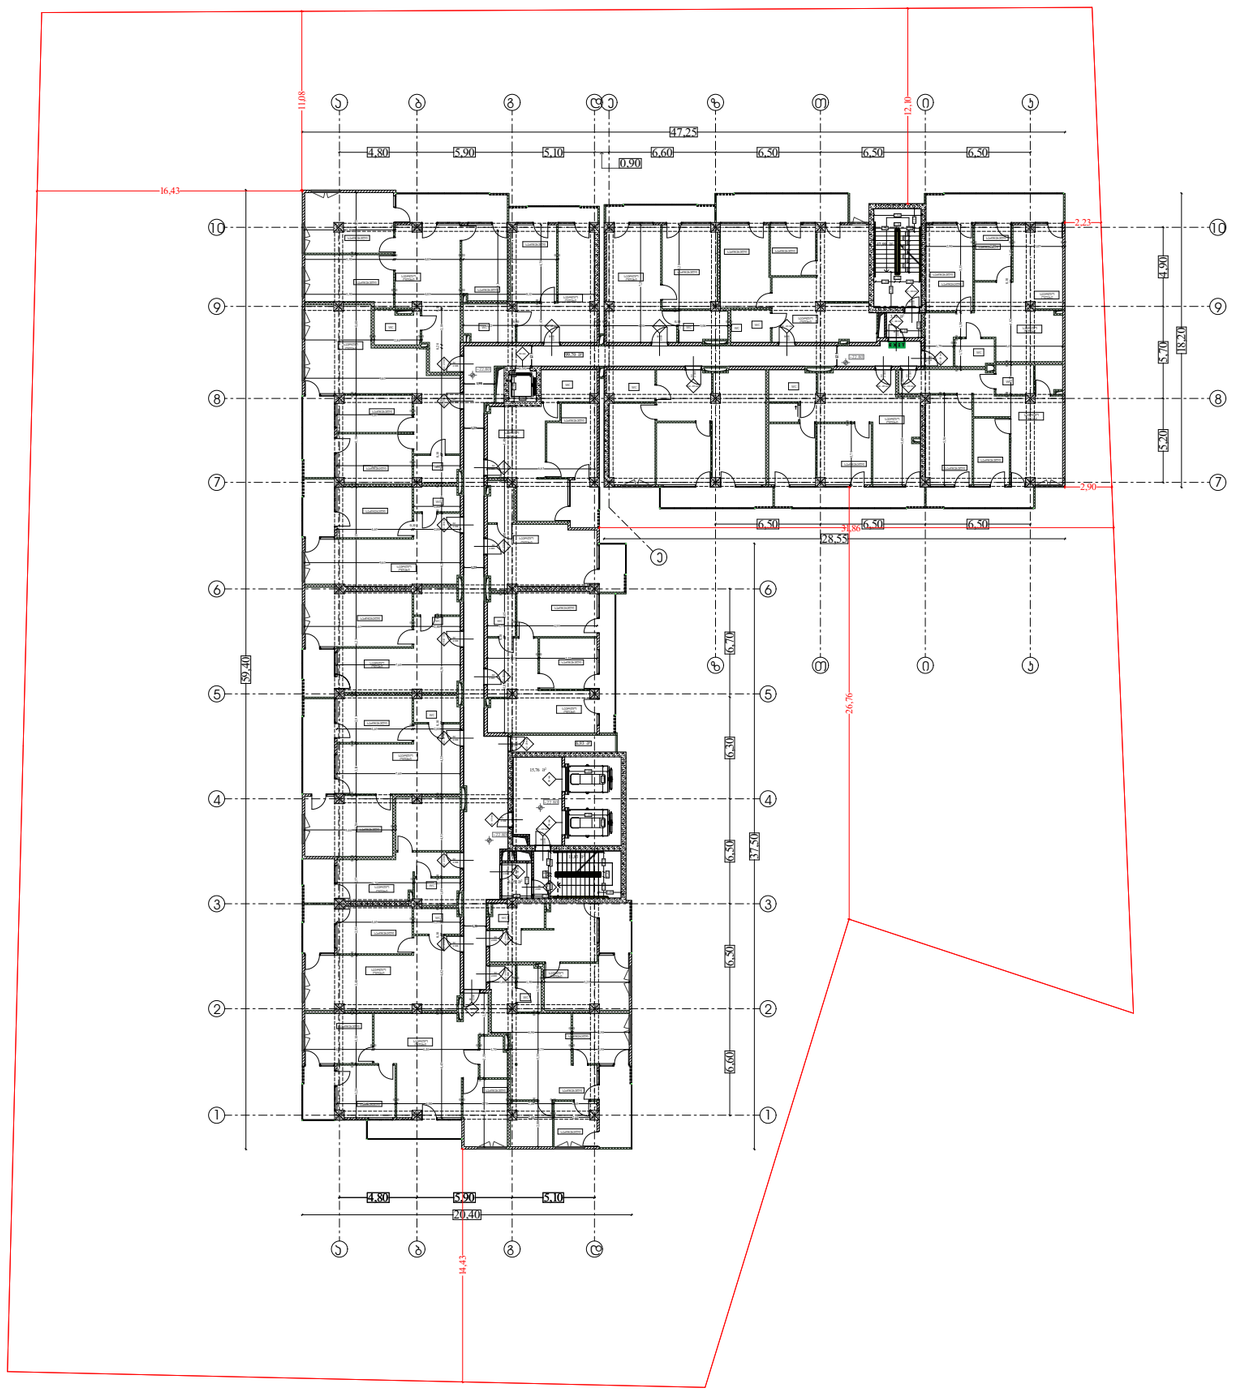

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 10	1:200 მაშტაბი აე -108

არქიტექტურა

გეგმა +26.10 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

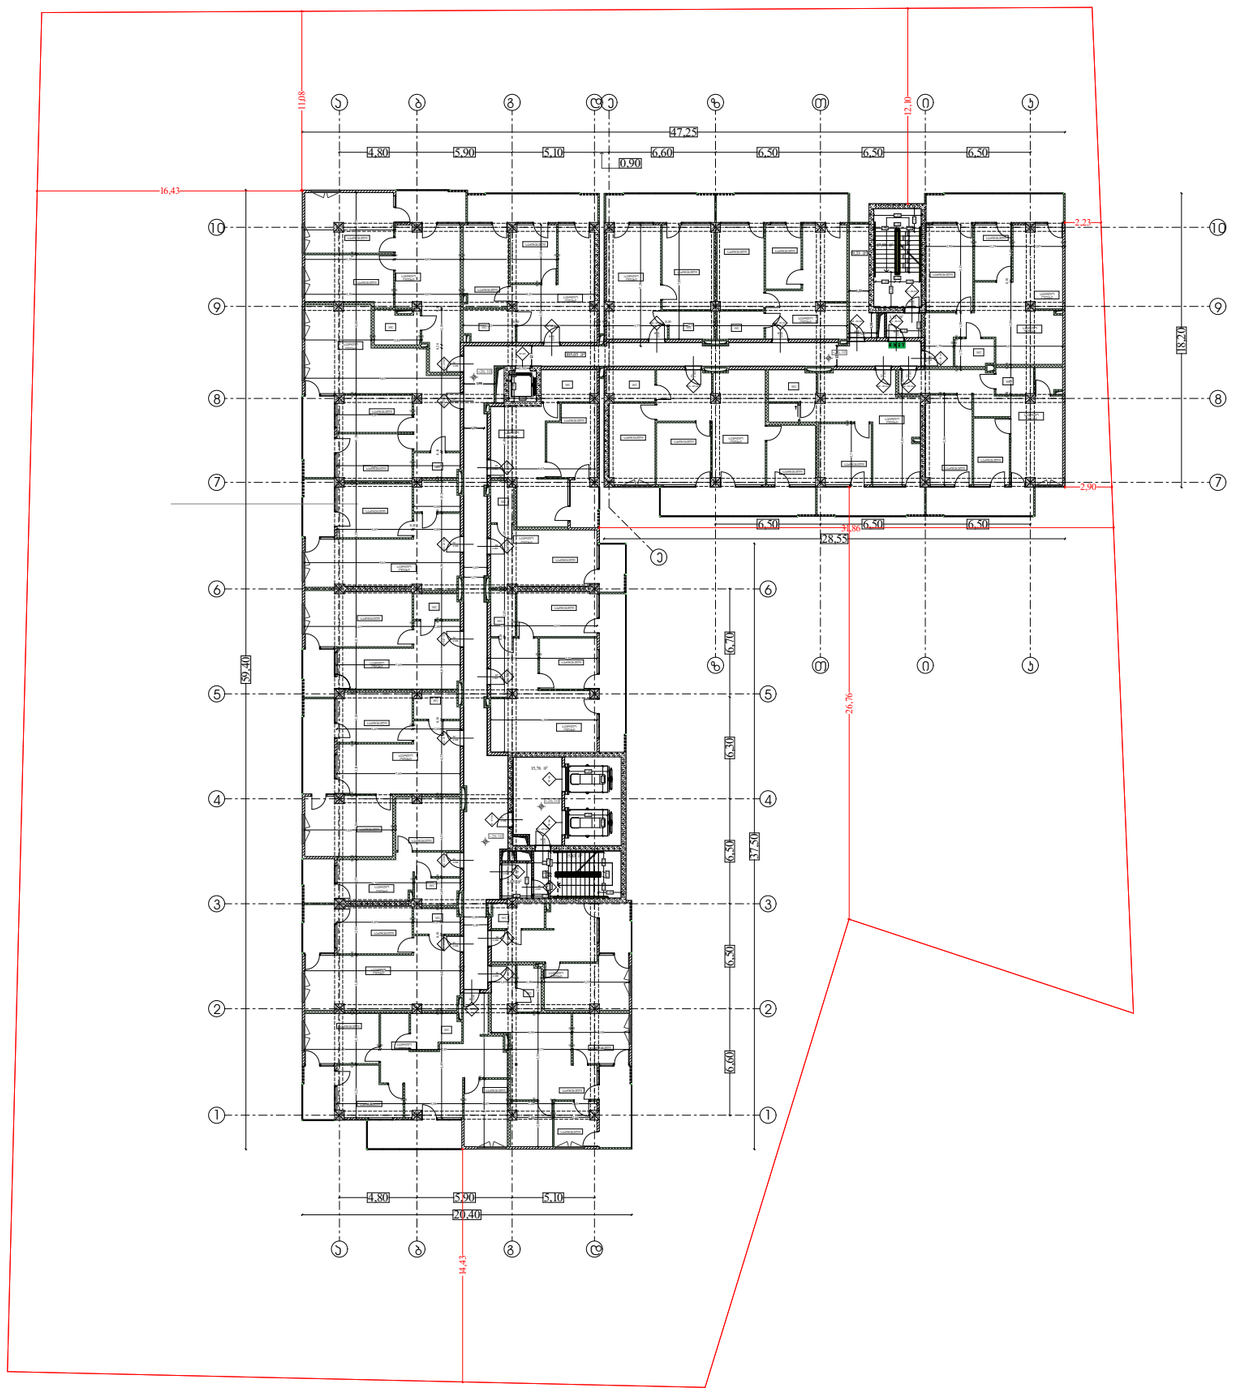

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 11	1:200 მაშტაბი აე -109

არქიტექტურა

გეგმა +29.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

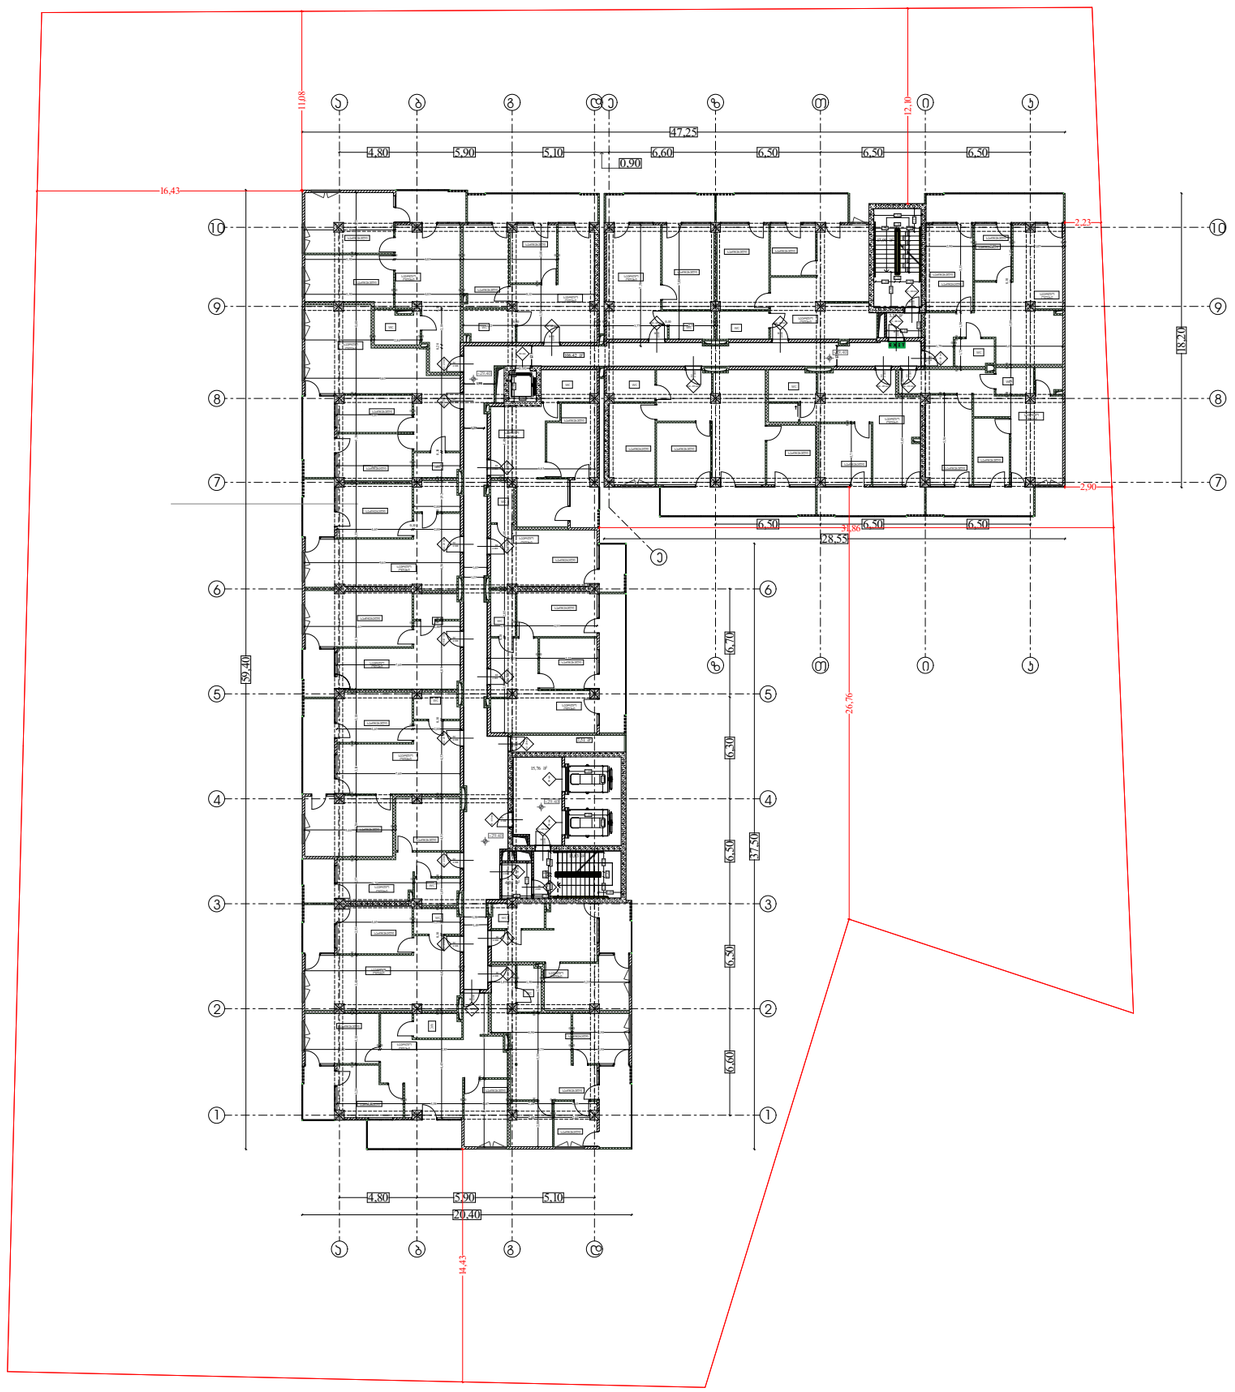

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 12	1:200 მაშტაბი აე -110

არქიტექტურა

გეგმა +32.70 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი



დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 13	1:200 მაშტაბი აე -111

არქიტექტურა

გეგმა +36.00 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი



დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 14	1:200 მაშტაბი აე -112

არქიტექტურა

გეგმა +39.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

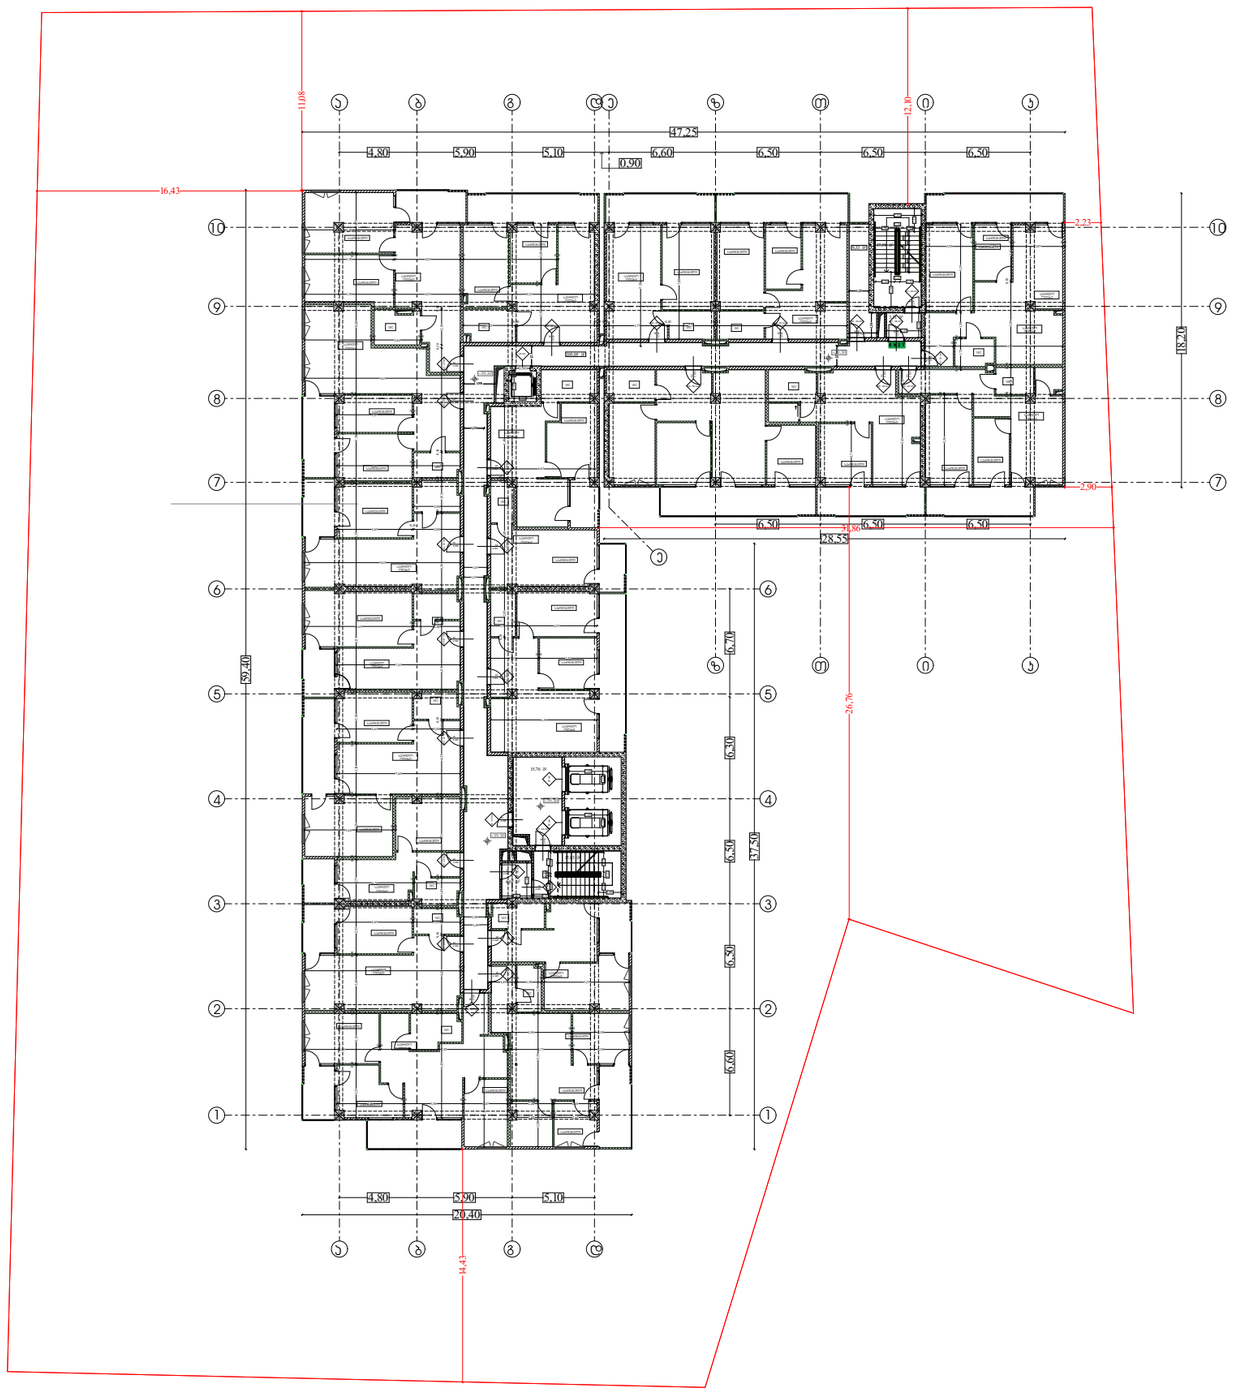

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 15	1:200 მაშტაბი აე -113

არქიტექტურა

გეგმა +42.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

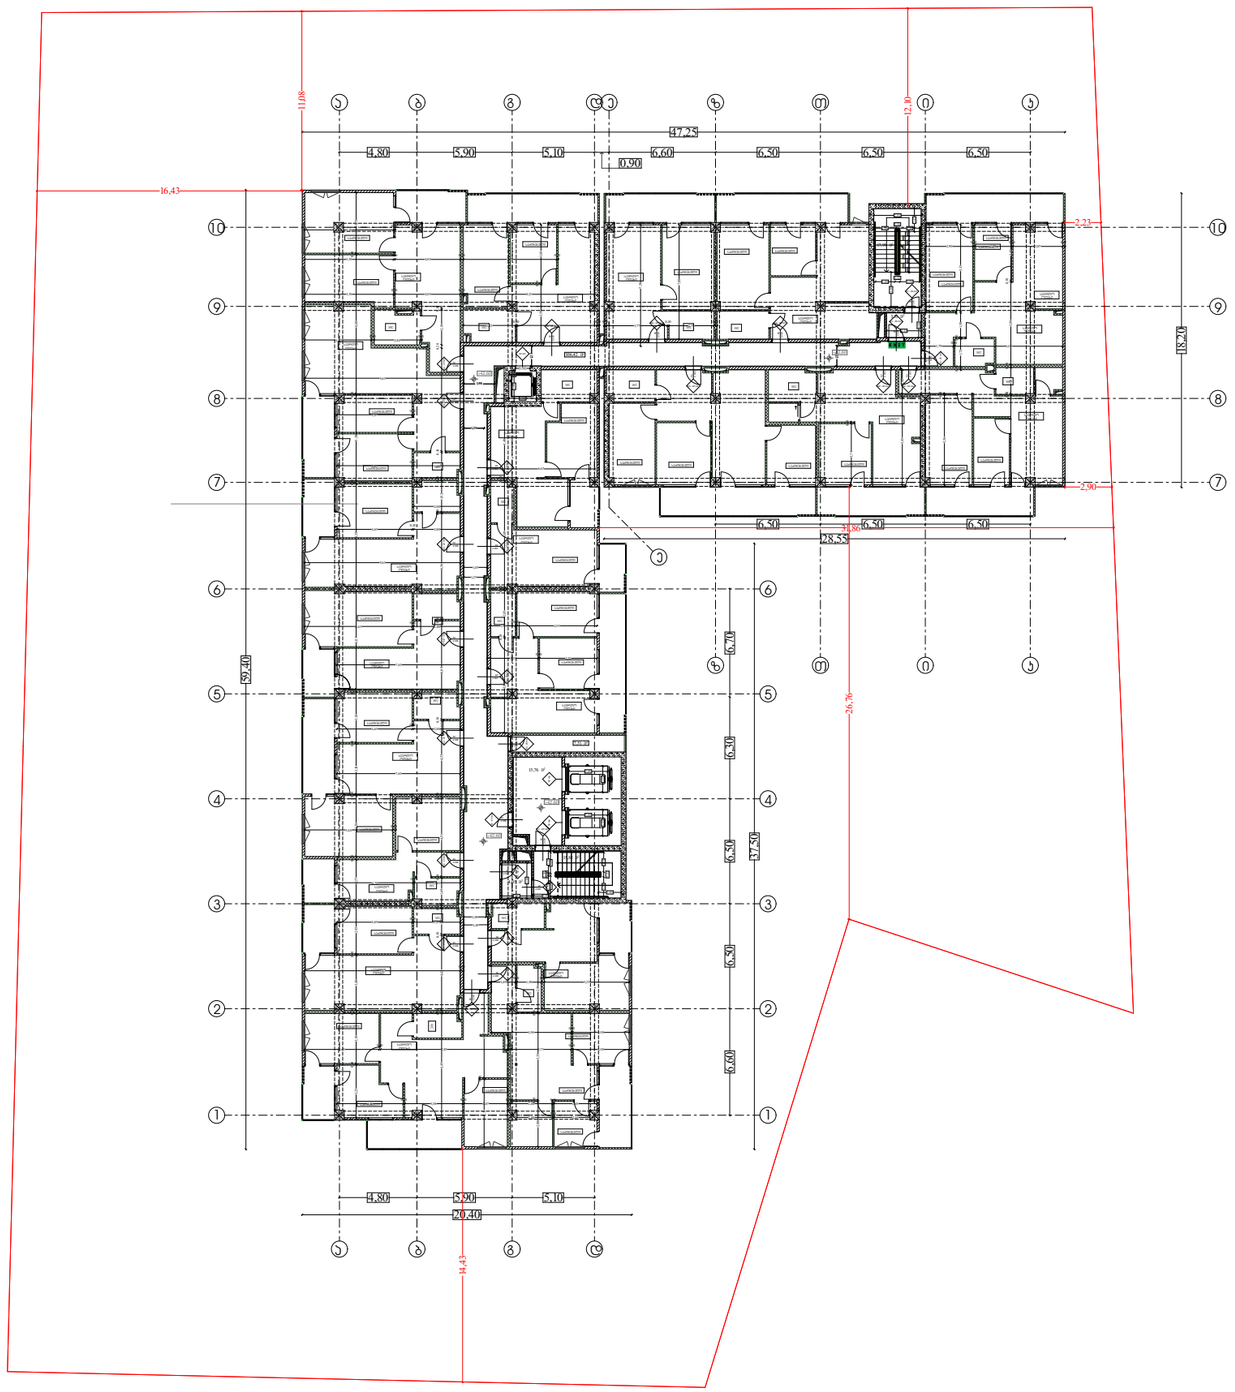

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 16	1:200 მაშტაბი აე -114

არქიტექტურა

გეგმა +45.90 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

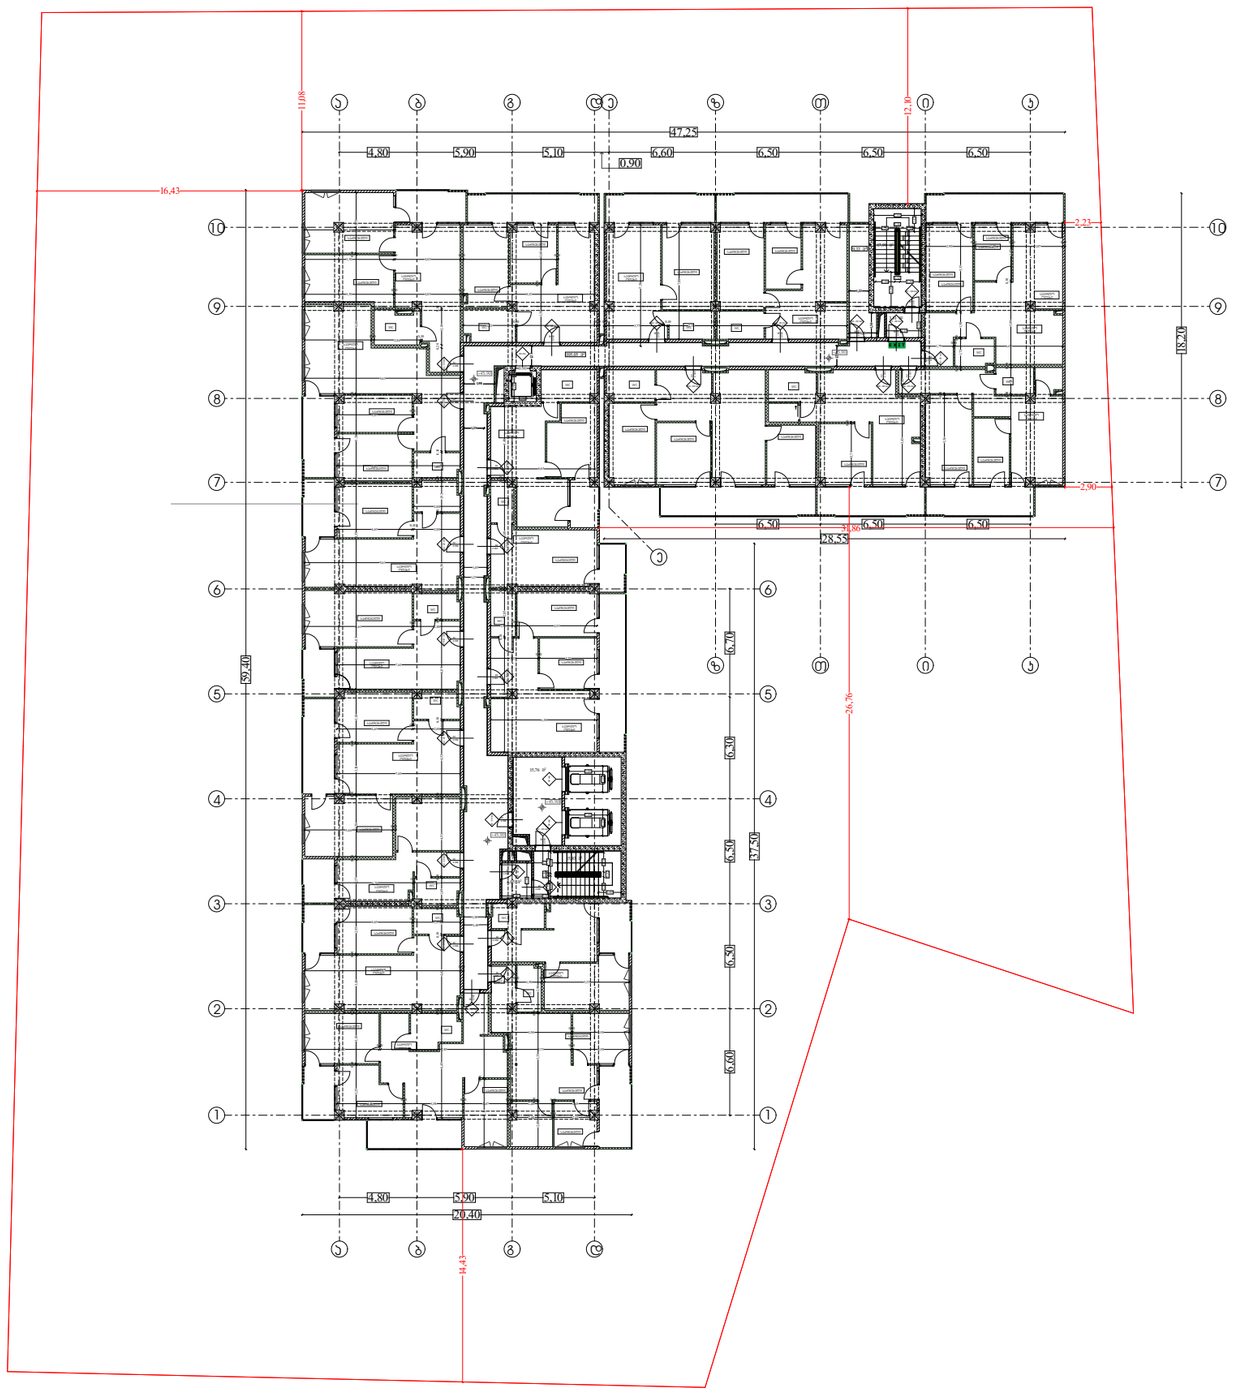

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 17	1:200 მაშტაბი აე -115

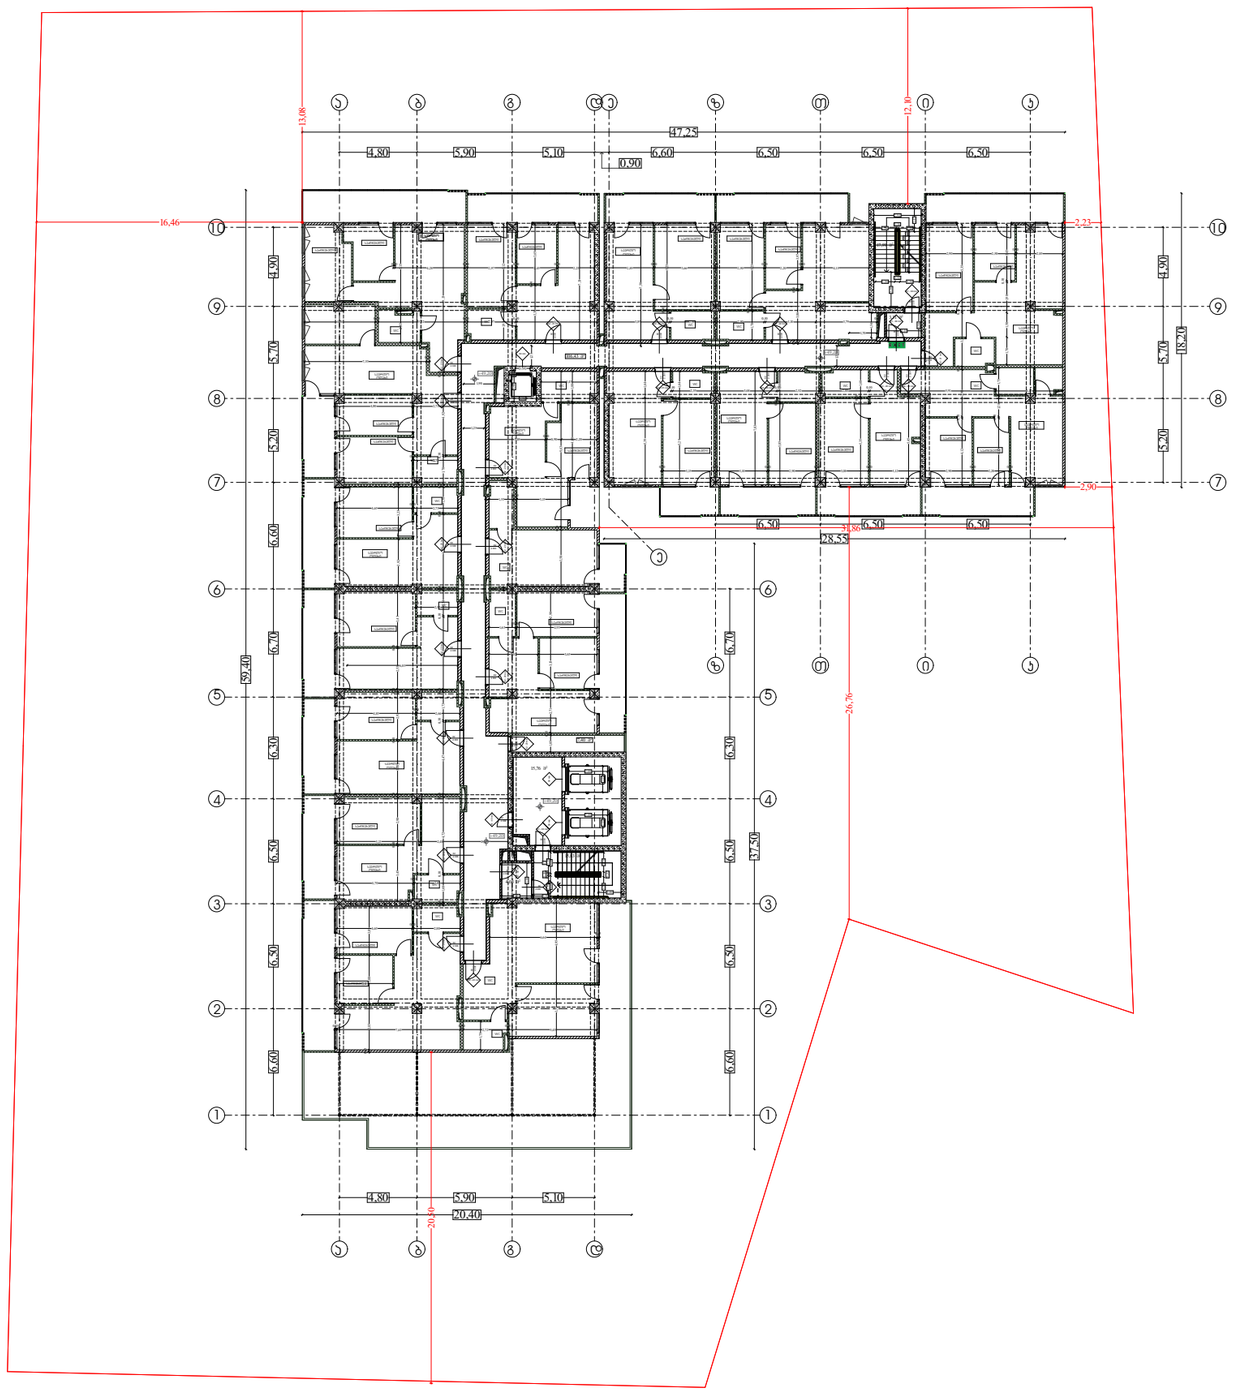

არქიტექტურა

გეგმა +49.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 18	1:200 მაშტაბი აე -116

არქიტექტურა

გეგმა +52.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

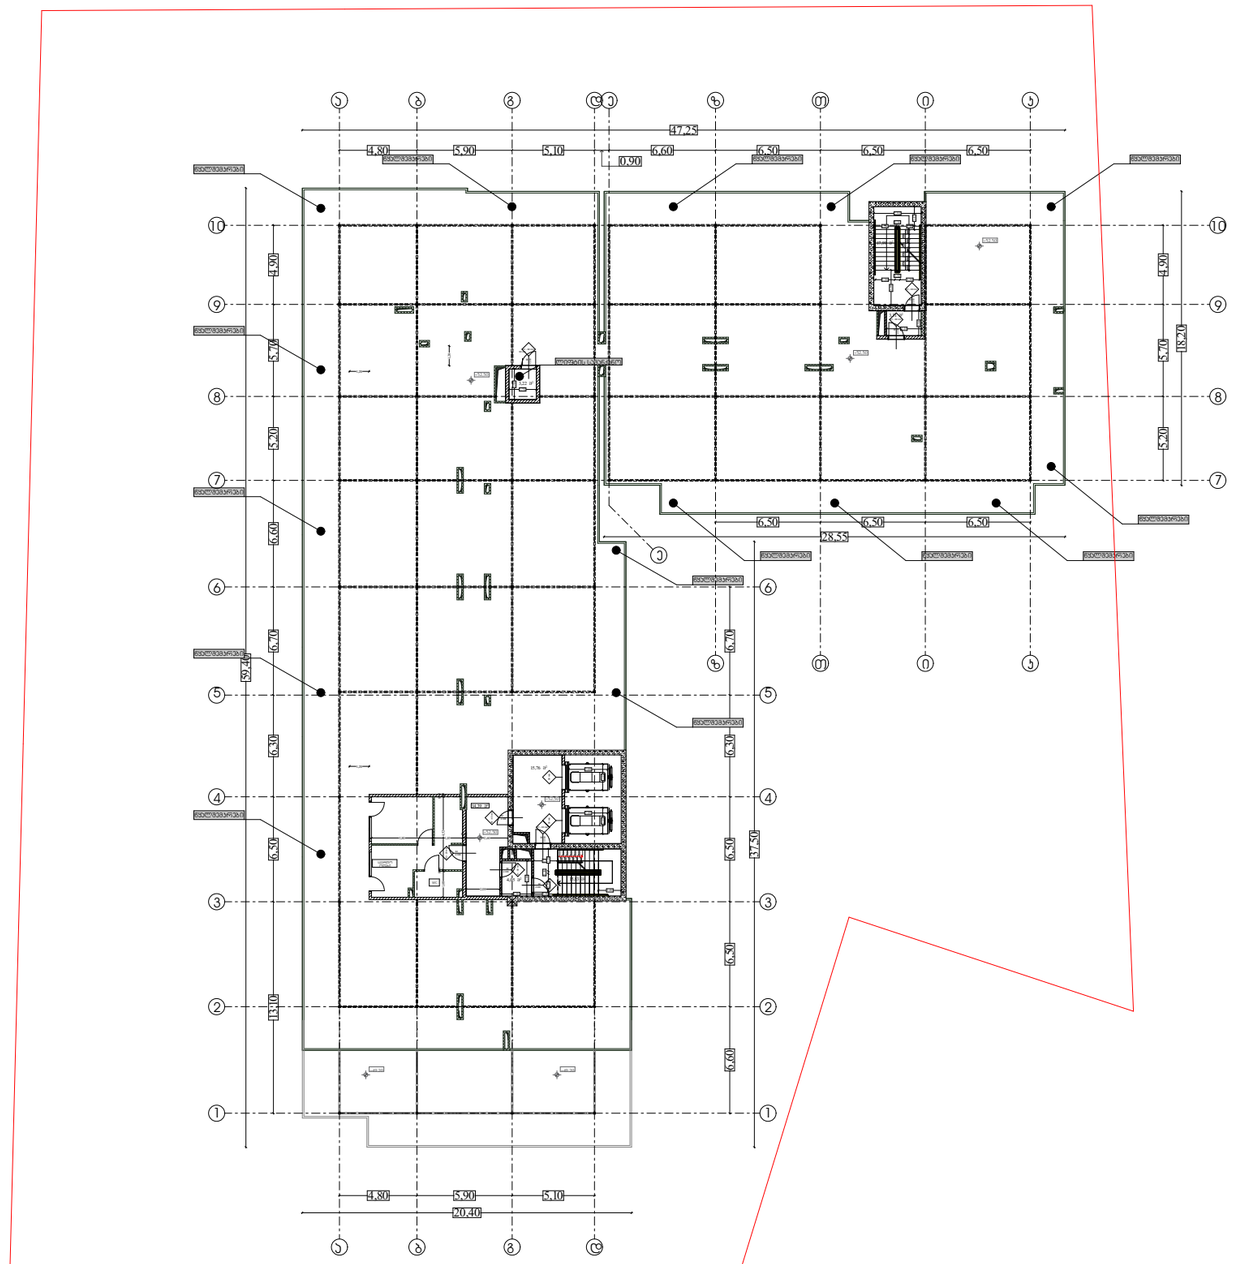

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 19	1:200 მაშტაბი	პე -117

არქიტექტურა

გეგმა +55,80 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

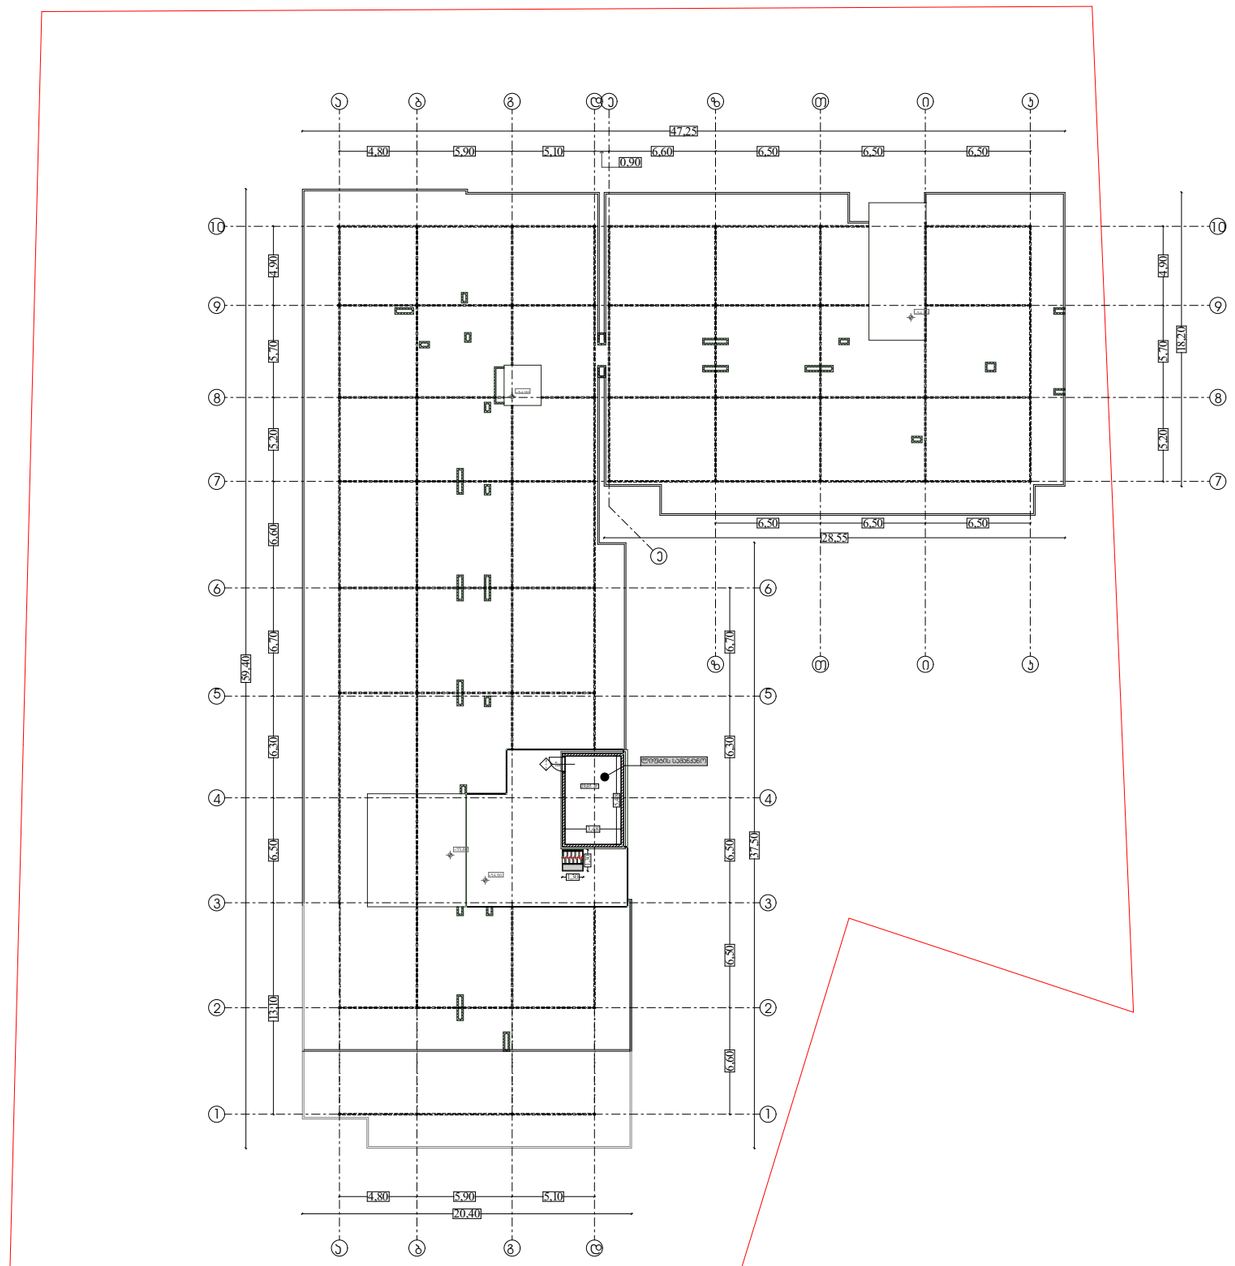

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 19	1:200 მაშტაბი აე -117

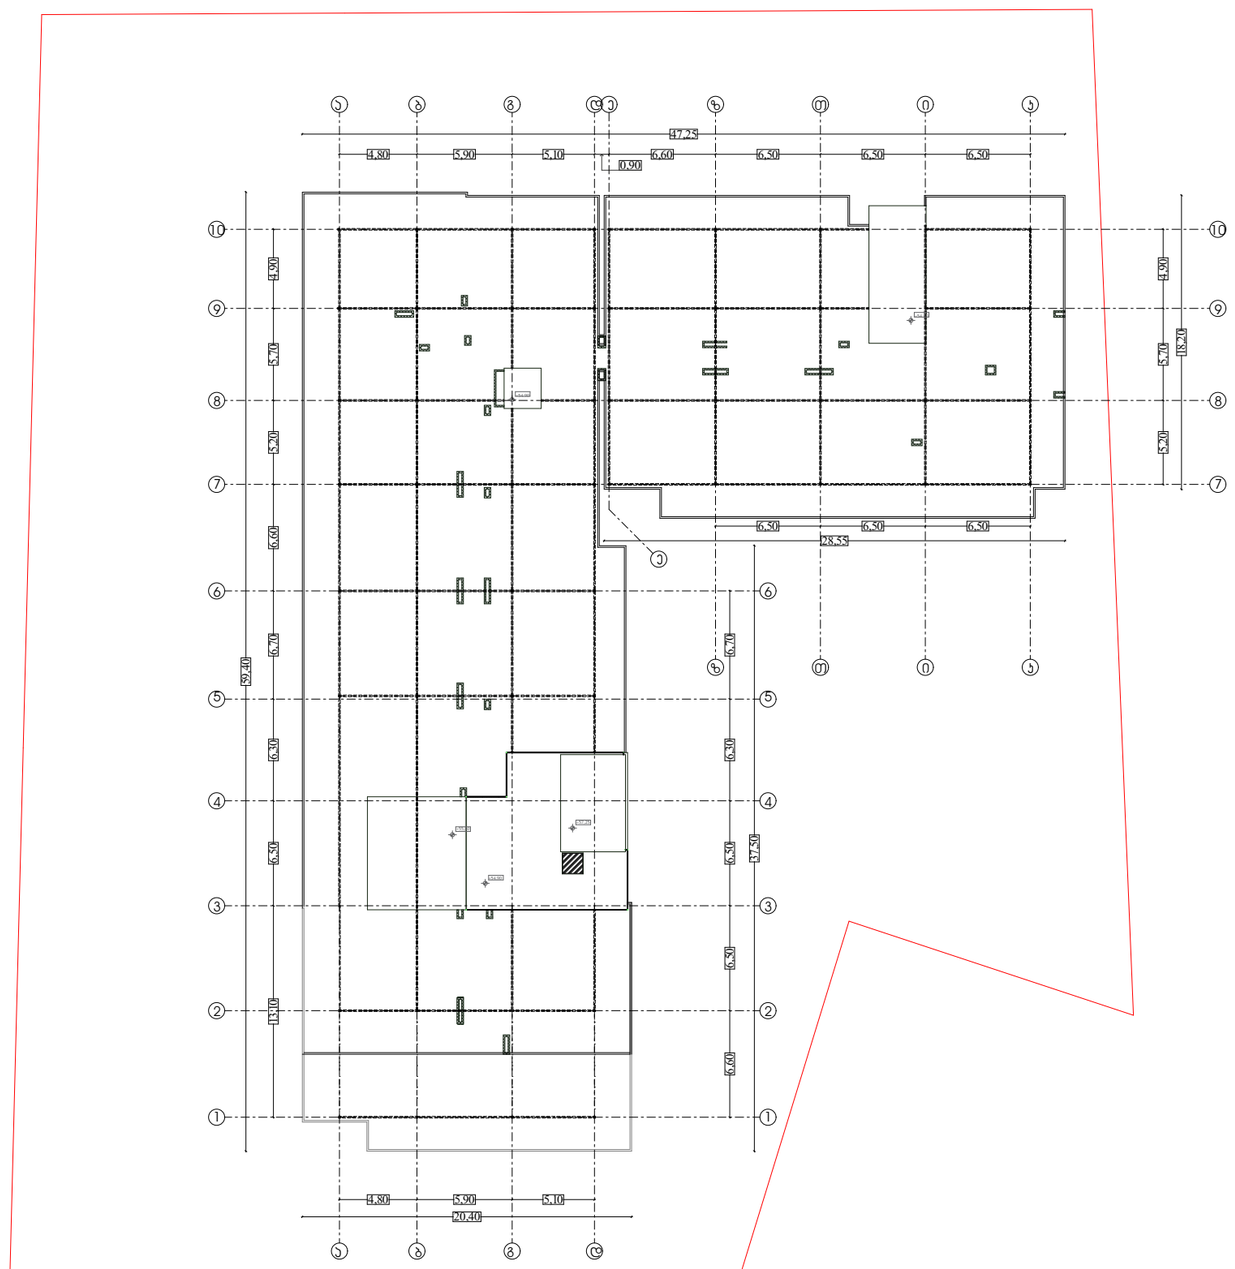

არქიტექტურა

სახირავის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 19

1:200 მაშტაბი

აა -117

მიწის საპროექტო დონის განსაზღვრა

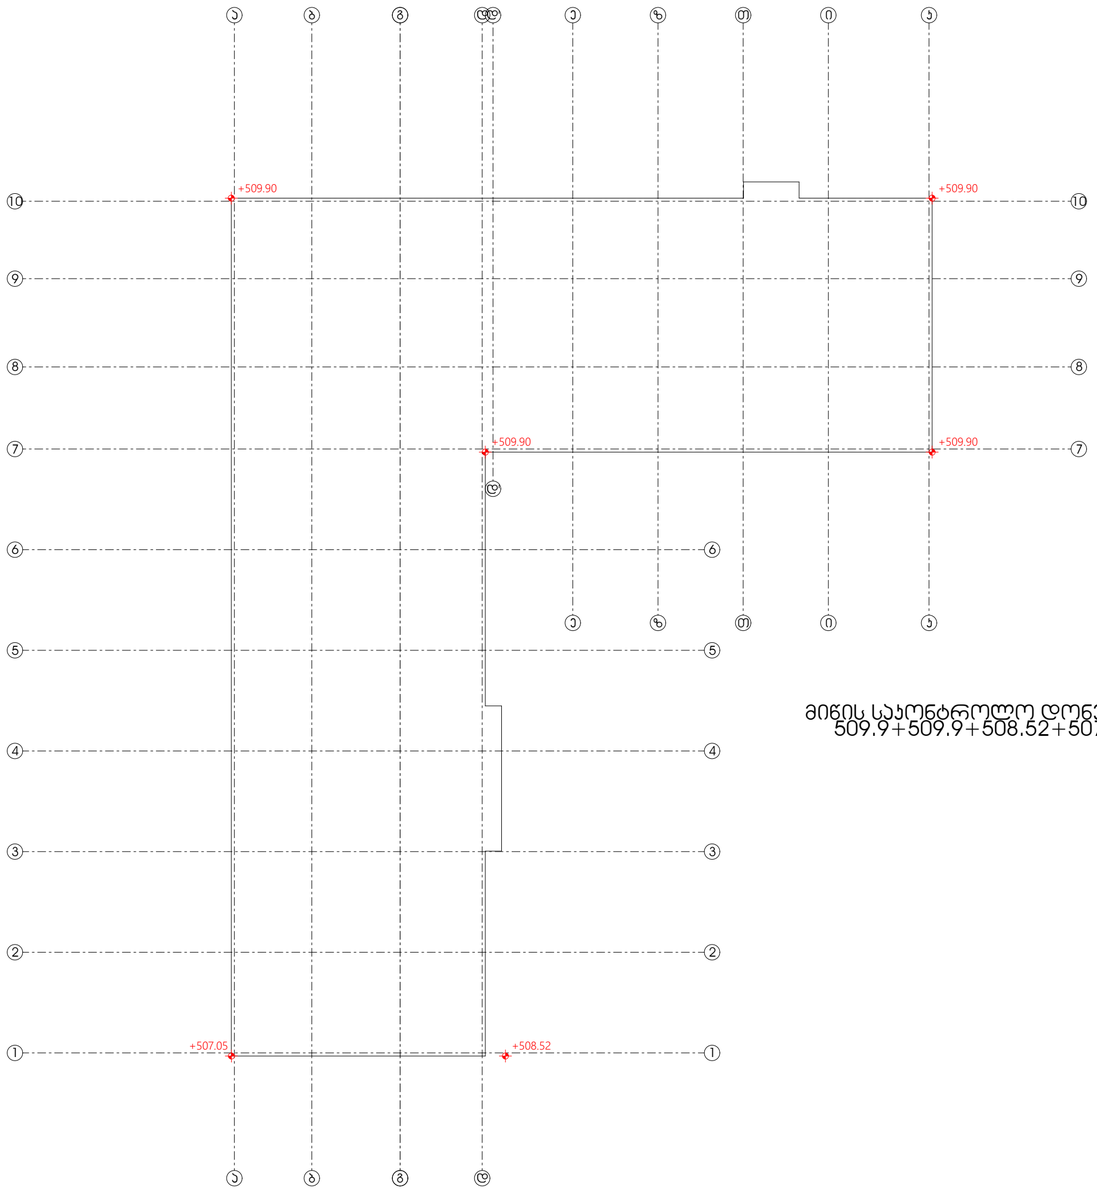

მიწის საპროექტო დონე = (509.9+509.9+509.9+509.9+508.52+507.05) : 6 = 509.2

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 20 / მაშტაბი 1:200 ა3 - 105

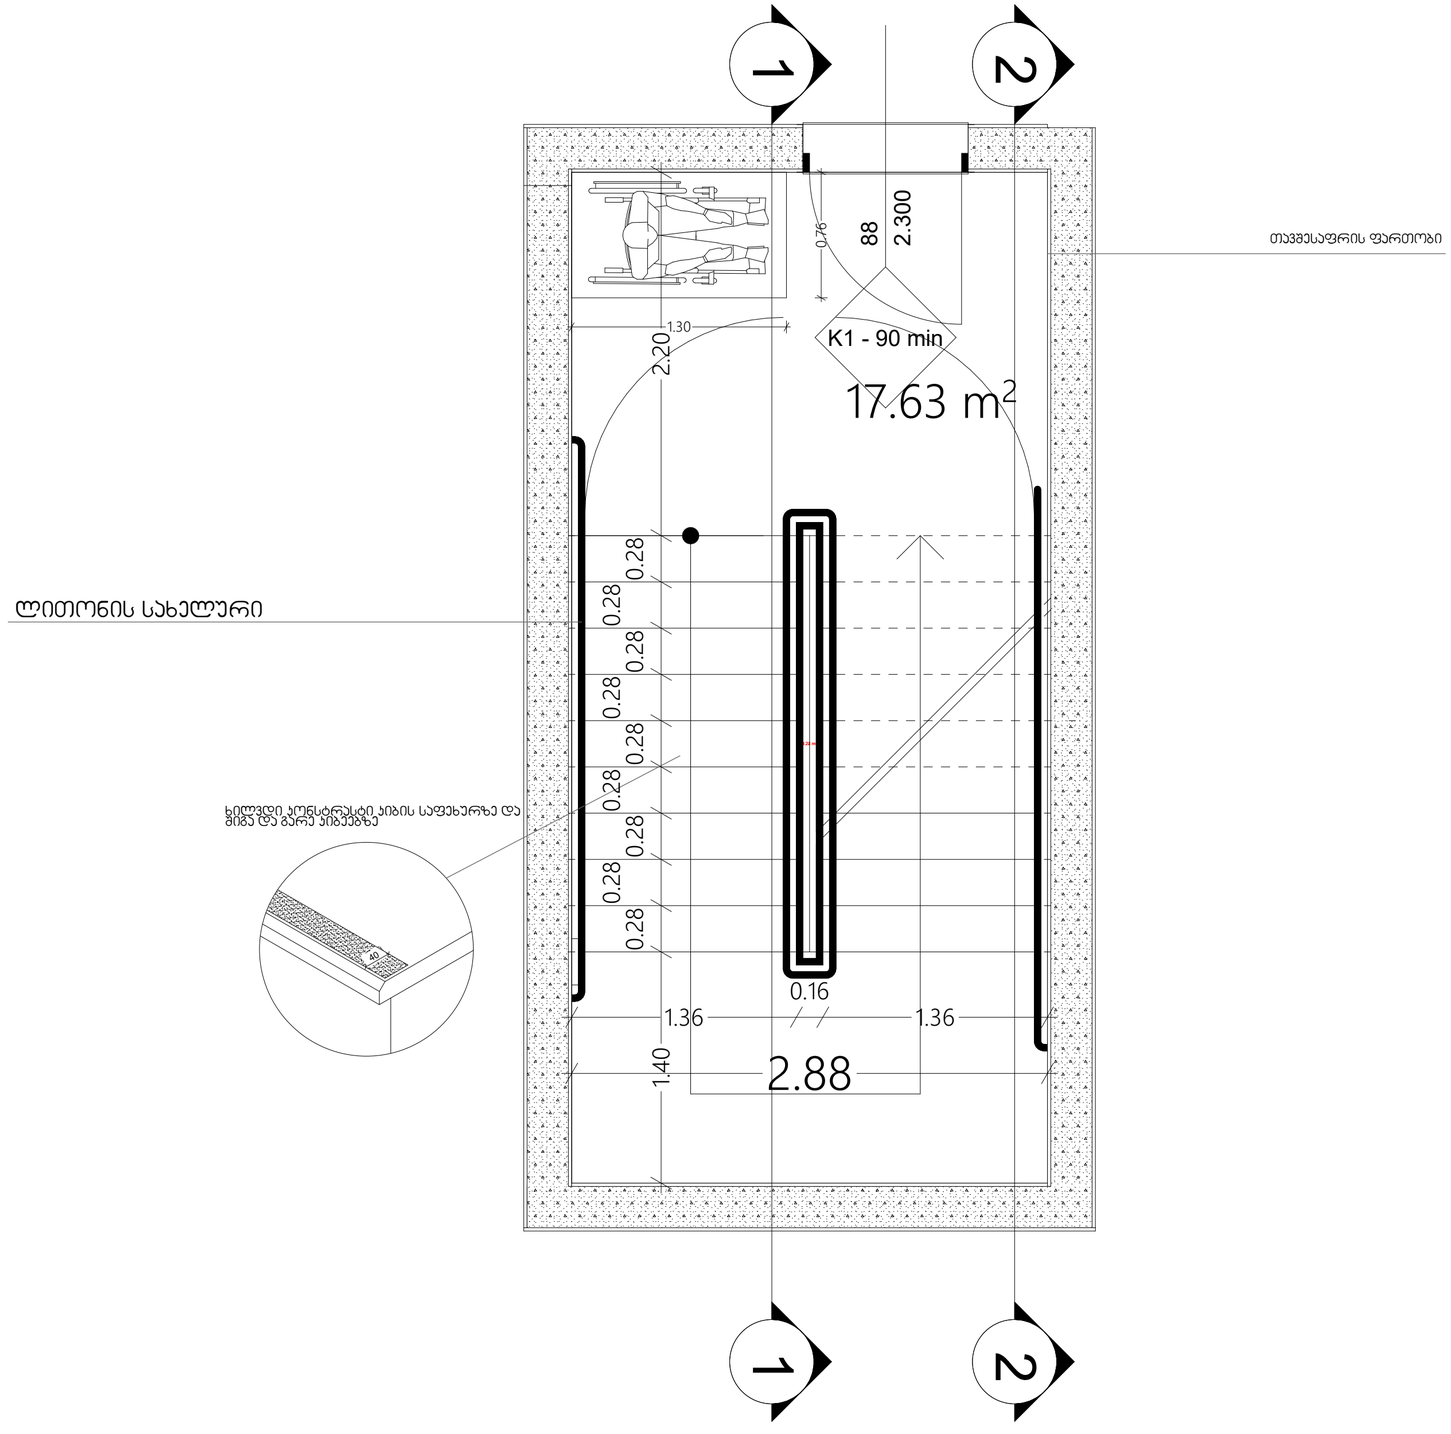

კიბე ტიპიურ სართულზე

შენიშვნები:

1. ყველა კიბეს ყოველი საფეხურის და საბოძველის 40 მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზომება საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად, ექნება ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია ფონზე). ხილვადი კონტრასტი გაგრძელდება ყოველი საფეხურის ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.

2. მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

3. კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე.

5. გასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოძველების ზედაპირების და ბაქნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ-ის საზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად:
   - არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.
   - არაუმცირეს 110 ლუქსი განათება, კიბით სარგებლობის დროს.
   - კიბეების გამოყენებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომლებიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს:
   - განათების სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.
   - მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამკვებლის მოძრაობით საფეხურზე ან საფეხურების ბაქნებზე.
   - განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების პერიოდით.
   - გზა-კიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ისე, რომ შესასვლელში მდებარე ბაქანზე, შესასვლელში მდებარე ბაქნის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე ბაქნის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე ბაქნებზე მე-4 პუნქტით დადგენილი განათებულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.
   - კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.
   - კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდეების საზღვრებში.

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 27	მაშტაბი 1:200 ა3 - 400

ჯვეთი 1

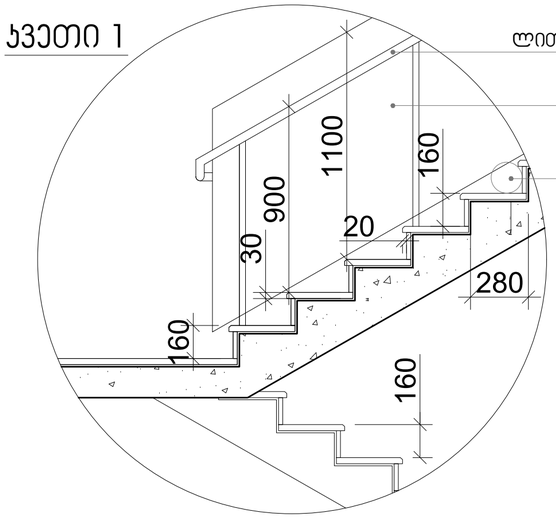

სახელური

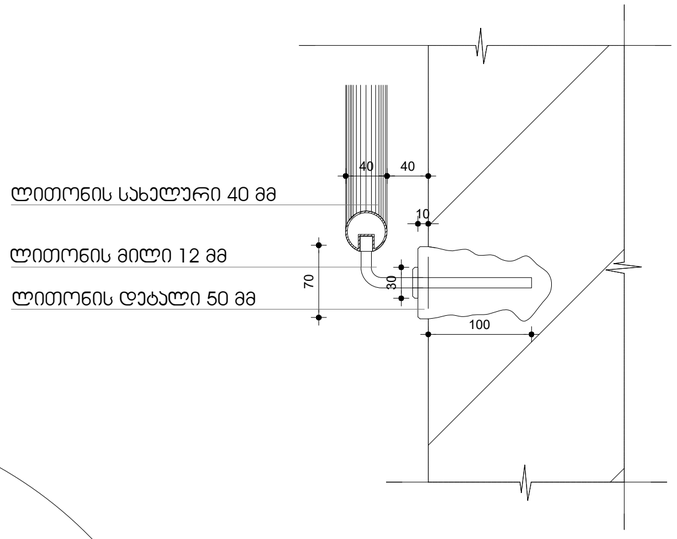

ჯვეთი 2

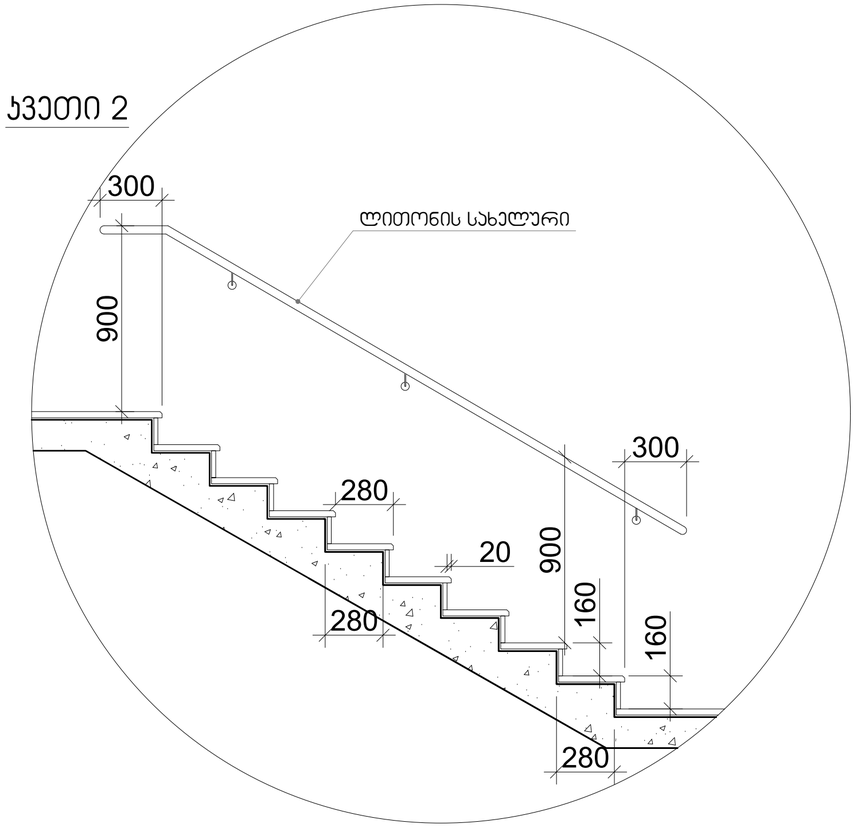

კიბე ტიპიურ სართულზე

შენიშვნები:

1. ყველა კიბეს ყოველი საფეხურის და საბოლოელის 40 მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზომება საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად, ექნება ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია ფონზე). ხილვადი კონტრასტი გაგრძელდება ყოველი საფეხურის ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.
2. მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.
3. კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე.
5. გასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოელების ზედაპირების და ბაქნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ-ის საზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად:
   - არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.
   - არაუმცირეს 110 ლუქსი განათება, კიბით სარგებლობის დროს.
   - კიბეების გამოყენებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომლებიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს:
   - განათების სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.
   - მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამკვებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების ბაქნებზე.
   - განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების პერიოდით.
   - გზა-კიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ისე, რომ შესასვლელში მდებარე ბაქანზე, შესასვლელში მდებარე ბაქნის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე ბაქნის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე ბაქნებზე მე-4 პუნქტით დადგენილი განათებულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.
   - კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.
   - კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდეების საზღვრებში.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 28	მაშტაბი 1:200 აე - 401

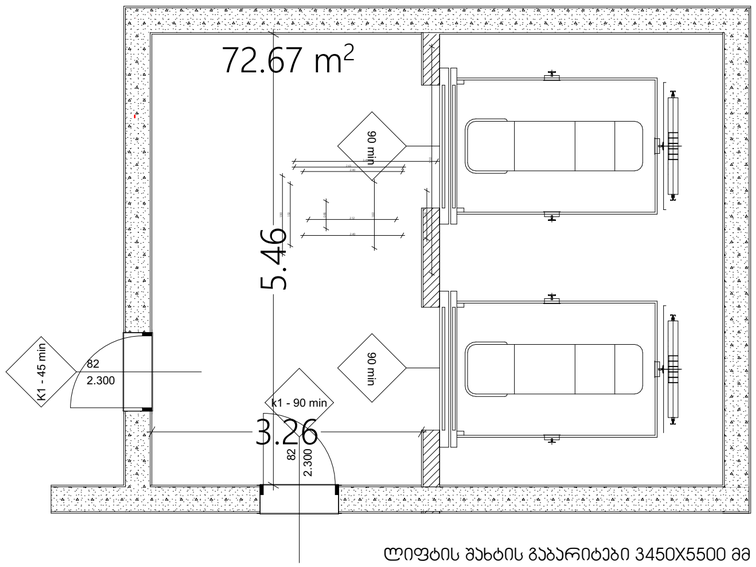

ლიფტის შახტის გაბარიტები 3450X5500 მმ

ლიფტის კაბინის შიგა გაბარიტები 1600X2400

ლიფტის კარის სუფთა სიგანე 1500 მმ

ლიფტის კარის ცეცხლმედეგობა 90 წთ

ლიფტის ტვირთამწეობა 1275 კგ (17 კაცი)

ლიფტის მოძრაობის სიჩქარე 1.75 მ/წმ

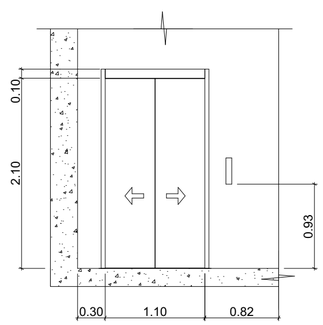

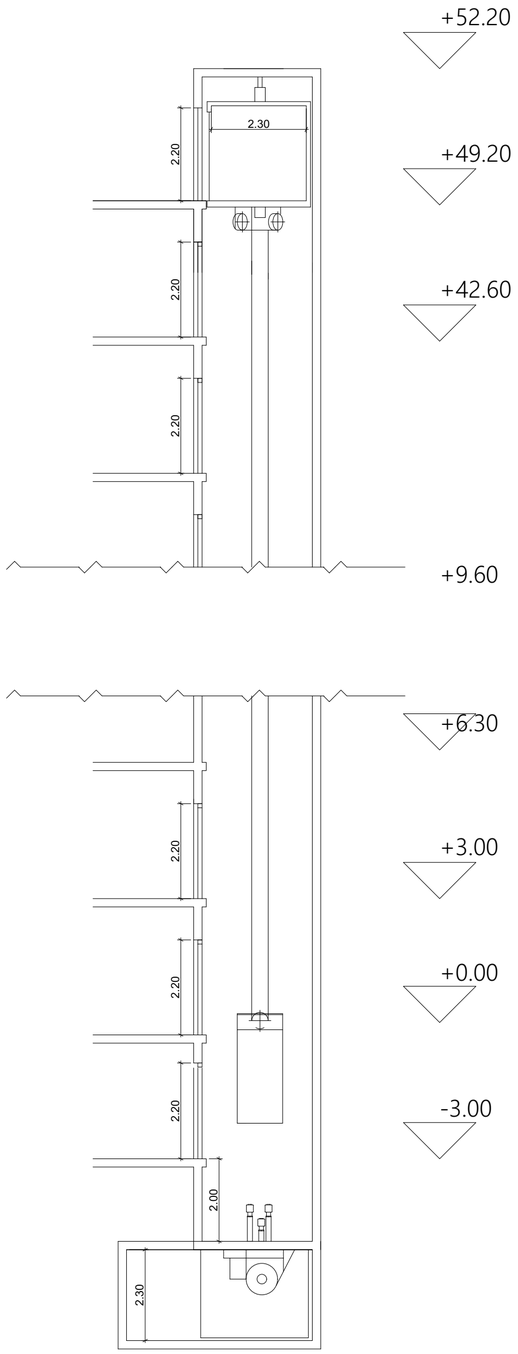

ლიფტის ტექნიკური მახასიათებლები

შენიშვნები:

შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისი შეზღუდული გამოყენების ლიფტი.

- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება ASME A17.1/CSA B44 სტანდარტთან.
- ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და კლავიშები შესაბამისობაში იქნება 407.2.1 ქვეთავთან.
- ფოიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2 ქვეთავთან.
- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3 ქვეთავთან.
- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობაში იქნება 407.4.4-ე ქვეთავთან.
- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5-ე ქვეთავთან.
- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6-ე ქვეთავთან. მართვის პანელები განთავსდება გვერდითა კედლის ცენტრში.
- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7-ე ქვეთავთან.
- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10-ე ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები.

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 29 / მაშტაბი 1:200 აე - 402

აივნის მოაჯირი და ჭალუზები

აივნის მოაჯირი

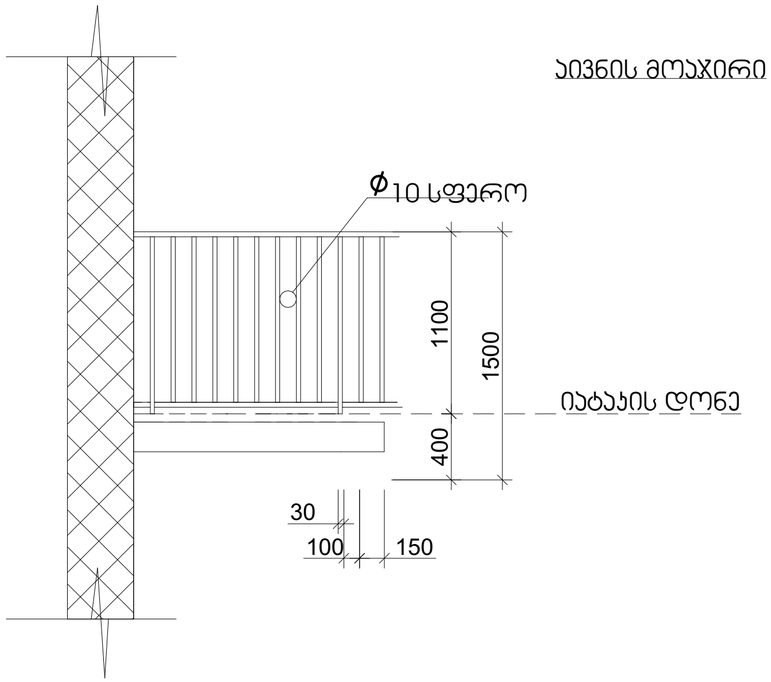

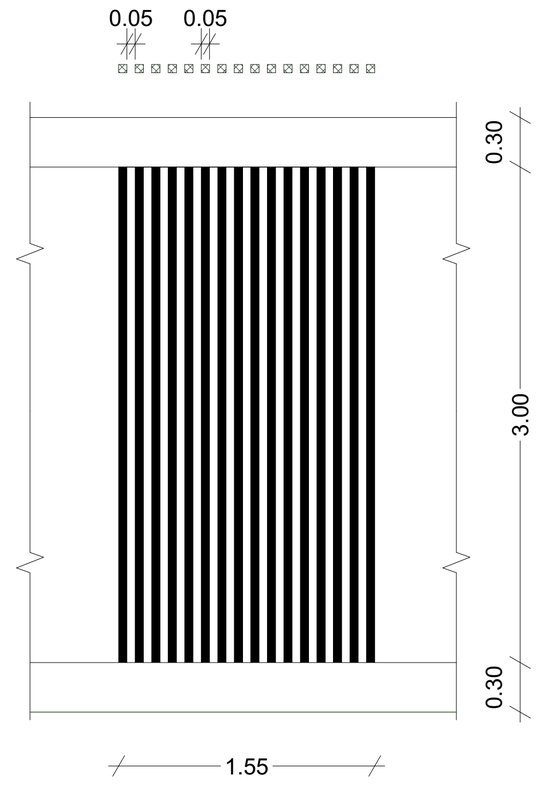

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 30 მაშტაბი 1:200 აე - 403

დეტალები
გარე კიბე

გარე კიბე

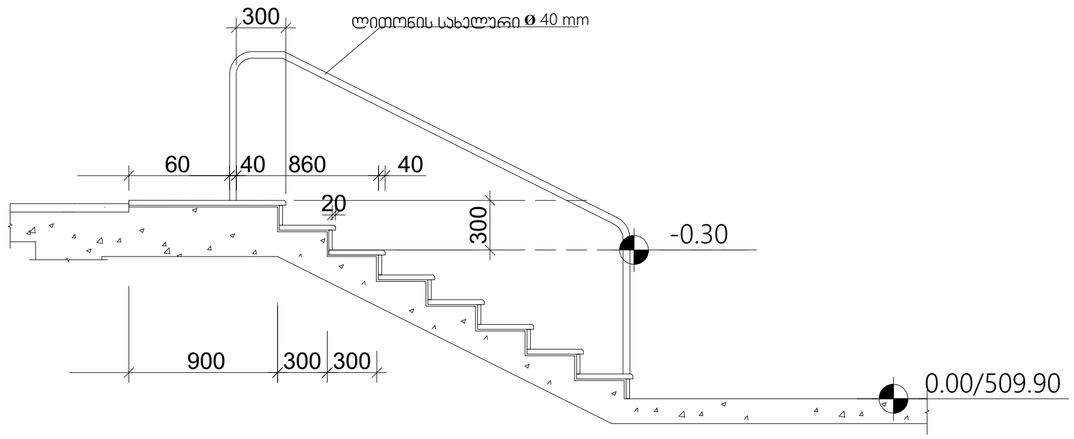

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 31 / მაშტაბი 1:200 აე - 404

დეტალები
მისაწვდომი პანდუსი

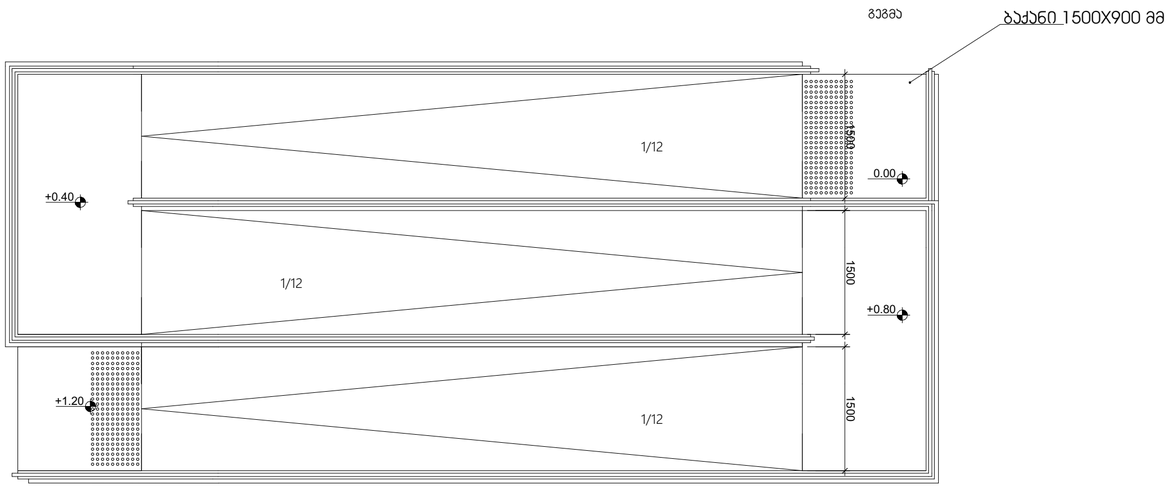

პანდუსის მარშის დეტალი



შენიშვნები:

პანდუსების დაბაქნების ზედაპირი იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

- პანდუსების სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდეების საზღვრებში.
- სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ შეიცავს ბასრ ან უხეშ ელემენტებს.
- შენობის გარეთ მდებარე პანდუსები ისე დაგეგმარდება, რომ საფალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.
- პანდუსის და ბაქნების განივი ქვეთის დახრა არ აღემატება 1/48-ს.

ამოცნობადი გამაფრთხილებლების ზედაპირები ვიზუალურად უნდა განსხვავდებოდეს მომიჯნავე ზედაპირებისგან და უნდა იყოს ღია ფერზე მუქი ან მუქ ფერზე ღია.

- გამაფრთხილებლებს უნდა ჰქონდეს თაუჩაკვეთილი გუმბათის ფორმა და უნდა შეესაბამებოდეს მემდეგ მოთხოვნებს:
- თაუჩაკვეთილი გუმბათები კვადრატული ბაღის სახით უნდა იყოს დალაგებული.
- თაუჩაკვეთილი გუმთათების ფუძის დიამეტრი უნდა იყოს, არაუმცირეს 23 მმ და, არაუმეტეს, 36 მმ, ხოლო წვეროს დიამეტრი ფუძი დიამეტრის, არაუმცირეს 50% და, არაუმეტეს, 65%.
- თაუჩაკვეთილი გუმბათების სიმაღლე უნდა იყოს 5,0 მმ.
- თაუჩაკვეთილი გუმბათების ცენტრიდან ცენტრამდე დაშორება უნდა იყოს, არაუმცირეს, 40 მმ და, არაუმეტეს, 60 მმ, ხოლო ფუძიდან ფუძემდე დაშორება, არაუმცირეს, 16,5 მმ დაფაზე ყველაზე ახლოს მდებარე გუმბათებს შორის გაზომვისას.
- თაუჩაკვეთილი გუმბათები კვადრატული ბაღის სახით უნდა იყოს დალაგებული.

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 32 / მასშტაბი 1:200 პე - 405

კვანძები

კვანძი №3
სახურავის დეტალიზაცია

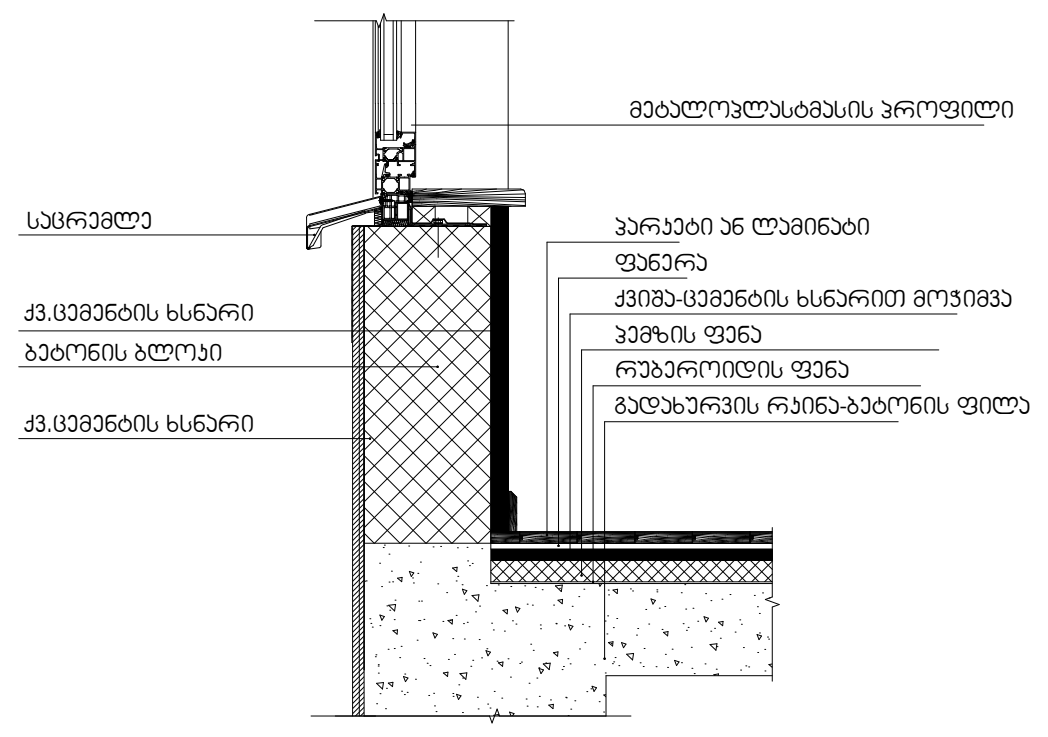

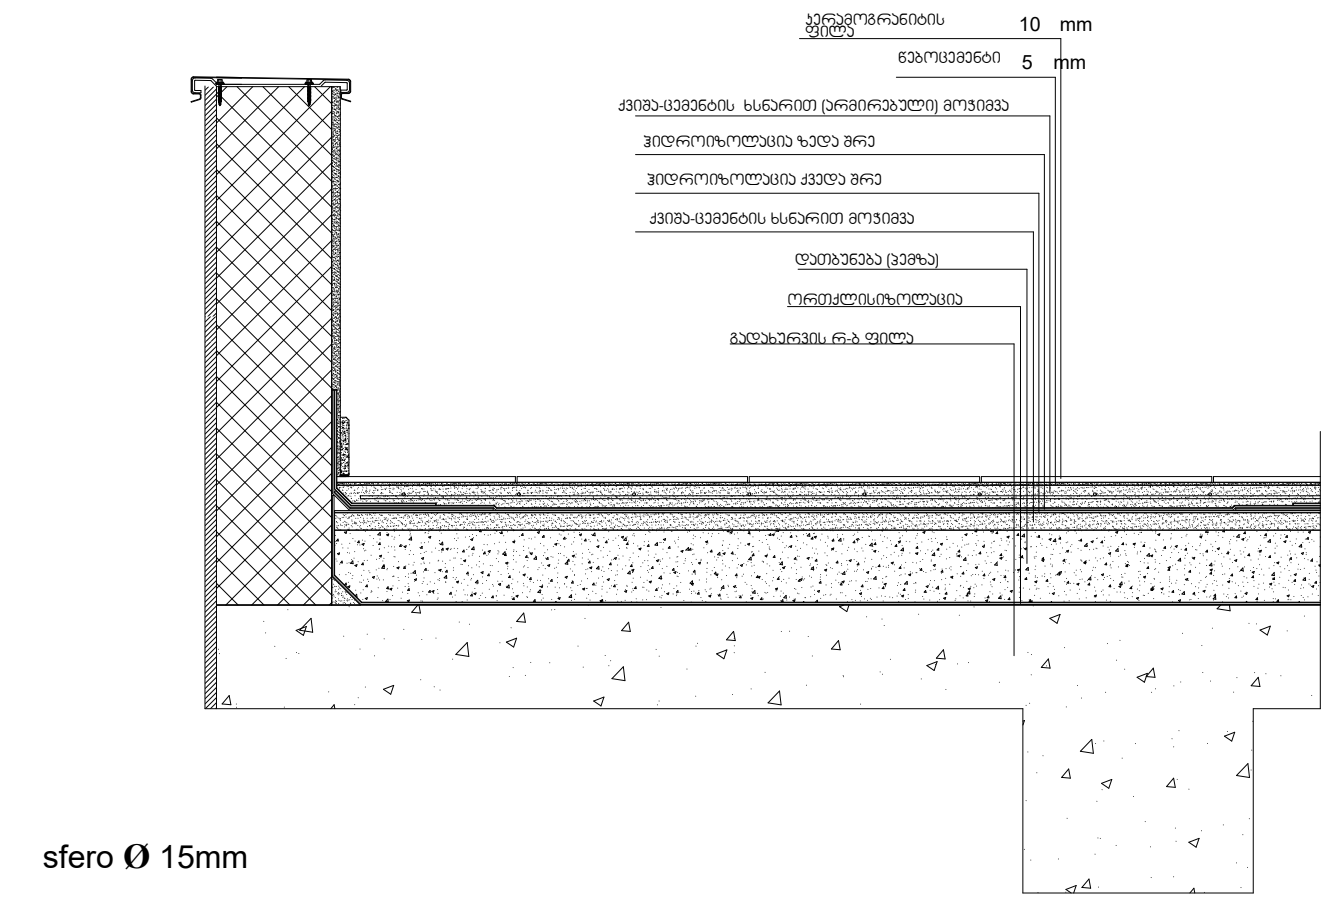

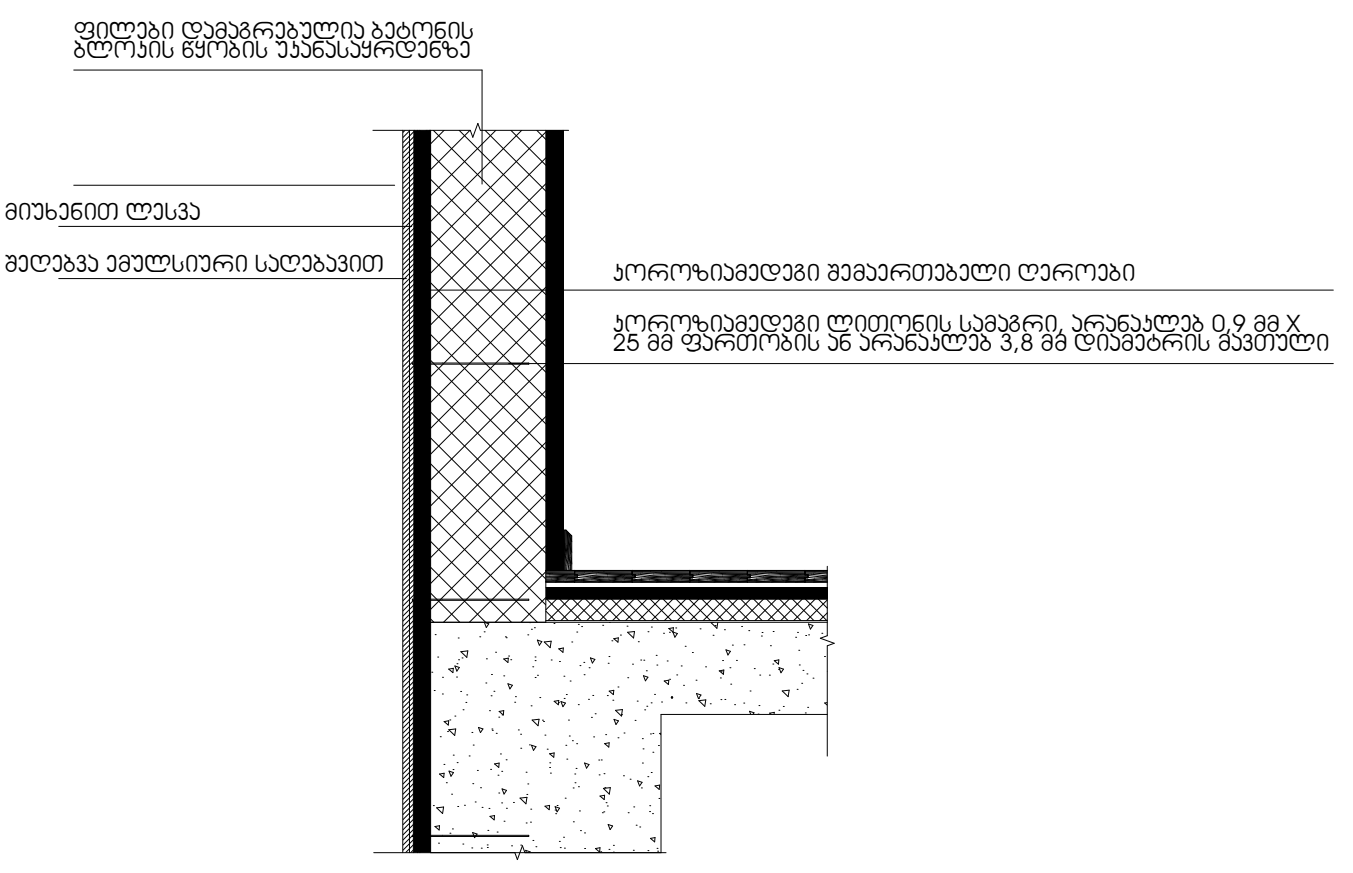

ქვის ფილებით მოპირკეთებული გარე კედელი
ცეცხლმედეგობა 1 სთ-ზე მეტი.

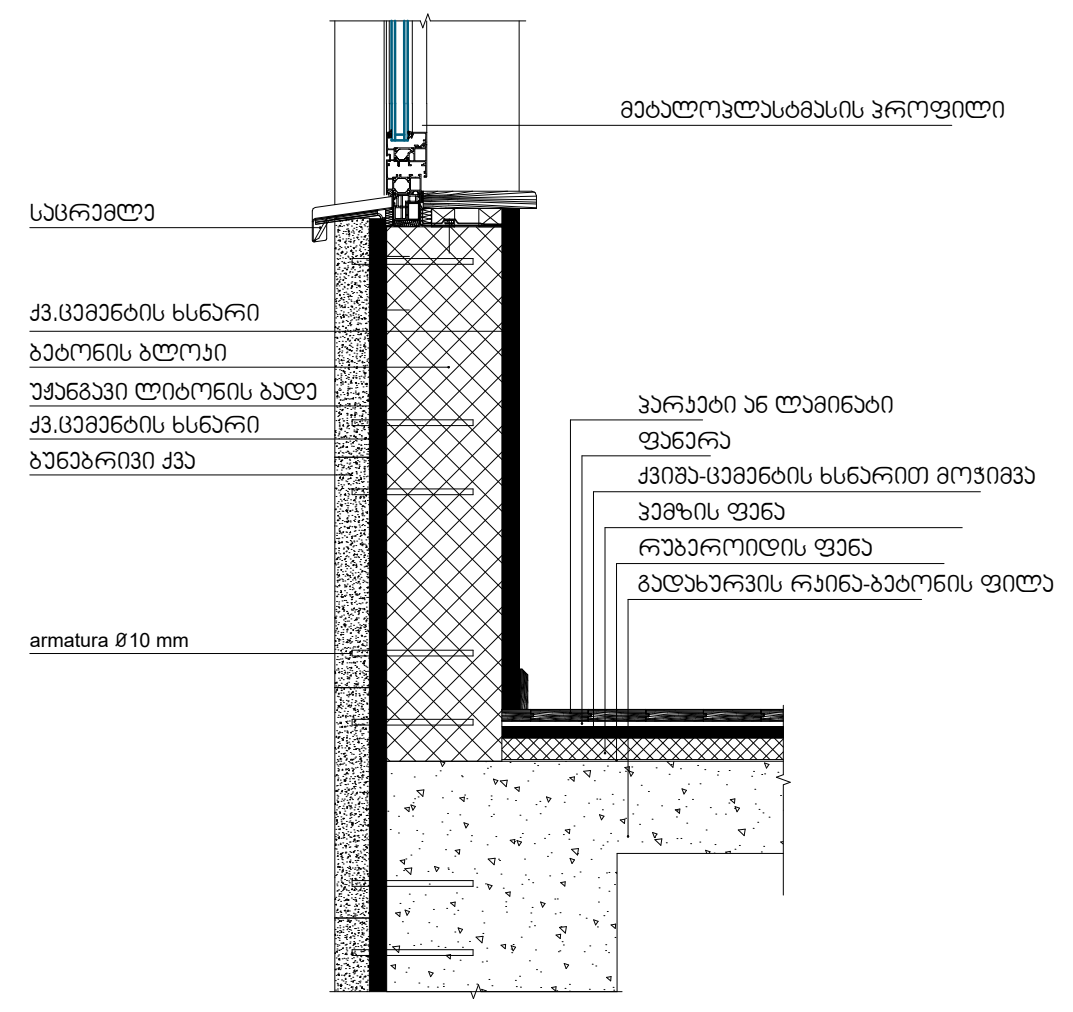

შენიშვნები:

ჰიდროიზოლაცია გამოყენებული უნდა იყოს გარე კარისა და ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების (მათ შორის პარაპეტის) დასრულების ადგილების პერიმეტრებთან, გარე კედლისა და სახურავის გადაკვეთასთან, საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ზანებთან), აივნებთან და მსგავს ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ წყალსადინარ ღარებში და მსგავს ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში შეაღწიოს. ჰიდროიზოლაცია უნდა მოეწყოს გამოშვერილი კიდეების ორივე მხარეზე და ბოლოებთან კედლისზედა ბურულების, წოლანების ქვეშ და უწყვეტი გამოშვერილი გაფორმების თავზე.

- "ჰიდროიზოლაცია ისე უნდა მოეწყოს, რომ კედლისზედაბურულების გადაბმების, ნესტგამტარი მასალების,პარაპეტის კედლების გადაკვეთის ადგილებისა დასახურავის ზედაპირზე არსებული სხვა ღიობების გავლითნესტმა ვერ შეაღწიოს კედელსა და სახურავში“.
-„ჰიდროიზოლაცია უნდა მოთავსდეს კედლისა დასახურავის გადაკვეთის ადგილებში, წყალსადინარარხებთან, სახურავის ქანობის ან მიმართულებისშეცვლის ადგილებში, ასევე, სახურავის ღიობებისგარშემო. ლითონის ჰიდროიზოლაცია უნდა იყოსკოროზიამედეგი და, არანაკლებ, 0,5 მმ სისქისა (No. 26გალვანიზებული ფურცლისა)“
-„პარაპეტის კედლები სათანადოდ უნდა დაიფაროსარაწვადი, წყალგაუმტარი მასალებით, რომელთა სიგანეპარაპეტის კედლების სიგანეზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
-„სახურავის ბურულის კლასიფიკაცია უნდა განისაზღვროსB კლასით.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი მონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 33	მასშტაბი 1:200 აე - 500

ჯ-1

კარი ზღურბლის გარეშე მიმხურავით

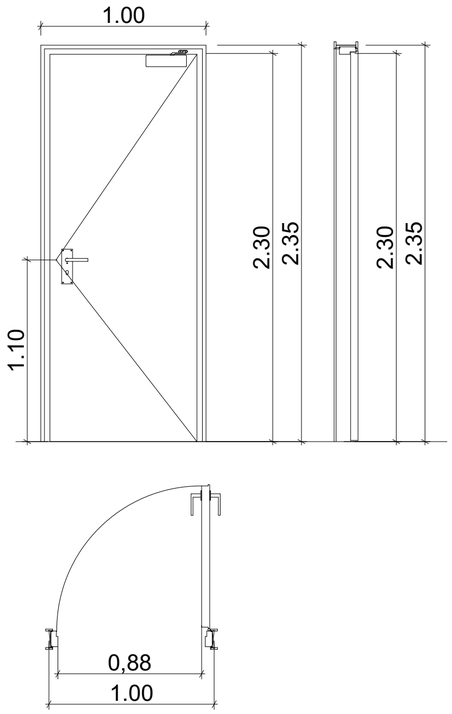

ჯ-2

კარი ზღურბლით მიმხურავის გარეშე

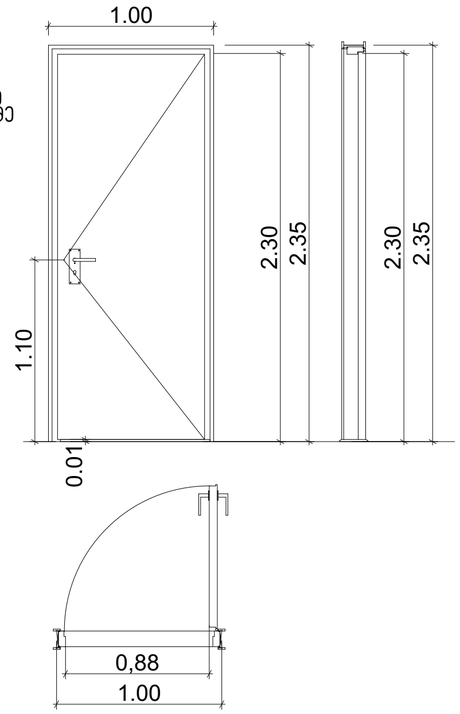

ჯ-3

კარი ზღურბლის და მიმხურავის გარეშე

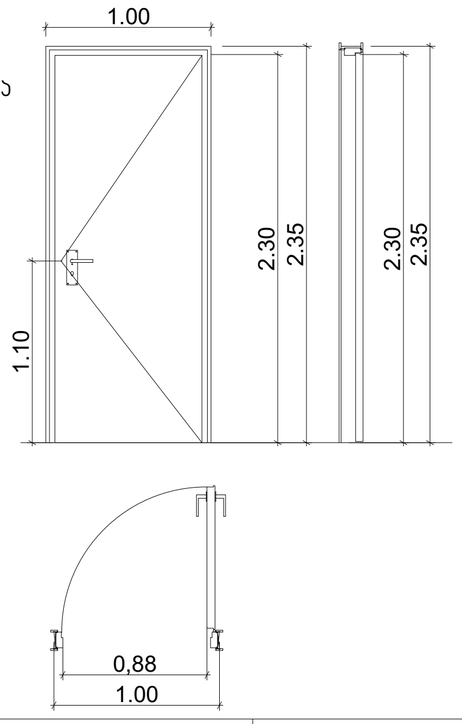

ზღურბლი მ. 1:1



კარი

შენიშვნები:

- კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.
- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.
  2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მიმხურავით აღჭურვილი კარებები.
- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.
- ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.
- კერის ზღურბლი მითითბულია გეგმებზე
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები.

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 34 მაშტაბი 1:200 ა3 - 600

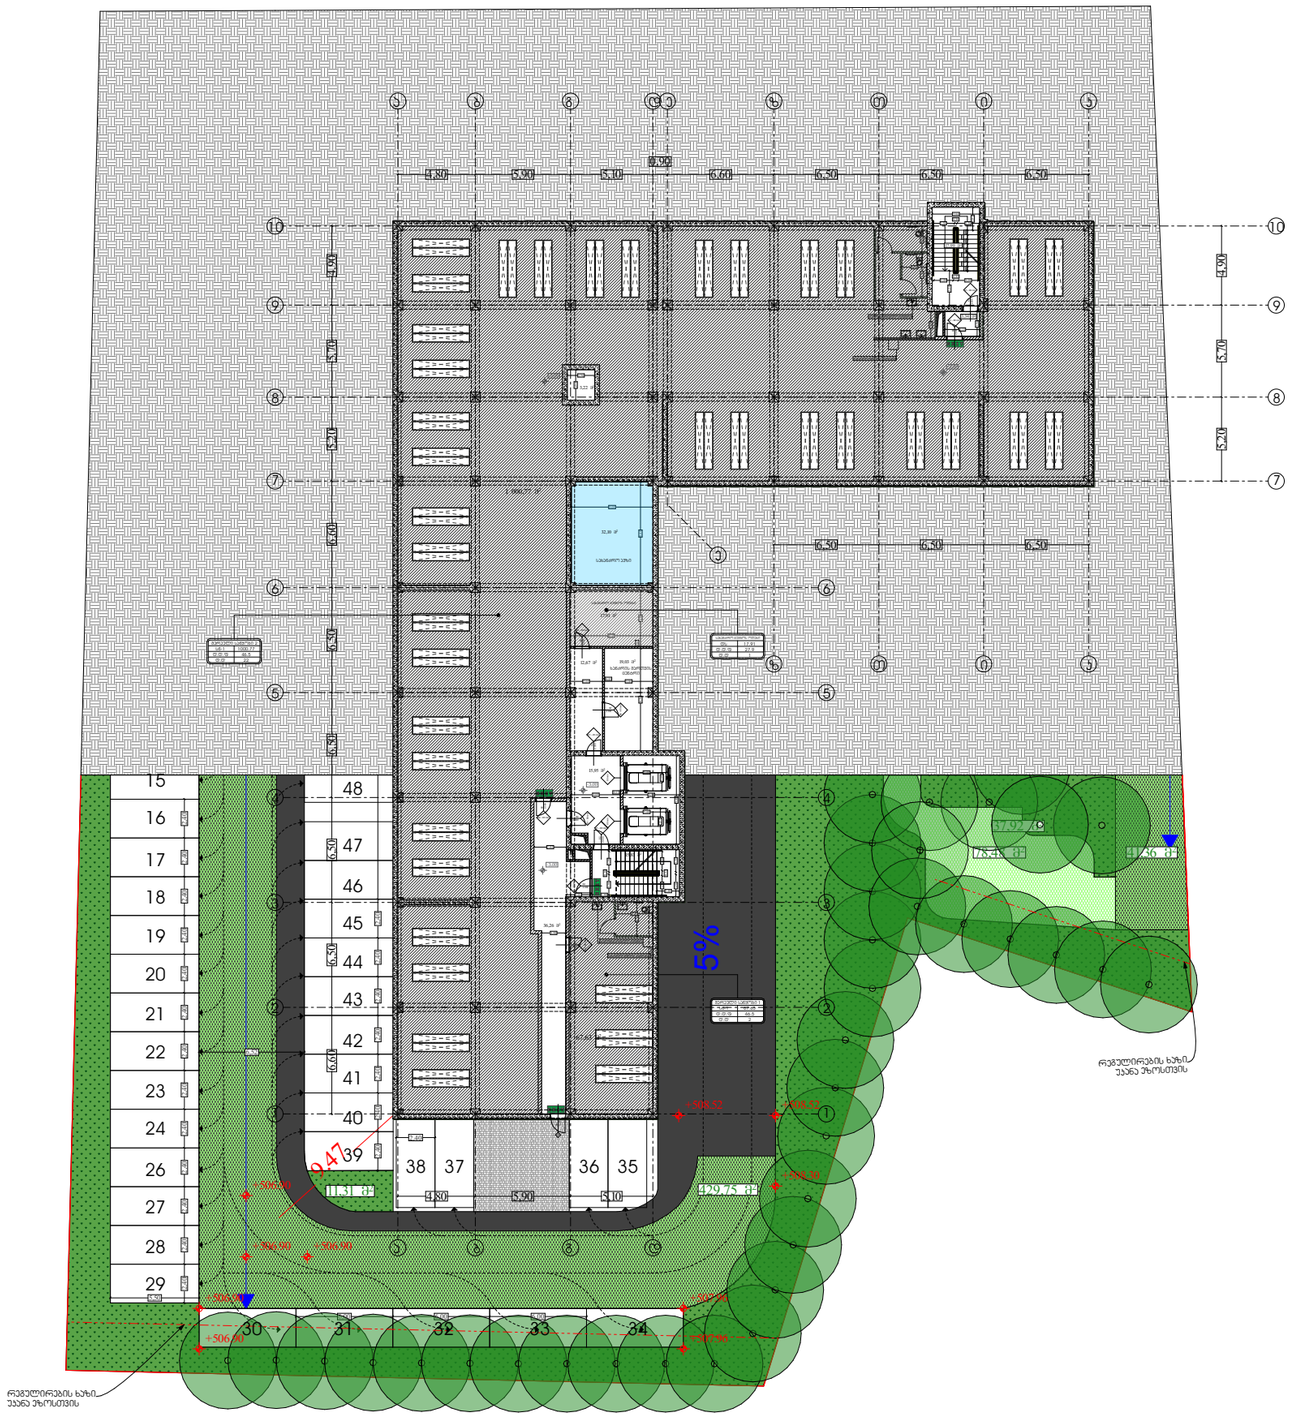
4.80
5.30
5.10
6.00
6.50
6.50
6.50

დემეტრე თავდადებულის ქ.

დემეტრე თავდადებულის ქ.

დემეტრე თავდადებულის ქ.


11.5%
5%
5%



დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

საცხ. ბინა	ოთახის/სივრცის დასახელება
№5 / 75.95	ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე
87.76 / 11.81	საზაფხულო ფართი
სც-2	დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დ.დ - 5	დაკავებულობის დატვირთვა
	ოთახის/სივრცის საერთო ფართი
	ოთახის/სივრცის ნომერი

82	კარის თავისუფალი სიგანე
კ-1	კარის ნომერი
90 წთ	ხანძარმედეგობა (წთ)
220	კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 37

აე - 102 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

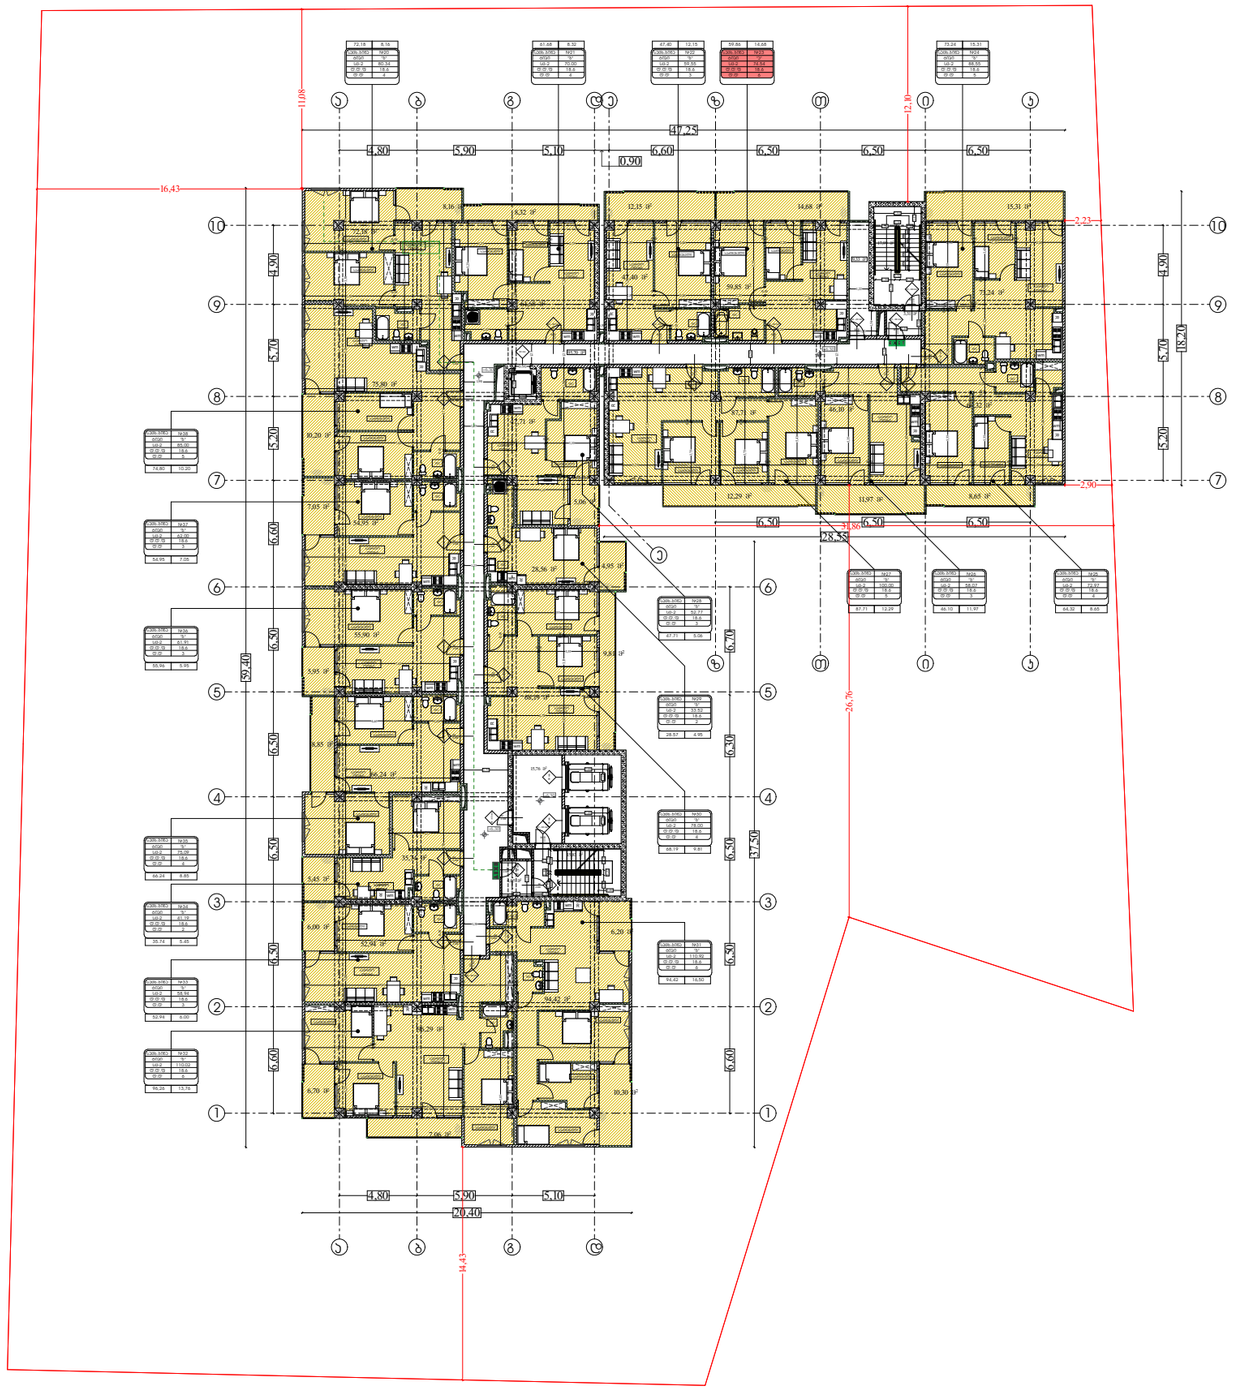

სულ, ბინა	
№5	75.95
87.76	11.81
სს-2	
09.09 - 5	

ოთახისსართების დასახელება
ოთახისსართების ფართი მიწა ართან
სრული ფართი
დაკავებულობა ხვედრითი (ადამიანი)
დაკავებულობის რაოდენობა
ოთახისსართების საერთო ფართი
ოთახისსართების ნუმერაცია

3.1 (90.480)

პარის თავისუფალი სიმაღლე
პარის ნებადრი
სანაპირდელობა (მმ)
პარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისასვლელი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეფარის ჯგუფი (თშ)		RGB (34,139,34)
საძინებლის ჯგუფი (სძ)		RGB (79,12,187)
საბავშვოდაწესებულო ჯგუფი - (სბ)		RGB (245,99,20)
საორგანიზაციო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრენიზის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 38

აე - 103 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +9.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

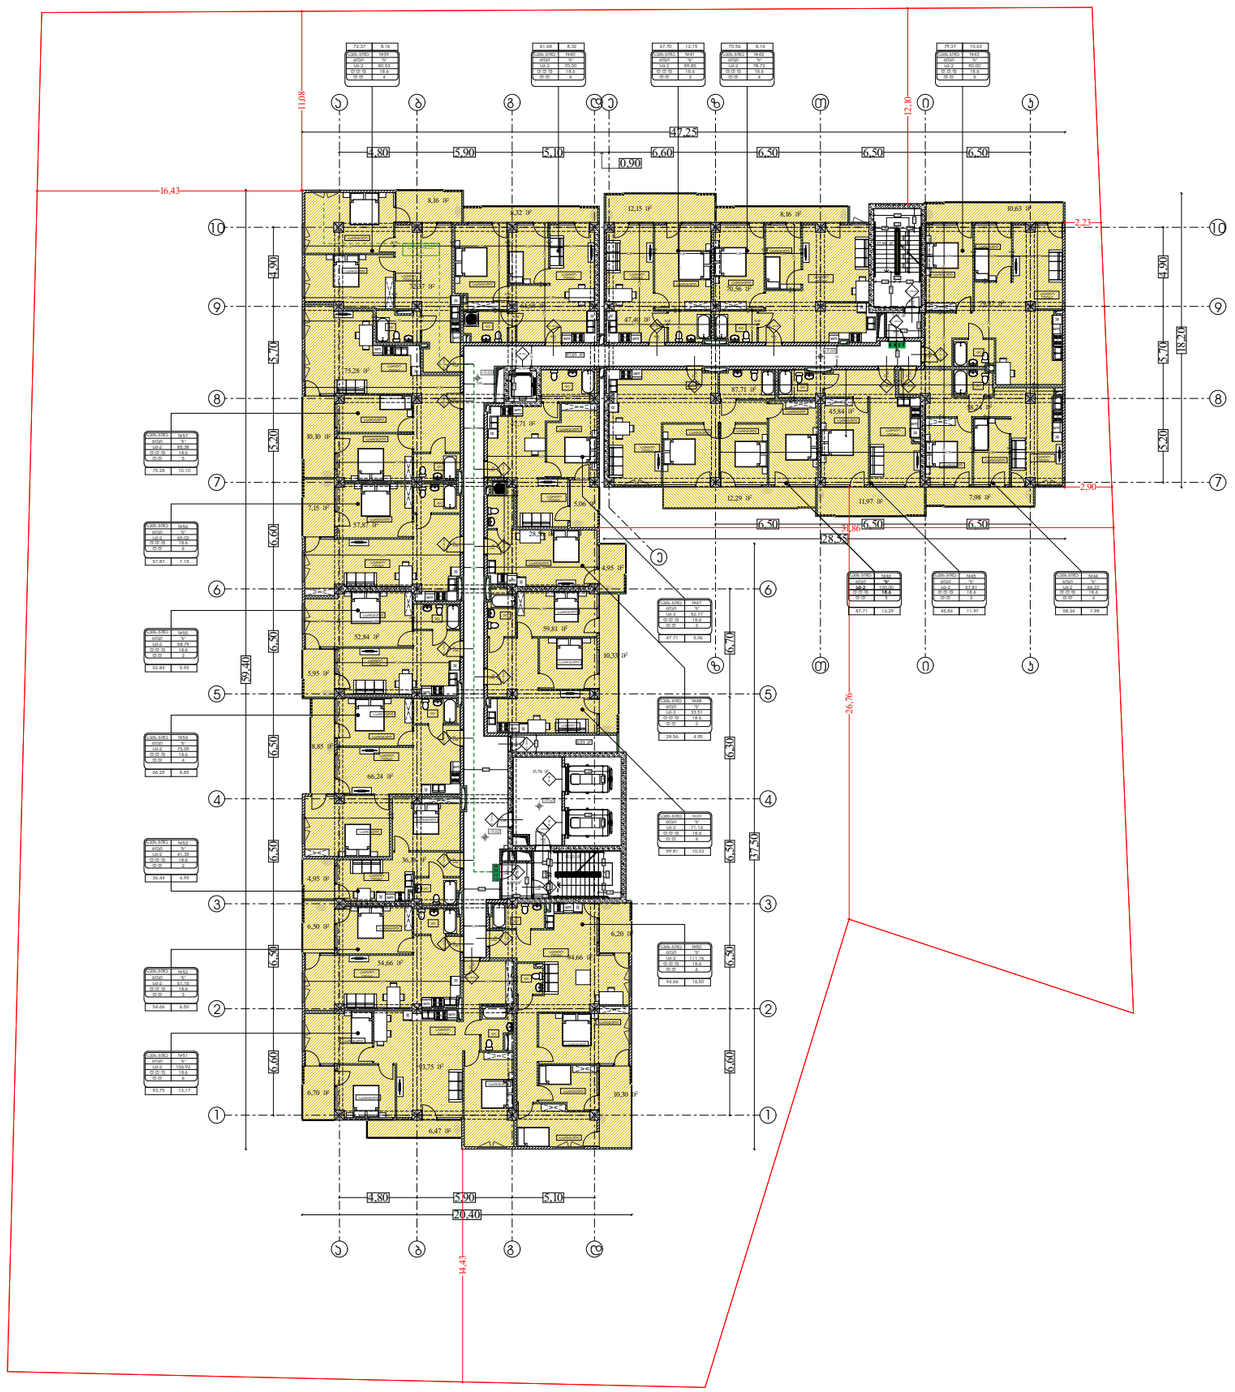

სულ, ბინა	
№5	75.95
87.76	11.81
სც-2	
ც.ტ - 5	

ოთახისსართების დასახელება
ოთახისსართების ფართი მიწა ართან
სტანდარტული ფართი
დაკავებულობა ხვედრითი (კაც/კვ.მ)
დაკავებულობა ტევადობით
ოთახისსართების საერთო ფართი
ოთახისსართების ნუმერაცია

ავარიის თავისუფალი სიმაღლე
ავარიის ნელმავალი
სანაპირდელობა (მეტ)
ავარიის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისასვლელი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ხვედრების აღნიშვნები

დაკავებულობის ხვედრები	დაკავებულობის ხვედრის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ხვედრი (თშ)		RGB (34,139,34)
საძინებლის ხვედრი (სძ)		RGB (79,12,187)
სამედიცინოდანიშნულების ხვედრი - (სმ)		RGB (245,99,20)
სპორტდარბაზის ხვედრი (სპ)		RGB (160,32,240)
ღიაცის საფრენიზის შემცველი ხვედრი - (ღსშ)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ხვედრი (ღწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ხვედრი (სვ)		RGB (255,0,0)
სახელოვნებული ხვედრი (სმ)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ხვედრი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ხვედრი (ტს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 39

ა ე - 103 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +12.90 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

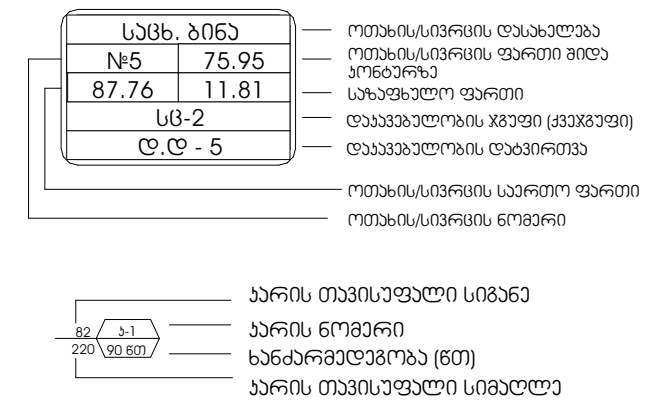

E X I T საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 40

აე - 104 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +16.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები





EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისასვლელი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)		RGB (34,139,34)
საჭმიანი ჯგუფი (სძ)		RGB (79,12,187)
საბავშვოგანათლებლო ჯგუფი - (სბ)		RGB (245,99,20)
საორგანიზაციო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრენიზის შემცველი ჯგუფი - (ტსშ)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (ტწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ტს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 41

ა3 - 105 - დგ

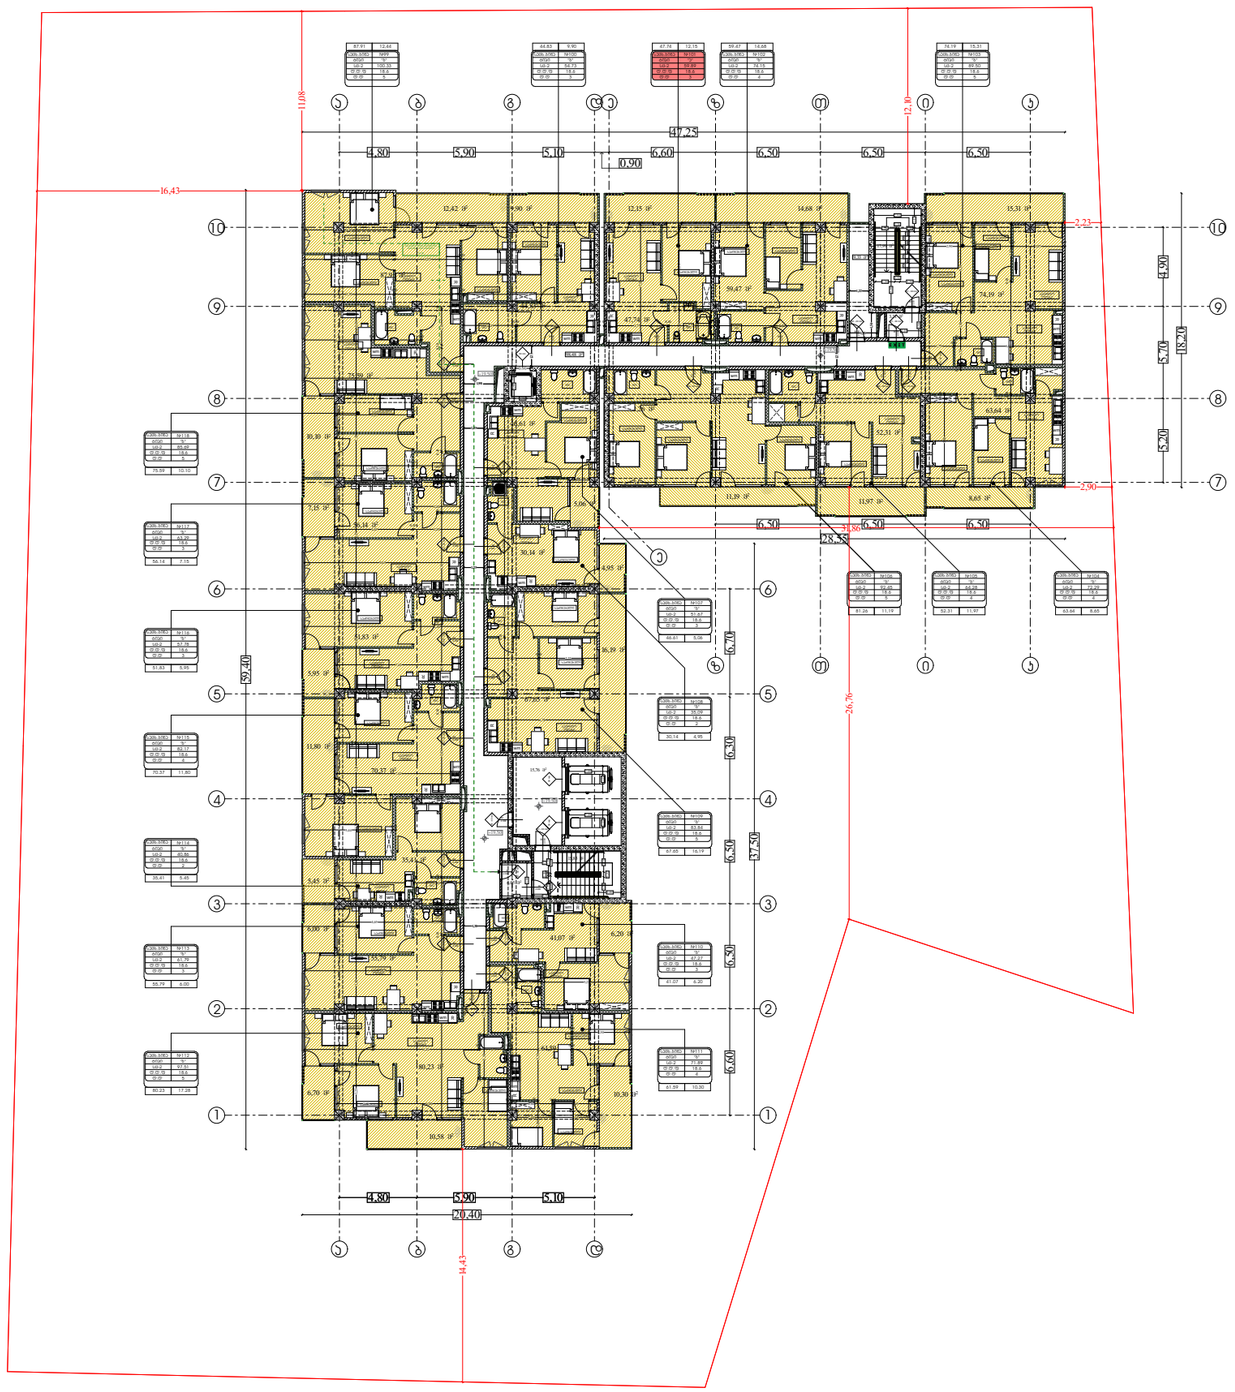

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +19.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

სკმხ. ბინე	
№5	75.95
87.76	11.81
სტ-2	
ტ.ტ - 5	

ოთახისსართების დასახელება
ოთახისსართების ფართი მიწა ართანერთად
სტანდარტული ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი (კატეგორია)
დაკავებულობის დატვირთვა
ოთახისსართების საერთო ფართი
ოთახისსართების ნუმერაცია

პარის თავისუფალი სიგანე
პარის ნორმატი
სანაგრადეებოა (მეტ)
პარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისაღწევი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (ს13)		RGB (34,139,34)
საჭიანი ჯგუფი (ს9)		RGB (79,12,187)
საბავშვოდაწესებულო ჯგუფი - (ს8)		RGB (245,99,20)
საორგანიზებული ჯგუფი (ს8)		RGB (160,32,240)
ღიობი საფრენიზის შემცველი ჯგუფი - (ტს3)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (ტ9)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს1)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ტს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 42

ა ე - 106 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +22.80 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე

არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი

გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე

სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური

საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070

დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 43

აპ - 107 - დგ

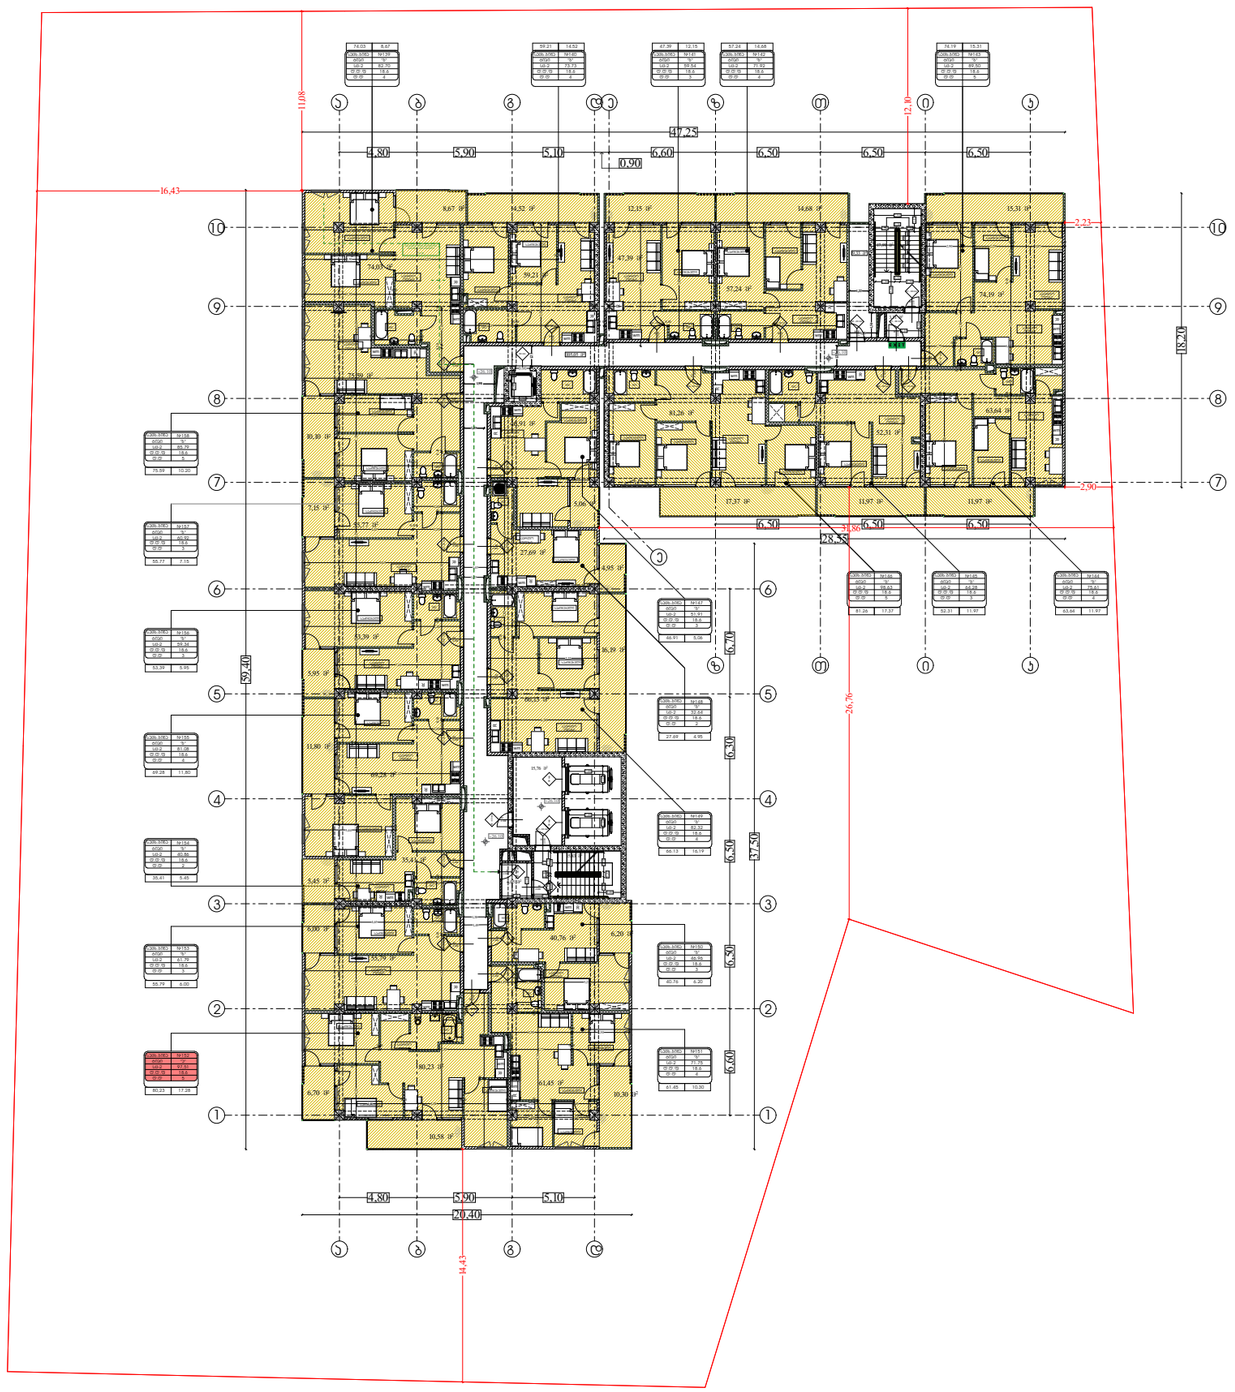

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +26.10 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

სკმხ, ბინე	
№5	75.95
87.76	11.81
სტ-2	
ტ.ტ - 5	

- ოთახისსართების დასახელება
- ოთახისსართების ფართი მიწა ართანრად
- სრული ფართი
- დაკავებულობა ჯგუფი (კატეგორია)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ოთახისსართების საერთო ფართი
- ოთახისსართების ნომერი

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის ნომერი
- სანაპირეთვლობა (მეტ)
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისასვლელი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (ს13)		RGB (34,139,34)
საჭმელი ჯგუფი (ს9)		RGB (79,12,187)
საბავშვოწარმოებლო ჯგუფი - (ს8)		RGB (245,99,20)
საძრაობელო ჯგუფი (ს8)		RGB (160,32,240)
ღიობი საფრფოზის შემცველი ჯგუფი - (ტს3)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (ტ9)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს1)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ტს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 44

პე - 108 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +29.40 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

საცხ. ბინა	
№5	75.95
87.76	11.81
სც-2	
დ.დ - 5	

- ოთახის/სივრცის დასახელება
- ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე
- საზაფხულო ფართი
- დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ოთახის/სივრცის საერთო ფართი
- ოთახის/სივრცის ნომერი

82 | კ-1 | 220 | 90 წთ

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის ნომერი
- ხანძარმედეგობა (წთ)
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. ჭვარაცხელია მ.ძიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 45

აე - 109 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +32.70 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

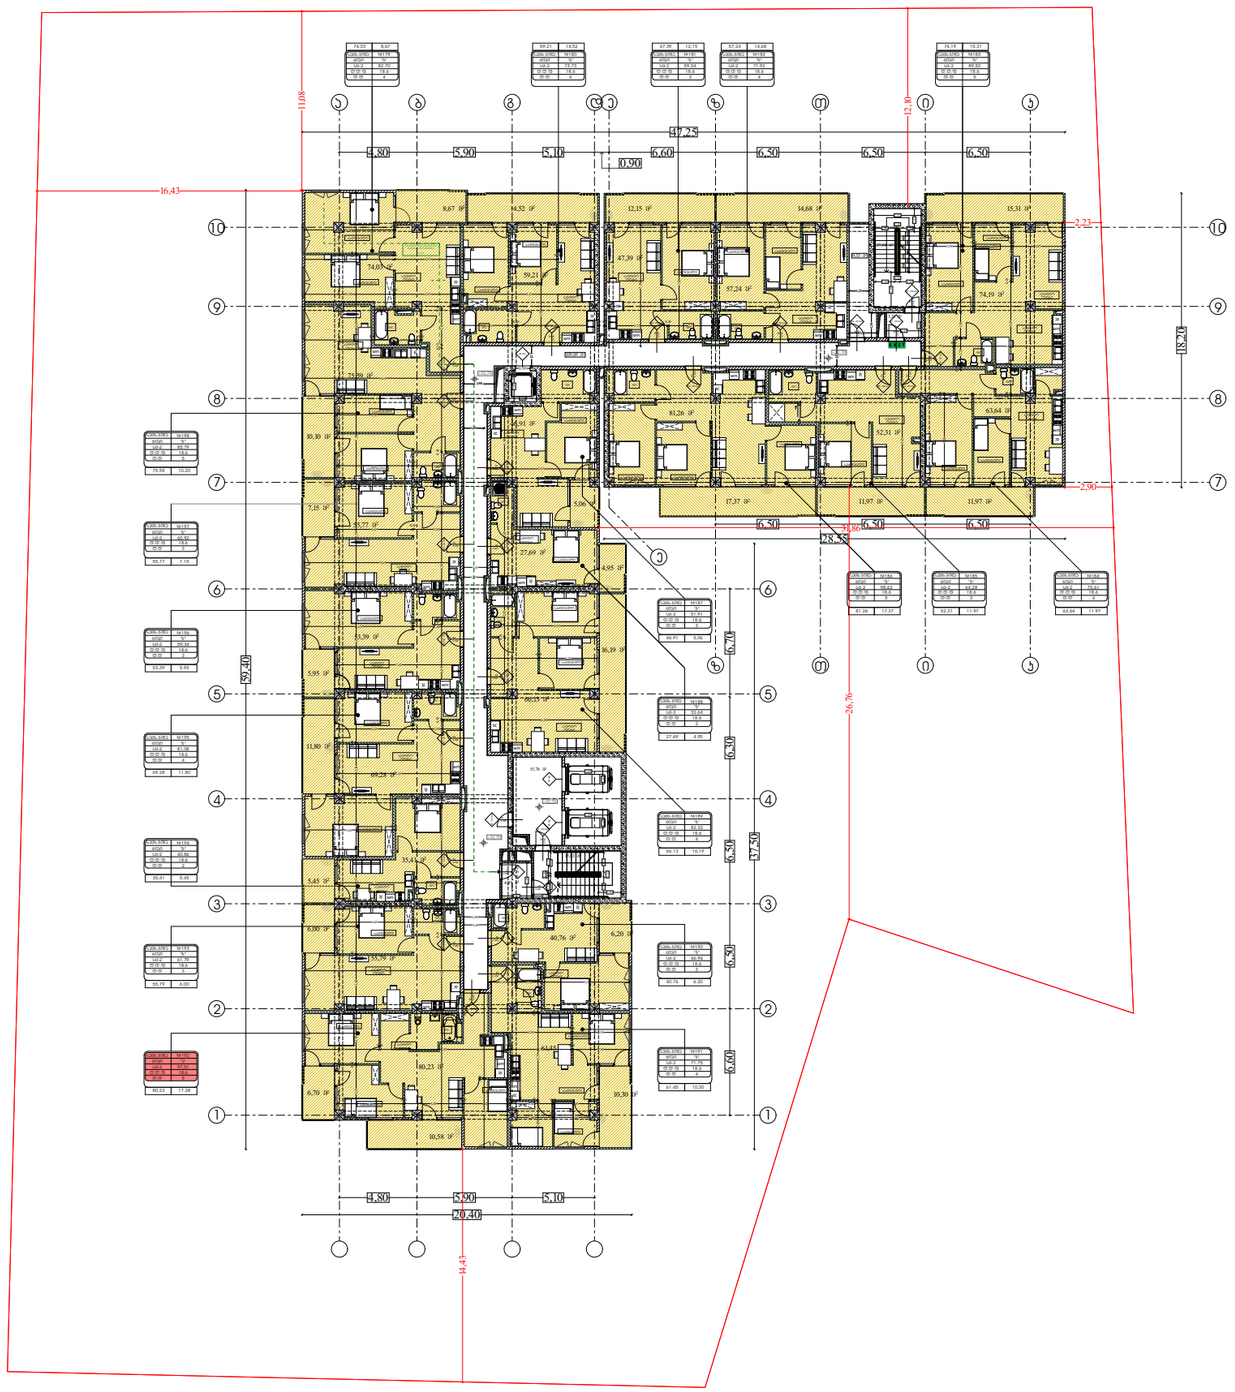

სულ, ბინა	
№5	75.95
87.76	11.81
სს-2	
09.09 - 5	

ოთახისათვის დასახელება
ოთახისათვის ფართი მიწა ართან
სრული ფართი
დაკავებულობა ხვედრი (კაცი/ხვედრი)
დაკავებულობის დადგინება
ოთახისათვის საერთო ფართი
ოთახისათვის ნომერი

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
სანაპირეთვლობა (წმ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისასვლელი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თჯ)		RGB (34,139,34)
საძინებლის ჯგუფი (სძ)		RGB (79,12,187)
საბავშვოსათვისო ჯგუფი - (სბ)		RGB (245,99,20)
საოჯახო ჯგუფი (სჯ)		RGB (160,32,240)
ღია საფრენის შემცველი ჯგუფი - (ღსშ)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (ღწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 46

აე - 110 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +36.00 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

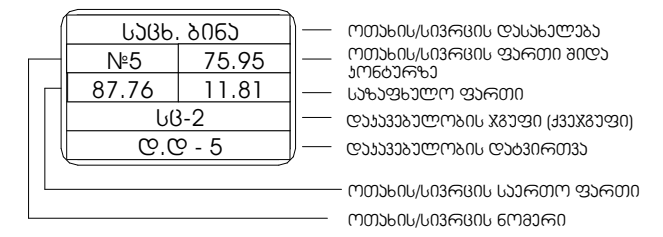

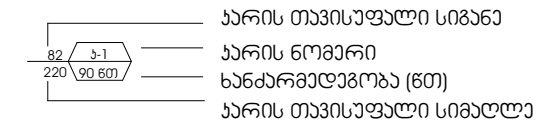

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თ3)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 47

აე - 111 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +39.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები



საცხ. ბინა — ოთახის/სივრცის დასახელება
№5 | 75.95 — ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე
87.76 | 11.81 — საზაფხულო ფართი
სც-2 — დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დ.დ - 5 — დაკავებულობის დატვირთვა
ოთახის/სივრცის საერთო ფართი
ოთახის/სივრცის ნომერი

82 / 220 — კ-1 / 90 წთ
კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი :
კირილე მორჩილაძე

არქიტექტორი:
კირილე მორჩილაძე
გიორგი შონია
გოჩა ნადირაშვილი

გეოლოგია:
გ.სიყმაშვილი
გ.სადრაძე

სახანძრო უსაფრთხოება:
ი. კვარაცხელია
მ.ძიძიგური

საპროექტო ორგანიზაცია
შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს/კ 01.10.07.004.070

დამკვეთი:
შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 "
№:405446520

ფურცელი
№ 48

აე - 112 - დგ

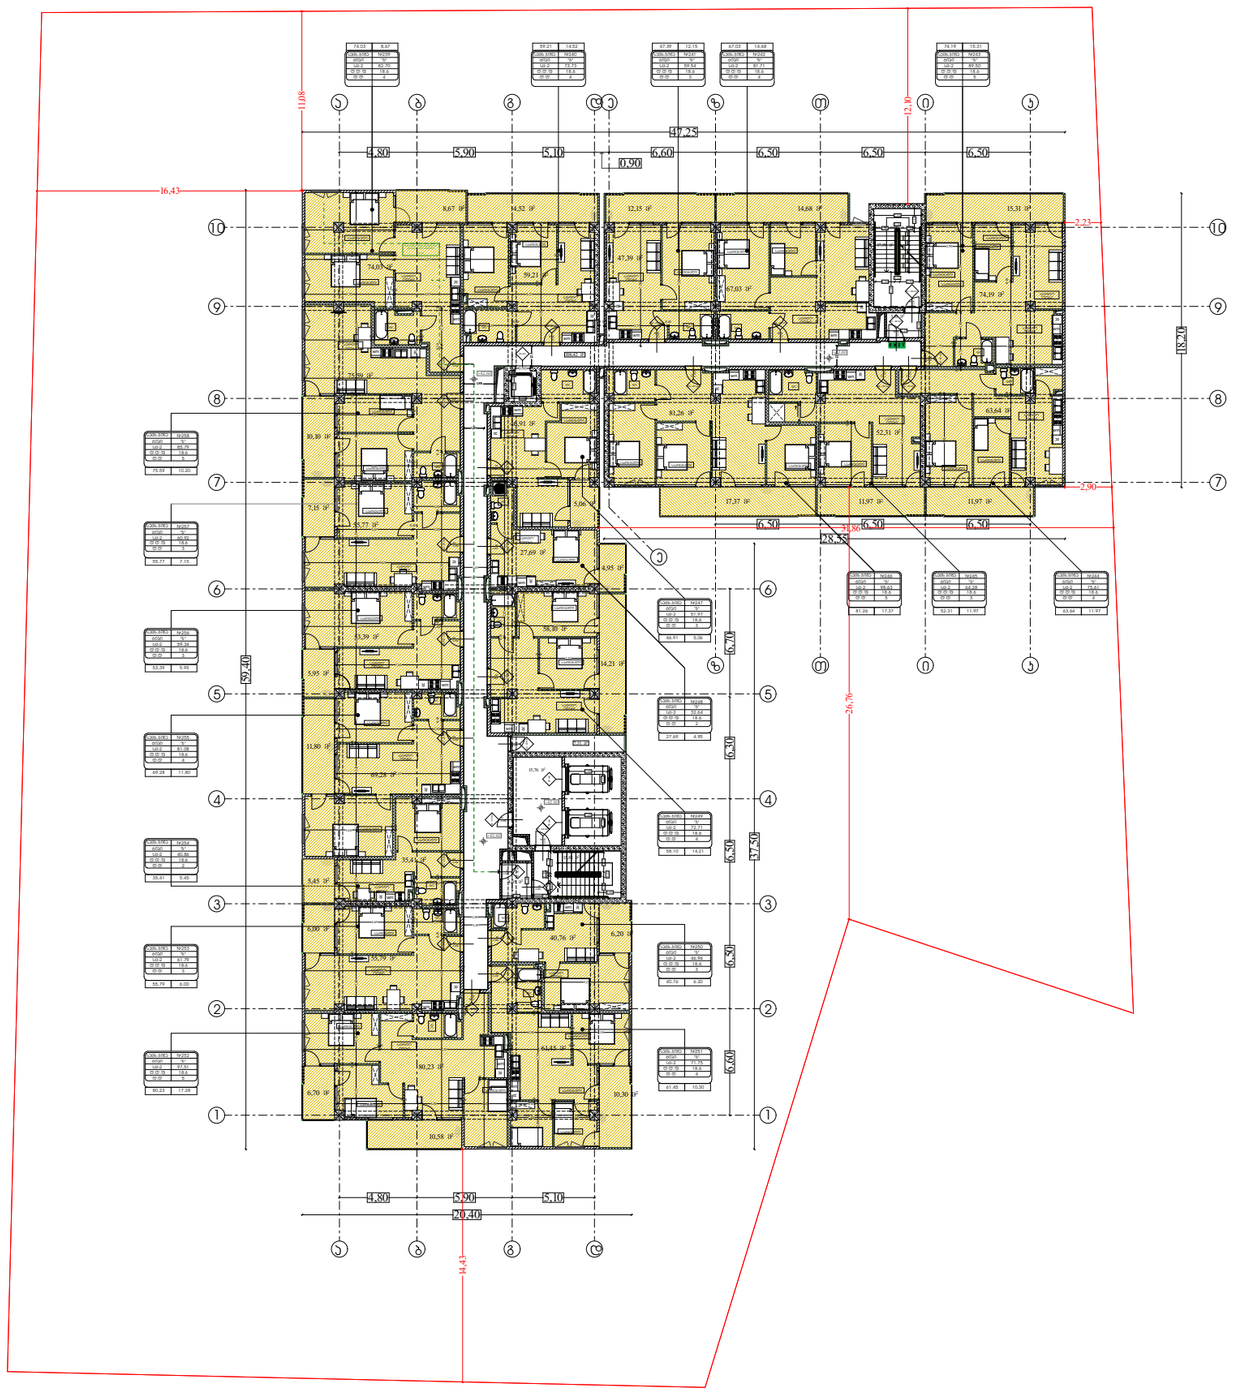
47.25
4.80
5.90
5.10
0.90
6.60
6.50
6.50
6.50
16.43
12.80
2.23
2.90
18.20
28.50
6.70
6.50
6.50
6.50

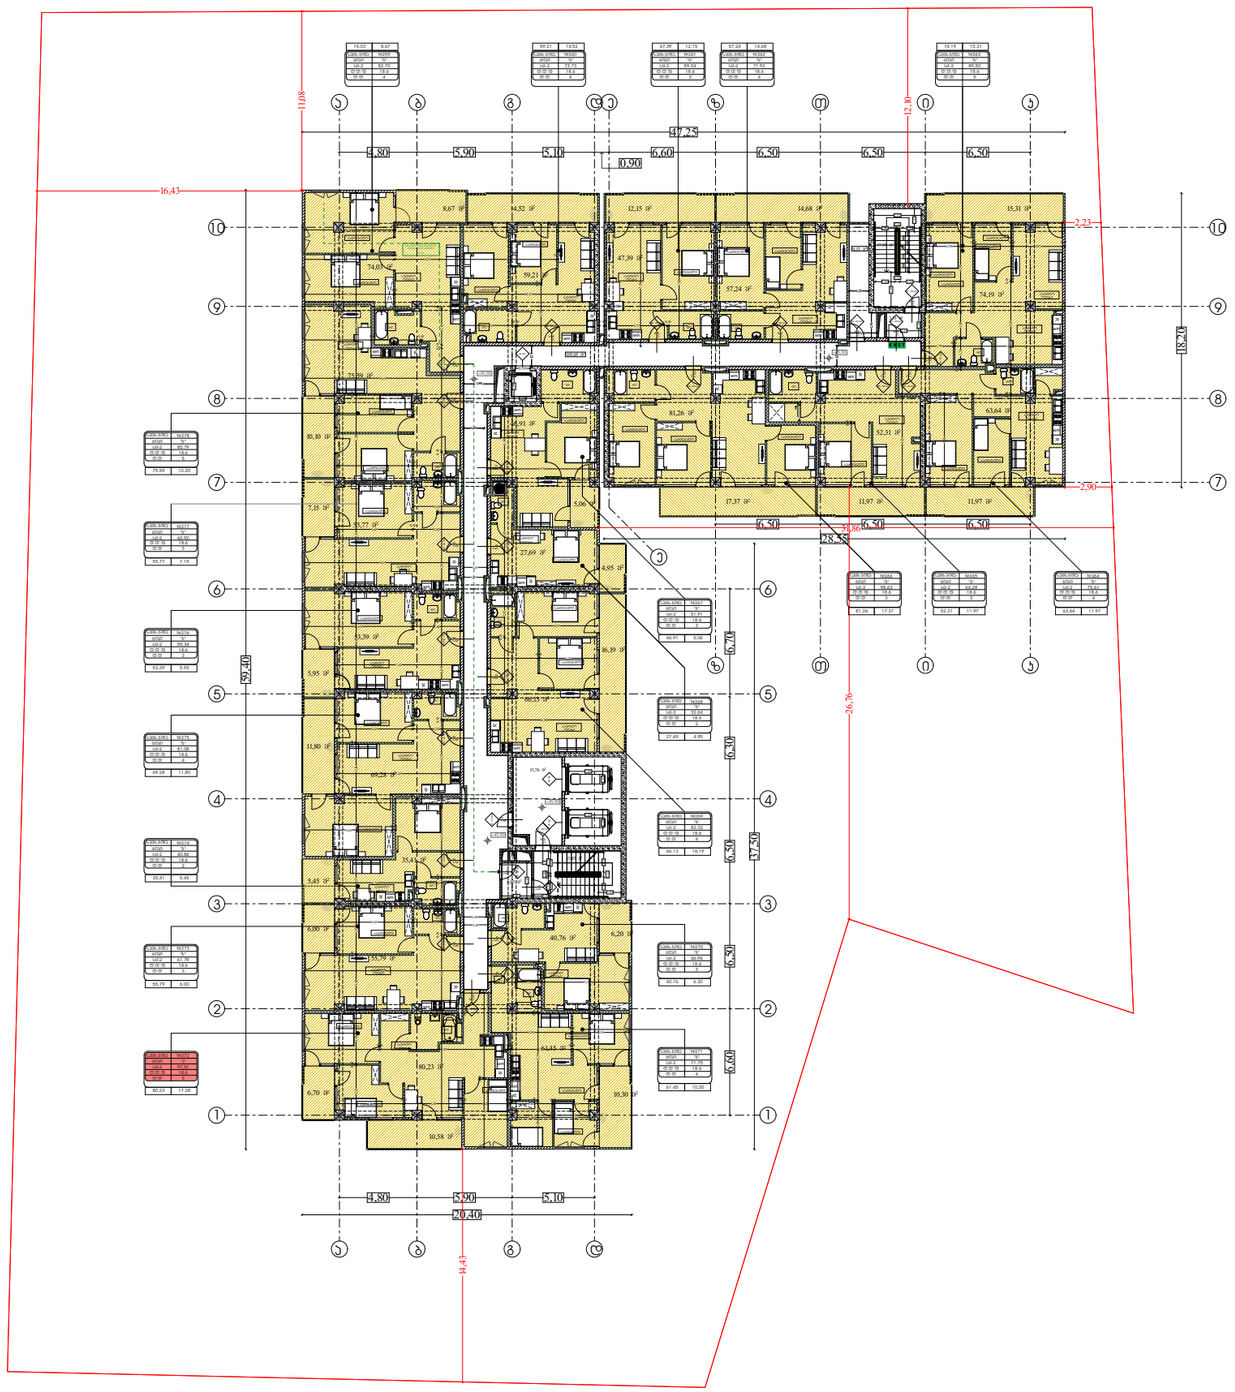

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +45.90 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

სკმხ. ბინე	
№5	75.95
87.76	11.81
სტ-2	
ტ.ტ - 5	

ოთახისსართების დასახელება
ოთახისსართების ფართი მიწა ართანრიც
სრული ფართი
დაკავებულობა ჯგუფი (კატეგორია)
დაკავებულობა დატვირთვა
ოთახისსართების საერთო ფართი
ოთახისსართების ნომერი

ავარიის თავისუფალი სიგანე
ავარიის ნელები
სანათებლობა (ბეტ)
ავარიის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისასვლელი მაქსიმალური მანძილი 50.20 მ.

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)		RGB (34,139,34)
საცხოვრებელი (სა)		RGB (79,12,187)
საგანგებოდანიშნულების ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
საორგანიზაციო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
ღიობი საფრენიზის შემცველი ჯგუფი - (ღსშ)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (ღწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ტს)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 50

აე - 114 - დგ

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +49.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

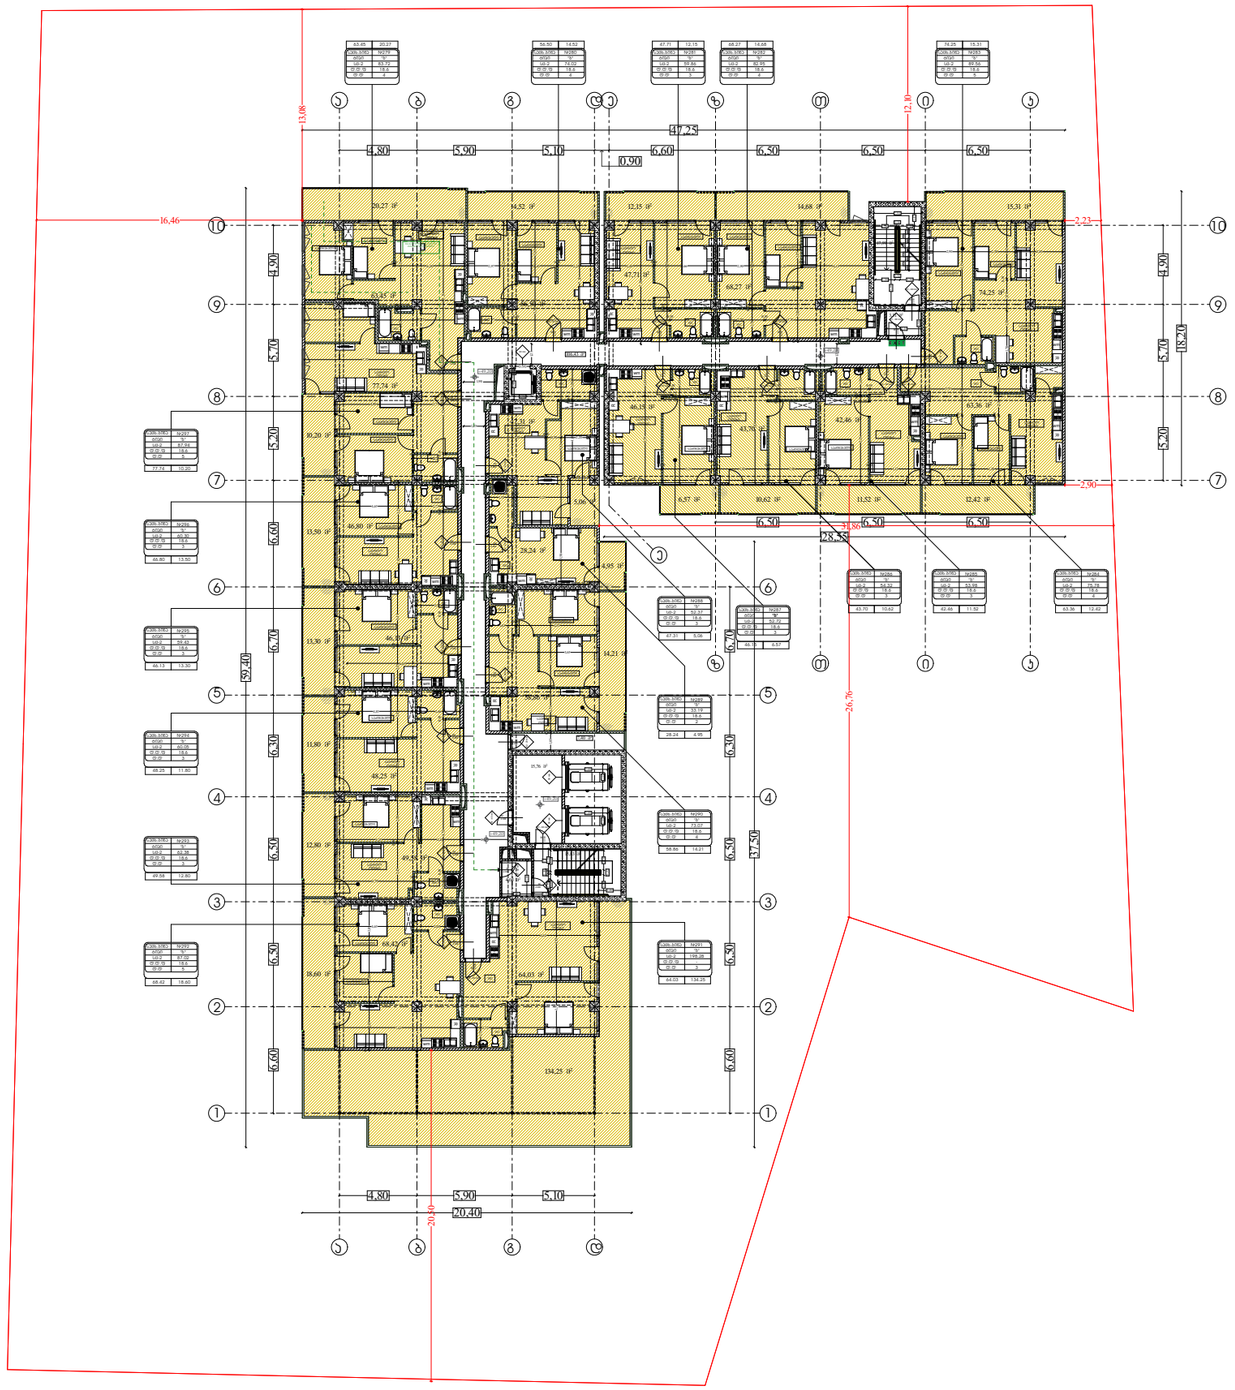

სულ, ბინა	
№5	75.95
87.76	11.81
სს-2	
9 (9 - 5	

ოთახისსართების დასახელება
ოთახისსართების ფართი მიწა ართან
სრული ფართი
დაკავებულობა ხვედრითი
დაკავებულობა ჯამურად
ოთახისსართების საერთო ფართი
ოთახისსართების ნუმერაცია

3.1
1.50 | 150.00 | 0.00

პარის თავისუფალი სიმაღლე
პარის ნორმატი
სანაპირომდეობა (მეტ)
პარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)		RGB (34,139,34)
საძინებლის ჯგუფი (სძ)		RGB (79,12,187)
საბავშვოდანიშნულების ჯგუფი - (სბ)		RGB (245,99,20)
საორმაგებელო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
ღია საფრენბაზის შემცველი ჯგუფი - (ღსშ)		RGB (94,8,58)
დანისპანელებითი ჯგუფი (ღწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ღწ)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 51

ა3 - 115 - დგ

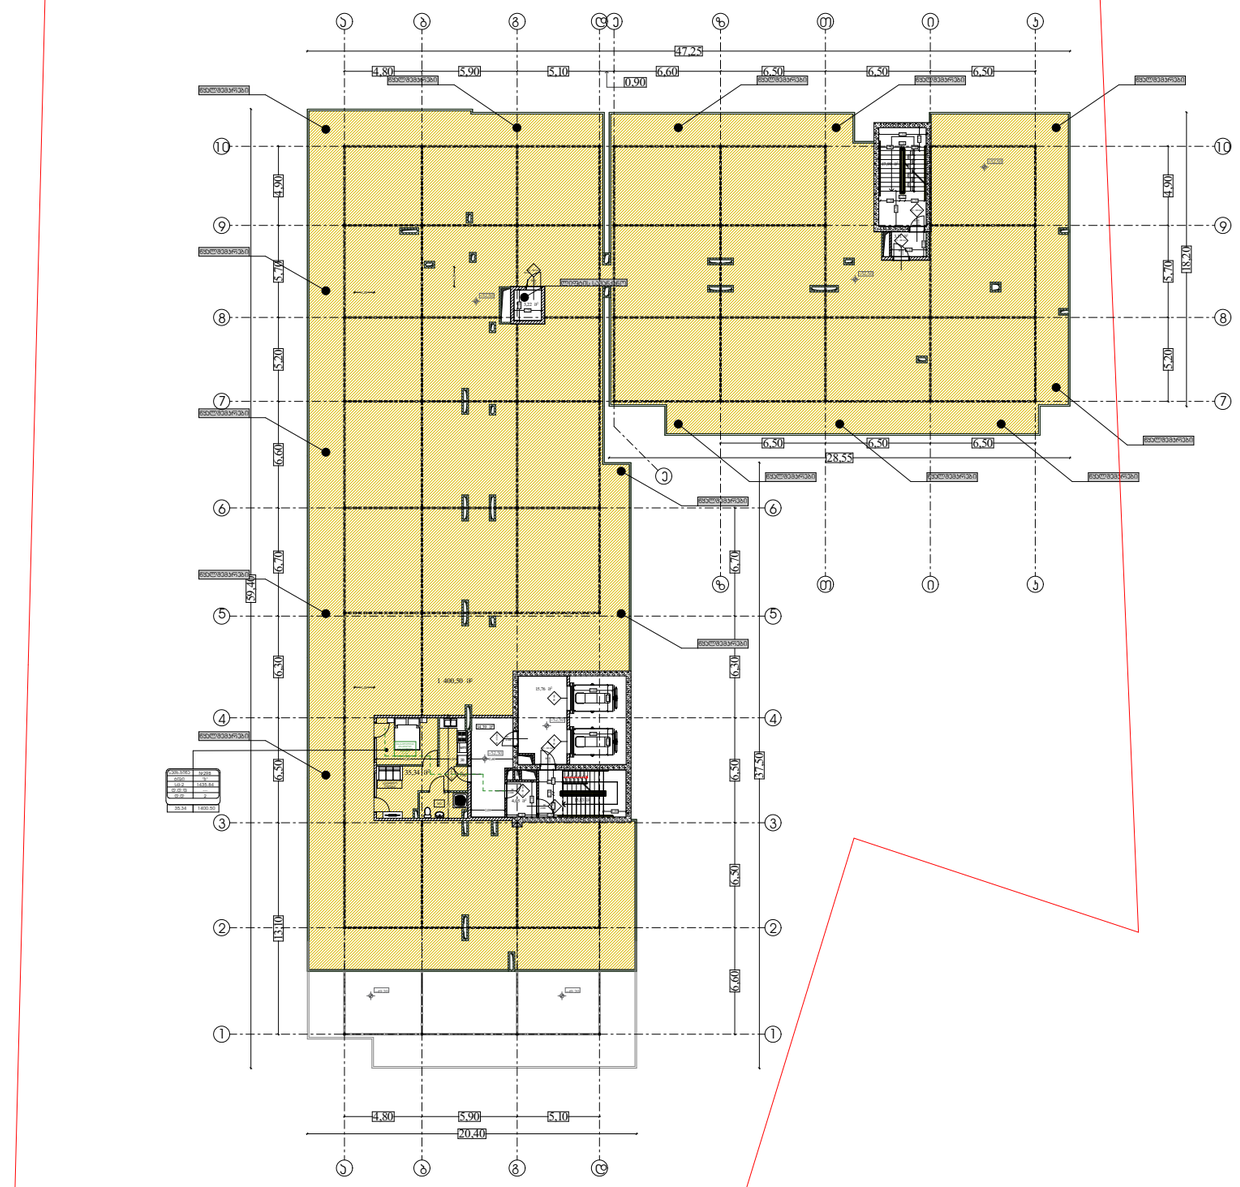

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +52.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები





EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

გასასვლელთან მისაღწევი მაქსიმალური მანძილი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თჯ)		RGB (34,139,34)
საძინებლის ჯგუფი (სჯ)		RGB (79,12,187)
საბავშვოსათამაშო ჯგუფი - (სბ)		RGB (245,99,20)
საოჯახო ჯგუფი (ოჯ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსშ)		RGB (94,8,58)
დანესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
საკვანძო ჯგუფი (კ3)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
საკანტორო ჯგუფი (კ6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დწ)		RGB (57,57,56)

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი ჭონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი № 19

ა3 - 102 - დგ

ჯონსტრუქციული ტიპის დეტალები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მაძიდი კედლები	
გარე	2
შიგა	2
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი ბ02
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

შენიშვნა:

კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I-A კონსტრუქციული ტიპის მოთხოვნები.

გაძლიერებული ბეტონის სვეტი 50X50 მმ ცვცხლმედეგობა 2 სთ.



გაძლიერებული ბეტონის კედელი გზა-ჯიბის შემომზღუდავები ცვცხლმედეგობა 2 სთ.

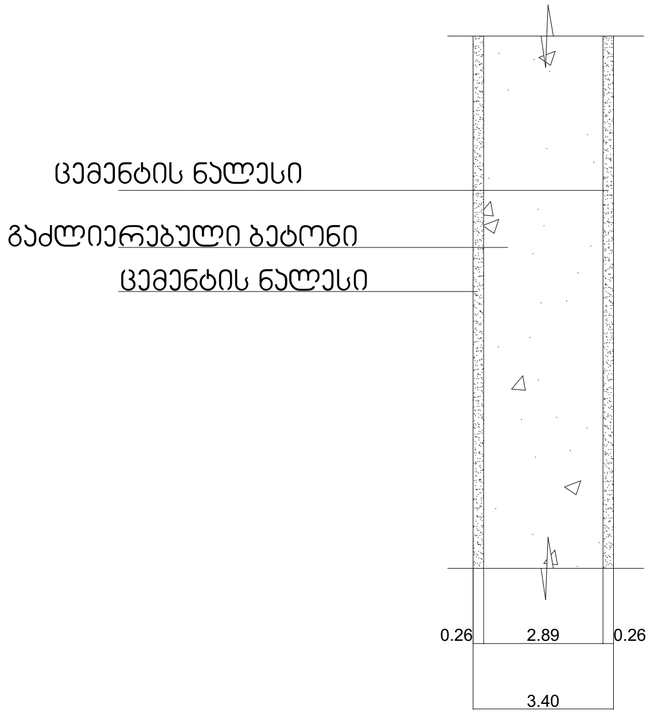

გაძლიერებული ბეტონის კოჭი იატაკის და სახურავის ფილა ცვცხლმედეგობა 2 სთ.

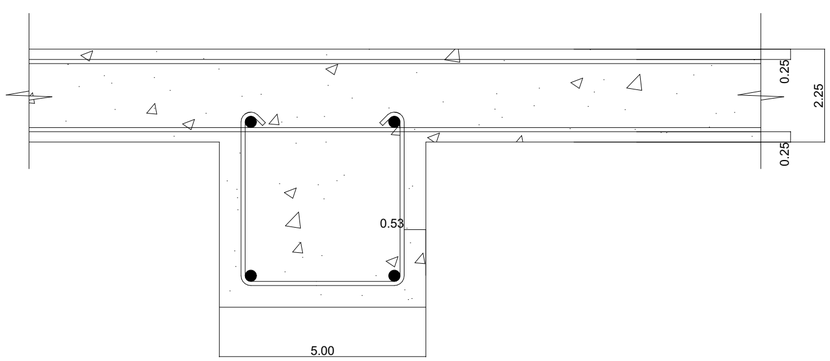

ბლოკის კედელი ბინებს შორის გამყოფი ტიხარი ცვცხლმედეგობა 1 სთ.

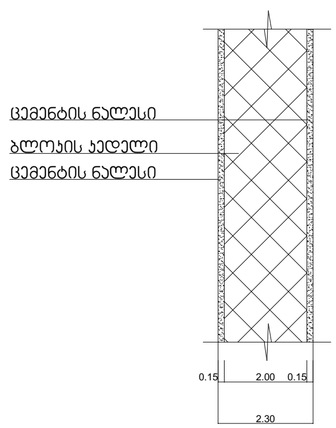

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 73 / მაშტაბი 1:10 ხ - 400

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა -3.00 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ბლი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიჯრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიჯრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარგამძლეობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლგამძლეობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლგამძლეობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლგამძლეობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამეფსერო დანადგართან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმოჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სანგანგაშო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საევაკუირო განათება
	სახანძრო-სამეფსერო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტომატური სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიაღველა მექანიკურად;
ლიფტებს გააჩნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კაპრის დაწნევის სისტემით.
ფერეშენები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/
კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კაპრის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
ღენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

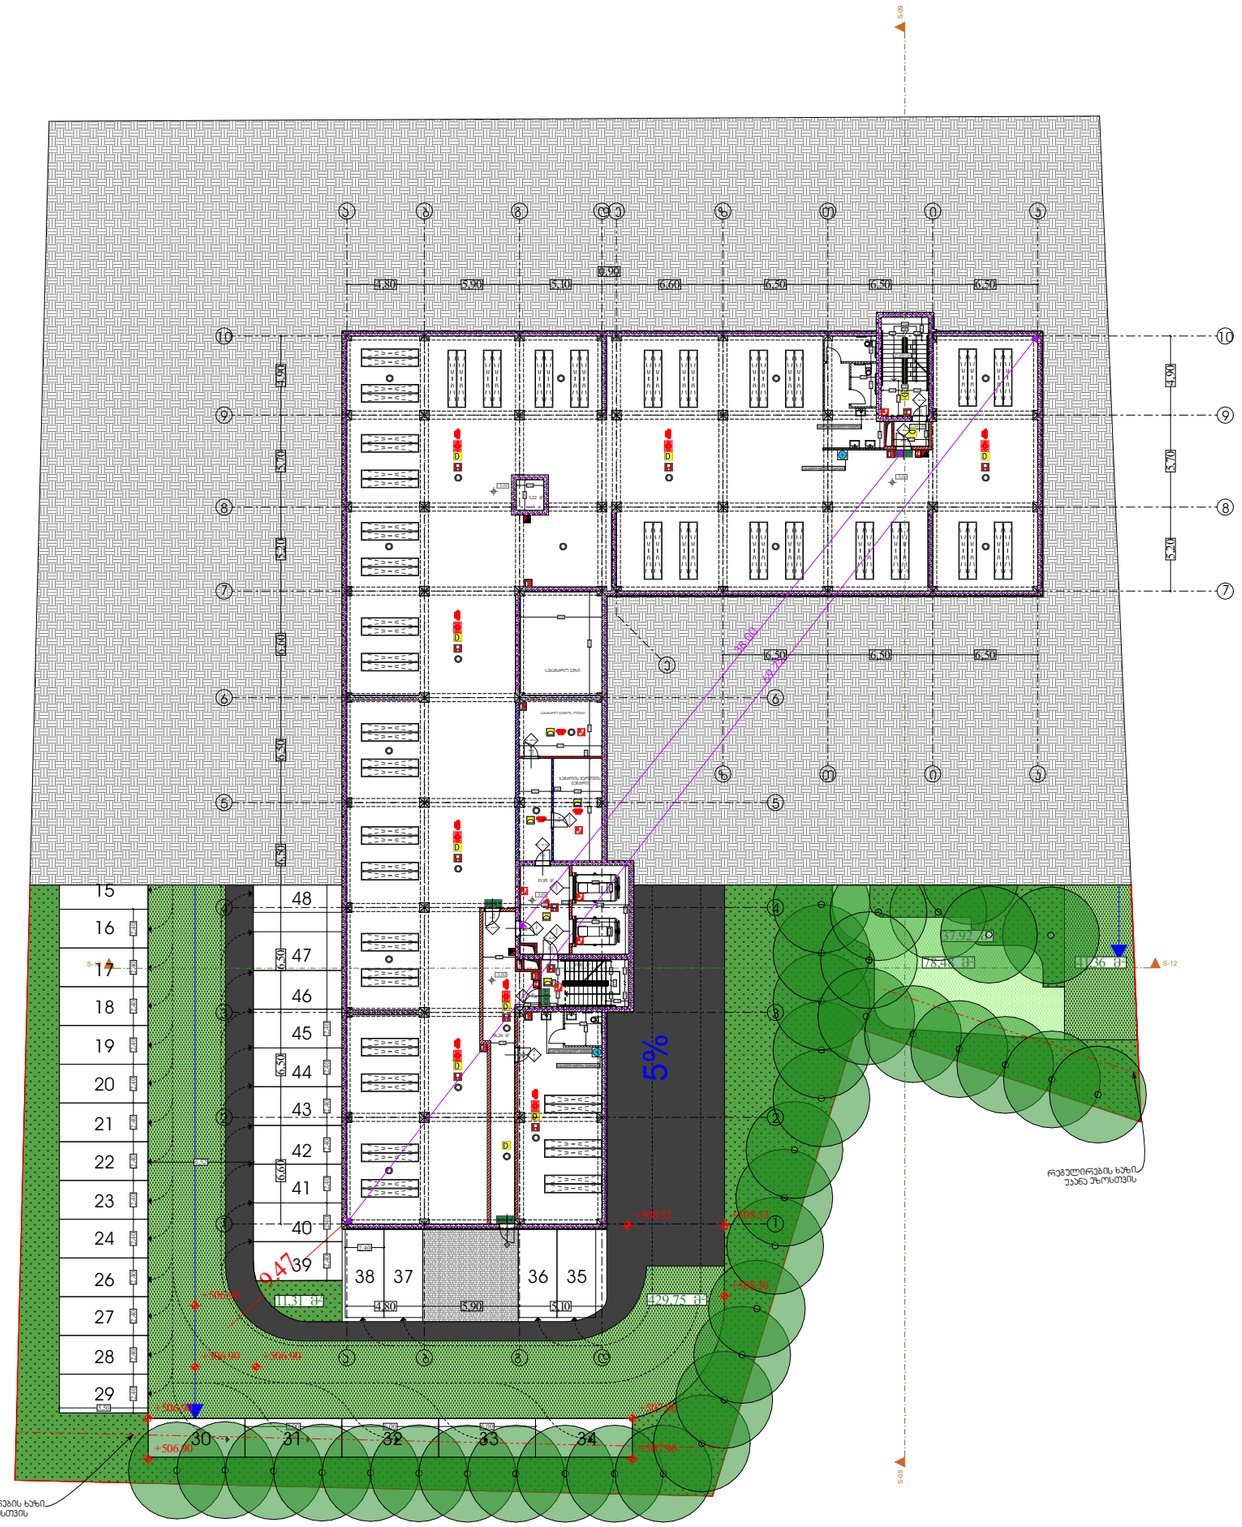
S-10
S-09
S-12
4.80
5.90
5.10
6.00
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
4.90
5.70
5.20
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +0.00 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / 220 — კ-1 / 90 წთ
კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

- · - · - ·	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
— — — —	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- ·· - ·· -	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 55

ხ -101

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

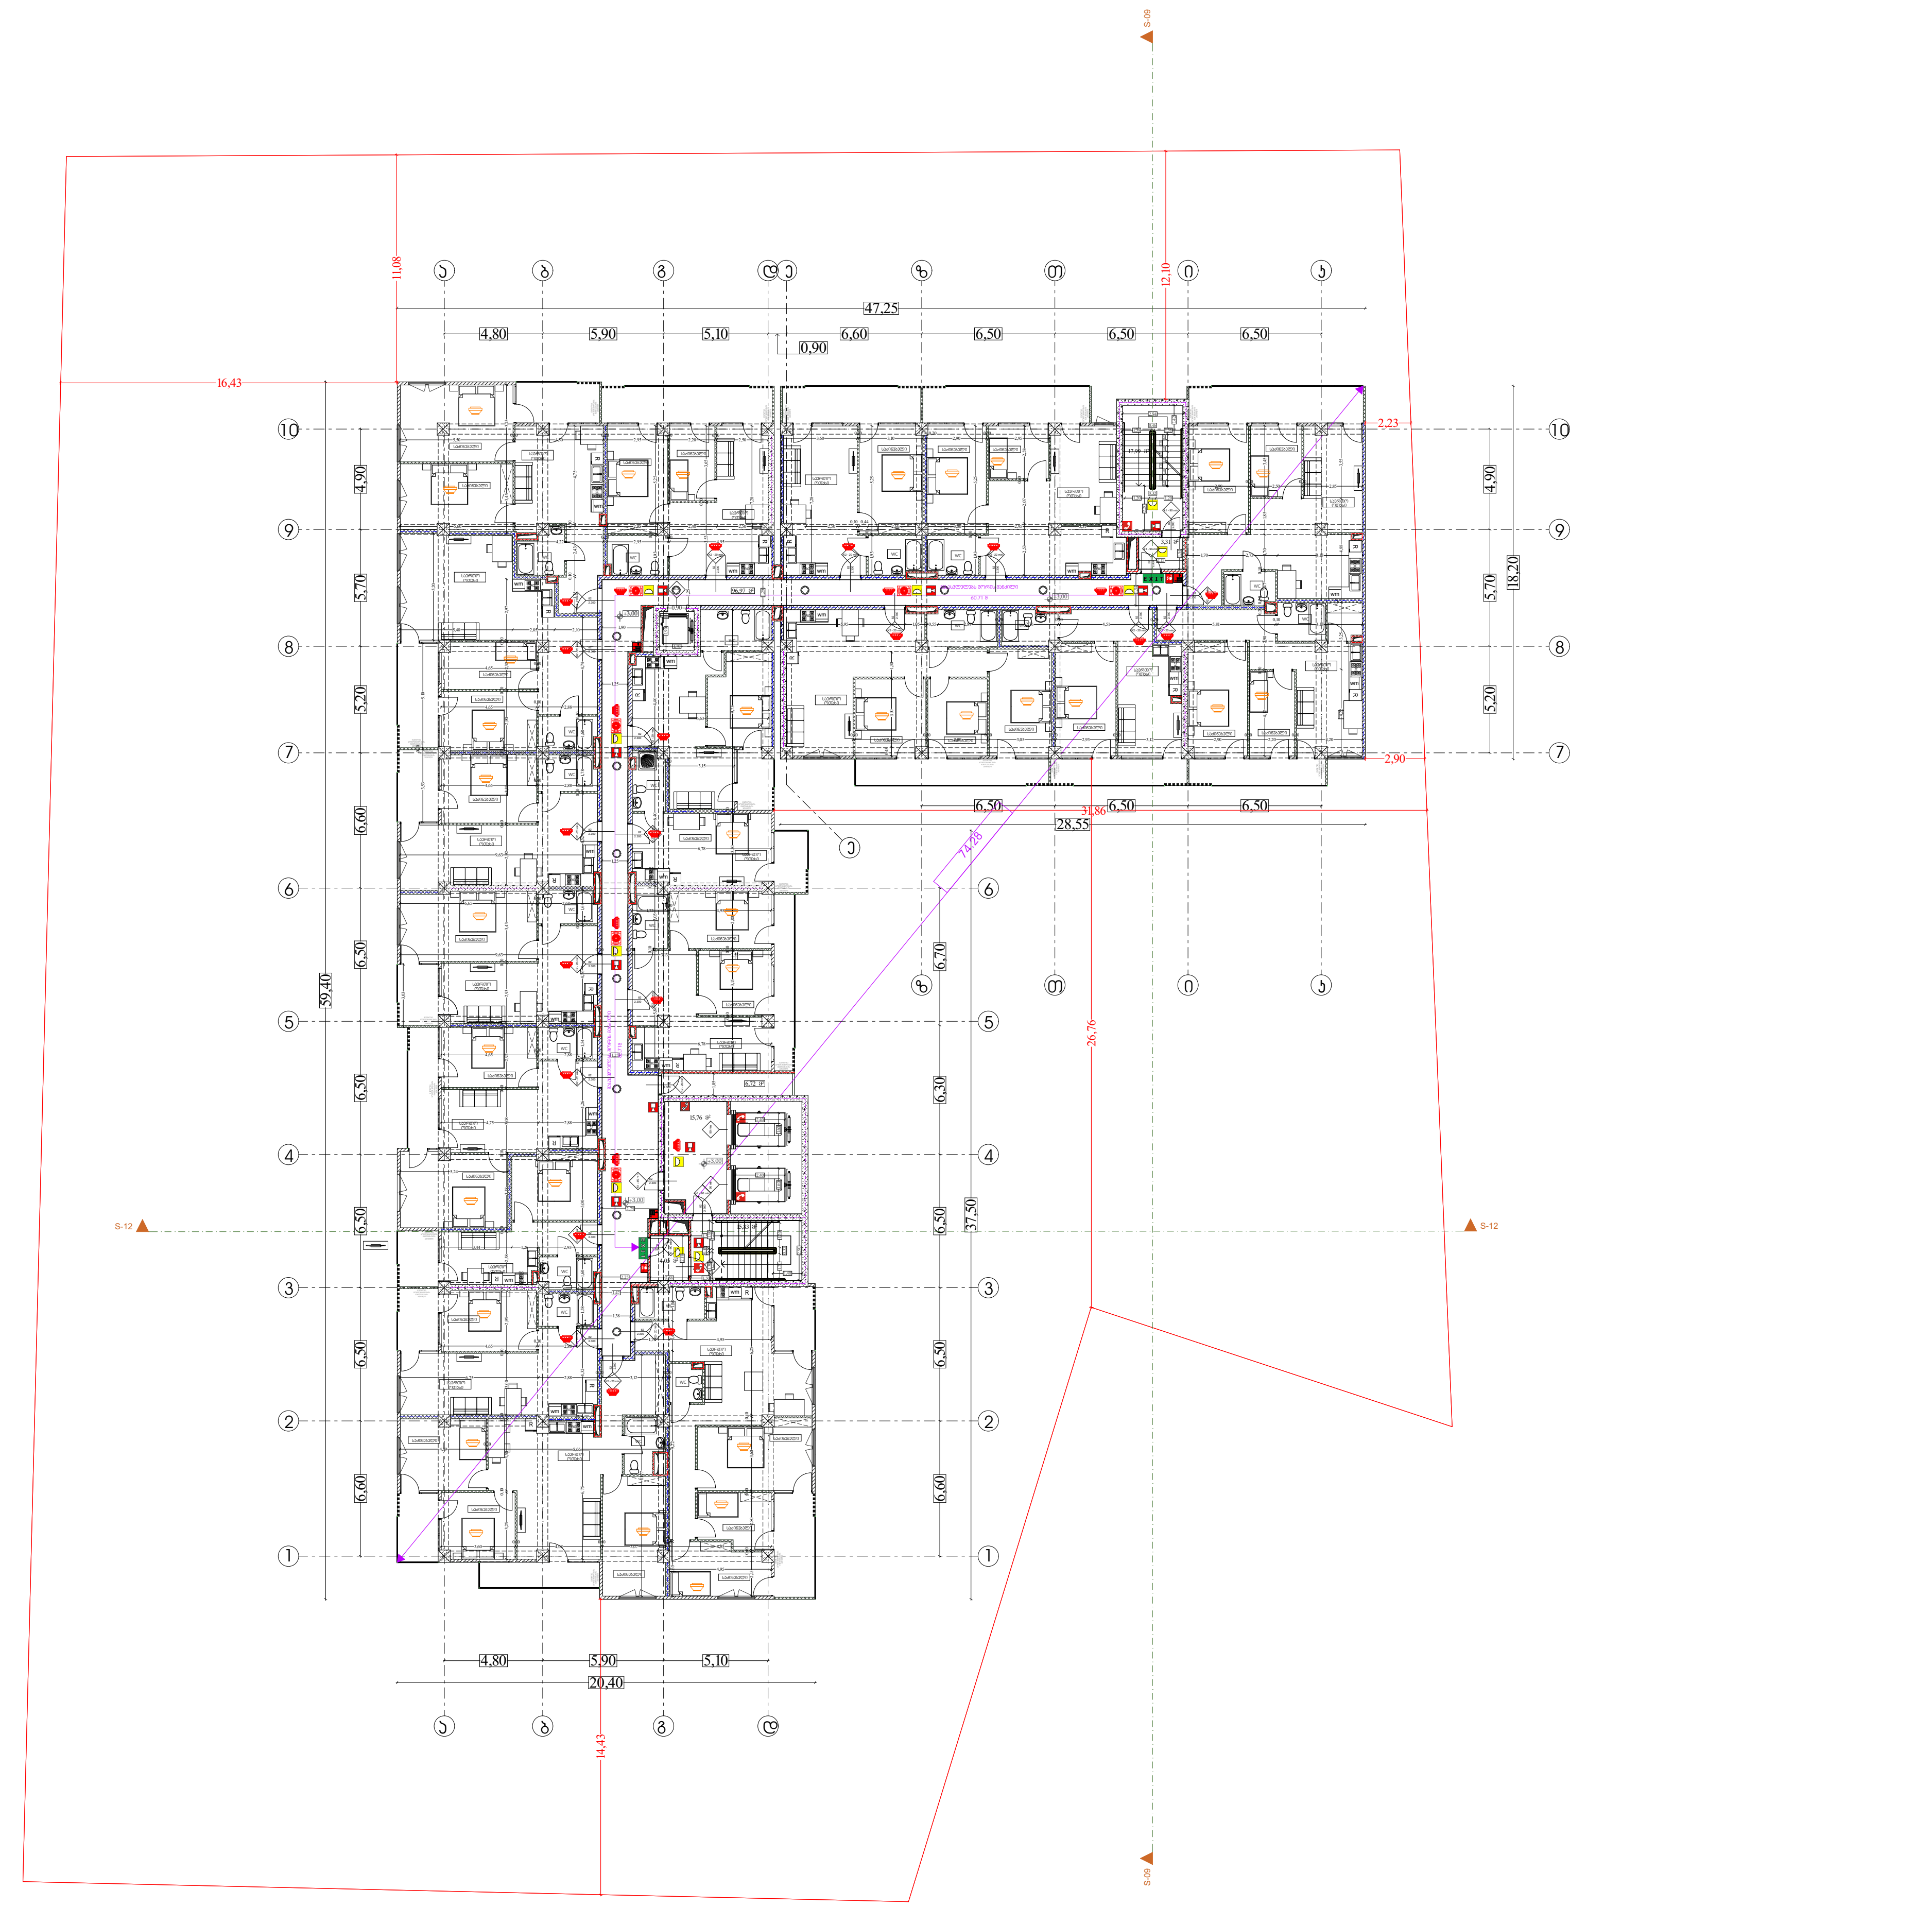

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1



კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

— · — · —	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
— — — —	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
— ··· — ··· —	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააჩნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 56

ხ -102

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

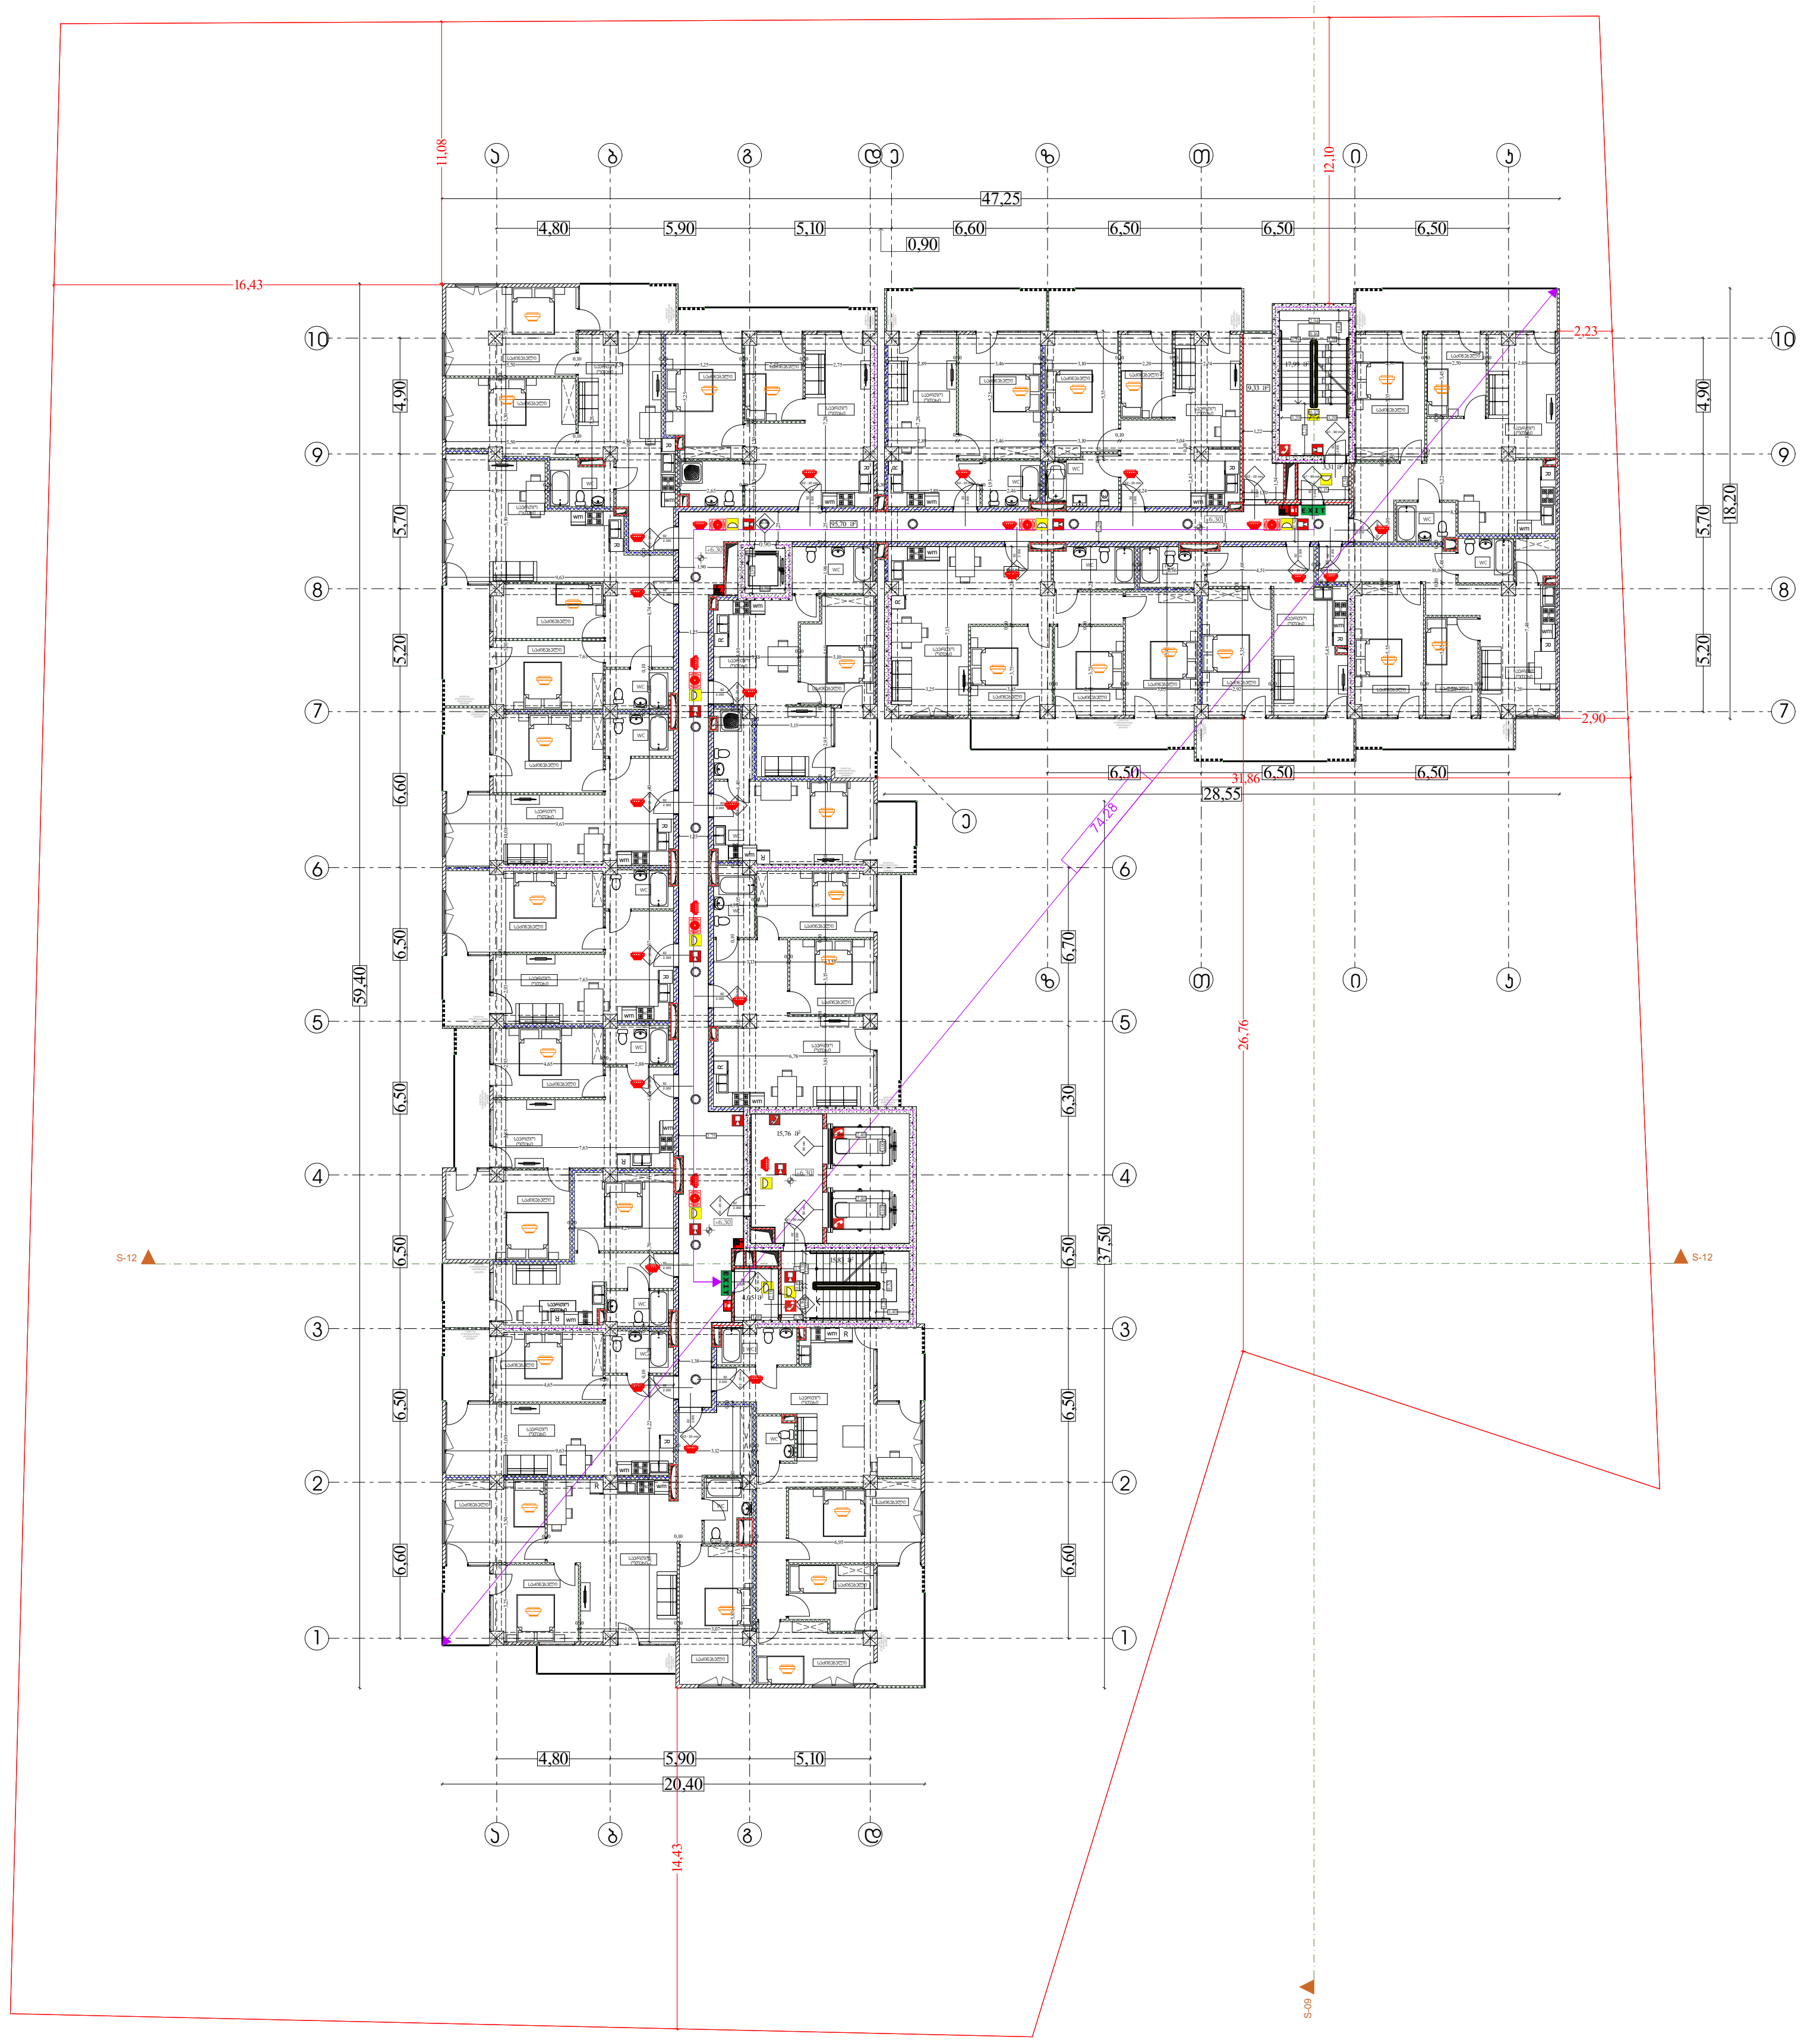

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / 220 — კ-1 / 90 წთ

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

(ლურჯი წყვეტილი ხაზი)	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
(წითელი წყვეტილი ხაზი)	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
(იისფერი წყვეტილი ხაზი)	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.

დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;

ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.

კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ქვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 57

ხ -103

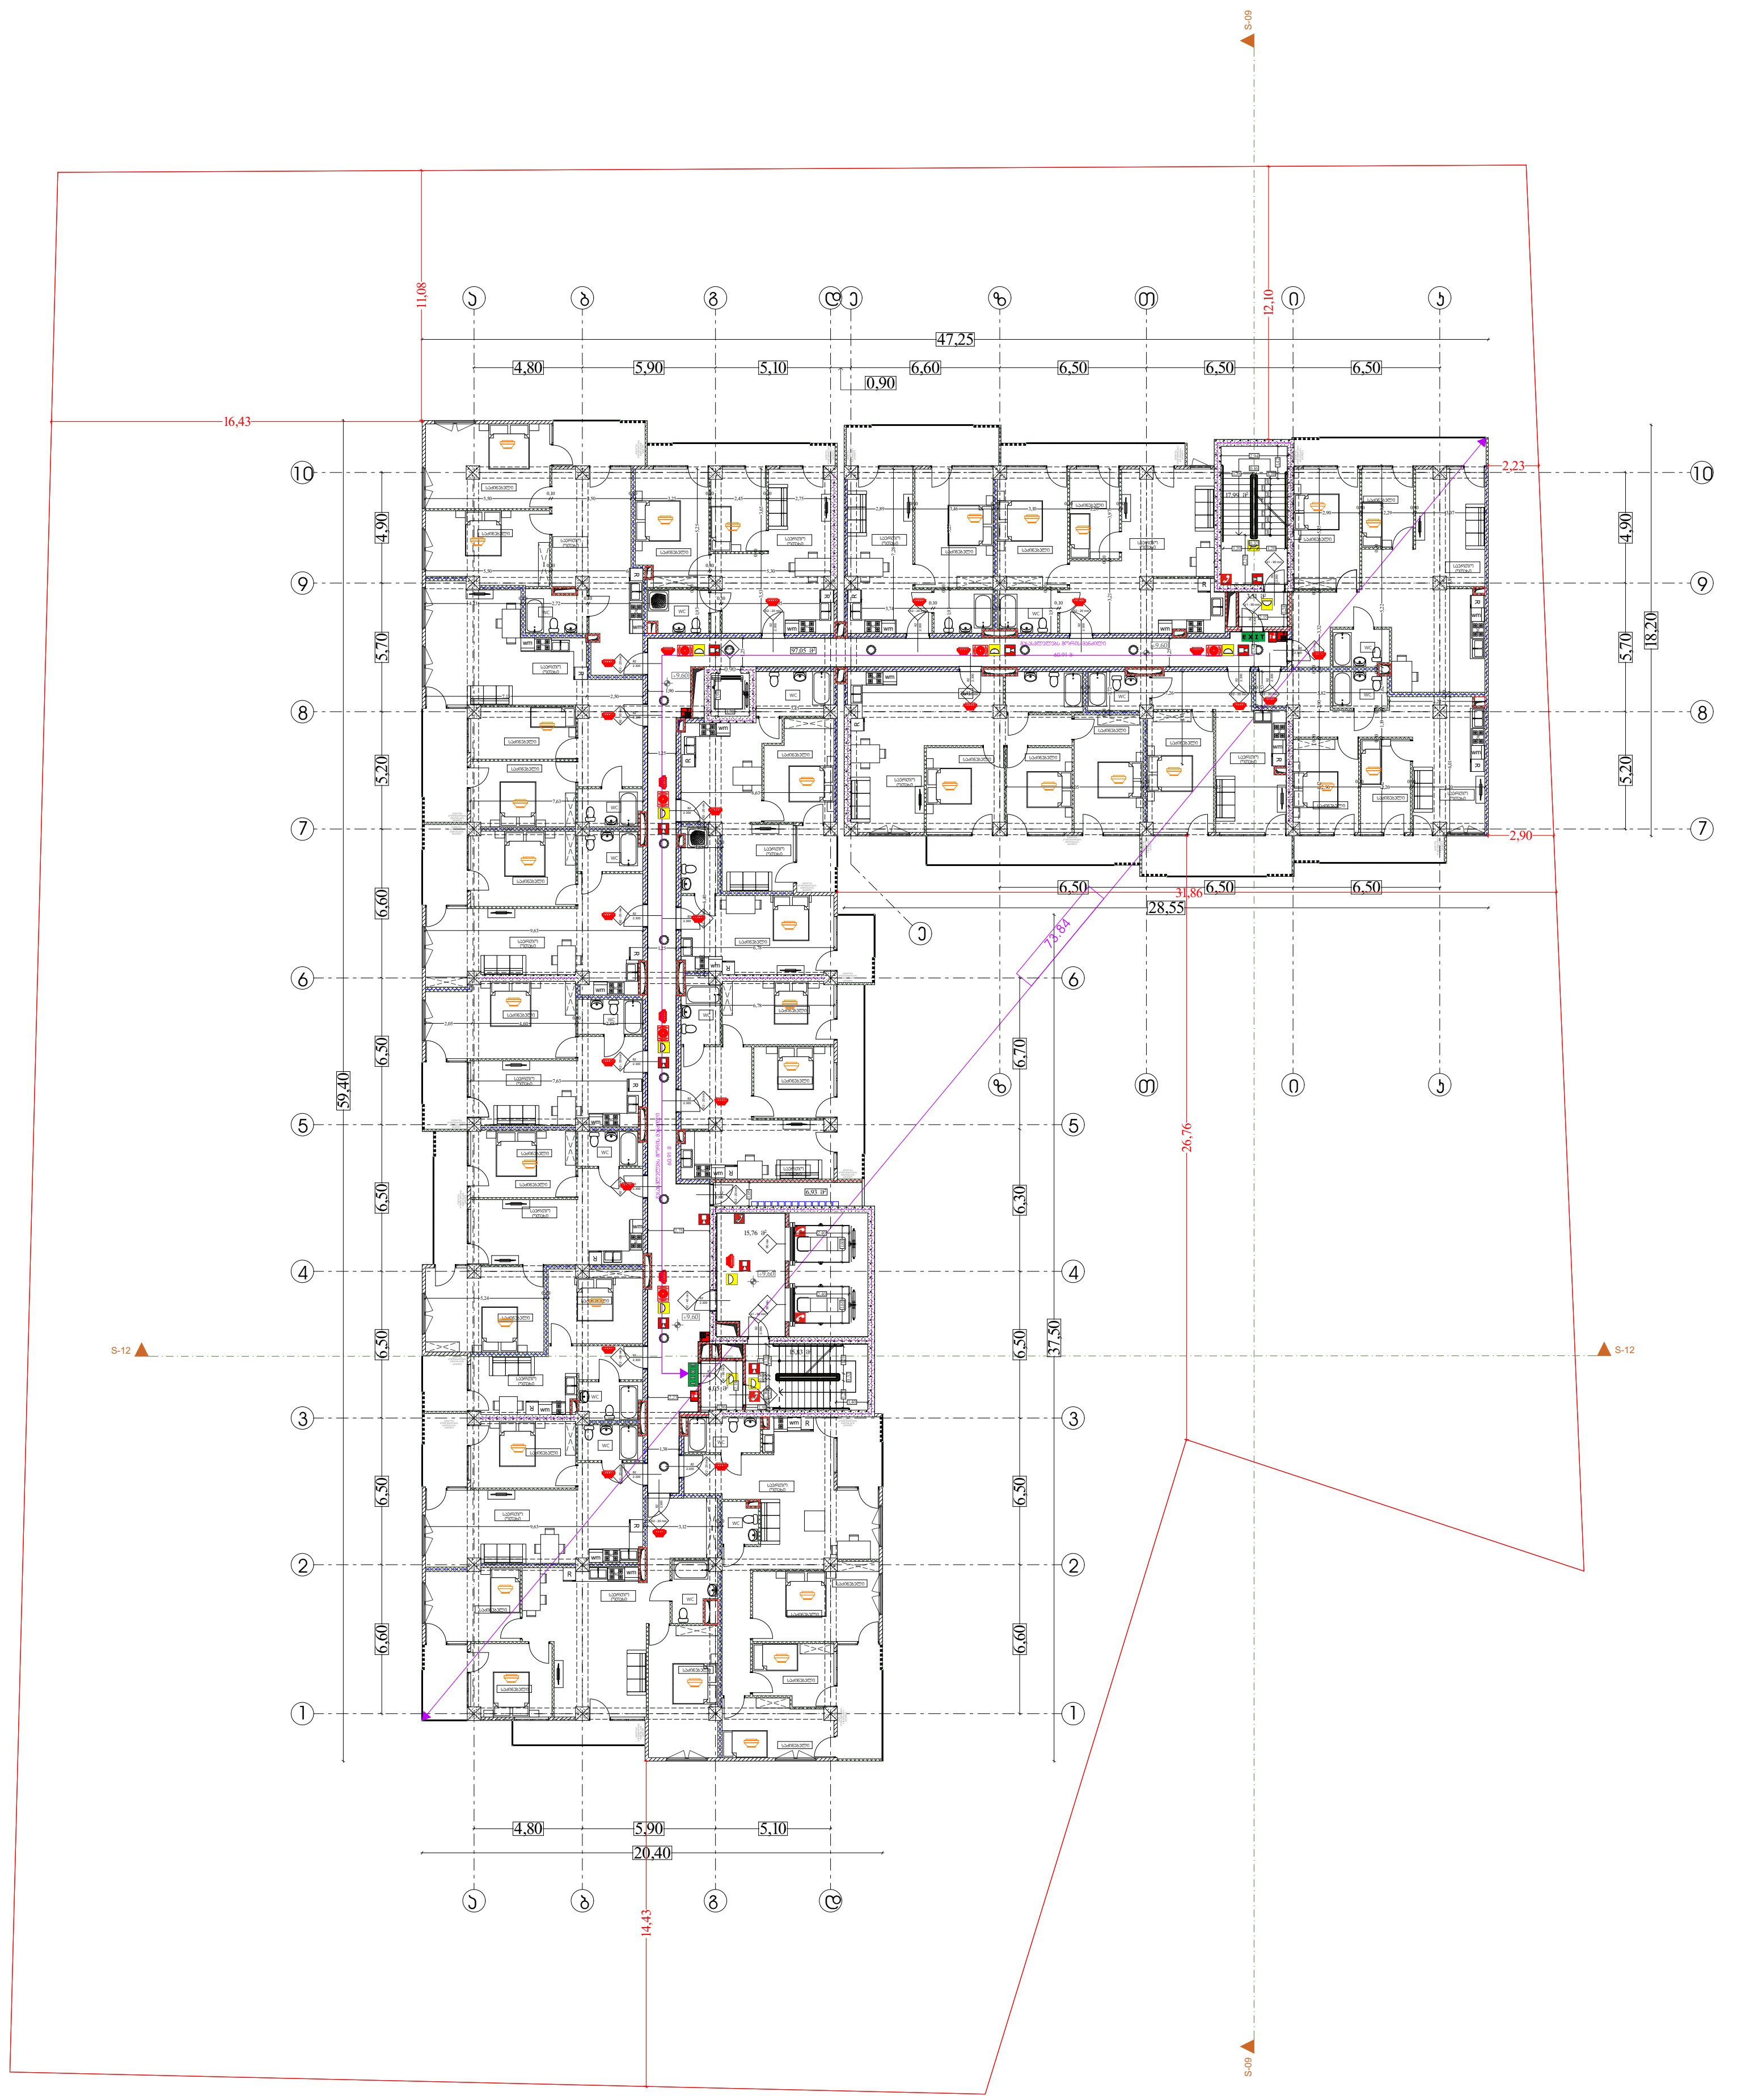

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +9.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / 220 — კ-1 / 90 წთ
- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის ნომერი
- ხანძარმედეგობა (წთ)
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

– · – · –	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
– – – – –	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
– ·· – ·· –	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 58

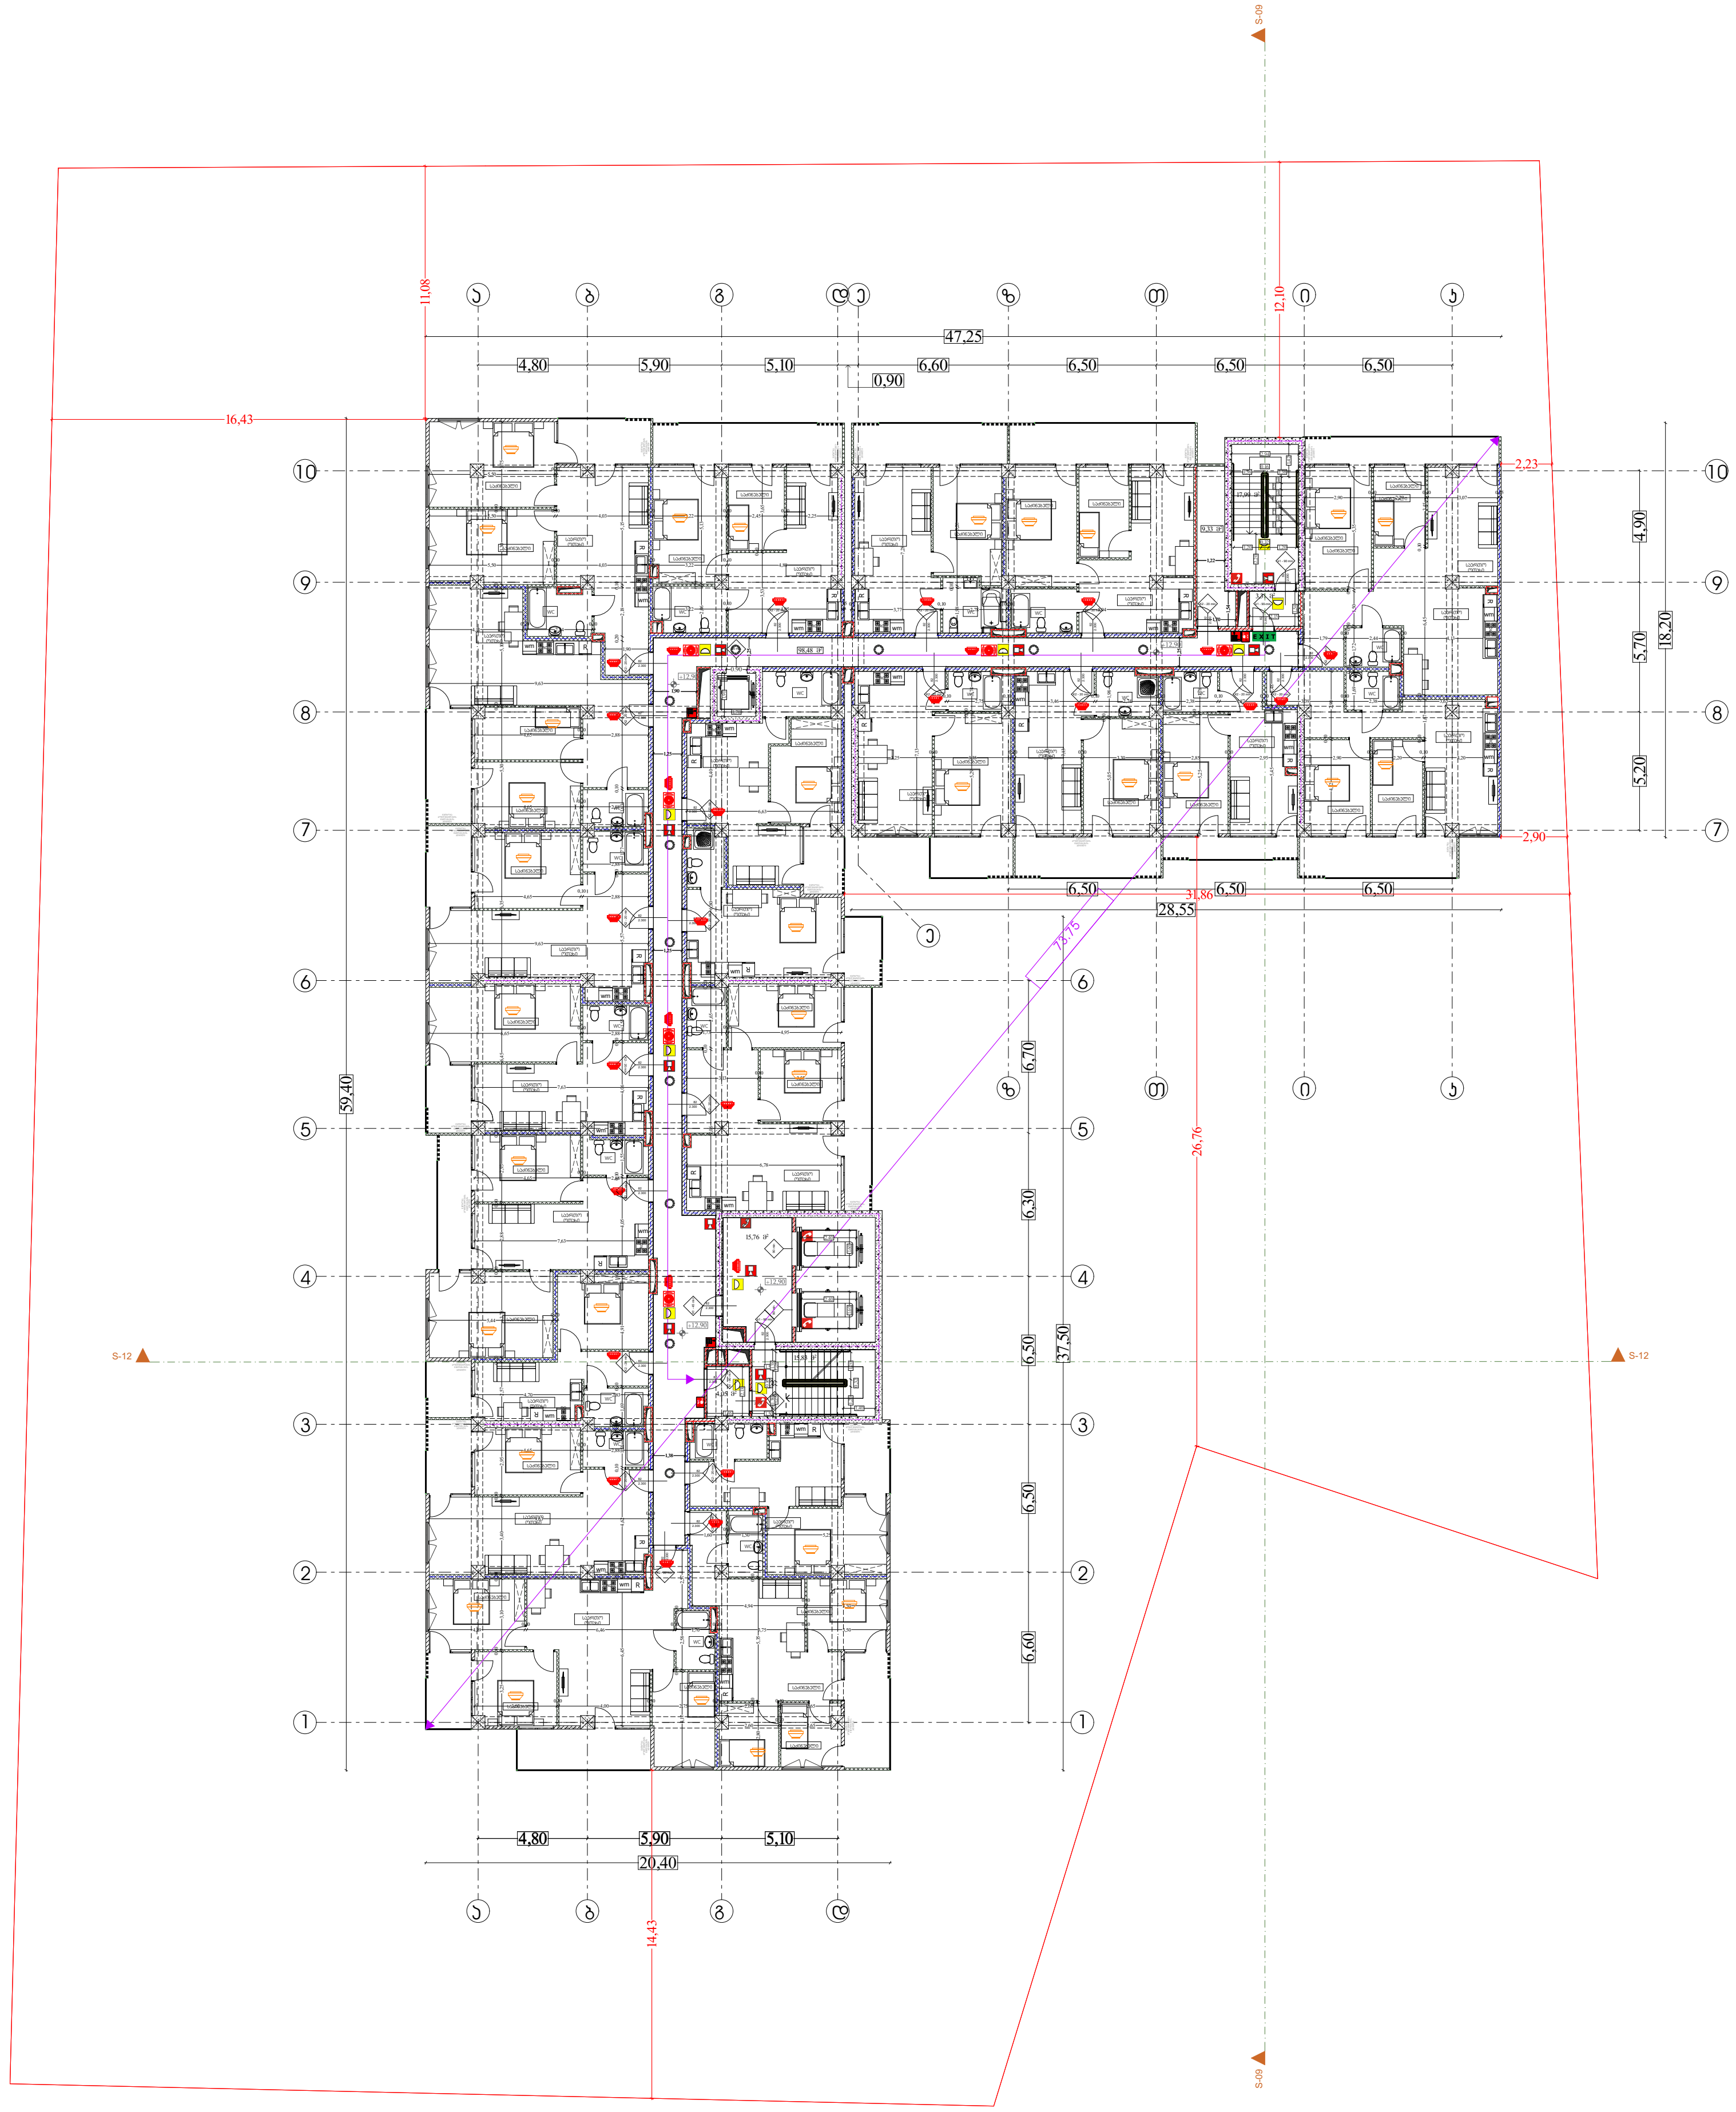

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +12.90 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / კ-1 / 220 / 90 წთ
კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

- · - · - · -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
----------	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
— ··· — ··· —	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. კვარაცხელია მ.ქიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 59

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +16.20 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / 220 — კ-1 — 90 წთ

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

- · - · -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
- - - - -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- ·· - ·· -	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიჭმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 60

ხ -106

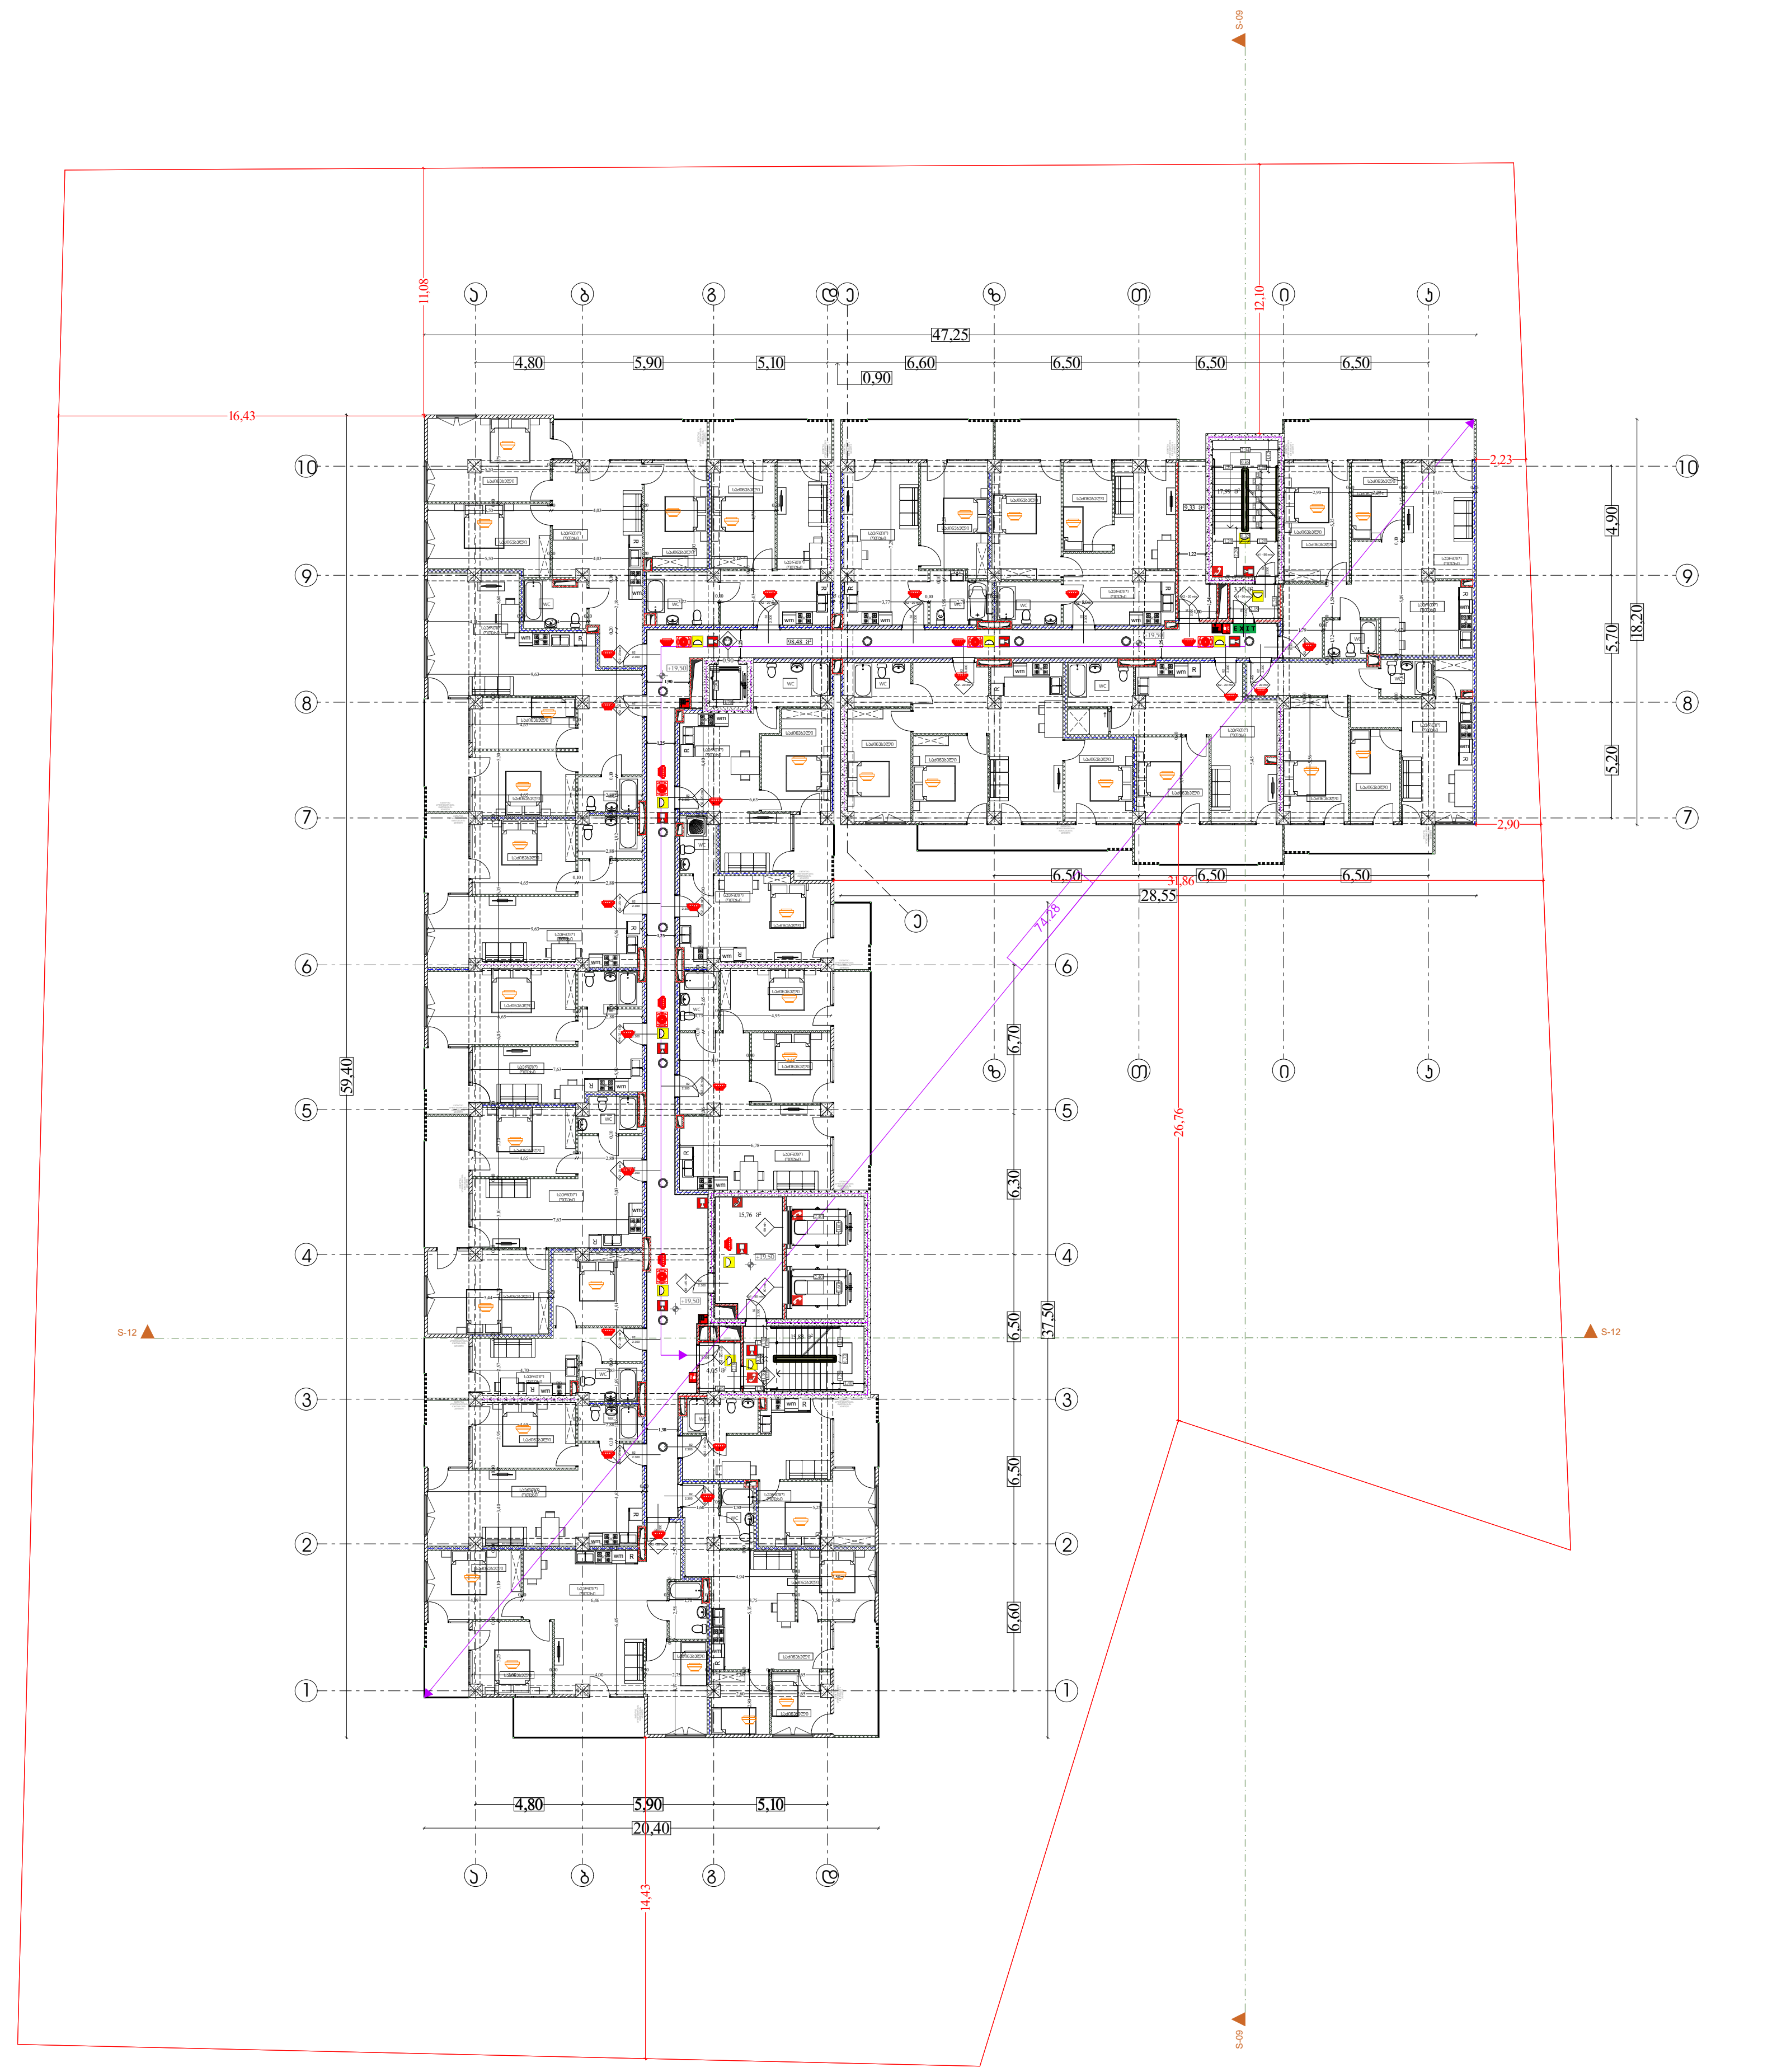

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +19.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები	
გარე	3
შიგა	3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 კ-1 220 90 წთ

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის ნომერი
- ხანძარმედეგობა (წთ)
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 61

ხ -107

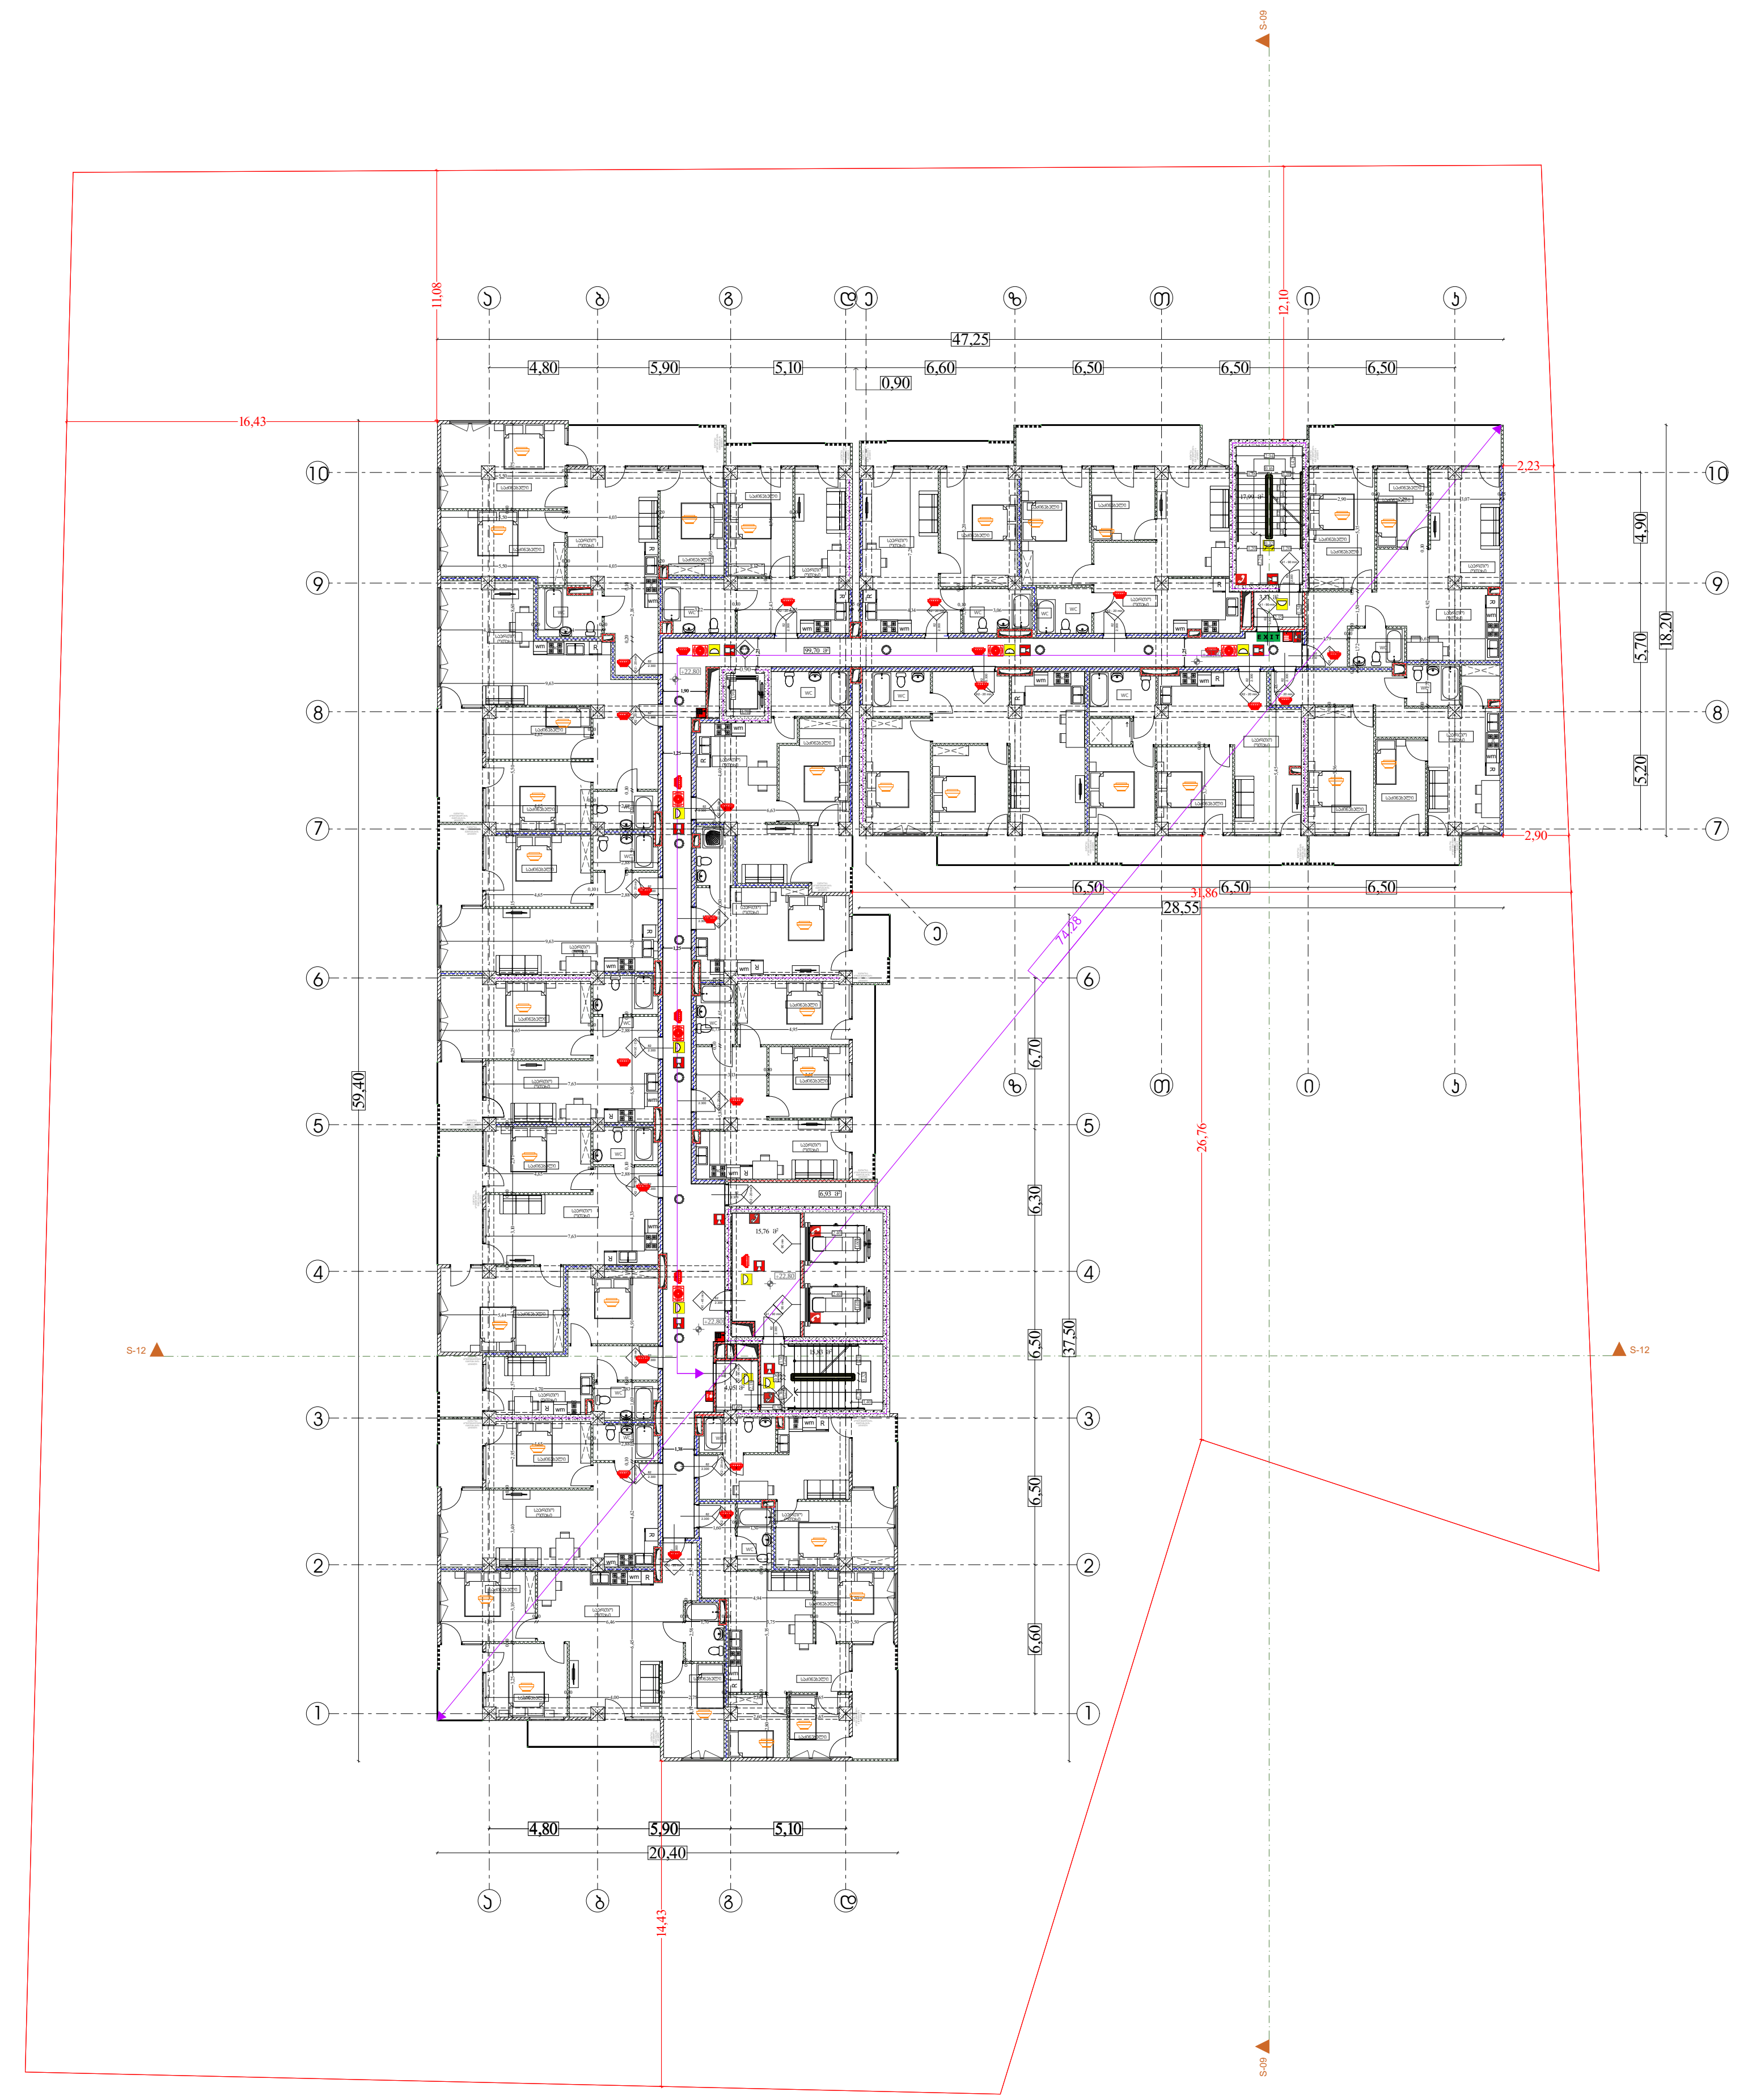

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +22.80 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 | კ-1
220 | 90 ჩთ

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (ჩთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

- · - · - · -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
- - - - - - -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- ·· - ·· - ·· -	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
TYPE "A"	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 62

ხ -108

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +26.10 ნიშნულზე

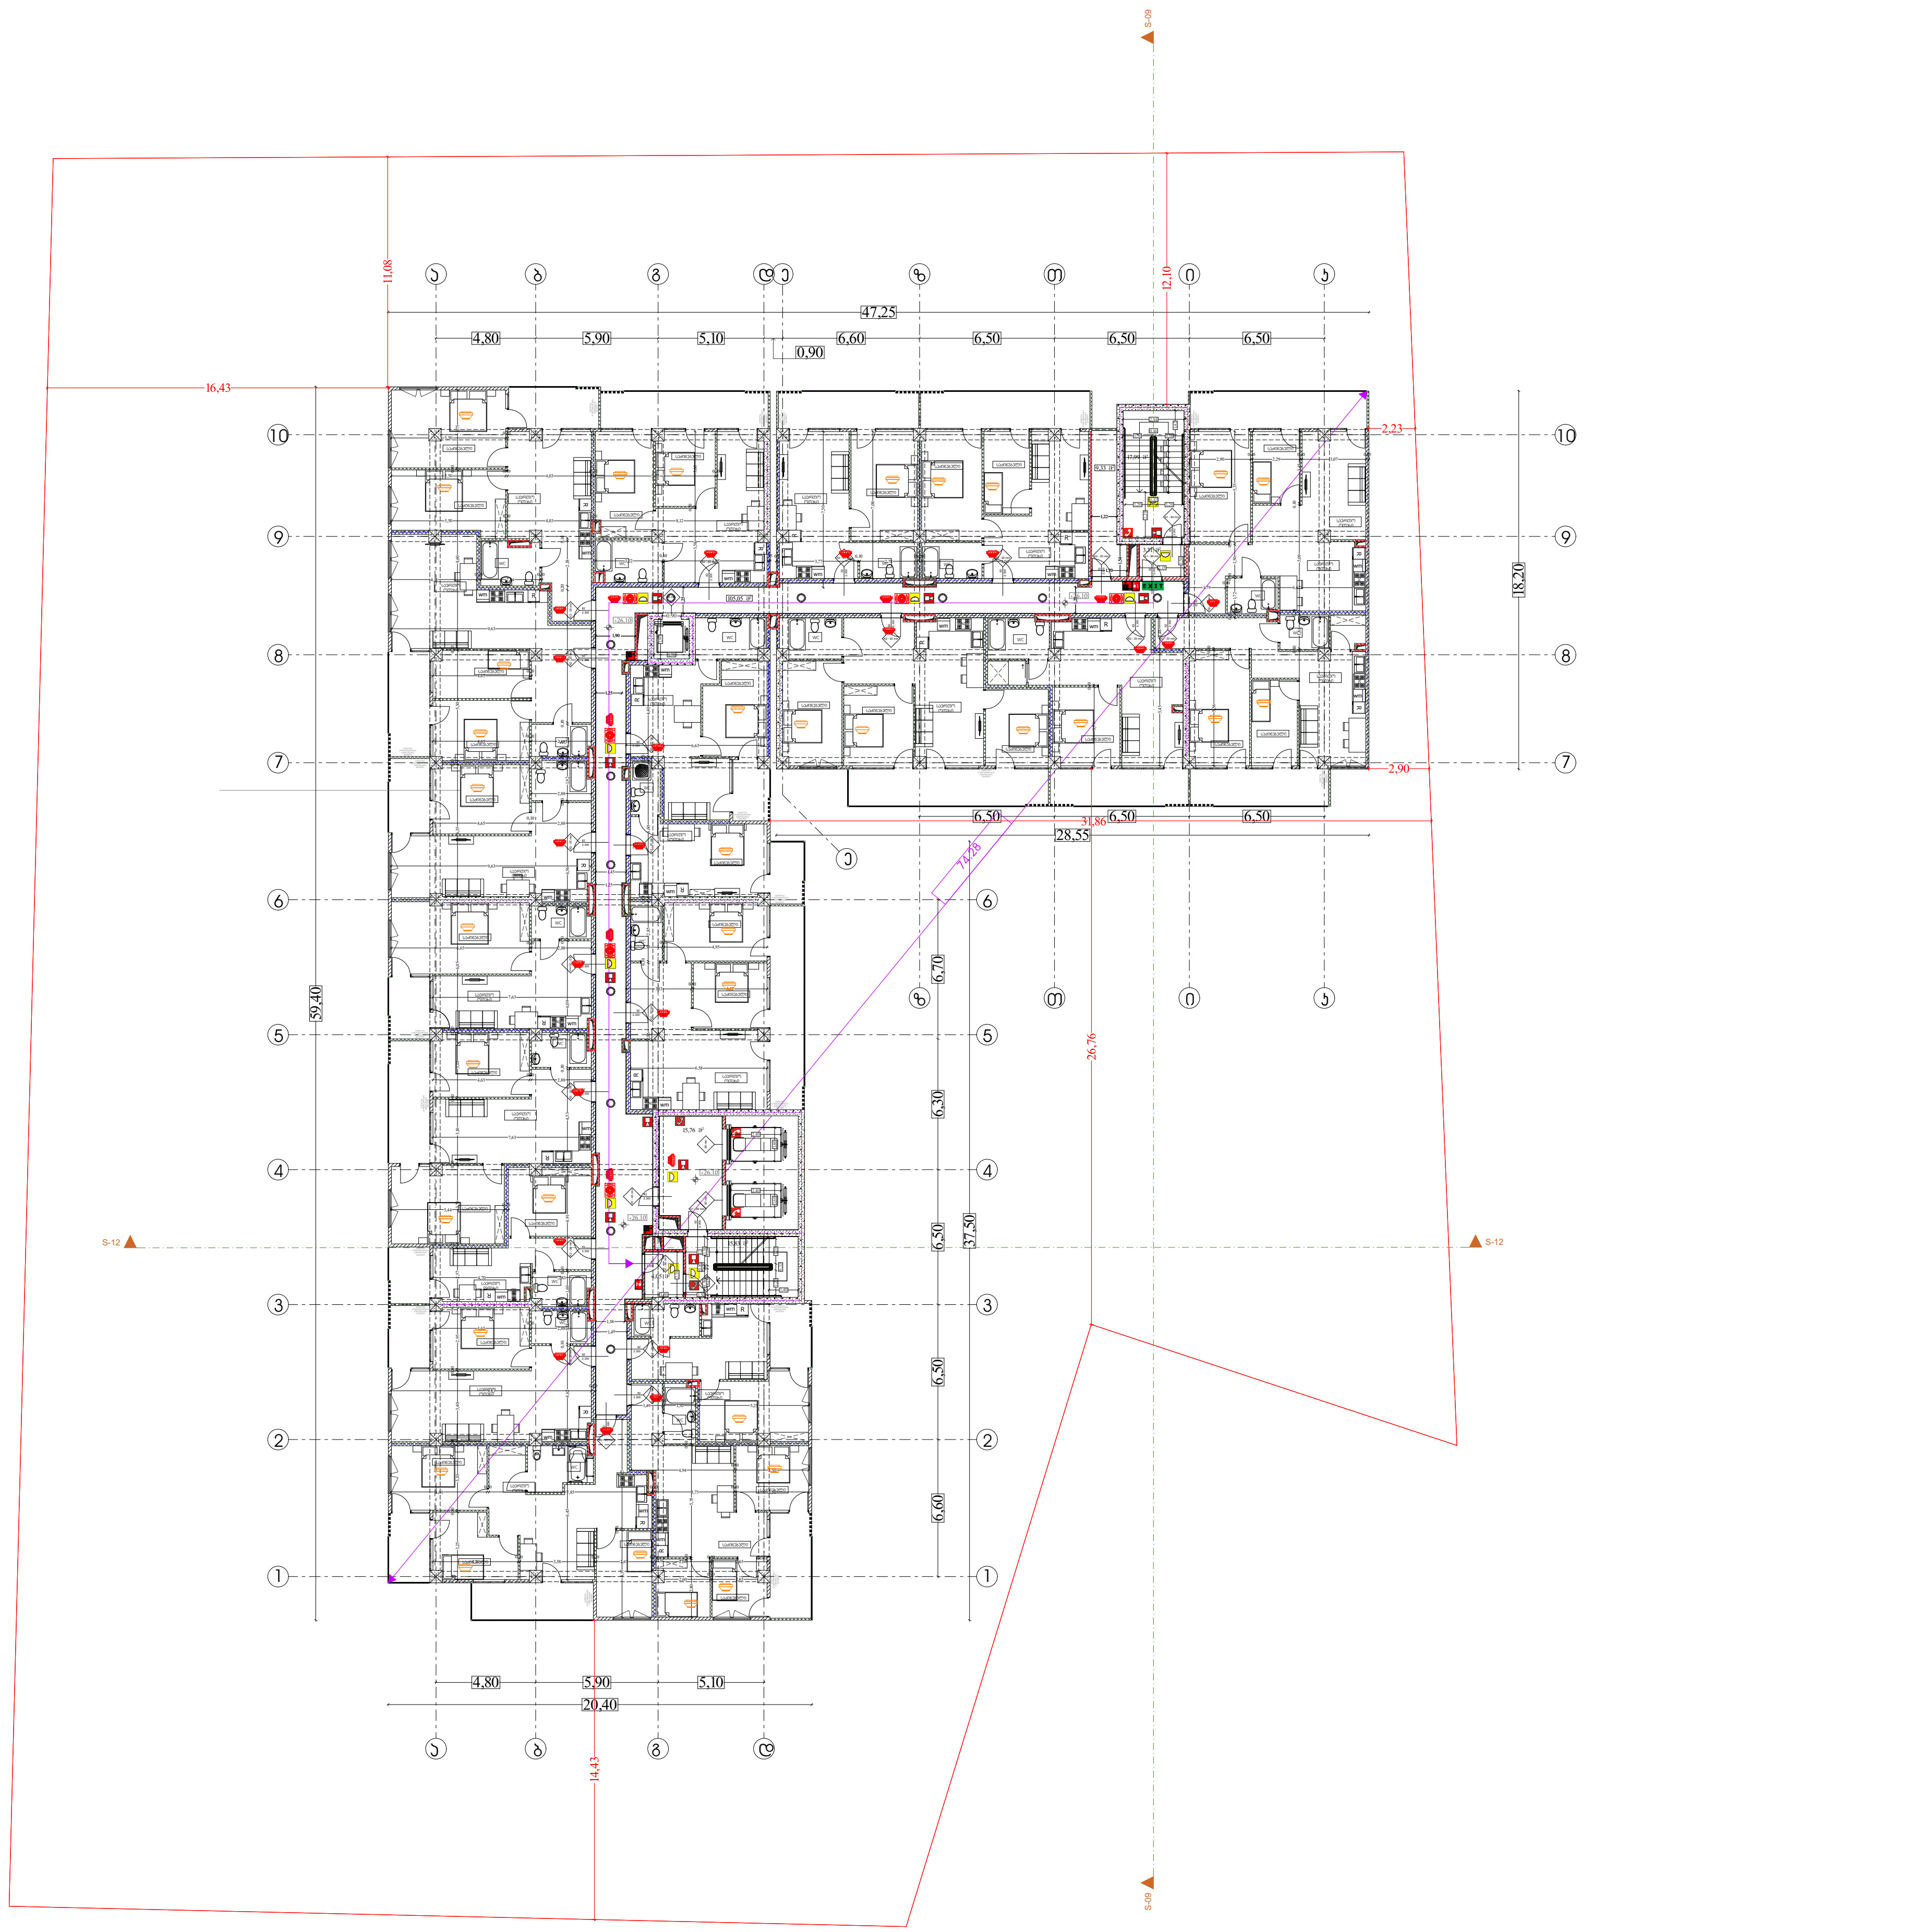

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები	
გარე	3
შიგა	3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / კ-1 / 220 / 90 წთ
- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის ნომერი
- ხანძარმედეგობა (წთ)
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 63

ხ -109

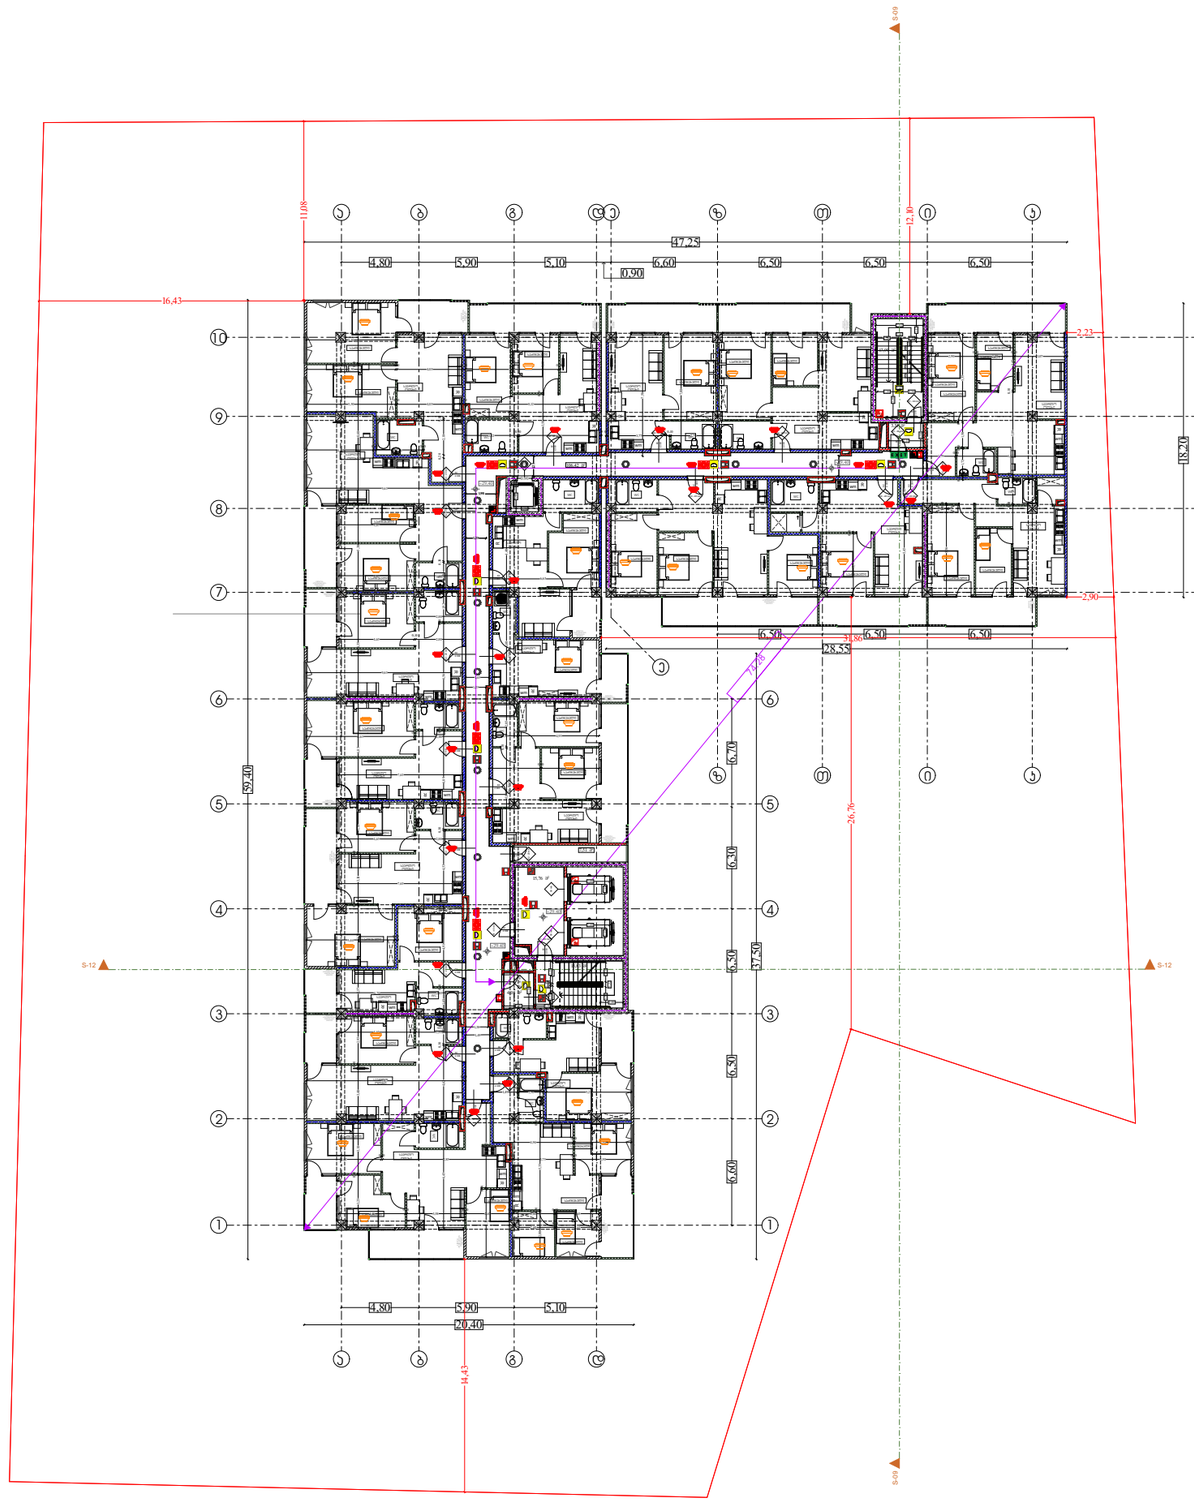

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +29.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ულემვნებები	ბინი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ვერთიკალური)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ჰორიზონტალური)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაფეხურიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამეფსერო დანადგართან კავშირის სისტემა
	კვამლის პატრიბატერი ხელმომწვნი
	კვამლზე მორეგირე მეუნებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სანგანგაშო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საკვარიო განათება
	სახანძრო-სამეფსერო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	კვეროსამხედრო სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად;
ლიფტებს გააჩნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კაპარის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კაპარის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სამაღარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სამაღარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41
დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ს 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი
№ 64

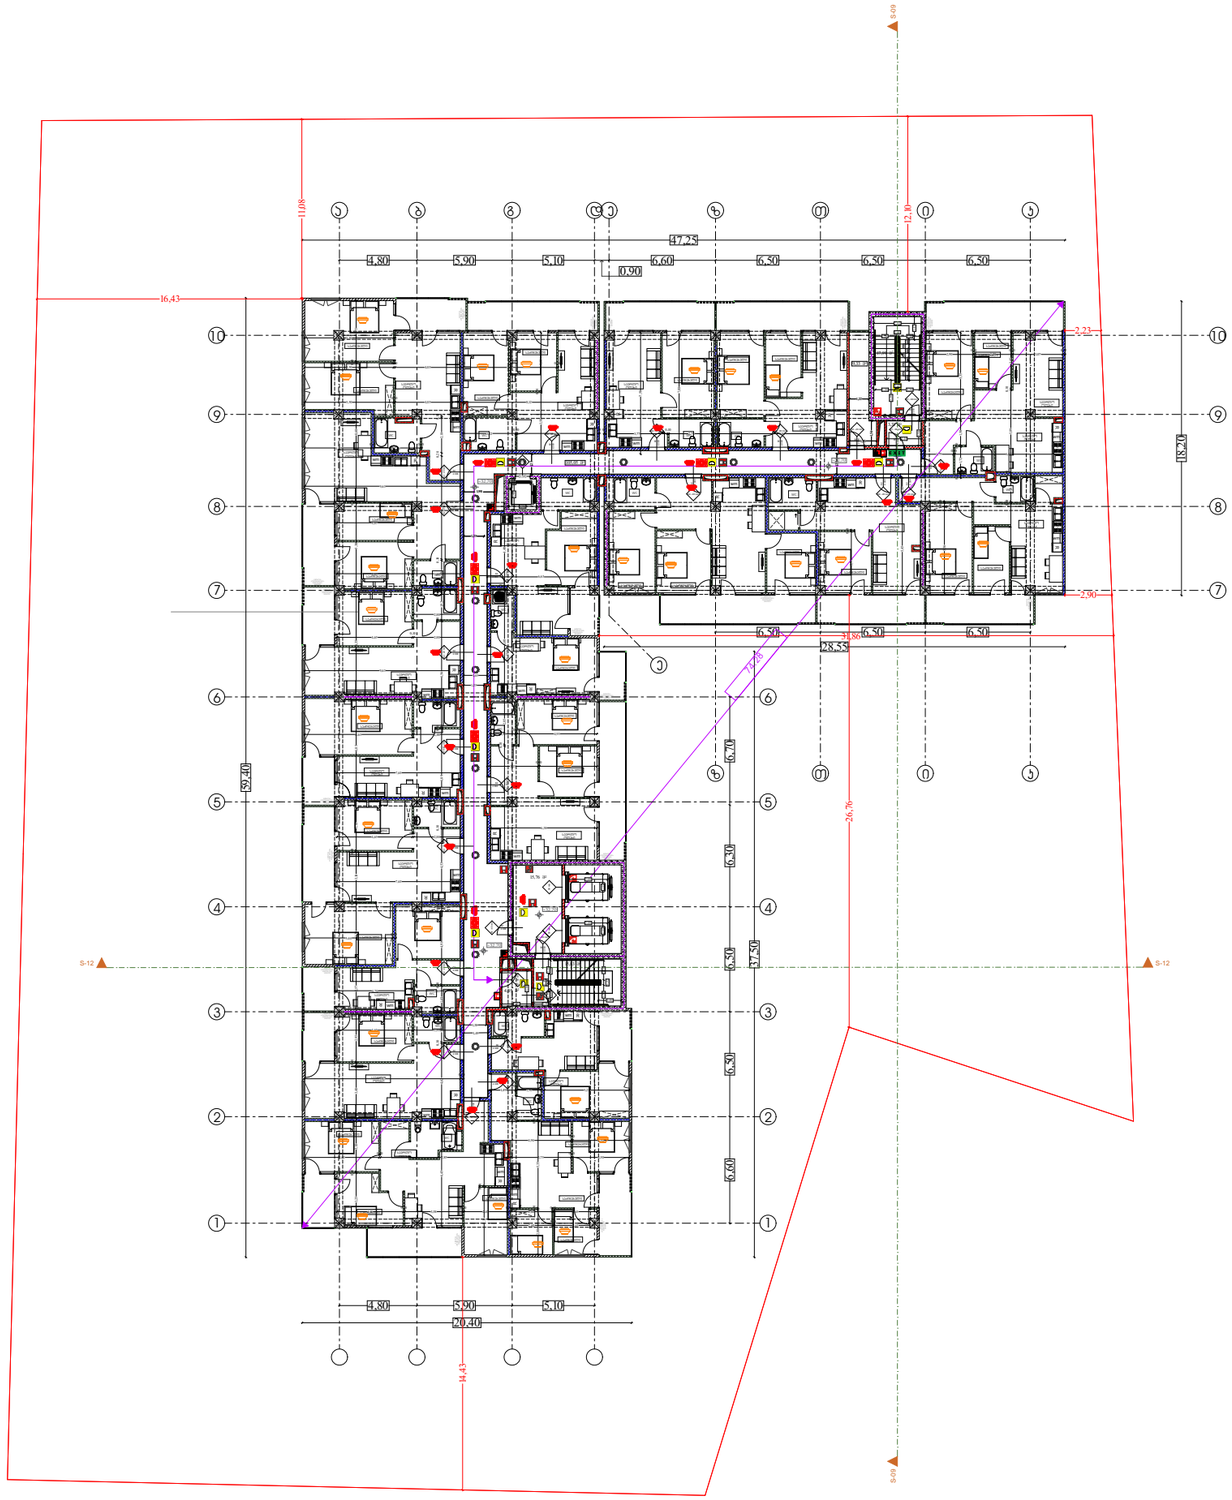

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +32.70 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ულემვნებები	ბლი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიჩრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიჩრები შიგა	0
იბაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმქრი
	სახანძრო მილღობარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამეგველო დანყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის აბორმბერი ლუმოშრენი
	კვამლზე მორეკირე მეწყებელი
	სახანძრო მანგშის ღილაკი
	სმენმგბო ხმოვანი მანგშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საევარიო მანათება
	სახანძრო-სამეგველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტომაზეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად;
ლიფტებს გააჩნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კარის დაწნევის სისტემით.
ფერეშნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კარის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ს 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 65	ბ -111

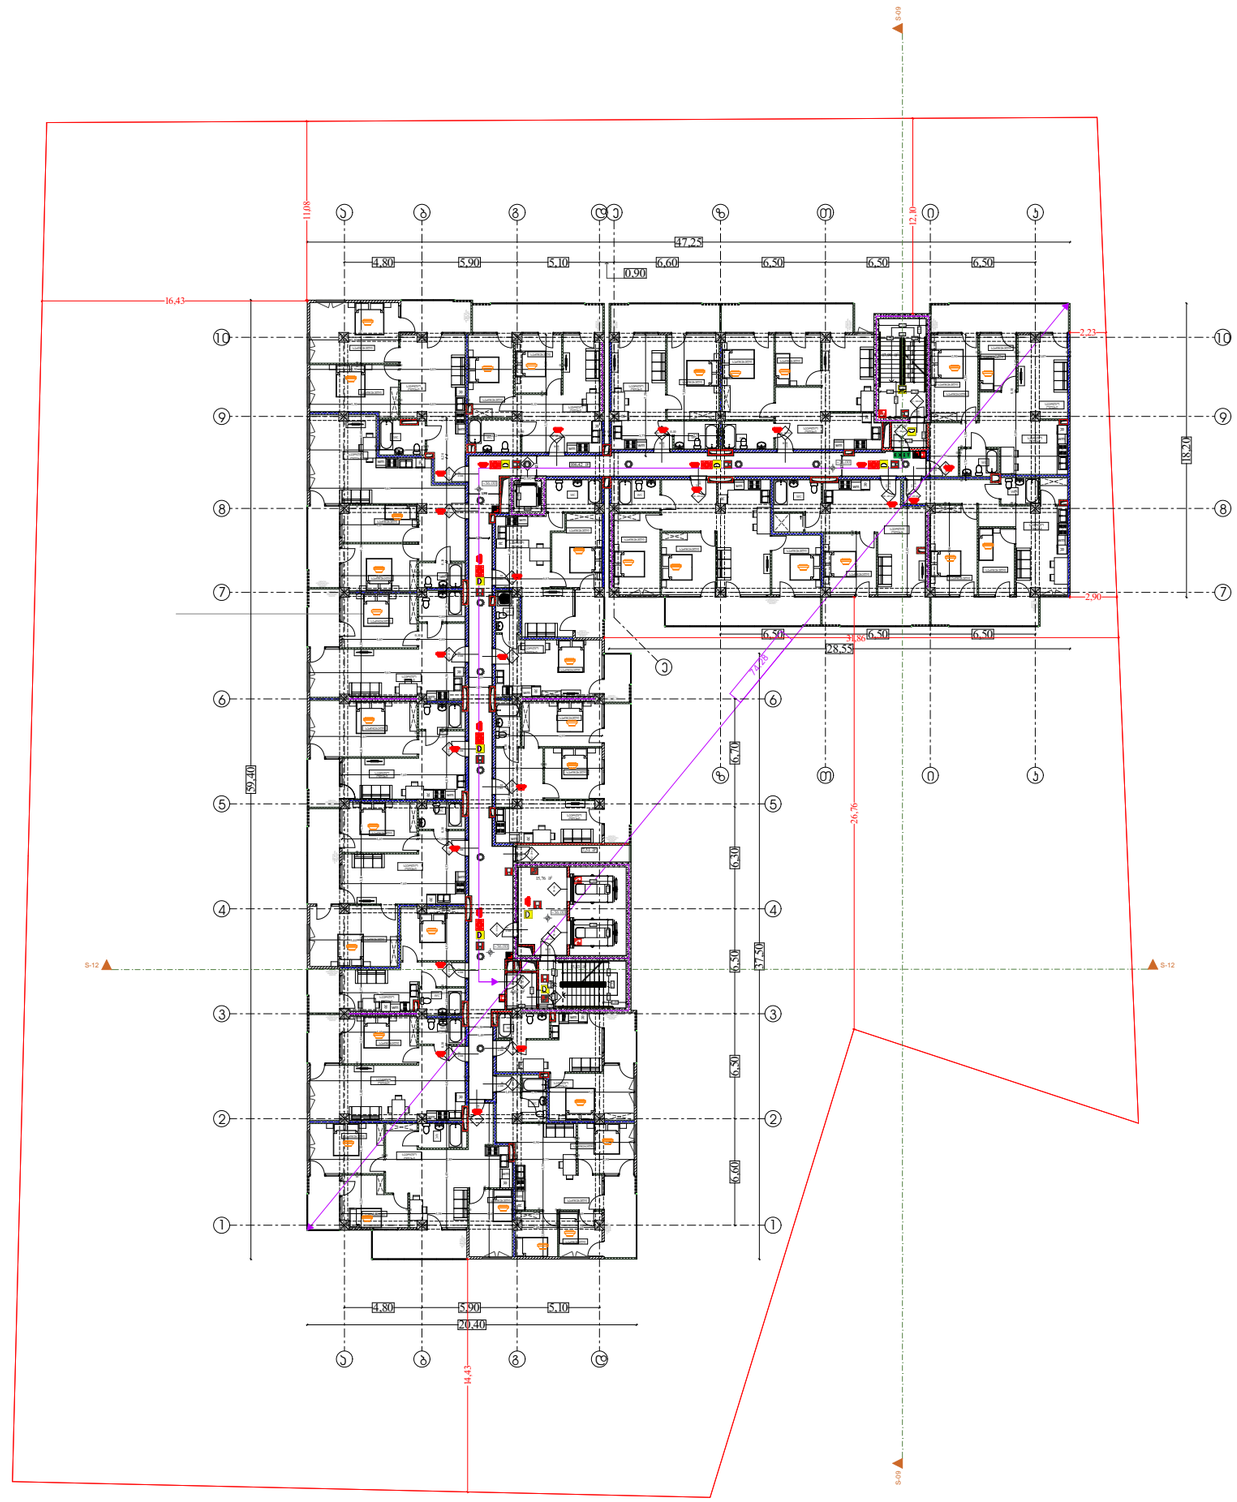

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +36.00 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ულემვნებები	ბლი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამეფსერო დანყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის პატრმებერი ლუმომრეველი
	კვამლზე მორეგირე მეუნებელი
	სახანძრო გზგამის ღილაკი
	სგზგნებო ხმოვანი გზგამის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საკვარიო განათება
	სახანძრო-სამეფსერო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	კვტომატიკი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად;
ლიფტებს გააჩნია მექანიკურად განიავებადი შოებები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კარის დაწნევის სისტემით.
ღერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/
კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კარის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
ღენის გათოშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდს 28.01.16 წ. №41
დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ს 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი
№ 66

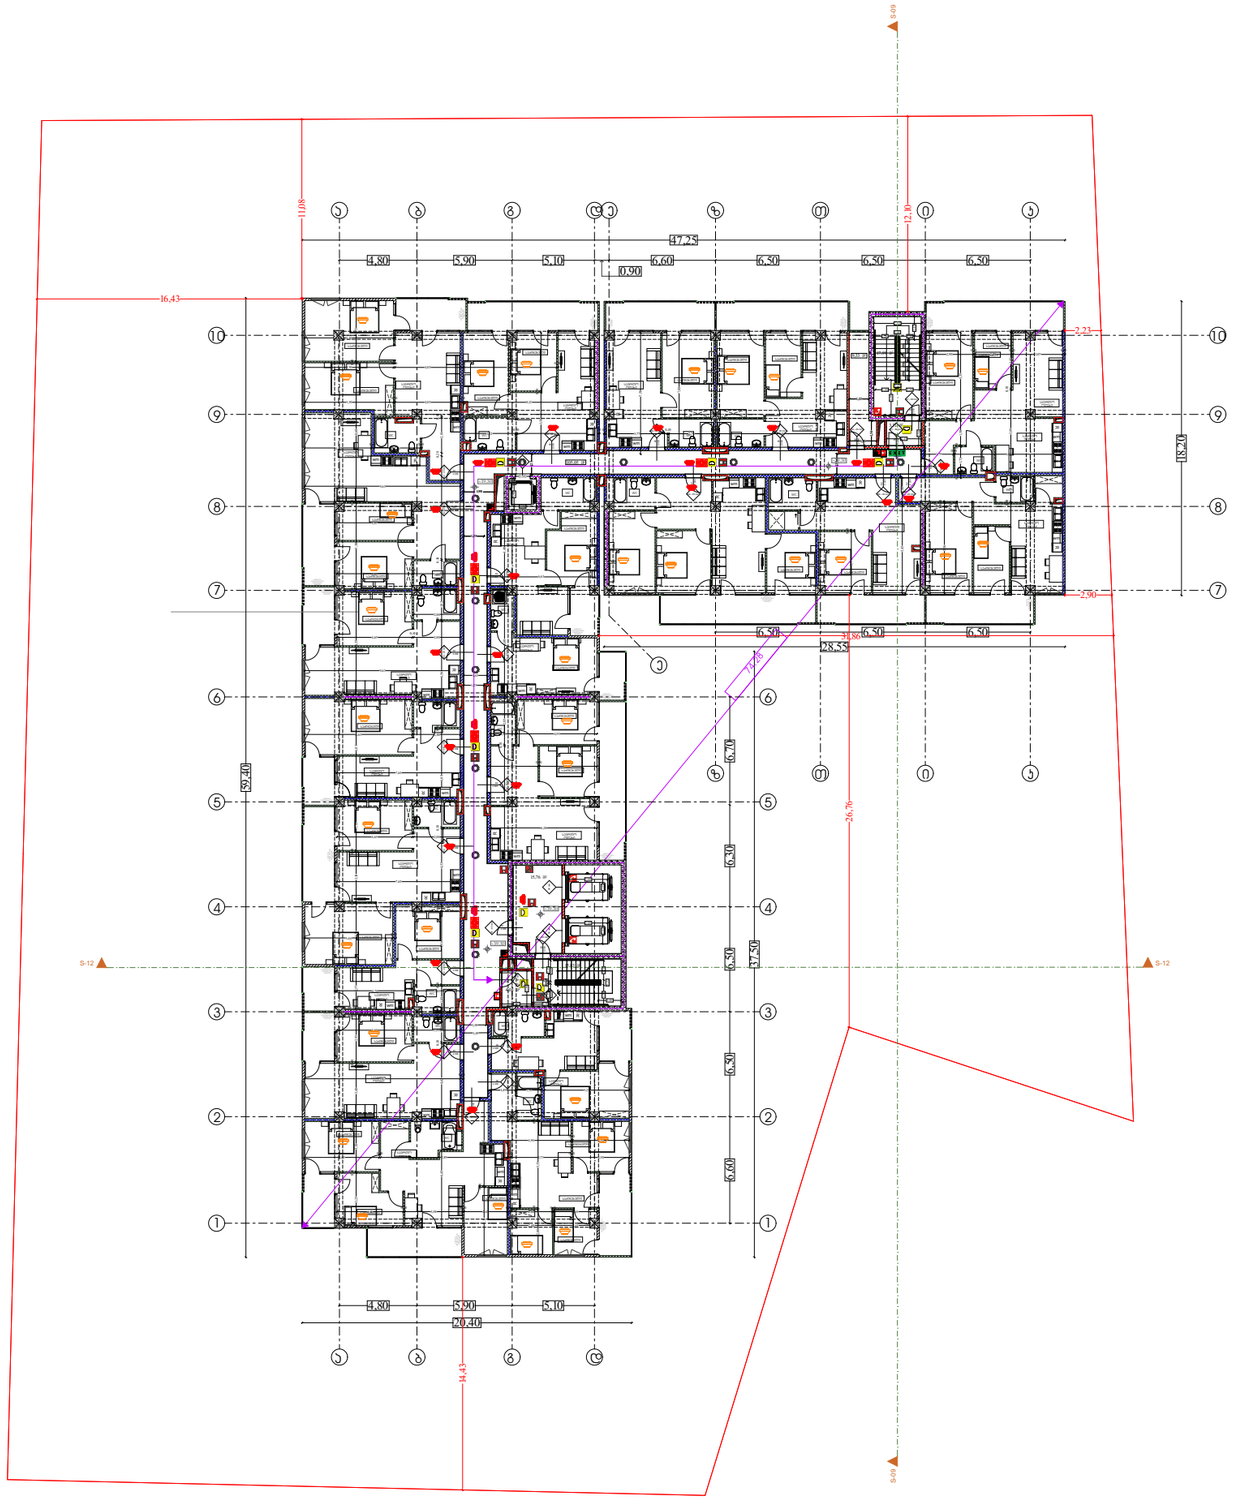

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +39.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ულემვნებები	ბლი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიხრები შიგა	0
იბაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმქრი
	სახანძრო მილღობარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამაგვლო დანყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური ალმოჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო მანგამის ღილაკი
	სამანგბო ხმოვანი მანგამის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საევარიო მანათება
	სახანძრო-სამაგვლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსამხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნაკვლება მექანიკურად;
ლიფტებს გააჩნია მექანიკურად განიკვებადი ფოიეები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კაპრის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიკვების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კაპრის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ს 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 67

ბ -113

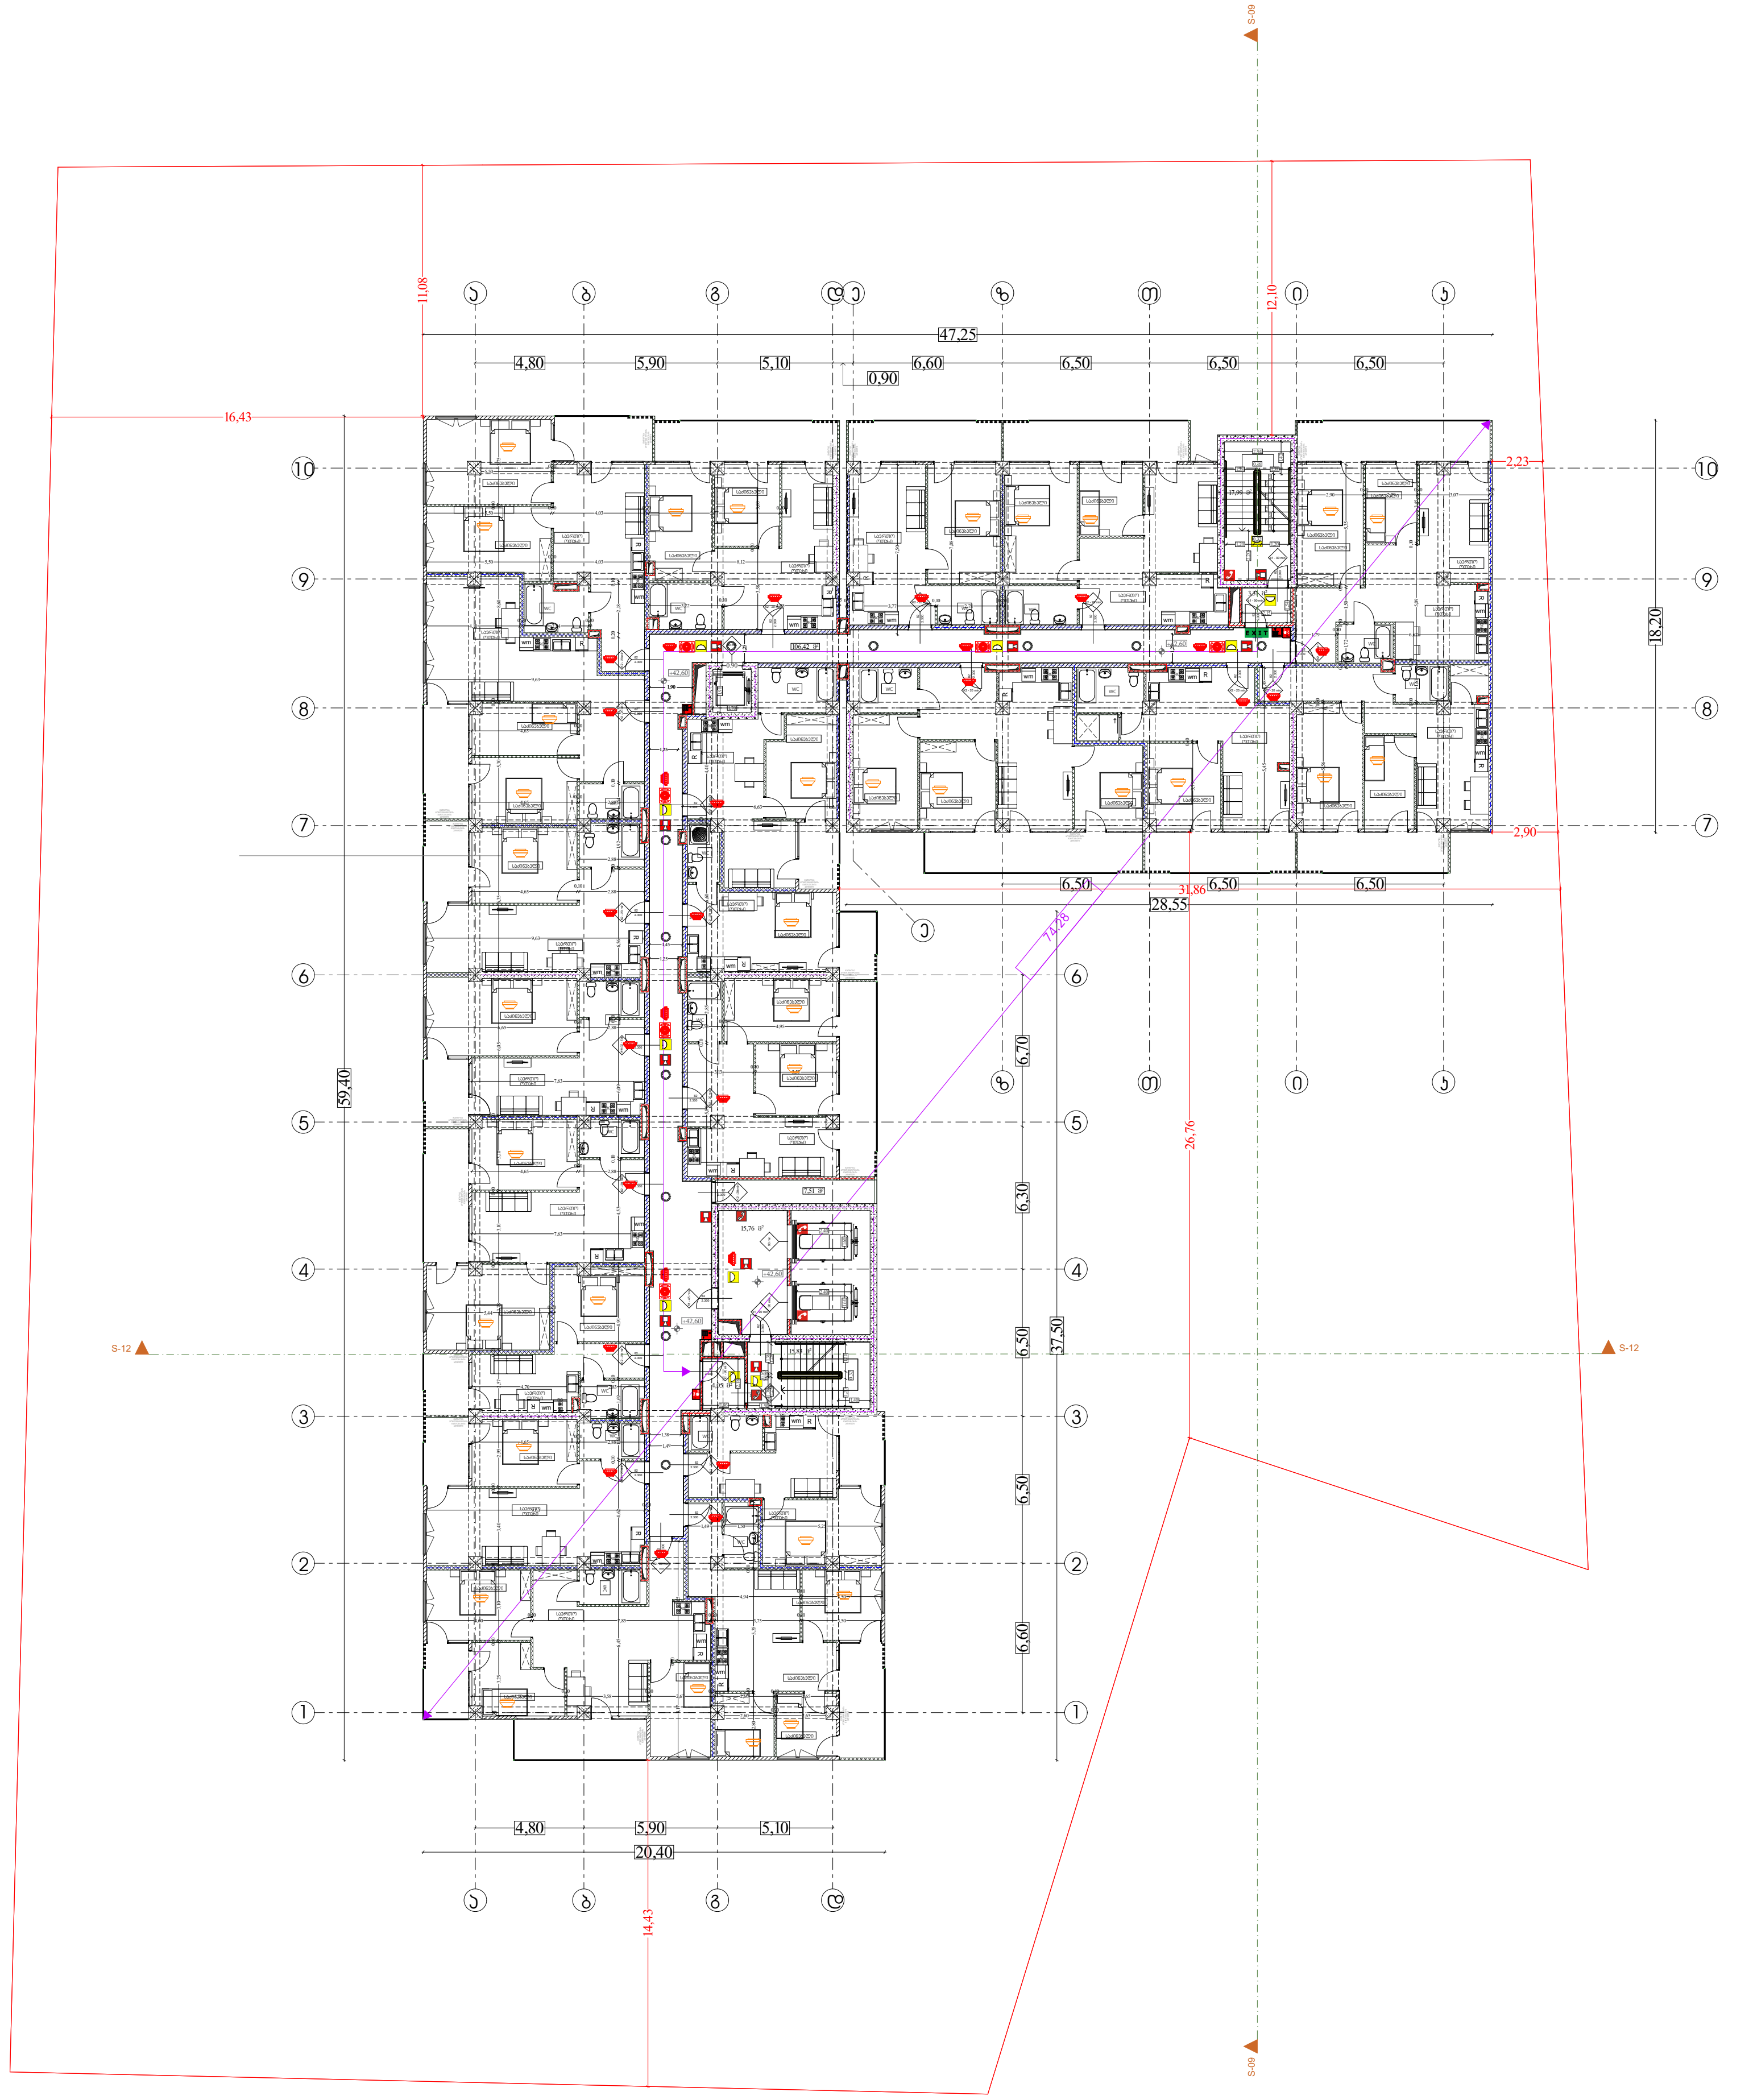

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +42.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები	
გარე	3
შიგა	3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / 220 — კარის თავისუფალი სიგანე
კ-1 — კარის ნომერი
90 წთ — ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

- · - · -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
-----	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- ·· - ·· -	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 68	ხ -114

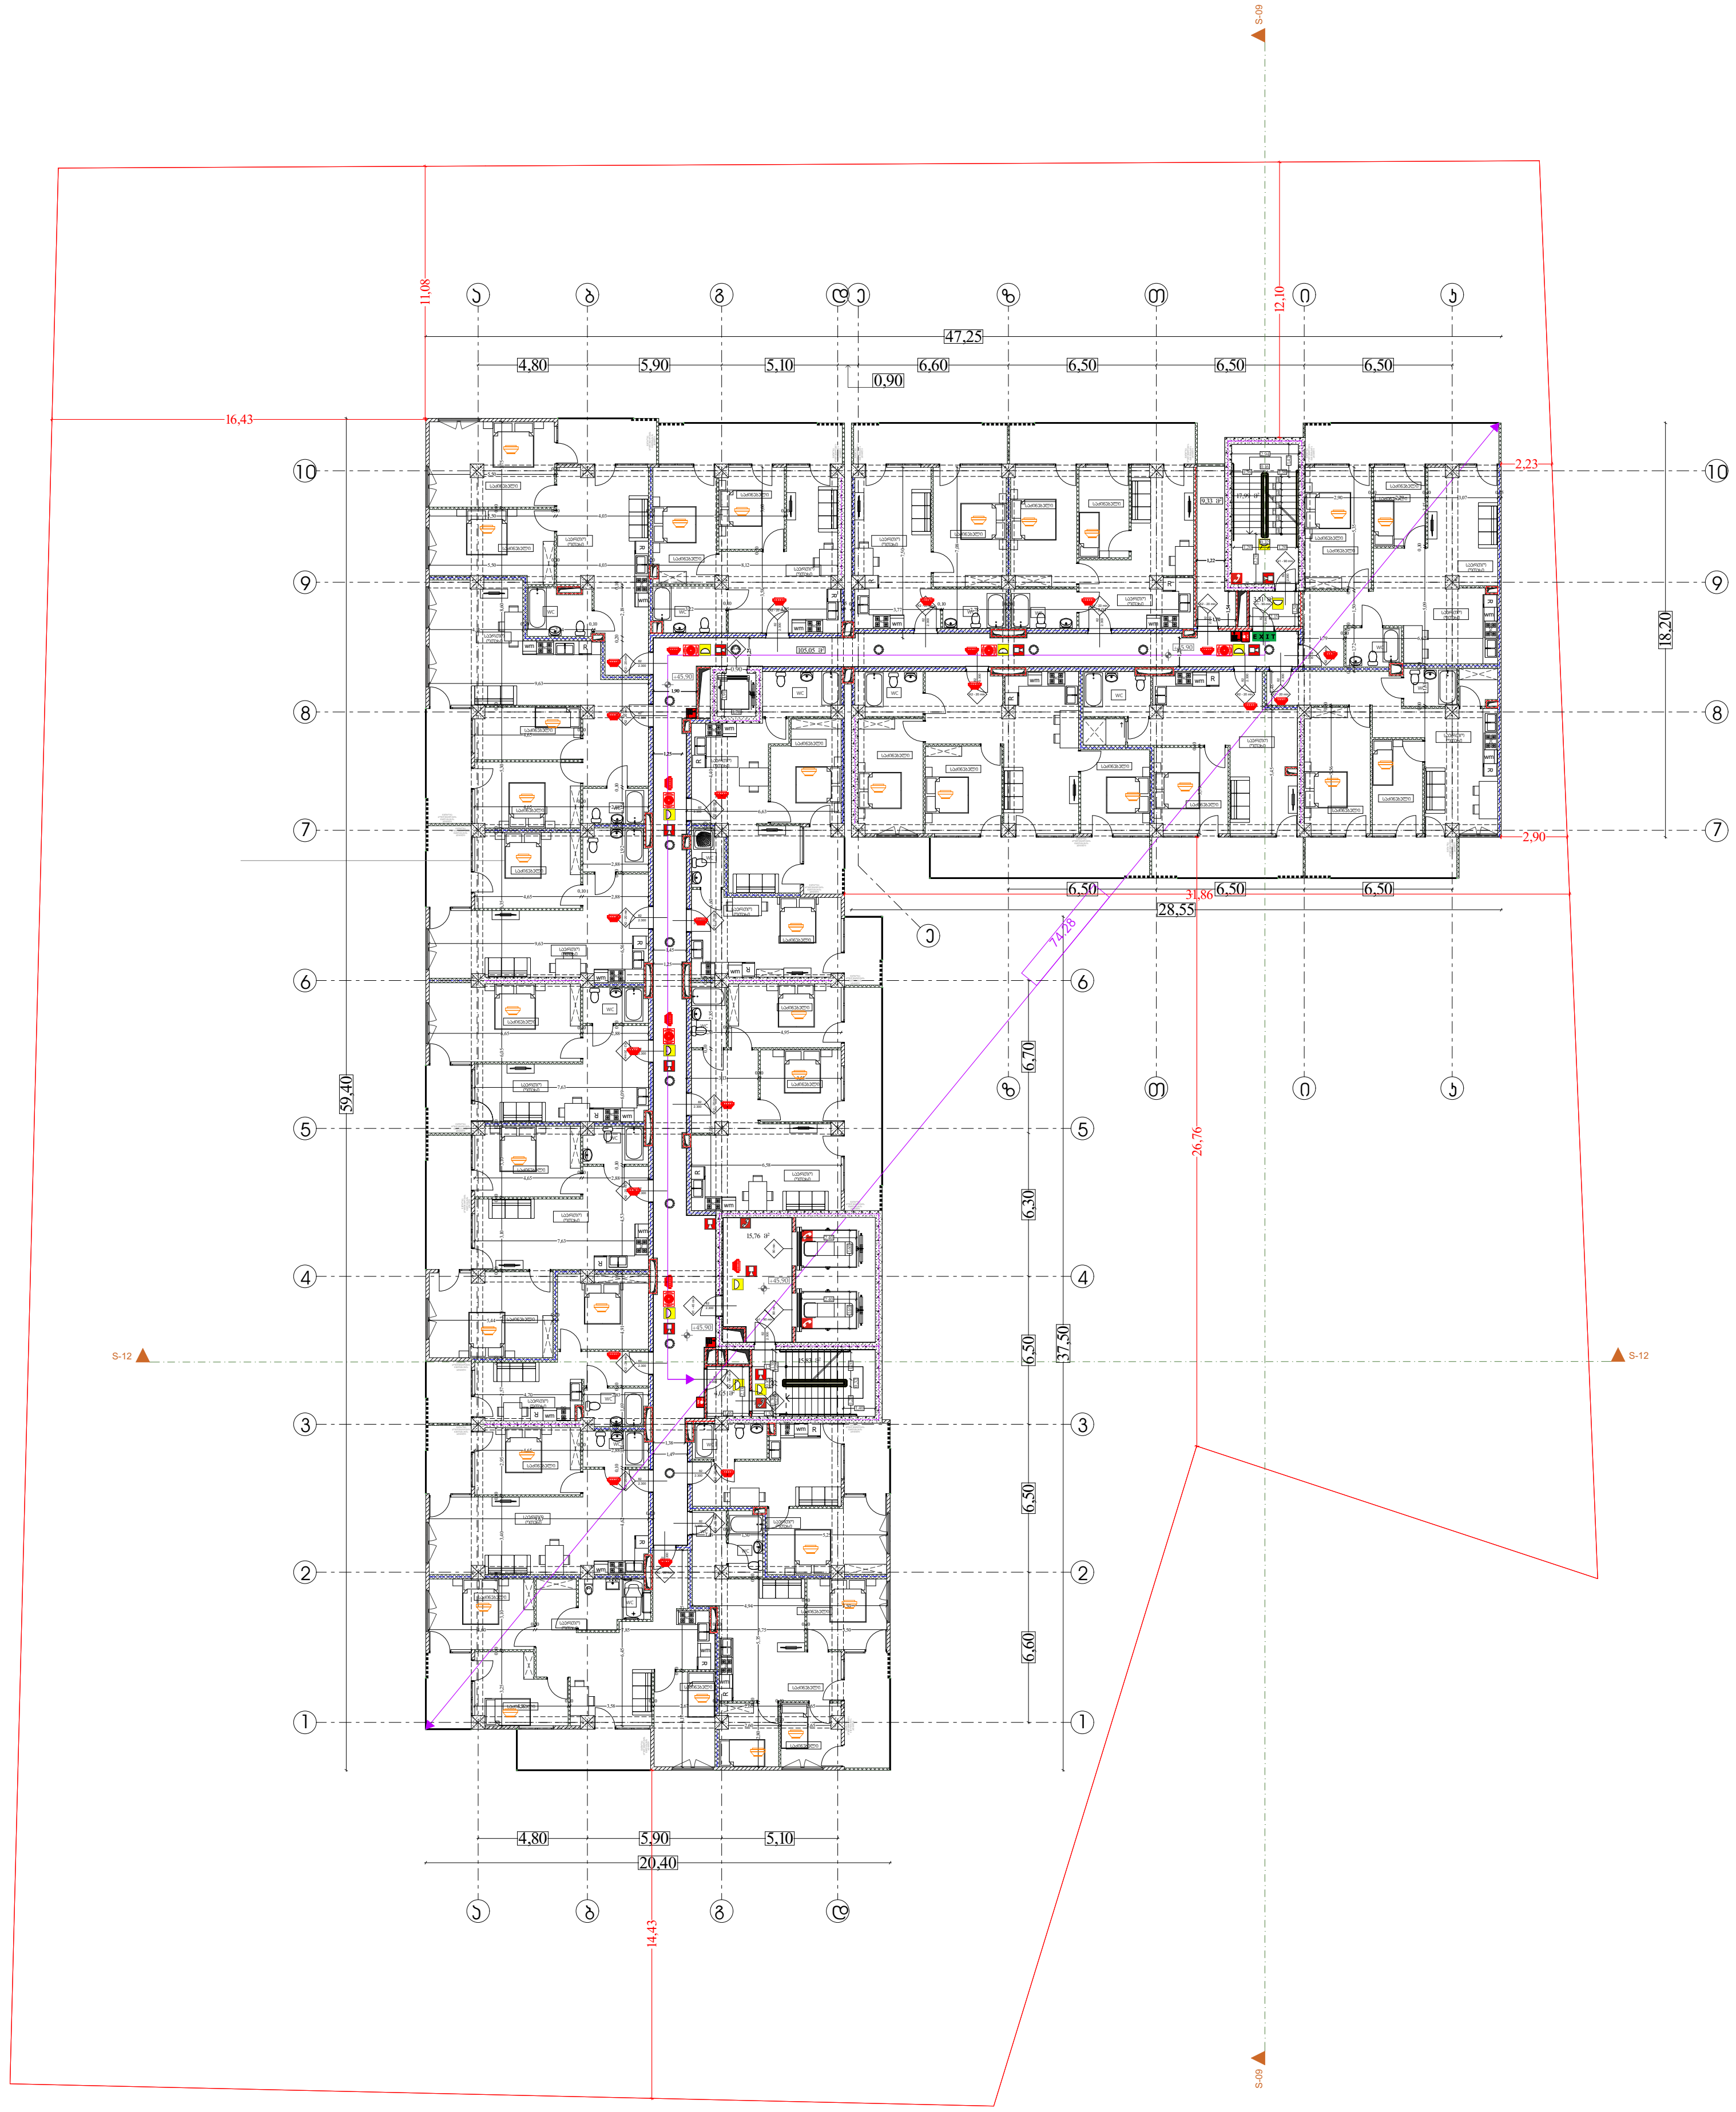

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +45.90 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ელემენტები	ტიპი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები გარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

82 / 220 — ჯ-1 / 90 წთ

- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის ნომერი
- ხანძარმედეგობა (წთ)
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

- · - · -	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
------	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- ·· - ·· -	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახაძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საავარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტოსაშხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად; ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები; ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 69

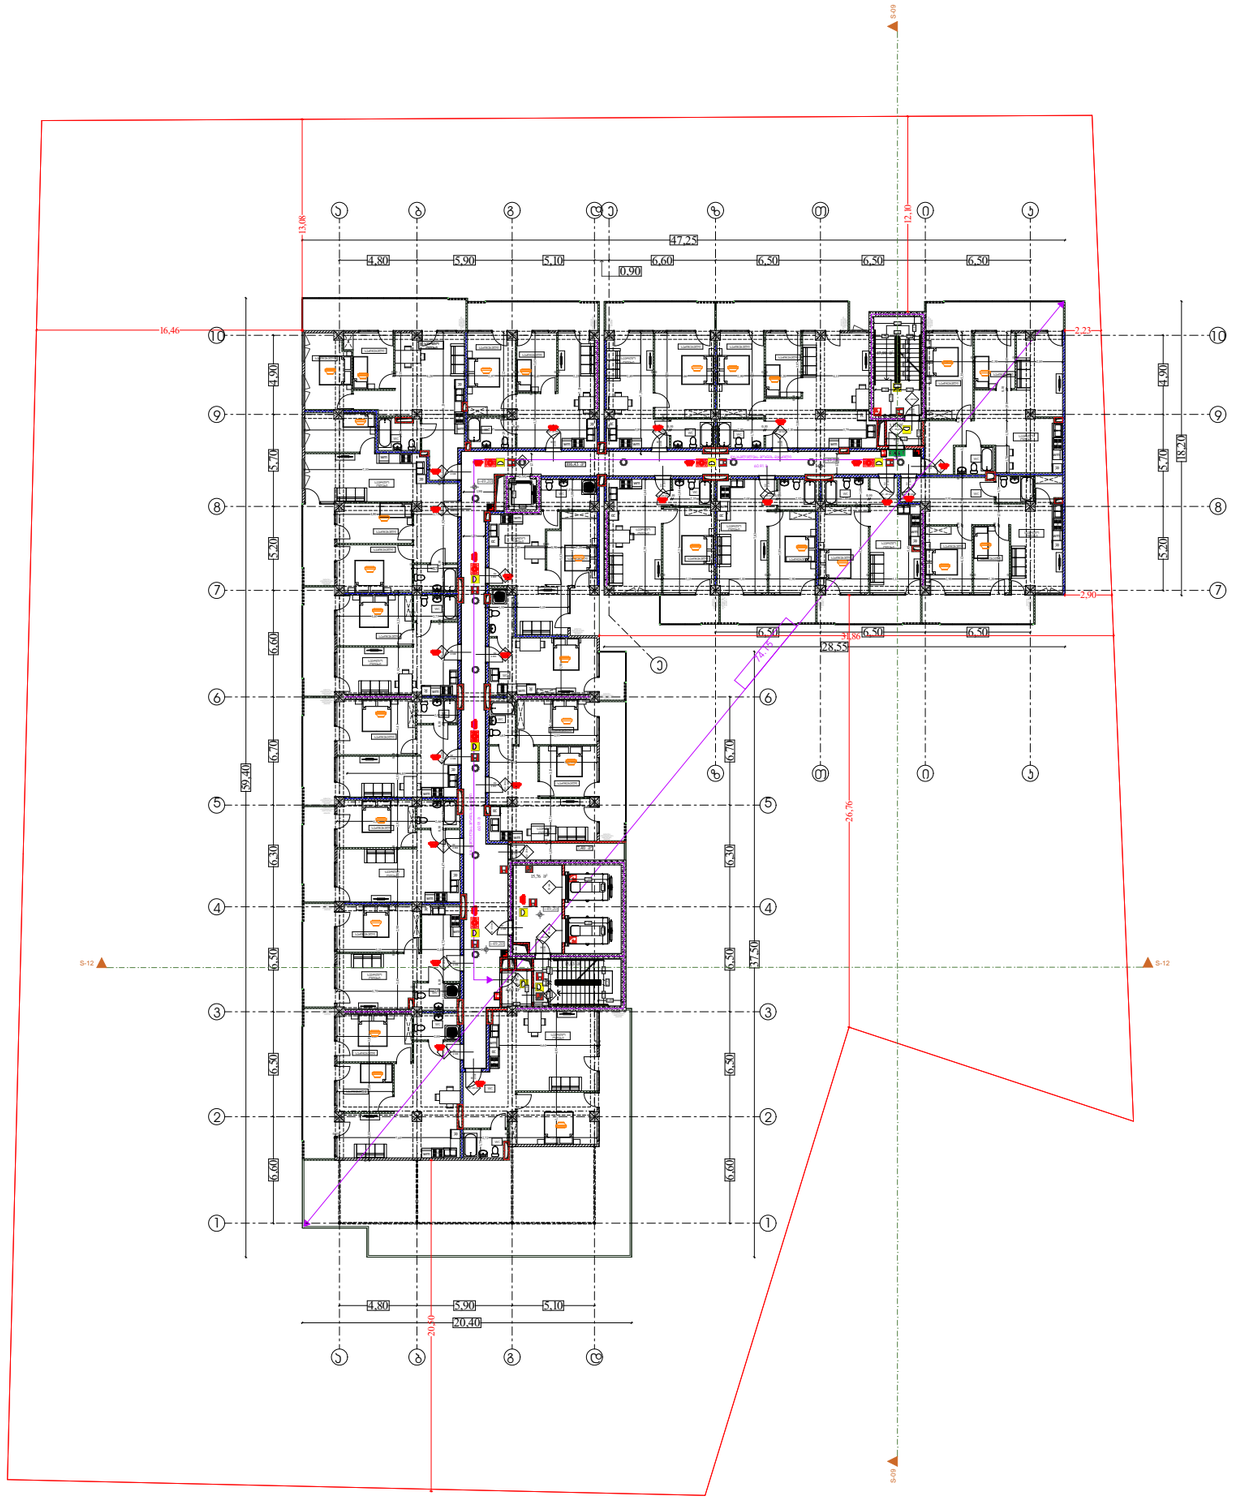

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +49.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ულემვნებები	ბინი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები მარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიხრები მარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმქრობი
	სახანძრო მილდმქრობი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამეგველო დანგრომთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური ჯუმოძრავი
	კვამლზე მორეაგირე მეხეყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანგაშო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საკვარიო განათება
	სახანძრო-სამეგველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	კვამოსამხეფი სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება მექანიკურად;
ლიფტებს გაანია მექანიკურად განიავებადი ფოიეები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კაერის დაწნევის სისტემით.
დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/ კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომგარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ვერსპექტივა 1 " №:405446520

ფერცელი
№ 70

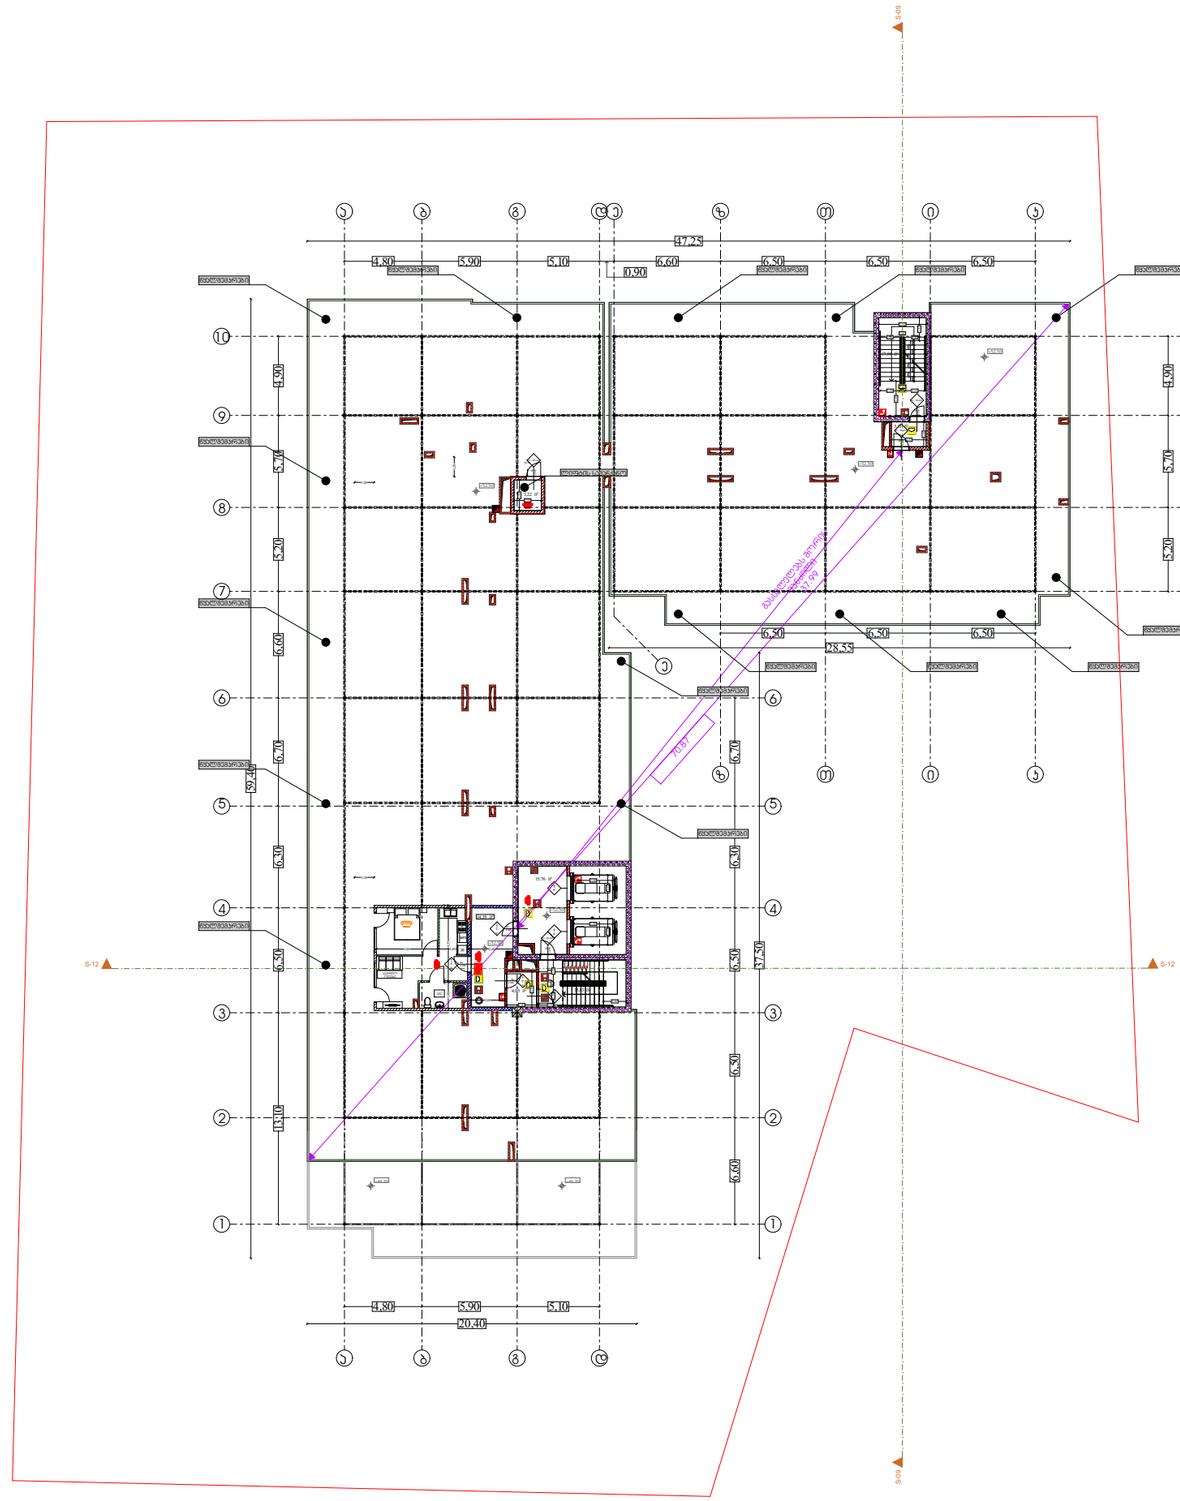

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +52.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

შენობის ულემვნებები	ბლი-1 A
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3
მზიდი კედლები მარე შიგა	 3 3
არამზიდი კედლები და ბიხრები მარე	ცხრილი 602
არამზიდი კედლები და ბიხრები შიგა	0
იბაის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	2
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილი	1

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

	კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა, სახანძრო-სამაშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმოჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანგაშო ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საევარიო განათება
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	ავტომატური სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიაველა მექანიკურად;
ლიფტებს გააცნია მექანიკურად განიავებადი შოიები;
ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება კაპრის დაწნევის სისტემით.
ღერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განიავების/
კვამლის მექანიკური გაწოვის სისტემებით;
კაპრის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელმომარაგებით.
დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I- კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 19

ბ -102

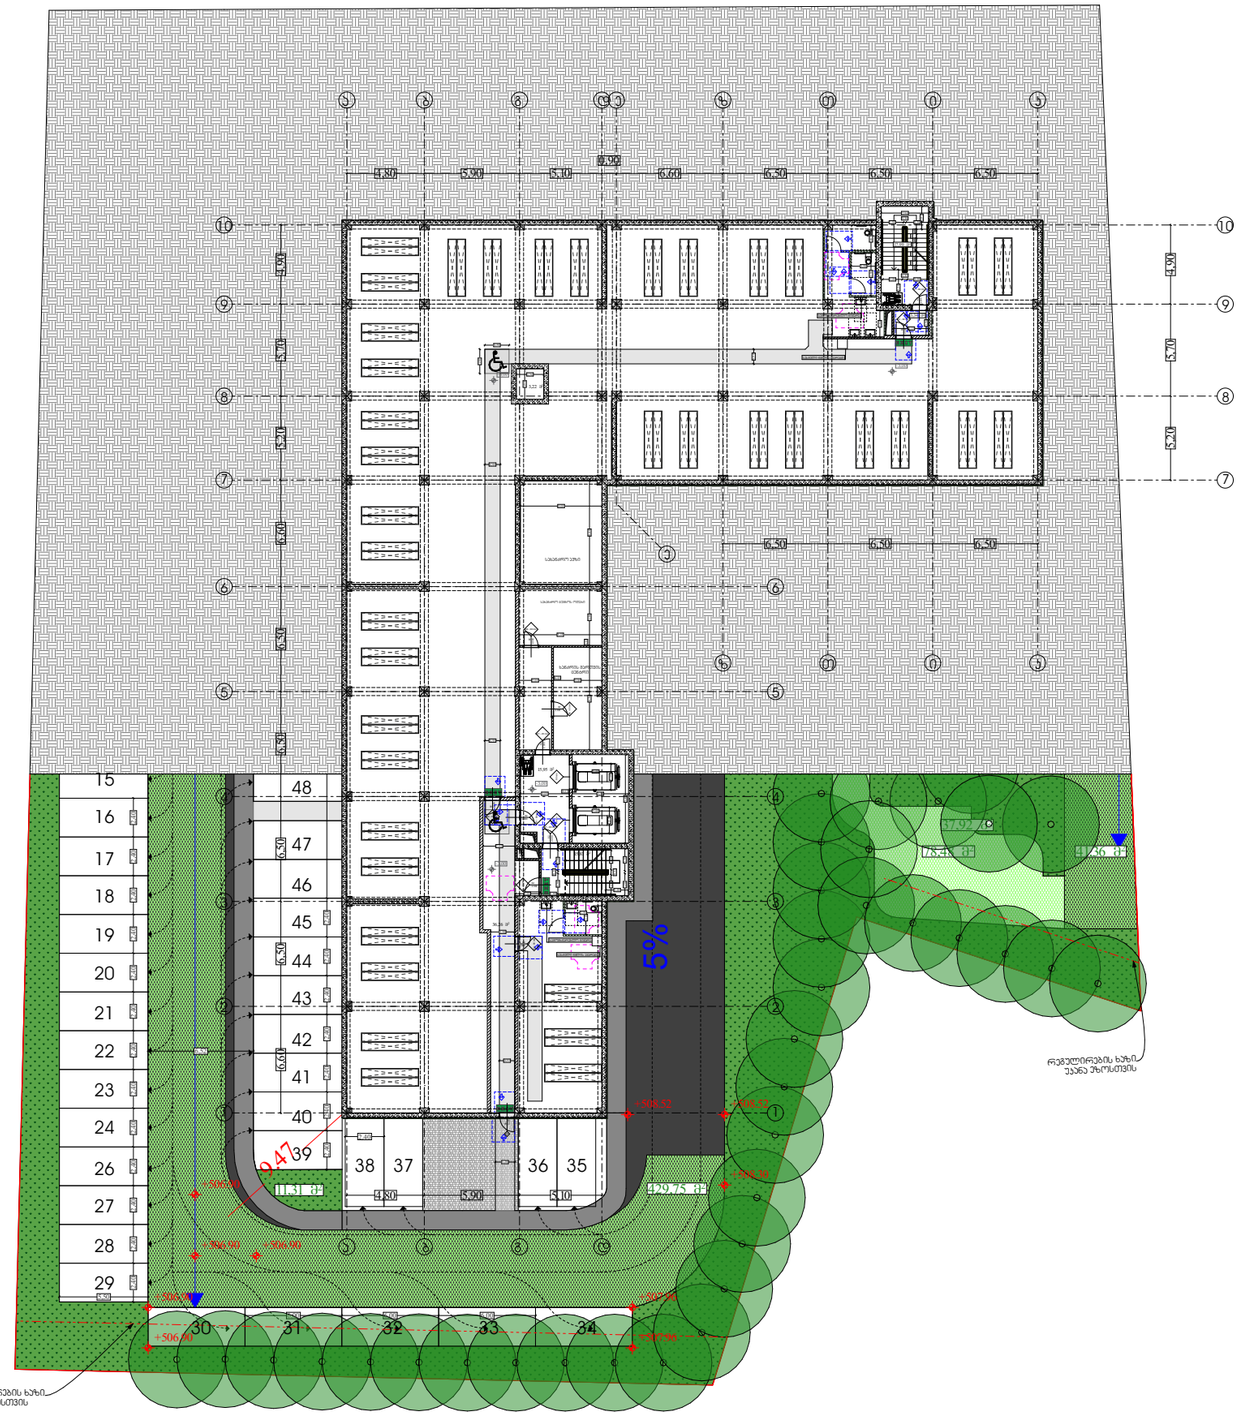
4.90
5.90
5.10
6.00
6.50
6.50
6.50


დემეტრე თავდადებულის ქ.
დემეტრე თავდადებულის ქ.
დემეტრე თავდადებულის ქ.
11.5%
5%
5%

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

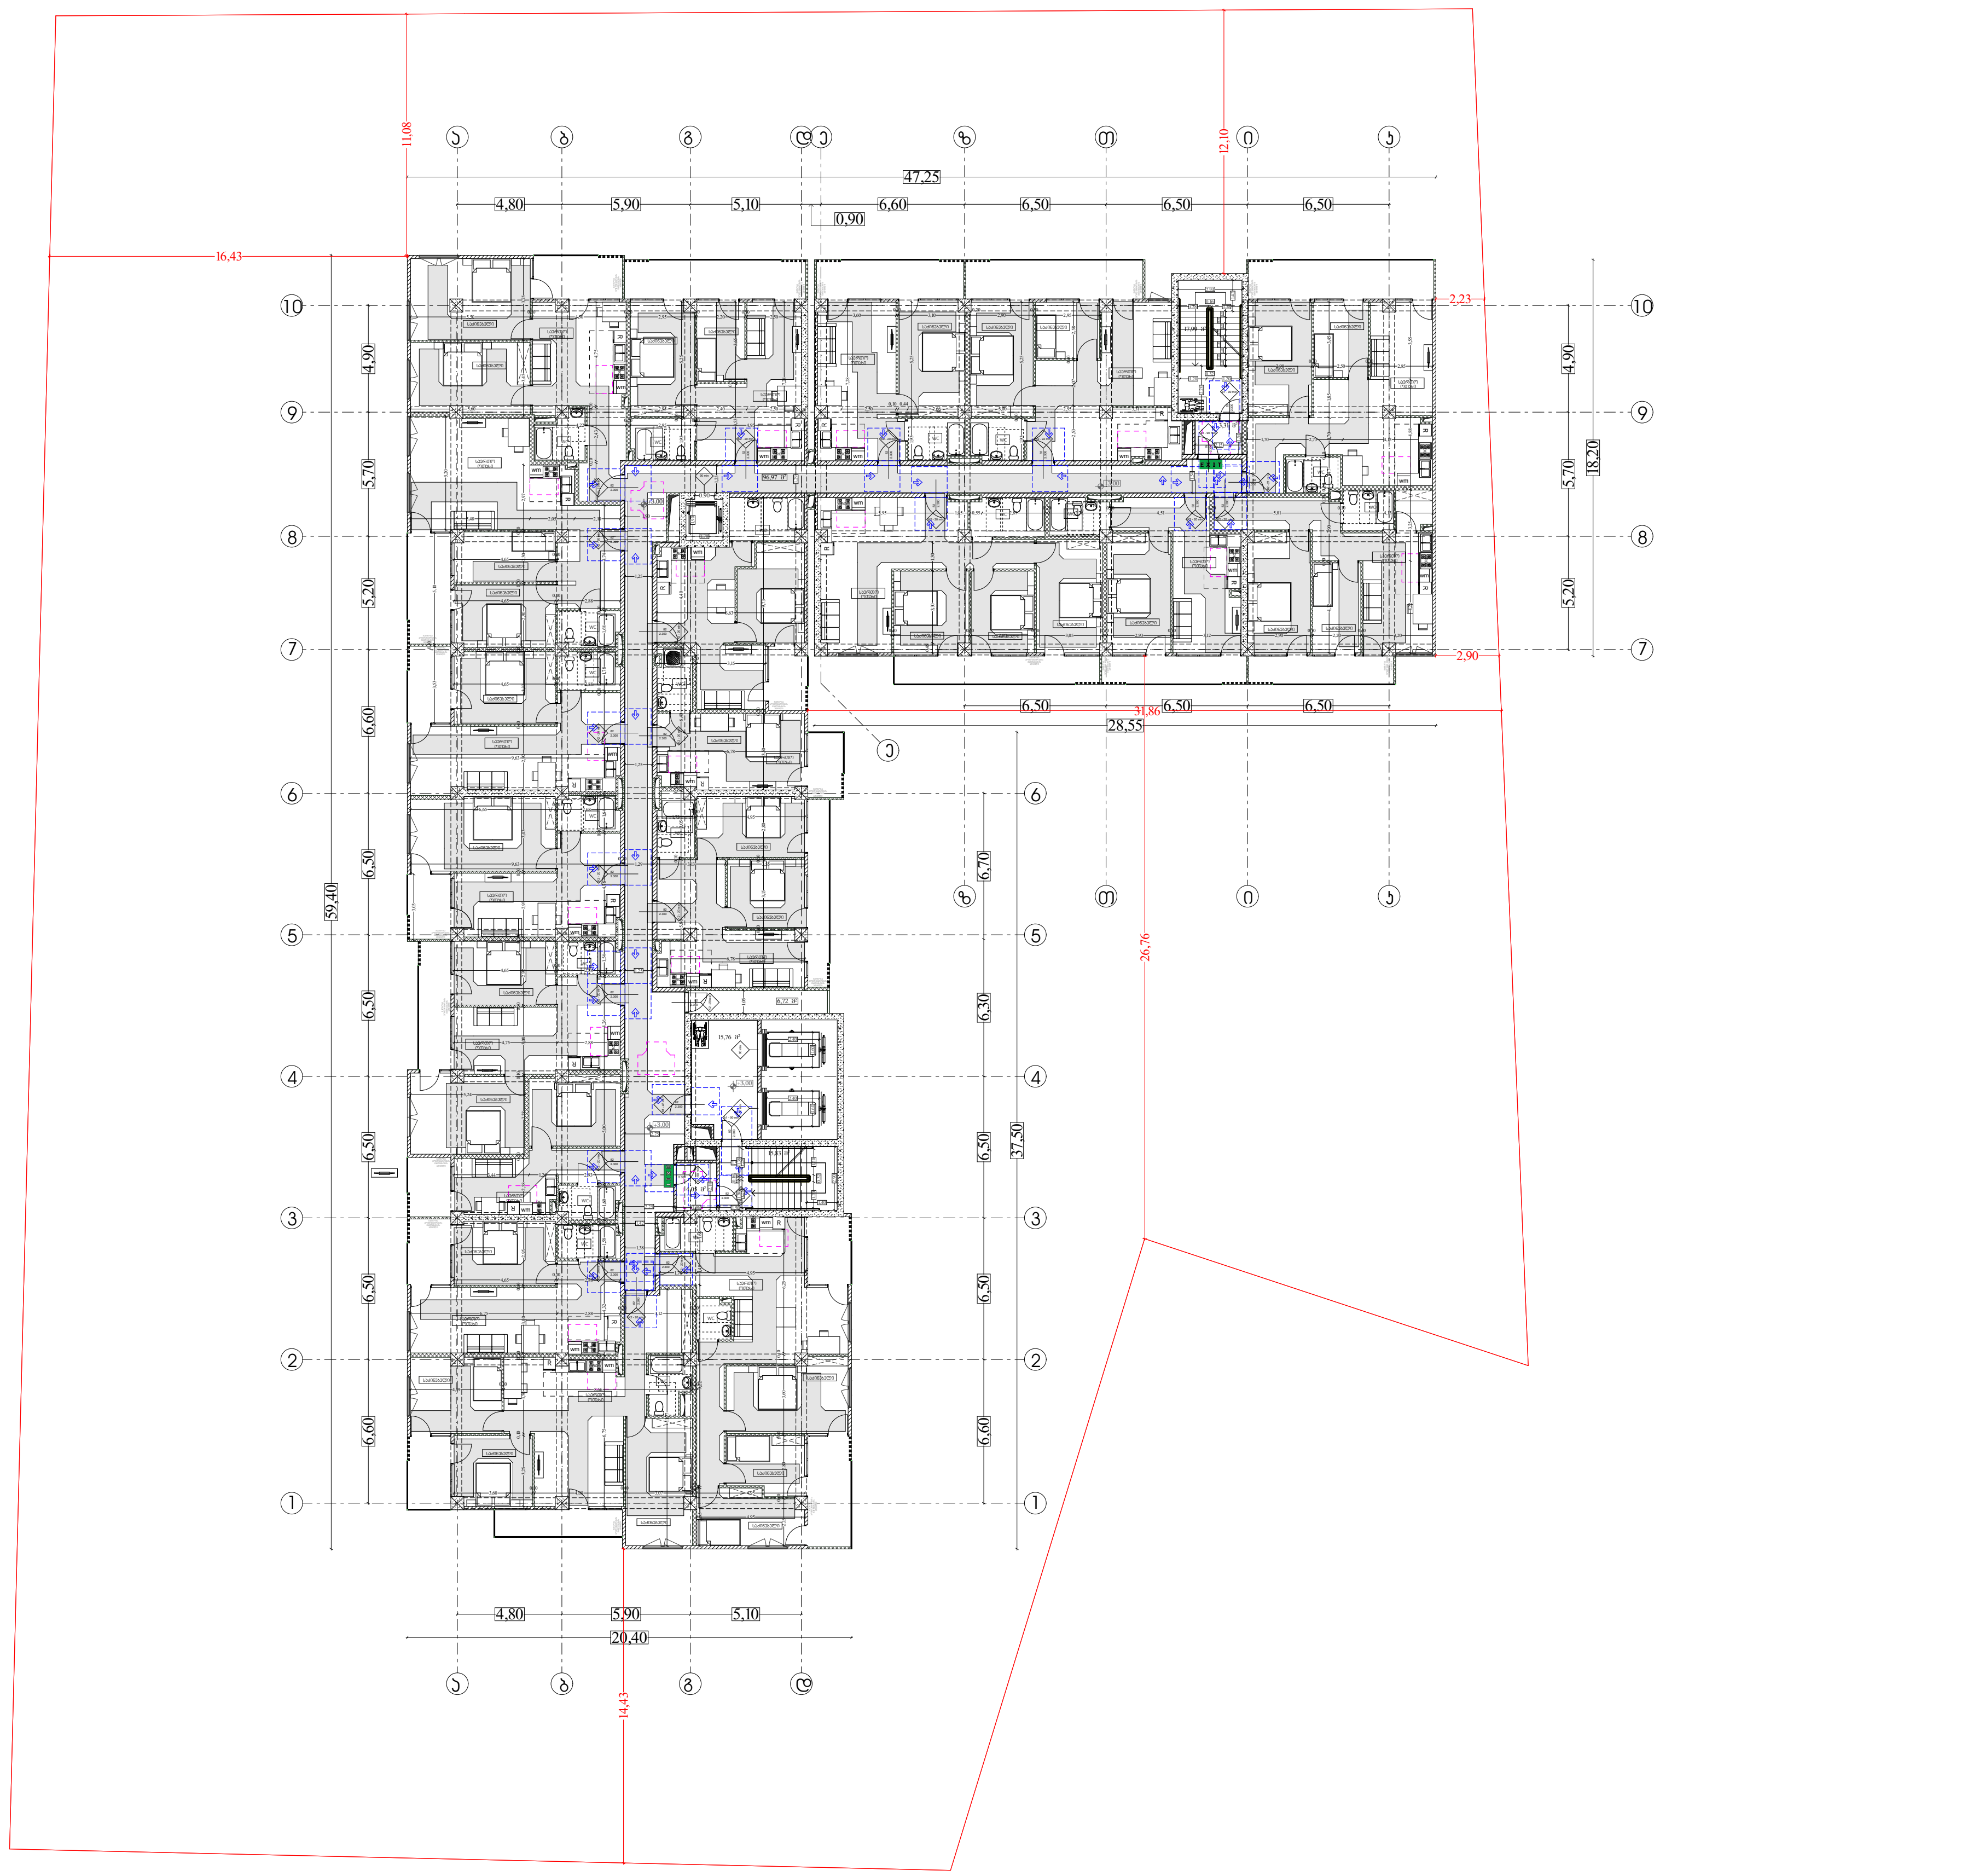

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 | ვარიანტი 2 | ვარიანტი 3 | ვარიანტი 4

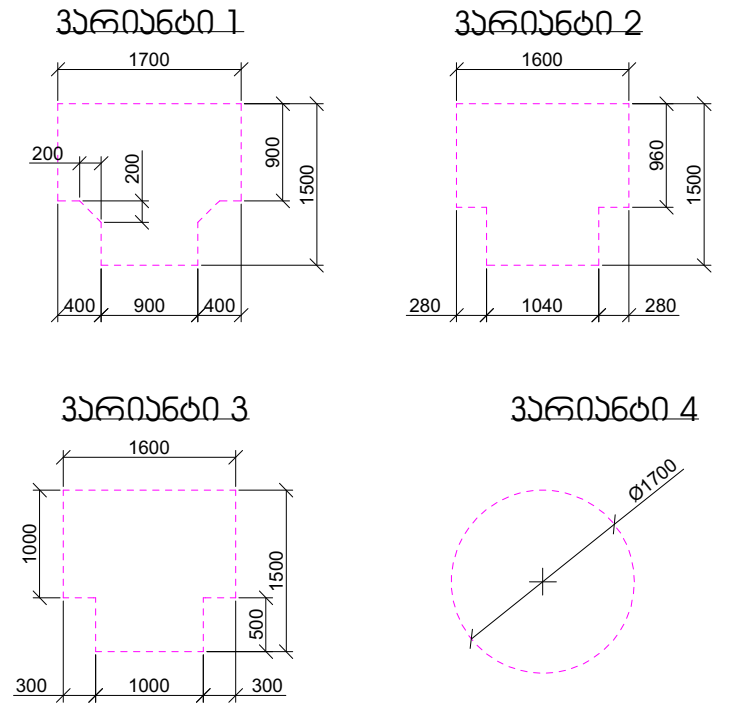

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

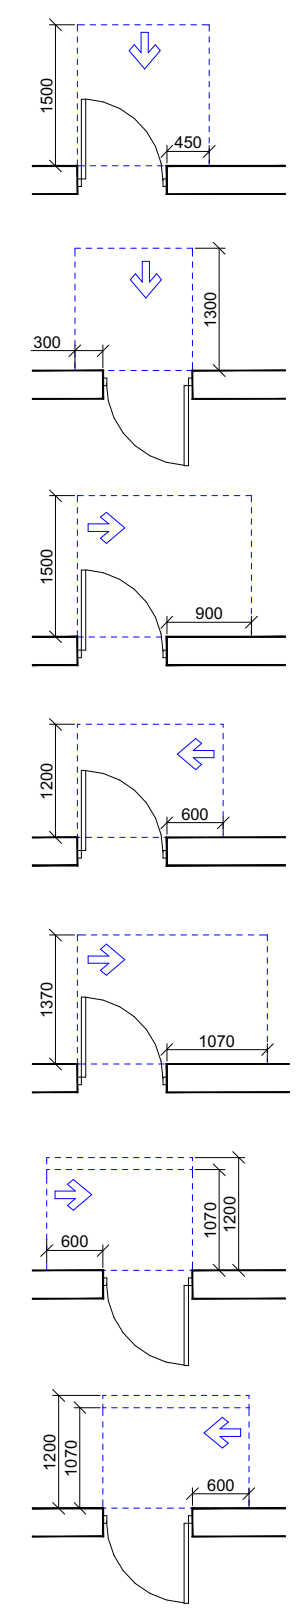

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 76

აე - 102 - მგ

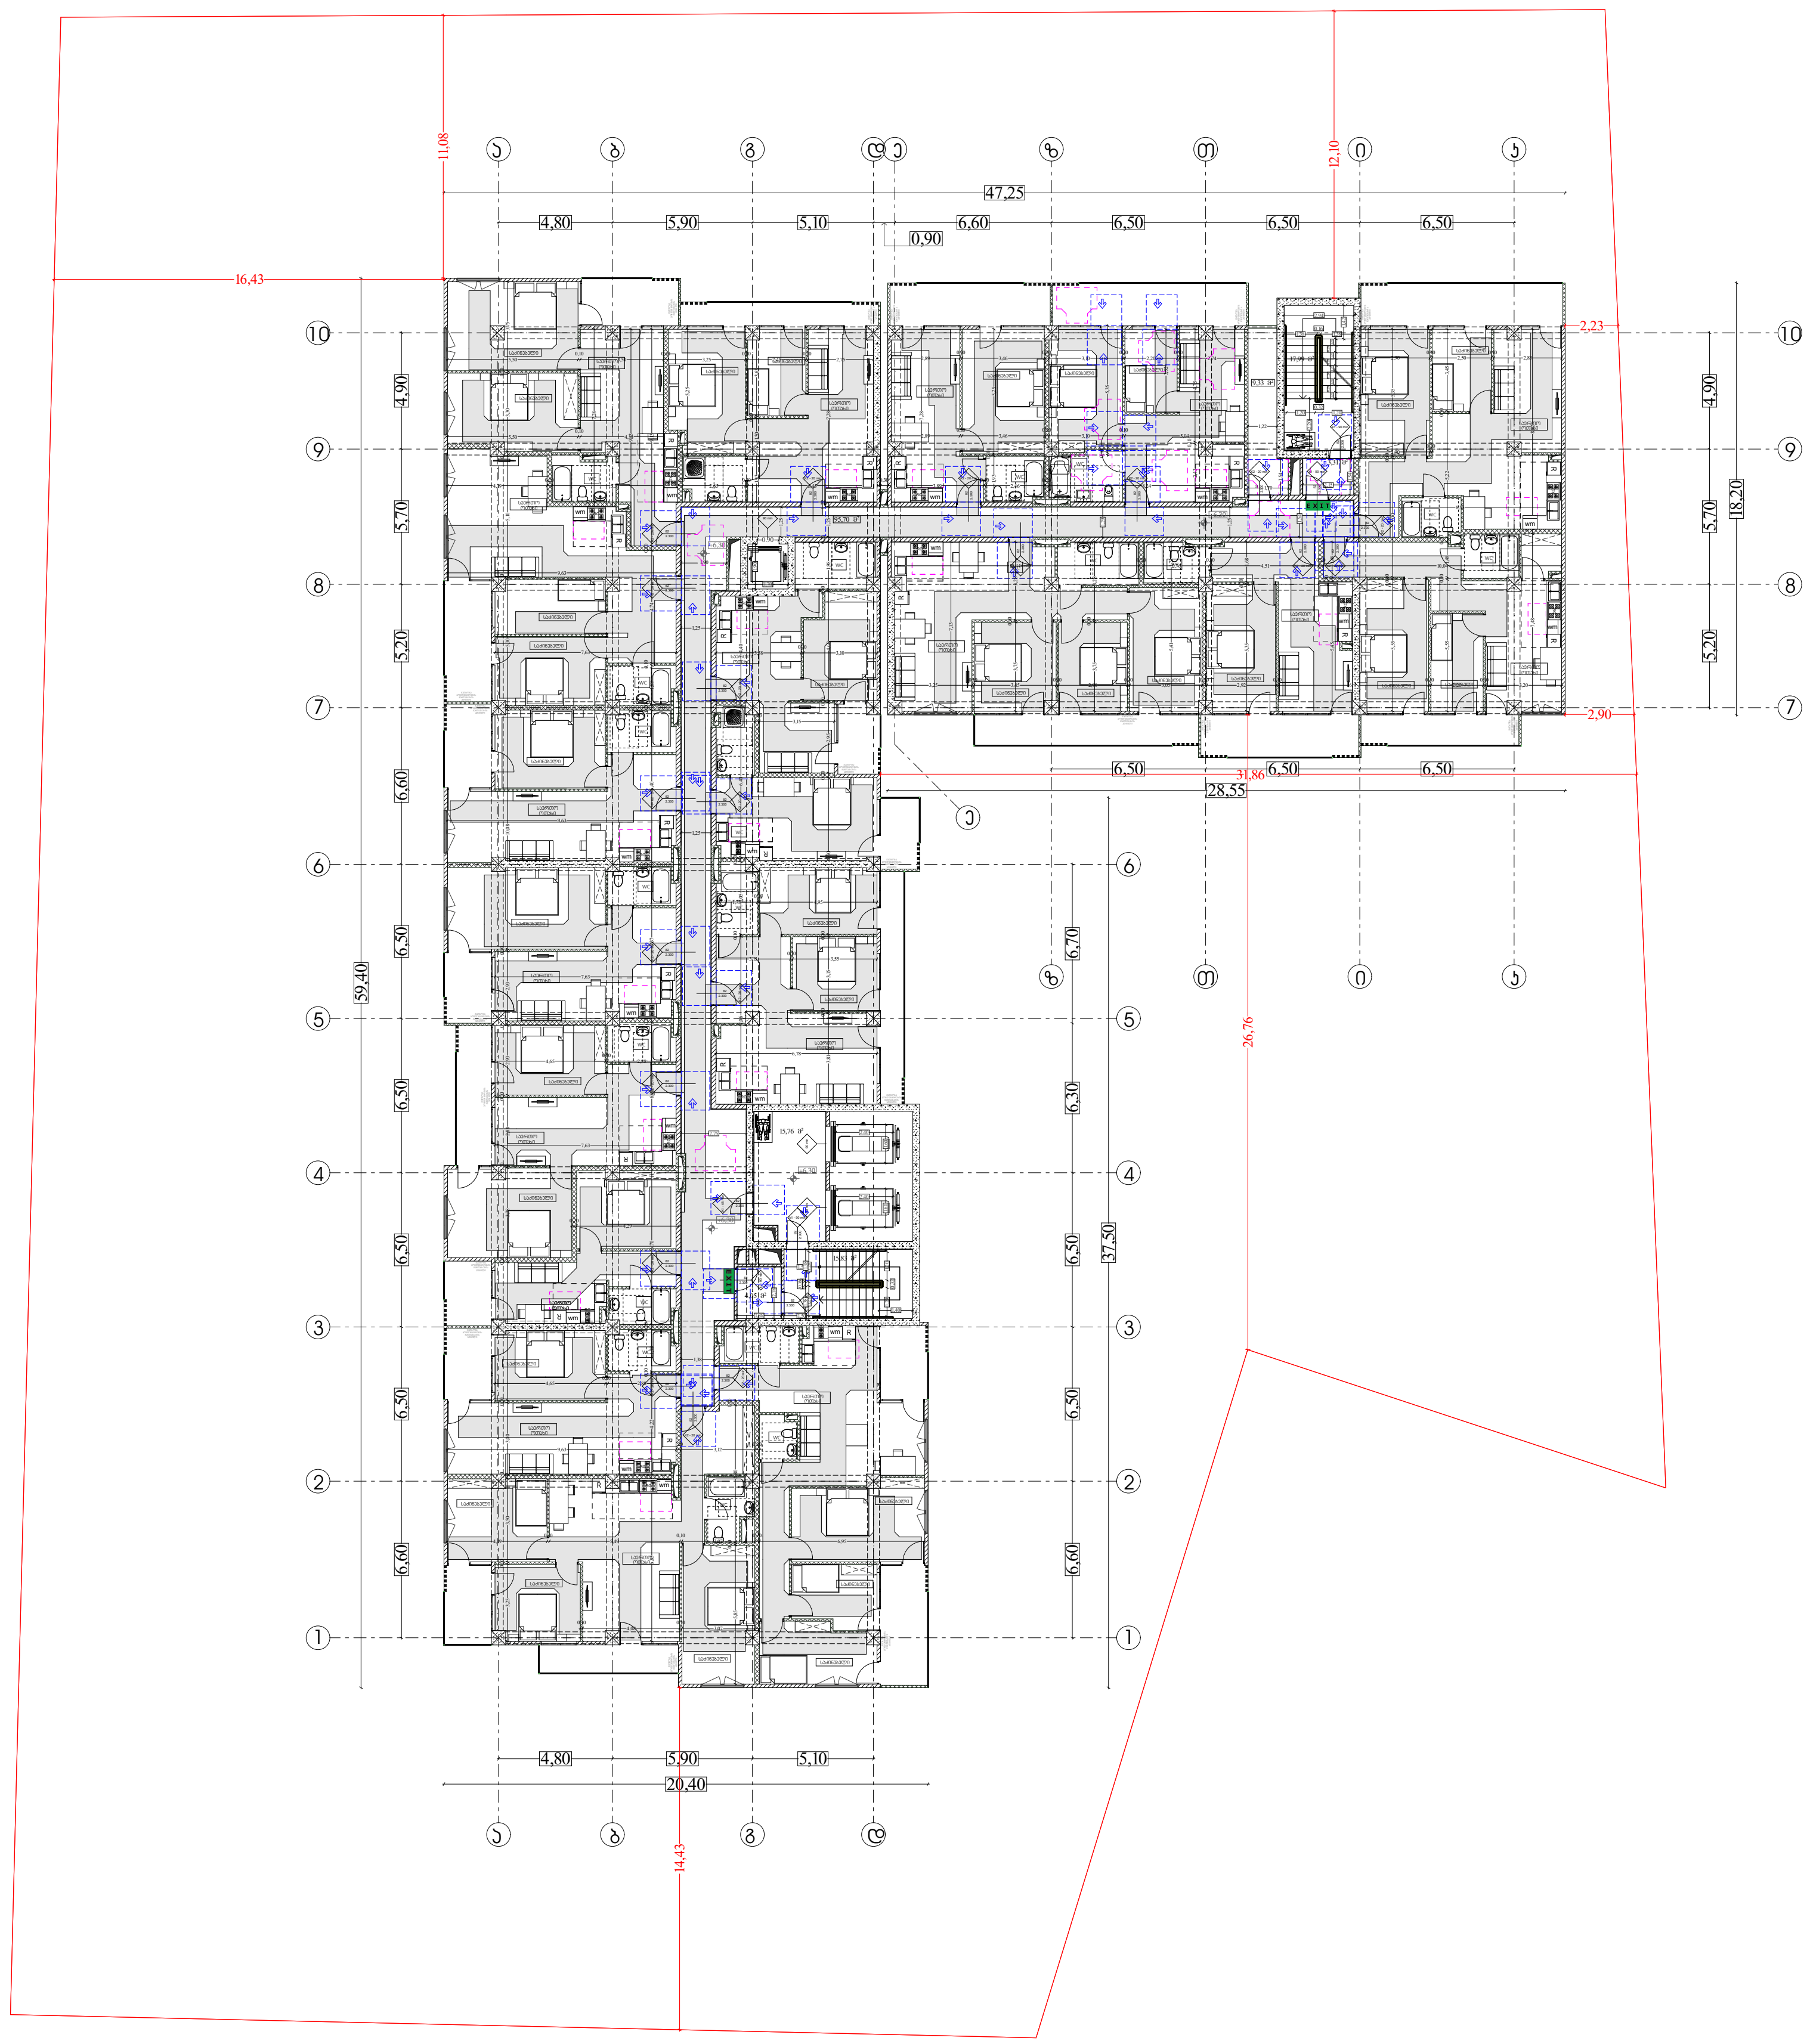

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

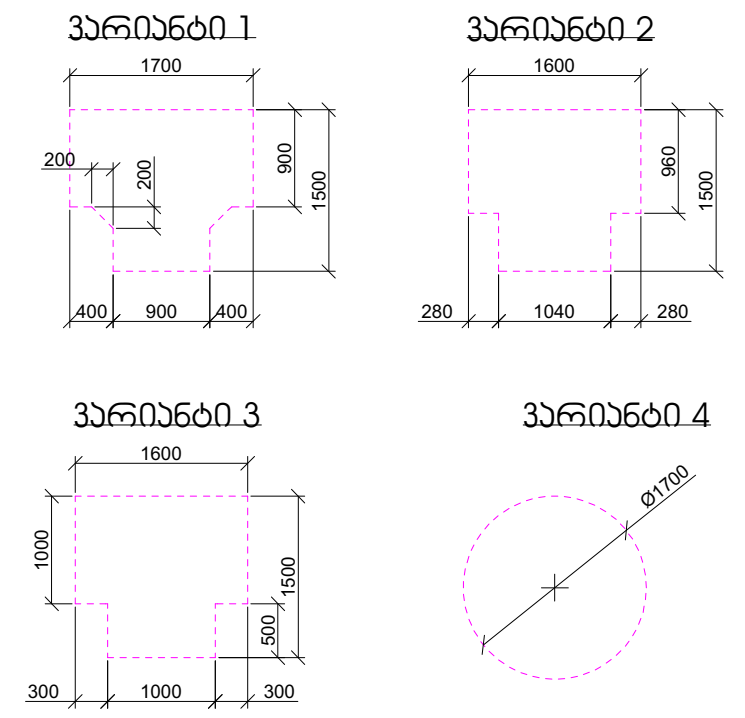

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:	ფურცელი
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	№ 77 აე - 103 - მგ

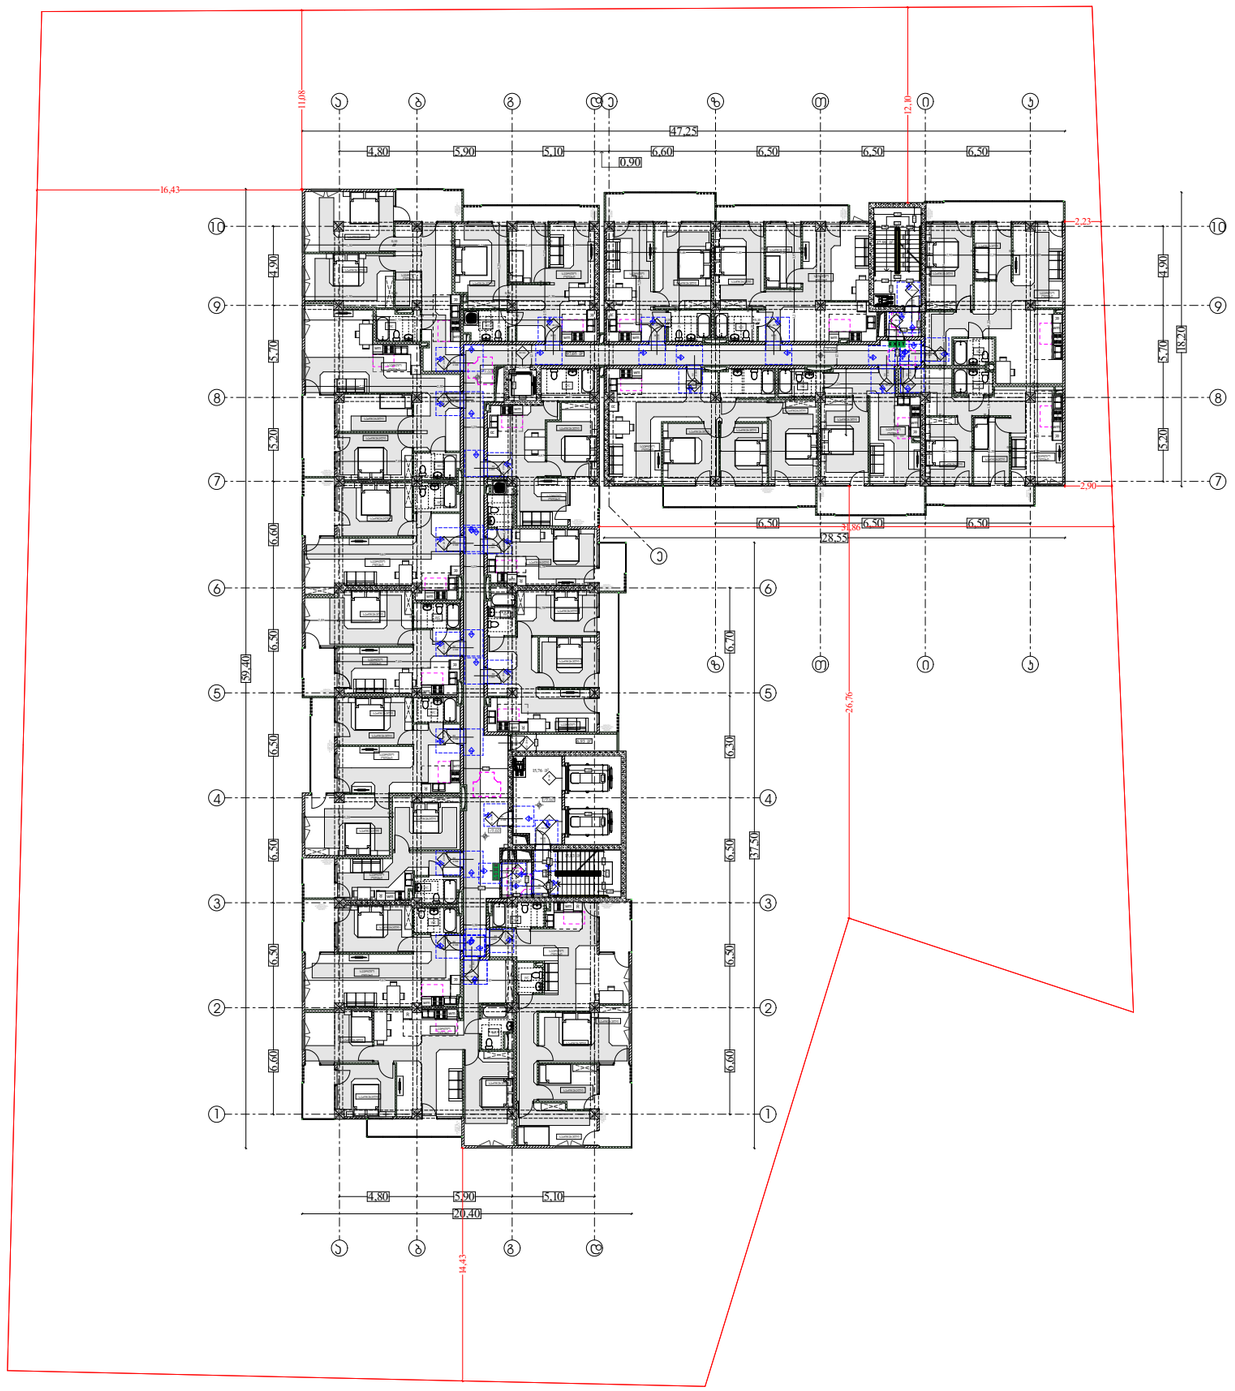

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +9.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგზა



მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი წინიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი წინიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი ანკამის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი საპირის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი ანკამის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი საპირის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმბერავი



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანკამინი კარი ანკამის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმბერავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართველები, ელექტრომამანძილებლები,ელექტრომგმრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართველები, წყლისადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "უ" ტიპის ერთეულები მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტრომგმრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტრომგმანძილებლები და უსაფრთხოების ან მიღებაკომუნიკაციო სისტემების სამართველები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 78	აე - 104 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +12.90 ნიშნულზე

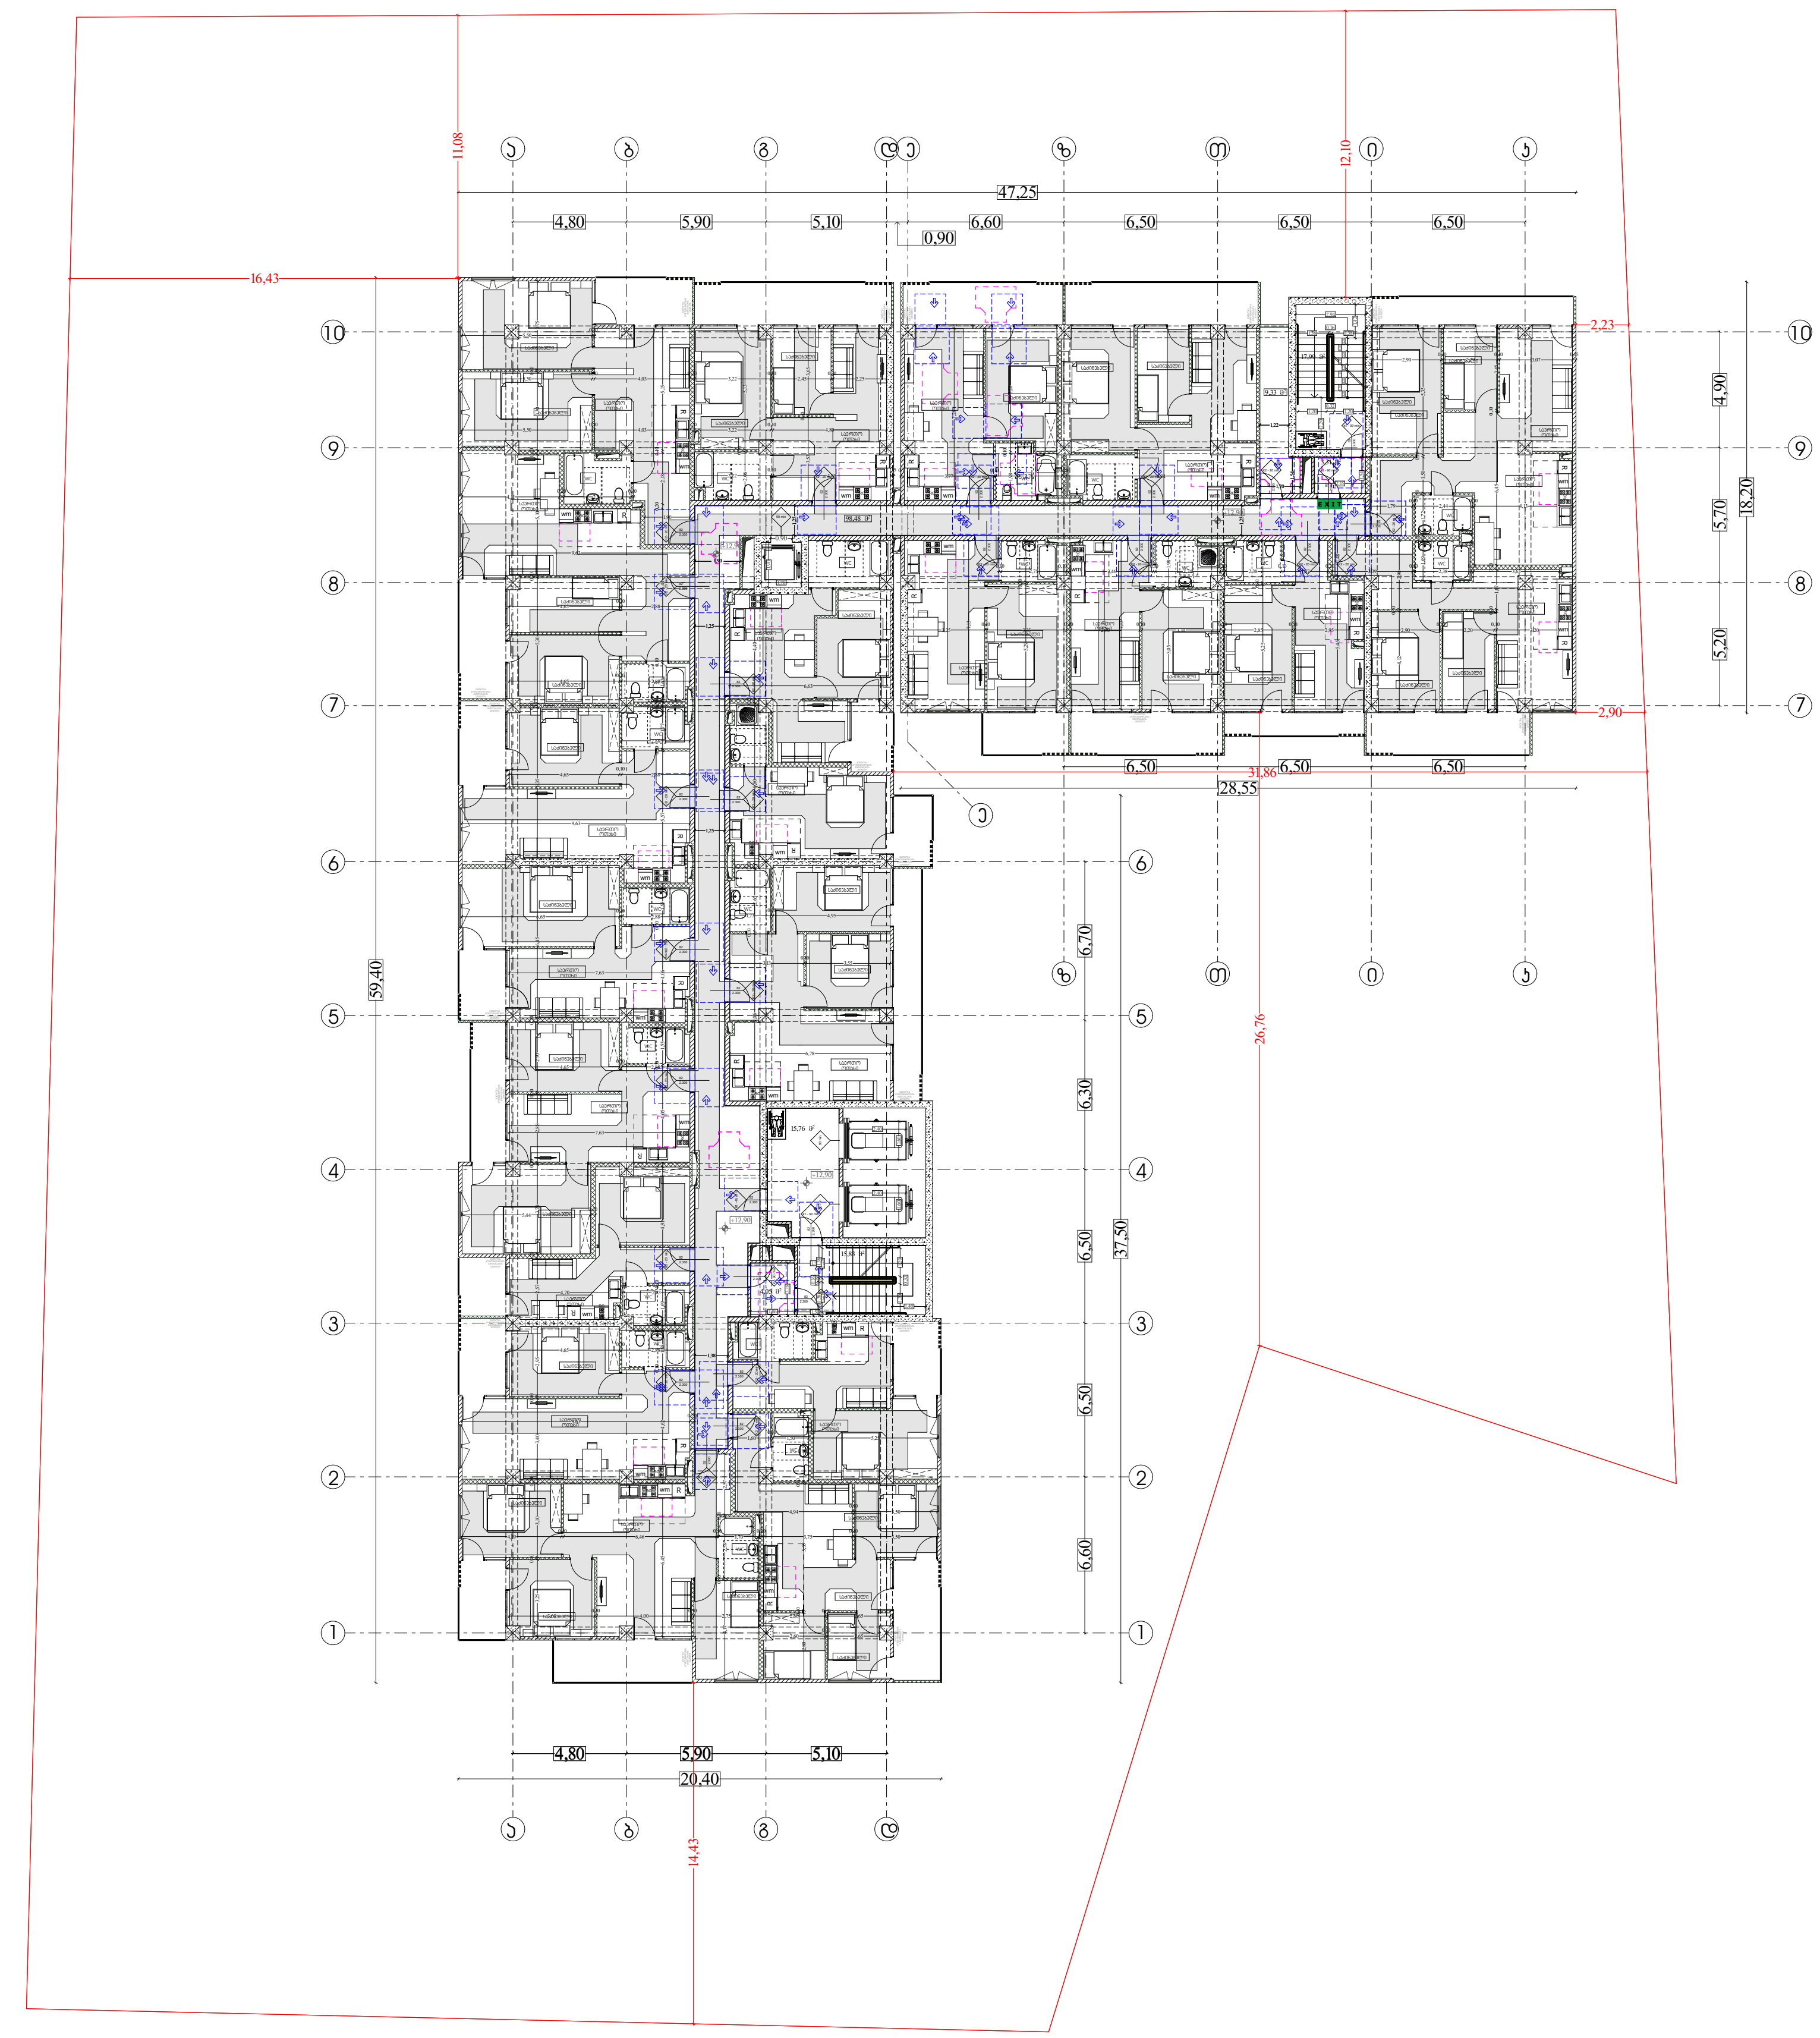

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1

ვარიანტი 2

ვარიანტი 3

ვარიანტი 4

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 79

აე - 105 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +16.20 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

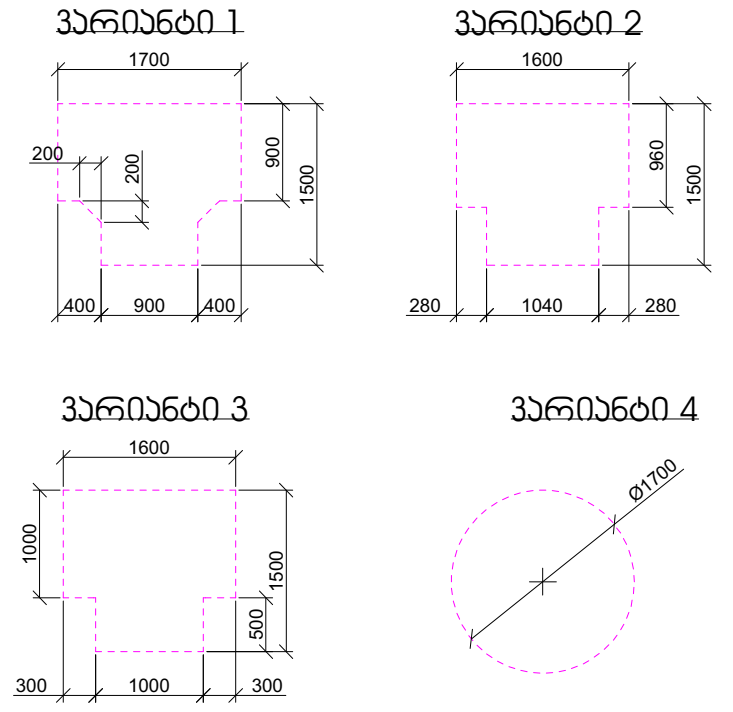

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

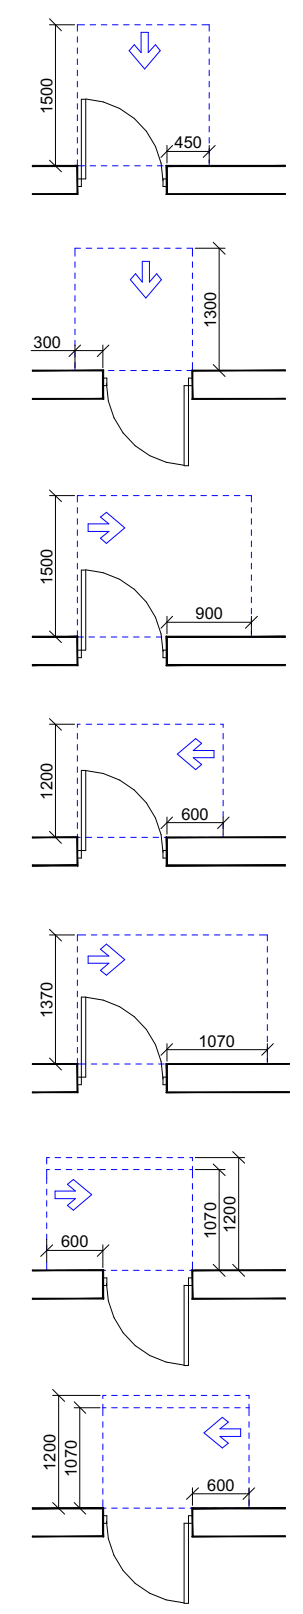

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშანა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:	ფურცელი № 80
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. კვარაცხელია მ.ქიქიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	აე - 106 - მგ

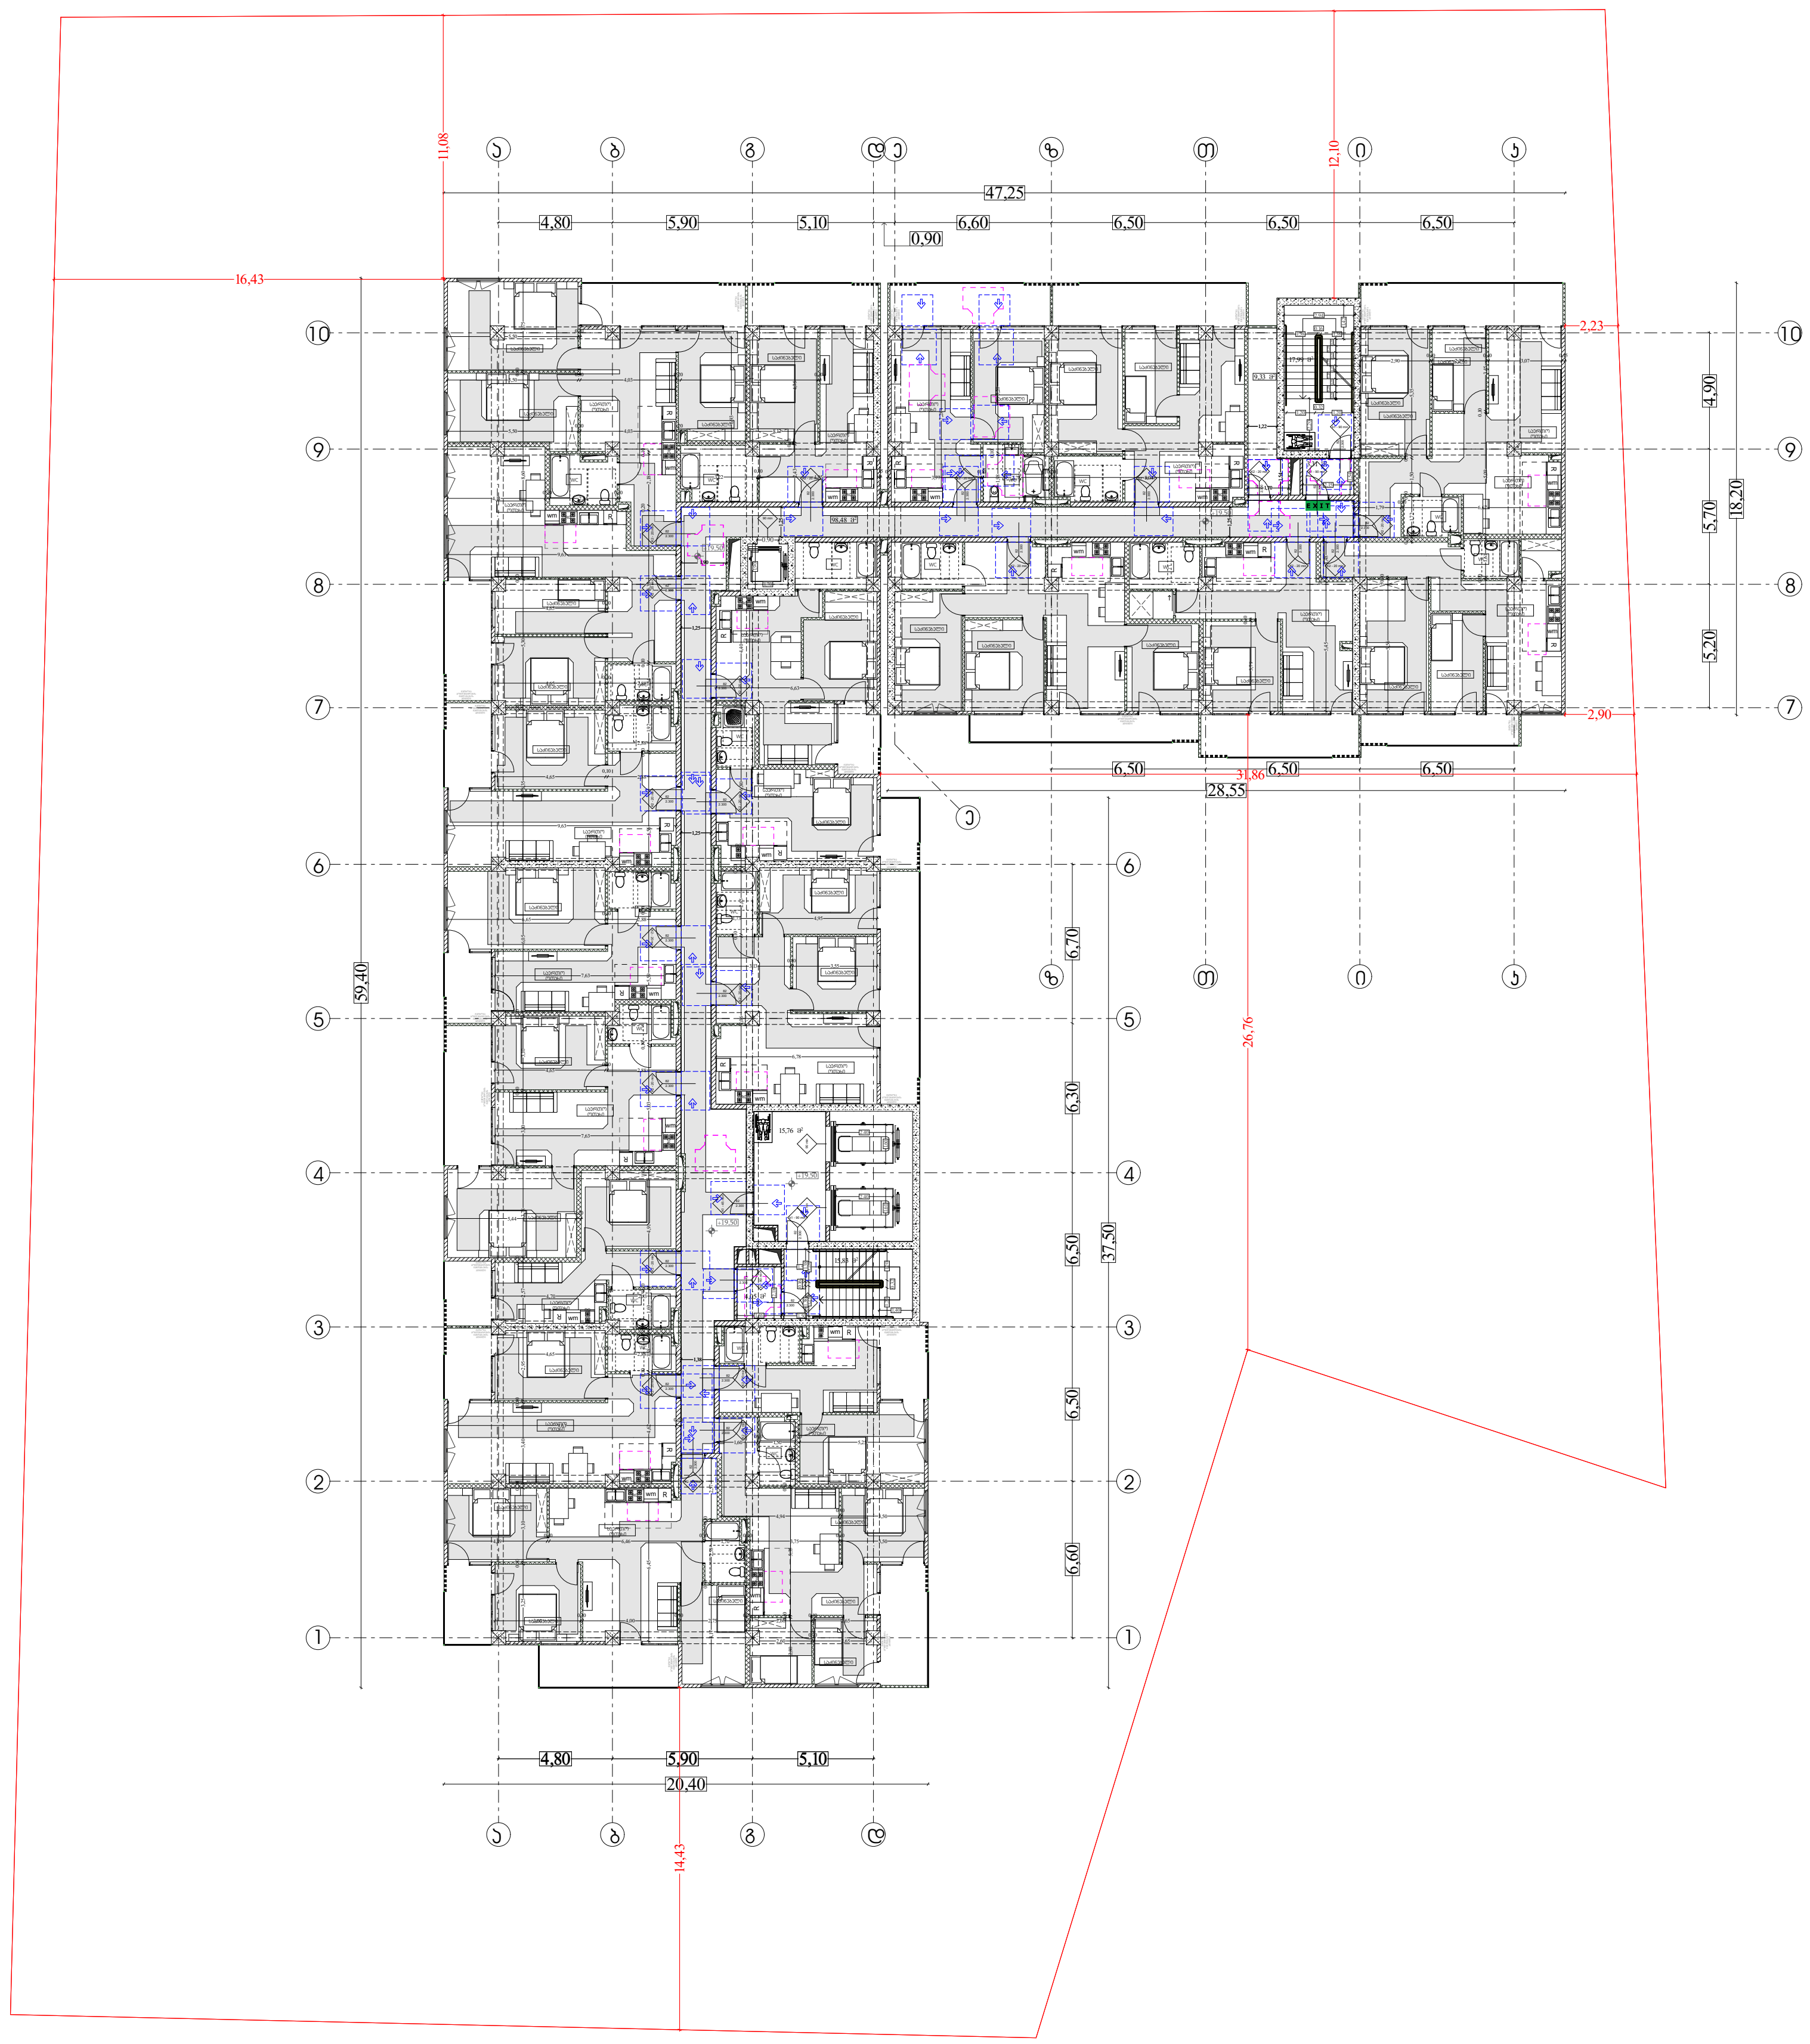

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +19.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი



მოსატრიალებელი სივრცეები

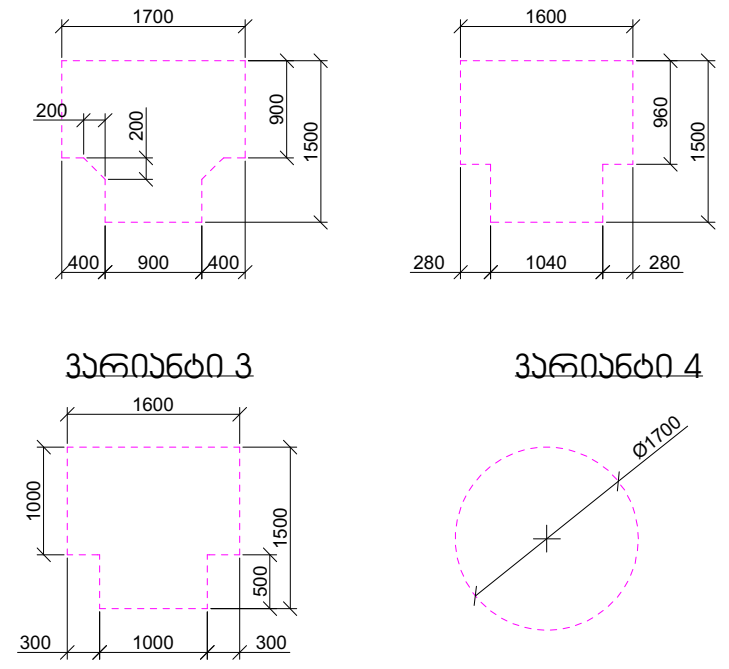

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 81

აე - 107 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +22.80 ნიშნულზე



პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

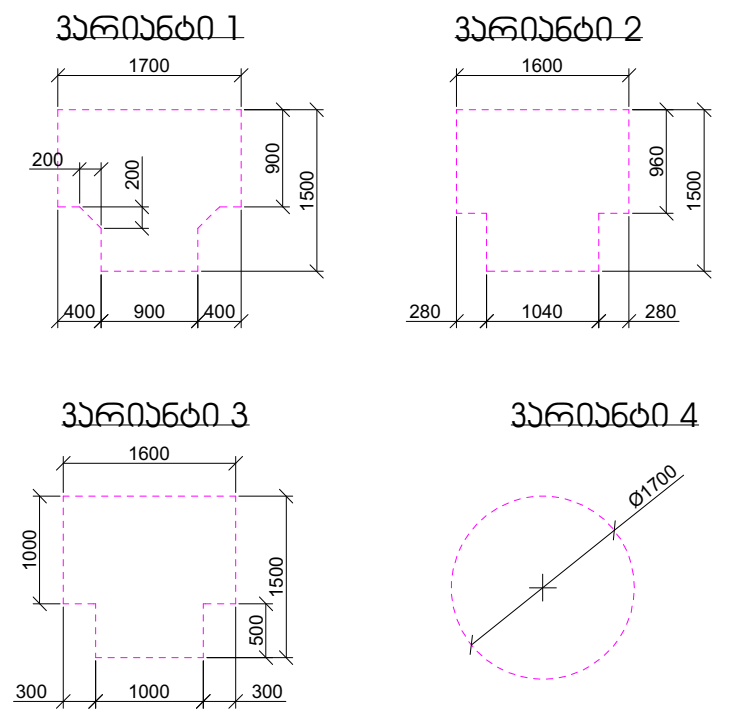

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

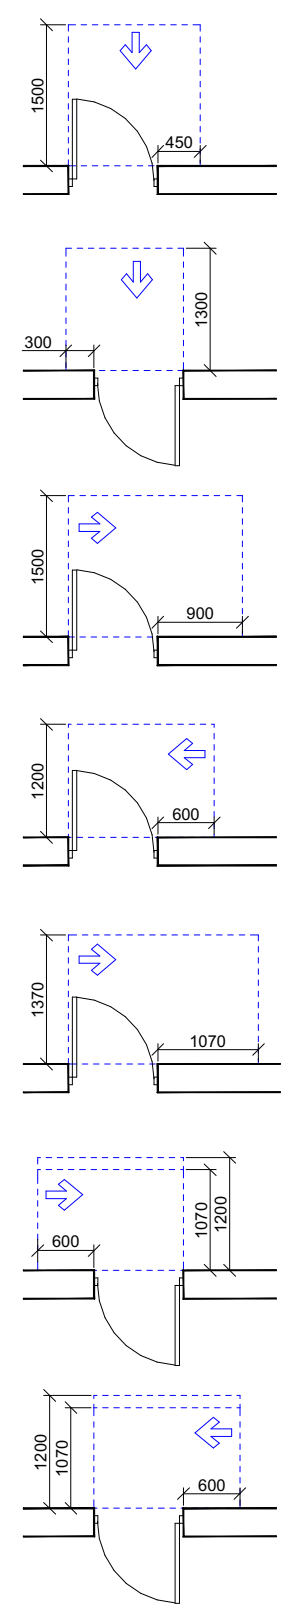

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ქიქიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 82

აე - 108 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +26.10 ნიშნულზე

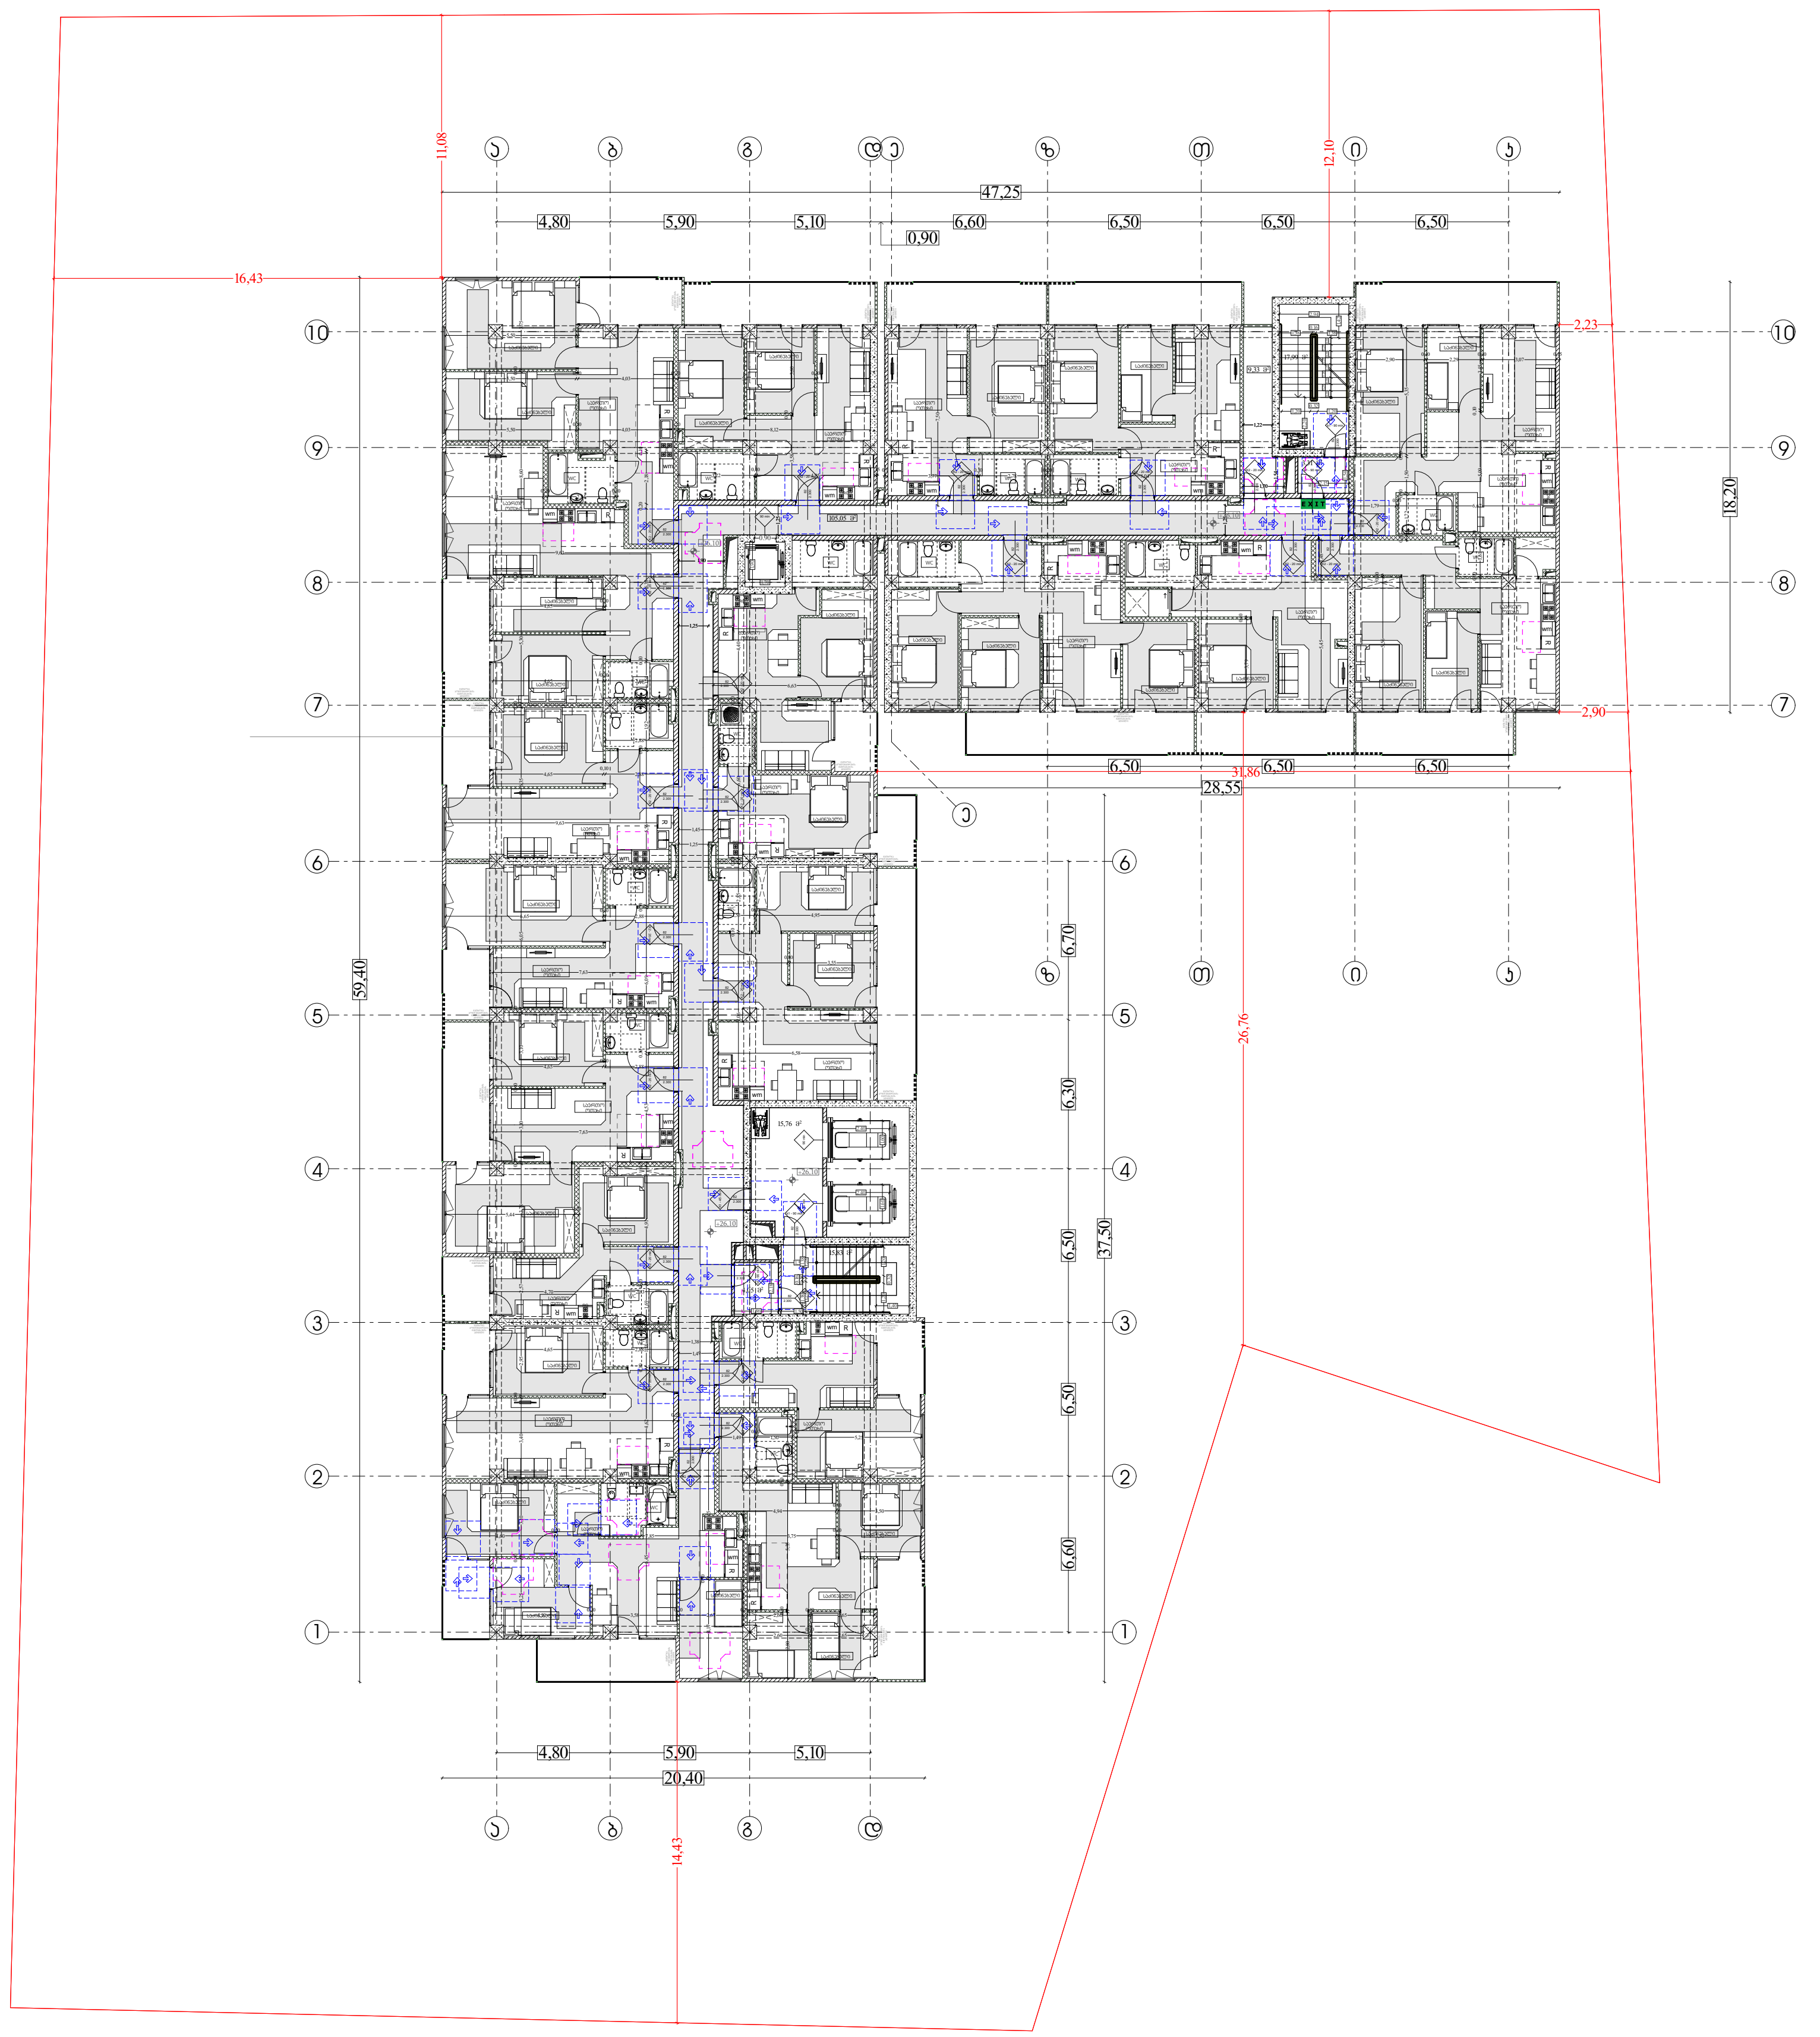

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1

ვარიანტი 2

ვარიანტი 3

ვარიანტი 4

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 83

აე - 109 - მგ

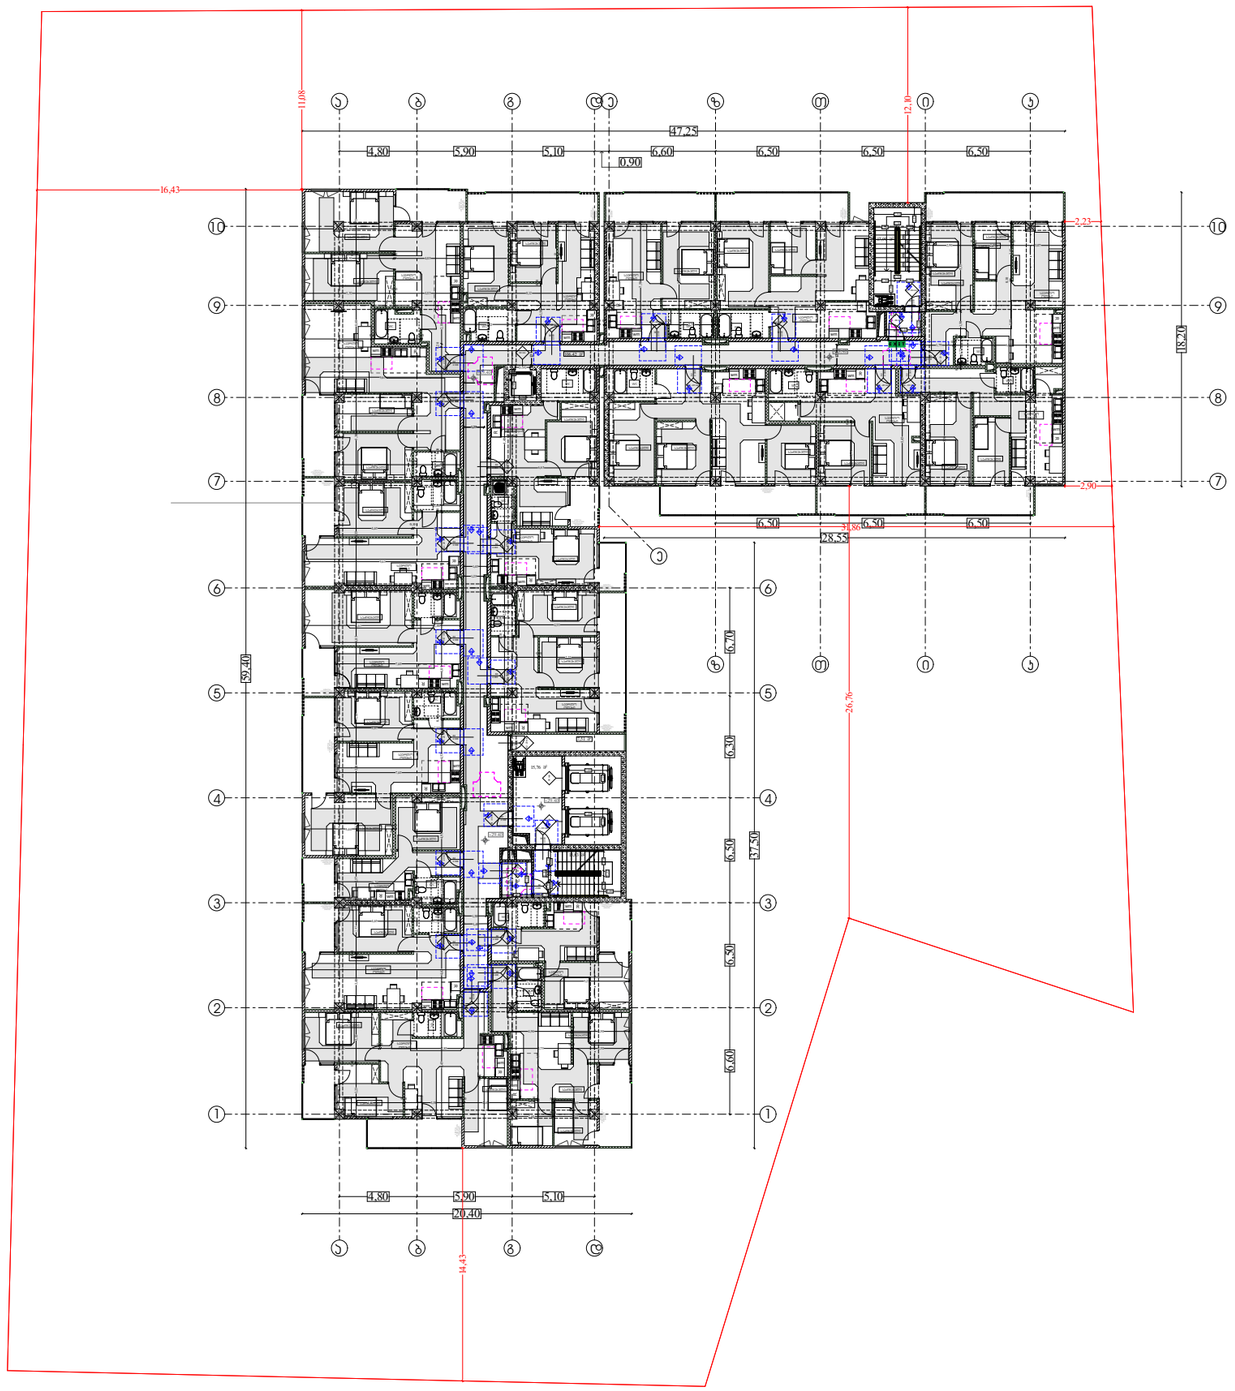

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +29.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგზა



მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი ნებისმიერ მისაბრუნი - მკლავით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი ნებისმიერ მისაბრუნი - მიწოლით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი ანგარის მხრიდან მისაბრუნი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი სავალის მხრიდან მისაბრუნი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი ანგარის მხრიდან მისაბრუნი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი სავალის მხრიდან მისაბრუნი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმბერავი



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნავისთვის - ანგარიშის პარი ანგარის მხრიდან მისაბრუნი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმბერავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იყნებოდეს მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტრომომანილებლები,ელექტრომგრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, ფასადებზე სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ბიჭის ერთეულები მოეწყოს სანიტარიის 309-ე ქვითვის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტრომომრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტრომომანილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართველები "ა" ბიჭის ერთეულებში მოეწყოს სანიტარიის 309.2 და 1104.1.1 ქვითვის მიხედვით

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი	
№ 84	აე - 110 - მმ



მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +32.70 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

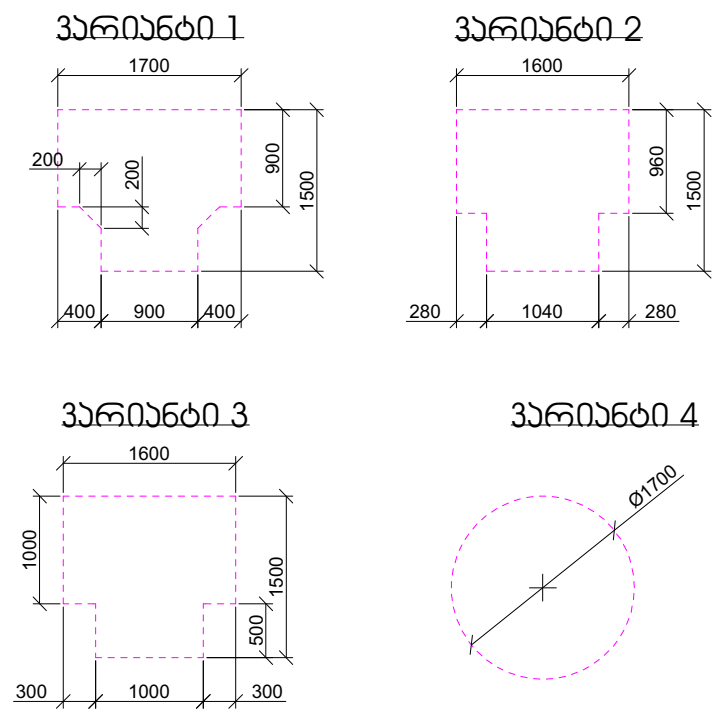

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

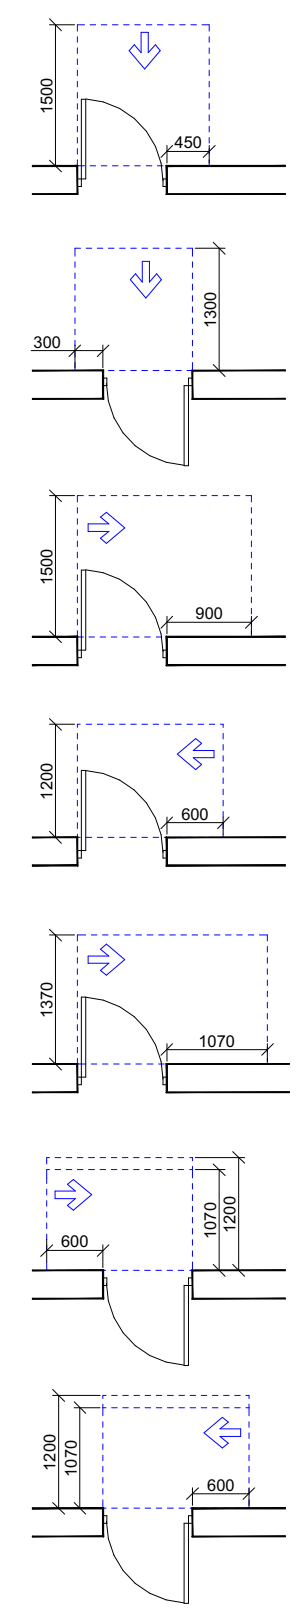

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : ქირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ქირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 85 — აე - 111 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +36.00 ნიშნულზე

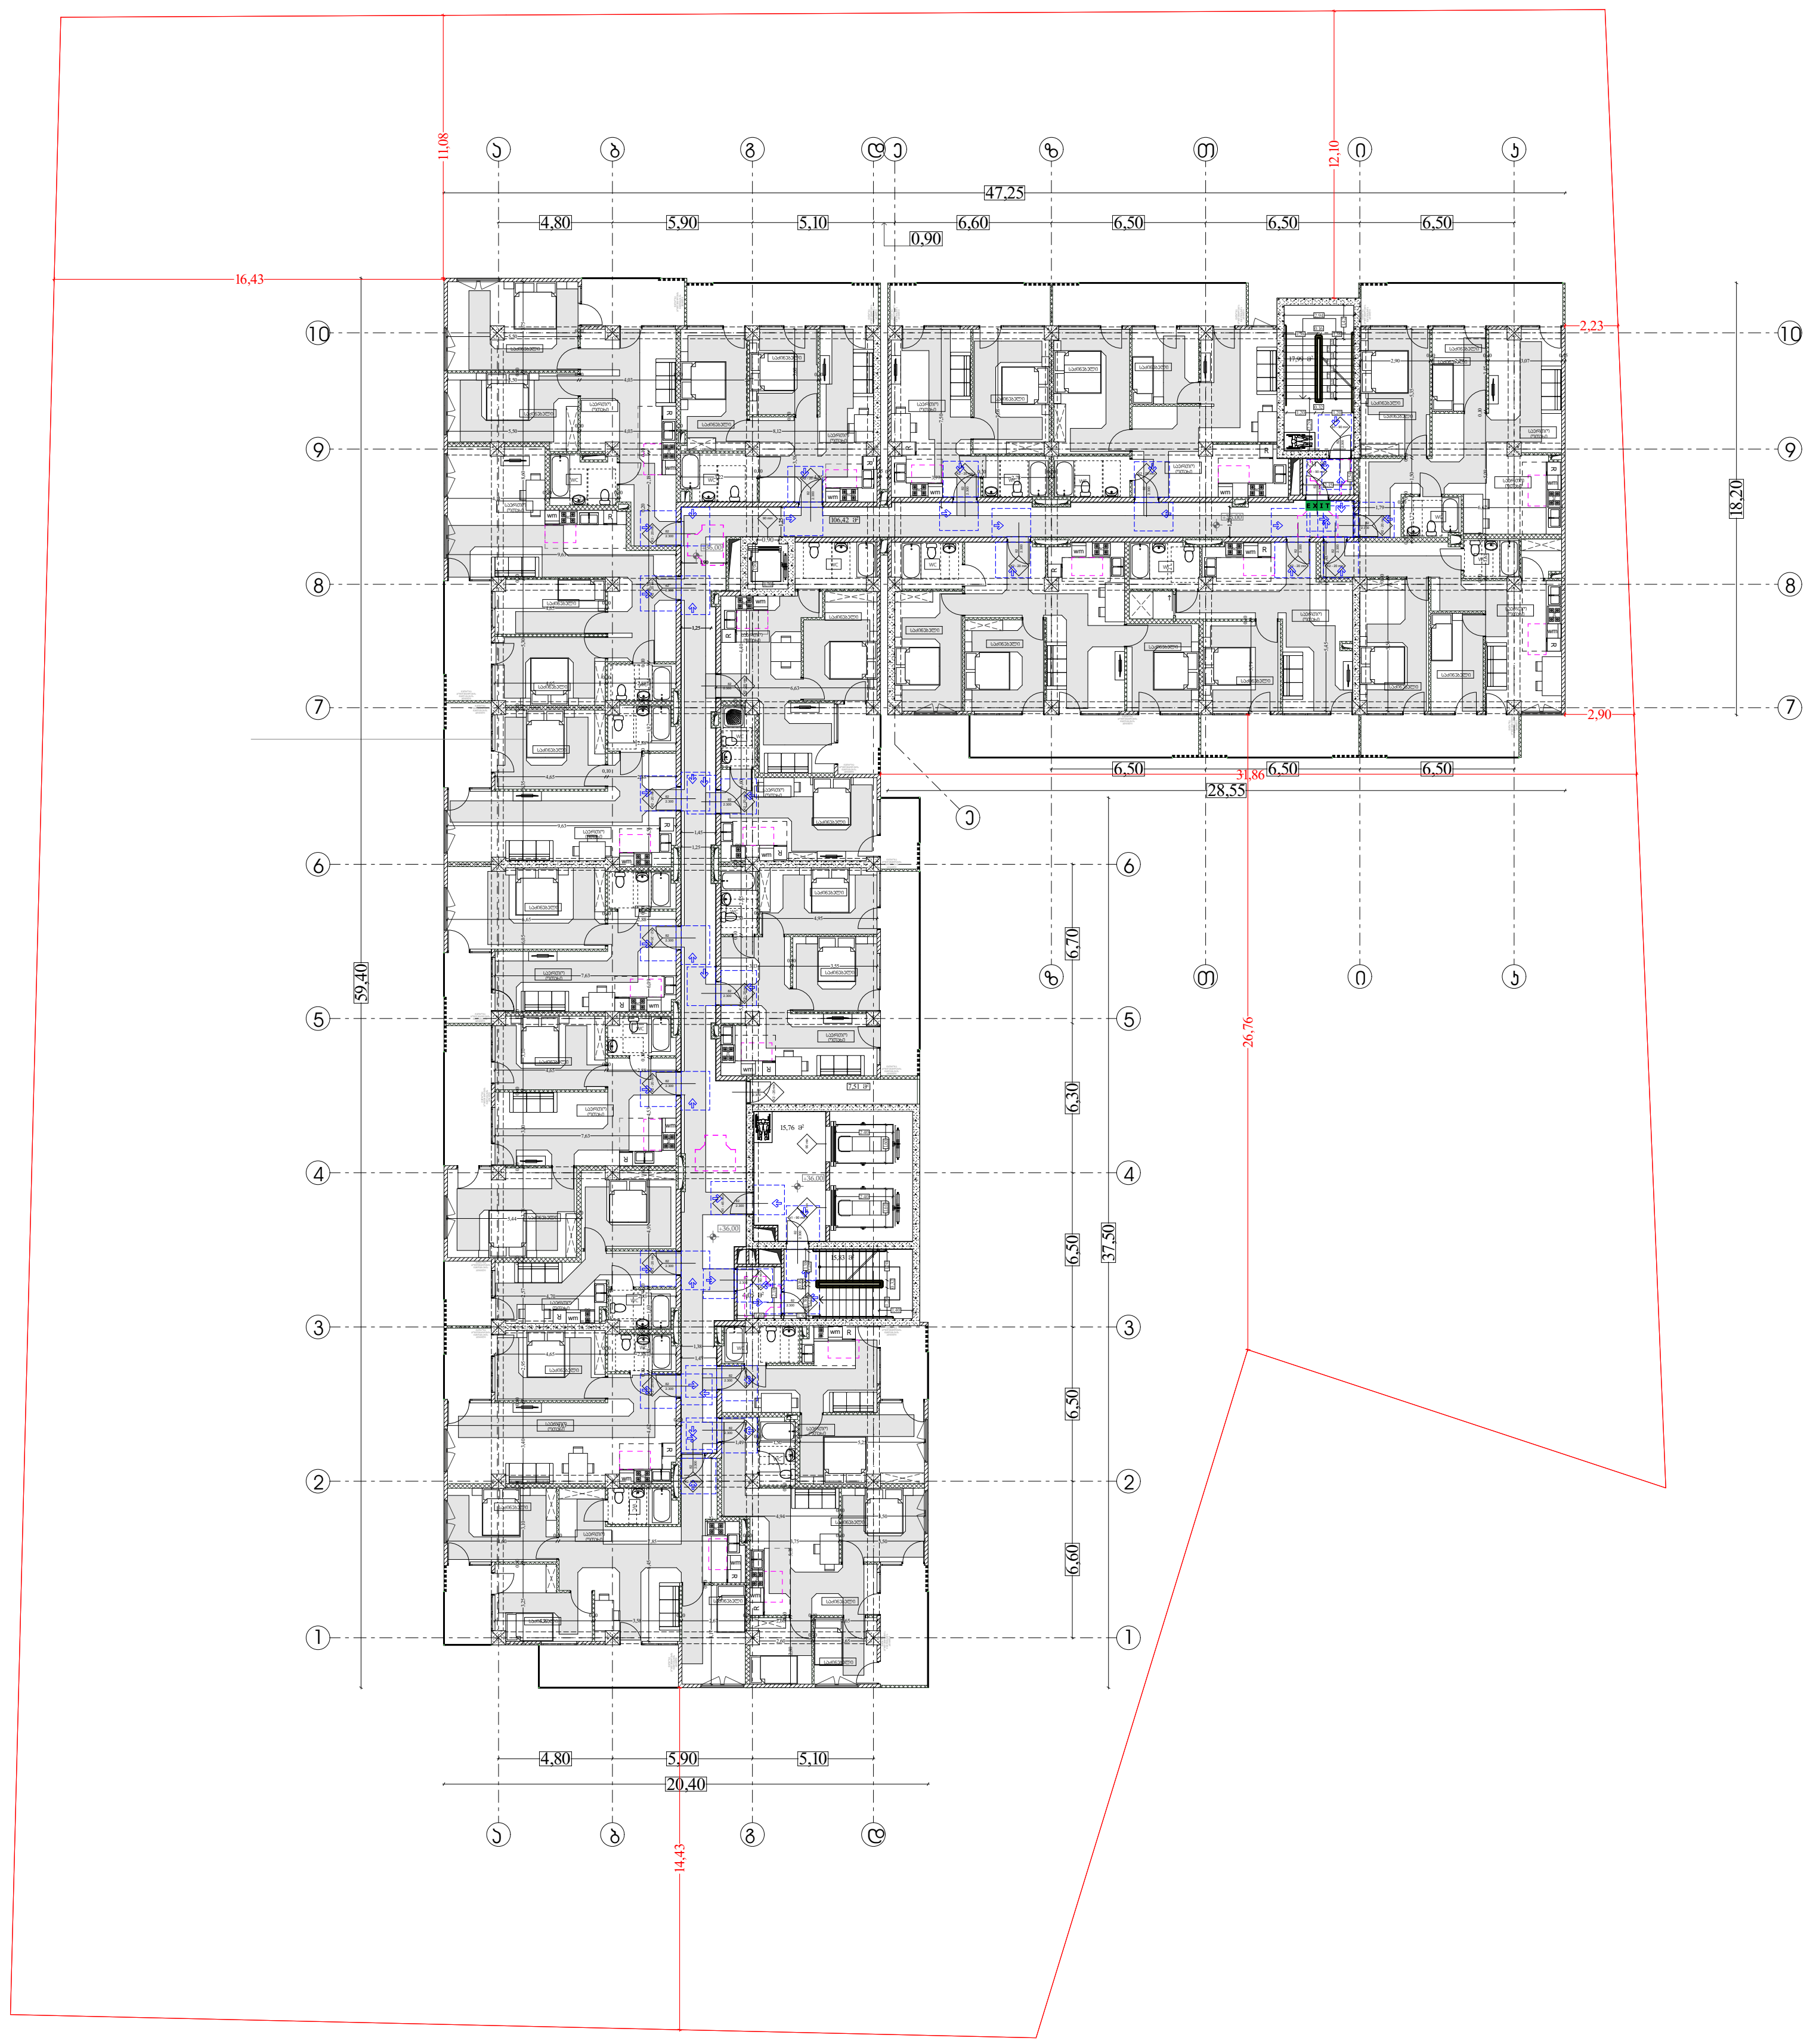

პირობითი აღნიშვნები

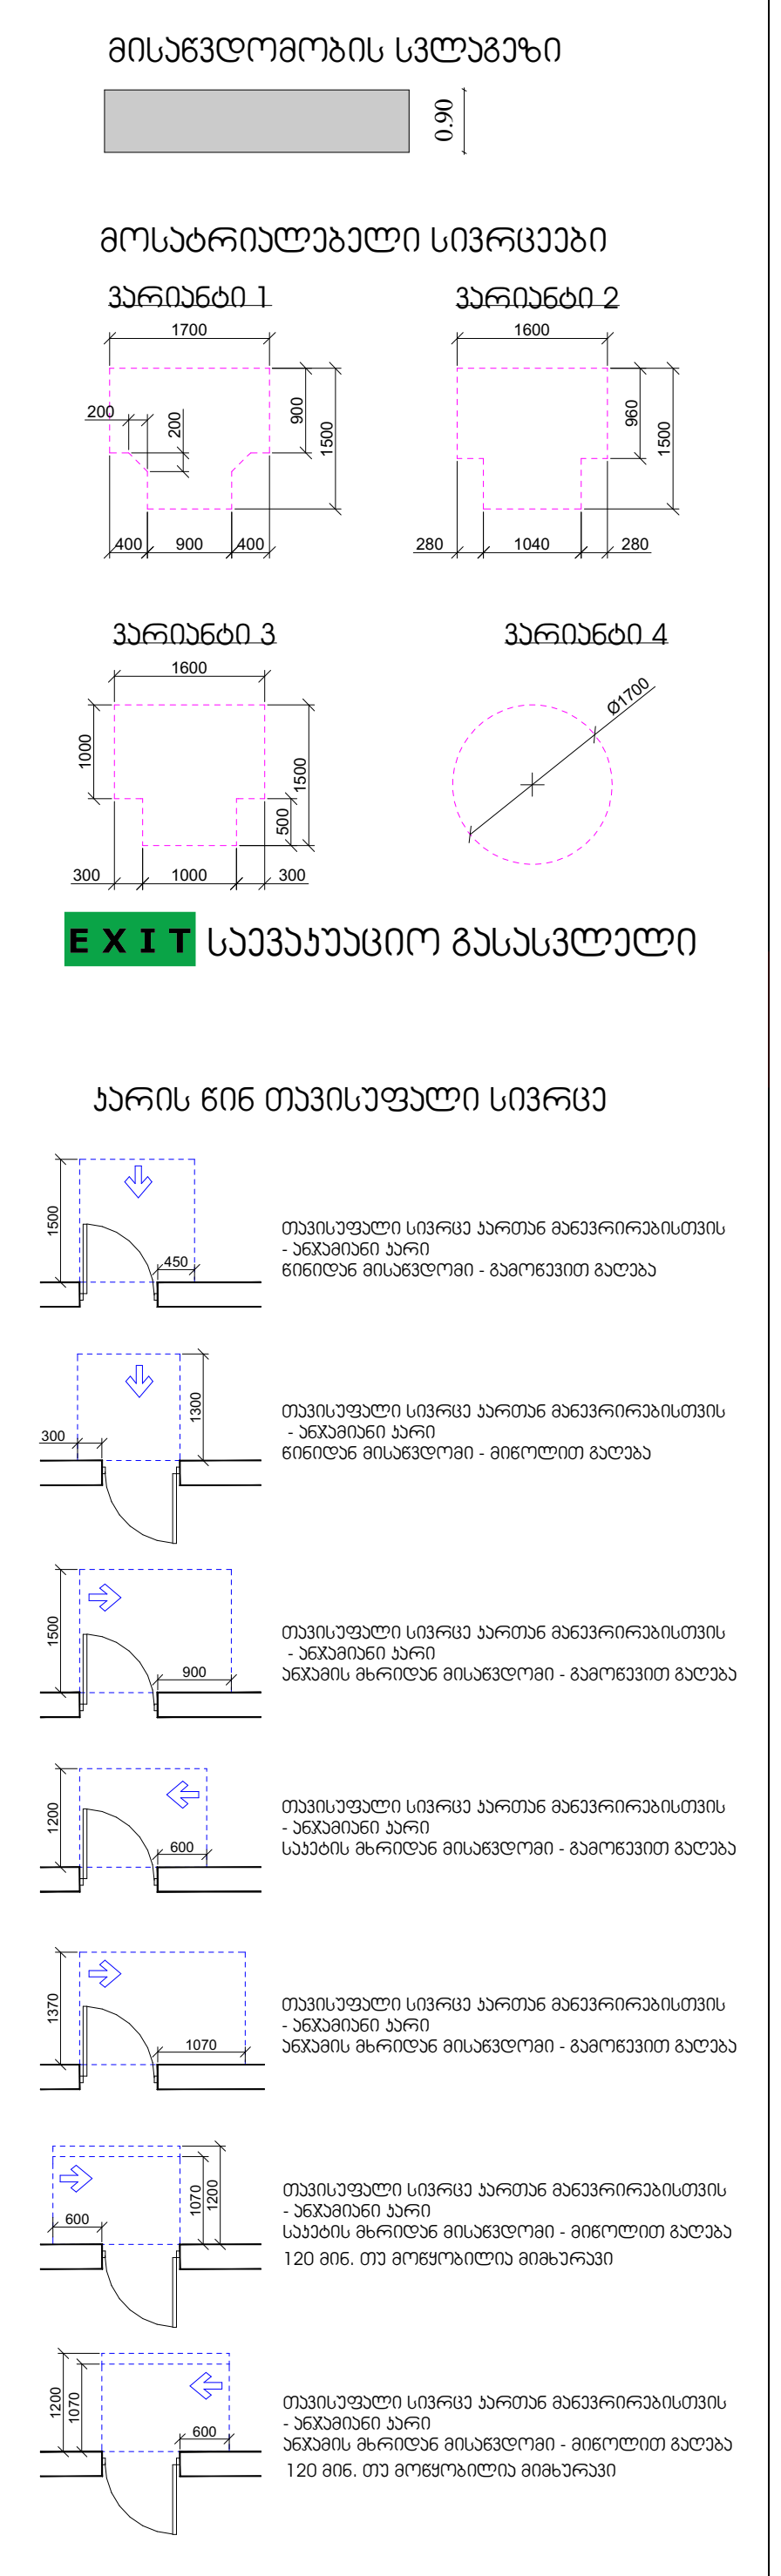

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია, მ.ქიქიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 86

აე - 112 - მგ

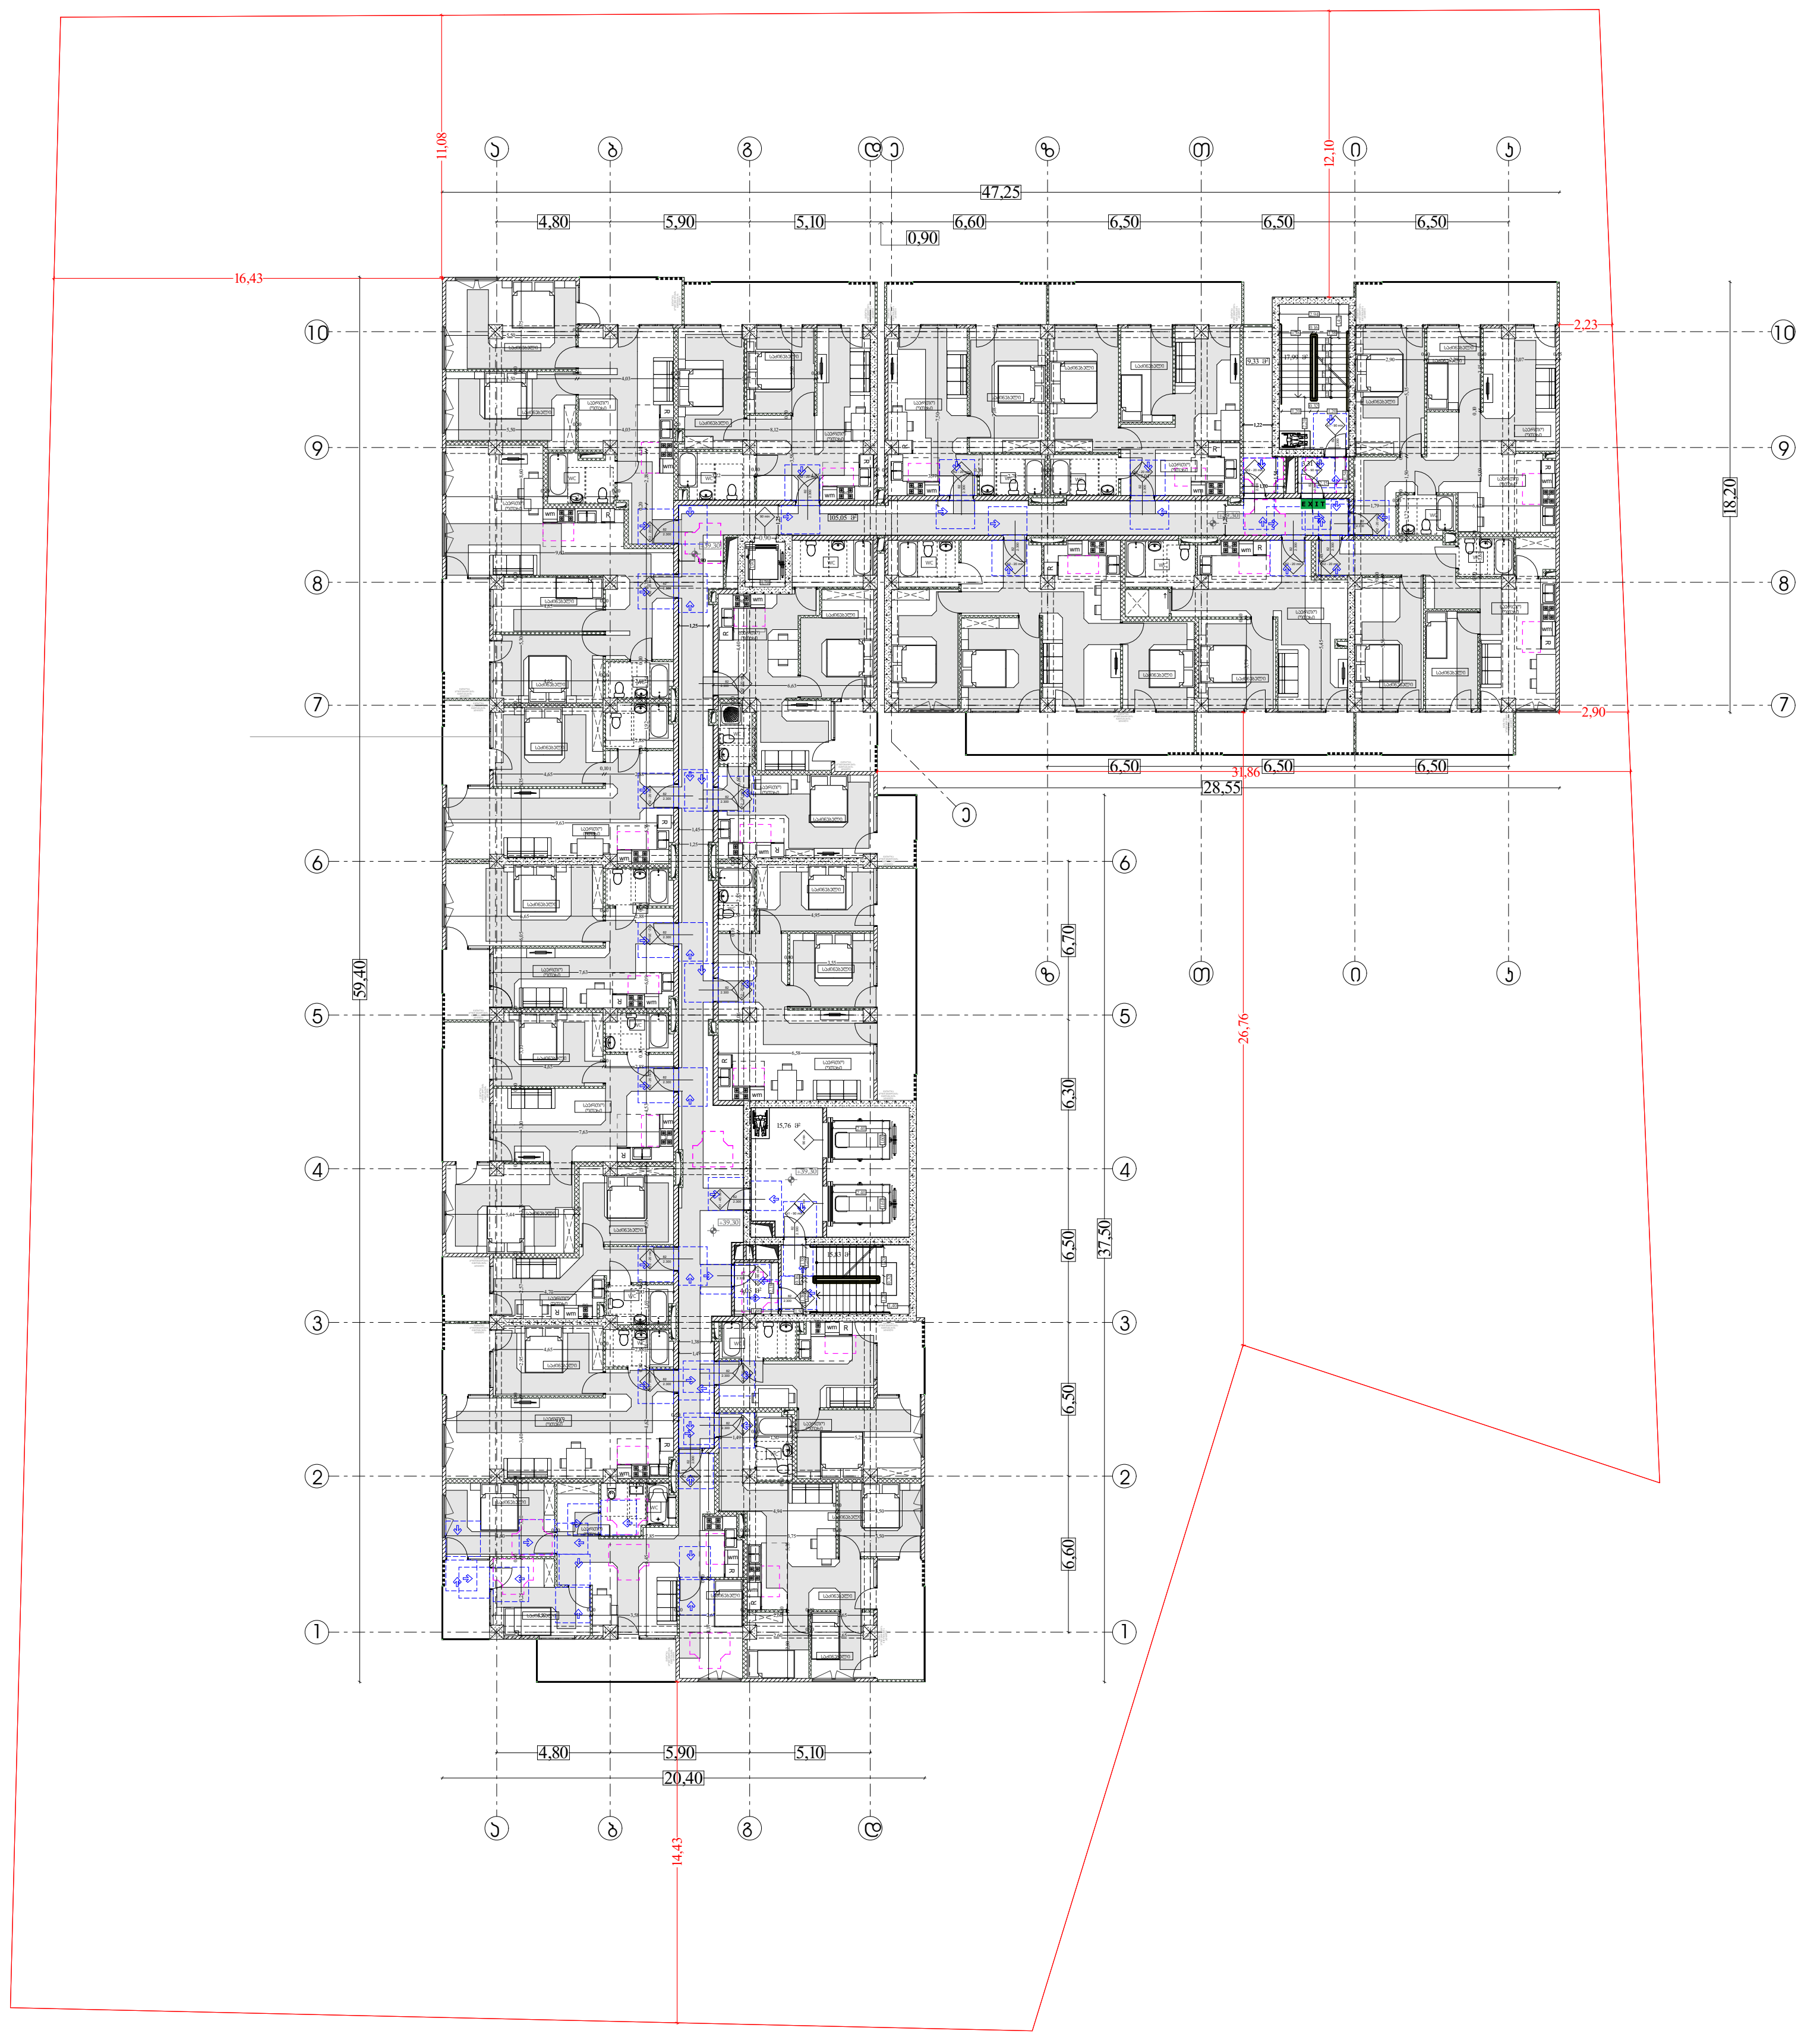

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +39.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 — 1700; 200; 200; 900; 1500; 400; 900; 400

ვარიანტი 2 — 1600; 960; 1500; 280; 1040; 280

ვარიანტი 3 — 1600; 1000; 1500; 500; 300; 1000; 300

ვარიანტი 4 — Ø1700

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

1500; 450 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

300; 1300 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

1500; 900 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1200; 600 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1370; 1070 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

600; 1070; 1200 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

1200; 1070; 600 — თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 87

აე - 113 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +42.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

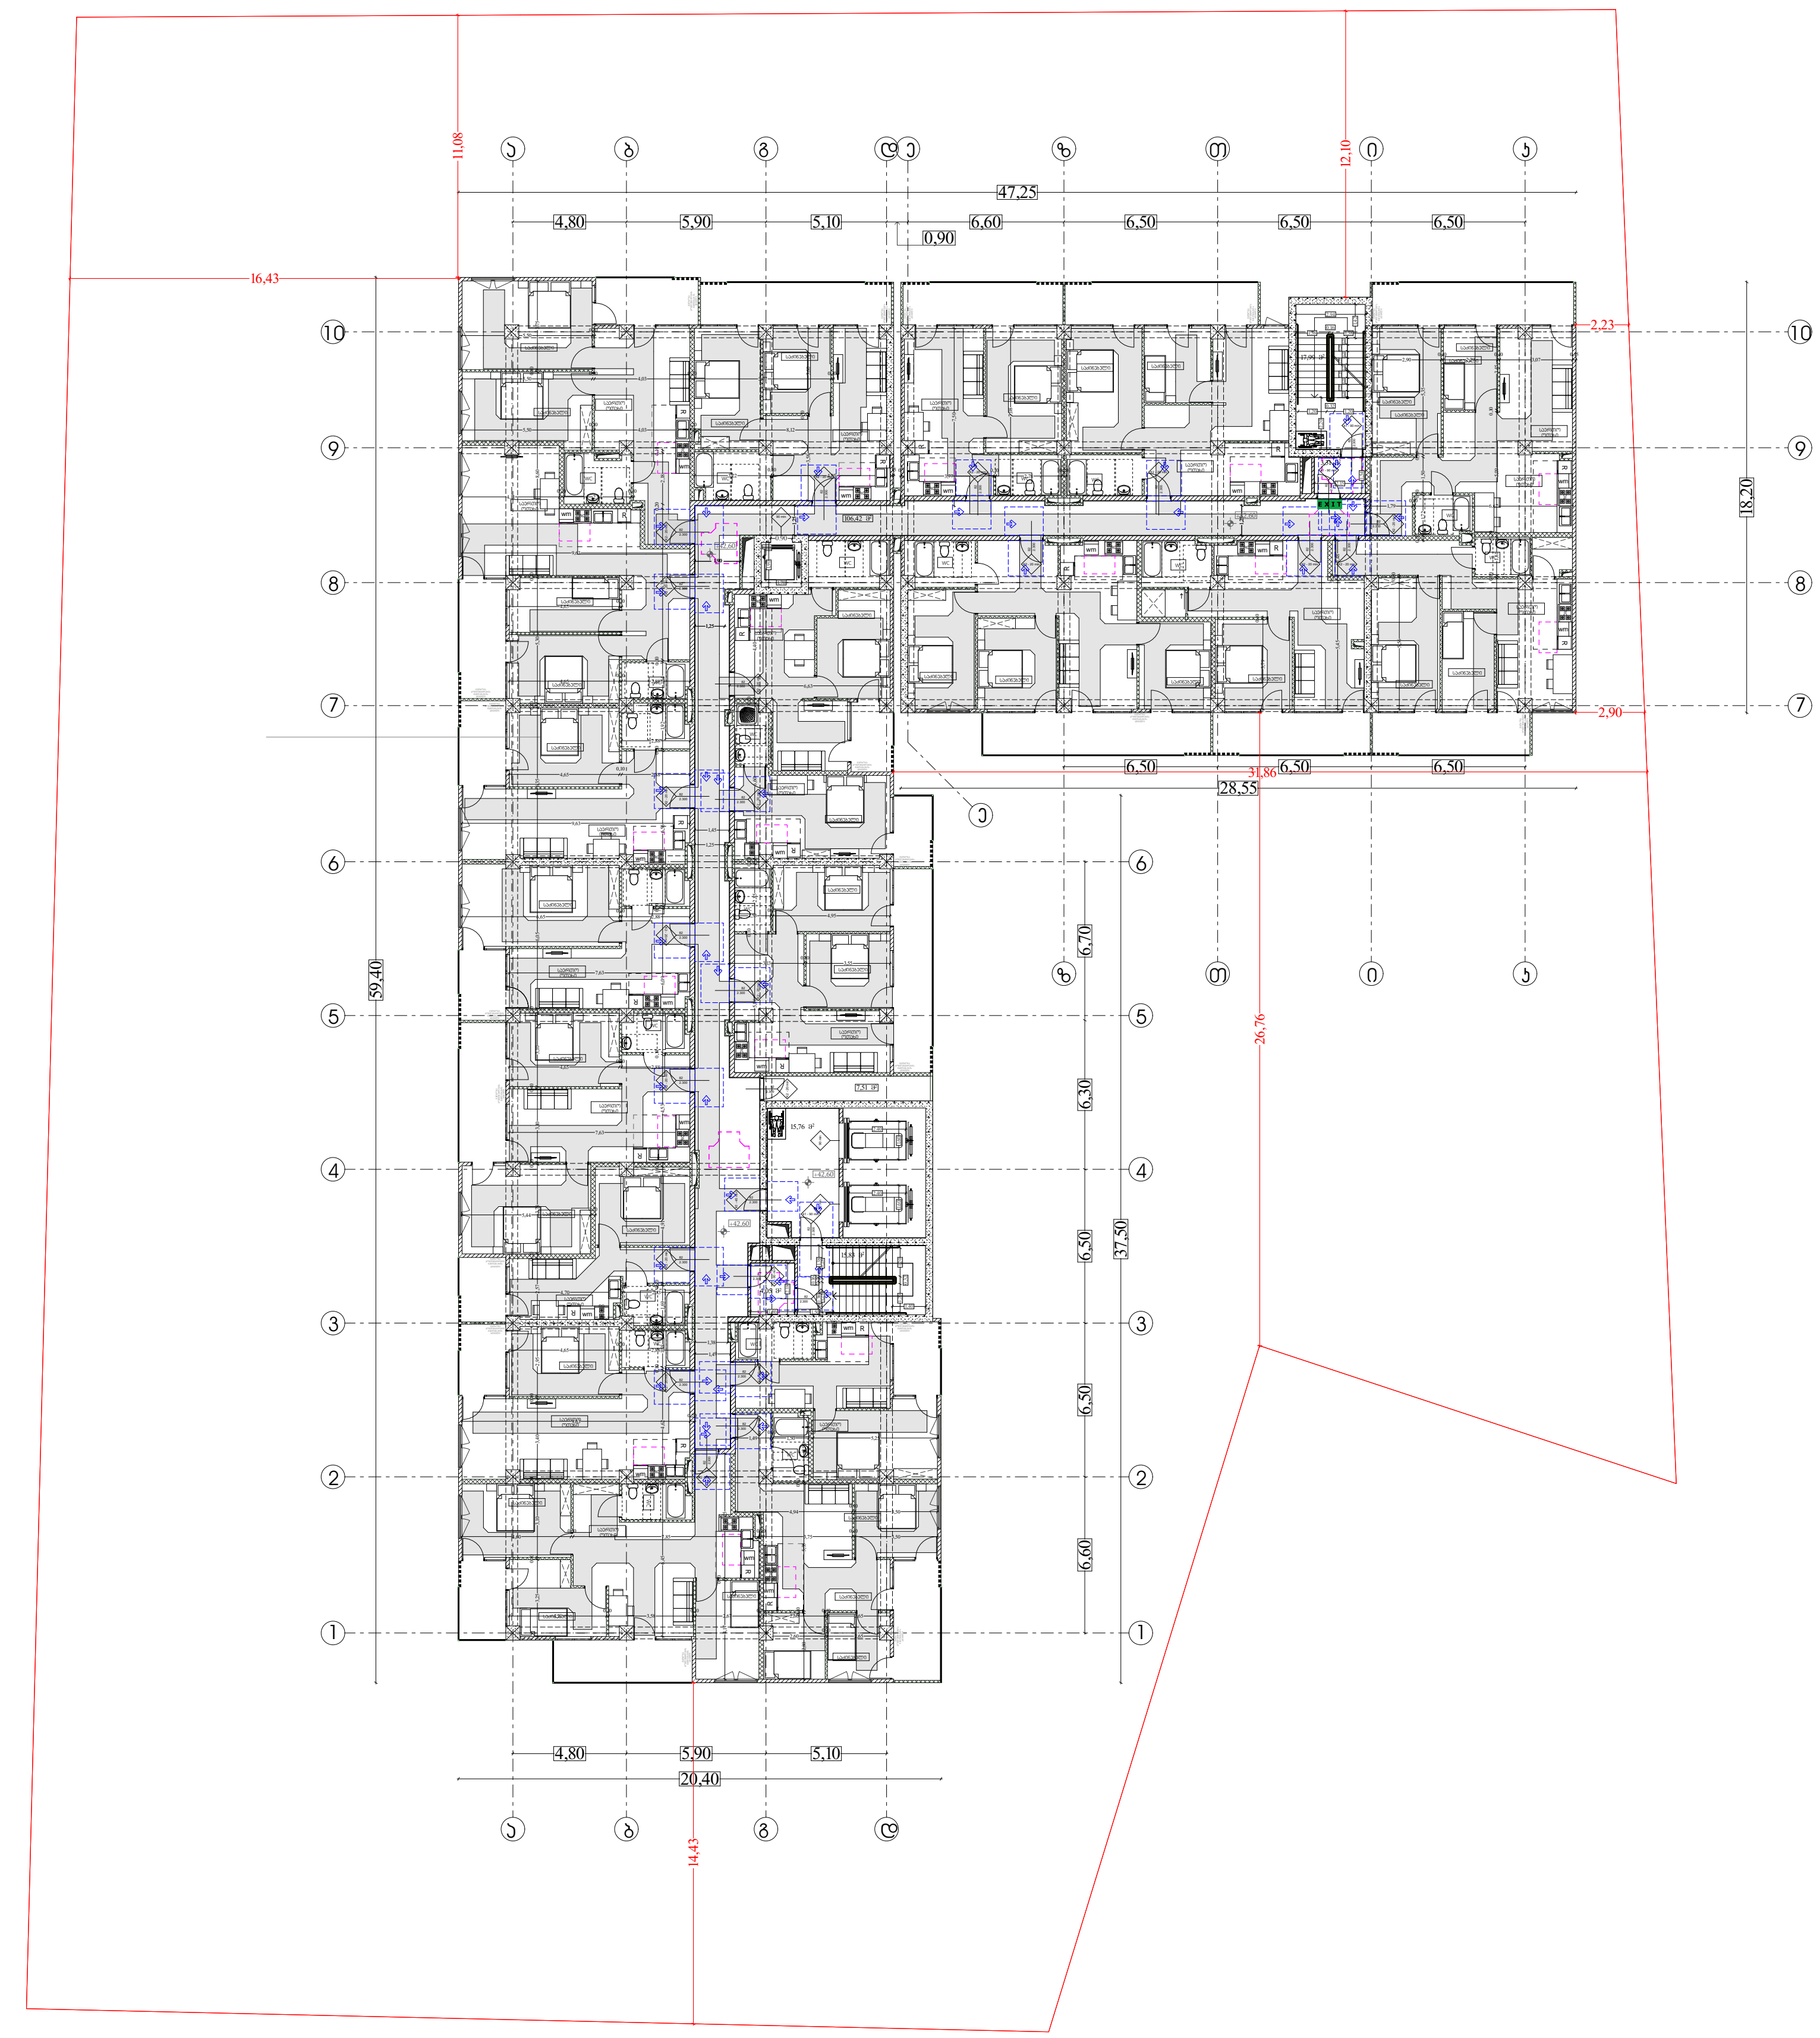

მისაწვდომობის ცელაგები

0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

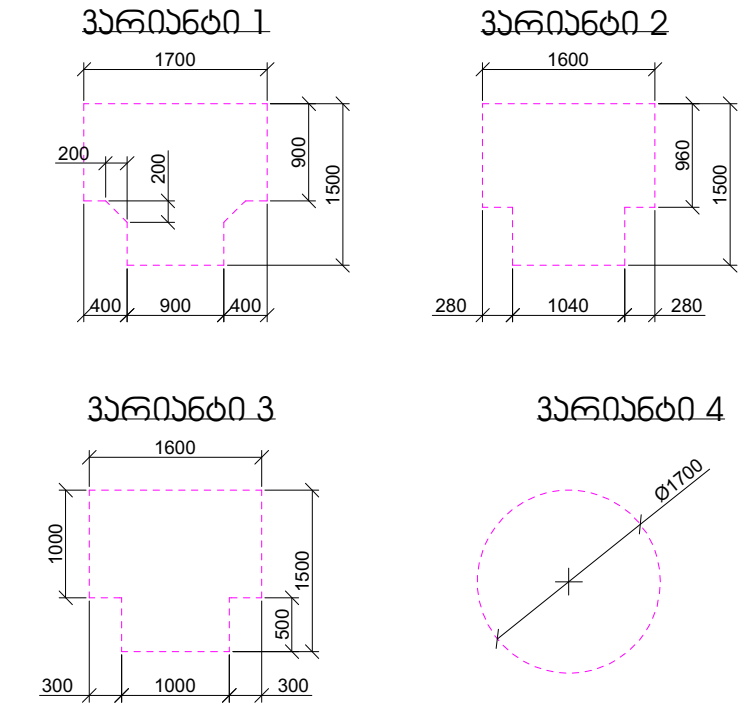

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

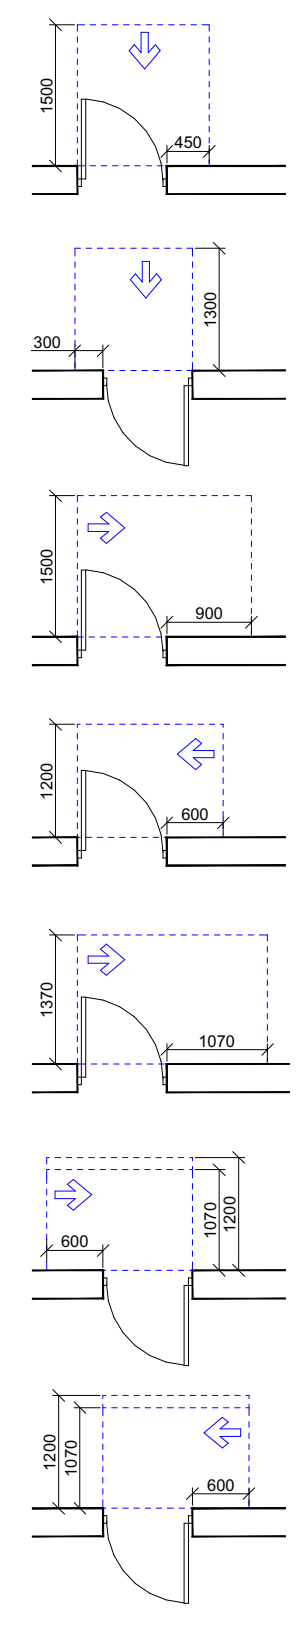

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიჟამაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 88

აე - 114 - მგ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +45.90 ნიშნულზე

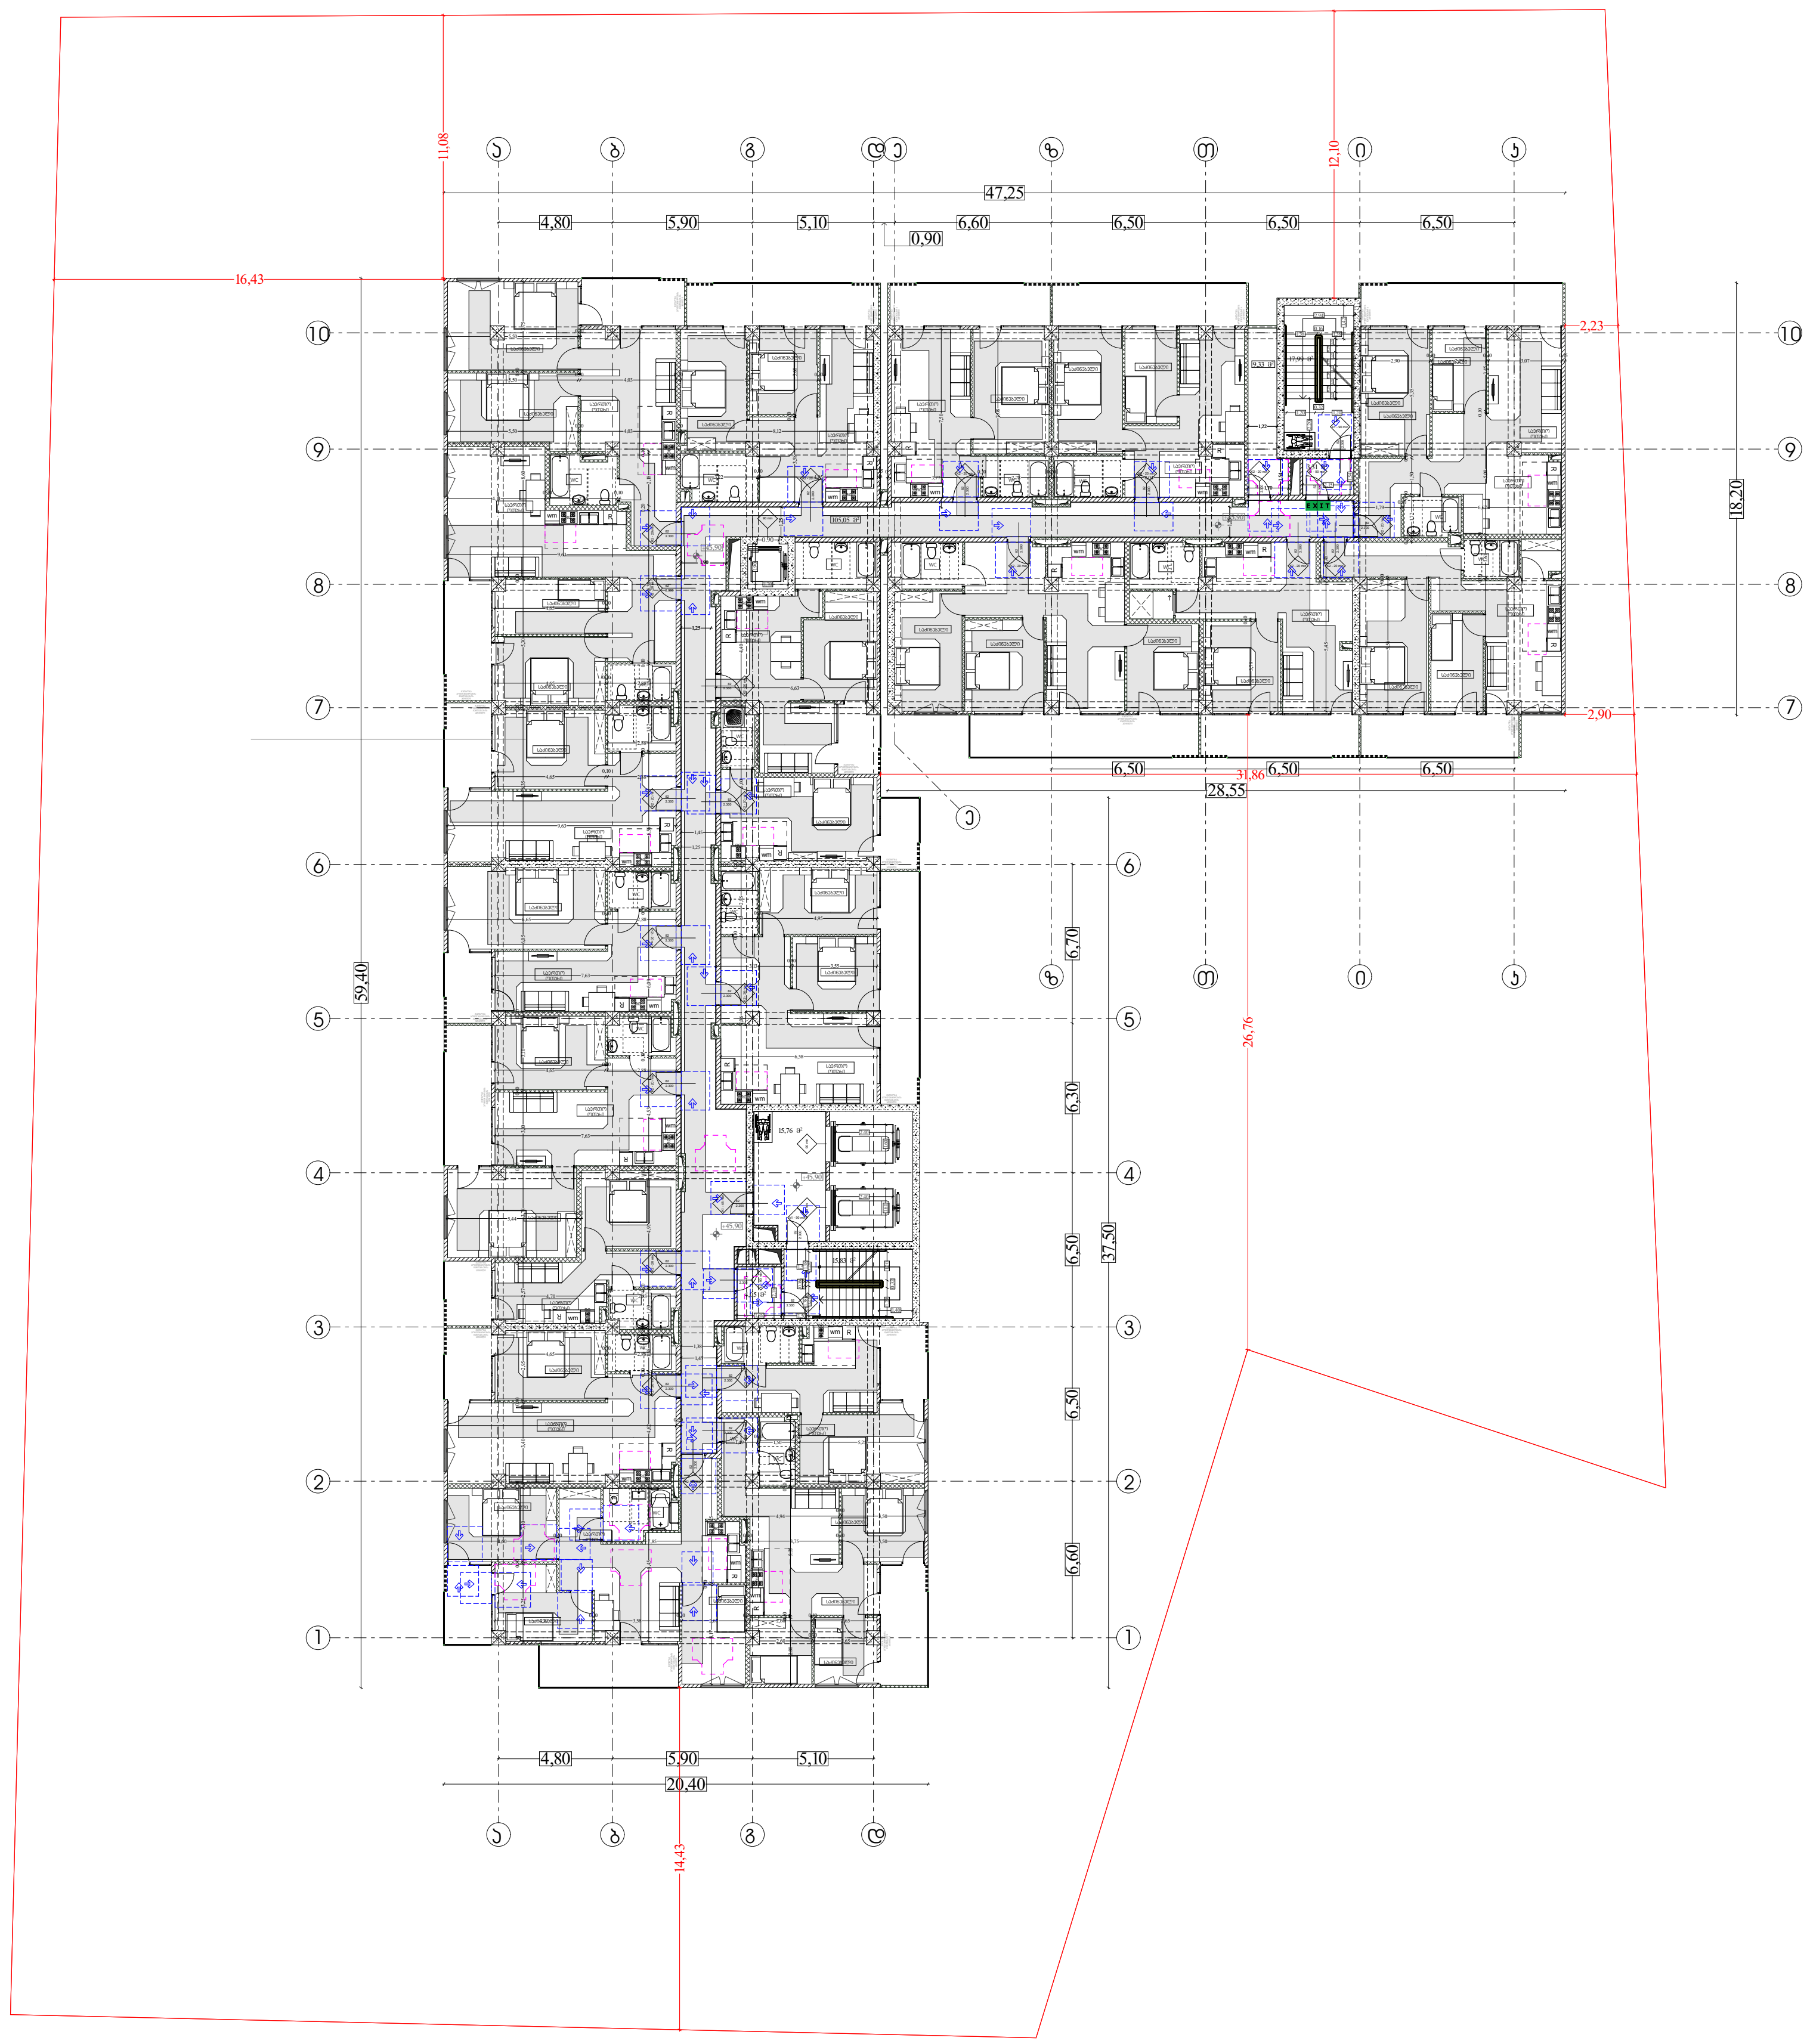

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგზი

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1

ვარიანტი 2

ვარიანტი 3

ვარიანტი 4

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე, გიორგი შონია, გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი, გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია, მ.ქიქიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 89

აე - 115 - მგ

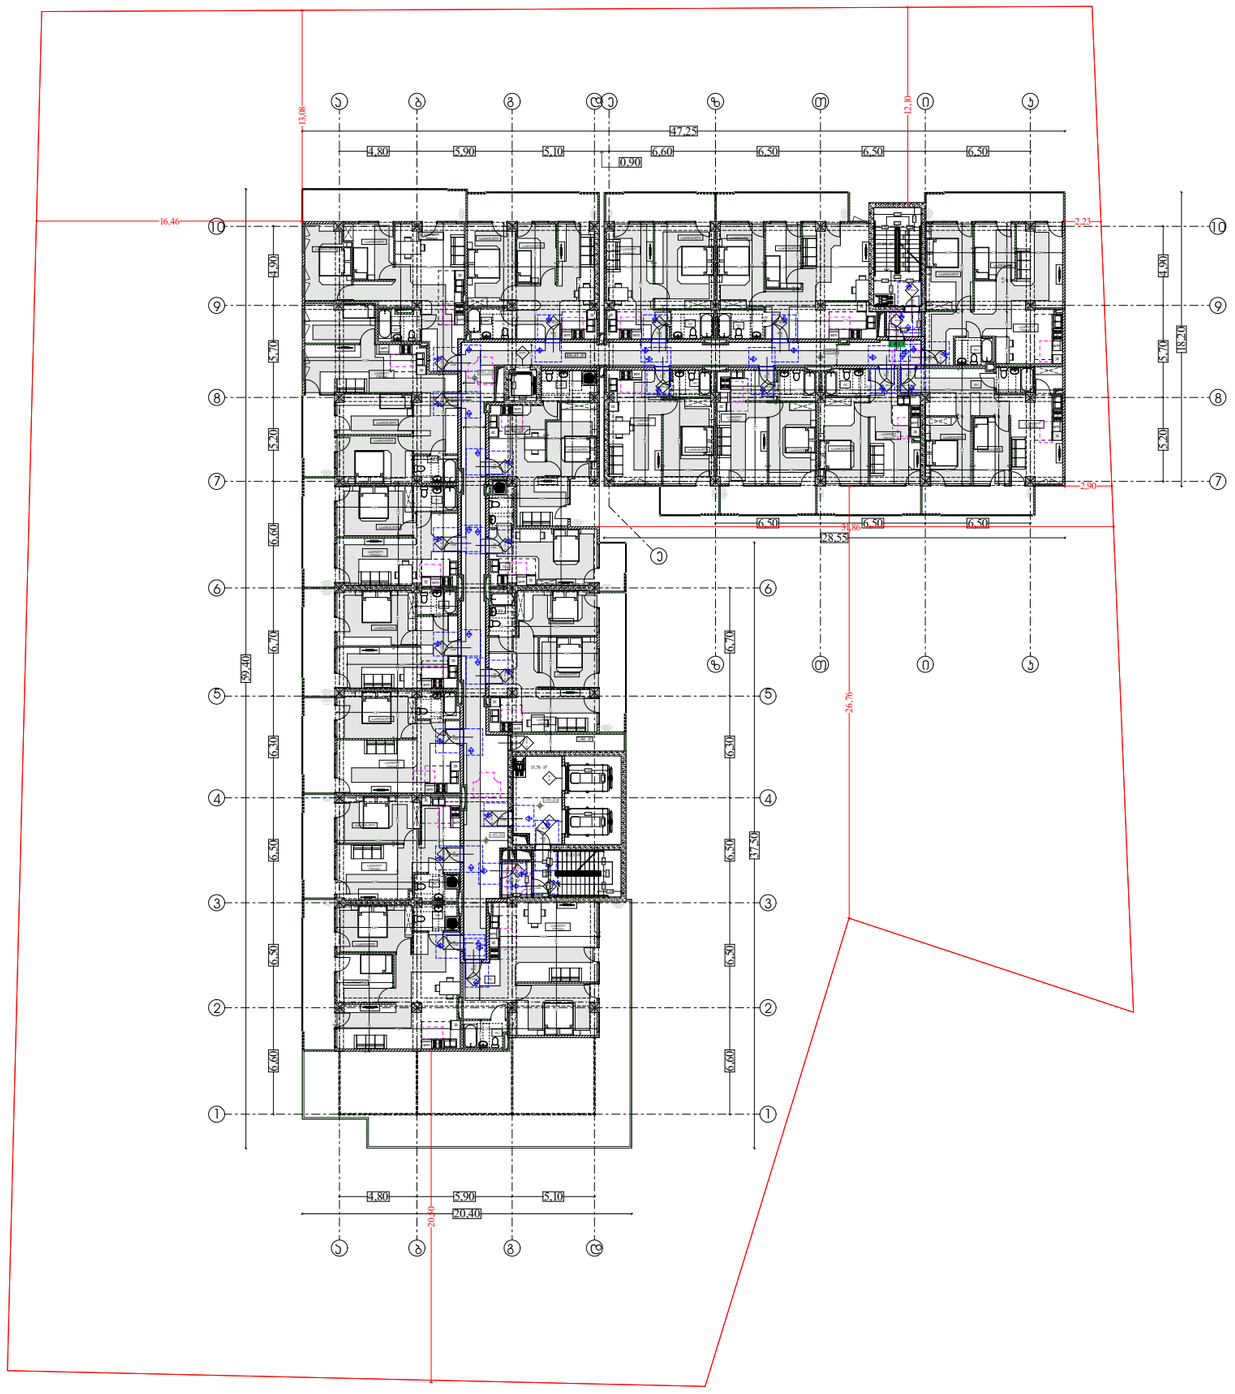

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +49.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგზა



მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
წინიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
წინიდან მისაჯდომი - მიმოლითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
ანკამის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
სავალის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
ანკამის მხრიდან მისაჯდომი - გვერდითი გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
სავალის მხრიდან მისაჯდომი - მიმოლითი გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმბერავი



თავისუფალი სივრცე კართან მბრუნირებისთვის
- ანკამინი კარი
ანკამის მხრიდან მისაჯდომი - მიმოლითი გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმბერავი

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართველები,
ელექტრომამანძილებლები,ელექტრომგმართველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები,
მოწყობილობების სამართველი, წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართველი "ტ" ტიპის ერთეულში მოეწყოს სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის მგმართველები,
ელექტრომგმართველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტრომგმანძილებლები და უსაფრთხოების ზ6 მიღსაკომუნიკაციო სისტემების სამართველი "ზ" ტიპის ერთეულებში მოეწყოს სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი № 90	აე - 116 - მმ

მისაწვდომობის გეგმა

გეგმა +52.50 ნიშნულზე

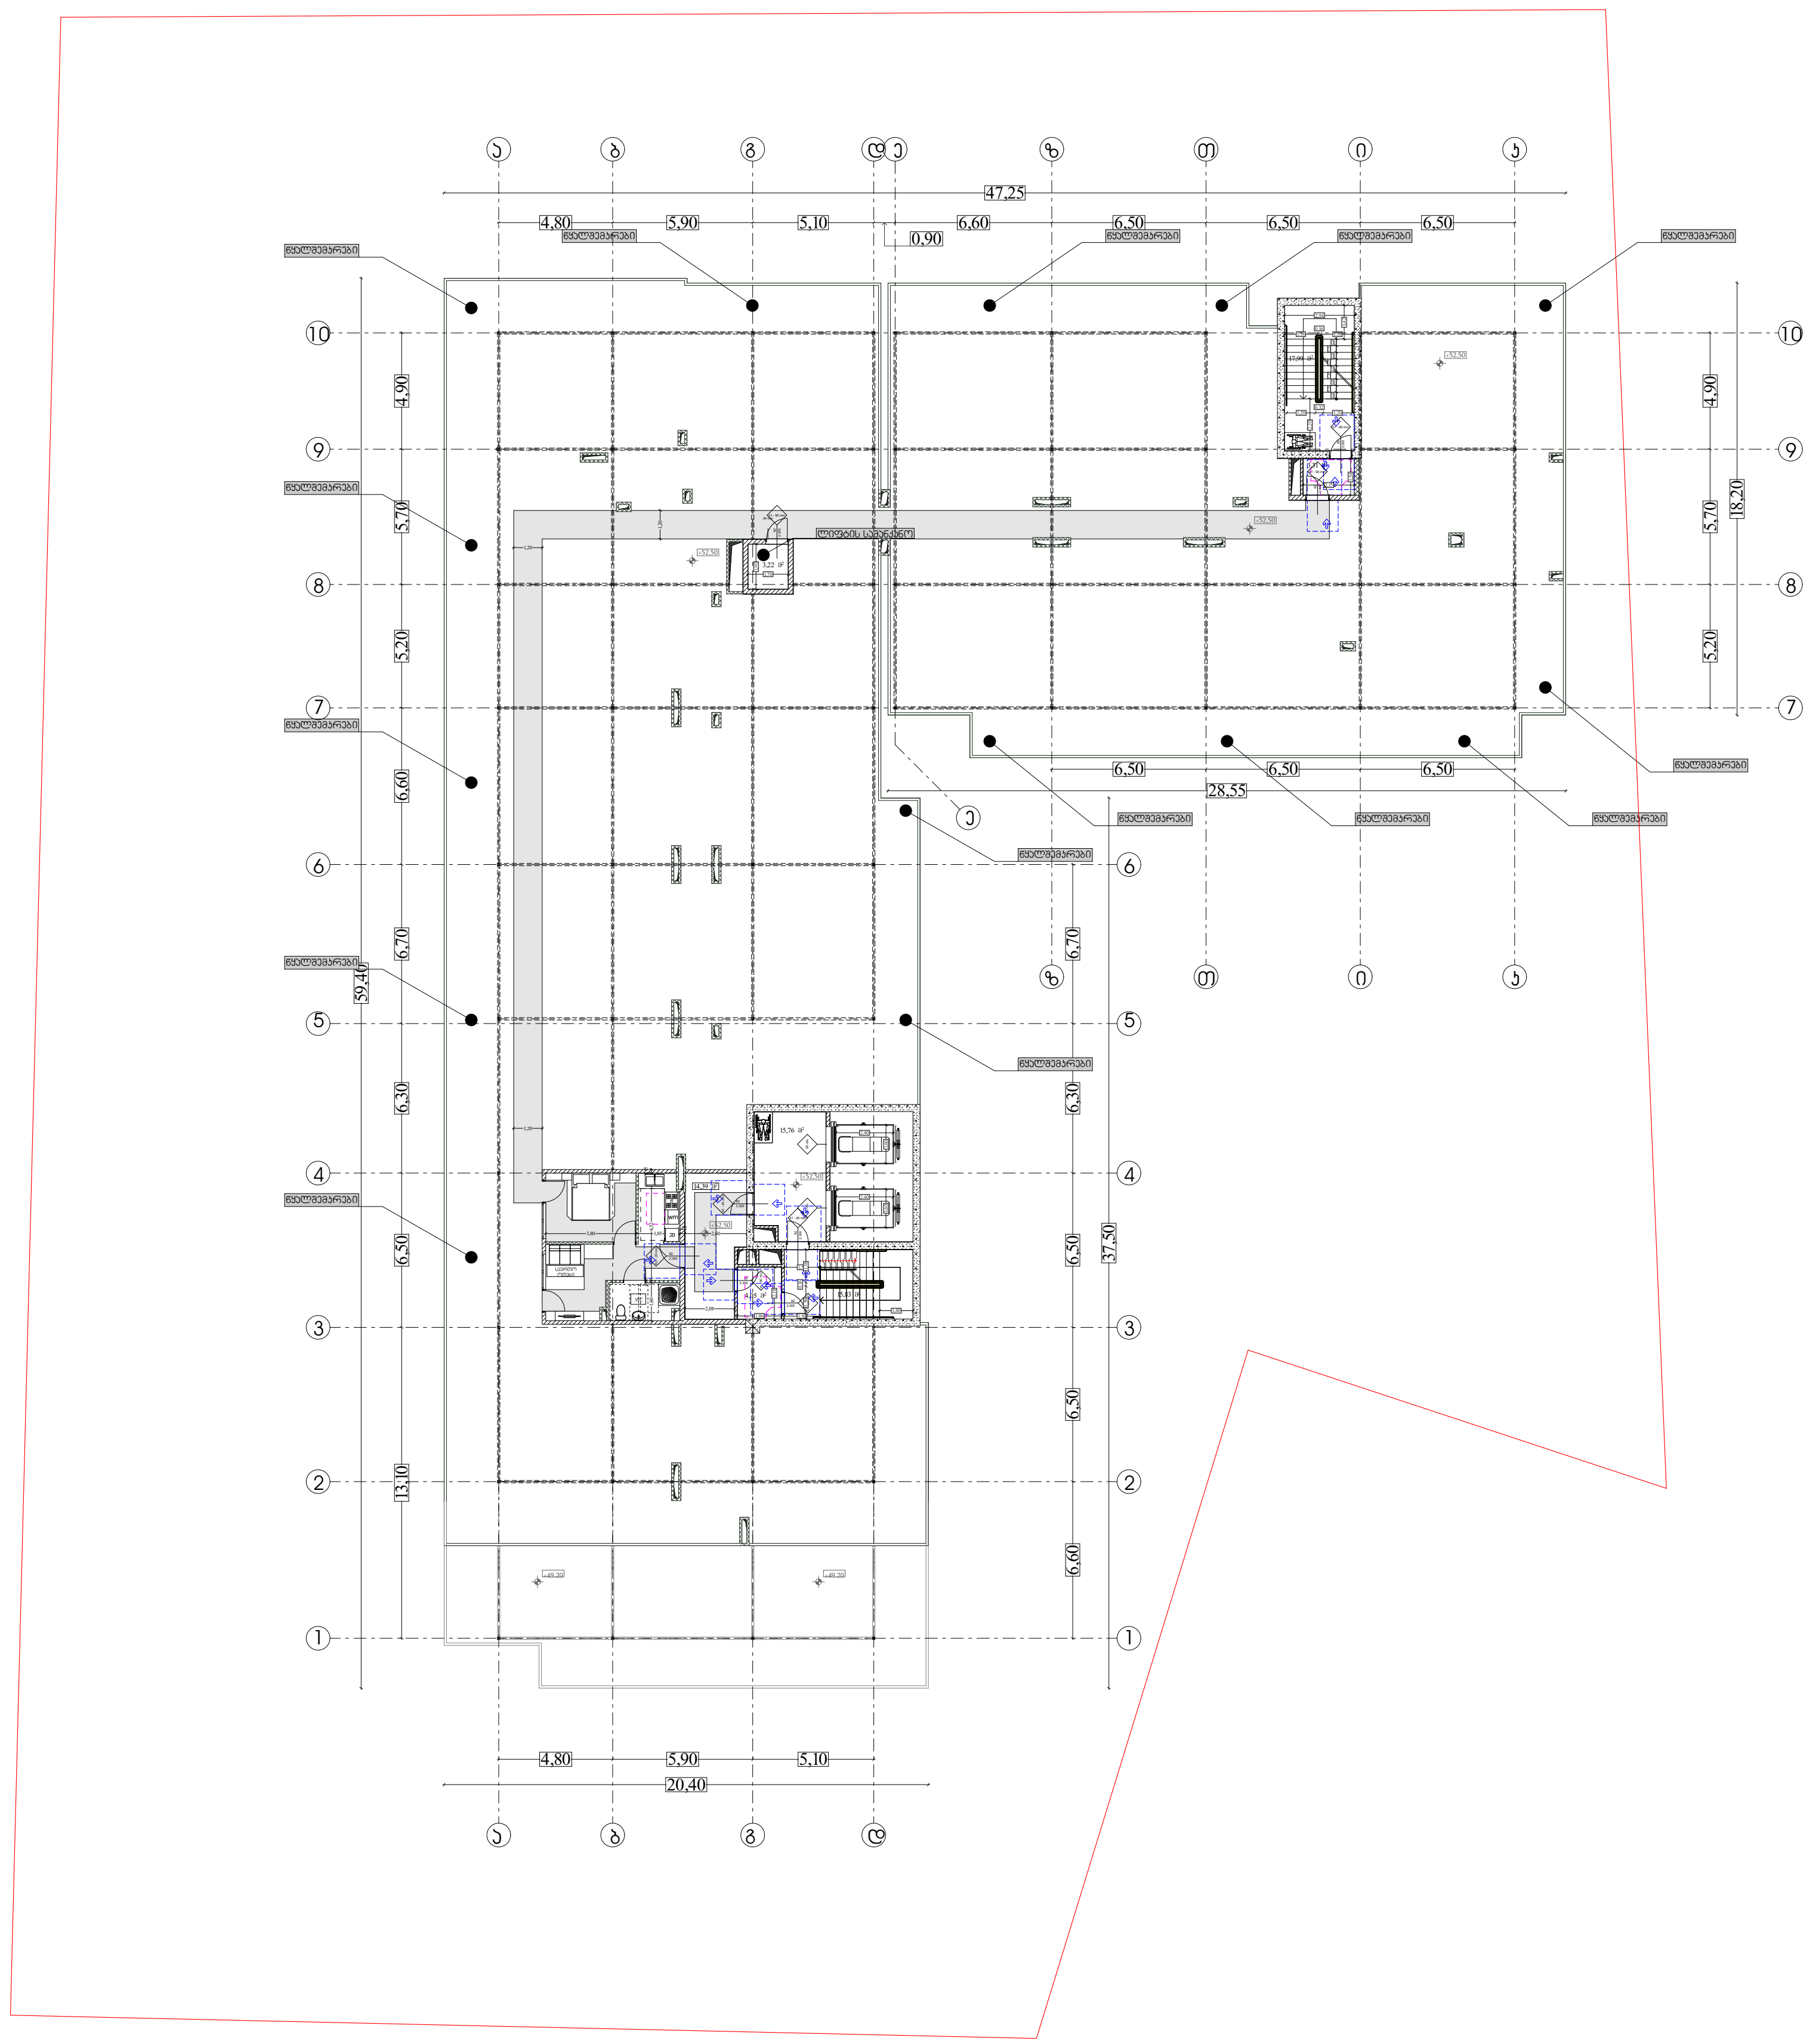

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი



მოსატრიალებელი სივრცეები

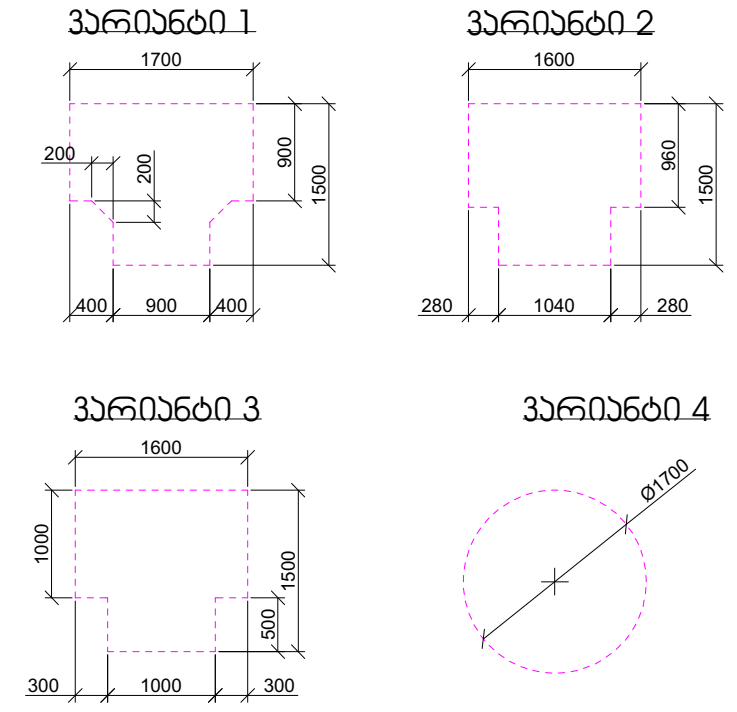

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

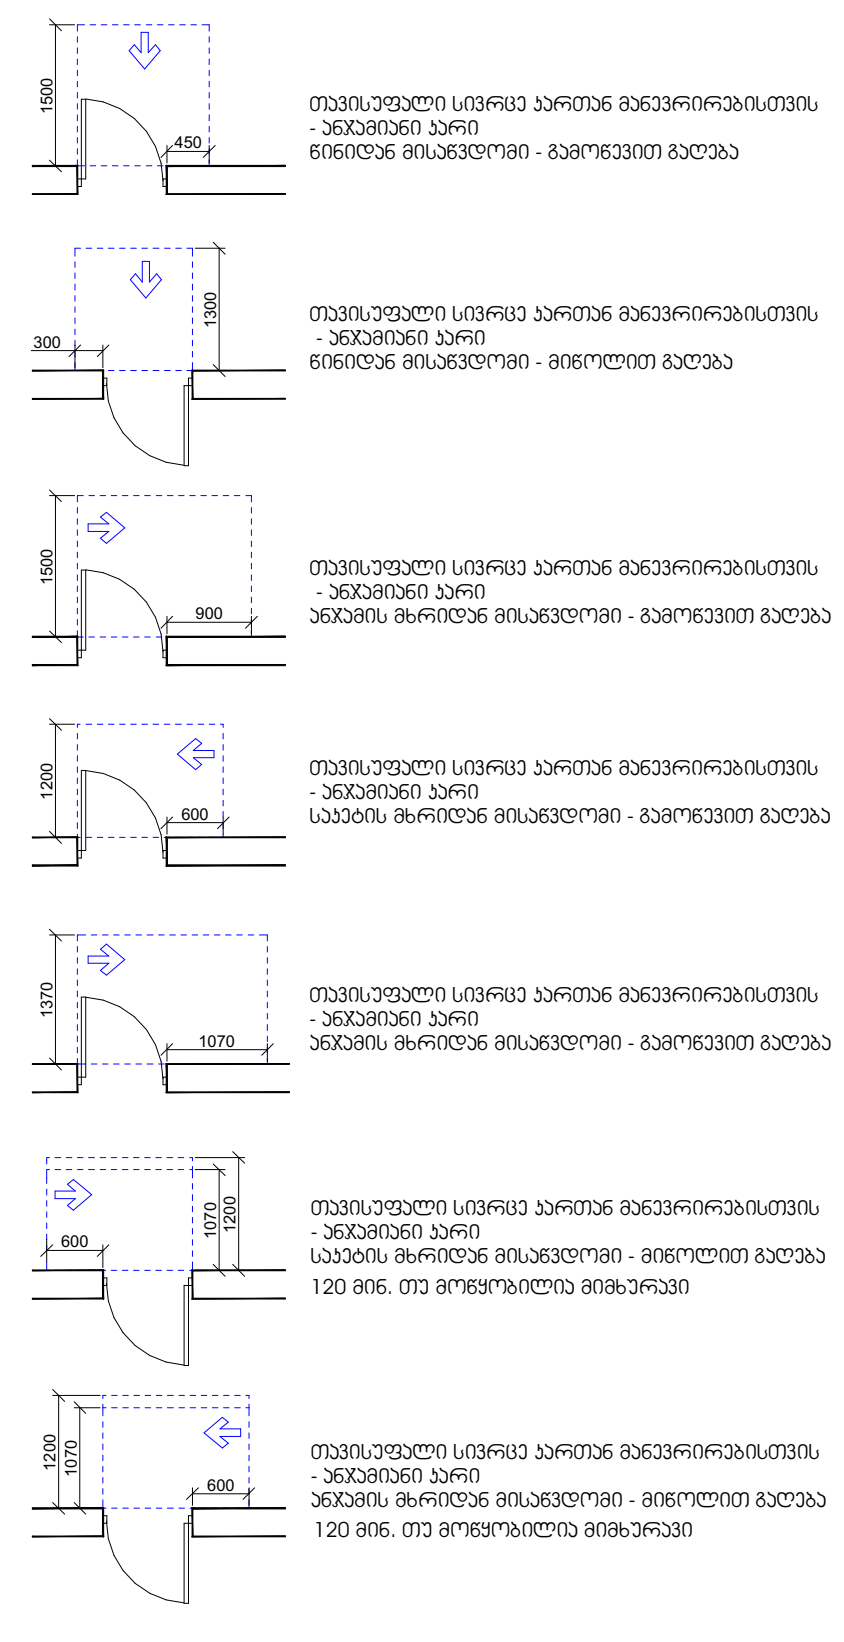

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ქიქიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ფურცელი
№ 19

აე - 102 - მგ

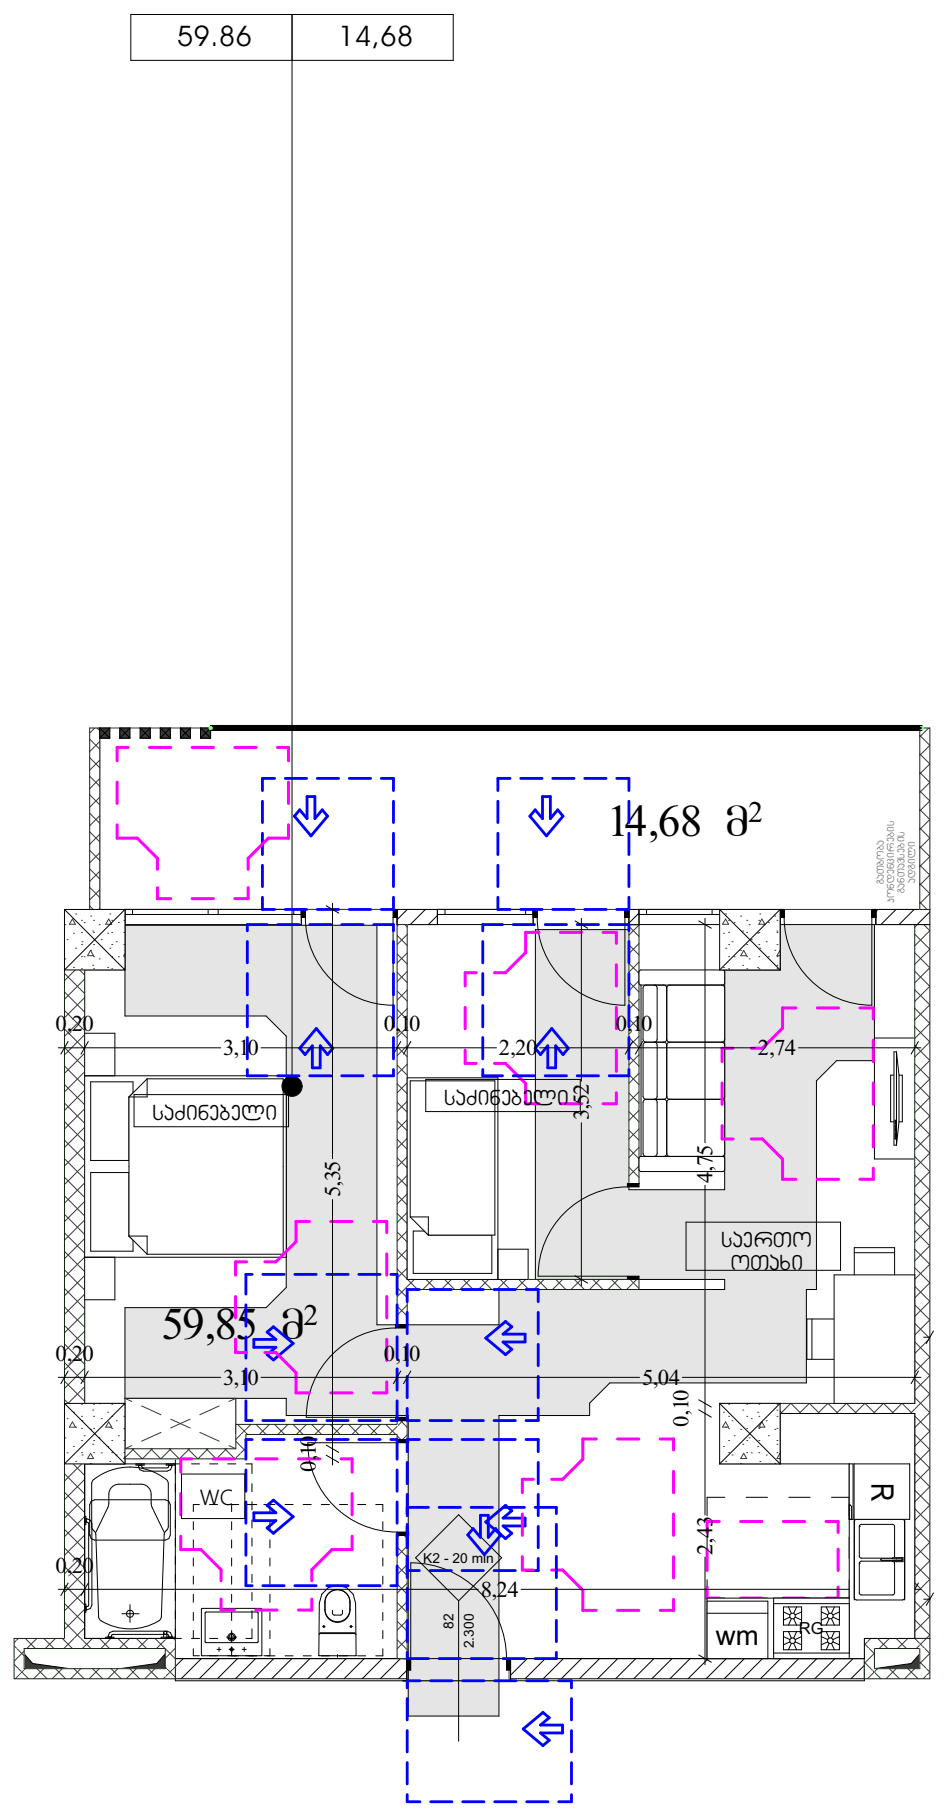

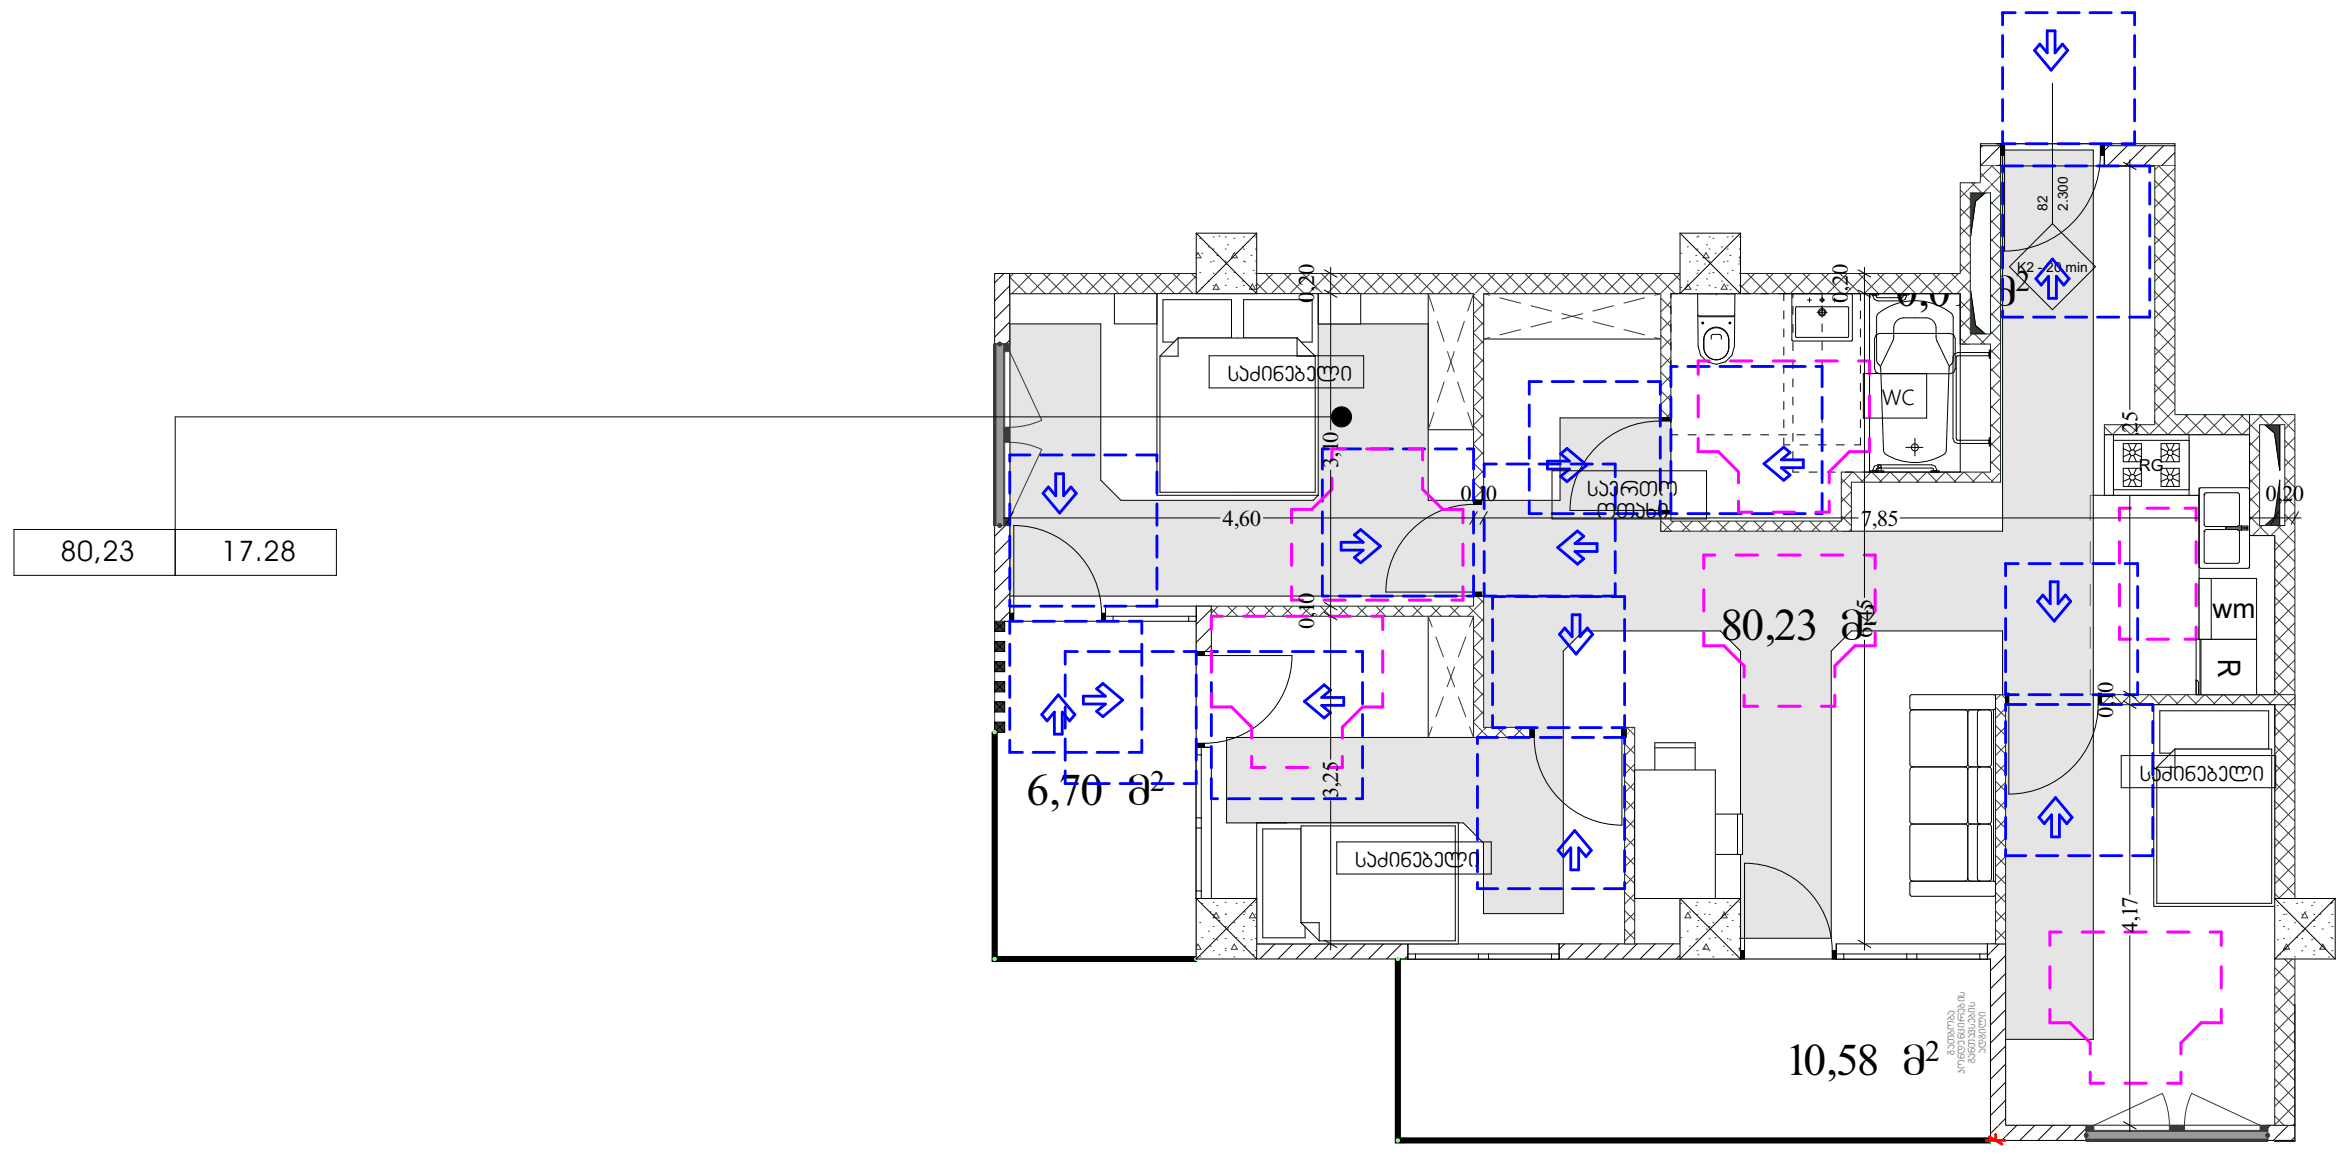

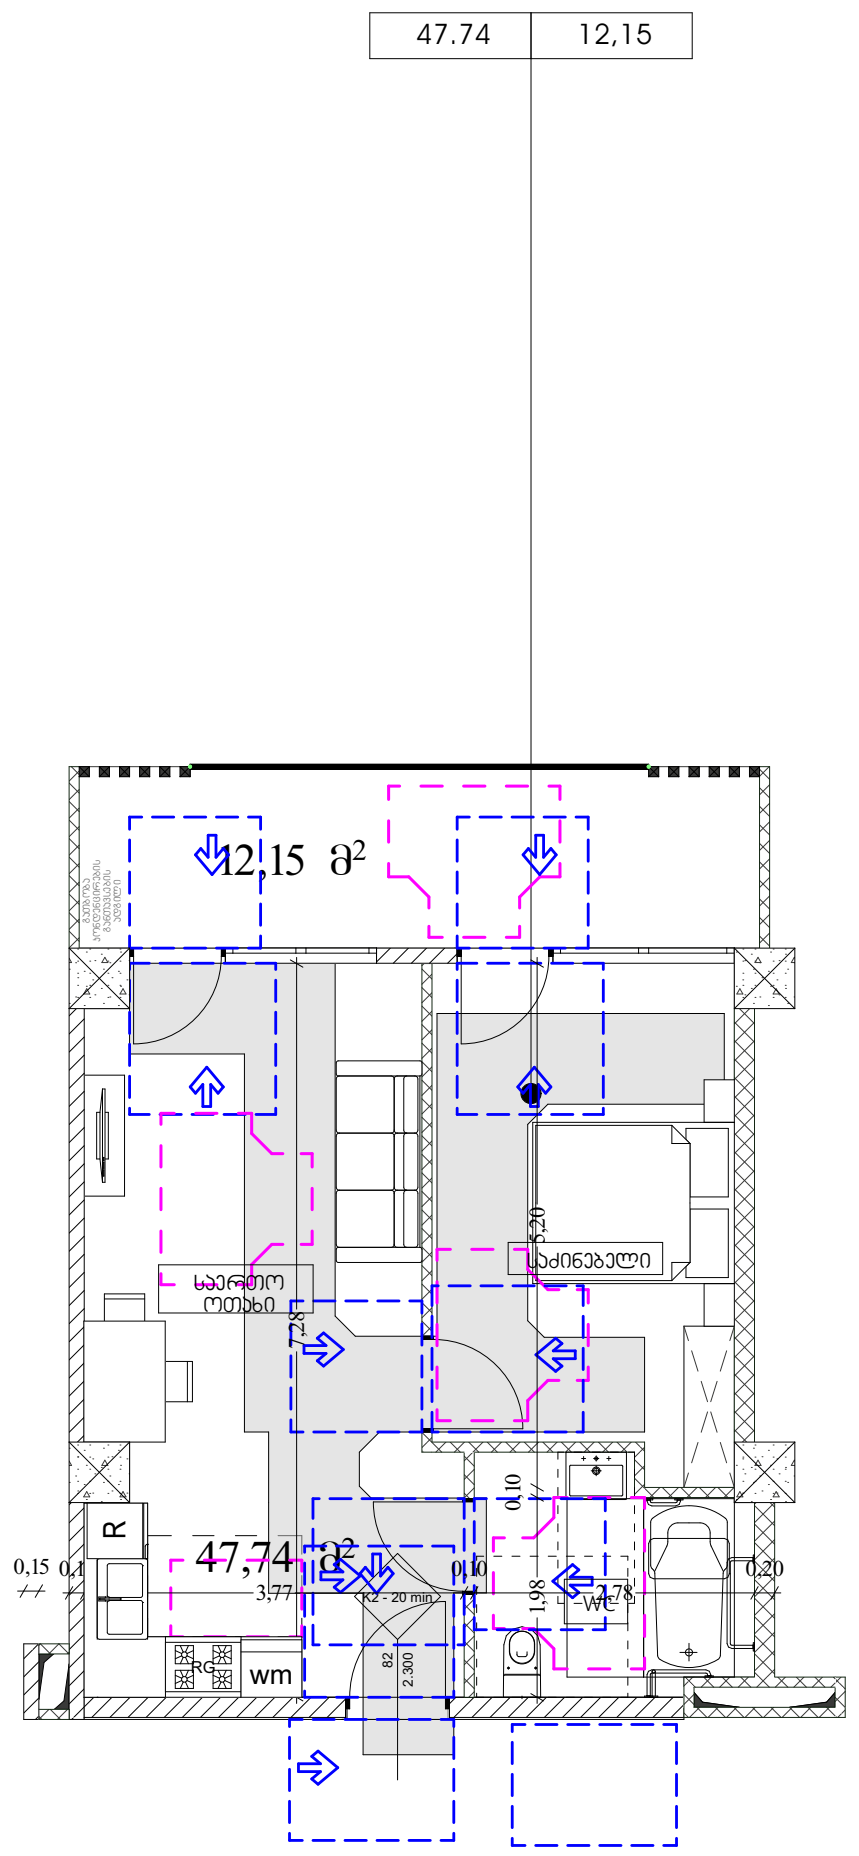

მისაწვდომობის გეგმა

ა ტიპის ბინები

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობის სვლაგეზი — 0.90

მოსატრიალებელი სივრცეები

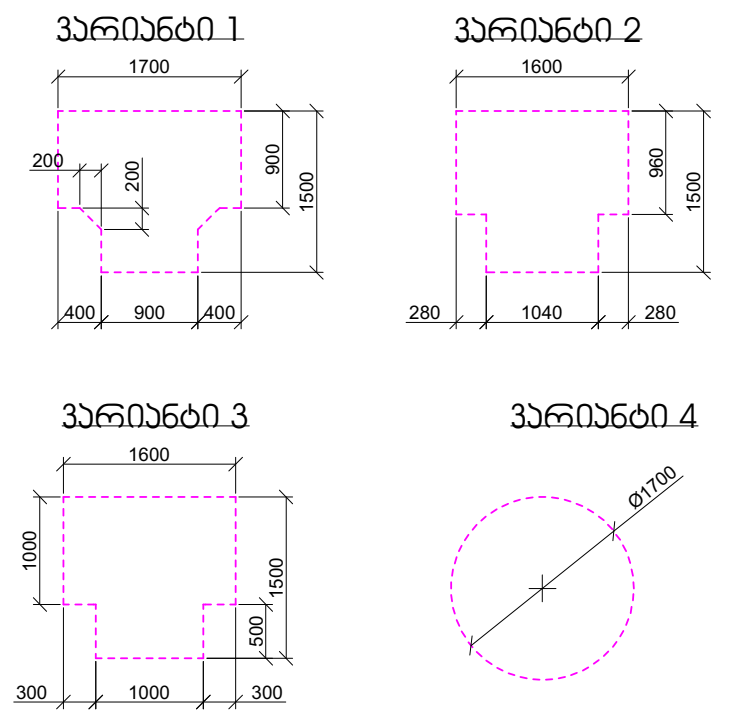

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება (1500; 450)
- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება (1300)
- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება (1500; 900)
- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება (1200; 600)
- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება (1370; 1070)
- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი (600; 1070; 1200)
- თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი (1200; 1070; 600)

შენიშვნა :

1. იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
2 განათების სამართავები, ელექტროგამანაწილებლები,ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სიტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვები "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით
3 სინათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები,დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

1:200 მაშტაბი

დირექტორი :	არქიტექტორი:	გეოლოგია:	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი:
კირილე მორჩილაძე	კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი	გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	ს/კ 01.10.07.004.070	შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520

ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან

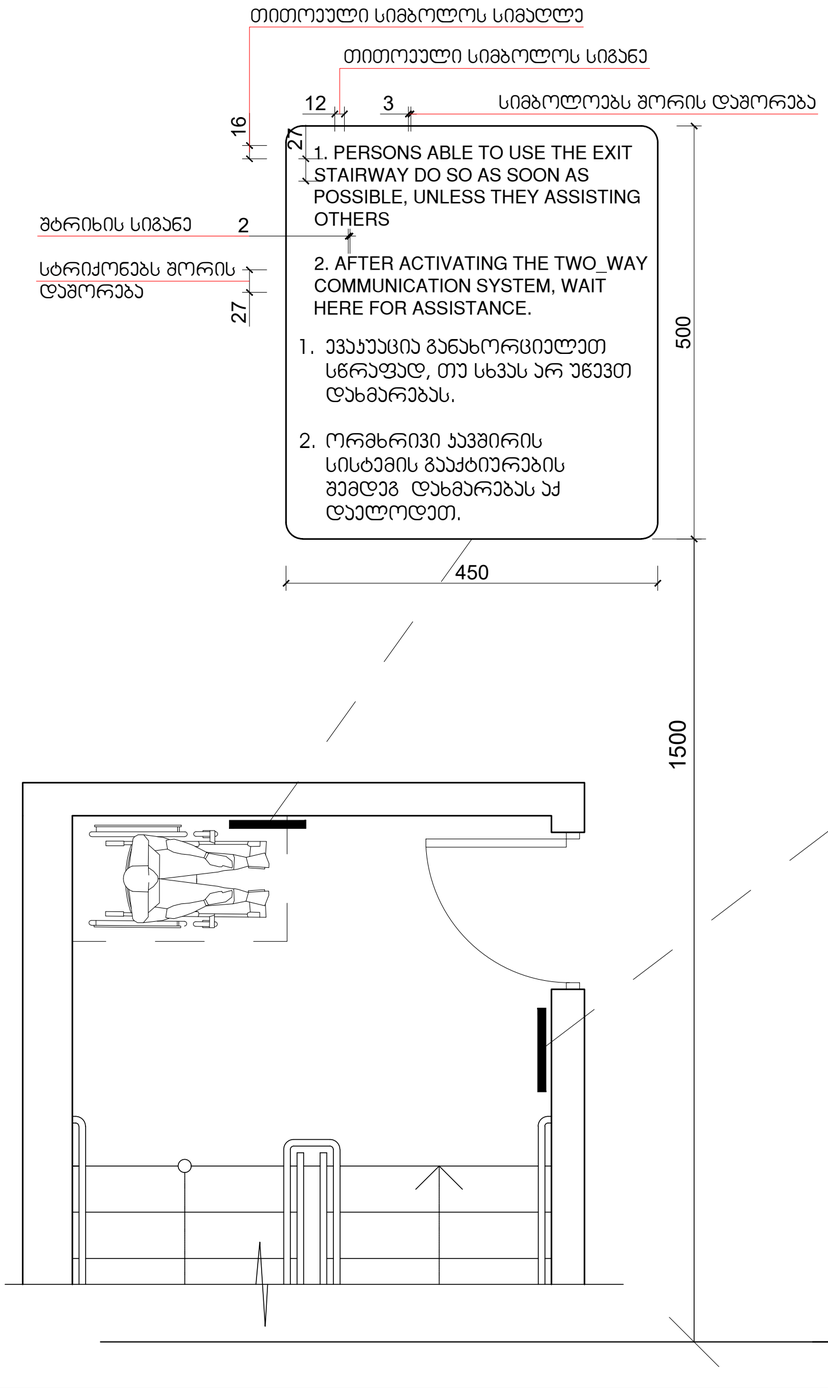

გზა-ჯიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-ჯიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საჯეტის მომიჯნავედ

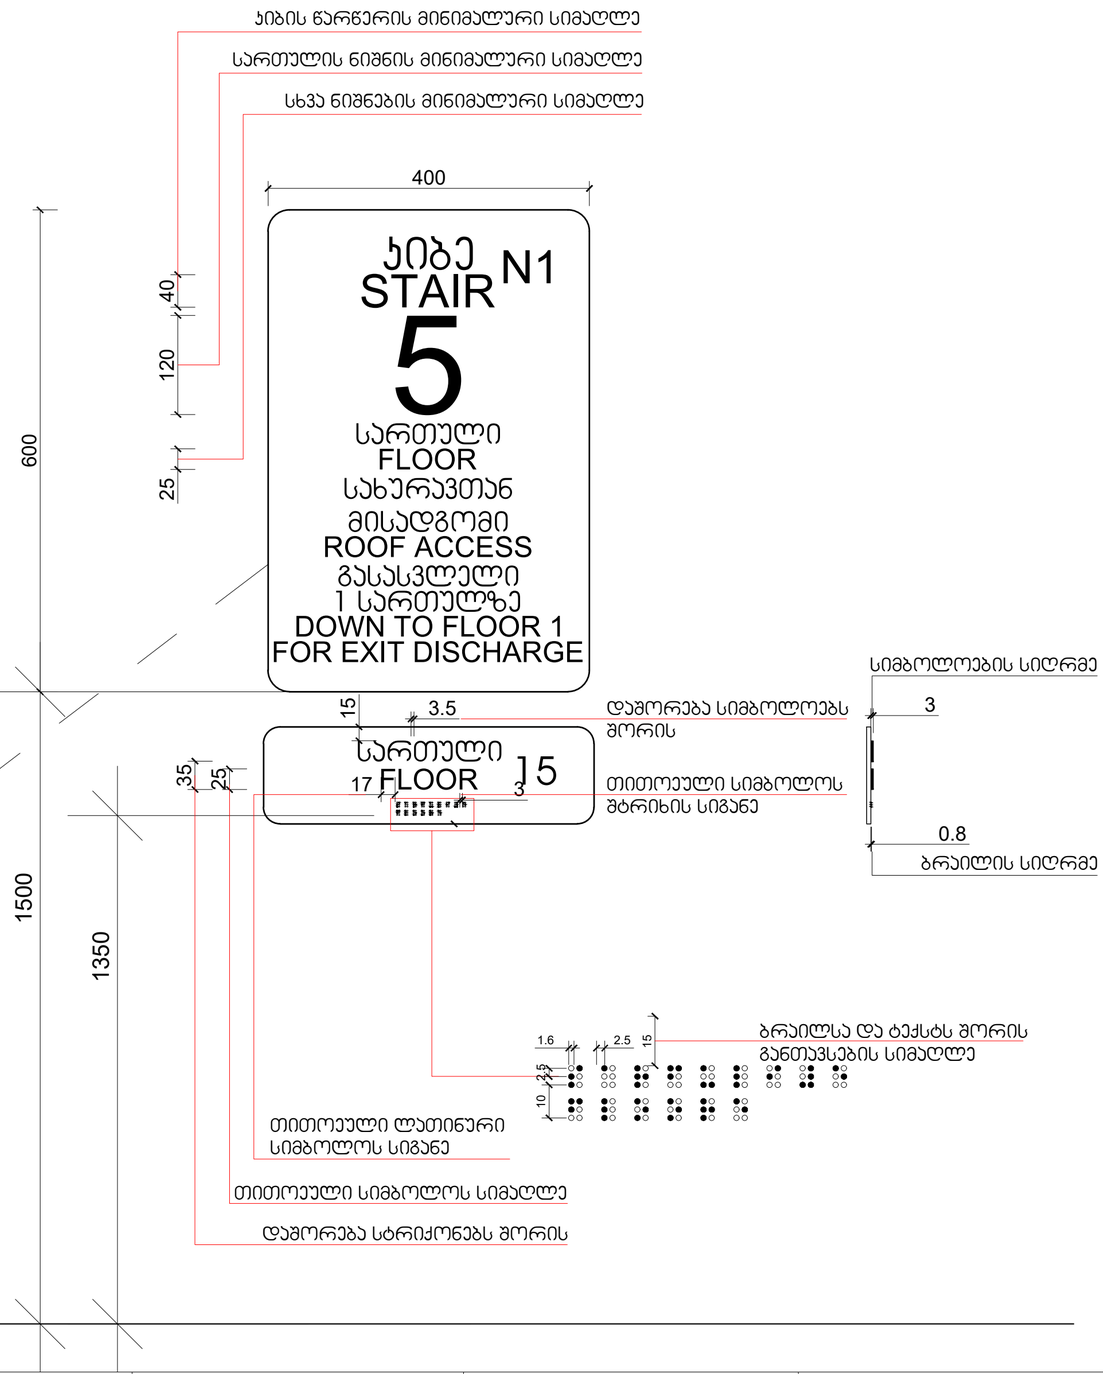

დეტალები

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 92 / მაშტაბი 1:200 / ა3 - 401 - მ

დეტალები

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ

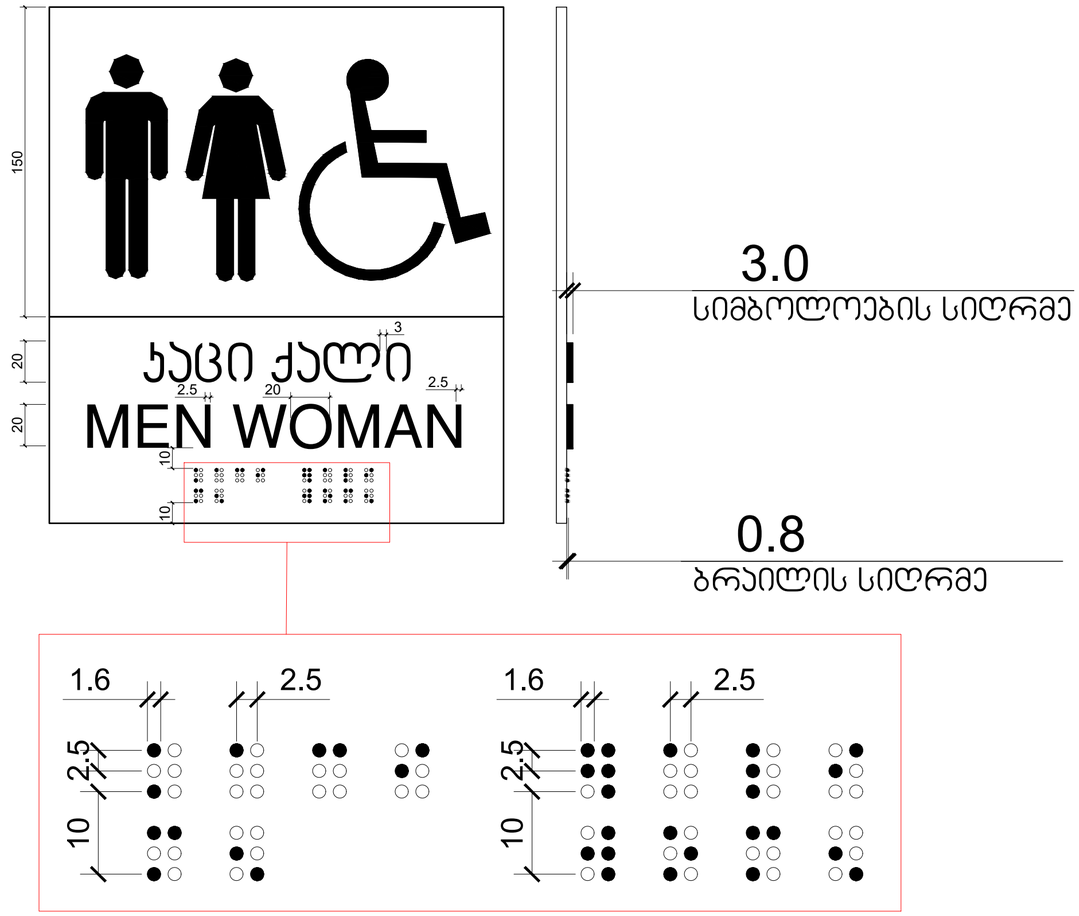

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "ჰერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 93 მაშტაბი 1:200 აე - 402 - მ

დეტალები

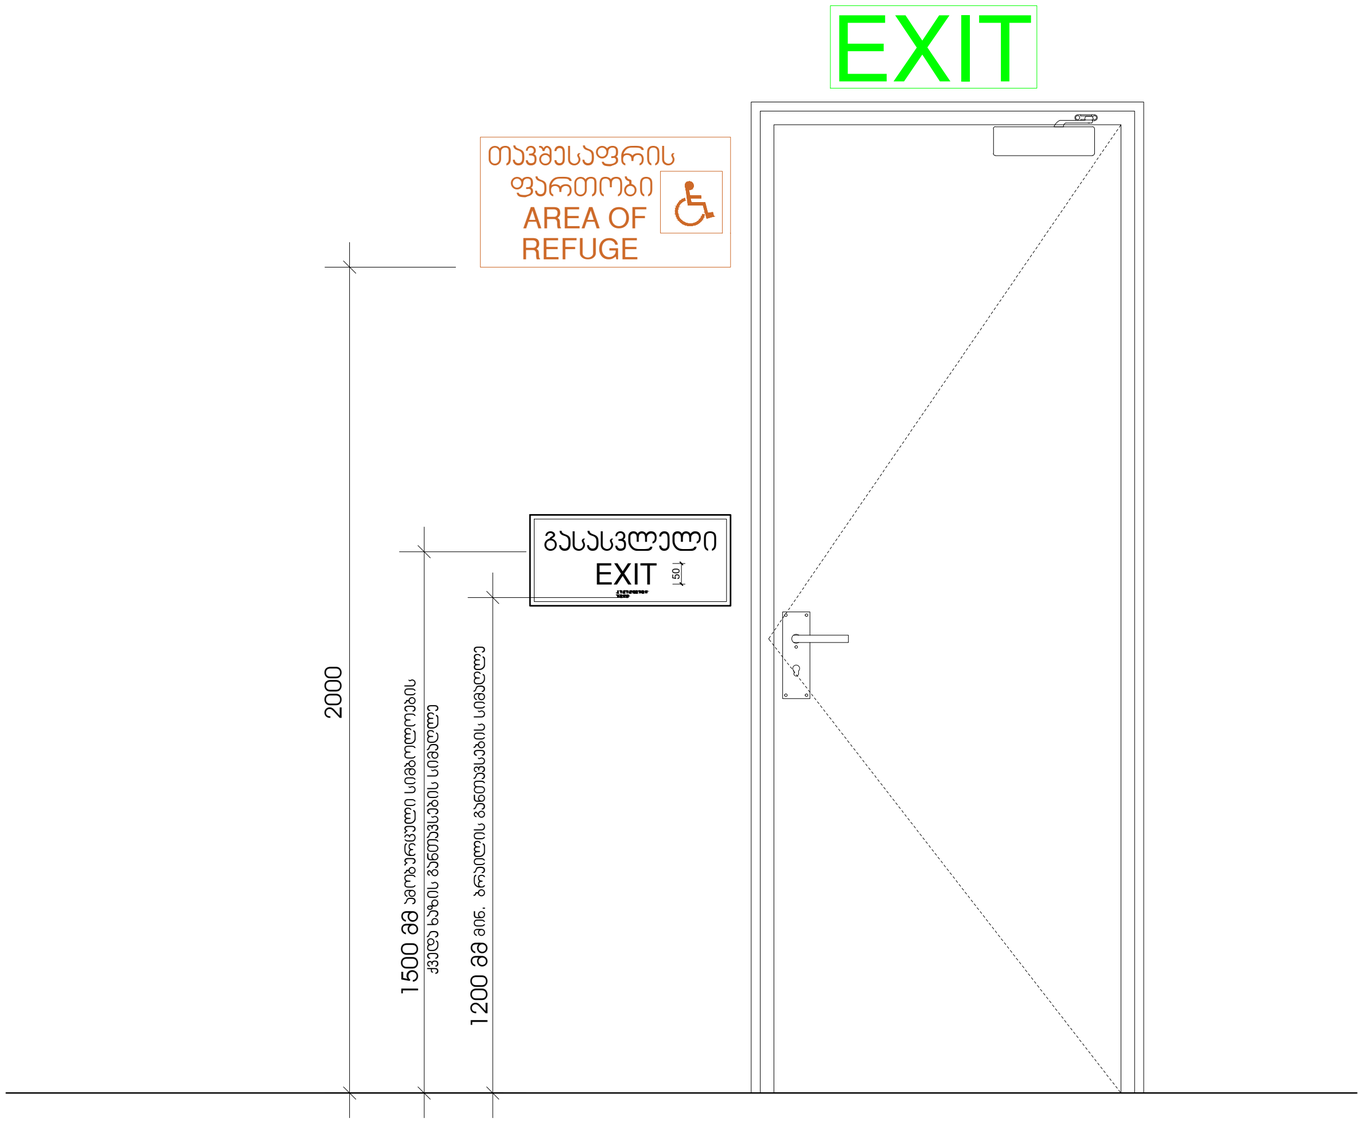

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 94 მაშტაბი 1:200 პე - 403 - მ

დეტალები

გასასვლელის განათებული ნიშანი

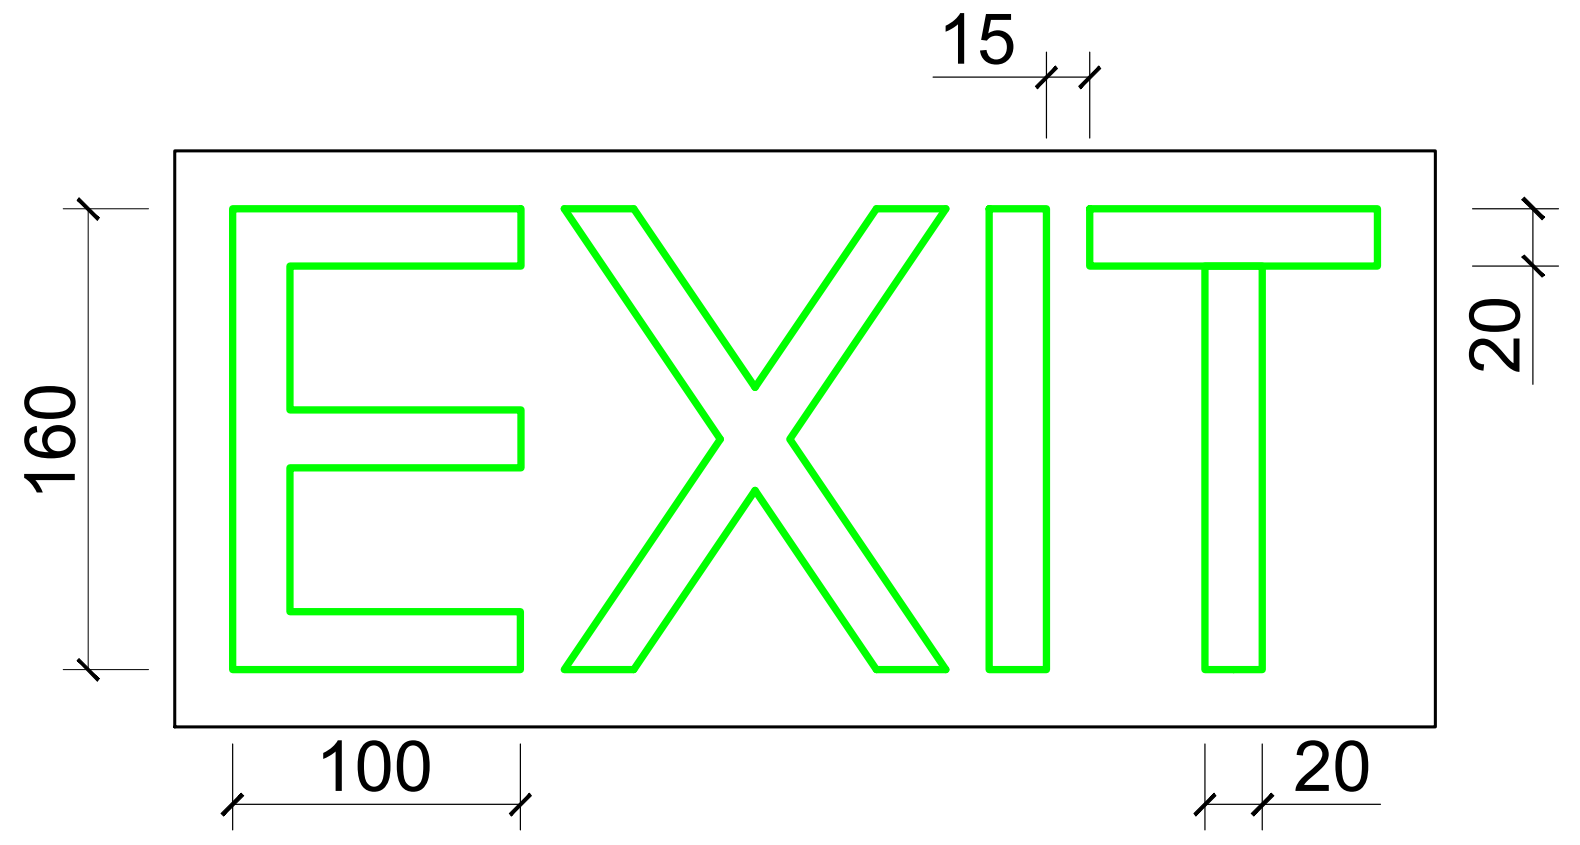

განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან

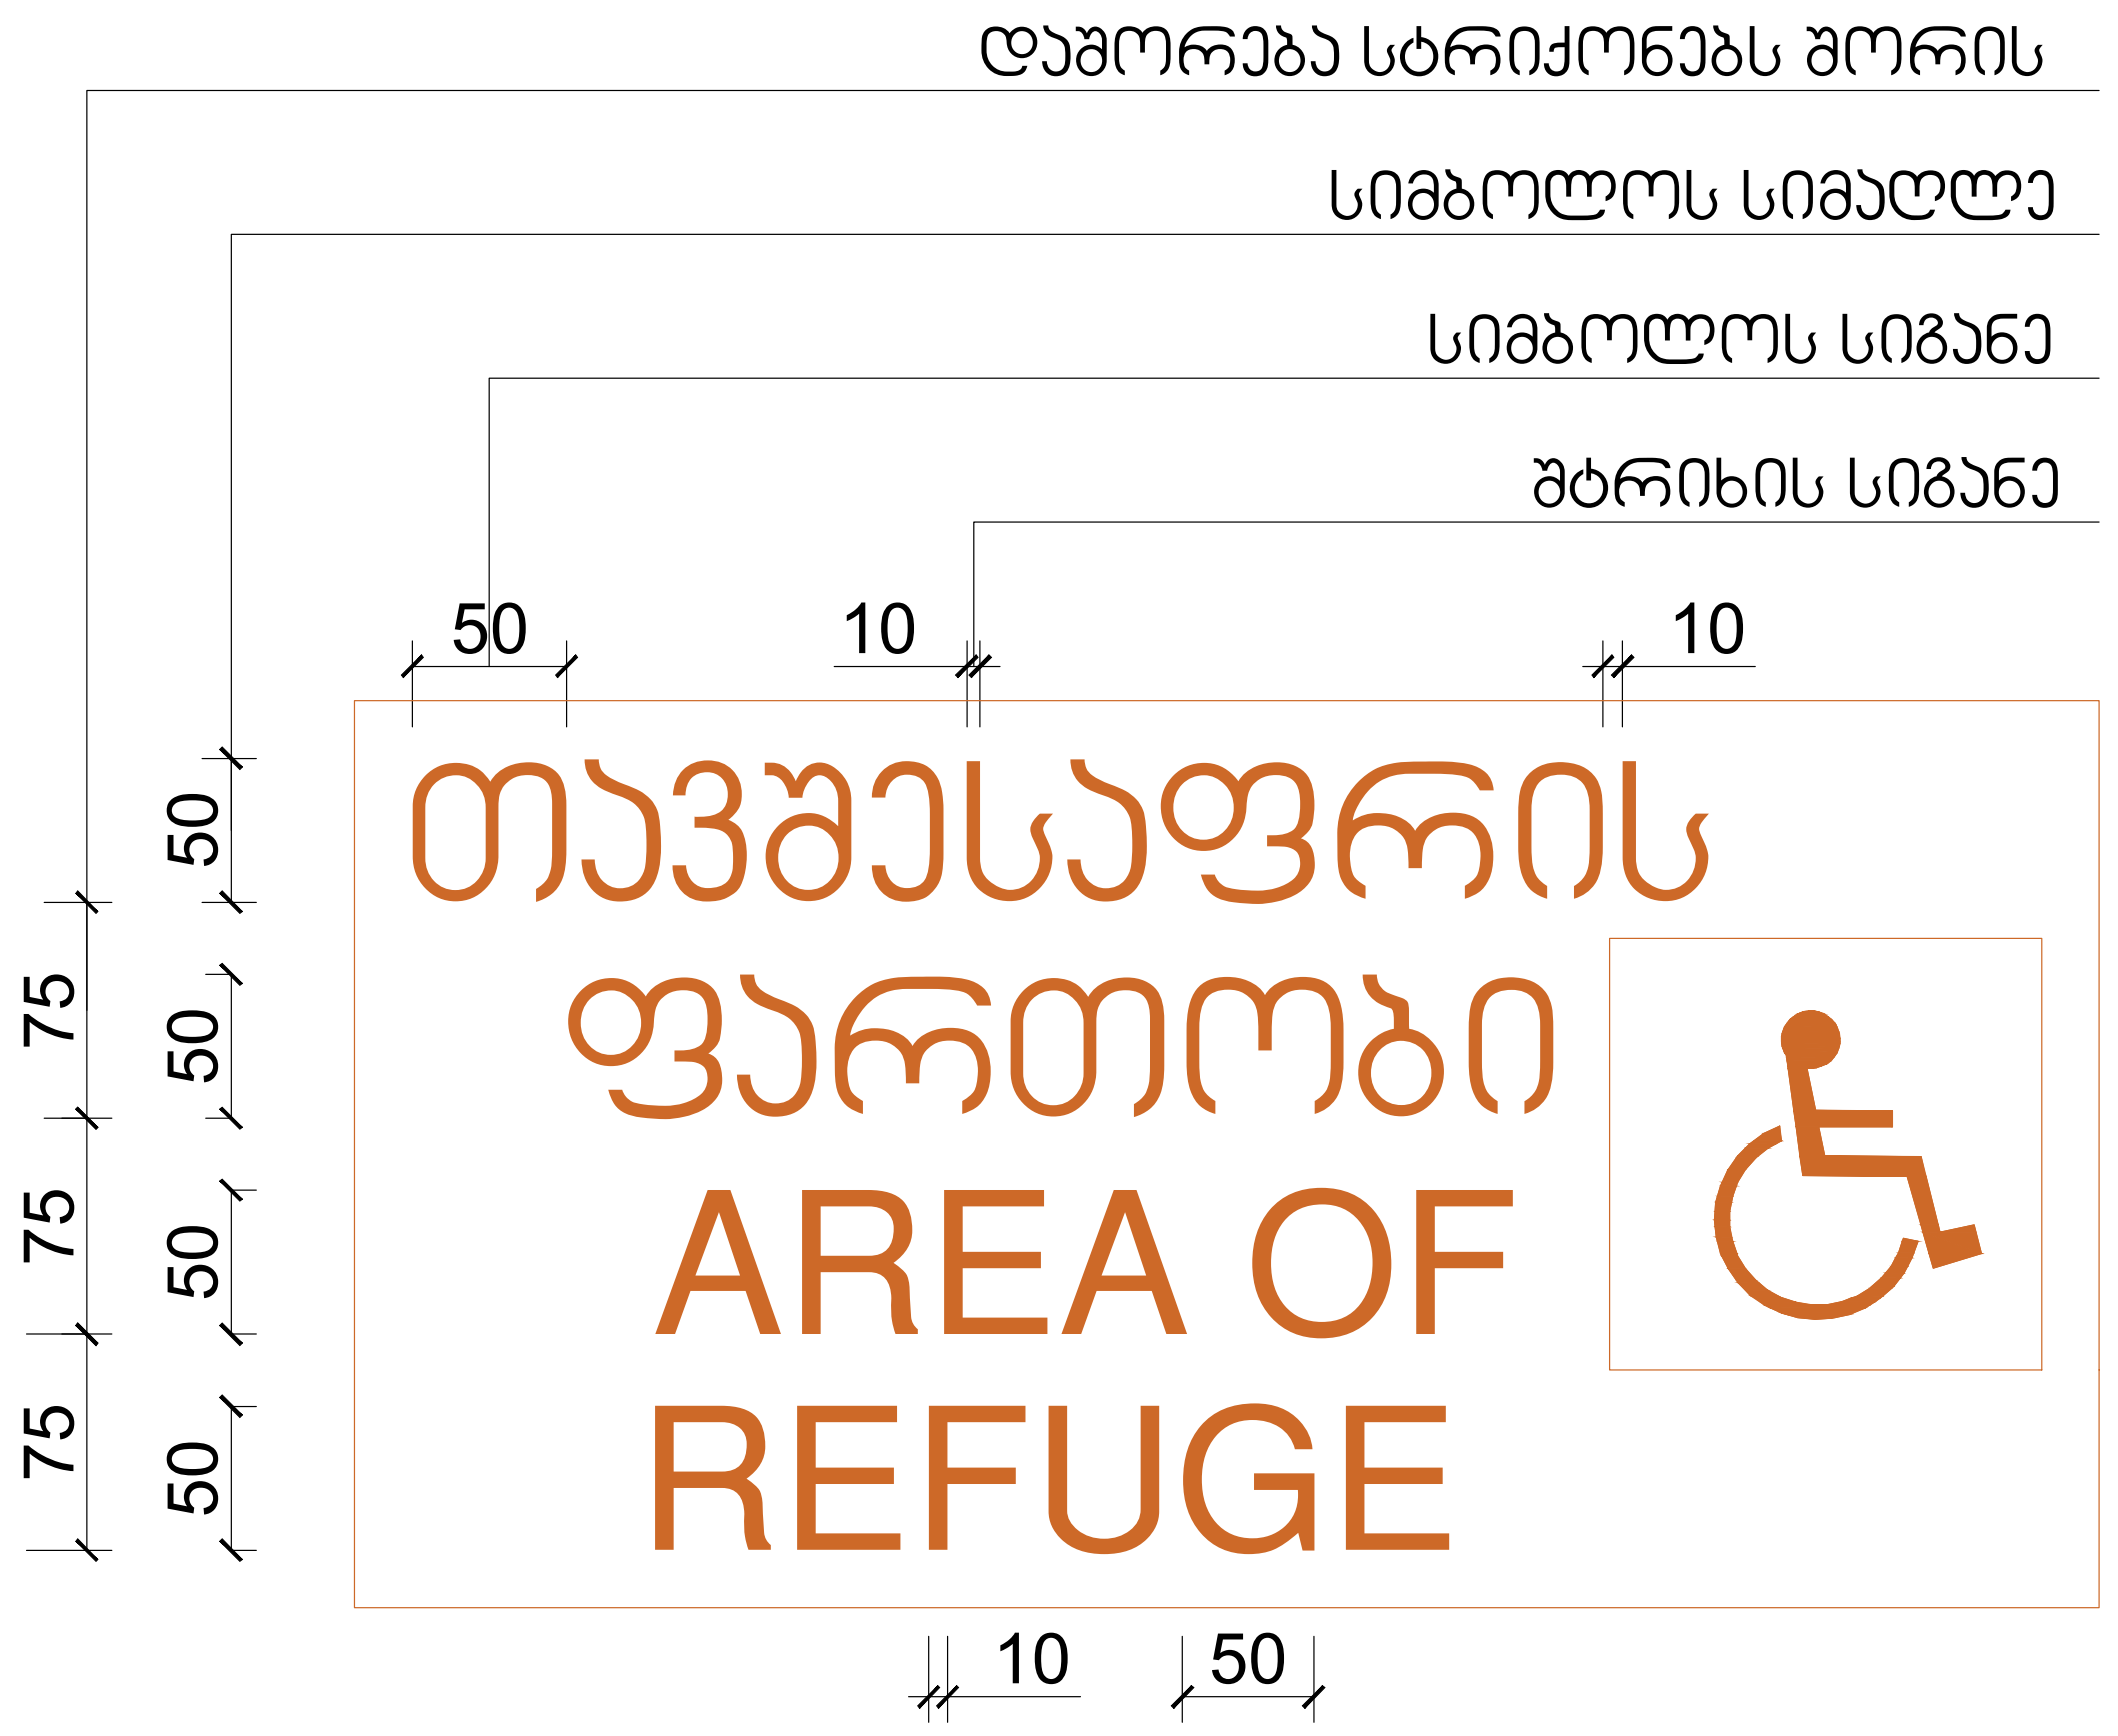

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-კიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან

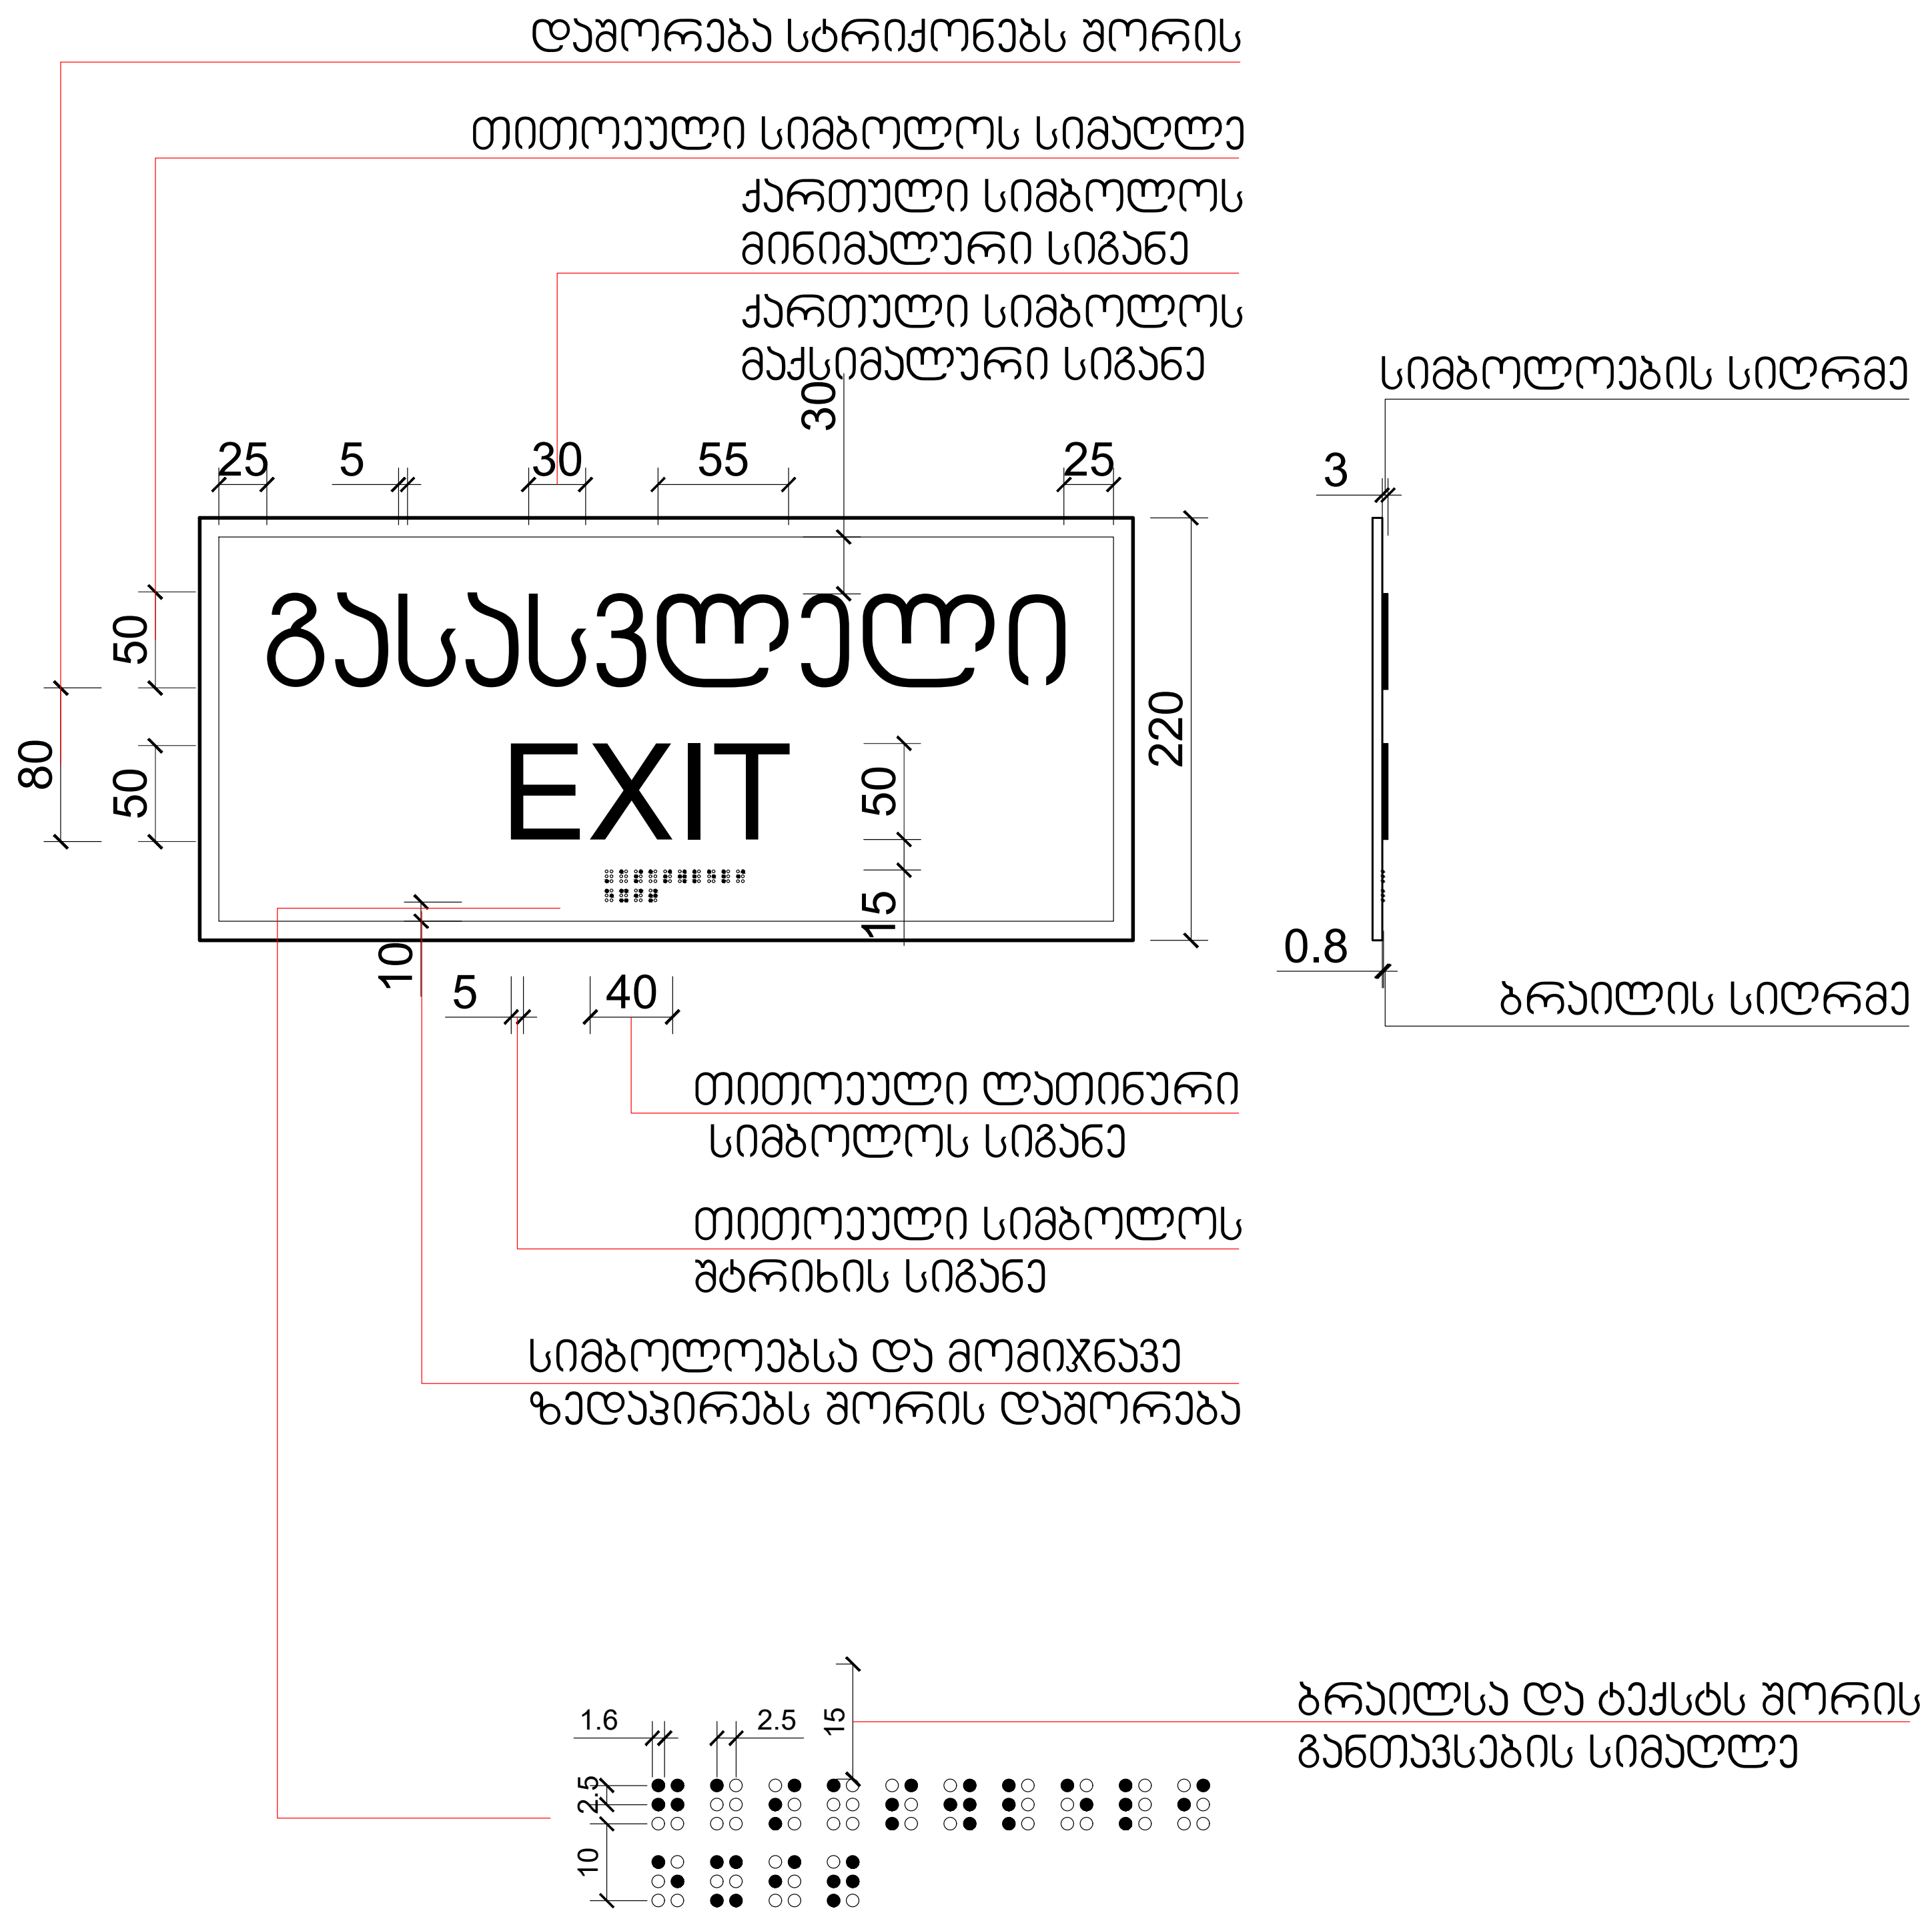

მასშტაბი: 1 : 5

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა ნიკოლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. კვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 95 — მასშტაბი 1:200 — აე - 404 - მ

დეტალები

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს



ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან



მასშტაბი: 1 : 5

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/ჯ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 96 მაშტაბი 1:200 პე - 405 - 8

დეტალები

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

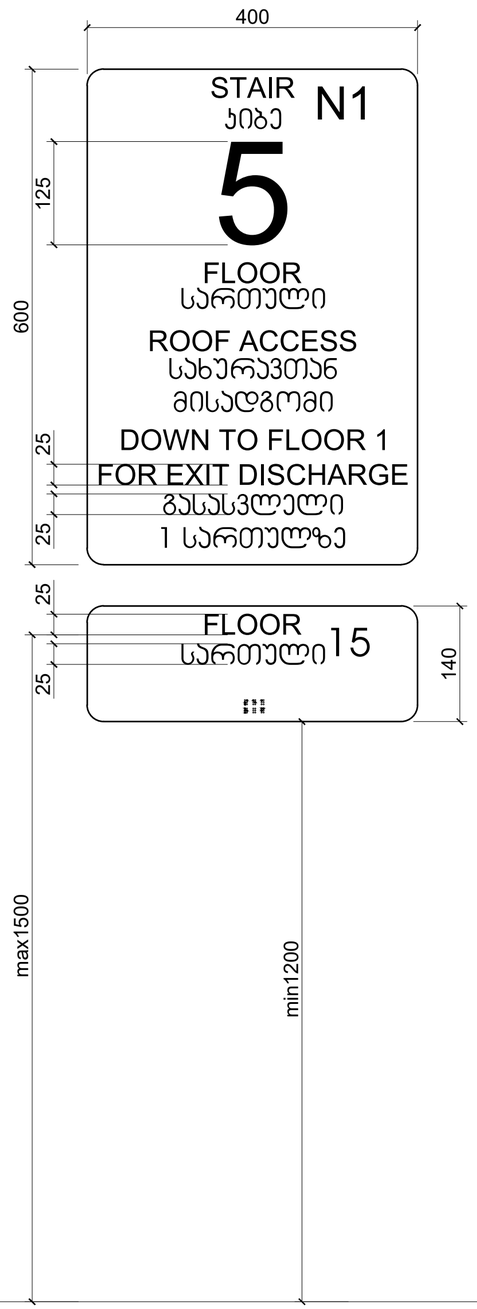

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

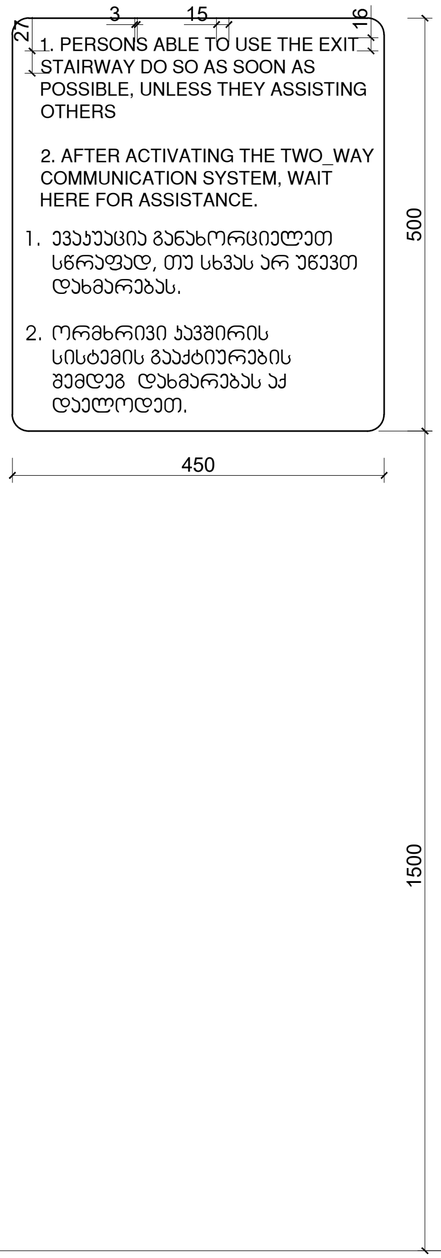

ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან

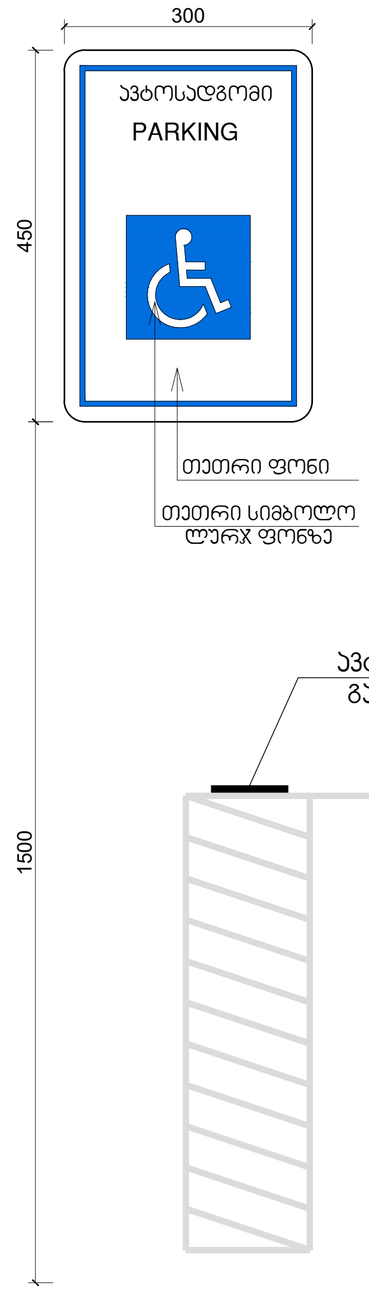

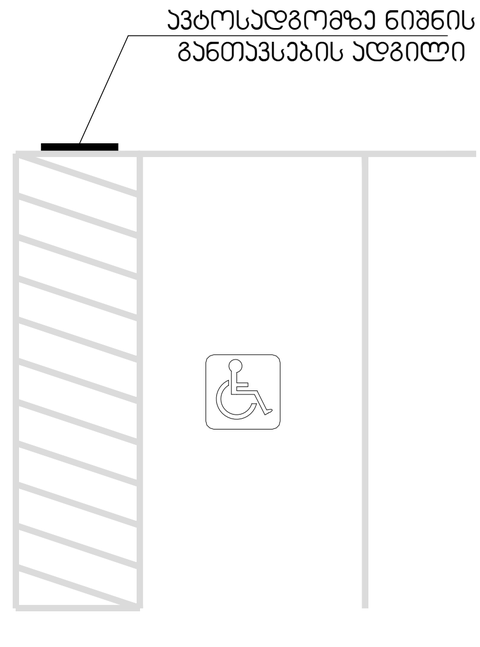

მასშტაბი: 1 : 5

დირექტორი : ჯირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	გეოლოგია: გ.სიყმაშვილი გ.სადრაძე	სახანძრო უსაფრთხოება: ი. ჯვარაცხელია მ.ძიძიგური	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/პ 01.10.07.004.070	დამკვეთი: შ.პ.ს "პერსპექტივა 1 " №:405446520	ფურცელი № 97 / მასშტაბი 1:200 აა - 406- მ