სართულის გეგმის შენიშვნები:

1. ყველა ზომა ამ პროექტის ფარგლებში გარდა სპეციალურად მითითებული შემთხვევებისა, მოცემულია მილიმეტრებში და სართულის ნიშნული მეტრებში. ზომები არ უნდა განისაზღვროს ნახაზის გაზომვით. ზომების დადგენისას გამოიყენეთ მხოლოდ ზომის ციფრული მნიშვნელობები. ნახაზის გაზომვის შემთხვევაში, ავტორი პასუხისმგებელი არ არის მიღებული შედეგების სისწორეზე.
2. ნახაზის გაზომვისას გამოიყენეთ მხოლოდ ზომის ციფრული მნიშვნელობები. ნახაზის გაზომვის შემთხვევაში, ავტორი პასუხისმგებელი არ არის მიღებული შედეგების სისწორეზე.
3. ნახაზის ფარგლებში გამოყენებული ტერმინები, აღნიშვნები და სიმბოლოები შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებს.
4. ნახაზის გაზომვისშემდეგ დაუშვებელია ნახაზის ფორმატის შეცვლა, ასევე ნახაზის ნებისმიერი ნაწილის მასშტაბის შეცვლა (ასლირების შემთხვევაში).
5. ნებისმიერმა ცვლილებამ, დამატებამ ან ამოღებამ, მიუხედავად მათი მასშტაბისა, შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები სხვა ნახაზებზე. ამიტომ, ნებისმიერი ცვლილების შეტანამდე, აუცილებელია ყველა ნახაზის გადახედვა.
6. ნებისმიერმა ცვლილებამ, დამატებამ ან ამოღებამ, მიუხედავად მათი მასშტაბისა, შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები სხვა ნახაზებზე. ამიტომ, ნებისმიერი ცვლილების შეტანამდე, აუცილებელია ყველა ნახაზის გადახედვა.
7. ნებისმიერმა ცვლილებამ, დამატებამ ან ამოღებამ, მიუხედავად მათი მასშტაბისა, შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები სხვა ნახაზებზე. ამიტომ, ნებისმიერი ცვლილების შეტანამდე, აუცილებელია ყველა ნახაზის გადახედვა.
8. ნახაზზე მოცემული ტექნიკური ინფორმაცია ეფუძნება ტექნიკური ანგარიშის ინფორმაციას.

ტექნიკა:

1. ასანთქვიანები სანიტარიებზე ან/და ასანთქვიანებში განთავსებული ელექტრო მოწყობილობები უნდა აკმაყოფილებდეს ელექტრო მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ მოთხოვნებს.
2. ელექტრო მოწყობილობების ინსტალაცია უნდა განხორციელდეს ელექტრო მოწყობილობების ინსტალაციის წესების შესაბამისად.
3. ინსტალაციის ელექტრომავნი და ტექნიკური ინფორმაცია A-1200 ნახაზზე.

ტექნიკა:

1. ასანთქვიანებში ელექტრო განათებისთვის უნდა გამოყენებულ იქნეს ნათურები, რომლის ნომინალური სიმძლავრე არ აღემატება 60 ვატს.
2. ასანთქვიანებში ელექტრო განათების ჩართვა-გამორთვა უნდა განხორციელდეს ასანთქვიანების გარეთ განთავსებული ერთპოლუსიანი ამომრთველით.
3. ასანთქვიანებში ელექტრო განათების ჩართვა-გამორთვა უნდა განხორციელდეს ასანთქვიანების გარეთ განთავსებული ერთპოლუსიანი ამომრთველით.

ტექნიკა:

ასანთქვიანებში ელექტრო განათებისთვის გამოყენებულ ნათურებს, ფიქსირებული განათების სისტემების ჩათვლით, უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ A++ ენერგოეფექტურობის კლასი.

ტექნიკა - პარკირების გამჭვირვალე (-1 სართული):

- ბეტონის ზედაპირის ფარდობითი უხეშობა - 0.1 მმ;
- სველი ტერიტორიის ფარდობითი უხეშობა - 0.2 მმ;
- ბეტონის კლასი - B25 (M350);
- ბეტონის წყალგამძლეობა - W6;
- ბეტონის ყინვაგამძლეობა - F150;
- ბეტონის ფარდობითი ტენიანობა - 4%;
- ბეტონის ფარდობითი სიმკვრივე - 2400 კგ/მ3;
- ბეტონის ფარდობითი სიმტკიცე - B25;
- ბეტონის ფარდობითი სიმტკიცე - B25;
- ბეტონის ფარდობითი სიმტკიცე - B25

სართულის გეგმის შენიშვნები:

1. ყველა ფიზე აღებული ზომებისთვის პარტნიორებმა და მშენებლებმა ერთობლივად უნდა შეამოწმონ ზომები ობიექტზე სამუშაოების დაწყებამდე. ამ ფის გამოყენება მხოლოდ ნებართვის ნახაზების მომზადებისთვის.
2. ნახაზის გამოსახულებისგან მცირე განსხვავება, მონაცემ-ებსა და ნახაზებს შორის არსებული შეუსაბამობა ან ხარვეზი უნდა ეცნობოს ავტორ-ს დაუყოვნებლივ. ავტორის თანხმობის გარეშე ნახაზის ნებისმიერი ნაწილის შეცვლა დაუშვებელია.
3. ნახაზის ელემენტ-ებისგან ზომის გამოსახულების გამოყენება ან ზომების ამოკითხვა ნახაზიდან დაუშვებელია. ზომები უნდა აიღებოდეს მხოლოდ ზომების ხაზებიდან. ზომების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა შეთანხმდეს ავტორ-თან.
4. ნახაზის გამოსახულებისგან მცირე განსხვავება მონაცემ-ებსა და ნახაზებს შორის ან ზომის ნებისმიერ ხარვეზზე უნდა ეცნობოს ავტორ-ს დაუყოვნებლივ. ავტორის თანხმობის გარეშე ნახაზის ნებისმიერი ნაწილის შეცვლა დაუშვებელია. ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა შეთანხმდეს ავტორ-თან.
5. ფიზებისა და ზომების ურთიერთშეფარდების შემთხვევაში ელემენტის ზომა ფიზე ითვლება, რომ ის ამ ელემენტის ზომაზე ნაკლებია.
6. ფიზებისა და ელემენტების ზომების შეფარდების ნახაზებისთვის, რომლებიც A-600 და A-650 ნახაზებით არ არის გათვალისწინებული, იხილეთ A-600 და A-650 ნახაზები.
7. ფიზებისთვის და ასე ასოციაციისთვის ნახაზები A-601 ნახაზი.
8. ნახაზზე მოცემული ნებისმიერი ტექნიკური ინფორმაციის ზუსტი ფიზები პროექტიდან.

ფიზები:

1. ფიზები ნახაზებზე აღნიშნულზე აღსაწერ ფიზის სტილები ფიზებისთვის F-ის ფიზის ნახაზი. ამ ნახაზზე ფიზებისთვის არ არის ნახაზები. ფიზის ფიზები და ფიზების ფიზები A-ის ნახაზზე.
2. ფიზები ფიზებისთვის ნახაზზე. ფიზებისთვის F-ის ფიზის ნახაზი.
3. ფიზების ფიზებისა და ფიზების ფიზები A-1210 ნახაზზე.

ფიზები:

ფიზების ფიზებისთვის ფიზები ფიზებისთვის 200 მმ-ის ფიზის ფიზის (38.01). ფიზ ფიზებისა. ფიზების ფიზები ფიზებისთვის ფიზებისთვის. ფიზები - ფიზ 38.01). ფიზების ფიზის და ფიზებისა ფიზებისთვის A-1200 ნახაზზე.

ფიზები - ფიზებისთვის ფიზებისთვის (1-ლი ფიზებისთ):

- ფიზებისთვის ფიზები - 1000 ფ. 33.8.
- ფიზებისთვის ფიზები - 138.69 33.8.
- ფიზის ფიზებისა და ფიზებისთვის ფიზებისა - 219.72 33.8.
  - ფიზი - 1386.78 33.8.

ფიზები - ფიზებისთვის ფიზებისთვის (ფ-2 ფიზებისთ):

- ფიზებისთვის ფიზები - 1268.31 33.8.
- ფიზებისთვის ფიზები - 112.35 33.8.
- ფიზის ფიზებისა და ფიზებისთვის ფიზები - 219.72 33.8.
  - ფიზი - 1112 33.8.

ფასადის ფიზებისთვის ფიზები ფიზებისთვის 200 მმ-ისან ფიზის ფიზის (38.01). ფიზ ფიზებისა. ფიზების ფიზები ფიზებისთვის ფიზებისთვის ფიზები (37.01) (ref. 00.01)
ფიზების ფიზებისთვის ფიზები
ფიზების ფიზები
ფიზების ფიზები
ფიზების

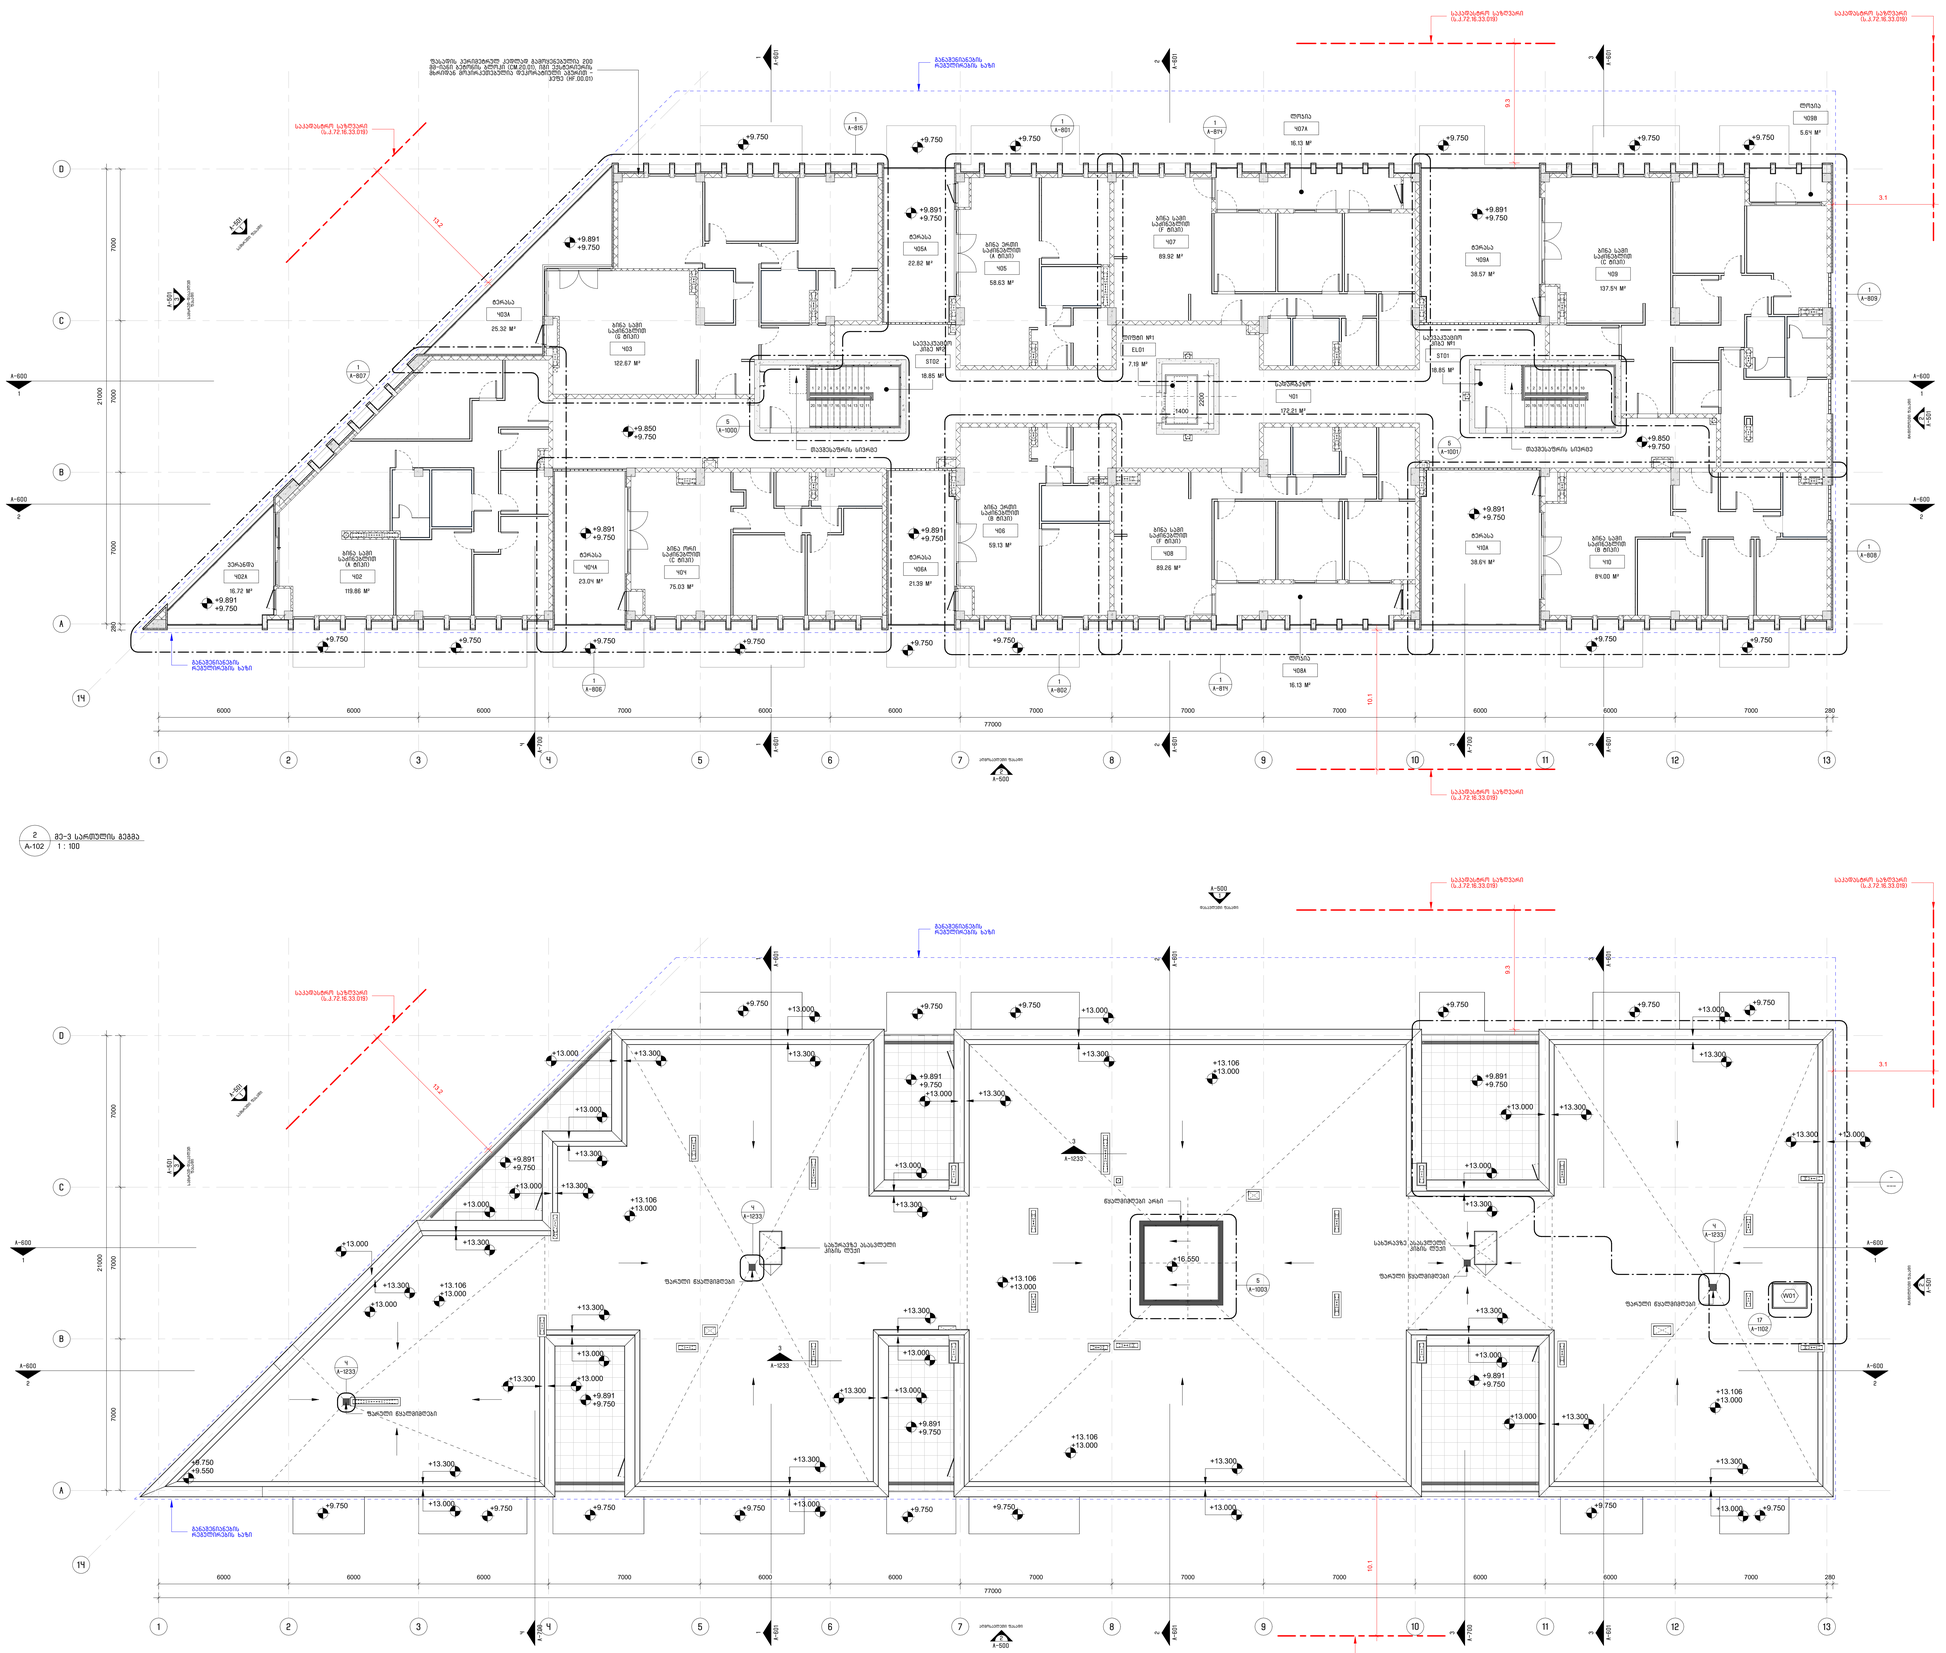
სპეციფიკურ საზღვარი (L.3.72.16.33.019)
ბმულობის ელემენტის ბეტონის კედლის 200 მმ-იანი ბეტონის ბლოკის ბლოკის (CMU)-ის ხმაურის დაბრკოლების მაჩვენებლით STC-ით (NR 60.00)
ბმულობის ელემენტი
+9.750
+9.891
+9.850
+13.000
+13.300
+13.106
+16.550
+16.750
+9.550
ტერასა
ტერასა
ტერასა