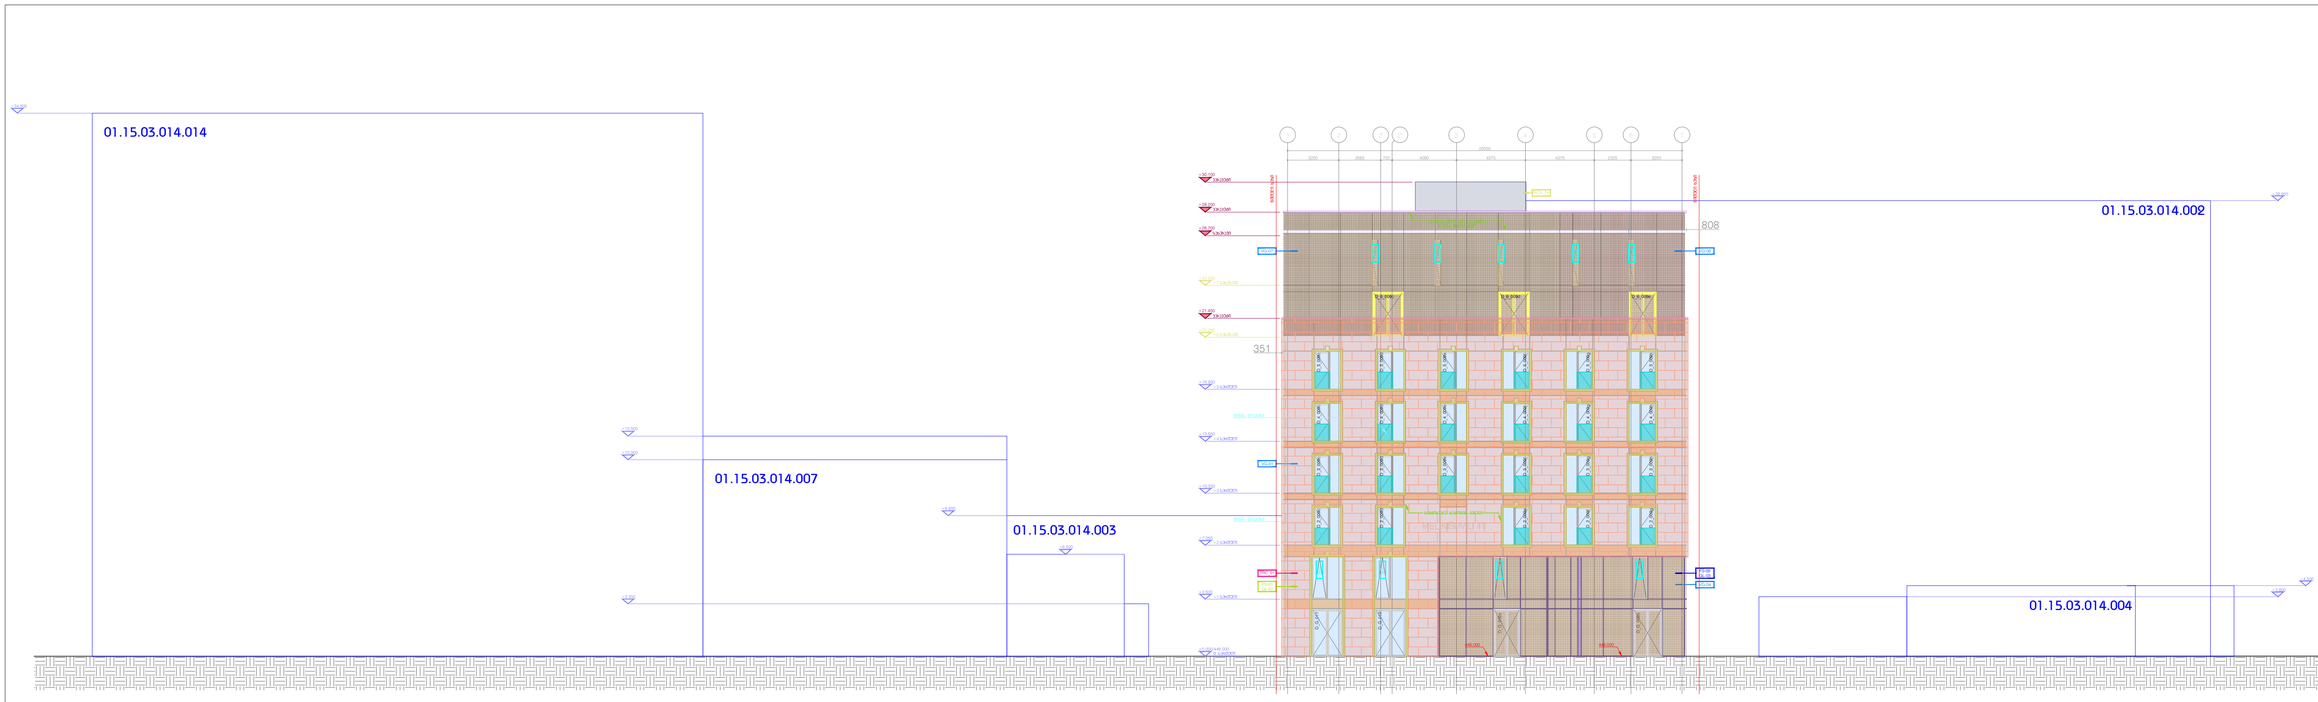

DEPHANI
ARCHITECTURE&DESIGN

პროექტის დასახელება

ნაგებობის ტიპი: ცენტრალიზებული სისტემით მოწყობილი ავტომობილების სადგომი (ავტოფარეხი) ნაგებობის ტიპი:

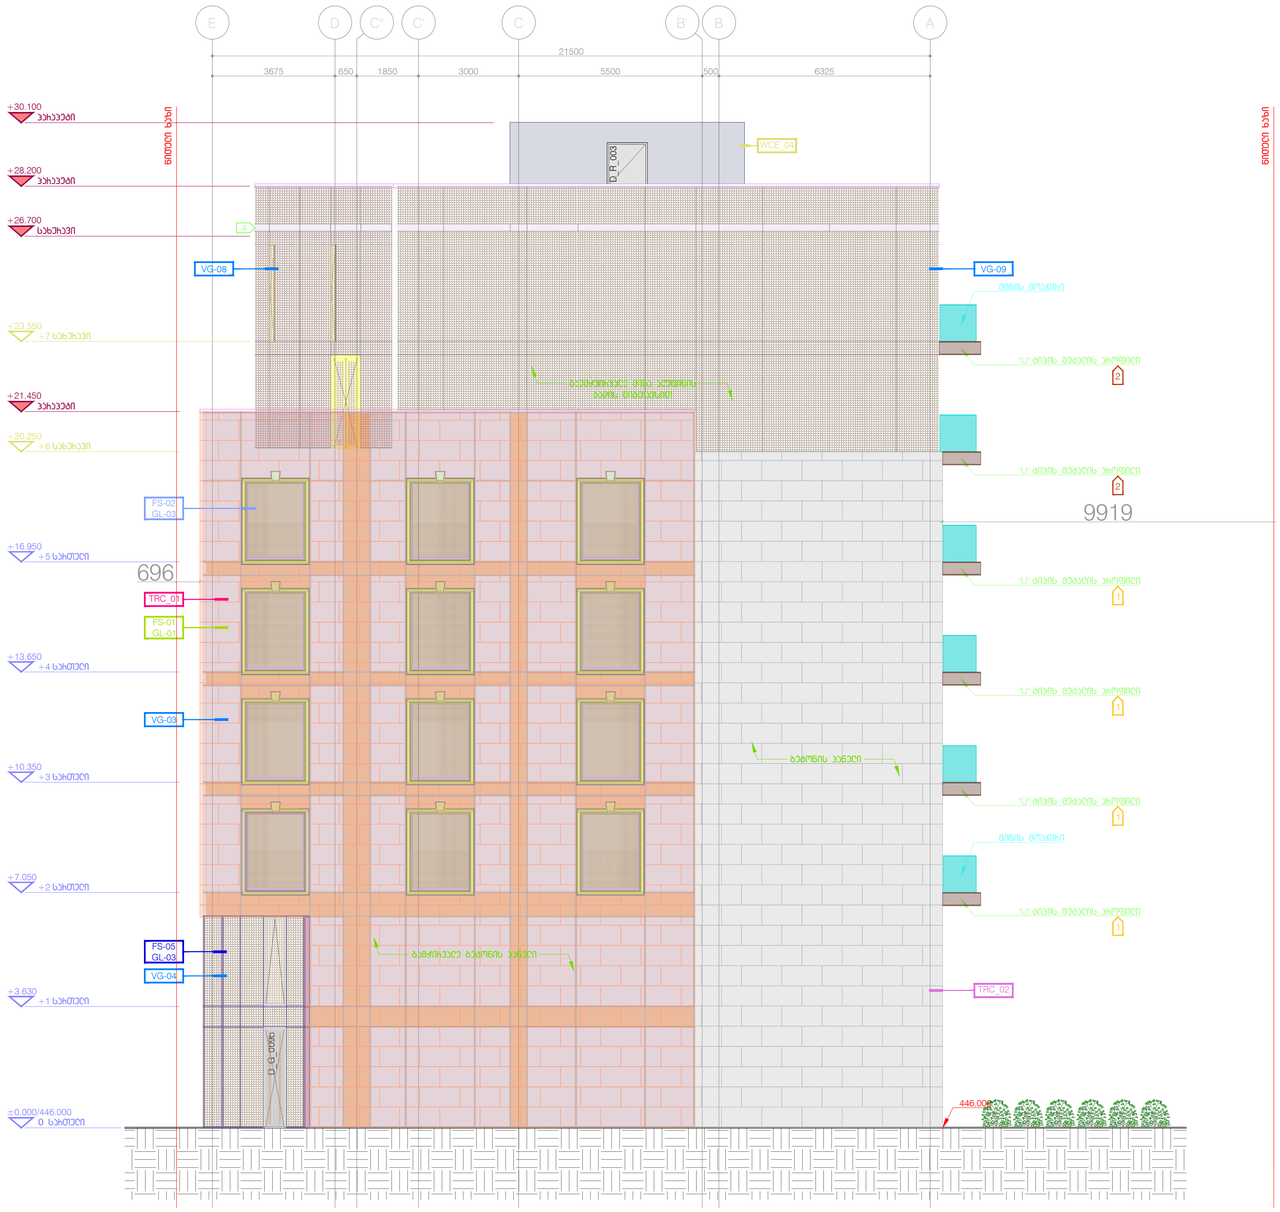

DEPHANI
ARCHITECTURE&DESIGN

ბაზისთხილებას

წინამდებარე დოკუმენტის ნაზარდებებს "DEPHANI"-ს საავტორებას.
მისი ნებისყოფის ფორმით (წერილობით ან ნებისმიერით)
გაცნობილება, ასევისება ან გავრცელება
"DEPHANI"-ს ნებისმიერი ნებისთვის გაზაშე ისრძალება.
ნაბეჭდები გამოხატულია მხოლოდ ინფორმაციისთვის
ხარისხებრივი ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება
ან შეიძლება ახსენით სხვა პირებზე. ზომები უნდა გადამოწმდეს
სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.
ნახაზის ნებისმიერი უნდა იქნას მოხსენიებისპირს.

პროექტის / სამშენებლო

ძირითადი მინიშნებები

1. პორტალი ელექტრონული ISIC სისტემით/ფორმის საშენებლო ზონის სისტემით/ფორმის
2. სატრანსპორტო ინფორმაციის მოსალოდნელ ნებისმიერი ნებისმიერ ვალიდობით უნდა იქნას გამოყენებული მენეჯმენტისა და სატრანსპორტირების პირით
3. პროექტის და მშენებლობა ელექტრონული ელექტრონის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ფარგლებში და ტერიტორიაზე სრულიად ნებისმიერად
4. პროექტის პრინციპების ვალიდობის ელექტრონის საშენებლო მოედანი ელექტრონის ელექტრონის
5. პროექტის პრინციპების ვალიდობის ელექტრონის საშენებლო მოედანზე ელექტრონის ელექტრონის პროექტირების ელექტრონის და ნებისმიერად მოედანზე ნებისმიერ მეტალიანობა პრინციპებზე / ინფორმაციაზე / პროექტირების
6. პროექტის პრინციპების ვალიდობის ელექტრონის ფირფიტის ფორმა ნებისმიერი ბიშპილ საშენებელი ელექტრონის, მოედანზე და ელექტრონის პროექტირების
7. ნებისმიერ ელექტრონული ზომები ყოფა პირველადები, ან უნდა ელექტრონი ნებისმიერად, ყველა ზომა უნდა ნებისმიერად პრინციპებზე მიერ საშენებლო ელექტრონის ელექტრონის ნებისმიერის პროექტირების ზომა ნებისმიერი ელექტრონის ზომა ელექტრონი ნებისმიერად და ან უნდა ელექტრონი პრინციპებზე და ან უნდა ელექტრონი ნებისმიერად
8. პრინციპების / პირველი ელექტრონის ნებისმიერად პრინციპებზე და ელექტრონ პირველადი ელექტრონის ელექტრონის პრინციპებზე ელექტრონის ნებისმიერის ელექტრონის ნებისმიერი ელექტრონის პრინციპებზე ნებისმიერის პროექტირების უნდა ელექტრონი პრინციპებზე / ელექტრონის / ნებისმიერი პრინციპებზე ნებისმიერის ელექტრონის ნებისმიერი და ელექტრონ ელექტრონ ნებისმიერის ელექტრონის ნებისმიერის ელექტრონის ნებისმიერად
9. საშენებლო პროექტირების ელექტრონის ელექტრონის უნდა ელექტრონის პრინციპებზე / პროექტირების ელექტრონის ელექტრონის ნებისმიერის ელექტრონის ნებისმიერის ელექტრონის ნებისმიერ



ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ	001
ՀԱՏԱԿԱՐԳ ԳՈՐԾԱՐԱՆ	ՀԱՐ-001A
ԱՇԽԱՏԱՆՔ / ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ	1:100/A0
ԿԱՏԱՐՈՂ	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՂ	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ	-
ՍՏՈՒԳՈՂ	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ	-
ՍՏՈՒԳՄԱՆ	25.09.24
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ	-

MMC_A-1203

ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ | MMC_A-1200

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ ՅՈՒՅԱՆ

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻ
7-1 ՊՂԱՏԱՄԱՍ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈՒԼ

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ ՅՈՒՅԱՆ

ՀԱՄԱՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

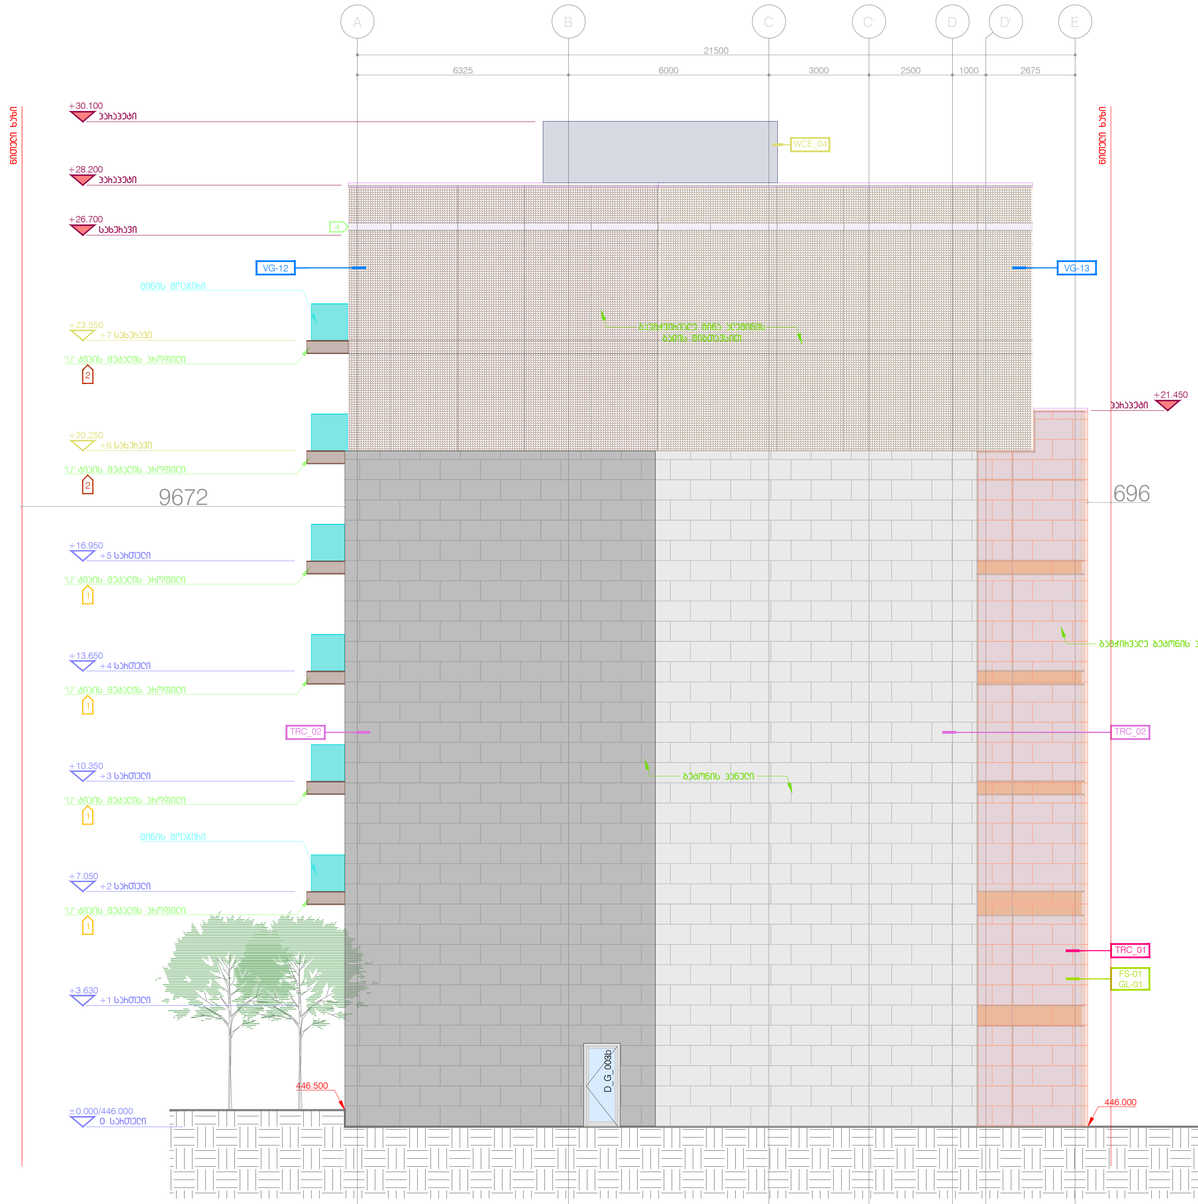

DEPHANI
ARCHITECTURE&DESIGN

ᲒᲐᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲔᲑᲐ!

ᲬᲘᲜᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲛᲝᲞᲐᲒᲔᲑᲣᲚᲘ ᲜᲐᲮᲐᲢᲔᲑᲖᲔ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲐ.
ᲛᲘᲡᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲗ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ (ᲛᲘᲜᲘᲭᲔᲑᲘᲡ ᲕᲐᲚᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲘᲗ)
ᲐᲜᲐᲑᲔᲭᲓᲔᲑᲐ, ᲒᲐᲕᲠᲪᲔᲚᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲐᲜᲐᲑᲔᲭᲓᲔᲑᲐ
"DEPHANI"-Ს ᲬᲔᲠᲘᲚᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲐ.
ᲜᲐᲮᲐᲖᲔᲑᲘ ᲐᲜᲐᲑᲔᲭᲓᲔᲑᲘᲡᲐ ᲐᲑᲚᲝᲜᲔ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲐᲕᲢᲝᲠᲔᲑᲡ ᲔᲙᲣᲗᲕᲜᲘᲡ
ᲐᲮᲐᲠᲯᲕᲘᲡᲐᲮᲔᲑᲘᲡ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲘᲜᲓᲘᲕᲘᲓᲣᲐᲚᲣᲠ
ᲐᲮᲐᲠᲯᲕᲘᲡᲐᲮᲔᲑᲘᲡ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ, ᲛᲘᲗᲘ ᲐᲒᲛᲝᲤᲮᲕᲜᲐ
ᲐᲠ ᲛᲝᲘᲜᲘᲭᲔᲑᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲘᲗ ᲐᲜ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲘᲗ. ᲮᲛᲝᲑᲔᲑᲘ ᲣᲜᲓᲐ ᲓᲐᲔᲓᲐᲛᲝᲜᲔᲑᲝᲓᲔᲡ
ᲡᲐᲛᲔᲜᲔᲯᲔᲠᲝ ᲛᲝᲠᲩᲔᲚᲘᲡ ᲛᲘᲪᲔᲛᲘᲡᲐ ᲓᲐ
ᲜᲐᲮᲐᲖᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲞᲘᲠᲔᲑᲐ ᲐᲙᲠᲫᲐᲚᲣᲚᲘᲐ ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲜᲔᲑᲗᲐᲠᲗᲕᲘᲗ.

ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘ / ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲔᲑᲘ

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲛᲝᲗᲮᲝᲕᲜᲔᲑᲘ

1. ᲨᲔᲠᲩᲔᲕᲘᲡ ᲓᲐᲛᲢᲙᲘᲪᲔᲑᲘᲡᲐᲡ ISC ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲓᲔᲥᲡᲘ ᲛᲝᲗᲮᲝᲕᲜᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ ᲓᲐᲡᲐᲨᲕᲔᲑᲘᲐ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲖᲝᲜᲐ.
2. ᲡᲐᲡᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ ᲘᲖᲝᲚᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐᲡᲐᲓᲐᲛᲔ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲘ ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ ᲘᲗᲕᲐᲚᲘᲡᲬᲘᲜᲔᲑᲔᲜ ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲡᲣᲠᲕᲔᲚᲘ ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲡ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲐᲓ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ.
3. ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐᲖᲖᲣᲡᲢᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲘᲗᲘᲗᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲮᲐᲠᲯᲕᲘᲡ ᲓᲐᲖᲖᲣᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘᲡ ᲛᲐᲠᲙᲔᲢᲘᲜᲒᲣᲚᲘ ᲙᲕᲚᲔᲕᲐ ᲓᲐ ᲓᲐᲛᲢᲙᲘᲪᲔᲑᲐ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ.
4. ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲗᲐ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲛᲝᲛᲐᲠᲒᲔᲑᲘᲡ

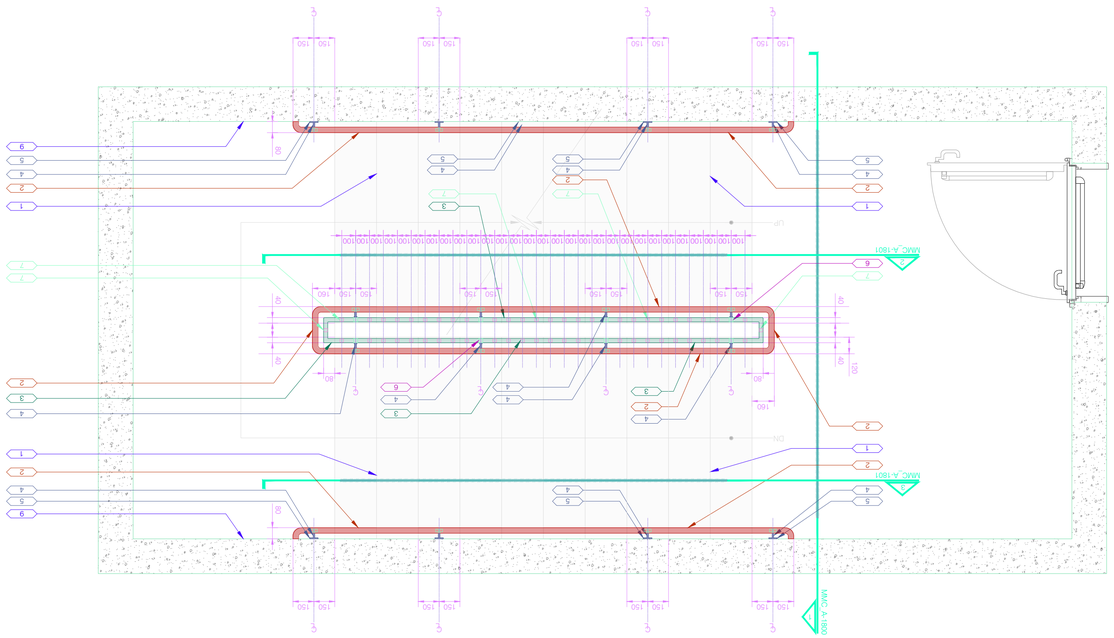

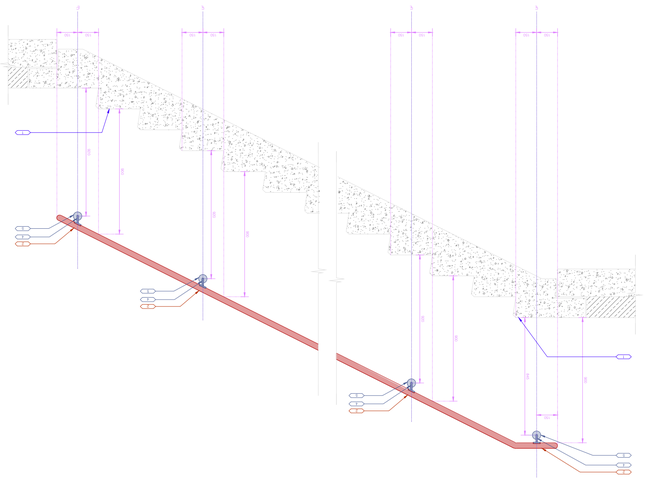

1

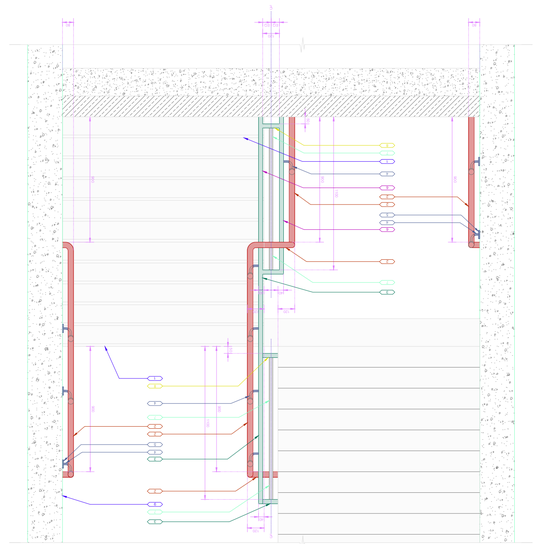

2

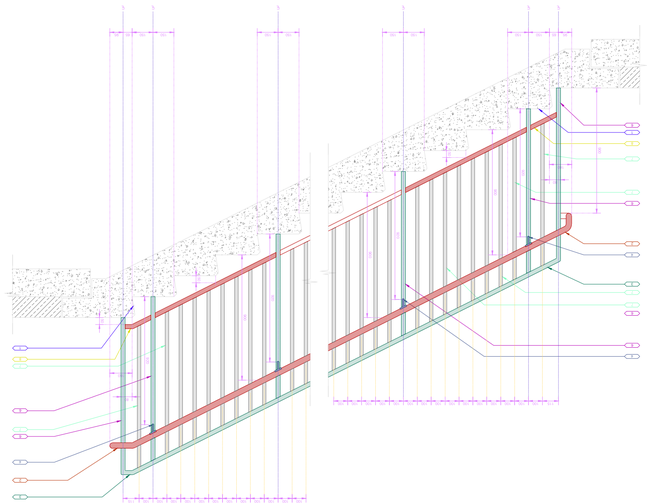

1 ბეტონის მოსაწყობი
2 ბეტონის მოსახვრა
ფენოვანი
ფენის #RAL 3002
3 ბეტონის სახურავი
ფენის #RAL 7011
4 ბეტონის სახურავი
ფენის #RAL 7011
5 ბეტონის ფილა
ფენის #RAL 7011
6 მოპირკეთების პანელების სახურავი
ფენის #RAL 7011
7 პანელების სახურავი
ფენის #RAL 7011
8 მოპირკეთების ქვედა ძირი
ფენის #RAL 7011
9 ბეტონის კედელი

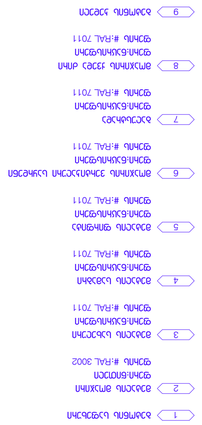

ნებადართულია მხოლოდ სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება ნებართვის მქონე სპეციალიზებული ორგანიზაციის მიერ.
ნარჩენების მართვის ნებისმიერი ფორმით განხორციელებამდე, ნარჩენების მწარმოებელი ვალდებულია ნარჩენების ნაკადების მიხედვით,

1	ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР SIKA CERAM -110
2	ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ 50-80mm
3	ЖЕСТКОВОЛОКНО TERRAM 1000
4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ SIKA SARNAFIL TG66-15
5	РУЛОННЫЙ ЭКСТРУЗИОННО-ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ROOFMATE SL-X) 120ММ Λ = 0.035 W/M*K
6	ЭЛЕМЕНТ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ОГНЯ TGV 21
7	КЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫЙ
8	ЭЛЕМЕНТ 50-80mm
9	МЕМБРАНА ЗАЩИТНАЯ
10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ SIKATOP SEAL -107
11	ЦЕМЕНТ 3mm-5mm SIKA FAYANS (SIKA CERAM -110)
12	ПЛИТКА ЦЕМЕНТНАЯ
13	ЭЛЕМЕНТ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ОГНЯ

FCE_15

ЦОКОЛЬ

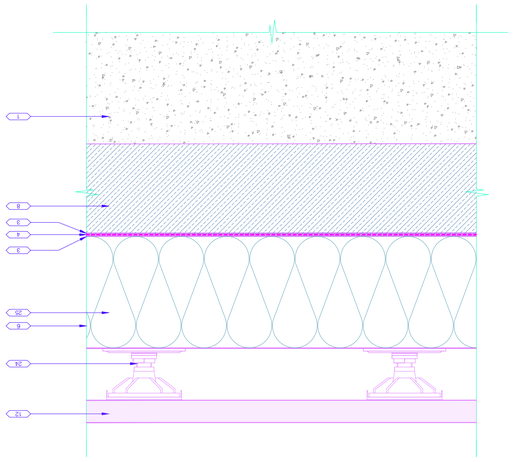

FCE_01

ЦОКОЛЬНЫЙ

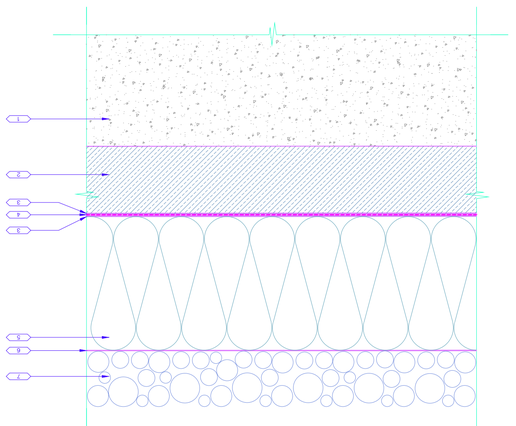

FCE_02

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

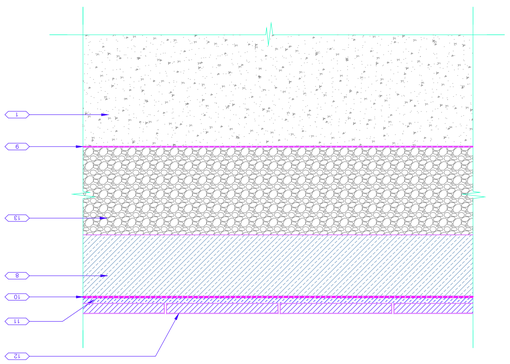

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
2. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
3. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
4. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
5. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
6. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
7. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
8. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
9. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
10. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
11. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
12. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
13. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
14. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
15. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
16. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
17. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
18. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
19. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
20. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
21. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
22. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
23. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
24. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
25. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

ДЕТАЛИ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЦОКОЛЬ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ДЕТАЛИ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

61 ანკერი

62 ბეტონის ჰანელი

67 თეჰამოსტოპი

84 ჯედლის სამაბრი

85 ხრახნი

90 იტონგის ბლოკის ჯედელი - D400

93 დამათბუნებელი-მინერალური ბამბა (ROCKWOOL) 100მმ
150 კბ/მ3 λ = 0.035 W/M*K

94 ფითხი

98 ფასადის სალებავი

GLASS SPECIFICATION				
REFERENCE #	AREA OF USE	THICKNESS mm	GLASS ASSEMBLY / DESCRIPTION	REMARK
GL-01	FACADE GLAZING & DOORS		CLIMAPLUS COOL-LITE_XTREME 70/33 U-VALUE: 1.4 GLASS ASSEMBLY - BY FACADE ENGINEER / CONTRACTOR	MANUFACTURER: "SAINT-GOBAIN" , www.saint-gobain.com !GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING
GL-02	HANDRAIL	10+10	GUARDIAN EXTRA CLEAR, LAMINATED	MANUFACTURER: "GUARDIAN" , www.guardianglass.com !GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING
GL-03	FACADE GLAZING & DOORS	-	OKATECH METAL MESH K089 U-VALUE: 1.4 GLASS ASSEMBLY - BY FACADE ENGINEER / CONTRACTOR	MANUFACTURER: "OKALUX" , www.okalux.com !GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING

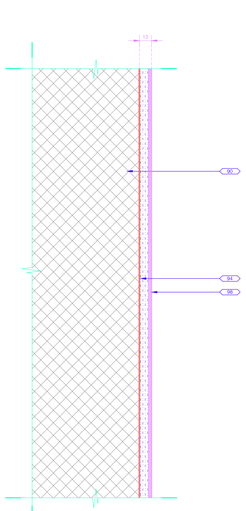

WCE_04

ექსტერიერის ჯედლის მოპირკეთება

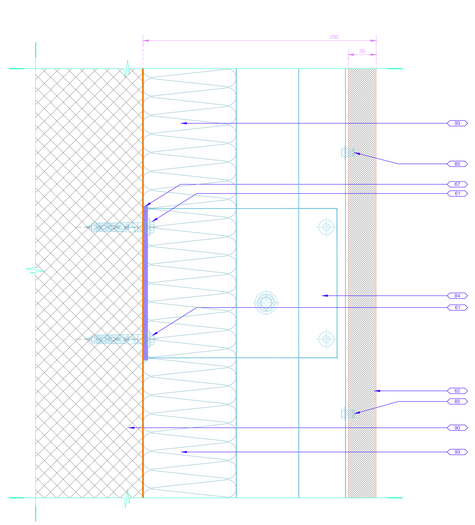

WCE_05

ექსტერიერის ჯედლის მოპირკეთება ბეტონის პანელით - ოთახები ფასადის სისტემა

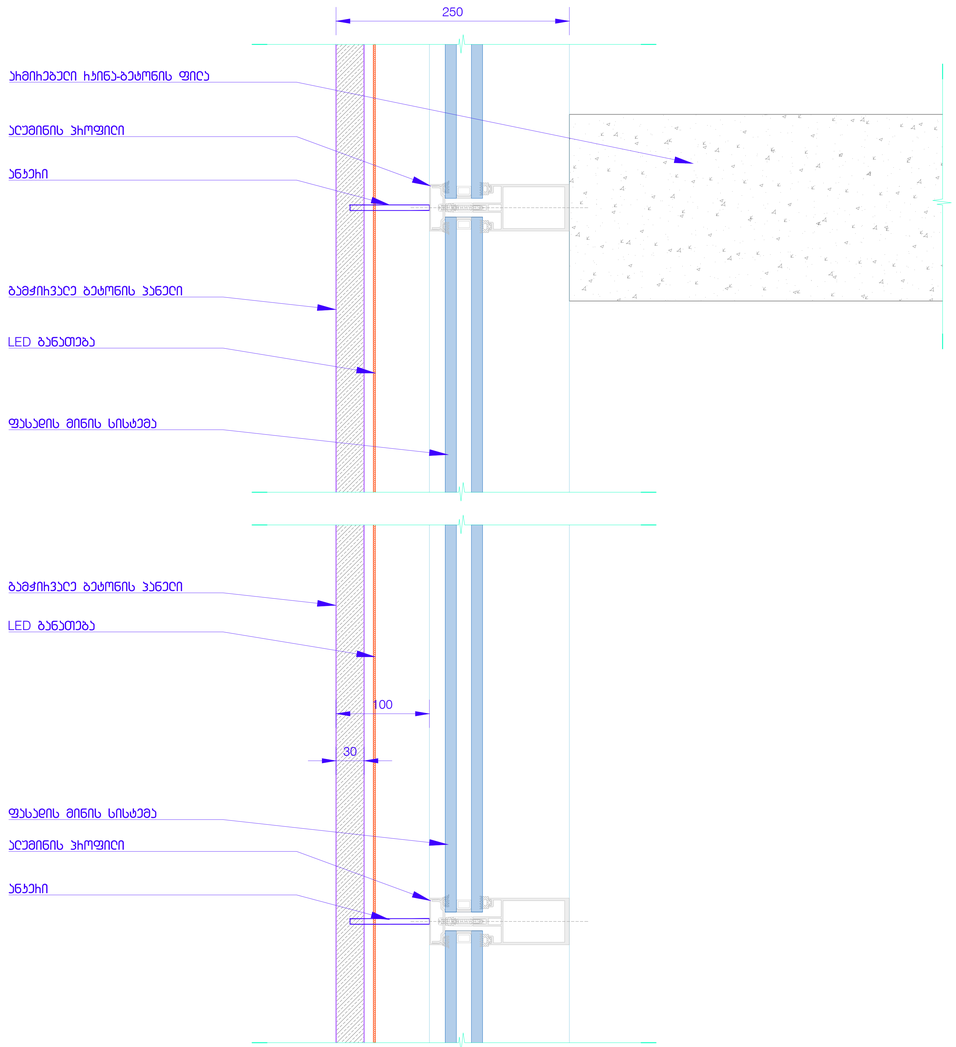

WCE_06

გამჭოლი ბეტონის პანელი ფასადთან - ოთახები ფასადის სისტემა

DEPHANI
ARCHITECTURE&DESIGN

ბაფომეხილება

წინამდებარე დოკუმენტის ნებართვებლა "DEPHANI"-ს საკუთრებაა. მისი ნებისმიერი ფორმით (მათ შორის ელექტრონულ ან ნაწილობრივ) გამოყენება, ასევე მისი ასლის გადაცემა "DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალულია. ნებისმიერ გამოსყენებაზე ზემოთ აღნიშნული პირობების დარღვევა ითვლება საავტორო უფლებების დარღვევად, რისთვისაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს სამოქალაქო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

პროექტის / სამშენებლო

ტექნიკური მახასიათებლები

1. სიმაღლის ცვლილებისა და ფასადის ელემენტების ზომების დაზუსტების მიზნით საჭიროა ფასადის ელემენტების წარმოებამდე ტექნიკური ზედამხედველის მიერ ადგილზე გაზომვების ჩატარება.
2. ალუმინის ფილების ზომები უნდა შეესაბამებოდეს ფასადის ელემენტების ზომებს.
3. ალუმინის ფილების ფერი, ტექსტურა და ზედაპირის დამუშავების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ავტორის ზედამხედველობით.
4. ალუმინის ფილების ჩარჩოების მასალა და ზომები განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
5. ალუმინის ფილების ჩარჩოების მასალის ზედაპირის დამუშავების ხარისხი და ფერი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
6. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ფერი, ტექსტურა და ზედაპირის დამუშავების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
7. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ადგილმდებარეობა, ზომები და რაოდენობა განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
8. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების მასალა და ზომები განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
9. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
10. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
11. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების / შენობა-ნაგებობის / ნაწილობრივ / სრულად დასრულების ეტაპზე.
12. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
13. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
14. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით.
15. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით / მასზე ფრენის მიზნით / ფრენის შემდეგ ადგილობრივი ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული ნიმუშების მიხედვით.
16. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
17. ალუმინის ჩარჩოების ანკერების ზომები და ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
18. ალუმინის ჩარჩოების ანკერების ზომები და ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
19. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
20. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
21. ალუმინის ფილების ჩარჩოების ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
22. მინის ზომები და ჯედლების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.
23. ალუმინის ჩარჩოების ანკერების მიმაგრების ხარისხი განსაზღვრული უნდა იქნეს ფასადის ელემენტების ტექნიკური ნახაზების მიხედვით და ანკერების ფასადის ელემენტებზე მიმაგრების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის მიერ დამტკიცებულ ნიმუშებს.

მიკავკალფენძისები სვენძრი მელიმივილზე

პროექტი

ექსტერიერის დეტალები

ნახაზის

შენობის ნომერი	001
პროექტის ნომერი	247-001A
ნახაზების / დეტალის ზომა	1:100/A0
ხელმძღ	ლ.ცისკარიძე
შეკვეთა	ლ.ცისკარიძე
ხელმძღ	
თარიღი	25.09.24
ნახაზის ნომერი	-

დეტალის სახელი	
MMC_A-1901	



FCJ_02a
ვენტილირებადი ფასადის ფრაგმენტი 1:2



FCJ_03a
ვენტილირებადი ფასადის ფრაგმენტი 1:2



FCJ_04a
ოთახშორისი ფრაგმენტი 1:2

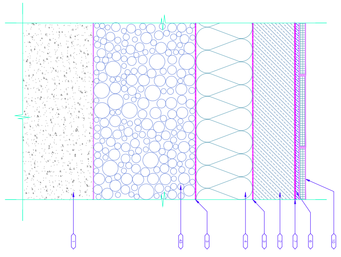

FCJ_02b
ვენტილირებადი ფასადის ფრაგმენტი (ბანდერით) 1:2

FCJ_03b
ბანდერის ფრაგმენტი 1:2

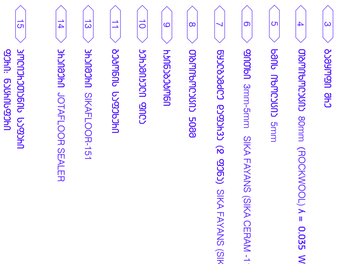

FCJ_12
ქანობიანი ფილის ფრაგმენტი 1:2

1 ალიუმინის პერფორირებული ფასადის პანელი, ფერის ვარიანტი ფერის # RAL 7035

2 ტერასის პერფორირებული ალიუმინის ფილა, ფერის ვარიანტი ფერის # RAL 7035

3 ალიუმინის ტრაპეციული პროფილი 50-55mm

4 ტრანსპარენტული ბაზალტის ბოჭკოვანი ფილა 80mm (ROCKWOOL) λ = 0.035 W/mK

5 ბაზის ტიპარული პროფილი 5mm

6 წებოვანი ნაღები 3mm-5mm SIKA FAYANS (SIKA CERAM -110)

7 წებოვანი ნაღების ლითონის ბადე (ø 6მმ) SIKA FAYANS (SIKA CERAM -110)

8 ტიპარული პროფილი 50მმ

9 ხარისხიანი ფილა

10 ბეტონის ქვაბული

11 ბეტონის საფარი

12 ბეტონის SIKAFLOOR-151

13 ბეტონის JOTAFLOOR SEALER

14 ეპოქსიდური ბეტონის ფერის წებოვანი ნაღები # RAL7035

15 ეპოქსიდური ბეტონის ფერის წებოვანი ნაღები # RAL7035

37 ხის ძელი

39 ხის ლატი

41 ბეტონის ბეტონის ფერის ნაღები 100x100

42 ხის ბრუსი 60x60

43 მინერალური ბამბის პანელი

44 ორთქლ ბარიერი SIKAGARD-703 W

45 ეპოქსიდური წებოვანი SIKAFLOOR -7330 ფერის # RAL7035

150
130
20
20
300
50
1
1
44
1
8
9
13
45
11

FCJ_20
ბანდერის ბეტონის ფრაგმენტი 1:5

DEPHANI
ARCHITECTURE&DESIGN

ბეტონის ფილა

ნებისმიერი ტიპის ფილა ბეტონის ფილა ნებისმიერი ტიპის ფილა ბეტონის ფილა ნებისმიერი ტიპის ფილა ბეტონის ფილა









ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՔ

ՀԵՏԻՆ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՏԵՍՔ