შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი) -6.40 ნიშნულზე;
2. სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1 (მექანიკური მოწყობილობების და დამხმარე ოთახები, სამრეცხაო) -6.40 ნიშნულზე;
3. დამხარე ჯგუფი - დს (დამხმარე სათავსები; თეთრეული შესანახი) -6,40; -3.20; 0.00; +3.20; +6.40; +9.60 ნიშნულებზე;
4. სავაჭრო ჯგუფი - სვ (კომერციული ფართები) -6,40; -3.20; 0.00 ნიშნულებზე;
5. თავშეყრის ჯგუფი - თვ-2 (რესტორანი და სამზარეულო) -3.20 ნიშნულზე;
6. თავშეყრის ჯგუფი - თვ-3 (სპორტული დარბაზი, აუზი, სპა) -6.40; -3.20 ნიშნულებზე;
7. საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლისთვის) -3.20; 0.00; +3.20; +6.40; +9.60 ნიშნულებზე;
8. თავშეყრის ჯგუფი - თვ-5 (ღია ტერასა) +12.80 ნიშნულზე.

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:	I-B

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1	11	-6.40 ნიშნულზე
სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2	11	-6.40 ნიშნულზე
დამხარე ჯგუფი - დს	5	-3.20; 0.00; +3,20; +6,40; +9,60 ნიშნულებზე
სავაჭრო ჯგუფი - სვ	11	-6.40; -3.20; 0.00 ნიშნულებზე
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-2	11	-6,40; -3,20 ნიშნულებზე
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-3	11	-6,40; -3,20 ნიშნულებზე
საცხოვრებელი ჯგუფის - სც-1	11	-3.20; 0.00; +3.20; +6.40; +9.60 ნიშნულებზე
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-5	შეუზღუდავი	+12.80 ნიშნულზე
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
საერთო სიმაღლე =	48.8	მიწის დონის ნიშნული-0.60=547.60 მიწის დონის ნიშნულის ზემოთ 13.4მ

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი თითო სართულზე**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1	4460	**84,0**
სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ- 2	7340	**798,6**
დამხარე ჯგუფი - დს	3300	**253,1**
სავაჭრო ჯგუფი - სვ	შეუზღუდავი	**287,6**
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-2	შეუზღუდავი	**175,9**
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-3	შეუზღუდავი	**608,1**
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი სც-1	შეუზღუდავი	**5814,3**
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-5	შეუზღუდავი	**758,0**
დაკავებული იატაკის საერთო ფართობი =	**6797,2 კვ.მ მიწის დონის ზემოთ** **1982,4 კვ.მ მიწის დონის ქვემოთ**	
დაკავებული იატაკების რაოდენობა =	**5 მიწის დონის ზემოთ** **2 მიწის დონის ქვემოთ**	
შენობის საერთო ფართობი =	**8779,6**	
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	**5**	

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობა/ სივრცეები/ გასასვლელი საწყისები	ავტოსაწყისი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლგადმომცემი სისტემები	სახანძრო მილ დგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ჰაერის განიავების სისტემა
სასაწყობე ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2; სწ-1	კი		კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი; სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი; დამკავებელ თა შეტყობინების სისტემა.	კი		კი		კი (მექანიკური)
დამხარე ჯგუფი - დს	კი ქრობა უნდა მოხდეს ალტერნატიული მეთოდით (ქაფით)		კვამლის ავტომატური აღმომჩენი;	კი		კი		კი (მექანიკური)
სავაჭრო ჯგუფი - სვ	კი		კვამლის ვტომატური აღმომჩენი; სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი; დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა.	კი		კი		კი (ბუნებირვი)
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-2	კი		კვამლის ავტომატური აღმომჩენი; სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი; დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა.	კი		კი		კი (ბუნებირვი და მექანუკური)

თავშეყრის ჯგუფი - თვ-3	კი		კვამლის ავტომატური აღმომჩენი; სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი; დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა.	კი		კი		კი (ბუნებირვი და მექანუკური)
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი სც-1	კი		კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი;	კი		კი		კი (ბუნებირვი)
თავშეყრის ჯგუფი - თვ-5						კი		კი (ბუნებირვი)
დერეფანი			კვამლის ავტომატური აღმომჩენი; სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი; დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა.			კი		კი (მექანიკური)
კიბის უჯრედი				კი	კი (ჰაერის დაწნევის და მექანიკური განიავების სიტემა)			კი (მექანიკური)
ლიფტი					კი (ჰაერის დაწნევის და მექანიკური განიავების სიტემა)			კი (მექანიკური)
ლიფტის სამანქანო		ალტერნა-ტული ცეცხლსა-ქრობი	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი			კი		
სახანძრო სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი			**კი**					
სახანძრო სატუმბი და წყლის რეზრევუარი განთავსებულია ავტოფარეხში			**კი**					

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
			გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით						
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
(ღერძებში) 20-14	მინ. მანძილი 2.8 მაქ. მანძილი 0.85	1	1	დაუშვებელი 10%	დაუშვებელი 25%	დაუშვებელი 25%	- -	-	- -
(ღერძებში) A-P	მინ. მანძილი 4.0 მაქ. მანძილი 4.0	1	1	45%	45%	15%	- -	23%	- -
(ღერძებში) 1-13	მინ. მანძილი 0.05 მაქ. მანძილი 0.69	1	1	დაუშვებელი დაუშვებელი	დაუშვებელი დაუშვებელი	დაუშვებელი დაუშვებელი	-	-	-
(ღერძებში) P-A	მინ. მანძილი5.66 მაქ. მანძილი 25,41	0	1	შეუზღუდავი შეუზღუდავი	შეუზღუდავი შეუზღუდავი	25% შეუზღუდავი		68%	
(ღერძებში) შიდა ეზო 20-16	მინ. მანძილი27.83	0	1	შეუზღუდავი შეუზღუდავი	შეუზღუდავი შეუზღუდავი	შეუზღუდავი შეუზღუდავი		73%	
(ღერძებში) შიდა ეზო 13-3	მინ. მანძილი29,7	0	1	შეუზღუდავი შეუზღუდავი	შეუზღუდავი შეუზღუდავი	შეუზღუდავი შეუზღუდავი		78%	

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-II - 6,40	სასაწყობე ჯგუფი სწ-2; სწ-1 თავშეყრის ჯგუფი თვ-3; სავაჭრო ჯგუფი-სვ დ.დ 185	3	6 გასასვლელი გზა კიბე	110სმ	120სმ	120სმ	180სმ	82სმ	82სმ
-I - 3,20	დამხმარე ჯგუფი- დს სავაჭრო ჯგუფი-სვ თავშეყრის ჯგუფი თვ-3; საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 175	3	6 გასასვლელი გზა კარი	110სმ	120სმ	120სმ	120სმ	82სმ	104სმ
I - 0,00	დამხმარე ჯგუფი- დს სავაჭრო ჯგუფი-სვ; საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 102	3	6 გარე გასასვლელი გზა კიბე	110სმ	120სმ	120სმ	120სმ	82 სმ	82სმ
II + 3,20	დამხმარე ჯგუფი- დს საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 81	2	5 გასასვლელი გზა კიბე	110სმ	120სმ	120სმ	120სმ	82სმ	82სმ
III + 6,40	დამხმარე ჯგუფი- დს საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 88	2	5 გასასვლელი გზა კიბე	110სმ	120სმ	120სმ	120სმ	82სმ	82სმ
IV + 9,60	დამხმარე ჯგუფი- დს საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 78	2	5 გასასვლელი გზა კიბე	110სმ	120სმ	120სმ	150სმ 180სმ	82სმ	100სმ
V + 12,8	თავშეყრის ჯგუფი თვ-5 დ.დ 162	2	2 გასასვლელი გზა კიბე	110სმ	120სმ	120სმ	150სმ	82სმ	82სმ

	წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)										
		უნიტაზი (ერთ საც. ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საც. ერთეულზე)		აბაზანა /შხაპი (ერთ საც. ერთეულზე)		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი (ერთ საც.ერთეულზე)	
		გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი
-II	სასაწყობე ჯგუფი სწ-2; სწ-1 თავშეყრის ჯგუფი თვ-3; დამხმარე ჯგუფი- დს სავაჭრო ჯგუფი-სვ დ.დ 185	- 3 -	- 3 -	- 3 -	- 1 -	- 10 -	- - -	- 2 -	- 1 -	- 1 -	- 1 1	-	-
-I	დამხმარე ჯგუფი- დს სავაჭრო ჯგუფი-სვ თავშეყრის ჯგუფი თვ-3; საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 175	- - 8 8 1	1 - 3 2 1	1 - 10 10 1	- - 3 2 1	- - - - 1	- - - - 1	- 1 - 1 -	- 1 - 1 -	- - - - -	- - - 1 -	- - - -	- - - -
I	დამხმარე ჯგუფი- დს სავაჭრო ჯგუფი-სვ; საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 102	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - 1	- - 1	- - 1	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
II	დამხმარე ჯგუფი- დს საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 81	1 1	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
III	დამხმარე ჯგუფი- დს საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 88	1 1	- 1	1 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -
IV	დამხმარე ჯგუფი- დს საცხოვრებელი სც-1; (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) დ.დ 78	1 1	- 1	1 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -
V	თავშეყრის ჯგუფი თვ-5 დ.დ 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II სართულის ბეტონის ჭერის -6.40 ნიშნულის გეგმა

შემსრულებელი	ი.ალექსია	ხელმოწერა	ნახატის სახელი
	A-1		
პროექტის ხელმძღვანელი			

0.00 ნიშნულის აბსოლუტური სიმაღლე

600	ნიშნულის ცვლილება
910 / 2021	ბეტონის კლასი
S	არმატურის კლასი
	ბეტონის ცვლილების ისრები

ელემენტების აღნიშვნა

	ბეტონის ჭერი
	ბეტონის ჭერი ქვედა არმირებით
	ბეტონის ჭერი ზედა არმირებით

ნახატის ლეგენდა

	ბეტონის ჭერი
	ბეტონის ჭერი ქვედა არმირებით
	ბეტონის ჭერი ზედა არმირებით
	ბეტონის ჭერი ზედა და ქვედა არმირებით
	ბეტონის ჭერი ზედა და ქვედა არმირებით
	ბეტონის ჭერი ზედა და ქვ

1 სართულის იატაკის -320 ნიშნულის გეგმა


3-3
1-1
H=0.20 m
H=1.0 m
H=1.10 m
H=1.00 m
545.00
545.16
545.70
546.00
546.27
547.33
548.00
545.30
544.50
543.50
541.47
500
17.0 m
-320-445.00
-320-445.00
-320-445.00

I სართულის ჯამური 0.00 ნიშნულის გეგმა


3-3
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
2-2
3-3
0.00
6.00
3010
R 9.000
1 სართულის ცეცხლსაწინააღმდეგო კედელი
2 სართულის ცეცხლსაწინააღმდეგო კედელი
ევაკუაციის მიმართულება
ევაკუაციის მიმართულება N

II եկամտաբեր տների +3.20 մոնտաժային գծագրեր


3-3
1-1
1-1
1-1
3-3
Ֆասադ 1-1
Ֆասադ 1-1
Ֆասադ 3-3
Ֆասադ 3-3
Ֆասադ 1-1
Ֆասադ 1-1
Ֆասադ 1-1

III կառուցվածքային առանցք +6.40 գծագրության սխեմա


3-3
1-1
1-1
1-1
3-3
Էջ տանիք
Էջ տանիք
Էջ տանիք

IV სართულის გეგმა +9.60 ნიშნულზე

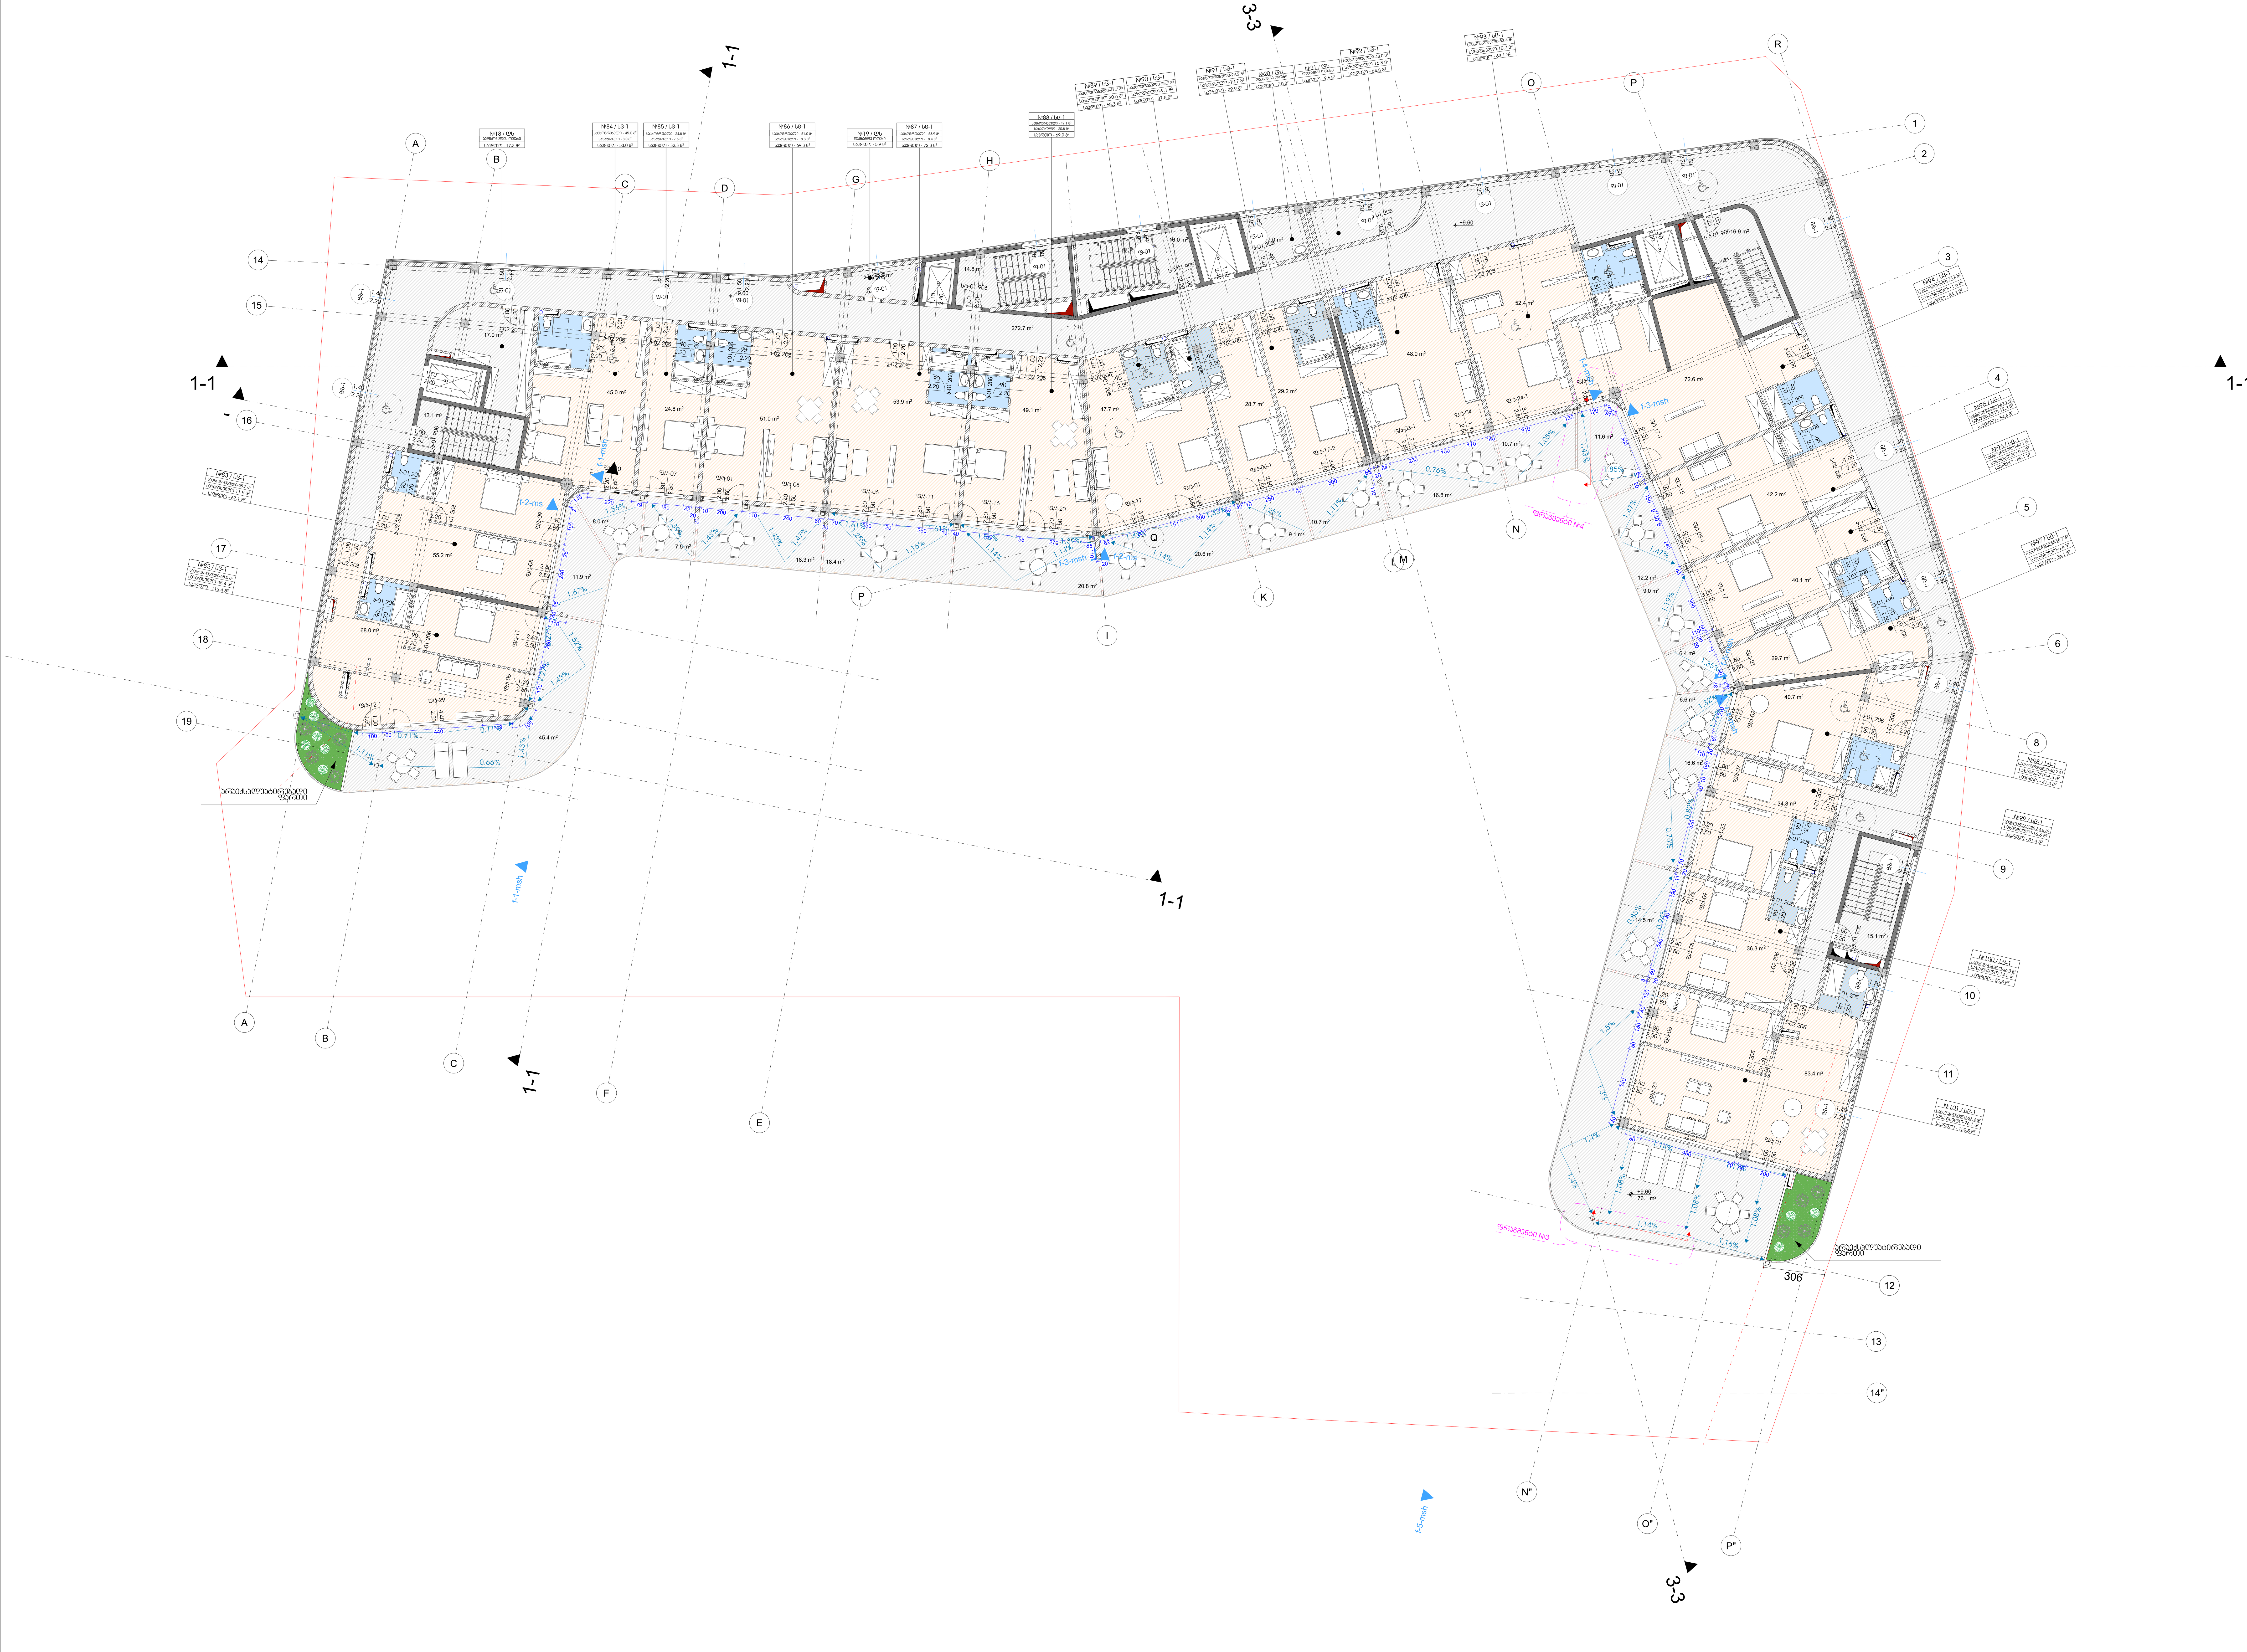

ფორმატი	დაკვეთა №	პროექტის №	ფაილის სახელი
A-1			

პირობითი აღნიშვნები

- 0.00 — ნიშნ. გეგმაზე
- 6.00 — ნიშნ. ჭრილზე
- 301.0 / 397.1 — გარე ნიშნ.
- 5 — ღერძი
- ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი

პირობითი აღნიშვნები
სიმბოლოს სახელწოდება
სახანძრო მილგვარი
სახანძრო განცხადებასთან კავშირის სისტემა
საგანგებო ხმოვანი განგაშის სატრანსლაციო სისტემა
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი
კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსპრინკლერი
სახანძრო განგაშის ღილაკი

გაქცევის მიმართულება ევაკუაციის დროს

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

მილდგარის მილი — მილდგარის მილი R 9,000

წყლის დასალევი შადრევანი

სც - 2	
დ. დ.	6
ბინა №101	114.0 მ²
100.0 მ²	14.0 მ²

- დაკავებულობის ჯგუფი
- დაკავებულობის დატვირთვა
- მთლიანი ფართი
- საზაფხულო ფართი
- ფართი შიდა კონტურზე
- ბინის №

ა-3-906, 1.00, 2.65

- კარის სპეციფიკაციის №
- კარის ცეცხლმედეგობა
- კარის თავისუფალი სიგანე
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)	
დამხმარე ჯგუფი (დხ)	
სახაწყობო ჯგუფი (სწ)	
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-1)	
თავშეყრის ჯგუფი (თშ-3)	

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;
3. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

შეზღუდვის არეალი

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი: ÛSps. inset grupiÐ

პროექტი: სასტუმრო

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნიაბი მღებარეჯ ნაკვეთი 05/010

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ.ეურემიძე	
მთ.არქიტექტორი	მ.ეურემიძე	
ავტორი	მ.ეურემიძე	
დაამუშავა	ს.მაჯაშვილი	
შეამოწმა	მ.ეურემიძე	

საპროექტო ორგანიზაცია — ID:404449628

სამო გრუპ
samo group

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:150, 1:0.60	თარიღი	05.09.2023
ნახაზის დასახელება	კორექტირება		
	№	№	
	1	1	12.11.2024
	2	2	22.07.2025
	3		
გეგმა +9.60 ნიშნულზე, მეხუთე სართულის გეგმა +9.60 ნიშნულზე	4		
	5		
	6		
სტადია	ინდექსი	ფურც.	
სტადია პროექტი			

სახურავზე მოწყობილი ექსპლუატირებადი და არაექსპლუატირებადი ტერასები +12.80 ნიშნულზე

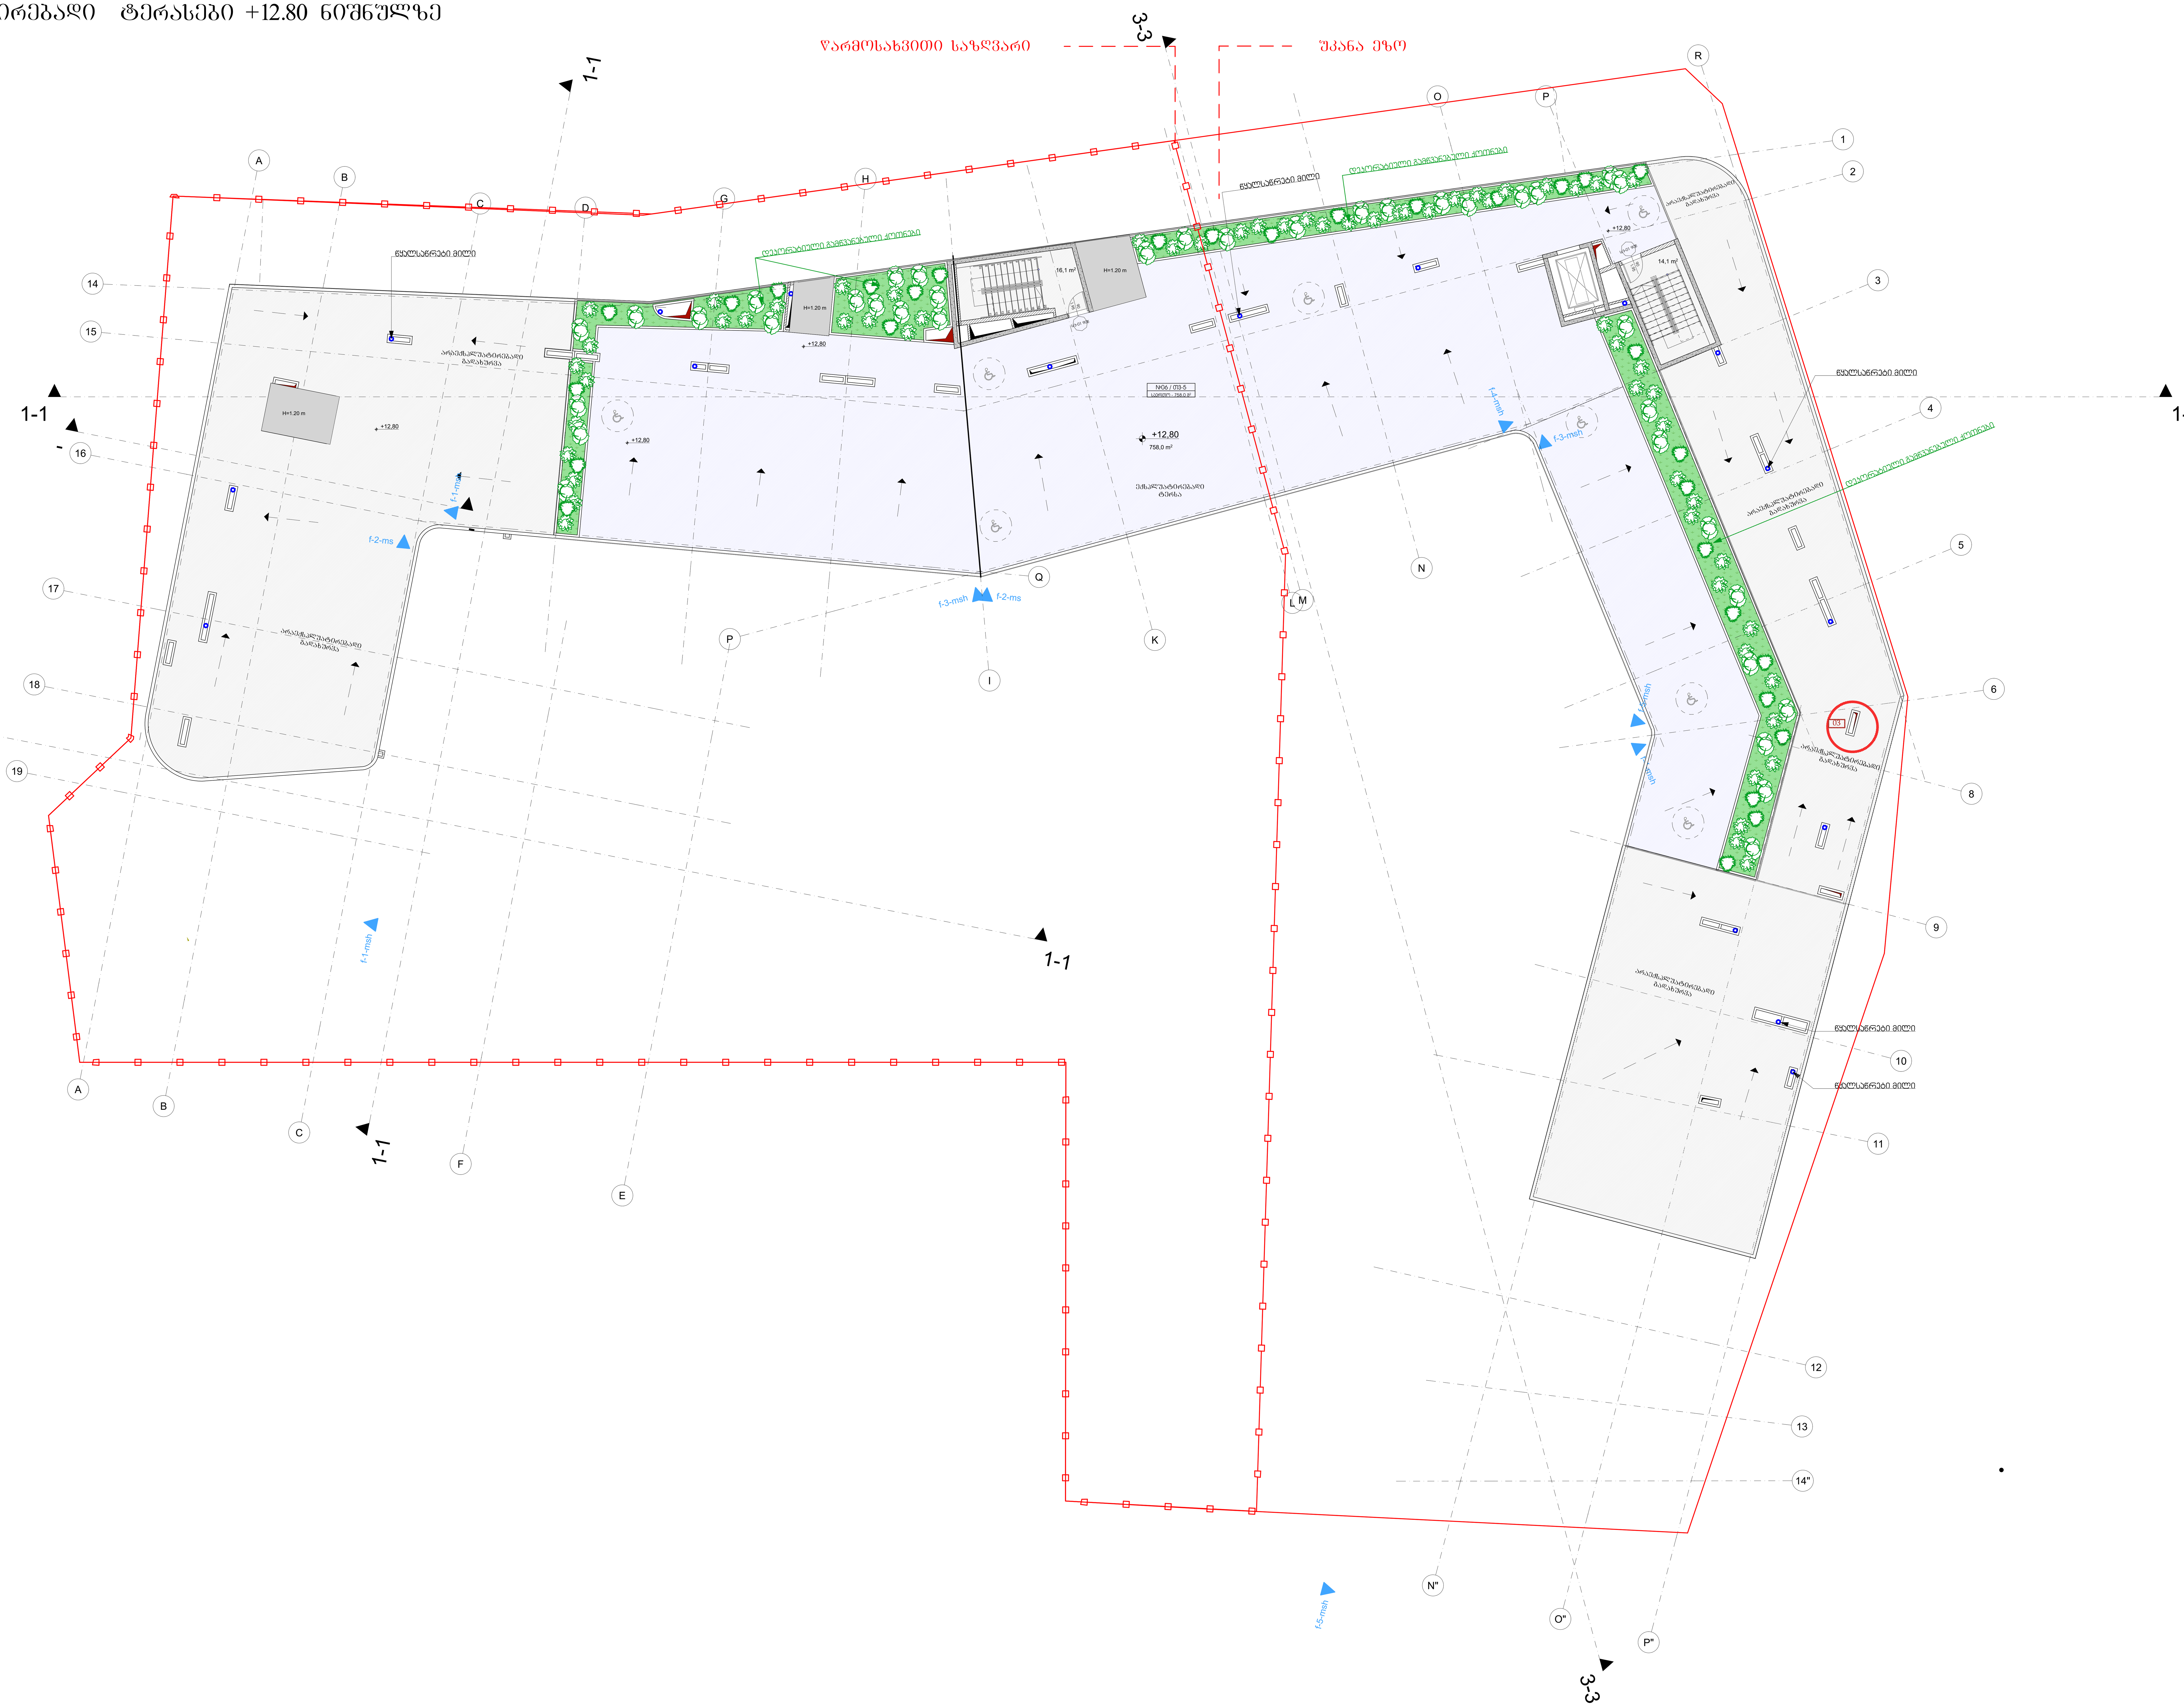

ფორმატი	დაკვეთა №	პროექტის №	ფაილის სახელი
A-1			

პირობითი აღნიშვნები

- 0.00 — ნიშნ. გეგმაზე
- 6.00 — ნიშნ. ჭრილზე
- 301.0 / 397.1 — ბარე ნიშნ.
- 5 — ღერძი
- 1 — ჭრილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი

პირობითი აღნიშვნები	
	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი

გაქცევის მიმართულება ევაკუაციის დროს

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

შიგ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

მილდგარის მილი — მილდგარის მილი — R 9,000

წყლის დასალევი შადრევანი

სც - 2	დაკავებულობის ჯგუფი
დ. დ. 6	დაკავებულობის დატვირთვა
ბინა №101, 114.0 მ²	მთლიანი ფართი
100.0 მ², 14.0მ²	საზაფხულო ფართი
	ფართი შიდა კონტურზე
	ბინის №

- კარის სპეციფიკაციის №
- ქ-3-906 — კარის ცეცხლმედეგობა
- 2.65 — კარის თავისუფალი სიგანე
- 1.00 — კარის თავისუფალი სიმაღლე

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	წითელი
დამხმარე ჯგუფი (დხ)	ნაცრისფერი
სახაწყობო ჯგუფი (სწ)	ღია ნაცრისფერი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-1)	ყვითელი
თავშეყრის ჯგუფი (თშ-3)	მწვანე

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;
3. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

შეზღუდვის არეალი

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი — შპს. ინსეტ გრუპი

პროექტი — სასტუმრო

მისამართი — ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნიაბი მიდებარედ ნაკვეთი 05/010

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მეურმიძე	
მთ.არქიტექტორი	მეურმიძე	
ავტორი	მეურმიძე	
შეამუშავა	სმაყაფიძე	
შეამოწმა	მეურმიძე	

საპროექტო ორგანიზაცია — ID:404449628

სამო გრუპ
samo group

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:150, 1:0,61	თარიღი	05.09.2023
ნახაზის დასახელება	კორექტირება		
	№	№	
	1	1	12.11.2024
	2	2	22.07.2025
	3		
	4		
სახურავის გეგმა +12.80 ნიშნულზე	5		
	6		
სტადია	ინდექსი	ფურც.	
სტადია პროექტი			

ტერასებზე დაბეგმილია დეკორატიული ქოთნებით გამწვანების მოწყობა



აივნებზე გამწვანების სქემატური აქსონომეტრიული კვანძები



აქსონომეტრიული კვანძი

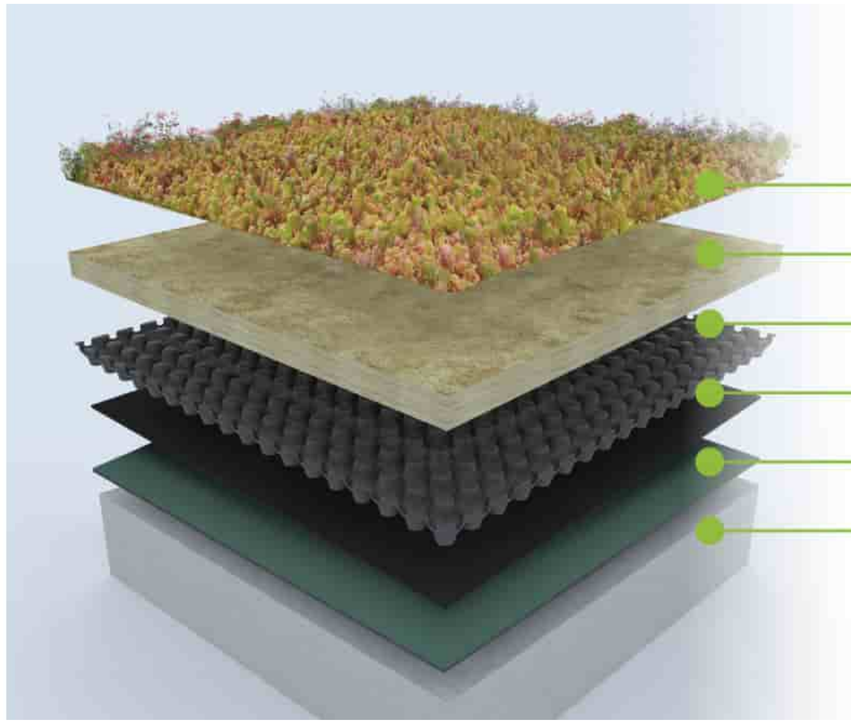

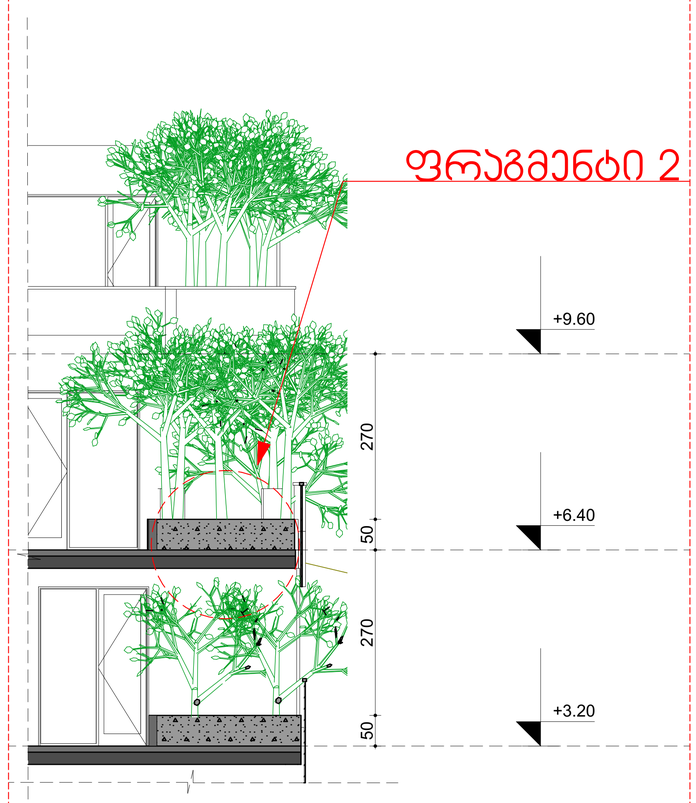

ფორმატი	ზომები N	ორიგინალის N	შენიშვნის ნომერი
A-1			

არქიტექტონიკა ანოტაციები

0.00 ნიშნ. გეგმაზე

6.00 ნიშნ. ჭრილზე

3010 / 307.1 ბარე ნიშნ.

5 ღერძის

1 ჭრილის ხაზი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

კონსტრუქციული ელემენტები
- ნაბიჯების მონოლითი
- სანიაღვრე მილსაწნეხის კანალიზაციის სისტემა
- სანიაღვრე ჭაბურღილის საკონტროლო სისტემა
- ჯუთის ლენტისაგან
- სანიაღვრეკანალიზაციო სამანქანო მილი მანქანისშესვლის მოსაწყობად - კონსტრუქციით
- ქანქრის ანაბრისაგან ირიგირება
- ქანქრის მრავალპილა მაუთსვეტი
- ანაბრისაგან
- სანიაღვრე ჭანალიზის ორმაღი

ბაძიკების მიმართულება ევაკუაციის რიგის

1 საამოსავლო ევაკუაციის კედელი

2 საამოსავლო ევაკუაციის კედელი

ეშვი კიბის გაჩაჩარმენების მიმართულება სართულზე

გამანაწილებელ მოსართავი მიმართული სასაკრე მანძილი

მიწისზედა მილი / მიწისზედა მილი

R 9.000

წვიმის ღრანაღების შეღრეცხანი

სულ - 2	წანაცვლების ხაზები
ფ. ფ. 6	წანაცვლების რაოდენობა
სრნ. N 001 114.0 მ	მიწისზედა შაფეი
100.0 მ 14.03°	სიმაღლეები შაფეი
	შაფეი მილ პროექციაზე
	ბრტყ. N

ბაღის საკოორდინატო N

ბაღის ევაკუაციის

ბაღის მაქსიმალური სიმაღლე

ბაღის მაქსიმალური სიგანე

წანაცვლების ხაზების აღნიშვნა

წანაცვლების ხაზების	წანაცვლების აღნიშვნა
საპარკო ხაზები (ს1)	
წაქმარის ხაზები (ო1)	
საბაღურაო ხაზები (ბ1)	
საკომუნიკაციო ხაზები (კ1-1)	
წანაცვლების ხაზები (ფ1.1)	

შენიშვნები

1. სამაგრე ფირები ფრაგმენტის საგანმანათლებლო.
2. სამაგრი ფირის ელემენტები მექანიკურობა შეიძლებოდეს ზომა ნებისმიერად აღმოჩნდეს.
3. შეიძლება არსებობდეს ანალოგიური პრობლემა ორ საინტერესო.

მეზღუდვის არეული

სინქრონიზაციის სქემა

წანაცვლება შპს. არსეს ჯგუფი

პროექტი სანიაღვრე

მისამართი
ახალაძე მაქრეზე, ძველი ნიკალი მიმდებარედ
ნაკვეთი 05:010

მონაწილეობა	გვარი	ხელმოწერა
რუკაძირითა	მეურნეობა	
მთ.არქიტექტორი	მეურნეობა	
არქიტექტორი	მეურნეობა	
ინჟინერია	სამანეთი	
ინჟინერია	მეურნეობა	

საფოსტალო ელექტრონული ID:40449628

samo group

არქიტექტურული ბიუროები

მასშტაბი	1:100 1:50 1:25 1:10	თარიღი	05.09.2023
სამაგრის წანაცვლება		პროექტირება	
სქემებარშირი ანაბანიმი		1	12.11.2024
		2	22.07.2025
სტადია		ნომერი	შენიშვნა
სამაგრი პროექტი			

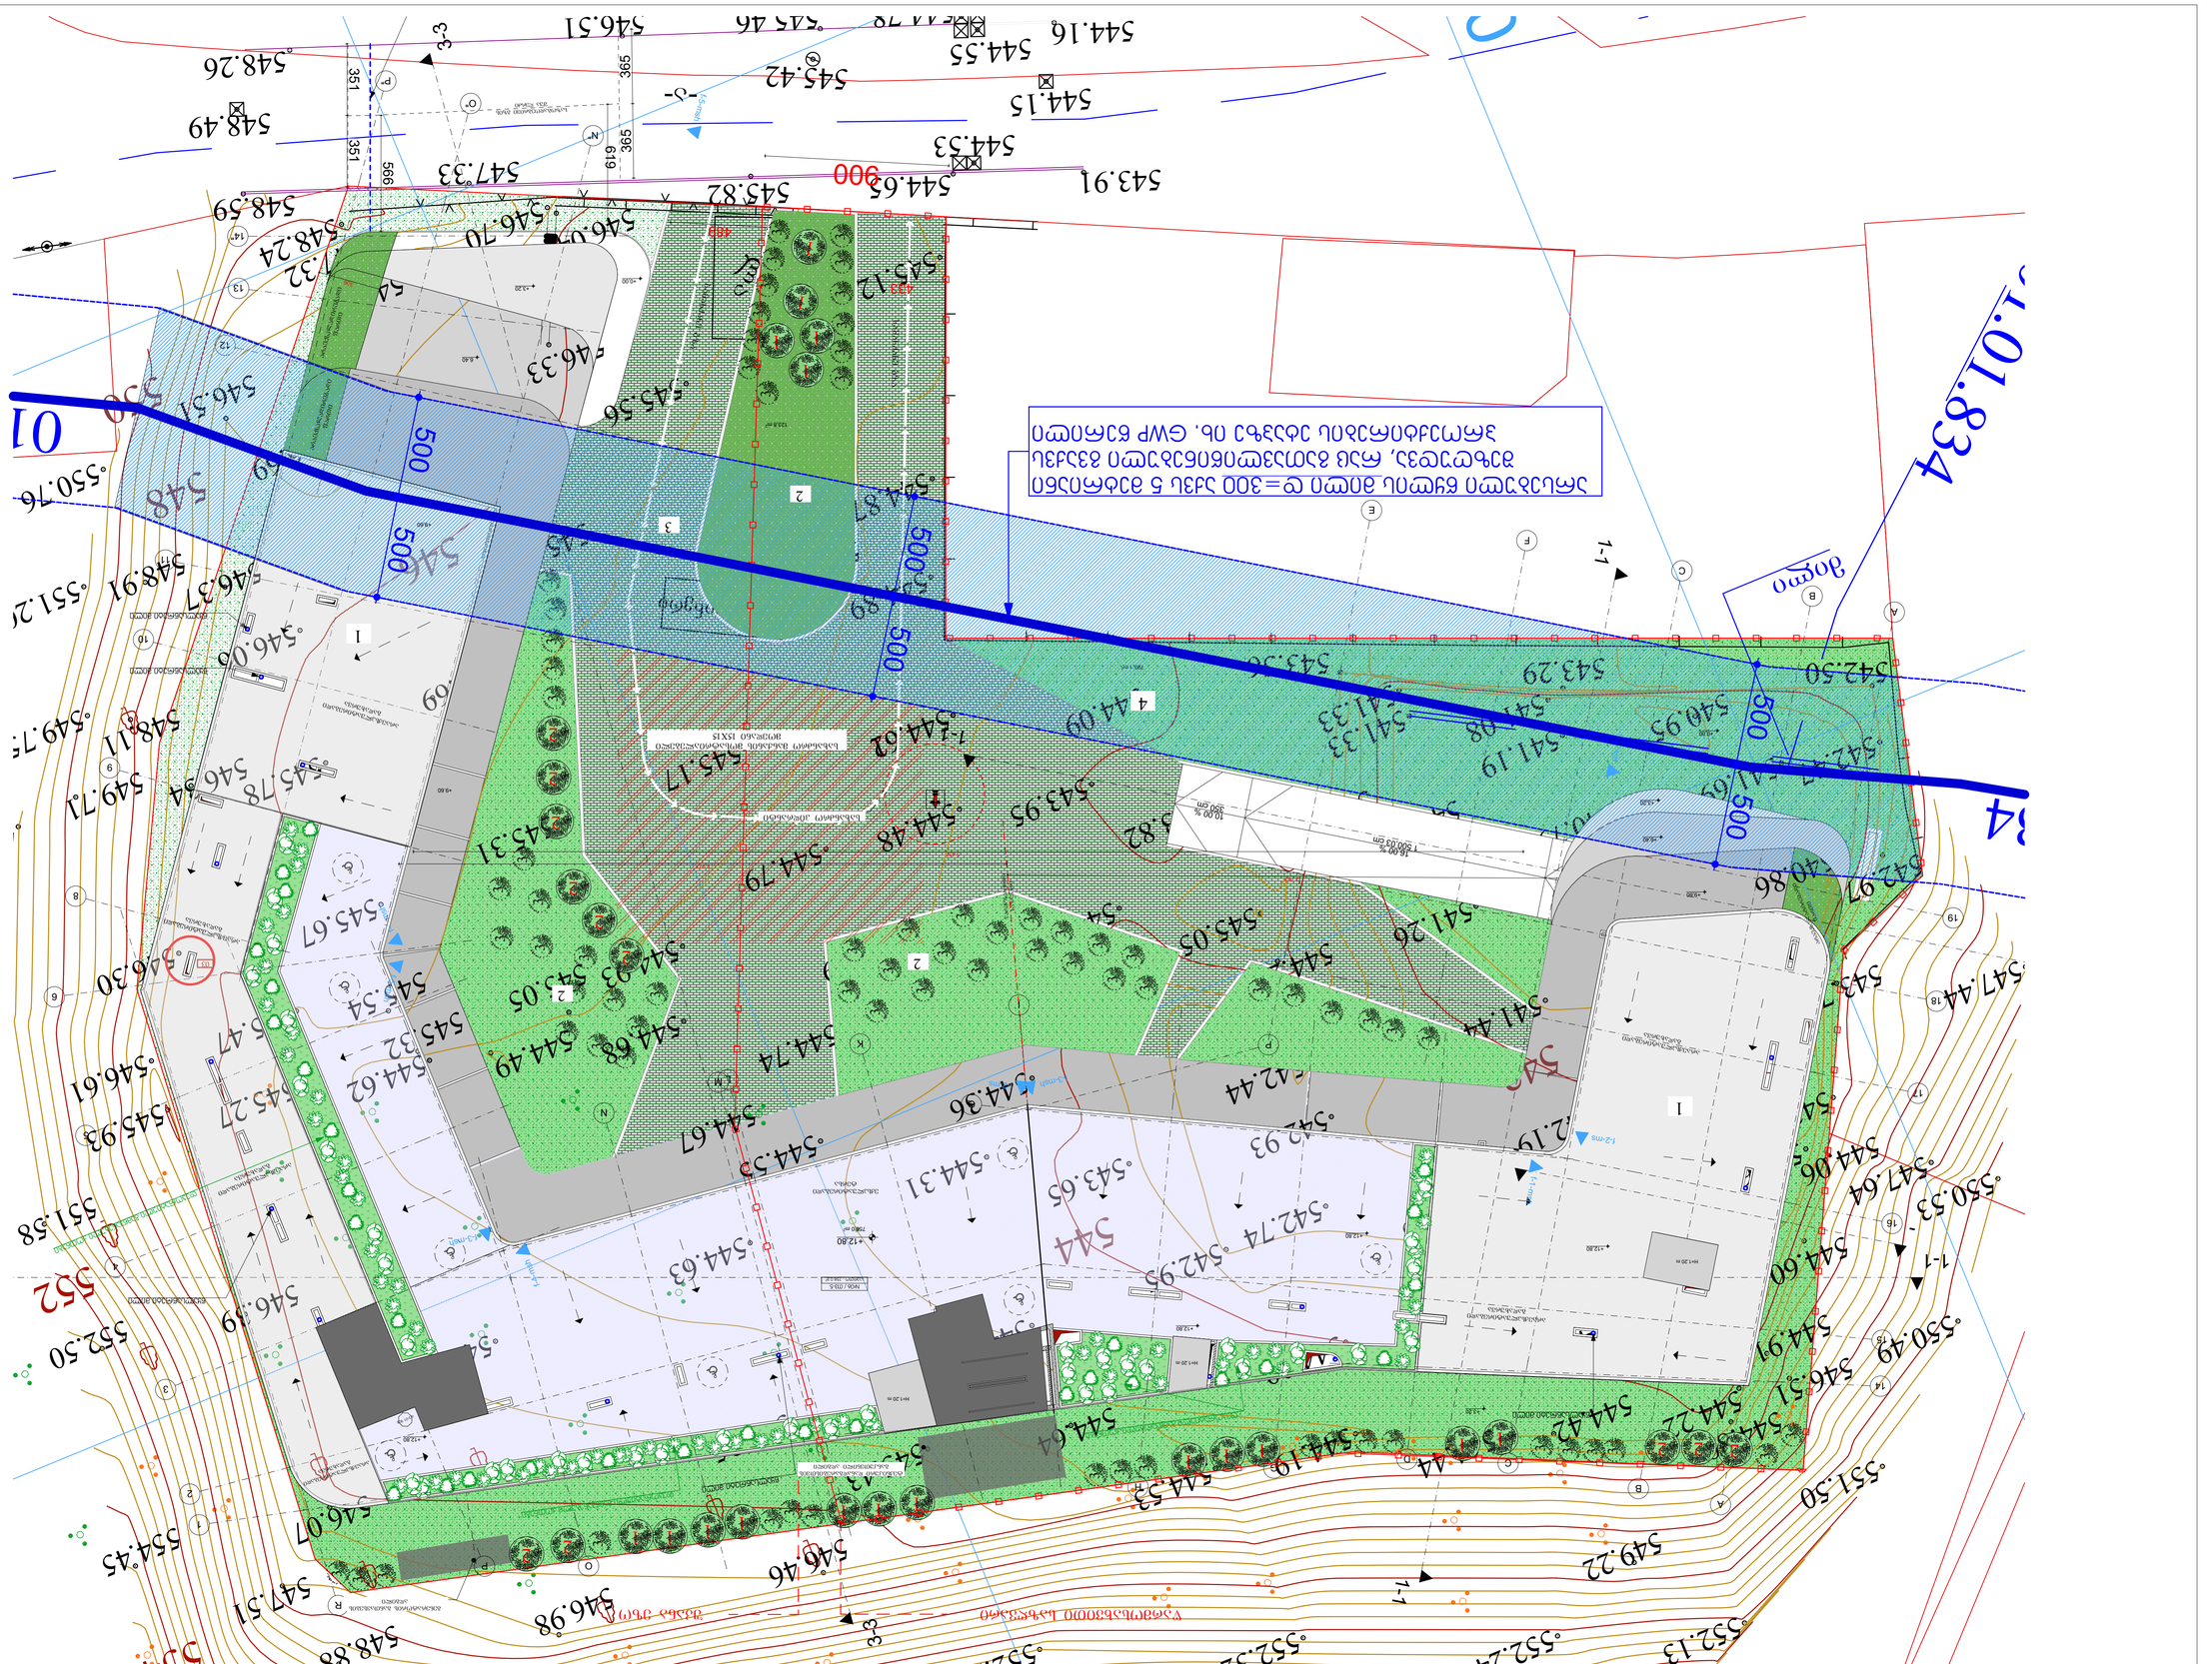
ЗАМЕЧАНИЕ: ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 5 МЕТРОВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ВЫСОТОЙ ДО 10 М. СМР ВЫРУБИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПОПАДАЮЩИЕ В ЗОНУ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
დს	90	120
სჴ-2	90	120
თვ-3	60	75
სქ	60	90

ხაზი	აღნიშვნა
— · — · —	ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
— · — · —	ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ექსპლიკაცია:

1.სასაჲყობე ფართი
2.სასაჲყობე ფართი
3.ავტოსადგომი
4.სავარჯიშო სივრცე
5.პერსონალის გასახდელი
6.პერსონალის გასახდელი
7.საუნა
8. სასაჲყობე ფართი

სართულის გეგმა -6.40 ნიშნულზე

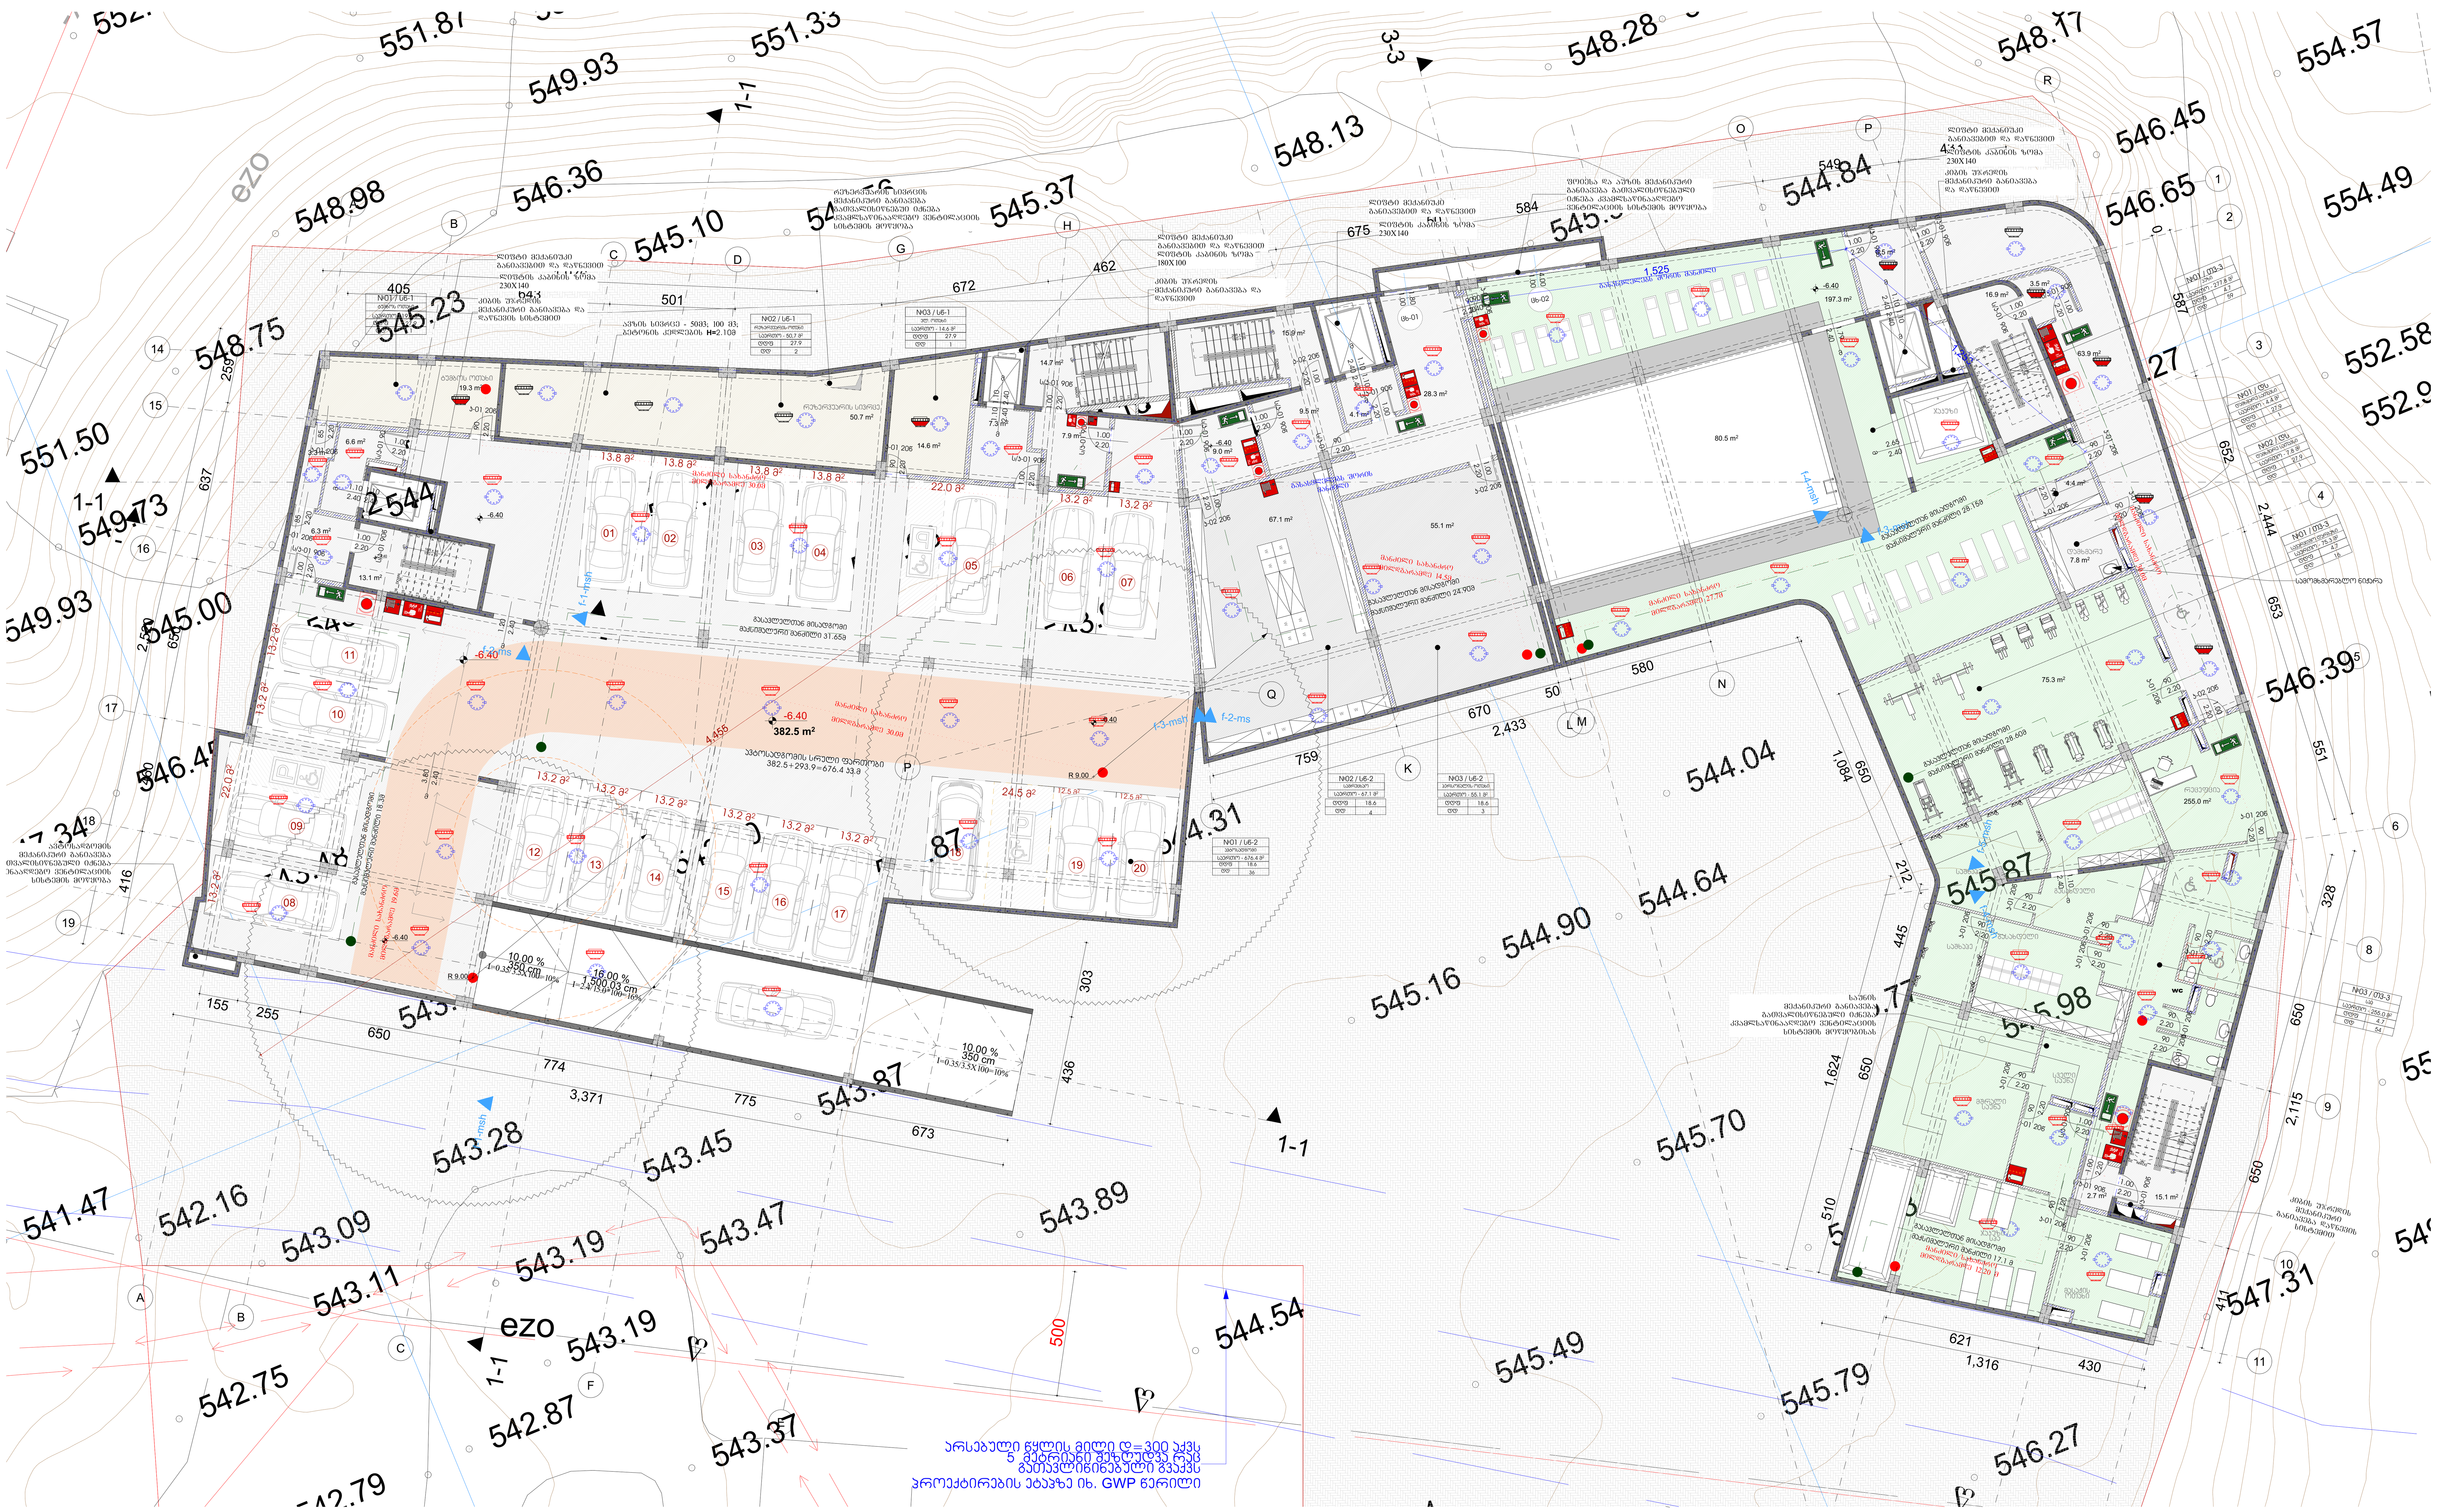

ნიშნ.	აღნიშვნა
0.00	ნიშ. გეგმაზე
6.00	ნიშ. ჭრილზე
301.0 / 397.1	გარე ნიშ.
5	ღერძი
1	ჭრილის ხაზი
	ბეტონის კედელი
	ბლოკის კედელი

პირობითი აღნიშვნები

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილგვარი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგაშო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი

გაქცევის მიმართულება ევაკუაციის დროს

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

შშ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

მილგვარის მილი — მილგვარის მილი R 9,000

წყლის დასალევი შადრევანი

სც - 2	დაკავებულობის ჯგუფი
დ. დ. 6	დაკავებულობის დატვირთვა
ბინა №101 114.0 მ²	მთლიანი ფართი
100.0 მ² 14.0მ²	საზაფხულო ფართი
	ფართი შიდა კონტურზე
	ბინის №

ა-3-906: კარის სპეციფიკაციის №; კარის ცეცხლმედეგობა; კარის თავისუფალი სიგანე (1.00); კარის თავისუფალი სიმაღლე (2.65)

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	
დამხმარე ჯგუფი (დს)	
სასაწყობო ჯგუფი (სჴ)	
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-1)	
თავშეყრის ჯგუფი (თვ-3)	

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;
3. შურილის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

შეზღუდვის არეალი

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი	ÚSps. inset grupiÐ
პროექტი	სასტუმრო
მისამართი	ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნიაბი მიღებარედ ნაკვეთი 05/010

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ.ეურემიძე	
მთ.არქიტექტორი	მ.ეურემიძე	
ავტორი	მ.ეურემიძე	
დაამუშავა	ს.მაკავიძე	
შეამოწმა	მ.ეურემიძე	

საპროექტო ორგანიზაცია ID:404449628

სამო გრუპ samo group

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი 1:150	თარიღი	05.09.2023
ნახაზის დასახელება	კორექტირება	
	№	
	1	12.11.2024
	2	22.07.2025

-2 სართულის გეგმა 41 დაგეგმილებების მიხედვით

სტადია	ინდექსი	ფურც.
სტადია პროექტი		

ბასასვლელებთან მისადგომი მაძრავალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშენები სისტემის გარეშე (მ)	საშენები სისტემით (მ)
სპ/სც	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი
1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სართულის გეგმა -3.20 ნიშნულზე

შეძახა ეზოდან

წარმოსახვითი საზღვარი

არსებული წყლის მილი დ=300 აქვს 5 მეტრიანი შეზღუდვა, რაც გათვალისწინებული გვაქვს პროექტირების ეტაპზე იხ. GWP წერილი

mili

01.01.834

ფურცლის	რაოდენობა N	ცალუკლის N	ზომების სისტემა
A-1			

ქართული ანბანით

- 0.00 — ნიშნ. გეგმაზე
- 6.00 — ნიშნ. ჭერიდან
- 3010 / 397.1 — ბაზე ნიშნ.
- 5 — ღერძის
- 1 — პროექტის ჩაზე
- ბეტონის კედელი
- აგურის კედელი

კონსტრუქციული ელემენტები
განსაზღვრის საკონტროლო
საბანაკო მოედანი
საბანაკო გადაადგილების კავშირის სისტემა
საბანაკო ფართის გამანათებლების საკონტროლო სისტემა
ჯიხური ელექტრიკოსი
საბანაკოსაკანალიზაციო სამანქანო მილი
საბანაკო გამანათებლების ანძა/ნათურა
ქსელის ელექტრიკოსი
ქსელის მოთუთიების
საბორტო
საბანაკო გამანათებლების

ბაძრების მიმართულება ევაკუაციის დროს

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

ვიწრო კონტი გარეაღმართების მიმართული
გამანაწილებლის მიმართული გარეაღმართ
საავარიო გასასვლელი

მოძრაობის მიმართ — მოძრაობის მიმართ
R 9.000

ფურცლის დამაკავშირებელი ელემენტები

სა/ბ 1 - 2	რაოდენობის ჯამი
W, W,	6	რაოდენობის რაობითობა
3.06 x N 80	114.0 W	მოძრაობის მაობი
100.0 W	14.03'	სიმაღლეზე მაობი
		ობიექტი ზომა კონტაქტი
		პროექტი N

- 3.90 — პროექტი ცეცხლმედეგობა
- 3.06 — პროექტი მაობითობის სისტემა
- 3.06 — პროექტი მაობითობის სისტემა

ფურცლის ზედაპირის ინფორმაცია

ფურცლის ზედაპირის ელემენტის	ფურცლის ზედაპირის ელემენტის
საბანაკოს ზედაპირი (სბ)	
ფეხმავალის ზედაპირი (ფზ)	
საბარიერო ზედაპირი (ბ1)	
საბარიერო ზედაპირი (ბ1-1)	
მაგნეზიტის ზედაპირი (მზ-1)	

შენიშვნები

1. საბანაკე ზონები მოთავსდება საბინაო ფარავებში, საბანაკე ქალაქის ტერიტორია ქვემდებარეობა ხანძარსაწინააღმდეგო ზონა ნორმა. ელექტრობის ავარიულობა. ელექტრობის ავარიული ნორმა. ნორმატიული ელექტრობის ავარიულობის ნორმა ნორმა ნორმა

შეზღუდვის არეალი

სინქრონიზაციის სქემა

რაგნეტი	USps. inset grupiÐ
პროექტი	საბანაკო
მისამართი	საბანაკოს მშენებლობა, ქუჩა ნომერი მთელებარეზე
ნაგებობა 05/010	

მონაწილეობა	ვინ	ხელმოწერა
მთავარი ინჟინერი	მურადაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	მურადაშვილი	
პროექტი	მურადაშვილი	
რაციონალი	სახელმწიფო	
შესწორება	მურადაშვილი	

საერთაშორისო ორგანიზაცია — ID:40449628

samo group

მასშტაბი 1:150	თარიღი	05.09.2023
ნახაზის ფორმატი	ცვლილების N	
	1	12.11.2024
	2	22.07.2025
	3	
	4	
	5	
	6	
ხელმძღვანელი	მაჩიაშვილი	ფირმა.
ხელმძღვანელი პროექტის		

გასასვლელებთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილები, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სვ/სც	60	75
სძ	60	90

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე

ᲕᲐᲠᲛᲝᲡᲐᲮᲕᲘᲗᲘ ᲡᲐᲮᲡᲠᲕᲐᲠᲘ — ᲨᲙᲐᲜᲐ ᲔᲖᲝ



ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ	ᲤᲐᲘᲚᲘᲡ N	ᲐᲮᲐᲚᲘᲡ N	ᲨᲔᲪᲕᲚᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ
A-1			

ᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲔᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲑᲘ

- 0.00 — ნიშნ. გეგმაზე
- 6.00 — ნიშნ. ჭრილზე
- 3010 / 397.1 — ბარე ნიშნ.
- 5 — ღერძები
- 1 — პრილის ჩაჩი
- ბეტონის კედელი
- აგურის კედელი

ᲐᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲕᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ ᲡᲐᲮᲔᲠᲮᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲐᲮᲣᲠᲘ

ᲐᲮᲐᲜᲫᲐᲠᲒᲘᲡ ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲘᲛᲑᲝᲚᲝᲔᲑᲘ

1 ᲡᲐᲐᲗᲘᲐᲜᲘ ᲪᲔᲪᲮᲒᲐᲓᲠᲪᲕᲘᲡ ᲙᲔᲠᲫᲘ

2 ᲡᲐᲐᲗᲘᲐᲜᲘ ᲪᲔᲪᲮᲒᲐᲓᲠᲪᲕᲘᲡ ᲙᲔᲠᲫᲘ

ᲨᲔᲜᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲮᲠᲘᲡᲮᲕᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ

ᲓᲐᲨᲐᲚᲘᲡᲬᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲐᲕᲢᲝᲛᲐᲢᲘᲖᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ

ᲛᲘᲬᲘᲡᲥᲕᲔᲨᲔᲗᲘ ᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲢᲐᲜᲘ ᲒᲖᲐ

ᲛᲘᲬᲘᲡᲥᲕᲔᲨᲔᲗᲘ ᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲢᲐᲜᲘ ᲒᲖᲐ

R 9.000

ᲕᲘᲬᲠᲘᲡ ᲓᲐᲮᲐᲠᲯᲕᲘᲡ ᲨᲐᲕᲔᲠᲪᲮᲚᲔᲑᲘ

ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲣᲚᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲣᲚᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲐᲒᲠᲔᲒᲐᲢᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲐᲒᲠᲔᲒᲐᲢᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲐᲒᲠᲔᲒᲐᲢᲘᲡ ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑ

სართულის გეგმა 3.20 ნიშნულზე

გასასვლელებთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილები, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც	60	75
სძ	60	90

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

1-1

3-3

არასასურველი ფერდი

ფურცლის	ფაილის №	პროექტის №	შეთანხმების ხაზი
A-1			

ეპიზოდის აღწერა/ნიშანი

0.00 ნიშნ. გეგმაზე

6.00 ნიშნ. ჭრილზე

3010 397.1 ბაღე ნიშნ.

5 ღერძის

1 პრილის ხაზი

გეგმტონის კედელი

ბლოკის კედელი

კონსტრუქციული ელემენტები

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიკის სისტემა

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიკის ავტომატ. სისტემა

ხანძარსაწინააღმდეგო ხელით გაგზავნის საკომუნიკაციო სისტემა

ხელის ღილაკსაგან

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიკის მიწა. ხანძარსაწინააღმდეგო კონტროლის მოწყობილობის კონტროლის

კვამლის ავტომატიკის ორმხრივი

კვამლის ფრთაკიდის მექანიზმები

ავტომატიკა

ხანძარსაწინააღმდეგო ფარდა

ბაჩქების მიმართულება ევაკუაციის დროს

1 საათიანი ცეცხლმდგრადობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმდგრადობის კედელი

ზემო კიბის გარეკანმდგრადის მიხედვით სვლაბეზე

გამანაწილებელი მიწისქვეშა მაგისტრალური სანაცრე მავალობე

მიწლების მიწლი მიწლების მიწლი R 9.000

წვეთის ღობალური შაბლონები

სა1 - 2	ფაილისვეშრების სა.ვეშე
ფ. ფ. 6	ფაილისვეშრების რაოდობრა
პრა. № 001 114.0 მ²	მიწლის ფალ შაობა
100.0 მ² 14.03²	სარეშეშე შაობა
	შაობა მიწა პრაბაზის
	პრობ. №

პრობ. სპეციფიკაციის №

პრობ. ცეცხლმდგრადობა

პრობ. მასალა/ფაილი პრაბა

პრობ. მასალა/ფაილი პრაბა

ფაილისვეშრების ფაილის აღწერა

ფაილისვეშრების სა.ვეშე	ფაილისვეშრების ფაილის აღწერა
სპეციალური სა.ვეშე (სს)	
ფაქიზალი სა.ვეშე (ფს)	
სამეურნეო სა.ვეშე (სს)	
სატრანზიტო სა.ვეშე (სს-1)	
მაკვლევარის სა.ვეშე (სს-3)	

შენიშვნები

1. სამაშენებლო ნარჩენები პროექტით გათვალისწინებულ ადგილებში;
2. ნაგავსაყრელზე ტრანსპორტირება მოწყობილ ავტომანქანებით ახლო ნებართვის პირობებით;
3. შესაძლოა არსებობდეს ტერიტორიაზე ისეთი ნარჩენების არსებობა, რომლებიც ამ ეტაპზე ვერ გამოვლინდა.

გეზლეღვის არეალი

სიმბოლიზირებული სქემა

ფაილის Gsps. inset grupi

პროექტი სასტუმრო

მისამართი ქ.ბათუმი, ქუჩა ნიკაია მიკროკარეში ნაკვეთი 05/010

მონაწილეობა	გვარი	ხელმოწერა
შეიქმნა	გვარიშვილი	
მთ.არქიტექტორი	გვარიშვილი	
პროექტი	გვარიშვილი	
შეამოწმა	გვარიშვილი	
შესრულა	გვარიშვილი	

საავტორო უფლებები ID:404449628

samo group

არქიტექტურული ბიუროები

მასშტაბი	1:150	თარიღი	05.09.2023
ნახაზის ფაილური		პროექტირება	
		№	№
		1	1 12.11.2024
		2	2 22.07.2025
		3	
		4	
		5	
		6	
სტადია		ნახაზის	შენობის
ნახაზის პირველი			

გასასვლელებთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

სართულის გეგმა 6.40 ნიშნულზე

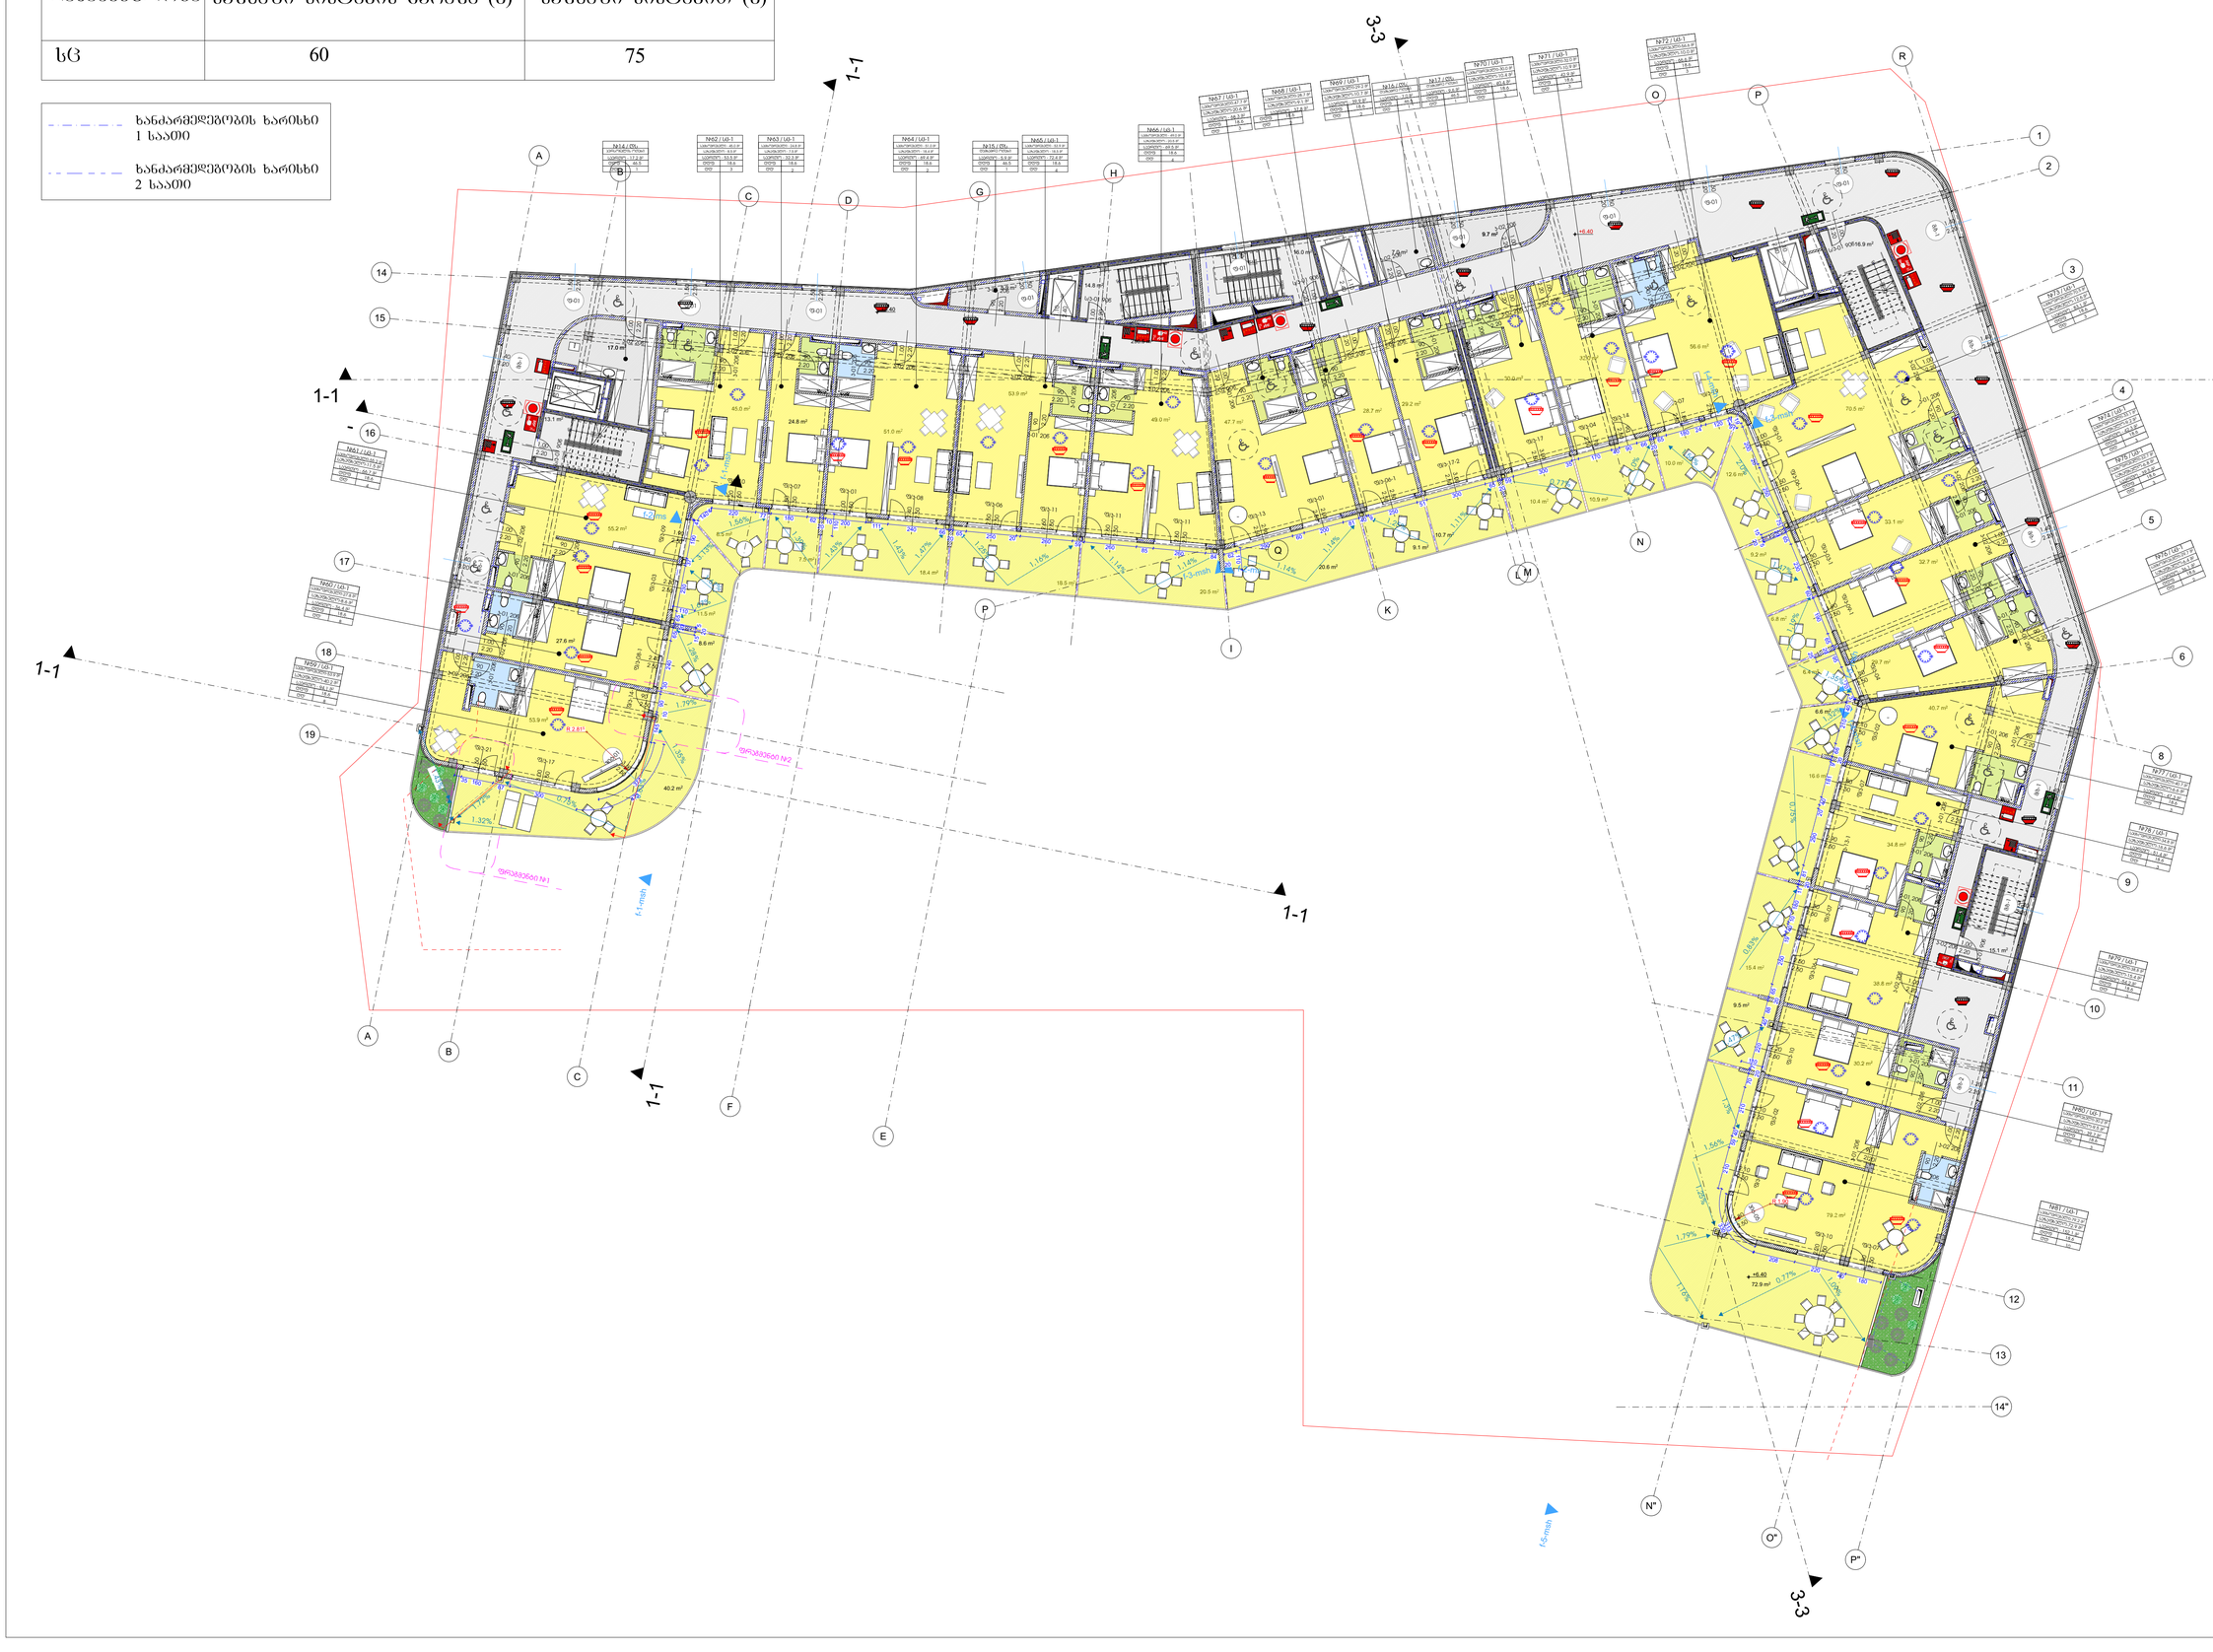
1-1
2-2
3-3
f-1-min
f-5-min
ფრაგმენტი N1
ფრაგმენტი N2
+6.40
72.9 m²
79.2 m²
38.8 m²
30.2 m²
15.4 m²
9.5 m²
15.1 m²
34.8 m²
40.7 m²
6.6 m²
6.4 m²
9.2 m²
52.7 m²
33.1 m²
70.5 m²
56.6 m²
9.7 m²
16.9 m²
40.2 m²
27.6 m²
53.9 m²
24.8 m²
45.0 m²
17.0 m²
51.0 m²
49.0 m²
47.7 m²
28.7 m²
29.2 m²
30.4 m²
16.0 m²
14.9 m²
20.6 m²
9.1 m²
10.7 m²
20.5 m²
18.4 m²
18.5 m²
10.4 m²
10.9 m²
12.6 m²
10.0 m²
15.6 m²
16.6 m²
7.9 m²
7.5 m²
6.8 m²
6.9 m²
6.8 m²
6.8 m²
6.8

სართულის გეგმა 9.60 ნიშნულზე

გასასვლელებთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილები, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

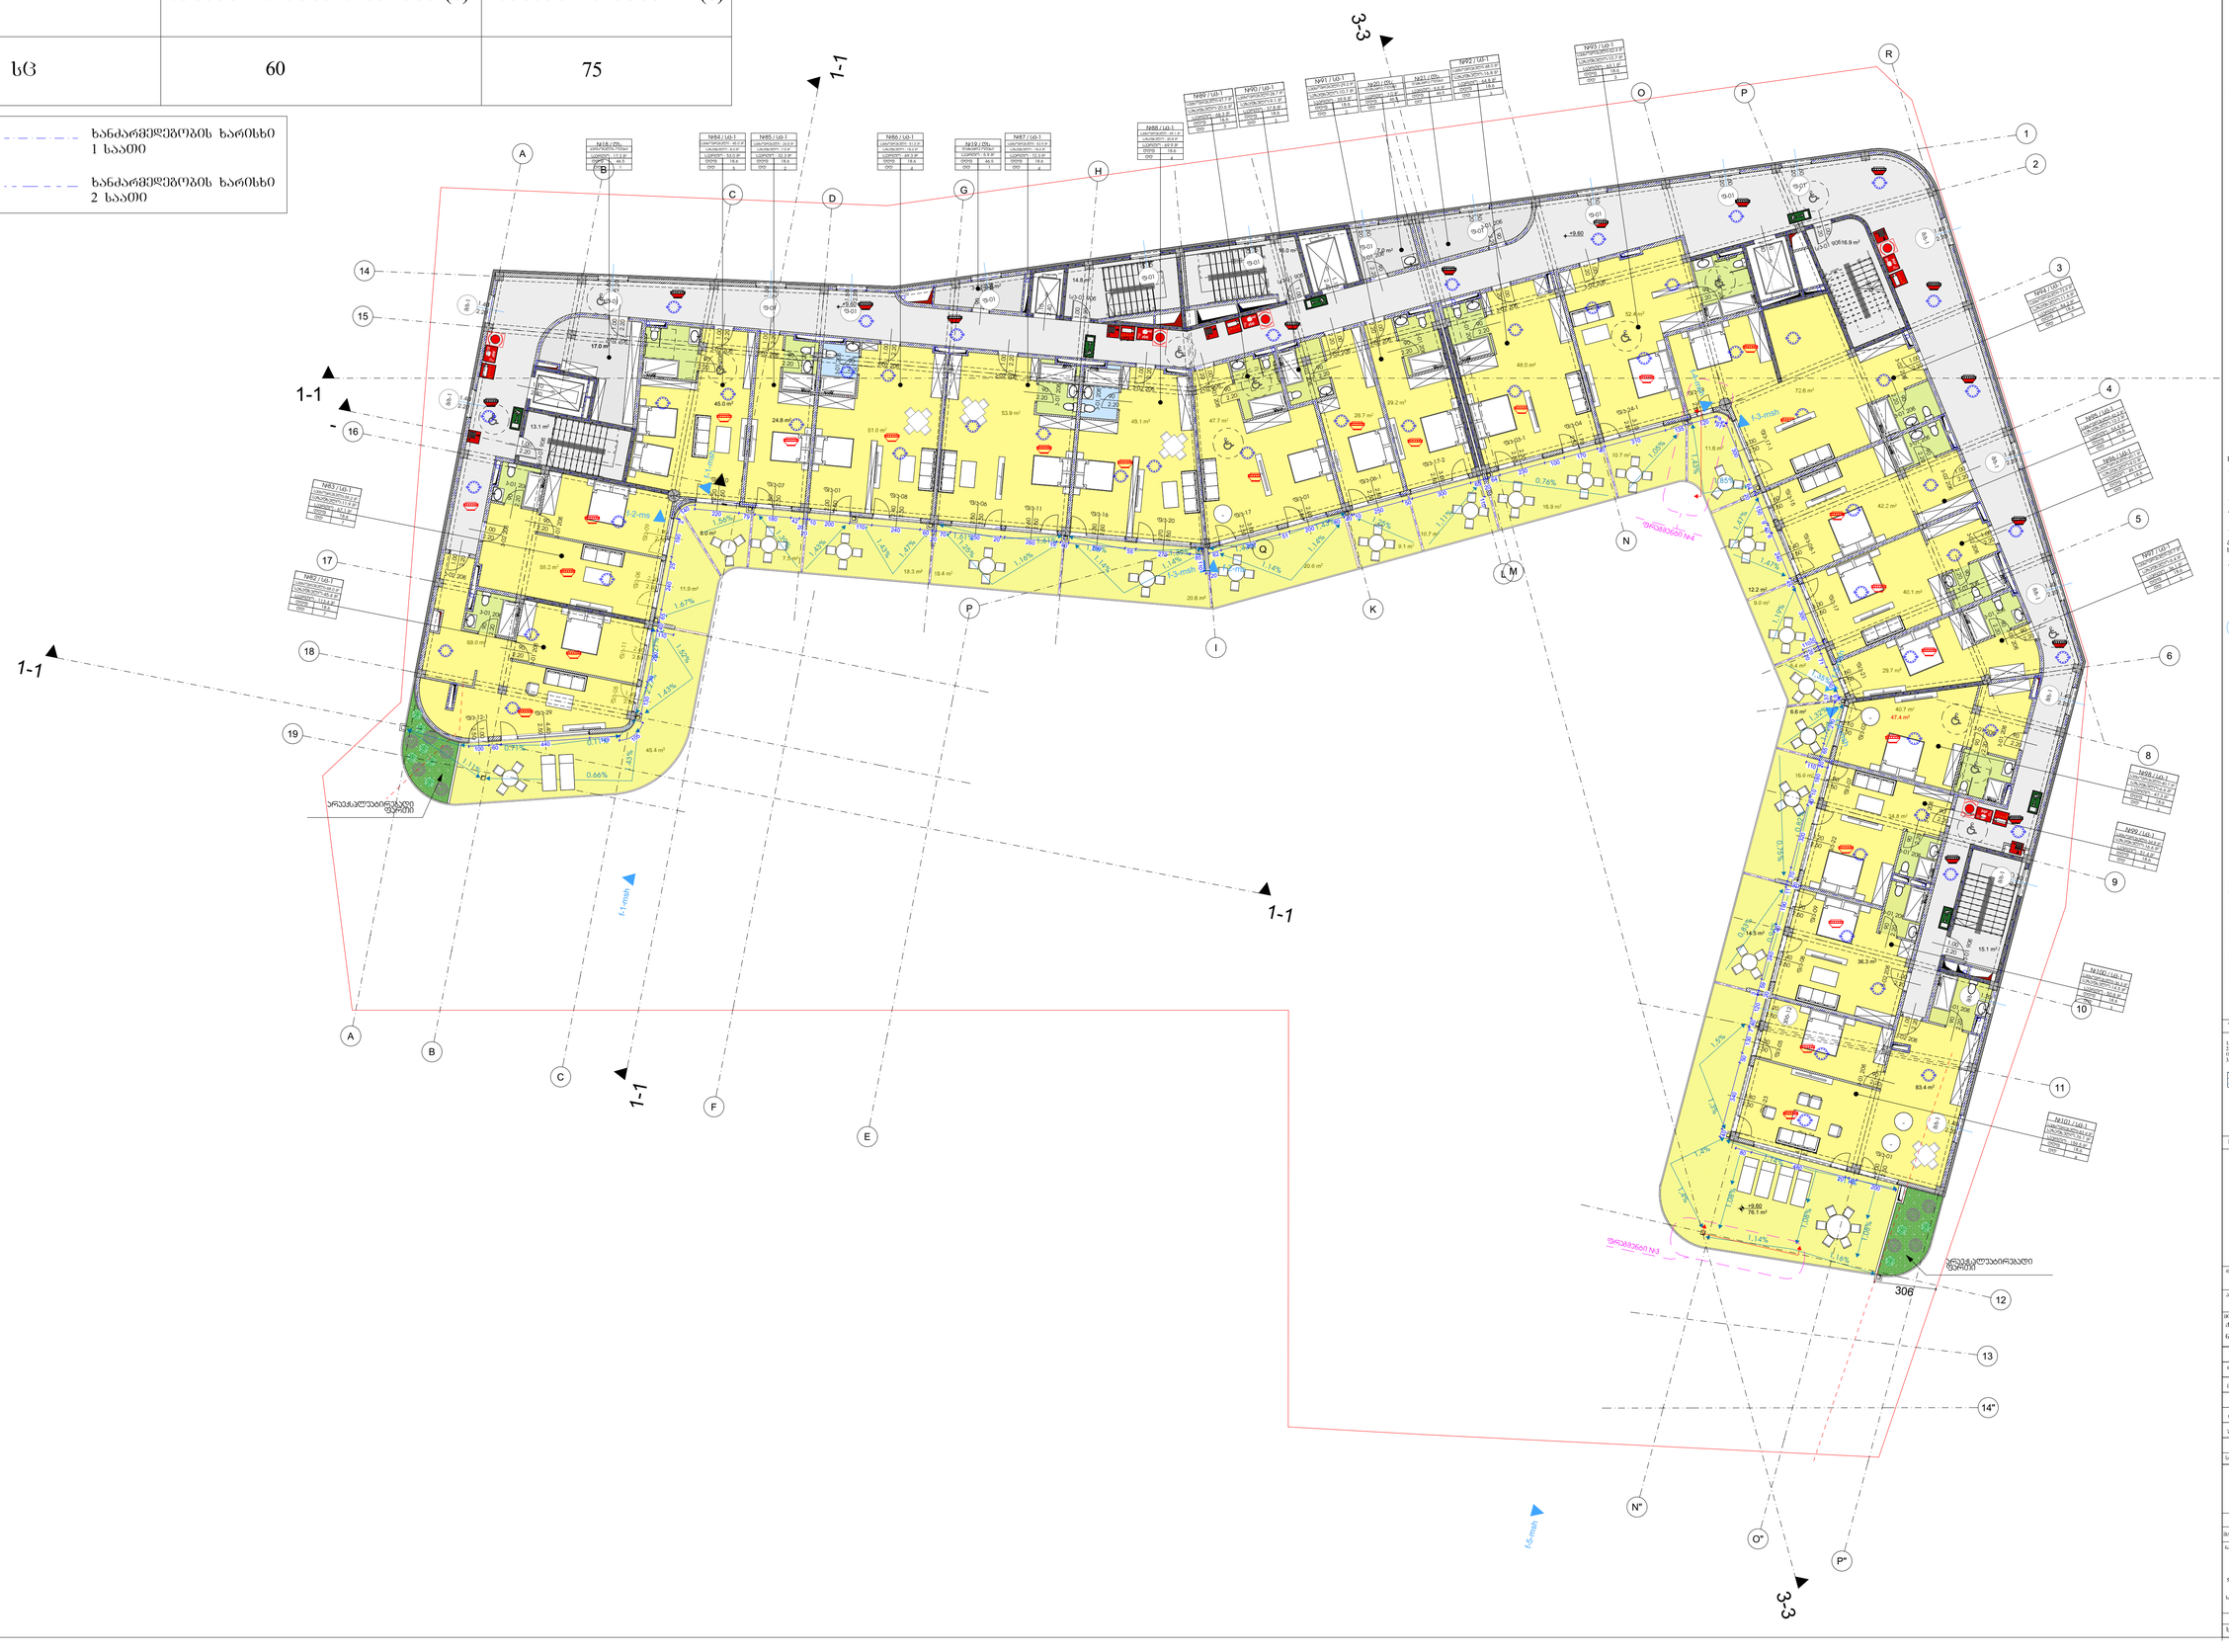

ფურცლის	ფაილის №	პროექტის №	შენიშვნის ხასიათი
A-1			

პროექტის აღნიშვნები

- 0.00 — ნიშნ. გეგმაზე
- 6.00 — ნიშნ. ჭრილზე
- 3010 / 397.1 — ბარე ნიშნ.
- 5 — ღერძის
- 1 — პროფილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- აგურის კედელი

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები

- საბანაკო მოედანი
- საბანაკო მობილური
- საბანაკო მობილური ტუალეტის კაბინა
- საბანაკო ხელით მამუშავებელი საშხეფის კაბინა
- ჯიხური ცეცხლსაქრობით
- საბანაკო ხანძარსაწინააღმდეგო ფარი ცეცხლსაქრობის ინვენტარით
- ქსელის ჰიდრანტი
- ქსელის ჰიდრანტის მაჩვენებელი
- ხანძრის ტელეფონი
- საბანაკო ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი

ევაკუაციის მიმართულების ნიშნები ევაკუაციის დროს

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

ფარდა კონტროლირებადი მოხურვის მექანიზმით

ბაბანაკზელირებად მოსაწყობი მაგნიტმაკლუჩი სანაცრე მანიპულატორი

მოედნის მოედანი — R 9.000

წვიმის ღია სალენი შახრეხნარი

- სალენის ხაზობრივი ელემენტის ნომერი
- სალენის ელემენტის ზომა
- სალენის მაპასუხებელი სიმაღლე
- სალენის მაპასუხებელი სიმაღლე

წარმოებული სამუშაოების ჯამური ფართობი

წარმოებული სამუშაოს დასახელება	წარმოებული სამუშაოს ფართობი, კვ.მ
საბანაკო ზედაპირი (ბ)	
დაფხვრილი ზედაპირი (ფ)	
ბასტიონური ზედაპირი (ბ)	
ბასტიონური ზედაპირი (ბ1-1)	
მასტიკური ზედაპირი (მ3-3)	

შენიშვნები

1. ბასტიონ ფილები მოთავსდეს ბანაკისმოწყობის.
2. ბასტიონ ფილა ცხელფილა მასტიკურფილაზე მიმაგრებული შრა ეფუძ. კონსტრუქციის პირობებში.
3. შენიშვნა. ბრიგადისათვის ბანაკისათვის პირველი ნომერი ნიშნავს.

მეზღუდვის არეული

ხარისხიანობის სქემა

რაბანდი: GSps. inset group0

პროექტი: საბანაკო

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნიკაი მოედანთან ნაკვეთი 05:010

მონაწილეობა	გვარი	ხელმოწერა
შემსრულებელი	მეურვიშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	მეურვიშვილი	
კონტროლი	მეურვიშვილი	
რაკურსი	სამუშაშვილი	
შესრულება	მეურვიშვილი	

საავტორო უფლებები: ID:404449628

samo group

არქიტექტურული ბიურო

მასშტაბი	1:150	თარიღი	05.09.2023
საბანაკო მობილური		კორექტირება	
		№	№
		1	1 — 12.11.2024
5 საერთაშორისო ბანაკი 41 წარმატებული მოხალისის ბანაკების საერთაშორისო ბანაკი +9.60 ნიშნულზე		2	2 — 22.07.2025
		3	
		4	
		5	
		6	
ბინაობა		ნახატი	ფურც.
ბინაობა კორპუსი			

გასასვლელებთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილები, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
Oთ	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

სახურავის გეგმა

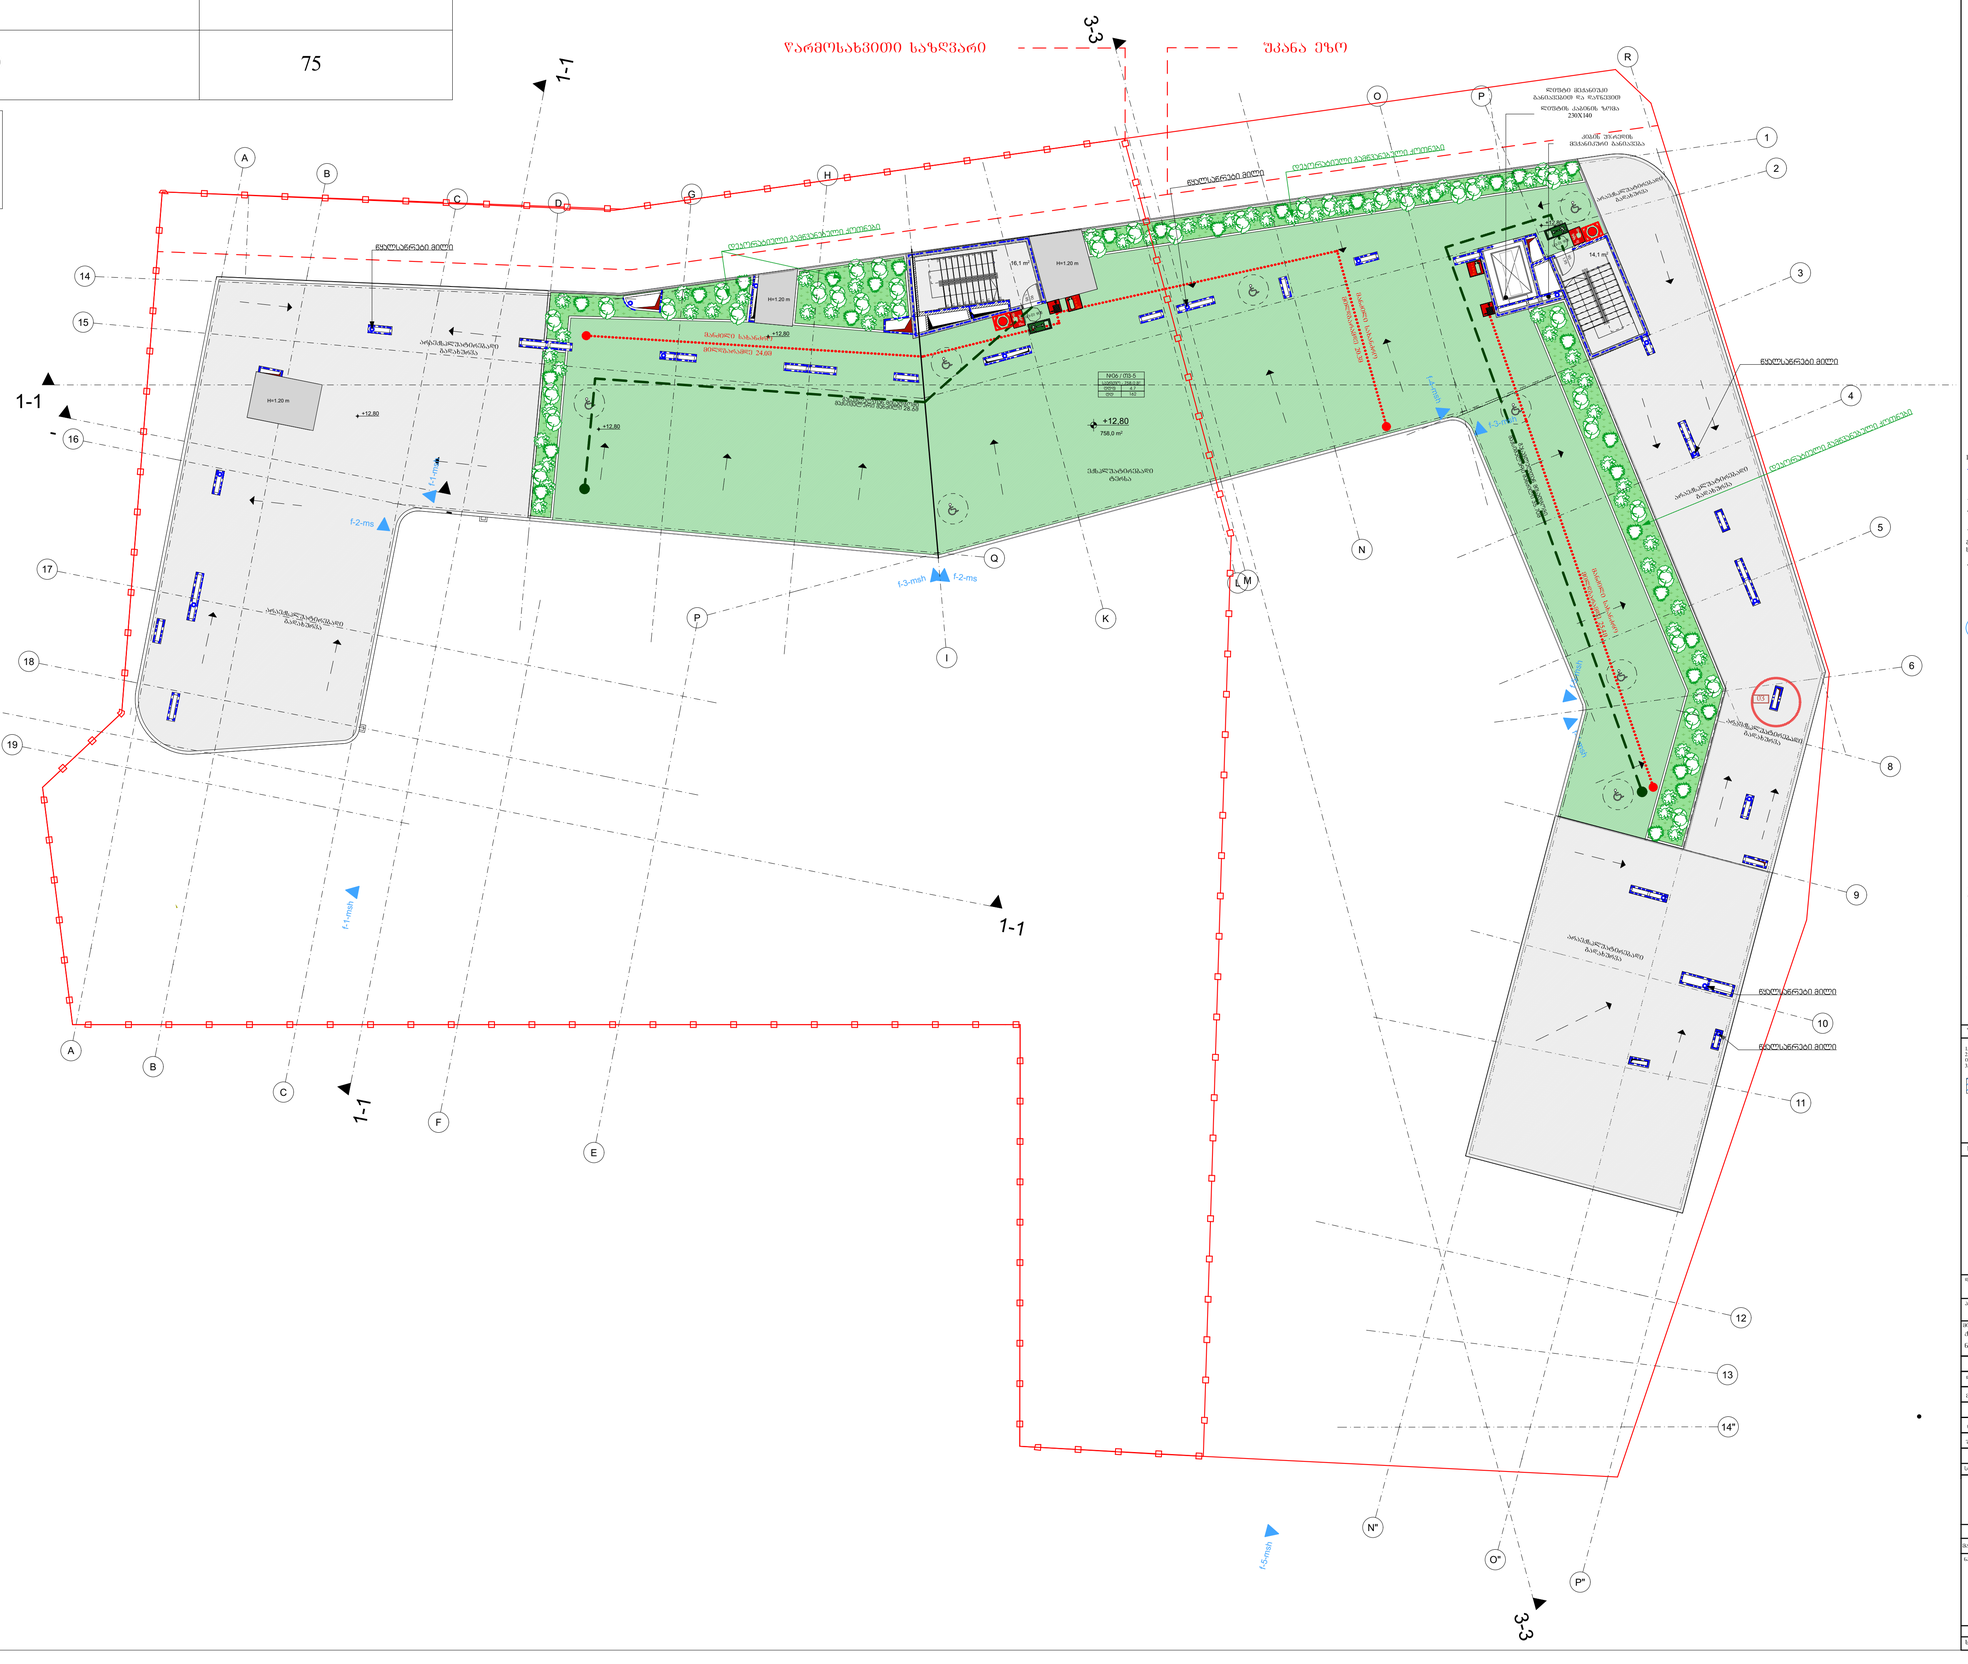
3-3
1-1
წარმოსახვითი საზღვარი
შკანა ეზო
ევაკუაციური გასასვლელის კიბეები
ევაკუაციური გასასვლელის კიბე

ბ 1:10

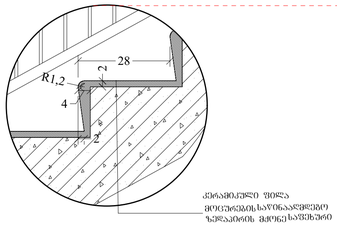

კერამოგრანიტი შიდა მოცურებების სართაანდერძიტი ზედაპირის მცენი სავრცხერი

ბ 1:10

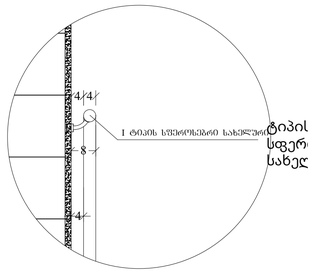

ტიპის სწერ სახელ

მოაჯობრის დამაგრების კვანძი მ. 1:25

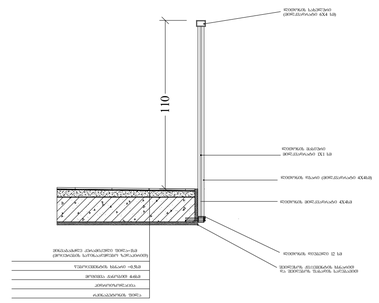

მოაჯობრის კვანძი მ. 1:20

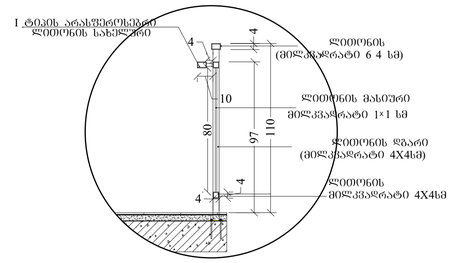

I ტიპის არასწერომხებრი ლითონის სახელურის

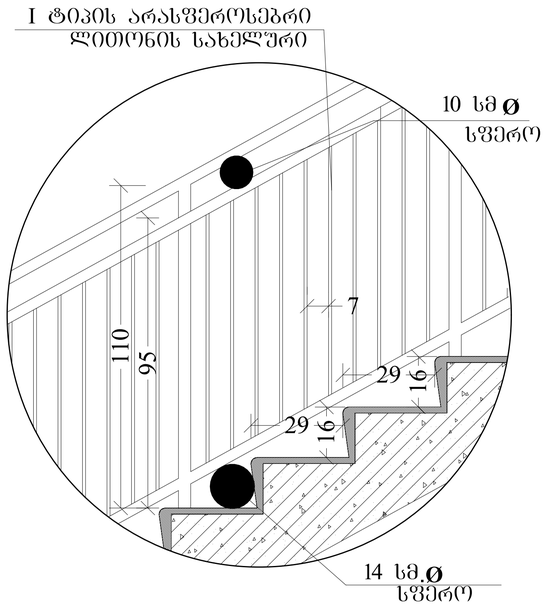

ბ

კიბე -3.20 ნიშნულზე

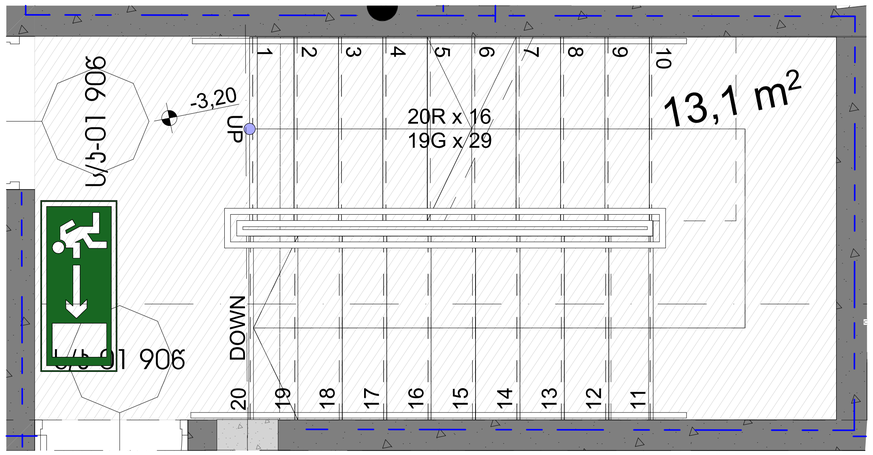

კიბე - 6.40 ნიშნულზე

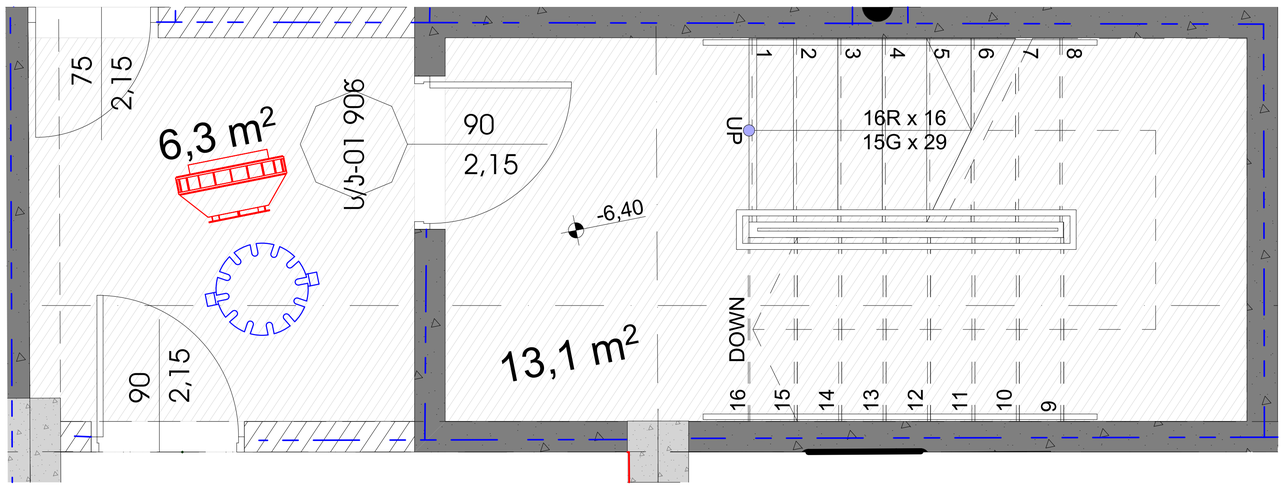

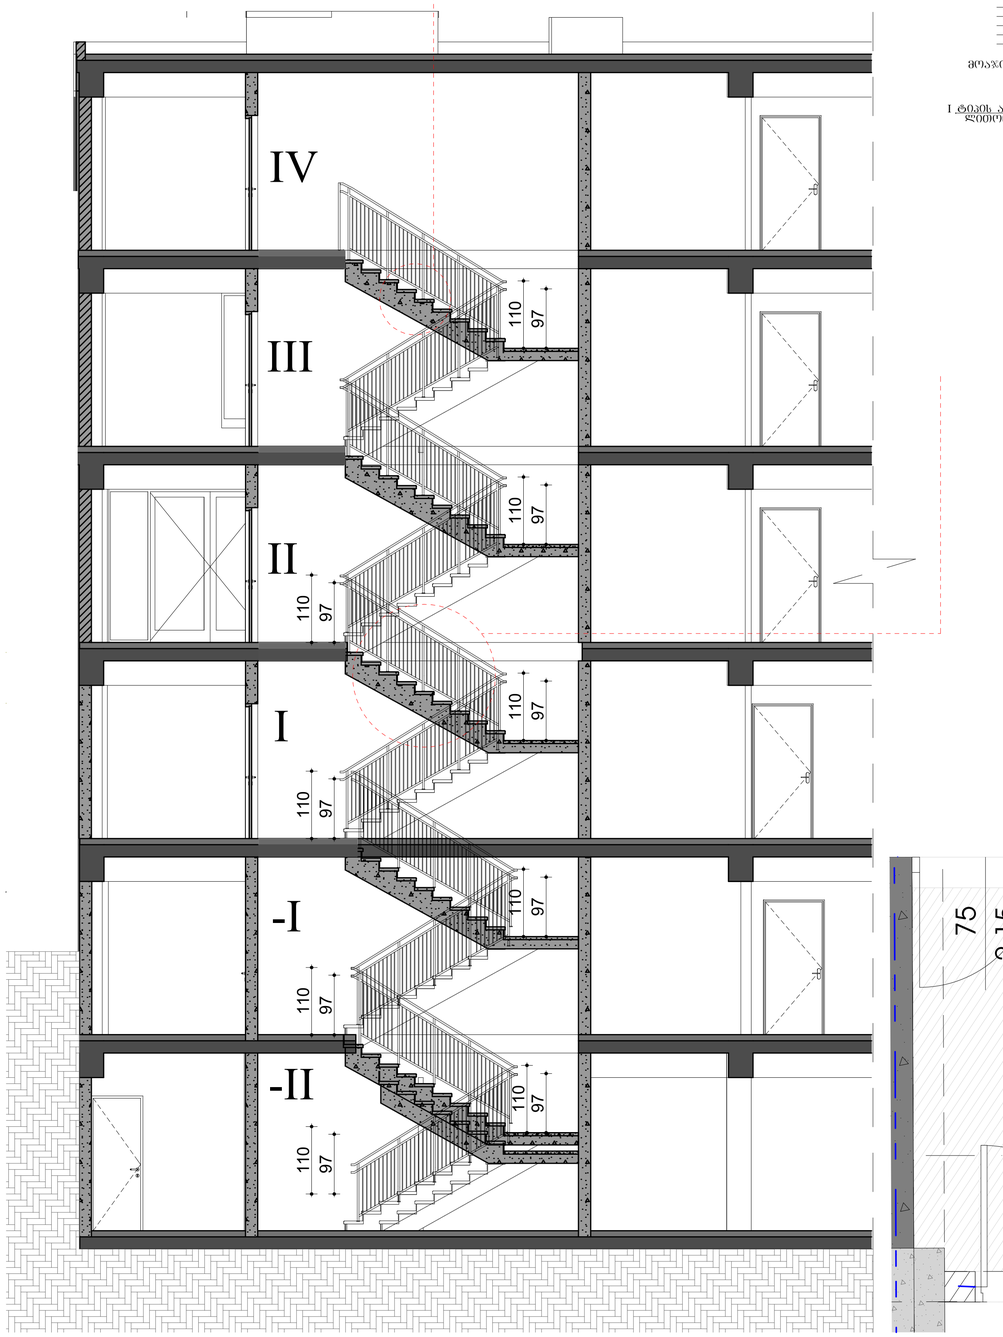

შენობა	ნაგებობა №	პროექტის №	შესრულების საკვირი
A-1			

პროექტირების პროექტირება

- 0.00 — ნიშნ. ბეტონზე
- 6.00 — ნიშნ. ბრტყელზე
- 3010 / 307.1 — ბაორე ნიშნ.
- 5 — ღერძი
- 1 — პროფილის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი

	კონსტრუქციული ელემენტები
	ნაგებობების საკვირველება
	საბანაობის მოწყობილობა
	საბანაობის მოწყობილობის კონტროლის სისტემა
	საბანაობის ხანძრის მაგნიტის საბანაობის სისტემა
	ხელის ლეიკოციტი
	საბანაობის ელექტრული სისტემის მონტაჟი ელექტრული ელექტრონული კონტროლი
	კანალიზაციის ვერტიკალური მილსადენი
	კანალიზაციის ჰორიზონტალური მილსადენი
	კანალიზაციის მილსადენი
	საბანაობის მაგნიტის ნიშანი

ბაჩქვის მიმართულება უსაფრთხოების ნიშნის



1 საამოსავი ევაკუაციის კედელი

2 საამოსავი ევაკუაციის კედელი

უმი კიბის გაჩაგარების მიმართულება სართულზე

გამასწორებლის მიმართული სასანაო მანძილი

მილის მიმდ. მილი მილის მიმდ.

R 9.000

წვეთის დასაფილი შაფრიხაზი

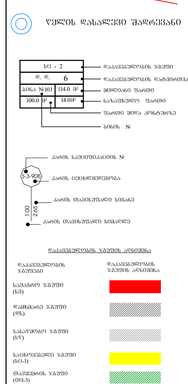

ევაკუაციის სართულის ზედაპირის კატეგორია

ევაკუაციის სართული	ევაკუაციის სართულის კატეგორია
საშახტო სართული (ს/ს)	
ტექნიკური სართული (ტ/ს)	
საცურაობო სართული (ს/ს)	
საცხოვრებელი სართული (ს/ს-1)	
ტიპიფიკაციის სართული (ტ/ს-3)	

შენიშვნები

1. საბანაო ზონები მოიცავენ საბანაობისათვის.
2. საბანაო ზონა ღიაზეა მიმდებარეობს ზოლისაბანაოს ზონა ეფუძ. კონსტრუქციის ელემენტებს.
3. უსაფრთხო კონსტრუქციები ანაზომაზომიან შემთხვა. ზომა საინაობის

შეზღუდვის არეალი

სპეციალური ნაწილები

შპს. ინსტ. ჯგუფი

საინვესტიციო ობიექტი

ობიექტი

ქ.ბათუმი, ტრაპეზონის ქუჩა ნაკვეთი 8ბორ.ქ.ბ

ნახატები 05-010

ცვლილების ტიპი	ბლანკი	ხელმოწერა
რედაქტირება	მეურვეშვილი	
მონაცემების	მეურვეშვილი	
ავტორის	მეურვეშვილი	
რედაქტირა	სამეურვეშვილი	
შესწორება	მეურვეშვილი	

საკონსულტო ორგანიზაცია ID:40449628

საკონსულტო ორგანიზაცია

samo group

პროექტირების ეტაპი

მასშტაბი	1:20,	თარიღი 05.09.2023
საბანაობ რედაქტირა		პროექტირება
		12.11.2024
		22.07.2025
პროექტ. რედაქტირა ბრძა		
ხელმძღვანელი	ინსტრუქტორი	ფურცელი
საინვესტიციო პროექტირების		

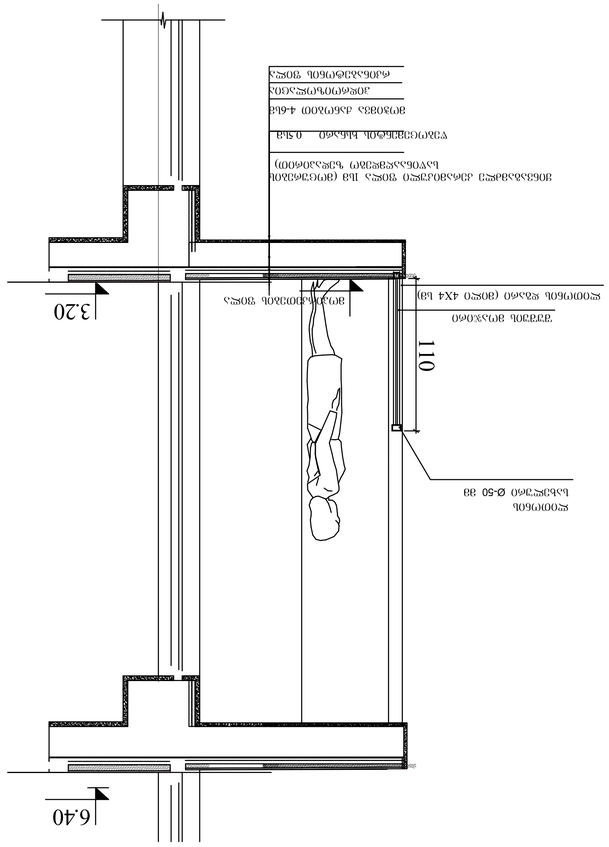

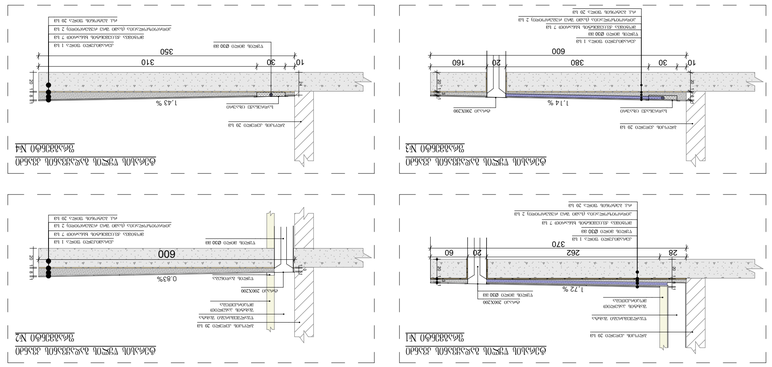

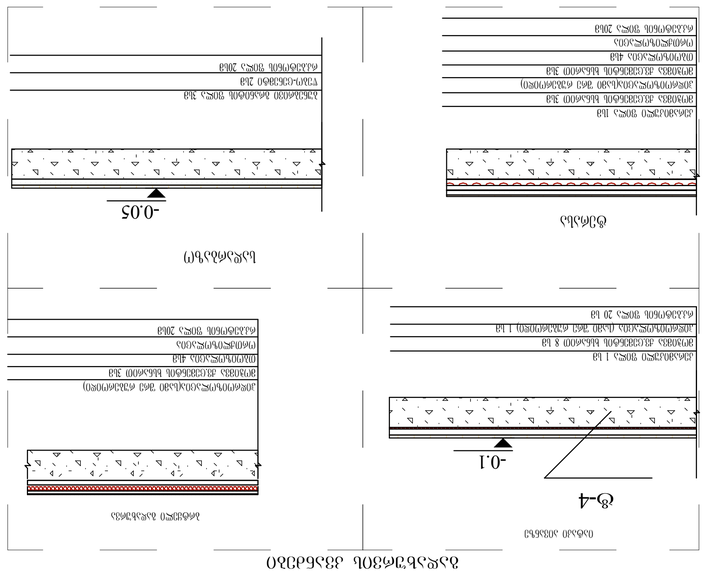

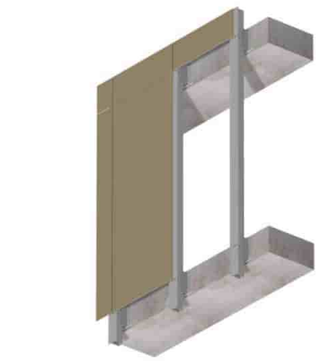

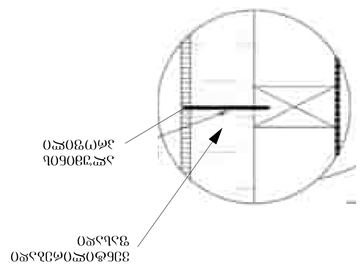

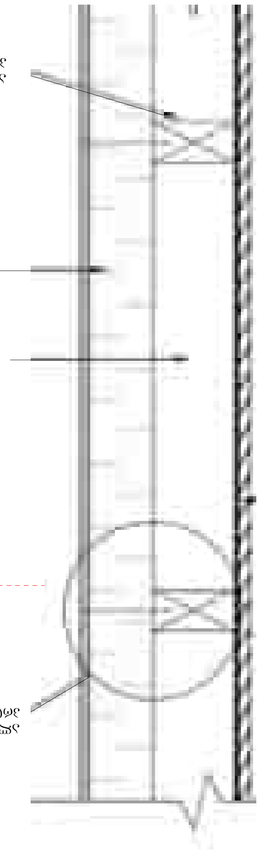

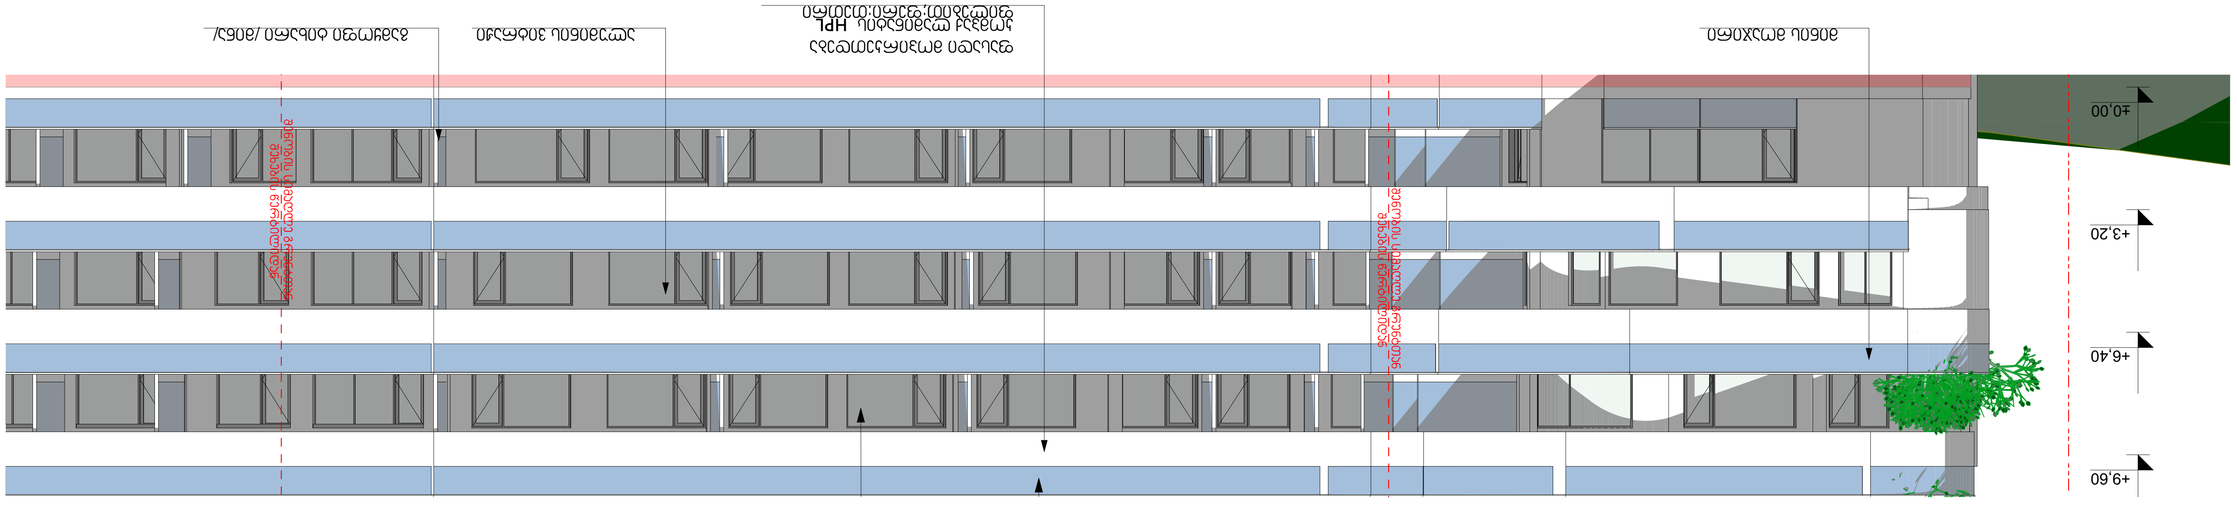
+0.00
+3.20
+6.40
+9.60
ფასადი ალუმინის ფანჯრის ბლოკით
ფასადი ალუმინის ფანჯრის ბლოკით
ფასადი ალუმინის ფანჯრის ბლოკით