პროექტი ნახაზი დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი რევიზია შეამოწმა დახაზა მასშტაბი / ფურცლის ზომა პროექტის ნომერი თ.მაღალაშვილი კონტრაქტის ნიმერი თარიღი თ.ტაბატაძე 24თ-001A 001

-

- 25.09 24 გაფრთხილება! წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "D(3+A1,"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება

"D(3+A1,"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ. ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ. პროექტის ეტაპი მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე ფაილის სახელი 1. პროექტი დამუშავებულია ,%ჩ (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი OD_G-100 მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების 2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად 3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით 4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს 6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე 11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი 10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები 9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 13. 12. 14. 19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ 23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით 15. 16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა ძირითადი შენიშვნები აღნიშვნები / სიმბოლოები ფასადი 1-7 RerZebSiMMC_A-1200MMC_A-1200 1:100/A0 მინის მოაჯირი მინის მოაჯირი 0 სართული 0.000/446.000 +13.650+1 სართული +3.630+2 სართული +7.050+3 სართული +10.350+4 სართული +5 სართული +16.950+6 სახურავი +20.250სახურავი +26.700პარაპეტი +28.200+7 სახურავი +23.550პარაპეტი +21.450

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი +10.500 +6.500 +3.350 +3.800 +4.500 +34.500 +10.500 +8.950 +28.950 01.15.03.014.014 01.15.03.014.007 01.15.03.014.003 01.15.03.014.002 01.15.03.014.004

1 2 3 4 5 6 7 2325 3250 25050 3250 2665 4375 4375

D_3_009c

D_3_009d

D_3_009e

D_3_009f

D_3_009g

D_3_009h

D_4_009c

D_4_009d

D_4_009e

D_4_009f

D_4_009g

D_4_009h

D_2_009c

D_2_009d

D_2_009e

D_2_009f

D_2_009g

D_G_011

D_G_010

D_G_009a

D_G_009b

D_6_009c D_6_009d D_6_009e VG-01 VG-04 VG-07 VG-08 720 4090 2' 2" 446.000 446.000

W-01

W-01

W-02

W-02

D_5_009c

D_5_009d

D_5_009e

D_5_009f

D_5_009g

D_5_009h

W-03

W-03

W-03

W-03

ჭ-03 FS-04 GL-03 FS-04 GL-03 თღჩ_01 FS-01 GL-01 FS-05 GL-03 351 708 გამჭირვალე ბეტონის პანელი გაუმჭვირვალე მინა ალუმინის ბადის შიგთავსით

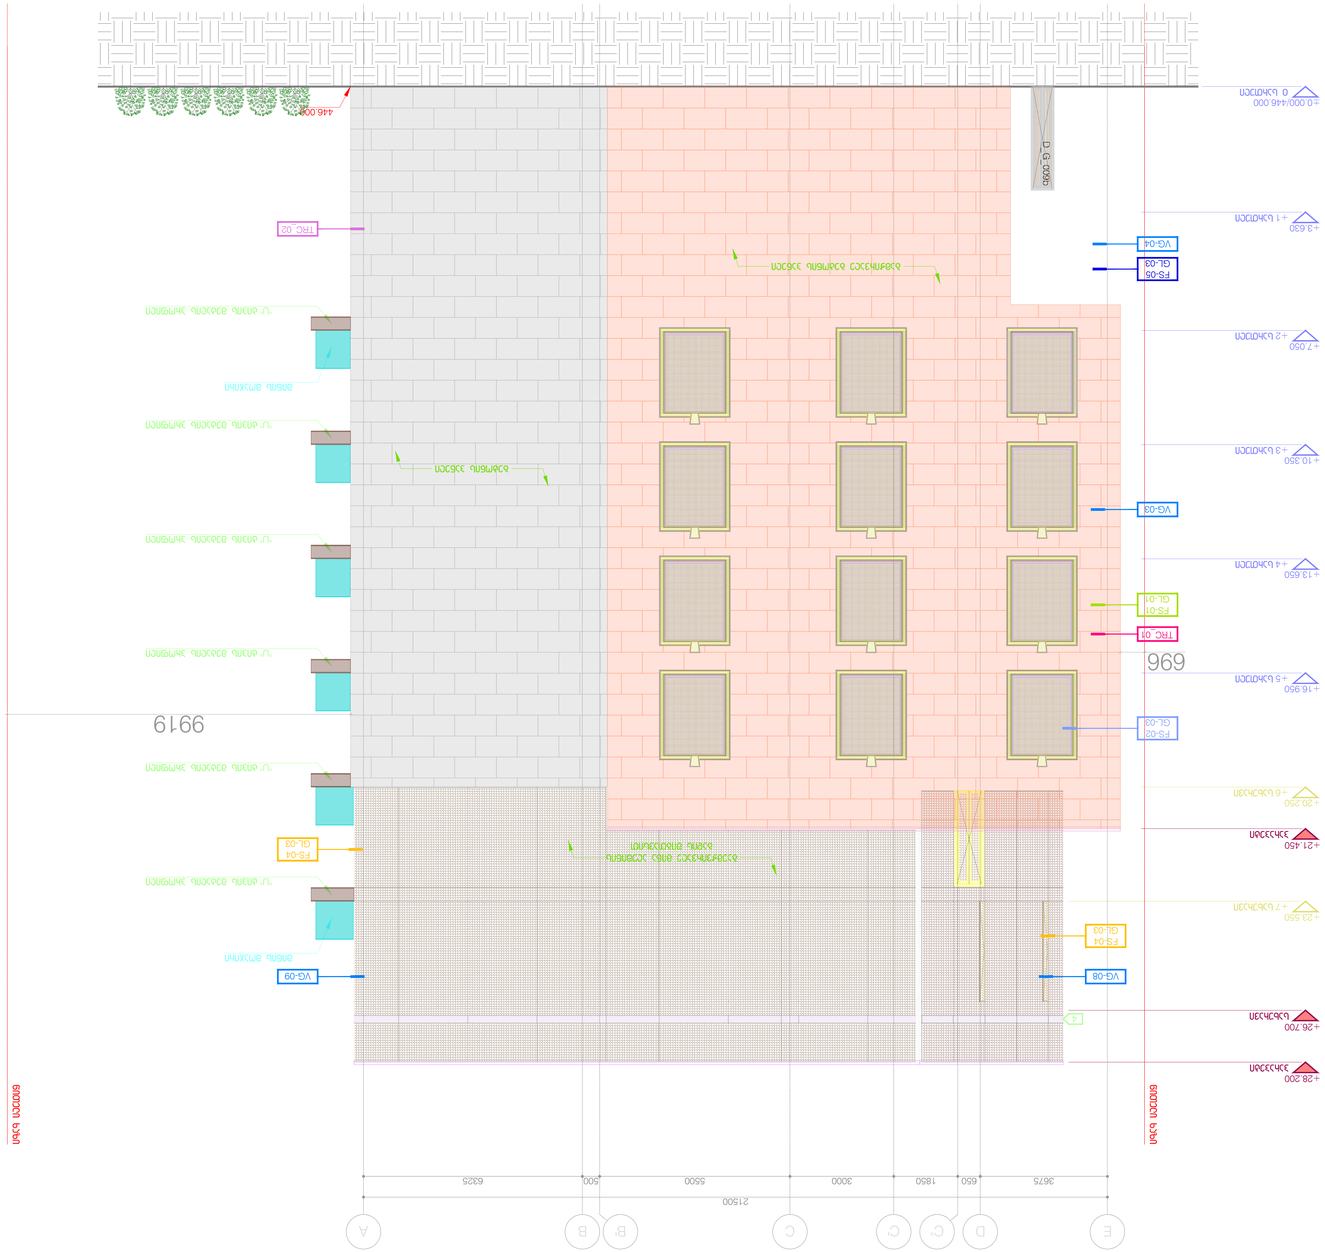

პროექტი ნახაზი დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი რევიზია შეამოწმა დახაზა მასშტაბი / ფურცლის ზომა პროექტის ნომერი თ.მაღალაშვილი კონტრაქტის ნიმერი თარიღი თ.ტაბატაძე 24თ-001A 001-- 25.09 24 გაფრთხილება! წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DE3+A1,"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება "DE3+A1,"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ. ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ. პროექტის ეტაპი მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე ფაილის სახელი 1. პროექტი დამუშავებულია ,BC (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი OD_G-100 მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების 2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად 3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით 4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს 6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე 11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი 10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები 9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 13. 12. 14. 19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ 23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით 15. 16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა ძირითადი შენიშვნები აღნიშვნები / სიმბოლოები ფასადი E-A RerZebSiMMC_A-1201MMC_A-1200 1:100/A0 21500 3675 650 1850 3000 5500 500 6325 მინის მოაჯირი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი მინის მოაჯირი 0.000/446.000 +13.650 +3.630 +7.050 +10.350 +16.950+6 სახურავი +20.250სახურავი +26.700პარაპეტი +28.200+7 სახურავი +23.550პარაპეტი +21.4500 სართული +1 სართული +2 სართული +3 სართული +4 სართული +5 სართული

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი 9919 696 E D ჩ B A ჩ' ჩ" B' 446.000

D_G_009ბ VG-08 VG-09 4 VG-03 FS-04 GL-03 FS-04 GL-03 VG-04 FS-05 GL-03 თღჩ_01 FS-01 GL-01 თღჩ_02 FS-02 GL-03 ბეტონის პანელი გაუმჭვირვალე მინა ალუმინის ბადის შიგთავსით გამჭირვალე ბეტონის პანელი

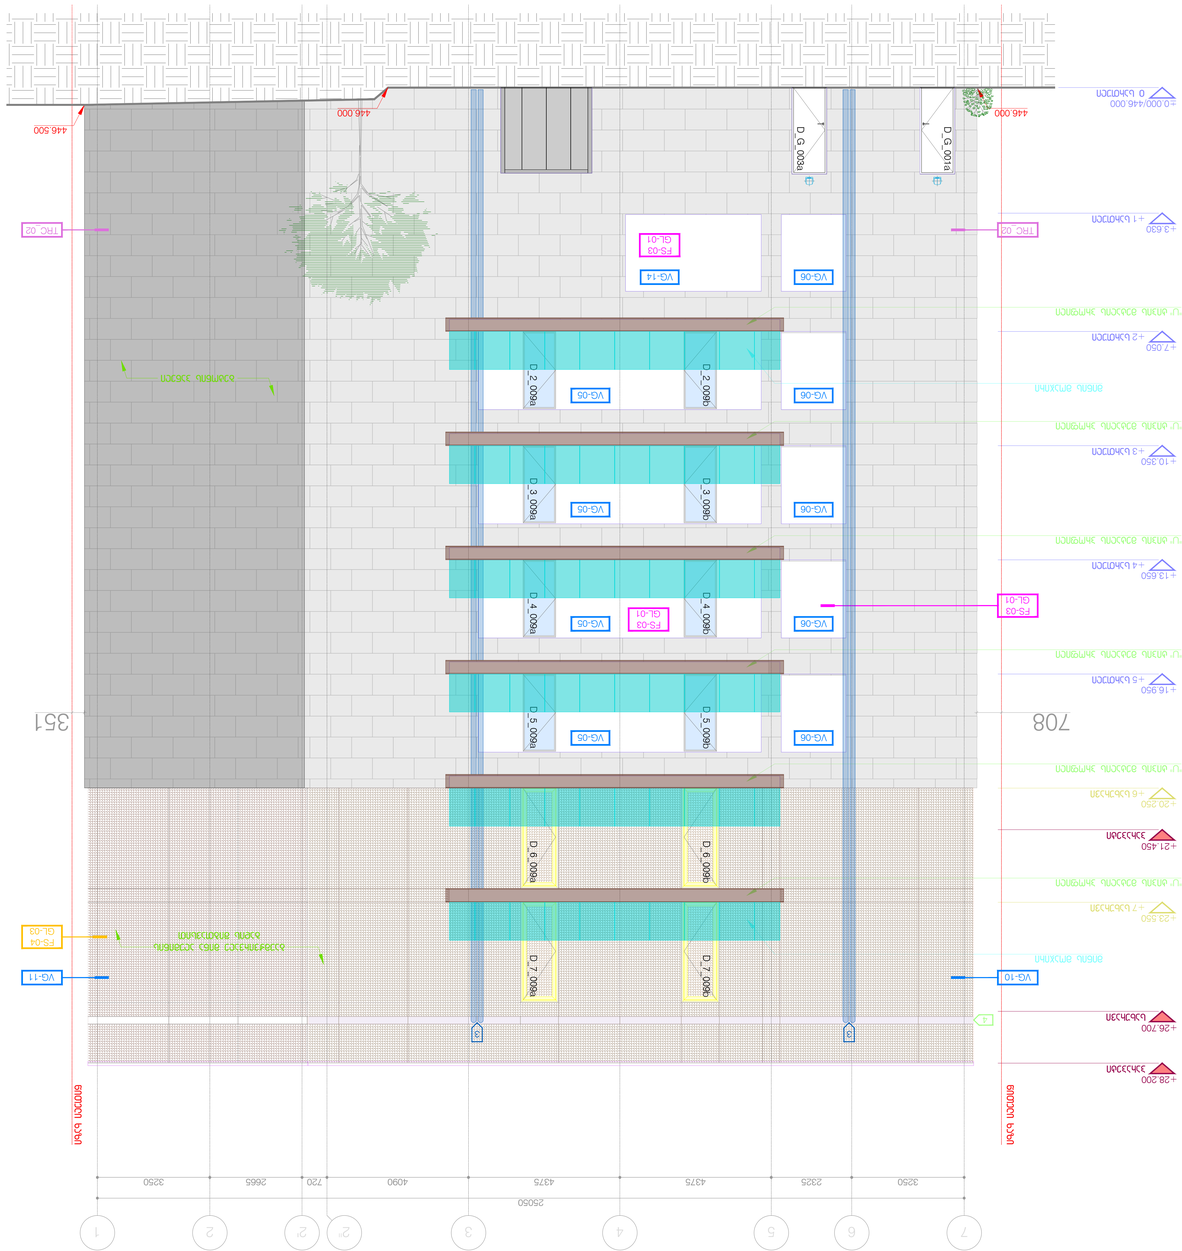

პროექტი ნახაზი დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი რევიზია შეამოწმა დახაზა მასშტაბი / ფურცლის ზომა პროექტის ნომერი თ.მაღალაშვილი კონტრაქტის ნიმერი თარიღი თ.ტაბატაძე 24თ-001A 001

-

- 25.09 24 გაფრთხილება! წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "D(3+A1,"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება

"D(3+A1,"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ. ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ. პროექტის ეტაპი მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე ფაილის სახელი 1. პროექტი დამუშავებულია ,%ჩ (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი

OD_G-100 მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების 2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად 3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით 4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს 6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე 11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი 10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები 9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 13. 12. 14. 19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ 23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით 15. 16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა ძირითადი შენიშვნები აღნიშვნები / სიმბოლოები ფასადი 7-1 RerZebSiMMC_A-1203MMC_A-1200 1:100/A0 25050 3250 2325 4375 4375 4090 3250 "U" ტიპის მეტალის პროფილი მინის მოაჯირი "U" ტიპის მეტალის პროფილი მინის მოაჯირი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი 720 2665

0.000/446.000 +13.650 +3.630 +7.050 +10.350 +16.950 +6 სახურავი +20.250 სახურავი +26.700პარაპეტი +28.200+7 სახურავი +23.550პარაპეტი +21.4500 სართული +1 სართული +2 სართული +3 სართული +4 სართული +5 სართული
წითელი ხაზი

წითელი ხაზი 708 351

7

6
5

4

3

2

1 446.000 446.500 446.000

D_G_001a

D_G_003a 2" 2'

4

3

3

D_7_009b

D_7_009a

D_6_009b

D_6_009a

D_5_009b

D_5_009a

D_4_009b

D_4_009a

D_3_009b

D_3_009a

D_2_009b

D_2_009ა VG-06 VG-05 VG-06 VG-05 VG-06 VG-05 VG-06 VG-05 VG-06 VG-14 VG-10 VG-11 FS-04 GL-03 თღჩ_02 თღჩ_02 FS-03 GL-01 FS-03 GL-01 FS-03 GL-01 ბეტონის პანელი გაუმჭვირვალე მინა ალუმინის ბადის შიგთავსით

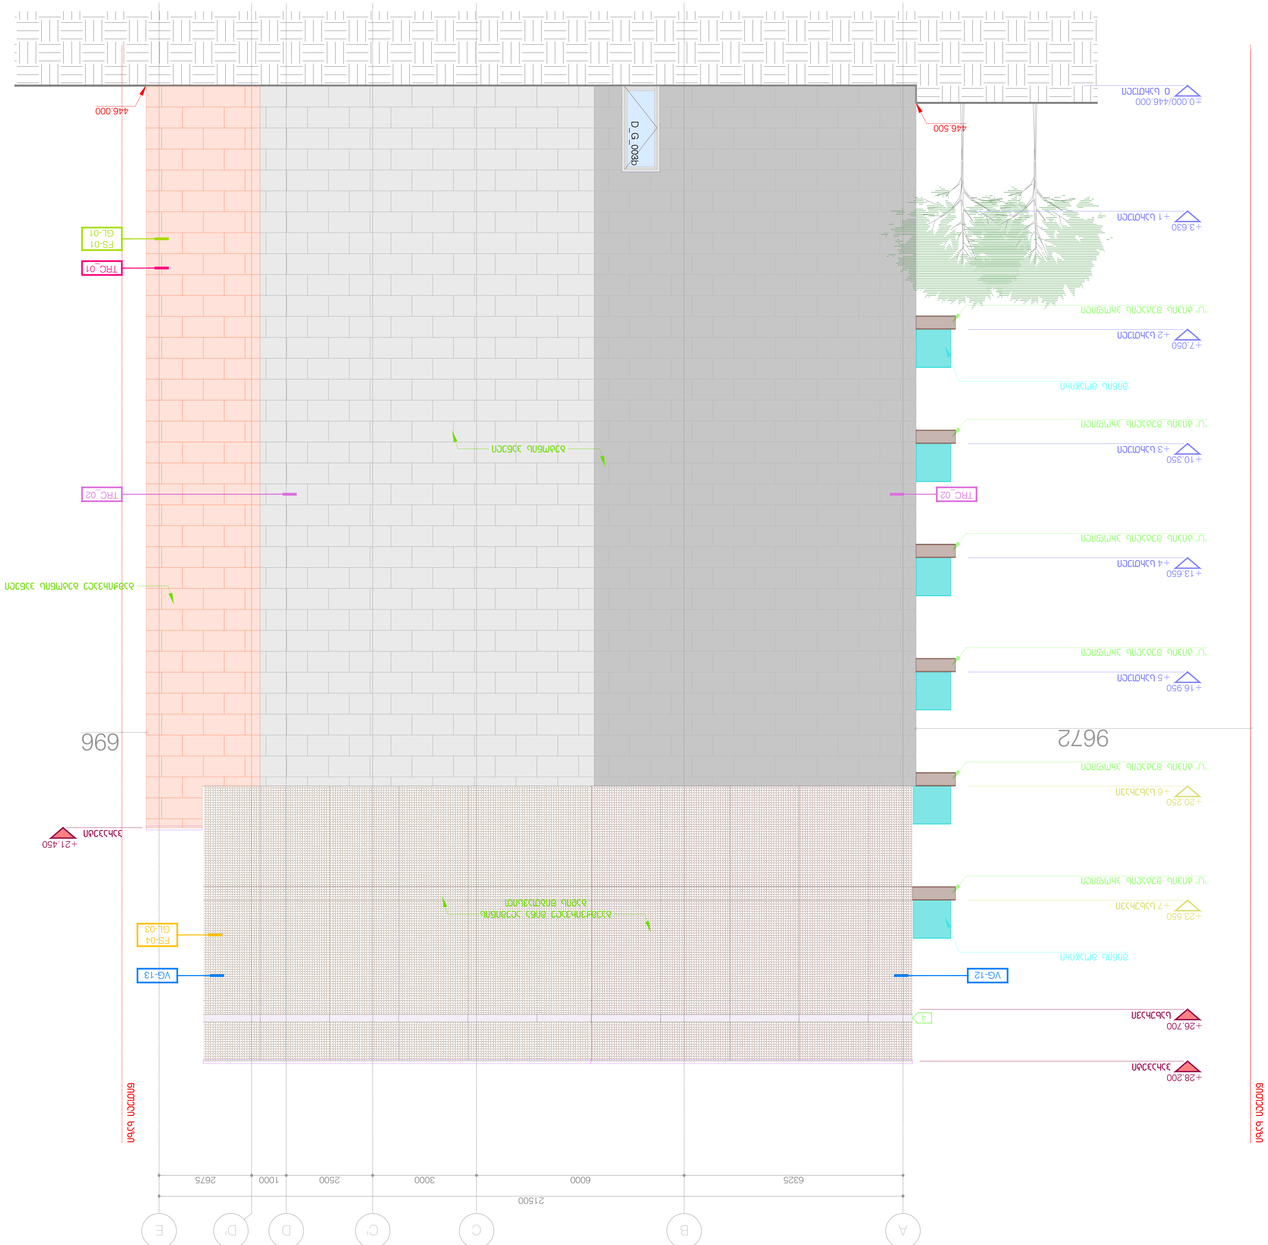

პროექტი ნახაზი დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი რევიზია შეამოწმა დახაზა მასშტაბი / ფურცლის ზომა პროექტის ნომერი თ.მაღალაშვილი კონტრაქტის ნიმერი თარიღი თ.ტაბატაძე 24თ-001A 001-- 25.09 24 გაფრთხილება! წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DE3+A1,"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება "DE3+A1,"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ. ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ. პროექტის ეტაპი მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე ფაილის სახელი 1. პროექტი დამუშავებულია ,BC (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი OD_G-100 მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების 2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად 3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით 4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს 6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე 11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი 10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები 9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 13. 12. 14. 19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ 23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით 15. 16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა ძირითადი შენიშვნები აღნიშვნები / სიმბოლოები ფასადი A-E RerZebSiMMC_A-1204MMC_A-1200 1:100/A0 21500 6325 6000 3000 2500 1000 2675 "U" ტიპის მეტალის პროფილი მინის მოაჯირი მინის მოაჯირი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი "U" ტიპის მეტალის პროფილი 0.000/446.000 +13.650 +3.630 +7.050 +10.350 +16.950+6 სახურავი +20.250სახურავი +26.700პარაპეტი +28.200+7 სახურავი +23.550 პარაპეტი +21.450 0 სართული +1 სართული +2 სართული +3 სართული +4 სართული +5 სართული

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი 9672 696 E A B ჩ D ჩ' D' 446.500 446.000 4

D_G_003ბ VG-12 VG-13 FS-04 GL-03 თღჩ_02 თღჩ_01 FS-01 GL-01 თღჩ_02 ბეტონის პანელი გაუმჭვირვალე მინა ალუმინის ბადის შიგთავსით გამჭირვალე ბეტონის პანელი

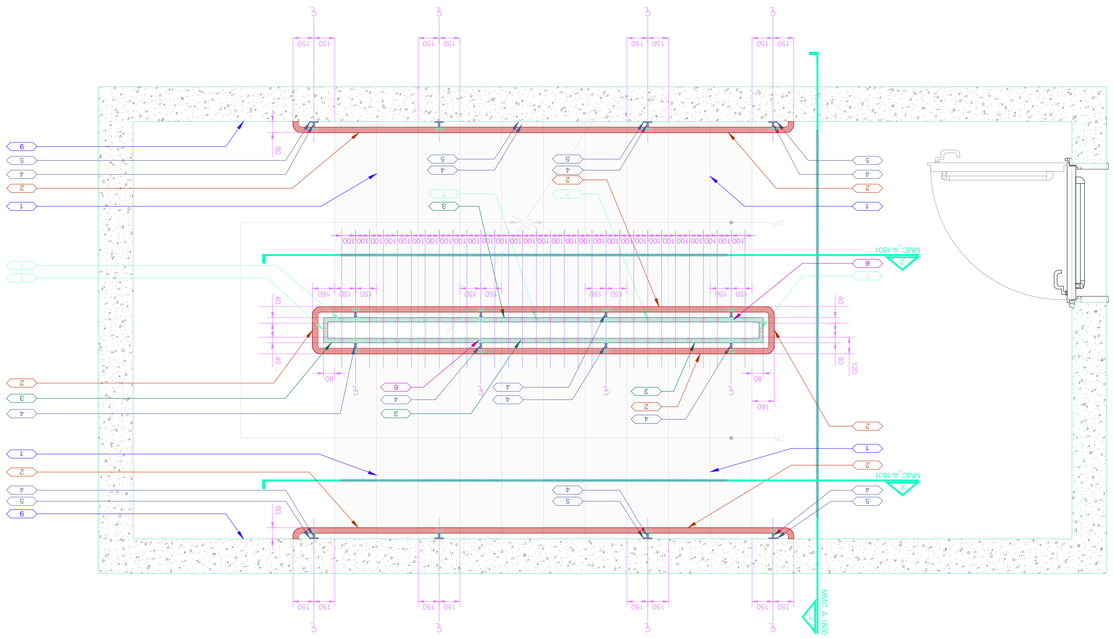

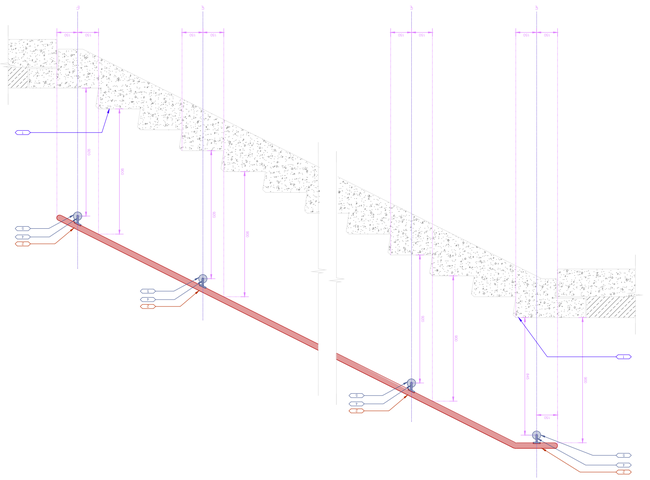

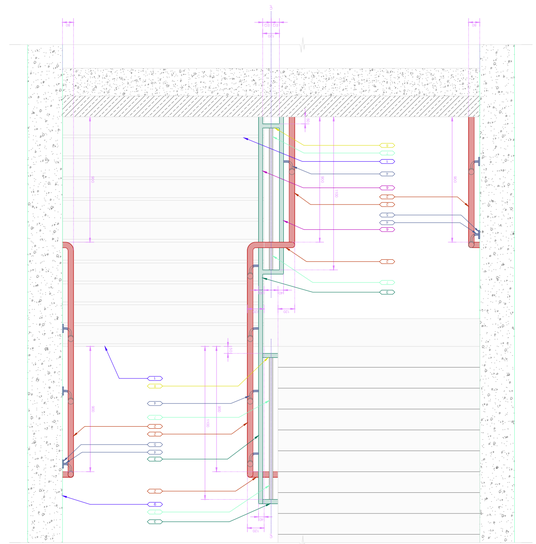

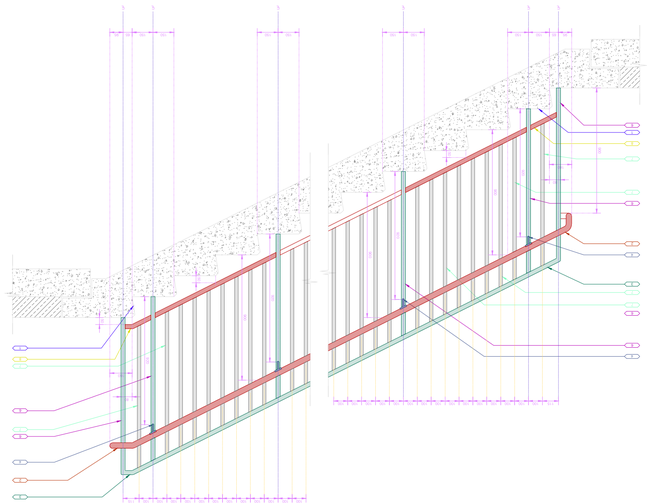

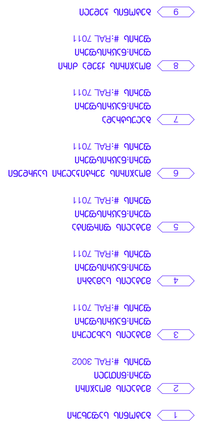

12345
ბეტონის საფეხური 6978

მეტალის მოაჯირი
ფერი:წითელი
ფერის #:RAL 3002

მეტალის სახელური
ფერი:ნაცრისფერი
ფერის #:RAL 7011

მეტალის სამაგრი
ფერი:ნაცრისფერი
ფერის #:RAL 7011

მეტალის ფირფიტა
ფერი:ნაცრისფერი
ფერის #:RAL 7011

მოაჯირის ვერტიკალური საყრდენი
ფერი:ნაცრისფერი
ფერის #:RAL 7011

ბალუსტრადა
ფერი:ნაცრისფერი
ფერის #:RAL 7011

მოაჯირის ქვედა ძირი
ფერი:ნაცრისფერი
ფერის #:RAL 7011

ბეტონის კედელი 1 MMC_A-1800 40120 40

80

160 40 40

80

160 2451 2 324 1245 45 3 27 7 7 6

UP

DN 2

MMC_A-1801 3

MMC_A-1801

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL 80 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL

150 150 CL 245124312459977 45 45 43 44 6 900

120

40 900

120

40

EQ EQ CL

80 80 900

120CL

40

120 50 1100 1100 900 50 900 12245234 132245234977 77 8 866 1234 1234 666 66 777 77 78 8 64 900

160

160 50

80

80

150 150 CL CL

95 65 150 150 CL CL

150 150 65 95 CL

150 150 CL

115 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 115 50 50 900 920 900 920 900 920 920

150 150 150 150 150 150 CL CL CL 900 900

150

150 150 CL 900 900 920 920 920 845 12 124 45 5 245 245

პროექტი

ნახაზი

დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი

რევიზია

შეამოწმა

დახაზა

მასშტაბი / ფურცლის ზომა

პროექტის ნომერი

თ.მაღალაშვილი

კონტრაქტის ნიმერი თარიღი

თ.ტაბატაძე

24T-001A

001--

25.09 24

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEP+AN,"-ს საკუთრებას.
მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ)

გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება "DEP+AN,"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება.
ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის
არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება
არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს
სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.
ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

პროექტის ეტაპი

მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე

ფაილის სახელი

1. პროექტი დამუშავებულია ,%ჩ (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით

დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის

შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან

ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი OD_*-100

მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების

2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად
3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო
ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით

4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა
კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა
აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს
6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო

ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა
უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი
აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების
გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე

11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი
ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და
მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი

10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე
ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები

9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის /
პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ
ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს
სამუშაოების გაგრძელება

8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს
არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე
არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება

13. 12.

14.

19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს

არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები

უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე /
სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ
ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ
23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ,
შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს
დასამტკიცებლად

ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს
არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით.
სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ.

სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით

15.

16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა

ძირითადი შენიშვნები

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ინტერიერის კიბის მოაჯირის

ტიპიური ნახაზი

1:100/A0

MMC_A-1800

გეგმა 1 2 3

WCE_04

ДЪЛБОЧИНОМЕР ФАСАДНА ПЛОЧА ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН

WCE_05

ВЪНШЕН ПАНЕЛЕН ВИСЯЩ ФАСАДЕН СИСТЕМ

ВЪНШЕН ПАНЕЛЕН ФАСАДЕН ФАСАДЕН ОТМИВАЩ СИСТЕМ - ПЛОСКИ ПАНЕЛИ ЦЯЛОСТНА ФАСАДНА ПЛОЧА

WCE_06

ВЪНШЕН ПАНЕЛЕН ФАСАДЕН ОТМИВАЩ СИСТЕМ - ПЛОСКИ ПАНЕЛИ ЦЯЛОСТНА ФАСАДНА ПЛОЧА

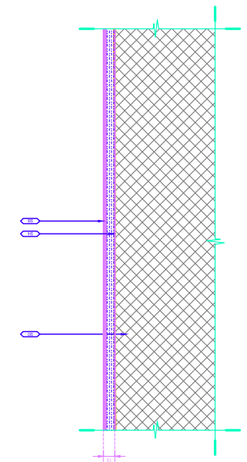

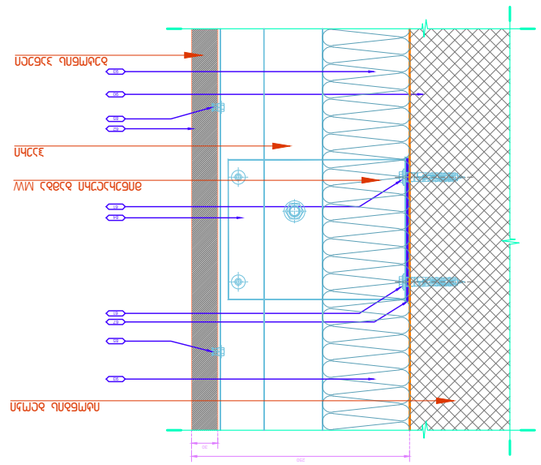

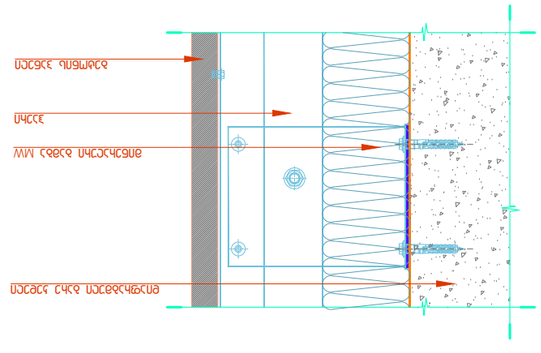

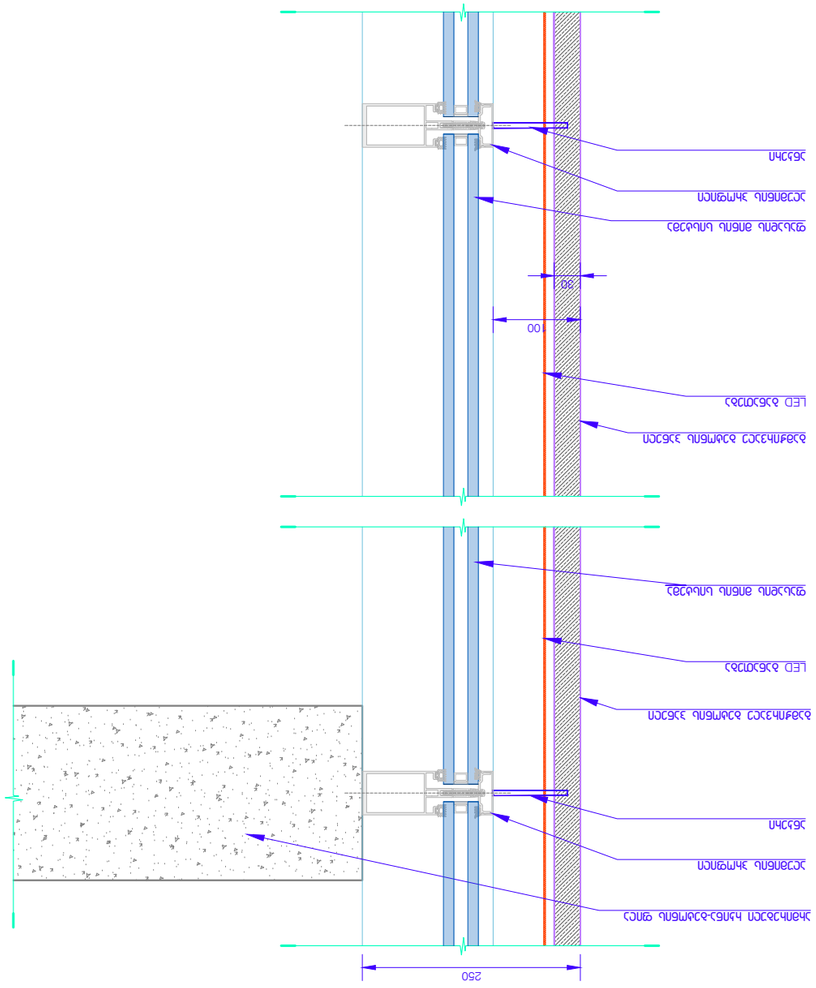

GLASS SPECIFICATION				
REFERENCE #	AREA OF USE	THICKNESS mm	GLASS ASSEMBLY / DESCRIPTION	REMARK
GL-01	FACADE GLAZING & DOORS	-	GLAZING SPECIALIST: ET PACADE DESIGNER: CDK TECHNIQUE GLASS ASSEMBLY: ET PACADE DESIGNER: CDK TECHNIQUE	MANUFACTURER: TIANG GUANG www.tianguang.com SIMILAR APPROVED IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. ALL GLAZING SHALL BE SUBJECT TO ARCHITECT'S FINAL APPROVAL PRIOR TO ORDERING AND MANUFACTURE
GL-02	PARAPETS	6+A+6	GLAZING EXTRA CLEAR LAMINATED	MANUFACTURER: TIANG GUANG www.tianguang.com SIMILAR APPROVED IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. ALL GLAZING SHALL BE SUBJECT TO ARCHITECT'S FINAL APPROVAL PRIOR TO ORDERING AND MANUFACTURE
GL-03	FACADE GLAZING & DOORS	-	CHOCOLATE LIGHT REFLECTIVE 6+A+6 LOW-E, T.P.S. GLASS ASSEMBLY: ET PACADE DESIGNER: CDK TECHNIQUE	MANUFACTURER: TIANG GUANG www.tianguang.com SIMILAR APPROVED IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. ALL GLAZING SHALL BE SUBJECT TO ARCHITECT'S FINAL APPROVAL PRIOR TO ORDERING AND MANUFACTURE

61	ЗЪЛНА
62	ВЪНШЕН ЗЪЛЕН
67	ОТКАЧЕШИМ
84	ЗЪЛЕНА ЦЯЛОСТНА
85	ЬЛЬБА
90	ПЪЛЕН ЗЪЛЕН - D400
93	ЕЗОМЗБЗБЗЕН-ЗЛБЗНЗЛНА ЗЪЛЕЗ (ROCKWOOL) 100ЗЗ 150 ЗЗ/ЗЗ λ = 0.035 W/M*K
94	ФЛОЛА
98	ФЛЪЛЕЛЕ ЦЪМЗЛЗЗЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ДЪЛБОЧИНОМЕР ЕЗОЗЗЗЛН
ПРОЕКТАНТ	ЗЪЛЕНА ЦЯЛОСТНА ФАСАДНА ПЛОЧА
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР	
ПРОЕКТАНТ	
ЕТАПНОСТ	ЗЪЛЕНА ЦЯЛОСТНА ФАСАДНА ПЛОЧА - ПЛОСКИ ПАНЕЛИ
ОБЕКТ	ВЪНШЕН ЗЪЛЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ	
ЗАБЕЛЕЖКИ	
ЗАЛОЖЕНИ ПРОЕКТНИ ПРОМЕНИ	
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕРТЕЖИ

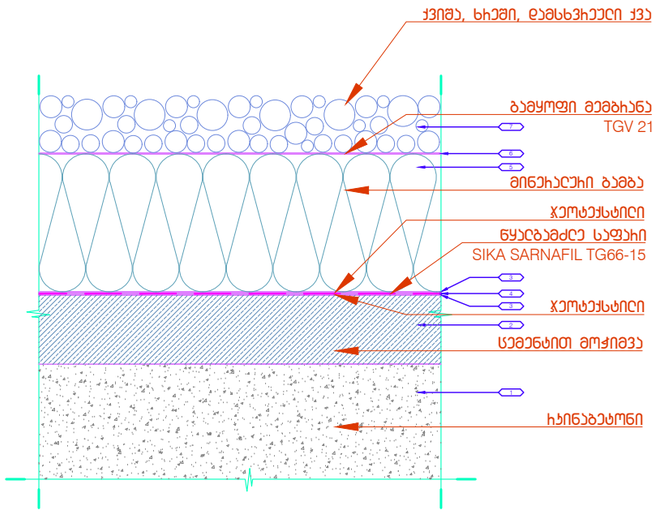

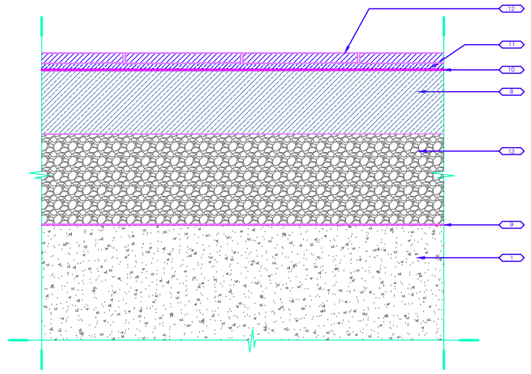

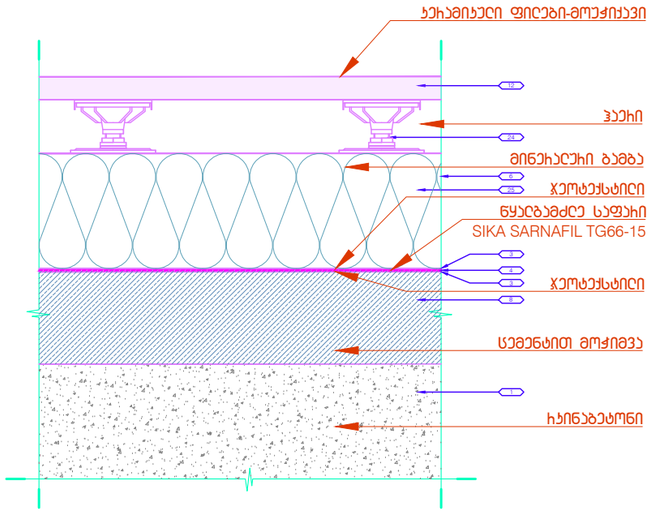

FCE_01

4

2

3

3

5

6

1

7 FCE_15 ტერასა

1 არმირებული ტკინა-ბეტონის ფილა

2 მოჭიმვა 50მმ-80მმ

3

4

5

6 ჯეოტექსტილი TERRAM 1000 წყალგამძლე საფარი SIKA SARNAFIL TG66-15 გამყოფი მემბრანა TGV 21

7 ხრეშის ფენა

8 მოჭიმვა 50-80მმ

9 ორთქლის ბარიერი 10 წყალგაუმტარი საფარი SIKATOP SEAL -107 11 ფითხი 3მმ-5მმ SIKA FAYANS (SIKA CERAM -110) 12 კერამიკული ფილა 13 მსუბუქი შემავსებელი პროექტი ნახაზი დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი რევიზია შეამოწმა დახაზა მასშტაბი / ფურცლის ზომა პროექტის ნომერი თ.მაღალაშვილი კონტრაქტის ნიმერი თარიღი თ.ტაბატაძე 24თ-001A001

-

- 25.09 24 გაფრთხილება! წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "'EP+ANI"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება

"'EP+ANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ. ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ. პროექტის ეტაპი მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე ფაილის სახელი 1. პროექტი დამუშავებულია I%ჩ (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი O'_G-100 მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების 2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად 3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით 4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს 6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე 11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი 10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები 9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 13. 12. 14. 19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ 23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით 15. 16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა ძირითადი შენიშვნები აღნიშვნები / სიმბოლოები ექსტერიერის დეტალები 1:100/A0 MMC_A-1900 სახურავი

1 10 11 12

8
9 13 FCE_02 აივანი

4

8

3
3 25

6

1 24 12 24 დამათბუნებელი-მინერალური ბამბა (ROOFMATE SL-X) რეგულირებადი საყრდენი 120მმ ʎ = 0.035 ჭ/M*K 25 დამათბუნებელი-მინერალური ბამბა (ROOFMATE SL-X) 100მმ ʎ = 0.035 ჭ/M*K რკინაბეტონი ცემენტით მოჭიმვა ჯეოტექსტილი ჯეოტექსტილი წყალგამძლე საფარი SIKA SARNAFIL TG66-15 მინერალური ბამბა გამყოფი მემბრანა TGV 21 ქვიშა, ხრეში, დამსხვრეული ქვა რკინაბეტონი ცემენტით მოჭიმვა ჯეოტექსტილი ჯეოტექსტილი წყალგამძლე საფარი SIKA SARNAFIL TG66-15 მინერალური ბამბა ჰაერი კერამიკული ფილები-მოუჭიქავი









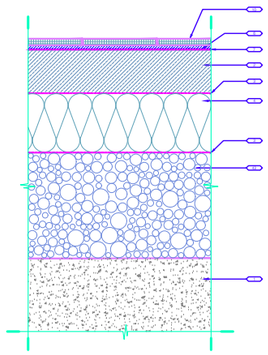

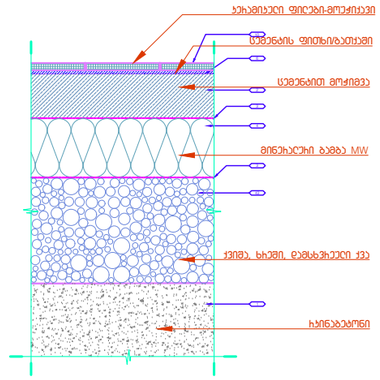

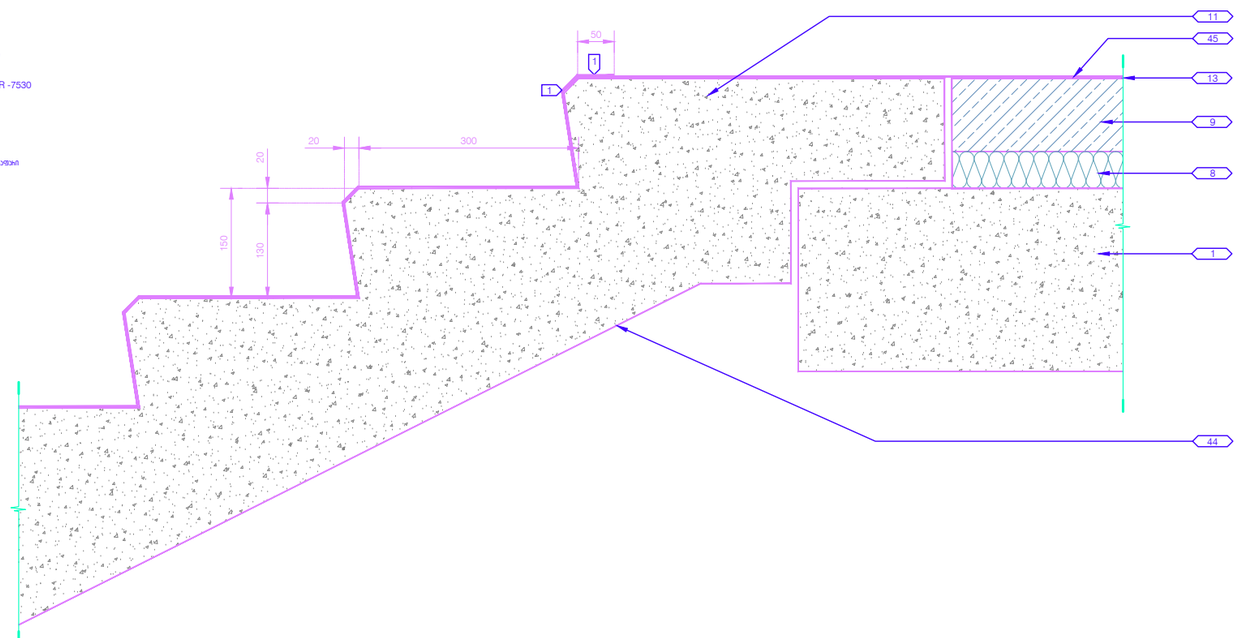

1 6 102354 176102354 373912354 50 20 300

130 20

150 451389111 1 1 1421514413 17610234 1610234 43 43 3 3 44 არმირებული betnos ფილა მოჭიმვა 50-55მმ გამყოფი შრე თბოიზოლაცია 80მმ (ROCKWOOL) ʎ = 0.035 ჭ/M*K ხმის იზოლაცია 5მმ 123456 ფითხი 3მმ-5მმ SIKA FAYANS (SIKA CERAM -110) 10 კერამიკული ფილა 13 პრაიმერი SIKAFLOOR-151 14 პრაიმერი JOTAFLOOR SEALER 37 ხალიჩა 11 ბეტონის საფეხური ფერი: ნაცრისფერი ფერის #: RAL7035 15 პოლიურეთანის საფარი 3941 არმირებული ბეტონის ფენა 100-120მმ 42 ხრეშის ფენა წებო 7 წყალგამძლე დაფარვა (2 ფენა) SIKA FAYANS (SIKA CERAM -110) 8 თბოიზოლაცია 50მმ 9 რკინაბეტონი 43 მსუბუქი შემავსებელი 44 კიბის საფარი SIKAGARD-703 ჭ 45 ეპოქსიდის ზედაპირი SIKAFLOOR -7530 ფერი: ნაცრისფერი ფერის #: RAL7035 1 ეპოქსიდის მოსრიელბის საწინააღმდეგო იატაკის საფარი ფერი: ყვითელი ფერის #: RAL 1003 პროექტი ნახაზი დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი რევიზია შეამოწმა დახაზა მასშტაბი / ფურცლის ზომა პროექტის ნომერი თ.მაღალაშვილი კონტრაქტის ნიმერი თარიღი თ.ტაბატაძე 24თ-001A 001-- 25.09 24 გაფრთხილება! წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DE3+ANI"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება "DE3+ANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება. ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ. ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ. პროექტის ეტაპი მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე ფაილის სახელი 1. პროექტი დამუშავებულია I%ჩ (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი OD_G-100 მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების 2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად 3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით 4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს 6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე 11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი 10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები 9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება 13. 12. 14. 19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ 23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით 15. 16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა ძირითადი შენიშვნები აღნიშვნები / სიმბოლოები ინტერიერის დეტალები 1:100/A0 MMC_A-1910 FCI_02ა FCI_03ა FCI_04ა FCI_20 FCI_12 საინჟინრო სივრცე მასშტაბი: 1:2 FCI_02ბ FCI_03ბ ოფისის სივრცე მასშტაბი: 1:2 ავტოსადგომის სივრცე მასშტაბი: 1:2 0 სართული მასშტაბი: 1:2 ბეტონის საფეხური მასშტაბი: 1:5 სველი სივრცე მასშტაბი: 1:2 სველი სივრცე (0 სართული) მასშტაბი: 1:2 რკინაბეტონი ქვიშა, ხრეში, დამსხვრეული ქვა მინერალური ბამბა MW ცემენტით მოჭიმვა ცემენტის ფითხი/ბათქაში კერამიკული ფილები-მოუჭიქავი



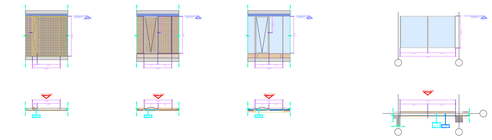









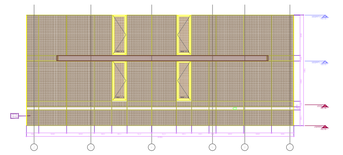











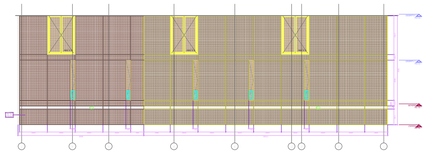



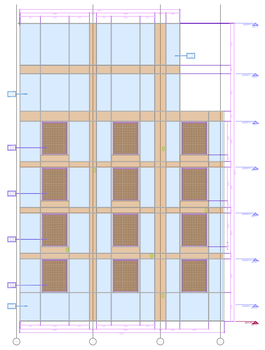



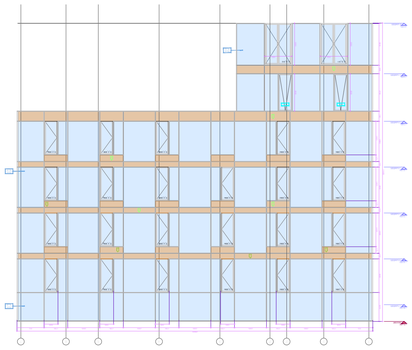

















პროექტი

ნახაზი

დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი

რევიზია

შეამოწმა

დახაზა

მასშტაბი / ფურცლის ზომა

პროექტის ნომერი

თ.მაღალაშვილი

კონტრაქტის ნიმერი თარიღი

თ.ტაბატაძე

24T-001A

001

-

-

25.09 24

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEPHANI"-ს საკუთრებას.

მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ)
გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება
"DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება.

ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის

არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება
არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს

სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

პროექტის ეტაპი

მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე

ფაილის სახელი

1. პროექტი დამუშავებულია IBC (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით

დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის

შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან

ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი OD_G-100

მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების

2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული
შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად
3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო
ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით

4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა
კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა
აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს
6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო

ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა
უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი
აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების
გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე

11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი
ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და
მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი

10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე
ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები

9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის /
პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ
ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს
სამუშაოების გაგრძელება

8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების
თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს
არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე
არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება

13. 12.

14.

19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს

არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები

უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე /
სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ
ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ
23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ,
შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მხ2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს
დასამტკიცებლად

ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს
არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით.
სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ.
სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის /
მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით

15.

16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა

ძირითადი შენიშვნები

აღნიშვნები / სიმბოლოები

ვიტრაჟები

გეგმები,ჭრილი,განშლა

MMC_A-2200

MMC_A-2200

1:100/A0

REFERENCE # REMARK

GLASS SPECIFICATION

THICKNESS

mm

GLASS ASSEMBLY / DESCRIPTION

GL-01

AREA OF USE

GL-02 HANDRAIL 10+10 GUARDIAN EXTRA CLEAR, LAMINATED

FACADE GLAZING & DOORS

MANUFACTURER: "GUARDIAN" _ www.guardianglass.com

!GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING!

CLIMAPLUS COOL-LITE, XTREME 70/33 U VALUE: 1.4 GLASS ASSEMBLY : BY FACADE ENGINEER / CONTRACTOR

- MANUFACTURER: "SAINT-GOBAIN" _ www.saint-gobain.com
!GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING!

GL-03 FACADE GLAZING & DOORS OKATECH METAL MESH KIWI U VALUE: 1.4 GLASS ASSEMBLY : BY FACADE ENGINEER / CONTRACTOR

- MANUFACTURER: "OKALUX" _ www.okalux.com
!GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING!

9055

3 4 5 6

A

2 MMC_A-2202

8250 1950 EQ EQ
1050 1800 1800 1050

VG-05

VG-06

3 4 5 6

8250 1950 EQ EQ

1050 1800 1800 1050 550 23002850 550 2300 1100 1100

E

E

1 2 3 4 5 6 7

BALCONY

1 2 3

E

25600 EQ 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 EQ
1000 1000 1000 1000

25600 EQ 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 EQ
1000 1000 1000

1 MMC_A-2200

1 MMC_A-2200

E

1

E

7

E C

3225

3225

3225

1075

D_2_009c

1 MMC_A-2201

CAPITEL HEIGHT: 500mm CAPITEL HEIGHT: 500mm

CAPITEL HEIGHT: 500mm CAPITEL HEIGHT: 500mm 500 BEAM HEIGHT: 500mm

1000 1000

1000 1000 D_2_009d

D_2_009e

D_2_009f

D_2_009g

D_2_009h

D_1_009c

D_1_009d

D_1_009e

D_1_009f

D_1_009g

1075

1075

BEAM HEIGHT: 500mm BEAM HEIGHT: 500mm

7

E C" C

2 MMC_A-2201

BEAM HEIGHT: 500mm BEAM HEIGHT: 500mm BEAM HEIGHT: 500mm

C"

B'

B'

E C" C B'

2 MMC_A-2201

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

2150

2150

2150

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-03 GL-01 FS-03

GL-01 FS-03 GL-01 FS-03

GL-03 FS-02 GL-03 FS-02 GL-03 FS-02 GL-01 FS-01 GL-01 FS-01

GL-01 FS-01 GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-01 FS-01

GL-03 FS-02

GL-03 FS-02

GL-03 FS-02

14725
2070 1000 800 4200 500 5000

3 4 5 6 7

E

D

C"

D_G_009a

D_G_009b

GL-03 FS-05

GL-03 FS-05

7875 EQ1 2000 2000 EQ1

3775 6995 EQ2 2000 EQ3 2000 2000

7875 EQ1
2000 2000 EQ1

3775 EQ2 2000 EQ2

6995

2000 2000 EQ3 EQ3

30°

90°

100°

110°

GL-03 FS-05

E

D

1 2 3 4 5 6 7

GL-03 FS-04

GL-03 FS-04

VG-07

VG-08

1 2 3 4 5 6 7

MMC_A-2202

1

MMC_A-2202

1

MMC_A-2203

1 D_4_009c

D_4_009d

CAPITEL HEIGHT: 500mm

CAPITEL HEIGHT: 500mm

CAPITEL HEIGHT: 500mm CAPITEL HEIGHT: 500mm

TERRACE

7

C B'

BEAM HEIGHT: 500mm

C B'

1 MMC_A-2204

16237

2000 500 1530 2000

GL-03 VG-09 FS-04

GL-03 FS-04 BEAM HEIGHT: 500mm 500 500 500

EQ2 EQ3

GL-01 FS-01 GL-01 FS-01 GL-01 FS-01

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

GL-03 FS-04

A

1530 2000 2000

A

7 6 5 4 3 2" D_4_007b D_4_007a

CAPITEL HEIGHT: 500mm CAPITEL HEIGHT: 500mm

A B

2 MMC_A-2204

2 MMC_A-2205

7 6 5 4 3 A

1600
19240

2000 2000 500 1250 1100 1775 1775 1100 1250 2000 2000

GL-03 VG-10 FS-04

GL-03 FS-04

1280
9300

2000 2000 2000 2000

GL-03 VG-12 FS-04

2' 2"

D_2_009c D_2_009d D_2_009e D_2_009f D_2_009g

D_3_009c D_3_009d D_3_009e D_3_009f D_3_009g D_3_009h

D_4_009c D_4_009d D_4_009e D_4_009f D_4_009g D_4_009h

D_5_009c D_5_009d D_5_009e D_5_009f D_5_009g D_5_009h

W-01 W-01

25600 EQ 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 EQ
1000 1000 1000 1000 1000 1000

2' 2"

1 2 2' 2" 3 4 5 6 7

1 2 2' 2" 3 4 5 6 7

1 2 3

E

1 MMC_A-2200

D_G_011 D_G_008

9675

1650 2000 2000 2000 2000

GL-01 FS-01

150

2' 2"

1 MMC_A-2200

9675

1650 2000 2000 2000 2000

GL-01 FS-01

150

W-01 W-01 2075 2425 400 2900 2425 400 2900 400 2425 21460 475 475 2425 475 2900 720 2700 605 3010

1

1

1 3000 3000 2650 2650

1950 D_G_011 D_G_010

1950

VG-01

VG-01

VG-01

VG-01 840 2425 400 2900 400 2900 400 21460 2900 720 2700 605 3010

GL-03 FS-02 21460 2075 2425 400 2900 400 2900 400 2900 720 2700 605 3010 475 2425 475 2425 475 2425

EQ 2070 EQ EQ 2070 EQ 1495

14725

5000 EQ 2070 EQ

4200 800 4200 500

2070 1000 EQ 2070 EQ

11525

5000 EQ 2070 EQ

800 4200 500 EQ 2070 EQ

1000

11525

5000 EQ 2070 EQ

800 4200 500 EQ 2070 EQ

1000

3 4 5 6 7

E

D

C"

GL-03 FS-05

GL-03 FS-05

7875 EQ1 2000 2000 EQ1

3775 EQ2 2000 EQ2

6995

2000 2000 EQ3 EQ3

30°

90°

100°

110°

MMC_A-2202

1

MMC_A-2202

1

CAPITEL HEIGHT: 500mm CAPITEL HEIGHT: 500mm

D_G_009a D_G_009b 6365 2700 605 3010

2' 2"

D_4_009d

D

1 2 3 4 5 6 7

GL-03 FS-04

GL-03 FS-04

VG-07

VG-08

MMC_A-2203

1

MMC_A-2203

1

CAPITEL HEIGHT: 500mm

CAPITEL HEIGHT: 500mm

W-03 W-03 W-03 W-03

2' 2"

2' 2"

MMC_A-2203

1

17550
1650 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900

350 350 350 7850 1130 220 400 2900 400 2790 W-03 W-03 W-03

D_6_009c D_6_009d

9055
940 2000 2000 2000 2000

350 350 W-03 W-03 D_6_009e

1

VG-02

VG-03

VG-03

VG-04

VG-04

VG-04

VG-04

17550

940 2000 2000

2000 2000

1650 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900
350 350

350 350

9055

17550

940 2000 2000 2000 2000

1650 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900

1

C'

16237
2000 500 1530 2000 1530 2000 2000 2000 1290

2000 1290 7960 1130 220 400 2900 400 1655 1255

2"

1

D_7_009b

890

D_7_009a

D_6_009b D_6_009a

19240

2000 7960 1130
1600 2000 500 1250 1100 1775 1775 1100 1250 2000 2000 890 220 400 2900 400 2900

2' 2 1

2' 2 1 7960 1130 220 400 2900 400 2900

6360
2000 2000

2000
6360

2000

GL-03 FS-04

1

1

C C' D

3 MMC_A-2205

1 MMC_A-2205

C

2"

D'

1550
11200

2000 2000 2000 2000

B C' D D'

GL-03 VG-13 FS-04 GL-03 VG-11 FS-04

GL-03 FS-04 GL-03 FS-04 7960 1130 220 400 2900 400 2900

9300

1280 7960 1130 220 400 2900 400 2900

11200
2000 2000 2000 2000 2000

1

1550 2000 2000 2000 1650

1650

W-02 2650

1000

W-02 2650

A

5 4

4 MMC_A-2205

EQ

4000 EQ

4000 EQ EQ

GL-01 VG-14 FS-03 2300 5 4

W-01

5 MMC_A-2205

2000 EQ EQ

2000 EQ EQ 2650 1200

W-02

W-02

W-02

6 MMC_A-2205

2000 EQ EQ

2000 EQ EQ 2650 1200

W-03

7 MMC_A-2205

2000

1650 350

2000

1650 350 1200 2880

1000

1000
1000

FFL

SSL USL

0.0000 სართული

+3.630+1 სართული

+7.050+2 სართული

+10.350+3 სართული

+13.650+4 სართული

+21.450
პარაპეტი

+26.700სახურავი

+20.250+6 სართული

+23.550+7 სართული

+28.200PARAPET

+16.950+6 სართული

+20.250+7 სართული

0.000

+3.630

+7.050

+10.350

+13.650

+21.450

+16.950

+20.250

0.000

+3.630

+7.050

+10.350

+13.650

+21.450

+16.950

+20.250

0.000
0 სართული

+3.630+1 სართული

+7.050+2 სართული

+26.700ROOF

+20.250+6 სართული

+23.550+7 სართული

+28.200PARAPET

+26.700ROOF

+20.250+6 სართული

+23.550+7 სართული

+28.200PARAPET

+26.700ROOF

+20.250+6 სართული

+23.550+7 სართული

+28.200PARAPET

+26.700ROOF

+20.250+6 სართული

+23.550+7 სართული

+28.200PARAPET

+26.700ROOF

+20.250+6 სართული

+23.550+7 სართული

+28.200PARAPET

+3.630+1 სართული +3.630+1 სართული +3.630+1 სართული +23.550+7 სართული

0 სართული

+1 სართული

+2 სართული

+3 სართული

+4 სართული

პარაპეტი

+6 სართული

+7 სართული

0 სართული

+1 სართული

+2 სართული

+3 სართული

+4 სართული

პარაპეტი

+6 სართული

+7 სართული

2240 2300 2240 2300

863

950

ინტერიერის კარი 2240 2300 2240 2300

913

1000

ინტერიერის კარი 2240 2300 2240 2300

1024

1100

ინტერიერის კარი 2140 2200 2140 2200

1124

1200

ფასადის კარი 2040 2100 2040 2100

880

1000

კიბის უჯრედის რკინის კარი 2240 2300 2240 2300

880

1000

კიბის უჯრედის რკინის კარი 2440 2500 2440 2500

880

1000

კიბის უჯრედის რკინის კარი

პროექტი

ნახაზი

დამტკიცებულია ფურცელი თარიღი

რევიზია

შეამოწმა

დახაზა

მასშტაბი / ფურცლის ზომა

პროექტის ნომერი

თ.მაღალაშვილი

კონტრაქტის ნიმერი თარიღი

თ.ტაბატაძე

24T-001A

001

-

-

25.09 24

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "'(3+A1,"-ს საკუთრებას.

მისი ნებისმიერი ფორმით (მთლიანად ან ნაწილობრივ)
გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება
"'(3+A1,"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება.

ნახაზები გამიზნულია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის

არქიტექტურული ინფორმაციის მისაღებად, მისი გამოყენება
არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში. ზომები უნდა გადამოწმდეს

სამშენებლო მოედანზე კონტრაქტორის მიერ.

ნახაზი დაბრუნებული უნდა იქნას მოთხოვნისამებრ.

პროექტის ეტაპი

მრავალფუნქციური ცენტრი მელიქიშვილზე

ფაილის სახელი

1. პროექტი დამუშავებულია ,%& (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით

დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის

შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან

ნახაზების ჩამონათვალისთვის იხ. ფურცელი O'B*-100

მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების

2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად
3. გენგეგმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო
ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით

4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე 5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა
კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა
აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს
6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო

ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები 7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა
უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი
აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების
გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე

11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი
ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და
მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი

10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე
ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები

9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის /
პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ
ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს
სამუშაოების გაგრძელება

8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საიჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს
არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე
არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება

13. 12.

14.

19. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს

არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა 20. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 21. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა 22. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები

უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე /
სპეციფიკაციებზე დაყრდნიბით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ
ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ
23. არქიტექტურული ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ,
შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მ[2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს
დასამტკიცებლად

ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს
არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით.
სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ.

სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით

15.

16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია 17. 18. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა

ძირითადი შენიშვნები

აღნიშვნები / სიმბოლოები

კარის აქსესუარების სამონაჟო სიმაღლე /

კარის ტიპები

1:100/A0 1060 1060 925 925 925 1060 1060

1065

821 821 821

824 874 965