საპროექტო დოკუმენტაცია
არქიტექტურული ნაწილი
ფასადები



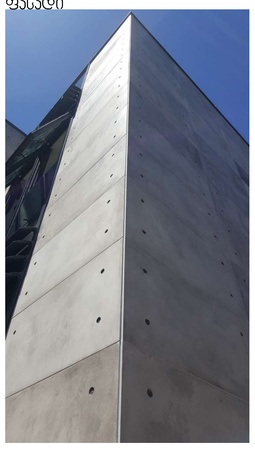



GSPublisherVersion 0.26.100.100

ბ-ტიპი
#3

სც-2
დდ-5
საცხ: 72,5 м2
საზ: 3,7 м2
ჯამი: 76,2 м2

FIRE
ALARM

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2024

პრ.ავტორი
შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი
მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი
გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

-

#

-

საზააფხულო ფართი

დასახელება

დაკავებულობის დატვირთვა

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-

0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:150

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

დაკავებულობის ჯგუფი

ფასადი (14-1) ღერძებში

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

სახანძრო ღილაკი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

ავარიული განათება

ორმხრივი კავშირის სისტემა

მექანიკური განიავებისკვამლის
კონტროლის სისტემა

ხელის ცეცხლმაქრი

მრავალბინიანი საცხობვრებელი სახლი
s.k.01.18.09.009.005
s.k.01.18.09.009.00

6

გ.ბეჟუაშვილი

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

გ.ბეჟუაშვილი

ავტო საშხეფი სისტემა

ცეცხლის

ა და კვამლის აღმომჩენი
სისტემა

სახანძრო მილდგარების სისტემა

საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა

56 04.2

ფურცელი გვერდი

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT E

15 14 13 12 11 10 15` 14` 13` 11`

9

8 7/8

7

6

5

4

3

2

1

დ-18

-3,15
- 1 სართული

-3,15
- 1 სართული

±0,00
1 სართული

±0,00 1 სართული

+3,50
2 სართული

+3,50 2 სართული

+6,80
3 სართული

+6,80 3 სართული

+10,10
4 სართული

+10,10 4 სართული

+13,40
5 სართული

+13,40 5 სართული

+16,70
6 სართული

+16,70 6 სართული

+20,00
7 სართული

+20,00 7 სართული

+23,30
8 სართული

+23,30 8 სართული

+26,60
9 სართული

+26,60 9 სართული

+29,90
10 სართული

+29,90
10 სართული

+33,20
11 სართული

+33,20
11 სართული

+36,50
12 სართული

+36,50
12 სართული

+39,80
13 სართული

+39,80
13 სართული

+43,10
14 სართული

+43,10
14 სართული

+46,40
15 სართული

+46,40
15 სართული

+49,70
16 სართული

+49,70
16 სართული

+53,00
17 სართული

+53,00
17 სართული

+56,30
18 სართული

+56,30
18 სართული

+59,60
19 სართული

+59,60
19 სართული

+62,90
20 სართული

+62,90
20 სართული

+66,20
21 სართული

+66,20
21 სართული

+69,50
22 სართული

+69,50
22 სართული

+72,80
23 სართული

+72,80
23 სართული

+76,10
24 სართული

+76,10
24 სართული

+79,40
25 სართული

+79,40
25 სართული

+82,70
26 სართული

+82,70
26 სართული

+85,60
27 სართული

+85,60
27 სართული

±0,00
+395,50

107 688 20 256

±0,00
+395,50

73,90

76,60

83,73

86,10
481,60

104 000

7 650 1 300

1 000 700
4 550

250
6 500 850 3 850 800

1 000
1 300

650
7 600 7 600 3 200

350

1 1500

2 900

500
1 200 3 800 2 000

600
4 000

1 050
2 550 3 100 4 500 2 200 5 400 1 300 6 300

400
6 650

550
4 700

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 7,0 0,035 2,000 ინფ 260 5 ცემენტის ფითხი/ბათქაში 2,0 1,600 0,013 ინფ 2000

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

დეკორატიული ლესვა
terakota

RGB 46,46,46.

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 7,0 0,035 2,000 ინფ 260 5 ცემენტის ფითხი/ბათქაში 2,0 1,600 0,013 ინფ 2000

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

დეკორატიული ლესვა
ბეტონის ფაქტურა

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0,38 1,2

0,38

0,055 0,03

1,065

0,05

1,7

3

0,0

7 0,0

6

0,037

0,0

2

0,057
0,0

2

0,057

0,0

2

0,057

0,0

2

1,312

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 6,0 0,035 1,714 ინფ 260 5 ჰეაერი 4,0 0,160 0,250 ინფ 0 6 ფიბრო ცემენტის პანელი 1,0 160,000 0,000 ინფ 2800

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

ფიბრო-ცემენტის პანელი

1

2

3

4

5

6

დ-18 1:20

საზაფხულო ფართების გამყოფი

ტიხრები აიწყობა ალუმინის დეკორატიული კომპოზი

ტური
ფილებით
terakotas ფაქტურით

პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის
ქუჩის მხრიდან შენობის ფასადის
მინიმუმ 60%-ზე ხანძარმედეგი და
ხანმედეგი მოსაპირკეთებელი
მასალების გამოყენებას. აღნიშნული
მასალები მოიცავს ფიბროპანელის
ფილებსა და ალუმინის კომპოზიტურ
ფურცლებს. გორგასლის ქუჩის
მხრიდან ფასადზე გამოყენებული
ბეტონის ფაქტურა სრულად
შესრულდება ფიბროპანელის
ფილებით.

შენობის პირველი სართული სრულად,
ასევე მთლიანი პარაპეტი,
მოიპირკეთება ფიბროპანელის
ფილებით, რაც უზრუნველყოფს
ფასადის გამძლეობასა და
ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან
შესაბამისობას.

აივნების მხოლოდ შიდა სიბრტყეები
დამუშავდება დეკორატიული ლესვით
და შეიღებება მაღალი ხარისხის
საღებავით, ფერის კოდი — RGB
(46,46,46).

შენობის ის ფასადის სიბრტყეები,
რომლებიც არ არის ორიენტირებული
გორგასლის ქუჩის მიმართულებით,
დამუშავდება დეკორატიული ლესვის
სისტემით, გორგასლის ქუჩის მხარის
ფასადის შესაბამისი ფაქტურის
იმიტაციით, რაც უზრუნველყოფს
შენობის არქიტექტურული იერსახის
ერთიანობას.

ფიბრო-ცემენტის პანელის
ფასადი

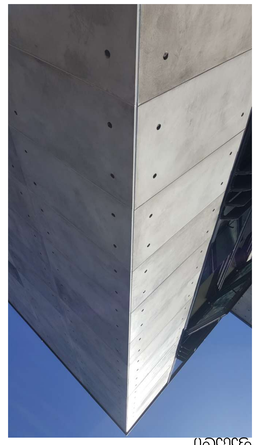

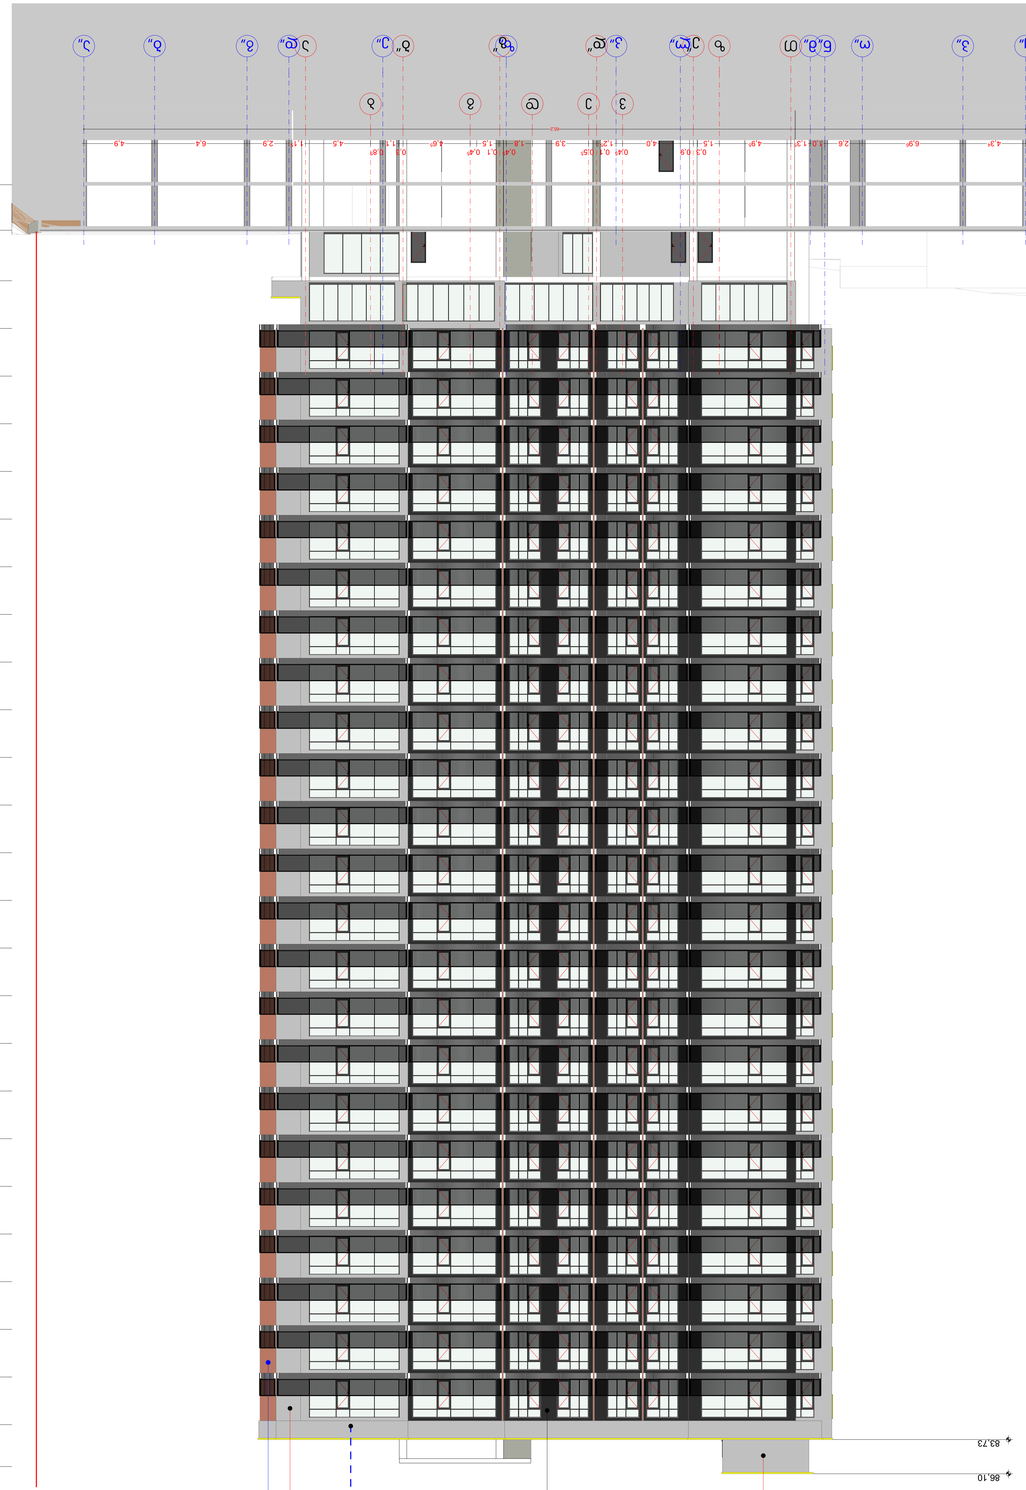

GSPublisherVersion 0.26.100.100

ბ-ტიპი
#3

სც-2
დდ-5
საცხ: 72,5 м2
საზ: 3,7 м2
ჯამი: 76,2 м2

FIRE
ALARM

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2024

პრ.ავტორი
შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი
მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი
გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

-

#

-

საზააფხულო ფართი

დასახელება

დაკავებულობის დატვირთვა

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-

0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:150, 1:2,17, 1:2,18

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

დაკავებულობის ჯგუფი

ფასადი (ი“-ა„) ღერძებში

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

სახანძრო ღილაკი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

ავარიული განათება

ორმხრივი კავშირის სისტემა

მექანიკური განიავებისკვამლის
კონტროლის სისტემა

ხელის ცეცხლმაქრი

მრავალბინიანი საცხობვრებელი სახლი
s.k.01.18.09.009.005
s.k.01.18.09.009.00

6

გ.ბეჟუაშვილი

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

გ.ბეჟუაშვილი

ავტო საშხეფი სისტემა

ცეცხლის

ა და კვამლის აღმომჩენი
სისტემა

სახანძრო მილდგარების სისტემა

საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა

57 04.3

ფურცელი გვერდი

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT E

T

z

ე

“

v

დ

“e

d

გ

“

g

ბ

“

b

ჟ

`

პ

`

ო

`

ნ

`

მ

`
ლ

`
კ

` z`

ე

„

a

დ

` g`

ბ

„

a

„

-3,15
- 1 სართული

-3,15
- 1 სართული

±0,00
1 სართული

±0,00 1 სართული

+3,50
2 სართული

+3,50 2 სართული

+6,80
3 სართული

+6,80 3 სართული

+10,10
4 სართული

+10,10 4 სართული

+13,40
5 სართული

+13,40 5 სართული

+16,70
6 სართული

+16,70 6 სართული

+20,00
7 სართული

+20,00 7 სართული

+23,30
8 სართული

+23,30 8 სართული

+26,60
9 სართული

+26,60 9 სართული

+29,90
10 სართული

+29,90
10 სართული

+33,20
11 სართული

+33,20
11 სართული

+36,50
12 სართული

+36,50
12 სართული

+39,80
13 სართული

+39,80
13 სართული

+43,10
14 სართული

+43,10
14 სართული

+46,40
15 სართული

+46,40
15 სართული

+49,70
16 სართული

+49,70
16 სართული

+53,00
17 სართული

+53,00
17 სართული

+56,30
18 სართული

+56,30
18 სართული

+59,60
19 სართული

+59,60
19 სართული

+62,90
20 სართული

+62,90
20 სართული

+66,20
21 სართული

+66,20
21 სართული

+69,50
22 სართული

+69,50
22 სართული

+72,80
23 სართული

+72,80
23 სართული

+76,10
24 სართული

+76,10
24 სართული

+79,40
25 სართული

+79,40
25 სართული

+82,70
26 სართული

+82,70
26 სართული

+85,60
27 სართული

+85,60
27 სართული

±0,00
+395,50

65,2

83,73

86,10

4,3

4 6,9

6 2,6 1,0 1,3

5 4,9

5 1,5

0,3 0,9
4,0

0,4

5

1,2

5

0,1 0,5

5

3,9 1,8

0,4

5 0,1
1,5

0,4

5

4,6

5

0,3
1,1

0,8

5

4,5 1,1

5 2,9 6,4 4,9

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 7,0 0,035 2,000 ინფ 260 5 ცემენტის ფითხი/ბათქაში 2,0 1,600 0,013 ინფ 2000

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

დეკორატიული ლესვა
terakota

RGB 46,46,46.

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 7,0 0,035 2,000 ინფ 260 5 ცემენტის ფითხი/ბათქაში 2,0 1,600 0,013 ინფ 2000

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

დეკორატიული ლესვა
ბეტონის ფაქტურა

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 6,0 0,035 1,714 ინფ 260 5 ჰეაერი 4,0 0,160 0,250 ინფ 0 6 ფიბრო ცემენტის პანელი 1,0 160,000 0,000 ინფ 2800

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

ფიბრო-ცემენტის პანელი

1

2

3

4

5

6

საზაფხულო ფართების გამყოფი
ტიხრები აიწყობა
ალუმინის დეკორატიული კომპოზი

ტური
ფილებით
terakotas ფაქტურით

პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის ქუჩის მხრიდან შენობის ფასადის მინიმუმ 60%-ზე ხანძარმედეგი და ხანმედეგი მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენებას. აღნიშნული მასალები მოიცავს ფიბროპანელის ფილებსა და ალუმინის კომპოზიტურ ფურცლებს. გორგასლის ქუჩის მხრიდან ფასადზე გამოყენებული ბეტონის ფაქტურა სრულად შესრულდება ფიბროპანელის ფილებით.

შენობის პირველი სართული სრულად, ასევე მთლიანი პარაპეტი, მოიპირკეთება ფიბროპანელის ფილებით, რაც უზრუნველყოფს ფასადის გამძლეობასა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

აივნების მხოლოდ შიდა სიბრტყეები დამუშავდება დეკორატიული ლესვით და შეიღებება მაღალი ხარისხის საღებავით, ფერის კოდი — RGB (46,46,46).

შენობის ის ფასადის სიბრტყეები, რომლებიც არ არის ორიენტირებული გორგასლის ქუჩის მიმართულებით, დამუშავდება დეკორატიული ლესვის სისტემით, გორგასლის ქუჩის მხარის ფასადის შესაბამისი ფაქტურის იმიტაციით, რაც უზრუნველყოფს შენობის არქიტექტურული იერსახის ერთიანობას.

ფიბრო-ცემენტის პანელის ფასადი

მო	ჩანაფე	სისქე	λ (W/mK)	მოთხოვნე	საქ	სიმძიმეკგ
ვარ	ბეტონი ცენტრალი თერმულად გამძლები	ზელატი ა	განსაზ	0,130		ზ. ცენტრ
1	თბოიზოლაციის ფილა/სალებები	1,0	0,080	0,125	ცხე	250
2	ბეტონის მცენტრი ზარო ხელაკეთი	20,0	0,470	0,426	ცხე	1000
3	თბოიზოლაციის ფილა/სალებები	1,0	0,080	0,125	ცხე	250
4	მინერალური ბამბა (MW)	7,0	0,035	2,000	ცხე	260
5	ცემენტის ფილა/სალებები	2,0	1,600	0,013	ცხე	2000
	ცარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეკ ენერგი	მატერიალი	0,040	გან	

მო	ჩანაფე	სისქე	λ (W/mK)	მოთხოვნე	საქ	სიმძიმეკგ
ვარ	ბეტონი ცენტრალი თერმულად გამძლები	ზელატი ა	განსაზ	0,130		ზ. ცენტრ
1	თბოიზოლაციის ფილა/სალებები	1,0	0,080	0,125	ცხე	250
2	ბეტონის მცენტრი ზარო ხელაკეთი	20,0	0,470	0,426	ცხე	1000
3	თბოიზოლაციის ფილა/სალებები	1,0	0,080	0,125	ცხე	250
4	მინერალური ბამბა (MW)	7,0	0,035	2,000	ცხე	260
5	ცემენტის ფილა/სალებები	2,0	1,600	0,013	ცხე	2000
	ცარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეკ ენერგი	მატერიალი	0,040	გან	

მო	ჩანაფე	სისქე	λ (W/mK)	მოთხოვნე	საქ	სიმძიმეკგ
ვარ	ბეტონი ცენტრალი თერმულად გამძლები	ზელატი ა	განსაზ	0,130		ზ. ცენტრ
1	თბოიზოლაციის ფილა/სალებები	1,0	0,080	0,125	ცხე	250
2	ბეტონის მცენტრი ზარო ხელაკეთი	20,0	0,470	0,426	ცხე	1000
3	თბოიზოლაციის ფილა/სალებები	1,0	0,080	0,125	ცხე	250
4	მინერალური ბამბა (MW)	6,0	0,035	1,714	ცხე	260
5	ჭედარი	4,0	0,160	0,250	ცხე	0
6	ხელის ცემენტის სამკეთი	1,0	160,000	0,380	ცხე	2400
	ცარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეკ ენერგი	მატერიალი	0,040	გან	



სპეციალური დარეზების გამყოფი ბრიკეტები

დეკორატიული ღუსტა, შეღებვა მატრაქარებს შესაბამისად.

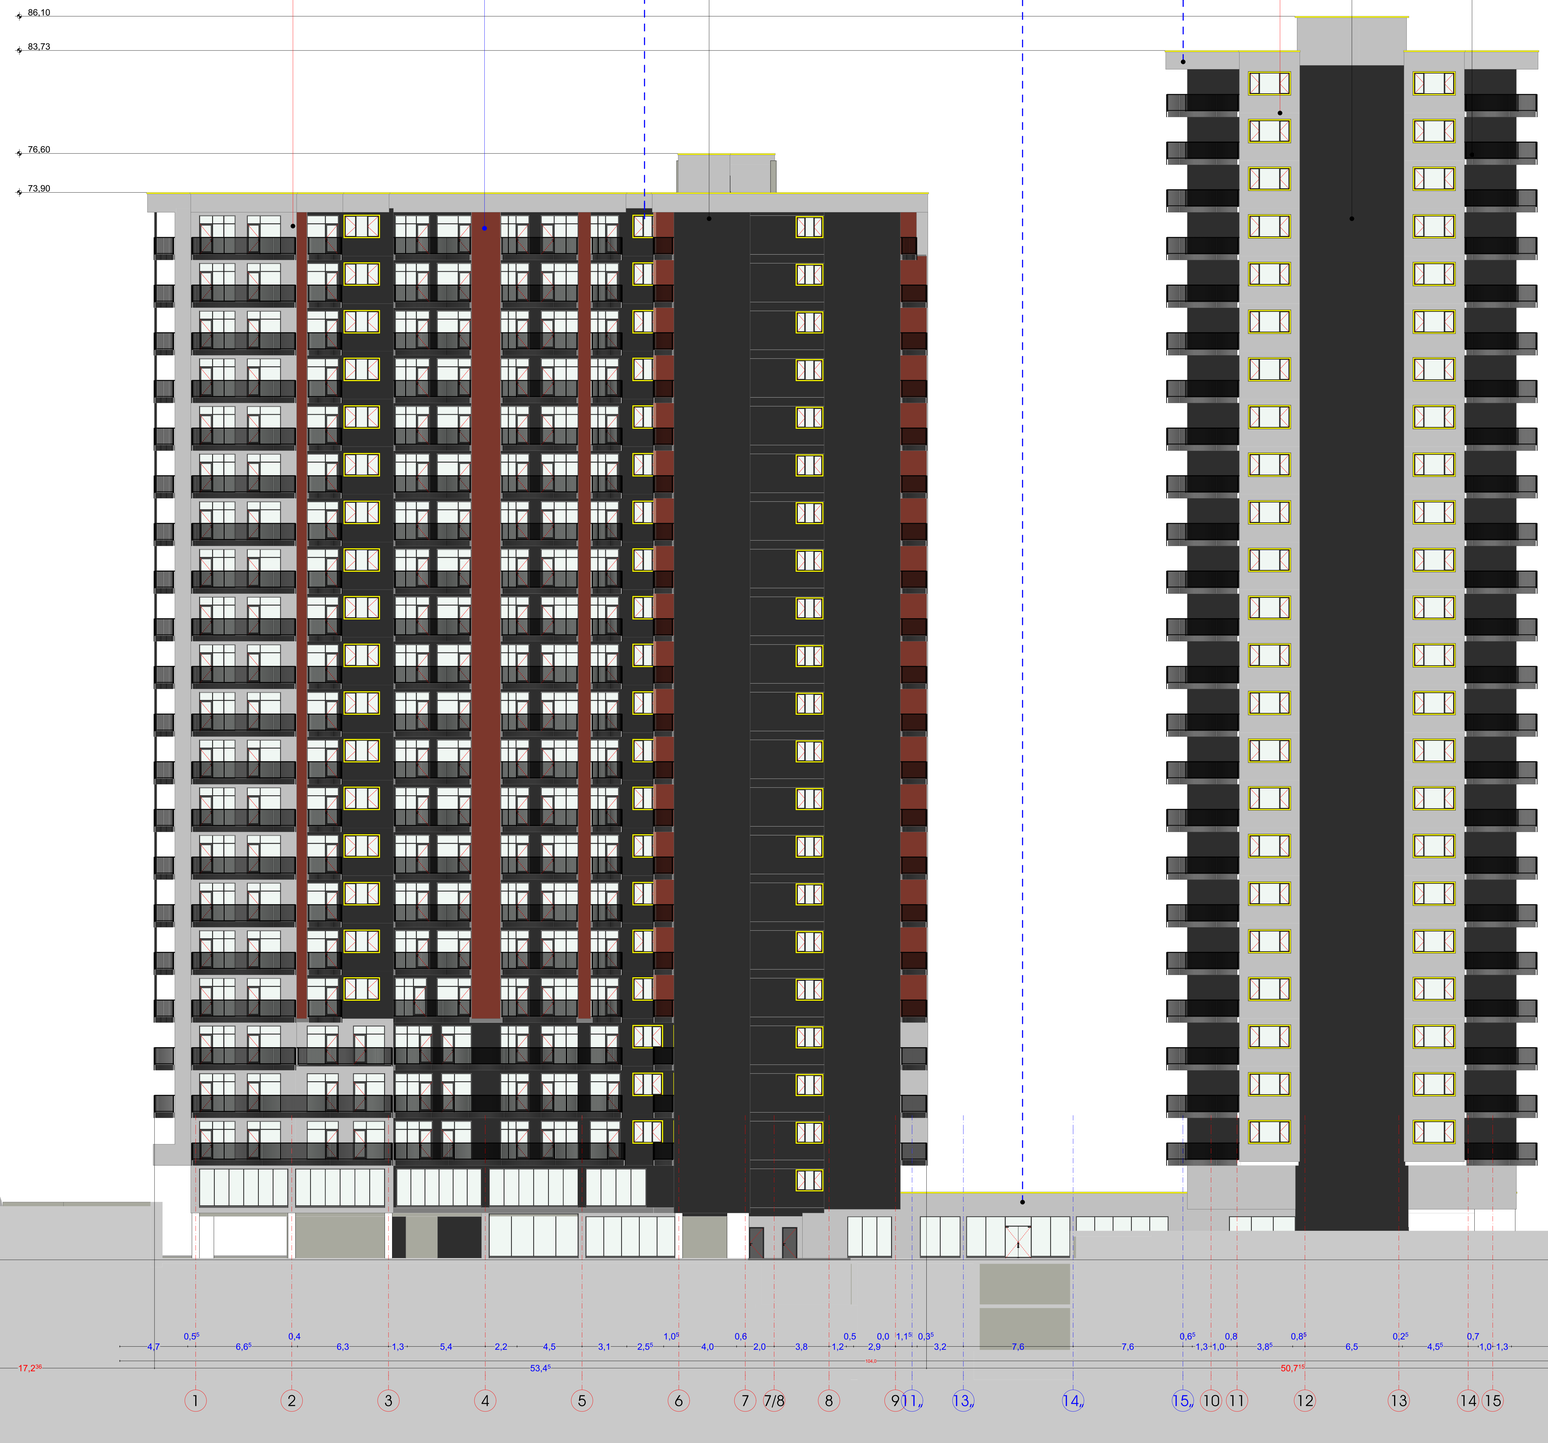

პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის ქუჩის მხრიდან შენობის ფასადის მინიმუმ 60%-ზე ხანძარმდეგი და ხანმედეგი მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენებას. აღნიშნული მასალები მოიცავს ფიბროპანელის ფილებსა და ალუმინის კომპოზიტურ ფურცლებს. გორგასლის ქუჩის მხრიდან ფასადზე გამოყენებული ბეტონის ფაქტურა სრულად შესრულდება ფიბროპანელის ფილებით.

შენობის პირველი სართული სრულად, ასევე მთლიანი პარაპეტი, მოიპირკეთება ფიბროპანელის ფილებით, რაც უზრუნველყოფს ფასადის გამძლეობასა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

აივნების მხოლოდ შიდა სიბრტყეები დამუშავდება დეკორატიული ლესვით და შეიღებება მაღალი ხარისხის საფუბავით, ფერის კოდი — RGB (46,46,46).

შენობის ის ფასადის სიბრტყეები, რომლებიც არ არის ორიენტირებული გორგასლის ქუჩის მიმართულებით, დამუშავდება დეკორატიული ლესვის სისტემით, გორგასლის ქუჩის მხარის ფასადის შესაბამისი ფაქტურის იმიტაციით, რაც უზრუნველყოფს შენობის არქიტექტურული იერსახის ერთიანობას.

ფიბრო-ცემენტის პანელის ფასადი

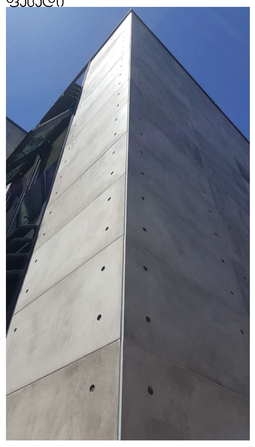

+85,60
27 სართული
+82,70
26 სართული
+79,40
25 სართული
+76,10
24 სართული
+72,80
23 სართული
+69,50
22 სართული
+66,20
21 სართული
+62,90
20 სართული
+59,60
19 სართული
+56,30
18 სართული
+53,00
17 სართული
+49,70
16 სართული
+46,40
15 სართული
+43,10
14 სართული
+39,80
13 სართული
+36,50
12 სართული
+33,20
11 სართული
+29,90
10 სართული
+26,60
9 სართული
+23,30
8 სართული
+20,00
7 სართული
+16,70
6 სართული
+13,40
5 სართული
+10,10
4 სართული
+6,80
3 სართული
+3,50
2 სართული
±0,00
1 სართული
-3,15
-1 სართული

1:150, 1:2,17, 1:2,18 | ფორმატი: **A-0**

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- მიმდინარე საკადასტრო საზღვარი
- განაშენიანების საზღვარი მშენებლობაზე
- ავტომაგისტრალის საზღვარი 120მ.
- ავტომაგისტრალის საზღვარი 60მ.
- საკაფორტული ზოლი
- საქმიანი ზოლი
- მწვანე საფარი

ა.ბ.ობიექტი

№1	სც-2
	დფ-5
სიმ:	72,5 ო2
სბ:	3,7 ო2
ჯამი:	76,2 ო2

- საკადასტრო ზოლი
- საქმიანი ზოლი
- მწვანე ზოლი

EXIT — გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელი — გასასვლელის ნიშანის განათებების ავდგილი.

მოძრავი ობიექტის ნიშნული

კონსტრუქციული წერტილის ნიშნული

±0,00 = +458,77 | +0,15 = +458,87

აბსოლიტური ნული

- სახანძრო ტიხარი
- საგანგაშო მხოლოდ განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
- ავარიული გამათება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო მიღებარების სისტემა
- ზელის ცეცხლსაშრი
- საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა
- მექანიკური განიავების ცეცხლის კონტროლის სისტემა
- ავტო სამუდი სისტემა
- ცეცხლისა და ცეცხლის აღმოჩენები სისტემა

ჯრ. დასახელება

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი

ს.ა.ნ | 18.09.009.000
ს.პ.ნ | 18.09.009.006

დამკვეთი/ავტორებული

არქიტექტორი	ა.ა.ტყე-შვილი
გიპარტია	ა.ა.ტყე-შვილი

ფასადი (1„-14„) ღერძებში

2024		ფურცელი	გვარი
		58	04.4

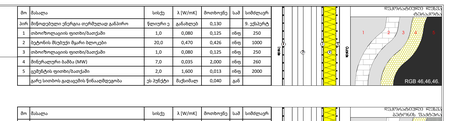





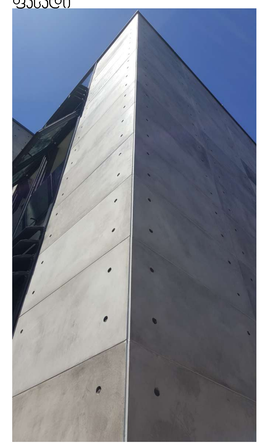

GSPublisherVersion 0.26.100.100

ბ-ტიპი
#3

სც-2
დდ-5
საცხ: 72,5 м2
საზ: 3,7 м2
ჯამი: 76,2 м2

FIRE
ALARM

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2024

პრ.ავტორი
შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი
მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი
გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

-

#

-

საზააფხულო ფართი

დასახელება

დაკავებულობის დატვირთვა

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-

0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:150, 1:2,17, 1:2,18

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

დაკავებულობის ჯგუფი

ფასადი () ღერძებში

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

სახანძრო ღილაკი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

ავარიული განათება

ორმხრივი კავშირის სისტემა

მექანიკური განიავებისკვამლის
კონტროლის სისტემა

ხელის ცეცხლმაქრი

მრავალბინიანი საცხობვრებელი სახლი
s.k.01.18.09.009.005
s.k.01.18.09.009.00

6

გ.ბეჟუაშვილი

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

გ.ბეჟუაშვილი

ავტო საშხეფი სისტემა

ცეცხლის

ა და კვამლის აღმომჩენი
სისტემა

სახანძრო მილდგარების სისტემა

საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა

59 04.5

ფურცელი გვერდი

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT E

a

„

ბ

„ g`

a

b

ბ

“

g

გ

“

d

eდ

“

v

დ

`
ე

„ z`

კ

`
ლ

`ე

“

z

T

მ

`

ნ

`

ო

`

პ

`
ჟ

`

-3,15
- 1 სართული

-3,15
- 1 სართული

±0,00
1 სართული

±0,00 1 სართული

+3,50
2 სართული

+3,50 2 სართული

+6,80
3 სართული

+6,80 3 სართული

+10,10
4 სართული

+10,10 4 სართული

+13,40
5 სართული

+13,40 5 სართული

+16,70
6 სართული

+16,70 6 სართული

+20,00
7 სართული

+20,00 7 სართული

+23,30
8 სართული

+23,30 8 სართული

+26,60
9 სართული

+26,60 9 სართული

+29,90
10 სართული

+29,90
10 სართული

+33,20
11 სართული

+33,20
11 სართული

+36,50
12 სართული

+36,50
12 სართული

+39,80
13 სართული

+39,80
13 სართული

+43,10
14 სართული

+43,10
14 სართული

+46,40
15 სართული

+46,40
15 სართული

+49,70
16 სართული

+49,70
16 სართული

+53,00
17 სართული

+53,00
17 სართული

+56,30
18 სართული

+56,30
18 სართული

+59,60
19 სართული

+59,60
19 სართული

+62,90
20 სართული

+62,90
20 სართული

+66,20
21 სართული

+66,20
21 სართული

+69,50
22 სართული

+69,50
22 სართული

+72,80
23 სართული

+72,80
23 სართული

+76,10
24 სართული

+76,10
24 სართული

+79,40
25 სართული

+79,40
25 სართული

+82,70
26 სართული

+82,70
26 სართული

+85,60
27 სართული

+85,60
27 სართული

115,3

31

65,2

73,90

76,60

83,73

86,10

4,9 6,4 2,9 1,1

5 4,5 0,8

5 1,1 0,3 4,6

5 0,4

5 1,5

0,1

0,4

5

1,8 3,9

0,5

5

0,1

1,2

5

0,4

5

4,0 0,9

0,3
1,5 4,9

5 1,3

5 1,0 2,6 6,9

6 4,3

4

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 7,0 0,035 2,000 ინფ 260 5 ცემენტის ფითხი/ბათქაში 2,0 1,600 0,013 ინფ 2000

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

დეკორატიული ლესვა
terakota

RGB 46,46,46.

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 7,0 0,035 2,000 ინფ 260 5 ცემენტის ფითხი/ბათქაში 2,0 1,600 0,013 ინფ 2000

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

დეკორატიული ლესვა
ბეტონის ფაქტურა

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

მო მასალა სისქე λ

[W/mK] მოთხოვნე საშ სიმძლავრ
პირ მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირო წლიური

ე განახლებ 0,130 9. ექსპერტ

1 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 2 ბეტონის მსუბუქი მყარი ბლოკები 20,0 0,470 0,426 ინფ 1000 3 თბოიზოლაციის ფითხი/ბათქაში 1,0 0,080 0,125 ინფ 250 4 მინერალური ბამბა (MW) 6,0 0,035 1,714 ინფ 260 5 ჰეაერი 4,0 0,160 0,250 ინფ 0 6 ფიბრო ცემენტის პანელი 1,0 160,000 0,000 ინფ 2800

გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა ეს პუნქტი მაქსიმალ 0,040 გან

ფიბრო-ცემენტის პანელი

1

2

3

4

5

6

საზაფხულო ფართების გამყოფი
ტიხრები აიწყობა
ალუმინის დეკორატიული კომპოზითური
ფილებით
terakotas ფაქტურით

საზაფხულო ფართების გამყოფი
ტიხრები

დეკორატიული ლესვა, შეღებვა
terakotas ფაქტურით.

პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის ქუჩის მხრიდან შენობის ფასადის მინიმუმ 60%-ზე ხანძარმედეგი და ხანმედეგი მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენებას. აღნიშნული მასალები მოიცავს ფიბროპანელის ფილებსა და ალუმინის კომპოზიტურ ფურცლებს. გორგასლის ქუჩის მხრიდან ფასადზე გამოყენებული ბეტონის ფაქტურა სრულად შესრულდება ფიბროპანელის ფილებით.

შენობის პირველი სართული სრულად, ასევე მთლიანი პარაპეტი, მოიპირკეთება ფიბროპანელის ფილებით, რაც უზრუნველყოფს ფასადის გამძლეობასა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

აივნების მხოლოდ შიდა სიბრტყეები დამუშავდება დეკორატიული ლესვით და შეიღებება მაღალი ხარისხის საღებავით, ფერის კოდი — RGB (46,46,46).

შენობის ის ფასადის სიბრტყეები, რომლებიც არ არის ორიენტირებული გორგასლის ქუჩის მიმართულებით, დამუშავდება დეკორატიული ლესვის სისტემით, გორგასლის ქუჩის მხარის ფასადის შესაბამისი ფაქტურის იმიტაციით, რაც უზრუნველყოფს შენობის არქიტექტურული იერსახის ერთიანობას.

ფიბრო-ცემენტის პანელის ფასადი

კარებების სპეციფიკაცია

დასახელება	20-წთ	90-წთ	90-წთ	3-02	3-02	3-03	3-04	3-04	3-05	3-05	3-06	3-07	3-07	3-08	3-08	3-09	3-09	3-10	3-10	3-11	3-12	3-12
რაოდენობა	700	1	187	1	37	20	2	18	3	17	17	40	46	2	24	46	184	17	103	1	2	95
ზომა	0.9⁵×2.1	1.0⁰⁵×2.1	0.9⁵×2.1	1.4⁹×2.7	1.7×2.7	1.2×2.7	1.3⁵×2.7	1.5⁵×2.7	1.4⁵×2.7	1.6⁵×2.7	1.5×2.7	1.6×2.7	1.3×2.7	2.1×2.7	2.0×2.7	2.1×2.7	2.2×2.7	2.4×2.7	2.1×2.7	2.1×2.7	1.8×2.7	2.0×2.7
ზედხედი																						
წინხედი																						

დასახელება	3-13	3-14	3-14	3-15	3-16
რაოდენობა	96	46	46	66	1
ზომა	2.8×2.7	5.9⁵×2.7	6.2⁵×2.7	2.4×2.7	2.5×2.7
ზედხედი					
წინხედი					

ფანჯრებისა და ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

დასახელება	3-16	3-17	3-18	3-18	3-18	3-19	3-20	3-21	3-22	3-22	3-23	3-24	3-24	3-25	3-26	ფ-01	ფ-02	ფ-03	ფ-05	ფ/3-01	ფ/3-02
რაოდენობა	33	46	1	16	23	40	23	20	3	17	20	3	17	20	4	34	21	46	40	3	1
ზომა	2.7×2.7	3.5×2.7	2.2×2.7	2.4×2.7	2.6×2.7	2.5×2.7	5.8×2.7	3.3⁵×2.7	2.8×2.7	3.0×2.7	2.3⁵×2.7	2.9×2.7	2.8⁵×2.7	2.7×2.7	2.7⁵×2.7	2.4×1.5	1.8×1.4	2.8×1.5	2.0×1.5	1.8×2.9	1.2×2.9
ზედხედი																					
წინხედი																					

დასახელება	ფ/3-03	ფ/3-04	ფ/3-05	ფ/3-07	ფ/3-08	ფ/3-09	ფ/3-10	ფ/3-11	ფ/3-12	ფ/3-13	ფ/3-14	ფ/3-15	ფ/3-16	ფ/3-17	ფ/3-17
რაოდენობა	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
ზომა	2.7⁵×2.7	2.8×2.7	4.0×2.7	4.2×2.7	4.6×2.9	2.8×2.9	4.4⁵×3.1	4.7⁵×2.7	5.9×2.7	5.2⁴×2.9	6.1⁵×2.7	3.3×2.9	2.4×2.9	3.8×2.9	4.0×2.9
ზედხედი															
წინხედი															