შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი	**0.000**
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	**3.000; 7.000; 10.100; 13.200** ნიშნულებზე
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი.	**16.300** ნიშნულზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: **მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B**	**I-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	11	1
საქმიანი ჯგუფი სქ	11	4
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	48.8	19
მიწის ზემოთ სართულების რაოდენობა =		5

ფართობის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	7340	339.4
საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	1312.4
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	410
იატაკების რაოდენობა =	**6**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**2439.91**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები

ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით

გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი საშ. გარეშე**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი საშ. გარეშე**
ა-3 ღერძებში	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
3-1 ღერძებში	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
3-ა ღერძებში	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
1-3 ღერძებში	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
სასაწყობე ჯგუფი(სწ-2)	-	-	კი	კი	-	კი	კი
საქმიანი ჯგუფი(სქ)	-	-	კი	კი	კი	-	
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	-		კი	კი	კი		
დერეფნები	-	-	კი	კი	კი	კი	
ტამბური	-	-	-	-	-	-	
კიბის უჯრედი	-	-	კი	კი	-	-	
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები	კი

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	-
ტამბურები	კი	-
დერეფნები	-	კი
კიბის უჯრედი	კი	-

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
ნიშნულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
0.000; ნიშნული (სწ-2)	19	2	2 (შიდა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	1,2	>1,2	-	-	0,82	>0,82
3.000-დან 13.200 ნიშნულის ჩათვლით (სქ)	149	2	2 (შიდა და გარე გასასვლელ ის გზა- კიბეები)-	1,2	>1,2	>1,2	>1,8	0,82	>0,82
16.300 ნიშნული (სც-2)	18	2	2 (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	1,2	>1,2	>1,2	>1,8	0,82	>0,82

მშენებარე

ავტოსადგომი სართულის გეგმა

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

დამხმარე ფართი224,76 მ2
კიბე დერეფანი 54.48 მ2
ავტოსადგომის ფართი 84,85 მ2

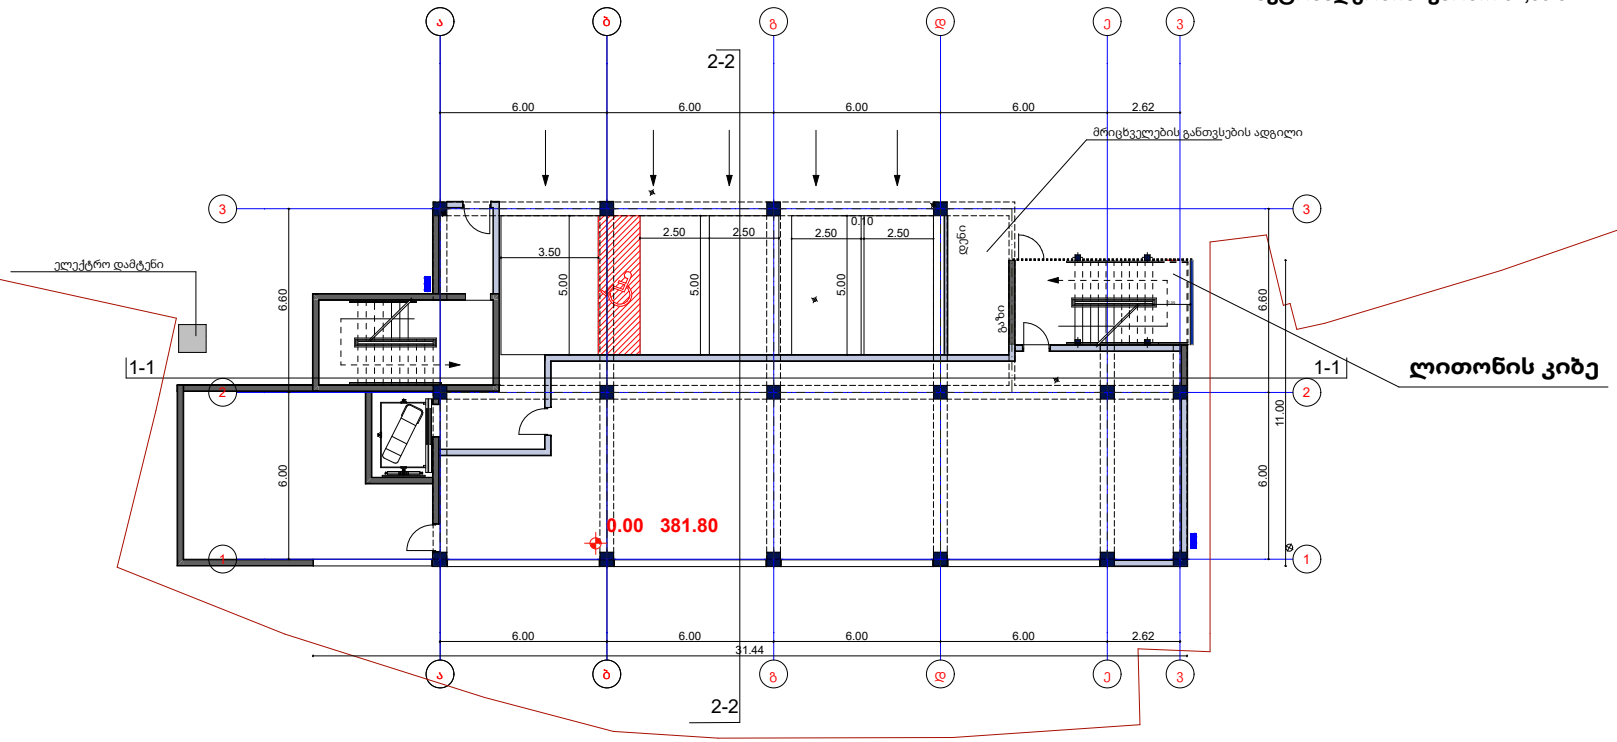

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

1 სართულის გეგმა
3.00 ნიშნული

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფისე ფართი 305,25 მ2
კიბედერფანი 38,21 მ2

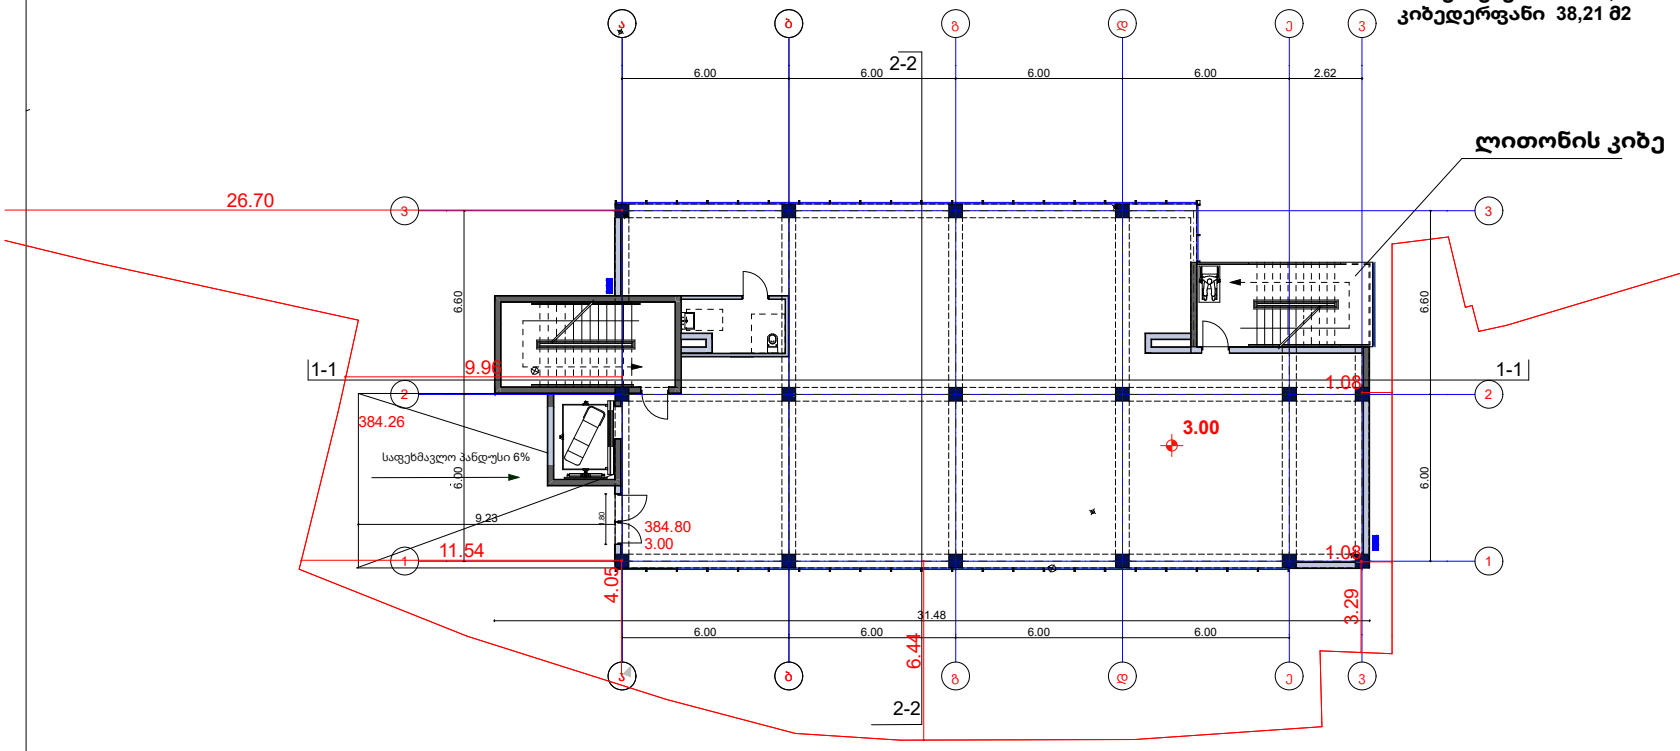

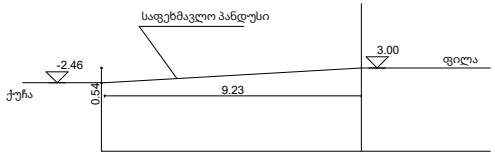

ქლობი

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

2 სართულის გეგმა
7.00 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
სახაფხულო ფართი 69,8, მ2

18.31

20.49

ლითონის კიბე

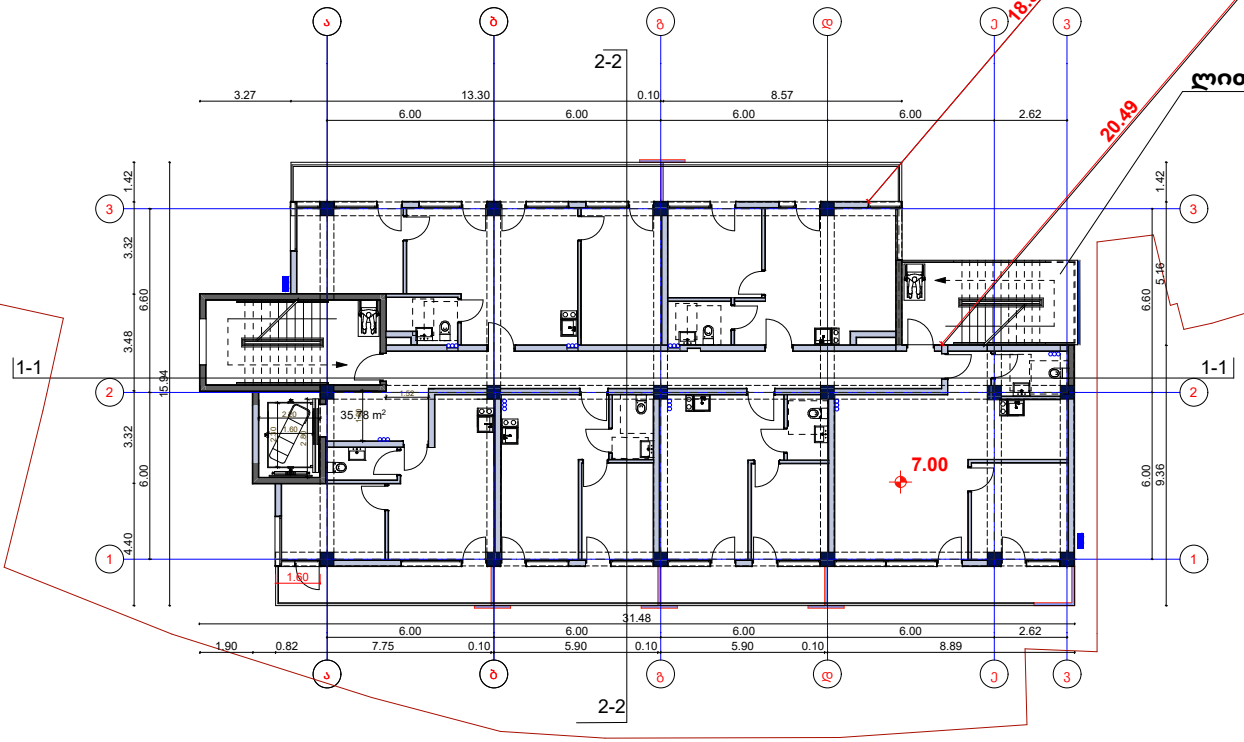

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ა.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

3 სართულის გეგმა
10.10 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,8 მ2

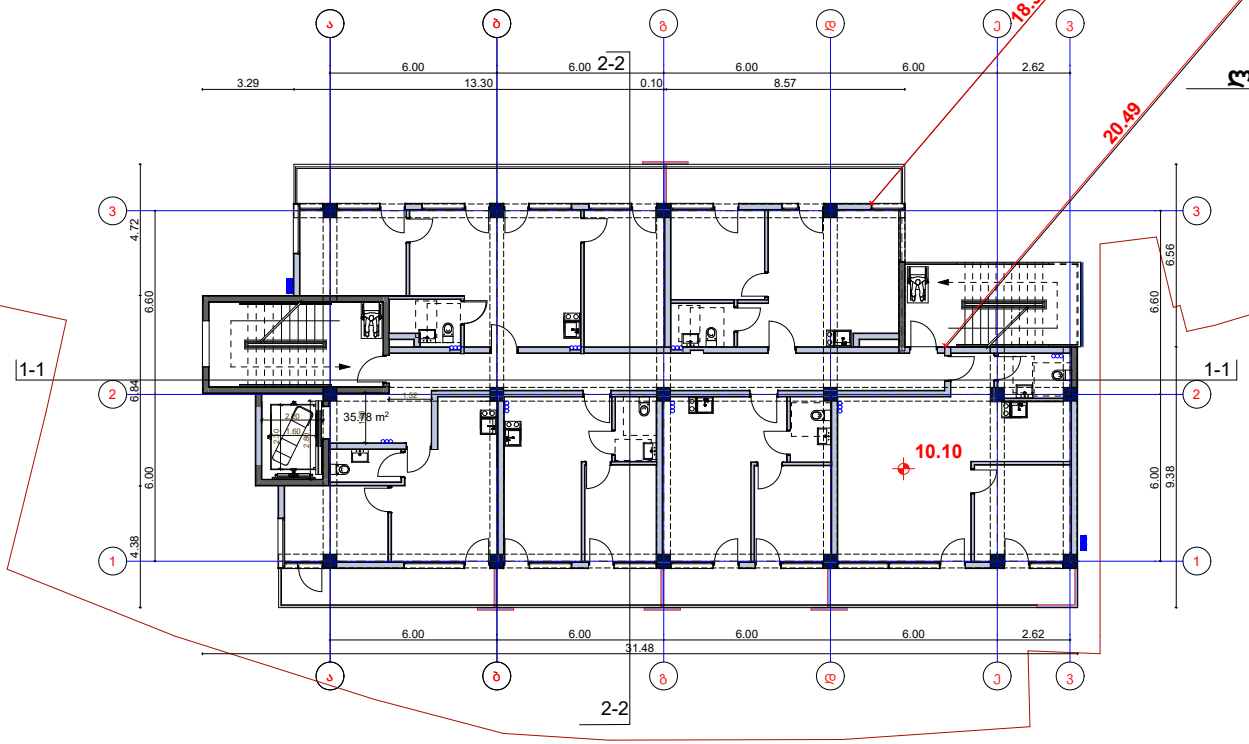

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

4 სართულის გეგმა
13.20 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,80 მ2

ლითონის კიბე

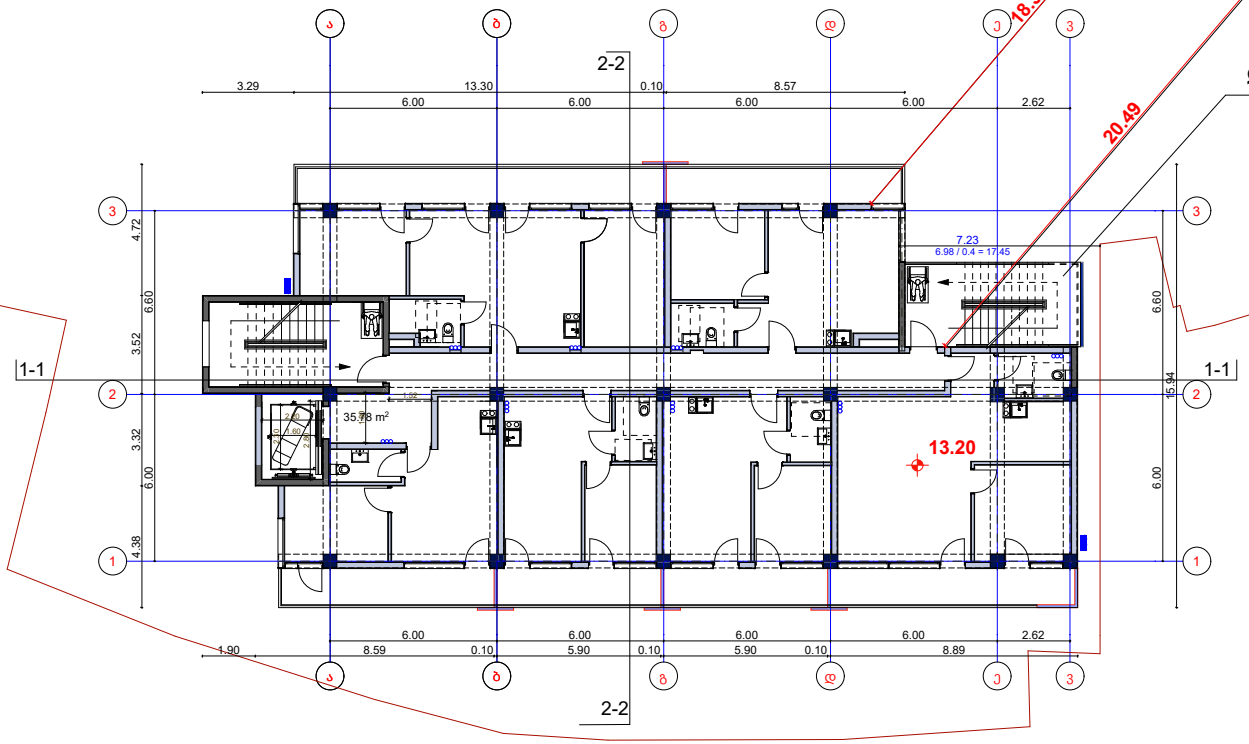

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

5 სართულის გეგმა
16.30 ნიშნული

საცხოვრებელი ფართი 260,73 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი ფართი 69,94 მ2

18.31

20.49

ლითონის კიბე

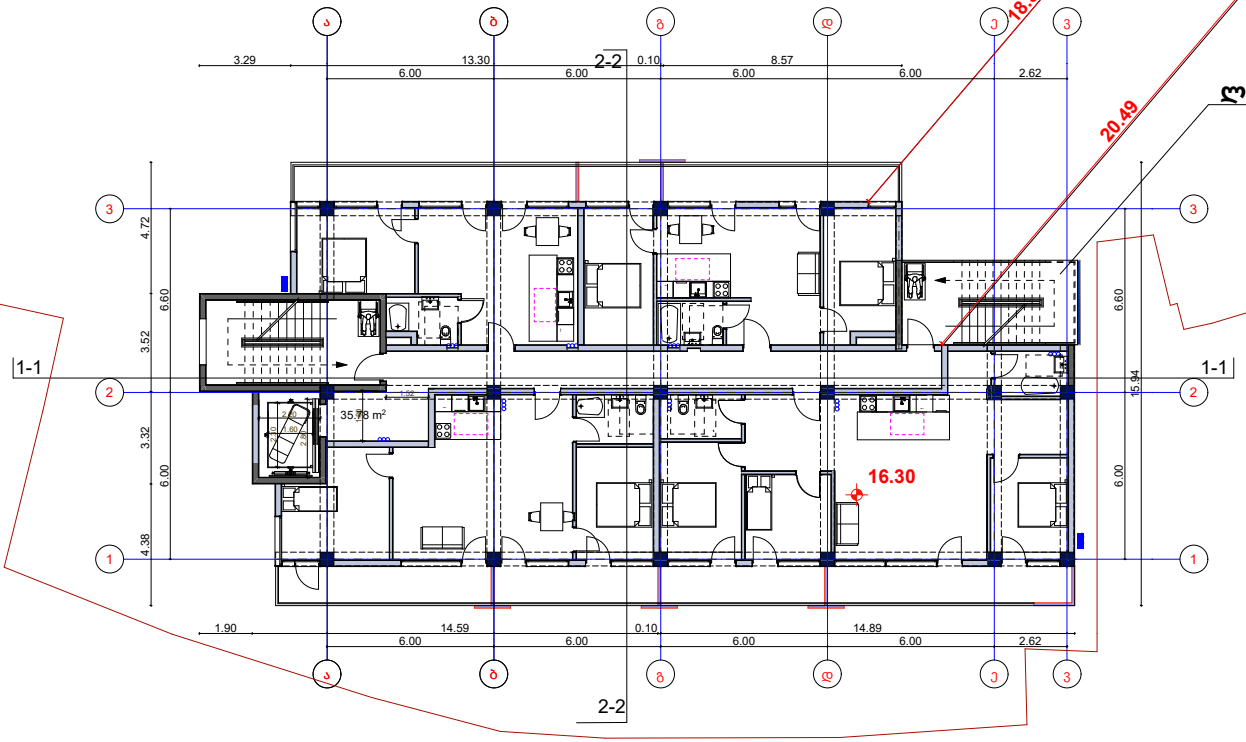

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

სახურავის სართულის გეგმა
19.70 ნიშნული

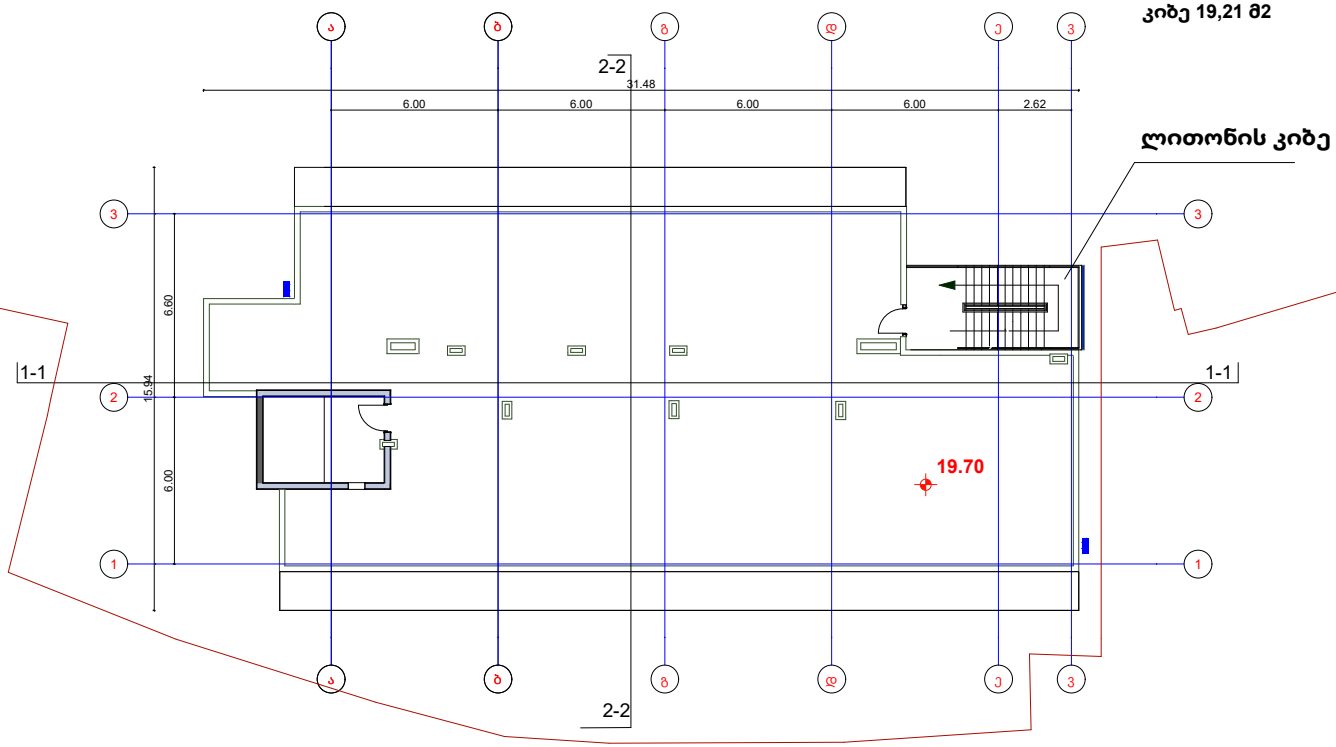

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ნ.ნ 29,70
სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

სახურავის გეგმა

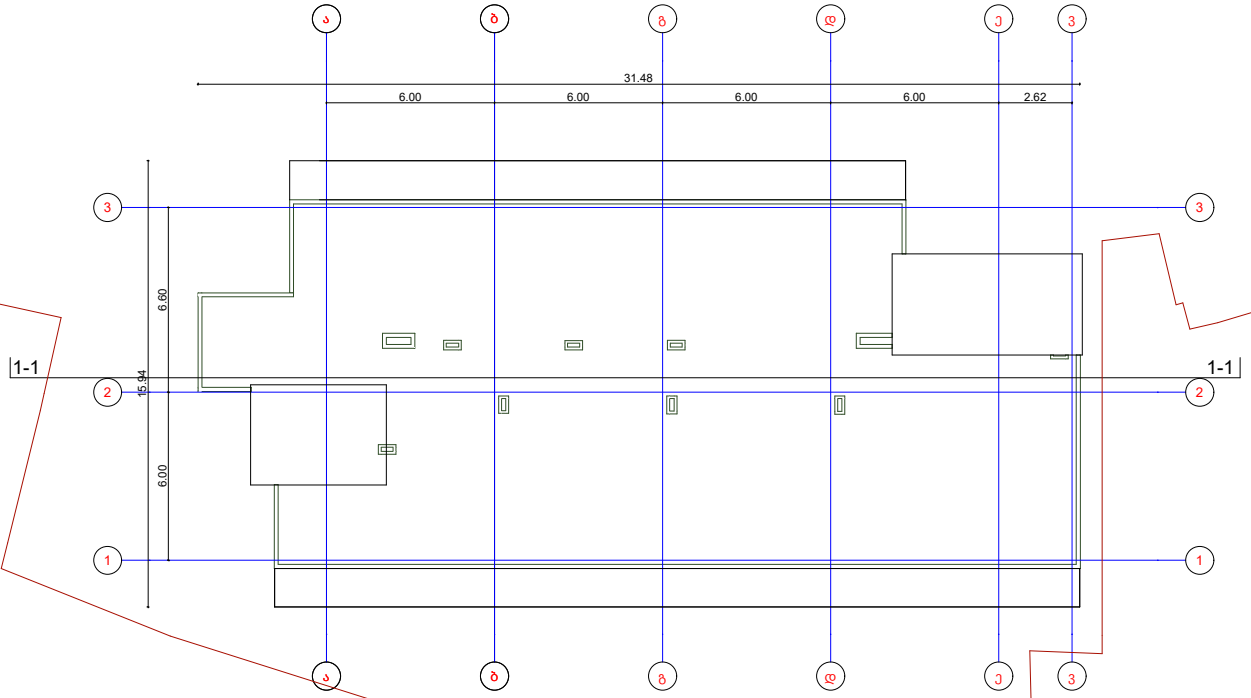

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი

ბეტონის კედელი

ბეტონის სვეტი

ბლოკის ტიხარი

ბლოკის კედელი

ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

ავტოსადგომი სართულის გეგმა

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი

ბეტონის კედელი

ბეტონის სვეტი

ბლოკის ტიხარი

ბლოკის კედელი

ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფისე ფართი 5		სივრცის დასახელება #
68.31	6.54	საზიდველი ფართი
ჯამ	74.85	საერთო ფართი
დდგ	9.3	
დდ	8	დაკავებულობის დატვირთვა
		დაკავებულობის ჯგუფი
		სივრცის ფართი შდა კონტურზე

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

F.x 3.7 საევაკუაციო გასასვლელი

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

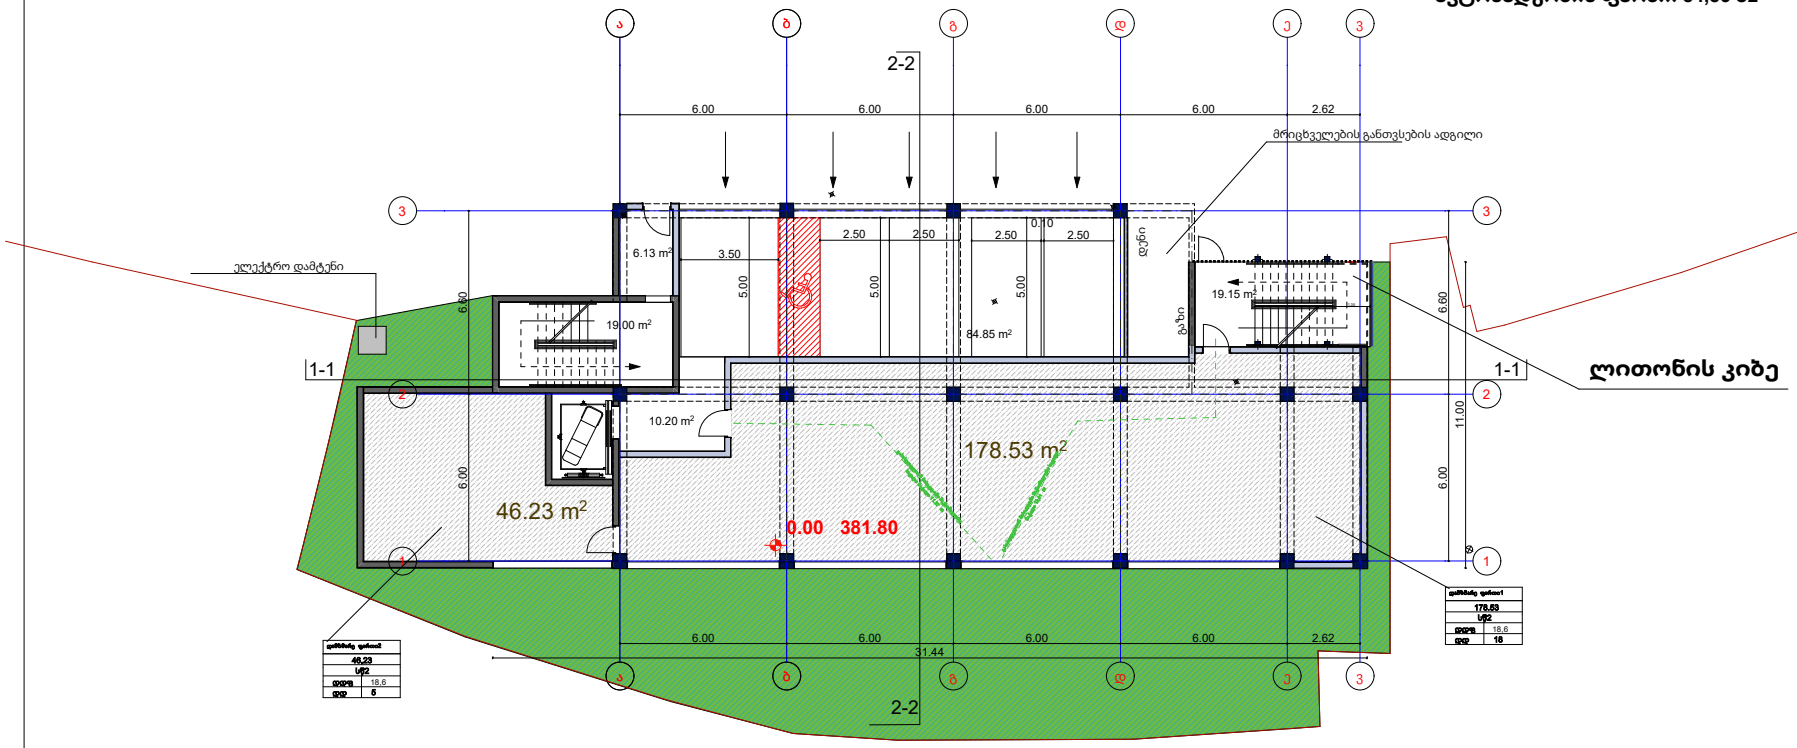

დამხმაე ფართი224,76 მ2
კიბე დერეფანი 54.48 მ2
ავტოსადგომის ფართი 84,85 მ2

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

1 სართულის გეგმა
3.00 ნიშნული

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფისე ფართი 5		სივრცის დასახელება #
68.31	6.54	საზოგადო ფართი
სულ	74.85	საერთო ფართი
დდდგ	9.3	
დდდ	8	დაკავებულობის დატვირთვა
		დაკავებულობის ჯგუფი
		სივრცის ფართი შდა კონტურიდან

ფარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

F x 3.7 საევაკუაციო გასასვლელი

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

საოფისე ფართი 305,25 მ2
კიბედერფანი 38,21 მ2

ლითონის კიბე

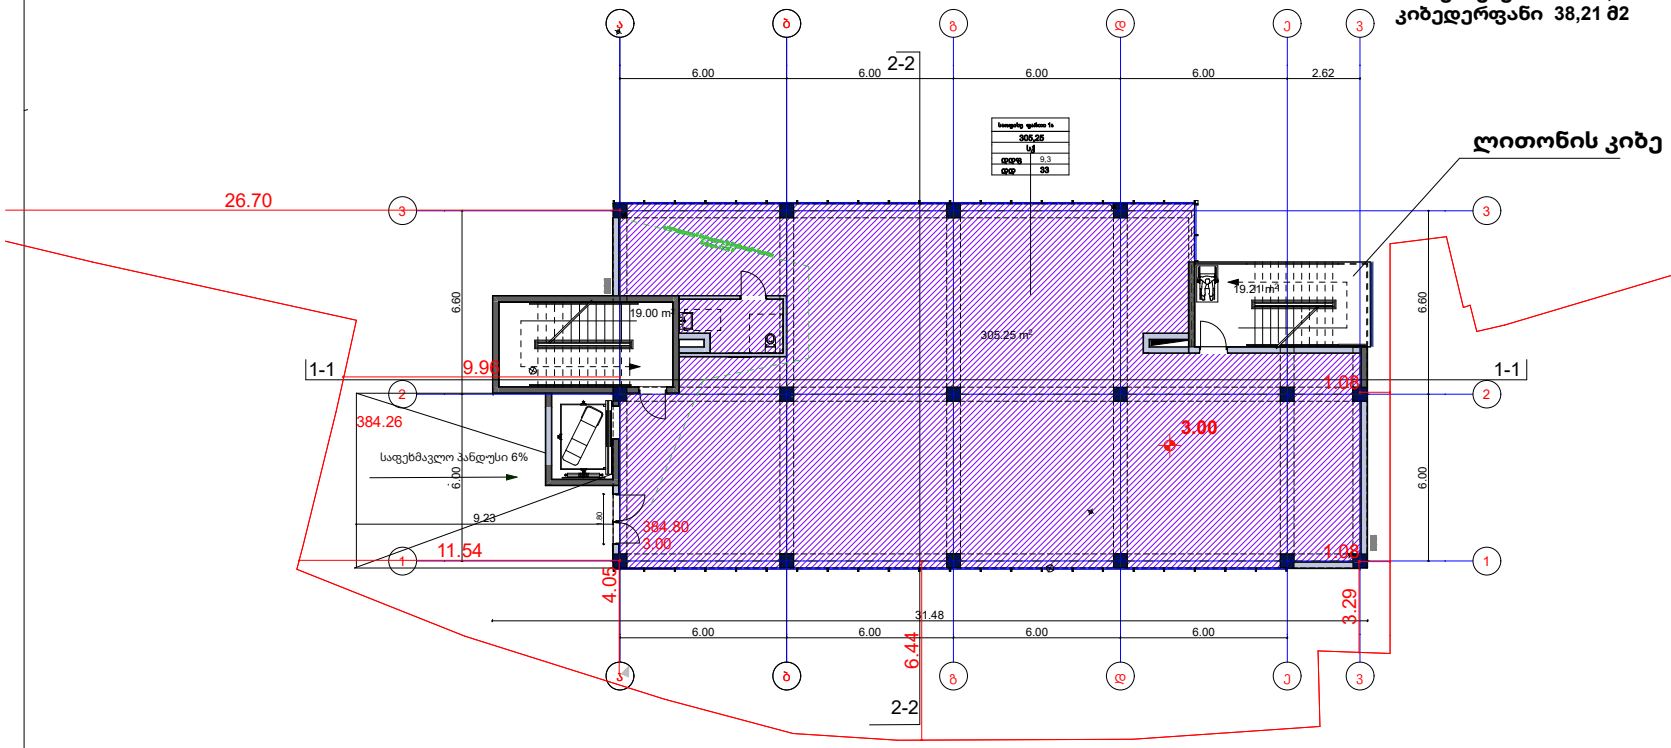

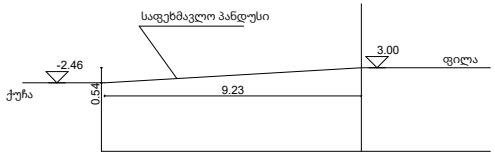

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

2 სართულის გეგმა
7.00 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
სახაფხულო ფართი 69,8, მ2

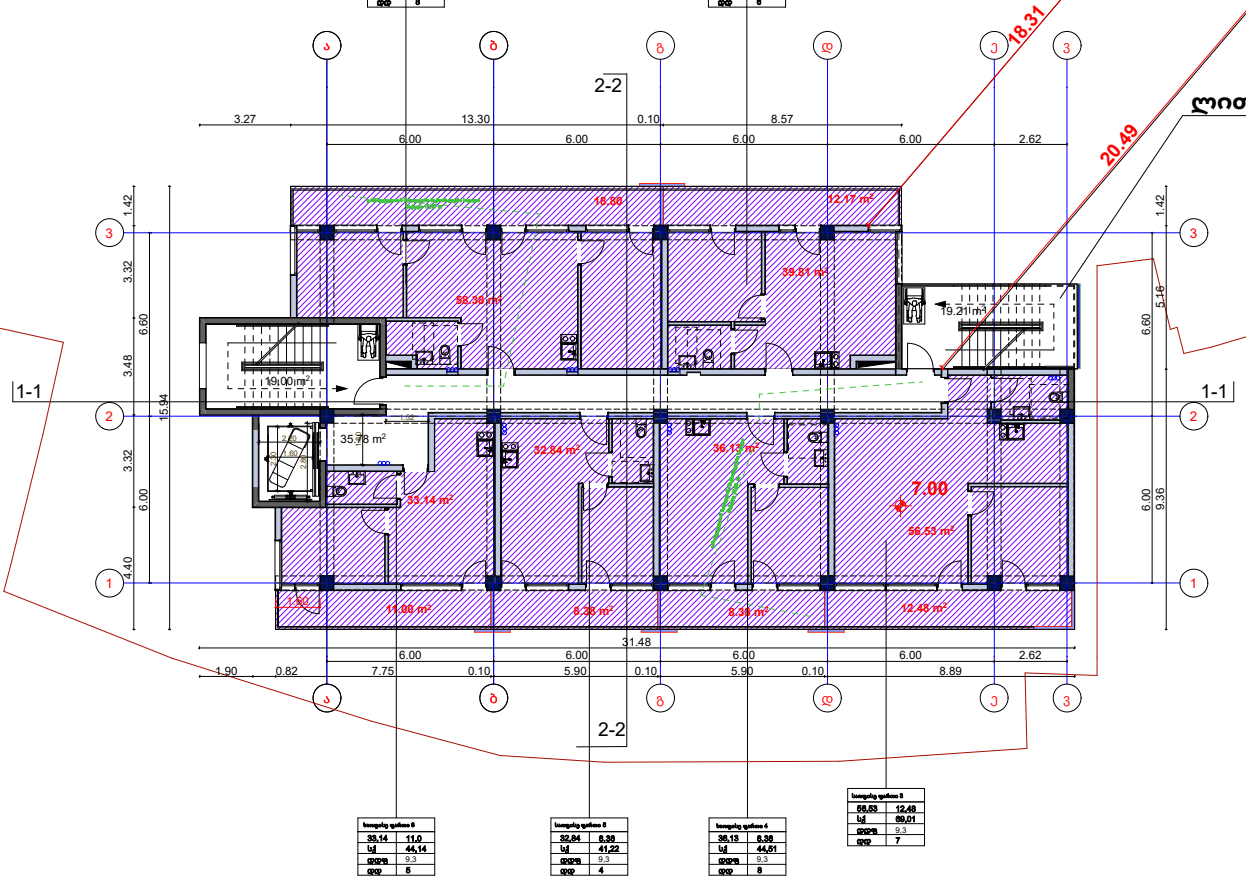

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ნ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფისე ფართი 5	სივრცის დასახელება #
68.31	6.54	საზაფხულო ფართი
სქ	74.85	საერთო ფართი
დდგ	9.3	
დდ	8	დაკავებულობის დატვირთვა
		დაკავებულობის ჯგუფი
		სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

F.e 3.7 საევაკუაციო გასასვლელი

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

საოფისე ფართი 1	
68.38	17.39
სქ	75.77
დდგ	9.3
დდ	8

საოფისე ფართი 2	
39.81	12.17
სქ	51.98
დდგ	9.3
დდ	8

საოფისე ფართი 3	
56.53	12.48
სქ	69.01
დდგ	9.3
დდ	7

საოფისე ფართი 4	
36.13	8.38
სქ	44.51
დდგ	9.3
დდ	8

საოფისე ფართი 5	
32.84	8.38
სქ	41.22
დდგ	9.3
დდ	4

საოფისე ფართი 6	
33.14	11.0
სქ	44.14
დდგ	9.3
დდ	5

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

3 სართულის გეგმა
10.10 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,8 მ2

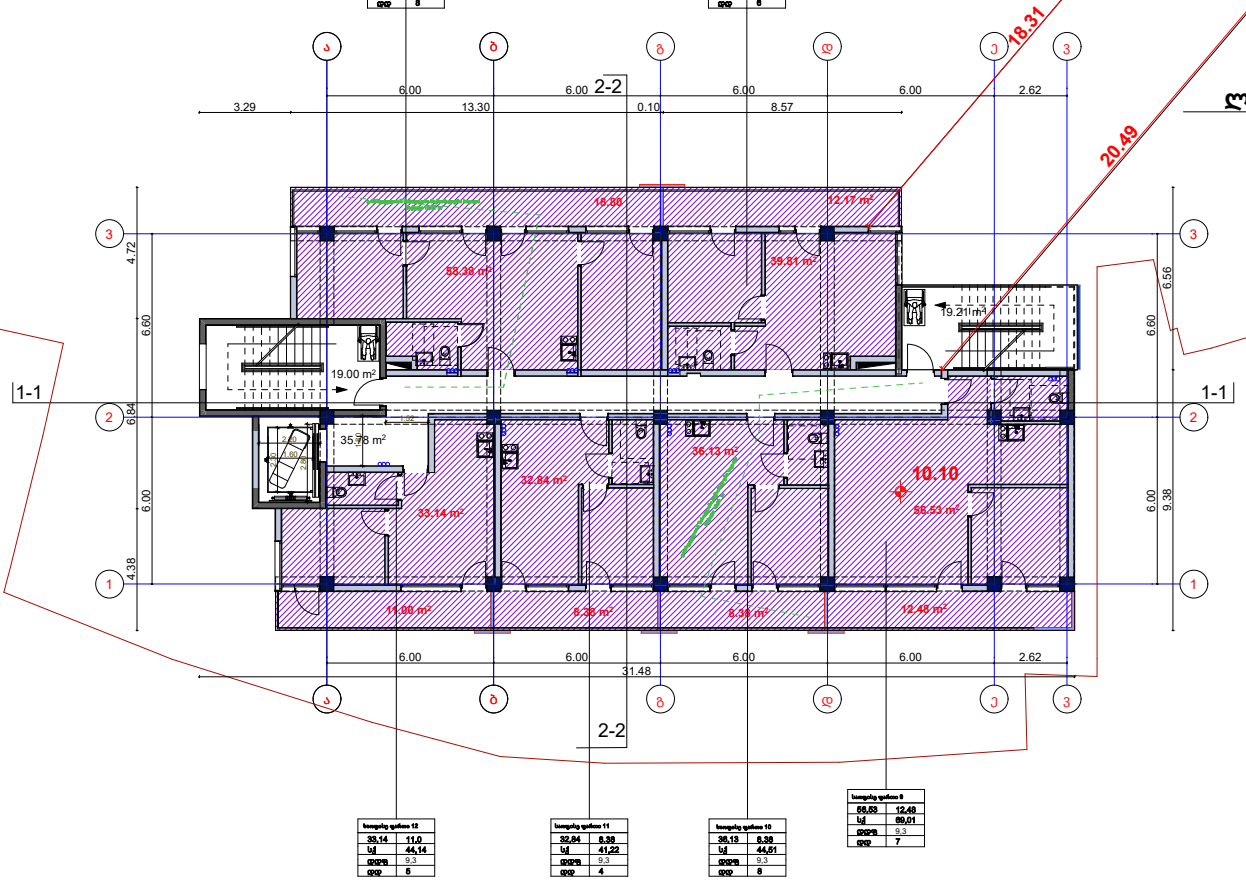

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფისე ფართი 5		სივრცის დასახელება #
68.31	6.54	საზაფხულო ფართი
სქ	74.85	საერთო ფართი
დდგ	9.3	
დდ	8	დაკავებულობის დატვირთვა
		დაკავებულობის ჯგუფი
		სივრცის ფართი შედ კონტურზე

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
220 ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

F.x 3.7 საევაკუაციო გასასვლელი

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

4 სართულის გეგმა
13.20 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,80 მ2

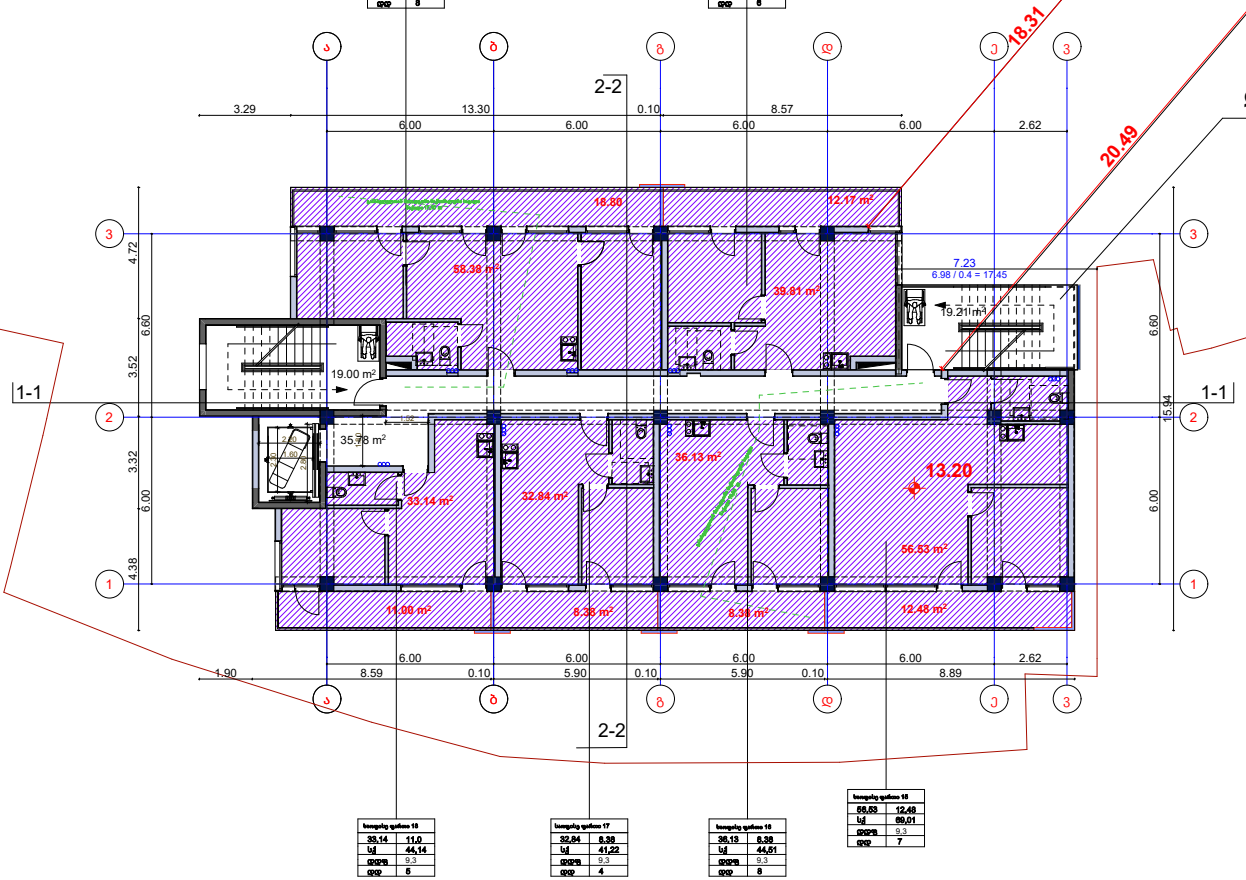

საოფისე ფართი 19	
68.38	17.39
სქ	75.77
დდგ	9.3
დდ	8

საოფისე ფართი 14	
39.81	12.17
სქ	51.98
დდგ	9.3
დდ	8

საოფისე ფართი 16	
33.14	11.0
სქ	44.14
დდგ	9.3
დდ	5

საოფისე ფართი 17	
32.84	8.38
სქ	41.22
დდგ	9.3
დდ	4

საოფისე ფართი 18	
36.13	8.38
სქ	44.51
დდგ	9.3
დდ	8

საოფისე ფართი 15	
56.53	12.48
სქ	69.01
დდგ	9.3
დდ	7

შპს " მეგობრობა"

- სადაცალტრო საზღვარი
- ბეტონის კედელი
- ბეტონის სვეტი
- ბლოკის ტიხარი
- ბლოკის კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

ი.მ.ნ 29,80
ს.ნ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფისე ფართი 5	სივრცის დასახელება #
68.31	6.54	საზაფხულო ფართი
სქ	74.85	საერთო ფართი
დდგ	9.3	
დდ	8	დაკავებულობის დატვირთვა
		დაკავებულობის ჯგუფი
		სივრცის ფართი შედა კონტურიდან

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

F.x 3.7 საევაკუაციო გასასვლელი

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

5 სართულის გეგმა
16.30 ნიშნული

საცხოვრებელი ფართი 260,73 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი ფართი 69,94 მ2

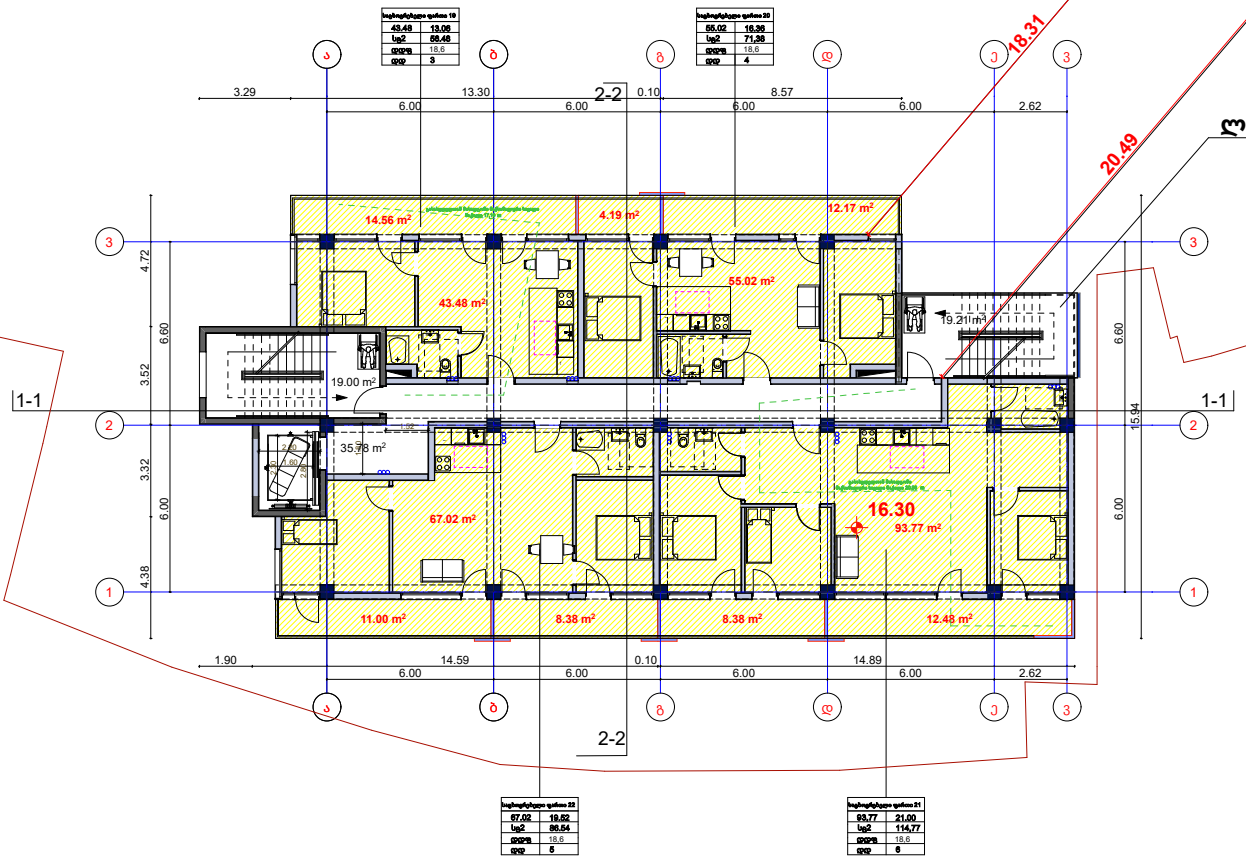

საცხოვრებელი ფართი 19	
43.48	13.06
სხ2	56.48
დდგმ	18.6
დდ	3

საცხოვრებელი ფართი 20	
55.02	16.36
სხ2	71.38
დდგმ	18.6
დდ	4

საცხოვრებელი ფართი 22	
67.02	19.62
სხ2	86.64
დდგმ	18.6
დდ	5

საცხოვრებელი ფართი 21	
93.77	21.00
სხ2	114.77
დდგმ	18.6
დდ	6

შპს " მეგობრობა"

საკადასტრო საზღვარი
ბეტონის კედელი
ბეტონის სვეტი
ბლოკის ტიხარი
ბლოკის კედელი
ბლოკის კედელი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ი.მ.ნ 29,80
ს.ზ.ნ 29,70

სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

საოფის ფართი 5	სივრცის დასახელება #
68.31	6.54	საზაფხულო ფართი
სქ	74.85	საერთო ფართი
დდგმ	9.3	
დდ	8	დაკავებულობის დატვირთვა
		დაკავებულობის ჯგუფი
		სივრცის ფართი შეა კონტურზე

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
220 ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

E x 3.7 საევაკუაციო განათება

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

ავტოსადგომი სართულის გეგმა

დამხმაე ფართი224,76 მ2
კიბე დერეფანი 54.48 მ2
ავტოსადგომის ფართი 84,85 მ2

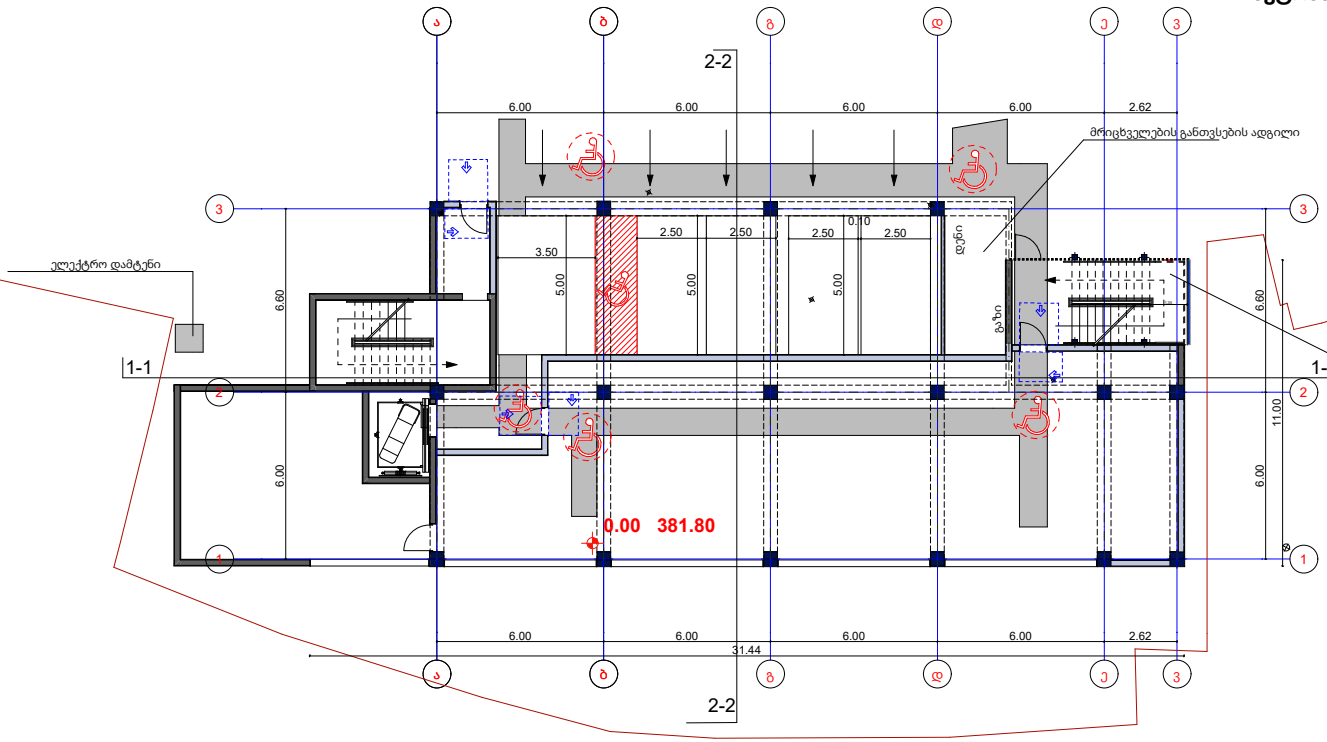

შპს " მეგობრობა"

მისაწვდომობის სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თლი სივრცე



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება

შენიშვნა

1, იატაკის ზედაპირი მოწყობა ისე, რომ იქნება მდგარადი მყარი და არასრიალა
2. განათების სამრთაველები, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრონაშრომველები და დენსართები ტექნიკურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამრთავები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობის მარეგულირებები და დამცავი ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მარცხა "ა" ტიპის ერთელის მოქმნა სტანდარტის 309.ე ქვეთავის მიხედვით.
3, სანათლის ჩამრთველები, ელექტრონაშრომველები, დენსართები, ტექნიკურის მარეგულირებლები, ელექტრონგამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან მიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამრთავები "ბ" ტიპის ერთელებში მოქმნა სტანდარტის 309,2 და 1104,1,1 ქვეთავის მიხედვით

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

1 სართულის გეგმა
3.00 ნიშნული

შპს " მეგობრობა"

მისაწვდომობის სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თლი სივრცე



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება

მენიშვნა

1, იატაკის ზედაპირი მოწყობა ისე, რომ იქნება მდგარადი მყარი და არასრიალა
2. განათების სამრთაგები, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრონამრთველები და დენსართები ტექნიკურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამრთაგები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობის მარეგულირებები და დამცავი ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მარცა "ა" ტიპის ერთულში მოქცეთა სტანდარტის 309 ე ქვეთავის მიხედვით.
3, სანათის ჩამრთველები, ელექტრონამრთველები, დენსართები, ტექნიკურის მარეგულირებლები, ელექტრონამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან მიდასაკომუნიკაციო სისტემების სამრთაგები "ბ" ტიპის ერთულებში მოწყობა სტანდარტის 309,2 და 1104,1,1 ქვეთავის მიხედვით

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

საოფისე ფართი 305,25 მ2
კიბედერფანი 38,21 მ2

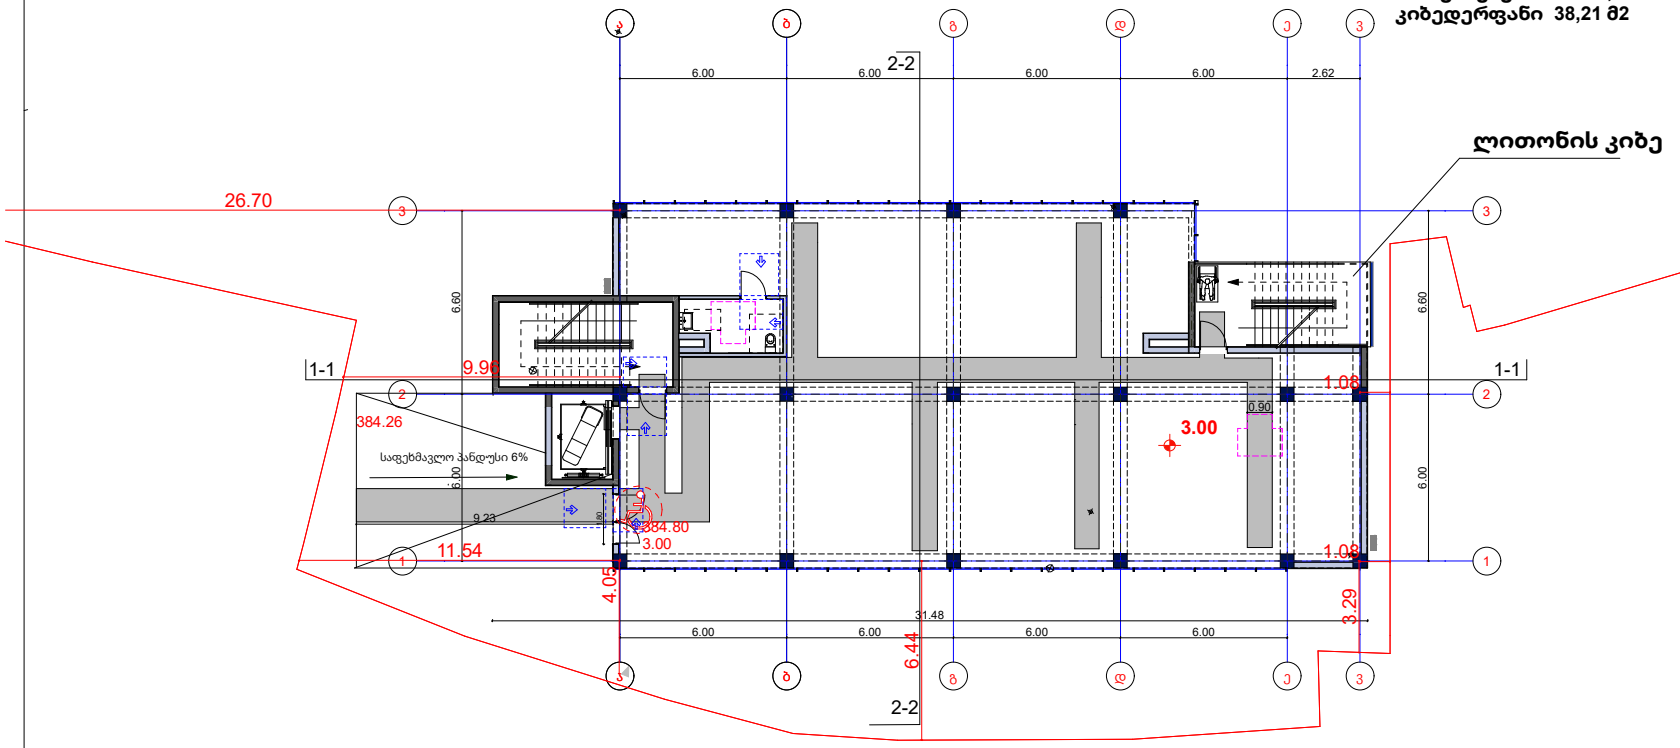

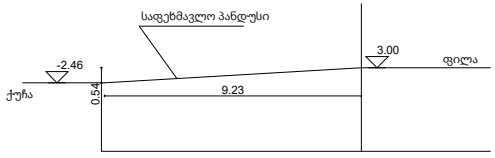

მშენებარე

2 სართულის გეგმა
7.00 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
სახაფხულო ფართი 69,8, მ2

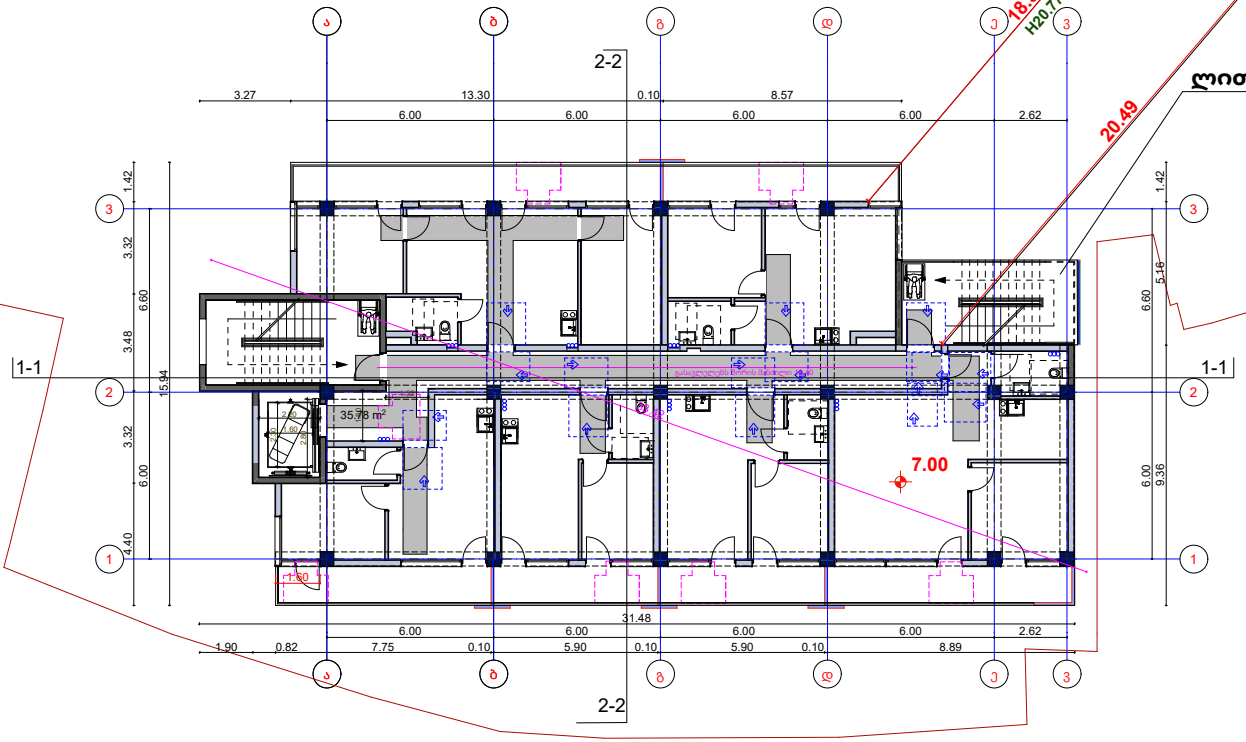

შპს " მეგობრობა"

მისაწვდომობის სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თლი სივრცე





შენიშვნა

ანგამინი კარი წინიდან მისაწვდომი, გამოწევის გაღება

1. იატაკის ზედაპირი მოქნილობა ისე, რომ აქნება მკვეთრი მყარი და არასრილია
2. განათების სამართავები, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრომარმოცულები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვა "ა" ტიპის ერთეულში მოეწყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით.
3. სანათლის ჩამრთველები, ელექტრომარმოცულები, დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტრომანაწილებლები და უსაფრთხოების ან მიდამაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309,2 და 1104,1.1 ქვეთავის მიხედვით

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

3 სართულის გეგმა
10.10 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,8 მ2

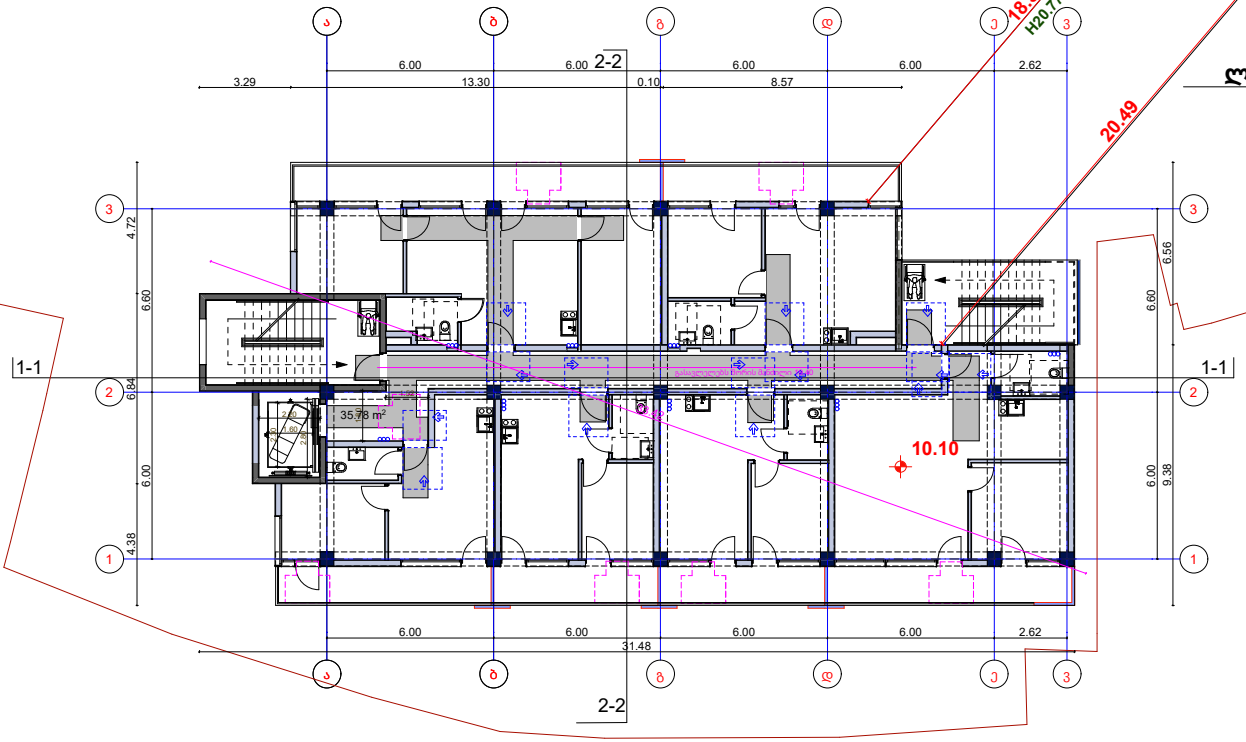

შპს " მეგობრობა"

მისაწვდომობის სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თლი სივრცე



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება

შენიშვნა

1. იატაკის ზედაპირი მოწყობა ისე, რომ აქნება მდგარადი მყარი და არასრიალა
2. განათების სამრთაველები, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრომაბრთველები და დენსართები ტექნიკურის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობის მარეგულირებები და დამცავი ორმხრივი საკონტაქტო სისტემების მარეგა "ა" ტიპის ერთელში მოქცნა სტანდარტის 309.ე ქვეთავის მიხედვით.
3. სანათის ჩამრთველები, ელექტრომაბრთველები, დენსართები, ტექნიკურის მარეგულირებლები, ელექტრომანაწილებლები და უსაფრთხოების ან მიდასაკონტაქტო სისტემების სამართავები "ბ" ტიპის ერთელებში მოქმნა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

4 სართულის გეგმა
13.20 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,80 მ2

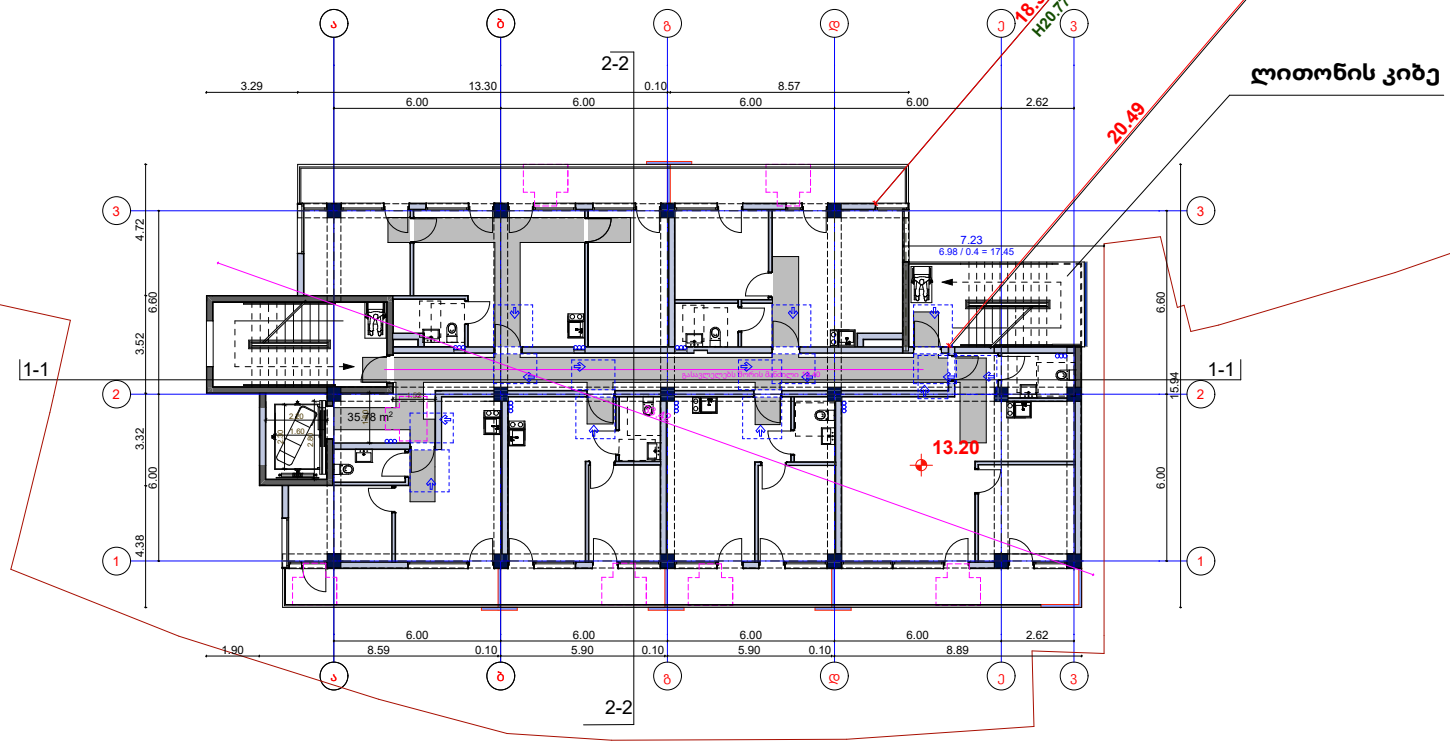

შპს " მეგობრობა"

მისაწვდომობის სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თლი სივრცე



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება



ანგამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწვევტ გალება

მენიშვნა

1. იატაკის ზედაპირი მოწყობა ისე, რომ აქნება მდგარადი მყარი და არასრიალა
2. განათების სამრთაგები, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრონაშრომელები და დენსარები ტექნიკატორის მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამრთაგები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებები და დამცავი ორმხრივი საკონტაქტო სისტემების მარეგა "ა" ტიპის ერთელში მოქმნა სტანდარტის 309.ე ქვეთავის მიხედვით.
3. სანათის ჩამრთველები, ელექტრონაშრომელები, დენსარები, ტექნიკატორის მარეგულირებლები, ელექტრომამანაწილებლები და უსაფრთხოების ან მიდასაკონტაქტო სისტემების სამრთაგები "ბ" ტიპის ერთელში მოწყობა სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავის მიხედვით

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

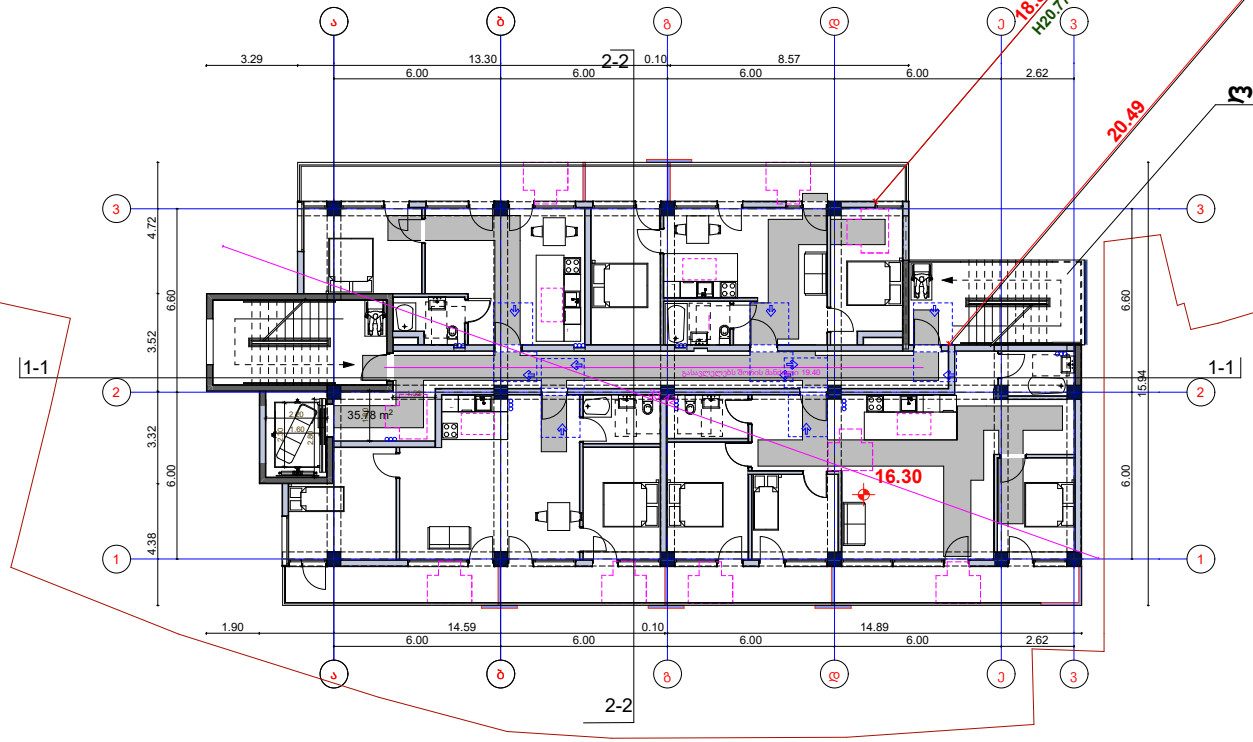







ა

ა

ბ

ბ

გ

გ

დ

დ

ე

ე

ვ

ვ

3 3

2 2

1 1

1.60 2.30

2.20 2.80 1.80

1.52

18.31

20.49 6.00 6.60 4.38 3.32 3.52 4.72

6.00 6.00 6.00 6.00 2.62

3.29 13.30 0.10 8.57 6.00 6.60 15.94

6.00 6.00 6.00 6.00 2.62

1.90 14.59 0.10 14.89

1.40 1.50 1.20

1.55

1.40 1.50 1,30

0.95 1.70 0.40 0.90 0.40 0.90 0.60

33.42

16.30

გასავლელებსშორისმანძილი 19.40 f

f

f H20.7

საცხოვრებელი ფართი 260,73 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულოფართი ფართი 69,94 მ2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

A3

შპს " მეგობრობა"

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინოგაბუნია

2024

მისამართი: ქალაქი
თბილისი , ჩიხი
გორგასლის , N2

მრავალფუნქციური
შენობა/ საოფოსე
საცხოვრებელი

5 სართულის გეგმა
16.30 ნიშნული

მშენებარე

ლითონის კიბე

1-1 1-1

მისაწვდომობის სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები

კარის წინ თლი სივრცე

ანჯამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწევიტ გაღება

ანჯამინი კარი წინიდან
მისაწვდომი, გამოწევიტ გაღება

შენიშვნა

1, იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგარადი მყარი
და არასრიალაა
2, განათების სამართავები, ელექტრო გამანაწილებლები,
ელექტროჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის
მარეგულირებლები, მოწყობილობების სამართავები წყალსადენი
სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი
ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების მართვა "ა" ტიპის
ერთეულში მოექყობა სტანდარტის 309-ე ქვეთავის მიხედვით.
3, სანათლის ჩამრთველები, ელექტროჩამრთველები, დენსართები,
ტემპერატურის მარეგულირებლები, ელექტროგამანაწილებლები
და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების
სამართავები "ბ" ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სდანდარტის 309,2
და 1104,1,1 ქვეთავის მიხედვით

2-2

2-2

f

35.78 m2

მშენებარე

ავტოსადგომი სართულის გეგმა

დამხმაე ფართი224,76 მ2
კიბე დერეფანი 54.48 მ2
ავტოსადგომის ფართი 84,85 მ2

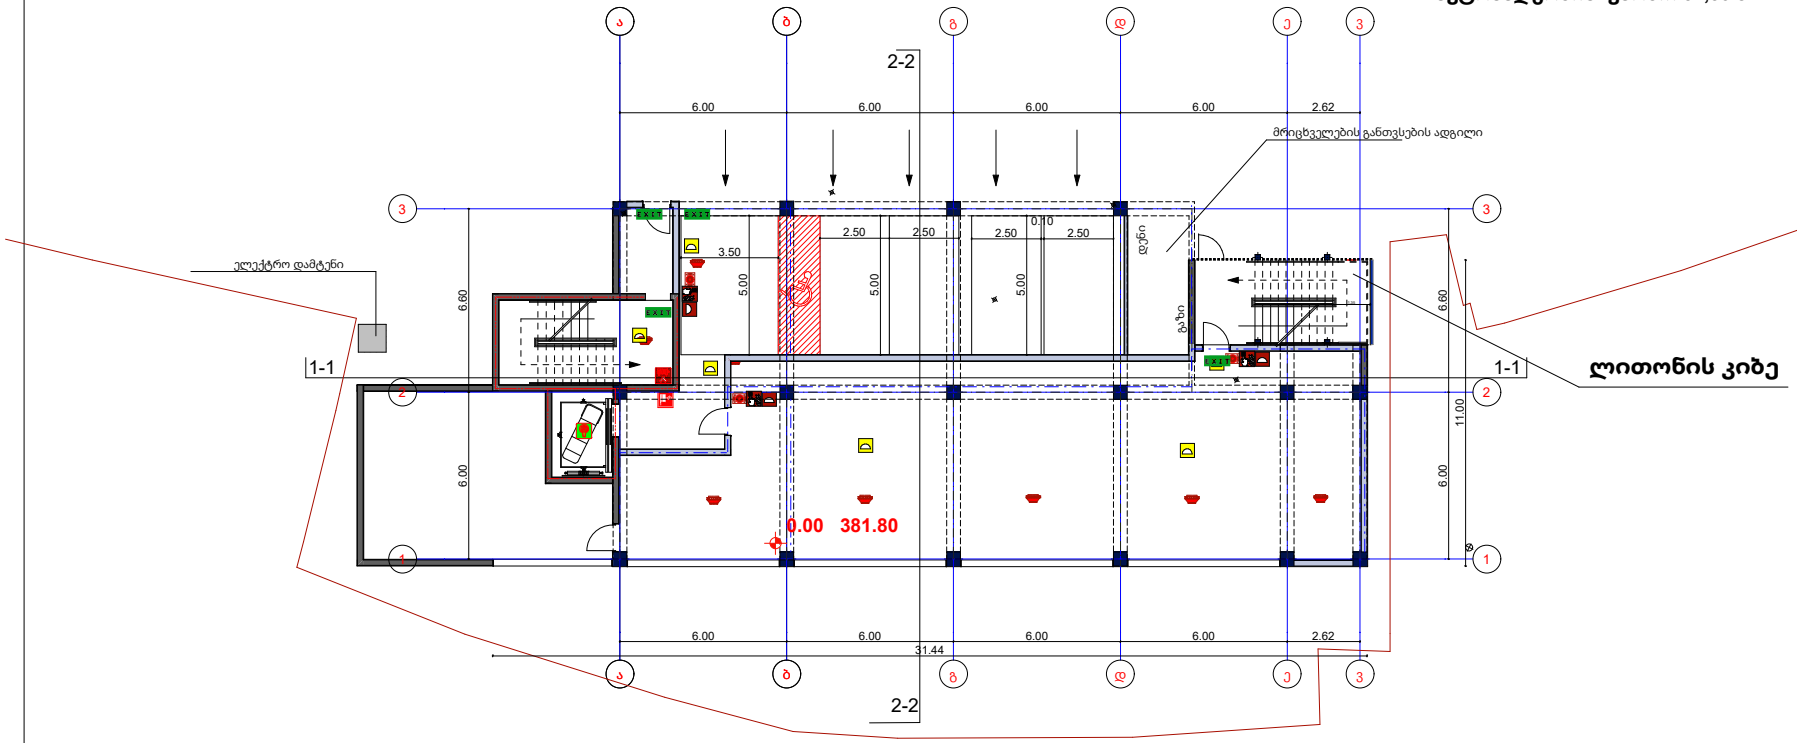

შპს " მეგობრობა"



შენიშნა

საფიქსე სართულის, საერთო სარგებლობის დერეფნები, სახანძრო ტუმბო, დამხარე სათავსოები, ლტერეული იქნება ავტომაშუალი სისტემებით. მექანიკურად ნიაღდება სატუმბი. კიბის უჯრედი, ვესტიბილი. ლიფტის შახტა არჭურვილიაპაერის დაწნევის სისტემით.
პაერის დაწნევის სიტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელ მომარაგებით. დენის გათიშვის დროს სათადარიგო ელექტრომომარაგება ავტომატურად გაითვება გასასვლელი სიშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნება I-A კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
სახანძრისშინაალმცდელი სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავებულია #41 დადგენილების შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	სახანძრო განგაშთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგირე მაუწყებელი
	ავტოსამუდი სიტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ტექნიტური შეტყობინების სისტემა
	საავარიო განათება
	სახანძრო მისაღწთებული
	ორმხრივი კავშირის სიტემა
	ჰიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მექანიკური განიავება

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

1 სართულის გეგმა
3.00 ნიშნული

საოფისე ფართი 305,25 მ2
კიბედერფანი 38,21 მ2

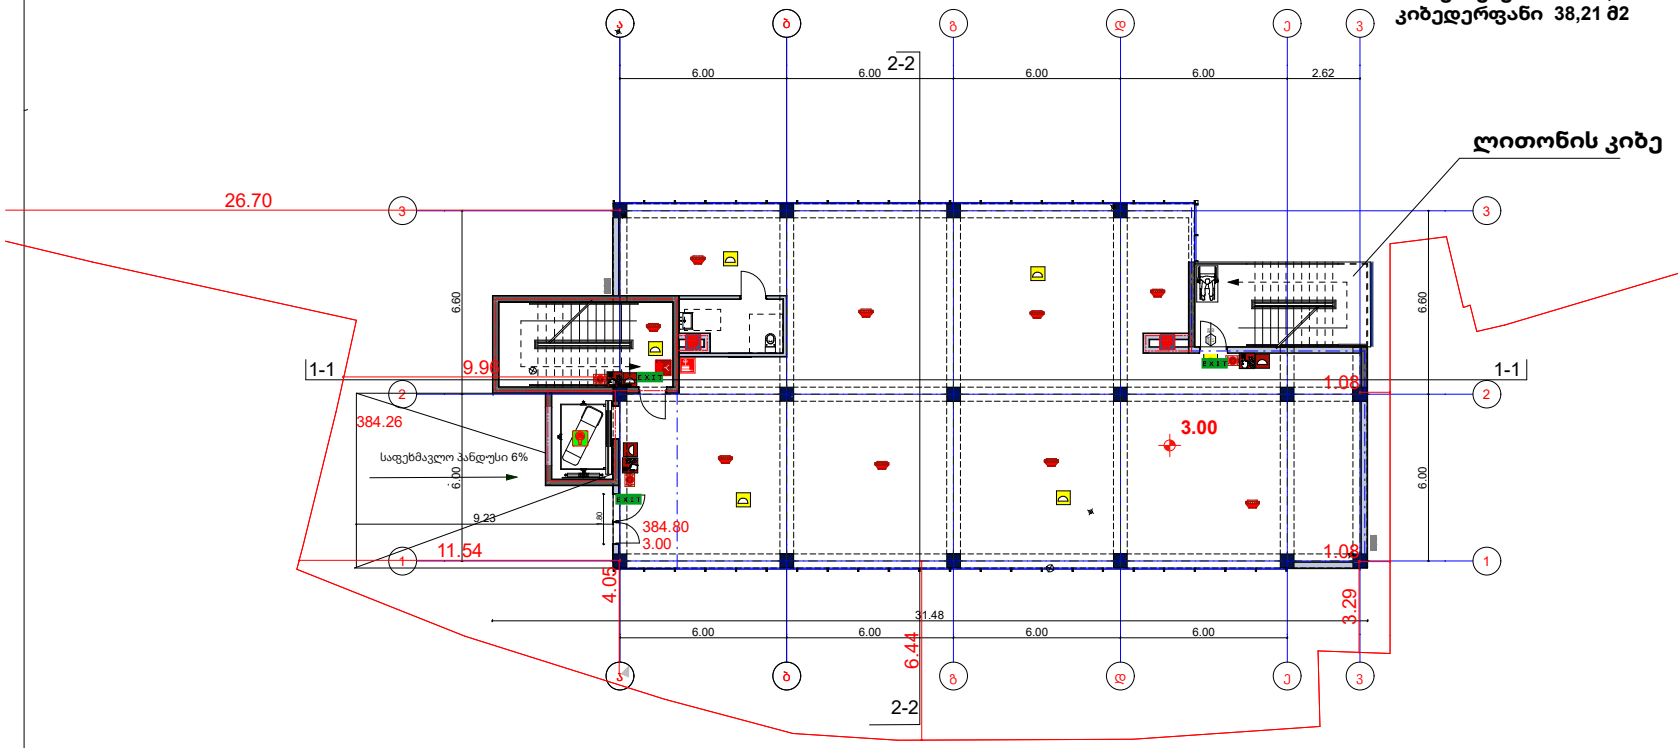

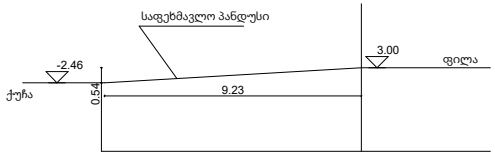

შპს " მეგობრობა"



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

შენიშვნა

საოფისე სართულებ. საერთო სარგებლობის ფერფლები, სახანძრო ტუმბო, დამხარე სათავსოები, ლიფტებული იქნება ავტომაშუალი სისტემებით. მექანიკურად ნიაღვება სატუმბი. კიბის უჯრედი, ვესტიბიული. ლიფტის შახტა არჭურვილიაპარის დაწნევის სისტემით.

პარის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელ მომარაგებით. დენის გათიშვის დროს სათადარიგო ელექტრომომარაგება ავტომატურად გაითვება გასასვლელ სიშუალეებს. კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნება I-A კონსტრუქციის ტოპინიშნები. სანძრისაწინააღმდეგო სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავებულია #41 დადგენილების შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	სახანძრო განგაშთან კავშირის სისტემა ავტომატური კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგირე მოწყობილი
	ავტომაშუები სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ტექსტური შეტყობინების სისტემა
	სავაარიო განათება
	სახანძრო მისაღწევები
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	პიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მექანიკური განიავება

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

2 სართულის გეგმა
7.00 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
სახაფხულო ფართი 69,8, მ2

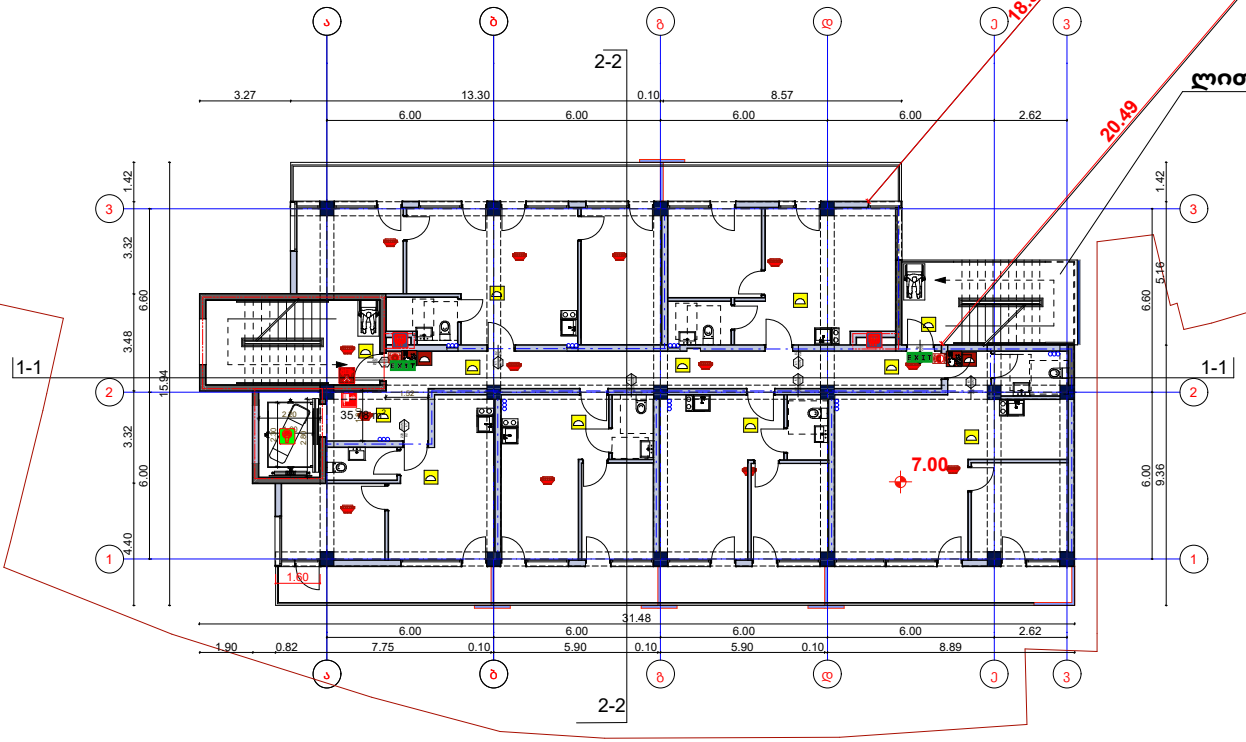

შპს " მეგობრობა"



შენიშვნა

საოფისე სართული. საერთო
სარგებლობის ფერხუნები, სახანძრო
ტუმბო, დამხმარე სათავსოები,
ლუნეტული იქნება ავტომაშუალი
სისტემებით. მეანძრეულად ნიადაგება
სატუმბი. კიბის უჯრედი,
ვესტიბიული. ლიფტის შახტა
არჭურვილიაპარის დაწნევის
სისტემით.
პარის დაწნევის სისტემა
უზრუნველყოფილი იქნება
სათადარიგო ელ მოხმარებით. დენის
გათიშვის დროს სათადარიგო
ელექტრომომარაგება ავტომატურად
გაითვება გასაცლელი სამუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის
დამუშავებისას დაცული იქნება I-A
კონსტრუქციის ტესის მოთხოვნები.
სანძრისწინააღმდეგი სისტემების
სანდენო დოკუმენტაცია
დამუშავებულია #41 დადგენილების
შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	სახანძრო განგაშის ხელსაწყოებთან კავშირის სისტემა
	ავტომატური კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგულირე მოწყობილი
	ავტომაშუები სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ტექსტური შეტყობინების სისტემა
	საევაკუაციო განათება
	სახანძრო მისაღწევები
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	პიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მეკანიკური განიავება

არქიტექტორი.
შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

3 სართულის გეგმა
10.10 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,8 მ2

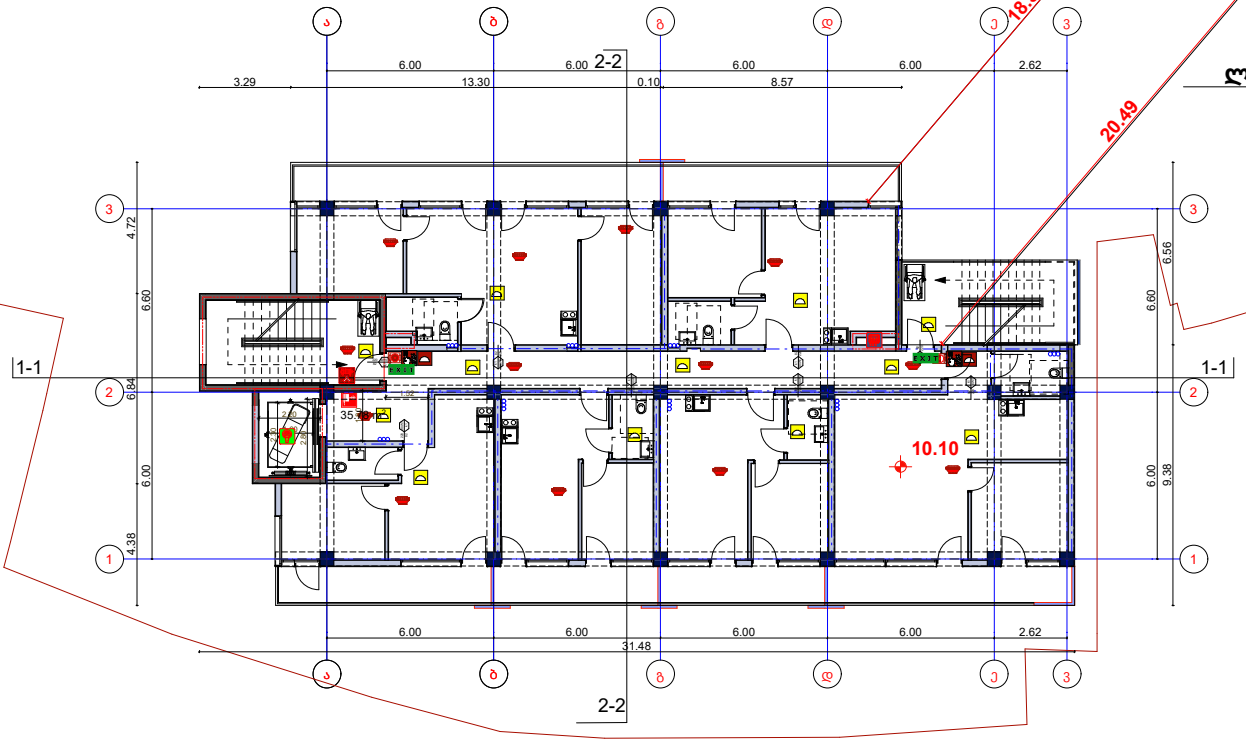

შპს " მეგობრობა"

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

შენიშვნა

საოფისე სართული, საერთო სარგებლობის ფერერფნები, სახანძრო ტუმბო, დამხმარე სათავსოები, ლუქურველი იქნება ავტომაშუქი სისტემებით. მჭანე კედლად ნიავდება საკუები, კიბის უჯრედი, ვესტიბიული. ღიობების მახტა არქიტექტორის დაწნევის სისტემით.
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელ მოხმარებით. დენის გათიშვის დროს სათადარიგო ელექტრომომარაგება ავტომატურად გაითვება გასასვლელი სიშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნება I-A კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავებულია #41 დადგენილების შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	სახანძრო განგაშის ხელით ჩართვის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგულირე მოწყობილი
	ავტომაშუქი სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ტექსტური მეტყველების სისტემა
	საევაკუო განათება
	სახანძრო მისაღწევები
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	ჰიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მჭანე კედლის განიავება

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

4 სართულის გეგმა
13.20 ნიშნული

საოფისე ფართი 258,65 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი 69,80 მ2

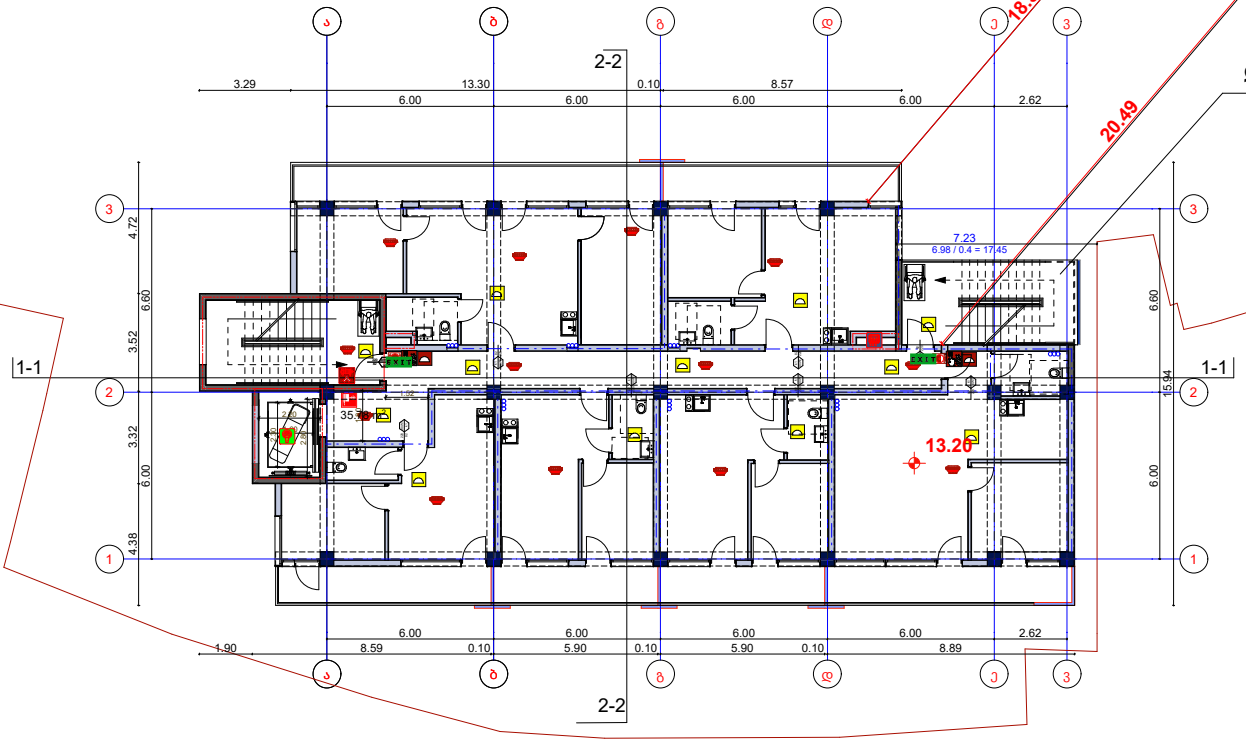

შპს " მეგობრობა"

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა
კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

შენიშვნა

საოფისე სართული, საერთო სარგებლობის ფერერფნები, სახანძრო ტუმბო, დამხმარე სათავსოები, ლტოლვილი იქნება ავტომაშუალი სისტემებით. მკვანძურად ნიავდება სატუმბი. კიბის უჯრედი, ვესტიბიული. ლიფტის შახტა არატუნელიანაკრის დაწნევის სისტემით.
ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელ მოხმარებით. დენის გათიშვის დროს სათადარიგო ელექტრომომარაგება ავტომატურად გაითვება გასასვლელი სიშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნება I-A კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავებულია #41 დადგენილების შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადგარი
	სახანძრო განგაშთან კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგირე მოწყობილი
	ავტომაშუი სიტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ტექსტური შეტყობინების სისტემა
	საავარიო განათება
	სახანძრო მისაღწევები
	ორმხრივი კავშირის სიტემა
	პიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მეკანიკური განიავება

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

5 სართულის გეგმა
16.30 ნიშნული

საცხოვრებელი ფართი 260,73 მ2
კიბე 73,99 მ2
საზაფხულო ფართი ფართი 69,94 მ2

ლითონის კიბე

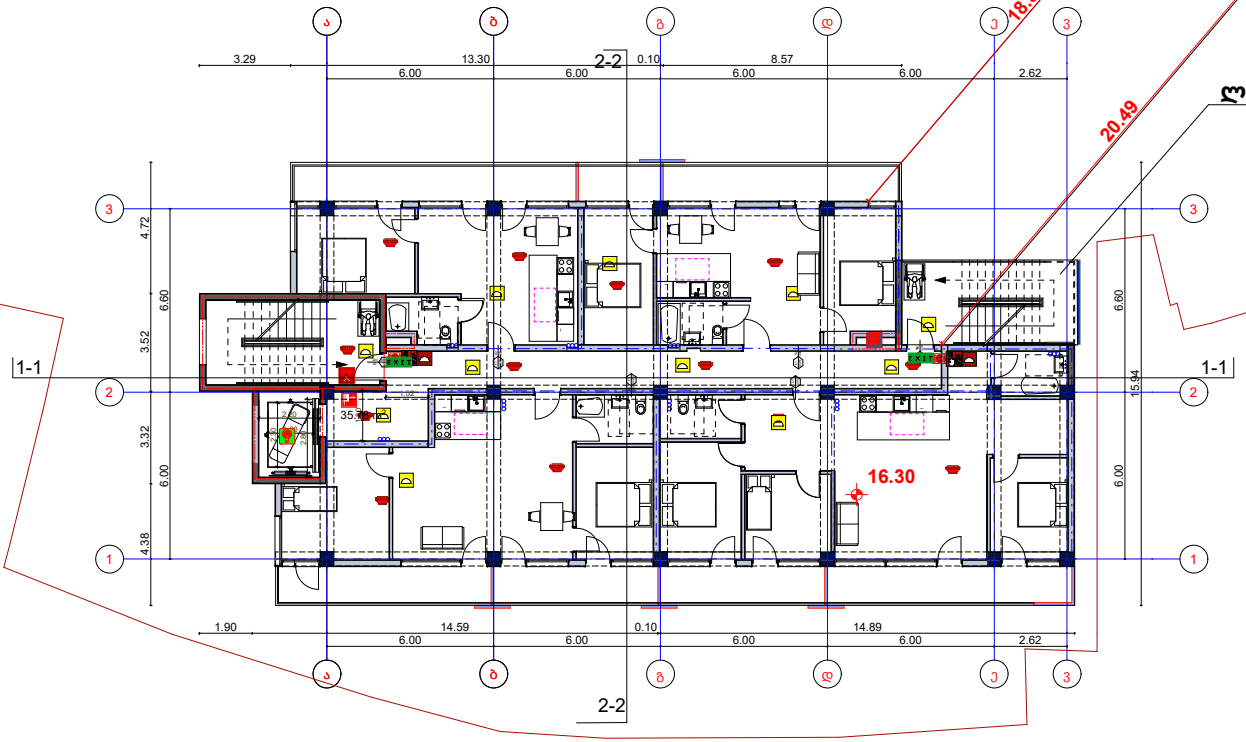

შპს " მეგობრობა"



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი



შენიშვნა

საფეიქრე სართულებ. საერთო სარგებლობის ფერფერები, საბანძრო ტუმბო, დამხარე სათავსოები, ლტოლვილი იქნება ავტომაშუალი სისტემებით. მკვანძეულად ნიავდება საკუთრები. კიბის უჯრედი, ვენტილაციული. ლიფტის შახტა არქიტექტიაპარის დაწნევის სისტემით.
პაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელ მომარაგებით. დენის გათიშვის დროს სათადარიგო ელექტრომომარაგება ავტომატურად გაითვება გასაველად საშუალებებს.
კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნება I-A კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავებულია #41 დადგენილების შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საბანძრო მილსადგარი
	საბანძრო განგაშის ხელით ჩართვის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგულირე მოწყობილი
	ავტომაშუნი სიტემა
	საბანძრო განგაშის ღილაკი
	საბანძრო სიგნალიზაცია
	ტექსტური შეტყობინების სისტემა
	საავარიო განათება
	საბანძრო მისაღწევები
	ორმხრივი კავშირის სიტემა
	პიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მეკანიკური განიავება

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

მშენებარე

სახურავის სართულის გეგმა
19.70 ნიშნული

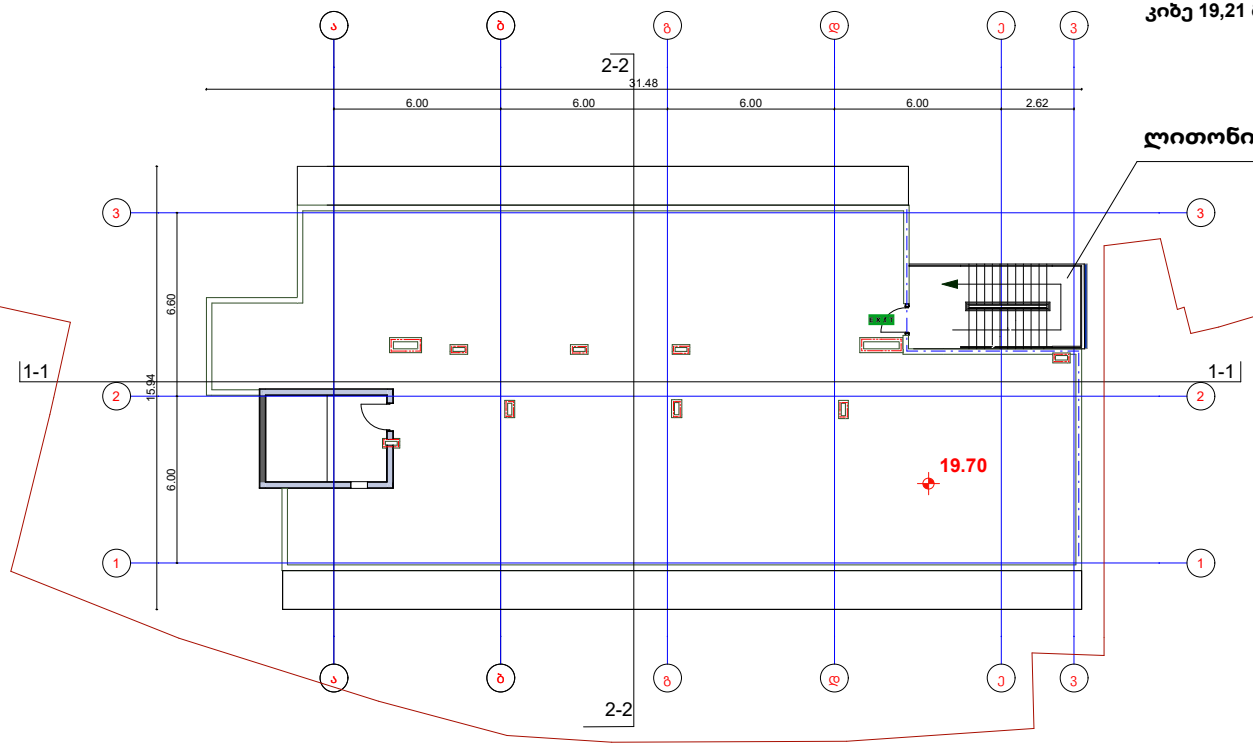

შპს " მეგობრობა"



EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

შენიშნა

საოფისე სართულებ. საკრთო სარგებლობის ფერერფნები, საზანრო ტუალეთი, დამხარე სათავსოები, ლტურებული იქნება ავტომაშენები სისტემებით. მკანნკურად ნიაფება საკუნძი. კიბის უკრედი, ვენტილაციული. ლიფტის შახტა არჭურვილიაპარის დაწნევის სისტემით.

ბკარის დაწნევის სიტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ელ მომარაგებით. დენის გათიშვის დროს სათადარიგო ელექტრომომარაგება ავტომატურად გაითვება გასასვლელ სიშუალებებს.

კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნება I-A კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების სანორმო დოკუმენტაცია დამუშავებულია #41 დადგენილების შესაბამისად

	სიმბოლოები
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საზანრო მილსადგარი
	საზანრო განგაშის ხელით ჩართვის ღილაკი
	კვამლის ავტომატური ადმოცენი
	კვამლის მორეგულირე მაუწყებელი
	ავტომაშენი სიტემა
	საზანრო განგაშის ფილაკი
	საზანრო სიგნალიზაცია
	ტექსტური შეტყობინების სისტემა
	საევაკუო განათება
	საზანრო მისაღრთებული
	ორმხრივი კავშირის სიტემა
	ჰიდრანტი
	დაწნევა
	ავარიული განათება
	მეკანიკური განიავება

არქიტექტორი. შემსრულებელი.

ნინო გაბუნია

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის , N2

01.18.09.005.012

დამკვეთი მ. არევაძე

მრავალფუნქციური შენობა/ საოფისე საცხოვრებელი

A3

2024

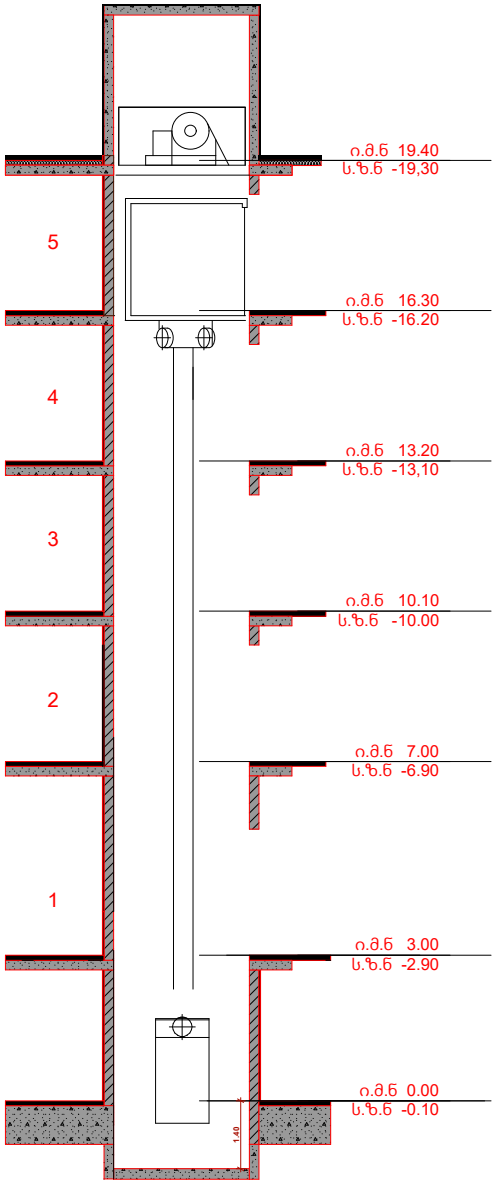



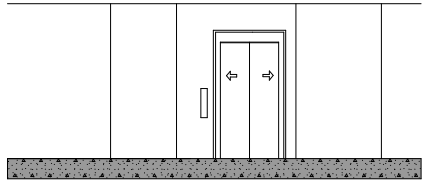

ლიფტის შახტის გაბარიტები 2.80 X 2.20 მ

ლიფტის კაბინის შიდა ზომები 1.50 X 2.20

ლიფტის კარის ცეცხლმედეგობა 90 წთ

ლიფტის ტვირთ ამწეობა 1275 kg (17 კაცი)

ლიფტის მოძრაობის სიჩქარე 1.75 მ/წმ

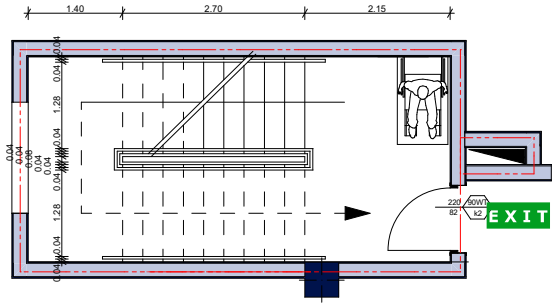

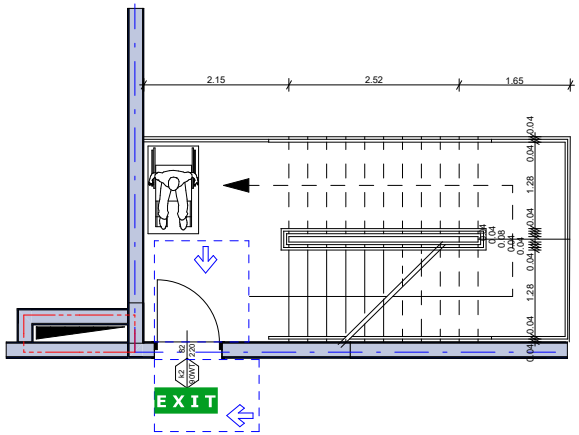

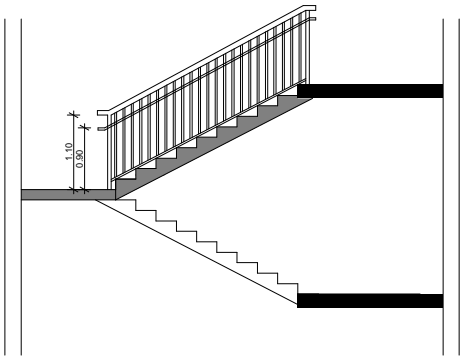

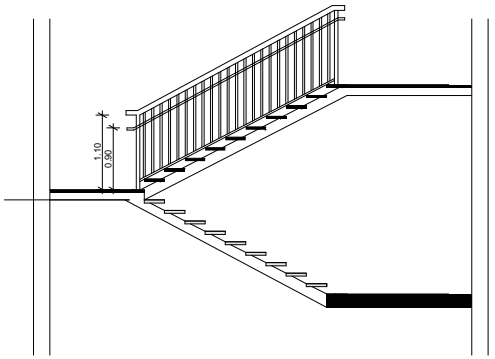

შენიშვნა:
1. მისაწვდომი გზა კიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირი იატაკი იქნება მდგრადი მყარი და არასრიალა.
2 კიბის საფეხურის განსხვავებული მონიშნა იქნება გამძლე
3 შ ნობსი გარე ბაქნები ისე დაეგეგმარდება რომ სავალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდეს.
4. გასახაოებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას,რომელიც გაითვმება საბიჯულის ზედაპირების და ბაქნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ -ის საძრერებში შემდეგი წესისი შესაბამისად

არაუმცირეს 11 ლუქი განათება
არაუმცირეს 110 ლუქსი განათება კიბით სარეებლობის დროს.
კარების გამოყენებისას 11 ლუქსიდან 110 ლიქსზე გადასვლა შ საძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ნამრთველით. რომელიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს:
განათების სამართავი აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.
მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამკავებლის მოძრაობით საფეხურზე ან ბაქანზე.
განათების გამაქტიურებელი დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიან მოქმედების ჰერიოდზე.
გზა-კიბე განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე ბაქანზე, შესასვლელში მდებარე ბაქნის მოსაზღვრე თითოეული კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე ზემოთ და ქვემოთ მდებარე ბაქნებზე მე4 პუნქტით დადგენილი განათების დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.
კიბის საფეხურები და ნებისმიერი კედლები ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირები არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.
კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდეების საზღვრებში.

დეტალები

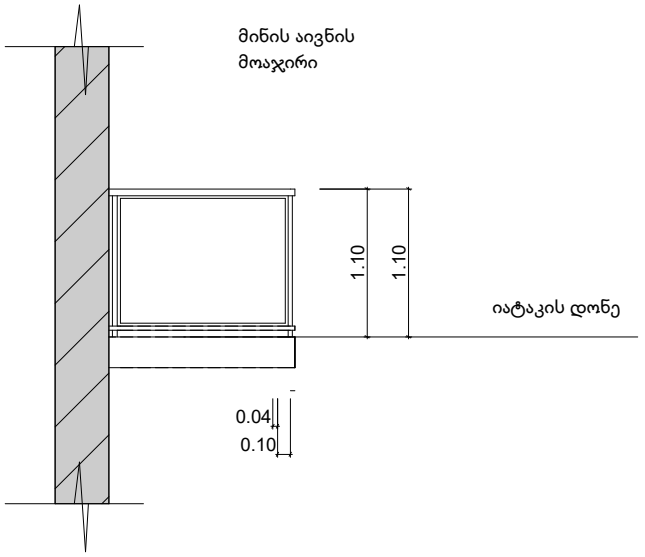

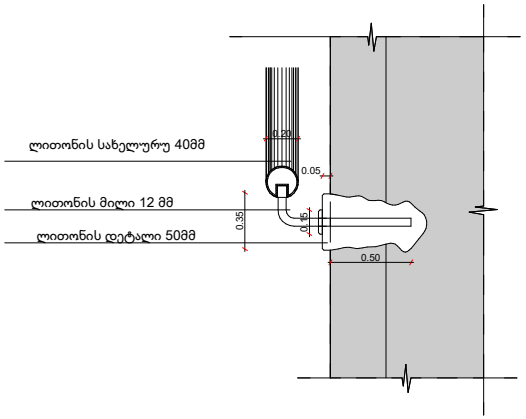

შენიშნა:

1, ყველა კიბე ყოველი საფეხური და საბიჯების 40 მმ სავალ ნაწილს რომელიც იზომება საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად. ექნება ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი. რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია ფონზე)

კარების კლასიფიკაცია

k-1 კარი ზღურბლით მიმხურავით

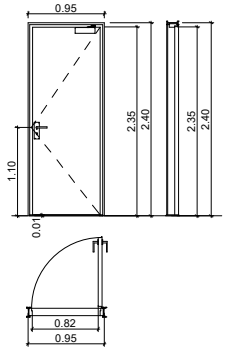

k-2 kკარი ზღურბლის მიმხურავის გარეშე

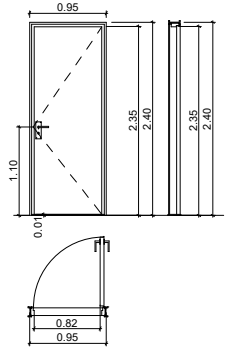

ზღურბლი

შენიშნა:

1. კარის ზედაპირები უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში

2, სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

3. დახურული კარის სახელური გასაღები ნაწილები და გაგებისთვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შედეგთან

წინიდან მისაწვდომობისას გამოწვით ან მიწოლით გაღებადი არაუმეტეს 66,7 ნიუტონი

ბრუნვითი მოძრაობისა გაღებისას არაუმეტეს 315 ნიუტონი

გასავლელის კომპნენტებს (გზა კიბე ვესტიბიული) ემსახურება მოხურავით აღჭურვილი კარები

კარის მომხურავები ისე მოეწყობა რომ 90 გრადუსით ღია მდგომარეობაში 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმეტეს 5 წამი იქნება

კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმეტეს 1,5 წუთში გადავა.

ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარი მიწოლით ან გამოწევით გაღებისთვის წაჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგ შედეგთან. შენობაში განთნჯამიანი კარი არაუმეტეს 2,22 ნიუტონი

კარების ცეცხლმედეგობა მითითებულია

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმაზე.

კარებების გაღების მიმართულებები მითითებულია გეგმაზე

კარებების ზღირბლი მითითებულია გეგმაზე

არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები

უნიტაზი და ხელმოსაჭიდი ძელები მდებარეობა

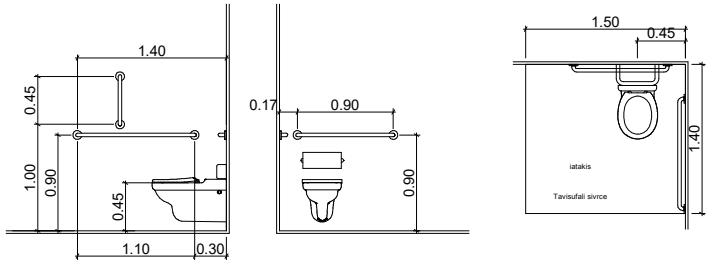

ხელსაბანის მდებარეობა
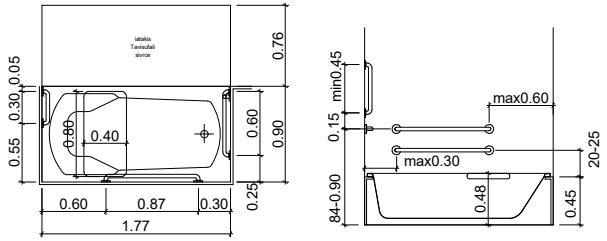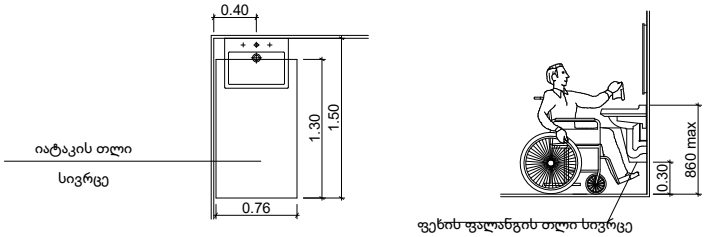
დასაჯდომი აბაზანა ხელმოსაჭიდი ძელებით