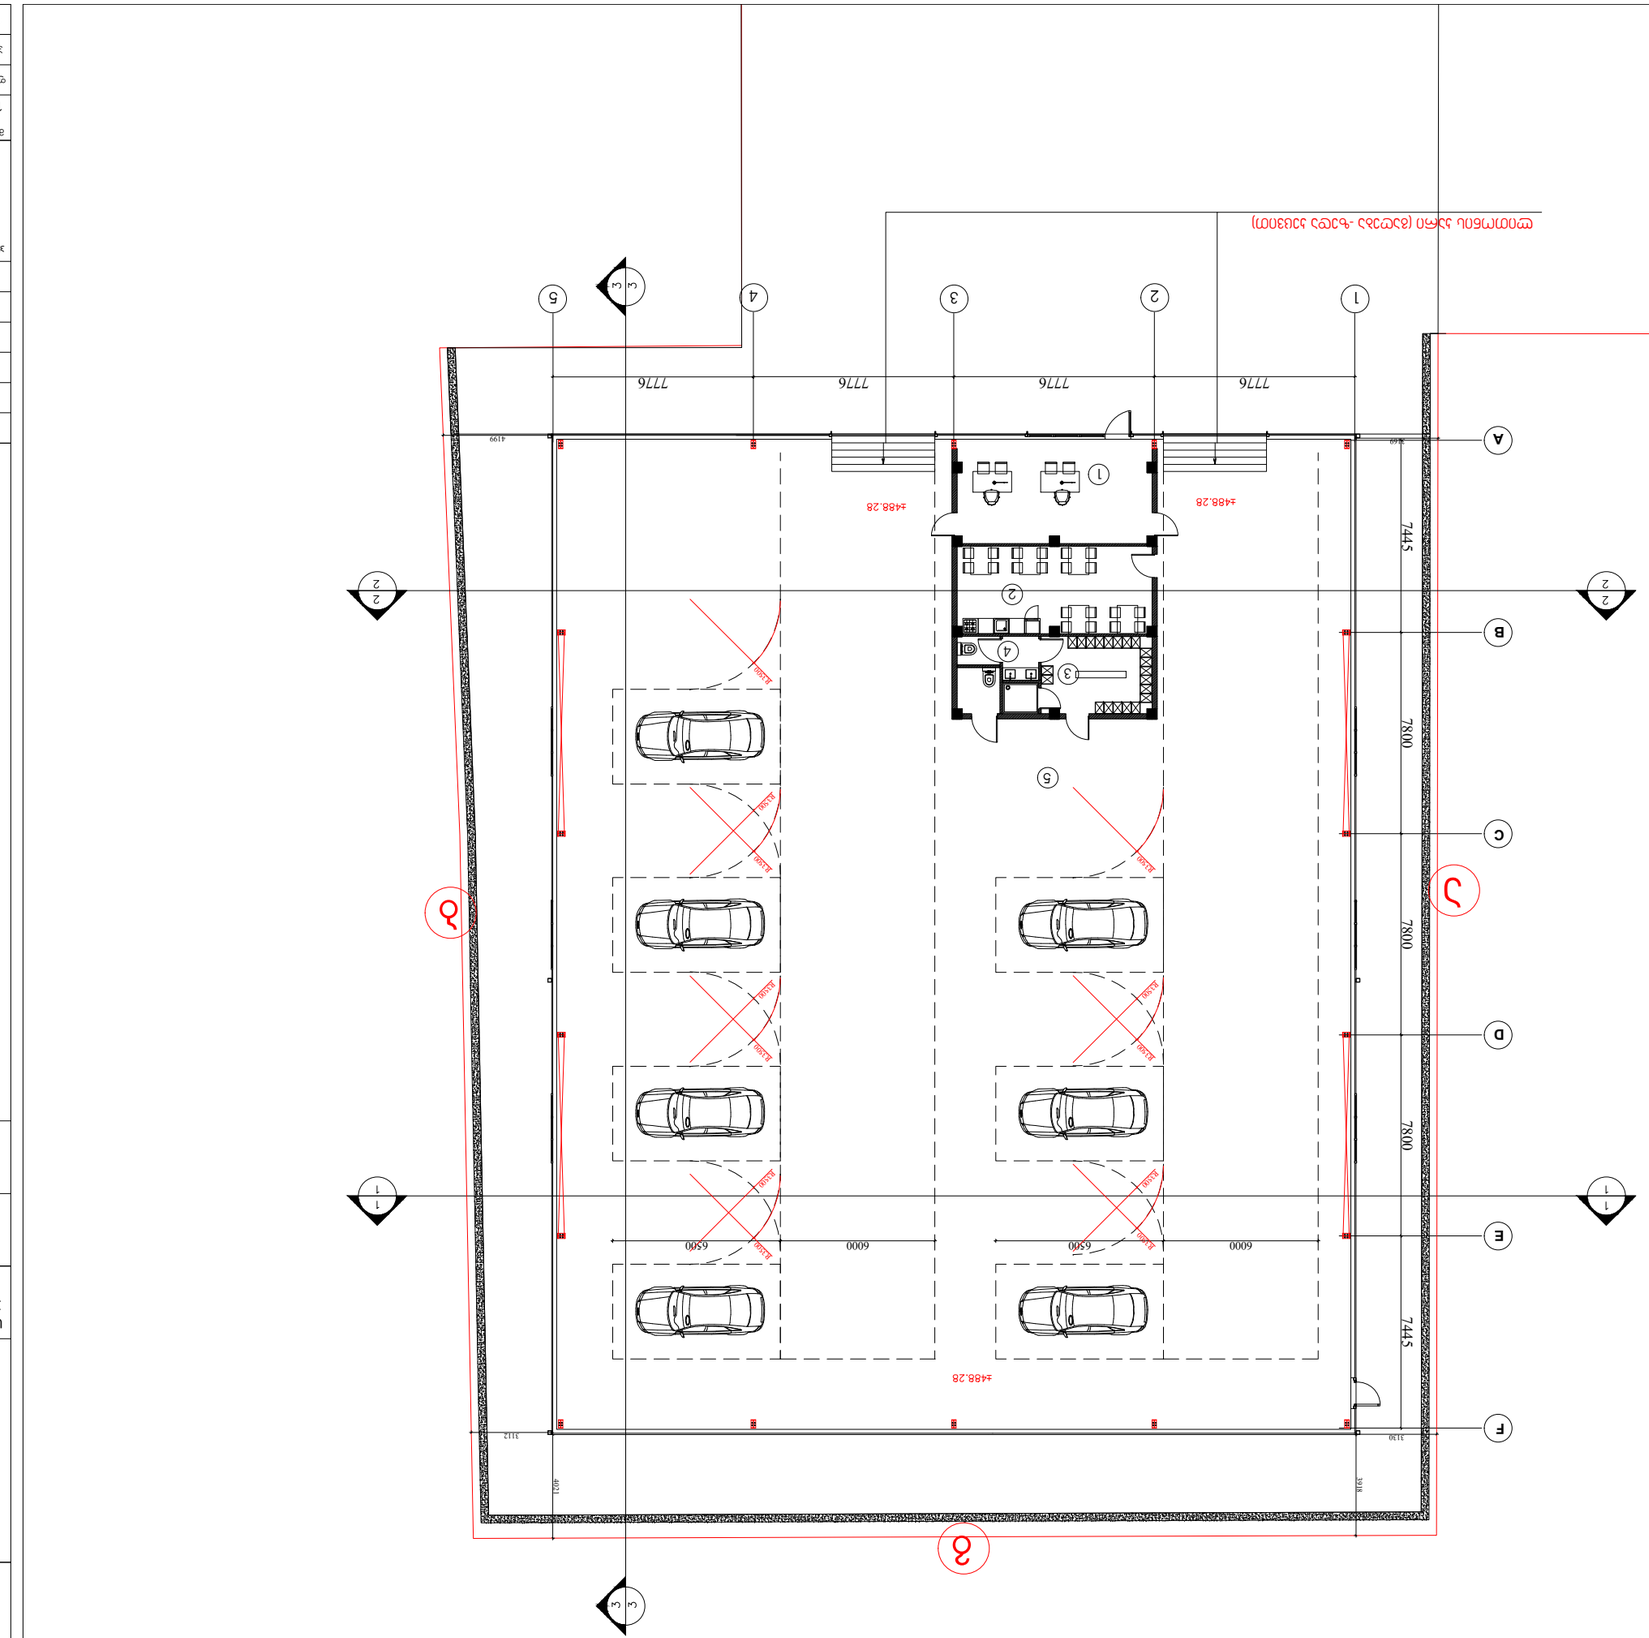

(ממוזגת רמפת כניסה ויציאה מוסתרת)

מהנדס	
מתכנן	
שרטט	

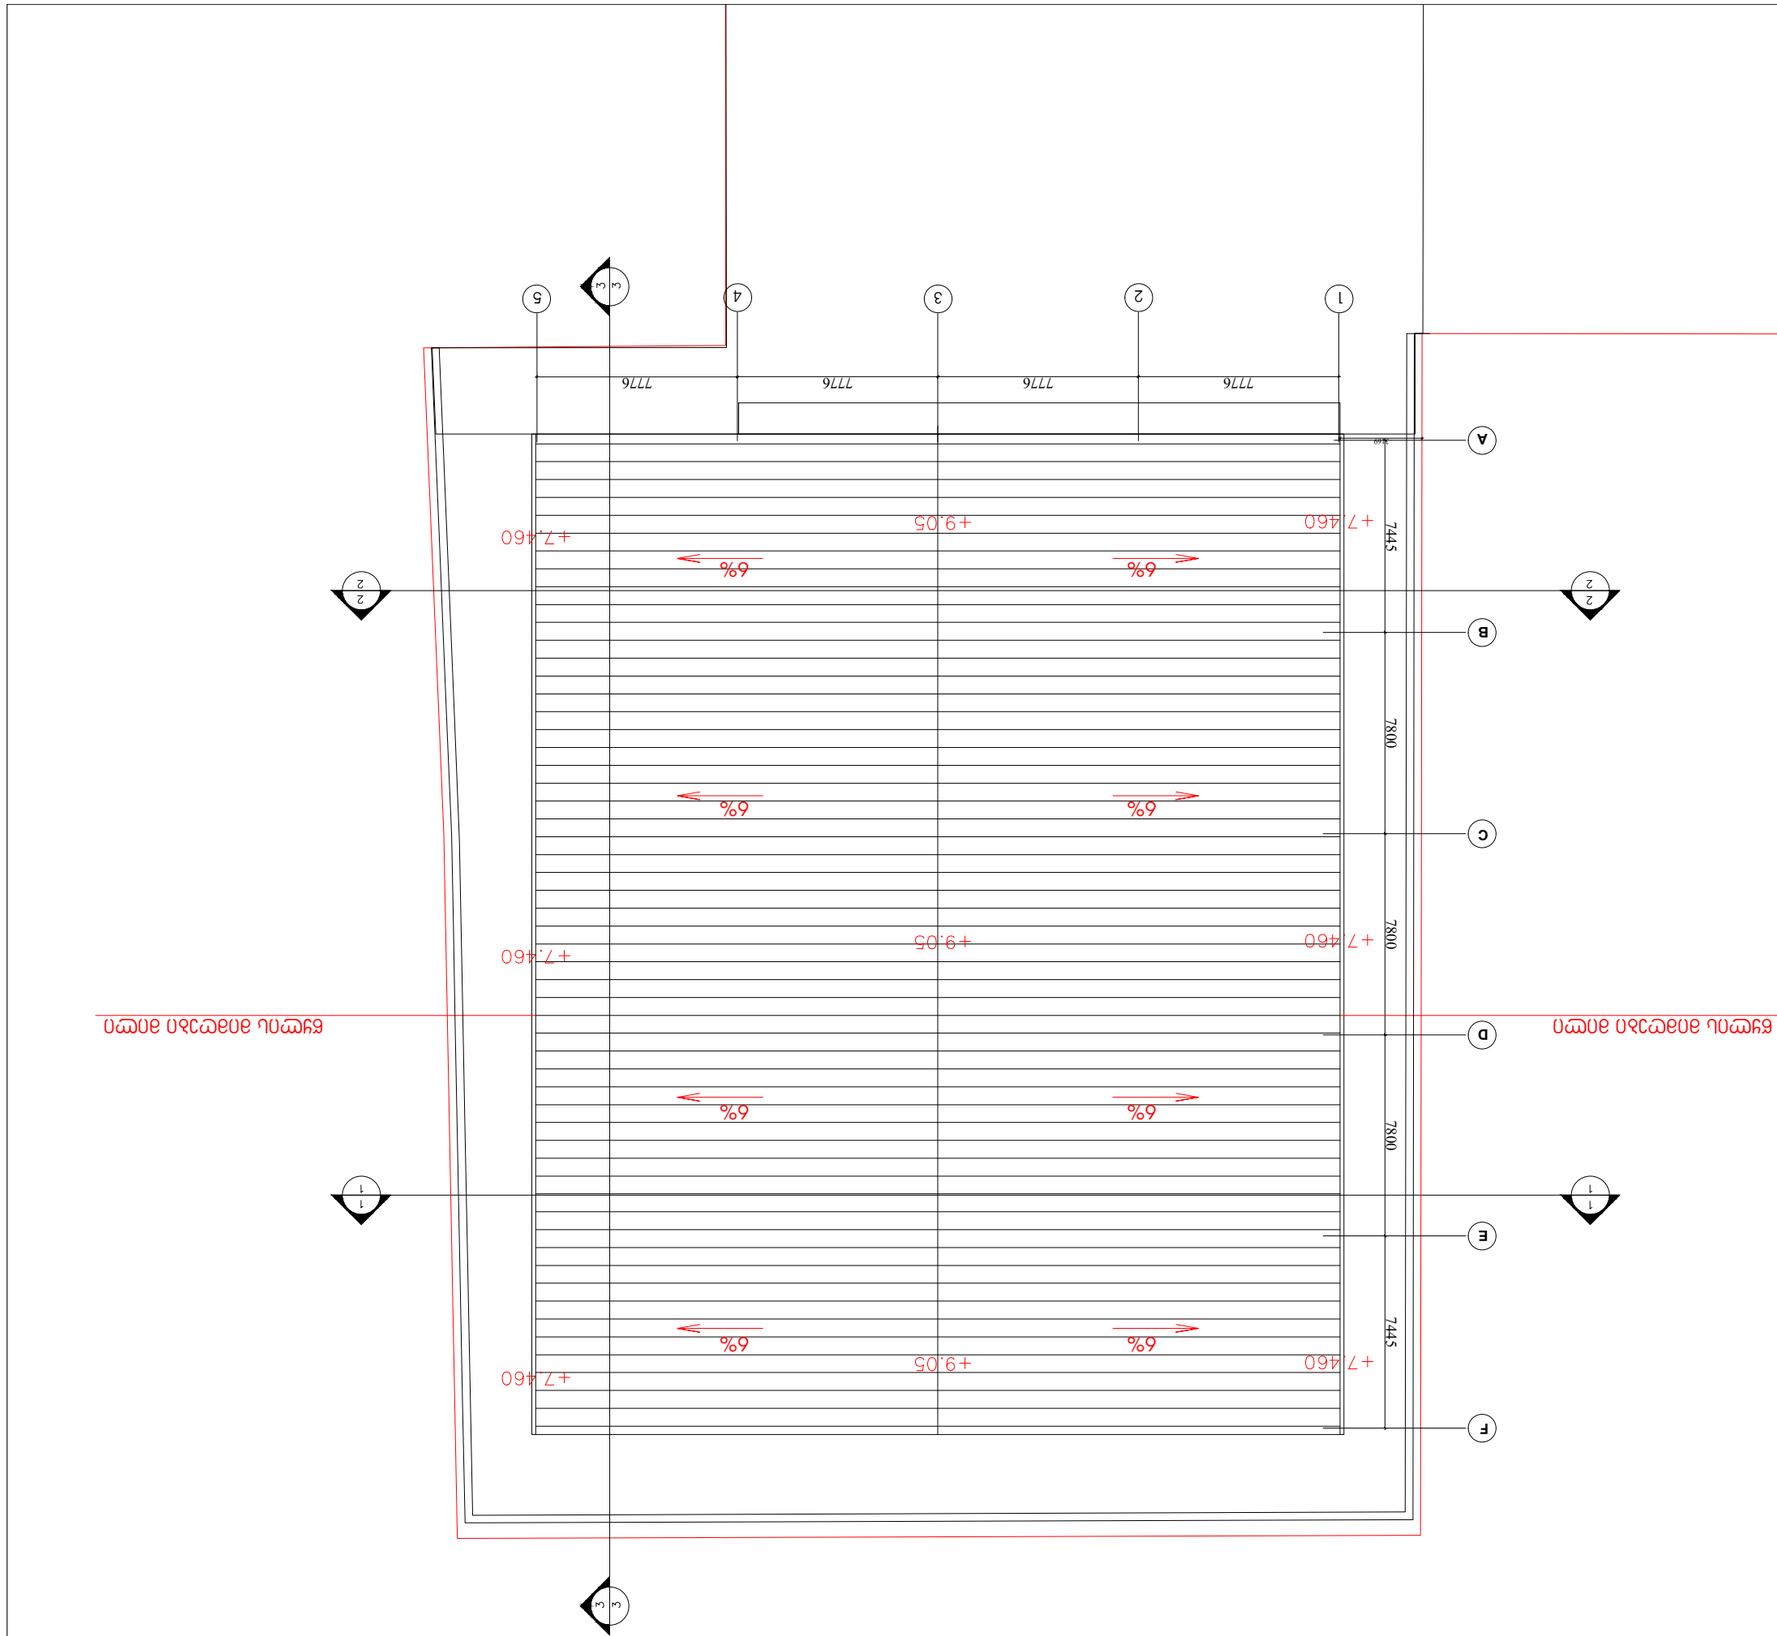
1
2
3
4
5
7776
7776
7776
7776
A
B
C
D
E
F
7445
7800
7800
7445
+7.460
+9.05
+7.460
6%
6%
6%
6%
6%
6%
1
1
2
2
3
3
ცხელი მილსადენი
ცივი მილსადენი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-1** 0.000 ნიშნულზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	III-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-1**	**3**	**1**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**16.8**	**9.05მ.**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**1 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-1**	**1630,0 მ2**	**1186.8**
იატაკის საერთო ფართობი =	**1186.8**	
იატაკების რაოდენობა =	**1**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“A-F“ ღერძებში	3>და <4,5	1	1	45%	45%	15%	-	-	**აკმაყოფილებს**
“5-1“ ღერძებში	3>და <4,5	1	1	45%	45%	15%	-	-	**აკმაყოფილებს**
“F-A’“ ღერძებში	3>და <4,5	1	1	45%	45%	15%	-	-	**აკმაყოფილებს**
“1-4“ ღერძებში	>9	1	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**აკმაყოფილებს**

“4-5“ ღერძებში	3>და <4,5	1	1	45%	45%	15%	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსახანძრო სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	-	არა	კი	კი	-	კი	კი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				-			

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება						
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობ	მოთხოვნილი გასასვლე	გათვალისწინებული გასასვლელების/	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)		
				გზა-კიბეები	დერაფანი,	გასასვლელის გზა-კარი

	ის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ლების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული +/0.00 ნიშნული	სწ-1 (დ.დ.-64)	2	2 შიგა გასასვლელის გზა			--	--	0,82	>0,82

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	მექანიკური განიავება
სწ-1	კი	-

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტი (ავტოსერვისი)

მისამართი: თბილისი, იასონ ლორთქიფანიძის ქუჩა №10ა

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.004.072

დაკავებულობის და განასვლელი საშუალებების პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან
ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების"
დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის ანალიზი

2026 წ.

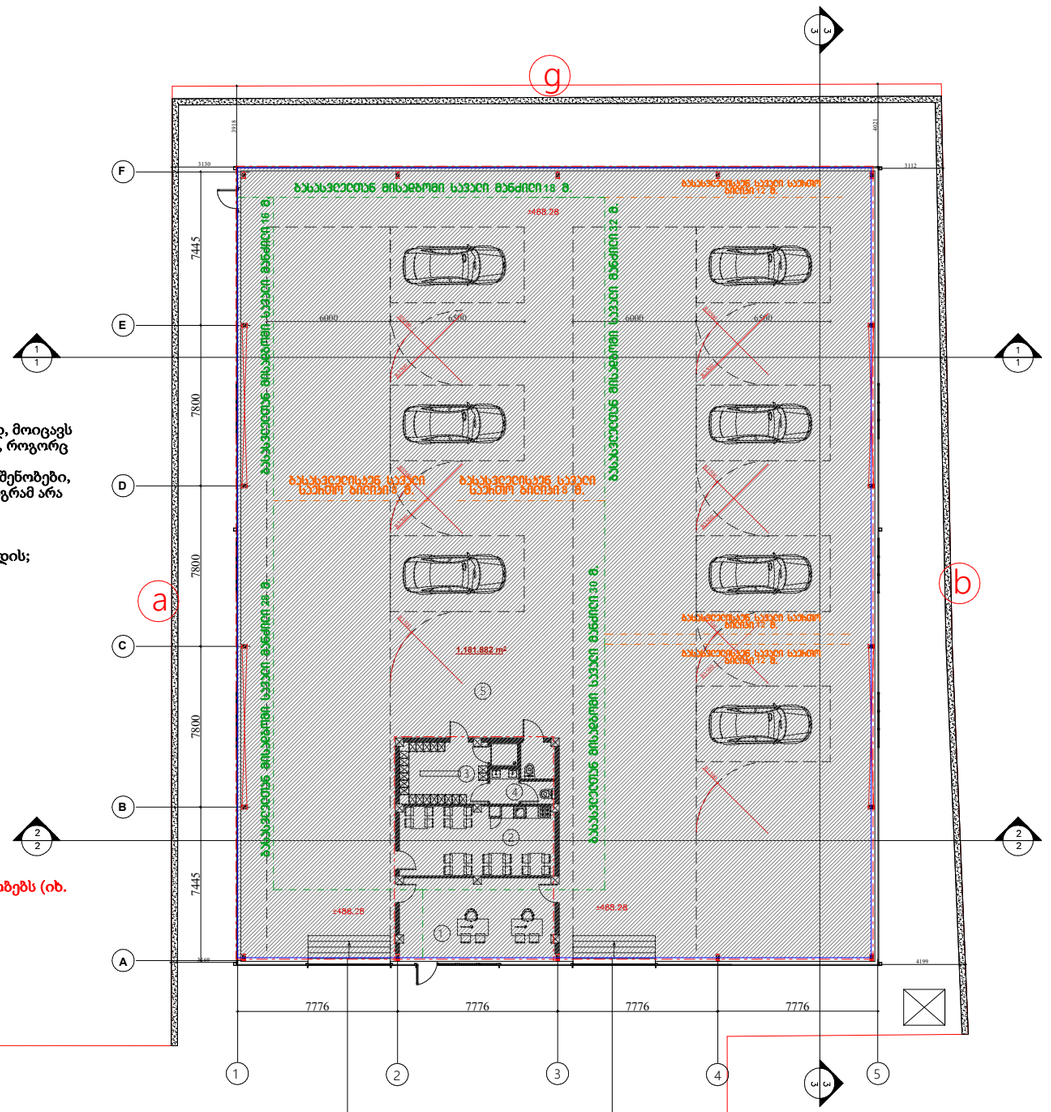

თბილისი, იასონ ლორთქიფანიძის ქუჩა #10ა

სტადია პროექტი

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

ავტორი

დაამუშავა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია

2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა

იყოს პროექტის ავტორთან

;

3

.

ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი

;

შეამოწმა

#

1

2

3

4

5

6

დამკვეთი: შპს ვაკო მოტორსი

სტადია ინდექსი ფურც.

პროექტი ავტოსერვისი

მისამართი

მასშტაბი

ნახაზი კორექტირება

შენიშვნები

ფორმატი დაკვეთა# ფაილის სახელი

პირობითი აღნიშვნები

პროექტის#

±0.00

5

1

ნიშნული გეგმაზე

ნიშნული ჭრილზე

ღერძი ს ხაზი

ჭრილის ხაზი
397.1

301.0

გარე ნიშნული

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი
A-3
დირექტორი

±0.00

შშმპ მისაწვდომობა

საავარიო განათება

თავშესაფარის ფართობი

დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა

(სახანძრო სიგნალიზაცია)

მ. გიორგაძე

ლ.შველიძე

სახანძრო მისაერთებელი

გასასვლელი
სართულის გეგმა

0.000 ნიშნულზე

2.6

5
1.0

0
k-3-90w

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის ფართობი

დაკავებულობისდატვირთვის

ფ აქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

დაკავებულობის ნომერი
სახანძრო მილდგარი

ორმხრივი კავშირის სისტემა

ავარიული განათება

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ

გამოსაყენებელი მისაერთებელი- ჰიდრანტი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება
სახანძრო განგაშის ღილაკი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

მილდგარის მილი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური

სავალი მანძილი

მილდგარის მილი

R 9,000

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ცეცხლმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის#

დაკავებულობის

ჯგუფები

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

საპროექტო ორგანიზაცა

მისაწვდომი პარკინგი

წყლის დასალევი შადრევანი/ აპარატი

შპს. არქსტუდია

s/k 416316132

ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემა

02

m2

დდფ

dd 1 69

18.6

131.6

sw-2
1:250

3 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური

სავალი მანძილი

ლ.შველიძე

ლ.შველიძე

S T U D I O

A R C H I T E C T U R A L

დაკავებულობა

თავშეყრის ჯგუფი (თვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

საგანმანათლებლო ჯგუფი(სგ)

სამრეწველო ჯგუფი (სმ)

დიდი საფრთხის შემცველი

ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებითი ჯგუფი(დწ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

საცხვორებელი ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

გასასვლელეთან მისადგომი მაქსიმალური მანძლილი, ცხრილი 1016.2

დაკავებულობა საშხეფი სისტემის გარეშე (მ) საშხეფი სისტემით (მ)

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე

დაკავებულობა აღწერილობა ფართი დაკავებულობის

დატვირთვის

ფაქტორი

დაკავებულობა

1. Mavtosaxelosno 18.6

0.000 ნიშნულზე
sw-1 60 75

ხანძარმედეგობის ხარისხი

1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი

2 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი

3 საათი

1181 8. kv.m 64

დ.დ.ფ 18.6 მთლიანი

d.d. 64

sw-1

A

B

C

D

E

F

7445 7800 7800 7800 7445

1 3

7776

2 4 5

7776 7776 7776

±±

±

3918

4021

3130 3112

4199 3169

a

b

g

1

2
3

4
5

6000 6500 6000 6500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

฀฀฀฀฀฀฀฀฀a฀฀฀฀ga฀฀ba฀฀฀฀฀a฀฀฀฀฀฀฀฀

1,181.882 m2

ქვეთავი 311 - სასაწყობო ჯგუფი სწ 311.1 სასაწყობო ჯგუფი სწ. სასაწყობო ჯგუფის (სწ) დაკავებულობები, სხვებთან ერთად, მოიცავს

საწყობად გამოყენებულ შენობას ან ნაგებობას, ან მათ ნაწილს და არ კლასიფიცირდება, როგორც

საფრთხის შემცველი დაკავებულობა. 311.2 საშუალო საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-1. საწყობად გამოყენებული შენობები,

რომლებიც არ კლასიფიცირდება, როგორც სწ-2 ჯგუფის და სადაც ინახება შემდეგი, მაგრამ არა

მხოლოდ: მე-2 და მე-3 დონის აეროზოლები;

თვითმფრინავის შესაკეთებელი ანგარი;
ჩანთები: ნაჭრის, ჯუთისაგან დამზადებული ჯვალოსებრი ქსოვილის და ქაღალდის; ბამბუკი და რატანი (პალმის სახეობა);

კალათები;
ქამრები: ტილოსა და ტყავის;

წიგნები და ქაღალდის რულონები ან შეკვრები;

ჩექმები და ფეხსაცმელი;

ღილები: ნაჭერგადაკრული, სადაფის ან ძვლის;

მუყაო და მუყაოს ყუთები;

ტანსაცმელი, მათ შორის - შალის;

თოკები;

შენობაში ნავის მშრალად შესანახი სათავსო;

ავეჯი; ბეწვეული;

წებოები, მცენარეული წებოები, პასტები და სახამებლები;

მარცვლეული;

ძვლის სავარცხლები და სავარცხლები, არა ცელულოიდის;

ტყავი;
ლინოლეუმი;

ხის მორები;

ავტომობილების შესაკეთებელი გარაჟები, სადაც საფრთხის შემცველი მასალების მაქსიმალურად დასაშვები რაოდენობა შეესაბამება 307.1(1) ცხრილში მოცემულ ოდენობებს (იხ.

ქვეთავი 406.8);

გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი 28 მ. გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი 16 მ. გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკი 8 მ. გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკი 8 მ.

გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი 32 მ.

გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი 30 მ. გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკი 12 მ. გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკი 12 მ.

გასასვლელისკენ სავალი საერთო გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი ბილიკი 12 მ. 18 მ.

1203.4 ბუნებრივი განიავება. გამოყენებული სივრცე ბუნებრივდ უნდა ნიავდებოდეს ფანჯრების, კარების, სანიავებელი ღიობების ან სხვა ღიობების საშუალებით, რომლებიც შენობის გარეთ გადის. ასეთი ღიობების სამართავი მექანიზმი ადვილად მისადგომი უნდა იყოს, რომ შენობაში მყოფთშეეძლოთ ღიობების ადვილად მართვა. 1203.4.1 აუცილებელი გასანიავებელი ფართობი. გარე გასაღები ღიობის მინიმალური ფართობი გაღებულ მდგომარეობაში უნდა იყოს გასანიავებელი იატაკის ფართობის 4%. 1203.4.1.1 მომიჯნავე სივრცეები. სადაც ოთახები და სივრცეები, რომელთაც არ აქვს გარეღიობები, ნიავდება მომიჯნავე ოთახიდან, მომიჯნავე ოთახის ღიობს არაფერი არ უნდაფარავდეს და მისი ფართობი არ უნდა იყოს შიგა ოთახის ან სივრცის იატაკის ფართობის 8%-ზენაკლები, მაგრამ, არანაკლებ, 2,5 მ

2

. გარე გასაღები ღიობის მინიმალური ფართობი გაღებულმდგომარეობაში უნდა განისაზღვროს გასანიავებელი იატაკის საერთო ფართობის გათვალისწინებით.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტი (ავტოსერვისი)

მისამართი: თბილისი, იასონ ლორთქიფანიძის ქუჩა №10ა

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.004.072

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი დოკუმენტაცია

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის ანალიზი

2026 წ.

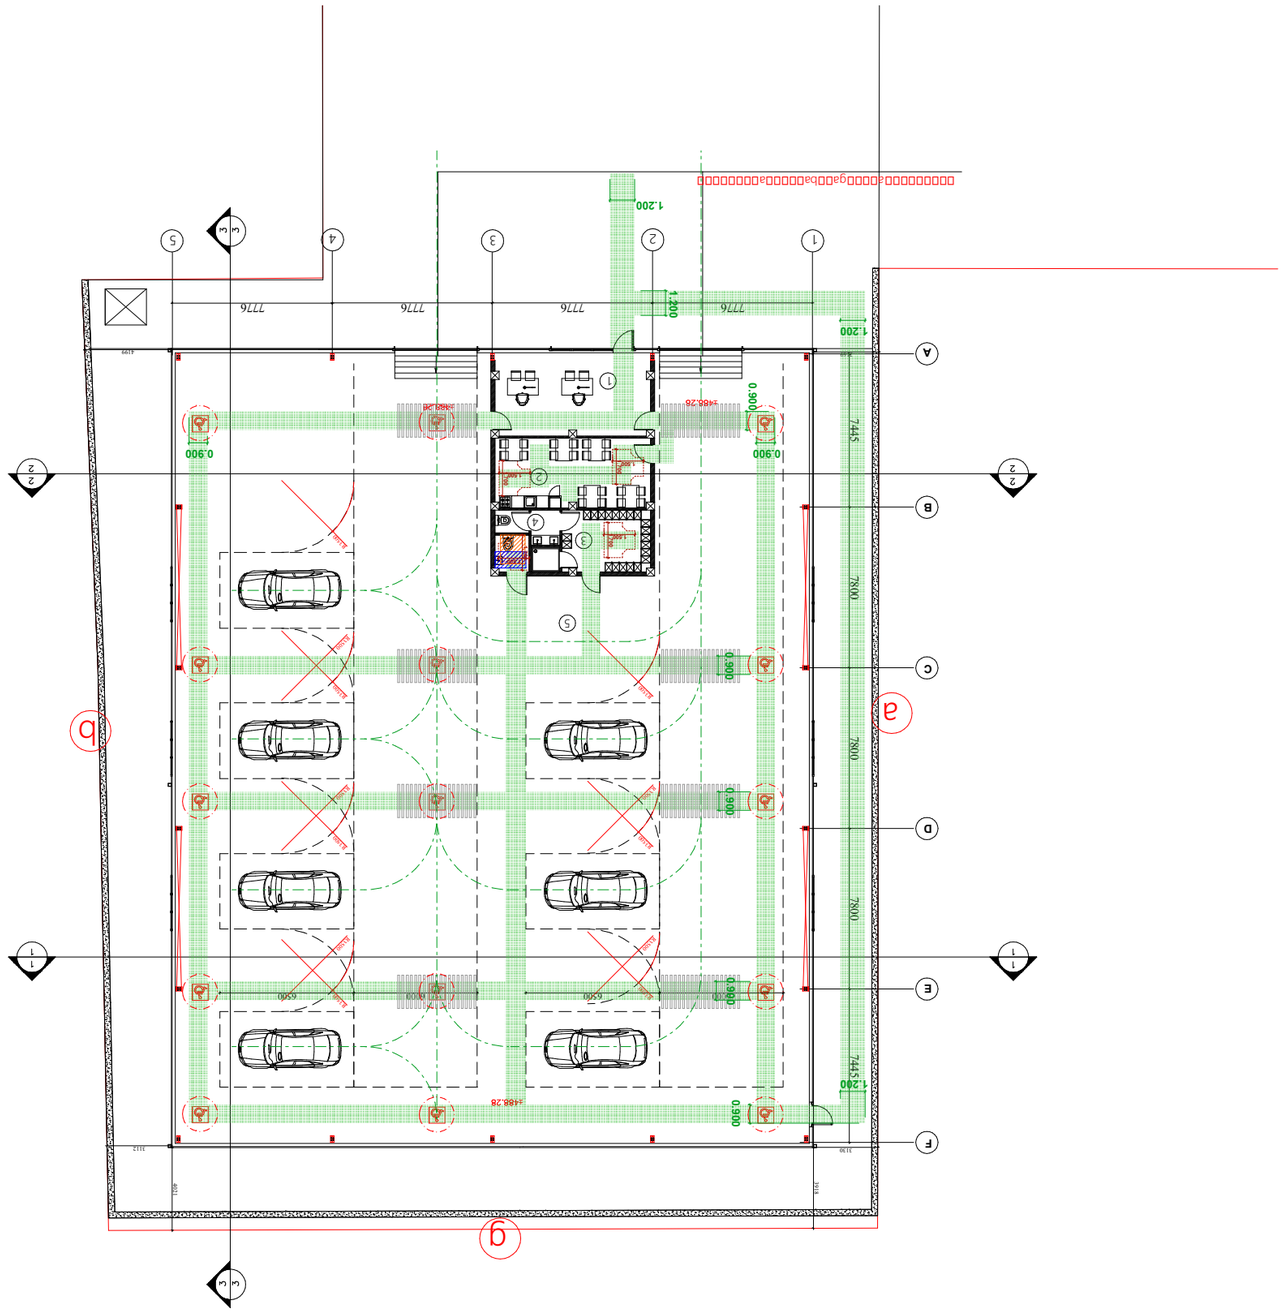

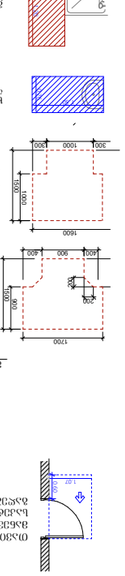

1.30

0.30

1.07 0.60 0.90
შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ

იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა

.

2. ნახაზებზე მოცემულია კარების ღიობის

სუფთა ზომა;

მისაწვდომი სვლაგეზი

0.45

1.50

თავისუფალი სივრცე კართან

მანევრირებისთვის- ანჯამიანი კარი

წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

404.2.3.2 (a)

კარი ზღურბლის და მიმხურავის გარეშე

თავისუფალი სივრცე კართან

მანევრირებისთვის- ანჯამიანი კარი

წინიდან მისაწვდომი- მიწოლით გაღება

ახალი შენობები / 404.2.3.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან

მანევრირებისთვის -ანჯამიანი კარი

საკეტის მხრიდან მისაწვდომი-მიწოლით

გაღება 404.2.3.2 (თ)

მოსატრიალებელი სივრცე

ფორმის მოსატრიალებელი

სივრცე

304.3.2.1 (გ) ვარიანტი
1600

1000

1500

300 1000 300

1700

900

1500

400 900 400

200

200

ფორმის მოსატრიალებელი

სივრცე

304.3.2.1 (ა) ვარიანტი

ხელსაბანი შესაბამება 606

ქვეთავს

შესაბამება 1104.11.3.1.3.3.(

შესაბამება 1104.11.3.1

b

თავისუფალი მანძილი

უნიტაზებთან ბ ტიპი

ერთეულებში

გადასაკეტებლი ტიპის

საშხაპის ნაკვეთურები ბ ტიპის

ერთეულებში
1.50

0.76

0.76

1.20

1.40

1.20

.(b)

სტადია პროექტი

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

ავტორი

დაამუშავა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია

2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა

იყოს პროექტის ავტორთან

;

3

.

ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი

;

შეამოწმა

#

1

2

3

4

5

6

დამკვეთი: შპს ვაკო მოტორსი

სტადია ინდექსი ფურც.

პროექტი ავტოსერვისი

მისამართი

მასშტაბი

ნახაზი კორექტირება

შენიშვნები

ფორმატი დაკვეთა# ფაილის სახელი

პირობითი აღნიშვნები

პროექტის#

±0.00

5

1

ნიშნული გეგმაზე

ნიშნული ჭრილზე

ღერძი ს ხაზი

ჭრილის ხაზი
397.1

301.0

გარე ნიშნული

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი
A-3
დირექტორი

±0.00

შშმპ მისაწვდომობა

საავარიო განათება

თავშესაფარის ფართობი

დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა

(სახანძრო სიგნალიზაცია)

მ. გიორგაძე

ლ.შველიძე

სახანძრო მისაერთებელი

გასასვლელი
სართულის გეგმა

0.000 ნიშნულზე

2.65
1.00
k-3-90w

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის ფართობი

დაკავებულობისდატვირთვის

ფ აქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

დაკავებულობის ნომერი
სახანძრო მილდგარი

ორმხრივი კავშირის სისტემა

ავარიული განათება

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ

გამოსაყენებელი მისაერთებელი- ჰიდრანტი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება
სახანძრო განგაშის ღილაკი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

მილდგარის მილი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური

სავალი მანძილი

მილდგარის მილი

R 9,000

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ცეცხლმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის#

დაკავებულობის

ჯგუფები

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

საპროექტო ორგანიზაცა

მისაწვდომი პარკინგი

წყლის დასალევი შადრევანი/ აპარატი

შპს. არქსტუდია

s/k 416316132

ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემა

02

m

2

დდფ

dd 1 69

18.6

131.6

sw-2
1:250

3 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური

სავალი მანძილი

ლ.შველიძე

ლ.შველიძე

S T U D I O

A R C H I T E C T U R A L

მისაწვდომობა

თავშეყრის ჯგუფი (თვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

საგანმანათლებლო ჯგუფი(სგ)

სამრეწველო ჯგუფი (სმ)

დიდი საფრთხის შემცველი

ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებითი ჯგუფი(დწ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

საცხვორებელი ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

A

B

C

D

E

F

7445 7800 7800 7800 7445

1 3

7776

2 4 5

7776 7776 7776

±

±

±

3918

4021

3112 3130

4199 3169

a

b

g

1

2
3

4
5

6000 6500 6000 6500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

R3500

฀฀฀฀฀฀฀฀฀a฀฀฀฀ga฀฀ba฀฀฀฀฀a฀฀฀฀฀฀฀฀

0.900 0.900
0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

1.7001.500

1.700 1.500

1.700 1.500

1.700 1.500

1.200

1.200

1.200
1.200

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

1 ჭრილის ხაზი

1 ღერძის ხაზი

±0.000 იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

დაწნევის სისტემა

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

ორმხრივი კავშირის სისტემა

წყლის დასალევი შადრევანი

ავარიული განათება

საავარიო განათება

ღიობი ფილაში

თავშესაფრის ფართობი

კარის სპეციფიკაციის №

კარის ცეცხლმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე



დაკავებულობის ნომერი

# 02	სწ-2	დაკავებულობის ჯგუფი
მ2	131 .6	დაკავებულობის ფართობი
დდფ	18 .6	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი
დდ	1 69	დაკავებულობის დატვირთვა

ხელის ცეცხლმაქრი

დამკავებელთა შეტყობინების სიტემა (სახანძრო სიგნალიზაცია)

მექანიკური განიავების სისტემა

EXIT გასასვლელი

ავტომსაშხეფი

ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემა

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

შენობიდან გამოსასვლელი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი

შშმპ მისაწვდომობა

მისაწვდომი პარკინგი

სახანძრო მისაერთებელი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაბეზი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაბეზი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაბეზი

სასაწყობო დაკავებულობა

საცხოვრებელი დაკავებულობა

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

ფორმატი	დაკვეთა №	პროექტი №	შაბლის სახელი
A-1			

პირობითი აღნიშვნები

±0.00 ნიშნული გეგმაზე

±0.00 ნიშნული ჭრილზე

301.0 / 397.1 გარე ნიშნული

5 ღერძის ხაზი

1 ჭრილის ხაზი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებულ უნდა იქნას პროექტის ავტორთან;
3. შესრულის კონტრაქტორებმა ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი: შპს ვაკე მოტორსი

პროექტი: ავტოსერვისი

მისამართი: ქალაქი თბილისი, იასონ ლორთქიფანიძის ქუჩა №25 (ს/კ 01.19.18.004.072)

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.შველიძე	
ავტორი	ლ.შველიძე	
დაამუშავა	მ.მიორგაძე	
შეამოწმა	ლ.შველიძე	

საარქიტექტორო ბიუროს დირექტორი

შპს არქიტექტორი

41-[illegible]ნიშნულების მიხედვით სახანძრო სისტემების სქემა

მასშტაბი	1:150
სახაზე	

კორექტირება

№	კორექტ.	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

პირობითი აღნიშვნები

სტადია	ინდექსი	ფურც.
სტადია პროექტი		

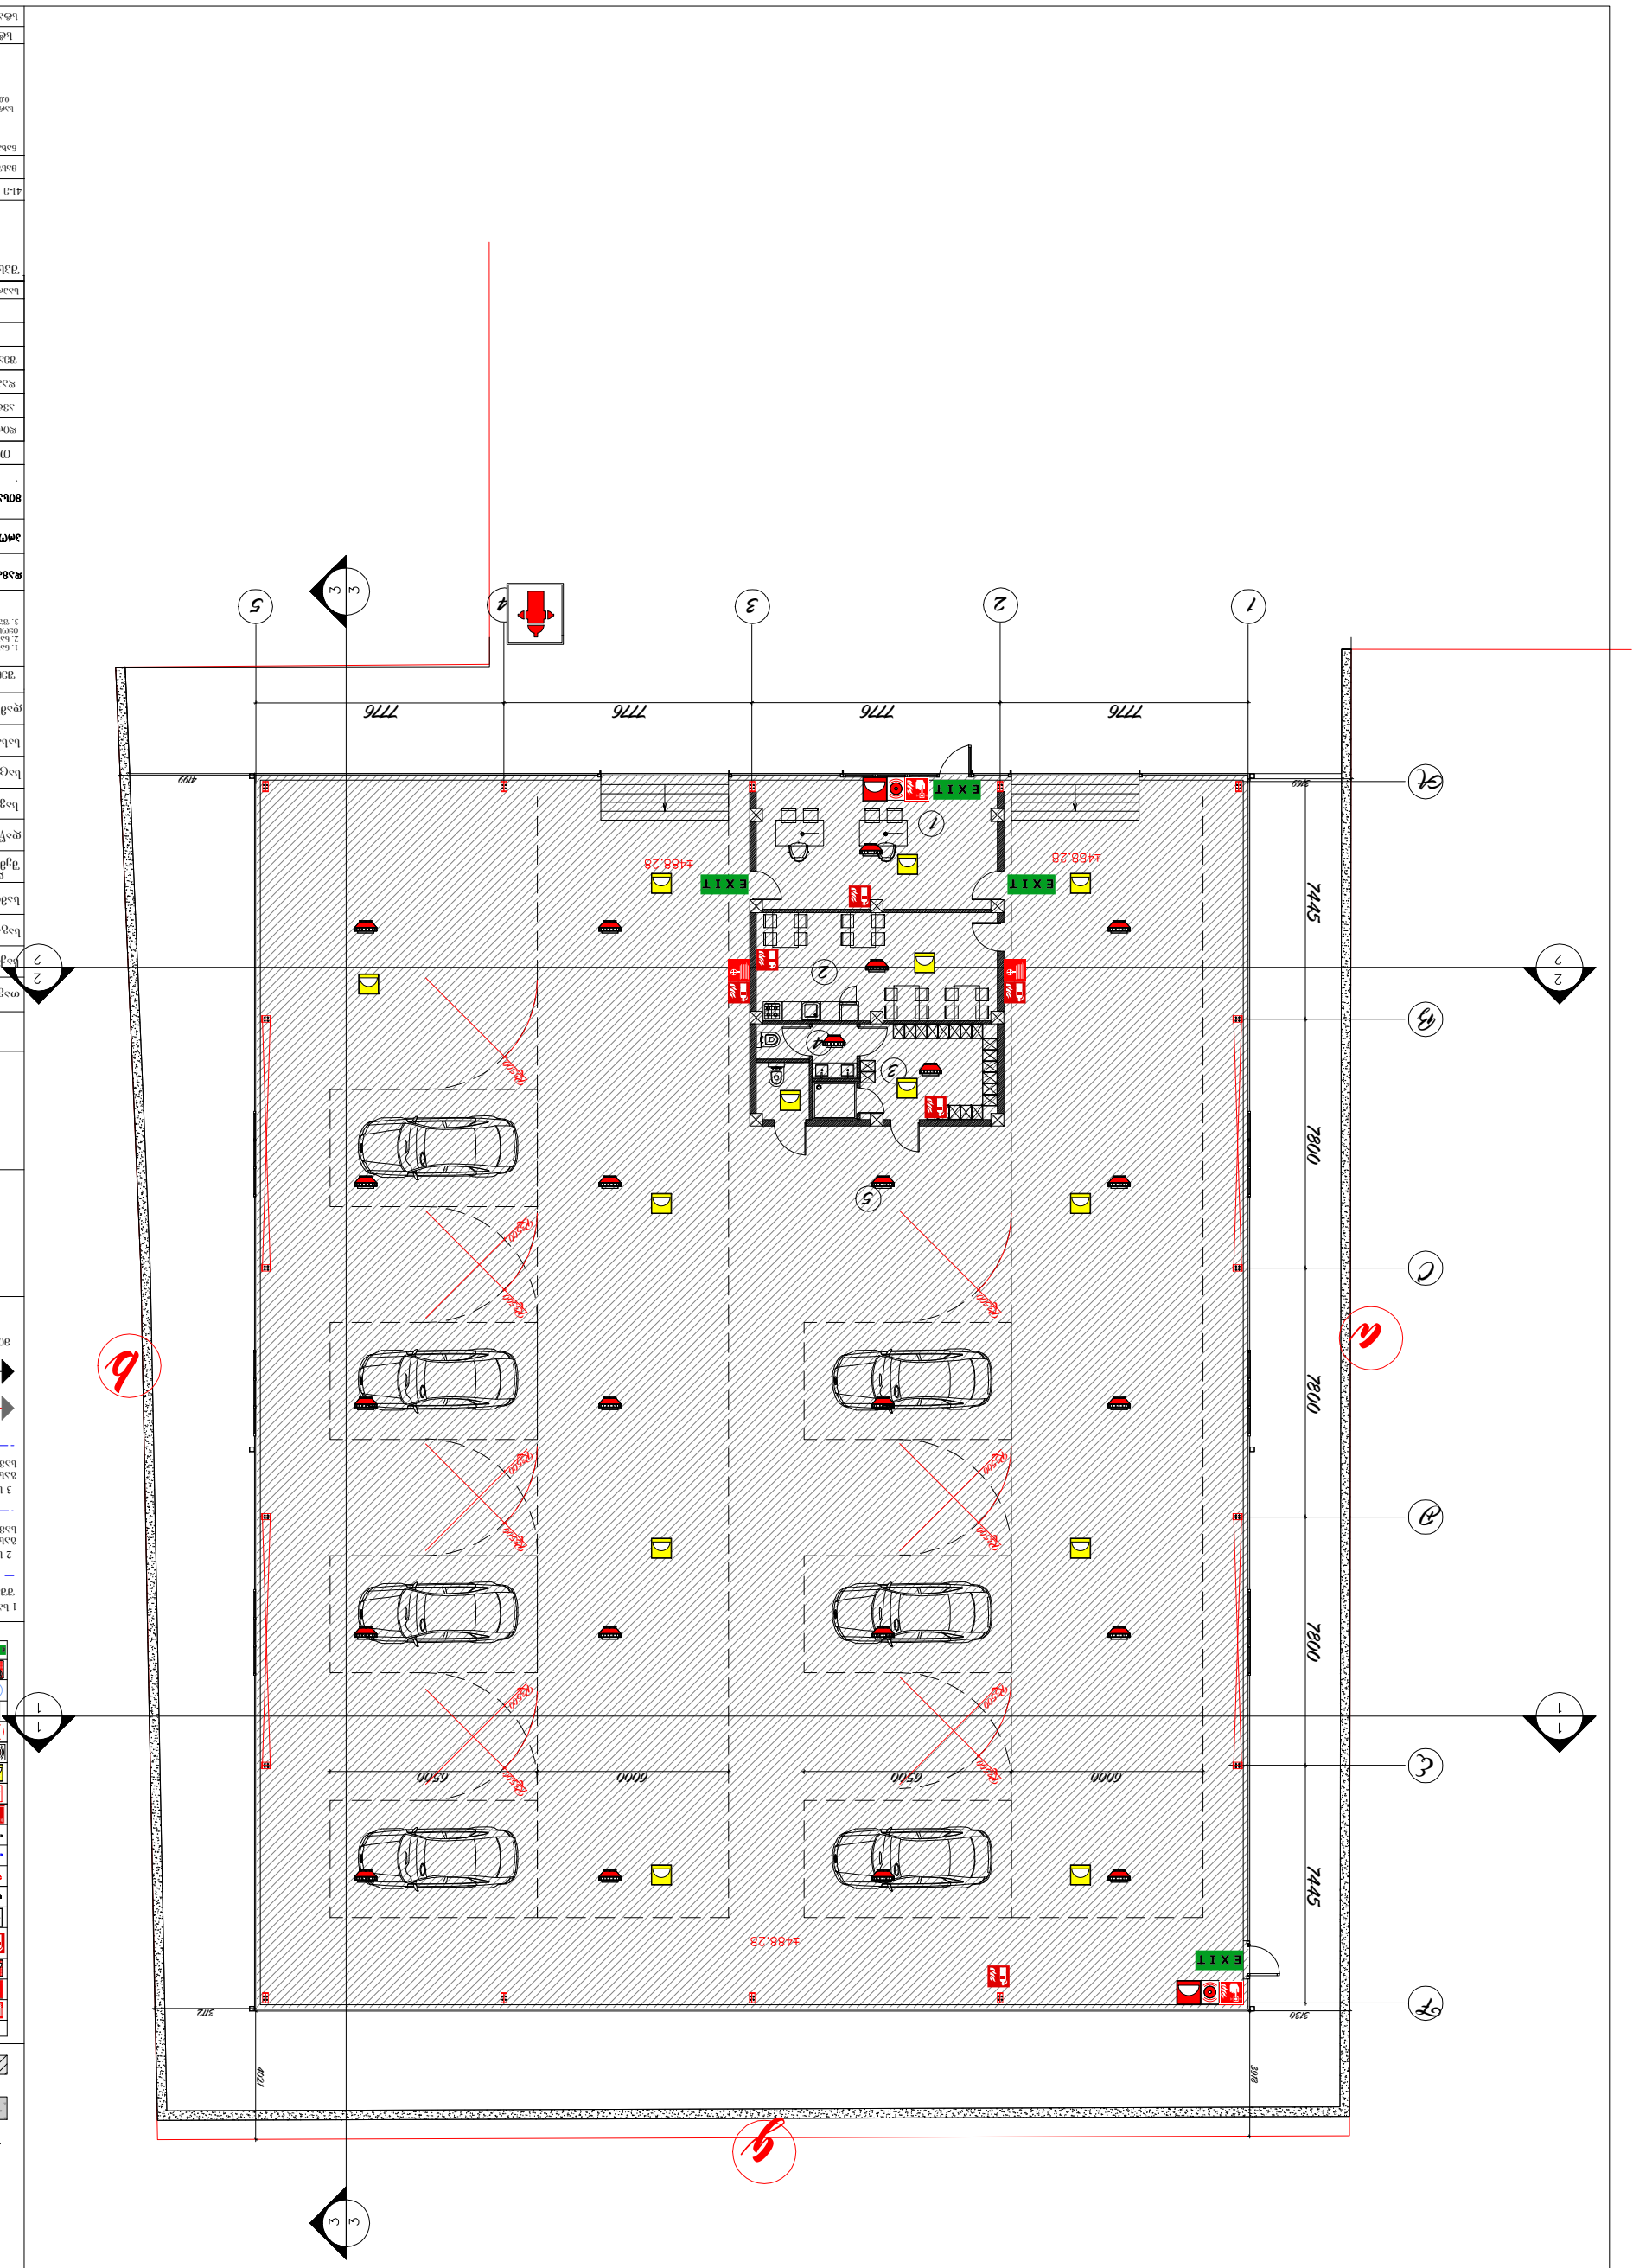

სტადია პროექტი

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

ავტორი

დაამუშავა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა
იყოს პროექტის ავტორთან;
3. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

შეამოწმა

#123456

სტადია ინდექსი ფურც.

პროექტი: ავტოსერვისი

მასშტაბი თარიღი

ნახაზი კორექტირება

41-ე დადგენილების მიხედვით სახანძრო სისტემების სქემა

შენიშვნები

ფორმატი დაკვეთა# ფაილის სახელი

პირობითი აღნიშვნები

პროექტის#

LEG E ND

±0.00

51

ნიშნული გეგმაზე

ნიშნული ჭრილზე

ღერძი ს ხაზი

ჭრილის ხაზი

397.1

301.0
გარე ნიშნული

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

A-3

დირექტორი

±0.00

შშმპ მისაწვდომობა

საავარიო განათება

თავშესაფარის ფართობი

დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა

(სახანძრო სიგნალიზაცია)

სახანძრო მისაერთებელი

გასასვლელი

სართულის გეგმა

0.000 ნიშნულზე 2.65 1.00

k -3 -90 w

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის ფართობი
დაკავებულობისდატვირთვის
ფ აქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

დაკავებულობისნომერი

სახანძრო მილდგარი

ორმხრივი კავშირის სისტემა

ავარიული განათება

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი- ჰიდრანტი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ღილაკი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

მილდგარის მილი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური
სავალი მანძილი

მილდგარის მილი ღ 9,000

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ცეცხლმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის#

s

a

p

r

o

e

q

t

o

o

r

g

a

n

i

z

a

c

a

მისაწვდომი პარკინგი

წყლის დასალევი შადრევანი / აპარატი

შპს არქსტუდია

ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემა

02 m2
დდფ

dd 1 69

18.6

131.6

sw-2

3 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური
სავალი მანძილი

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
ჯგუფები

თავშეყრის ჯგუფი (თვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

საგანმანათლებლო ჯგ.(სგ)

სამრეწველო ჯგუფი (სმ)

დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებითი ჯგ.(დწ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

sacxvorebeli jg. (sc)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

მისამართი: ქალაქი თბილისი, იასონ ლორთქიფანიძის
ქუჩა #25 (ს/კ 01.19.18.004.072)

ABCDEF

7445 7800 7800 7800 7445

1

3

7776

2

4

5

7776 7776 7776

±

±

±

3918

4021

3130 3112

4199 3169

a

b

g

1

2

3

4

5

6000 6500 6000 6500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500 R3500
დამკვეთი: შპს ვაკო მოტორსი