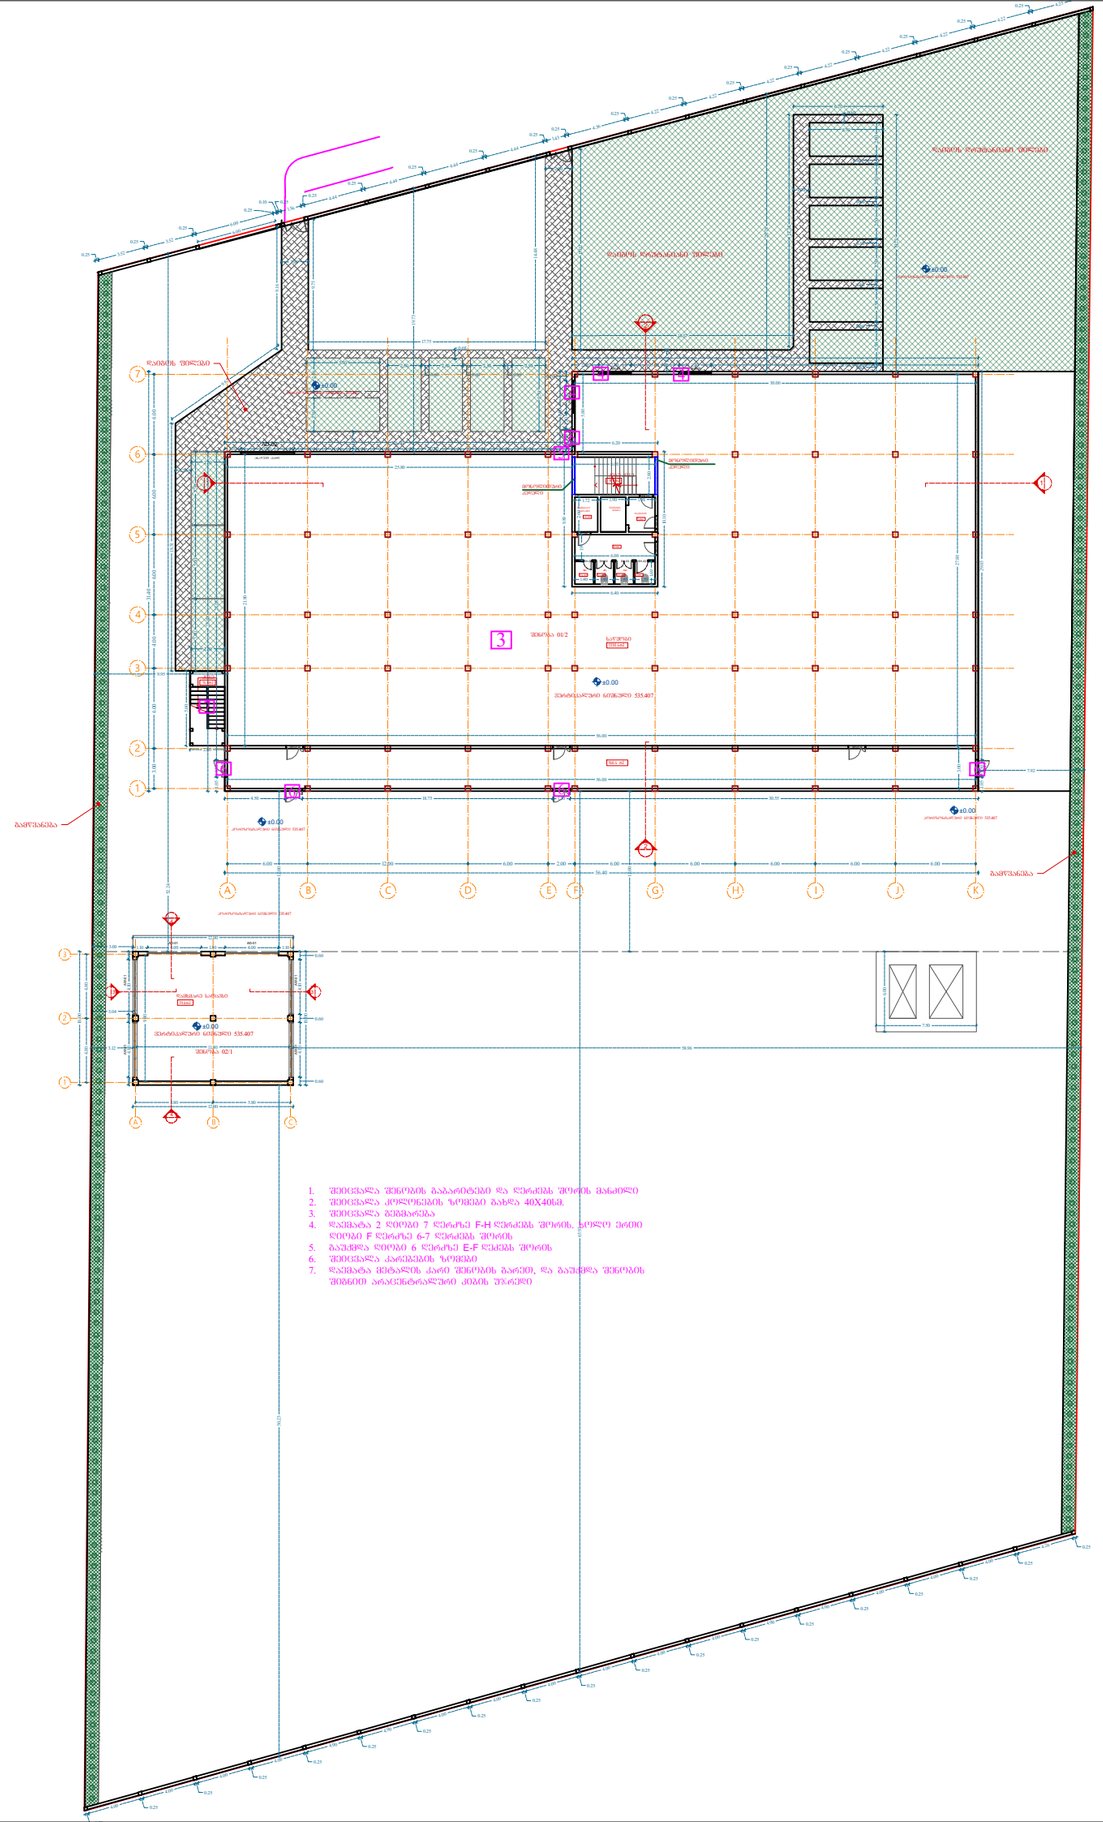
ღია ბეტონის ვერანდა
ღია ბეტონის ვერანდა
ღია ბეტონის ვერანდა
±0.00
ვერანდა
±0.00
ვერანდა
±0.00

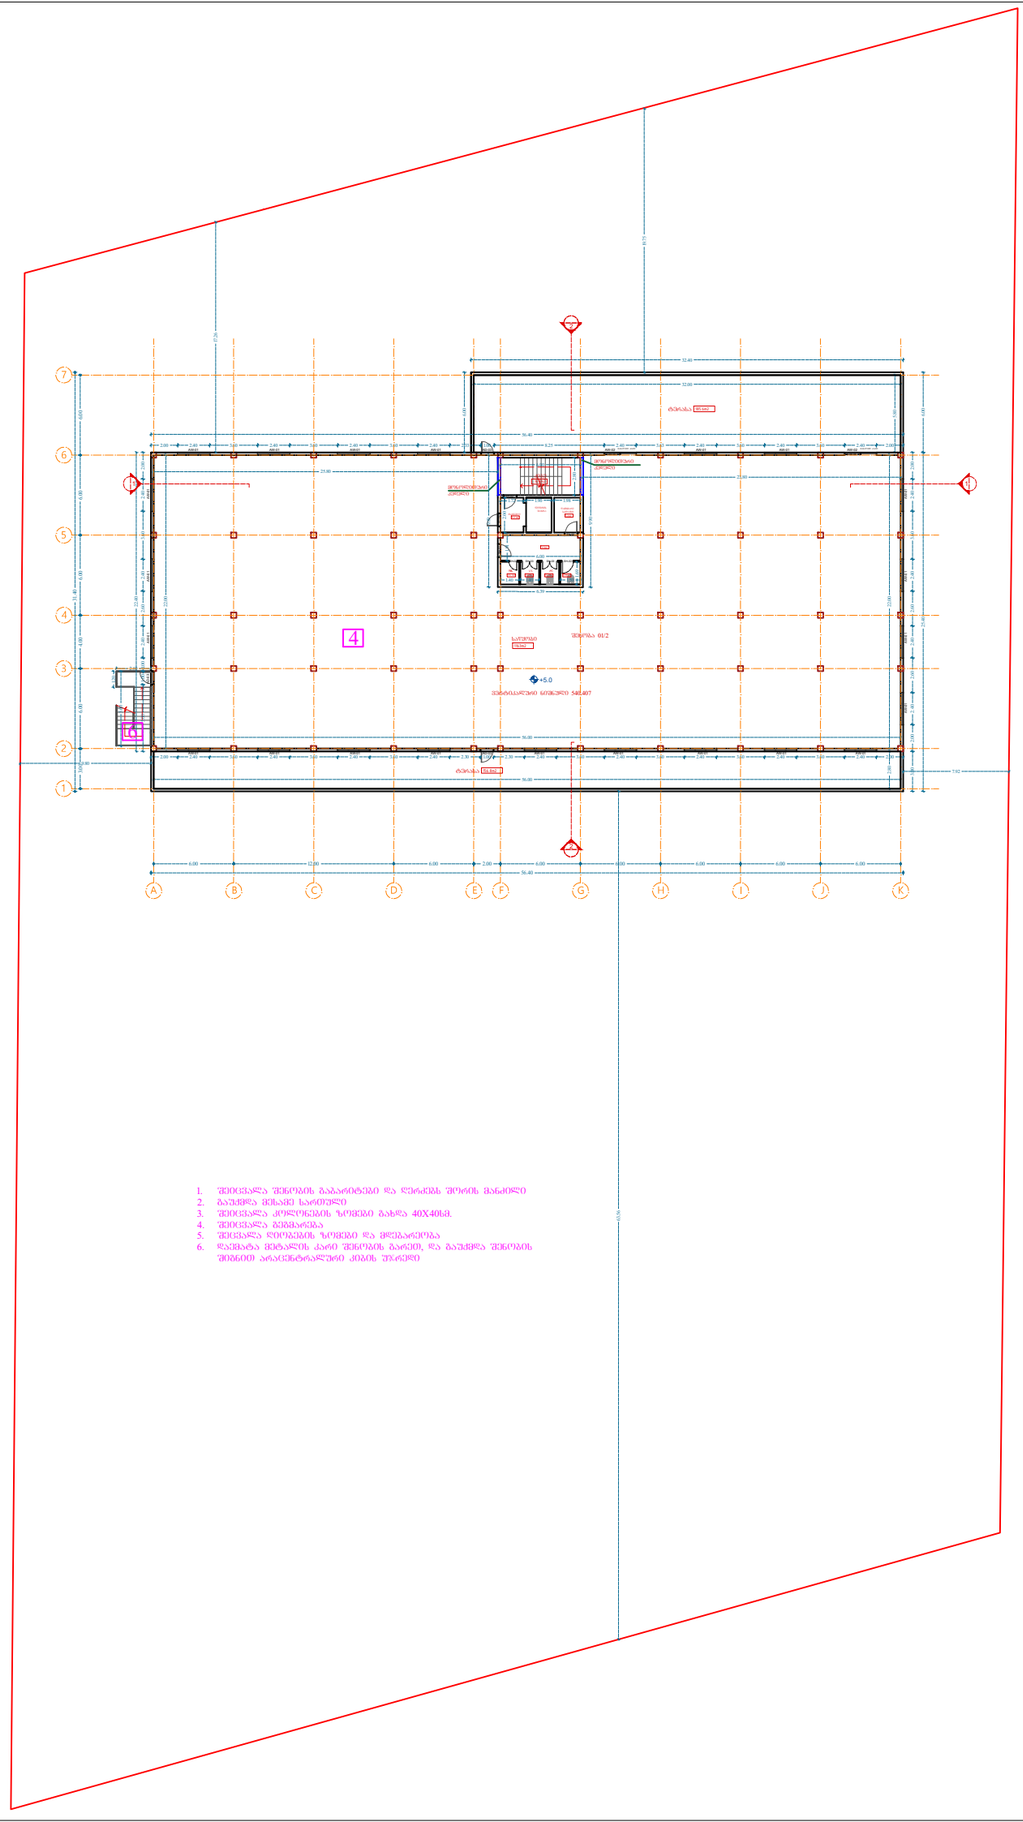
4
+5.0
ვერტიკალური ნიშნული 585.407
სართული
ფილა
ფილა
ფილა

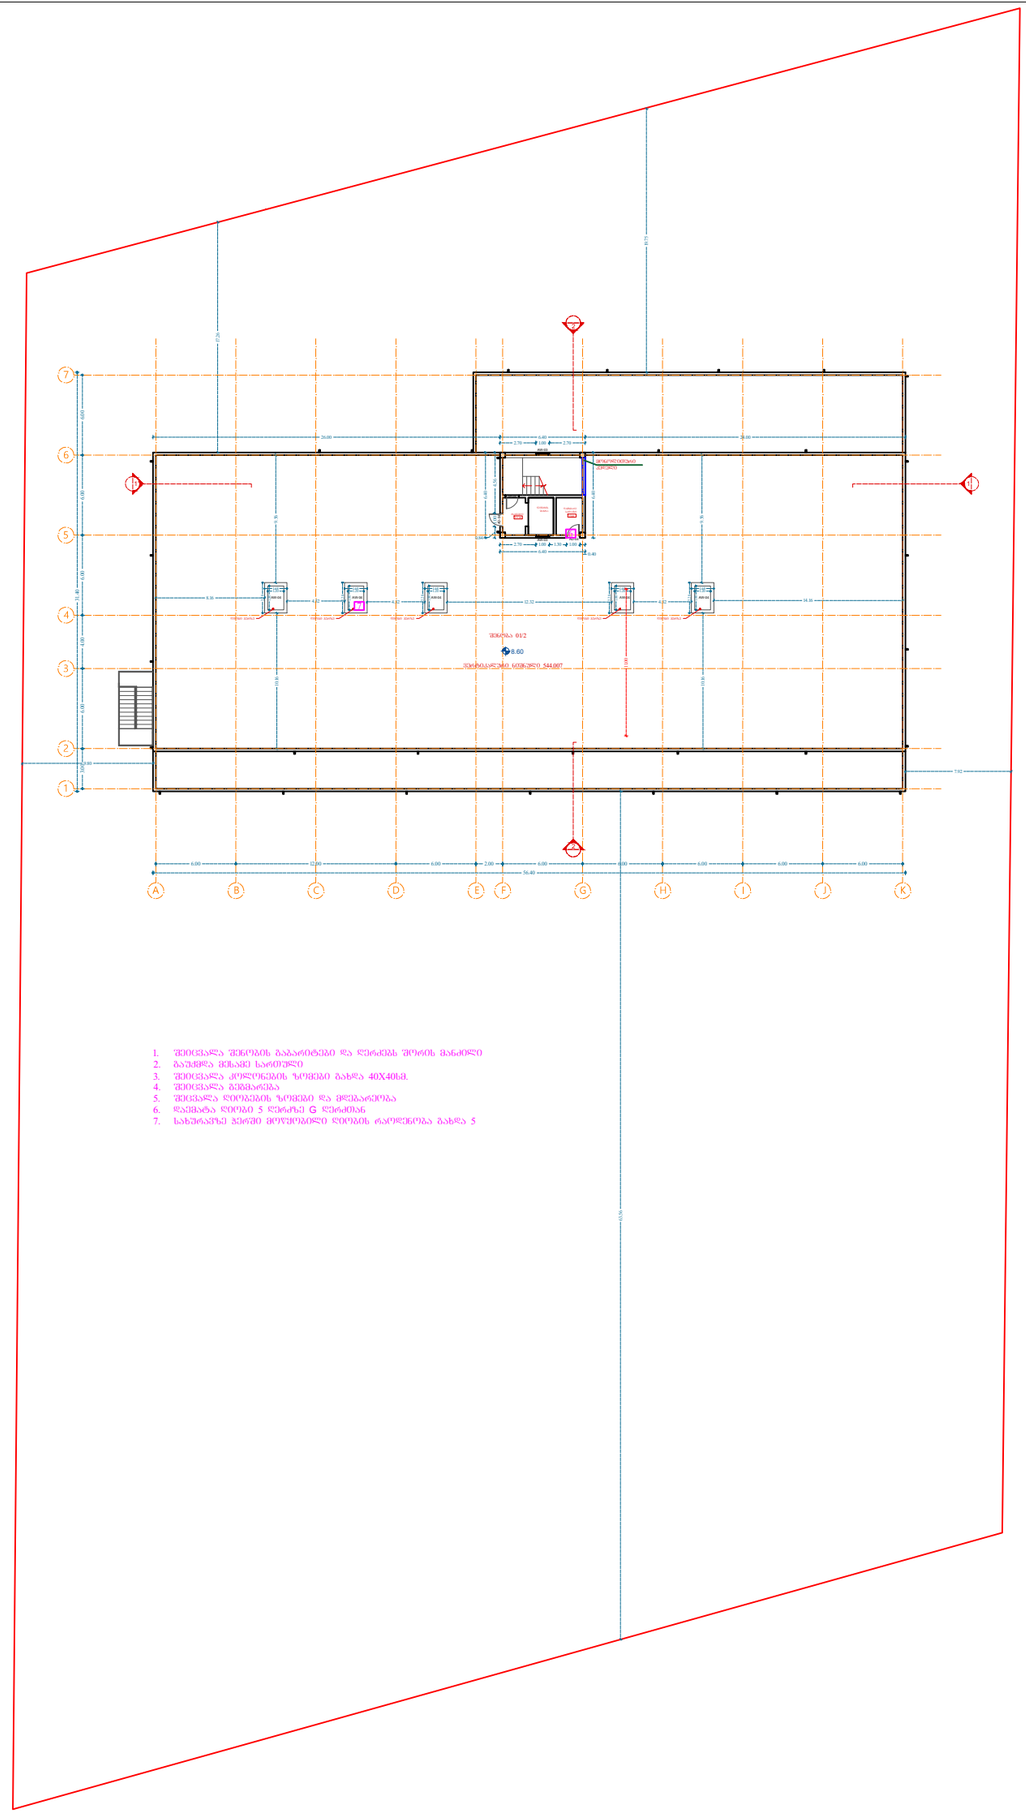

თბილისი 2026 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის კორექტირების პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:

81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		22/05/2026
დაამუშავა			22/05/2026

მასშტაბი	1:100
თარიღი	22/05/2026

ტექ. სართულის გეგმა

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

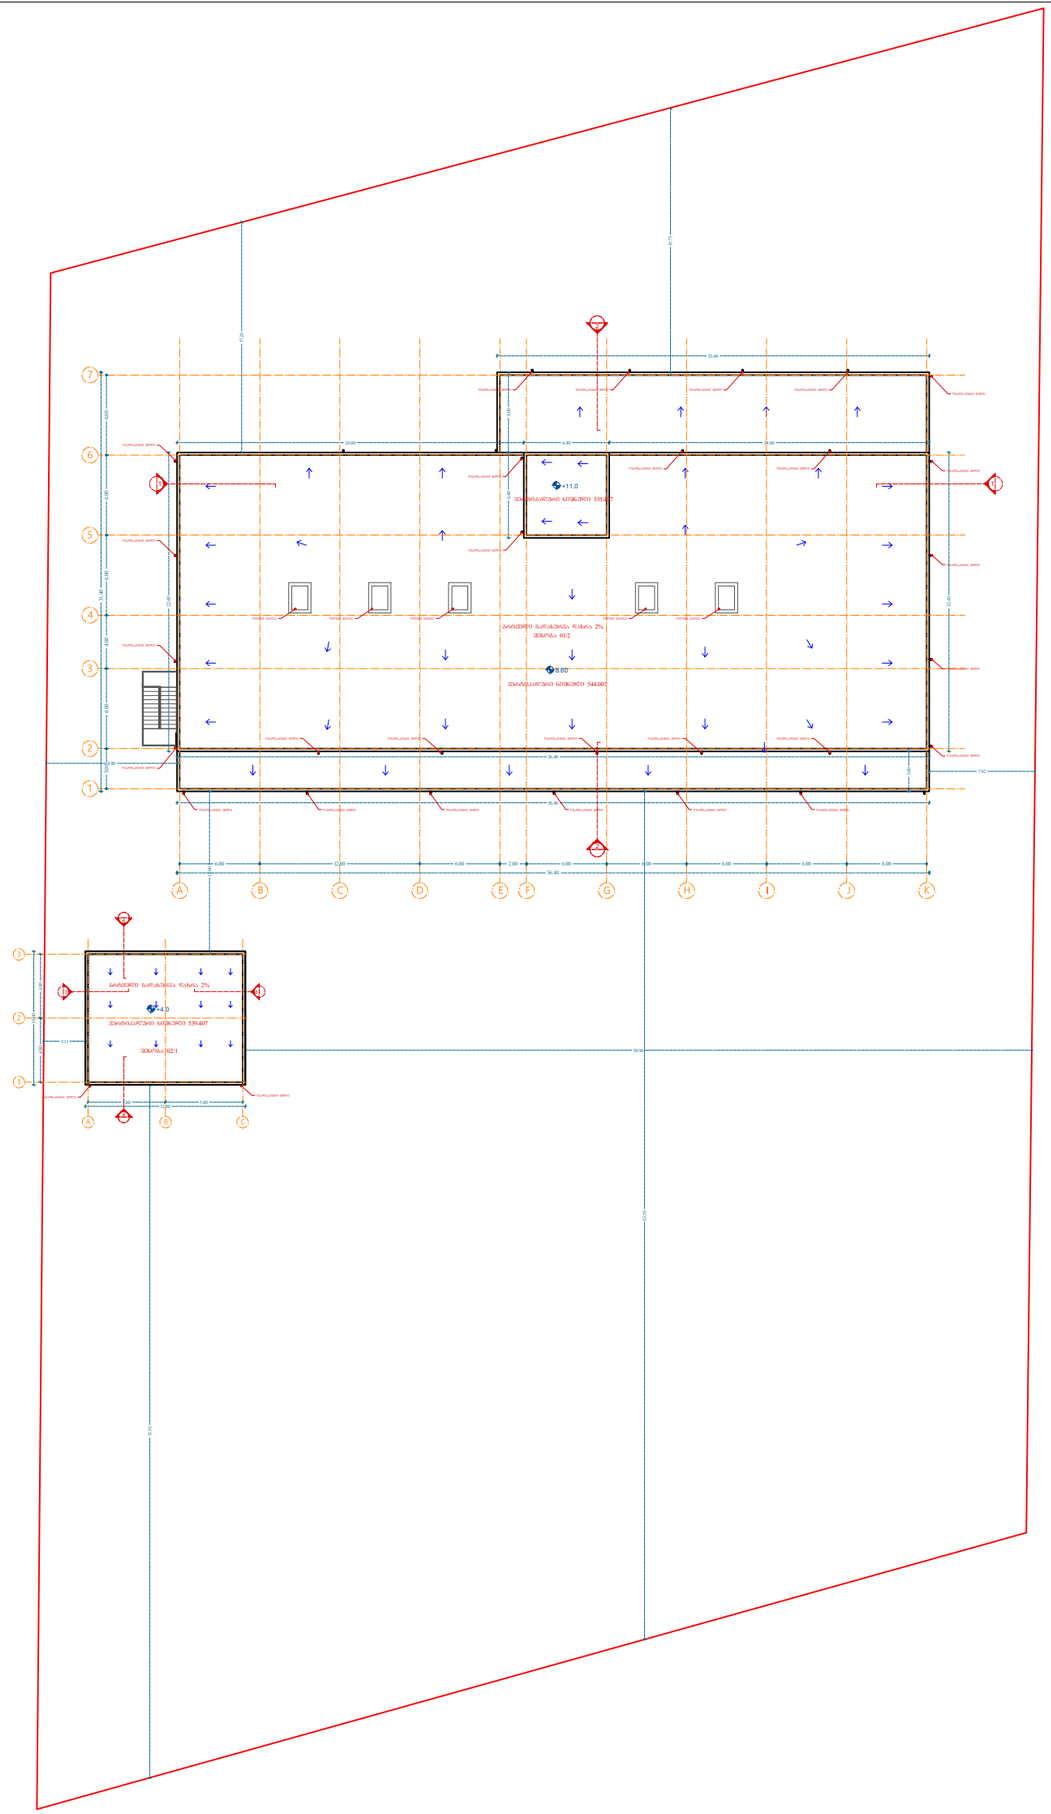

თბილისი 2026 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის კორექტირების პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:

81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		22/05/2026
დაამუშავა			22/05/2026

მასშტაბი	1:100
თარიღი	22/05/2026

სახურავის გეგმა

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

კერამიკული wურწლის სასაწyობო შენობა

ხანZარსაწინააRმდეგო პროექტი

ქ.თბილისი,დიდი ლილო

ს.კ 81.08.19.5**8**9

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის ანალიზი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** (ლითონის ნაკეთობების საწყობი. სატუმბო, წყლის რეზერვუარი +/- 0.00;+5.00 ნიშნულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**11**	**2**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**16.80**	**8.40 მ.**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**2 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**7340,0**	**0,00 სართულის გეგმა** **1580.0მ2** **+5,00 სართულის გეგმა** **1592.0მ2**

იატაკის საერთო ფართობი =	3172,0კვ.მ	
იატაკების რაოდენობა =	1	
შენობის საერთო ფართობი =	3300.0კვ.მ	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
“A-K“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტია	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	არ იზღუდება
‘’ K-A“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტია	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	არ იზღუდება
“1-7“ ღერძებში	7.90-8.26	2	2	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	70%	-	-	0%
“7-1“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტია	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	არ იზღუდება

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები

		ცეცხლსაქრობი სისტემები	ცეცხლაღმომჩენი სისტემები				
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	კი	არა	კი	კი II კლასის	0,00 სართულის გეგმაზე კვამლის გაწოვის სისტემა	კი	არა
კიბის უჯრედი	--				-		
ლიფტები	--				კი		
დერეფანი					-	-	
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				კი			

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული საწყობი	სწ-2 (დ.დ.-34)	2	5 შენობიდან გამოსასვლელი გზა-კარი	--	--	--	--	0,82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0.82 (თითო გზა-კარი)

პირველი სართული სატუმბო წყლის რეზერვუარი	სწ-2 (დ.დ.-3)	1	1 შენობიდან გამოსასვლელი გზა-კარი	--	--	--	--	0,82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0.82 (თითო გზა-კარი)
მეორე სართული	სწ-2 (დ.დ.-34)	2	1 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე 1 გარე გასასვლელის გზა-კიბე	1.10	1,40 1,30	--	--	0,82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0.82 (თითო გზა-კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	მექანიკური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2		კი
კიბის უჯრედი		--
ლიფტები		--
დერეფანი		--
ვესტიბიული		--

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით																	
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)															
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
0.00; ნიშნული	სწ-2 (დ.დ.-34)	3	3	3	3			1	1	1	1		
მეორე სართული	სწ-2 (დ.დ.-34)	3	3	3	3			1	1	1	1		

46162

77.01

77.06

114.26

115.14

26

6.10

6.00

სახანძრო ჰიდრანტი

გენერატორი

ავტომობილების მისასვლელი გზა

ავტომობილების მისასვლელი გზა

ავტომობილების მისასვლელი გზა

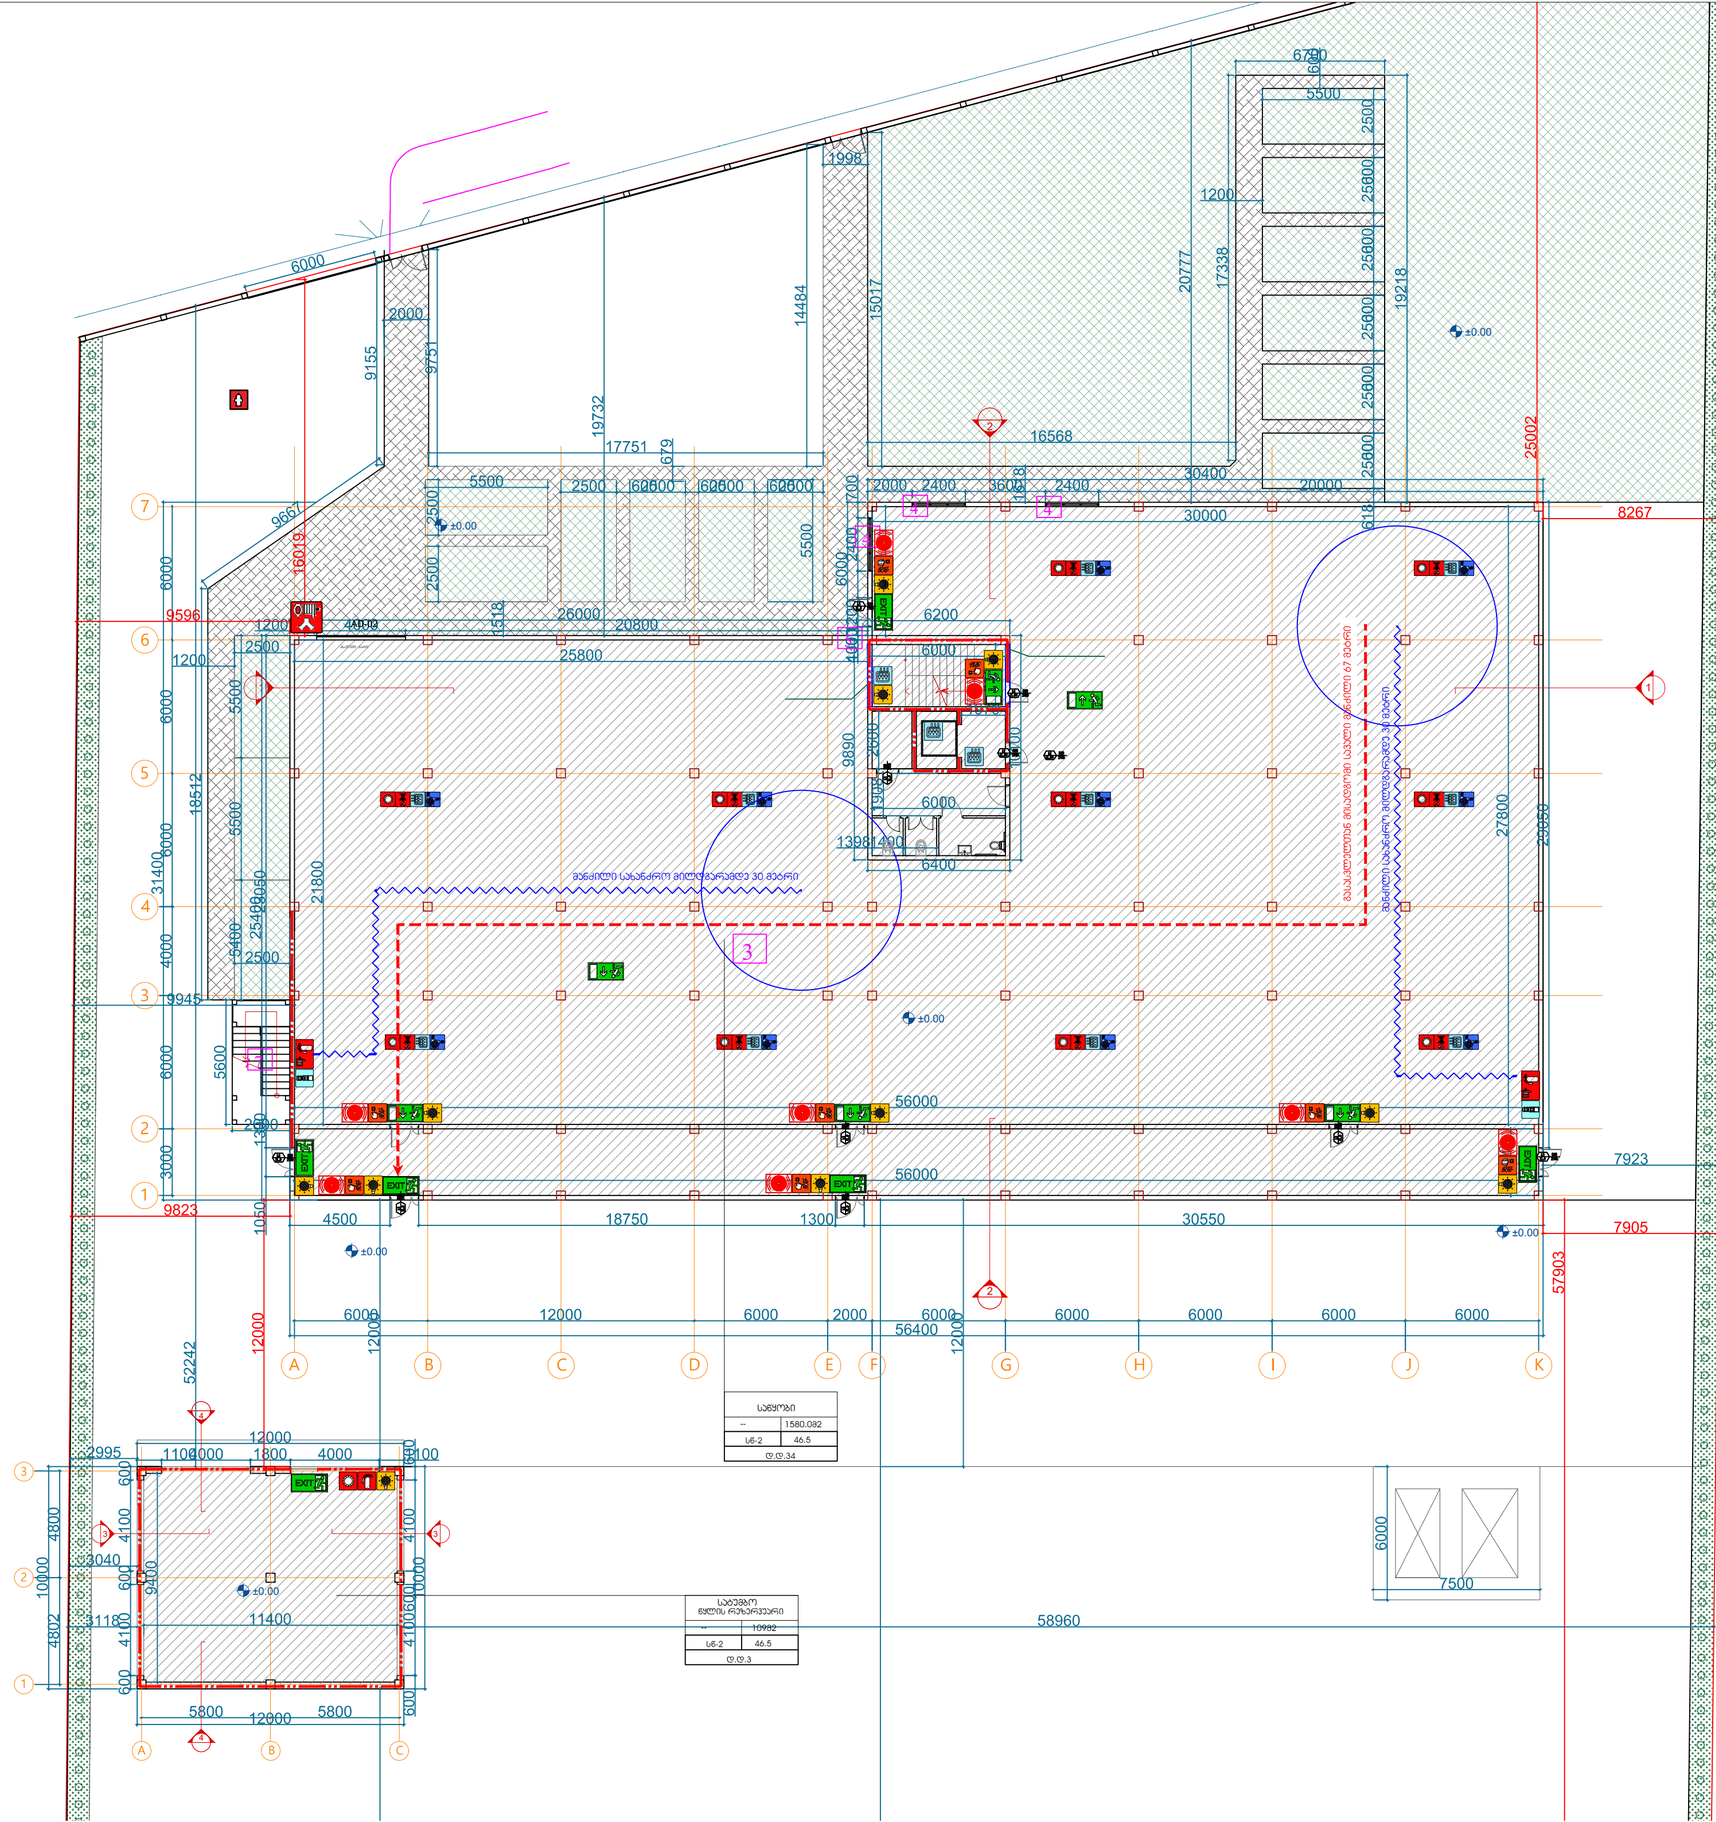

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაცხოვრის ჯგუფი (მჯ)		RGB (34,139,34)
საგნისი ჯგუფი (საჯ)		RGB (79,12,187)
საზოგადოებრივი ჯგუფი - (საზ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სჯ)		RGB (160,32,240)
ღრმი საწარმოს მომსახური ჯგუფი- (ღსჯ)		RGB (94,8,58)
მომსახურეობითი ჯგუფი (მჯ)		RGB (0,0,255)
საკვები ჯგუფი (საჯ)		RGB (255,0,0)
საბორტაჟული ჯგუფი (სჯ)		RGB (220,185,0)
საავთომო ჯგუფი (სჯ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დჯ)		RGB (57,57,56)

სიმბოლოს სახელწოდება

- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო მილსადენი
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- კავშირზე ავტომატური მორეაგირე მაუწყებელი
- კავშირის დაწნეხვის სისტემა
- ავტომატები
- კავშირი ბარიერის სისტემა
- სახანძრო მაგნიტის ღილაკი
- დაკავებულის შეტყობინების სისტემა(ტექნიკური შეტყობინების სისტემა)
- კავშირული განათება
- სახანძრო მოსაკრძალები
- სახანძრო კიბეები
- ხანძრის გარეშეს ოთახი
- სახანძრო ლიფტი
- სახანძრო მილსადენის კარადა
- ეიზაკლერი და ხმოვანი მაგნიტის სისტემა
- მექანიკური განიავების სისტემა

- ბაზისელელი აღნიშვნელი განათებული ნიშანი
- 1 საევაკუაციო ხანძარსაშლელობის აღნიშვნელი ხაზი
- 2 საევაკუაციო ხანძარსაშლელობის აღნიშვნელი ხაზი

კარის მაკისეფელი სიგანე
ხანძარსაშლელობა
კარის ნაშეკასი
კარის მაკისეფელი სიგანელე



დაკავებულობის ჯგუფი



შენიშვნა:
ნებადართულ ხანძარსაწინააღმდეგო ღონის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, ბასაკეთლის ნიშნების და სხვა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების ნესებით მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნების ბანლაბება და რაოდენობა პროექტით. ხანძარსაწინააღმდეგო ღონის სისტემები, მექანიკური მოწყობილობების ბასაკეთლის ნიშნები და სხვა აუცილებელი სისტემების პროექტი ნებდართებულ და განხორციელდეს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების ნესებით მითითებული მოთხოვნების და სტანდარტების გამოყენებით.

ნებადართულ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე, დაკავებულობის ჯგუფები და დაკავებულობის ფაქტორები. ასევე ეძღვების და კარების ღებლირების ბარიერების შესაბამისი აღნიშვნები. ბასაკეთლებამდე საკარო მანძილები. ბასაკეთლისაან საკარო საერთო ბილეების სიმრავლე და სხვა ნესებით შესაბამისობაში. აუცილებელი ბაღურკეთლი აღნიშვნები ბანაზღაურებულ საკარომეტრო მთავრების 2016 წლის 28 იანვრის №41 ღებნებილების "ბაქანური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების ნესებთან შესაბამების თარიღზე" მიხედვით და აღნიშნული ღებნებილების შედეგით რეზიდენციის გამეორებით.

ღების გაითვალისწინებული საძიებლები ელექტრონიზებას ავტომატურად გაანათებს ბასაკეთლის საშუალებას.

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

ნაკვეთი №

ქალაქიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

- ნაკვეთის საზღვარი
- ერ ხაზი უკანა ქუხსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული
შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება შეზრდლობისას
შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე ათვალებული მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

ნაკვეთი შპს ფეხლა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს ფეხლა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, ფიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300	I სართულის გეგმა	
თარიღი	13/03/2025		
სტადია		შენობის კლასი	
პროექტი		III	

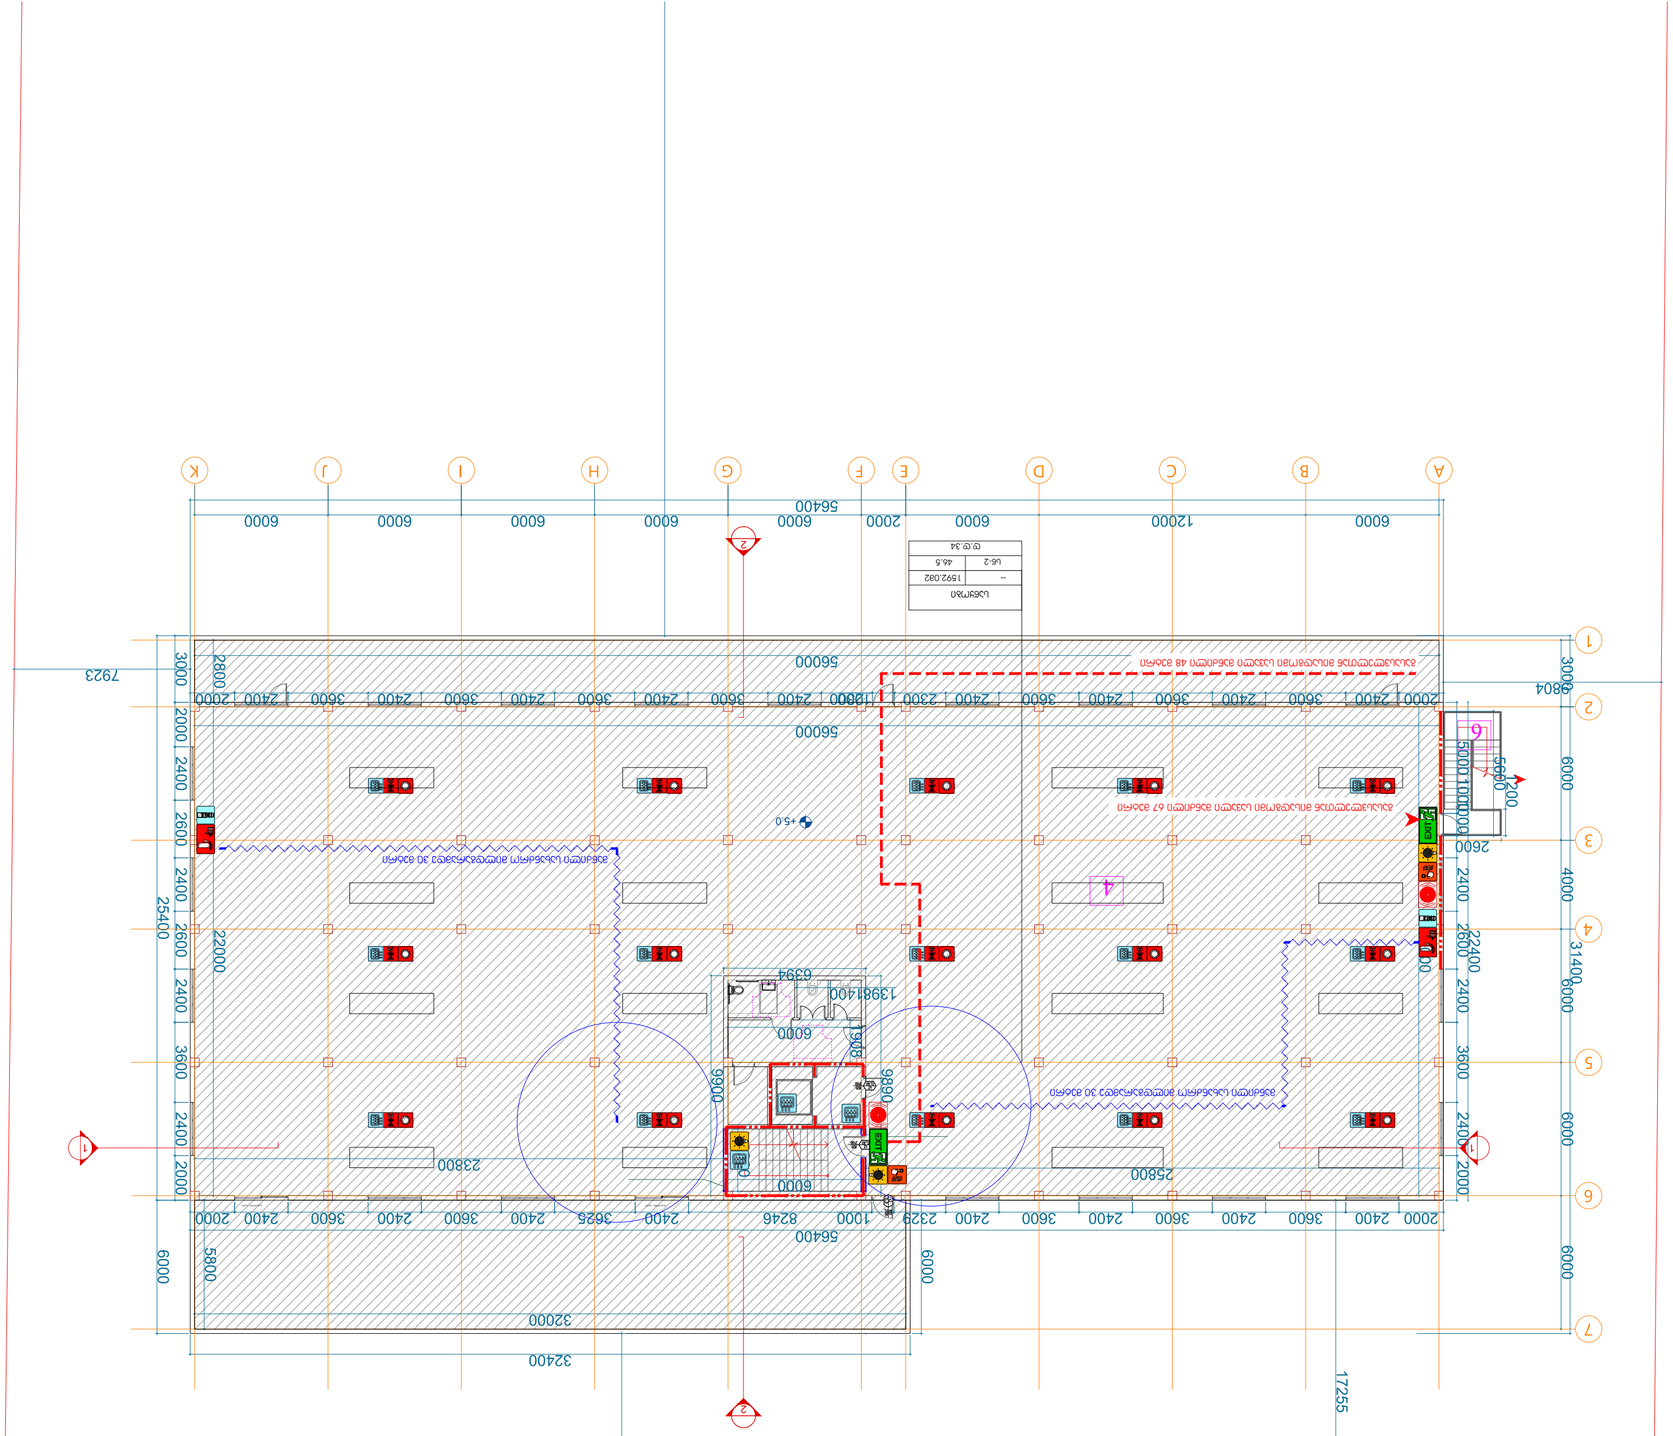
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
2
3
4
5
6
7
6000
12000
6000
2000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
56400
2000
2400
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3600
2400
2000
2400
2400
2400

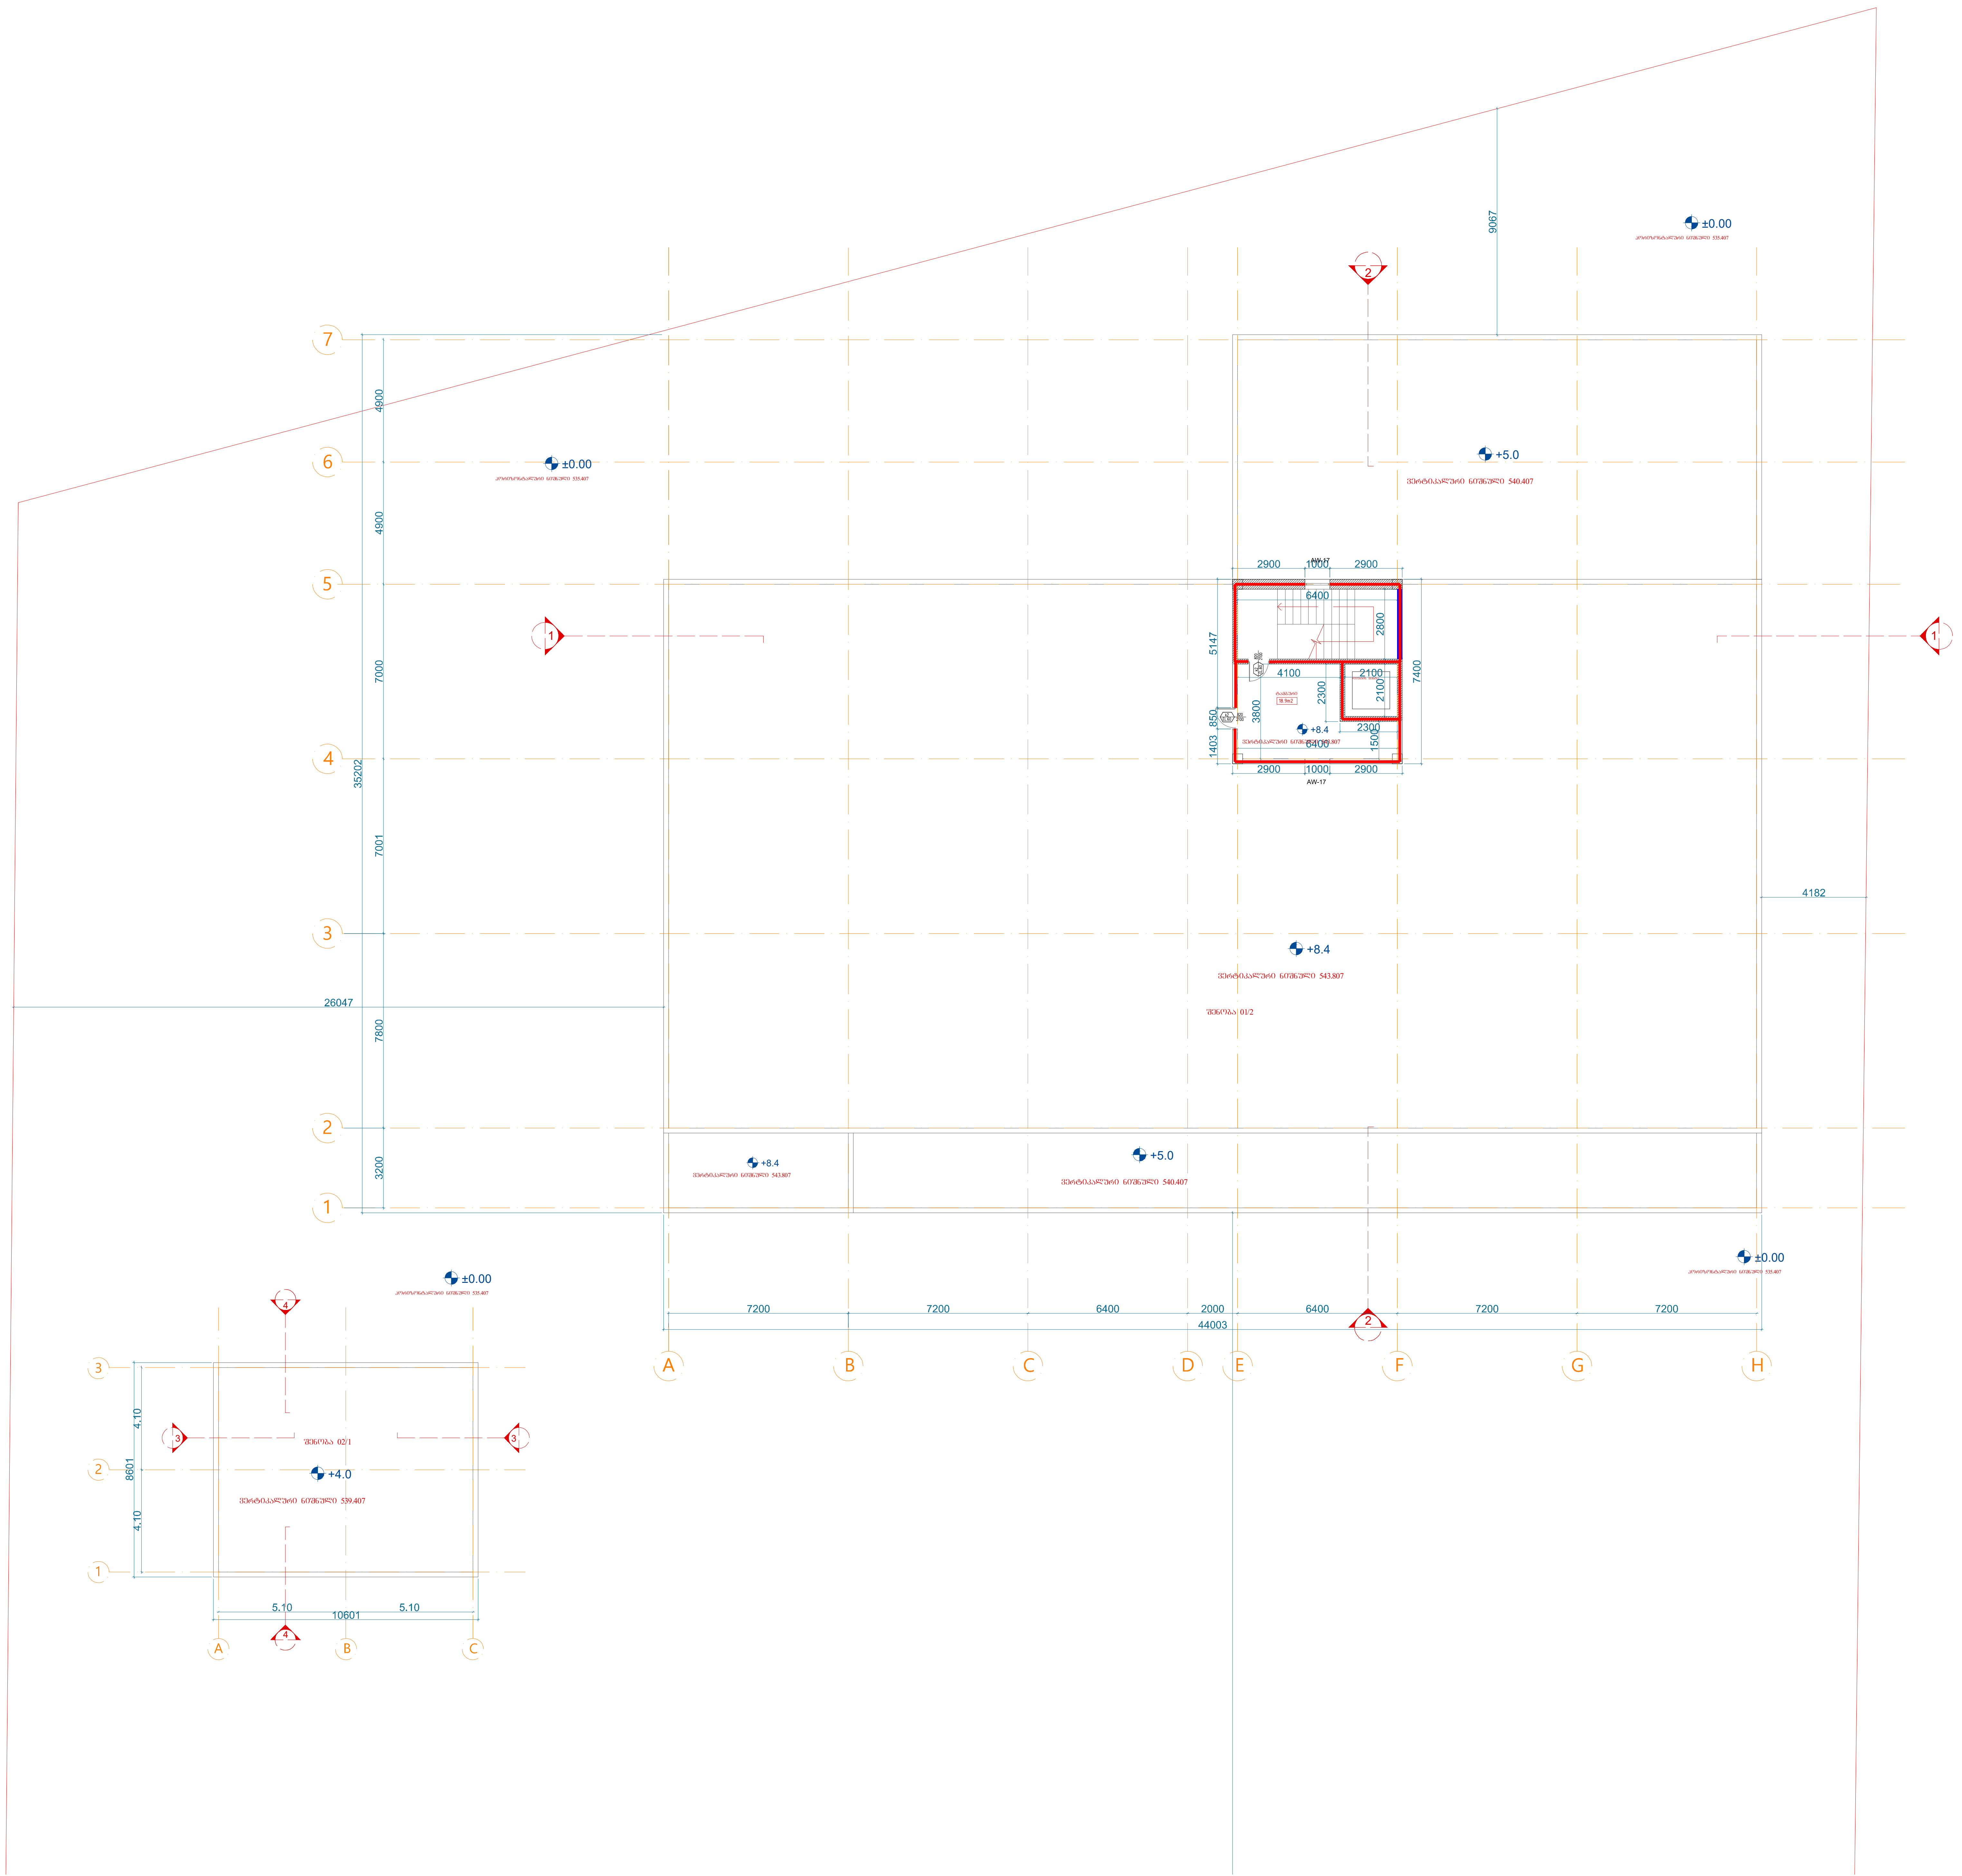

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი- (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დხ)		RGB (57,57,56)

სიმბოლოს სახელწოდება

- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო მილდგარი
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- კვამლზე ავტომატური მორეაგირე მაუწყებელი
- კაერის დაწნევის სისტემა
- ავტოსაშხეფი
- კვამლის განოვის სისტემა
- სახანძრო განგაშის ღილაკი
- დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა(ტექსტური შეტყობინების სისტემა)
- ავარიული განათება
- სახანძრო მისაერთებელი
- სახანძრო ჰიდრანტი
- ხანძრის მართვის ოთახი
- სახანძრო ლიფტი
- სახანძრო მილდგარის კარადა
- ვიზუალური და ხმოვანი განგაშის სისტემა
- მექანიკური განიავების სისტემა

გასასვლელი აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

1 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

2 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი

82 / 235 — კარის თავისუფალი სიგანე / კარის თავისუფალი სიმაღლე; 90 წთ — ხანძარმედეგობა; კ1 — კარის ნუმერაცია

დაკავებულობის ჯგუფი; საწყობი — სივრცის დასახელება; 115.5 მ² — მთლიანი ფართი; სც - 2, 27.9 — დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი; ღ.ღ.7 — დაკავებულობის დატვირთვა

შენიშვნა:
გეგმებზე მოცემული ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, გასასვლელის ნიშნების და სხვა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებით მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნების განლაგება და რაოდენობა პირობითია.
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების, მექანიკური მოწყობილობების გასასვლელის ნიშნების და სხვა აუცილებელი სისტემების პროექტი უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებში მითითებული მოთხოვნების და სტანდარტების გამოყენებით.

გეგმებზე მოცემული დაკავებულობები, დაკავებულობის ჯგუფები და დაკავებულობის დატვირთვები, ასევე კედლების და კარების ცეცხლმედეგობის ხარისხების შესაბამისი აღნიშვნები, გასასვლელამდე სავალი მანძილები, გასასვლელისკენ სავალი საერთო ბილიკების სიგრძეები და სხვა წესებთან შესაბამისობისთვის აუცილებელი გრაფიკული აღნიშვნები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების "ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან დამტკიცების თაობაზე" მიხედვით და აღნიშნული დადგენილების შემდგომი რედაქციების გათვალისწინებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.

ფორმატი	A-3	თბილისი 2025 წ. დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025

მასშტაბი	1:300	სახურავი
თარიღი	13/03/2025	
სტადია		შენობის კლასი
პროექტი		III

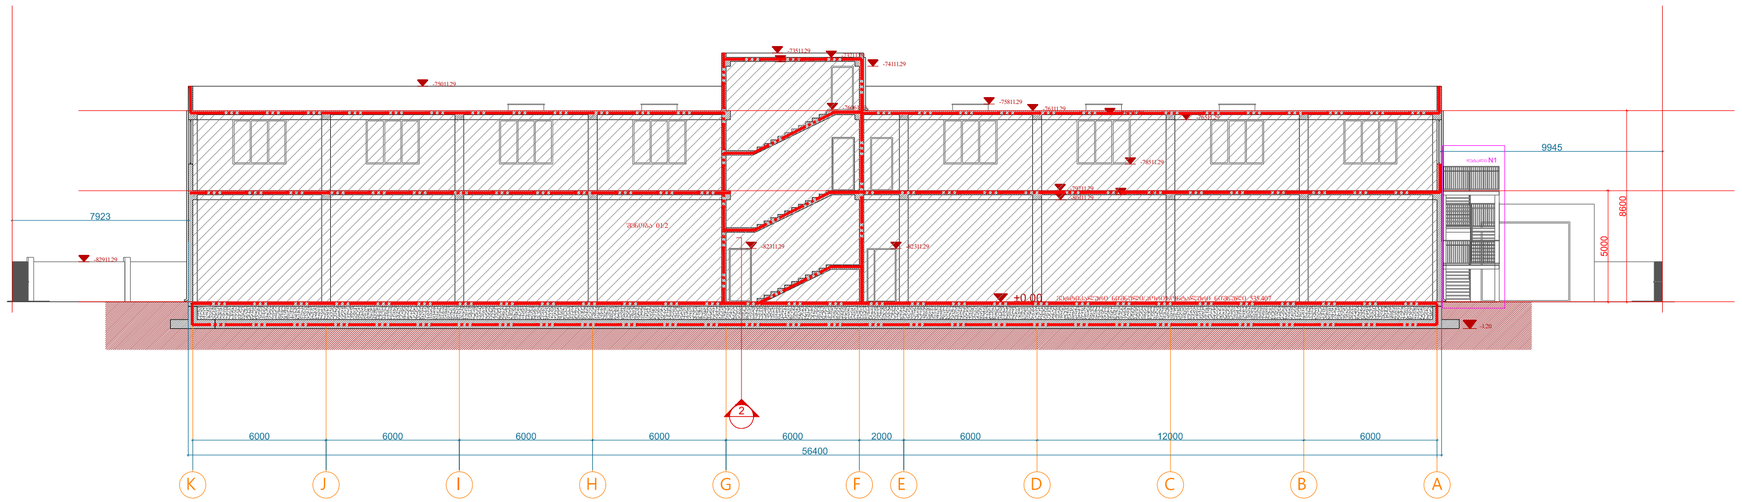
-5811129
-7411129
-7501129
-7501129
-7501

კერამიკული wურწლის სასაწყობო შენობა

მისაწვდომობის პროექტი

ქ.თბილისი,დიდი ლილო

ს.კ 81.08.19.5**8**9

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის ანალიზი

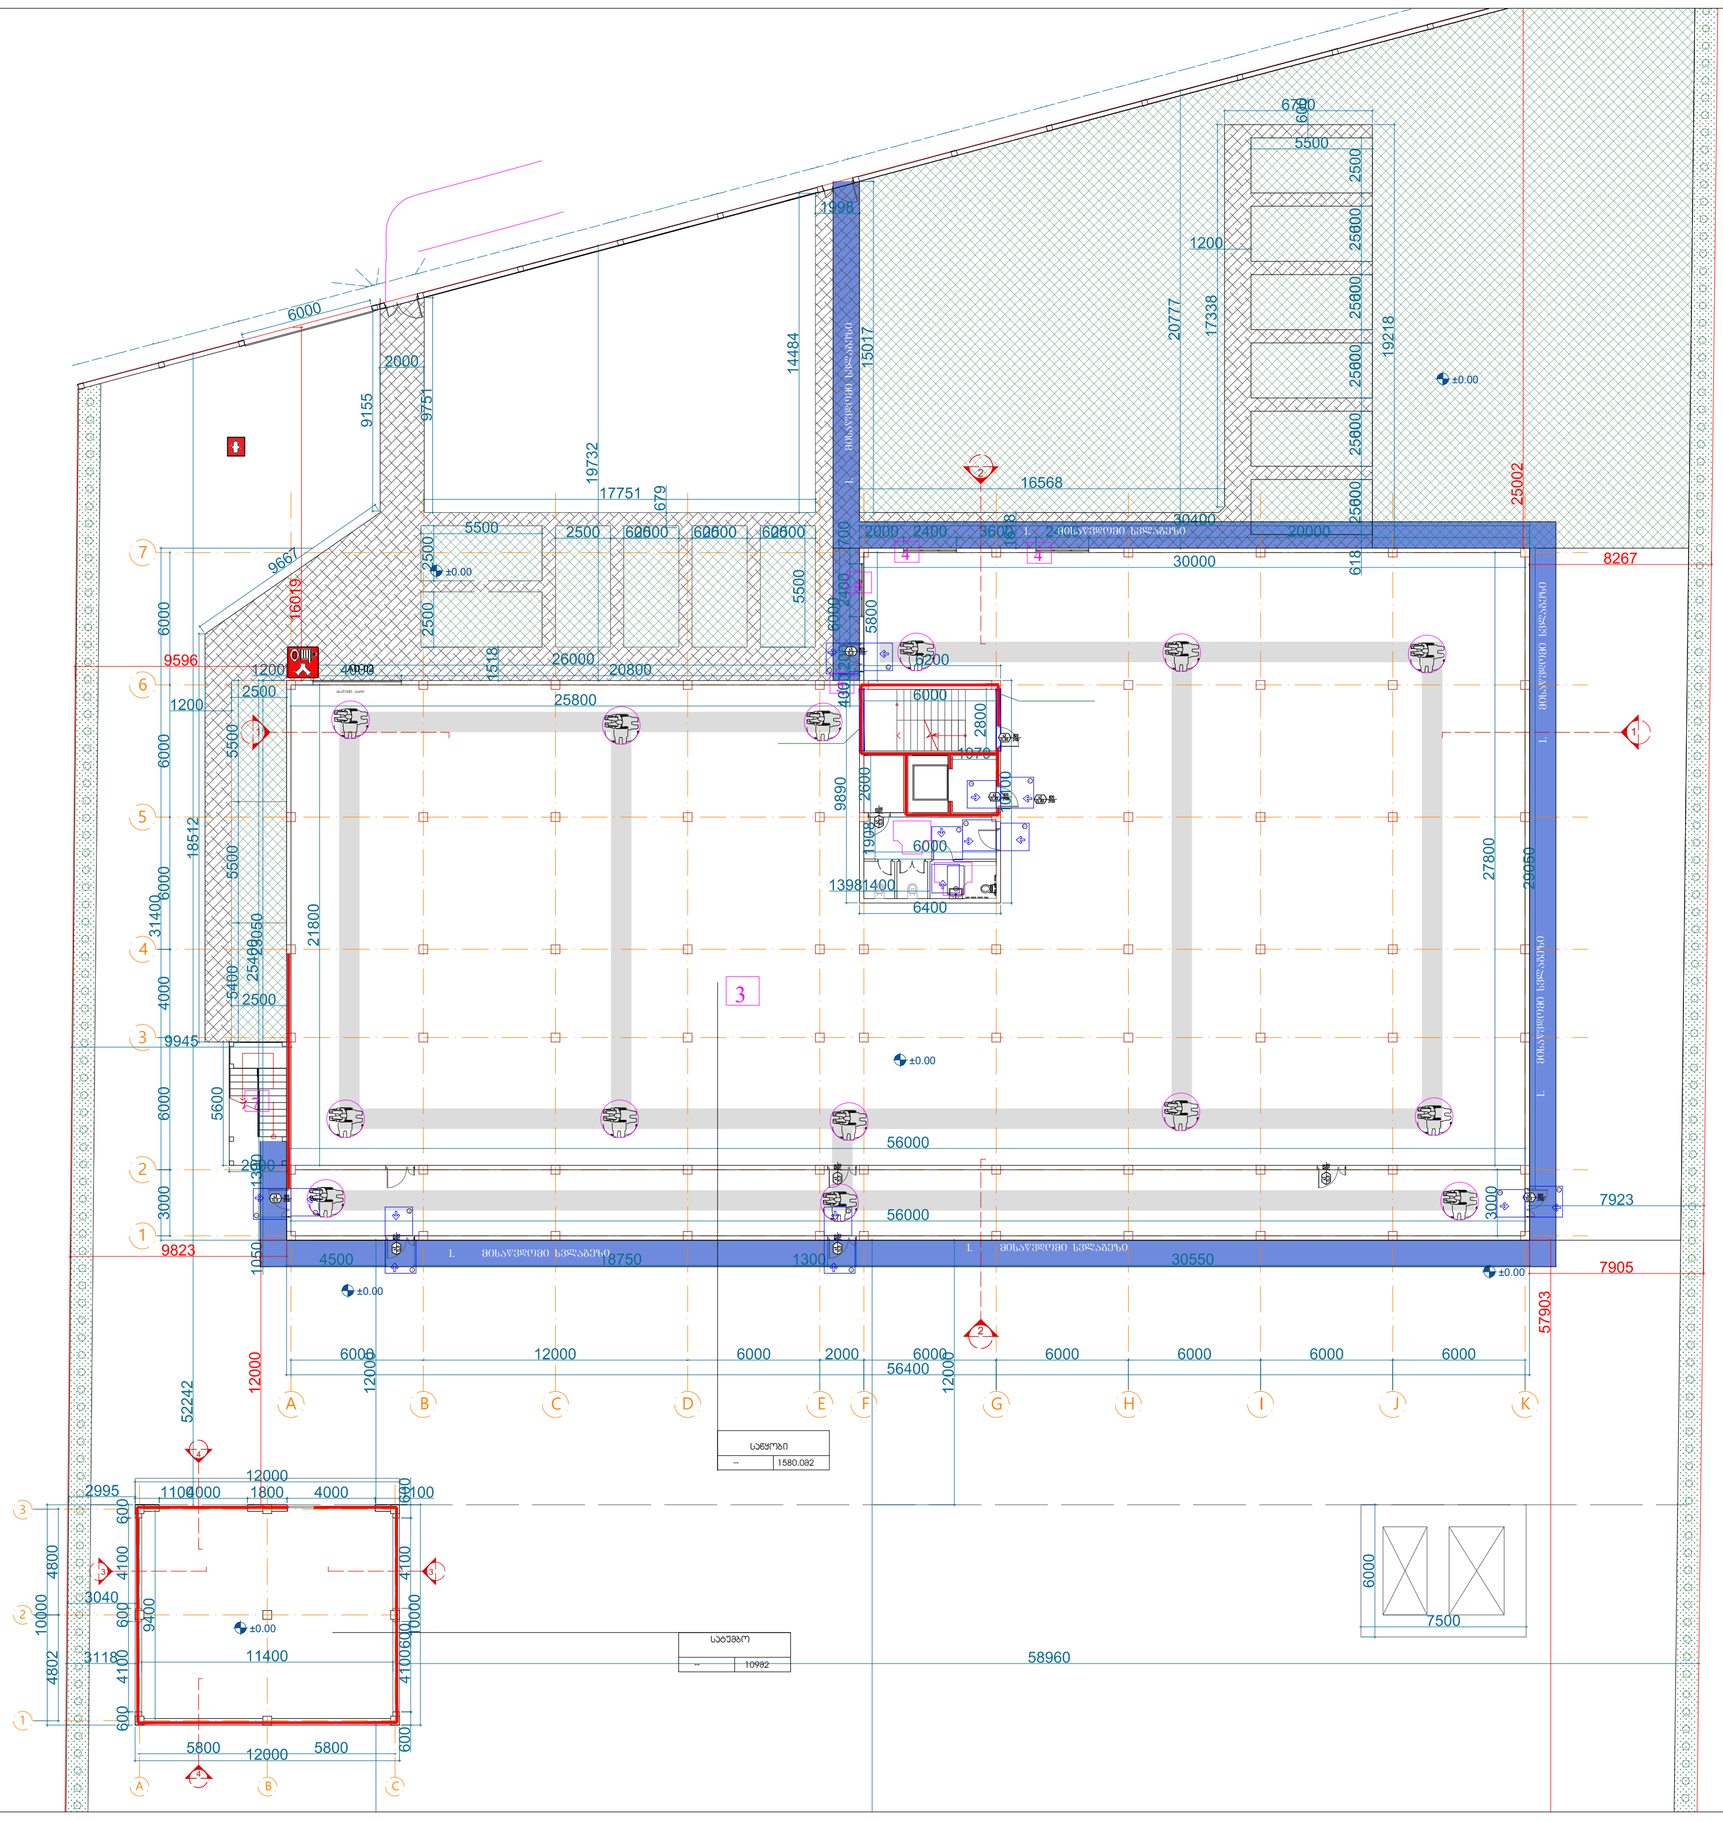

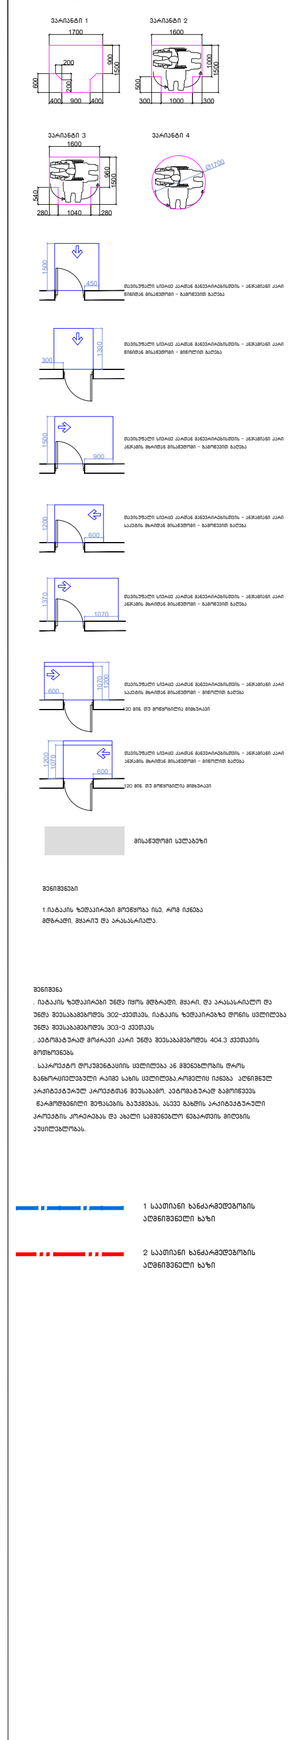
მოსაჭრელი სანგრევი
ვარიანტი 1
ვარიანტი 2
ვარიანტი 3
ვარიანტი 4
მისაღწევი სველი წერტილების მოწყობა ახალ მონოლითურ მონოლითურ მონოლითურ

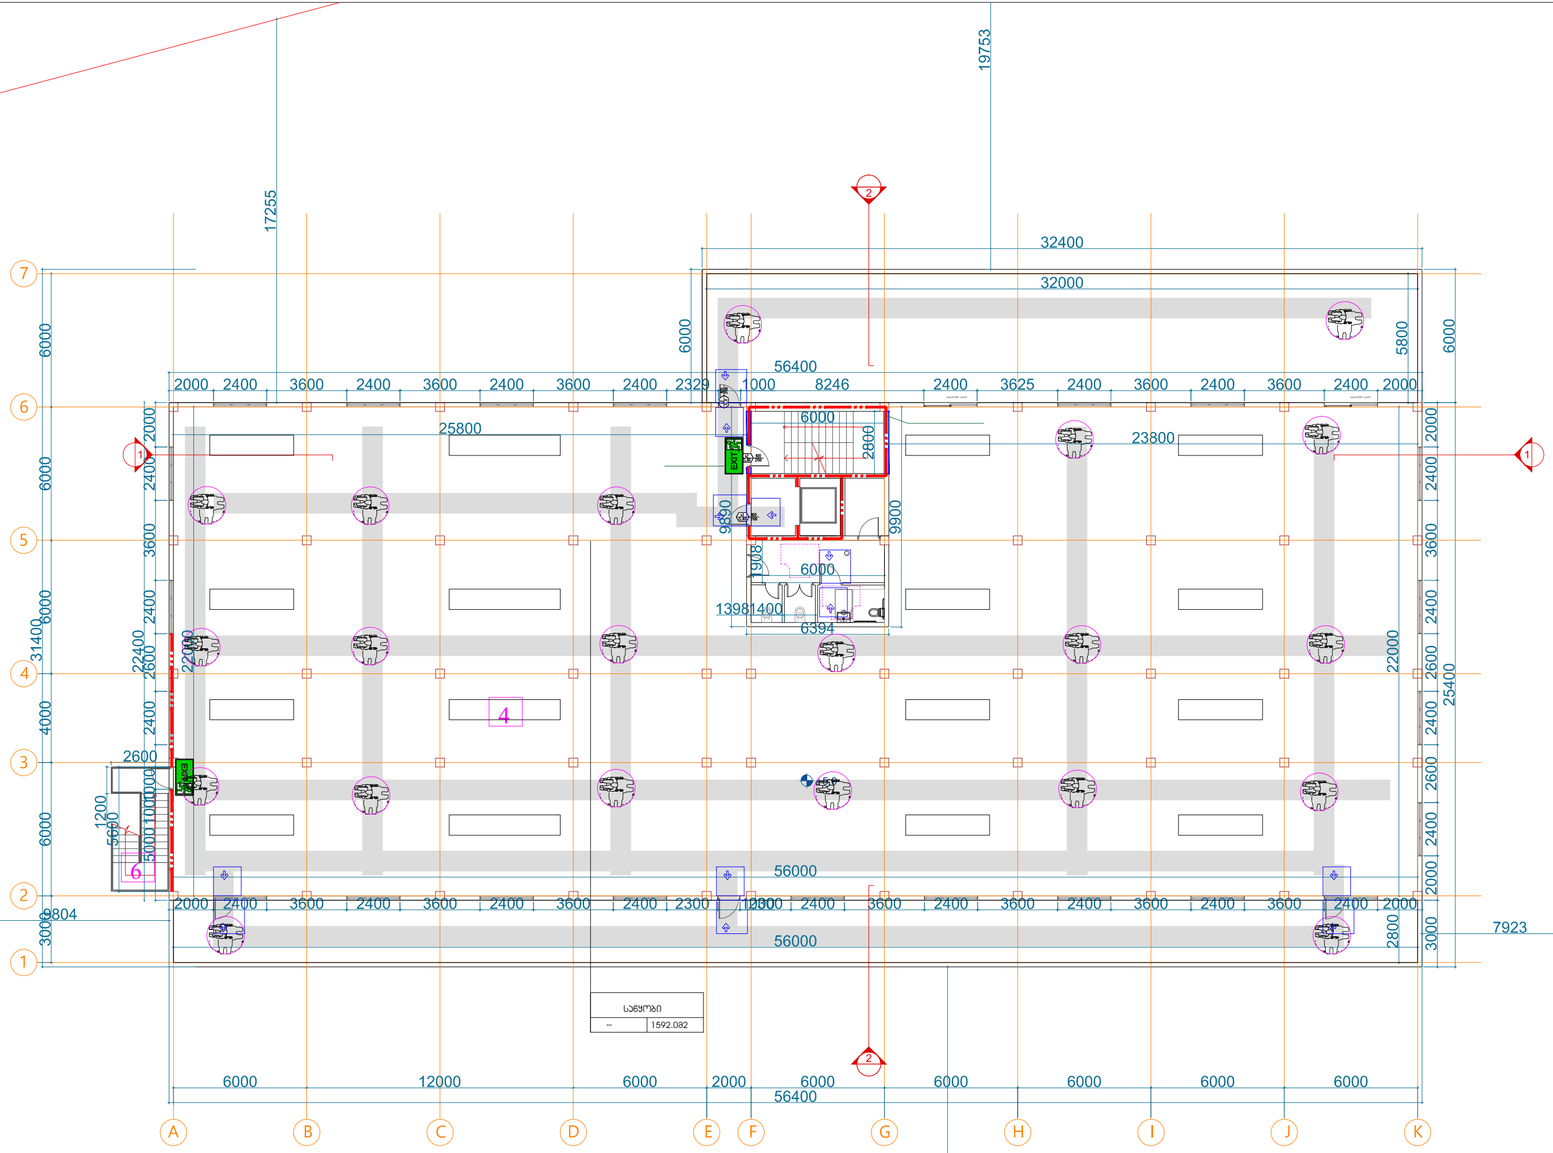

1. შეიცვალა შენობის მაბარიტები და ღერძებს შორის მანძილი
2. გაუქმდა მესამე სართული
3. შეიცვალა კედლების ზომები გახდა 40X40სმ.
4. შეიცვალა გეომეტრია
5. შეიცვალა ღიობების ზომები და მდებარეობა
6. დაემატა მეტალის ქარი შენობის გარეთ, და გაუქმდა შენობის შიგნით არაცენტრალური ქიბის უჯრედი



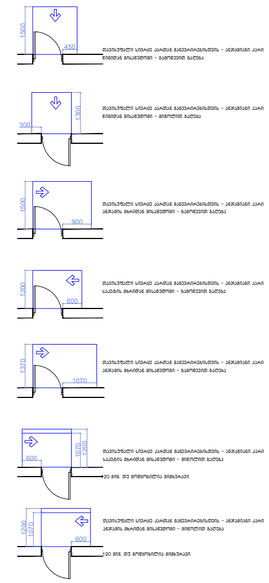

მესამეული სართული

ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ

1.ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲡ ᲮᲔᲖᲘᲡᲐᲓᲐᲜᲐ ᲛᲘᲦᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲠᲣᲡ. ᲐᲠᲛᲘ ᲒᲐᲜᲔᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐ ᲛᲔᲮᲔᲠᲮᲔᲚᲘ, ᲛᲐᲡᲐᲠᲘ ᲓᲐ ᲐᲞᲐᲞᲐᲡᲐᲠᲘᲡᲘ.

ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ

. ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲡ ᲮᲔᲖᲘᲡᲐᲓᲐᲜᲐ ᲛᲘᲦᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲠᲣᲡ. ᲐᲠᲛᲘ ᲒᲐᲜᲔᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐ ᲛᲔᲮᲔᲠᲮᲔᲚᲘ, ᲛᲐᲡᲐᲠᲘ ᲓᲐ ᲐᲞᲐᲞᲐᲡᲐᲠᲘᲡᲘ ᲓᲐ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲨᲘᲒᲜᲔᲗ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲐ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ 302-ᲛᲔ ᲛᲣᲮᲚᲘᲡ. ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲡ ᲮᲔᲖᲘᲡᲐᲓᲐᲜᲐᲖᲔ ᲛᲝᲜᲘᲡ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲐ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲛᲔᲡᲐᲛᲔ ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘᲡ 303-ᲛᲔ ᲛᲣᲮᲚᲘᲡ.

. ᲐᲮᲐᲚᲛᲒᲐᲖᲠᲓᲐᲚᲘ ᲛᲝᲠᲩᲘᲡᲐᲓᲐᲜ ᲐᲙᲐᲜᲘ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲛᲔᲡᲐᲛᲔ ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘᲡ 404.3 ᲛᲣᲮᲚᲘᲡ ᲛᲝᲜᲘᲡᲮᲔᲜᲔᲑᲐ

. ᲡᲐᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲝ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲨᲘ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲐ ᲐᲮ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲛᲮᲐᲠᲔ ᲑᲐᲜᲐᲗᲕᲐᲠᲘᲡᲬᲘᲜᲔᲗ ᲙᲐᲠᲘᲓᲝᲠᲘ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑᲐ ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲘᲚᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚ

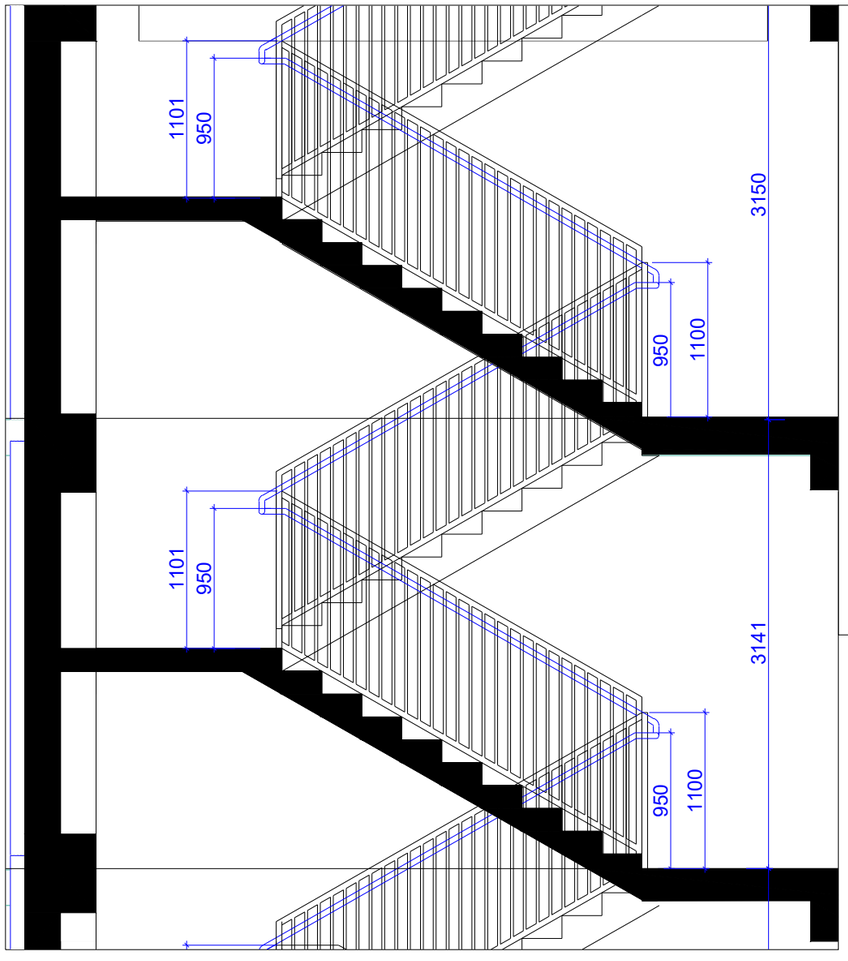

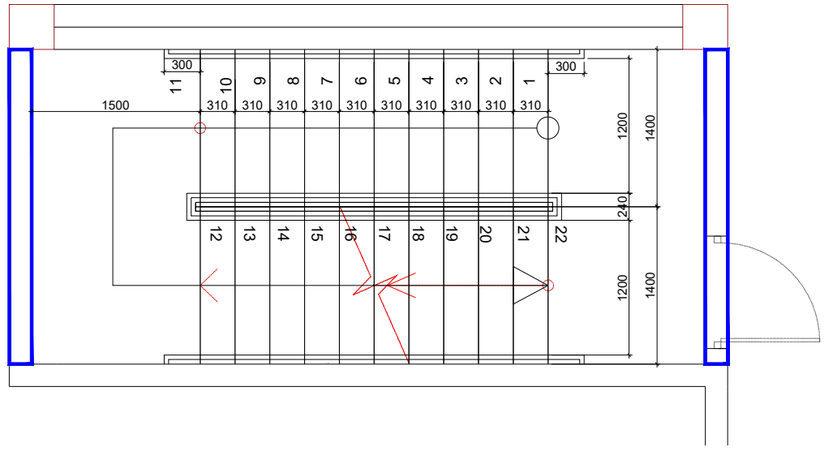

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება შეზღუდვობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აღლუმადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს ღვლტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს ღვლტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:

81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025

მასშტაბი	1:300
თარიღი	13/03/2025

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

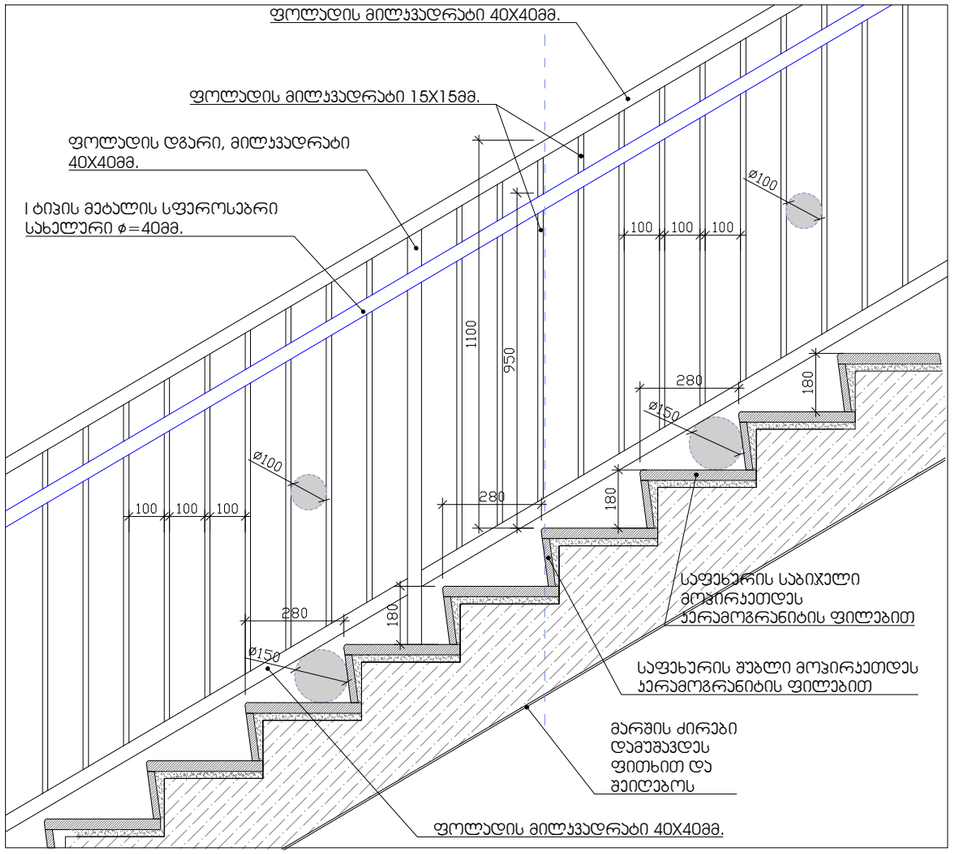

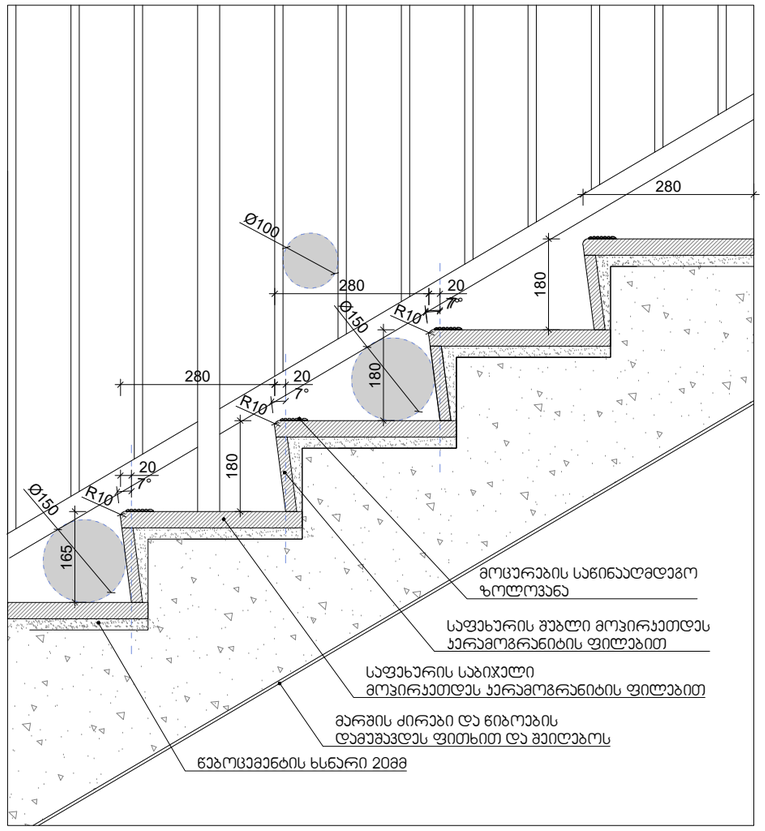

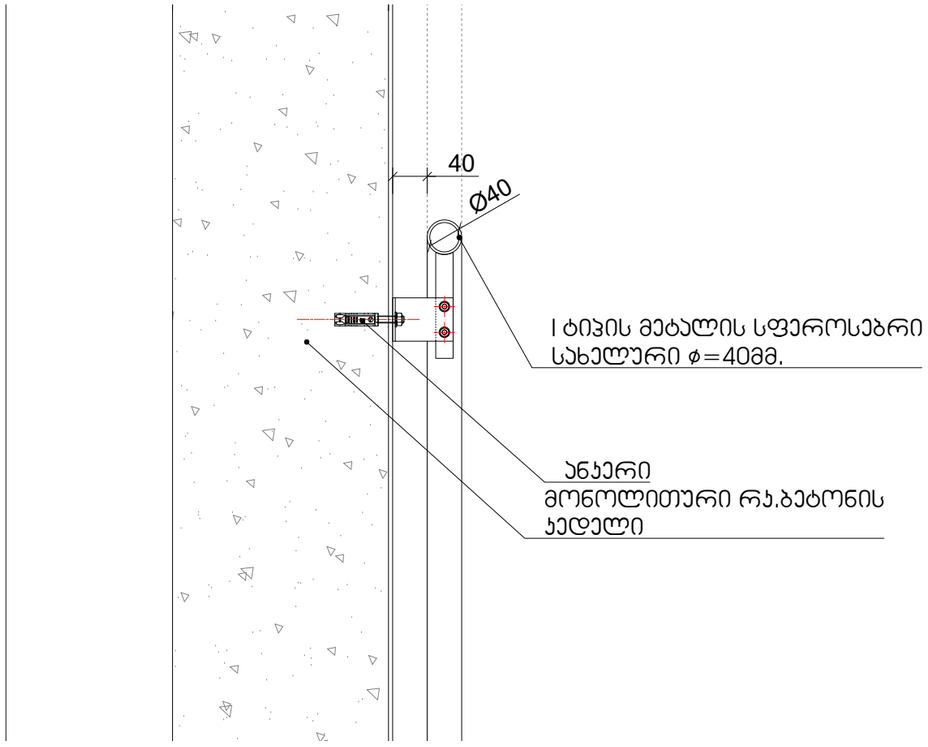

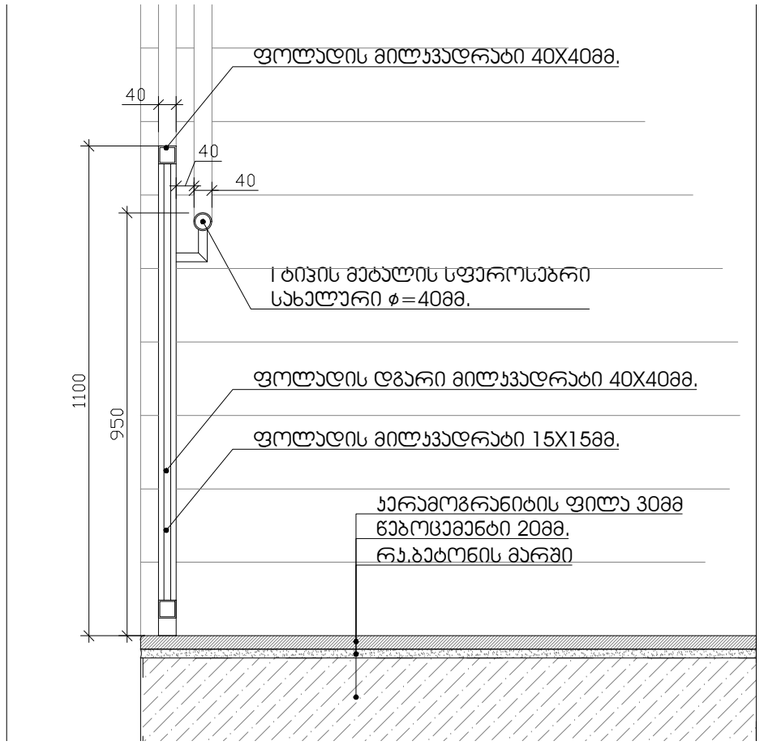

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ცვლა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

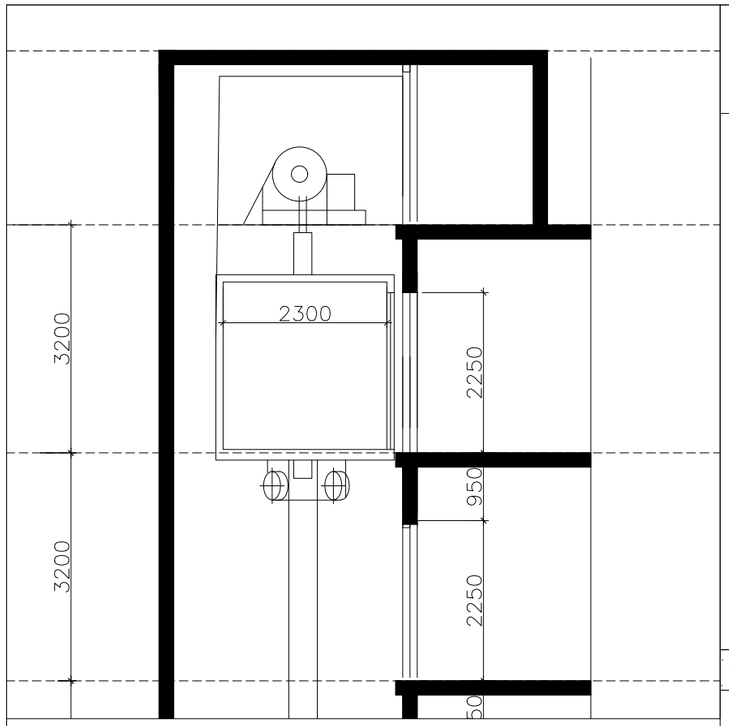

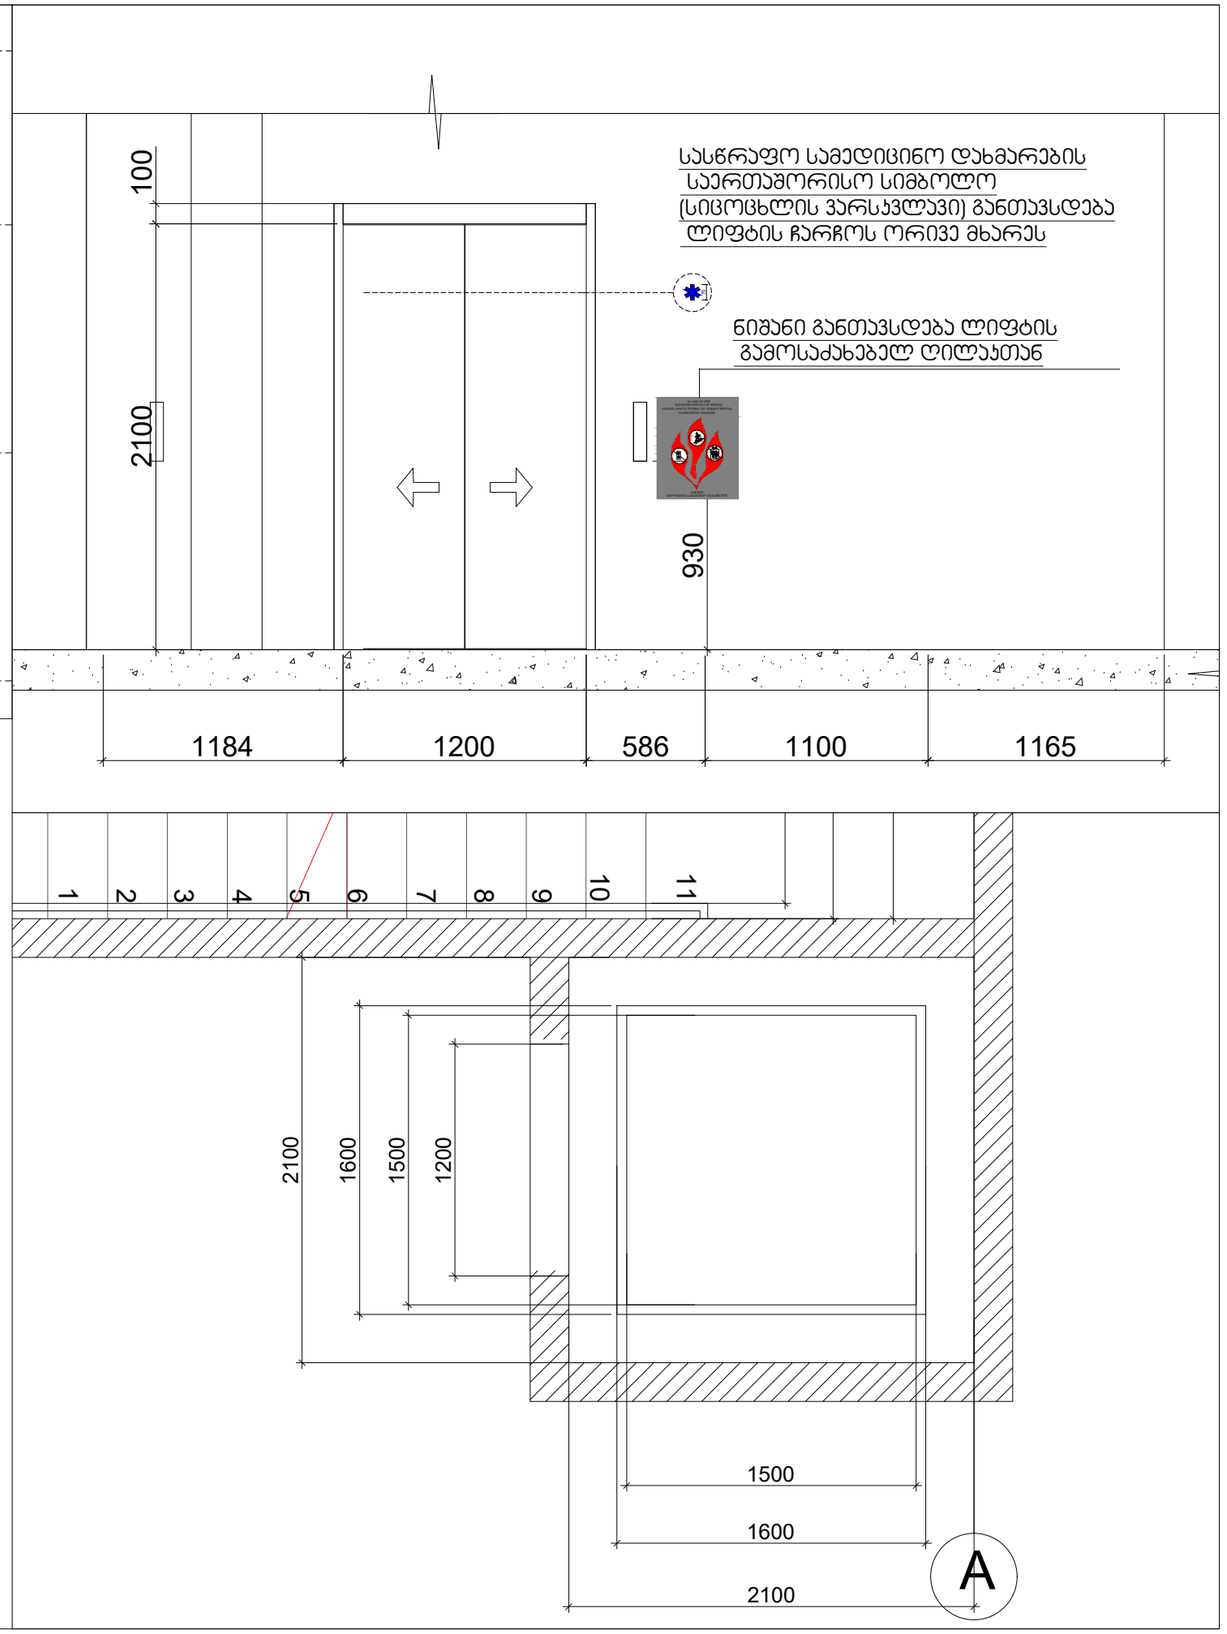

შენიშვნები:
შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისად შეზღუდული გამოყენების ლიფტი

-- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება ASME A 17.1/CSA B44 სტანდართან
-- ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და კლავიშებიშესაბამისობაში იქნება 407.2.1. ქვეთავთან
-- ფოიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2 ქვეთავთან.
-- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3 ქვეთავთან.
-- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობაში იქნება 407.4.4-ე ქვეთავთან.
-- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5-ე ქვეთავთან
-- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6.-ე ქვეთავთან. მართვის პანელები
-- განთავსდება გვერდითა კედლის ცენტრში.
-- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7.-ქვეთავთან
-- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10-ე ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება შეშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძრსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		
სტადია		შენობის კლასი	
პროექტი		III	

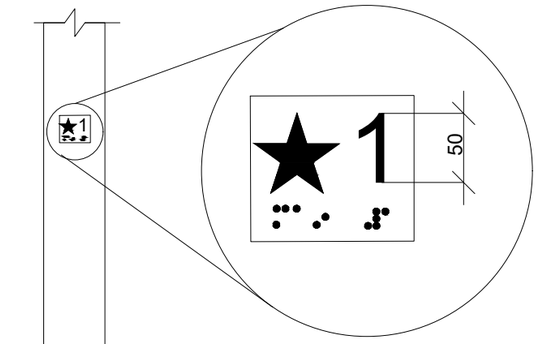

ლიფტის ღილული სიგნალების ზომა
სურ 407.2.2.2 (ბ)

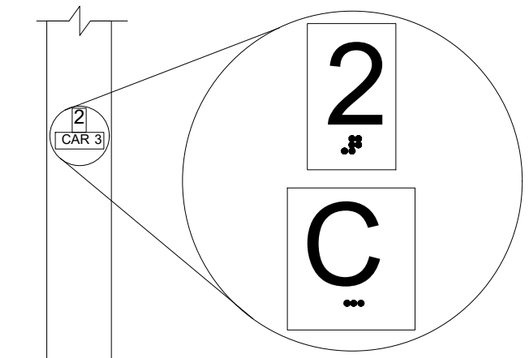

სართულის მიმთითებელ ეკრანიანი ლიფტების
აღმნიშვნელები
სურ. 407.2.3.2 (ა)

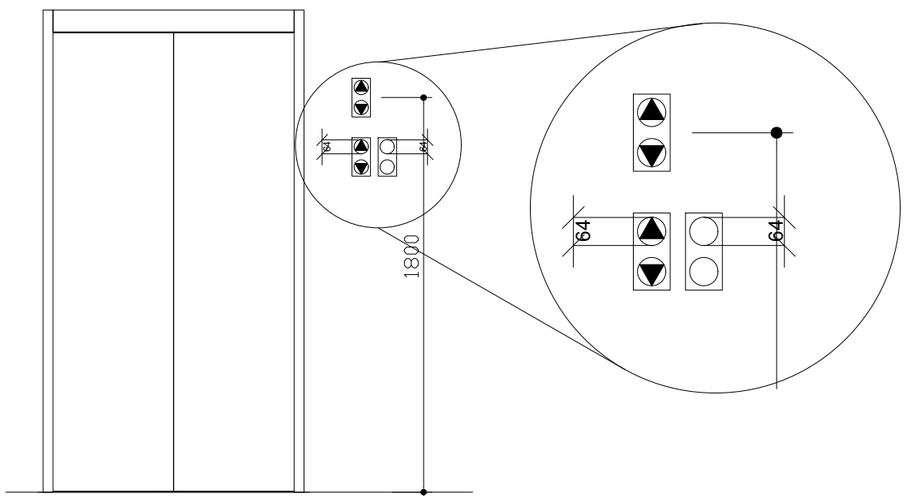

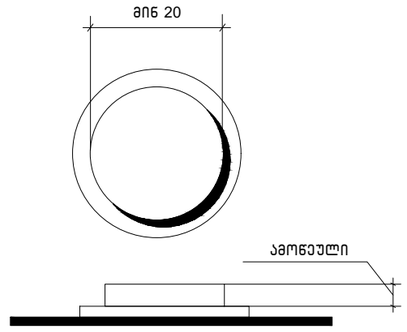

სურ.407.4.6.2
ქაბინის სამართავი
ღილაკი

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ცვლა ცვლილება შეზნებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

ცხრილი 407.4.7.1.3 - სამართავი ღილაკის ამოცნობა

სამართავი ღილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის შეტყობინება	თანაფარდობა (გახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ წერტილებს ბრაილის თითოეულ უჯრაში)
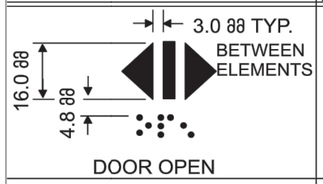 DOOR OPEN		 op“en”	
 REAR/SIDE DOOR OPEN		 op“en”	
 DOOR CLOSE		 close	
 REAR/SIDE DOOR CLOSE		 close	
 MAIN		 ma“in”	
 ALARM		 al“ar”m	
 PHONE		 ph“one”	
 EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		 “st”op	

ფორმატი	A-3	თბილისი 2025 წ.	
		დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება შეშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აღლებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი დილო

ნაკვეთის კოდი: **81.08.19.589**	ელ-ფოსტა: levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025

მასშტაბი	1:300
თარიღი	13/03/2025

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

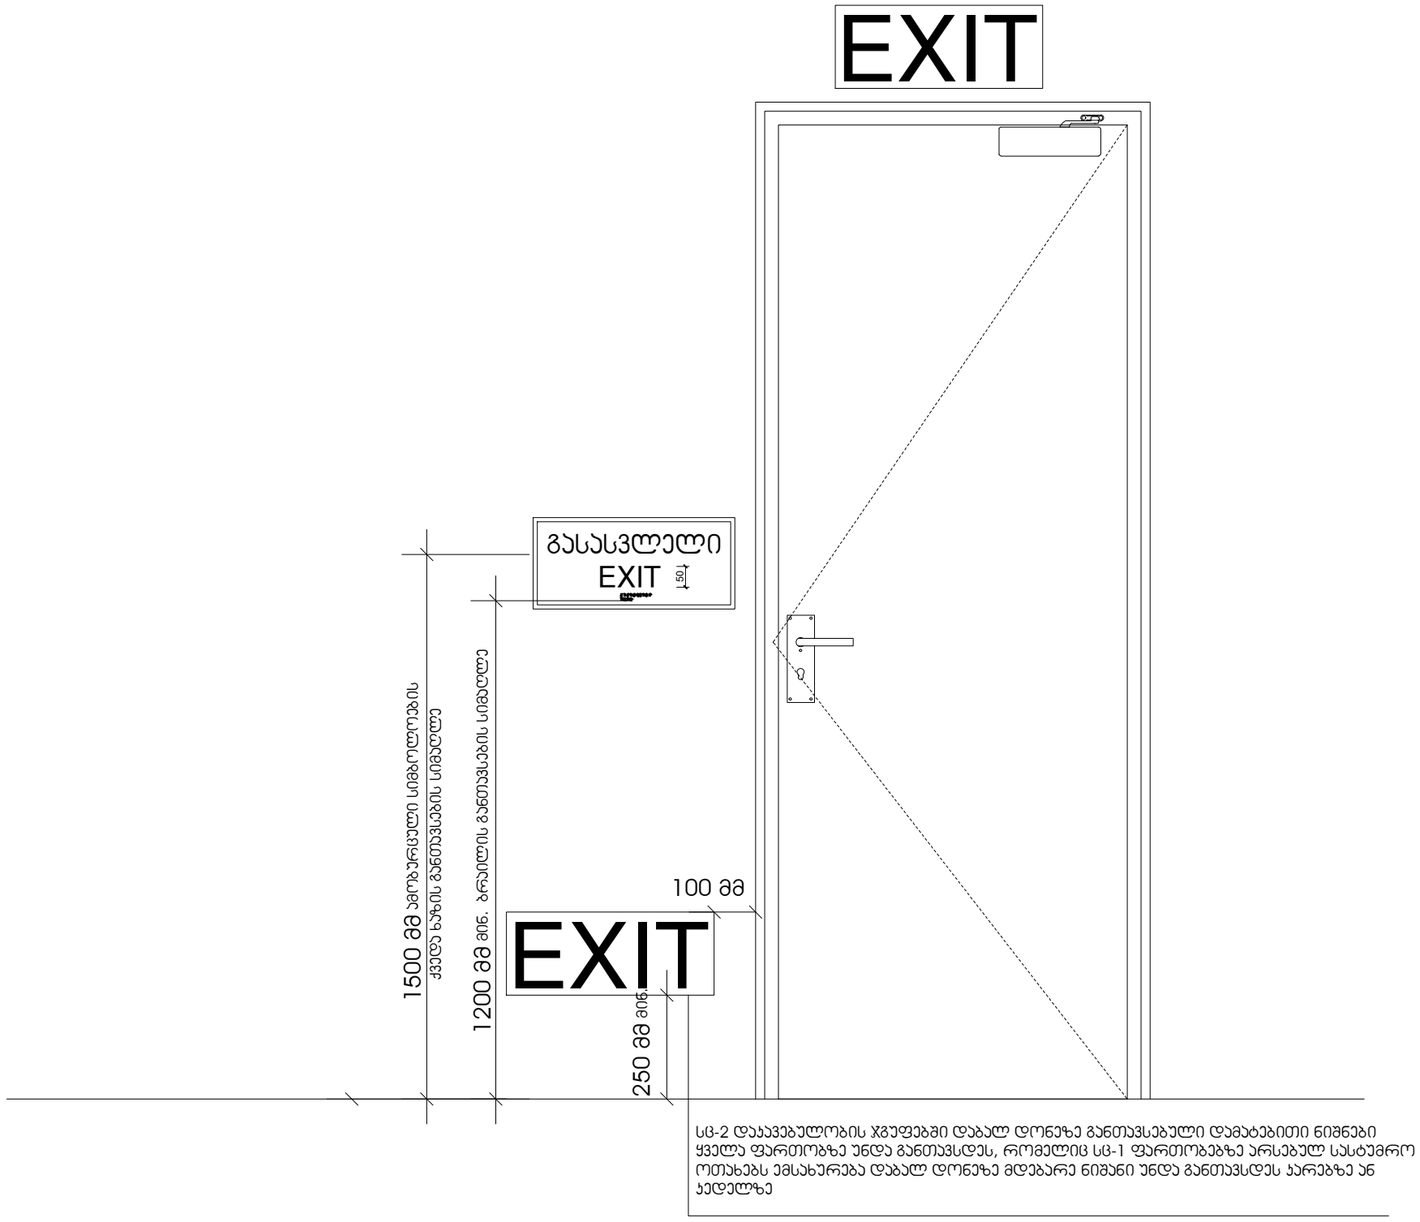

სც-2 დასავებულობის ჯგუფებში დაბალ დონეზე განთავსებული დამატებითი ნიშნები ყველა ფართობზე უნდა განთავსდეს, რომელიც სც-1 ფართობებზე არსებულ სასტვმრო ოთახებს ემსახურება დაბალ დონეზე მდებარე ნიშანი უნდა განთავსდეს კარებზე ან კედელზე

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აღლებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან ჯარის მომიჯნავედ

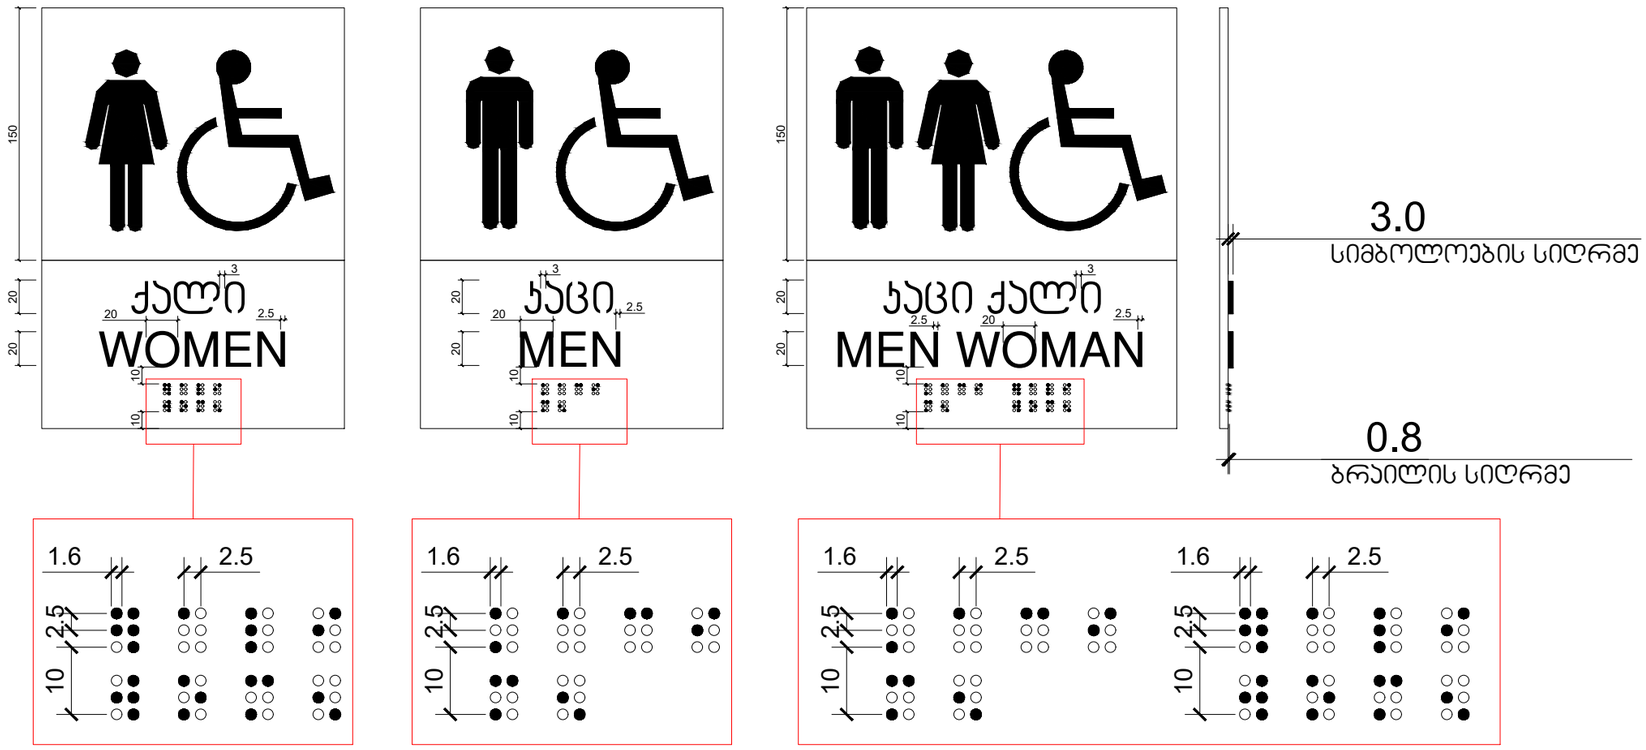

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407 ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აღებული მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საჯეტის მომიჯნავედ

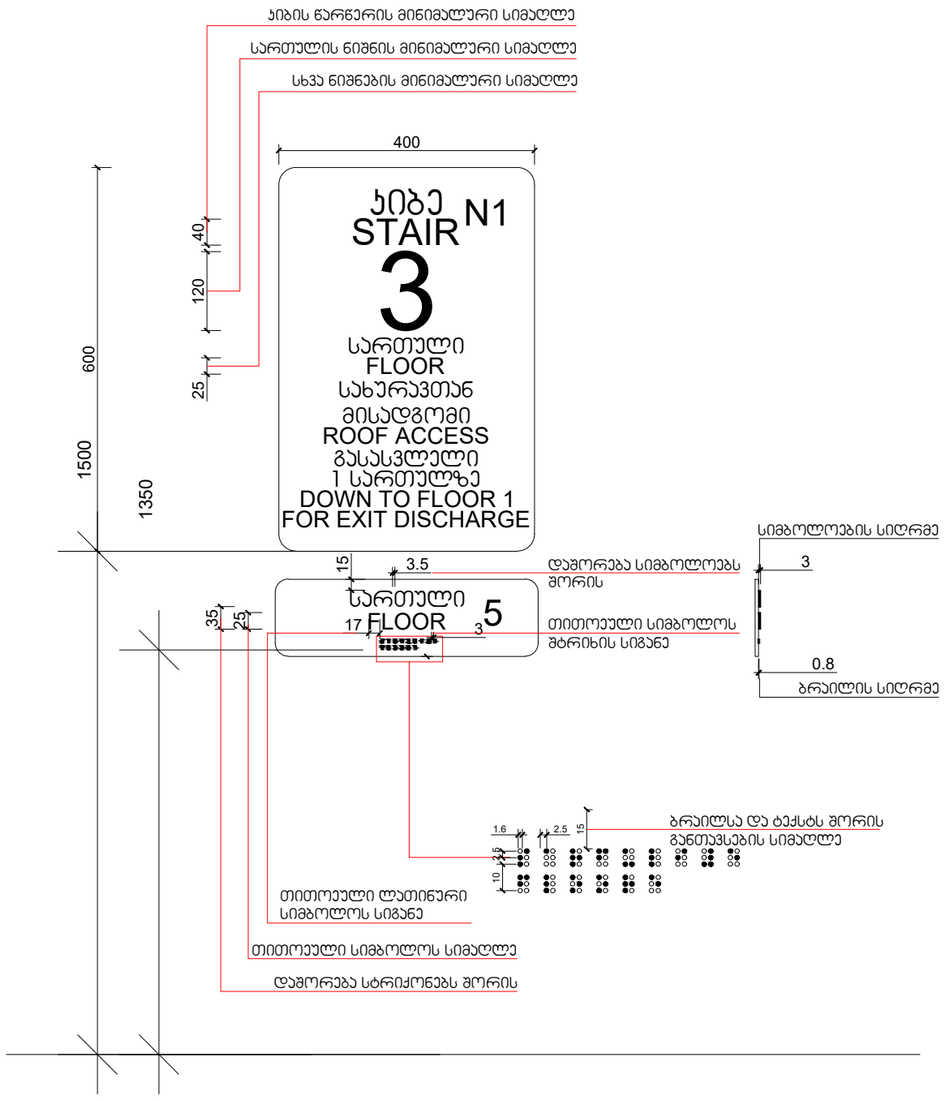

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ცვლა ცვლილება შეზნებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

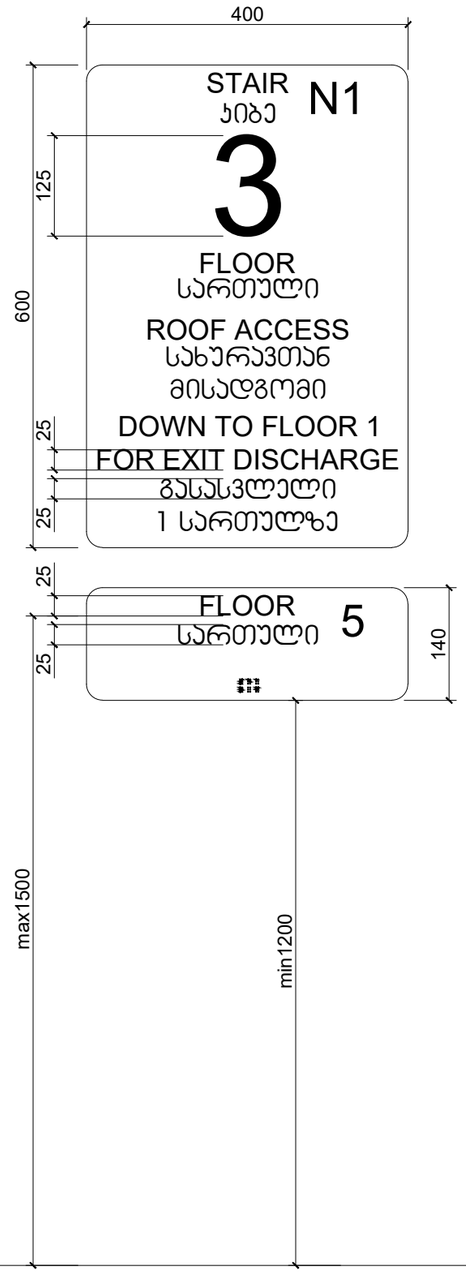

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

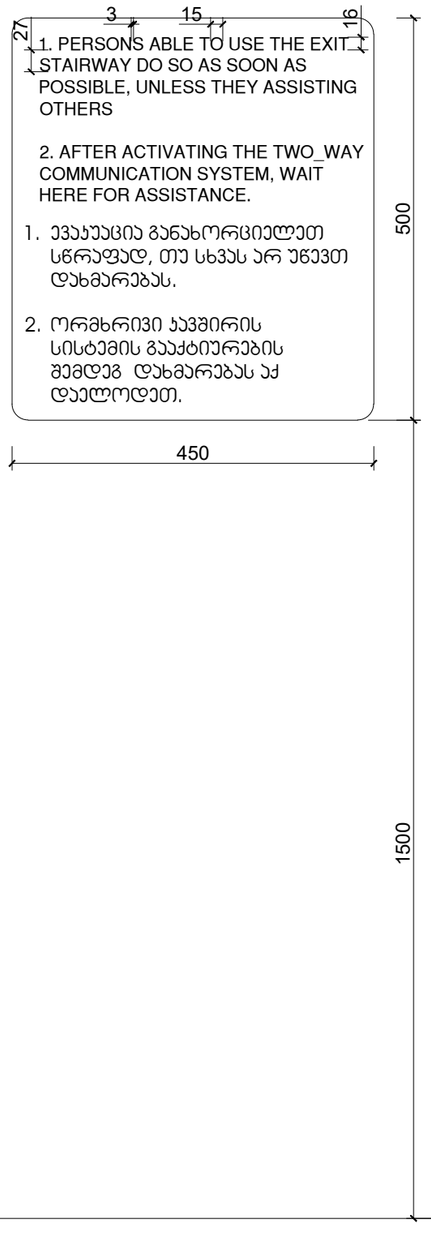

ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან

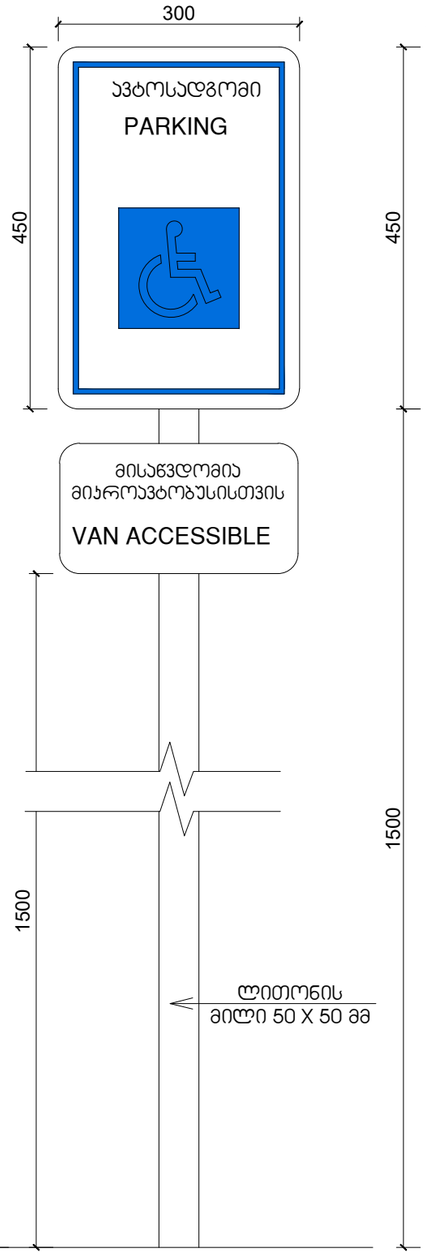

ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან

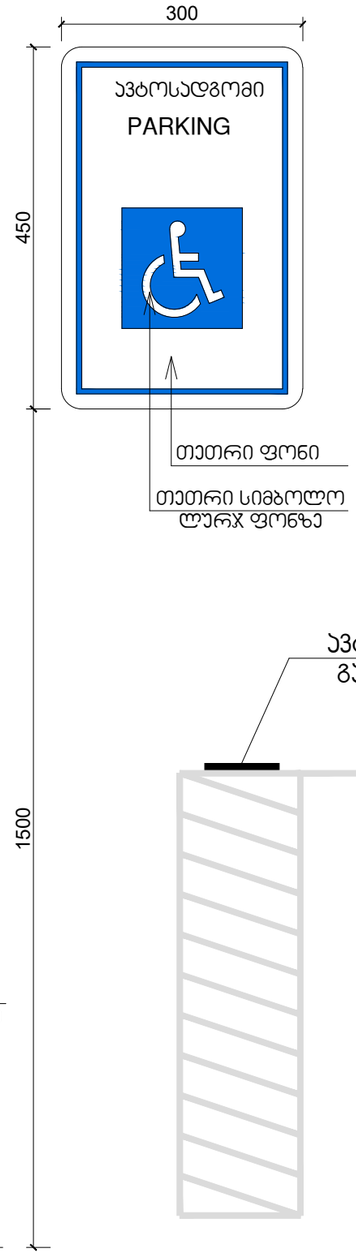

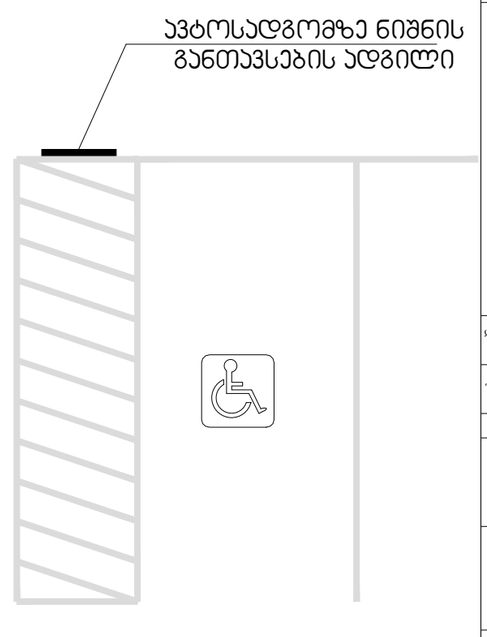

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407 ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ცვლა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:

81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

გასასვლელის განათებული ნიშანი

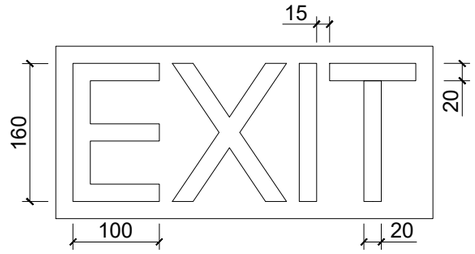

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან

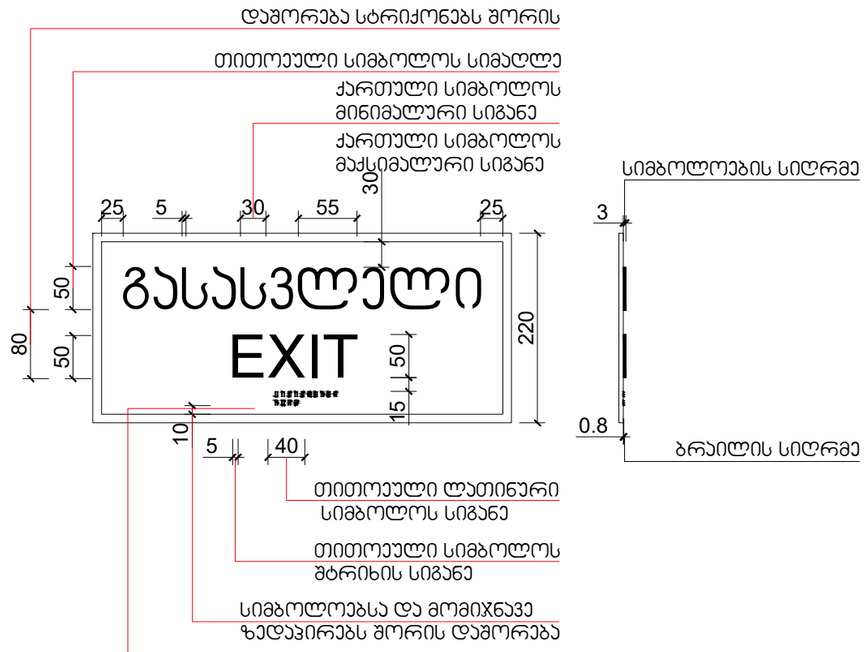

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407 ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აღლებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:

81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025

მასშტაბი	1:300
თარიღი	13/03/2025

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

შ.შ.მ.პ. ბინის ვიტრაჟის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513 -ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს 37,7 ნ. შეუღლად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის

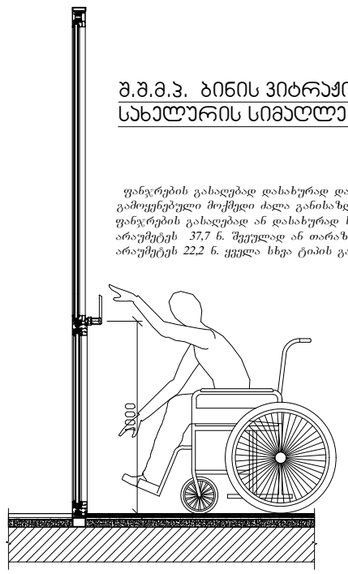

შ.შ.მ.პ. ბინის ფანჯრის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513 -ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს 37,7 ნ. შეუღლად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის

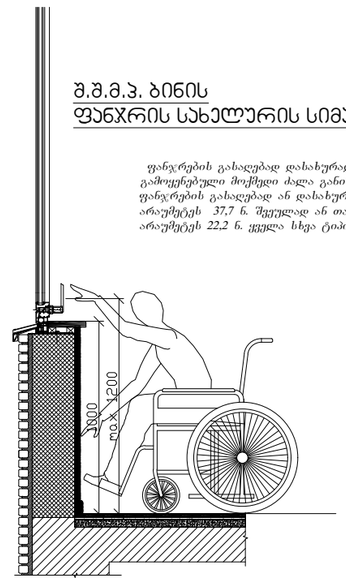

აბაზანის კაბინაზე მიწვდომა მ. 1:50

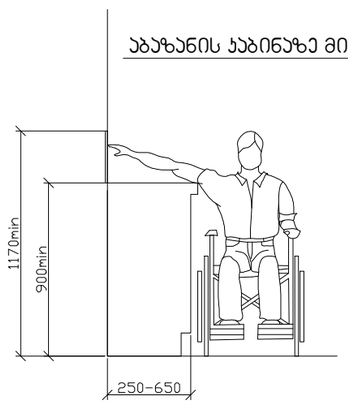

ზღურბლი მ. 1:5

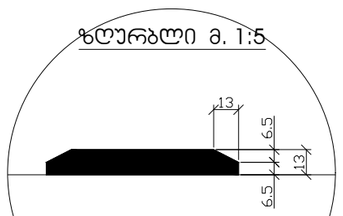

სადარბაზოში შეასვლელი კარის იატაკის შვეული შემაღლება (ზღურბლი)

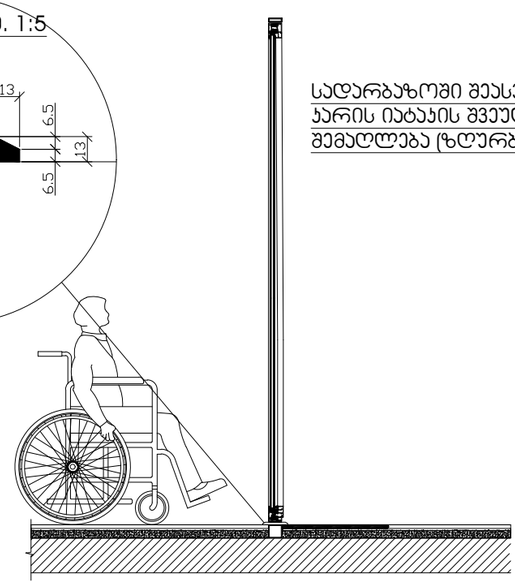

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407
ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე აალებადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:

81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III

კარ-ფანჯრების დეტალიზაცია მ. 1:50

კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი მინიმუმ 250 მმ-ის სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და ასამუშავებლად საჭირო არიქნება მაბრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი დახურული კარის კავეულის ნაწილები და გაღებისთვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას ან მოწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7ნიუტონი
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
3. კარის მომხურავები ისე მოეწყობა რომ 90 გრადუსით ღია მფგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

სეხლმეღები კარისგან განსხვავებული კარის მოწოლით ან გამოწევით გაღებისთვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი

—

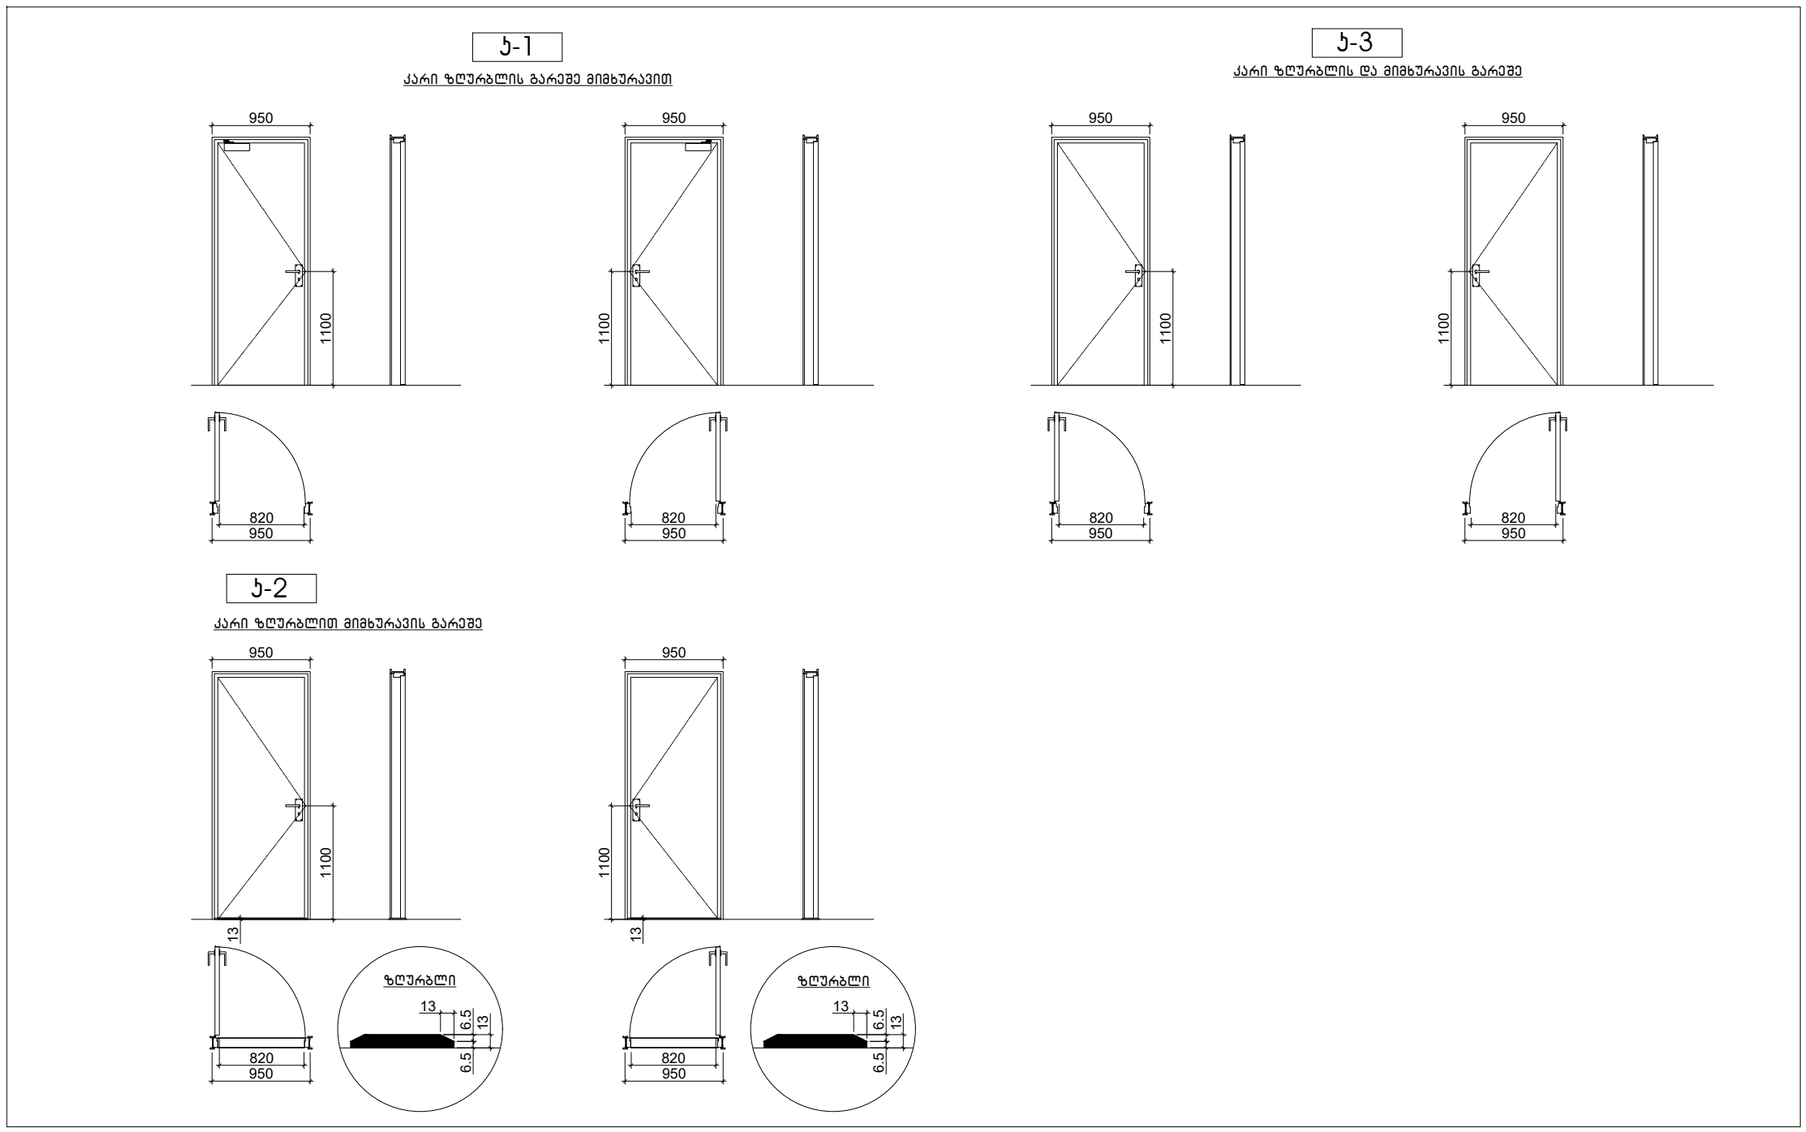

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2025 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

- მოცემულია თავად ნახაზზე

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

გრ ხაზი უკანა ეზოსთვის

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 535.407 ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

4. ფასადზე ალეგბადი მასალები დამუშავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

დამკვეთი შპს დელტა კონსალტინგი	
შეთანხმებულია დამკვეთთან	

პროექტის სახელწოდება

შპს დელტა კონსალტინგი -ის
საწყობის პროექტი მის.: ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ნაკვეთის კოდი:
81.08.19.589

ელ-ფოსტა:
levanmamisashvili78@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ლ. მამისაშვილი		13/03/2025
დაამუშავა			13/03/2025
მასშტაბი	1:300		
თარიღი	13/03/2025		

სტადია	შენობის კლასი
პროექტი	III