

N292 ბინის ბუნებრივი განიავების ანგარიში

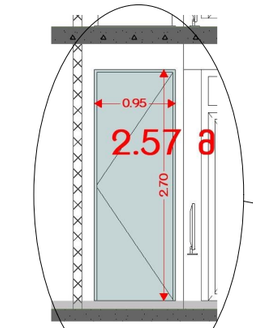

ღიობის წინხედი
საერთო ოთახის
მხრიდან

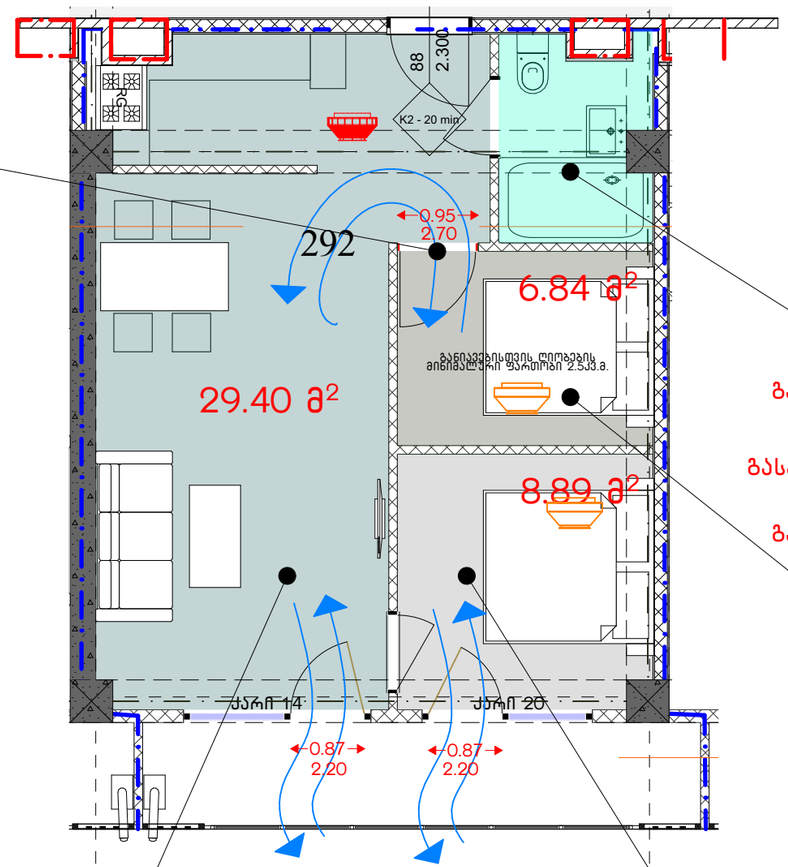


აბაზანებში ასევე
გათვალისწინებულია
მექანიკური განიავება

გასანიავებელი ოთახის იატაკის ფართობი:	6.84 მ²
აუცილებელი გასანიავებელი ფართობი (მოთხოვნილი):	0.55მ² 8%
გარე გასაღები ღიობის საპროექტო ფართობი (გათვალსწინებული):	2.57მ² 37.57% მეტია 2.5კვ.მ.-ზე და მეტია 8%-ზე

გასანიავებელი ოთახის იატაკის ფართობი:	29.40 + 6.84= 36.24მ²
აუცილებელი გასანიავებელი ფართობი (მოთხოვნილი):	1.45მ² 4%
გარე გასაღები ღიობის საპროექტო ფართობი (გათვალსწინებული):	1.89მ² 6.4% მეტია 4%-ზე

ღიობების წინხედი
აივნის მხრიდან

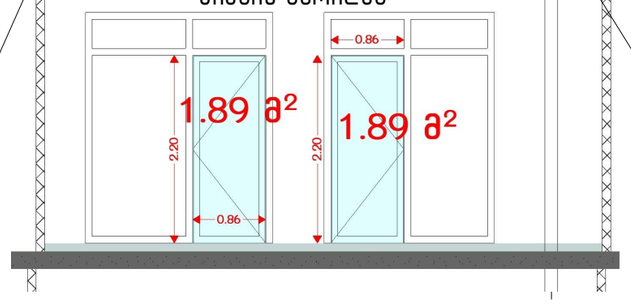

გასანიავებელი ოთახის იატაკის ფართობი:	8.89 მ²
აუცილებელი გასანიავებელი ფართობი (მოთხოვნილი):	0.40მ² 4%
გარე გასაღები ღიობის საპროექტო ფართობი (გათვალსწინებული):	1.89მ² 21.30% მეტია 4%-ზე

N292 ბინის ბუნებრივი განიავება შესაბამისობაშია წესების 1203.4 ქვეთავის პირობებთან. მათ შორის 1203.4.1 და 1203.4.1.1 ქვეთავების მოთხოვნებთან