საპროექტო შეფასება

კლინიკის ტექნოლოგიური პროექტის მიხედვით

პროექტი: პეტრე შოთაძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა

წინამდებარე განმარტებითი ბარათი შედგენილია წარმოდგენილი ტექნოლოგიური პროექტისა და მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაციის საფუძველზე.

1. პროექტის მოკლე აღწერა

პროექტი მოიცავს შვიდ დონეს: -3.55, 0.00, +3.95, +7.45, +10.95, +14.45 და +17.95. განთავსებულია დიაგნოსტიკური, ამბულატორიული, ლაბორატორიული, სტაციონარული, საოპერაციო და სასწავლო სივრცეები.

2. სართულების ფუნქციური ჩამონათვალი

-1 სართული (-3.55) — დიაგნოსტიკა (რენტგენი, კტ, მრტ), ლაბორატორია, საწყობები და დამხმარე სივრცეები

1 სართული (0.00) — მიმღები, ოჯახის ექიმები, ტრიაჟი, ობსერვაცია, აფთიაქი და სტუდენტების სივრცეები

2 სართული (+3.95) — საკონსულტაციო კაბინეტები, ადმინისტრაცია, აუდიტორიები და სალექციო სივრცეები

3 სართული (+7.45) — სპეციალისტთა კაბინეტები, ენდოსკოპია, პედიატრია და სასწავლო სივრცეები

4 სართული (+10.95) — პალატები, ადმინისტრაცია და ფიზიოთერაპიის სივრცეები

5 სართული (+14.45) — პალატები და კლინიკური უნარების სასწავლო სივრცეები

6 სართული (+17.95) — საოპერაციო ბლოკი, პოსტოპერაციული სივრცეები და სტერილიზაცია

3. ოთახების მიხედვით ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განთავსება

-1 სართული (-3.55)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
-134 — ქიმიური ნარჩენების საწყობი	S-06 — ავზი თეთრეულისთვის კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი 20 — კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი 24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
-133 — გვამის დაყოვნება	S-06 — ორსექციანი სამედიცინო საკაცე-ურიკა კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-52 — კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი ავზი თეთრეულისთვის
-132 — ჭუჭყიანი თეთრეულის საწყობი	S-06 — ავზი თეთრეულისთვის კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-52 — კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი ავზი თეთრეულისთვის M-42 — ავზი თეთრეულისთვის ორსექციანი სამედიცინო საკაცე-ურიკა
-131 — სახიფათო ნარჩენები	S-06 — ავზი თეთრეულისთვის კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი
-130 — უსაფრთხო ნარჩენების საწყობი	S-06 — ავზი თეთრეულისთვის კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-52 — კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი ავზი თეთრეულისთვის
-129 — საყოფაცხოვრებო საწყობი	S-25 — უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი სტელაჟი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი 73 — სტელაჟი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი სტელაჟი M-52 — უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი სტელაჟი ავზი თეთრეულისთვის

-128 — საწყობი (ფუნქციური დასახელება)	S-25 — უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი 73 — უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი სტელაჟი
-127 — აალებადი ქიმიური საწყობი	73 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი სტელაჟი S-24 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი სტელაჟი უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი S-24 — სტელაჟი უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი
-126 — სანიტარი	W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
-125 — მედიკამენტების გახსნა და მომზადება	M-53 — კომპიუტერის კომპლექტი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული M-44 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი S-22 — ფარმაცევტული მაცივარი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით Y-02a — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ
-124 — მედიკამენტების საწყობი	73 — სეიფი სტელაჟი 75 — სტელაჟი სტელაჟი V-04 — სტელაჟი კომპიუტერის კომპლექტი
-123 — ნარკოტიკის საწყობი	U-04 — სტელაჟი სეიფი
-122 — სახარჯი მასალების საწყობი	S-25 — კომპიუტერის კომპლექტი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი 73 — უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი სტელაჟი
-121 — მიმღები	24 — მიმღების მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
-120 — ჭუჭყიანი საწყობი	—
-119 — საწყობი	73 — ლაბორატორიული მაგიდა სტელაჟი
-118 — PCR	L-56 — ჰემოკოაგულომეტრი ჰემატოლოგიური ავტომატური ანალიზატორი კოლორიმეტრი / ნეფელომეტრი L-42 — კოლორიმეტრი / ნეფელომეტრი ნახევრად ავტომატური კოაგულოგრაფიული ანალიზატორი L-59 — ნახევრად ავტომატური კოაგულოგრაფიული ანალიზატორი ლაბორატორიული მოწყობილობა; კოდის განმარტება საჭიროა L-14a — ლაბორატორიული მოწყობილობა; კოდის განმარტება საჭიროა ლაბორატორიული გამწოვი კარადა L-58 — განმარტება საჭიროა ლაბორატორიული გამწოვი კარადა სპექტრომეტრი V-04 — სპექტრომეტრი კომპიუტერის კომპლექტი M-44 — კომპიუტერის კომპლექტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი L-01 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ლაბორატორიული მაგიდა
-117 — სისხლის ნიმუშების დამუშავება	L-32 — ლაბორატორიული გამწოვი კარადა 8-არხიანი ციფრული კომბინირებული მიკროდოზატორი L-01 — 8-არხიანი ციფრული კომბინირებული მიკროდოზატორი ლაბორატორიული მაგიდა L-28 — კომპიუტერის მაგიდა ლაბორატორიული მაგიდა

	მიკროდოზატორის ქვეშ მიკროცენტრიფუგა L-20 — ლაბორატორიული მაგიდა მიკროდოზატორის ქვეშ მიკროცენტრიფუგა უნივერსალური ცენტრიფუგა L-27 — უნივერსალური ცენტრიფუგა მაგნიტური შემრევი L-22 — მაგნიტური შემრევი ცენტრიფუგა შარდის ანალიზისთვის L-45 — ცენტრიფუგა შარდის ანალიზისთვის 4–8-არხიანი კოაგულომეტრი მიკროპროცესორით L-40 — 4–8-არხიანი კოაგულომეტრი მიკროპროცესორით სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების ანალიზატორი L-48 — სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების ანალიზატორი ჰემოკოაგულომეტრი L-39 — ანალიზატორი ჰემოკოაგულომეტრი ჰემატოლოგიური ავტომატური ანალიზატორი
-116 — ჰემატოლოგია და ბიოქიმია	L-45 — ცენტრიფუგა შარდის ანალიზისთვის 4–8-არხიანი კოაგულომეტრი მიკროპროცესორით L-40 — 4–8-არხიანი კოაგულომეტრი მიკროპროცესორით სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების ანალიზატორი L-31 — სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების ანალიზატორი ლაბორატორიული ხსნარების შემრევი L-60 — ლაბორატორიული ხსნარების შემრევი ციფრული საზომი; დასახელების დასაწყისი ცნობარში არ იკითხება L-64 — ციფრული საზომი; დასახელების დასაწყისი ცნობარში არ იკითხება ლაბორატორიული ანალიტიკური სასწორი L-51 — ცნობარში არ იკითხება ლაბორატორიული ანალიტიკური სასწორი სისხლის შრატის შედედების აპარატი L-57 — ლაბორატორიული ანალიტიკური სასწორი სისხლის შრატის შედედების აპარატი ბილირუბინომეტრი L-54 — სისხლის შრატის შედედების აპარატი ბილირუბინომეტრი ელექტროფორეზის აპარატი L-55 — ბილირუბინომეტრი ელექტროფორეზის აპარატი ალიანი ფოტომეტრი M-44 — ელექტროფორეზის აპარატი ალიანი ფოტომეტრი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი L-01 — ალიანი ფოტომეტრი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ლაბორატორიული მაგიდა
-115 — საწყობი	L-14a — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. ლაბორატორიული გამწოვი კარადა L-58 — ლაბორატორიული გამწოვი კარადა სპექტრომეტრი L-32 — სპექტრომეტრი 8-არხიანი ციფრული კომბინირებული მიკროდოზატორი L-41 — 8-არხიანი ციფრული კომბინირებული მიკროდოზატორი შარდის ანალიზატორი L-33 — მიკროდოზატორი შარდის ანალიზატორი ბინოკულარული მიკროსკოპი L-28 — შარდის ანალიზატორი ბინოკულარული მიკროსკოპი მიკროცენტრიფუგა L-20 — ბინოკულარული მიკროსკოპი მიკროცენტრიფუგა უნივერსალური ცენტრიფუგა L-27 — უნივერსალური ცენტრიფუგა მაგნიტური შემრევი L-22 — მაგნიტური შემრევი ცენტრიფუგა შარდის ანალიზისთვის
-114 — შშმ პირთა ტუალეტი	—
-113 — ტუალეტი	—
-112 — ტუალეტი	—
-111 — ჰოლი	—

-110 — გასახდელი	—
-109 — ტექნიკური ოთახი	—
-108 — მრტ	X-18 — მრტ-ის ინტეგრირებული მართვის პულტი მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი
-107 — საოპერატორო	24 — სანათი გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
-106 — ანესთეზიის ოთახი	S-07 — დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-10 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი თაშტების დასადგმელი X-04 — თაშტების დასადგმელი ნეგატოსკოპი O-21b — ნეგატოსკოპი სამრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო Q-14 — სამრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი
-105 — რადიოლოგი	V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი 24 — კომპიუტერის კომპლექტი მოძრავი სამუშაო სავარძელი M-53a — მოძრავი სამუშაო სავარძელი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული M-22 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი შესახვევი მაგიდა M-48 — ფარმაცევტული მაცივარი შესახვევი მაგიდა ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი M-13 — ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი საინფუზიო შტატივი O-24 — საინფუზიო შტატივი დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი
-104 — კტ	M-54a — კომპიუტერული ტომოგრაფი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა 22 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი ნახევრად რბილი სკამი 09 — კარადები და სამუშაო ზედაპირი ნახევრად რბილი სკამი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი
-103 — საოპერატორო	X-02 — გამოსახულების აპარატის ინტეგრირებული პულტი (სულ 4 სამუშაო ადგილი) კომპიუტერული ტომოგრაფი
-102 — რენტგენი	X-01 — კომპიუტერის კომპლექტი რენტგენოდიაგნოსტიკური აპარატი 24 — რენტგენოდიაგნოსტიკური აპარატი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
-101 — მიმღების სამუშაო პოსტები	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი

1 სართული (0.00)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
101 — მიმღები	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი 09b — ტელეფონი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — ტელეფონი კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
102 — ალერგოლოგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი

	M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — სტეთოსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა
103 — ოჯახის ექიმი	V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 24 — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 09b — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი
104 — ოჯახის ექიმი	M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 24 — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 09b — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი
105 — ოჯახის ექიმი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 24 — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 09b — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი
106 — ოჯახის ექიმი	M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე

	D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 24 — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 09b — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
107 — ოჯახის ექიმი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — სტეთოსკოპი 24 — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 09b — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
108 — ოჯახის ექიმი	M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 24 — სტეთოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი M-54 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნიჟარიანი სამედიცინო ავეჯი; კოდის ზუსტი განმარტება საჭიროა V-04 — განმარტება საჭიროა კომპიუტერის კომპლექტი
109 — სტომატოლოგია	M-44 — კომპიუტერის კომპლექტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი C-01 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სტომატოლოგიური დანადგარის კომპლექტი: სავარძელი, ექიმის/ასისტენტის მოდულები, ჰიდრობლოკი, სანათი, პედალი, ვიზუალიზაცია,
110 — სტომატოლოგია	C-01 — კომპრესორი, ექიმის სკამი და მაგიდა სტომატოლოგიური დანადგარის კომპლექტი: სავარძელი, ექიმის/ასისტენტის მოდულები, ჰიდრობლოკი, სანათი, პედალი, ვიზუალიზაცია,
111 — ტუალეტი	—
112 — ტუალეტი	—
113 — ფლებოტომია	M-45 — ხელსაბანი სისხლის აღების სავარძელი

	M-44 — სისხლის აღების სავარძელი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
114 — ურინოტესტირება	—
115 — სანიტარი	W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
116 — სამედიცინო ნარჩენები	M-09 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი ბიქსების დასადგმელი
117 — ტუალეტი	—
118 — ტუალეტი	81 — ხელსაბანი მიმღების მაგიდა 24 — მიმღების მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი
119 — მიმღები	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 09 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
120 — ტრიაჟი	M-25 — პრინტერი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-90 — პრინტერი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი კედლის ინტეგრირებული სამედიცინო სისტემა O-20 — კედლის ინტეგრირებული სამედიცინო სისტემა კედლის სანათი M-14 — კედლის სანათი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე
121 — შშმპ ტუალეტი	M-47 — უნიტაზი ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და
122 — ნახევრადბოქსი	S-07 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-06 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი M-10 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი Q-08 — ელექტროკარდიოსტიმულატორი დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი O-05 — დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ხელოვნური ხველის აპარატი Q-12 — ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ხელოვნური ხველის აპარატი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) B-04 — ხელოვნური ხველის აპარატი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი M-06 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი M-13 — სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი საინფუზიო შტატივი M-10 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი საინფუზიო შტატივი თაშტების დასადგმელი M-14 — თაშტების დასადგმელი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე O-24 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი Q-12 — დონე დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-47 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და
123 — ობსერვაცია	M-26 — სამედიცინო აირების პანელი პალატის მოძრავი ტუმბო

	O-20 — პალატის მოძრავი ტუმბო კედლის სანათი S-07 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი 20 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი 24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
124 — ტუალეტი	—
125 — სუფთა თეთრეული	—
126 — ჭუჭყიანი სათავსი	M-09 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. ბიქსების დასადგმელი Y-02a — ბიქსების დასადგმელი სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ
127 — სანიტარი	W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
128 — ტუალეტი	—
129 — სახარჯი მასალები და წამლები	Z-14 — დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით ფარმაცევტული მაცივარი Z-10 — დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით ფარმაცევტული მაცივარი საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ M-54a — საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი V-04 — კარადები და სამუშაო ზედაპირი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი
130 — უფროსი ექიმი	09 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 22 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი 49 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი საოფისე კარადა V-04 — საოფისე კარადა კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი
131 — უფროსი ექიმი	09 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 22 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი 49 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი საოფისე კარადა
132 — ტუალეტი	—
133 — გასახდელი	55 — უნიტაზი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
134 — ტუალეტი და საშხაპე	—
135 — ტუალეტი და საშხაპე	—
136 — გასახდელი	55 — საშხაპე ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა 20 — ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი

2 სართული (+3.95)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
201 — მიმღების პოსტი	24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის

	კომპლექტი
202 — ჰოლი	31 — კომპიუტერის კომპლექტი მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი
203 — ექიმის ოთახი	M-25 — კარადა კომბინირებული საწერი მაგიდა სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — კომბინირებული საწერი მაგიდა სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი O-20 — ხელის ოფთალმოსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი E-14 — სტეთოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი
204 — სტუდენტების ოთახი	24 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 30 — პრინტერი რბილი სკამი M-25 — პრინტერი რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
205 — ექიმის ოთახი	M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი O-20 — ხელის ოფთალმოსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი E-14 — სტეთოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი 53 — სტეთოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი კარადა 09c — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კარადა კომბინირებული საწერი მაგიდა B-65 — კარადა კომბინირებული საწერი მაგიდა სასწორი სიმაღლის საზომით 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
206 — პლასტიკური რეკონსტრუქციული ქირურგი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
207 — რბილი ქსოვილების ქირურგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი

	B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი M-53a — ხელსაბანი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული M-10 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი M-13 — ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი
208 — რბილი ქსოვილების ქირურგის საპროცედურო	M-44 — თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი S-07 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-22 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი შესახვევი მაგიდა M-17 — შესახვევი მაგიდა ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა M-14 — დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე Q-14 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი M-09 — დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი 10 — გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი მაგიდა X-04 — მაგიდა ნეგატოსკოპი 09b — ნეგატოსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
209 — დერმატოლოგია	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09 — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
210 — კოსმეტოლოგია	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 30 — პრინტერი რბილი სკამი M-32 — პრინტერი რბილი სკამი ორკარიანი სამედიცინო კარადა M-14 — ორკარიანი სამედიცინო კარადა სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე S-08 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა

	24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
211 — ყბა-სახის ქირურგია	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
212 — ბარიატრია	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი B-65 — ნეგატოსკოპი სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი M-53a — ხელსაბანი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული
213 — საპროცედურო	M-10 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი M-13 — ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი M-44 — თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-46 — სანათი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო O-24 — აირების პანელი დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი M-14 — დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე Q-14 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი M-09 — დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი 10 — გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი მაგიდა X-04 — მაგიდა ნეგატოსკოპი 09b — ნეგატოსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
214 — ტრავმატოლოგია	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო

	საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი
215 — ტრავმატოლოგია	09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
216 — ტრავმატოლოგია	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი
217 — გინეკოლოგია	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი M-44 — ნეგატოსკოპი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი G-03 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი გინეკოლოგიური სავარძელი ელექტრორეგულირებით 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
218 — გინეკოლოგია	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი M-44 — ნეგატოსკოპი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი G-03 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი გინეკოლოგიური სავარძელი ელექტრორეგულირებით 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
219 — გინეკოლოგია	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი

	X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი M-44 — ნეგატოსკოპი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი G-03 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი გინეკოლოგიური სავარძელი ელექტრორეგულირებით
220 — ტამბური	—
221 — ქალთა ტუალეტი	—
222 — მამაკაცთა ტუალეტი	—
223 — შშმპ ტუალეტი	M-45 — ხელსაბანი სისხლის აღების სავარძელი
224 — ფლებოტომია	M-44 — სისხლის აღების სავარძელი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
225 — ურინოტესტირება	—
226 — ჭუჭყიანი საწყობი	M-09 — ხელსაბანი ბიქსების დასადგმელი Y-01 — ბიქსების დასადგმელი სარეცხი მანქანა საწურით, 3 კგ/სთ
227 — სანიტარი	W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 3 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
228 — ტამბური	—
229 — ტუალეტი	—
230 — ტუალეტი	09s — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 22 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი
231 — ექიმის ოთახი	M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი D-09 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი B-67 — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი სტეთოსკოპი O-20 — სტეთოსკოპი კედლის სანათი 09s — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
232 — ექოსკოპია	22 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი B-64 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სტაციონარული ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი O-20 — სტაციონარული ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი კედლის სანათი X-22 — ხელსაბანი რენტგენული დენსიტომეტრი DXA M-44 — რენტგენული დენსიტომეტრი DXA მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი X-10 — რენტგენული დენსიტომეტრი DXA მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი რენტგენდამცავი შირმა 53 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი

	რენტგენდამცავი შირმა კარადა
233 — დენსიტომეტრია	S-08 — კარადა სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით V-09 — სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით პრინტერი 09 — ულტრაიისფერი ნათურით პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — პრინტერი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი M-53a — ხელსაბანი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული M-10 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი M-13 — ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი M-44 — თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
234 — ტკივილის მართვის საპროცედურო	S-07 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-22 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი შესახვევი მაგიდა M-17 — შესახვევი მაგიდა ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა O-19 — ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა ოთხრეფლექტორიანი მოძრავი სამედიცინო სანათი M-14 — დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე Q-14 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი M-09 — დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი 10 — გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი მაგიდა
235 — საწყობი	73 — ბიქსების დასადგმელი მაგიდა სტელაჟი Z-14 — მაგიდა სტელაჟი ფარმაცევტული მაცივარი 09a — სტელაჟი ფარმაცევტული მაცივარი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი
236 — ტკივილის მართვა	24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი X-04 — რბილი სკამი ნეგატოსკოპი 09s — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 22 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი
237 — ტკივილის მართვა	M-44 — ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი D-09 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი

	B-67 — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი სტეთოსკოპი O-20 — სტეთოსკოპი კედლის სანათი
238 — ტკივილის მართვა	09s — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი M-44 — ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი D-09 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი B-67 — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი სტეთოსკოპი O-20 — სტეთოსკოპი კედლის სანათი V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 22 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი
239 — ნევროლოგი	M-44 — ნახევრად რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი B-67 — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი სტეთოსკოპი O-20 — სტეთოსკოპი კედლის სანათი
240 — ტუალეტის ტამბური	—
241 — ტუალეტი	—
242 — ტუალეტი	—
243 — ჰოლი	31 — მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი
244 — ჰოლი	20 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი

3 სართული (+7.45)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
301 — მიმღები პოსტი	24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
302 — ჰოლი	31 — კომპიუტერის კომპლექტი მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი 24 — მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 30 — პრინტერი რბილი სკამი B-65 — პრინტერი რბილი სკამი სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი 53 — რბილი სკამი სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი კარადა 09c — სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი

	კარადა კომბინირებული საწერი მაგიდა
303 — ექიმის ოთახი	M-25 — კარადა კომბინირებული საწერი მაგიდა სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — კომბინირებული საწერი მაგიდა სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი O-20 — ხელის ოფთალმოსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი E-14 — სტეთოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი
304 — სტუდენტების ოთახი	24 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
305 — ექიმის ოთახი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 30 — პრინტერი რბილი სკამი M-25 — პრინტერი რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე E-14 — სტეთოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი 53 — სტეთოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი კარადა B-65 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კარადა სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი 09c — კარადა სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი კომბინირებული საწერი მაგიდა 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
306 — რევმატოლოგი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
307 — შინაგანი მედიცინა	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი
308 — ენდოკრინოლოგი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი

	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
309 — ენდოკრინოლოგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
310 — ენდოკრინოლოგი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
311 — კარდიოლოგია	09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
312 — პულმონოლოგია	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
313 — ექიმის ოთახი	X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი

	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი
314 — ოფთალმოლოგია	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
315 — ოტორინოლარინგოლოგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
316 — ოტორინოლარინგოლოგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი M-53a — ხელსაბანი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული M-10 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი M-13 — ფარმაცევტული მაცივარი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი M-44 — თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი S-07 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ჭერის

	ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-22 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი შესახვევი მაგიდა
317 — საპროცედურო	M-17 — შესახვევი მაგიდა ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა O-19 — ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა ოთხრეფლექტორიანი მოძრავი სამედიცინო სანათი M-46 — სანათი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო O-24 — აირების პანელი დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი M-14 — დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე Q-14 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი M-09 — დონე გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ბიქსების დასადგმელი X-04 — მაგიდა ნეგატოსკოპი 09b — ნეგატოსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
318 — უროლოგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი 09b — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა 24 — კომბინირებული საწერი მაგიდა მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი
319 — პროქტოლოგი	M-25 — ნეგატოსკოპი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე D-09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — დონე ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი O-20 — ოტოსკოპი / სინუსკოპი კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი
320 — ტამბური	—
321 — მამაკაცთა ტუალეტი	—
322 — ქალთა ტუალეტი	—
323 — შშმპ ტუალეტი	M-45 — ხელსაბანი სისხლის აღების სავარძელი

324 — ფლებოტომია	M-44 — სისხლის აღების სავარძელი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
325 — ურინოტესტირება	—
326 — ჭუჭყიანი საწყობი	M-09 — ხელსაბანი ბიქსების დასადგმელი Y-01 — ბიქსების დასადგმელი სარეცხი მანქანა საწურით, 3 კგ/სთ
327 — სანიტარი	W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 3 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
328 — ტუალეტის ტამბური	—
329 — ტუალეტი	—
330 — ტუალეტი	V-04 — ხელსაბანი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
331 — გასტროენტეროლოგი	30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე O-20 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე კედლის სანათი E-14 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი 09 — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი
332 — ენდოსკოპიის საკონსულტაციო	X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი 24 — ნეგატოსკოპი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 22 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი ნახევრად რბილი სკამი N-25 — ხელსაბანი ელექტრული ამომქაჩი ენდოსკოპიური პროცედურებისთვის N-09 — ელექტრული ამომქაჩი ენდოსკოპიური პროცედურებისთვის ცივი სინათლის წყარო M-14 — ცივი სინათლის წყარო სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე N-03 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე რექტოსკოპი N-04 — დონე რექტოსკოპი ანოსკოპი N-07 — რექტოსკოპი ანოსკოპი კოლონოფიბროსკოპი Q-01 — ანოსკოპი კოლონოფიბროსკოპი საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი N-10 — კოლონოფიბროსკოპი საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი ენდოსკოპიური მაგიდა
333 — ენდოსკოპიის საპროცედურო	N-22 — საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი ენდოსკოპიური მაგიდა ენდოვიდეოსისტემა M-48 — ენდოვიდეოსისტემა ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი M-44 — ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-10 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი S-07 — თაშტების დასადგმელი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-09 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი ბიქსების დასადგმელი
334 — ენდოსკოპიის სასტერილიზაციო	S-22 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი დამხმარე მაგიდა

	უჟანგავი ზედაპირით 72 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით უჟანგავი ლითონის სტელაჟი N-24a — დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით უჟანგავი ლითონის სტელაჟი მოქნილი ენდოსკოპების დეზინფექტორი M-01 — მოქნილი ენდოსკოპების დეზინფექტორი სამუშაო ზედაპირი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი M-24 — სამუშაო ზედაპირი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი
335 — ენდოსკოპია	M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო 55 — აირების პანელი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა 09c — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი
336 — პედიატრი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი 09c — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი
337 — პედიატრი ნევროლოგი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი V-04 — ხელსაბანი კომპიუტერის კომპლექტი
338 — პედიატრი ნევროლოგი	24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი D-09 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი 09c — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა
339 — სტუდენტების ოთახი	V-04 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი M-25 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — რბილი სკამი სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
340 — პედიატრი	M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე O-20 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი D-09 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი 09c — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა 09c — ხელსაბანი კომბინირებული საწერი მაგიდა

	V-04 — კომბინირებული საწერი მაგიდა კომპიუტერის კომპლექტი
341 — პედიატრი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი
342 — პედიატრი	M-14 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე O-20 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე კედლის სანათი B-67 — კედლის სანათი სტეთოსკოპი D-09 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი E-14 — სტეთოსკოპი ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი 09c — ხელის ოფთალმოსკოპი ოტოსკოპი / სინუსკოპი კომბინირებული საწერი მაგიდა
343 — ტუალეტის ტამბური	—
344 — ტუალეტი	—
345 — ტუალეტი	—
346 — ტუალეტი	20 — ხელსაბანი მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი

4 სართული (+10.95)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
401 — ექთნის პოსტი	24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი M-53 — კომპიუტერის კომპლექტი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული
402 — წამლები და სახარჯი მასალები	M-44 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი 72 — ფარმაცევტული მაცივარი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი უჟანგავი ლითონის სტელაჟი M-49 — უჟანგავი ლითონის სტელაჟი მაგიდა უჟანგავი ლითონის ზედაპირით
403 — პალატა	M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი
404 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
405 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი
406 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
407 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი

	30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
408 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი
409 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
410 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი M-01 — საშხაპე სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 55 — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა 25a — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა გასაშლელი სავარძელი 30 — ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი V-01 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი ტელევიზორი M-24 — რბილი სკამი ტელევიზორი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი
411 — პალატა	M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
412 — პალატა	M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
413 — ექთნის ოთახი	—
414 — სუფთა თეთრეული	S-19 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. ჰიგიენური ნივთების სარეცხი და სადეზინფექციო
415 — დასუფთავების ინვენტარის ოთახი	Y-02a — ჰიგიენური ნივთების სარეცხი და სადეზინფექციო დანადგარი სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
416 — სამედიცინო ნარჩენები	M-52 — ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა ავზი თეთრეულისთვის
417 — ჭუჭყიანი თეთრეული	M-52 — ავზი თეთრეულისთვის ავზი თეთრეულისთვის
418 — სუდნო	M-28 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი დამლაგებლის ურიკა
419 — ტამბური	—
420 — ტუალეტი	—
421 — ტუალეტი	09 — უნიტაზი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი
422 — ექიმის ოთახი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 49 — პრინტერი საოფისე კარადა 30 — პრინტერი საოფისე კარადა რბილი სკამი
423 — შეხვედრების ოთახი და საორდინატორო	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 49 — პრინტერი საოფისე კარადა 26 — პრინტერი საოფისე კარადა რბილი სავარძელი / დივანი M-01 — ხელსაბანი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი M-24 — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის

	კედლის ელექტრო და სამედიცინო
424 — პალატა	25a — აირების პანელი გასაშლელი სავარძელი 30 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი V-01 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი ტელევიზორი 55 — რბილი სკამი ტელევიზორი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
425 — გასახდელი	55 — ხელსაბანი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
426 — ტუალეტი	—
427 — გასახდელი	55 — საშხაპე ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
428 — სანიტარიული კვანძი	F-23 — საშხაპე სარბენი ბილიკი
429 — სავარჯიშო დარბაზი	F-15 — სარბენი ბილიკი განტვირთვის სისტემა (Un-Weighting System) F-16 — განტვირთვის სისტემა (Un-Weighting System) ელექტრული დახრილობის მაგიდა (Electric Tilting Table) F-22 — ელექტრული დახრილობის მაგიდა (Electric Tilting Table) ველოერგომეტრი
430 — ექიმის კაბინეტი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 49 — პრინტერი საოფისე კარადა 30 — პრინტერი საოფისე კარადა რბილი სკამი 55 — ხელსაბანი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა 22 — ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა ნახევრად რბილი სკამი S-08 — ნახევრად რბილი სკამი სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით
431 — მასაჟი	M-54d — სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი M-23 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი მასაჟის მაგიდა M-14 — მასაჟის მაგიდა სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე 09 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი V-04 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი კომპიუტერის კომპლექტი
432 — ექიმის კაბინეტი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 24 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი 30 — პრინტერი მოძრავი სამუშაო სავარძელი რბილი სკამი F-01 — ხელსაბანი ფიზიოთერაპიული ტახტი M-14 — ფიზიოთერაპიული ტახტი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე
433 — ფიზიოთერაპიის ოთახი	S-08 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით 22 — სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით ნახევრად რბილი სკამი F-19 — ულტრაიისფერი ნათურით ნახევრად რბილი სკამი ვერცხლისწყლის გამომსხივებელი
434 — ფიზიოთერაპია	S-08 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით 22 — სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით ნახევრად რბილი სკამი F-19 — ულტრაიისფერი ნათურით ნახევრად რბილი სკამი ვერცხლისწყლის გამომსხივებელი F-13 — ხელსაბანი ძალოვანი სავარჯიშო სისტემა (Gym

	Weight System)
435 — სავარჯიშო დარბაზი	F-25 — ძალოვანი სავარჯიშო სისტემა (Gym Weight System) სტეპერი F-23 — System) სტეპერი სარბენი ბილიკი F-20 — სტეპერი სარბენი ბილიკი მხრის კუნთების სავარჯიშო მოწყობილობა 55 — სარბენი ბილიკი მხრის კუნთების სავარჯიშო მოწყობილობა ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა 22 — მხრის კუნთების სავარჯიშო მოწყობილობა ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა ნახევრად რბილი სკამი S-08 — ნახევრად რბილი სკამი სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით
436 — მასაჟი	M-54d — სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი M-23 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი მასაჟის მაგიდა M-14 — მასაჟის მაგიდა სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე M-25 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სამედიცინო გასასინჯი ტახტი M-44 — დონე სამედიცინო გასასინჯი ტახტი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
437 — ლიმფოდრენაჟი	M-53 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული S-08 — კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით
438 — ჰიდრომასაჟი	M-54d — სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი 09 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — კარადები და სამუშაო ზედაპირი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი

5 სართული (+14.45)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
501 — ექიმის ოთახი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 49 — პრინტერი საოფისე კარადა 30 — პრინტერი საოფისე კარადა რბილი სკამი
502 — შეხვედრების ოთახი და საორდინატორო	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 49 — პრინტერი საოფისე კარადა 26 — პრინტერი საოფისე კარადა რბილი სავარძელი / დივანი M-01 — ხელსაბანი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი M-24 — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო

503 — პალატა	25a — აირების პანელი გასაშლელი სავარძელი 30 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი V-01 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი ტელევიზორი 55 — რბილი სკამი ტელევიზორი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა M-01 — უნიტაზი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი M-24 — უნიტაზი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
504 — პალატა	30 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი V-01 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი ტელევიზორი 55 — რბილი სკამი ტელევიზორი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
505 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
506 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
507 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი
508 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
509 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 30 — საშხაპე რბილი სკამი M-24 — რბილი სკამი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
510 — პალატა	M-01 — აირების პანელი სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი
511 — პალატა	30 — აირების პანელი რბილი სკამი M-01 — საშხაპე სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი M-24 — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
512 — პალატა	25a — რბილი სკამი გასაშლელი სავარძელი 55 — რბილი სკამი გასაშლელი სავარძელი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა V-01 — გასაშლელი სავარძელი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა ტელევიზორი M-01 — საშხაპე სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი 55 — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა 25a — სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა გასაშლელი სავარძელი

	30 — ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი V-01 — გასაშლელი სავარძელი რბილი სკამი ტელევიზორი M-24 — რბილი სკამი ტელევიზორი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი
513 — პალატა	M-46 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო
514 — ექთნის ოთახი	—
515 — სუფთა თეთრეული	S-19 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. ჰიგიენური ნივთების სარეცხი და სადეზინფექციო
516 — დასუფთავების ინვენტარის ოთახი	Y-02a — ჰიგიენური ნივთების სარეცხი და სადეზინფექციო დანადგარი სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
517 — სამედიცინო ნარჩენები	M-52 — ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა ავზი თეთრეულისთვის
518 — ჭუჭყიანი თეთრეული	M-52 — ავზი თეთრეულისთვის ავზი თეთრეულისთვის
519 — სუდნო	M-28 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი დამლაგებლის ურიკა
520 — ტამბური	—
521 — ტუალეტი	—
522 — ტუალეტი	20 — უნიტაზი მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი 24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი M-53 — კომპიუტერის კომპლექტი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული M-44 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი 72 — ფარმაცევტული მაცივარი მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი უჟანგავი ლითონის სტელაჟი M-49 — უჟანგავი ლითონის სტელაჟი მაგიდა უჟანგავი ლითონის ზედაპირით O-17 — მაგიდა უჟანგავი ლითონის ზედაპირით ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა O-21 — ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი M-17 — ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა M-44 — სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-10 — ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი

6 სართული (+17.95)

ოთახი	სამედიცინო მოწყობილობა და ავეჯი (ინდექსი — დასახელება)
601 — საოპერაციო	M-13 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი M-48 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი S-07 — ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი

	ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი Q-01 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი B-03 — საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი საანესთეზიო მონიტორი O-34 — ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი Q-12 — საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-14 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე M-18 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა Q-11 — დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი Q-09 — საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი M-09 — ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ბიქსების დასადგმელი
602 — სქრაბ რუმი	W-05 — კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი O-17 — წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა O-21 — ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი M-17 — ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა M-44 — სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-10 — ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი
603 — საოპერაციო	M-13 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი M-48 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი S-07 — ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი Q-01 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი B-03 — საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი საანესთეზიო მონიტორი O-34 — ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი Q-12 — საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-14 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე M-18 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა Q-11 — დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი Q-09 — საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი

	M-09 — ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ბიქსების დასადგმელი O-17 — კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა O-21 — ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი M-17 — ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა M-44 — სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-10 — ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი
604 — საოპერაციო	M-48 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი S-07 — ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი Q-01 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი B-03 — საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი საანესთეზიო მონიტორი M-15 — საანესთეზიო მონიტორი სამედიცინო სამანიპულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიკა O-34 — ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი Q-12 — საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-14 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე M-18 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა Q-11 — დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი Q-09 — საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი M-09 — ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ბიქსების დასადგმელი
605 — სქრაბ რუმი	W-05 — კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი O-17 — წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა O-21 — ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი M-17 — ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა M-44 — სანათი ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი M-10 — ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი M-13 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი
606 — საოპერაციო	M-48 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი

	S-07 — ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი Q-01 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი B-03 — საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი საანესთეზიო მონიტორი M-15 — საანესთეზიო მონიტორი სამედიცინო სამანიპულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიკა O-34 — ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი Q-12 — საოპერაციო მიკროსკოპი სისხლის გამათბობელი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-14 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე M-18 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა Q-11 — დონე საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი Q-09 — საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი M-09 — ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ბიქსების დასადგმელი M-06 — კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი M-10 — კარადების ბლოკი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი M-13 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი S-07 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-24 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი
607 — ბავშვთა პოსტოპი	M-14 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე B-04 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი Q-12 — დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-47 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და
608 — წამლის შესანახი ოთახი	M-54a — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი Z-10 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ M-06 — კარადები და სამუშაო ზედაპირი საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი M-10 — საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი M-13 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი S-07 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-24 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-14 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე

609 — პოსტოპი	B-04 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი Q-12 — დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-47 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და 20 — სამედიცინო აირების პანელი მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი 24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი M-54a — ხელსაბანი სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი
610 — წამლის შესანახი ოთახი	Z-10 — სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ Z-14 — კარადები და სამუშაო ზედაპირი საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ ფარმაცევტული მაცივარი S-22 — საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ ფარმაცევტული მაცივარი დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით
611 — სანიტარი	W-06 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა Y-02a — ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ
612 — სანიტარი	W-06 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა Y-02a — ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ
613 — ჭუჭყიანი საწყობი	M-52 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ავზი თეთრეულისთვის
614 — სუფთა საწყობი	S-25 — ავზი თეთრეულისთვის უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი
615 — აპარატურის საწყობი	S-25 — უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი
616 — ქალთა გასახდელი	55 — ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
617 — მამაკაცთა გასახდელი	55 — ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა
618 — საშხაპე	—
619 — ტუალეტი	—
620 — საშხაპე	—
621 — ტუალეტი	—
622 — მიღება	W-05 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი W-06 — წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
623 — რეცხვა	S-50 — ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა გამწოვი ქოლგა S-61 — გამწოვი ქოლგა საჰაერო პისტოლეტი S-60 — საჰაერო პისტოლეტი წყლის პისტოლეტი S-20 — წყლის პისტოლეტი ორკარიანი გამტარი სარეცხი-სადეზინფექციო მანქანა M-44 — ორკარიანი გამტარი სარეცხი-სადეზინფექციო მანქანა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი S-22 — მანქანა მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით
624 — დაპაკეტება	S-16 — დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით ორთქლის გამტარი სტერილიზატორი

625 — სანიტარიული გამტარი	—
626 — სასტერილიზაციო და სუფთა საწყობი	S-25 — გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები. უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი M-06 — უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი M-10 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი M-13 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი
627 — ინტენსიური თერაპიის დარბაზი	S-07 — საინფუზიო შტატივი ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი M-24 — ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი M-14 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე B-04 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი 20 — სამედიცინო აირების პანელი მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი 24 — მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი მოძრავი სამუშაო სავარძელი V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი Q-09 — კომპიუტერის კომპლექტი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი M-06 — ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი M-10 — ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი M-13 — ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი თაშტების დასადგმელი საინფუზიო შტატივი
628 — ბოქსირებული	M-14 — პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე B-04 — სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი Q-12 — დონე სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) M-47 — პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ) ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და Q-09 — სამედიცინო აირების პანელი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Y-02a — უნიტაზი სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ
629 — სანიტარი	W-06 — სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა
630 — სუფთა თეთრეული	S-25 — ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი S-22 — უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით M-44 — დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი
631 — მედიკამენტები და სახარჯი მასალები	Z-14 — დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ფარმაცევტული მაცივარი Z-10 — მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი ფარმაცევტული მაცივარი საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ M-54a — საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³ სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო

	ზედაპირი
632 — ტუალეტი	—
633 — ჭუჭყიანი დაყოვნება	M-52 — უნიტაზი ავზი თეთრეულისთვის 34 — ავზი თეთრეულისთვის აუდიტორიის სკამი საწერი დაფით 24 — აუდიტორიის სკამი საწერი დაფით მოძრავი სამუშაო სავარძელი
634 — სტუდენტების დაკვირვების ოთახი	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-14 — კომპიუტერის კომპლექტი კომპიუტერული პროექტორი 09s — კომპიუტერული პროექტორი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 76 — კომპიუტერული პროექტორი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი გადასატანი საპროექციო ეკრანი 09 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი გადასატანი საპროექციო ეკრანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — გადასატანი საპროექციო ეკრანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
635 — საორდინატორო	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 26 — პრინტერი რბილი სავარძელი / დივანი 09 — ხელსაბანი საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
636 — უფროსი ექთანი	V-04 — მოძრავი სამუშაო სავარძელი კომპიუტერის კომპლექტი V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი 30 — პრინტერი რბილი სკამი 09 — რბილი სკამი კარადა საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი 24 — კარადა საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი მოძრავი სამუშაო სავარძელი
637 — ექიმის ოთახი	V-09 — კომპიუტერის კომპლექტი პრინტერი X-04 — პრინტერი ნეგატოსკოპი 22 — ნეგატოსკოპი ნახევრად რბილი სკამი

4. დასკვნა:

საექსპერტო შეფასებისას წარმოდგენილ იქნა „პეტრე შოთაძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ ტექნოლოგიურ პროექტში წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სართულებისა და ფუნქციური ზონების მიხედვით გეგმები, ავეჯი, აპარატურა, ინვენტარი და მოწყობილობა-დანადგარები.

ზემოთ აღნიშნული შედარებული იქნა და შესაბამისობაშია როგორც საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან. პროექტში წარმოდგენილი მასალის საფუძველზე შესაძლებელია გაკეთდეს დადებითი დასკვნა, რომ მოცემული ტექნოლოგიური პროექტი, მასში გამოყენებული აპარატურა, ინვენტარი და ყველა საპროექტო გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ვარგისია კლინიკის სრულყოფილად ფუნქციონირებისთვის და შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს არქიტექტურულ პროექტს.

ექსპერტი: ჯანსული ვერულაშვილი

ხელმოწერა:

თარიღი: 28 ოქტომბერი 2026

ჯანსუღ ვერულაშვილი

• +995591050708
jakunaverulashvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება

სამედიცინო კონსულტანტი, სამედიცინო ტექნოლოგი/ექსპერტი

2015-დღემდე

შესრულებული სამედიცინო ტექნოლოგიური პროექტების პროექტების ექსპერტიზები:

- ქ.თბილისი, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა N3 -ში განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე - ავერსისი კლინკია **2026**
- ქ. თბილისი, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა N7-ში განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე - მრავალპროფილური სამედიციონო დაწესებულება. ლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი **2026**
- ქ.თბილისში ალ.ყაზბეგის N16 განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე სამედიცინო დაწესებულება (ავერსი ინფექციური) **2025**
- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი მე-2 კმ., „ავერსის კლინიკა“-ს საკუთრებაში განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე (უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: 66.45.07.495), მდებარე კლინიკა **2024**
- ქ.რუსთავში, შევჩენკოს ქ.#5-ში განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 02.04.03.737) სამედიცინო დაწესებულება (ავერსი რუსთავი **2024)**
- მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება , ავერსის კლინიკა - მრავალფუნქციური სამედიცინო ცენტრი - **2022**
- მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება; ლისის ტბა, თბილისი, საქართველო - **2020**
- კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი - მრავალფუნქციური სამედიცინო ცენტრი **2020**
- მწვანე კლინიკა ლისზე - თბილისი, საქართველო **2019**
- სტომატოლოგიური კლინიკა - ‘‘კახაბერ ხარებავას სტომატოლოგიური კლინიკა’’ - ექსპლუატაციაში შესული **2018**
- კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორია **2017**

სამუშაო გამოცდილება:

- **შპს საავადმყოფო „ბომონდი“-ექიმი დერმატოვენეროლოგი** 2015-2019
- **შპს საერთაშორისო დერმატოლოგიური კლინიკა „კანი“ -ექიმი დერმატოვენეროლოგი 2019-2023**
- **კლინიკა „მიკროდერმა“ – 2024-დღემდე**

განათლება

ბელორუსიის სამედიცინო უნივერსიტეტი დერმატო ვენეროლოგიის ფაკულტეტი - ორდინატურა 2011-2013

ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- მედიცინის ფაკულტეტი 2004-2010

ქ.ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია 1993-2004

უნარები

კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Office
ენები: ინგლისური - კარგი, რუსული - კარგი, ქართული - მშობლიური

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2008 წლის 31 დეკემბერი
№ 310/ნ ბრძანებით

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
პროფესიული განვითარების საბჭო

სახელმწიფო სერტიფიკატი

სერია I ბ 06 015055

ექიმი სპეციალისტი ჯანსულ ვერულაშვილი

სახელი და გვარი

უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

(დიპლომი) TSMU -№ 000188

ნებადართული სპეციალობა

დერმატო - ვენეროლოგია

პროფესიული განვითარების
საბჭოს თავმჯდომარე

ქ. თბილისი

20 15 წლის 13 იანვარი

სერტიფიკატი გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით

211333957

საქართველო

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

დიპლომირებული მედიკოსის

დიპლომი

TSMU № 000188

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს

2010 წლის 18 ივნისის № 10 გადაწყვეტილებით

ჯანსუღ ვერულაშვილს

მიენიჭა დიპლომირებული მედიკოსის
აკადემიური ხარისხი
სამკურნალო საქმის სპეციალობით.

დეკანი
DEAN თ.ჩიქოვანი
T. CHIKOVANI

რექტორი
RECTOR ზ.ვადაჭკორია
Z. VADACHKORIA

თბილისი
TBILISI

თარიღი
DATE 05.07.2010

GEORGIA

TBILISI STATE
MEDICAL UNIVERSITY

MEDICAL DOCTOR'S

DIPLOMA

TSMU № 000188

BY DECISION № 10, 2010 18 June


OF THE BOARD OF THE FACULTY OF MEDICINE

JANSUGI VERULASHVILI


was awarded THE DEGREE OF MEDICAL DOCTOR


L.S.

სარეგისტრაციო №
REGISTRATION № 000188

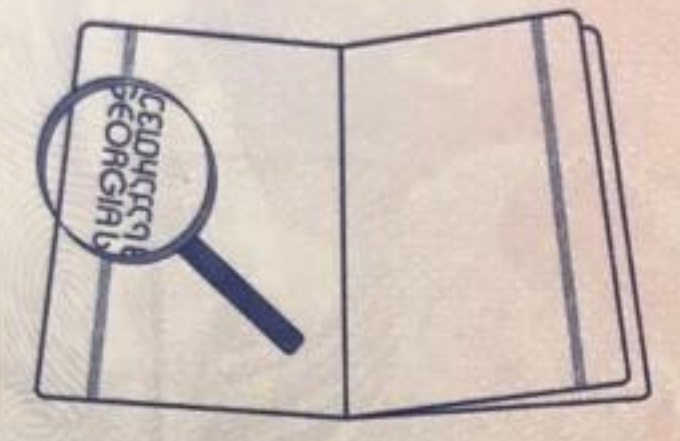



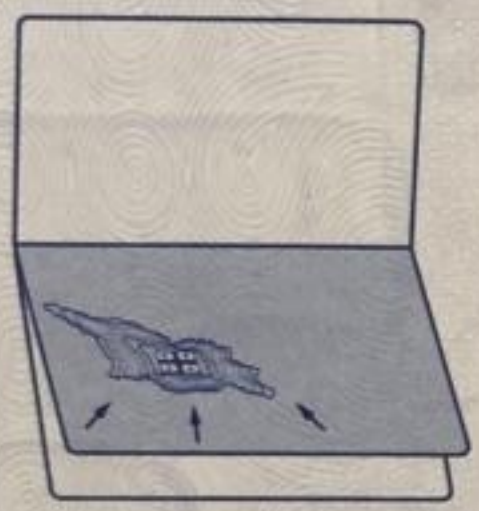

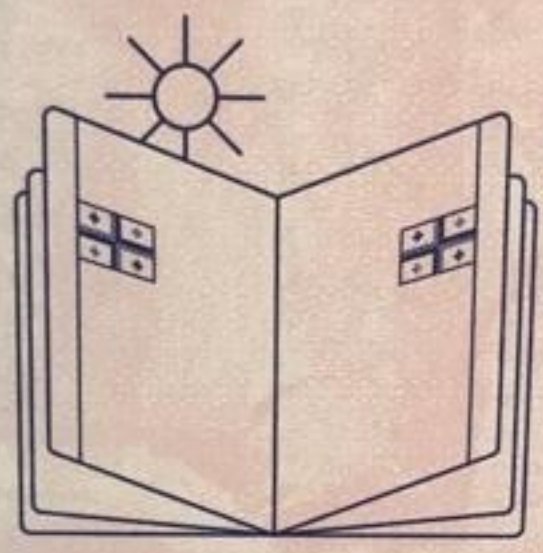



პასპორტი PASSPORT

საქართველო

Georgia

ტიპი TYPE P

ქვეყნის კოდი CODE OF STATE GEO

პასპორტი / PASSPORT
21AA42967



გვარი / SURNAME
ვერულაშვილი / VERULASHVILI

სახელი / GIVEN NAME
ჯანსული / JANSUGI

მოქალაქეობა / CITIZENSHIP
საქართველო / GEORGIA



დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH
23 დეკ / DEC 1986

სქესი / SEX
მმ / M

პირადი ნომერი / PERSONAL NUMBER
60001013163

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
ქუთაისი / KUTAISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
29 ივლ / JUL 2022

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE


მოქმედების ვადა / EXPIRY DATE
29 ივლ / JUL 2032

მფლობელის ხელმოწერა / OWNER'S SIGNATURE

P<GEOVERULASHVILI<<JANSUGI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
21AA429679GE08612238M3207291<<<<<<<<<<<<<<<<<<<08

ნახაზების ჩამონათვალი

თავფურცელი და ნახაზების ჩამონათვალი	T1
-3.55 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T2
0.00 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T3
+3.95 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T4
+7.45 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T5
+10.95 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T6
+14.45 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T7
+17.95 ნიშნულის გეგმა ავეჯისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით	T8
-3.55 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T9
0.00 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T10
+3.95 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T11
+7.45 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T12
+10.95 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T13
+14.45 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T14
+17.95 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობებისა და სამედიცინო აირების განლაგებით	T15
ფრაგმენტები	T16
ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია	ს-1

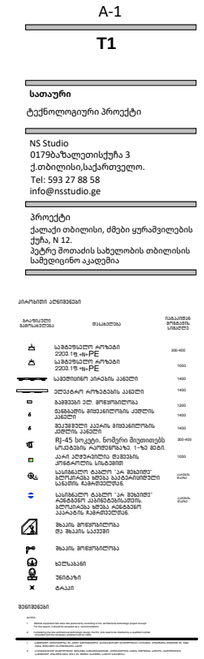

#27.10.2026
Cad Dwg File: პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ვეიშერაშვილი
NS Studio

1:100 **-3.55** **ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**



A-1

T2

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ა,ზაზა ღეთაშვილის ქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ლეგენდები აღნიშვნები

ნომენკლატურის მითითება	დასახელება	რაოდენობა ერთეული სიმძლავრე
	საწოლიანი ლიფტები 2203.19.-ის-PE	320-400
	საწოლიანი ლიფტები 2203.19.-ის-PE	1000
	საწოლიანი ლიფტის კაბინა	1400
	ტვირთის ლიფტისის კაბინა	1400
	ბაფერები ეტ. მოწყობილობა	1200
4	ტელეფონის მოდულირების კაბინის კაბინა	1400
4	მექანიკური კაბინის მოდულირების კაბინის კაბინა	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სოკეტების რაოდენობას 1-ზე მეტი.	300-400
	ანის კედელზეა დამაგრებული კონტაქტის სისტემით	1000
	საკომპ. ქსელი "ეს ზემოთ" ელექტროება ხდება ბატარეებით სისტემა ჩამოსაშლელად	კომპ. ბლოკ
	საკომპ.ქსელი ტაბლი "ეს ზემოთ" ინტერნეტის ელექტრობა ხდება ბატარეებით სისტემა ჩამოსაშლელად	კომპ. ბლოკ
	მაგიდა მოდულირება და მაგიდა სავარძელი	
	მაგიდა მოდულირება	
	სკამ-სავარძელი	
	ტელეფონი	
	ტაბლები	

ზოგადი შენიშვნები

1. ნებისმიერი ცვლილება ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ პროექტში ავტორთან შეთანხმებით უნდა განხორციელდეს.
2. ტექნოლოგიური პროექტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება მესამე პირების მიერ ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალულია.
3. ტექნოლოგიური პროექტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება მესამე პირების მიერ ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალულია.

#27.10.2026	
Cad Dwg File:	პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემია
ლუკა ჩაგანავა	
ნინო ჭანტურია	
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი	
ულენე ედიშერაშილი	
NS Studio	

1:100 | **0.00** **ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**


აფთიაქი
29.43 m²
კიბე
52.40 m²
მიმღები/მოსაცდელი
79.17 m²
კიბე
17.39 m²
0.00
კიბე
17.59 m²
გასაბდელი
22.43 m²
მოსაცდელი
65.68 m²
WC
WC
WC ტამბური
WC
მიმღები სივრცე/სტუდენტების სივრცე
90.44 m²
ჰოლი
52.40 m²
მიმღები
16.47 m²
WC
WC
WC
WC
ოჯახის უქიმი
15.89 m²
ოჯახის უქიმი
15.57 m²
ოჯახის უქიმი
14.39 m²
ოჯახის უქიმი
15.89 m²
სალაროსთან მომსახურე პერსონალის ოთახი
სალიტარული კვანძი
ჰოლი
24.60 m²
WC
4.47 m²
ექთნის ოთახი
8.03 m²
ჰოლი
6.51 m²
ჰოლი
8.51 m²
ნახევრად ბოქსი
16.64 m²
მიმღები
26.45 m²
WC
WC
WC
WC

1:100 | +3.95 **ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**



A-1

T4

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ა.ზაღლეთისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონდიციონერების განთავსება

ნიშანი	დასახელება	ტექნიკური მონაცემები
	საბეჭდავი ლენტები 2203.19.ცხ.PE	330-400
	საბეჭდავი ლენტები 2203.19.ცხ.PE	1000
	საბეჭდისფერი პრიალა კანტი	1400
	ელექტრო ლენტების კანტი	1400
	ბაზალტის ეკ. მოედანილება	1200
	ნანგრევის მოედანილების კანტის კანტი	1400
	მეტალოპლი ალიაქ მოედანილების კანტის კანტი	1400
	RJ-45 ხოკეტი, ნომერი მიეთითებს სერვისის ალიზომებზე, 1-ზე მეტი.	300-400
	ასარ ელექტრონის ფიზიკის კონტაქტის სისტემის	1000
	საკონტროლო ტაბლო "ეს ზეზეთის" ბლოკების ხელის ბატარეისთვის სასვლის ჩამოსაშლელად.	კომპლ. ველით
	საკონტროლო ტაბლო "ეს ზეზეთის" ტაბლოების კონტროლის სერვისის ბატარეისა ხელის ტაბლოების სასვლის ჩამოსაშლელად.	კომპლ. ველით
	მაკონ მოედანილება და მაკონ სასვლის	
	მაკონ მოედანილება	
	ხელსაწყოები	
	ზემოთაზე	
	ტაბლო	

შენიშვნები

1. ნებისმიერი ცვლილება ან ხარვეზის აღმოჩენა პროექტში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ავტორს.
2. პროექტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება, კოპირება, ტირაჟირება ან გავრცელება ავტორის ნებართვის გარეშე აკრძალულია და ისჯება კანონით.

#27.10.2026	პეტრე მოთაძის სახელობის
Cad Dwg File:	სამედიცინო აკადემია კლინიკა
ლუკა ჩაგანავა	
ნინო ჭანტურია	
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი	
ელენე ედიშერაშილი	
NS Studio	

1:100 **+7.45** **ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**



A-1

T5

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ბაზალეთისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონსტრუქციული აღნიშვნები

ზოგადად მიღებული აღნიშვნებია	დასახელება	ტარაშიფრის მოსანიშნად გამოიყენება
	საბეტონული ლოგები 2203.19.-ხა.PE	330-400
	საბეტონული ლოგები 2203.19.-ხა.PE	1000
	საბეთონიანი პრიზმის კედელი	1400
	ელექტრო ჭურჭლების კედელი	1400
	ბეთონის ფილა	1200
	წინაღობის მოსაკირავებლის კედლის კედელი	1400
	მეკვეთილი კედლის მოედანკირავის კედლის კედელი	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სრულყოფა ალუმინიუმის 1-ზე მეტი.	300-400
	ასარ კედელიანია თვითის კონსტრუქციის სისქეში	1000
	სასანძრო ბაგირი "ეს ზემოთ" მკრთალად გამოსახული ისრით საჭირბოროტო სასანძრო ჩამოსაწოდებლად	კედლის ზედაპირ
	სასანძრო ბაგირი "ეს ზემოთ" ალმასების კედლისაგან ისრით საჭირბოროტო სასანძრო ჩამოსაწოდებლად	კედლის ზედაპირ
	მაკეტი მოედანიანია და მაკეტის სასვენი	
	მაკეტის მოედანიანია	
	სასანაცვლო	
	ვენტილაციის	
	ტანაკეთი	

შენიშვნები

1. მშენებლობაზე ყველა სამუშაოს წარმოება უნდა მოხდეს არქიტექტორის პროექტის და მოქმედი ნორმების მოთხოვნების სრული დაცვით.
2. ნებისმიერი ცვლილება ან გადახრა პროექტიდან უნდა შეთანხმდეს ავტორთან წერილობითი ფორმით.
3. ტექნიკური ზედამხედველობა ან ავტორის ზედამხედველობა არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც მას ეკისრება ხელშეკრულების ან კანონმდებლობის მიხედვით.
4. ნებისმიერი ცვლილება ან გადახრა პროექტიდან უნდა შეთანხმდეს ავტორთან წერილობითი ფორმით.

#27.10.2026

Cad Dwg File:	პეტრე მოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის კლინიკა
ლუკა ჩაგანავა	
ნინო ჭანტურია	
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი	
ელენე ედიშერაშილი	
NS Studio	

1:100 | +10.95 **ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**


საწყობი
10.00 m²
ტამბური
10.00 m²
WC
WC
მცველი
15.79 m²
ტერასა
10.95
UP
DN
კიბე
20.72 m²
ტერასა
32.56 m²
გასახდელი
12.49 m²
ფიზიოთერაპია
10.01 m²
გასახდელი
12.92 m²
ფიზიოთერაპია
10.49 m²
მაცივარი
10.46 m²
ექიმის კაბინეტი
10.47 m²
ექიმის კაბინეტი
12.05 m²
სავარჯიშო დარბაზი
23.55 m²
ექიმის ოთახი
13.17 m²
მეზვეურების ოთახი სარეზერვატორო
18.03 m²
პალატა
23.09 m²
პალატა
21.71 m²
პალატა
24.81 m²
პალატა
23.37 m²
პალატა
19.71 m²
პალატა
19.91 m²
პალატა
19.91 m²
WC
4.43 m²
WC
5.46 m²
WC
4.90 m²
WC
4.34 m²
WC
4.56 m²
WC
4.34 m²
WC
4.54 m²
WC
2.07 m²
WC
2.48 m²
WC
2.48 m²
WC
2.48

1:100 | +14.45 **ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**



A-1

T7

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ა,ზაზიშვილის ქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ტექნოლოგიური აღჭურვილობა

	საკვებისათვის ჭიქები 2203.19.ცხ.PE	330-400
	საკვებისათვის ჭიქები 2203.19.ცხ.PE	1000
	საკვებისთვის პრაქტიკა კაბელი	1400
	ელექტრონ ჭიქებისა კაბელი	1400
	ბაზისები ელ. მოწყობილობა	1200
4	ნინებალის მოსაკლიტოდა კაბელის კაბელი	1400
4	მულტიფილი კაბარა მოსაკლიტოდა კაბელის კაბელი	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სოკეტების რაოდენობას. 1-ზე მეტი.	300-400
	ანარ კონვექციისა ტემპერატ კონტაქტის სისტემით	1000
	საკომპიუტერ ბაზები "ეს ზედაპირ" ბლუმიკრეპა ხელის ბაზებარაციისთვის სასტუმრო ჩამოსაწერებით	კომპლ. მასა
	საკომპიუტერ ბაზები "ეს ზედაპირ" ჩამოსაწერ კონფიგურაციის ბლუმიკრეპა ხელის ჩამოსაწერ სასტუმრო ჩამოსაწერებით	კომპლ. მასა
	მაგიდა მოწყობილობა და მაგიდა სამუშაო	
	მაგიდა მოწყობილობა	
	სკნელობები	
	ზნირახელი	
	ტახტები	

მიღებული

1. ნახაზი გადაიღება ობიექტის არქიტექტურული გეგმების მიხედვით. არქიტექტორის პროექტთან ერთად.
2. ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ზუსტი ტიპი, მოდელი და სპეციფიკაციები განისაზღვრება დამკვეთთან შეთანხმებით.
3. ელექტრული, სანტექნიკური და ვენტილაციის სისტემების დეტალური პროექტირება ხორციელდება ცალკე სპეციალისტების მიერ.

#27.10.2026
Cad Dwg File: პეტრე მოთაძის სახელობის საექიმოსამედიცინო კლინიკა

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ქანტარია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშილი
NS Studio

1:100 **+17.95 ნიშნულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით.**



A-1

T8

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ბაზალეთისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ჟღერაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოიძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონსტრუქციული ელემენტები

	საბეტონესელ. ჩარჩები 2200.19.ფ.PE	350-400
	საბეტონესელ. ჩარჩები 2200.15.ფ.PE	1000
	საბეტონოები პრიზმის კედლები	1400
	ელემენტარ. ჩარჩებიანი კედლები	1400
	ბაზისები ელ. მოედანზილობა	1200
	წინაღობის მოდელირების კედლის კედლები	1400
	მეკვეთილი კედლის მოდელირების კედლის კედლები	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სოკეტების რაოდენობას. 1-ზე მეტი.	300-400
	ანარ ელექტრონის ტელეფონის კონსტრუქციის სისტემები	1000
	საკომპლექტო ტაბლო "ეი ჯეი ელექტრონიკა ჯგუფის საკონტროლო სისტემა ტაბლოებით"	კომპლექტი
	საკომპლექტო ტაბლო "ეი ჯეი ელექტრონიკა ჯგუფის ავტომატიკის ელექტრონული სისტემა ტაბლოებით"	კომპლექტი
	შიკაში მოწყობილობა და შიკაშის სისტემა	
	შიკაში მოწყობილობა	
	ხელსაბანი	
	ზნარბარი	
	ტაკაში	

ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ

1. ნახაზი ელექტრონულ ფორმატშია შესრულებული, არქიტექტორის ნებართვის გარეშე ნახაზის ნებისმიერი ნაწილის შეცვლა დაუშვებელია.
2. ნახაზზე ასახული ინფორმაცია საავტორო უფლებით დაცულია. ნახაზის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება, კოპირება, გავრცელება, ტრანსფორმაცია, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით გამოყენება მხოლოდ ავტორის წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.
3. ნახაზზე ასახული ინფორმაცია, ტექნიკური გადაწყვეტილებები, კონსტრუქციული ელემენტები, ტექნიკური მახასიათებლები, ტექნიკური პარამეტრები, ტექნიკური ნაწილები, ტექნიკური ნაწილების ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება, კოპირება, გავრცელება, ტრანსფორმაცია, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით გამოყენება მხოლოდ ავტორის წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.

#27.10.2026

Cad Dwg File: პეტრე მოიძის სახელობის სამედიცინო აკადემია

ლუკა ჩაგანავა


ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

NS Studio

1:100 **-3.55** **ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**

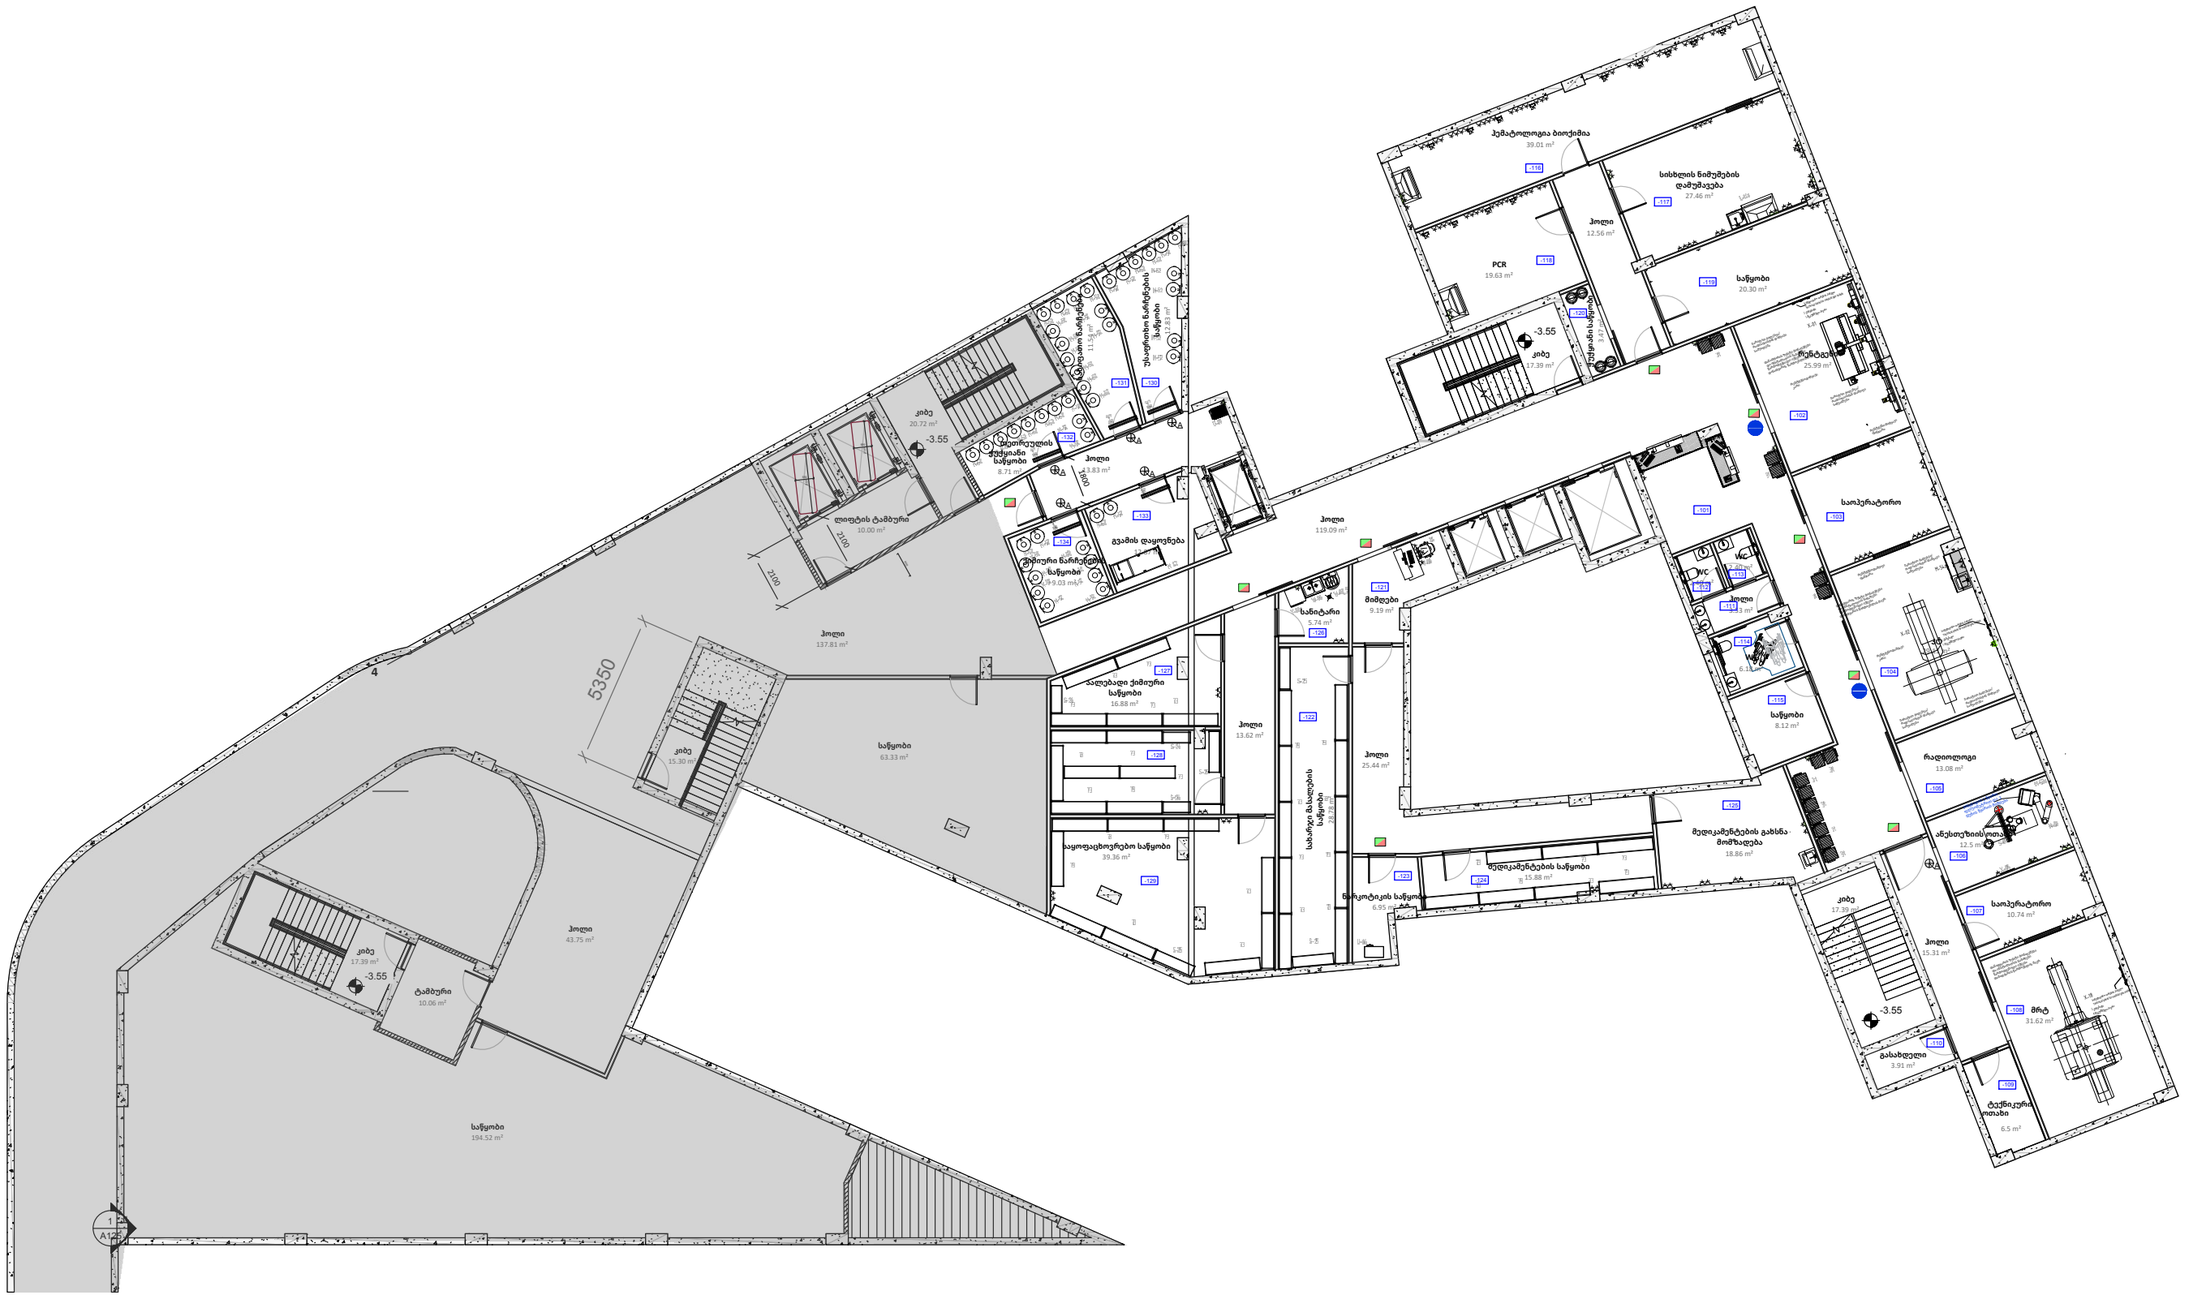

A-1

T9

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ა,ზაზა ფალიაშვილის ქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ფერაძეების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონსტრუქციული აღნიშვნები

ნიშანსვეტის განმარტება	შეკაზმულობა	რეკომენდებული მოწყობილობის სიმძლავრე
	საბოძვლიანი კოშკები 2203.19.-ის-PE	330-400
	საბოძვლიანი კოშკები 2203.19.-ის-PE	1000
	საბეტონიანი კონსტრის კაბელი	1400
	ელექტრონ კოშკებიანი კაბელი	1400
	ბაბოძვლის ელ. მოწყობილობა	1200
4	ნაწნაკების მოდულირებული კაბელის კაბელის	1400
4	მეკვეთილი კაბარის მოდულირებული კაბელის კაბელის	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სოკეტების რაოდენობას, 1-ზე მეტი.	300-400
	ავარ ემერჯენსის ტელეფონის კონსტრუქციის სისტემით	1000
	საკომპიუტერო ქსელი "ეს ზემოთ" ოპტიკური ხვრელ ბაზისპოინტები სასტუმრო ჩამოსაწერებლად	კაბელის რაოდ.
	საკომპიუტერო ქსელი "ეს ზემოთ" ინტერნეტ კავშირების ოპტიკური ხვრელ ბაზისპოინტები სასტუმრო ჩამოსაწერებლად	კაბელის რაოდ.
	მაკეტი ტრეფარეტით და მაკეტის საბეჭდი	
	მაკეტის ტრეფარეტით	
	სტრასტის	
	ზემოთ	
	ტამბური	

შენიშვნები

1. ყველა ელექტრო და სუსტი დენის სისტემა დაპროექტებულია ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით.
2. ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით, ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით, ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით, ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით.
3. ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით, ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით, ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით, ელექტრონული ტექნიკის ტექნიკური პირობების მიხედვით.

#27.10.2026

Cad Dwg File:	პეტრე მოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემია
ლუკა ჩაგანავა	
ნინო ჭანტურია	
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი	
ულენე ედიშერაშილი	
NS Studio	

1:100 **0.00** **ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**


აფთიაქი
29.43 m²
ჯიხე
52.40 m²
მიმღები/მოსაცდელი
79.17 m²
ჯიხე
7.30 m²
გაასახდელი
22.42 m²
გაასახდელი
126.68 m²
ჯიხე
7.29 m²
WC
2.96 m²
WC
2.21 m²
WC ტამბური
5.36 m²
WC
2.83 m²
მიმღები სივრცე/სტუდენტების სივრცე
90.44 m²
ტამბური
3.32 m²
ინსტრუქტორის სივრცე
19.58 m²
ოპერაცია
47.15 m²
დაცვა
22.44 m²
ჰოლი
24.60 m²
WC
4.47 m²
უფროსი ექიმი
8.03 m²
უფროსი ექიმი
8.13 m²
მიმღები
16.47 m²
ანესთეზიოლოგი
14.12 m²
ოჯახის ექიმი
15.89 m²
ოჯახის ექიმი
15.57 m²
ოჯახის ექიმი
15.89 m²
WC
8.40 m²
WC
5.44 m²
ოპერატორი
4.63 m²
ადმინისტრატორი
ჰოლი
11.51 m²
ოჯახის ექიმი
19.92 m²
ოჯახის ექიმი
14.39 m²
ოჯახის ექიმი
15.73 m²
ექიმი ანესთეზიოლოგი
11.18 m²
WC
3.88 m²
WC
3.82 m²
საინფორმაციო ჩაწერები
3.55 m²
სანიტარია
5.66 m²
ჯიხე
7.30 m²
ჯიხე
7.29 m²
WC
2.96 m²
WC
2.21 m²
WC ტამბური
5.36 m²
WC
2.83 m²
ტამბური
3.32 m²
ინსტრუქტორის სივრცე
19.58 m²
ოპერაცია
47.15 m²
დაცვა
22.44 m²
ჰოლი
24.60 m²
WC
4.47 m²
უფროსი ექიმი
8.03 m²
უფროსი ექიმი
8.13 m²
მიმღები
16.47 m²
ანესთეზიოლოგი
14.12 m²
ოჯახის ექიმი
15.89 m²
ოჯახის ექიმი
15.57 m²
ოჯახის ექიმი
15.89 m²
WC
8.40 m²
WC
5.44 m²
ოპერატორი
4.63 m²
ადმინისტრატორი
ჰოლი
11.51 m²
ოჯახის ექიმი
19.92 m²
ოჯახის ექიმი
14.39 m²
ოჯახის ექიმი
15.73 m²
ექიმი ანესთეზიოლოგი
11.18 m²
WC
3.88 m²
WC
3.82 m²
საინფორმაციო ჩაწერები
3.55 m²
სანიტარია
5.66 m²
ჯიხე
7.30 m²
ჯიხე
7.29 m²
WC
2.96 m²
WC
2.21 m²
WC ტამბური
5.86 m²
WC
2.61 m²
WC
2.62 m²
ტამბურ.-ოთახი
1.80 m²
ჰოლი
21.69 m²
საზოგადოებრივი სივრცე
ჰოლი
6.54 m²
WC
2.62 m²
WC
2.61 m²
WC ტამბური
5.86 m²
WC
2.62 m²
ტამბურ.-ოთახი
1.80 m²
საზოგადოებრივი სივრცე
ჰოლი
21.69 m²
საზოგადოებრივი სივრცე
ჰოლი
6.54 m²
საზოგადოებრივი სივრცე
საზოგადოებრივი სივრცე
საზოგადოებრივი სივრცე

1:100 **+3.95** **ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**


კლინიკის ადმინისტრაცია
16.71 m²
კლინიკის ადმინისტრაცია
29.46 m²
კლინიკის ადმინისტრაცია
24.27 m²
კლინიკის ადმინისტრაცია
24.09 m²
კიბე
11.38 m²
UP
3.95
wc
2.96 m²
WC ტამბური
3.92 m²
ტამბური
10.00 m²
2100
2700
ქუჩის ოთახი
21.46 m²
სტუდენტების ოთახი
14.37 m²
ქუჩის ოთახი
20.75 m²
პლასტიკური რეკონსტრუქციული ქირურგი
14.26 m²
რბილი ქსოვილების ქირურგიის ქირურგი
15.03 m²
რბილოვან ქსოვილების ქირურგიის ასოცირებული
14.71 m²
დერმატოლოგია
15.03 m²
კოსმეტოლოგია
14.71 m²
ყბა-სახის ქირურგია
15.03 m²
ბარიატრია
14.71 m²
საკონფერენციო
14.03 m²
ტრავმატოლოგია
14.71 m²
ტრავმატოლოგია
15.03 m²
ტრავმატოლოგია
14.71 m²
გინეკოლოგია
4.38 m²
გინეკოლოგია
14.16 m²
გინეკოლოგია
13.05 m²
ჰოლი
215.97 m²
ჰოლი
106.14 m²
ჰოლი
22.99 m²
მიმღების პოსტი
9.46 m²
WC ქალები
WC კაცები
WC მამაკ.
WC ქალ.
ტამბური
ტამბური
ტამბური

1:100 **+7.45** **ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**



A-1

T12

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ამაღლებისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოიაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონტაქტი პროექტში

ნიშნულის განსაზღვრა	დასახელება	ტანსაცმლის ფიქსატორის სიმაღლე
	საწოლზე ელ. ტუმბო 2203.19.ფა.PE	350-400
	საწოლზე ელ. ტუმბო 2203.19.ფა.PE	1000
	საწოლთან ახლოს ავარიის ამრეკლი	1400
	ინფუზიის ბოძის ამრეკლი ავარიის	1400
	ბავშვის ელ. ტრანსფორმატორი	1200
4	ნესტისაგან მოსანელებლად ავარიის ამრეკლი	1400
4	მედპერსონალის გამოსაძახებელი ავარიის ამრეკლი	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სოკეტების რაოდენობას. 1-ზე მეტი.	300-400
	ანარეკლი ტელეფონის ტრანსფორმატორი სამედიცინო	1000
	საკომპიუტო ქსელი "ეს ზემოთაც" ინტერნეტის ხელმისაწვდომი სამედიცინო ჩამოსაშლელებზე	კოშკის ტიპის
	საკომპიუტო ქსელი "ეს ზემოთაც" ინტერნეტის ელექტრონული ისტორიის სამედიცინო ჩამოსაშლელებზე	კოშკის ტიპის
	მაგიდა მოსვლისთვის და მაგიდა სამუშაო	
	მაგიდა მოსვლისთვის	
	სკამები	
	ბენიტები	
	ტახტი	

მინიშნებები

1. მშენებლობამდე ობიექტის ტერიტორიაზე ჩატარდეს ინჟინერ-გეოლოგიური კვლევა.
2. ტერიტორიის ათვისებისა და მშენებლობის პროექტის შემუშავებამდე საჭიროა ტერიტორიის ინჟინერ-გეოლოგიური პირობების დეტალური შესწავლა.

ტექნიკური პირობები: ტექნიკური პირობების მიღება ტექნიკური პირობების მიხედვით, ტექნიკური პირობების მიხედვით, ტექნიკური პირობების მიხედვით,

1:100 **+10.95 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**

A-1

T13

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ა.აზაღეთისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

პროექტის აღნიშვნები

საკანალიზაციო ტრუბები 2203.19-ის-PE		300-400
საკანალიზაციო ტრუბები 2203.19-ის-PE		1000
საკანალიზაციო ასაწევის კანალი		1400
ელექტრული ტრუბების კანალი		1400
ბაზალტის ელ. მოედანილობა		1200
წყლმომარაგების მომაკონექტორებლი კანალის კანალი		1400
შეკეთებული ასფალტის მოედანილობის კანალის კანალი		1400
RJ-45 ხოკეტი, ნომერი მიეთითებს სართულის ალეთნომერზე. 1-ზე მეტი.		300-400
ასარ ანდენატორის შეშეების კონდენატორის ასაბეშდ		1000
საკომპიუტერო ქსელი "ეს შეშეშდ" ბეტონირება ხდება პასპორტირებული სასაწყლე ჩამოშეშდებით		კომპლ. მასალ.
საკომპიუტერო ქსელი "ეს შეშეშდ" ანძებზე კაბელებისათვის. ბეტონირება ხდება ანძებზე პასპორტის ჩამოშეშდებით		კომპლ. მასალ.
მაკეტი მოედანილობა და მაკეტის სასვეშ		
მაკეტის მოედანილობა		
ხელსაწყოს		
ვენტილაცია		
ტანკეტი		

მინიშვნელობები



#27.10.2026

Cad Dwg File: პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ქანტურია
ვახტანგ ცნოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშვილი
NS Studio

1:100 **+14.45 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**



A-1

T14

სათაური

ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ა.აზაღეთისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქი თბილისი, ძმები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ტექნიკური აღნიშვნები

ნიშანდების მინიშნებები	დასახელება	ნახაზებზე მონიშნების სისქეები
	საკანალიზაციო ტრუბები 2203.19.-ს-PE	300-400
	საკანალიზაციო ტრუბები 2203.19.-ს-PE	1000
	საკანალიზაციო ბრიტვის კანალი	1400
	ელექტრული ტრანსფორმ კანალი	1400
	ბეტონის ღრ. მოწყობილობა	1200
4	წყლმომის მოდულირებრივი კანალის კანალი	1400
4	მეტეორული წყლის მოდულირებრივი კანალის კანალი	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეთითებს სოკეტების რაოდენობას, 1-ზე მეტი.	300-400
	ცალი ელექტრული მეშვიაო კონტაქტის სოკეტით	1000
	საკანალიზაციო ტრუბები "ეს შეიძლება ბეტონირდეს ხელით ბეტონირების ტიპის ბეტონის ტიპის ჩამოსხმისთვის	კოდის მიხედ
	საკანალიზაციო ტრუბები "ეს შეიძლება ტრანსფორმ კანალიზაციის ბეტონირდეს ხელით ტრანსფორმ ბეტონის ტიპის ჩამოსხმისთვის	კოდის მიხედ
	მაკეტი მოდულირებრივი და მაკეტი სამუშაო	
	მაკეტი მოდულირებრივი	
	სტრუქტურები	
	ზედაპირი	
	ტანტები	

შენიშვნები

1. ნებისმიერი ტიპის ფანჯრის ფანჯრის ტიპი არქიტექტორის პროექტის მიხედვით
2. ნებისმიერი ტიპის ფანჯრის ფანჯრის ტიპი არქიტექტორის პროექტის მიხედვით, ფანჯრის ტიპი, ფანჯრის ტიპი, ფანჯრის ტიპი

1:100 **+17.95 ნიშნულის გეგმა საშტეფსელო როზეტების, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედიცინო აირების განლაგებით**


უქიმის ოთახი
21.83 m²
17.95
UP
კიბე
DN
1800
უფროსი ექთანი
9.00 m²
wc
2.85 m²
WC ტამბური
5.29 m²
wc
2.82 m²
ტამბური
10.00 m²
სტუდენტების დაკვირვების ოთახი
49.33 m²
ლაბორატორია
13.98 m²
ექიმების სამუშაო ოთახი
10.65 m²
ექიმების საწყობი
10.58 m²
ლაბორატორის საწყობი
10.40 m²
მზიანტარი
7.63 m²
ტექნიკურის ზონა
7.05 m²
საოპერაციო
45.07 m²
საოპერაციო
45.83 m²
საოპერაციო
45.79 m²
საოპერაციო
47.75 m²
სტერილური ზონა
7.80 m²
ბავშვთა პოსტოპი
27.98 m²
ზანდის ჩესანა-ოპერაცია
ჰოსტოპი
68.95 m²
ჰოლი
67.93 m²
ჰოლი
87.92 m²
ჰოლი
65.80 m²
სანიტარული ბლოკი
5.07 m²
სუფთა ლაბორატორია
5.18 m²
სველიმენტების ჩასაბარებელი ბლოკები
5.18 m²
მოლება
5.74 m²
ბოქსი/ინექციები
5.74 m²
wc
5.38 m²
72.33 m²
ჭურჭლის დაყოფები
3.60 m²
რეცეპცია
21.19 m²
ადმინისტრატორის სამუშაო ადგილი
ადმინისტრატორის სამუშაო ადგილი
ადმინისტრატორის სამუშაო ადგილი

1:100 **ფრაგმენტები**

ფრაგმენტი 6


სამრეცხაო-სადეზინფექციო აპარატი S-19

ავზის: 170 ლიტრი
აპარატის წონა: 65 კგ
ორთქლის კონდენსატორი: ჩაშენებული
მრომის მოდელი: ჩაშენებული
კარის რაოდენობა: 1

კომუნიკაციების აღნიშვნა ჩანახატზე	კომუნიკაციის სახელწოდება	კომუნიკაციის დაცვანის ტექნოლოგია	კომუნიკაციის მახასიათებლის სახელწოდება	კომუნიკაციების მახასიათებლის მნიშვნელობა
კ85	კანალიზაცია	მილი დარწყვეტის ~~ის ფორმა, ტიპი, დაიკეტება ავტომატის რაც შეიძლება ახლოს.	მატერიალური სახეობა ტემპერატურა (მოკლებისას): მილის დიამეტრი: მატერიალური გამტარობა:	93°C d=50 60 ლ/წთ
ე85	ელექტროენერგიის მიწოდება	ელექტროენერგიის მიწოდება ჩასმული უნდა იქნას ავტომატურ გამთიშველში. გამოიშვება ელექტრომავთულთა "ABB"-ის ფირმის) დამონტაჟდეს ყველაზე.	ფაზა: სიხშირე: კისერის თითოეული ძირითის მატერიალური კვეთა: მატერიალური ელექტროიზოლაცია: საკონტროლო მოხმარება: ავტომატური გამთიშველის გამუშავი დონის მარეგულირებელი:	3 ფაზა, ნეიტრალი, დამიწება 400V ±10% 50/60 Hz ±5% 4 მმ² 5.4 კვტ მოხმარება არ არის 10 A
დარ.წ85	დარჩილებული წყალი	მილი დამაგრდეს ყველაზე. დამონტაჟდეს ბეტონისაანი ობკანით და პოზიციაში კონტროლით.	წყლის სიმკვრივე: წყლის წნევა: მილის დიამეტრი: ობკანის ხარისხი: მატერიალური ნაკადის სიჩქარე: საშუალო მოხმარება: ტემპერატურა: pH:	1–4"d 2–5 ბარი d=20 3/4" გარე ხრახნით 25 ლ/წთ 512 ლ/საათი +5°C ... +15°C 7–8
დღმ.წ85	დეიონიზირებულ წყალი	მილი დამაგრდეს ყველაზე. ბეტონისაანი ობკანით და პოზიციაში კონტროლით.	მატერიალური ელექტროიზოლაციის: წყლის წნევა: მილის დიამეტრი: ობკანის ხარისხი: მატერიალური ნაკადის სიჩქარე: საშუალო მოხმარება: ტემპერატურა: pH:	20 µS 2–5 ბარი d=20 3/4" გარე ხრახნით 25 ლ/წთ 12 ლ/საათი +5°C ... +15°C 7–8
გ385	გაშრეთი უშტეხილია	მილი დამაგრდეს ყველაზე. გათვალისწინებულ მოქნილი მილკავის გამოსვლა მოსალიო მანძილი 40 სმ-ზე.	მილის დიამეტრი: გაბერტყილა: მატერიალური ტემპერატურა: მატერიალური ტენიანობა:	40 მმ მოხმარება არ არის +40°C 100 %

ზოგადი ინფორმაცია:

აპარატის გარე ზომები:	სიგრძე:	630 მმ
	სიგანე:	600 მმ
	სიმაღლე:	850 მმ
ტევადი სივრცე ტრანსპორტირებისთვის (მუყაოს ყარტონში):	სიგანე:	650 მმ
	სიმაღლე:	1000 მმ
ოთახის მინიმალური ზომა სადრენაჟო ხვრელით:	სიგრძე:	მოსაცილები არ არის
ოპერაციული ტვირთი:		300 კგ/მ²
აპარატის წონა (მუყაოს გარეშე):		65 კგ
გამოსაცილებელი პირობები:		მოსაცილები არ არის
ტემპერატურა:		+5°C ... +40°C
ჰაერის მაქსიმალური შეფარდებითი ტენიანობა:		20–90%
ზღვის დონიდან მაქსიმალური სიმაღლე:		≤ 2000 მ

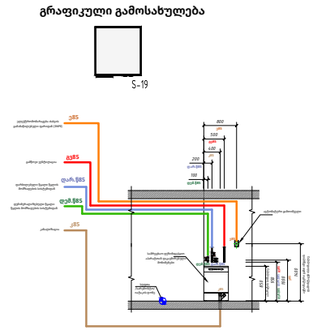


„აღნიშნული ფრაგმენტი გამოიყენეთ, როგორც ანალოგიური აღჭურვილობის საინჟინრო ქსელებზე მეერთების მაგალითები. წარმოდგენილი სქემები არ წარმოადგენს საბოლოო დაკალებას!"

ფრაგმენტი 7

წყლის მომზადება უკუ ოსმოსის სისტემის საფუძველზე


მოდელები: KW500, DW200

კომუნიკაციების აღნიშვნა ჩანახატზე	კომუნიკაციის სახელწოდება	კომუნიკაციის დაცვანის ტექნოლოგია	კომუნიკაციის მახასიათებლის სახელწოდება	კომუნიკაციების მახასიათებლის მნიშვნელობა
კ851 (3ცალი)	კანალიზაცია	მილი დარწყვეტის ვერტიკალური რატომაც (სიგრძე – 250 მმ).	მატერიალური სახეობა ტემპერატურა : მილის დიამეტრი: მილის მიმდინარე მატერიალური სიმაღლე:	25°C d=50 400მმ (სიგრძე იატაკიდან)
ც.წ851	ცივი წყალი ცენტრალური წყლის სისტემიდან	მილი დამაგრდეს ყველაზე. დაისრულდეს ბეტონისანი ობკანით	მილის დიამეტრი: ობკანის ხარისხი: თუ წყალის განსრულება ხდება ჭერიდან: ობკანი დამაგრდეს: თუ წყალის განსრულება ხდება იატაკიდან: ობკანი დამაგრდეს: წყლის წნევა:	d=25 1" მილა ხრახნით 1300 მმ 1000 მმ 3–7 ბარი
დარ.წ851	დარჩილებული წყალი	მილი დამაგრდეს ყველაზე. დაისრულდეს ხრახნით	მილის დიამეტრი: ობკანის ხარისხი: თუ წყალის განსრულება ხდება ჭერიდან: ობკანი დამაგრდეს: თუ წყალის განსრულება ხდება იატაკიდან: ობკანი დამაგრდეს: წყლის წნევა:	d=25 1" გარე ხრახნით 1200 მმ 100 მმ 2.5–4.5 ბარი
დღმ.წ851	დეიონიზირებული წყალი	მილი დამაგრდეს ყველაზე. დაისრულდეს ხრახნით	მილის დიამეტრი: ობკანის ხარისხი: თუ წყალის განსრულება ხდება ჭერიდან: ობკანი დამაგრდეს: თუ წყალის განსრულება ხდება იატაკიდან: ობკანი დამაგრდეს: წყლის წნევა:	d=25 1" გარე ხრახნით 1200 მმ 100 მმ 2.5–4.5 ბარი
ე851 (4ცალი)	ელექტროენერგიის მიწოდება /ელ.დარიცხვა/	ჰერჩმტკიცი საბრუნავი ორიენტირებული ობკანით დამონტაჟდეს ყველაზე	ფაზა: ძაბვა: სიხშირე: ელექტრომომხმარებლის: საბრუნავი ორიენტირებული დამაგრების სიმაღლე:	1 ფაზა, ნეიტრალი, დამიწება 220V ±10% 50/60 Hz ±5% 1,13 კვტ 1350 მმ
ე852 (5ცალი)	ელექტროენერგიის მიწოდება /ელ.დარიცხვა/	ჰერჩმტკიცი საბრუნავი ორიენტირებული დამონტაჟდეს ყველაზე	ფაზა: ძაბვა: სიხშირე: ელექტრომომხმარებლის: საბრუნავი ორიენტირებული დამაგრების სიმაღლე:	1 ფაზა, ნეიტრალი, დამიწება 220V ±10% 50/60 Hz ±5% 0,1 კვტ 1800 მმ
ზოგადი ინფორმაცია:	ტრანსპორტირების დაიობები (მუყაოთი):		სიგანე: სიმაღლე:	700 მმ 1800 მმ




„აღნიშნული ფრაგმენტი გამოიყენეთ, როგორც ანალოგიური აღჭურვილობის საინჟინრო ქსელებზე მეერთების მაგალითები. წარმოდგენილი სქემები არ წარმოადგენს საბოლოო დაკალებას!"

ფრაგმენტი 1
კედლის პანელი
/რეანიმაციული ღონისძიებების (შოკის) სივრცე /

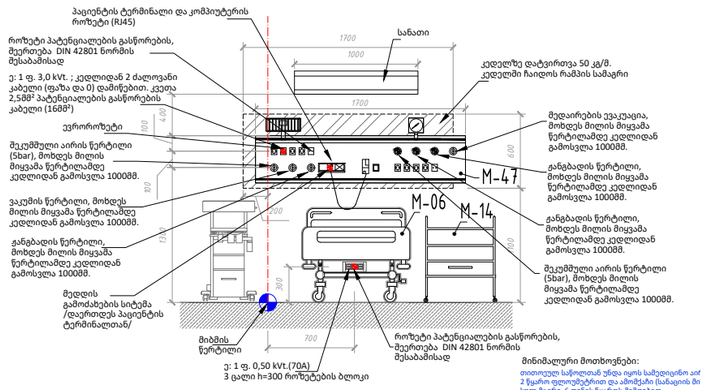


მინიმალური მოთხოვნები:
თითოეულ საწოლთან უნდა იყოს საკეთილინო აირ
2 წყარო ფლოუმეტრით და ამომქაში (საანაო
სულ მცირე, 6 დენის წყარომ მიმდებით

ფრაგმენტი 2
რეანიმაციული ღონისძიებებისათვის
(შოკის) სივრცე

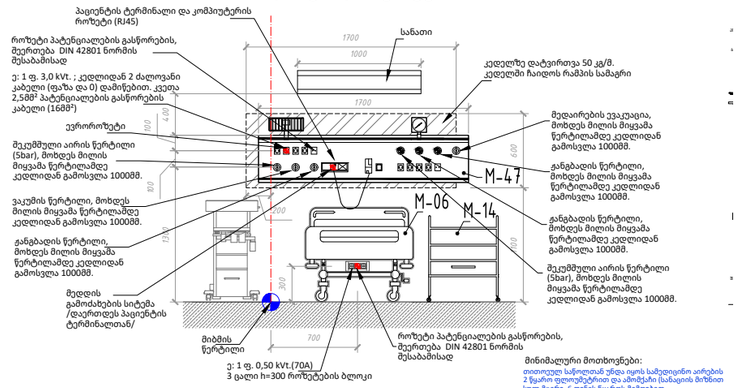


მინიმალური მოთხოვნები:
თითოეულ საწოლთან უნდა იყოს საკეთილინო აირების
2 წყარო ფლოუმეტრით და ამომქაში (საანაოს მიზნით
სულ მცირე, 6 დენის წყარომ მიმდებით

ფრაგმენტი 4
კედლის პანელი
/1 დონის ინტენსიური მკურნალობის პალატა/

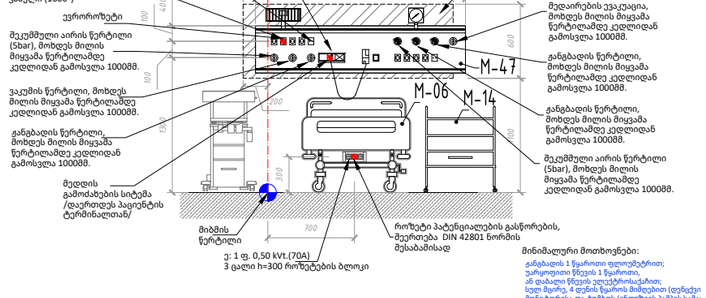


მინიმალური მოთხოვნები:
თითოეულ საწოლთან უნდა იყოს
ფლოუმეტრით
და 2 დენის წყარომ მიმდებით

ფრაგმენტი 5
კედლის კონსოლი
/ საპალატე განყოფილების პალატები /

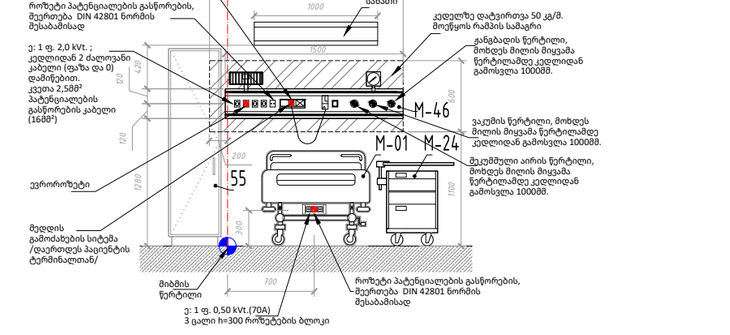


ფრაგმენტი 3 კედლის პანელი
სამკურნალო (დაკვირვების) სივრცე

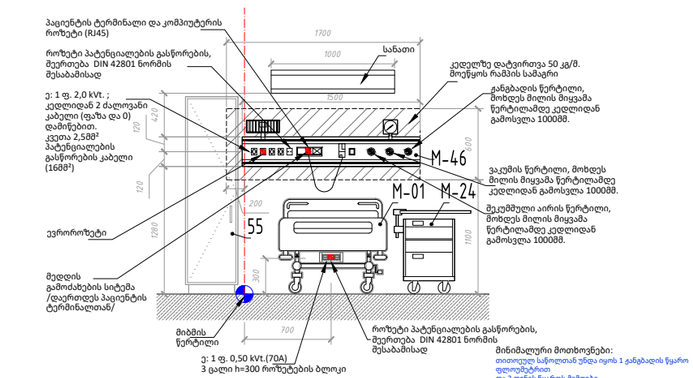

მინიმალური მოთხოვნები:
თითოეულ საწოლთან უნდა იყოს 1 განგბადის წყარო
ფლოუმეტრით
და 2 დენის წყარომ მიმდებით

ფრაგმენტი 8

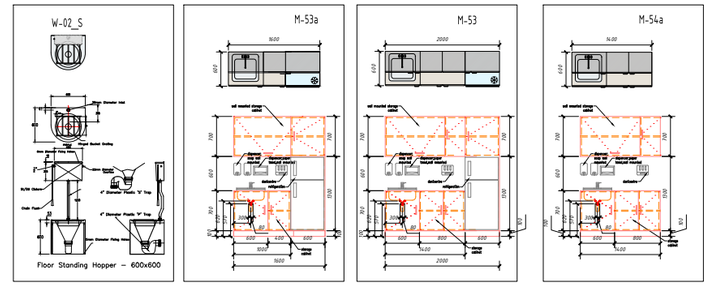

A-1

T16

სათაური
ტექნოლოგიური პროექტი

NS Studio
0179ბაზალეთისქუჩა 3
ქ.თბილისი,საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქი თბილისი, მბები ყურაშვილების ქუჩა, N 12.
პეტრე მოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონსტრუქციული აღნიშვნები

ნიშანი	დასახელება	ზომა/ფირმა/ სტანდარტი
	საბოძვლაური ტრუბები 2203.19.ც-PE	350-400
	საბოძვლაური ტრუბები 2203.19.ც-PE	1000
	საბეტონირო პრიზმის კანალი	1400
	ელექტრო ორკანალიანი კანალი	1400
	ბაბვაკანი ელ. მოვლისათვის	1200
	წესმაკანის მოვლისათვის კანალის კანალი	1400
	მეკუმშული აკანის მოვლისათვის ელექტრო კანალის	1400
	RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიეცილებეს სრულებას ალეხანძროსაც. 1–ზე მეტ.	300-400
	ავარ ელჭარელის შეჩვენის კონსტრუქცია	1000
	საავადმყო ბაკონ "ეკ ზეციური" ბეტონისაგან ხდება საკანალიზაციო სისტემის ჩამოსაწერად	კონტრ. ბეტონ
	საავადმყო ბაკონ "ეკ ზეციური" ჩამოსაწერ კანალიზაციო სისტემა ბეტონისაგან ხდება ჩამოსაწერად საკანალიზაციო სისტემის	კონტრ. ბეტონ
	მაკანა მოვლისათვის და მაკანა საკვებით	
	მაკანა მოვლისათვის	
	ელექტრო პანელი	
	ზენიტაზი	
	ბაკანი	

3060302620

#27.10.2026	**სტუდ მოდელის სახელობის საქნელოებისგეო კლინიკა**
Cad Dwg File:	
ლუკა ჩაგანავა	
ნინო ჭანტურია	
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი	
ელენე ედიშერაშილი	
NS Studio	

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

ს-1 · A3, ოთახების მიხედვით. 257 დანომრილი და 2 უნომრო სივრცე.

ტირე — მონაცემი წყაროში არ არის მოცემული. ? — რაოდენობა დასადასტურებელია. ‡ — წყაროში არასრული ან ურთიერთსაწინააღმდეგო მონაცემია. * სიმძლავრეები მოცემულია წყაროს ჩანაწერის ფორმით.

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
-3.55 T2	-101	მიმღების სამუშაო პოსტები	მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
-3.55 T2	-102	რენტგენი	რენტგენოდიაგნოსტიკური აპარატი	X-01 ‡	ც.	1	—	—	3	—	100.000 / 35.000 ‡	220/380	—	—	—
-3.55 T2	-103	საოპერატორო	მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	4	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			გამოსახულების აპარატის ინტეგრირებული პულტი (სულ 4 სამუშაო ადგილი)	--------	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-104	კტ	კომპიუტერული ტომოგრაფი	X-02 ‡	ც.	1	—	—	3	—	150.000 / 250.000 ‡	220/380	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54a	კომპლ.	1	1400×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
-3.55 T2	-105	რადიოლოგი	ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	9	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-106	ანესთეზიის ოთახი	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53a	კომპლ.	1	1600×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			შესახვევი მაგიდა	M-22	ც.	1	1900×600×840	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-48 ‡	ც.	1	—	—	1	—	3000	220	—	—	ჩანაწერი არ იკითხება ‡
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	2	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი	O-21b	ც.	1	1405×860	—	1	—	400	220	—	—	—
			გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-14	ც.	1	384×145×300	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-107	საოპერატორო	მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			მრტ-ის ინტეგრირებული მართვის პულტი	--------	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-108	მრტ	მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი	X-18 ‡	ც.	1	—	—	3	ჩილერი 36 000 W; კომპრესორი 9 000 W; GND 2 Ω	89.000 / 64.000 ‡	220/380	ტექ. ოთახი: ც.წყ. d20; ტრაპი d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
-3.55 T2	-109	ტექნიკური ოთახი	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-110	გასახდელი	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-111	ჰოლი	ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
-3.55 T2	-112	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
-3.55 T2	-113	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
-3.55 T2	-114	შშმ პირთა ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
-3.55 T2	-115	საწყობი	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-116	ჰემატოლოგია და ბიოქიმია	ლაბორატორიული გამწოვი კარადა	L-14a	ც.	2	1200×800×2400	—	1	—	1000	220	—	გამწოვი 800 მ³/სთ	—
			სპექტრომეტრი	L-58	ც.	1	940×300×600	—	1	—	200	220	—	—	—
			8-არხიანი ციფრული კომბინირებული მიკროდოზატორი	L-32	ც.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			შარდის ანალიზატორი	L-41	ც.	2	380×210×165	—	1	—	150	220	—	—	—
			ბინოკულარული მიკროსკოპი	L-33	ც.	4	265×160×475	—	1	—	60	220	—	—	—
			მიკროცენტრიფუგა	L-28	ც.	1	290×450×250	—	1	—	300	220	—	—	—
			უნივერსალური ცენტრიფუგა	L-20	ც.	2	300×360×452	—	1	—	350	220	—	—	—
			მაგნიტური შემრევი	L-27	ც.	2	165×200×65	—	1	გარე კვების ბლოკი: DC 12 V, 300 mA	—	220	—	—	—
			ცენტრიფუგა შარდის ანალიზისთვის	L-22	ც.	2	142×290×328	—	1	—	200	220	—	—	—
			4–8-არხიანი კოაგულომეტრი მიკროპროცესორით	L-45	ც.	1	460×370×420	—	1	—	70	220	—	—	—
			სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების ანალიზატორი	L-40	ც.	2	360×467×487	—	1	—	150	220	—	—	—
			ლაბორატორიული ხსნარების შემრევი	L-31	ც.	2	460×310×350	—	1	—	200	220	—	—	—
			ციფრული საზომი; დასახელების დასაწყისი ცნობარში არ იკითხება	L-60 ‡	ც.	1	182×318×60	—	1	—	200	220	—	—	—
			ლაბორატორიული ანალიტიკური სასწორი	L-64	ც.	1	405×310×410	—	1	—	80	220	—	—	—
			სისხლის შრატის შედედების აპარატი	L-51	ც.	1	640×335×400	—	1	—	100	220	—	—	—
			ბილირუბინომეტრი	L-57	ც.	1	420×300×300	—	1	—	200	220	—	—	—
			ელექტროფორეზის აპარატი	L-54	ც.	1	Ø=140: H=200	—	1	—	100	220	—	—	—
			ალიანი ფოტომეტრი	L-55	ც.	1	480×310×500	—	1	—	60	220	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	6	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ლაბორატორიული მაგიდა	L-01	ც.	—	1000×600×850	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
-3.55 T2	-117	სისხლის ნიმუშების დამუშავება	მშრალჰაეროვანი ელექტროთერმოსტატი	L-79	ც.	1	542×528×1360	—	1	—	200	220	—	—	—
			საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³	Z-10	ც.	1	600×500×1100	—	—	—	140	220	—	—	—
			ლაბორატორიული ნიჟარა თვალსაბანით	L-03	ც.	1	600×600×900	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ლაბორატორიული გამწოვი კარადა	L-14a	ც.	1	1200×800×2400	—	1	—	1000	220	—	გამწოვი 800 მ³/სთ	—
			8-არხიანი ციფრული კომბინირებული მიკროდოზატორი	L-32	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ლაბორატორიული მაგიდა	L-01	ც.	6	1000×600×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო ტაბურეტი	არ აქვს	ც.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერი	არ აქვს	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის მაგიდა	არ აქვს	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ლაბორატორიული მაგიდა მიკროდოზატორის ქვეშ	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-118	PCR	მიკროცენტრიფუგა	L-28	ც.	1	290×450×250	—	1	—	300	220	—	—	—
			უნივერსალური ცენტრიფუგა	L-20	ც.	1	300×360×452	—	1	—	350	220	—	—	—
			მაგნიტური შემრევი	L-27	ც.	1	165×200×65	—	1	გარე კვების ბლოკი: DC 12 V, 300 mA	—	220	—	—	—
			ცენტრიფუგა შარდის ანალიზისთვის	L-22	ც.	1	142×290×328	—	1	—	200	220	—	—	—
			4–8-არხიანი კოაგულომეტრი მიკროპროცესორით	L-45	ც.	1	460×370×420	—	1	—	70	220	—	—	—
			სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების ანალიზატორი	L-40	ც.	1	360×467×487	—	1	—	150	220	—	—	—
			ჰემოკოაგულომეტრი	L-48	ც.	1	535×295×350	—	1	—	80	220	—	—	—
			ჰემატოლოგიური ავტომატური ანალიზატორი	L-39	ც.	1	470×380×370	—	1	—	300	220	—	—	—
			კოლორიმეტრი / ნეფელომეტრი	L-56	ც.	1	460×385×235	—	1	—	200	220	—	—	—
			ნახევრად ავტომატური კოაგულოგრაფიული ანალიზატორი	L-42	ც.	1	350×200×210	—	1	—	500	220	—	—	—
			ლაბორატორიული მოწყობილობა; კოდის განმარტება საჭიროა	L-59 ‡	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ლაბორატორიული გამწოვი კარადა	L-14a	ც.	1	1200×800×2400	—	1	—	1000	220	—	გამწოვი 800 მ³/სთ	—
			სპექტრომეტრი	L-58	ც.	1	940×300×600	—	1	—	200	220	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	3	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ლაბორატორიული მაგიდა	L-01	ც.	?	1000×600×850	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-119	საწყობი	სტელაჟი	73	ც.	7	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-120	ჭუჭყიანი საწყობი	მრგვალი სახურავიანი კონტეინერი	არ აქვს	ც.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
-3.55 T2	-121	მიმღები	მიმღების მაგიდა	81	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
-3.55 T2	-122	სახარჯი მასალების საწყობი	უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	2	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტელაჟი	73	ც.	10	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-123	ნარკოტიკის საწყობი	სეიფი	U-04	ც.	1	700×400×1100	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-124	მედიკამენტების საწყობი	სტელაჟი	73	ც.	6	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-125	მედიკამენტების გახსნა და მომზადება	სტელაჟი	75	ც.	1	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53	კომპლ.	1	2000×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით	S-22	ც.	3	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-126	სანიტარი	სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
-3.55 T2	-127	აალებადი ქიმიური საწყობი	სტელაჟი	73	ც.	5	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი	S-24	ც.	1	1500×400×1860	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-128	საწყობი (ფუნქციური დასახელება)	უჟანგავი ლითონის მოძრავი საწარმოო სტელაჟი	S-24	ც.	2	1500×400×1860	—	—	—	—	—	—	—	—
			უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	1	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტელაჟი	73	ც.	6	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-129	საყოფაცხოვრებო საწყობი	უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	1	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტელაჟი	73	ც.	9	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
-3.55 T2	-130	უსაფრთხო ნარჩენების საწყობი	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	10	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-06	ც.	1	1070×140×80	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	100	220	—	—	—
-3.55 T2	-131	სახიფათო ნარჩენები	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	12	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-06	ც.	1	1070×140×80	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	100	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
-3.55 T2	-132	ჭუჭყიანი თეთრეულის საწყობი	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	10	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-06	ც.	1	1070×140×80	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	100	220	—	—	—
-3.55 T2	-133	გვამის დაყოვნება	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	2	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
			ორსექციანი სამედიცინო საკაცე-ურიკა	M-42	ც.	1	2140×770×865	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-06	ც.	1	1070×140×80	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	100	220	—	—	—
-3.55 T2	-134	ქიმიური ნარჩენების საწყობი	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	10	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-06	ც.	1	1070×140×80	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	100	220	—	—	—
0.00 T3	101	მიმღები	მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			ტელეფონი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 T3	102	ალერგოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 T3	103	ოჯახის ექიმი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
0.00 ТЗ	103	ოჯახის ექიმი (გაგრძელება)	პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	104	ოჯახის ექიმი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	105	ოჯახის ექიმი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
0.00 Т3	105	ოჯახის ექიმი (გაგრძელება)	სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 Т3	106	ოჯახის ექიმი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 Т3	107	ოჯახის ექიმი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
0.00 ТЗ	107	ოჯახის ექიმი (გაგრძელება)	სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	108	ოჯახის ექიმი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	109	სტომატოლოგია	ნიჟარიანი სამედიცინო ავეჯი; კოდის ზუსტი განმარტება საჭიროა	M-54 ‡	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტომატოლოგიური დანადგარის კომპლექტი: სავარძელი, ექიმის/ასისტენტის მოდულები, ჰიდრობლოკი, სანათი, პედალი, ვიზუალიზაცია, კომპრესორი, ექიმის სკამი და მაგიდა	C-01	კომპლ.	1	—	—	1	—	3000	220	ც.წყ. d15; კ. d50; სექ. სისტემა d50	—	შეკუმშული ჰაერი d15; კომპრესორთან მიერთება
0.00 ТЗ	110	სტომატოლოგია	სტომატოლოგიური დანადგარის კომპლექტი: სავარძელი, ექიმის/ასისტენტის მოდულები, ჰიდრობლოკი, სანათი, პედალი, ვიზუალიზაცია, კომპრესორი, ექიმის სკამი და მაგიდა	C-01	კომპლ.	1	—	—	1	—	3000	220	ც.წყ. d15; კ. d50; სექ. სისტემა d50	—	შეკუმშული ჰაერი d15; კომპრესორთან მიერთება
0.00 ТЗ	111	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
0.00 ТЗ	112	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
0.00 ТЗ	113	ფლებოტომია	სისხლის აღების სავარძელი	M-45	ც.	1	1850×620×570/870	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	114	ურინოტესტირება	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
0.00 ТЗ	115	სანიტარი	სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
0.00 ТЗ	116	სამედიცინო ნარჩენები	ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	4	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	117	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
0.00 ТЗ	118	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
0.00 ТЗ	119	მიმღები	მიმღების მაგიდა	81	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	2	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
0.00 ТЗ	120	ტრიაჟი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ინტეგრირებული სამედიცინო სისტემა	M-90	ც.	1	700×90×200	—	1	—	160	220	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელეფონი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	121	შშმპ ტუალეტი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
0.00 ТЗ	122	ნახევრადბოქსი	ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-47	ც.	1	1700×400×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	3000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი	M-06	ც.	1	2150×930×900	—	1	—	500	220	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
0.00 ТЗ	122	ნახევრადბოქსი (გაგრძელება)	საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	1	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ელექტროკარდიოსტიმულატორი	O-07	ც.	1	282×264×105	—	—	—	—	—	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-08	ც.	1	610×358×292	—	1	—	120	220	—	—	—
			ხელოვნური ხველის აპარატი	O-05	ც.	1	290×105×570	—	—	—	—	—	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	1	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი	B-04	ც.	1	—	—	1	—	350	220	—	—	—
0.00 ТЗ	123	ოპსერვაცია	ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი	M-06	ც.	3	2150×930×900	—	1	—	500	220	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	3	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	3	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	3	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	3	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-47	ც.	3	1700×400×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	3000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			პალატის მოძრავი ტუმბო	M-26	ც.	3	430×430×840	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	3	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	3	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
0.00 ТЗ	124	ტუალეტი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
0.00 ТЗ	125	სუფთა თეთრეული	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	126	ჭუჭყიანი სათავსი	ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	3	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 ТЗ	127	სანიტარი	სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
0.00 ТЗ	128	ტუალეტი	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
0.00 Т3	129	სახარჯი მასალები და წამლები	დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით	S-22	ც.	1	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ფარმაცევტული მაცივარი	Z-14	ც.	1	600×607×1300	74	1	—	250	220	—	—	—
			საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³	Z-10	ც.	1	600×500×1100	—	—	—	140	220	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54a	კომპლ.	1	1400×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
0.00 Т3	130	უფროსი ექიმი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	1	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 Т3	131	უფროსი ექიმი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	1	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 Т3	132	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
0.00 Т3	133	გასახდელი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	16	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
0.00 Т3	134	ტუალეტი და საშხაპე	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
0.00 Т3	135	ტუალეტი და საშხაპე	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
0.00 Т3	136	გასახდელი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	13	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 Т4	201	მიმღების პოსტი	მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
+3.95 Т4	202	ჰოლი	მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი	31	კომპლ.	?	1800×510×800	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	203	ექიმის ოთახი	მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი	B-65	ც.	1	530×420×2200	—	1	—	100	220	—	—	—
			კარადა	53	ც.	1	1700×500×1850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	204	სტუდენტების ოთახი	აუდიტორიის სკამი საწერი დაფით	34	ც.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 T4	205	ექიმის ოთახი	მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კარადა	53	ც.	1	1700×500×1850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			სასწორი სიმაღლის საზომით	B-65	ც.	1	530×420×2200	—	1	—	100	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	205	ექიმის ოთახი (გაგრძელება)	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	206	პლასტიკური რეკონსტრუქციული ქირურგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	207	რბილი ქსოვილების ქირურგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	208	რბილი ქსოვილების ქირურგის საპროცედურო	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53a	კომპლ.	1	1600×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	2	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	2	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			შესახვევი მაგიდა	M-22	ც.	1	1900×600×840	—	—	—	—	—	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	1	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	208	რბილი ქსოვილების ქირურგის საპროცედურო (გაგრძელება)	ოთხრეფლექტორიანი მოძრავი სამედიცინო სანათი	O-19	ც.	1	1900×550×550	11.2	1	—	160	220	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-14	ც.	1	384×145×300	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	1	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მაგიდა	10	ც.	1	850×630×740	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
+3.95 T4	209	დერმატოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	210	კოსმეტოლოგია	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ორკარიანი სამედიცინო კარადა	M-32	ც.	1	830×450×1600	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	210	კოსმეტოლოგია (გაგრძელება)	მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
			გასასინჯი / საპროცედურო ტახტი	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	211	ყბა-სახის ქირურგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	212	ბარიატრია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი	B-65	ც.	1	530×420×2200	—	1	—	100	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	213	საპროცედურო	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53a	კომპლ.	1	1600×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	2	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	213	საპროცედურო (გაგრძელება)	ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			შესახვევი მაგიდა	M-22	ც.	1	1900×600×840	—	—	—	—	—	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	1	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოთხრეფლექტორიანი მოძრავი სამედიცინო სანათი	O-19	ც.	1	1900×550×550	11.2	1	—	160	220	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-14	ც.	1	384×145×300	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	2	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მაგიდა	10	ც.	1	850×630×740	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
+3.95 T4	214	ტრავმატოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	215	ტრავმატოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	215	ტრავმატოლოგია (გაგრძელება)	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	216	ტრავმატოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	217	გინეკოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			გინეკოლოგიური სავარძელი ელექტრორეგულირებით	G-03	ც.	1	1280- 1820×605×795	52	1	—	200	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	218	გინეკოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			გინეკოლოგიური სავარძელი ელექტრორეგულირებით	G-03	ც.	1	1280- 1820×605×795	52	1	—	200	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	219	გინეკოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			გინეკოლოგიური სავარძელი ელექტრორეგულირებით	G-03	ც.	1	1280- 1820×605×795	52	1	—	200	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	220	ტამბური	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 T4	221	ქალთა ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	222	მამაკაცთა ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	223	შშმპ ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	224	ფლებოტომია	სისხლის აღების სავარძელი	M-45	ც.	1	1850×620×570/870	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	225	ურინოტესტირება	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	226	ჭუჭყიანი საწყობი	ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	10	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 T4	227	სანიტარი	სარეცხი მანქანა საწურით, 3 კგ/სთ	Y-01	ც.	1	600×320×850	54	1	—	1300	220	ც.წყ: დ=15 კ: დ=50; /წყლის ხარჯი ციკლზე 43 ლ/	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
+3.95 T4	228	ტამბური	ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	229	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	230	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	231	ექიმის ოთახი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09s	ც.	1	2000×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			ინსტრუმენტების გადასატანი მაგიდა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	231	ექიმის ოთახი (გაგრძელება)	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	232	ექოსკოპია	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09s	ც.	1	2000×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი	B-64	ც.	1	—	—	1	—	300	220	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	233	დენსიტომეტრია	რენტგენული დენსიტომეტრი DXA	X-22	ც.	1	1860×860×1470	—	1	—	600	220	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			რენტგენდამცავი შირმა	X-10	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კარადა	53	ც.	1	1700×500×1850	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	234	ტკივილის მართვის საპროცედურო	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53a	კომპლ.	1	1600×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	2	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			შესახვევი მაგიდა	M-22	ც.	1	1900×600×840	—	—	—	—	—	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	1	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოთხრეფლექტორიანი მოძრავი სამედიცინო სანათი	O-19	ც.	1	1900×550×550	11.2	1	—	160	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	234	ტკივილის მართვის საპროცედურო (გაგრძელება)	პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-14	ც.	1	384×145×300	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	2	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მაგიდა	10	ც.	2	850×630×740	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 T4	235	საწყობი	სტელაჟი	73	ც.	2	2000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ფარმაცევტული მაცივარი	Z-14	ც.	2	600×607×1300	74	1	—	250	220	—	—	—
+3.95 T4	236	ტკივილის მართვა	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09a	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	237	ტკივილის მართვა	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09s	ც.	1	2000×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			ინსტრუმენტების გადასატანი მაგიდა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	238	ტკივილის მართვა	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09s	ც.	1	2000×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	238	ტკივილის მართვა (გაგრძელება)	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			ინსტრუმენტების გადასატანი მაგიდა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	239	ნევროლოგი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09s	ც.	1	2000×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	240	ტუალეტის ტამბური	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 T4	241	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+3.95 T4	242	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+3.95 T4	243	ჰოლი	მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი	31	კომპლ.	?	1800×510×800	—	—	—	—	—	—	—	—
+3.95 T4	244	ჰოლი	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	301	მიმღები პოსტი	მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
+7.45 T5	302	ჰოლი	მოსაცდელის სკამების კომპლექტი, 4 ადგილი	31	კომპლ.	?	1800×510×800	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	303	ექიმის ოთახი	მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი	B-65	ც.	1	530×420×2200	—	1	—	100	220	—	—	—
			კარადა	53	ც.	1	1700×500×1850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	304	სტუდენტების ოთახი	აუდიტორიის სკამი საწერი დაფით	34	ც.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	305	ექიმის ოთახი	მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	305	ექიმის ოთახი (გაგრძელება)	ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კარადა	53	ც.	1	1700×500×1850	—	—	—	—	—	—	—	—
			სიმაღლისა და წონის ელექტრონული საზომი	B-65	ც.	1	530×420×2200	—	1	—	100	220	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	306	რევმატოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	307	შინაგანი მედიცინა	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	308	ენდოკრინოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	309	ენდოკრინოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	310	ენდოკრინოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	311	კარდიოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	311	კარდიოლოგია (გაგრძელება)	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	312	პულმონოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	313	ექიმის ოთახი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	313	ექიმის ოთახი (გაგრძელება)	კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	314	ოფთალმოლოგია	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	315	ოტორინოლარინგოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	315	ოტორინოლარინგოლოგი (გაგრძელება)	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	316	ოტორინოლარინგოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	317	საპროცედურო	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53a	კომპლ.	1	1600×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	2	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			შესახვევი მაგიდა	M-22	ც.	1	1900×600×840	—	—	—	—	—	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	1	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			ოთხრეფლექტორიანი მოძრავი სამედიცინო სანათი	O-19	ც.	1	1900×550×550	11.2	1	—	160	220	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			გადასატანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-14	ც.	1	384×145×300	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	2	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	317	საპროცედურო (გაგრძელება)	მაგიდა	10	ც.	1	850×630×740	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
+7.45 T5	318	უროლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	319	პროქტოლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09b	ც.	1	დიზაინპროექტით	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	320	ტამბური	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	321	მამაკაცთა ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	322	ქალთა ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	323	შშმპ ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	324	ფლებოტომია	სისხლის აღების სავარძელი	M-45	ც.	1	1850×620×570/870	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	325	ურინოტესტირება	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	326	ჭუჭყიანი საწყობი	ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	10	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	327	სანიტარი	სარეცხი მანქანა საწურით, 3 კგ/სთ	Y-01	ც.	1	600×320×850	54	1	—	1300	220	ც.წყ: დ=15 კ: დ=50; /წყლის ხარჯი ციკლზე 43 ლ/	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
+7.45 T5	328	ტუალეტის ტამბური	ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	329	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	330	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	331	გასტროენტეროლოგი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	331	გასტროენტეროლოგი (გაგრძელება)	სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კარადა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	332	ენდოსკოპიის საკონსულტაციო	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	333	ენდოსკოპიის საპროცედურო	ელექტრული ამომქაჩი ენდოსკოპიური პროცედურებისთვის	N-25	ც.	1	350×230×330	—	1	—	150	220	—	—	—
			ცივი სინათლის წყარო	N-09	ც.	1	155×230×280	—	1	—	100	220	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	2	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			რექტოსკოპი	N-03	ც.	1	650×500×130	—	1	—	20	220	—	—	—
			ანოსკოპი	N-04	ც.	1	—	—	1	—	20	220	—	—	—
			კოლონოფიბროსკოპი	N-07	ც.	1	1200×13.5	—	1	—	220	220	—	—	—
			საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი	Q-01	ც.	1	418×592×1206	—	—	—	—	—	—	—	—
			ენდოსკოპიური მაგიდა	N-10	ც.	1	2000×600×1050	—	—	—	—	—	—	—	—
			ენდოვიდეოსისტემა	N-22	ც.	1	—	—	1	—	500	220	—	—	—
			ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-48 ‡	ც.	1	—	—	1	—	3000	220	—	—	ჩანაწერი არ იკითხება ‡
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	2	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	334	ენდოსკოპიის სასტერილიზაციო	ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
			დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით	S-22	ც.	2	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
			უჟანგავი ლითონის სტელაჟი	72	ც.	1	315×600×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოქნილი ენდოსკოპების დეზინფექტორი	N-24a	ც.	2	620×460×930	52	1	—	330	220	—	—	—
			სამუშაო ზედაპირი	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	335	ენდოსკოპია	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	1	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	1	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	336	პედიატრი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	337	პედიატრი ნევროლოგი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	338	პედიატრი ნევროლოგი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	338	პედიატრი ნევროლოგი (გაგრძელება)	სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კარადა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	339	სტუდენტების ოთახი	აუდიტორიის სკამი საწერი დაფით	34	ც.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+7.45 T5	340	პედიატრი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კარადა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	341	პედიატრი	კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+7.45 T5	342	პედიატრი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის სანათი	O-20	ც.	1	—	0.32	1	დამიწებული როზეტი; H=1000 მმ	170	220	—	—	—
			სტეთოსკოპი	B-67	ც.	1	150×100×50	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელის ოფთალმოსკოპი	D-09	ც.	1	180×39×22	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			ოტოსკოპი / სინუსკოპი	E-14	ც.	1	—	—	—	აკუმულატორი	—	—	—	—	—
			კომბინირებული საწერი მაგიდა	09c	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კარადა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	343	ტუალეტის ტამბური	ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	344	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	345	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+7.45 T5	346	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	401	ექთნის პოსტი	მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
+10.95 T6	402	წამლები და სახარჯი მასალები	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53	კომპლ.	1	2000×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	2	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			უჟანგავი ლითონის სტელაჟი	72	ც.	5	315×600×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			მაგიდა უჟანგავი ლითონის ზედაპირით	M-49	ც.	?	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	403	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	2	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	2	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	404	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	1	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	1	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	405	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	406	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	407	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	408	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	409	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	410	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	411	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	2	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	2	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	412	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	2	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	2	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	413	ექთნის ოთახი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	414	სუფთა თეთრეული	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	415	დასუფთავების ინვენტარის ოთახი	ჰიგიენური ნივთების სარეცხი და სადეზინფექციო დანადგარი	S-19 ‡	ც.	1	630×630×850 ‡	65	3	—	5600	380	ცხ.წყ. d15; კ. d50 / 93°C	გამწოვი: 40; ერთეული წაუკითხავია ‡	—
			სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
+10.95 T6	416	სამედიცინო ნარჩენები	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	2	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	417	ჭუჭყიანი თეთრეული	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	2	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	418	სუდნო	ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
			დამლაგებლის ურიკა	M-28	ც.	1	800×400×1000	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	419	ტამბური	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	420	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+10.95 T6	421	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+10.95 T6	422	ექიმის ოთახი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	1	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	423	შეხვედრების ოთახი და საორდინატორო	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	2	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	2	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სავარძელი / დივანი	26	ც.	1	1475×800×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	424	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	1	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	1	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	1	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	1	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	1	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	425	გასახდელი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	10	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	426	ტუალეტი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	427	გასახდელი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	10	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	428	სანიტარიული კვანძი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	429	სავარჯიშო დარბაზი	სარბენი ბილიკი	F-23	ც.	2	1600×700×1300	—	1	—	300	220	—	—	—
			განტვირთვის სისტემა (Un-Weighting System)	F-15	ც.	2	—	—	—	ბატარეა 9 V	—	—	—	—	—
			ელექტრული დახრილობის მაგიდა (Electric Tilting Table)	F-16	ც.	1	1990×790×840	—	1	—	100	220	—	—	—
			ველოერგომეტრი	F-22	ც.	3	990×550×1340	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	430	ექიმის კაბინეტი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	1	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	431	მასაჟი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	1	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	1	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54d	კომპლ.	1	—×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			მასაჟის მაგიდა	M-23	ც.	1	2000×650×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	432	ექიმის კაბინეტი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	433	ფიზიოთერაპიის ოთახი	ფიზიოთერაპიული ტახტი	F-01	ც.	1	2040×650×690	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	1	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ვერცხლისწყლის გამომსხივებელი	F-19	ც.	1	500×575×1750	—	1	—	1000	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+10.95 T6	434	ფიზიოთერაპია	ფიზიოთერაპიული ტახტი	F-01	ც.	1	2040×650×690	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	1	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ვერცხლისწყლის გამომსხივებელი	F-19	ც.	1	500×575×1750	—	1	—	1000	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+10.95 T6	435	სავარჯიშო დარბაზი	ძალოვანი სავარჯიშო სისტემა (Gym Weight System)	F-13	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტეპერი	F-25	ც.	1	1700×850×1360	—	—	—	—	—	—	—	—
			სარბენი ბილიკი	F-23	ც.	1	1600×700×1300	—	1	—	300	220	—	—	—
			მხრის კუნთების სავარჯიშო მოწყობილობა	F-20	ც.	1	1200×600×432	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	436	მასაჟი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	1	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	1	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54d	კომპლ.	1	—×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			მასაჟის მაგიდა	M-23	ც.	1	2000×650×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
+10.95 T6	437	ლიმფოდრენაჟი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	ც.	1	1850×600×500	22.4	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53	კომპლ.	1	2000×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			სტაციონარული სადეზინფექციო რეცირკულატორი ულტრაიისფერი ნათურით	S-08	ც.	1	290×160×630	—	1	—	110	220	—	—	—
+10.95 T6	438	ჰიდრომასაჟი	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54d	კომპლ.	1	—×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
+14.45 T7	501	ექიმის ოთახი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	1	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+14.45 T7	502	შეხვედრების ოთახი და საორდინატორო	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	2	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			საოფისე კარადა	49	ც.	2	1000×450×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სავარძელი / დივანი	26	ც.	1	1475×800×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	503	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	1	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	1	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	1	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	1	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	1	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+14.45 T7	504	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	2	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	2	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+14.45 T7	505	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	1	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	1	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	1	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	506	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	507	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+14.45 T7	508	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	509	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	510	პალატა	რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+14.45 T7	511	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	512	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	2	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	2	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	513	პალატა	სარეაბილიტაციო სამედიცინო საწოლი	M-01	ც.	2	2000×930×970	114	1	—	500	220	—	—	—
			ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	2	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
			გასაშლელი სავარძელი	25a	ც.	2	850×800×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	2	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ტელევიზორი	V-01	ც.	2	—	—	1	—	250	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			პალატის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-46	ც.	2	1500×240×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	2000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ხელსაბანი	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
			საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	514	ექთნის ოთახი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+14.45 T7	515	სუფთა თეთრეული	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+14.45 T7	516	დასუფთავების ინვენტარის ოთახი	ჰიგიენური ნივთების სარეცხი და სადეზინფექციო დანადგარი	S-19 ‡	ც.	1	630×630×850 ‡	65	3	—	5600	380	ცხ.წყ. d15; კ. d50 / 93°C	გამწოვი: 40; ერთეული წაუკითხავია ‡	—
			სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
+14.45 T7	517	სამედიცინო ნარჩენები	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	2	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
+14.45 T7	518	ჭუჭყიანი თეთრეული	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	2	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
+14.45 T7	519	სუდნო	ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
			დამლაგებლის ურიკა	M-28	ც.	1	800×400×1000	—	—	—	—	—	—	—	—
+14.45 T7	520	ტამბური	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+14.45 T7	521	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+14.45 T7	522	ტუალეტი	უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+14.45 T7	უნომრო	ექთნის პოსტი (უნომრო)	მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
+14.45 T7	უნომრო	წამლები / სახარჯი მასალები (უნომრო)	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები, სამუშაო ზედაპირი და ჩაშენებული ფარმაცევტული მაცივარი	M-53	კომპლ.	1	2000×600×850	—	1	—	140	220	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	2	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			უჟანგავი ლითონის სტელაჟი	72	ც.	5	315×600×1800	—	—	—	—	—	—	—	—
			მაგიდა უჟანგავი ლითონის ზედაპირით	M-49	ც.	?	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	601	საოპერაციო	ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა	O-17 ‡	ც.	1	2160×550×750	—	1	—	500	220	—	—	—
			ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი	O-21	კომპლ.	1	1405×860	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	2	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	5	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-48 ‡	ც.	2	—	—	1	—	3000	220	—	—	ჩანაწერი არ იკითხება ‡
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი	Q-01	ც.	1	418×592×1206	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მონიტორი	B-03	ც.	1	—	—	1	—	350	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	601	საოპერაციო (გაგრძელება)	სამედიცინო სამანიპულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიკა	M-15	ც.	1	605×810×900	—	—	—	—	—	—	—	—
			დეფიბრილატორი	O-02	ც.	1	510×400×140	—	1	—	180	220	—	—	—
			პორტატული ლაზერული ქირურგიული აპარატი	O-13	ც.	1	620×370×190	—	1	—	700	220	—	—	—
			ელექტროქირურგიული აპარატი	O-11	ც.	1	356×490×210	—	1	—	800	220	—	—	—
			თორაკალური ამომქაჩი	O-31	ც.	1	350×230×360	—	1	—	400	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-32	ც.	1	490×332×370	—	1	—	300	220	—	—	—
			მაღალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-33	ც.	1	350×230×330	—	1	—	500	220	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები	O-03	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			საოპერაციო მიკროსკოპი	O-04 ‡	ც.	1	950×630×190	—	1	—	70	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-34	ც.	1	760×430×1140	—	1	—	500	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	1	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა	M-18	ც.	1	700×600×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-11	ც.	1	630×520×1135	—	1	—	370	220	—	—	—
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-09	ც.	1	875×610×1190	—	1	—	300	220	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	3	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი ელექტრო და მონაცემთა როზეტებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი სამედიცინო აირების გამოსასვლელებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი	—	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	602	სქრაბ რუმი	წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი	W-05	ც.	1	1500×400×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
+17.95 T8	603	საოპერაციო	ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა	O-17 ‡	ც.	1	2160×550×750	—	1	—	500	220	—	—	—
			ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი	O-21	კომპლ.	1	1405×860	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	2	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	5	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-48 ‡	ც.	2	—	—	1	—	3000	220	—	—	ჩანაწერი არ იკითხება ‡
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი	Q-01	ც.	1	418×592×1206	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მონიტორი	B-03	ც.	1	—	—	1	—	350	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	603	საოპერაციო (გაგრძელება)	სამედიცინო სამანიპულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიკა	M-15	ც.	1	605×810×900	—	—	—	—	—	—	—	—
			დეფიბრილატორი	O-02	ც.	1	510×400×140	—	1	—	180	220	—	—	—
			პორტატული ლაზერული ქირურგიული აპარატი	O-13	ც.	1	620×370×190	—	1	—	700	220	—	—	—
			ელექტროქირურგიული აპარატი	O-11	ც.	1	356×490×210	—	1	—	800	220	—	—	—
			თორაკალური ამომქაჩი	O-31	ც.	1	350×230×360	—	1	—	400	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-32	ც.	1	490×332×370	—	1	—	300	220	—	—	—
			მაღალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-33	ც.	1	350×230×330	—	1	—	500	220	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები	O-03	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			საოპერაციო მიკროსკოპი	O-04 ‡	ც.	1	950×630×190	—	1	—	70	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-34	ც.	1	760×430×1140	—	1	—	500	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	1	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა	M-18	ც.	1	700×600×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-11	ც.	1	630×520×1135	—	1	—	370	220	—	—	—
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-09	ც.	1	875×610×1190	—	1	—	300	220	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	3	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი ელექტრო და მონაცემთა როზეტებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი სამედიცინო აირების გამოსასვლელებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი	—	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	604	საოპერაციო	ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა	O-17 ‡	ც.	1	2160×550×750	—	1	—	500	220	—	—	—
			ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი	O-21	კომპლ.	1	1405×860	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	2	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	5	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-48 ‡	ც.	2	—	—	1	—	3000	220	—	—	ჩანაწერი არ იკითხება ‡
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი	Q-01	ც.	1	418×592×1206	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მონიტორი	B-03	ც.	1	—	—	1	—	350	220	—	—	—
			სამედიცინო სამანიპულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიკა	M-15	ც.	1	605×810×900	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	604	საოპერაციო (გაგრძელება)	დეფიბრილატორი	O-02	ც.	1	510×400×140	—	1	—	180	220	—	—	—
			პორტატული ლაზერული ქირურგიული აპარატი	O-13	ც.	1	620×370×190	—	1	—	700	220	—	—	—
			ელექტროქირურგიული აპარატი	O-11	ც.	1	356×490×210	—	1	—	800	220	—	—	—
			თორაკალური ამომქაჩი	O-31	ც.	1	350×230×360	—	1	—	400	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-32	ც.	1	490×332×370	—	1	—	300	220	—	—	—
			მაღალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-33	ც.	1	350×230×330	—	1	—	500	220	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები	O-03	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			საოპერაციო მიკროსკოპი	O-04 ‡	ც.	1	950×630×190	—	1	—	70	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-34	ც.	1	760×430×1140	—	1	—	500	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	1	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა	M-18	ც.	1	700×600×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-11	ც.	1	630×520×1135	—	1	—	370	220	—	—	—
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-09	ც.	1	875×610×1190	—	1	—	300	220	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	3	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი ელექტრო და მონაცემთა როზეტებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი სამედიცინო აირების გამოსასვლელებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი	—	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	605	სქრაბ რუმი	წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი	W-05	ც.	1	1500×400×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
+17.95 T8	606	საოპერაციო	ექვსსექციანი უნივერსალური ჰიდრავლიკური საოპერაციო მაგიდა	O-17 ‡	ც.	1	2160×550×750	—	1	—	500	220	—	—	—
			ექვსრეფლექტორიანი სტაციონარული სამედიცინო სანათი	O-21	კომპლ.	1	1405×860	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა	M-17	ც.	2	760×380×740/1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	5	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-48 ‡	ც.	2	—	—	1	—	3000	220	—	—	ჩანაწერი არ იკითხება ‡
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			საინჰალაციო ნარკოზის აპარატი	Q-01	ც.	1	418×592×1206	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მონიტორი	B-03	ც.	1	—	—	1	—	350	220	—	—	—
			სამედიცინო სამანიპულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიკა	M-15	ც.	1	605×810×900	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	606	საოპერაციო (გაგრძელება)	დეფიბრილატორი	O-02	ც.	1	510×400×140	—	1	—	180	220	—	—	—
			პორტატული ლაზერული ქირურგიული აპარატი	O-13	ც.	1	620×370×190	—	1	—	700	220	—	—	—
			ელექტროქირურგიული აპარატი	O-11	ც.	1	356×490×210	—	1	—	800	220	—	—	—
			თორაკალური ამომქაჩი	O-31	ც.	1	350×230×360	—	1	—	400	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-32	ც.	1	490×332×370	—	1	—	300	220	—	—	—
			მაღალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-33	ც.	1	350×230×330	—	1	—	500	220	—	—	—
			დაბალი წნევის ქირურგიული ამომქაჩი	O-24	ც.	1	350×230×330	—	1	—	400	220	—	—	—
			ქირურგიული ინსტრუმენტების დიდი ნაკრები	O-03	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			საოპერაციო მიკროსკოპი	O-04 ‡	ც.	1	950×630×190	—	1	—	70	220	—	—	—
			სისხლის გამათბობელი	O-34	ც.	1	760×430×1140	—	1	—	500	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	1	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	1	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			საანესთეზიო მაგიდა ტუმბოთი / ურიკა	M-18	ც.	1	700×600×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	Q-11	ც.	1	630×520×1135	—	1	—	370	220	—	—	—
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-09	ც.	1	875×610×1190	—	1	—	300	220	—	—	—
			ბიქსების დასადგმელი	M-09	ც.	3	d=520: H=1100	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი ელექტრო და მონაცემთა როზეტებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის ტექნიკური პანელი სამედიცინო აირების გამოსასვლელებისთვის	—	ც.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			კედლის გასწვრივ სამუშაო ზედაპირისა და კარადების ბლოკი	—	კომპლ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	607	ბავშვთა პოსტოპი	ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი	M-06	ც.	2	2150×930×900	—	1	—	500	220	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	2	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	2	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	2	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	4	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი	B-04	ც.	2	—	—	1	—	350	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	2	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-47	ც.	2	1700×400×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	3000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ექთნის მაგიდა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამუშაო სკამი	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	608	წამლის შესანახი ოთახი	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54a	კომპლ.	1	1400×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³	Z-10	ც.	1	600×500×1100	—	—	—	140	220	—	—	—
+17.95 T8	609	პოსტოპი	ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი	M-06	ც.	4	2150×930×900	—	1	—	500	220	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	4	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	5	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	4	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	4	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	8	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი	B-04	ც.	4	—	—	1	—	350	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	4	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-47	ც.	4	1700×400×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	3000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+17.95 T8	610	წამლის შესანახი ოთახი	სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54a	კომპლ.	1	1400×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³	Z-10	ც.	1	600×500×1100	—	—	—	140	220	—	—	—
			ფარმაცევტული მაცივარი	Z-14	ც.	1	600×607×1300	74	1	—	250	220	—	—	—
			დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით	S-22	ც.	1	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	611	სანიტარი	ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
+17.95 T8	612	სანიტარი	ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
+17.95 T8	613	ჭუჭყიანი საწყობი	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	12	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	614	სუფთა საწყობი	უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	4	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	615	აპარატურის საწყობი	უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	4	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	616	ქალთა გასახდელი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	9	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	617	მამაკაცთა გასახდელი	ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადა	55	ც.	9	400×515×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	618	საშხაპე	საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+17.95 T8	619	ტუალეტი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+17.95 T8	620	საშხაპე	საშხაპე	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+17.95 T8	621	ტუალეტი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+17.95 T8	622	მიღება	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	623	რეცხვა	წინასაოპერაციო ქირურგიული ხელსაბანი	W-05	ც.	1	1500×400×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			გამწოვი ქოლგა	S-50	ც.	2	1300×700×350	—	—	—	—	—	—	გამწოვი 750 მ³/სთ; d150 მმ	—
			საჰაერო პისტოლეტი	S-61	ც.	1	274×20×650	—	—	—	—	—	—	—	ჰაერი: 1 ნმ³/სთ
			წყლის პისტოლეტი	S-60	ც.	1	274×20×650	—	—	—	—	—	გაწმენდილი წყალი: 0.7 მ³/სთ	—	—
			ორკარიანი გამტარი სარეცხი-სადეზინფექციო მანქანა	S-20	ც.	1	743 × 599×1750	450	3	—	24 000	380	ც.წყ. d15; 45 ლ/ციკლი; კ. d100	—	—
+17.95 T8	624	დაპაკეტება	მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით	S-22	ც.	1	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
			ორთქლის გამტარი სტერილიზატორი	S-16 ‡	ც.	2	1395×1248×1677	1100	3	—	18 000	380	ც.წყ. d15; 2–4 ბარი; 160 ლ/ციკლი; ტრაპი d50	გამწოვი 10 მ³/სთ	d20; 6–8 ბარი; აირის სახეობა არ იკითხება ‡
			შესაფუთი მოწყობილობა მაგიდაზე	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	625	სანიტარიული გამტარი	გეგმაზე აღჭურვილობა არ არის ნაჩვენები.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	626	სასტერილიზაციო და სუფთა საწყობი	უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	4	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	627	ინტენსიური თერაპიის დარბაზი	ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი	M-06	ც.	3	2150×930×900	—	1	—	500	220	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	3	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	3	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	3	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	3	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	6	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი	B-04	ც.	3	—	—	1	—	350	220	—	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

პეტრე შოთაძის საუნივერსიტეტო კლინიკა | ს-1

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	627	ინტენსიური თერაპიის დარბაზი (გაგრძელება)	პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	3	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-47	ც.	3	1700×400×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	3000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			მორიგე ექთნის მაგიდა-დახლი	20	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-09	ც.	3	875×610×1190	—	1	—	300	220	—	—	—
+17.95 T8	628	ბოქსირებული	ოთხსექციანი სარეანიმაციო საწოლი	M-06	ც.	1	2150×930×900	—	1	—	500	220	—	—	—
			თაშტების დასადგმელი	M-10	ც.	1	d=500 H=850	—	—	—	—	—	—	—	—
			საინფუზიო შტატივი	M-13	ც.	1	d=550 H=1720	—	—	—	—	—	—	—	—
			ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი	S-07	ც.	1	1070×160×1155	—	1	ჩამრთველი ოთახის გარეთ, კართან; სასიგნალო ტაბლო	200	220	—	—	—
			პალატის საწოლის მაგიდა ტუმბოთი	M-24 ‡	ც.	1	740×490×850/11 ‡	—	—	—	—	—	—	—	—
			სამედიცინო საინსტრუმენტო მოძრავი მაგიდა, 3 დონე	M-14	ც.	2	670×470×830	—	—	—	—	—	—	—	—
			სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორი	B-04	ც.	1	—	—	1	—	350	220	—	—	—
			პორტატული ხელის რესპირატორი (ამბუ)	Q-12	ც.	1	350×265×170	—	1	—	—	—	—	—	—
			ინტენსიური თერაპიის კედლის ელექტრო და სამედიცინო აირების პანელი	M-47	ც.	1	1700×400×150	—	1	კედელზე, H=1400 მმ	3000	220	—	—	ჟანგბადი; შეკუმშული ჰაერი; ვაკუუმი; H=1400 მმ
			ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი	Q-09	ც.	1	875×610×1190	—	1	—	300	220	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+17.95 T8	629	სანიტარი	სარეცხი მანქანა საწურით, 10 კგ/სთ	Y-02a	ც.	1	595×600×850	73	1	—	980	220	ც.წყ.: d15 კ: d50;	—	—
			ორსექციანი უჟანგავი ლითონის სამრეცხაო ნიჟარა	W-06	ც.	1	770×530×300	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—
			ჩასარეცხი ნიჟარა / დრაინერი	W-02_S	ც.	1	600×600×600	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15, კ: d100	—	—
+17.95 T8	630	სუფთა თეთრეული	უჟანგავი ლითონის საწარმოო სტელაჟი	S-25	ც.	3	1500×400×1900	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	631	მედიკამენტები და სახარჯი მასალები	დამხმარე მაგიდა უჟანგავი ზედაპირით	S-22	ც.	1	800×600×900	—	—	—	—	—	—	—	—
			მბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	ც.	1	d=380 H=450-670	—	—	—	—	—	—	—	—
			ფარმაცევტული მაცივარი	Z-14	ც.	1	600×607×1300	74	1	—	250	220	—	—	—
			საყოფაცხოვრებო მაცივარი, 0.2 მ³	Z-10	ც.	1	600×500×1100	—	—	—	140	220	—	—	—
			სამედიცინო ავეჯის ნაკრები: ნიჟარა, ზედა/ქვედა კარადები და სამუშაო ზედაპირი	M-54a	კომპლ.	1	1400×600×850	—	—	—	—	—	ც.წყ.: d15 ცხ.წყ.: d15 კ: d50	—	—

ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული / ნიშნული	სათავსის ნომერი	სათავსის დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი	ერთ.	რაოდ.	გაბარიტები, მმ	მასა, კგ	ფაზა	ელექტრომიერთების პირობა	სიმძლავრე, W*	ძაბვა, V	წყალი / კანალიზაცია	ვენტილაცია / გაგრილება	სამედიცინო აირები
+17.95 T8	632	ტუალეტი	ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
			უნიტაზი	—	ც.	1	675×520×750	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; კ. d100	—	—
+17.95 T8	633	ჭუჭყიანი დაყოვნება	ავზი თეთრეულისთვის	M-52	ც.	3	Ø=400 H=470	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	634	სტუდენტების დაკვირვების ოთახი	აუდიტორიის სკამი საწერი დაფით	34	ც.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			კომპიუტერული პროექტორი	V-14	ც.	1	—	—	1	—	300	220	—	—	—
			საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09s	ც.	1	2000×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			გადასატანი საპროექციო ეკრანი	76	ც.	1	2000×1600	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	635	საორდინატორო	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	2	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	2	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	2	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სავარძელი / დივანი	26	ც.	1	1475×800×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			ხელსაბანი	—	ც.	1	—	—	—	—	—	—	ც.წყ. d15; ცხ.წყ. d15; კ. d50	—	—
+17.95 T8	636	უფროსი ექთანი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			რბილი სკამი	30	ც.	1	650×650×800	—	—	—	—	—	—	—	—
			კარადა	არ აქვს	ც.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+17.95 T8	637	ექიმის ოთახი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი	09	ც.	1	1200×650×750	—	—	—	—	—	—	—	—
			მოძრავი სამუშაო სავარძელი	24	ც.	1	660×635×850	—	—	—	—	—	—	—	—
			კომპიუტერის კომპლექტი	V-04 ‡	კომპლ.	1	—	—	1	დამიწებული როზეტი, 220 V; H=300 მმ / მაგიდაზე	0.5 ‡	—	—	—	—
			პრინტერი	V-09 ‡	ც.	1	—	—	1	—	0.3 ‡	—	—	—	—
			ნეგატოსკოპი	X-04 ‡	ც.	1	505×502×25	—	1	დამიწებული როზეტი; H=1600–1800 მმ	0.26 ‡	220	—	—	—
			ნახევრად რბილი სკამი	22	ც.	2	400×400×800	—	—	—	—	—	—	—	—