შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობე ჯგუფი.	+1, +2, +3 სართული
თვ-2 (303.3) თვაშეყრის ჯგუფი	+1 სართული
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	+1, +2 სართული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: **მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B**	**II-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობე ჯგუფი **სწ-2**	4	2
თვაშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	2	1
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	5	2
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	16.80	14.20
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		3

ფართობის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი **სწ-2**	2420	942.0
თვაშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	880	31.95
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	2140	110.0
იატაკის საერთო ფართობი =	**2800.5**	
იატაკების რაოდენობა =	**3**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**3118.2**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები **ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით**									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-9 **ღეძებში**	1.0მ	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს
9-1 **ღერძებში**	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
ა-გ **ღეძებში**	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
გ-ა **ღერძებში**	3.5 მ	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
სასაწყობე ჯგუფი **სწ-2**	-	-	კი	-	-	კი	კი
თვაშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	-	-	კი	-	-	კი	
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	-	-	კი	-	-	კი	
კიბის უჯრედი	-	-	-	-	-	-	
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	-	-	
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				-			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
სასაწყობე ჯგუფი **სწ-2**	კი	-
თვაშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	კი	-
საქმიანი ჯგუფი **სქ**		
კიბის უჯრედი	კი	-

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა**	**გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი**	**გასასვლელი საშუალებების სიგანე**					
				გზა-კიბეები		**დერაფანი,**		**გასასვლელის გზა-კარი**	
				მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**მოთხოვნილი**	**გათვალისწინებული**	**მოთხოვნილი**	**გათვალისწინებული**
+1 სართული	**29**	**2**	**4** (გარე გასასვლელი გზა-კარი)	**0,9**	**>0,9**	**-**	**-**	**0,82**	**>0,82**
+2 სართული	**31**	**2**	**2** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**0,9**	**>0,9**	**-**	**-**	**0,82**	**>0,82**
+2 სართული	**21**	**2**	**2** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**0,9**	**>0,9**	**-**	**-**	**0,82**	**>0,82**

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების **ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით**											
სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**ფიქსირებული მოწყობილობები**									
		უნიტაზი		**ხელსაბანი**		**აბაზანა/შხაპი**		**წყლის დასალევი შადრევნები**		**სამომსახურეო ნიჟარა**	
		მოთხოვნილი რაოდენობა	წინებული გათვალისწინებული რაოდენობა	მოთხოვნილი რაოდენობა	წინებული გათვალისწინებული რაოდენობა	მოთხოვნილი რაოდენობა	წინებული გათვალისწინებული რაოდენობა	მოთხოვნილი რაოდენობა	წინებული გათვალისწინებული რაოდენობა	მოთხოვნილი რაოდენობა	წინებული გათვალისწინებული რაოდენობა
+1, +2, 3 სართული	**96**	2	3	2	3	-	-	1	1	1	1

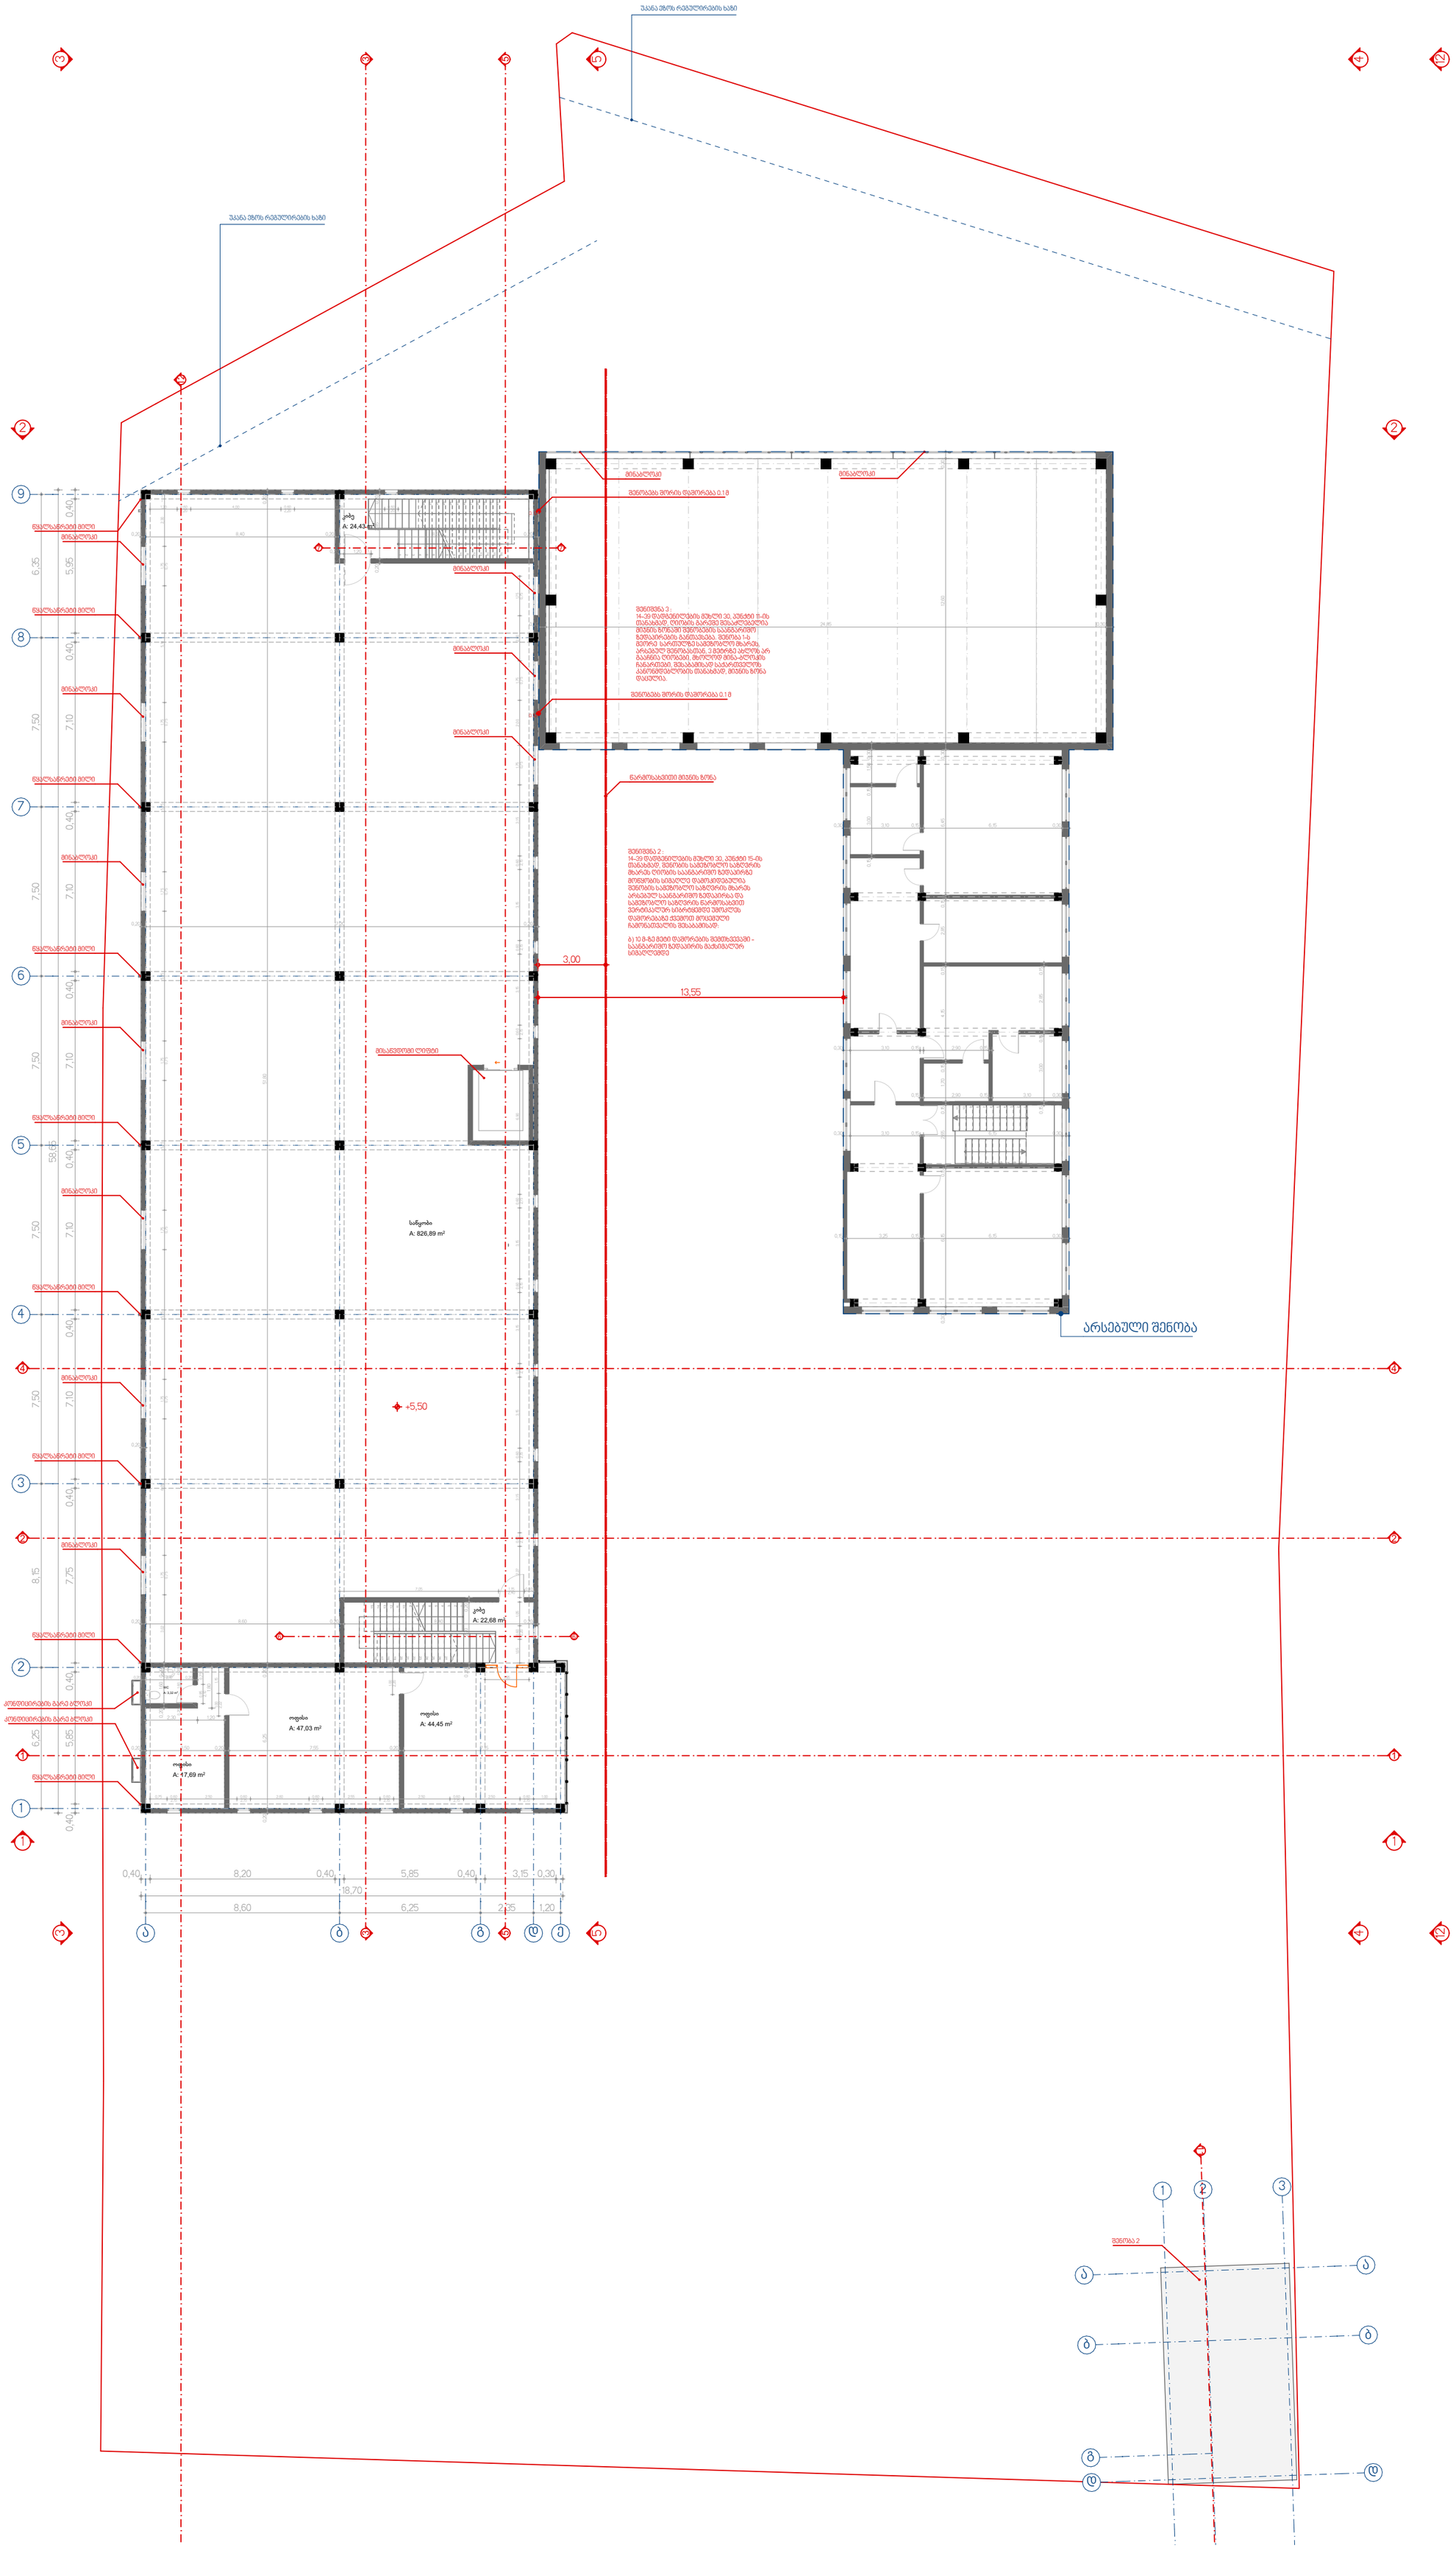

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- 0.00 arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

SeniSvna:

1. 14–39 დადგენილების მუხლი 30, პუნქტი 11-ის თანახმად, ღიობის გარეშე შესაძლებელია მიჯნის ზონაში შენობების საანგარიშო ზედაპირების განთავსება. შენობა 1-ს პირველ სართულზე სამეზობლო მხარეს, არსებულ შენობასთან, არ გააჩნია ღიობები, შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მიჯნის ზონა დაცულია.

2. 14–39 დადგენილების მუხლი 30, პუნქტი 15-ის თანახმად, შენობის სამეზობლო საზღვრის მხარეს ღიობის საანგარიშო ზედაპირზე მოწყობის სიმაღლე დამოკიდებულია შენობის სამეზობლო საზღვრის მხარეს არსებულ საანგარიშო ზედაპირსა და სამეზობლო საზღვრის წარმოსახვით ვერტიკალურ სიბრტყემდე უმოკლეს დაშორებაზე ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალის შესაბამისად:

ბ) 10 მ-ზე მეტი დაშორების შემთხვევაში – საანგარიშო ზედაპირის მაქსიმალურ სიმაღლემდე

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

sarTulis gegma niSnulze

masStabi 1:200

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- 0.00 arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

SeniSvna:

1. 14–39 დადგენილების მუხლი 30, პუნქტი 11-ის თანახმად, ღიობის გარეშე შესაძლებელია მიჯნის ზონაში შენობების საანგარიშო ზედაპირების განთავსება. შენობა 1-ს პირველ სართულზე სამეზობლო მხარეს, არსებულ შენობასთან, არ გააჩნია ღიობები, შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მიჯნის ზონა დაცულია.

2. 14–39 დადგენილების მუხლი 30, პუნქტი 15-ის თანახმად, შენობის სამეზობლო საზღვრის მხარეს ღიობის საანგარიშო ზედაპირზე მოწყობის სიმაღლე დამოკიდებულია შენობის სამეზობლო საზღვრის მხარეს არსებულ საანგარიშო ზედაპირსა და სამეზობლო საზღვრის წარმოსახვით ვერტიკალურ სიბრტყემდე უმოკლეს დაშორებაზე ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალის შესაბამისად:

ბ) 10 მ-ზე მეტი დაშორების შემთხვევაში - საანგარიშო ზედაპირის მაქსიმალურ სიმაღლემდე

შენობა 1
შენობა 2
შენობა 3
არსებული შენობა
მიჯნა
მიჯნასთან ღიობის შეზღუდული ნაწილი (მასტაბი)

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

SeniSvna:

1. 14–39 დადგენილების მუხლი 30, პუნქტი 11-ის თანახმად, ღიობის გარეშე შესაძლებელია მიჯნის ზონაში შენობების საანგარიშო ზედაპირების განთავსება. შენობა 1-ს პირველ სართულზე სამეზობლო მხარეს, არსებულ შენობასთან, არ გააჩნია ღიობები, შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მიჯნის ზონა დაცულია.

2. 14–39 დადგენილების მუხლი 30, პუნქტი 15-ის თანახმად, შენობის სამეზობლო საზღვრის მხარეს ღიობის საანგარიშო ზედაპირზე მოწყობის სიმაღლე დამოკიდებულია შენობის სამეზობლო საზღვრის მხარეს არსებულ საანგარიშო ზედაპირსა და სამეზობლო საზღვრის წარმოსახვით ვერტიკალურ სიბრტყემდე უმოკლეს დაშორებაზე ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალის შესაბამისად:

ბ) 10 მ-ზე მეტი დაშორების შემთხვევაში – საანგარიშო ზედაპირის მაქსიმალურ სიმაღლემდე

damkveTi:
alida talibova
Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava
proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba
sawyobi
axvledianis 3

TariRi: 12/05/23
saxuravis gegma
masStabi 1:200

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

misawvdomi s

mosatrialebeli sivrceebi

varianti 1



varianti 2



varianti 3



varianti 4



karis win Tavisufali sivrce



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
winidan misawvdomi - gamoweviT gaRe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
winidan misawvdomi - miwoliT gaReba



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - gamowe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
saketis mxridan misawvdomi - gamowev



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - gamowe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
saketis mxridan misawvdomi - miwoliT g
120 min. Tu mowyobilia mimxuravi



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - miwoliT
120 min. Tu mowyobilia mimxuravi

misawvdomi tualeti mimRebis

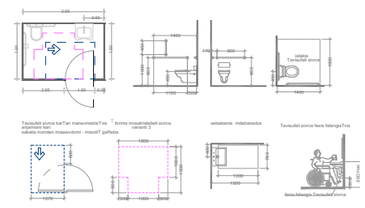

samomsaxuro niJara

wylis dasalevi Sadrevani

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

sarTulis gegma niSnulze

masStabi 1:200

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- 0.00 arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

misawvdomi s

mosatrialebeli sivrceebi

varianti 1



varianti 2



varianti 3



varianti 4



karis win Tavisufali sivrce



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
winidan misawvdomi - gamoweviT gaRe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
winidan misawvdomi - miwoliT gaReba



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - gamowe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
saketis mxridan misawvdomi - gamowev



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - gamowe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
saketis mxridan misawvdomi - miwoliT g
120 min. Tu mowyobilia mimxuravi



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - miwoliT g
120 min. Tu mowyobilia mimxuravi

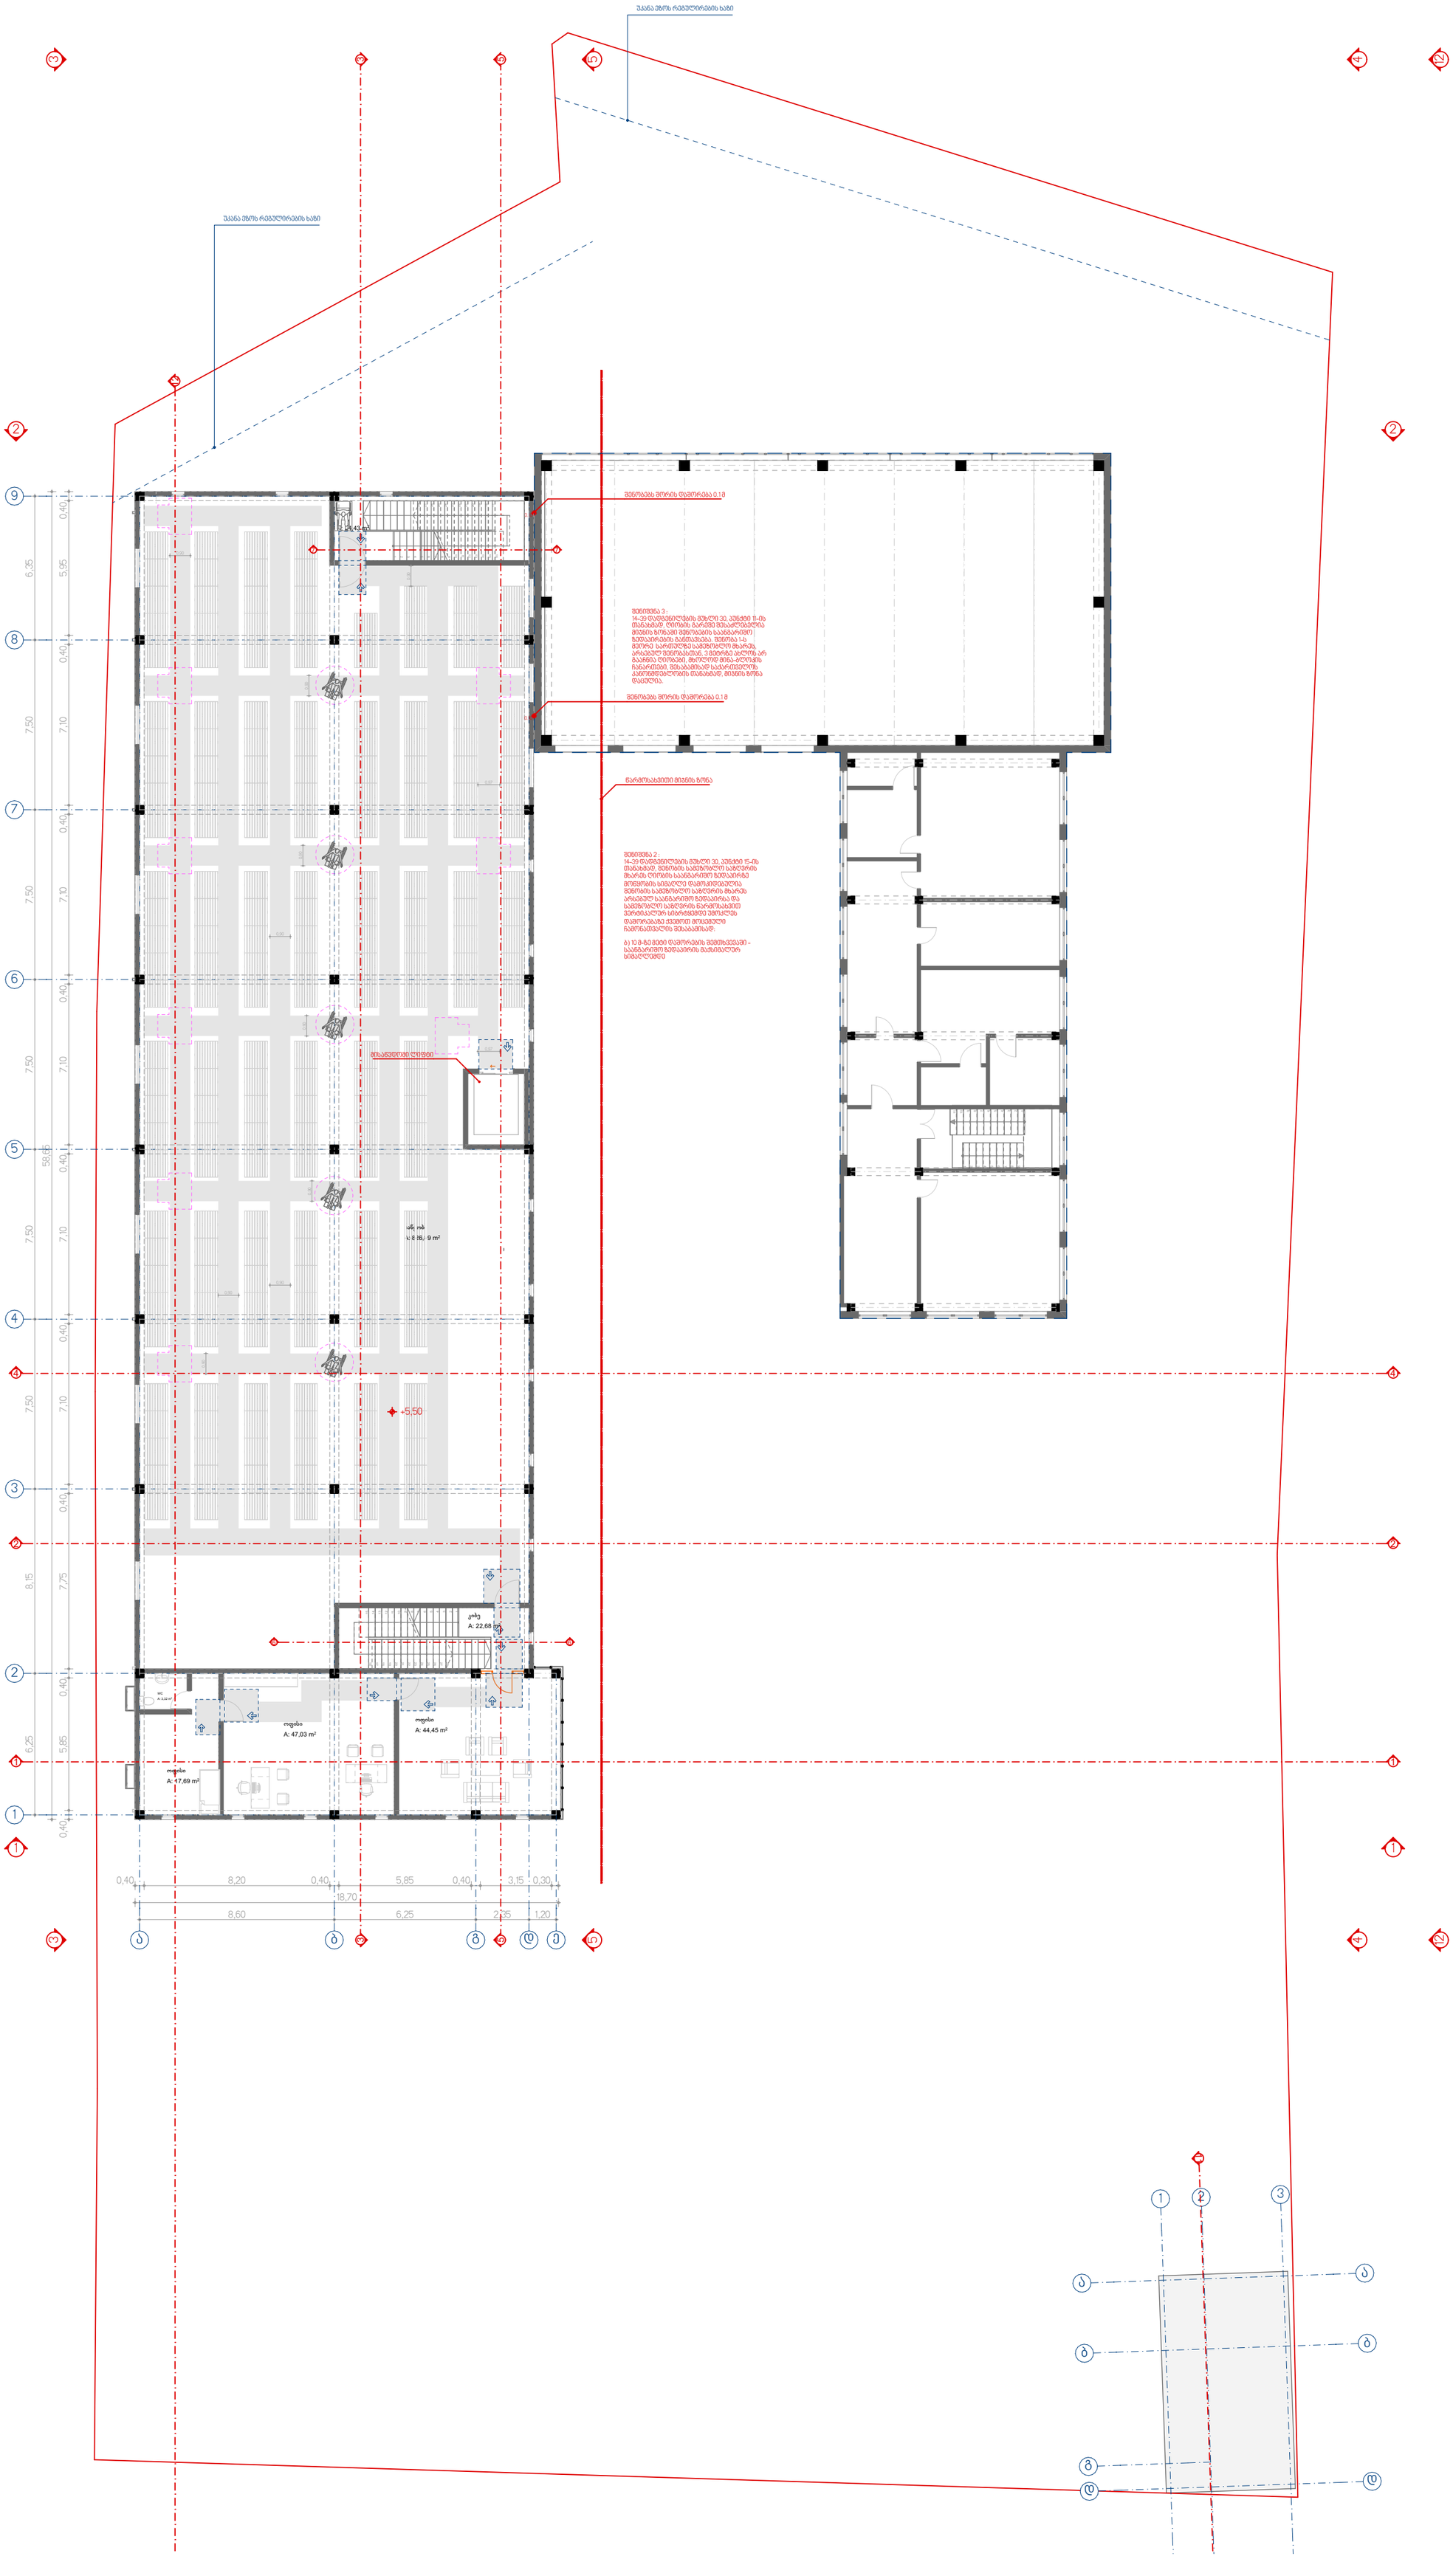
შპაგლოვანი ლითონის ბადით დაცული ორმაგი მინის ფანჯრების ბლოკები
შპაგლოვანი ლითონის ბადით დაცული ორმაგი მინის ფანჯრების ბლოკები
მეხანძრო კიბე
მეხანძრო ლითონის კარი
მეხანძრო ლითონის კარი
მეხანძრო ლითონის კარი

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

misawvdomi s

mosatrialebeli sivrceebi

varianti 1



varianti 2



varianti 3



varianti 4



karis win Tavisufali sivrce



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
winidan misawvdomi - gamoweviT gaRe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
winidan misawvdomi - miwoliT gaReba



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - gamowe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
saketis mxridan misawvdomi - gamowev



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - gamowe



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
saketis mxridan misawvdomi - miwoliT g
120 min. Tu mowyobilia mimxuravi



Tavisufali sivrce karTan manevrirebisTvi
- anjamiani kari
anjamis mxridan misawvdomi - miwoliT g
120 min. Tu mowyobilia mimxuravi

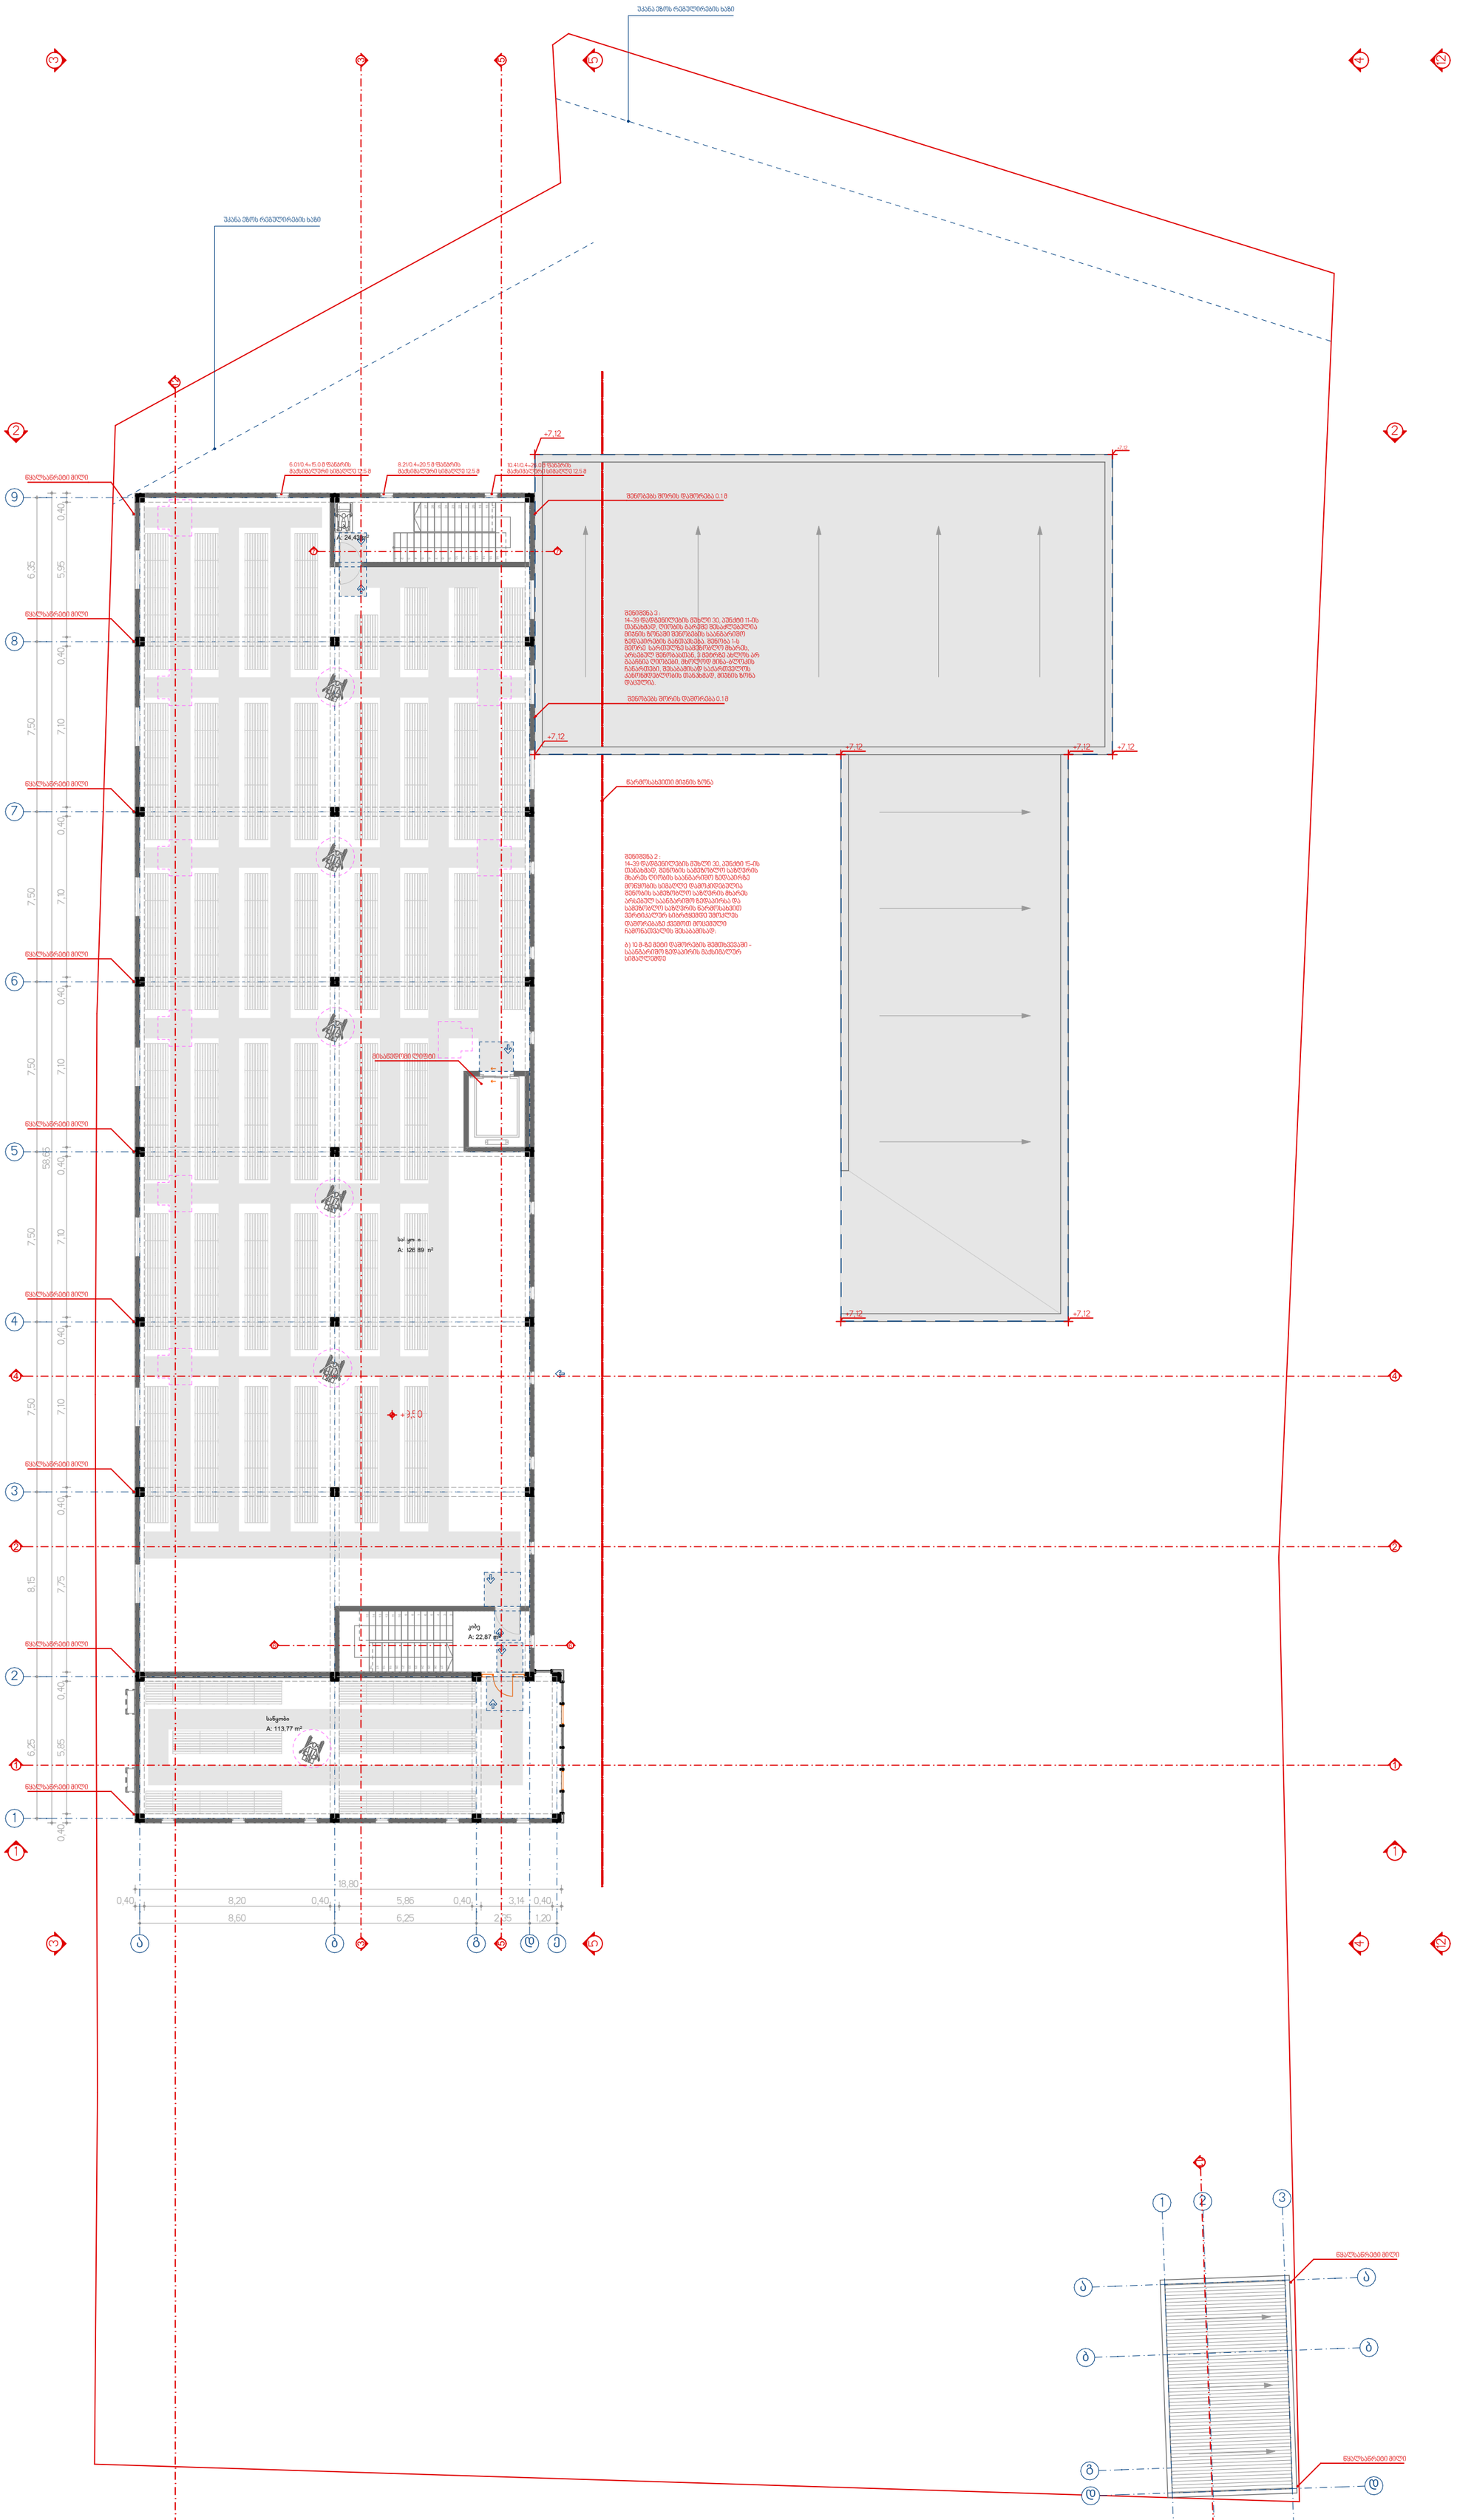

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

sarTulis gegma niSnulze

masStabi 1:200

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- 0.00 arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

- EXIT saevakuacio gasasvlelis maCve
- xelis cecxlmaqri
- saxanZro gangaSis signali
- damkavebelTa Setyobinebis sis
- sagangebo xmovani gangaSis s
- kvamlis avtomaturi aRmomCen
- 1 saaTiani cecxlmedegi ke
- 2 saaTiani cecxlmedegi ke
- sakomunikacio saSualeba

sawyobi	
809.4 m²	sw-2
46.5	d.d.f
16	d.d

samzareulo	
32.0 m²	Tv-2
18.6	d.d.f
2	d.d

ofisi	
sq	79.1 m²
d.d.f	9.3
d.d	9

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

saxanZro usafrTxoebis g

niSnulze 0.00

masStabi 1:200

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

- saevakuacio gasasvlelis maCve
- xelis cecxlmaqri
- saxanZro gangaSis signali
- damkavebelTa Setyobinebis sis
- sagangebo xmovani gangaSis s
- kvamlis avtomaturi aRmomCen
- 1 saaTiani cecxlmedegi ke
- 2 saaTiani cecxlmedegi ke
- sakomunikacio saSualeba

sawyobi	
828.0 m²	sw-2
46.5	d.d.f
18	d.d

ofisi	
110.0 m²	sq
9.3	d.d.f
12	d.d

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

saxanZro usafrTxoebis g

niSnulze +5.50

masStabi 1:200

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

- nakveTis sakadastro sazRv
- ganaSenianebis regulirebis xazi (ukana ezosTvis)
- RerZis xazi
- Wrilis xazi
- 0.00 arqiteqturuli niSnuli
- +516.00 absoluturi niSnuli
- mouSandakebeli zedapiri
- betonis safari

- saevakuacio gasasvlelis maCve
- xelis cecxlmaqri
- saxanZro gangaSis signali
- damkavebelTa Setyobinebis sis
- sagangebo xmovani gangaSis s
- kvamlis avtomaturi aRmomCen
- 1 saaTiani cecxlmedegi ke
- 2 saaTiani cecxlmedegi ke
- sakomunikacio saSualeba

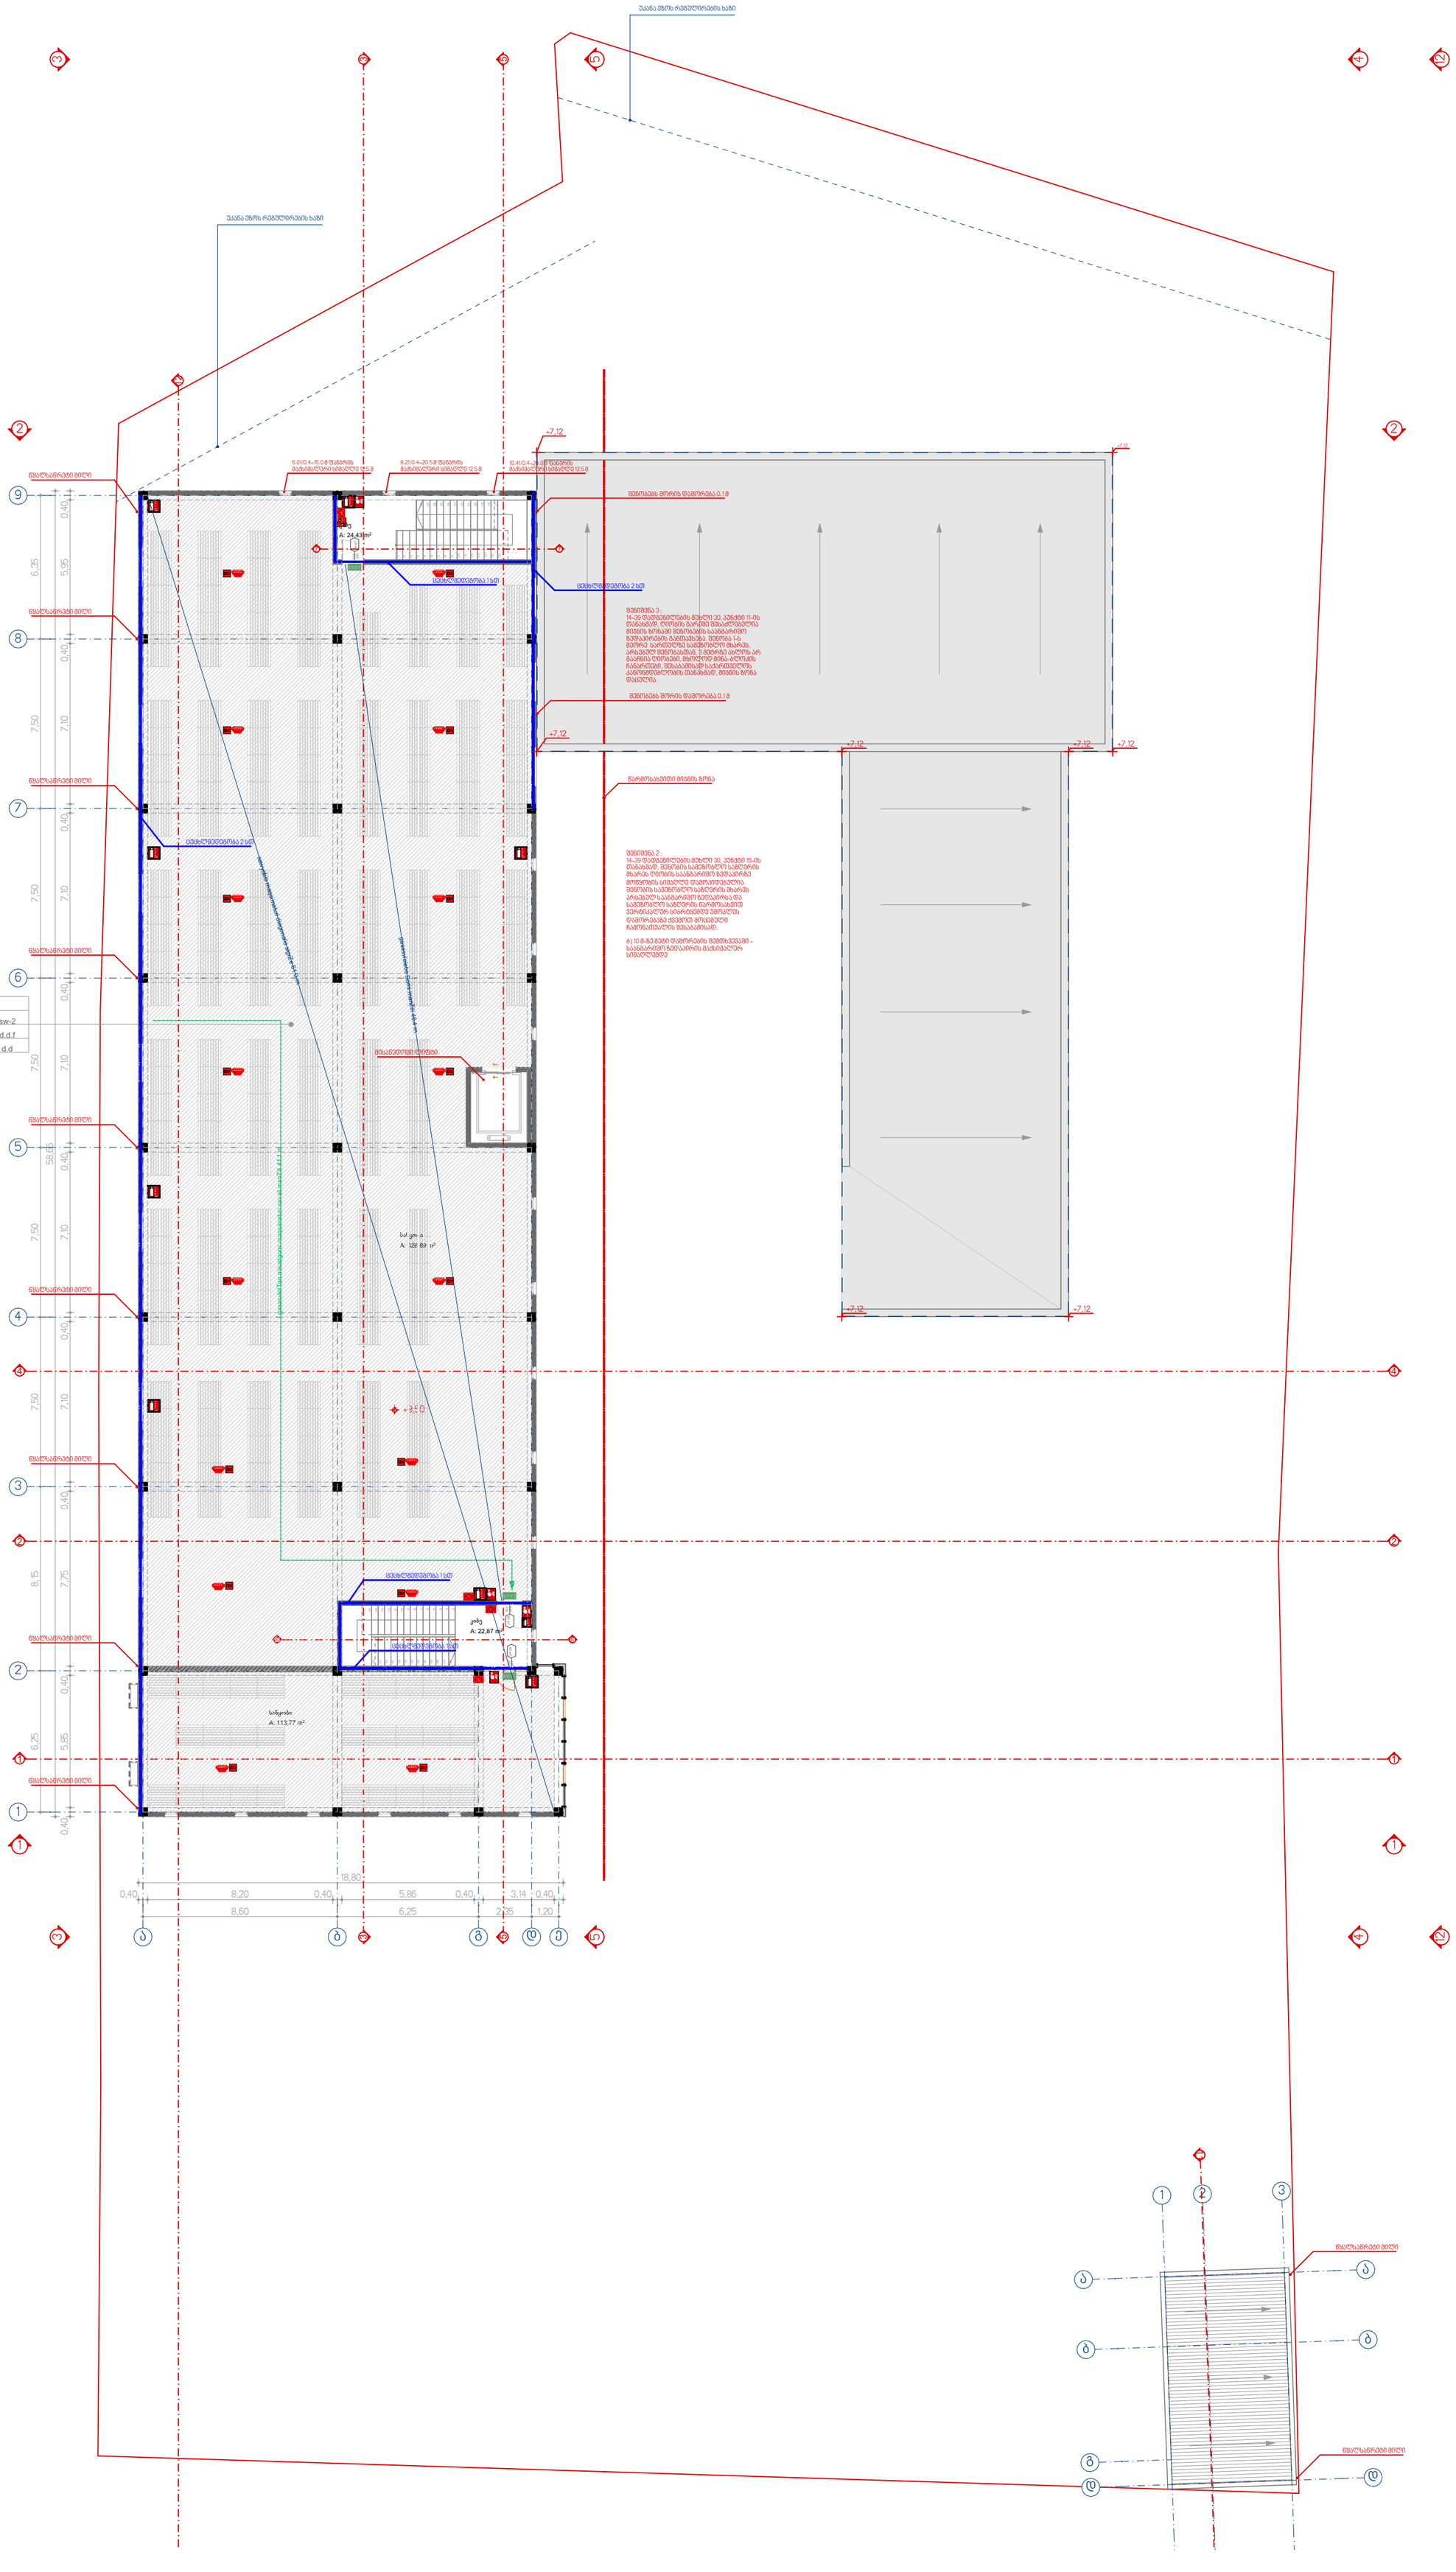

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

saxanZro usafrTxoebis g

niSnulze +9.50

masStabi 1:200

კიბე 1

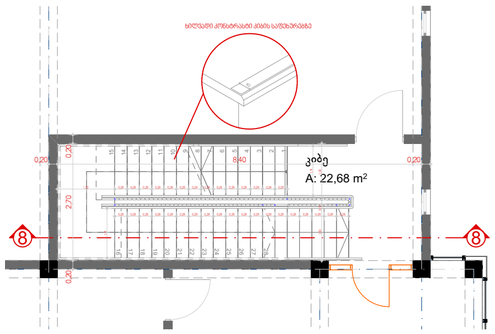

სახელურის მოწყობა
მასშტაბი 1:20



საფეხურის მოწყობა 504.5.3
მასშტაბი 1:20



ჭრილი 8

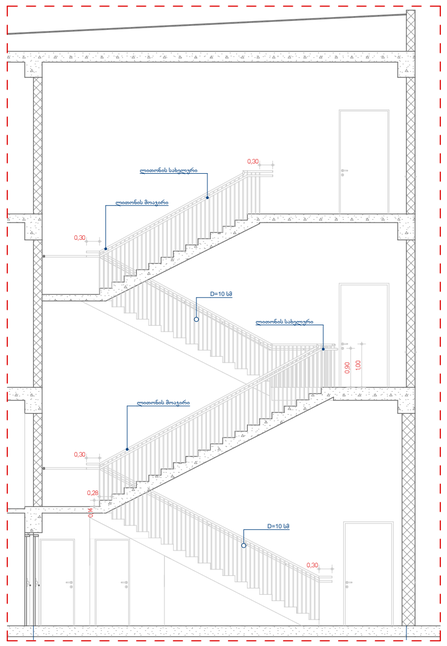

ლიფტი +9.50 ნიშნულზე

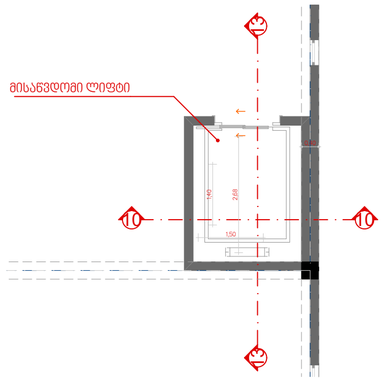

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

SeniSvna:

ლიფტის კარის ხელახლა გაღების მექანიზმი მშსაბამისობაში იქნება 407.3.3 ქვეთავთან

ლიფტი მშსაბამისობაში იქნება ASME A17.1/CSA B44 სტანდარტთან

ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და კლავიშები მშსაბამისობაში იქნება 407.2.1 ქვეთავთან

ლიფტის კაბინის ბალანსირება მშსაბამისობაში იქნება 407.4.4 ქვეთავთან

ლიფტის კაბინის განათება მშსაბამისობაში იქნება 407.4.5 ქვეთავთან

ლიფტის კაბინის სამარხავები მშსაბამისობაში იქნება 407.4.6 ქვეთავთან. მარჯვნის პანელზე ბაღთამდენია მდებარეობა ალფლის ცენტრში

ლიფტის კაბინის სამარხავების აღნიშვნები და მითითებები მშსაბამისობაში იქნება 407.4.7 ქვეთავთან

ლიფტის კაბინაში მოეწყობა 407.4.10 ქვეთავის მშსაბამისი სიგნალიზაციის მექანიზმები

კიბე 2

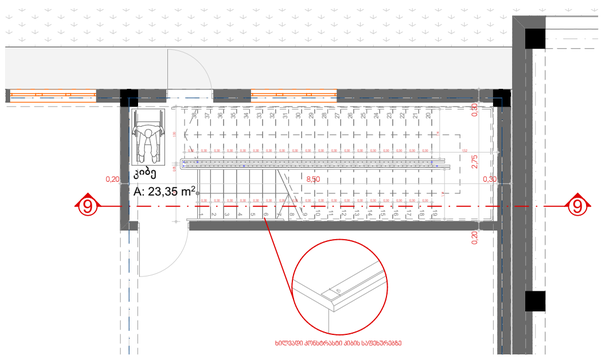

სახელურის მოწყობა
მასშტაბი 1:20



საფეხურის მოწყობა 504.5.3
მასშტაბი 1:20



ჭრილი 9

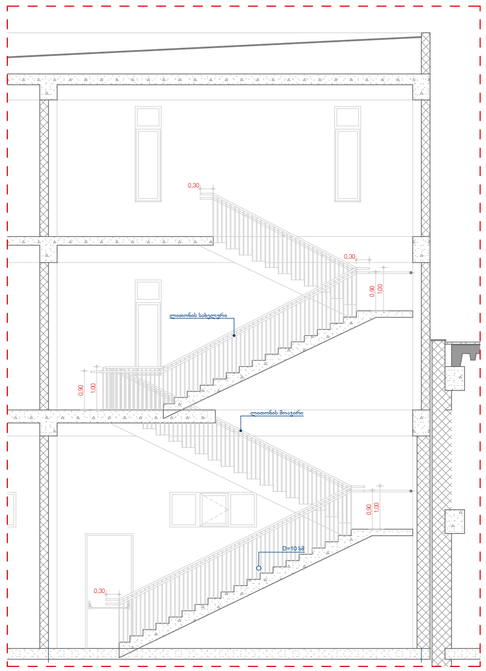

ჭრილი 13

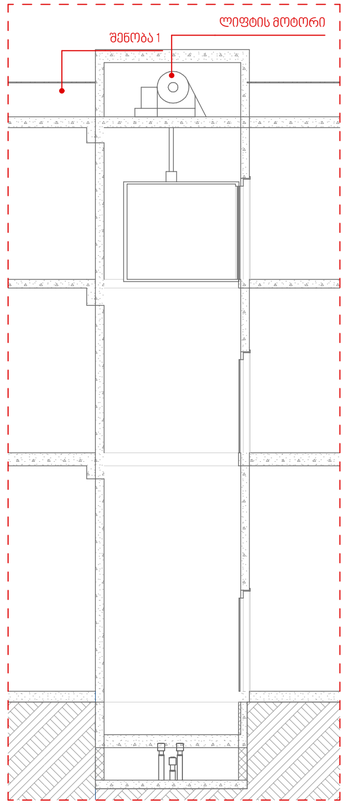

ჭრილი 10

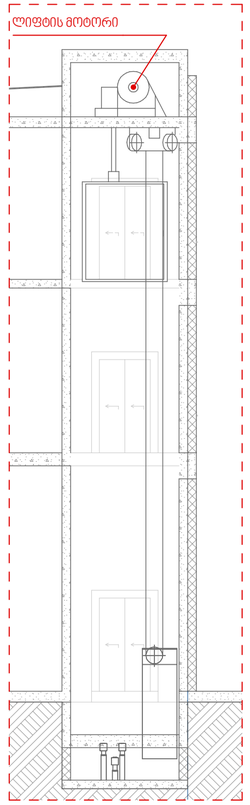

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

kvanZebi

masStabi 1:100

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

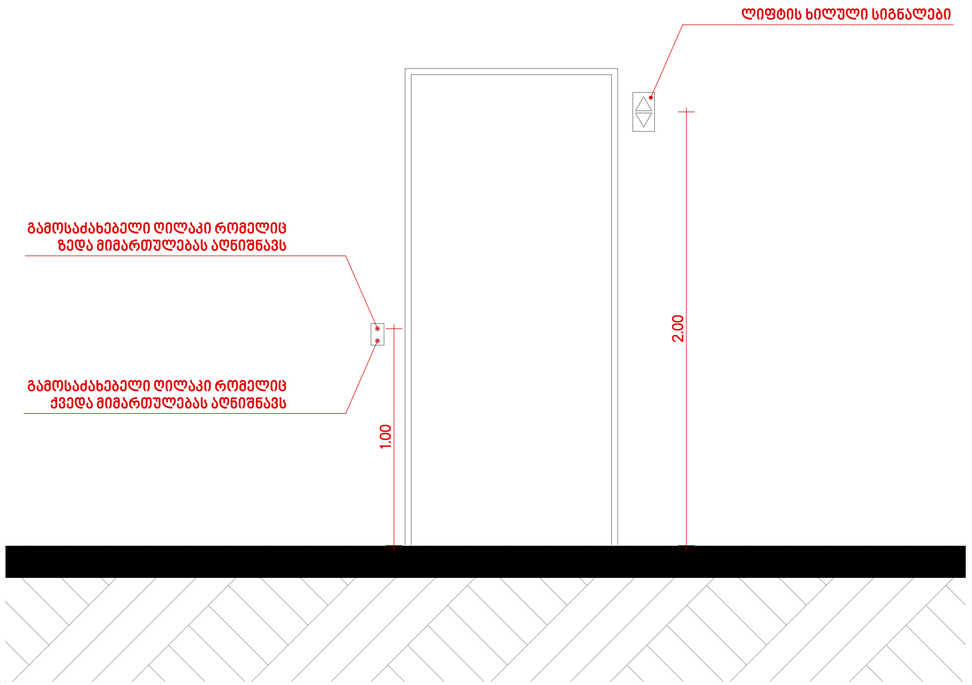

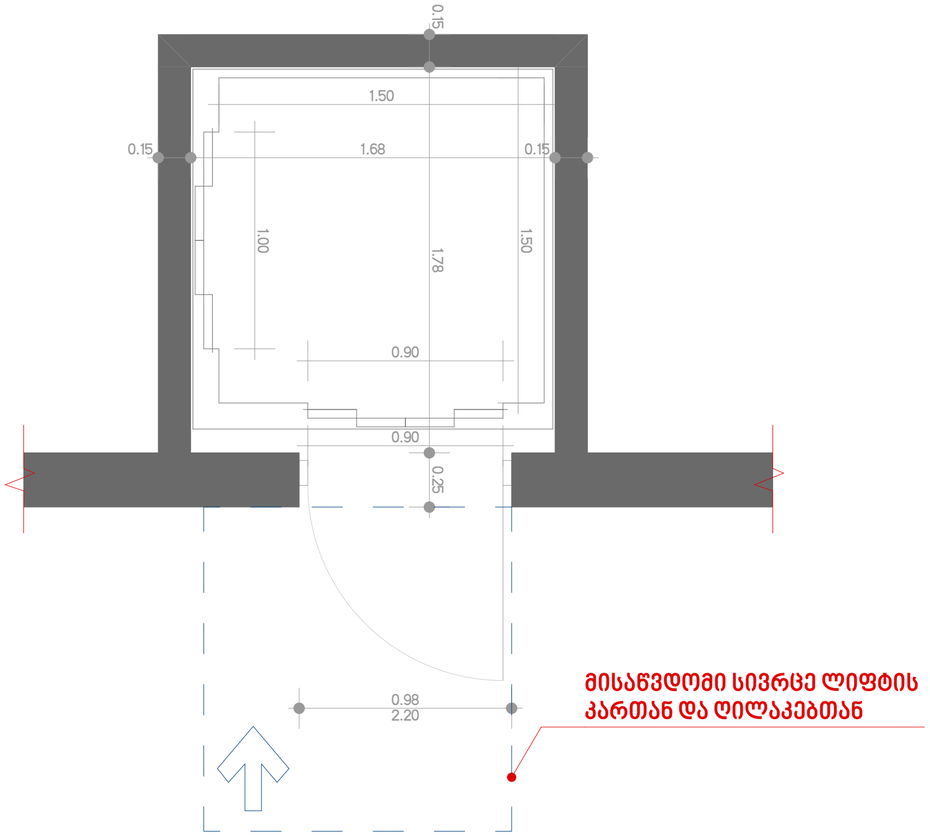

სამართავი ღილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის შეტყობინება	თანაფარდობა (გახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ წერტილებს ბრაილის თითოეულ უჯრაში)
3.0 მმ TYP. BETWEEN ELEMENTS; 16.0 მმ; 4.8 მმ; DOOR OPEN		op“en”	2.0 მმ; 2.0 მმ
REAR/SIDE DOOR OPEN		op“en”	
DOOR CLOSE		close	
REAR/SIDE DOOR CLOSE		close	
MAIN		ma“in”	
ALARM		a “al m”r	
PHONE		ph“one”	
EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		“st”op	

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

kvanZebi

masStabi 1:5

ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან

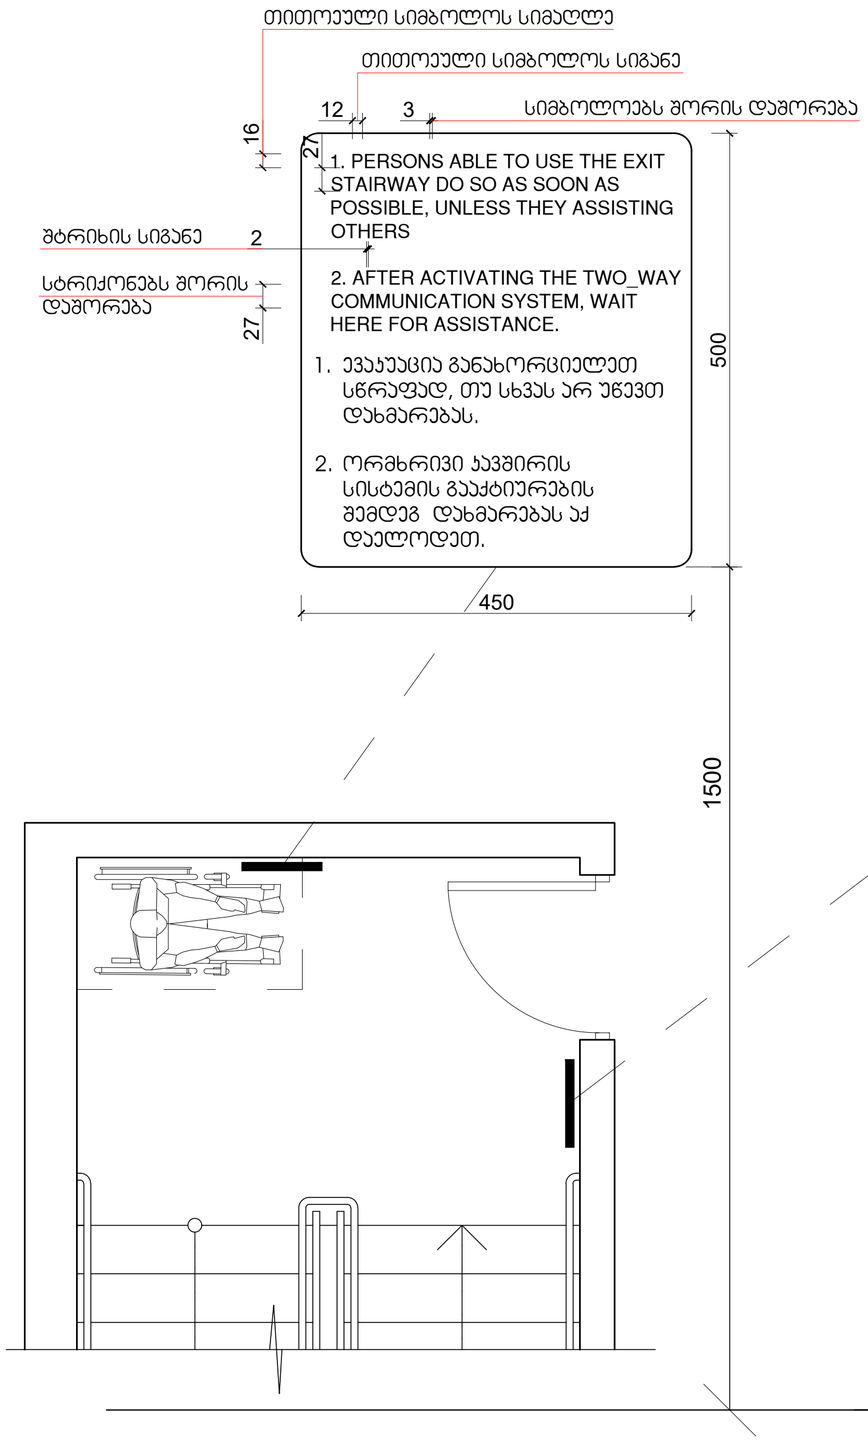

გზა-ჯიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-ჯიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი ჯარის საიეტის მომიჯნავედ

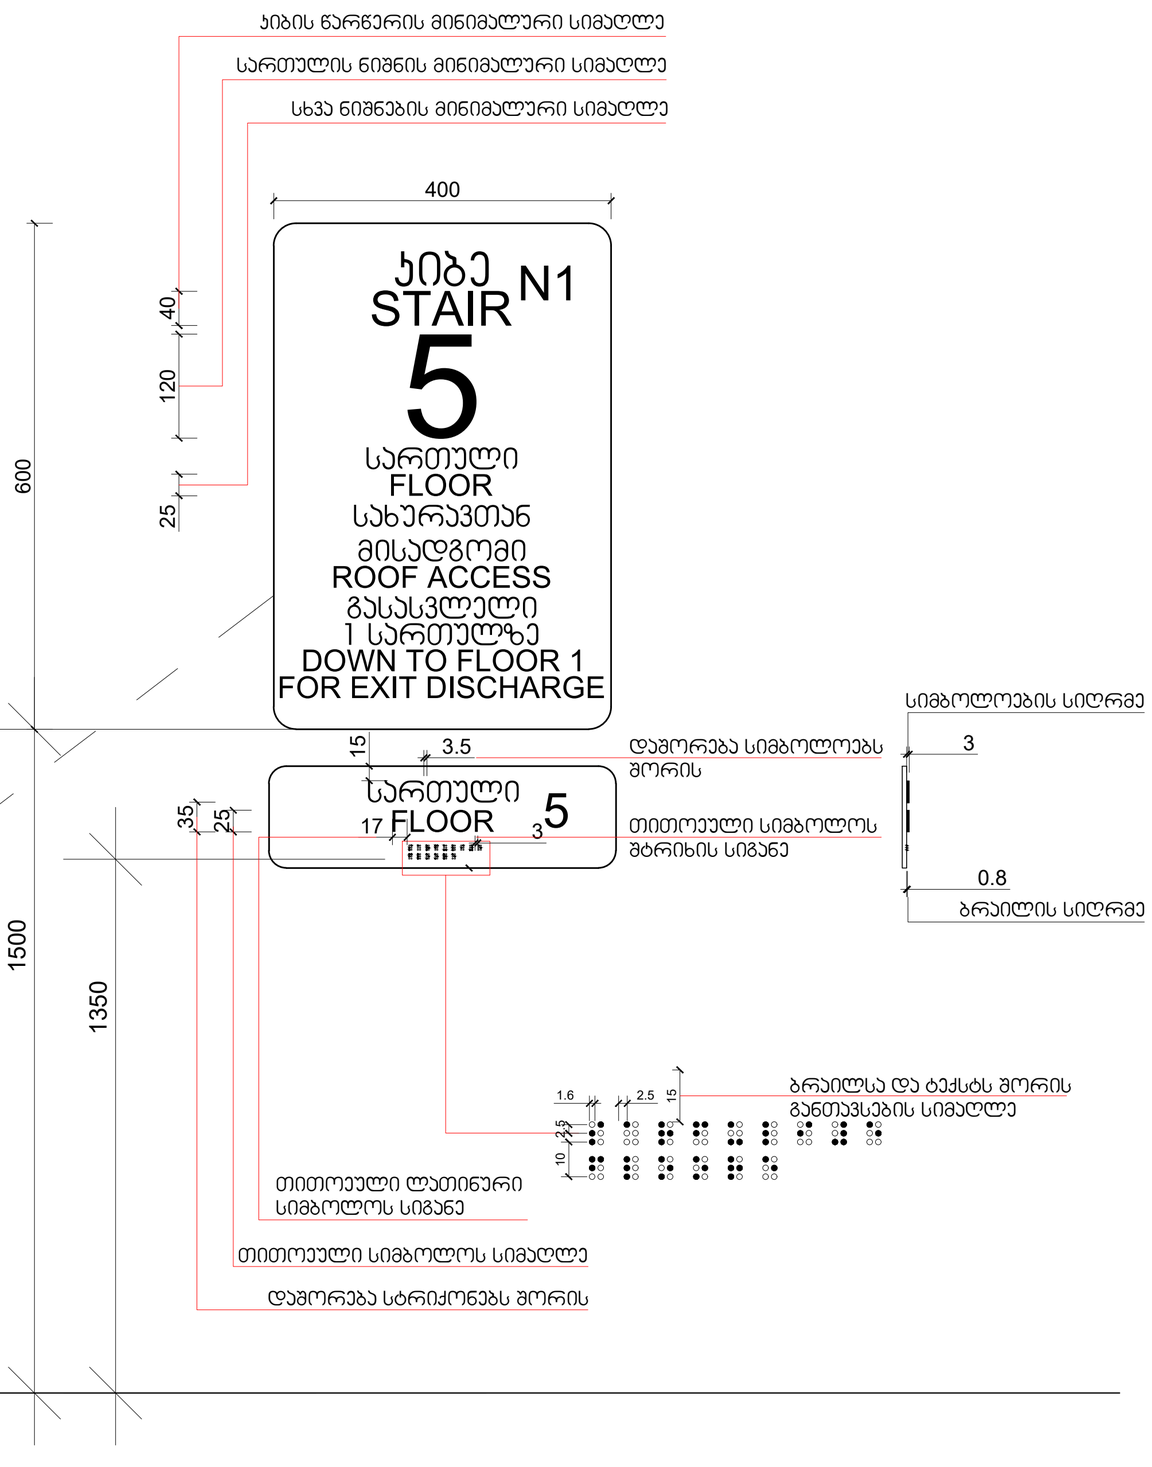

damkveTi:
alida talibova
Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava
proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba
sawyobi
axvledianis 3

TariRi: 12/05/23
kvanZebi
masStabi 1:2

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

ნიშანი ჰიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან ჯარის მომიჯნავედ



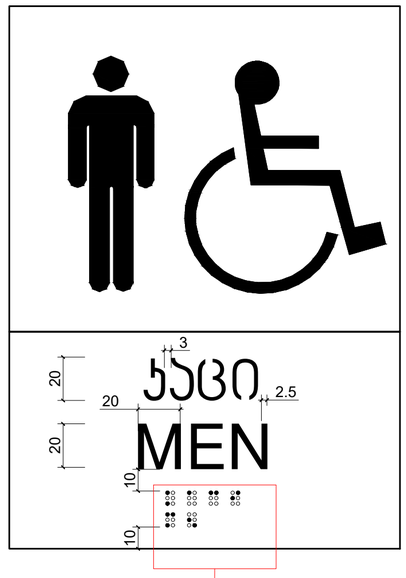



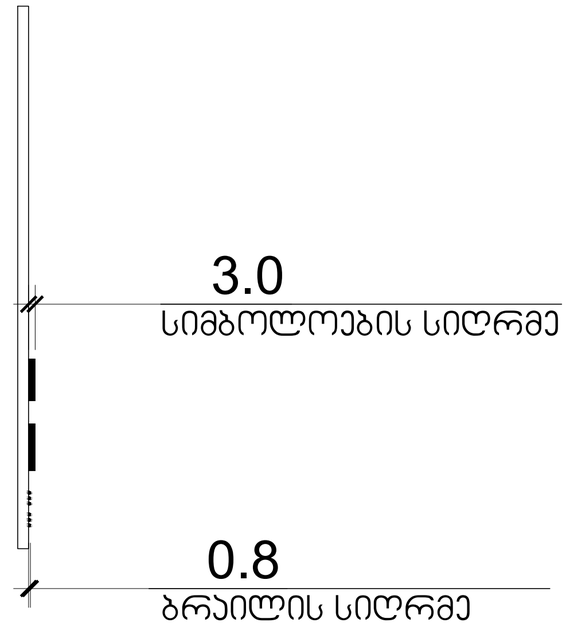

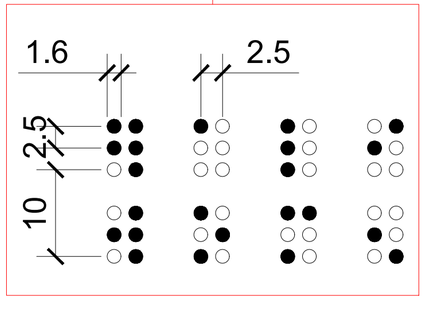

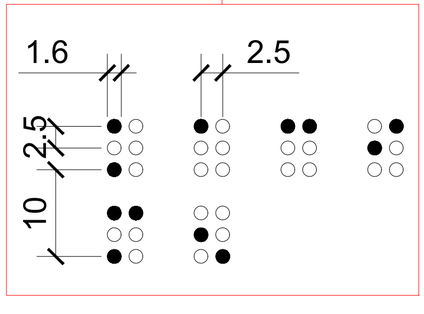

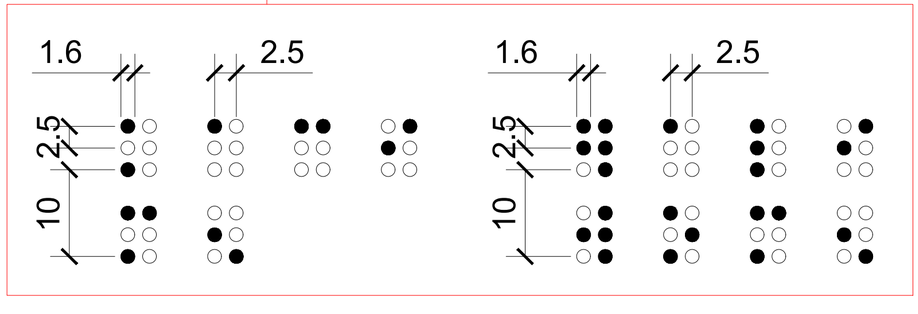

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

kvanZebi

masStabi 1:5

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

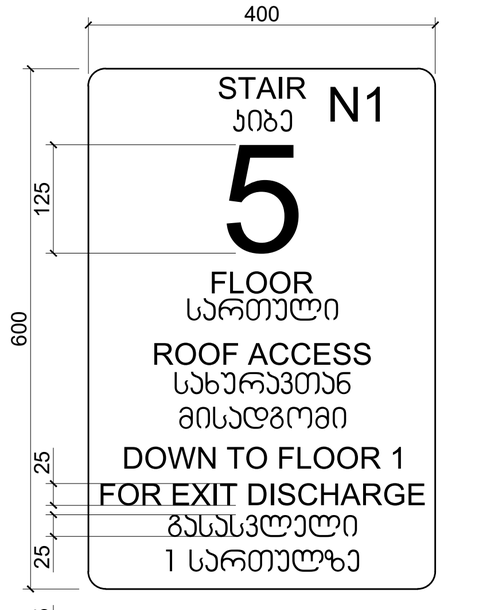

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ

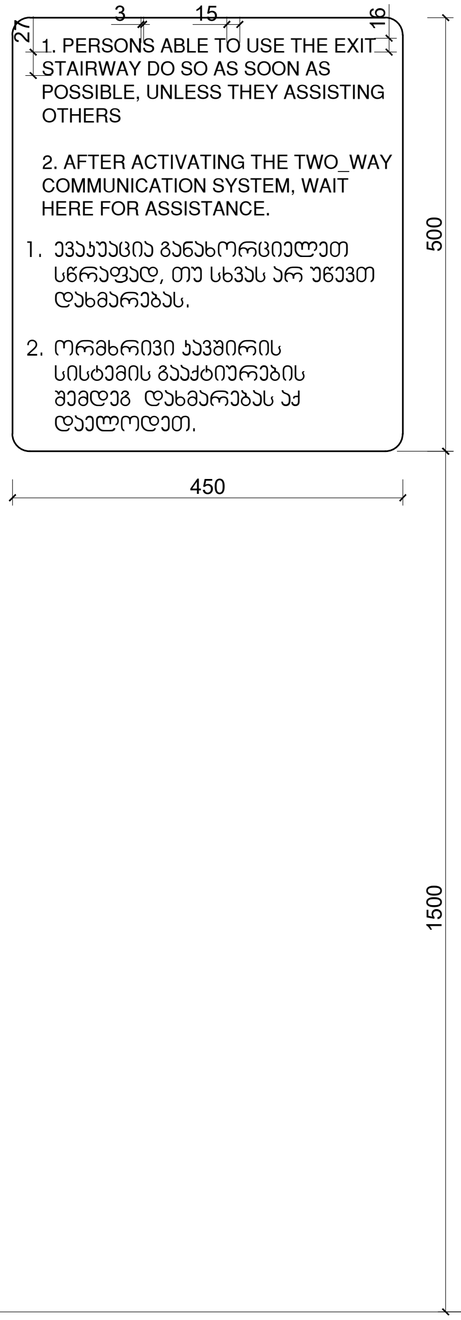

ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან

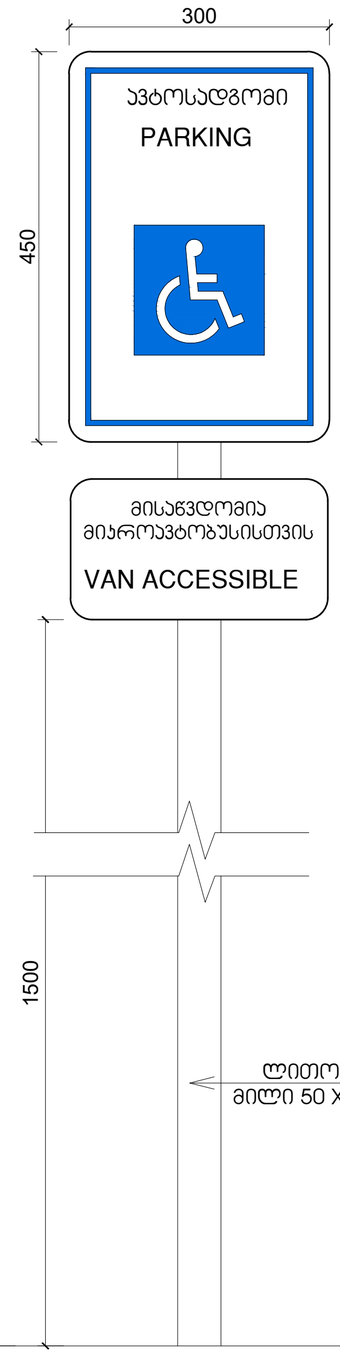

ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან

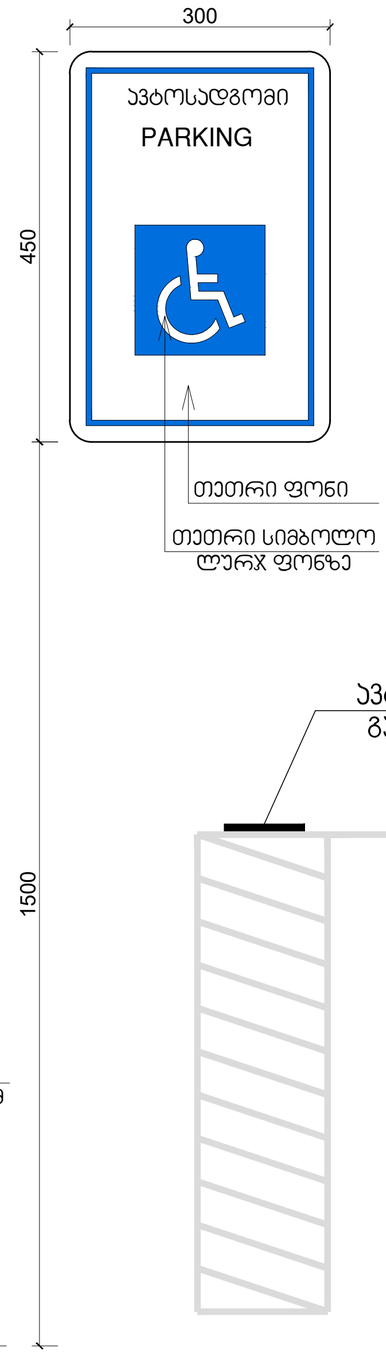

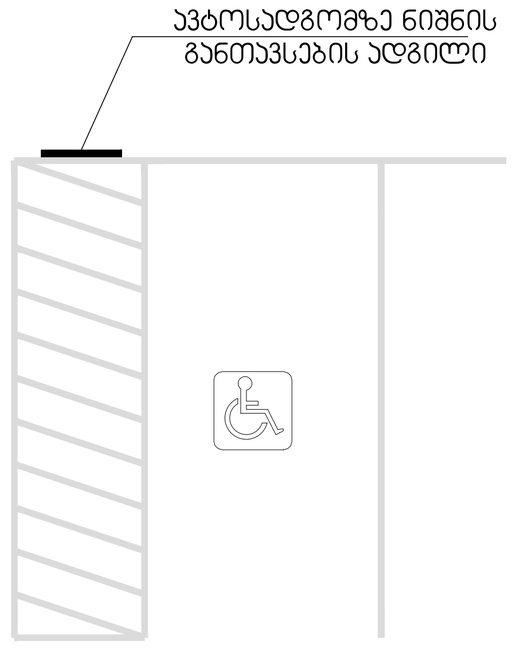

damkveTi:
alida talibova
Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava
proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba
sawyobi
axvledianis 3

TariRi: 12/05/23
kvanZebi
masStabi 1:10

formati: A2

pirobiTi aRniSvnebi

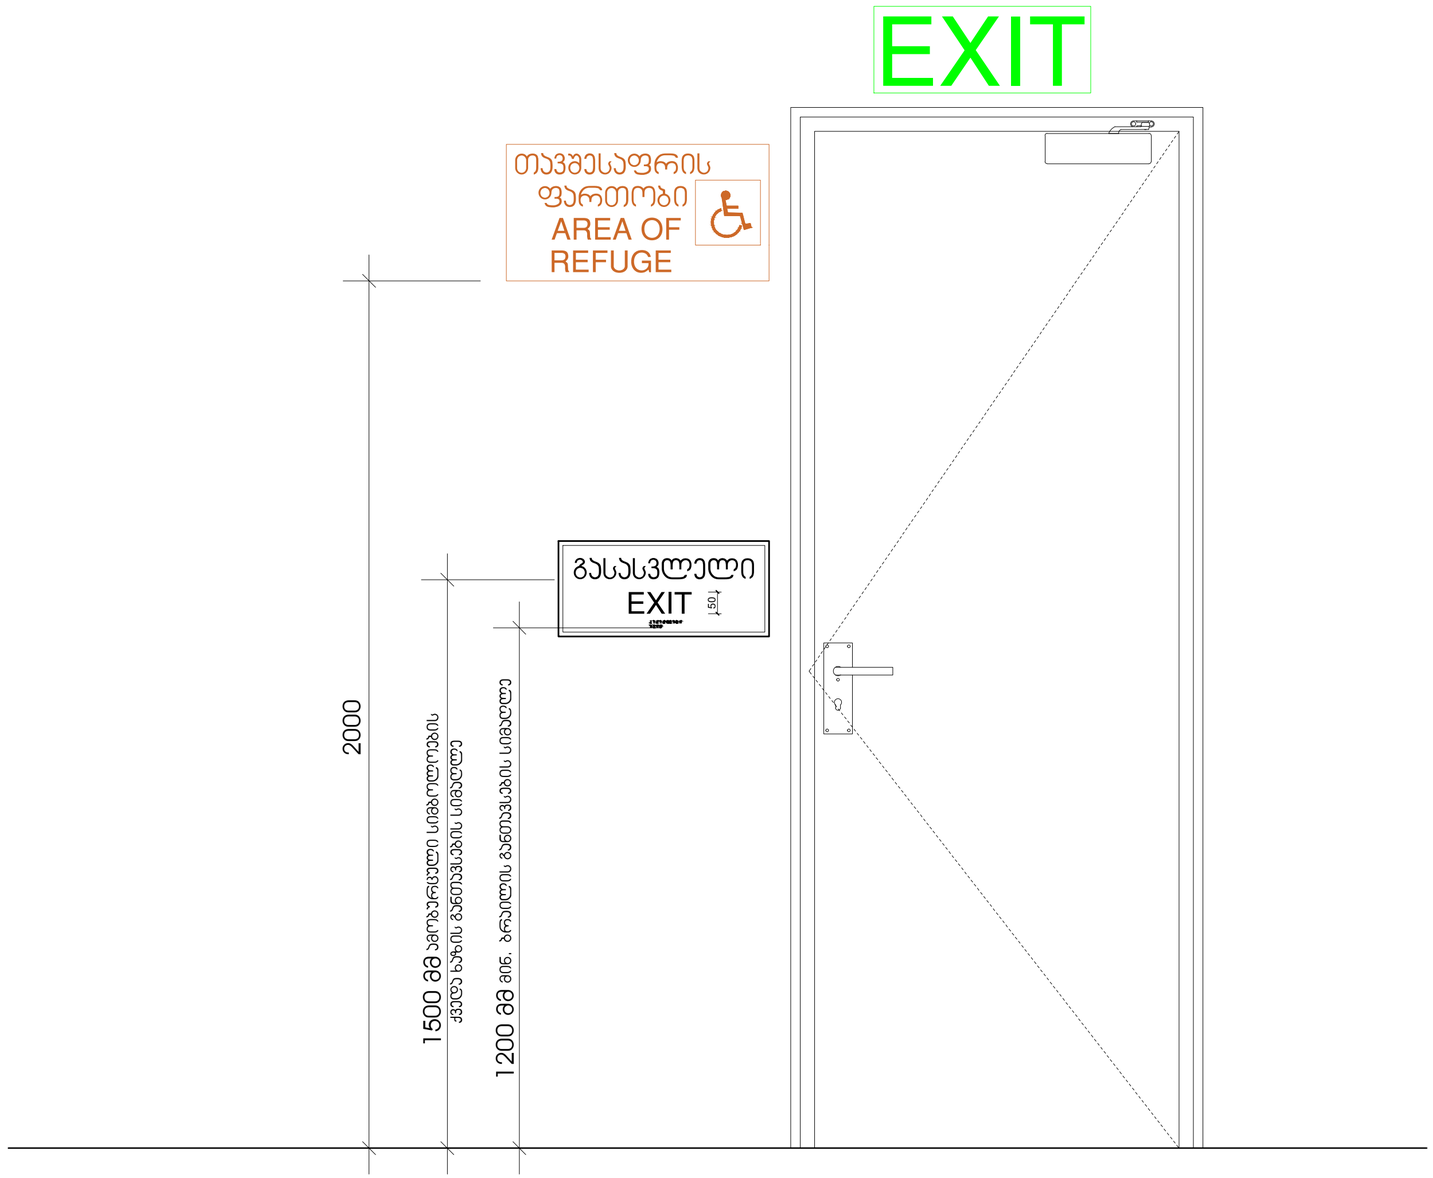

damkveTi:

alida talibova

Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava

proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba

sawyobi

axvledianis 3

TariRi: 12/05/23

kvanZebi

masStabi 1:5

გასასვლელის განათებული ნიშანი

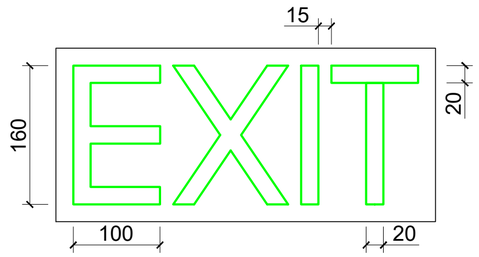

განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან

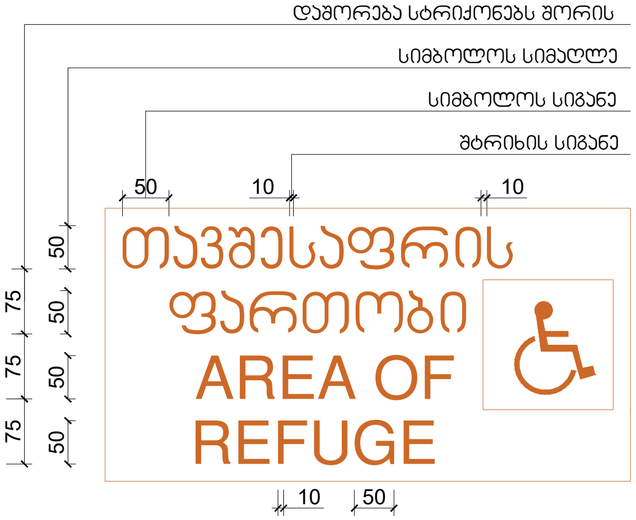

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან

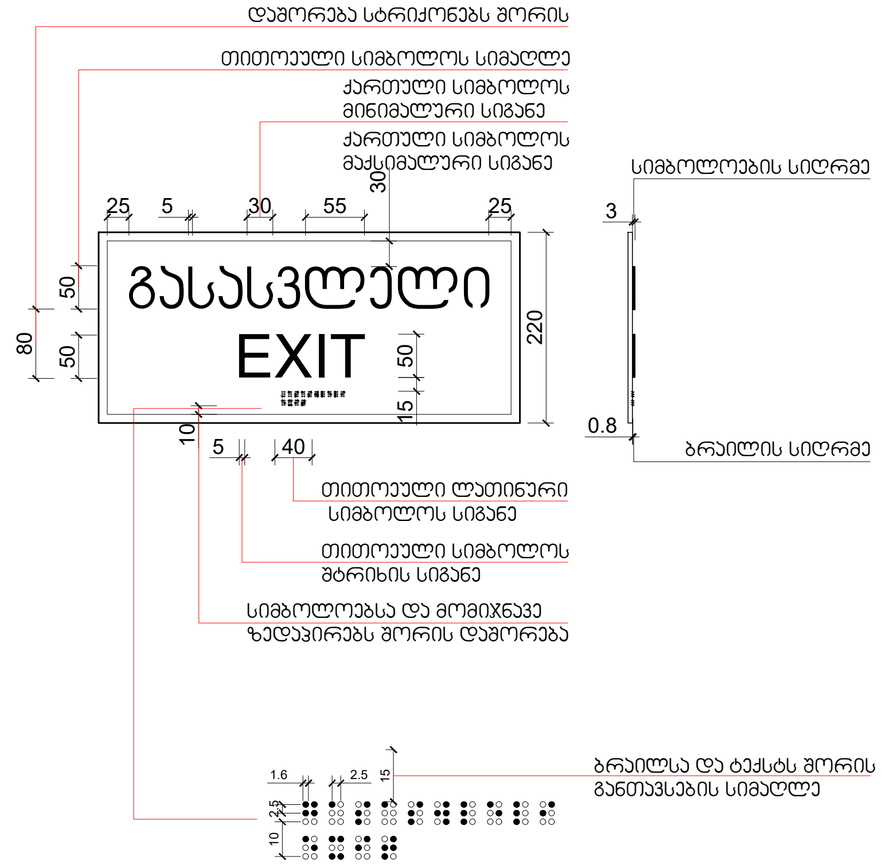

damkveTi:
alida talibova
Semsrulebeli:

mT. arqiteqtori: nika manwkava
proeqtis avtori: nika manwkava

proeqtis saxelwodeba
sawyobi
axvledianis 3

TariRi: 12/05/23
kvanZebi
masStabi 1:5

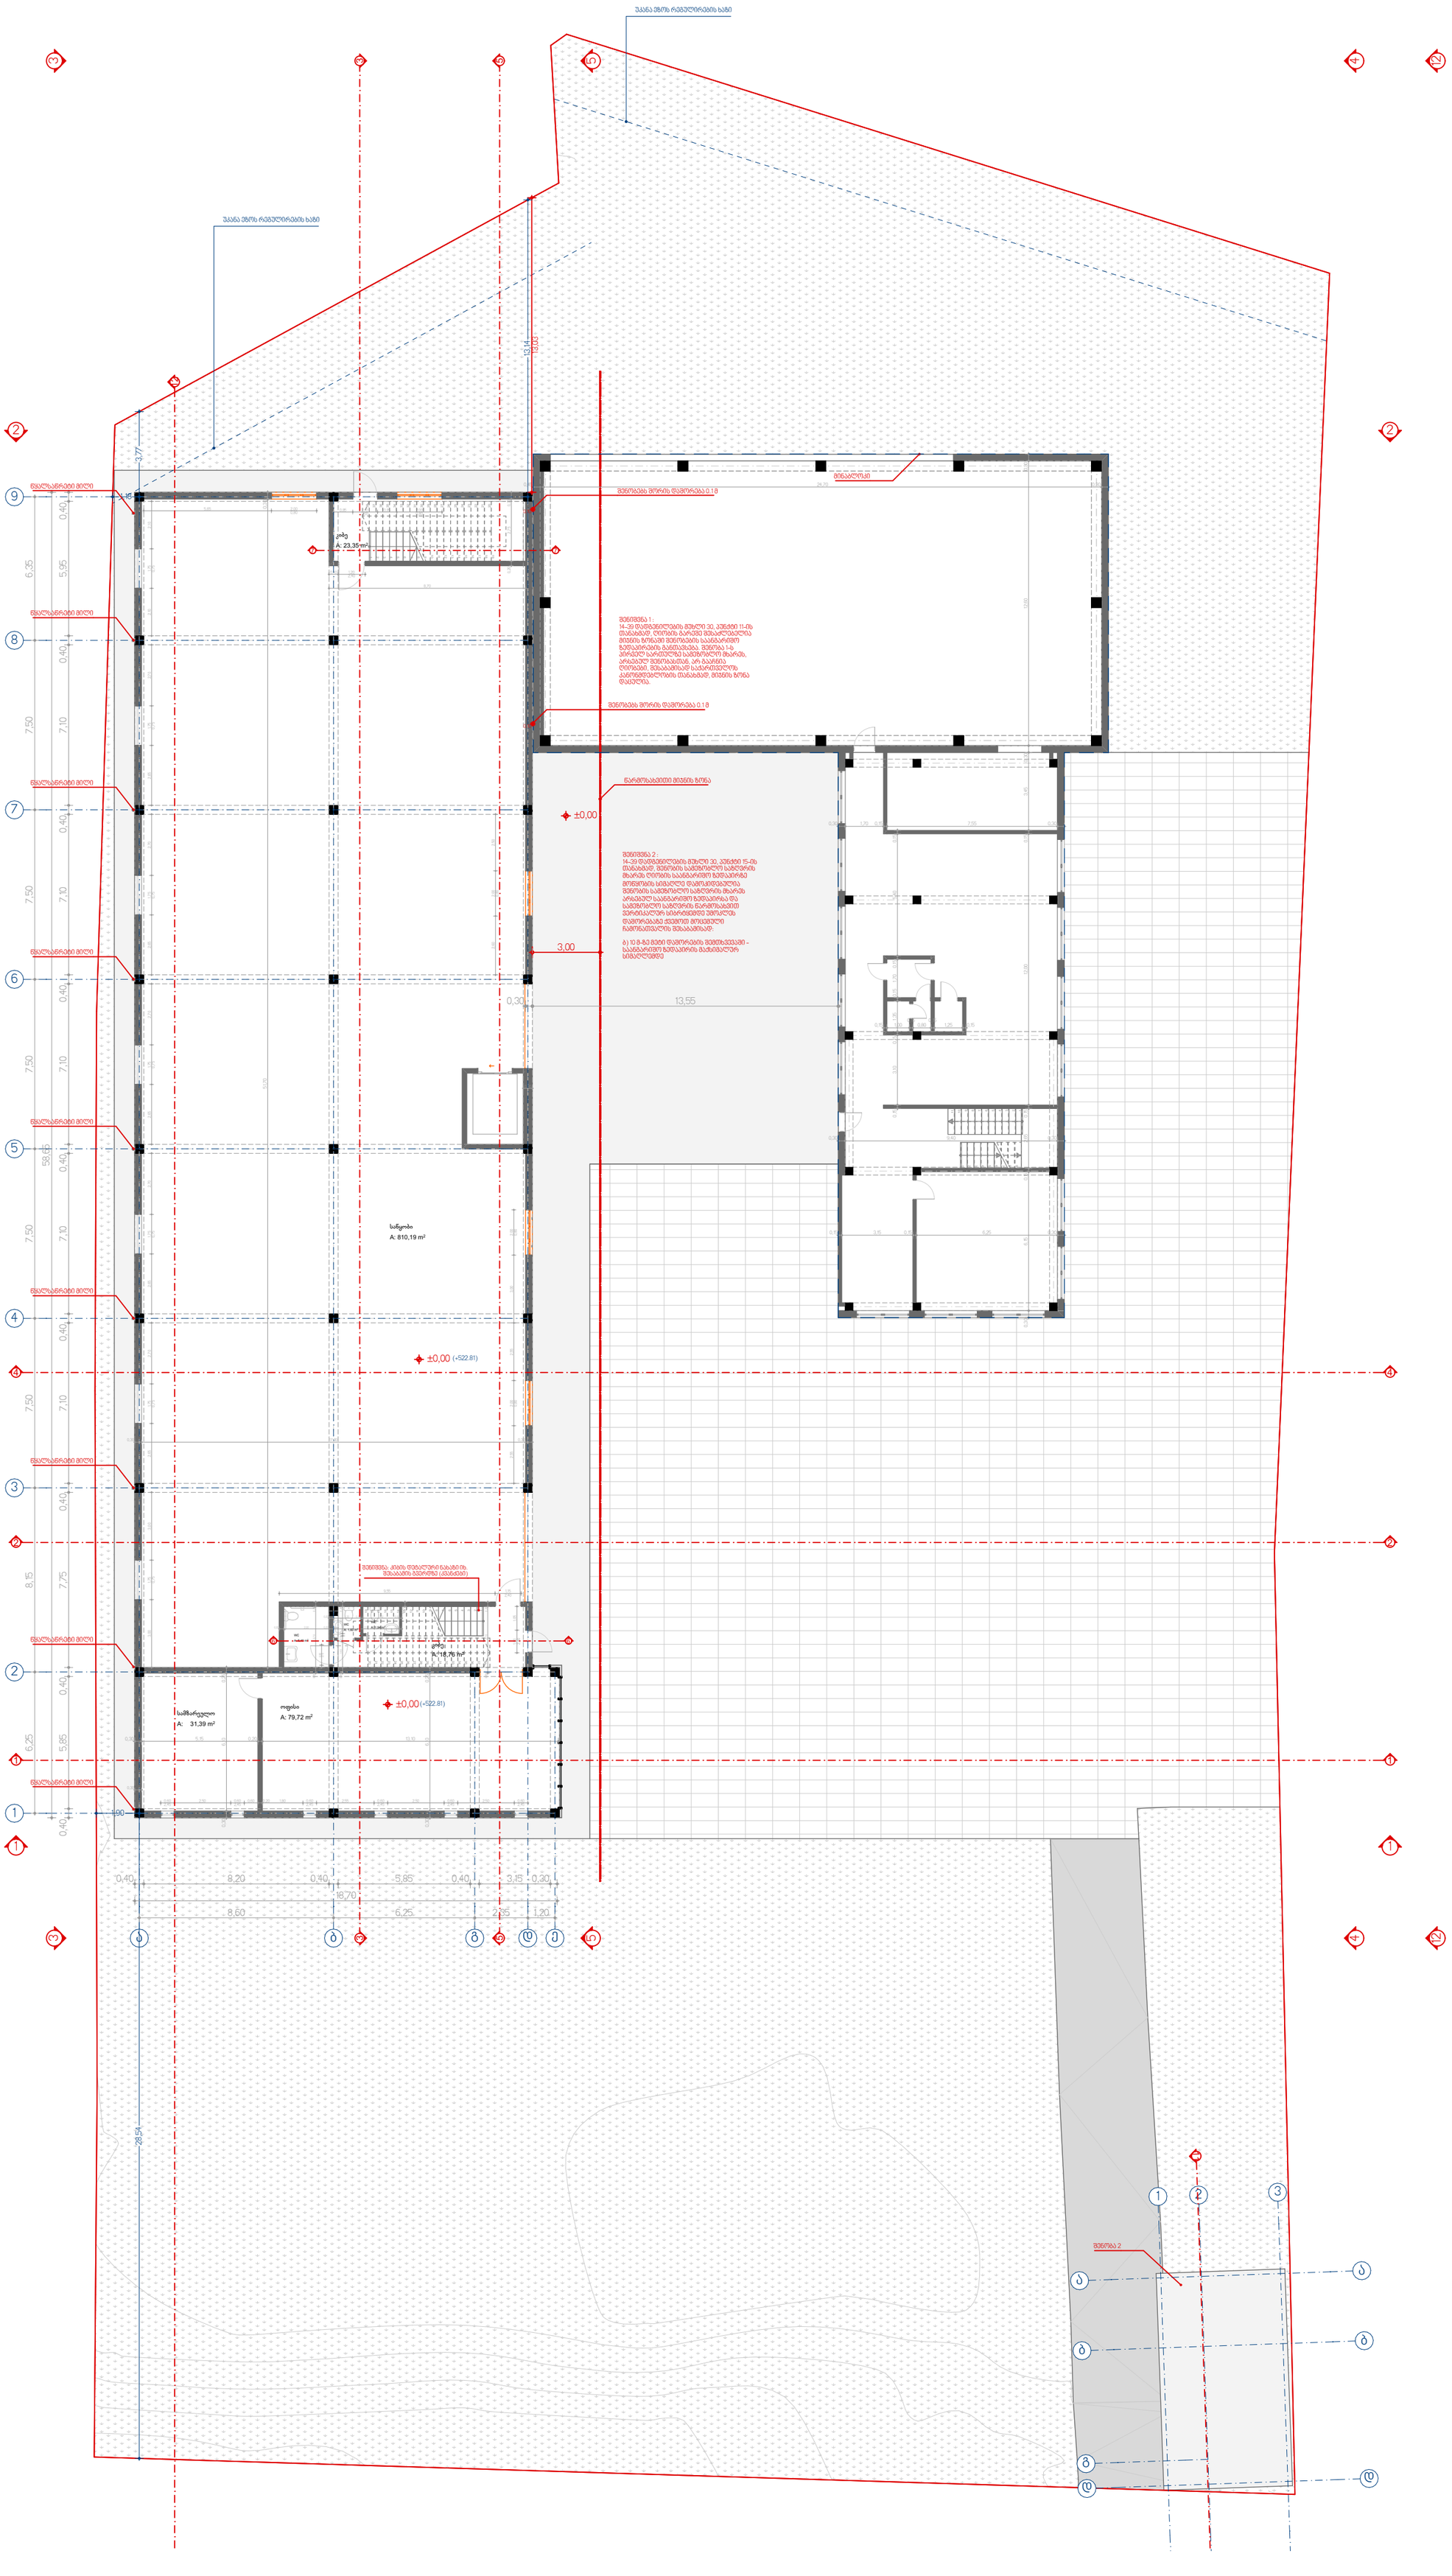
შენობას შორის დაშორება 0.1 მ
ნარმოსახვითი მიწის ზონა
±0,00
3,00
13,55
0,30
±0,00 (+522.81)
საწყობი
A: 810,19 m²
სველი
A: 18,76 m²
საშხაპე
A: 3,41 m²
საშხაპე
A: 3,41 m²
საშხაპე
A: 3,41