Αναθεώρηση	Ημερομηνία	Περιγραφή
1	14.02.01	Αρχική έκδοση
2	14.02.03	Τροποποίηση ανοιγμάτων
3	14.02.05	Προσθήκη υπογείου
4	14.02.07	Οριστική μελέτη

Κλίμακα εκτύπωσης	1:100
Μονάδες σχεδίασης	Μέτρα
Σχεδιάστηκε από	Μ. Παπαδοπούλου
Ελέγχθηκε από	Κ. Βασιλείου
Φύλλο	3 από 24
Αριθμός σχεδίου	Τ-16

Τομή Α-Α΄ κατά μήκος του κτιρίου

Κατοικίες Ηλιοβασιλέματος, Οδός Ηλιοβασιλέματος 12, Τ.Κ. 84102, Νάξος

Αρ. Αδείας: 2024/0187 (Δ/νση Πολεοδομίας Κυκλάδων)

Ανάλυση υλικών

Σκυρόδεμα C25/30	Μπετόν
Οπλισμός B500C	Χάλυβας
Τσιμεντοκονίαμα	Επιχρίσματα
Πλινθοδομή 20 cm	Εξωτερικοί τοίχοι
Πλινθοδομή 10 cm	Εσωτερικοί τοίχοι
Ξύλο οξιάς	Κουφώματα
Αλουμίνιο	Κουφώματα
Γυαλί διπλό	Υαλοπίνακες
Μάρμαρο Νάξου	Επενδύσεις
Κεραμίδι	Στέγη
Λαμαρίνα γαλβανισμένη	Υδρορροές

Κλίμακα 1:100

Σημειώσεις

1. Όλες οι διαστάσεις σε μέτρα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2. Η στάθμη ±0.00 αντιστοιχεί στο απόλυτο υψόμετρο +531.00 μ.
3. Τα ανοίγματα των κουφωμάτων ελέγχονται επιτόπου πριν την κατασκευή.
4. Η κλίση της στέγης είναι 22° προς τα νότια.
5. Οι ξύλινες δοκοί στέγης είναι διατομής 12×24 cm, τοποθετημένες ανά 80 cm.
6. Η κεραμοσκεπή τοποθετείται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη.
7. Τα υδρορροή και οι σωλήνες απορροής είναι χαλκού διαμέτρου 100 mm.
8. Η θερμομόνωση της στέγης είναι πετροβάμβακας πάχους 12 cm.
9. Η ατμοφράκτης τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση.
10. Η εσωτερική επένδυση της στέγης είναι γυψοσανίδα διπλή.
11. Τα παράθυρα της σοφίτας είναι ανοιγόμενα προς τα έξω.
12. Η κορφιά της στέγης φέρει μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.
13. Η κατακόρυφη κυκλοφορία γίνεται μέσω ξύλινης κλίμακας.
14. Η πρόσβαση στη σοφίτα γίνεται από εσωτερική θυρίδα 60×80 cm.
15. Η στέγη φέρει αντικεραυνική προστασία με αγωγό γείωσης.
16. Η τελική επιφάνεια των επιχρισμάτων είναι λεπτόκοκκη.
17. Οι γωνίες των τοίχων φέρουν προστατευτικά προφίλ.
18. Η βαφή των ξύλινων μερών είναι δύο στρώσεων.
19. Η στέγη ελέγχεται ετησίως για φθορές και διαρροές.
20. Η τελική παραλαβή γίνεται μετά από δοκιμή στεγανότητας.
21. Η κατασκευή ακολουθεί τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 2221/2012).
22. Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τον ΚΕΝΑΚΟΦ.
23. Η ανάδοχος κατασκευής υποχρεούται σε πλήρη τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
24. Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικοδομικής άδειας.

Μηχανικός: Ε. Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Α΄ Τάξη, Αρ. Μητρώου 41872

Τηλ. επικοινωνίας: (995 32) 274 79 97

Σχεδιάστηκε από: Μ. Παπαδοπούλου

Ελέγχθηκε από: Κ. Βασιλείου

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2014

Κλίμακα: 1:100

Φύλλο: 3 από 24

Αριθμός σχεδίου: Τ-16

Αναθεώρηση: 4

Ημερομηνία αναθεώρησης: 14.02.07

Περιγραφή αναθεώρησης: Οριστική μελέτη

Ε.Μ.Π. "ΕΣΣΑ ΓΕ"

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Δομοστατικής

Μ.26

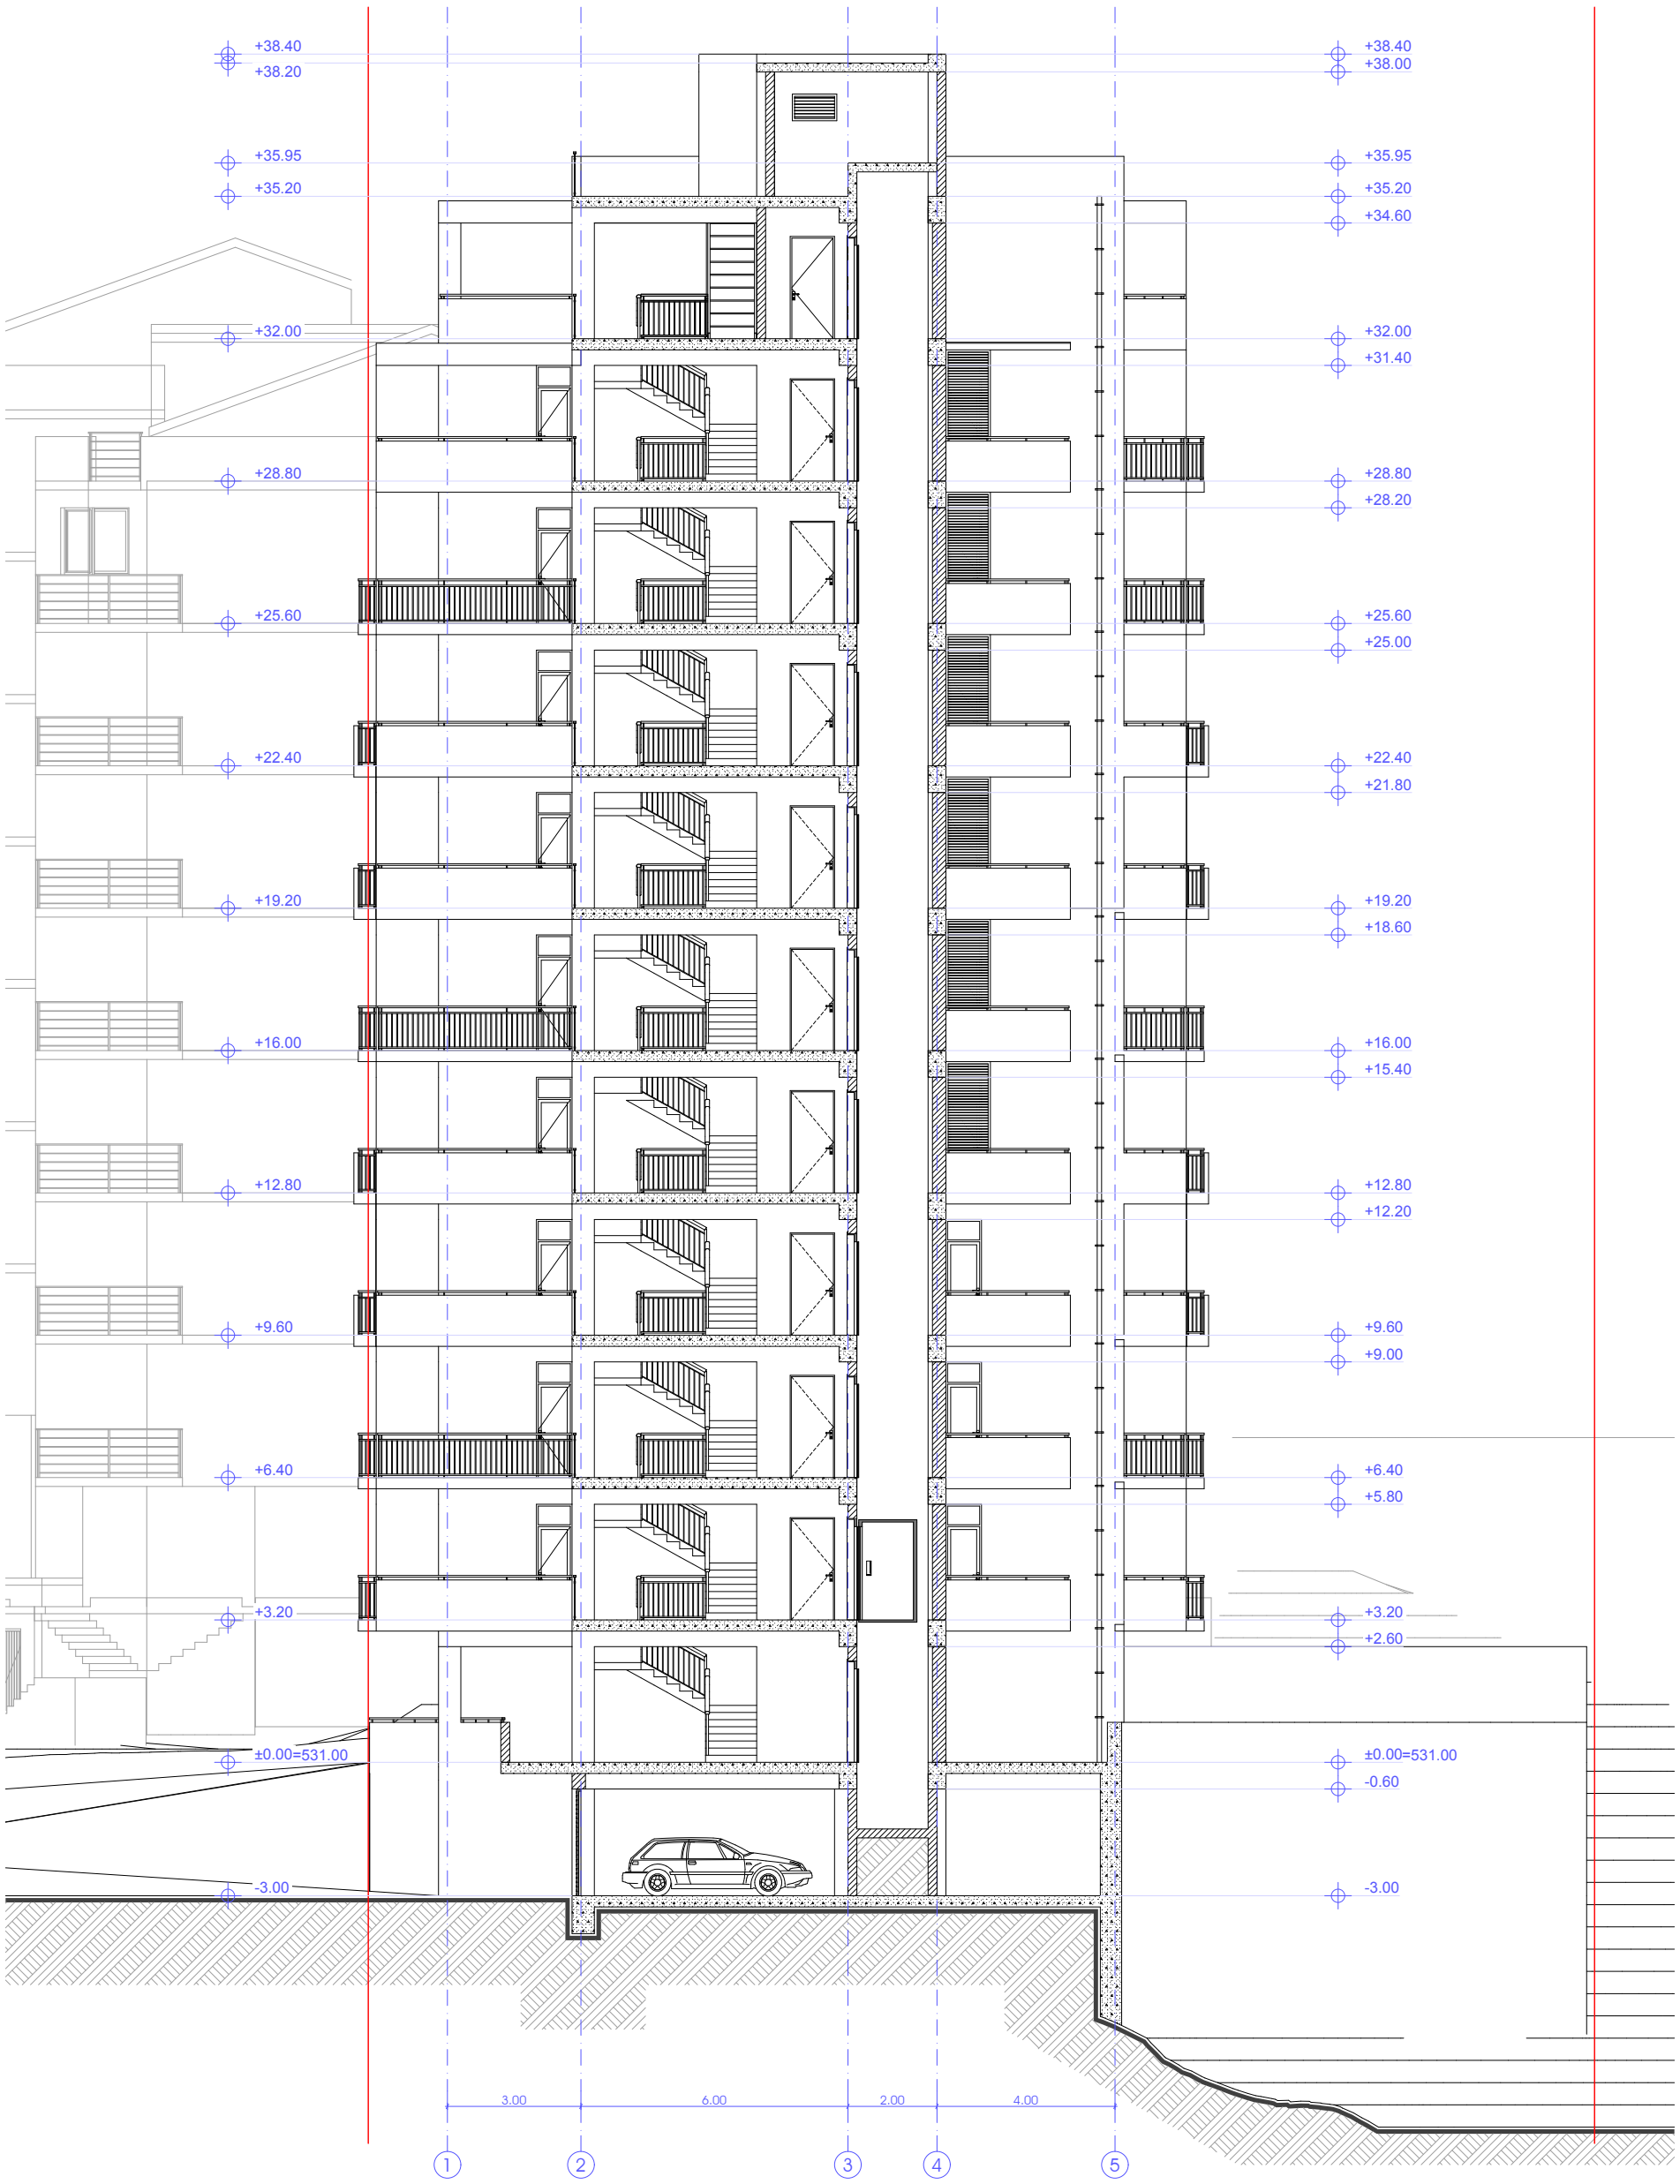

პროექტის სახელწოდება	ჰირობითი ნიშნები	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჯორექტირების ჰროექტი მის.: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის III მ/რ, I ჯვ, №10 და №12 ჯორჯუსებს შორის მდებარე მიწის ნაჯვეთი (ნაჯვეთის №01.14.02.013.033)	მიწის ნაჯვეთის საზღვარი +3.20 არქიტექტურული ნიშნული	**შ.ჰ.ს. "ESSA GE"** ქ. თბილისი, სამრეჯლოს (ურიცჯის) ქ. №26 ტელ/ფაქსი: (995 32) 274 79 97
ექსპლიჯაცია:		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ვ. ჯალაღონია		
ჰროექ. ავტორი	ნ. სიხარულიძე		
დაამუშავა	ნ. სიხარულიძე		
მასშტაბი	1:100	ჯრილი 2-2	
თარიღი			
ს ტ ა დ ი ა		ფურცლები	ფურცელი
ჰ რ ო ე ქ ტ ი		24	ა-17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Σχεδιαστική Μελέτη Μεταβολών	Αριθμός Μελέτης: 24
Κάτοψη Ορόφου Τυπικού Ορόφου	Κλίμακα: 1:100
Όψεις Α-Δ	Φύλλο: 3-3

Ιδιοκτήτης: Ιωάννης Μαρία Κωνσταντίνος Ιωάννου Μαρία Κωνσταντίνος Ιωάννου Μαρία Κωνσταντίνος Ιωάννου