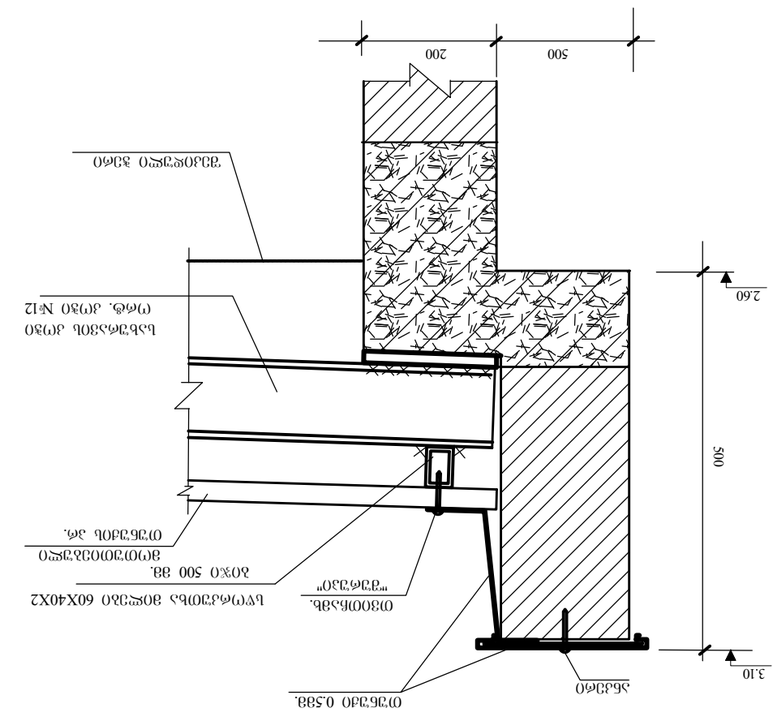

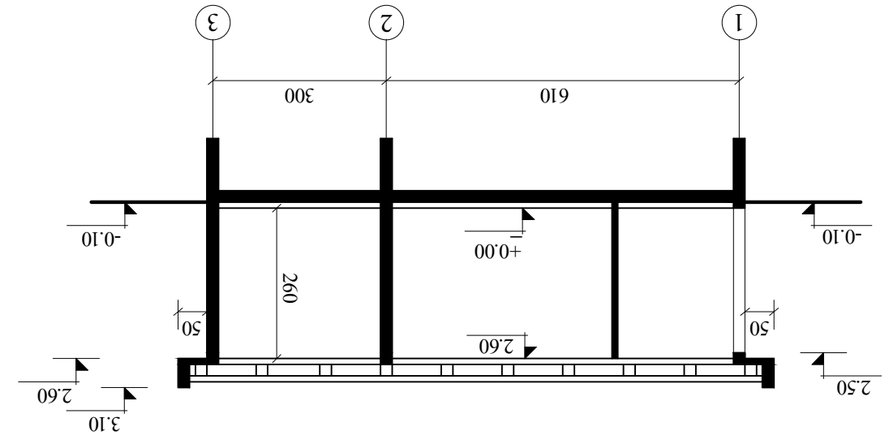

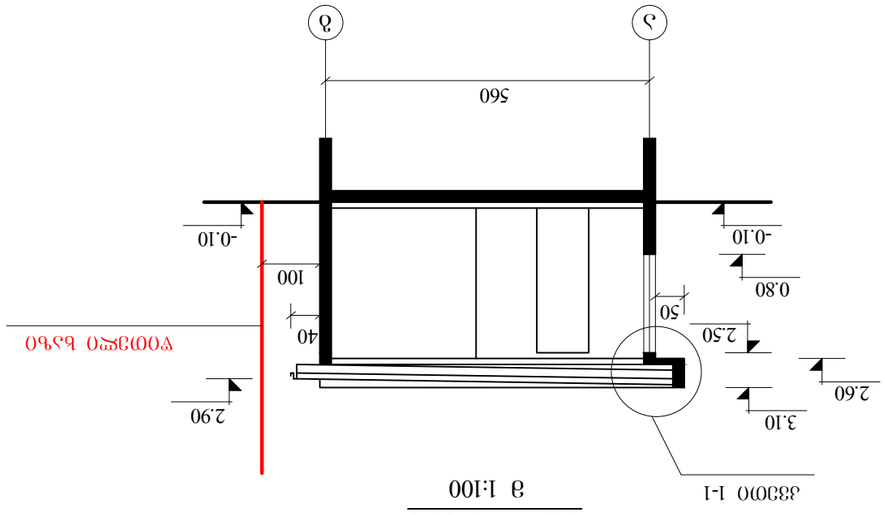

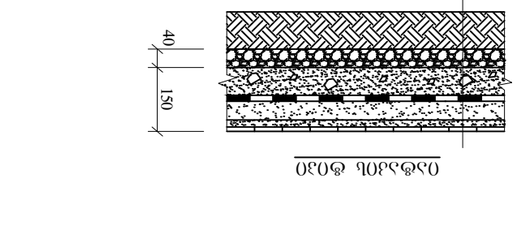

დირექტორი

შპს

სტად. ფურც. ფურ-ები

m.p.

dakv. #

7/2013

inv. #

82

ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართი საკომპრესორო

სადგური ქ. თბილისში ვაზისუბანი ეშბას ქუჩაზე

a-4 18

ჭრილი 1-1, 2-2

საოპერატორო

და მოსაცდელი

3.10

2.60

2.50

+0.00 _

2.60 260

-0.10 -0.10

ჭრილი 1-1

m 1:100

1 2 3

610 300

50 50

560

a g

3.10

2.60

2.50

2.90

-0.10 -0.10

ჭრილი 2-2

m 1:100

50
40

0.80 40 150

იატაკის ტიპი

კერამიკული ფილები

ნაკერების შევსება ფენებად ცემენტის და ქვიშის

ხსნარით /-150

მოჭიმვა ცემენტის და ქვიშის ხსნარით /-150

ჰიდროიზოლაცია, 2 ფენა იზოლი ან ჰიდროიზოლი

ბიტუმის მასტიკაზე 80 - 90 % ტემპერატურაზე

გაცხელებით.

ბეტონის ქვენაფენა /-75

გრუნტში ჩატკეპნილი ღორღი არა ნაკლებ 40მმ

საფუძვლის გრუნტი

0 0

3.10

2.60

TviTCamx.

"Surupi"

შეკიდული ჭერი

სახურავის კოჭი

ორტ. კოჭი #12

მოთუთიებული

თუნუქის პრ. 500

500 200

კვეთი 1-1

სწორკუთხა მილები 60X40X2

ბიჯი 500 მმ.

თუნუქი 0.5მმ.

ანკერი

კვეთი 1-1

სპეციალისტი
პრ. მთ. არქიტექტ. თეთრუაშვილი

100

წითელი ხაზი

გეგმა

მ 1:100

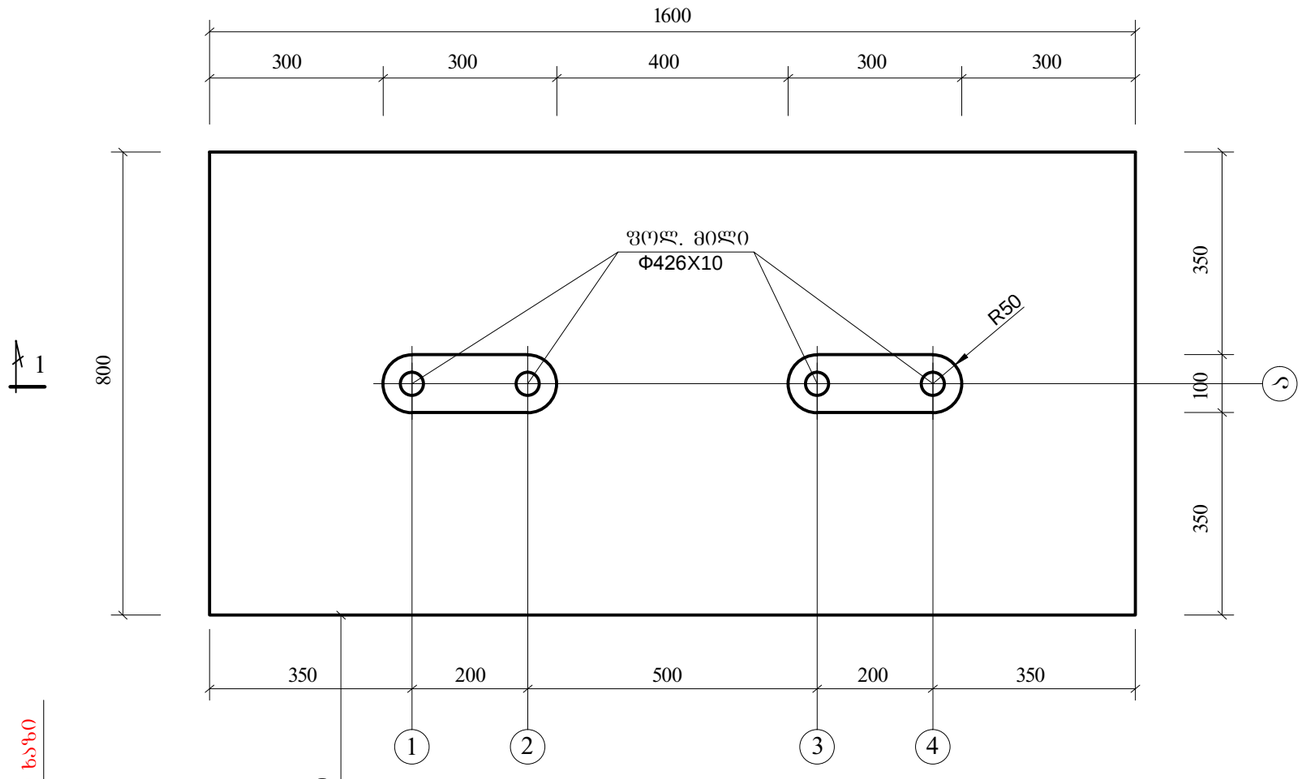

ჭრილი 1-1

მ 1:100

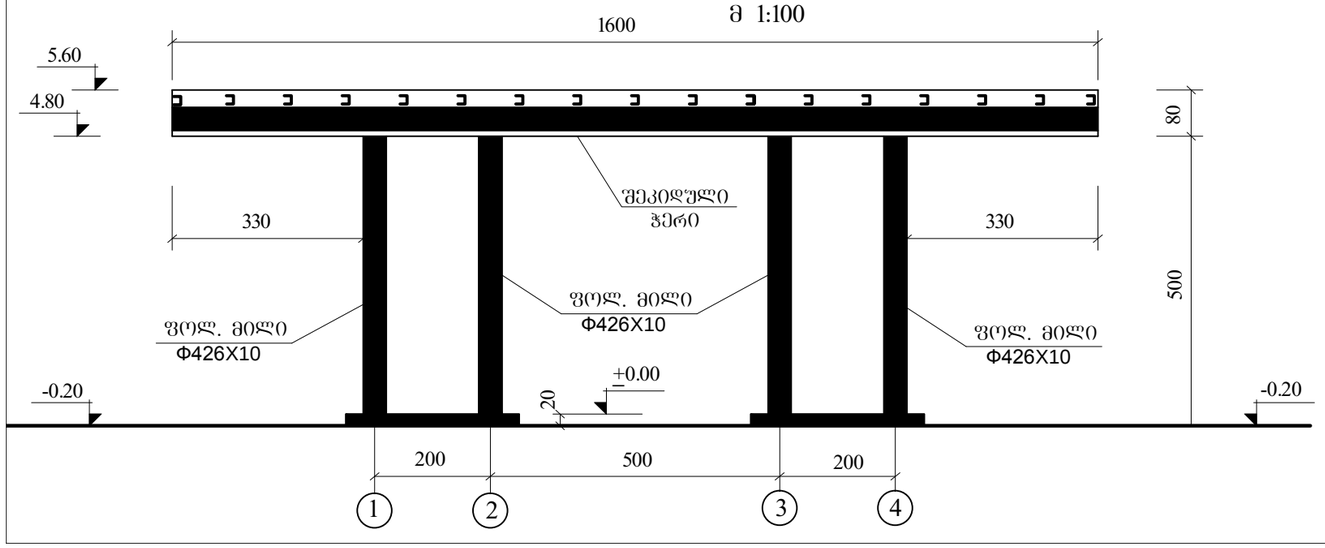

სვეტის კარკასის სქემა №1

მ 1:50

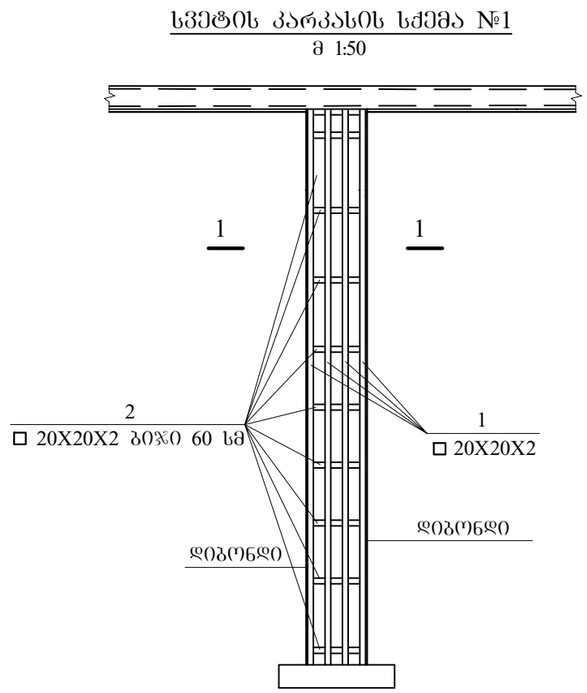

კვეთი "1-1"

მ 1:25

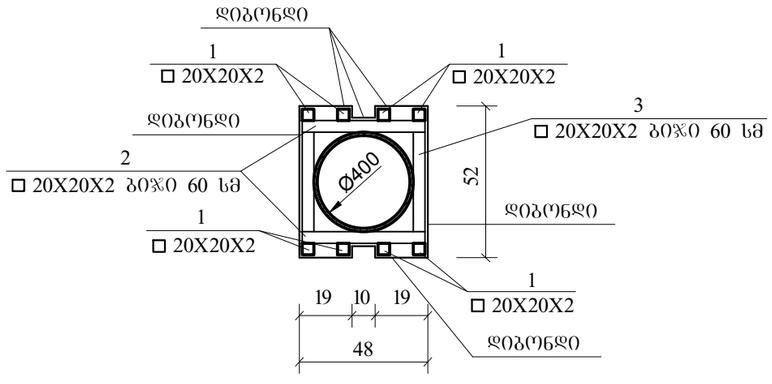

მასალების ხარჯი

□ 20X20X2 - 230.0 კგ/მ - 345.0 კგ

დირექტორი		გარამიძე	შპს "ცისფერი ალი"			
პრ. მთ. არქიტექტ.		თეთრუაშვილი				
სპეციალისტი		მახარაძე				
			ბუნებრივი გაზით ავტომგასამართი საკომპრესორო სადგური ქ. თბილისში ვაზისუბანი ეშგას ქუჩაზე			
			ავტომაზგასამართი სვეტები	სტად.	ფურც.	ფურ-ები
				მ.პ.	ა-7	18
			გეგმა, ჭრილი 1-1, სვეტის კარკასის სქემა, კვეთი 1-1	დაკვ. № 7/2013		ინვ. № 85

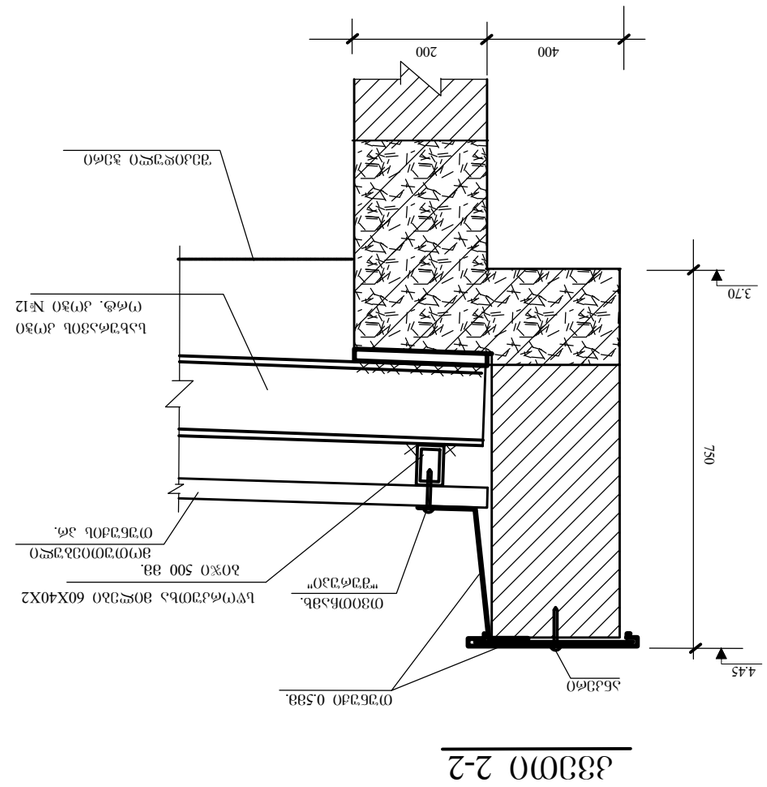

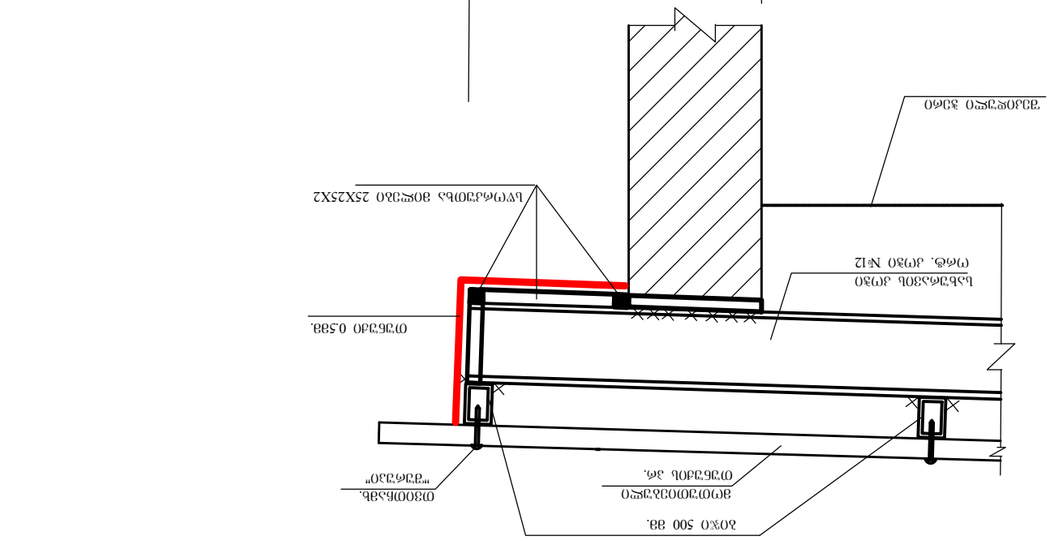

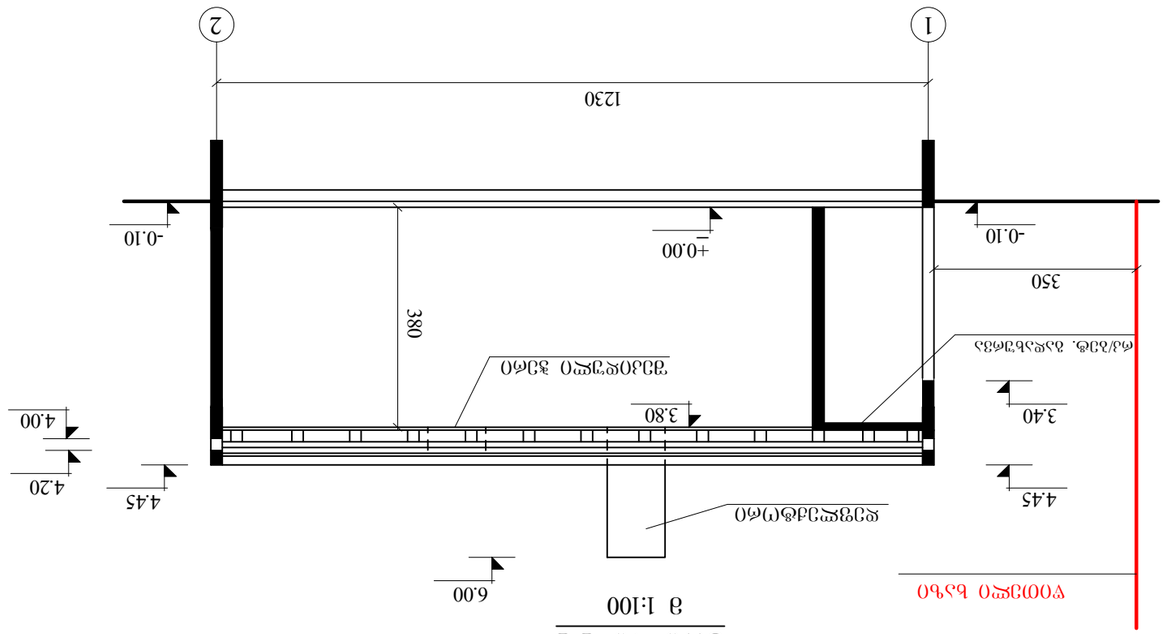

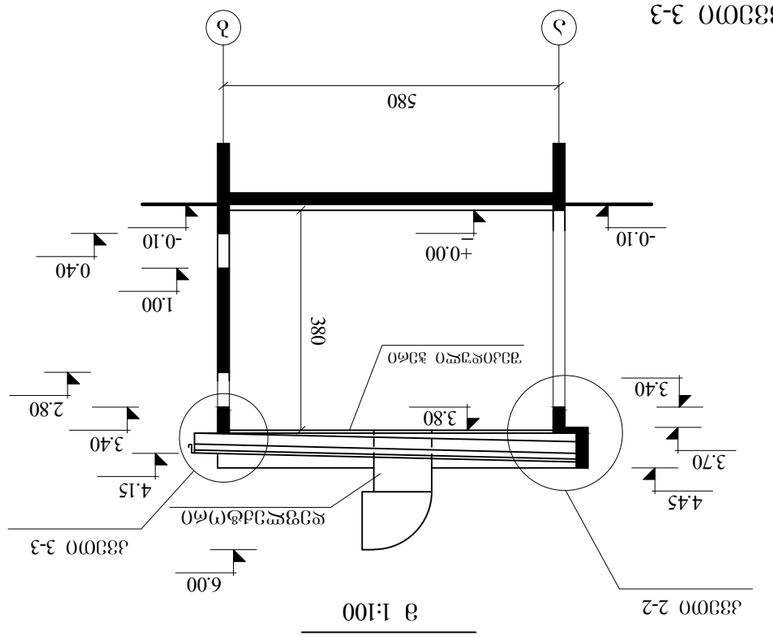

4.45

3.70

TviTCamx.

"Surupi"

შეკიდული ჭერი

სახურავის კოჭი

ორტ. კოჭი #12

მოთუთიებული

თუნუქის პრ. 750

400 200

კვეთი 2-2

სწორკუთხა მილები 60X40X2

ბიჯი 500 მმ.

თუნუქი 0.5მმ.

ანკერი

დირექტორი

შპს

სტად. ფურც. ფურ-ები

m.p.

dakv. #

7/2013

inv. #

89

ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართი საკომპრესორო

სადგური ქ. თბილისში ვაზისუბანი ეშბას ქუჩაზე

a-11 18

ჭრილი 1-1, 2-2

1 2

1230

+0.00

-0.10 _ -0.10 380

4.45 4.45

3.40 3.80

ჭრილი 1-1

m 1:100

6.00

defleqtori

ჭრილი 2-2

m 1:100

a b

580

+0.00 _ 380
3.80

-0.10 -0.10

4.45 4.15

3.70

3.40

6.00

defleqtori

0.40

1.00

sakompresoro

კვეთი 2-2

TviTCamx.

"Surupi"

სახურავის კოჭი

ორტ. კოჭი #12

სწორკუთხა მილები 60X40X2

ბიჯი 500 მმ.

200

შეკიდული ჭერი

მოთუთიებული

თუნუქის პრ.

კვეთი 3-3

400

თუნუქი 0.5მმ.

სწორკუთხა მილები 25X25X2

კვეთი 3-3

სპეციალისტი
პრ. მთ. არქიტექტ. თეთრუაშვილი

შეკიდული ჭერი

რკ/ბეტ. გადახურვა შეკიდული ჭერი

3.40

2.80
4.00

4.20

წითელი ხაზი

350

სატრანსფორმატორო ქვესადგური **ГКТП - 630**

გეგმა
მ 1:50

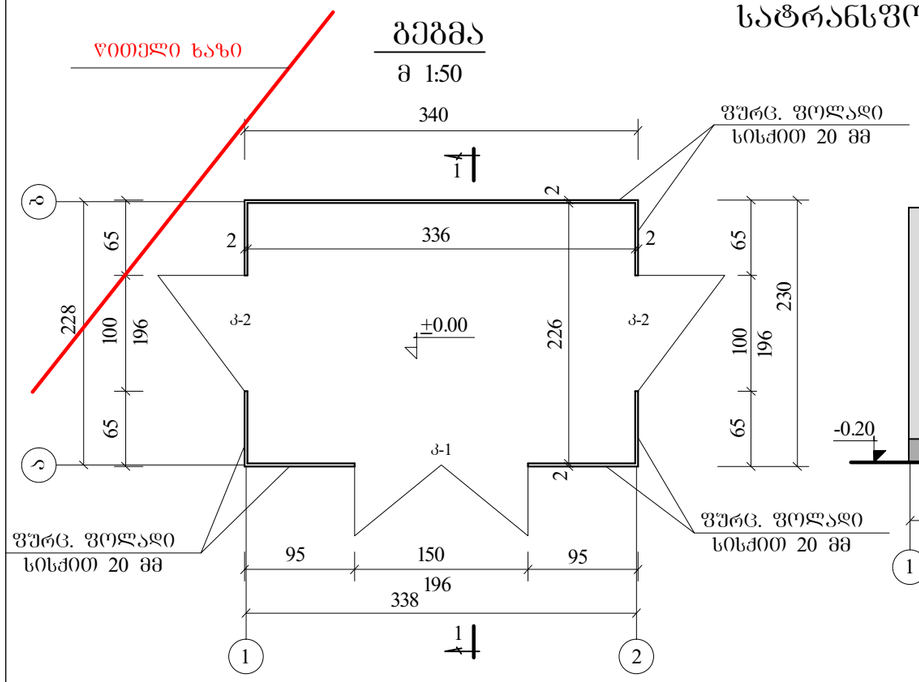

ფასადი "1-2"
მ 1:50

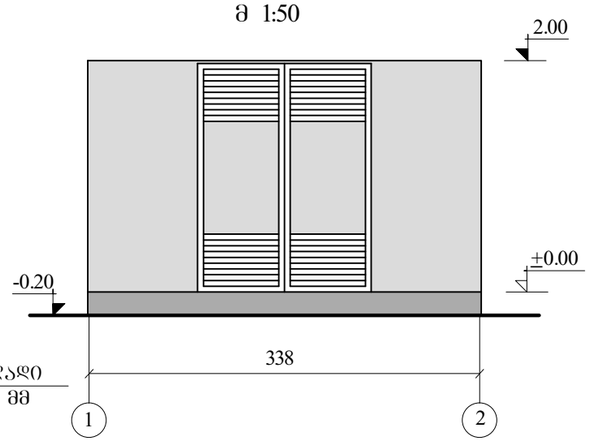

ფასადი "ა-ბ"
მ 1:50

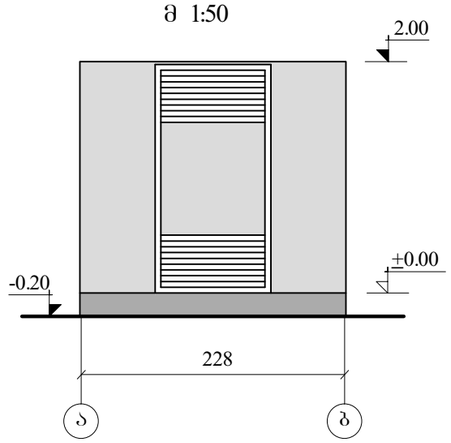

ფასადი "ბ-ა"
მ 1:50

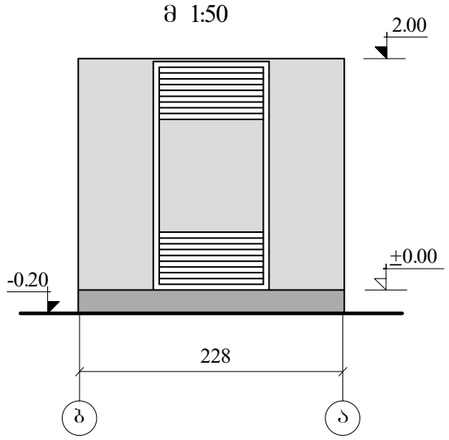

ფასადი "2-1"
მ 1:50

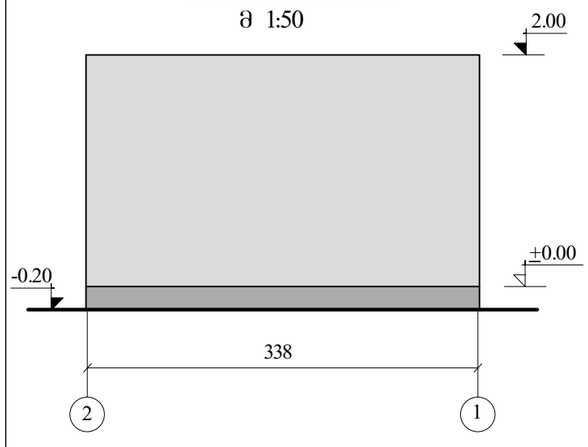

ჭრილი 1-1
მ 1:50

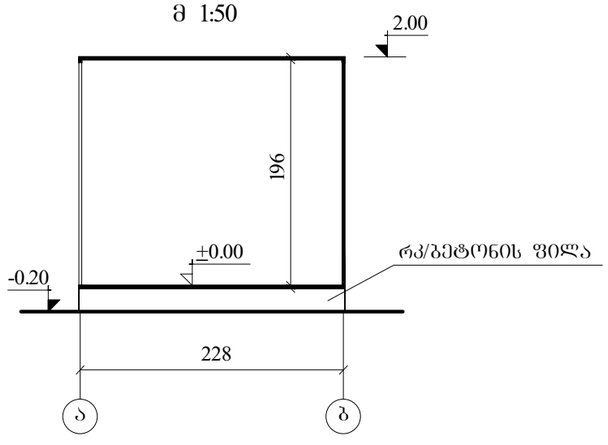

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შენობა წარმოადგენს ფოლადის 2 სმ სისქის ფშრცლოვანისგან შეკრულ ყუთს, რომელშიც მოთავსებული იქნება ერთი ცალი ტრანსფორმატორი სიმძლავრით 630 კვტ.
3. ლითონის შენობა შიგნიდან და გარედან შეიღებოს ღია ნაცრისფრად სინთეთიკური საღებავით ორჯერ.
4. კარებებიც შეიღებოს ღია ნაცრისფრად ორჯერ.
5. ლითონის შენობა დაიდგას სპეციალურად მოწყობილ რკ/ბეტონის ფილაზე. რკ/ბეტონის ფილის ნახაზი მოცემულია კონსტრუქციულ ნახაზებში.

კარებების სპეციფიკაცია

№	მარკა პროექტით	დასახელება	სახეობა	მასალა	გაბარიტის ზომები		რაოდენ.
					სიგანე მმ	სიმაღლე მმ	
1	კ-1	კარი	ერთ ფალუზით	ლით.	1500	1960	1
2	კ-2	კარი	ერთ ფალუზით	ლით.	1000	1960	2

დირექტორი		ბარამიძე	შპს "ცისფერი ალი"		
პრ. მთ. არქიტექტ.		თეთრუაშვილი			
სპეციალისტი		მახარაძე			
			ბუნებრივი გაზით ავტომასამართი საკომპრესორო სადგური ქ. ობილისში ვახისუბანი ეშბას ქუჩაზე		
			სატრანსფორმატორო ქვესადგური	სტად. მ.პ.	ფურც. ა-15 / ფურ-ები 18
			ბეგმა, ფასადები, ჭრილი 1-1, კარებების სპეციფიკაცია	დაკვ. № 7/2013	ინვ. № 86